2×4壁式

Version 3.34

[枠組壁工法一貫計算プログラム]

工 事 名 称	UnName
建 築 場 所 1	
建 築 場 所 2	
計 算 担 当	
略　　称	
階　　数	地上　7 階　　地下　0 階　　ＰＨ　0 階
ス パ ン 数	Ｘ方向　20 スパン　　Ｙ方向　3 スパン
ＪＯＢ番号・計算終了日時	45115 ・ 15/05/14 13:29
構造計算プログラム実行機種	

プ ロ グ ラ ム 名 称 ・ 所 有 者	2x4 壁 式　/　(株) 東 京 デ ン コ ー
国土交通大臣 認定年月日・番号	
(財)日本建築センター性能評価年月日・番号	
利 用 者 登 録 名 ・ 番 号	/

建 築 設 計 事 務 所 名 （確認申請上の設計者）	
担 当 者 名	印
連 絡 先・電 話 番 号	TEL

構 造 設 計 事 務 所 名	
構 造 設 計 担 当 者 名	印
連 絡 先・電 話 番 号	TEL

構 造 計 算 協 力 事 務 所 名	
構 造 設 計 担 当 者 名	印
連 絡 先・電 話 番 号	TEL

● 1-(1) 建築物の構造設計概要

名　　称	UnName							
建 築 場 所					主 要 用 途			
階　　数	地下 0 階	地上 7 階	塔屋 0 階		構 造 種 別	木造（枠組壁工法）		
建 築 面 積	331.24 m2	軒 の 高 さ	18.90 m		工 事 種 別	○ 新築 ○ 増築		
延 べ 面 積	2318.68 m2	建 物 高 さ	18.90 m		増 築 予 定	○ 無 ○ 有(階)		
耐力壁モデル	壁せん断剛性	ス パ ン 数	X方向 20 スパン		Y方向 3 スパン			
屋 根 形 式	陸屋根	勾配X 0.00 / 10	勾配Y 0.00 / 10	軒の出X 0 mm	軒の出Y 0 mm			
基 礎 形 式	直接基礎 布基礎 杭基礎	基礎立上りの高さ（ＧＬより） mm	根入れ深さ 2000 mm	基礎幅(布基礎時) 1200 mm				

梁 階	RF	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	FS
柱 階		7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	F
階 高 (mm)		2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	
壁 高 (mm)		2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	
構 造 種 別		枠組	枠組	枠組	枠組	WRC	WRC	WRC	

積 雪	短期で考慮	積雪量 30 cm	雪単位重量	20 N/m2/cm
風 圧	地表面粗度区分 IV		基準風速(Vo)	32 m/s
地 盤	地耐力 100.0 kN/m2			

● 1-(2) 設計方針

＊ 設計に準拠した指針・基準等

・建築基準法・同施行令・告示等
・2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書 (財)日本建築センター
・2007年 枠組壁工法 建築物構造計算指針 (社)日本ツーバイフォー建築協会
・2007年 枠組壁工法 建築物設計の手引き (社)日本ツーバイフォー建築協会
・枠組壁工法住宅 (社)日本ツーバイフォー建築協会
住宅性能表示制度における構造の安定に関する基準解説書
・2004年 枠組壁工法による木質複合建築物設計の手引き (社)日本ツーバイフォー建築協会
・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 (社)日本建築学会
・ 壁式鉄筋コンクリート造設計施工指針 (財)日本建築センター
・壁式構造関係設計規準集・同解説 (社)日本建築学会
・建築基礎構造設計規準・同解説 (社)日本建築学会

＊ 荷重計算方法

・風荷重を考慮した
・積雪荷重を短期で考慮した

＊ 剛性計算

・壁量計算
・偏心率の確認
・剛性率の確認
・層間変形の確認

＊ 応力・断面等

・許容応力度計算
・保有水平耐力の確認

● 必要な構造計算

許容応力度計算
剛性率の確認
偏心率の確認
地震力による層間変形角の確認
風圧力による層間変形角の確認
保有水平耐力の計算

● 仕様規定

規模	階数 高さ、軒高 延べ面積 その他	階数＞3 高さ＞13m、軒高＞9m 延べ面積＞500m2 共同住宅
床	床根太、端根太及び側根太の寸法 床根太の支点間の距離≦8m 転び止めの配置 床根太相互の間隔≦65cm 床開口部の幅、長さ 開口を補強する根太 耐力壁直下の床根太 床材 土台又は頭つなぎの緊結 床根太の継手の位置 床根太の継手部分の釘の種類と本数 床ばりの寸法 床ばりの釘打の種類、間隔 床根太の欠き込み 上下端の欠き込み深さ、幅 上下端の欠き込みの位置 側根太と添え側根太の寸法と配置 側根太の釘 端根太と側根太の仕口の釘 側根太と添え側根太の継手の配置 側根太と添え側根太の継手の釘 端根太と端根太ころび止めとの釘打	仕様規定による 仕様規定による
土台	１階耐力壁下部の土台 基礎のアンカーボルトの径、長さ アンカーボルトの配置 土台の寸法 土台の厚さ、幅 土台の仕口及び継手の釘の種類と本数	仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による
壁	耐力壁の工法 耐力壁の配置 小屋裏直下階の構造 耐力壁の下枠、たて枠及び上枠の寸法 枠組材の緊結 耐力壁の長さと床面積と見付面積(壁量) 耐力壁線相互の距離≦12m 耐力壁線により囲まれた部分の水平投影面積 外壁の耐力壁線相互の交さ部の耐力壁 たて枠相互の間隔 隅角部又は開口部両端の耐力壁のたて枠の緊結 耐力壁の上部の頭つなぎの配置と緊結 耐力壁線に設ける開口部の幅≦4m 耐力壁の開口の幅の合計 開口部のまぐさの寸法 筋交いの欠込み 各部材と床版、頭つなぎ又はまぐさ受けの緊結 耐力壁の隅柱 非耐力壁の構成	仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による

壁 (つづき)	非耐力壁の仕口の釘の種類と本数 非耐力壁のたて枠の寸法 非耐力壁の下枠から床枠組の釘 床根太、天井根太その他の横架材の欠込み	仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による
小屋組	たるき及び天井根太の寸法 たるき相互の間隔≦65cm たるきつなぎの配置 トラス たるき又はトラスの緊結 小屋組の振れ止め 屋根版の安全性 屋根版に使用する屋根下地材 小屋組の部材と頭つなぎ又は屋根下地材の緊結 小屋の屋根又は外壁に設ける開口部 屋根等に設ける開口部の上部のまぐさ 母屋及び小屋つかを用いた小屋組の安全の確認	仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による
防腐措置	下地 土台の防腐処理 木材の虫による害を防ぐための措置 腐朽及び虫による害で構造耐力上支障がないか確認 金物のさび止めのための措置 薄板軽量形鋼の錆止め及び摩損防止の為の措置	仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による

● 枠組材基準強度

No.	名　称	樹 種 群 名	樹種群 グループ	樹種群	等　級	材種	形状	基　準　強　度 (N/mm2)					ヤング係数 (kN/mm2)	めり込み基準強度 (N/mm2)
								圧縮	引張	正曲げ	負曲げ	せん断		
3	S-P-F_2	S-P-F	SⅡ	S-P-F	甲種２級	単材	対称	17.4	11.4	21.6	0.0	1.8	9.600	6.000
11	Hem-Fi2	Hem-Fir	SⅡ	Hem-Fir	甲種２級	単材	対称	18.6	12.6	20.4	0.0	2.1	9.100	6.000

● 寸法調整係数

No.	名　称	圧縮	引張り	曲げ	せん断
1	206	0.96	0.84	0.84	1.00
2	208	0.93	0.75	0.75	1.00
3	210	0.91	0.68	0.68	1.00
4	212	0.89	0.63	0.63	1.00
5	106	0.96	0.84	0.84	1.00
6	406	0.96	0.84	0.84	1.00
7	408	0.93	0.75	0.75	1.00
8	410	0.91	0.68	0.68	1.00
9	206t	0.96	0.84	0.84	1.00
10	208t	0.93	0.75	0.75	1.00
11	210t	0.91	0.68	0.68	1.00
12	212t	0.89	0.63	0.63	1.00
13	406t	0.96	0.84	0.84	1.00
14	408t	0.93	0.75	0.75	1.00
15	410t	0.91	0.68	0.68	1.00
17	412	0.89	0.63	0.63	1.00
18	414	0.89	0.63	0.63	1.00
19	416	0.89	0.63	0.63	1.00
20	606	1.00	1.00	1.00	1.00
21	610	0.91	0.68	0.68	1.00
22	612	0.89	0.63	0.63	1.00
23	614	0.89	0.63	0.63	1.00

● 1-(3) 使用材料の強度 / コンクリートの許容応力度

No	種　別	F c	長　期 (N/mm2)				短　期 (N/mm2)			
			圧　縮	せん断	付　着　fa		圧　縮	せん断	付　着　fa	
			fc	fs	上端筋	その他	fc	fs	上端筋	その他
1	普通コンクリート	21.00	7.000	0.700	1.400	2.100	14.000	1.050	2.100	3.150

● 1-(3) 使用材料の強度 / 鉄筋の許容応力度

No	名　称	長　期 (N/mm2)		短　期 (N/mm2)	
		引張・圧縮 ft	せん断補強 fs	引張・圧縮 ft	せん断補強 fs
1	SD295	195	195	295	295

[1F]

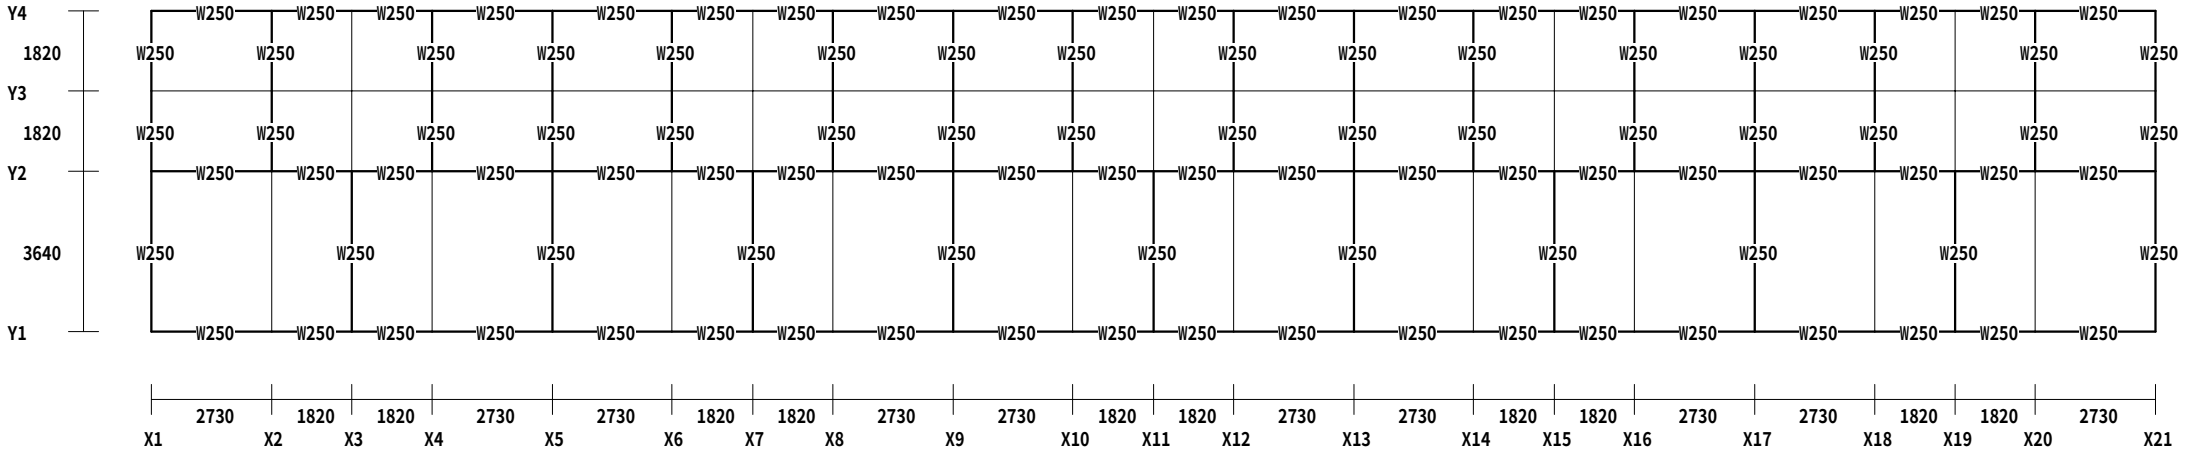
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
W250
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[2F]

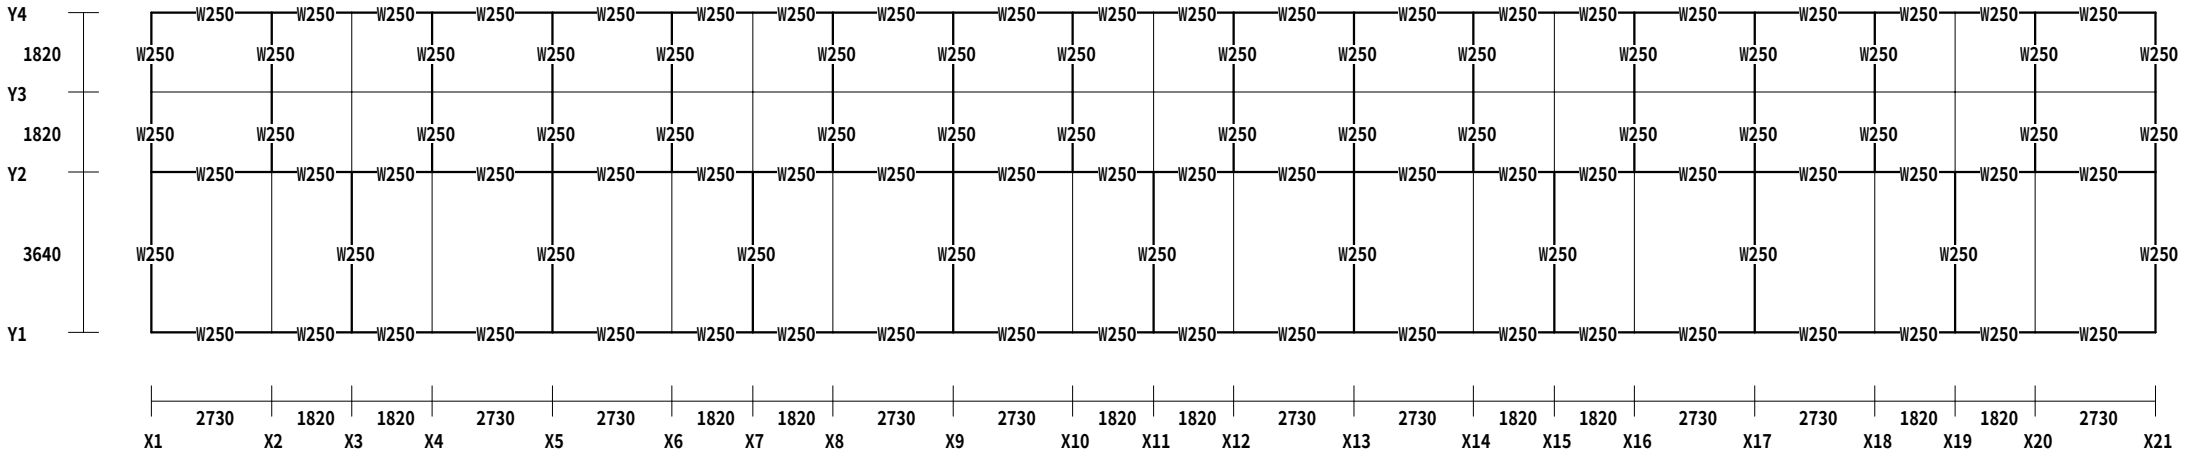
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
W250
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[3F]

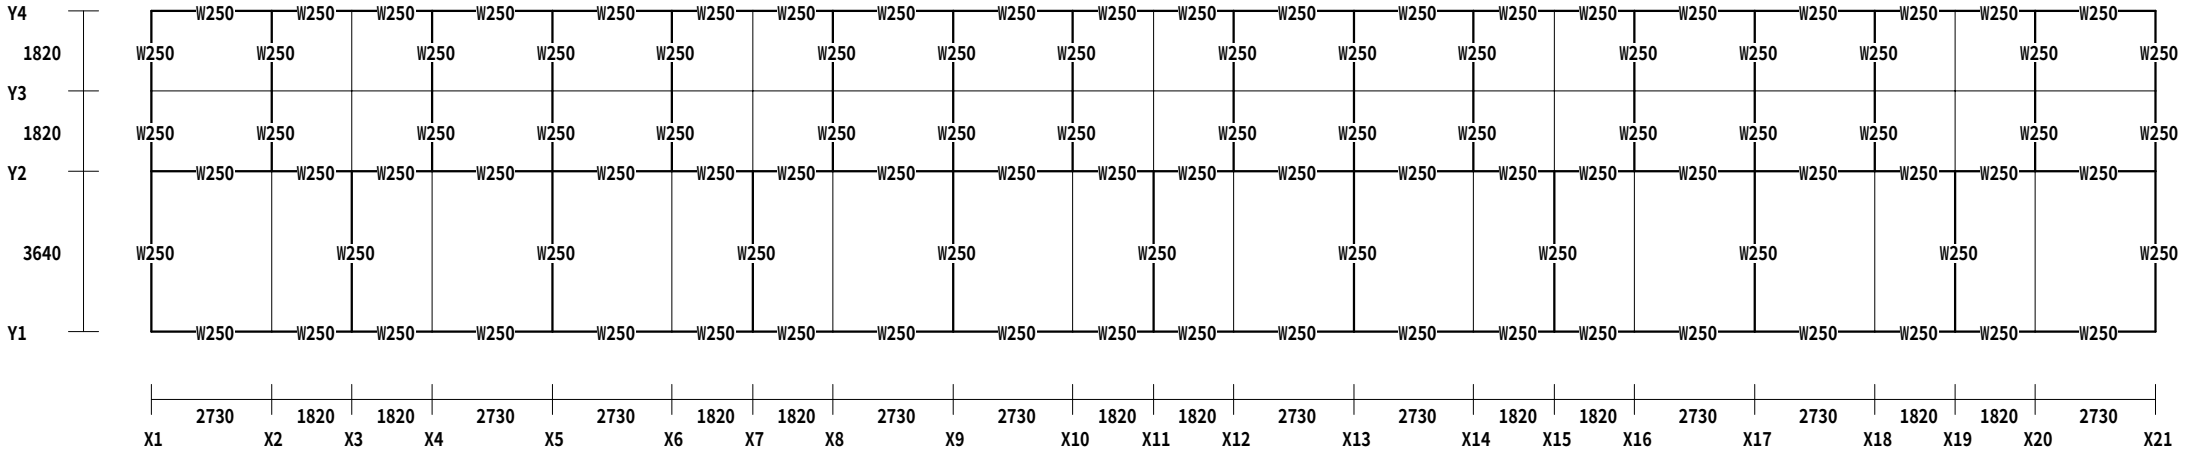
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
W250
2730
1820
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[4F]

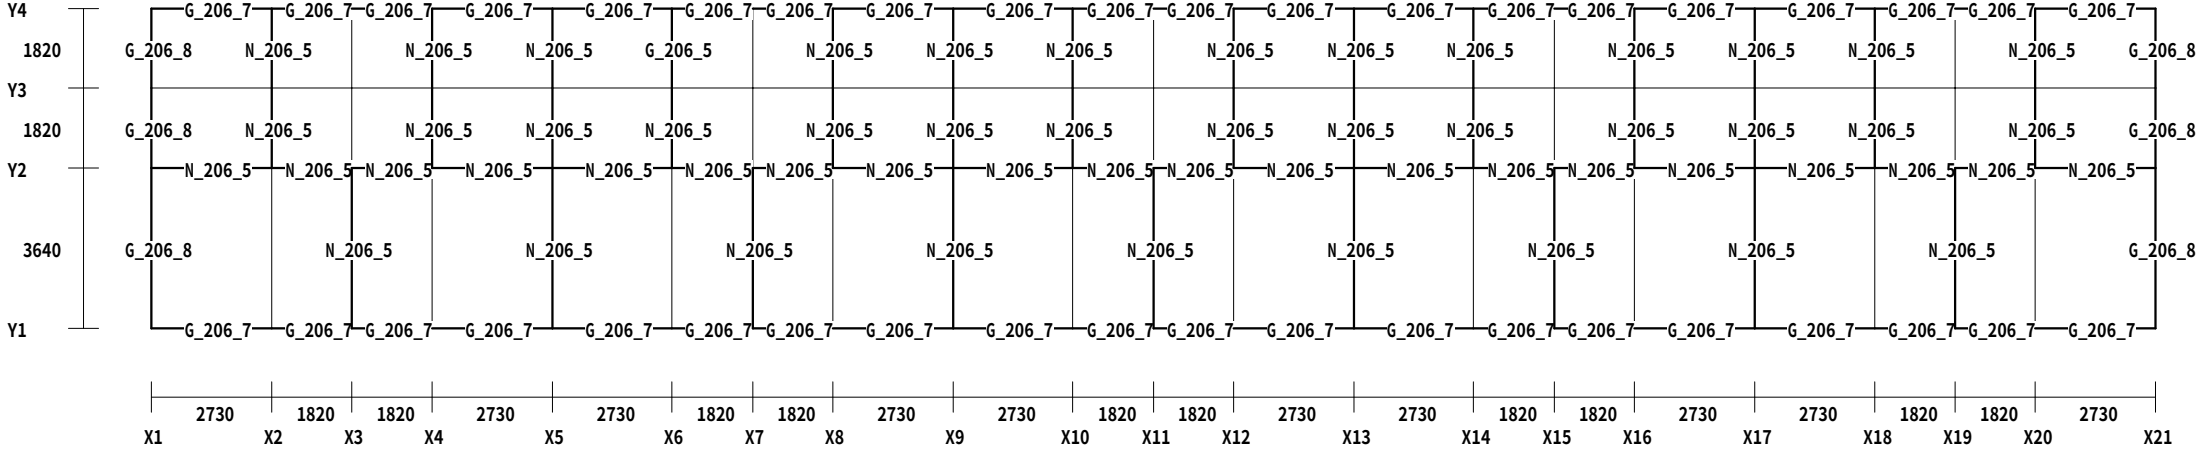
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
G_206_7
G_206_8
N_206_5
2730
1820
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[5F]

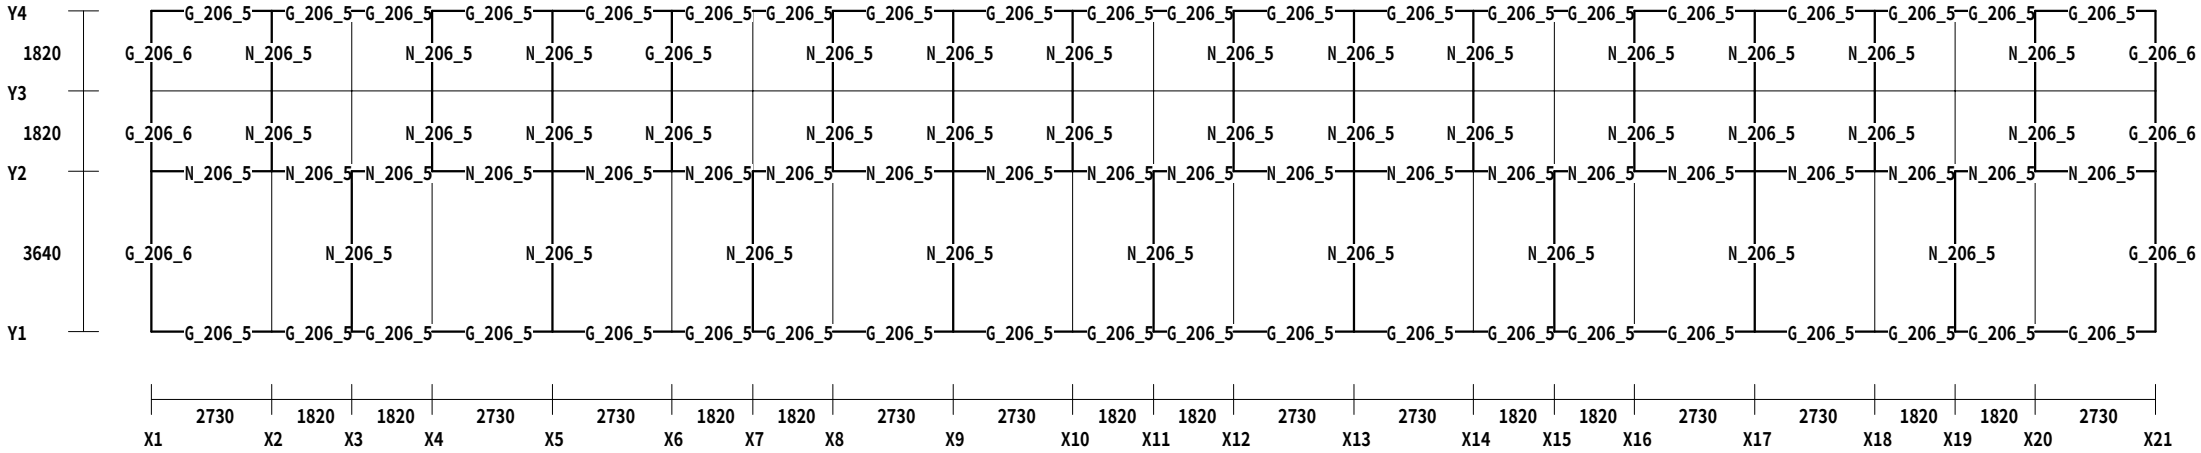
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
G_206_5
G_206_6
N_206_5
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[6F]

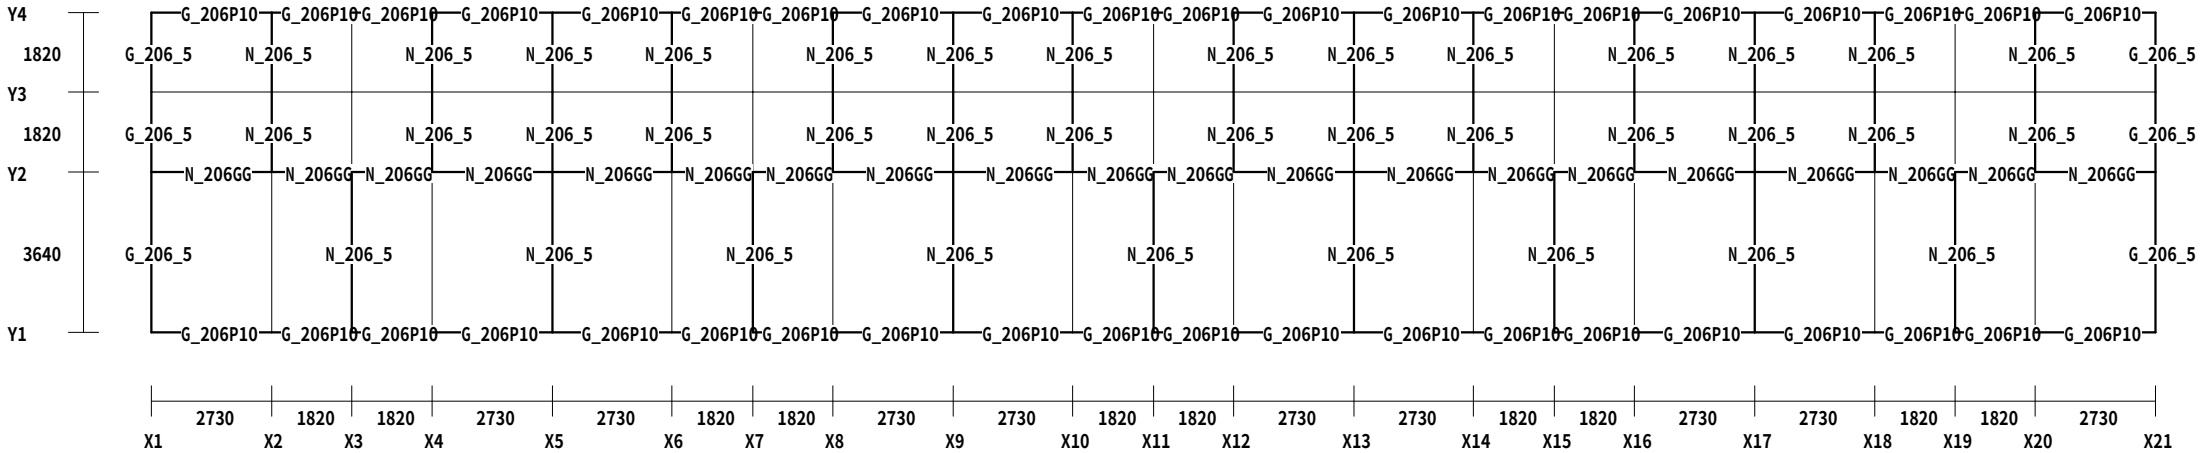
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
G_206P10
G_206_5
N_206GG
N_206_5
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[7F]

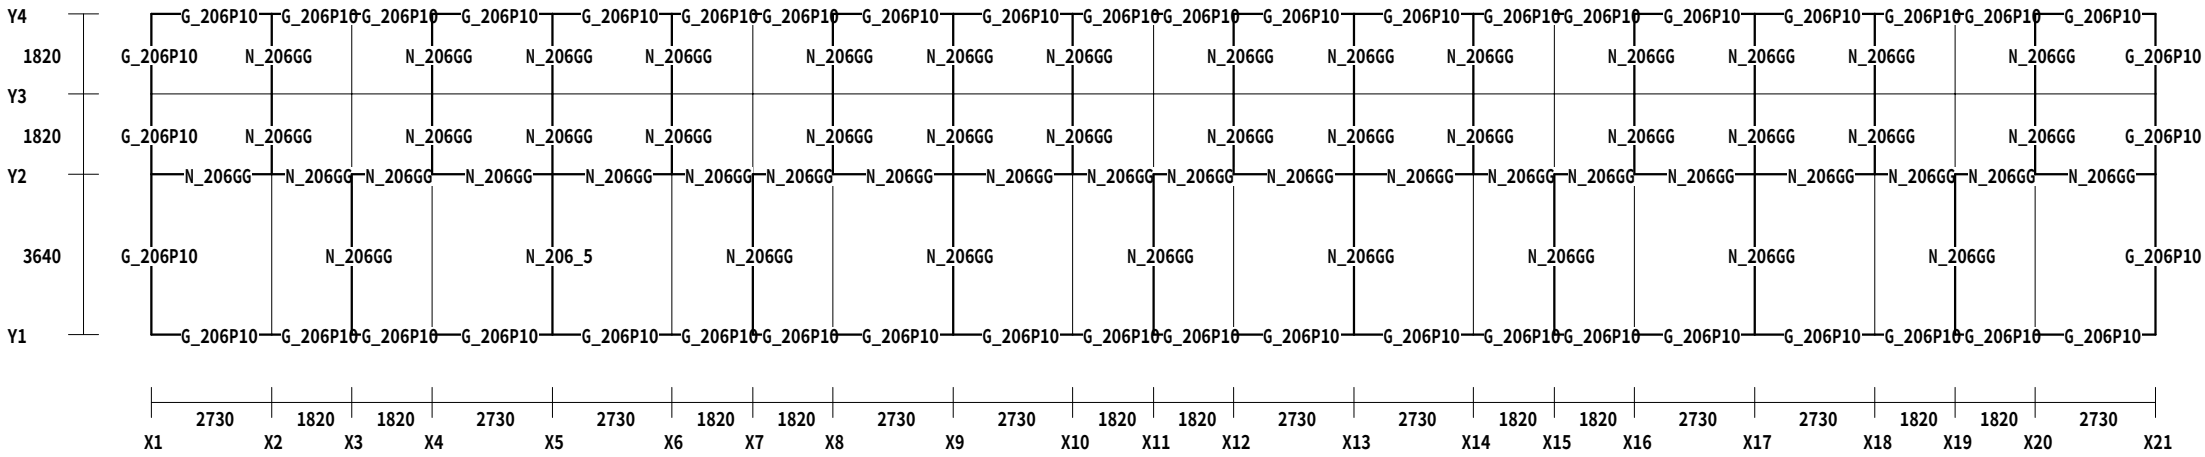
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
G_206P10
N_206GG
N_206_5
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[1F]

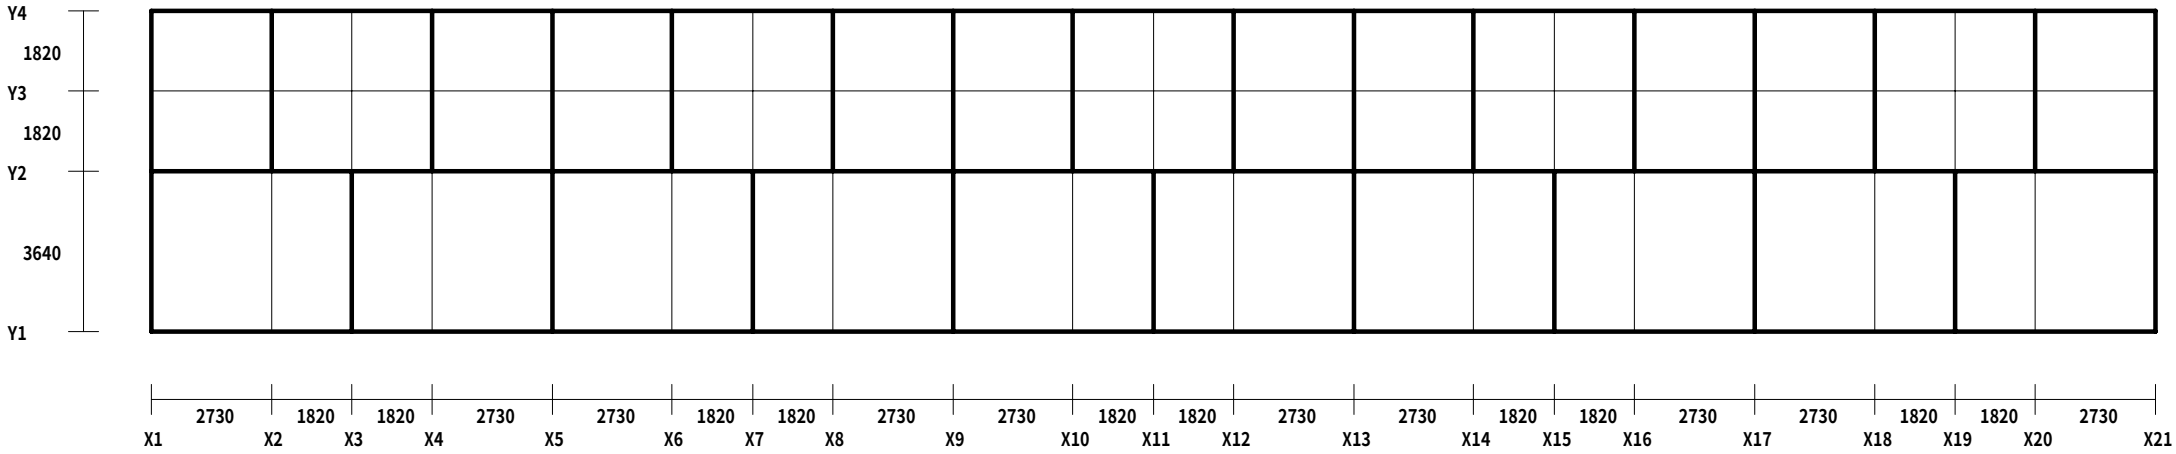
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[2F]

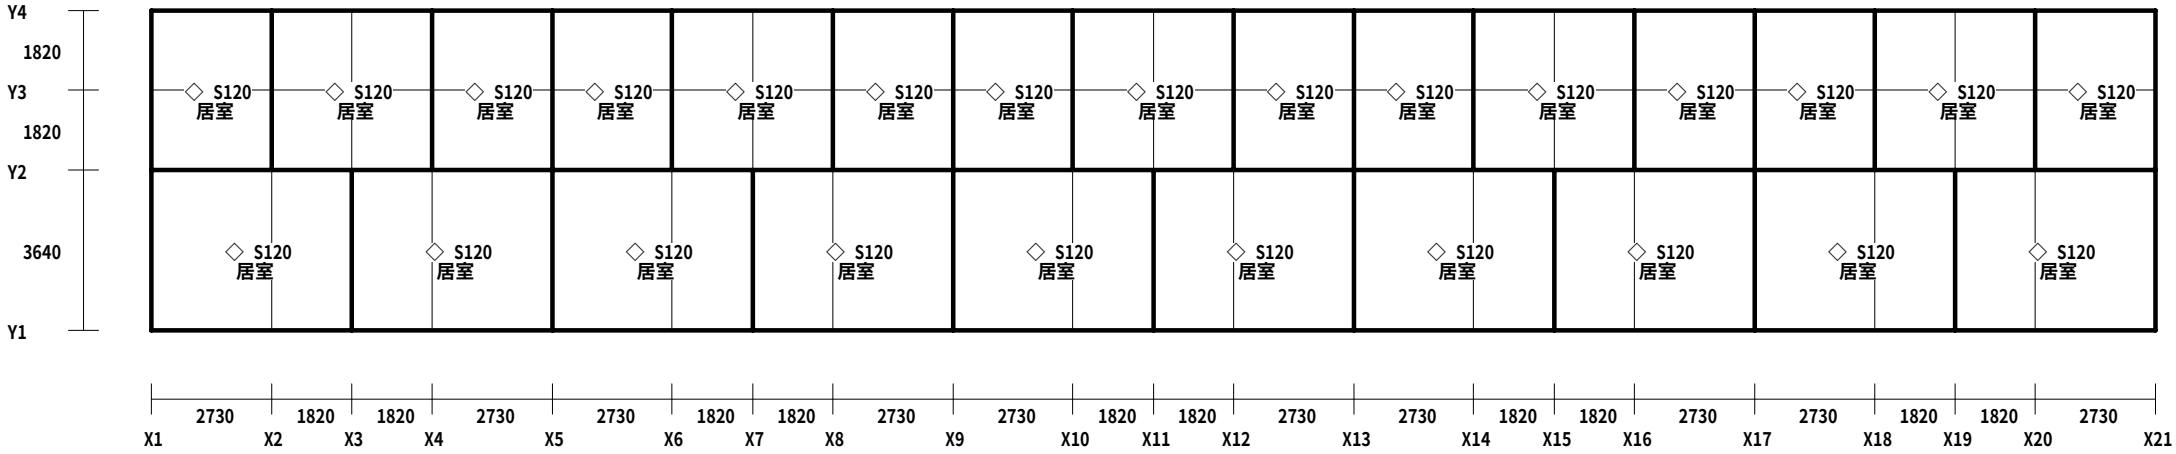
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
◇ S120 居室
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[3F]

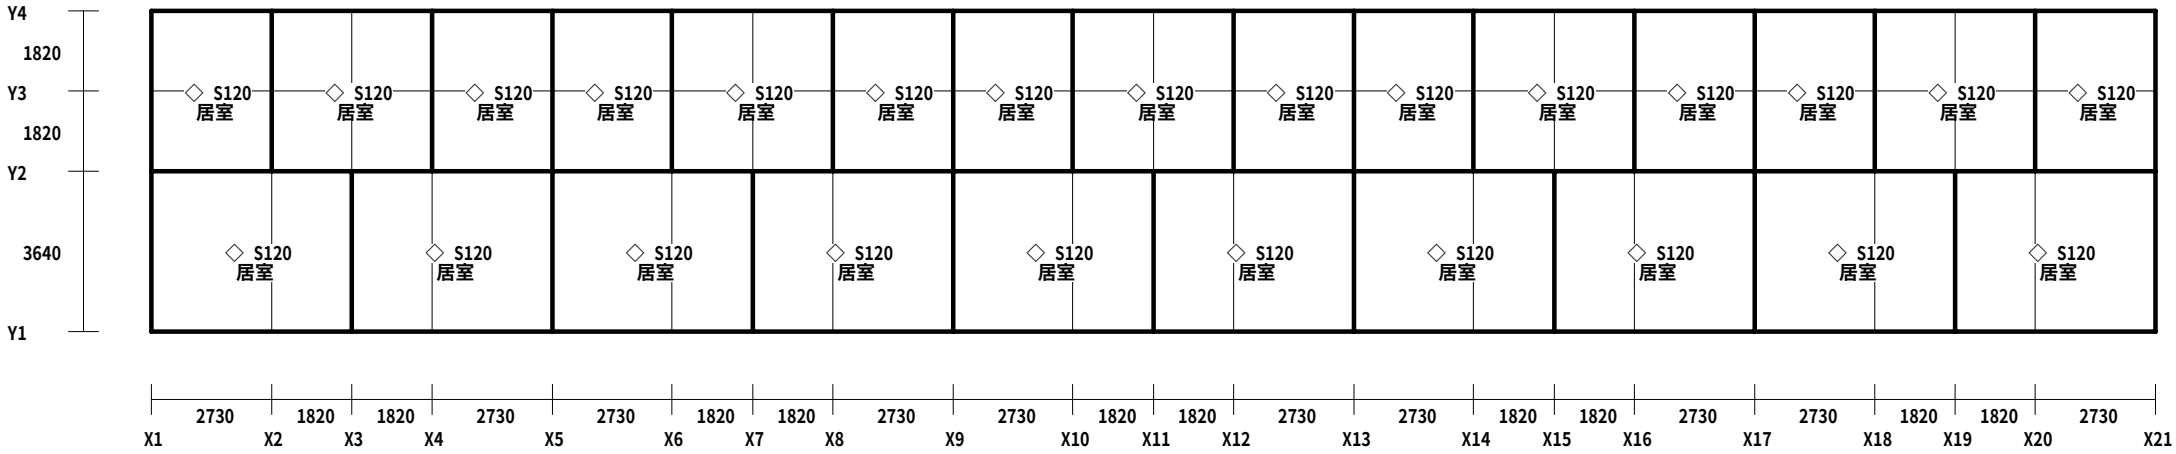
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
◇ S120
居室
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[4F]

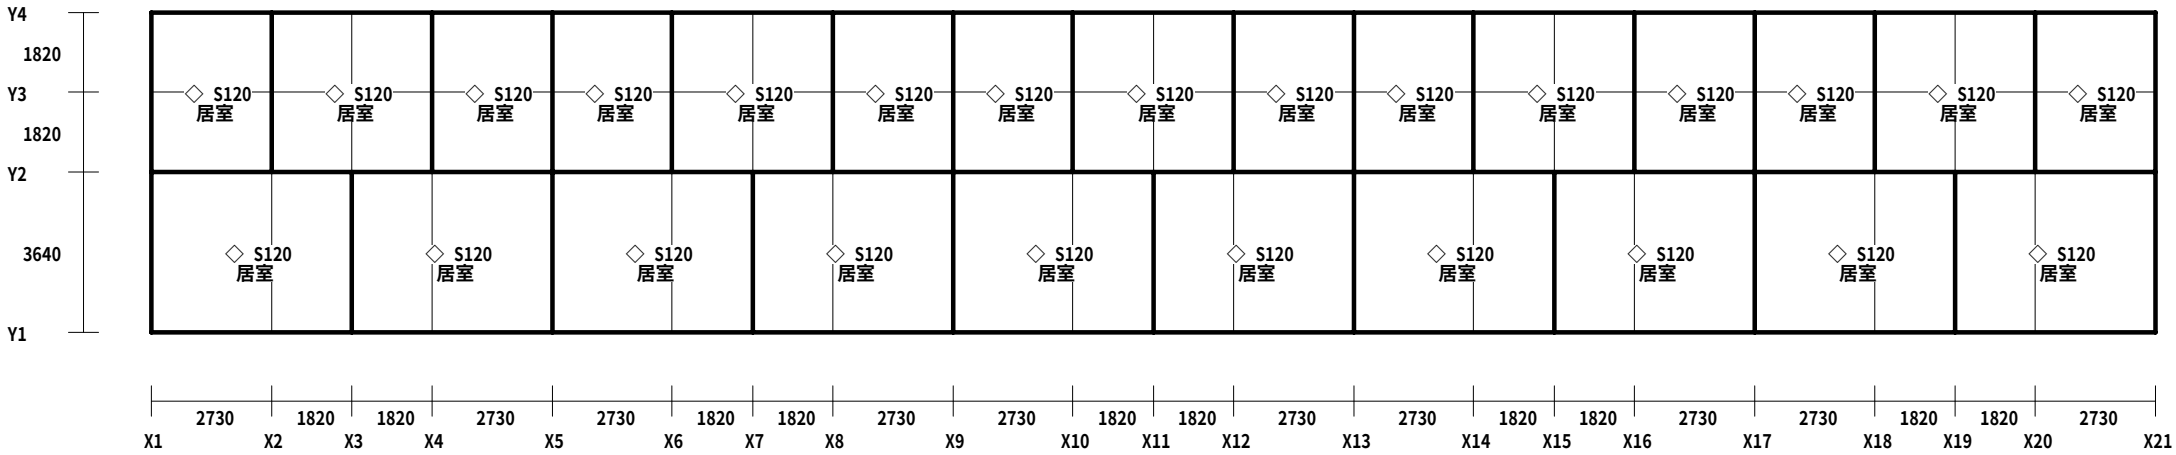
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
◇ S120
居室
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[5F]

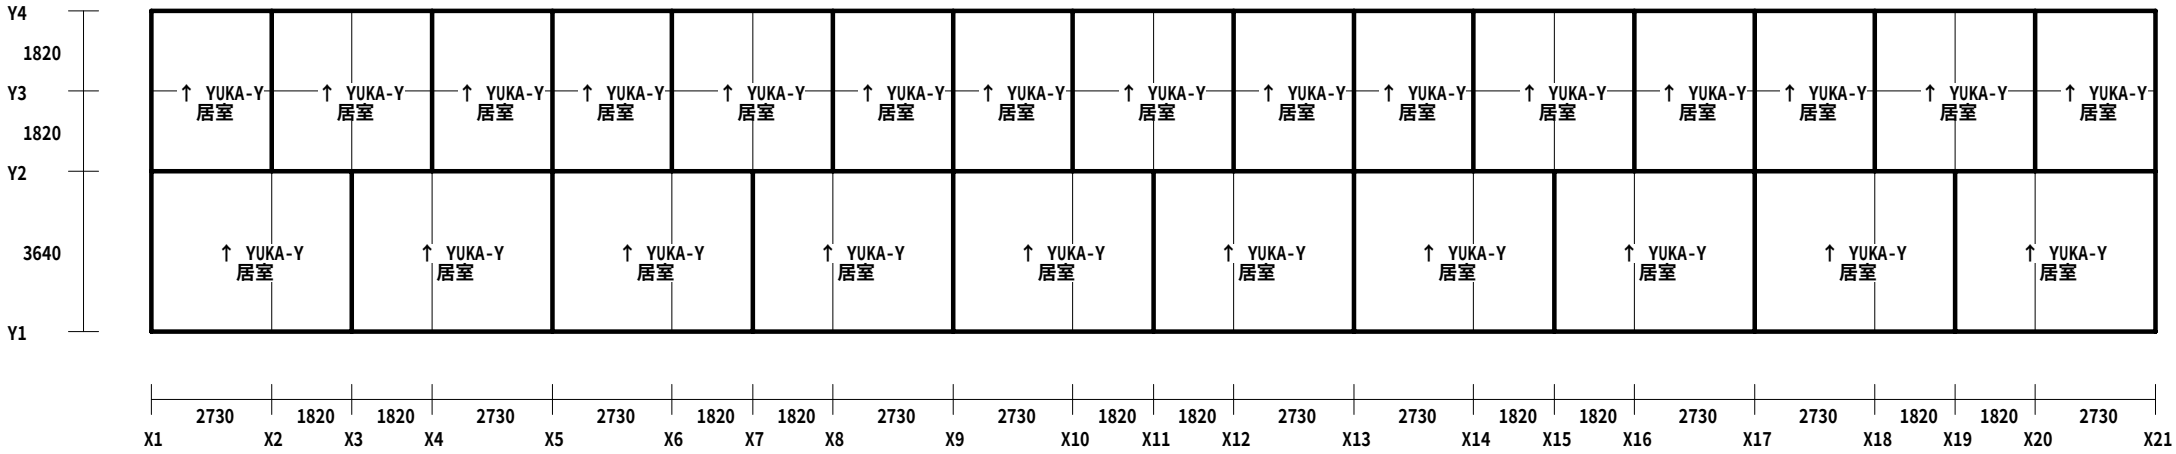
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
↑ YUKA-Y 居室
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[6F]

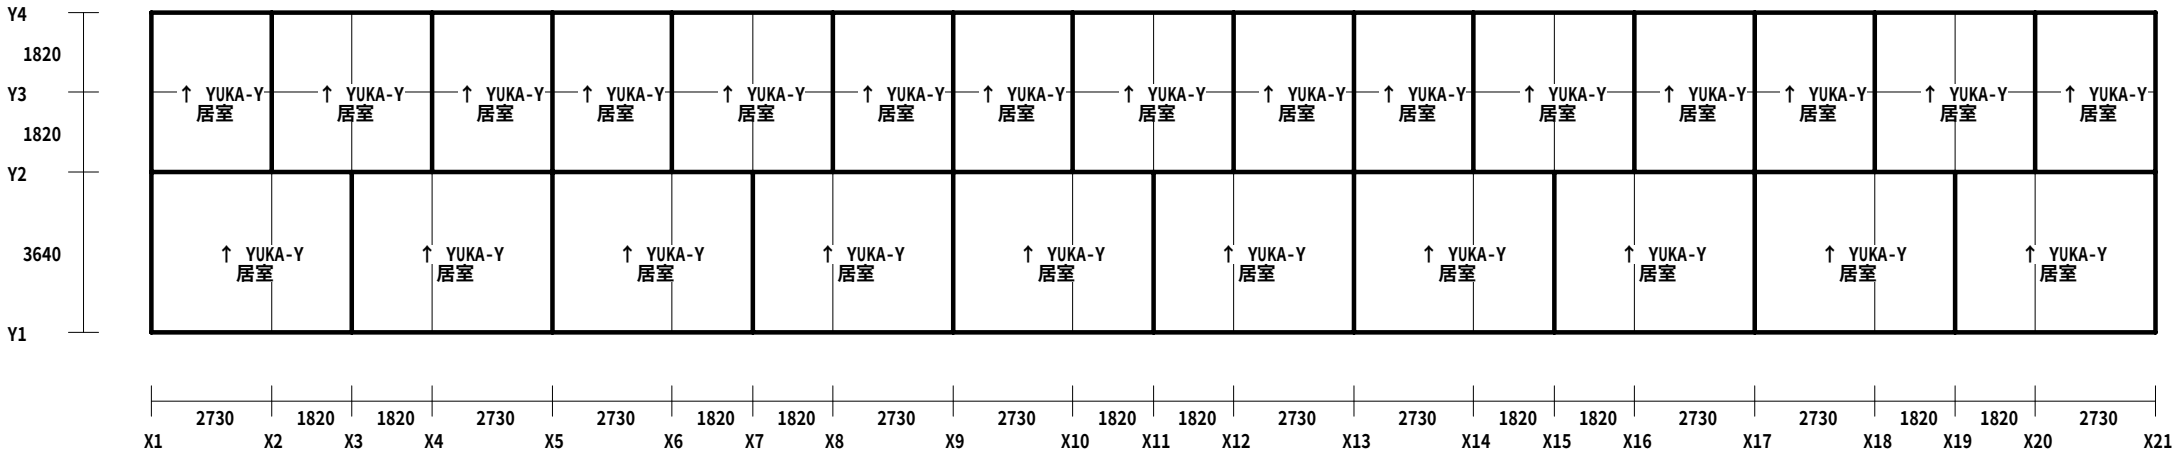
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
↑ YUKA-Y 居室
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[7F]

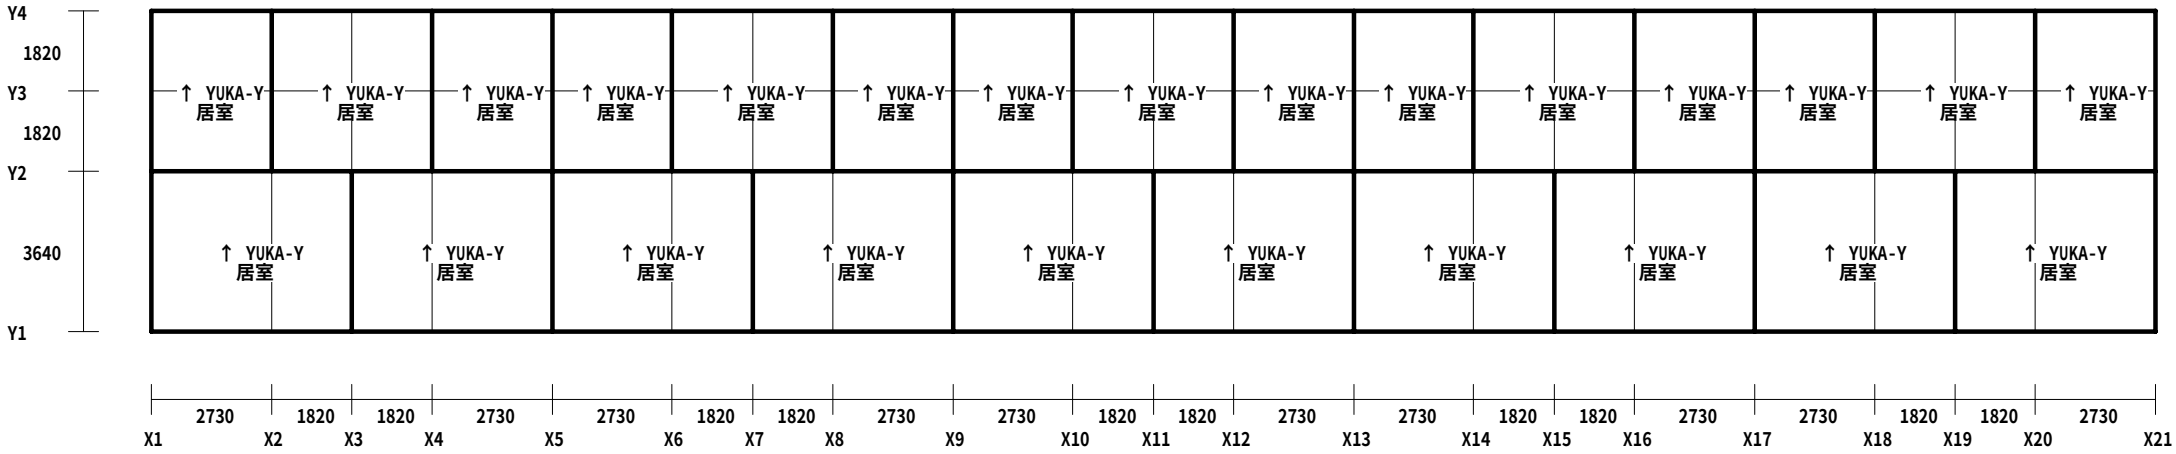
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
↑ YUKA-Y 居室
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[RF]

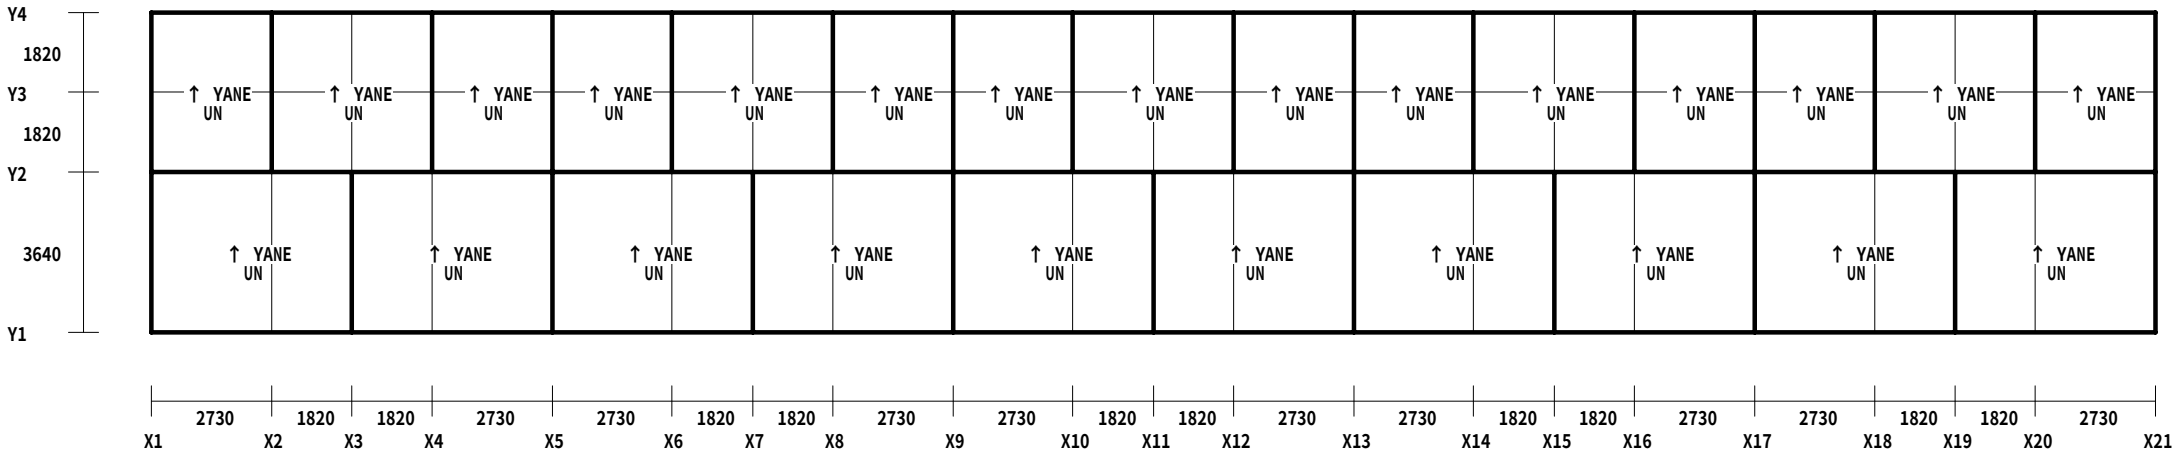
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
↑ YANE UN
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[1F]

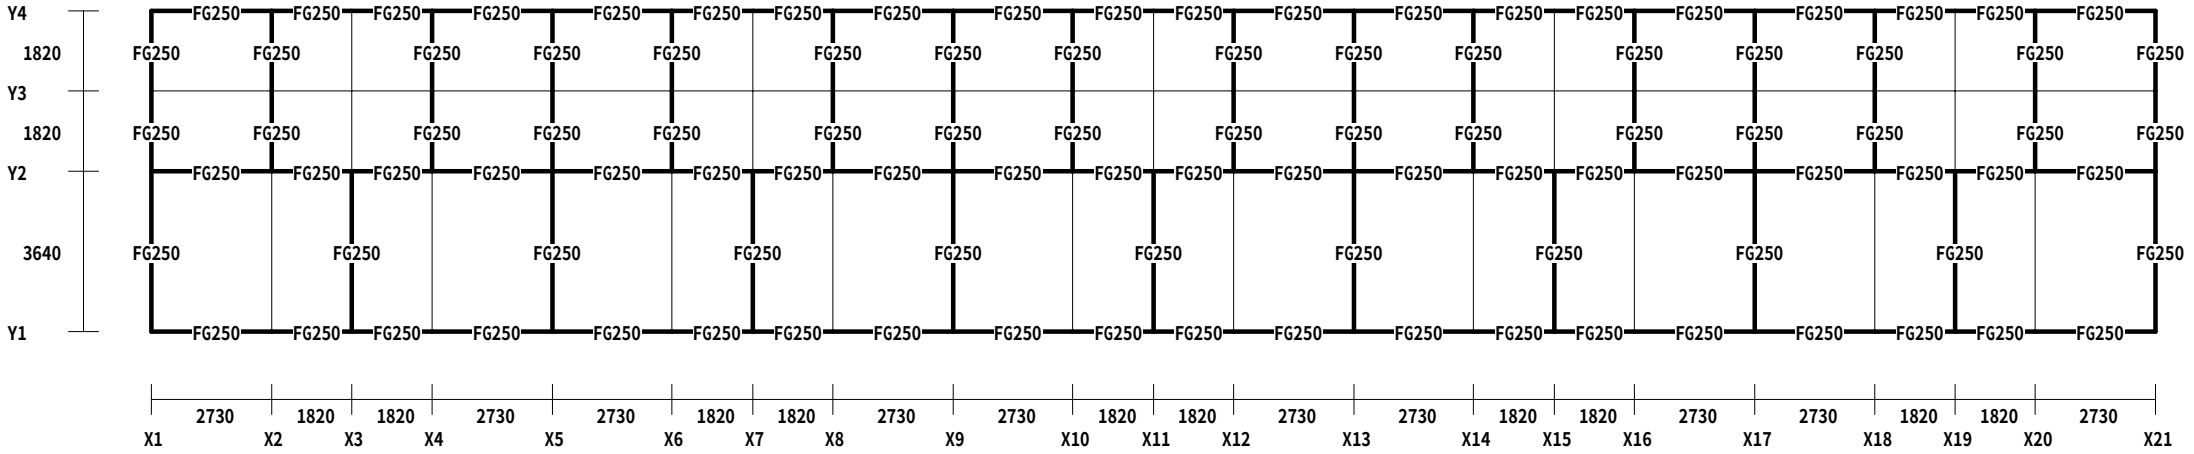
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
FG250
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[2F]

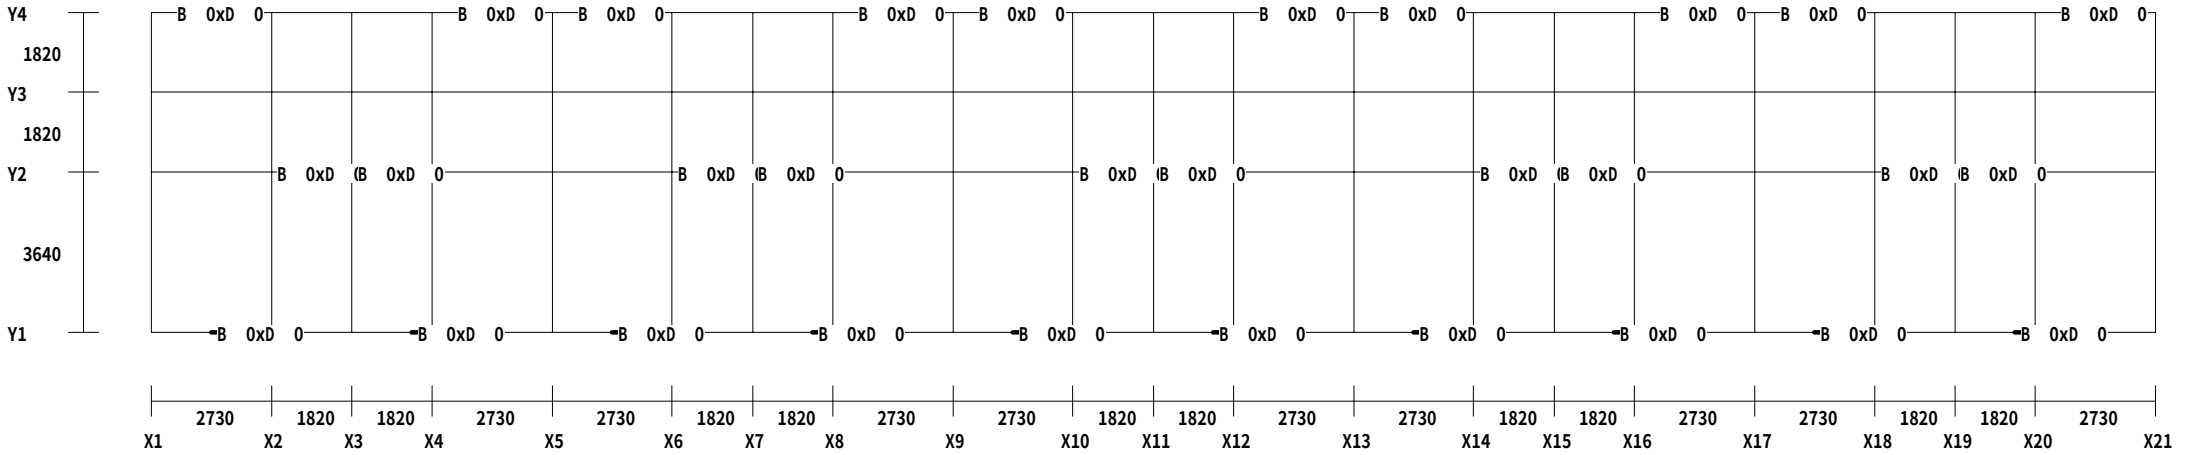
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
B 0xD 0
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[3F]

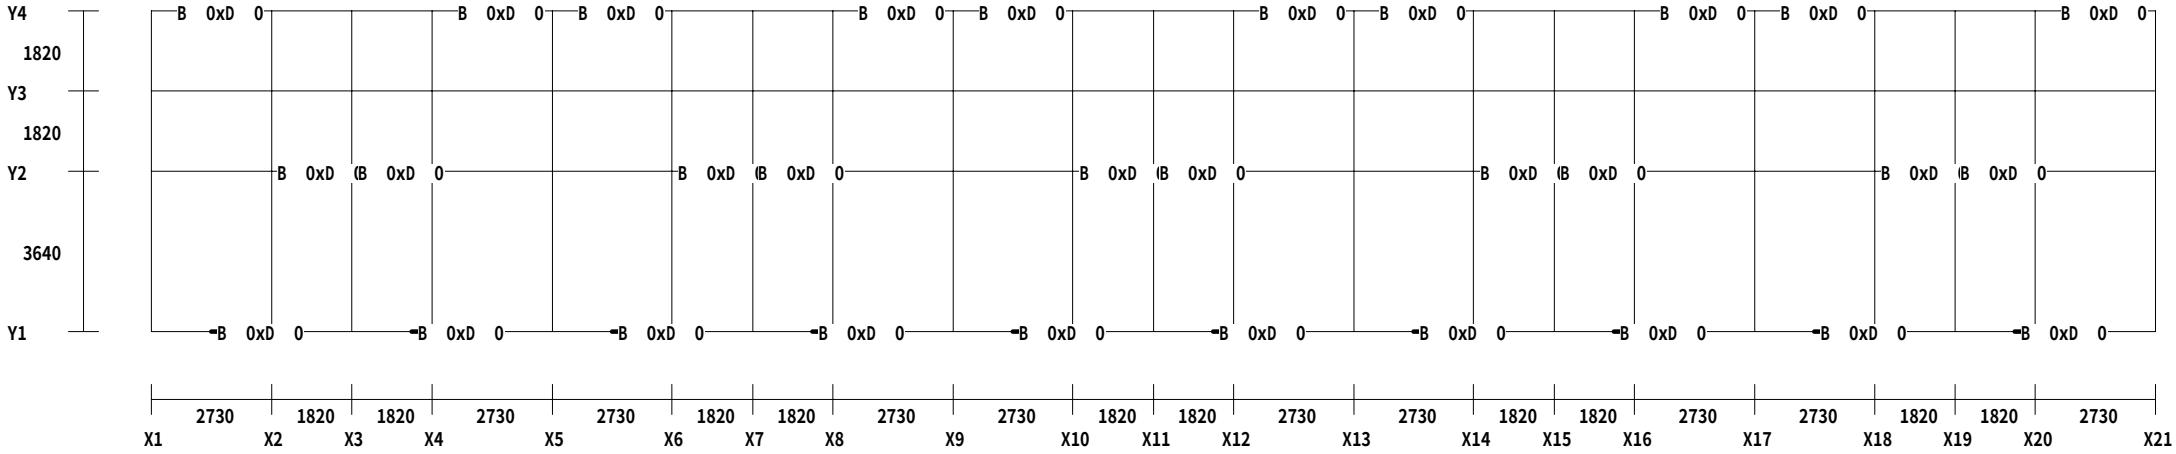
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
B 0xD 0
2730
1820
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[4F]

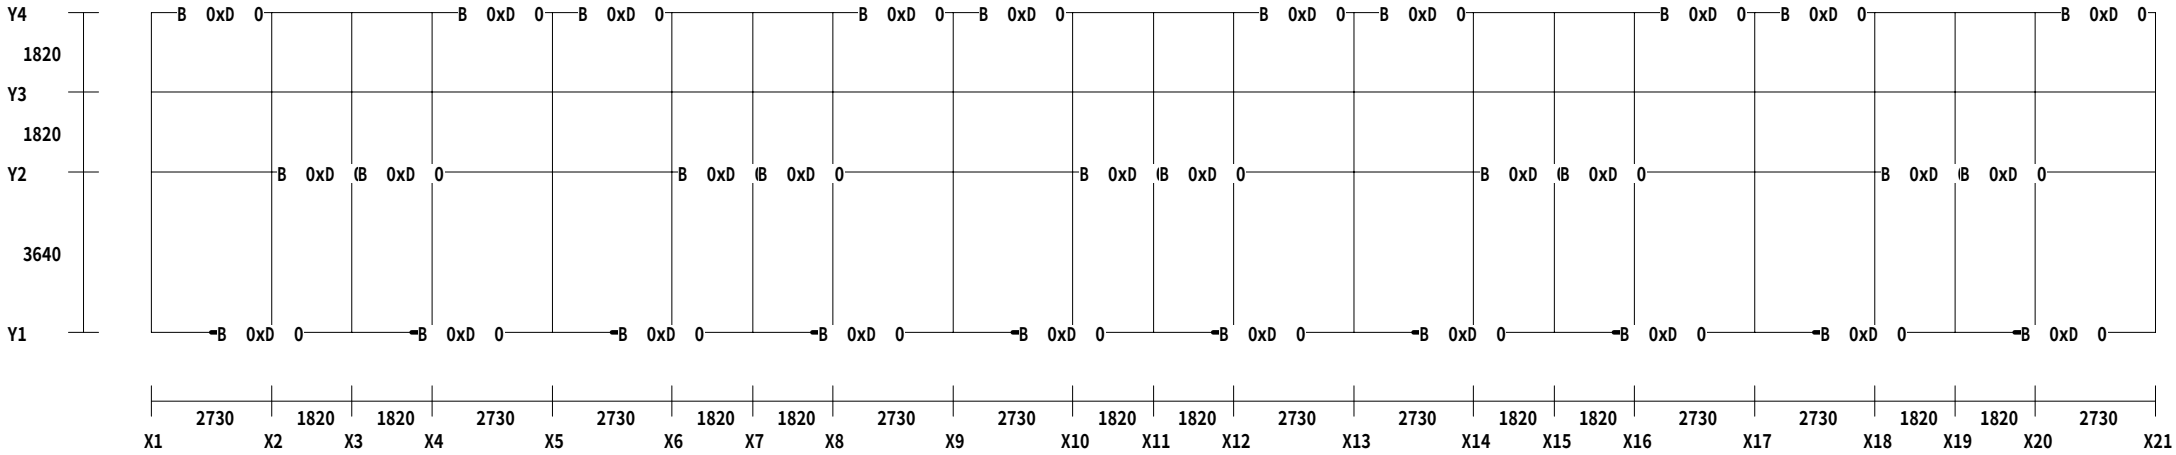
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
B 0xD 0
2730
1820
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[5F]

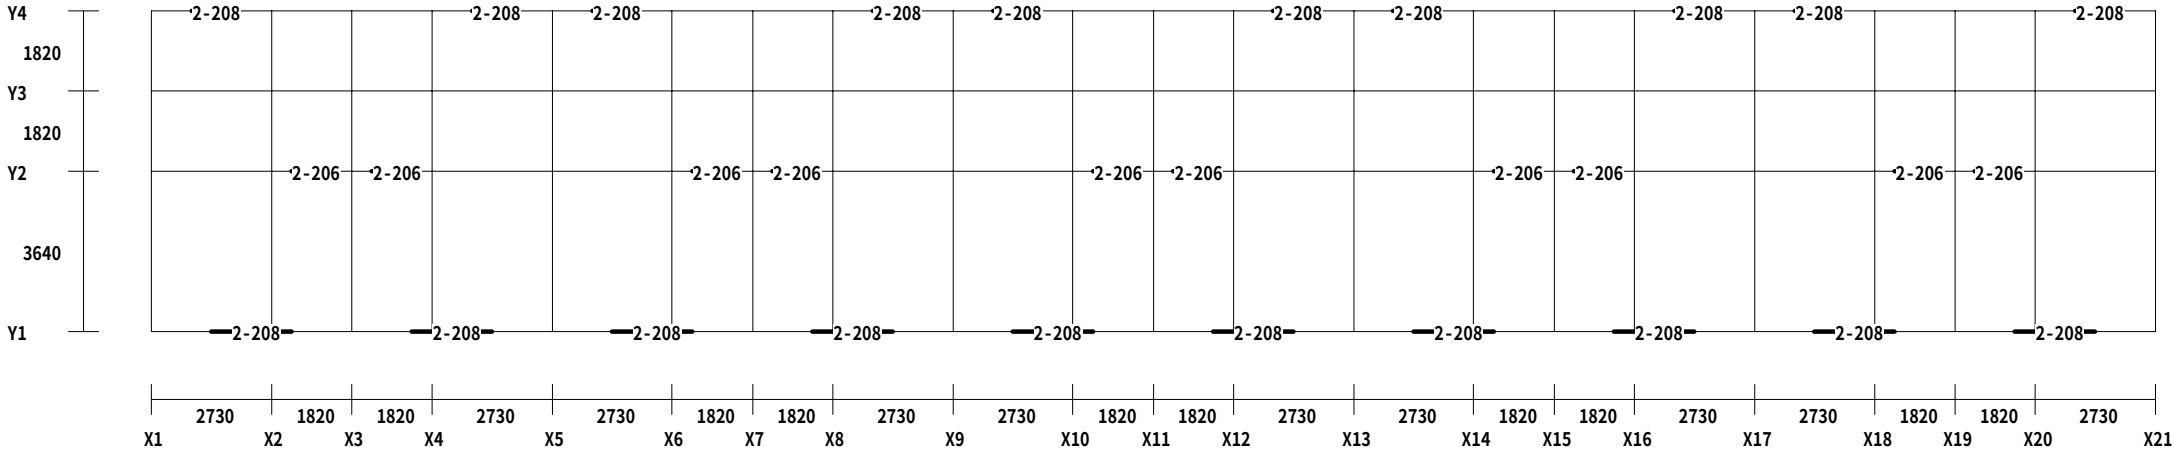
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
2-208
2-206
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[6F]

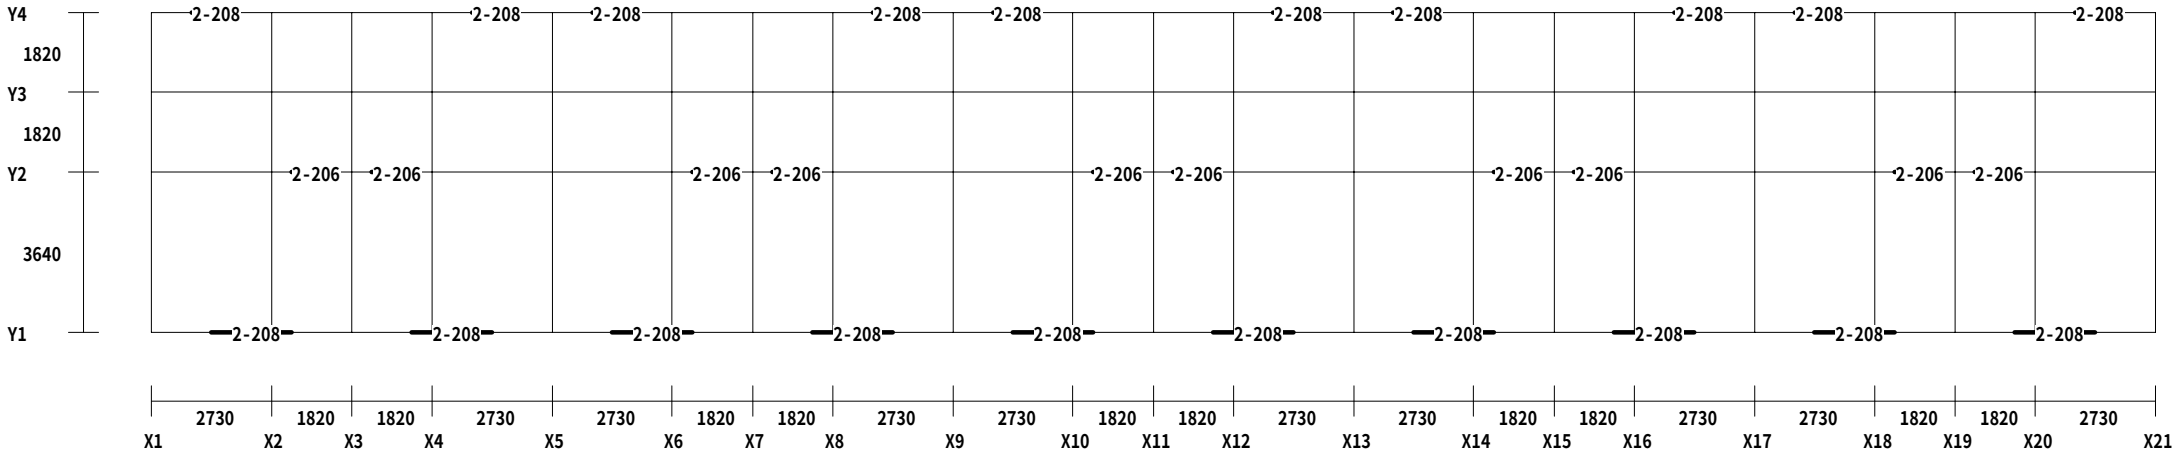
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
2-208
2-206
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[7F]

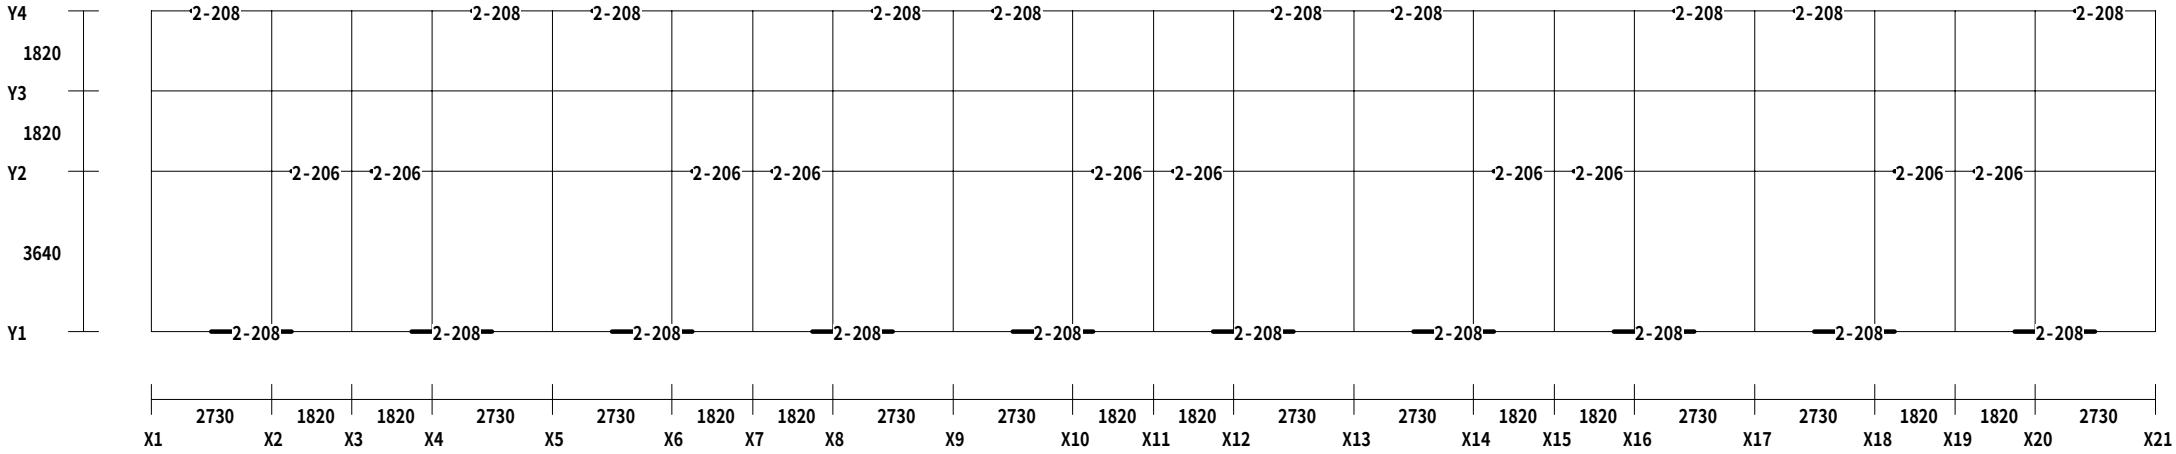
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
2-208
2-206
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[RF]

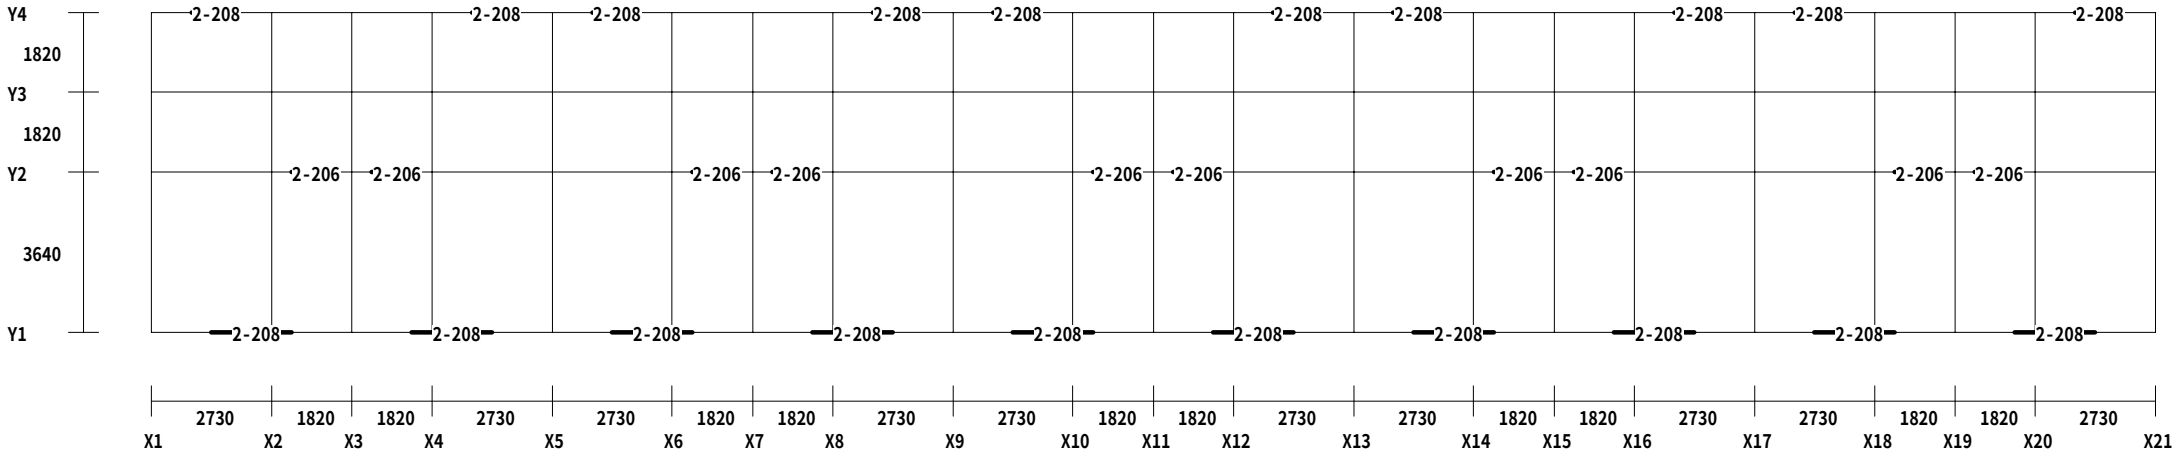
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
2-208
2-206
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[Y1] 開口リスト番号 ／ 開口リスト内の開口番号

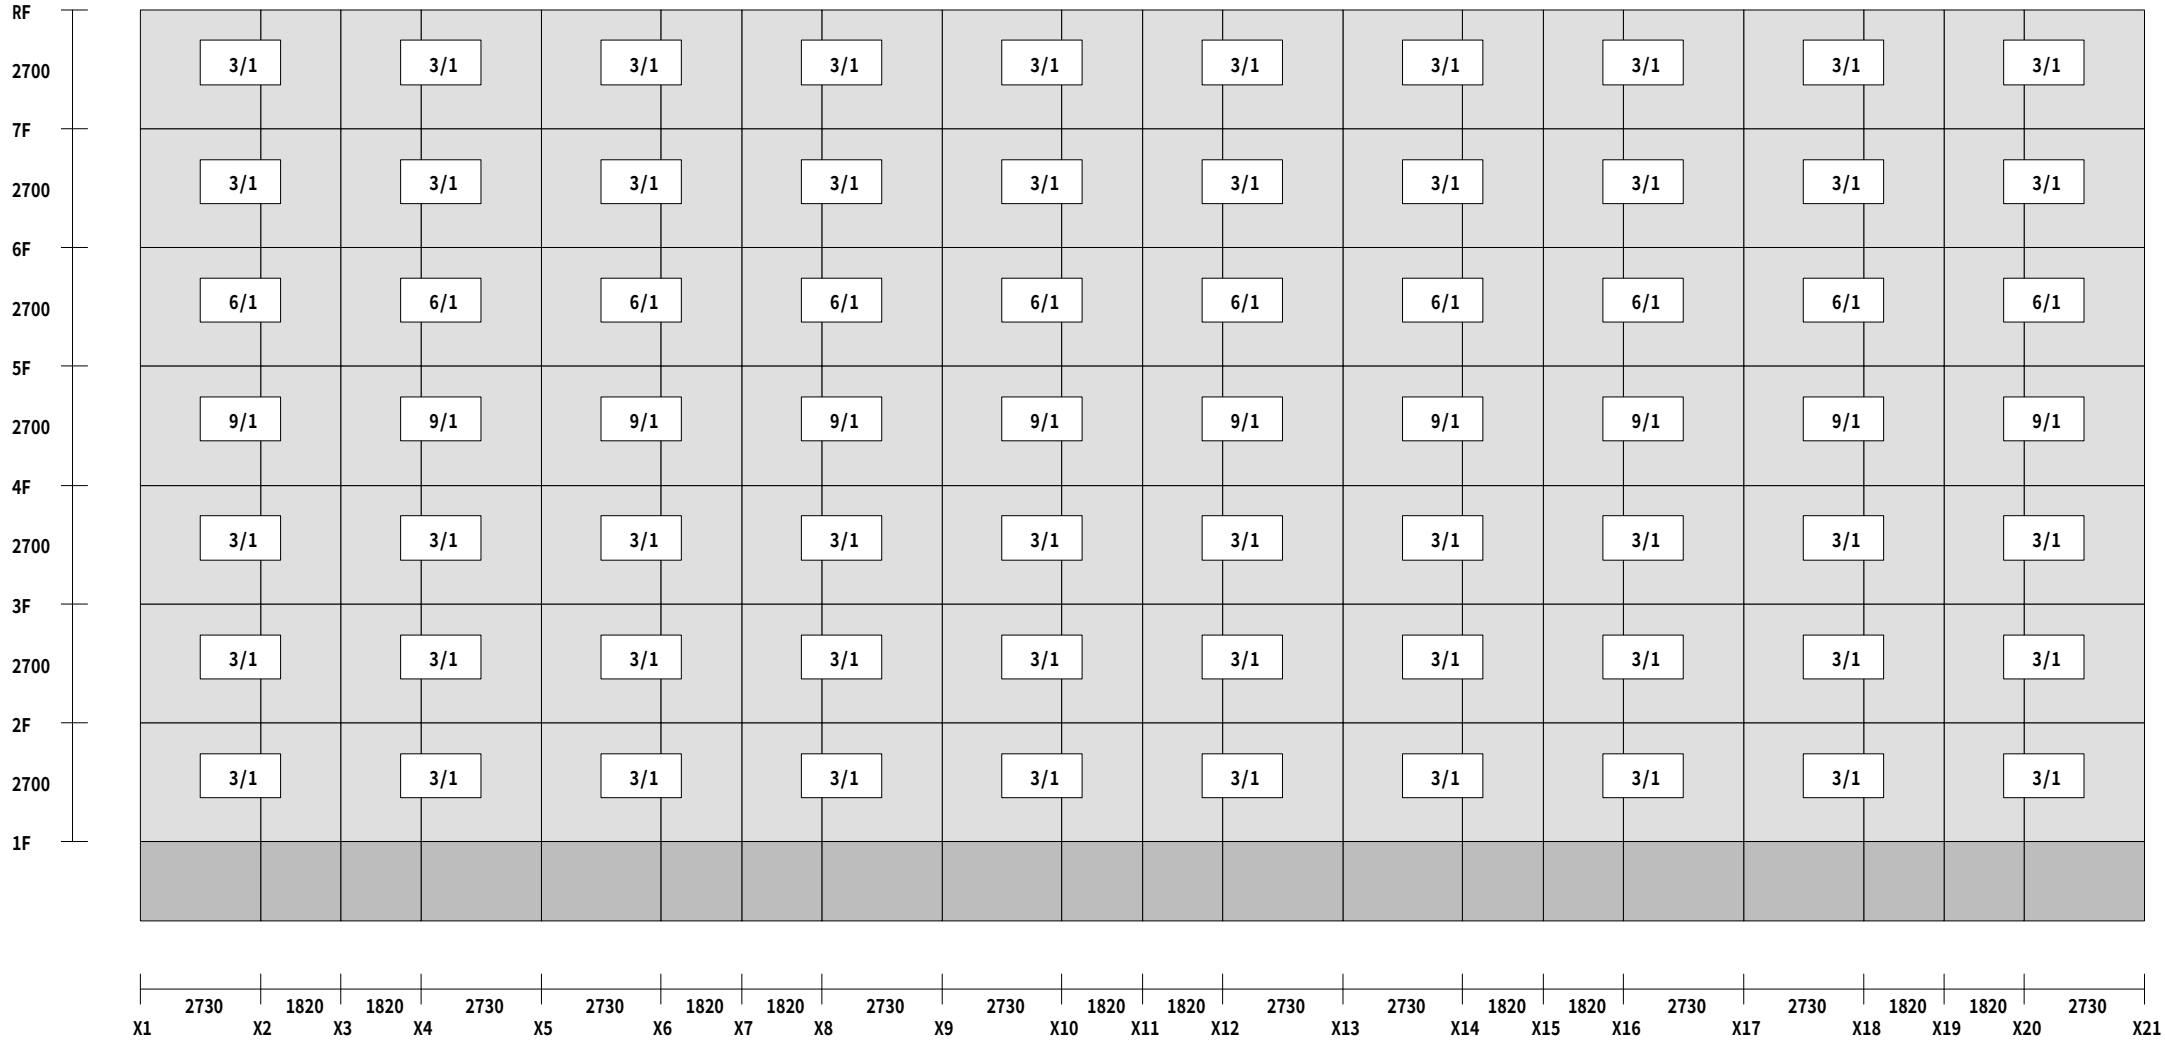

[X2]

開口リスト番号 ／ 開口リスト内の開口番号

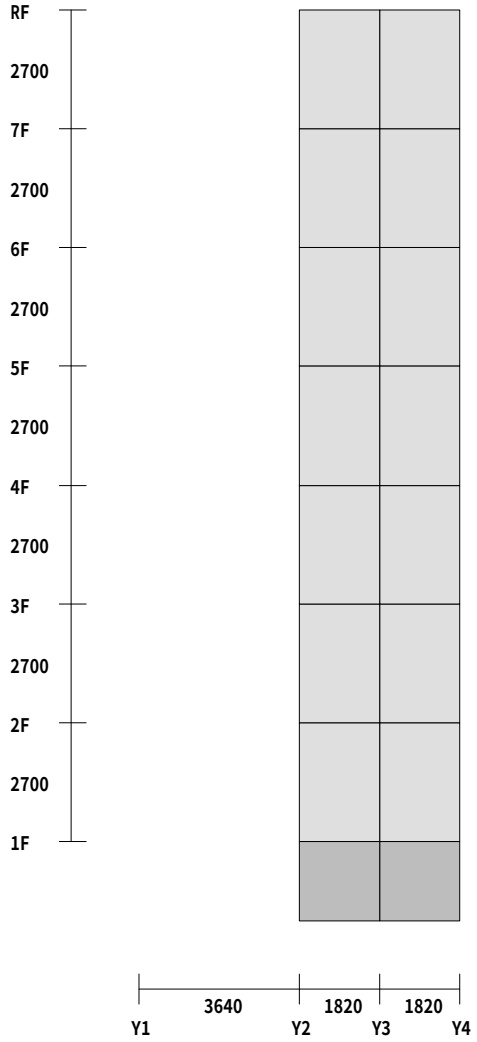

[X6]

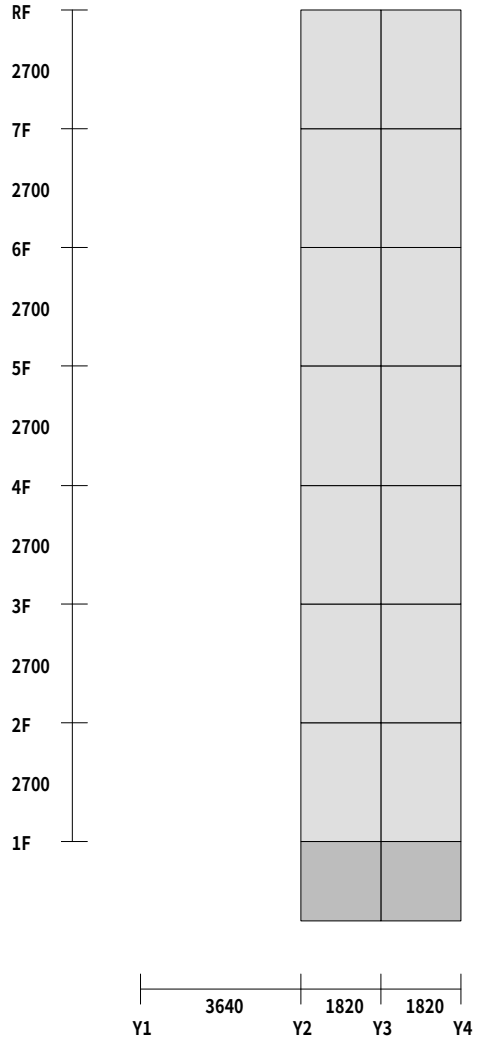

[X8]

開口リスト番号 ／ 開口リスト内の開口番号

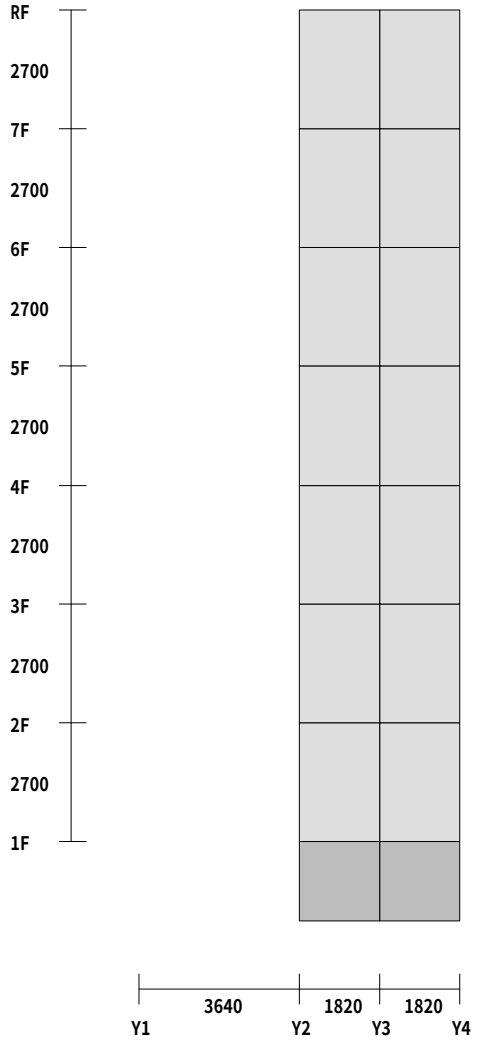

[X12]

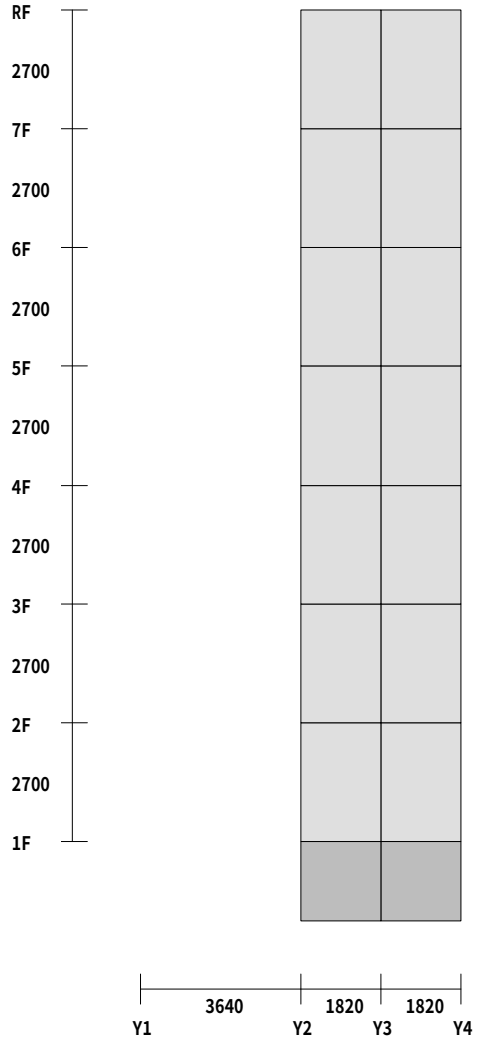

[X17]

開口リスト番号 ／ 開口リスト内の開口番号

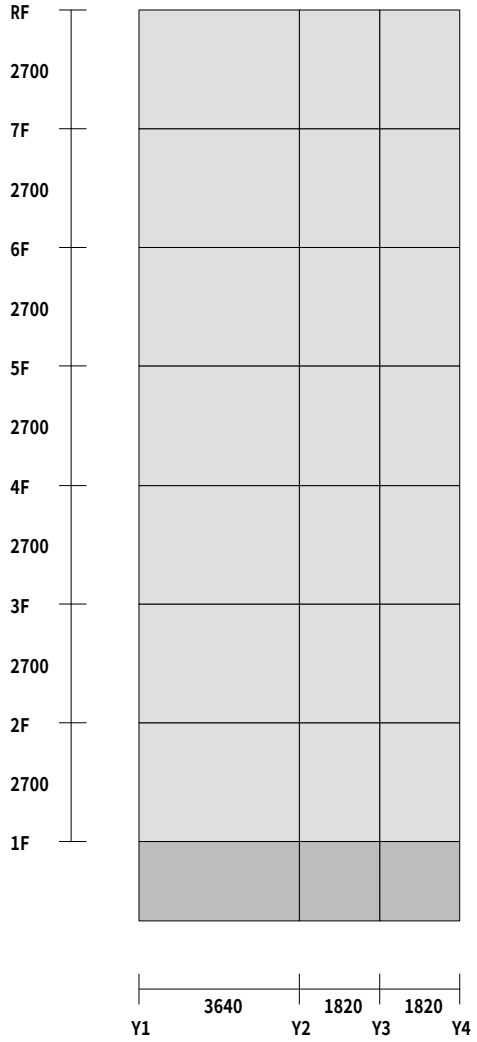

[X18]

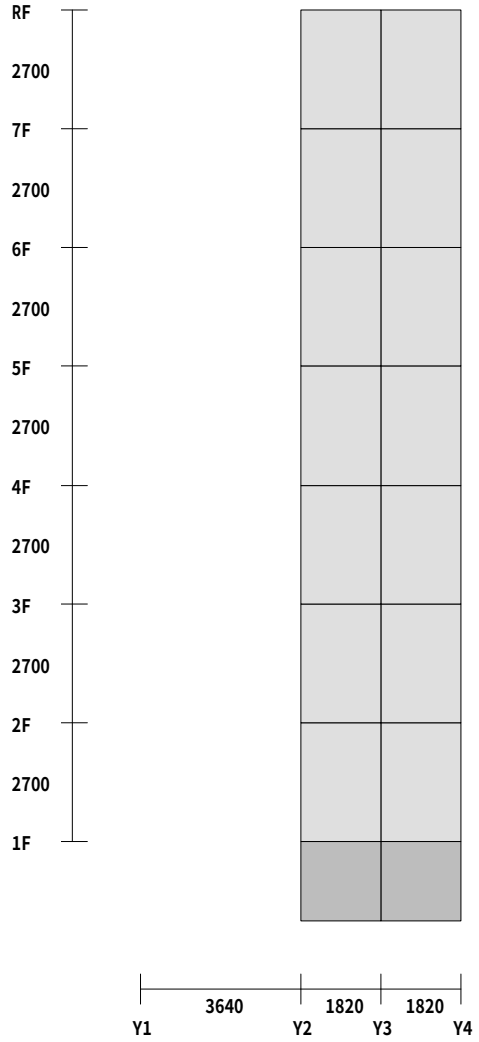

[X20]

開口リスト番号 ／ 開口リスト内の開口番号

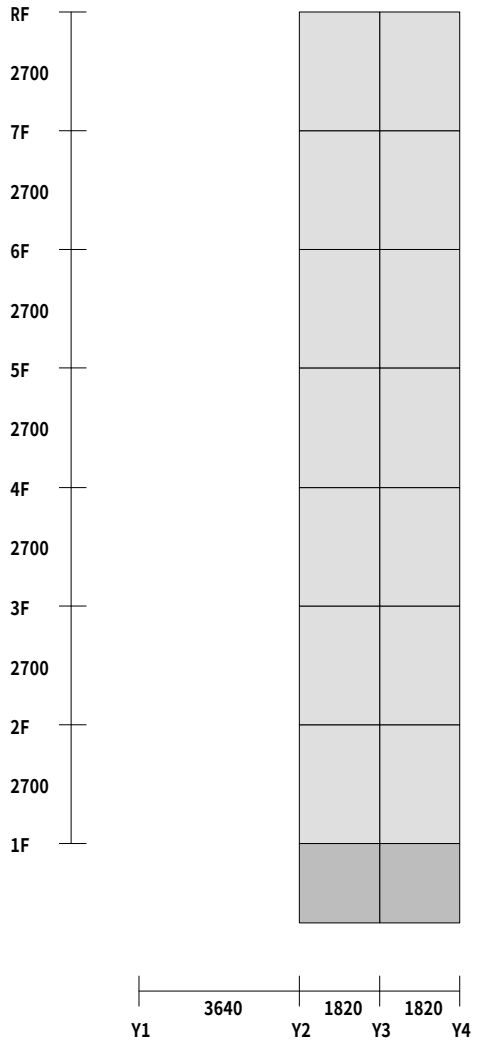

[4F]

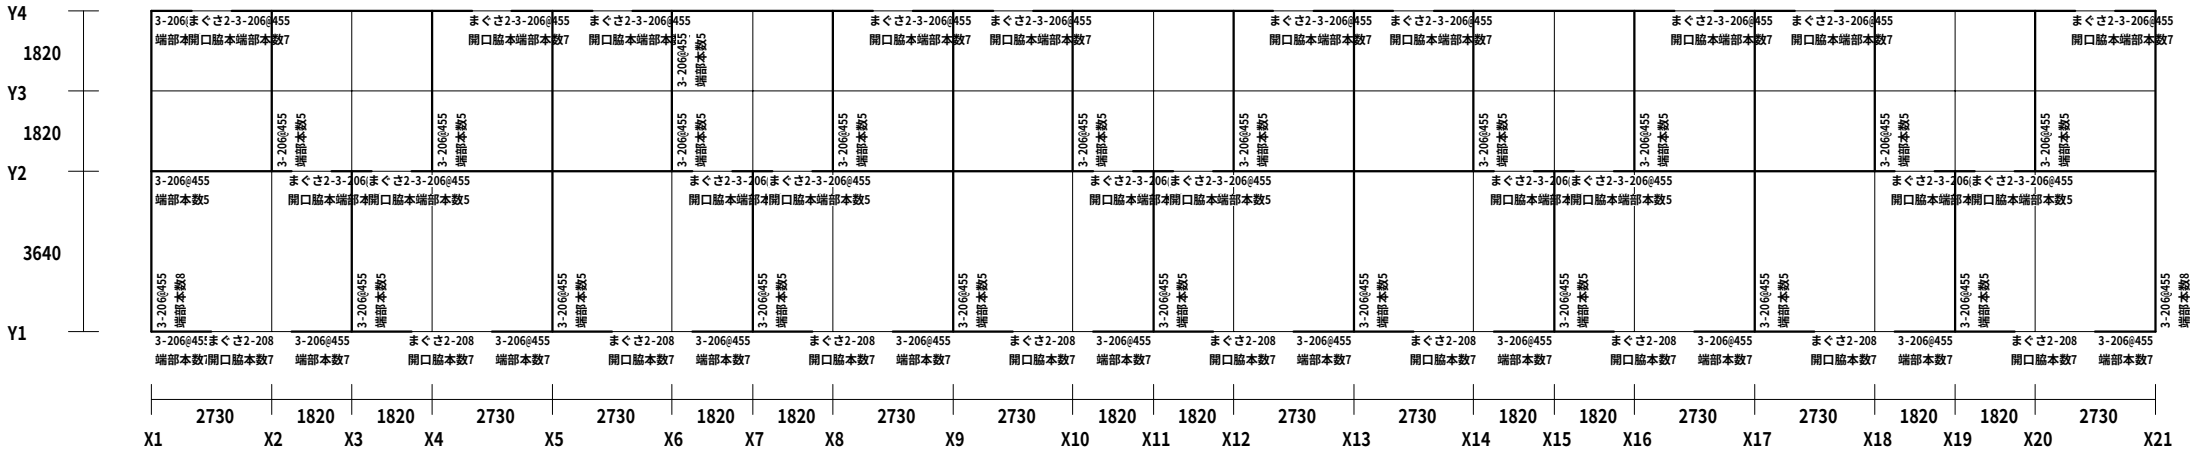
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
3-206@455 端部本数5
3-206@455 端部本数8
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730

[5F]

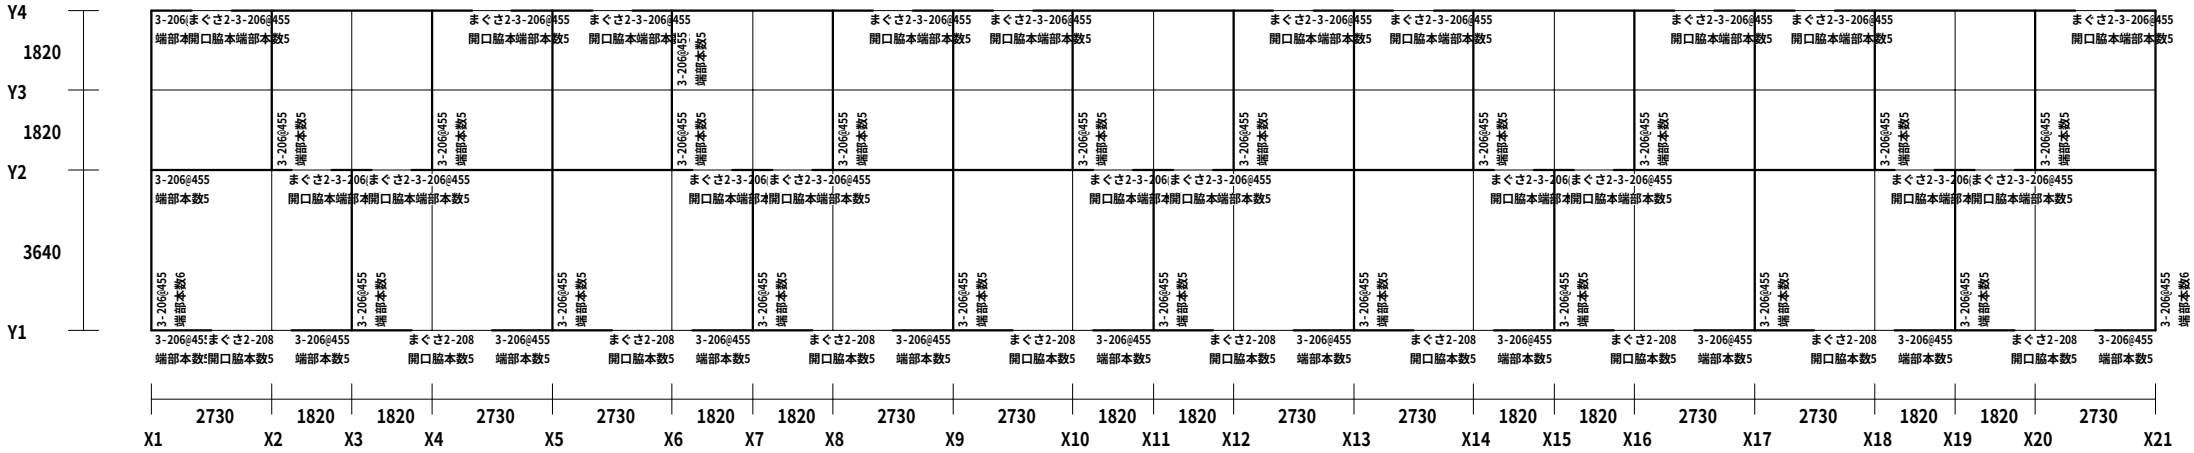
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
3-206@455 端部本数5
3-206@455 端部本数6
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730

[6F]

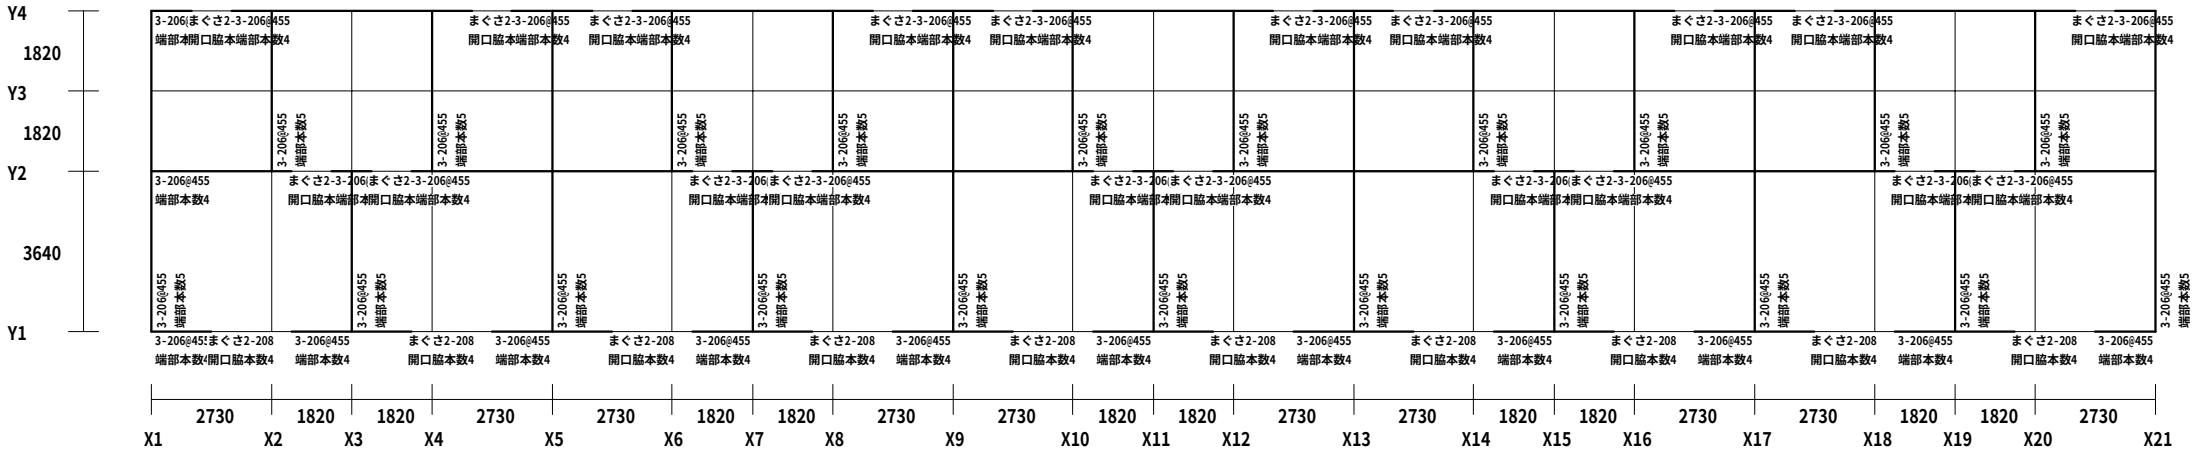
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
3-206@455 端部本数4
まぐさ2-3-206@455 開口脇本端部本数4
3-206@455 端部本数5
まぐさ2-208 開口脇本数4
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[7F]

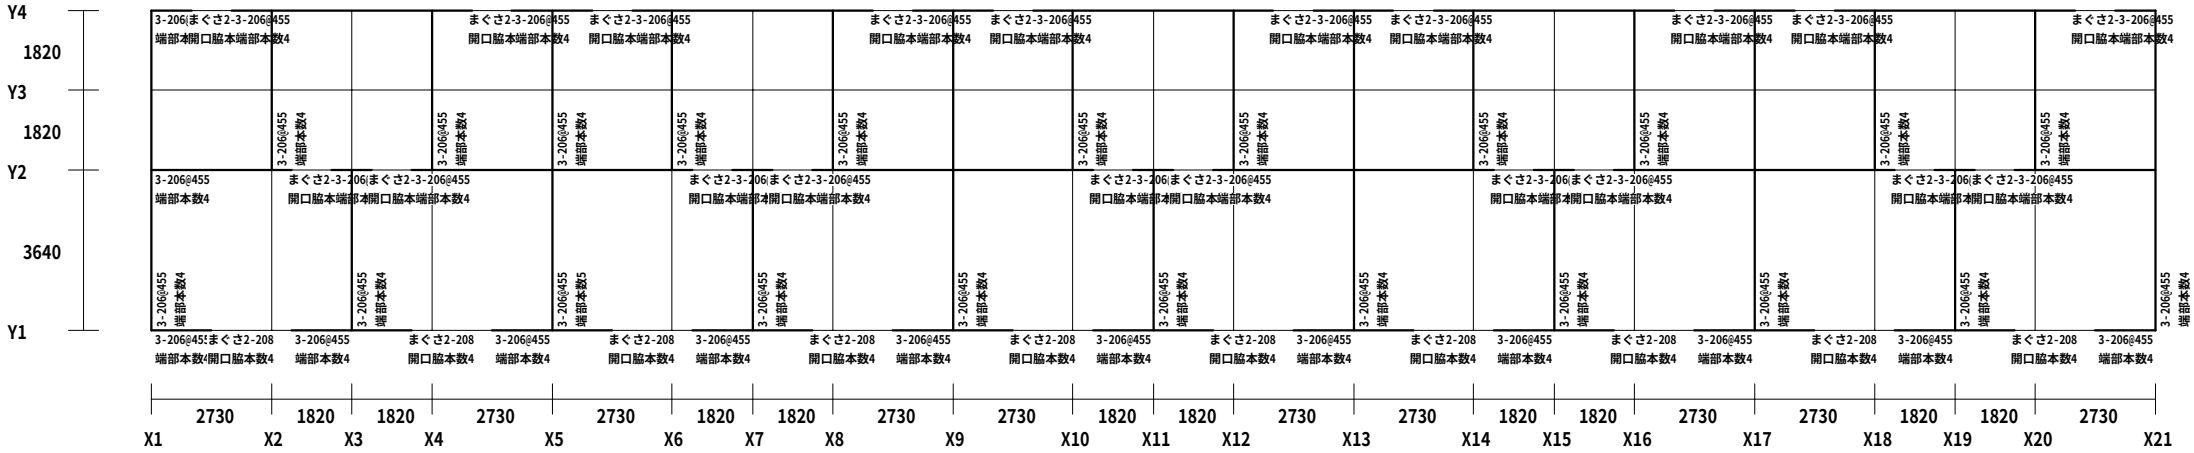
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
3-206@455 端部本数4
まぐさ2-3-206@455 開口脇本端部本数4
3-206@455 端部本数5
まぐさ2-208 開口脇本数4
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

● 床荷重表

※積雪荷重は別途計算する為、Totalには含まれません　　単位 : N/m2

No	床名称	床荷重名称	厚さ (mm)	荷重	勾配 1/cosθ	荷重 ×1/cosθ	RC 単位荷重	床用		架構用	地震用
								床用	小梁用		
1	YANE	積雪荷重		600	1.281	768					
		彩色スレート板t=4.5		200	1.281	256					
		ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940		10	1.281	12					
		構造用合板	9	59	1.281	75					
		たるき206@455mm		98	1.281	125					
		ロックウール 50	50	20	1.281	25					
		Dead Load		387	1.281	493		493	493	493	493
		Live Load			1.281			0	0	0	0
		Total Load						493	493	493	493
2	NOKI	積雪荷重		600	1.281	768					
		彩色スレート板t=4.5		200	1.281	256					
		ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940		10	1.281	12					
		構造用合板	9	59	1.281	75					
		たるき206@455mm		98	1.281	125					
		ロックウール 50	50	20	1.281	25					
		窯系サィデング t=15		360	1.000	360					
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	35	210	1.000	210					
		Dead Load		957	1.281	1063		1063	1063	1063	1063
		Live Load			1.281			0	0	0	0
		Total Load						1063	1063	1063	1063
3	YUKA-X	強化石膏ボード	15	150		150					
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05		5		5					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		構造用合板	16	106		106					
		床根太210@455		118		118					
		たるき206@455mm		98		98					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		強化石膏ボード	15	150		150					
		Dead Load		1047		1047		1047	1047	1047	1047
		Live Load						1800	1800	1300	600
		Total Load						2847	2847	2347	1647
4	YUKA-X1F	強化石膏ボード	15	150		150					
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05		5		5					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		構造用合板	16	106		106					
		床根太404@455		120		120					
		Dead Load		591		591		591	591	591	591
		Live Load						0	0	0	0
		Total Load						591	591	591	591
5	YUKA-Y	強化石膏ボード	15	150		150					
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05		5		5					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		構造用合板	16	106		106					
		床根太210@455		118		118					
		たるき206@455mm		98		98					
		Dead Load		687		687		687	687	687	687
		Live Load						1800	1800	1300	600
		Total Load						2487	2487	1987	1287
6	YUKA-Y1F	強化石膏ボード	15	150		150					
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05		5		5					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		構造用合板	16	106		106					
		床根太404@455		120		120					
		Dead Load		591		591		591	591	591	591
		Live Load						0	0	0	0

● 床荷重表

※積雪荷重は別途計算する為、Totalには含まれません　　単位 : N/m2

No	床名称	床荷重名称	厚さ (mm)	荷重	勾配 1/cosθ	荷重 ×1/cosθ	RC 単位荷重	床用		架構用	地震用
								床用	小梁用		
		Total Load						591	591	591	591
7	KAIDAN	強化石膏ボード	15	150		150					
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05		5		5					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		構造用合板	16	106		106					
		床根太210@455		118		118					
		たるき206@455mm		98		98					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		強化石膏ボード	15	150		150					
		Dead Load		1047		1047		1047	1047	1047	1047
		Live Load						0	0	0	0
		Total Load						1047	1047	1047	1047
8	BARUKON	積雪荷重		600		600					
		FRP防水		30		30					
		強化石膏ボード	15	150		150					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		床根太210@455		118		118					
		たるき206@455mm		98		98					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		強化石膏ボード	15	150		150					
		Dead Load		966		966		966	966	966	966
		Live Load						0	0	0	0
		Total Load						966	966	966	966
9	YANE_TN	強化石膏ボード	13	130		130					
		強化石膏ボード	15	150		150					
		天井たるき210@455		0		0					
		ロックウール 50	50	20		20					
		Dead Load		300		300		300	300	300	300
		Live Load						0	0	0	0
		Total Load						300	300	300	300
10	S120	床スラブ	120	2880		2880	24.00				
		Dead Load		2880		2880		2880	2880	2880	2880
		Live Load						1800	1800	1300	600
		Total Load						4680	4680	4180	3480

● 梁荷重表

No	名称	梁属性	梁幅 (mm)	梁背 (mm)	床厚 (mm)	RC単位重量 (kN/m2)	梁固定荷重 (N/m)			本数 (本)	材寸法	枠部材強度
							自重	仕上	合計			
1	FG250	基礎梁	250	1800	0	24.00	10800	0	10800	0		

● 壁荷重表

単位 : N/m2

No	名 称	荷 重 名 称	厚さ (mm)	荷 重	壁RC用 RC単位重量	仕 上	合 計
2	G_206_5	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層　t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302
4	N_206_5	強化石膏ボード	21	210	0.00	0	0
		強化石膏ボード	15	150	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		強化石膏ボード	15	150	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	909
7	W250	耐力壁	250	0	24.00	0	6000
9	N_206GG	強化石膏ボード	21	210	0.00	0	0
		強化石膏ボード	15	150	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		強化石膏ボード	15	150	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	909
10	G_206P10	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層　t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302
12	G_206_7	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層　t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302
13	G_206_6	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層　t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302
14	G_206_8	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0

● 壁荷重表

単位 : N/m2

No	名 称	荷 重 名 称	厚さ (mm)	荷 重	壁ＲＣ用 RC単位重量	仕 上	合 計
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層　t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302

● 2-(1) 壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y1	RF	Y01-02A8	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-04A8	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-06A8	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-08A8	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-10A8	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-12A8	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-14A8	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-16A8	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-18A8	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-20A8	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
		7F	Y01-02A7	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A7	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A7	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-08A7	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A7	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y1	7F	Y01-12A7	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-14A7	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A7	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A7	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-20A7	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6F	Y01-02A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-08A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-12A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-14A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-20A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1) 壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y1	5F	Y01-02A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-08A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-12A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-14A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-20A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4F	Y01-02A4	床	-2.83	4.30	2.83	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-4.35	6.58	4.35	-12.43	12.43	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A4	床	-2.84	4.30	2.84	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-4.35	6.58	4.35	-12.43	12.43	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A4	床	-2.84	4.30	2.84	-7.43	7.42	2.10	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-4.36	6.58	4.36	-12.43	12.43	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-08A4	床	-2.83	4.30	2.83	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-4.35	6.58	4.35	-12.43	12.43	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A4	床	-2.84	4.30	2.84	-7.43	7.43	2.10	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-4.36	6.58	4.36	-12.43	12.43	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1) 壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y1	4F	Y01-12A4	床	-2.84	4.30	2.84	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-4.35	6.58	4.35	-12.43	12.43	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-14A4	床	-2.84	4.30	2.84	-7.43	7.42	2.10	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-4.36	6.58	4.36	-12.43	12.43	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A4	床	-2.84	4.30	2.83	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-4.35	6.58	4.35	-12.43	12.43	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A4	床	-2.84	4.30	2.84	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-4.35	6.58	4.35	-12.43	12.43	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-20A4	床	-2.83	4.30	2.83	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-4.35	6.58	4.35	-12.43	12.42	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3F	Y01-02A3	床	-2.83	4.30	2.83	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-5.65	8.52	5.65	-16.70	16.70	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A3	床	-2.84	4.30	2.84	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-5.65	8.53	5.65	-16.71	16.70	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A3	床	-2.84	4.30	2.84	-7.43	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-5.65	8.53	5.65	-16.71	16.70	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-08A3	床	-2.83	4.30	2.83	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-5.65	8.52	5.65	-16.70	16.70	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A3	床	-2.84	4.30	2.84	-7.43	7.43	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-5.65	8.53	5.65	-16.71	16.71	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-12A3	床	-2.84	4.30	2.84	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-5.65	8.53	5.65	-16.70	16.70	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-14A3	床	-2.84	4.30	2.84	-7.43	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-5.65	8.53	5.65	-16.71	16.70	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A3	床	-2.84	4.30	2.83	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-5.65	8.53	5.65	-16.71	16.70	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A3	床	-2.84	4.30	2.84	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-5.65	8.53	5.65	-16.71	16.70	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-20A3	床	-2.83	4.30	2.83	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合　計	-5.65	8.52	5.65	-16.70	16.70	2.70
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y1	2F	Y01-02A2	床	-2.83	4.30	2.83	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-5.65	8.52	5.65	-16.70	16.70	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A2	床	-2.84	4.30	2.84	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-5.65	8.53	5.65	-16.71	16.70	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A2	床	-2.84	4.30	2.84	-7.43	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-5.65	8.53	5.65	-16.71	16.70	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-08A2	床	-2.83	4.30	2.83	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-5.65	8.52	5.65	-16.70	16.70	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A2	床	-2.84	4.30	2.84	-7.43	7.43	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-5.65	8.53	5.65	-16.71	16.71	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-12A2	床	-2.84	4.30	2.84	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-5.65	8.53	5.65	-16.70	16.70	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-14A2	床	-2.84	4.30	2.84	-7.43	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-5.65	8.53	5.65	-16.71	16.70	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A2	床	-2.84	4.30	2.83	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-5.65	8.53	5.65	-16.71	16.70	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A2	床	-2.84	4.30	2.84	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-5.65	8.53	5.65	-16.71	16.70	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-20A2	床	-2.83	4.30	2.83	-7.42	7.42	2.10	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-1.16	1.74	1.16	-3.82	3.82	0.60	合計	-5.65	8.52	5.65	-16.70	16.70	2.70
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1F	Y01-02A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合計	-4.64	6.96	4.64	-15.29	15.29	1.54
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合計	-4.64	6.96	4.64	-15.29	15.29	1.54
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合計	-4.64	6.96	4.64	-15.29	15.29	1.54
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-08A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合計	-4.64	6.96	4.64	-15.29	15.29	1.54
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合計	-4.64	6.96	4.64	-15.29	15.29	1.54
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y1	1F	Y01-12A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-4.64	6.96	4.64	-15.29	15.29	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-14A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-4.64	6.96	4.64	-15.29	15.29	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-4.64	6.96	4.64	-15.29	15.29	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-4.64	6.96	4.64	-15.29	15.29	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-20A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-1.66	2.48	1.66	-5.46	5.46	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-4.64	6.96	4.64	-15.29	15.29	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	RF	Y02-02B8	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-03B8	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-06B8	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-07B8	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-10B8	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-11B8	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-14B8	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-15B8	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-18B8	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-19B8	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02

● 2-(1) 壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y2	7F	Y02-02B7	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B7	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-06B7	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B7	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B7	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-11B7	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B7	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B7	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-18B7	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B7	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6F	Y02-02B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-06B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1) 壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y2	6F	Y02-11B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-18B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5F	Y02-02B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-06B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-11B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-18B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1) 壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y2	4F	Y02-02B4	床	-1.01	1.51	1.01	-4.80	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B4	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-06B4	床	-1.01	1.51	1.01	-4.80	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B4	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B4	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-11B4	床	-1.01	1.51	1.01	-4.80	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B4	床	-1.01	1.51	1.01	-4.80	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.71	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B4	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-18B4	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B4	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3F	Y02-02B3	床	-1.01	1.51	1.01	-4.80	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B3	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-06B3	床	-1.01	1.51	1.01	-4.80	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B3	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B3	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1) 壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y2	3F	Y02-11B3	床	-1.01	1.51	1.01	-4.80	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B3	床	-1.01	1.51	1.01	-4.80	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.71	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B3	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-18B3	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B3	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2F	Y02-02B2	床	-1.01	1.51	1.01	-4.80	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B2	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-06B2	床	-1.01	1.51	1.01	-4.80	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B2	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B2	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-11B2	床	-1.01	1.51	1.01	-4.80	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B2	床	-1.01	1.51	1.01	-4.80	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.71	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B2	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-18B2	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.71	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B2	床	-1.01	1.51	1.01	-4.79	4.79	0.25	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.30	1.94	1.30	-6.70	6.70	0.29
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y2	1F	Y02-02B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-06B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-11B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-18B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	RF	Y04-01B8	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-04B8	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-05B8	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-08B8	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-09B8	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01

● 2-(1) 壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y4	RF	Y04-12B8	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-13B8	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-16B8	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-17B8	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-20B8	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
		7F	Y04-01B7	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.66	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-04B7	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B7	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B7	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-09B7	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-12B7	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B7	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-16B7	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B7	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B7	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1) 壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y4	6F	Y04-01B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.66	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-04B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-09B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-12B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-16B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5F	Y04-01B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.66	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-04B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-09B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1) 壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y4	5F	Y04-12B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-16B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4F	Y04-01B4	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.76	0.16	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.00	1.53	1.00	-5.27	5.27	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-04B4	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.00	1.53	1.00	-5.27	5.27	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B4	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.76	0.16	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.00	1.53	1.00	-5.27	5.27	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B4	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.00	1.53	1.00	-5.27	5.27	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-09B4	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.00	1.53	1.00	-5.27	5.27	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-12B4	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.00	1.53	1.00	-5.27	5.27	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B4	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.76	0.16	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.00	1.53	1.00	-5.27	5.27	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-16B4	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.00	1.53	1.00	-5.27	5.27	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B4	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.00	1.53	1.00	-5.27	5.27	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B4	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.00	1.53	1.00	-5.27	5.27	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1) 壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y4	3F	Y04-01B3	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.76	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.40	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-04B3	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B3	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.76	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B3	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-09B3	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-12B3	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B3	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.76	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.40	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-16B3	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B3	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B3	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2F	Y04-01B2	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.76	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.40	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-04B2	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B2	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.76	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B2	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-09B2	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y4	2F	Y04-12B2	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B2	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.76	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.40	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-16B2	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B2	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B2	床	-0.62	0.96	0.62	-2.77	2.77	0.16	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.29	0.43	0.29	-1.91	1.91	0.04	合計	-1.33	2.01	1.33	-7.41	7.41	0.19
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1F	Y04-01B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合計	-1.16	1.74	1.16	-7.64	7.64	0.10
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-04B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合計	-1.16	1.74	1.16	-7.64	7.64	0.10
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合計	-1.16	1.74	1.16	-7.64	7.64	0.10
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合計	-1.16	1.74	1.16	-7.64	7.64	0.10
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-09B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合計	-1.16	1.74	1.16	-7.64	7.64	0.10
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-12B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合計	-1.16	1.74	1.16	-7.64	7.64	0.10
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合計	-1.16	1.74	1.16	-7.64	7.64	0.10
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-16B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合計	-1.16	1.74	1.16	-7.64	7.64	0.10
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合計	-1.16	1.74	1.16	-7.64	7.64	0.10
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.41	0.62	0.41	-2.73	2.73	0.00
				大梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合計	-1.16	1.74	1.16	-7.64	7.64	0.10
				小梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

通り名称---> [Y1]

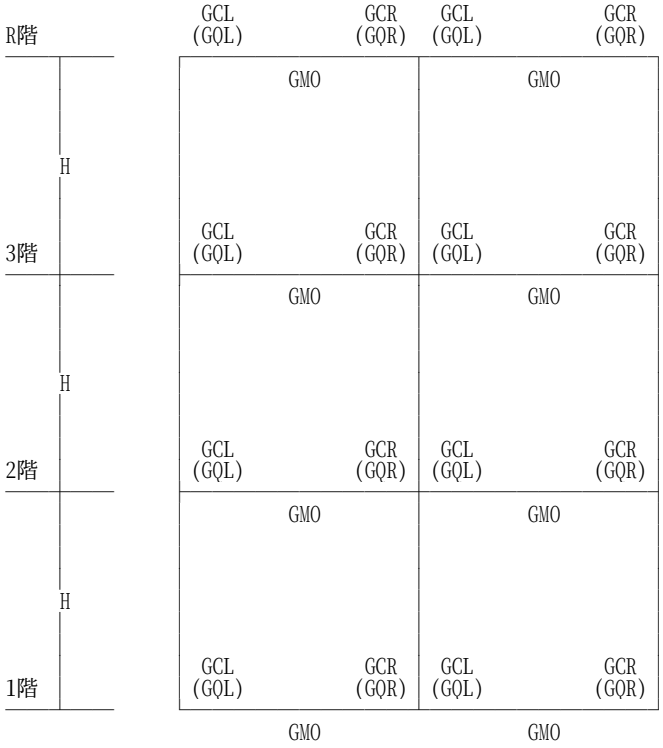

GCL : 梁 固定端モーメント　左端部 (kN･m)
GCR : 梁 固定端モーメント　右端部 (kN･m)
GMO : 梁 中央モーメント　(kN･m)
GQL : 梁 せん断力　左端部 (kN)
GQR : 梁 せん断力　右端部 (kN)

H : 階高　(mm)
L : スパン長　(mm)

[Y1　]

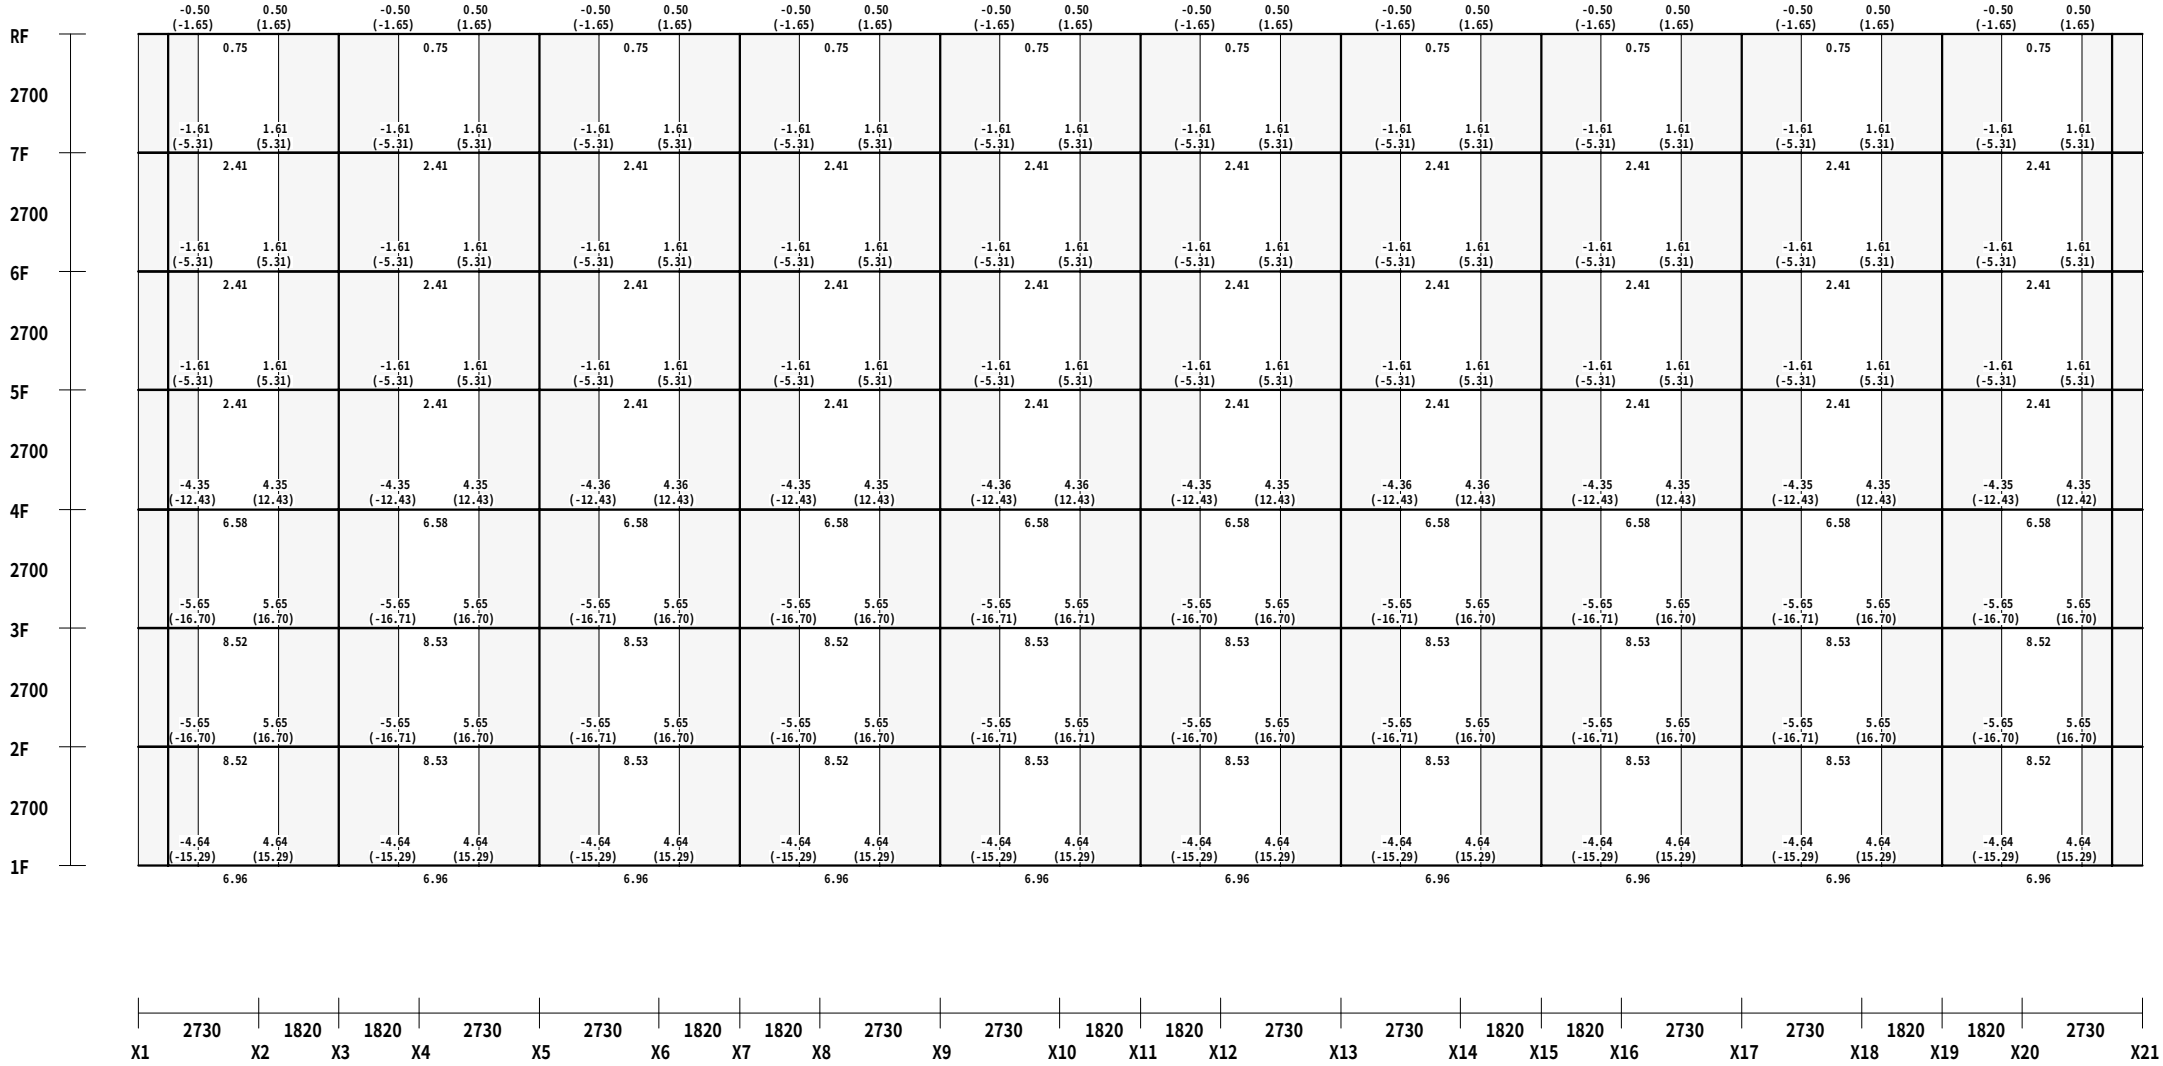
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
6.96

[X2]

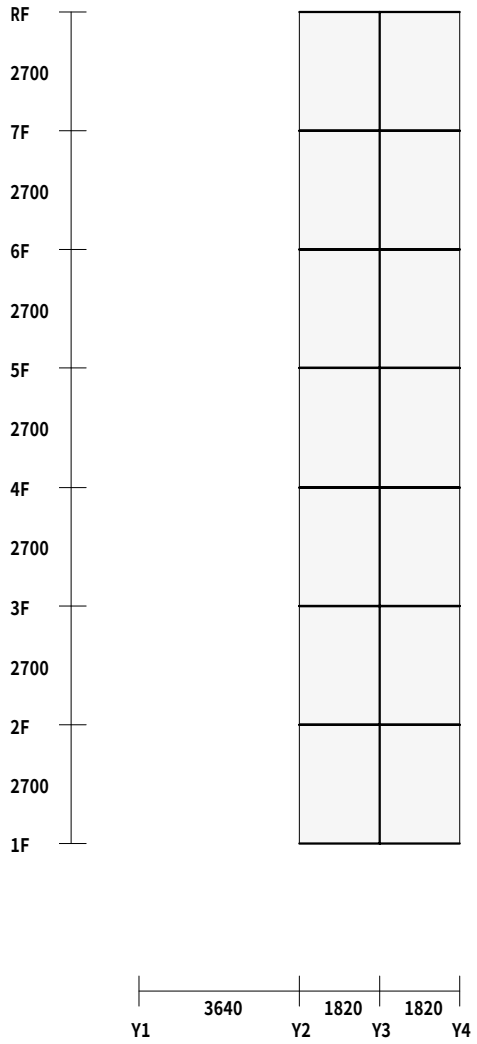
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X6]

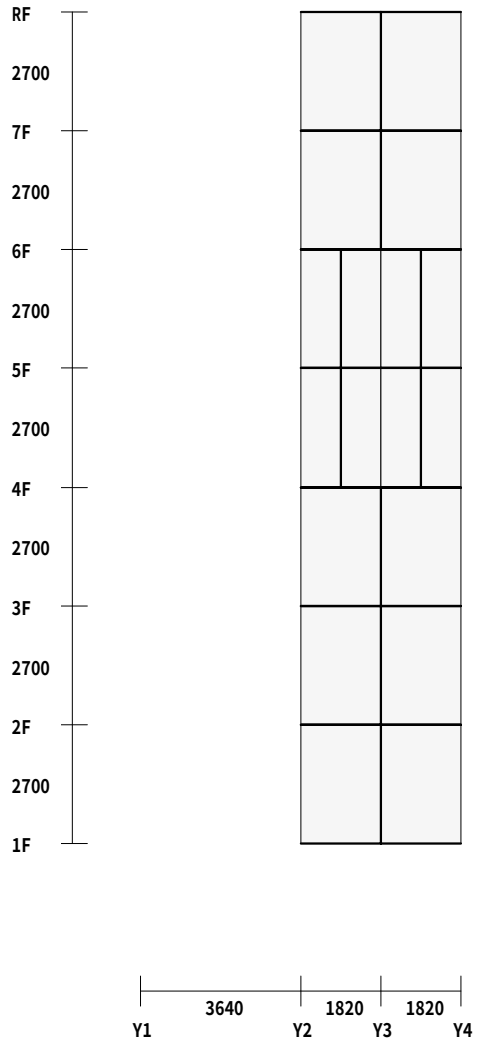
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8]

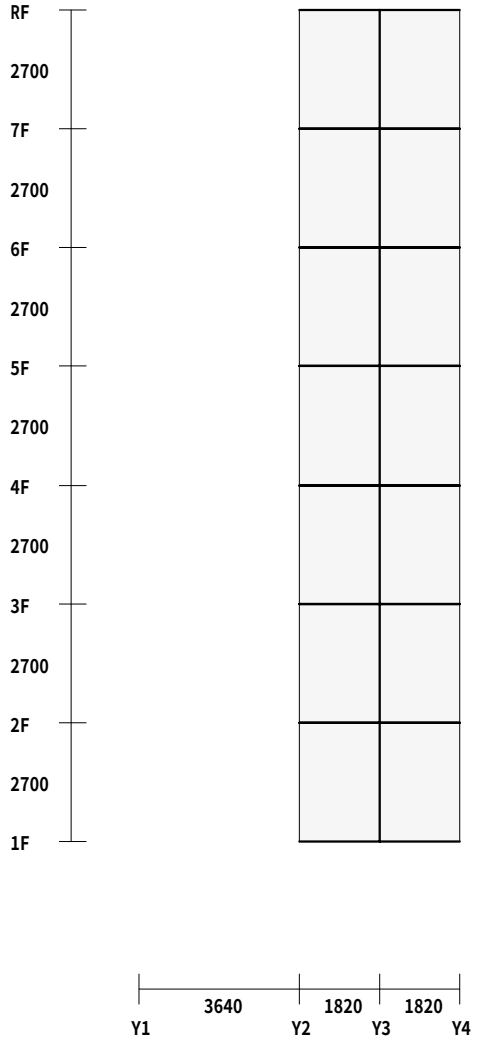
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12]

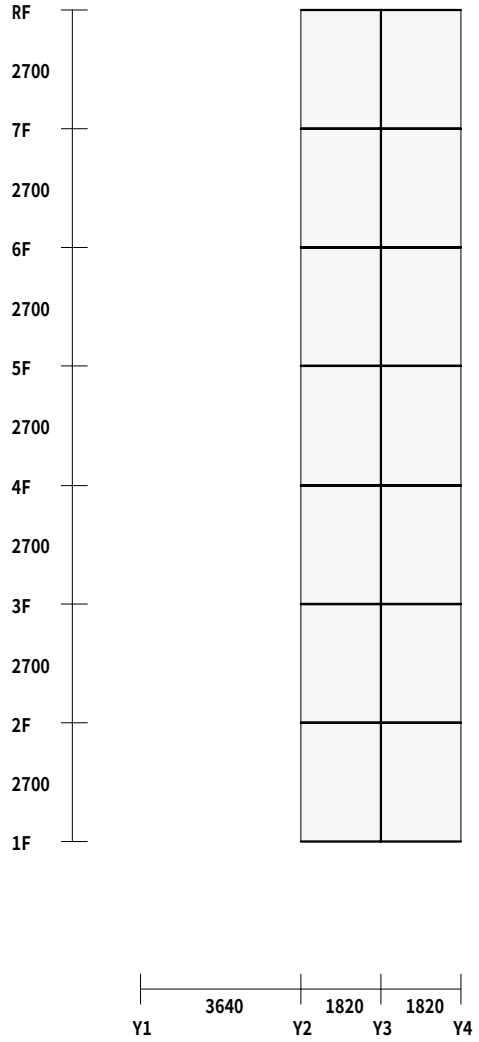
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

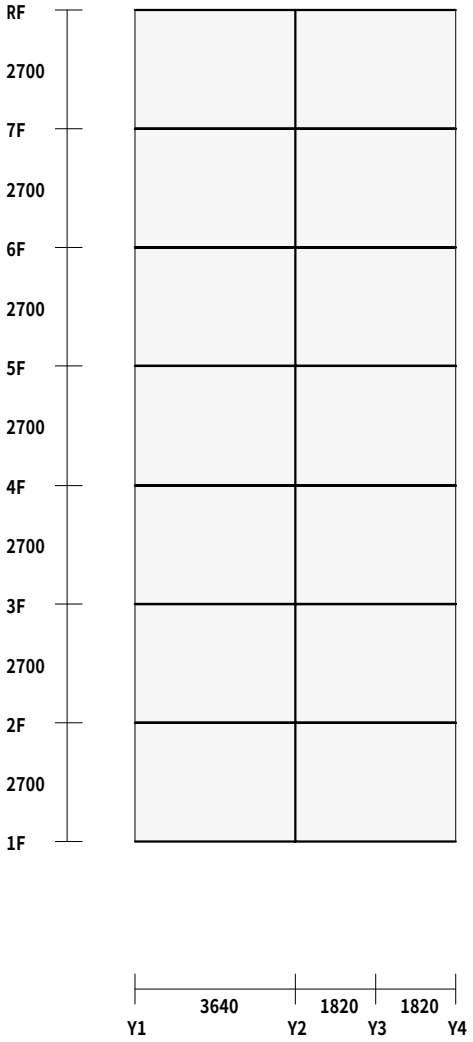
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

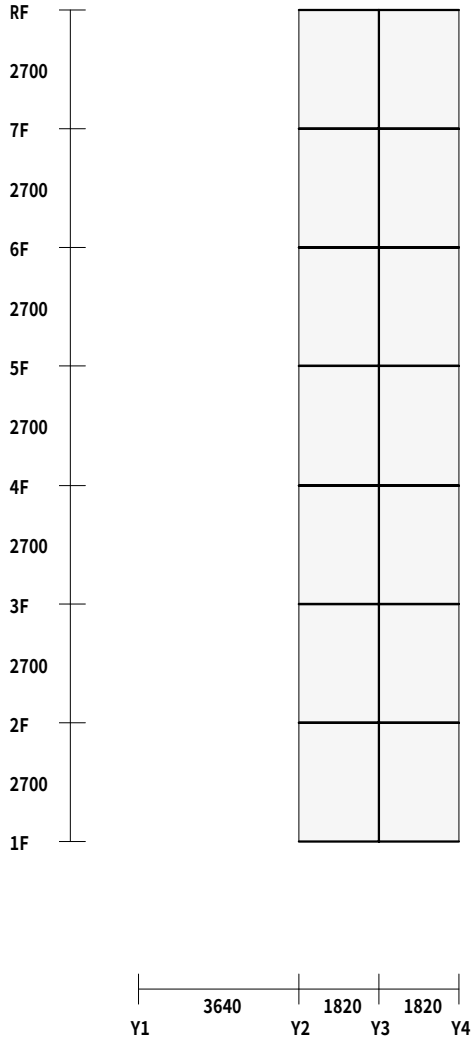
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X20]

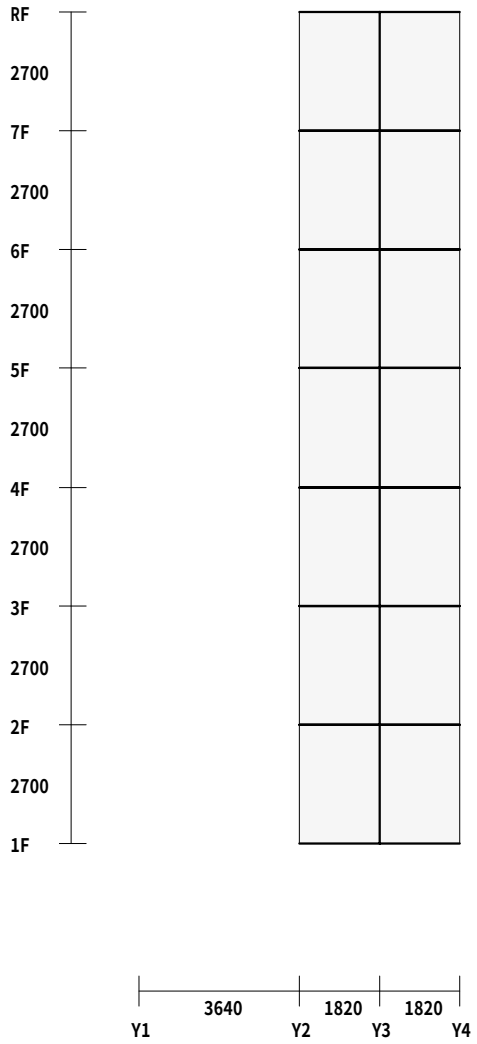
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y1	1F	1	Y01-01A1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.41
			2	Y01-02B1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.40
			3	Y01-03A1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.41
			4	Y01-04B1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.40
			5	Y01-05A1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.42
			6	Y01-06B1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.40
			7	Y01-07A1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.41
			8	Y01-08B1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.40
			9	Y01-09A1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.40
			10	Y01-10B1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.40
			11	Y01-11A1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.41
			12	Y01-12B1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.40
			13	Y01-13A1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.42
			14	Y01-14B1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.40
			15	Y01-15A1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.41
			16	Y01-16B1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.39
			17	Y01-17A1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.40
			18	Y01-18B1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.39
			19	Y01-19A1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.41
			20	Y01-20B1	0.00	0.00	9.83	0.00	25.80	0.00	5.46	0.00	0.00	41.09	201.38
	Y2	1F	21	Y02-01A1	0.00	0.00	4.21	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	342.17
			22	Y02-02A1	0.00	0.00	0.70	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	51.35
			23	Y02-02C1	0.00	0.00	4.91	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	82.96
			24	Y02-03A1	0.00	0.00	4.91	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	82.97
			25	Y02-03C1	0.00	0.00	0.70	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	51.35
			26	Y02-04A1	0.00	0.00	4.21	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	342.14
			27	Y02-05A1	0.00	0.00	4.21	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	342.18
			28	Y02-06A1	0.00	0.00	0.70	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	51.35
			29	Y02-06C1	0.00	0.00	4.91	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	82.96
			30	Y02-07A1	0.00	0.00	4.91	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	82.97
			31	Y02-07C1	0.00	0.00	0.70	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	51.33
			32	Y02-08A1	0.00	0.00	4.21	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	342.18
			33	Y02-09A1	0.00	0.00	4.21	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	342.17
			34	Y02-10A1	0.00	0.00	0.70	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	51.35
			35	Y02-10C1	0.00	0.00	4.91	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	82.96
			36	Y02-11A1	0.00	0.00	4.91	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	82.96
			37	Y02-11C1	0.00	0.00	0.70	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	51.34
			38	Y02-12A1	0.00	0.00	4.21	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	342.14
			39	Y02-13A1	0.00	0.00	4.21	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	342.18
			40	Y02-14A1	0.00	0.00	0.70	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	51.34
			41	Y02-14C1	0.00	0.00	4.91	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	82.95
			42	Y02-15A1	0.00	0.00	4.91	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	82.97
			43	Y02-15C1	0.00	0.00	0.70	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	51.34
			44	Y02-16A1	0.00	0.00	4.21	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	342.15
			45	Y02-17A1	0.00	0.00	4.21	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	342.18
			46	Y02-18A1	0.00	0.00	0.70	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	51.36
			47	Y02-18C1	0.00	0.00	4.91	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	82.96
			48	Y02-19A1	0.00	0.00	4.91	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	82.96
			49	Y02-19C1	0.00	0.00	0.70	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	51.34
			50	Y02-20A1	0.00	0.00	4.21	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	342.18
	Y4	1F	51	Y04-01A1	0.00	0.00	4.91	0.00	17.20	0.00	2.73	0.00	0.00	24.84	114.96
			52	Y04-01C1	0.00	0.00	1.64	0.00	17.20	0.00	0.91	0.00	0.00	19.75	90.60
			53	Y04-02A1	0.00	0.00	3.28	0.00	34.40	0.00	1.82	0.00	0.00	39.49	197.72
			54	Y04-03A1	0.00	0.00	3.28	0.00	34.40	0.00	1.82	0.00	0.00	39.49	197.71
			55	Y04-04A1	0.00	0.00	1.64	0.00	17.20	0.00	0.91	0.00	0.00	19.75	90.61
			56	Y04-04C1	0.00	0.00	4.91	0.00	17.20	0.00	2.73	0.00	0.00	24.84	114.95
			57	Y04-05A1	0.00	0.00	4.91	0.00	17.20	0.00	2.73	0.00	0.00	24.84	114.96

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y4	1F	58	Y04-05C1	0.00	0.00	1.64	0.00	17.20	0.00	0.91	0.00	0.00	19.75	90.61
			59	Y04-06A1	0.00	0.00	3.28	0.00	34.40	0.00	1.82	0.00	0.00	39.49	197.73
			60	Y04-07A1	0.00	0.00	3.28	0.00	34.40	0.00	1.82	0.00	0.00	39.49	197.72
			61	Y04-08A1	0.00	0.00	1.64	0.00	17.20	0.00	0.91	0.00	0.00	19.75	90.62
			62	Y04-08C1	0.00	0.00	4.91	0.00	17.20	0.00	2.73	0.00	0.00	24.84	114.95
			63	Y04-09A1	0.00	0.00	4.91	0.00	17.20	0.00	2.73	0.00	0.00	24.84	114.96
			64	Y04-09C1	0.00	0.00	1.64	0.00	17.20	0.00	0.91	0.00	0.00	19.75	90.60
			65	Y04-10A1	0.00	0.00	3.28	0.00	34.40	0.00	1.82	0.00	0.00	39.49	197.73
			66	Y04-11A1	0.00	0.00	3.28	0.00	34.40	0.00	1.82	0.00	0.00	39.49	197.72
			67	Y04-12A1	0.00	0.00	1.64	0.00	17.20	0.00	0.91	0.00	0.00	19.75	90.61
			68	Y04-12C1	0.00	0.00	4.91	0.00	17.20	0.00	2.73	0.00	0.00	24.84	114.94
			69	Y04-13A1	0.00	0.00	4.91	0.00	17.20	0.00	2.73	0.00	0.00	24.84	114.96
			70	Y04-13C1	0.00	0.00	1.64	0.00	17.20	0.00	0.91	0.00	0.00	19.75	90.60
			71	Y04-14A1	0.00	0.00	3.28	0.00	34.40	0.00	1.82	0.00	0.00	39.49	197.73
			72	Y04-15A1	0.00	0.00	3.28	0.00	34.40	0.00	1.82	0.00	0.00	39.49	197.72
			73	Y04-16A1	0.00	0.00	1.64	0.00	17.20	0.00	0.91	0.00	0.00	19.75	90.61
			74	Y04-16C1	0.00	0.00	4.91	0.00	17.20	0.00	2.73	0.00	0.00	24.84	114.95
			75	Y04-17A1	0.00	0.00	4.91	0.00	17.20	0.00	2.73	0.00	0.00	24.84	114.96
			76	Y04-17C1	0.00	0.00	1.64	0.00	17.20	0.00	0.91	0.00	0.00	19.75	90.61
			77	Y04-18A1	0.00	0.00	3.28	0.00	34.40	0.00	1.82	0.00	0.00	39.49	197.73
			78	Y04-19A1	0.00	0.00	3.28	0.00	34.40	0.00	1.82	0.00	0.00	39.49	197.72
			79	Y04-20A1	0.00	0.00	1.64	0.00	17.20	0.00	0.91	0.00	0.00	19.75	90.62
			80	Y04-20C1	0.00	0.00	4.91	0.00	17.20	0.00	2.73	0.00	0.00	24.84	114.95
Y	X1	1F	81	X01-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	313.97
			82	X01-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	155.69
			83	X01-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	155.67
	X2	1F	84	X02-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.25
			85	X02-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.26
	X3	1F	86	X03-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	345.08
	X4	1F	87	X04-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.24
			88	X04-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.23
	X5	1F	89	X05-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	345.08
			90	X05-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	169.94
			91	X05-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	169.93
	X6	1F	92	X06-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.25
			93	X06-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	175.10
	X7	1F	94	X07-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	345.10
	X8	1F	95	X08-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.26
			96	X08-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.23
	X9	1F	97	X09-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	345.09
			98	X09-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	169.95
			99	X09-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	169.95
	X10	1F	100	X10-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.24
			101	X10-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.25
	X11	1F	102	X11-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	345.10
	X12	1F	103	X12-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.26
			104	X12-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.24

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
Y	X13	1F	105	X13-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	345.08
			106	X13-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	169.94
			107	X13-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	169.94
	X14	1F	108	X14-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.25
			109	X14-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.26
	X15	1F	110	X15-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	345.12
	X16	1F	111	X16-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.24
			112	X16-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.23
	X17	1F	113	X17-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	345.11
			114	X17-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	169.97
			115	X17-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	169.93
	X18	1F	116	X18-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.26
			117	X18-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.24
	X19	1F	118	X19-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	345.10
	X20	1F	119	X20-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.26
			120	X20-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	171.23
	X21	1F	121	X21-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	314.01
			122	X21-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	155.71
			123	X21-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	155.70
X	Y1	2F	124	Y01-01A2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.32
			125	Y01-02B2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.31
			126	Y01-03A2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.32
			127	Y01-04B2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.32
			128	Y01-05A2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.33
			129	Y01-06B2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.31
			130	Y01-07A2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.32
			131	Y01-08B2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.31
			132	Y01-09A2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.77	160.32
			133	Y01-10B2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.32
			134	Y01-11A2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.32
			135	Y01-12B2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.32
			136	Y01-13A2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.33
			137	Y01-14B2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.31
			138	Y01-15A2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.32
			139	Y01-16B2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.77	160.30
			140	Y01-17A2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.77	160.32
			141	Y01-18B2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.77	160.30
			142	Y01-19A2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	160.32
			143	Y01-20B2	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.77	160.30
	Y2	2F	144	Y02-01A2	25.74	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	286.36
			145	Y02-02A2	2.81	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	42.04
			146	Y02-02C2	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	69.44
			147	Y02-03A2	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	69.45
			148	Y02-03C2	2.82	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	42.05
			149	Y02-04A2	25.74	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	286.33
			150	Y02-05A2	25.75	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	286.37
			151	Y02-06A2	2.81	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	42.05
			152	Y02-06C2	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	69.45
			153	Y02-07A2	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	69.46

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y2	2F	154	Y02-07C2	2.81	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	42.03
			155	Y02-08A2	25.75	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	286.37
			156	Y02-09A2	25.74	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	286.36
			157	Y02-10A2	2.81	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	42.05
			158	Y02-10C2	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	69.44
			159	Y02-11A2	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	69.44
			160	Y02-11C2	2.82	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	42.04
			161	Y02-12A2	25.73	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	286.33
			162	Y02-13A2	25.74	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	286.37
			163	Y02-14A2	2.81	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	42.04
			164	Y02-14C2	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	69.44
			165	Y02-15A2	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	69.46
			166	Y02-15C2	2.81	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	42.04
			167	Y02-16A2	25.74	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	286.34
			168	Y02-17A2	25.74	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	286.37
			169	Y02-18A2	2.82	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	42.05
			170	Y02-18C2	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	69.45
			171	Y02-19A2	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	69.45
			172	Y02-19C2	2.82	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	42.04
			173	Y02-20A2	25.75	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	286.37
	Y4	2F	174	Y04-01A2	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	90.12
			175	Y04-01C2	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	70.85
			176	Y04-02A2	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.34	158.23
			177	Y04-03A2	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.34	158.22
			178	Y04-04A2	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	70.87
			179	Y04-04C2	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	90.11
			180	Y04-05A2	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	90.12
			181	Y04-05C2	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	70.86
			182	Y04-06A2	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	158.24
			183	Y04-07A2	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	158.23
			184	Y04-08A2	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	70.87
			185	Y04-08C2	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	90.11
			186	Y04-09A2	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	90.12
			187	Y04-09C2	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	70.86
			188	Y04-10A2	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	158.24
			189	Y04-11A2	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	158.23
			190	Y04-12A2	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	70.87
			191	Y04-12C2	3.89	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	90.10
			192	Y04-13A2	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	90.12
			193	Y04-13C2	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	70.85
			194	Y04-14A2	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	158.24
			195	Y04-15A2	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	158.23
			196	Y04-16A2	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	70.86
			197	Y04-16C2	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	90.10
			198	Y04-17A2	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	90.12
			199	Y04-17C2	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	70.86
			200	Y04-18A2	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	158.24
			201	Y04-19A2	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	158.23
			202	Y04-20A2	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	70.87
			203	Y04-20C2	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	90.11
Y	X1	2F	204	X01-01A2	13.85	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	72.81	245.18
			205	X01-02A2	6.49	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97	121.29
			206	X01-03A2	6.49	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97	121.28
	X2	2F	207	X02-02A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	136.85
			208	X02-03A2	13.42	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	136.87
	X3	2F	209	X03-01A2	27.69	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	276.28

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
Y	X4	2F	210	X04-02A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	136.84
			211	X04-03A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	136.84
	X5	2F	212	X05-01A2	27.69	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	276.28
			213	X05-02A2	12.98	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	135.54
			214	X05-03A2	12.97	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	135.53
	X6	2F	215	X06-02A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	136.85
			216	X06-03A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	140.70
	X7	2F	217	X07-01A2	27.70	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	276.30
	X8	2F	218	X08-02A2	13.42	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	136.86
			219	X08-03A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	136.84
	X9	2F	220	X09-01A2	27.69	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	276.30
			221	X09-02A2	12.98	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47	135.56
			222	X09-03A2	12.98	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47	135.55
	X10	2F	223	X10-02A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	136.84
			224	X10-03A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	136.85
	X11	2F	225	X11-01A2	27.69	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	276.30
	X12	2F	226	X12-02A2	13.42	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	136.86
			227	X12-03A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	136.84
	X13	2F	228	X13-01A2	27.69	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	276.29
			229	X13-02A2	12.98	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	135.54
			230	X13-03A2	12.98	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	135.54
	X14	2F	231	X14-02A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	136.85
			232	X14-03A2	13.42	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	136.87
	X15	2F	233	X15-01A2	27.70	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.67	276.33
	X16	2F	234	X16-02A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	136.84
			235	X16-03A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	136.84
	X17	2F	236	X17-01A2	27.70	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.67	276.31
			237	X17-02A2	12.99	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47	135.57
			238	X17-03A2	12.98	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	135.54
	X18	2F	239	X18-02A2	13.42	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	136.86
			240	X18-03A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	136.84
	X19	2F	241	X19-01A2	27.69	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	276.30
	X20	2F	242	X20-02A2	13.42	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	136.86
			243	X20-03A2	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	136.84
	X21	2F	244	X21-01A2	13.85	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82	245.22
			245	X21-02A2	6.49	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98	121.32
			246	X21-03A2	6.49	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97	121.30
X	Y1	3F	247	Y01-01A3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.55
			248	Y01-02B3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.54
			249	Y01-03A3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.55
			250	Y01-04B3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.54

● 2-(3)　壁軸力表

No. ： 壁軸力伏図用
ST-T ： 当該階の合計
単位 ： kN

最下層軸力合計 =　21970.64　(X :　12825.68　Y :　9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小　梁	大　梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑　壁	積　雪	屋　根	ST-T	合　計
X	Y1	3F	251	Y01-05A3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.55
			252	Y01-06B3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.53
			253	Y01-07A3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.55
			254	Y01-08B3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.54
			255	Y01-09A3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.77	118.54
			256	Y01-10B3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.54
			257	Y01-11A3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.55
			258	Y01-12B3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.54
			259	Y01-13A3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.55
			260	Y01-14B3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.54
			261	Y01-15A3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.55
			262	Y01-16B3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.77	118.53
			263	Y01-17A3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.77	118.54
			264	Y01-18B3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.77	118.53
			265	Y01-19A3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.78	118.55
			266	Y01-20B3	10.38	0.00	3.82	0.00	22.11	0.00	5.46	0.00	0.00	41.77	118.52
	Y2	3F	267	Y02-01A3	25.74	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	214.75
			268	Y02-02A3	2.81	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	31.59
			269	Y02-02C3	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	53.24
			270	Y02-03A3	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	53.25
			271	Y02-03C3	2.82	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	31.59
			272	Y02-04A3	25.74	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	214.73
			273	Y02-05A3	25.75	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	214.76
			274	Y02-06A3	2.81	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	31.59
			275	Y02-06C3	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	53.24
			276	Y02-07A3	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	53.25
			277	Y02-07C3	2.81	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	31.58
			278	Y02-08A3	25.75	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	214.76
			279	Y02-09A3	25.74	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	214.75
			280	Y02-10A3	2.81	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	31.59
			281	Y02-10C3	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	53.24
			282	Y02-11A3	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	53.24
			283	Y02-11C3	2.82	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	31.58
			284	Y02-12A3	25.73	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	214.73
			285	Y02-13A3	25.74	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	214.76
			286	Y02-14A3	2.81	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	31.59
			287	Y02-14C3	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	53.23
			288	Y02-15A3	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	53.25
			289	Y02-15C3	2.81	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	31.58
			290	Y02-16A3	25.74	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	214.74
			291	Y02-17A3	25.74	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	214.76
			292	Y02-18A3	2.82	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	31.59
			293	Y02-18C3	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	53.24
			294	Y02-19A3	6.92	0.00	1.91	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	53.24
			295	Y02-19C3	2.82	0.00	0.27	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	31.58
			296	Y02-20A3	25.75	0.00	1.64	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	214.76
	Y4	3F	297	Y04-01A3	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	66.84
			298	Y04-01C3	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	52.51
			299	Y04-02A3	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.34	116.88
			300	Y04-03A3	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.34	116.87
			301	Y04-04A3	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	52.53
			302	Y04-04C3	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	66.83
			303	Y04-05A3	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	66.84
			304	Y04-05C3	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	52.52
			305	Y04-06A3	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	116.89
			306	Y04-07A3	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	116.88
			307	Y04-08A3	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	52.53

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y4	3F	308	Y04-08C3	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	66.83
			309	Y04-09A3	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	66.84
			310	Y04-09C3	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	52.52
			311	Y04-10A3	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	116.89
			312	Y04-11A3	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	116.88
			313	Y04-12A3	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	52.53
			314	Y04-12C3	3.89	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	66.82
			315	Y04-13A3	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	66.84
			316	Y04-13C3	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	52.51
			317	Y04-14A3	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	116.89
			318	Y04-15A3	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	116.88
			319	Y04-16A3	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	52.53
			320	Y04-16C3	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	66.82
			321	Y04-17A3	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	66.84
			322	Y04-17C3	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	52.52
			323	Y04-18A3	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	116.89
			324	Y04-19A3	8.77	0.00	1.27	0.00	29.48	0.00	1.82	0.00	0.00	41.35	116.88
			325	Y04-20A3	2.05	0.00	0.64	0.00	14.74	0.00	0.91	0.00	0.00	18.34	52.53
			326	Y04-20C3	3.90	0.00	1.91	0.00	14.74	0.00	2.73	0.00	0.00	23.28	66.83
Y	X1	3F	327	X01-01A3	13.85	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	72.81	172.36
			328	X01-02A3	6.49	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97	85.32
			329	X01-03A3	6.49	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97	85.31
	X2	3F	330	X02-02A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	93.95
			331	X02-03A3	13.42	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	93.96
	X3	3F	332	X03-01A3	27.69	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	189.63
	X4	3F	333	X04-02A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	93.95
			334	X04-03A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	93.94
	X5	3F	335	X05-01A3	27.69	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	189.62
			336	X05-02A3	12.98	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	93.08
			337	X05-03A3	12.97	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	93.07
	X6	3F	338	X06-02A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	93.95
			339	X06-03A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	97.81
	X7	3F	340	X07-01A3	27.70	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	189.64
	X8	3F	341	X08-02A3	13.42	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	93.96
			342	X08-03A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	93.94
	X9	3F	343	X09-01A3	27.69	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	189.63
			344	X09-02A3	12.98	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47	93.09
			345	X09-03A3	12.98	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47	93.09
	X10	3F	346	X10-02A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	93.94
			347	X10-03A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	93.95
	X11	3F	348	X11-01A3	27.69	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	189.64
	X12	3F	349	X12-02A3	13.42	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	93.96
			350	X12-03A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	93.94
	X13	3F	351	X13-01A3	27.69	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	189.63
			352	X13-02A3	12.98	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	93.08
			353	X13-03A3	12.98	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	93.08

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
Y	X14	3F	354	X14-02A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	93.95
			355	X14-03A3	13.42	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	93.96
	X15	3F	356	X15-01A3	27.70	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.67	189.65
	X16	3F	357	X16-02A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	93.95
			358	X16-03A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	93.94
	X17	3F	359	X17-01A3	27.70	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.67	189.65
			360	X17-02A3	12.99	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47	93.10
			361	X17-03A3	12.98	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	93.08
	X18	3F	362	X18-02A3	13.42	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	93.96
			363	X18-03A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	93.95
	X19	3F	364	X19-01A3	27.69	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	189.64
	X20	3F	365	X20-02A3	13.42	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	93.96
			366	X20-03A3	13.41	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	93.94
	X21	3F	367	X21-01A3	13.85	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82	172.40
			368	X21-02A3	6.49	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98	85.34
			369	X21-03A3	6.49	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97	85.33
X	Y1	4F	370	Y01-01A4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.77
			371	Y01-02B4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.76
			372	Y01-03A4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.77
			373	Y01-04B4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.76
			374	Y01-05A4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.77
			375	Y01-06B4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.76
			376	Y01-07A4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.77
			377	Y01-08B4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.76
			378	Y01-09A4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.84	76.77
			379	Y01-10B4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.76
			380	Y01-11A4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.77
			381	Y01-12B4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.76
			382	Y01-13A4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.77
			383	Y01-14B4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.76
			384	Y01-15A4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.77
			385	Y01-16B4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.84	76.76
			386	Y01-17A4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.84	76.77
			387	Y01-18B4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.84	76.76
			388	Y01-19A4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.85	76.77
			389	Y01-20B4	10.38	0.00	3.82	0.00	13.46	0.00	1.19	0.00	0.00	28.84	76.75
	Y2	4F	390	Y02-01A4	25.74	0.00	1.64	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85	143.15
			391	Y02-02A4	2.81	0.00	0.27	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	21.13
			392	Y02-02C4	6.92	0.00	1.91	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08	37.03
			393	Y02-03A4	6.92	0.00	1.91	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08	37.04
			394	Y02-03C4	2.82	0.00	0.27	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	21.13
			395	Y02-04A4	25.74	0.00	1.64	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	52.84	143.13
			396	Y02-05A4	25.75	0.00	1.64	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85	143.15
			397	Y02-06A4	2.81	0.00	0.27	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	21.13
			398	Y02-06C4	6.92	0.00	1.91	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08	37.03
			399	Y02-07A4	6.92	0.00	1.91	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08	37.04
			400	Y02-07C4	2.81	0.00	0.27	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	21.12
			401	Y02-08A4	25.75	0.00	1.64	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85	143.14
			402	Y02-09A4	25.74	0.00	1.64	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85	143.15
			403	Y02-10A4	2.81	0.00	0.27	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	21.13

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y2	4F	404	Y02-10C4	6.92	0.00	1.91	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08	37.03
			405	Y02-11A4	6.92	0.00	1.91	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08	37.04
			406	Y02-11C4	2.82	0.00	0.27	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	21.12
			407	Y02-12A4	25.73	0.00	1.64	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	52.84	143.13
			408	Y02-13A4	25.74	0.00	1.64	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85	143.15
			409	Y02-14A4	2.81	0.00	0.27	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	21.13
			410	Y02-14C4	6.92	0.00	1.91	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08	37.03
			411	Y02-15A4	6.92	0.00	1.91	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08	37.04
			412	Y02-15C4	2.81	0.00	0.27	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	21.12
			413	Y02-16A4	25.74	0.00	1.64	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	52.84	143.13
			414	Y02-17A4	25.74	0.00	1.64	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85	143.15
			415	Y02-18A4	2.82	0.00	0.27	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	21.13
			416	Y02-18C4	6.92	0.00	1.91	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08	37.03
			417	Y02-19A4	6.92	0.00	1.91	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08	37.04
			418	Y02-19C4	2.82	0.00	0.27	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	21.12
			419	Y02-20A4	25.75	0.00	1.64	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85	143.15
	Y4	4F	420	Y04-01A4	3.90	0.00	1.91	0.00	8.97	0.00	0.59	0.00	0.00	15.37	43.56
			421	Y04-01C4	2.05	0.00	0.64	0.00	8.97	0.00	0.20	0.00	0.00	11.86	34.17
			422	Y04-02A4	8.77	0.00	1.27	0.00	17.94	0.00	0.40	0.00	0.00	28.38	75.54
			423	Y04-03A4	8.77	0.00	1.27	0.00	17.94	0.00	0.40	0.00	0.00	28.38	75.53
			424	Y04-04A4	2.05	0.00	0.64	0.00	8.97	0.00	0.20	0.00	0.00	11.86	34.19
			425	Y04-04C4	3.90	0.00	1.91	0.00	8.97	0.00	0.59	0.00	0.00	15.37	43.55
			426	Y04-05A4	3.90	0.00	1.91	0.00	8.97	0.00	0.59	0.00	0.00	15.37	43.56
			427	Y04-05C4	2.05	0.00	0.64	0.00	8.97	0.00	0.20	0.00	0.00	11.86	34.18
			428	Y04-06A4	8.77	0.00	1.27	0.00	17.94	0.00	0.40	0.00	0.00	28.38	75.54
			429	Y04-07A4	8.77	0.00	1.27	0.00	17.94	0.00	0.40	0.00	0.00	28.38	75.53
			430	Y04-08A4	2.05	0.00	0.64	0.00	8.97	0.00	0.20	0.00	0.00	11.86	34.19
			431	Y04-08C4	3.90	0.00	1.91	0.00	8.97	0.00	0.59	0.00	0.00	15.37	43.55
			432	Y04-09A4	3.90	0.00	1.91	0.00	8.97	0.00	0.59	0.00	0.00	15.37	43.56
			433	Y04-09C4	2.05	0.00	0.64	0.00	8.97	0.00	0.20	0.00	0.00	11.86	34.18
			434	Y04-10A4	8.77	0.00	1.27	0.00	17.94	0.00	0.40	0.00	0.00	28.38	75.54
			435	Y04-11A4	8.77	0.00	1.27	0.00	17.94	0.00	0.40	0.00	0.00	28.38	75.53
			436	Y04-12A4	2.05	0.00	0.64	0.00	8.97	0.00	0.20	0.00	0.00	11.86	34.19
			437	Y04-12C4	3.89	0.00	1.91	0.00	8.97	0.00	0.59	0.00	0.00	15.37	43.55
			438	Y04-13A4	3.90	0.00	1.91	0.00	8.97	0.00	0.59	0.00	0.00	15.37	43.56
			439	Y04-13C4	2.05	0.00	0.64	0.00	8.97	0.00	0.20	0.00	0.00	11.86	34.17
			440	Y04-14A4	8.77	0.00	1.27	0.00	17.94	0.00	0.40	0.00	0.00	28.38	75.54
			441	Y04-15A4	8.77	0.00	1.27	0.00	17.94	0.00	0.40	0.00	0.00	28.38	75.53
			442	Y04-16A4	2.05	0.00	0.64	0.00	8.97	0.00	0.20	0.00	0.00	11.86	34.19
			443	Y04-16C4	3.90	0.00	1.91	0.00	8.97	0.00	0.59	0.00	0.00	15.37	43.55
			444	Y04-17A4	3.90	0.00	1.91	0.00	8.97	0.00	0.59	0.00	0.00	15.37	43.56
			445	Y04-17C4	2.05	0.00	0.64	0.00	8.97	0.00	0.20	0.00	0.00	11.86	34.18
			446	Y04-18A4	8.77	0.00	1.27	0.00	17.94	0.00	0.40	0.00	0.00	28.38	75.54
			447	Y04-19A4	8.77	0.00	1.27	0.00	17.94	0.00	0.40	0.00	0.00	28.38	75.53
			448	Y04-20A4	2.05	0.00	0.64	0.00	8.97	0.00	0.20	0.00	0.00	11.86	34.19
			449	Y04-20C4	3.90	0.00	1.91	0.00	8.97	0.00	0.59	0.00	0.00	15.37	43.55
Y	X1	4F	450	X01-01A4	13.85	0.00	0.00	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49.73	99.55
			451	X01-02A4	6.49	0.00	0.00	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43	49.34
			452	X01-03A4	6.49	0.00	0.00	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43	49.34
	X2	4F	453	X02-02A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.05
			454	X02-03A4	13.42	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	51.06
	X3	4F	455	X03-01A4	27.69	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.64	102.97
	X4	4F	456	X04-02A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.05
			457	X04-03A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.05

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
Y	X5	4F	458	X05-01A4	27.69	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.64	102.97
			459	X05-02A4	12.98	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96	50.62
			460	X05-03A4	12.97	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95	50.61
	X6	4F	461	X06-02A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.06
			462	X06-03A4	13.41	0.00	0.00	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31.35	54.91
	X7	4F	463	X07-01A4	27.70	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	102.98
	X8	4F	464	X08-02A4	13.42	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	51.06
			465	X08-03A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.05
	X9	4F	466	X09-01A4	27.69	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	102.97
			467	X09-02A4	12.98	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96	50.62
			468	X09-03A4	12.98	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96	50.62
	X10	4F	469	X10-02A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.05
			470	X10-03A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.05
	X11	4F	471	X11-01A4	27.69	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	102.97
	X12	4F	472	X12-02A4	13.42	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.06
			473	X12-03A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.05
	X13	4F	474	X13-01A4	27.69	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	102.97
			475	X13-02A4	12.98	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96	50.62
			476	X13-03A4	12.98	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96	50.62
	X14	4F	477	X14-02A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.05
			478	X14-03A4	13.42	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	51.06
	X15	4F	479	X15-01A4	27.70	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.66	102.98
	X16	4F	480	X16-02A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.05
			481	X16-03A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.05
	X17	4F	482	X17-01A4	27.70	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	102.98
			483	X17-02A4	12.99	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96	50.63
			484	X17-03A4	12.98	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95	50.62
	X18	4F	485	X18-02A4	13.42	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	51.06
			486	X18-03A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.05
	X19	4F	487	X19-01A4	27.69	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	102.97
	X20	4F	488	X20-02A4	13.42	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	51.06
			489	X20-03A4	13.41	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	51.05
	X21	4F	490	X21-01A4	13.85	0.00	0.00	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49.74	99.58
			491	X21-02A4	6.49	0.00	0.00	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.44	49.36
			492	X21-03A4	6.49	0.00	0.00	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43	49.35
X	Y1	5F	493	Y01-01A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			494	Y01-02B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			495	Y01-03A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			496	Y01-04B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			497	Y01-05A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			498	Y01-06B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			499	Y01-07A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y1	5F	500	Y01-08B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			501	Y01-09A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			502	Y01-10B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			503	Y01-11A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			504	Y01-12B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			505	Y01-13A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			506	Y01-14B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			507	Y01-15A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			508	Y01-16B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			509	Y01-17A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			510	Y01-18B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			511	Y01-19A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			512	Y01-20B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
	Y2	5F	513	Y02-01A5	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.30
			514	Y02-02A5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.80
			515	Y02-02C5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.95
			516	Y02-03A5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.96
			517	Y02-03C5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.79
			518	Y02-04A5	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.29
			519	Y02-05A5	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.30
			520	Y02-06A5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.80
			521	Y02-06C5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.95
			522	Y02-07A5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.96
			523	Y02-07C5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.79
			524	Y02-08A5	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.29
			525	Y02-09A5	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.30
			526	Y02-10A5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.80
			527	Y02-10C5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.95
			528	Y02-11A5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.96
			529	Y02-11C5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.79
			530	Y02-12A5	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.29
			531	Y02-13A5	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.30
			532	Y02-14A5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.80
			533	Y02-14C5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.95
			534	Y02-15A5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.96
			535	Y02-15C5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.79
			536	Y02-16A5	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.29
			537	Y02-17A5	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.30
			538	Y02-18A5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.80
			539	Y02-18C5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.95
			540	Y02-19A5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.96
			541	Y02-19C5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.79
			542	Y02-20A5	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.29
	Y4	5F	543	Y04-01A5	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	28.19
			544	Y04-01C5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	22.32
			545	Y04-02A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.16
			546	Y04-03A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.15
			547	Y04-04A5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	22.33
			548	Y04-04C5	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	28.18
			549	Y04-05A5	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	28.19
			550	Y04-05C5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	22.32
			551	Y04-06A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.16
			552	Y04-07A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.15
			553	Y04-08A5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	22.33
			554	Y04-08C5	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	28.18
			555	Y04-09A5	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	28.19
			556	Y04-09C5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	22.32

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y4	5F	557	Y04-10A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.16
			558	Y04-11A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.15
			559	Y04-12A5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	22.33
			560	Y04-12C5	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	28.18
			561	Y04-13A5	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	28.19
			562	Y04-13C5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	22.32
			563	Y04-14A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.16
			564	Y04-15A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.15
			565	Y04-16A5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	22.33
			566	Y04-16C5	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	28.18
			567	Y04-17A5	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	28.19
			568	Y04-17C5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	22.32
			569	Y04-18A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.16
			570	Y04-19A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.15
			571	Y04-20A5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	22.33
			572	Y04-20C5	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	28.18
Y	X1	5F	573	X01-01A5	1.54	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34	49.82
			574	X01-02A5	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	24.91
			575	X01-03A5	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	24.91
	X2	5F	576	X02-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			577	X02-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X3	5F	578	X03-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
	X4	5F	579	X04-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			580	X04-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X5	5F	581	X05-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
			582	X05-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			583	X05-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X6	5F	584	X06-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			585	X06-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94	23.56
	X7	5F	586	X07-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
	X8	5F	587	X08-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			588	X08-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X9	5F	589	X09-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
			590	X09-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			591	X09-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X10	5F	592	X10-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			593	X10-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X11	5F	594	X11-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
	X12	5F	595	X12-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			596	X12-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X13	5F	597	X13-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
			598	X13-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			599	X13-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X14	5F	600	X14-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			601	X14-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
Y	X15	5F	602	X15-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
	X16	5F	603	X16-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			604	X16-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X17	5F	605	X17-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
			606	X17-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			607	X17-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X18	5F	608	X18-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			609	X18-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X19	5F	610	X19-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
	X20	5F	611	X20-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			612	X20-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X21	5F	613	X21-01A5	1.55	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	49.84
			614	X21-02A5	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	24.92
			615	X21-03A5	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	24.92
X	Y1	6F	616	Y01-01A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			617	Y01-02B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			618	Y01-03A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			619	Y01-04B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			620	Y01-05A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			621	Y01-06B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			622	Y01-07A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			623	Y01-08B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			624	Y01-09A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			625	Y01-10B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			626	Y01-11A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			627	Y01-12B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			628	Y01-13A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			629	Y01-14B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			630	Y01-15A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			631	Y01-16B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			632	Y01-17A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			633	Y01-18B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			634	Y01-19A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			635	Y01-20B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
	Y2	6F	636	Y02-01A6	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.09
			637	Y02-02A6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.65
			638	Y02-02C6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			639	Y02-03A6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			640	Y02-03C6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.64
			641	Y02-04A6	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.08
			642	Y02-05A6	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.09
			643	Y02-06A6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.65
			644	Y02-06C6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			645	Y02-07A6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			646	Y02-07C6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.64
			647	Y02-08A6	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.08
			648	Y02-09A6	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.09
			649	Y02-10A6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.65
			650	Y02-10C6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			651	Y02-11A6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			652	Y02-11C6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.64

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y2	6F	653	Y02-12A6	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.08
			654	Y02-13A6	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.09
			655	Y02-14A6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.65
			656	Y02-14C6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			657	Y02-15A6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			658	Y02-15C6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.64
			659	Y02-16A6	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.08
			660	Y02-17A6	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.09
			661	Y02-18A6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.65
			662	Y02-18C6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			663	Y02-19A6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			664	Y02-19C6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.64
			665	Y02-20A6	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.08
	Y4	6F	666	Y04-01A6	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	19.81
			667	Y04-01C6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	15.71
			668	Y04-02A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			669	Y04-03A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			670	Y04-04A6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	15.72
			671	Y04-04C6	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	19.80
			672	Y04-05A6	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	19.81
			673	Y04-05C6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	15.71
			674	Y04-06A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			675	Y04-07A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			676	Y04-08A6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	15.72
			677	Y04-08C6	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	19.80
			678	Y04-09A6	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	19.81
			679	Y04-09C6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	15.71
			680	Y04-10A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			681	Y04-11A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			682	Y04-12A6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	15.72
			683	Y04-12C6	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	19.80
			684	Y04-13A6	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	19.81
			685	Y04-13C6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	15.71
			686	Y04-14A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			687	Y04-15A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			688	Y04-16A6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	15.72
			689	Y04-16C6	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	19.80
			690	Y04-17A6	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	19.81
			691	Y04-17C6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	15.71
			692	Y04-18A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			693	Y04-19A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			694	Y04-20A6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	15.72
			695	Y04-20C6	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	19.80
Y	X1	6F	696	X01-01A6	1.54	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34	35.47
			697	X01-02A6	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	17.74
			698	X01-03A6	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	17.74
	X2	6F	699	X02-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			700	X02-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X3	6F	701	X03-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
	X4	6F	702	X04-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			703	X04-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X5	6F	704	X05-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
			705	X05-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
Y	X5	6F	706	X05-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X6	6F	707	X06-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			708	X06-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	15.61
	X7	6F	709	X07-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
	X8	6F	710	X08-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			711	X08-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X9	6F	712	X09-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
			713	X09-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			714	X09-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X10	6F	715	X10-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			716	X10-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X11	6F	717	X11-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
	X12	6F	718	X12-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			719	X12-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X13	6F	720	X13-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
			721	X13-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			722	X13-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X14	6F	723	X14-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			724	X14-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X15	6F	725	X15-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
	X16	6F	726	X16-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			727	X16-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X17	6F	728	X17-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
			729	X17-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			730	X17-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X18	6F	731	X18-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			732	X18-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X19	6F	733	X19-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
	X20	6F	734	X20-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			735	X20-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X21	6F	736	X21-01A6	1.55	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	35.49
			737	X21-02A6	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	17.75
			738	X21-03A6	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	17.74
X	Y1	7F	739	Y01-01A7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			740	Y01-02B7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			741	Y01-03A7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			742	Y01-04B7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			743	Y01-05A7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			744	Y01-06B7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			745	Y01-07A7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			746	Y01-08B7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			747	Y01-09A7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y1	7F	748	Y01-10B7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			749	Y01-11A7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			750	Y01-12B7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			751	Y01-13A7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			752	Y01-14B7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			753	Y01-15A7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			754	Y01-16B7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			755	Y01-17A7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			756	Y01-18B7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			757	Y01-19A7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			758	Y01-20B7	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
	Y2	7F	759	Y02-01A7	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.88
			760	Y02-02A7	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.50
			761	Y02-02C7	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			762	Y02-03A7	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			763	Y02-03C7	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.49
			764	Y02-04A7	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.87
			765	Y02-05A7	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.88
			766	Y02-06A7	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.50
			767	Y02-06C7	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			768	Y02-07A7	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			769	Y02-07C7	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.49
			770	Y02-08A7	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.87
			771	Y02-09A7	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.88
			772	Y02-10A7	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.50
			773	Y02-10C7	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			774	Y02-11A7	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			775	Y02-11C7	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.49
			776	Y02-12A7	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.87
			777	Y02-13A7	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.88
			778	Y02-14A7	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.50
			779	Y02-14C7	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			780	Y02-15A7	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			781	Y02-15C7	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.49
			782	Y02-16A7	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.87
			783	Y02-17A7	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.88
			784	Y02-18A7	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.50
			785	Y02-18C7	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			786	Y02-19A7	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			787	Y02-19C7	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.49
			788	Y02-20A7	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.87
	Y4	7F	789	Y04-01A7	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	11.43
			790	Y04-01C7	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	9.11
			791	Y04-02A7	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			792	Y04-03A7	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			793	Y04-04A7	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	9.11
			794	Y04-04C7	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	11.43
			795	Y04-05A7	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	11.43
			796	Y04-05C7	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	9.11
			797	Y04-06A7	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			798	Y04-07A7	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			799	Y04-08A7	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	9.11
			800	Y04-08C7	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	11.43
			801	Y04-09A7	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	11.43
			802	Y04-09C7	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	9.11
			803	Y04-10A7	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			804	Y04-11A7	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19

● 2-(3)　壁軸力表

No. ： 壁軸力伏図用
ST-T ： 当該階の合計
単位 ： kN

最下層軸力合計 =　21970.64　(X :　12825.68　Y :　9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小　梁	大　梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑　壁	積　雪	屋　根	ST-T	合　計
X	Y4	7F	805	Y04-12A7	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	9.11
			806	Y04-12C7	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	11.43
			807	Y04-13A7	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	11.43
			808	Y04-13C7	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	9.11
			809	Y04-14A7	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			810	Y04-15A7	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			811	Y04-16A7	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	9.11
			812	Y04-16C7	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	11.43
			813	Y04-17A7	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	11.43
			814	Y04-17C7	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	9.11
			815	Y04-18A7	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			816	Y04-19A7	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			817	Y04-20A7	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	9.11
			818	Y04-20C7	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	11.43
Y	X1	7F	819	X01-01A7	1.54	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34	21.13
			820	X01-02A7	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	10.57
			821	X01-03A7	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	10.57
	X2	7F	822	X02-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			823	X02-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X3	7F	824	X03-01A7	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
	X4	7F	825	X04-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			826	X04-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X5	7F	827	X05-01A7	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
			828	X05-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			829	X05-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X6	7F	830	X06-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			831	X06-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X7	7F	832	X07-01A7	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
	X8	7F	833	X08-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			834	X08-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X9	7F	835	X09-01A7	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
			836	X09-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			837	X09-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X10	7F	838	X10-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			839	X10-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X11	7F	840	X11-01A7	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
	X12	7F	841	X12-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			842	X12-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X13	7F	843	X13-01A7	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
			844	X13-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			845	X13-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X14	7F	846	X14-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			847	X14-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X15	7F	848	X15-01A7	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
Y	X16	7F	849	X16-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			850	X16-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X17	7F	851	X17-01A7	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
			852	X17-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			853	X17-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X18	7F	854	X18-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			855	X18-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X19	7F	856	X19-01A7	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
	X20	7F	857	X20-02A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			858	X20-03A7	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X21	7F	859	X21-01A7	1.55	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	21.14
			860	X21-02A7	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	10.57
			861	X21-03A7	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	10.57
X	Y1	RF	862	Y01-01A8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			863	Y01-02B8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			864	Y01-03A8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			865	Y01-04B8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			866	Y01-05A8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			867	Y01-06B8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			868	Y01-07A8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			869	Y01-08B8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			870	Y01-09A8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			871	Y01-10B8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			872	Y01-11A8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			873	Y01-12B8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			874	Y01-13A8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			875	Y01-14B8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			876	Y01-15A8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			877	Y01-16B8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			878	Y01-17A8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			879	Y01-18B8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			880	Y01-19A8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			881	Y01-20B8	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
	Y2	RF	882	Y02-01A8	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			883	Y02-02A8	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			884	Y02-02C8	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			885	Y02-03A8	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			886	Y02-03C8	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			887	Y02-04A8	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			888	Y02-05A8	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			889	Y02-06A8	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			890	Y02-06C8	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			891	Y02-07A8	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			892	Y02-07C8	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			893	Y02-08A8	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			894	Y02-09A8	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			895	Y02-10A8	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			896	Y02-10C8	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			897	Y02-11A8	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			898	Y02-11C8	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			899	Y02-12A8	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			900	Y02-13A8	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y2	RF	901	Y02-14A8	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			902	Y02-14C8	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			903	Y02-15A8	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			904	Y02-15C8	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			905	Y02-16A8	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			906	Y02-17A8	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			907	Y02-18A8	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			908	Y02-18C8	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			909	Y02-19A8	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			910	Y02-19C8	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			911	Y02-20A8	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
	Y4	RF	912	Y04-01A8	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			913	Y04-01C8	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			914	Y04-02A8	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			915	Y04-03A8	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			916	Y04-04A8	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			917	Y04-04C8	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			918	Y04-05A8	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			919	Y04-05C8	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			920	Y04-06A8	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			921	Y04-07A8	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			922	Y04-08A8	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			923	Y04-08C8	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			924	Y04-09A8	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			925	Y04-09C8	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			926	Y04-10A8	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			927	Y04-11A8	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			928	Y04-12A8	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			929	Y04-12C8	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			930	Y04-13A8	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			931	Y04-13C8	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			932	Y04-14A8	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			933	Y04-15A8	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			934	Y04-16A8	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			935	Y04-16C8	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			936	Y04-17A8	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			937	Y04-17C8	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			938	Y04-18A8	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			939	Y04-19A8	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			940	Y04-20A8	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			941	Y04-20C8	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
Y	X1	RF	942	X01-01A8	0.38	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.60	0.00	6.79	6.79
			943	X01-02A8	0.19	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.30	0.00	3.39	3.39
			944	X01-03A8	0.19	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.30	0.00	3.39	3.39
	X2	RF	945	X02-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			946	X02-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X3	RF	947	X03-01A8	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
	X4	RF	948	X04-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			949	X04-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X5	RF	950	X05-01A8	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
			951	X05-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			952	X05-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X6	RF	953	X06-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
Y	X6	RF	954	X06-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X7	RF	955	X07-01A8	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
	X8	RF	956	X08-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			957	X08-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X9	RF	958	X09-01A8	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
			959	X09-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			960	X09-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X10	RF	961	X10-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			962	X10-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X11	RF	963	X11-01A8	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
	X12	RF	964	X12-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			965	X12-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X13	RF	966	X13-01A8	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
			967	X13-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			968	X13-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X14	RF	969	X14-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			970	X14-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X15	RF	971	X15-01A8	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
	X16	RF	972	X16-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			973	X16-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X17	RF	974	X17-01A8	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
			975	X17-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			976	X17-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X18	RF	977	X18-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			978	X18-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X19	RF	979	X19-01A8	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
	X20	RF	980	X20-02A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			981	X20-03A8	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X21	RF	982	X21-01A8	0.39	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.60	0.00	6.79	6.79
			983	X21-02A8	0.19	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.30	0.00	3.39	3.39
			984	X21-03A8	0.19	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.30	0.00	3.39	3.39
	階合計	RF			164.52	0.00	30.69	0.00	285.19	0.00	0.00	254.52	0.00	480.41	480.41
		7F			658.31	0.00	30.69	0.00	570.38	0.00	35.57	0.00	0.00	1294.95	1775.36
		6F			658.31	0.00	30.69	0.00	571.35	0.00	35.57	0.00	0.00	1295.91	3071.27
		5F			658.31	0.00	30.69	0.00	572.31	0.00	35.57	0.00	0.00	1296.88	4368.15
		4F			1384.61	0.00	152.88	0.00	1893.04	0.00	35.57	0.00	0.00	3466.09	7834.24
		3F			1384.61	0.00	152.88	0.00	3213.75	0.00	163.80	0.00	0.00	4915.05	12749.29
		2F			1384.61	0.00	152.88	0.00	3213.75	0.00	163.80	0.00	0.00	4915.05	17664.33

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 21970.64 (X : 12825.68 Y : 9144.96)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
		1F			0.00	0.00	393.12	0.00	3749.38	0.00	163.80	0.00	0.00	4306.30	21970.64

[F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 20579.42(kN) x,y=11855.09,8724.33

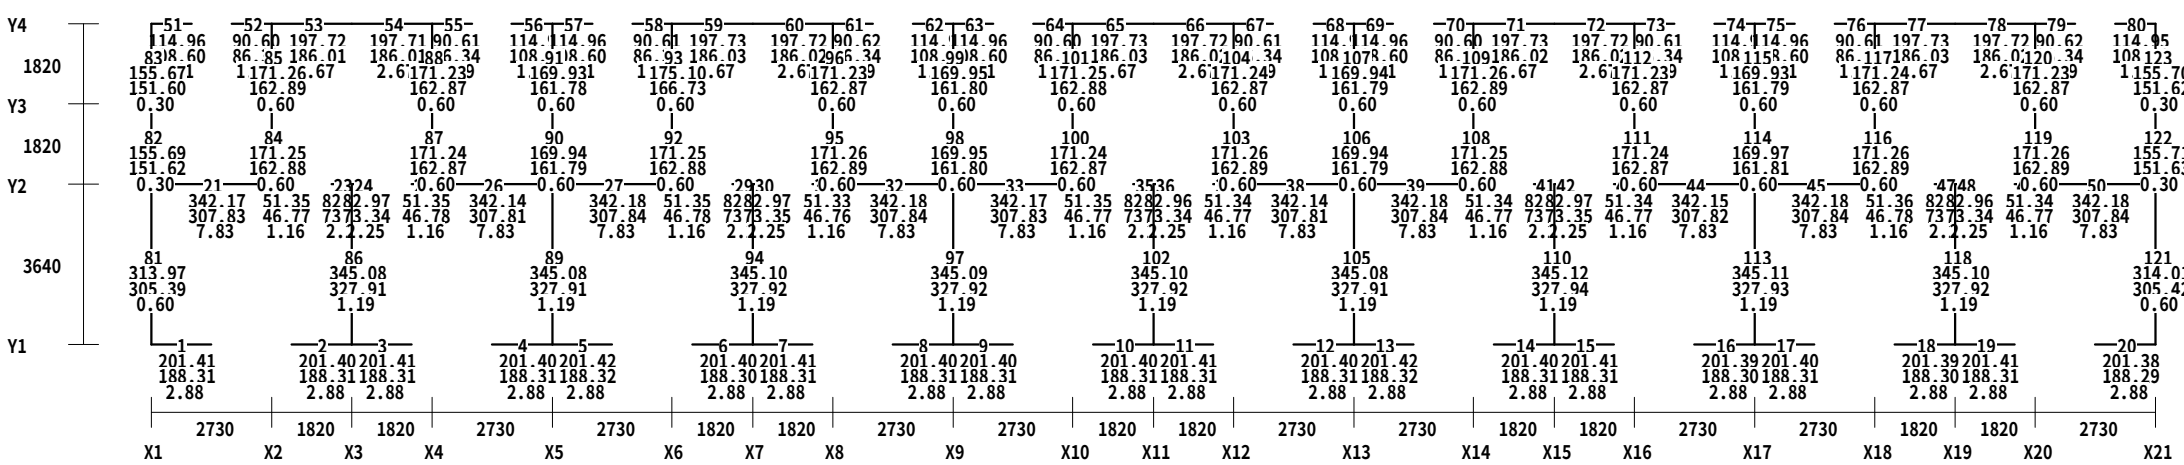

[1F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 16273.12(kN) x,y=9406.28,6866.83

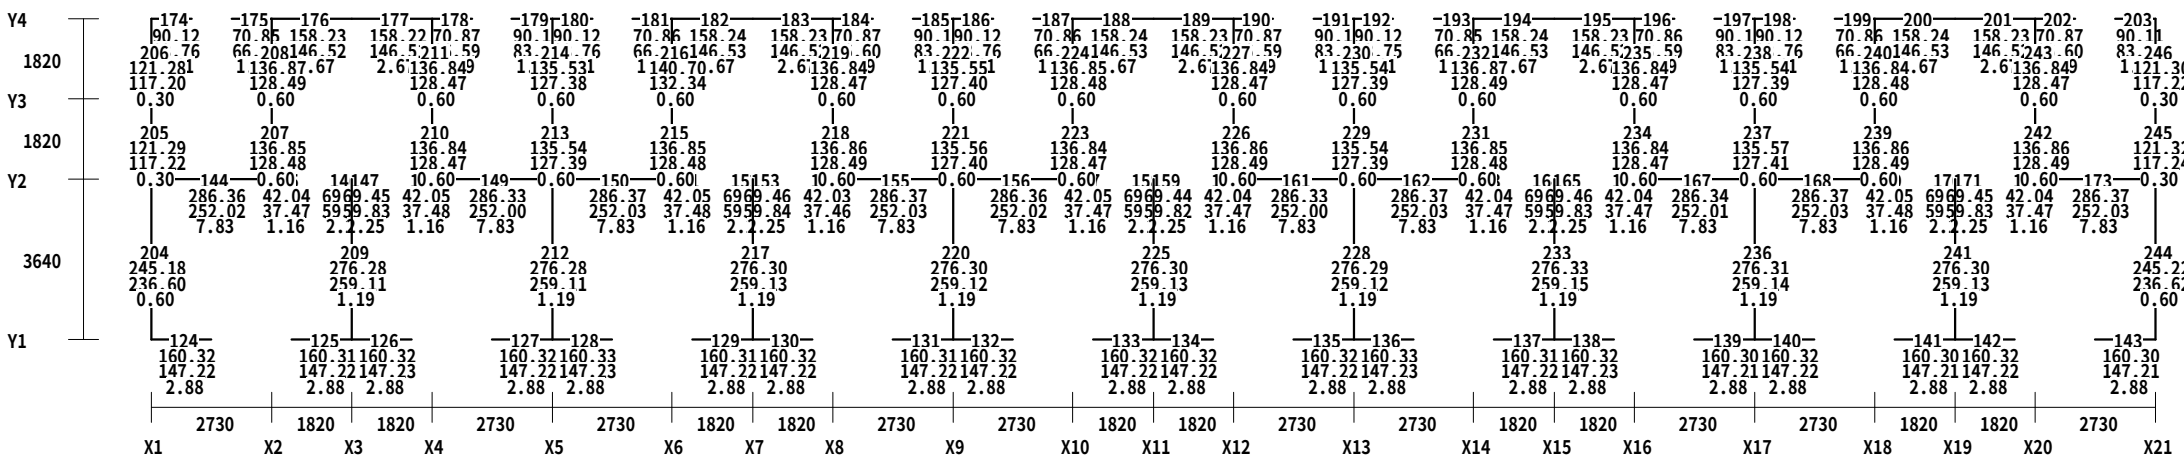

[2F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 11589.94(kN) x,y=6877.21,4712.73

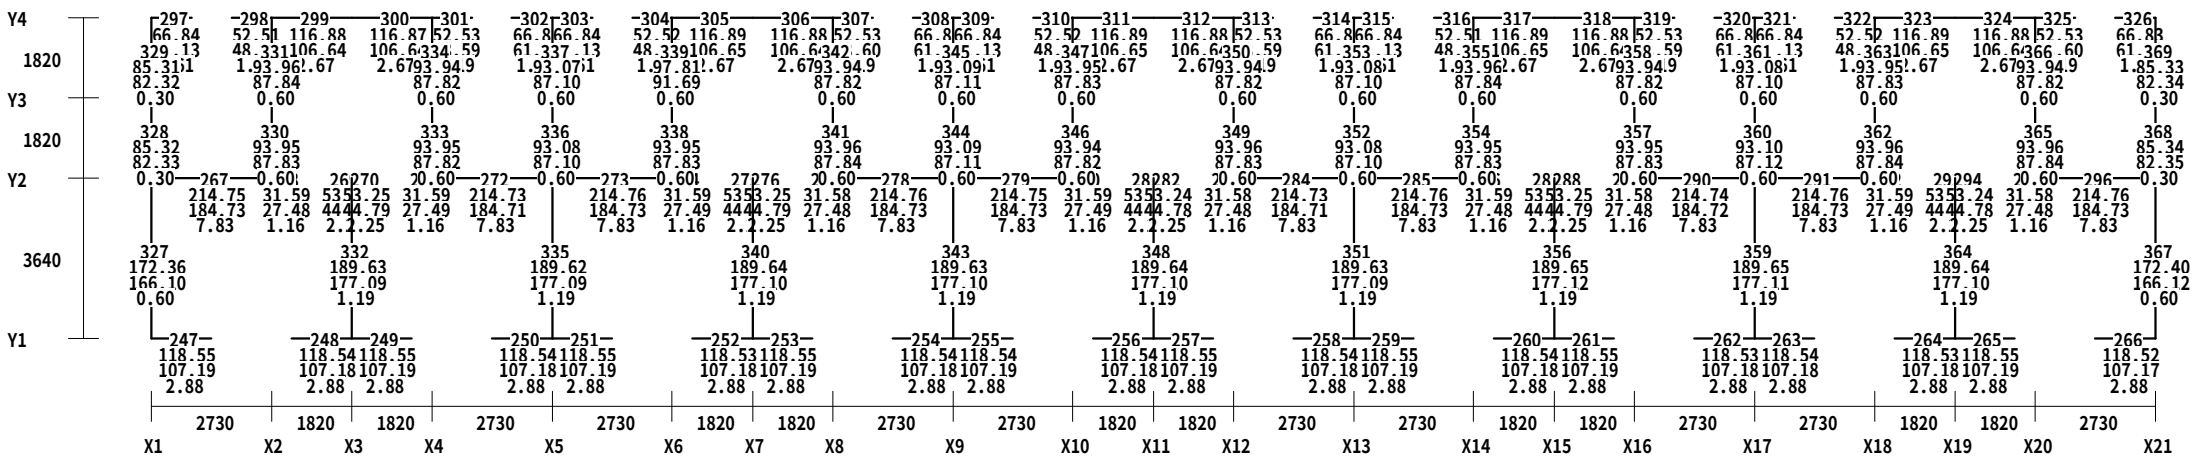

[3F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 6906.77(kN) x,y=4348.14,2558.63

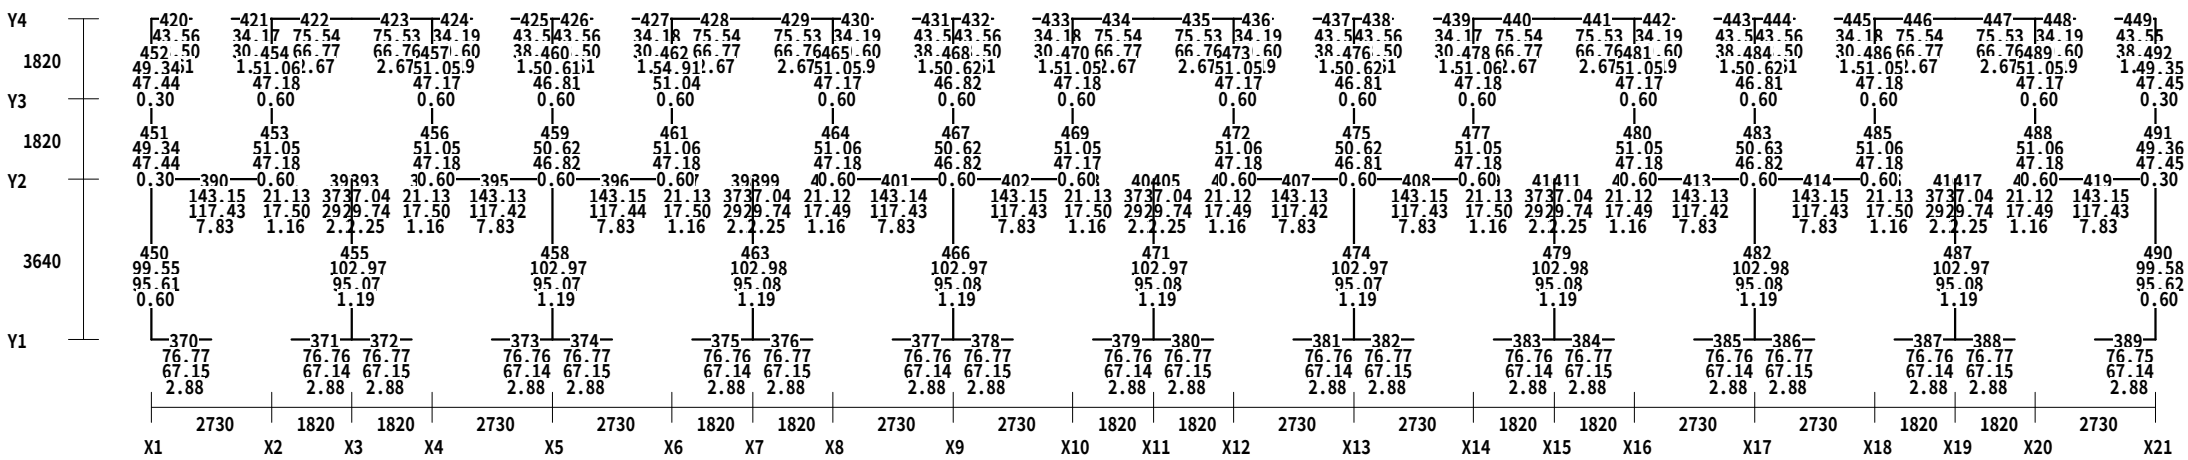

[4F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 3672.55(kN) x,y=2601.36,1071.19

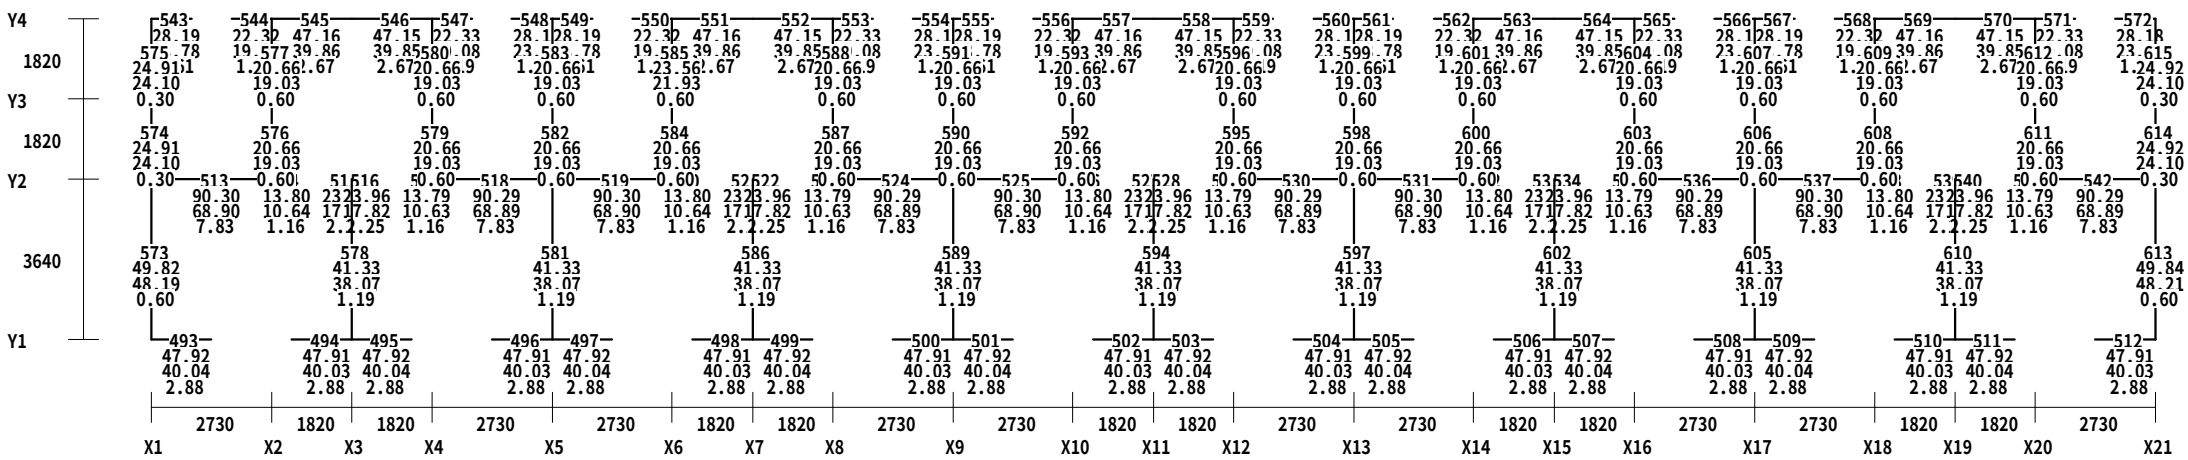

[5F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 2607.53(kN) x,y=1845.13,762.40

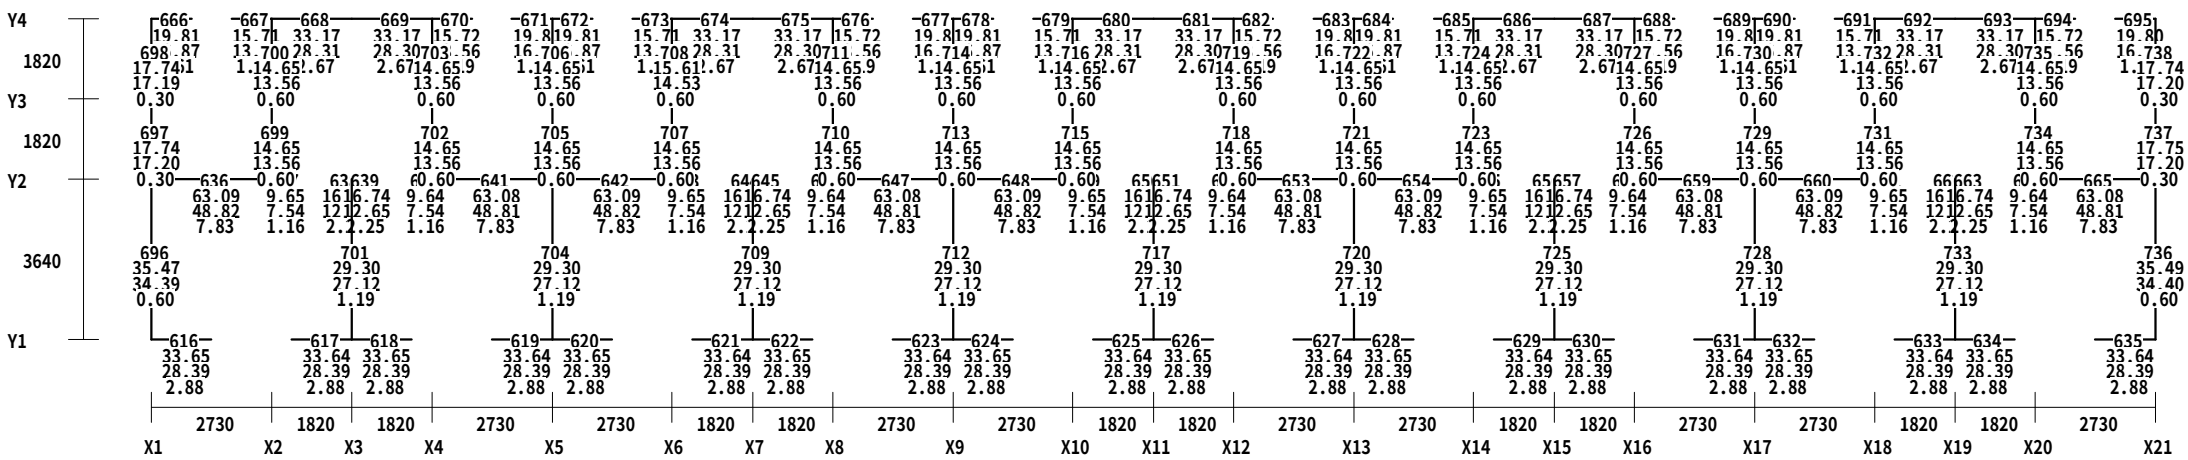

[6F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 1543.49(kN) x,y=1088.91,454.58

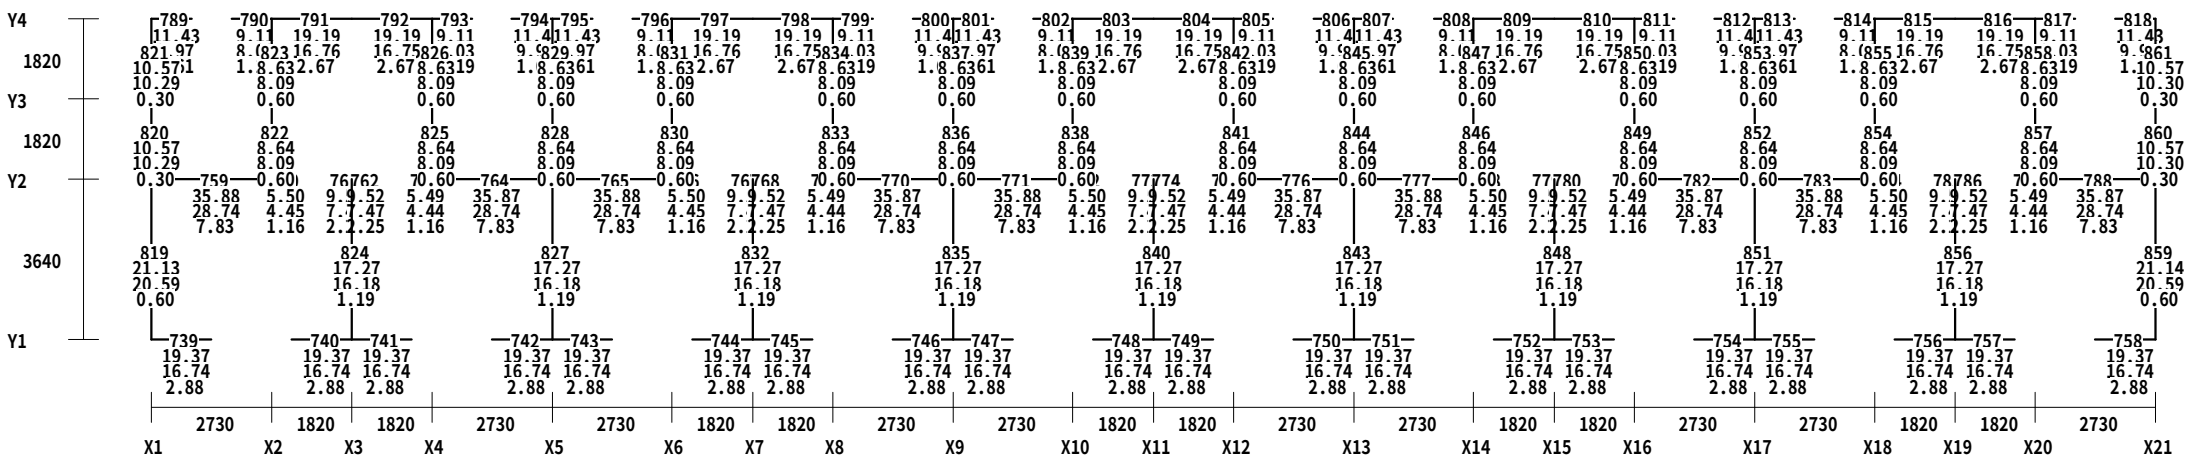

[7F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 480.41(kN) x,y=332.69,147.72

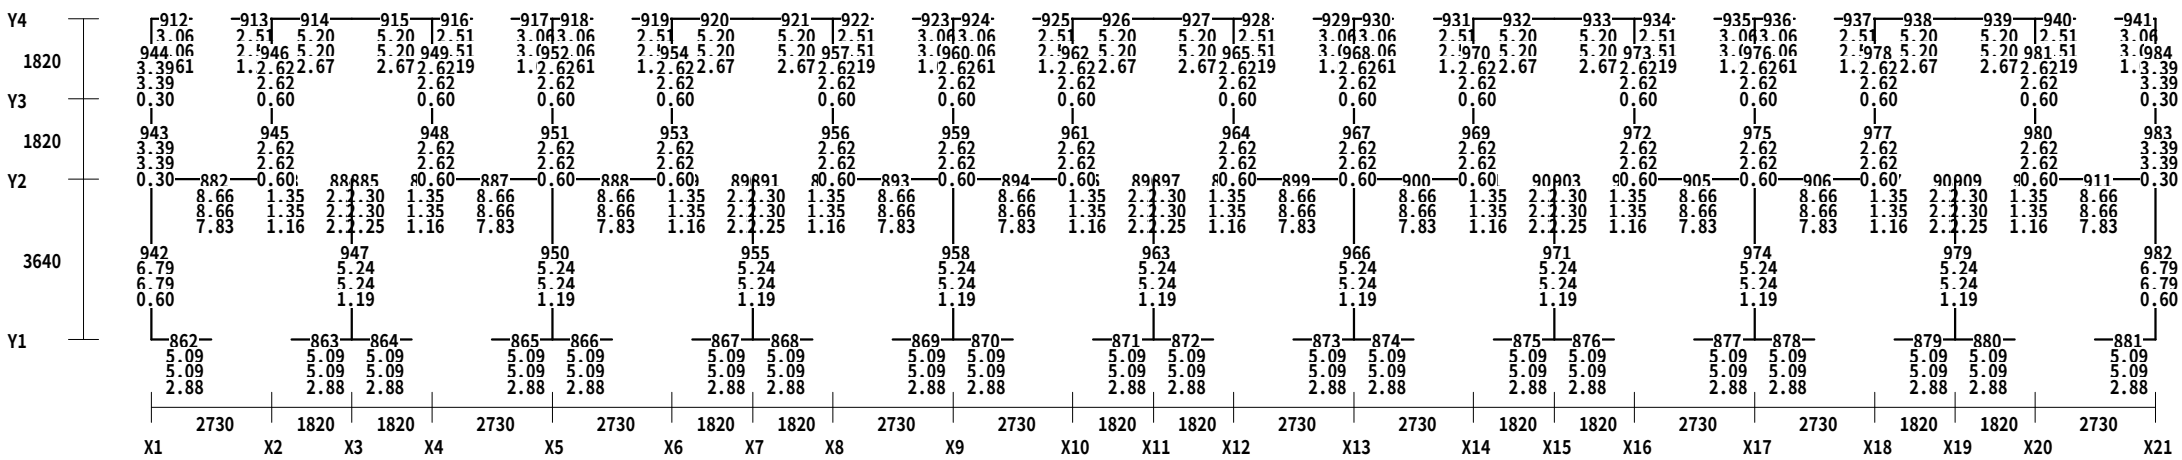

● 2-(5)　地震力荷重 - 通り別
ST-T ： 当該階の合計
単位 ： kN

方向	通り	階	床	大　梁	大梁特殊	壁	積雪	ST-T	合　計
X	Y1	1F	0.00	196.56	0.00	625.17	0.00	821.73	3766.16
X	Y1	2F	172.86	76.44	0.00	551.46	0.00	800.76	2944.43
X	Y1	3F	172.86	76.44	0.00	551.46	0.00	800.76	2143.67
X	Y1	4F	172.86	76.44	0.00	292.86	0.00	542.16	1342.91
X	Y1	5F	96.61	16.60	0.00	119.74	0.00	232.96	800.76
X	Y1	6F	96.61	16.60	0.00	119.74	0.00	232.96	567.80
X	Y1	7F	96.61	16.60	0.00	119.74	0.00	232.96	334.85
X	Y1	RF	37.27	16.60	0.00	48.02	57.66	101.89	101.89
X	Y2	1F	0.00	98.28	0.00	687.96	0.00	786.24	4279.42
X	Y2	2F	295.38	38.22	0.00	589.68	0.00	923.28	3493.18
X	Y2	3F	295.38	38.22	0.00	589.68	0.00	923.28	2569.90
X	Y2	4F	295.38	38.22	0.00	339.55	0.00	673.15	1646.62
X	Y2	5F	188.23	5.80	0.00	89.42	0.00	283.45	973.47
X	Y2	6F	188.23	5.80	0.00	89.42	0.00	283.45	690.02
X	Y2	7F	188.23	5.80	0.00	89.42	0.00	283.45	406.57
X	Y2	RF	72.62	5.80	0.00	44.71	112.34	123.13	123.13
X	Y3	1F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	2F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	3F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	4F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	5F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	6F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	7F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	RF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y4	1F	0.00	98.28	0.00	742.56	0.00	840.84	3809.51
X	Y4	2F	122.54	38.22	0.00	644.28	0.00	805.04	2968.67
X	Y4	3F	122.54	38.22	0.00	644.28	0.00	805.04	2163.63
X	Y4	4F	122.54	38.22	0.00	370.72	0.00	531.47	1358.60
X	Y4	5F	91.62	8.30	0.00	139.90	0.00	239.82	827.13
X	Y4	6F	91.62	8.30	0.00	139.90	0.00	239.82	587.31
X	Y4	7F	91.62	8.30	0.00	139.90	0.00	239.82	347.49
X	Y4	RF	35.35	8.30	0.00	64.02	54.68	107.67	107.67
Y	X1	1F	0.00	0.00	0.00	137.59	0.00	137.59	608.61
Y	X1	2F	22.33	0.00	0.00	117.94	0.00	140.27	471.02
Y	X1	3F	22.33	0.00	0.00	117.94	0.00	140.27	330.75
Y	X1	4F	22.33	0.00	0.00	71.77	0.00	94.10	190.49
Y	X1	5F	1.99	0.00	0.00	25.61	0.00	27.60	96.38
Y	X1	6F	1.99	0.00	0.00	25.61	0.00	27.60	68.78
Y	X1	7F	1.99	0.00	0.00	25.61	0.00	27.60	41.18
Y	X1	RF	0.77	0.00	0.00	12.80	1.19	13.57	13.57
Y	X2	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	325.77
Y	X2	2F	22.34	0.00	0.00	58.97	0.00	81.31	256.97
Y	X2	3F	22.34	0.00	0.00	58.97	0.00	81.31	175.67
Y	X2	4F	22.34	0.00	0.00	33.96	0.00	56.29	94.36
Y	X2	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X2	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X2	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X2	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X3	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	327.91
Y	X3	2F	23.05	0.00	0.00	58.97	0.00	82.02	259.11
Y	X3	3F	23.05	0.00	0.00	58.97	0.00	82.02	177.09
Y	X3	4F	23.05	0.00	0.00	33.96	0.00	57.01	95.07
Y	X3	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X3	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X3	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X3	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X4	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	325.74
Y	X4	2F	22.33	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	256.94
Y	X4	3F	22.33	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	175.65
Y	X4	4F	22.33	0.00	0.00	33.96	0.00	56.28	94.35
Y	X4	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07

● 2-(5)　地震力荷重 - 通り別
ST-T ： 当該階の合計
単位 ： kN

方向	通り	階	床	大　梁	大梁特殊	壁	積雪	ST-T	合　計
Y	X4	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X4	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X4	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X5	1F	0.00	0.00	0.00	137.59	0.00	137.59	651.48
Y	X5	2F	44.66	0.00	0.00	117.94	0.00	162.59	513.88
Y	X5	3F	44.66	0.00	0.00	117.94	0.00	162.59	351.29
Y	X5	4F	44.66	0.00	0.00	67.91	0.00	112.57	188.70
Y	X5	5F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	76.13
Y	X5	6F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	54.25
Y	X5	7F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	32.37
Y	X5	RF	1.54	0.00	0.00	8.94	2.39	10.48	10.48
Y	X6	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	329.61
Y	X6	2F	22.33	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	260.82
Y	X6	3F	22.33	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	179.52
Y	X6	4F	22.33	0.00	0.00	34.92	0.00	57.25	98.22
Y	X6	5F	2.00	0.00	0.00	10.87	0.00	12.87	40.96
Y	X6	6F	2.00	0.00	0.00	9.91	0.00	11.91	28.09
Y	X6	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X6	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X7	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	327.92
Y	X7	2F	23.06	0.00	0.00	58.97	0.00	82.03	259.13
Y	X7	3F	23.06	0.00	0.00	58.97	0.00	82.03	177.10
Y	X7	4F	23.06	0.00	0.00	33.96	0.00	57.01	95.08
Y	X7	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X7	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X7	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X7	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X8	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	325.76
Y	X8	2F	22.34	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	256.96
Y	X8	3F	22.34	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	175.66
Y	X8	4F	22.34	0.00	0.00	33.96	0.00	56.29	94.36
Y	X8	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X8	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X8	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X8	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X9	1F	0.00	0.00	0.00	137.59	0.00	137.59	651.52
Y	X9	2F	44.67	0.00	0.00	117.94	0.00	162.61	513.92
Y	X9	3F	44.67	0.00	0.00	117.94	0.00	162.61	351.32
Y	X9	4F	44.67	0.00	0.00	67.91	0.00	112.58	188.71
Y	X9	5F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	76.13
Y	X9	6F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	54.25
Y	X9	7F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	32.37
Y	X9	RF	1.54	0.00	0.00	8.94	2.39	10.48	10.48
Y	X10	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	325.75
Y	X10	2F	22.33	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	256.95
Y	X10	3F	22.33	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	175.65
Y	X10	4F	22.33	0.00	0.00	33.96	0.00	56.29	94.35
Y	X10	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X10	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X10	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X10	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X11	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	327.92
Y	X11	2F	23.06	0.00	0.00	58.97	0.00	82.02	259.13
Y	X11	3F	23.06	0.00	0.00	58.97	0.00	82.02	177.10
Y	X11	4F	23.06	0.00	0.00	33.96	0.00	57.01	95.08
Y	X11	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X11	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X11	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X11	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X12	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	325.75
Y	X12	2F	22.33	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	256.96

● 2-(5)　地震力荷重 - 通り別
ST-T ： 当該階の合計
単位 ： kN

方向	通り	階	床	大　梁	大梁特殊	壁	積雪	ST-T	合　計
Y	X12	3F	22.33	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	175.66
Y	X12	4F	22.33	0.00	0.00	33.96	0.00	56.29	94.35
Y	X12	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X12	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X12	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X12	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X13	1F	0.00	0.00	0.00	137.59	0.00	137.59	651.49
Y	X13	2F	44.66	0.00	0.00	117.94	0.00	162.60	513.90
Y	X13	3F	44.66	0.00	0.00	117.94	0.00	162.60	351.30
Y	X13	4F	44.66	0.00	0.00	67.91	0.00	112.57	188.70
Y	X13	5F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	76.13
Y	X13	6F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	54.25
Y	X13	7F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	32.37
Y	X13	RF	1.54	0.00	0.00	8.94	2.39	10.48	10.48
Y	X14	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	325.77
Y	X14	2F	22.34	0.00	0.00	58.97	0.00	81.31	256.97
Y	X14	3F	22.34	0.00	0.00	58.97	0.00	81.31	175.67
Y	X14	4F	22.34	0.00	0.00	33.96	0.00	56.29	94.36
Y	X14	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X14	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X14	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X14	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X15	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	327.94
Y	X15	2F	23.06	0.00	0.00	58.97	0.00	82.03	259.15
Y	X15	3F	23.06	0.00	0.00	58.97	0.00	82.03	177.12
Y	X15	4F	23.06	0.00	0.00	33.96	0.00	57.02	95.08
Y	X15	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X15	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X15	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X15	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X16	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	325.74
Y	X16	2F	22.33	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	256.94
Y	X16	3F	22.33	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	175.65
Y	X16	4F	22.33	0.00	0.00	33.96	0.00	56.28	94.35
Y	X16	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X16	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X16	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X16	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X17	1F	0.00	0.00	0.00	137.59	0.00	137.59	651.53
Y	X17	2F	44.68	0.00	0.00	117.94	0.00	162.61	513.94
Y	X17	3F	44.68	0.00	0.00	117.94	0.00	162.61	351.33
Y	X17	4F	44.68	0.00	0.00	67.91	0.00	112.59	188.72
Y	X17	5F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	76.13
Y	X17	6F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	54.25
Y	X17	7F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	32.37
Y	X17	RF	1.54	0.00	0.00	8.94	2.39	10.48	10.48
Y	X18	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	325.76
Y	X18	2F	22.34	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	256.97
Y	X18	3F	22.34	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	175.66
Y	X18	4F	22.34	0.00	0.00	33.96	0.00	56.29	94.36
Y	X18	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X18	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X18	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X18	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X19	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	327.92
Y	X19	2F	23.06	0.00	0.00	58.97	0.00	82.02	259.13
Y	X19	3F	23.06	0.00	0.00	58.97	0.00	82.02	177.10
Y	X19	4F	23.06	0.00	0.00	33.96	0.00	57.01	95.08
Y	X19	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X19	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X19	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18

● 2-(5) 地震力荷重 - 通り別
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

方向	通り	階	床	大 梁	大梁特殊	壁	積雪	ST-T	合 計
Y	X19	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X20	1F	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	325.76
Y	X20	2F	22.33	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	256.96
Y	X20	3F	22.33	0.00	0.00	58.97	0.00	81.30	175.66
Y	X20	4F	22.33	0.00	0.00	33.96	0.00	56.29	94.35
Y	X20	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X20	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X20	7F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X20	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X21	1F	0.00	0.00	0.00	137.59	0.00	137.59	608.67
Y	X21	2F	22.34	0.00	0.00	117.94	0.00	140.28	471.08
Y	X21	3F	22.34	0.00	0.00	117.94	0.00	140.28	330.80
Y	X21	4F	22.34	0.00	0.00	71.77	0.00	94.11	190.53
Y	X21	5F	2.00	0.00	0.00	25.61	0.00	27.61	96.41
Y	X21	6F	2.00	0.00	0.00	25.61	0.00	27.61	68.80
Y	X21	7F	2.00	0.00	0.00	25.61	0.00	27.61	41.19
Y	X21	RF	0.77	0.00	0.00	12.80	1.20	13.58	13.58
	階合計	RF	164.52	30.69	0.00	285.19	254.52	480.41	480.41
		7F	426.44	30.69	0.00	605.95	0.00	1063.08	1543.49
		6F	426.44	30.69	0.00	606.91	0.00	1064.05	2607.53
		5F	426.44	30.69	0.00	607.88	0.00	1065.01	3672.54
		4F	1152.74	152.88	0.00	1928.60	0.00	3234.22	6906.77
		3F	1152.74	152.88	0.00	3377.56	0.00	4683.17	11589.94
		2F	1152.74	152.88	0.00	3377.56	0.00	4683.17	16273.11
		1F	0.00	393.12	0.00	3913.18	0.00	4306.30	20579.42

● 2-(6) 地震層せん断力

Wi [kN] : 当該階の建物重量
Wii [kN] : 上階より伝達される建物重量
Wi/Si [kN/m2] : 当該階の建物平均重量
ΣWi [kN] : 当該階までの累加建物重量
ΣWii [kN] : 上階より伝達される建物重量の累加
αi : ΣWi/(1階のΣWi)
Ai : 地震層せん断力の高さ方向の分布係数
Ci : 層せん断力係数
Ki : 地下階のせん断力係数
Kw [kN] : (地下階の層合計)*Ki
Qi [kN] : 地震力
Pi [kN] : (当該階の地震力)-(直上階の地震力)

≪設計条件≫

建物高さ	H = 18.90	1次固有周期(X)	T = 0.486	標準せん断係数(X)	Co = 0.20
地震地域係数	Z = 1.00	1次固有周期(Y)	T = 0.486	標準せん断係数(Y)	Co = 0.20
地震種別係数	Tc = 0.60	振動特性係数(X)	Rt = 1.00	用途係数	I = 1.00
		振動特性係数(Y)	Rt = 1.00	ペントハウス震度	PH = 1.00

方向	階	Wi	Wii	Wi/Si	ΣWi	ΣWii	αi	Ai	Ci	Ki	Kw	Qi	Pi
X	7F	480.41	--	1.450	480.41	--	0.030	3.290	0.658	--	--	316.093	316.093
X	6F	1063.08	--	3.209	1543.49	--	0.095	2.247	0.449	--	--	693.490	377.396
X	5F	1064.05	--	3.212	2607.53	--	0.160	1.925	0.385	--	--	1003.649	310.159
X	4F	1065.01	--	3.215	3672.54	--	0.226	1.743	0.349	--	--	1280.369	276.721
X	3F	3234.22	--	9.764	6906.77	--	0.424	1.439	0.288	--	--	1987.980	707.610
X	2F	4683.17	--	14.138	11589.94	--	0.712	1.187	0.237	--	--	2751.300	763.321
X	1F	4683.17	--	14.138	16273.11	--	1.000	1.000	0.200	--	--	3254.623	503.323
X	F	4306.30	--	0.000	20579.41	--	0.000	0.000	0.000	--	--	0.000	0.000
Y	7F	480.41	--	1.450	480.41	--	0.030	3.290	0.658	--	--	316.093	316.093
Y	6F	1063.08	--	3.209	1543.49	--	0.095	2.247	0.449	--	--	693.490	377.396
Y	5F	1064.05	--	3.212	2607.53	--	0.160	1.925	0.385	--	--	1003.649	310.159
Y	4F	1065.01	--	3.215	3672.54	--	0.226	1.743	0.349	--	--	1280.369	276.721
Y	3F	3234.22	--	9.764	6906.77	--	0.424	1.439	0.288	--	--	1987.980	707.610
Y	2F	4683.17	--	14.138	11589.94	--	0.712	1.187	0.237	--	--	2751.300	763.321
Y	1F	4683.17	--	14.138	16273.11	--	1.000	1.000	0.200	--	--	3254.623	503.323
Y	F	4306.30	--	0.000	20579.41	--	0.000	0.000	0.000	--	--	0.000	0.000

● 風圧力

E ： 1.34　　地表面粗度区分： 4
Ｖｏ(m/s)　　：32.0

方向	階		壁高さ (m)	速度圧 (N・m2)	ｋｚ	風力係数	Ｚｂ	α	Ｈ (m)		風荷重 (N/m2)	面積 (m2)	Ｑｗ (kN)	ｉＱｗ (kN)	ΣＱｗ (kN)
X	7F	屋根	18.90 17.55	823 823	1.000 0.961	1.200 1.169	10	0.27	18.90	上 下	988 962	0.00 9.83	0.00 9.46	9.46	9.46
	6F		14.85	823	0.878	1.100	10	0.27	18.90	上 下	962 908	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	9.46
	5F		12.15	823	0.788	1.030	10	0.27	18.90	上 下	908 848	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	9.46
	4F		9.45	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	848 796	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	9.46
	3F		6.75	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	796 796	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	9.46
	2F		4.05	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	796 796	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	9.46
	1F		1.35	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	796 796	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	9.46
Y	7F	屋根	18.90 17.55	823 823	1.000 0.961	1.200 1.169	10	0.27	18.90	上 下	988 962	0.00 61.42	0.00 59.11	59.11	59.11
	6F		14.85	823	0.878	1.100	10	0.27	18.90	上 下	962 908	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	59.11
	5F		12.15	823	0.788	1.030	10	0.27	18.90	上 下	908 848	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	59.11
	4F		9.45	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	848 796	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	59.11
	3F		6.75	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	796 796	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	59.11
	2F		4.05	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	796 796	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	59.11
	1F		1.35	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	796 796	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	59.11

● 2-(8)　層せん断力グラフ

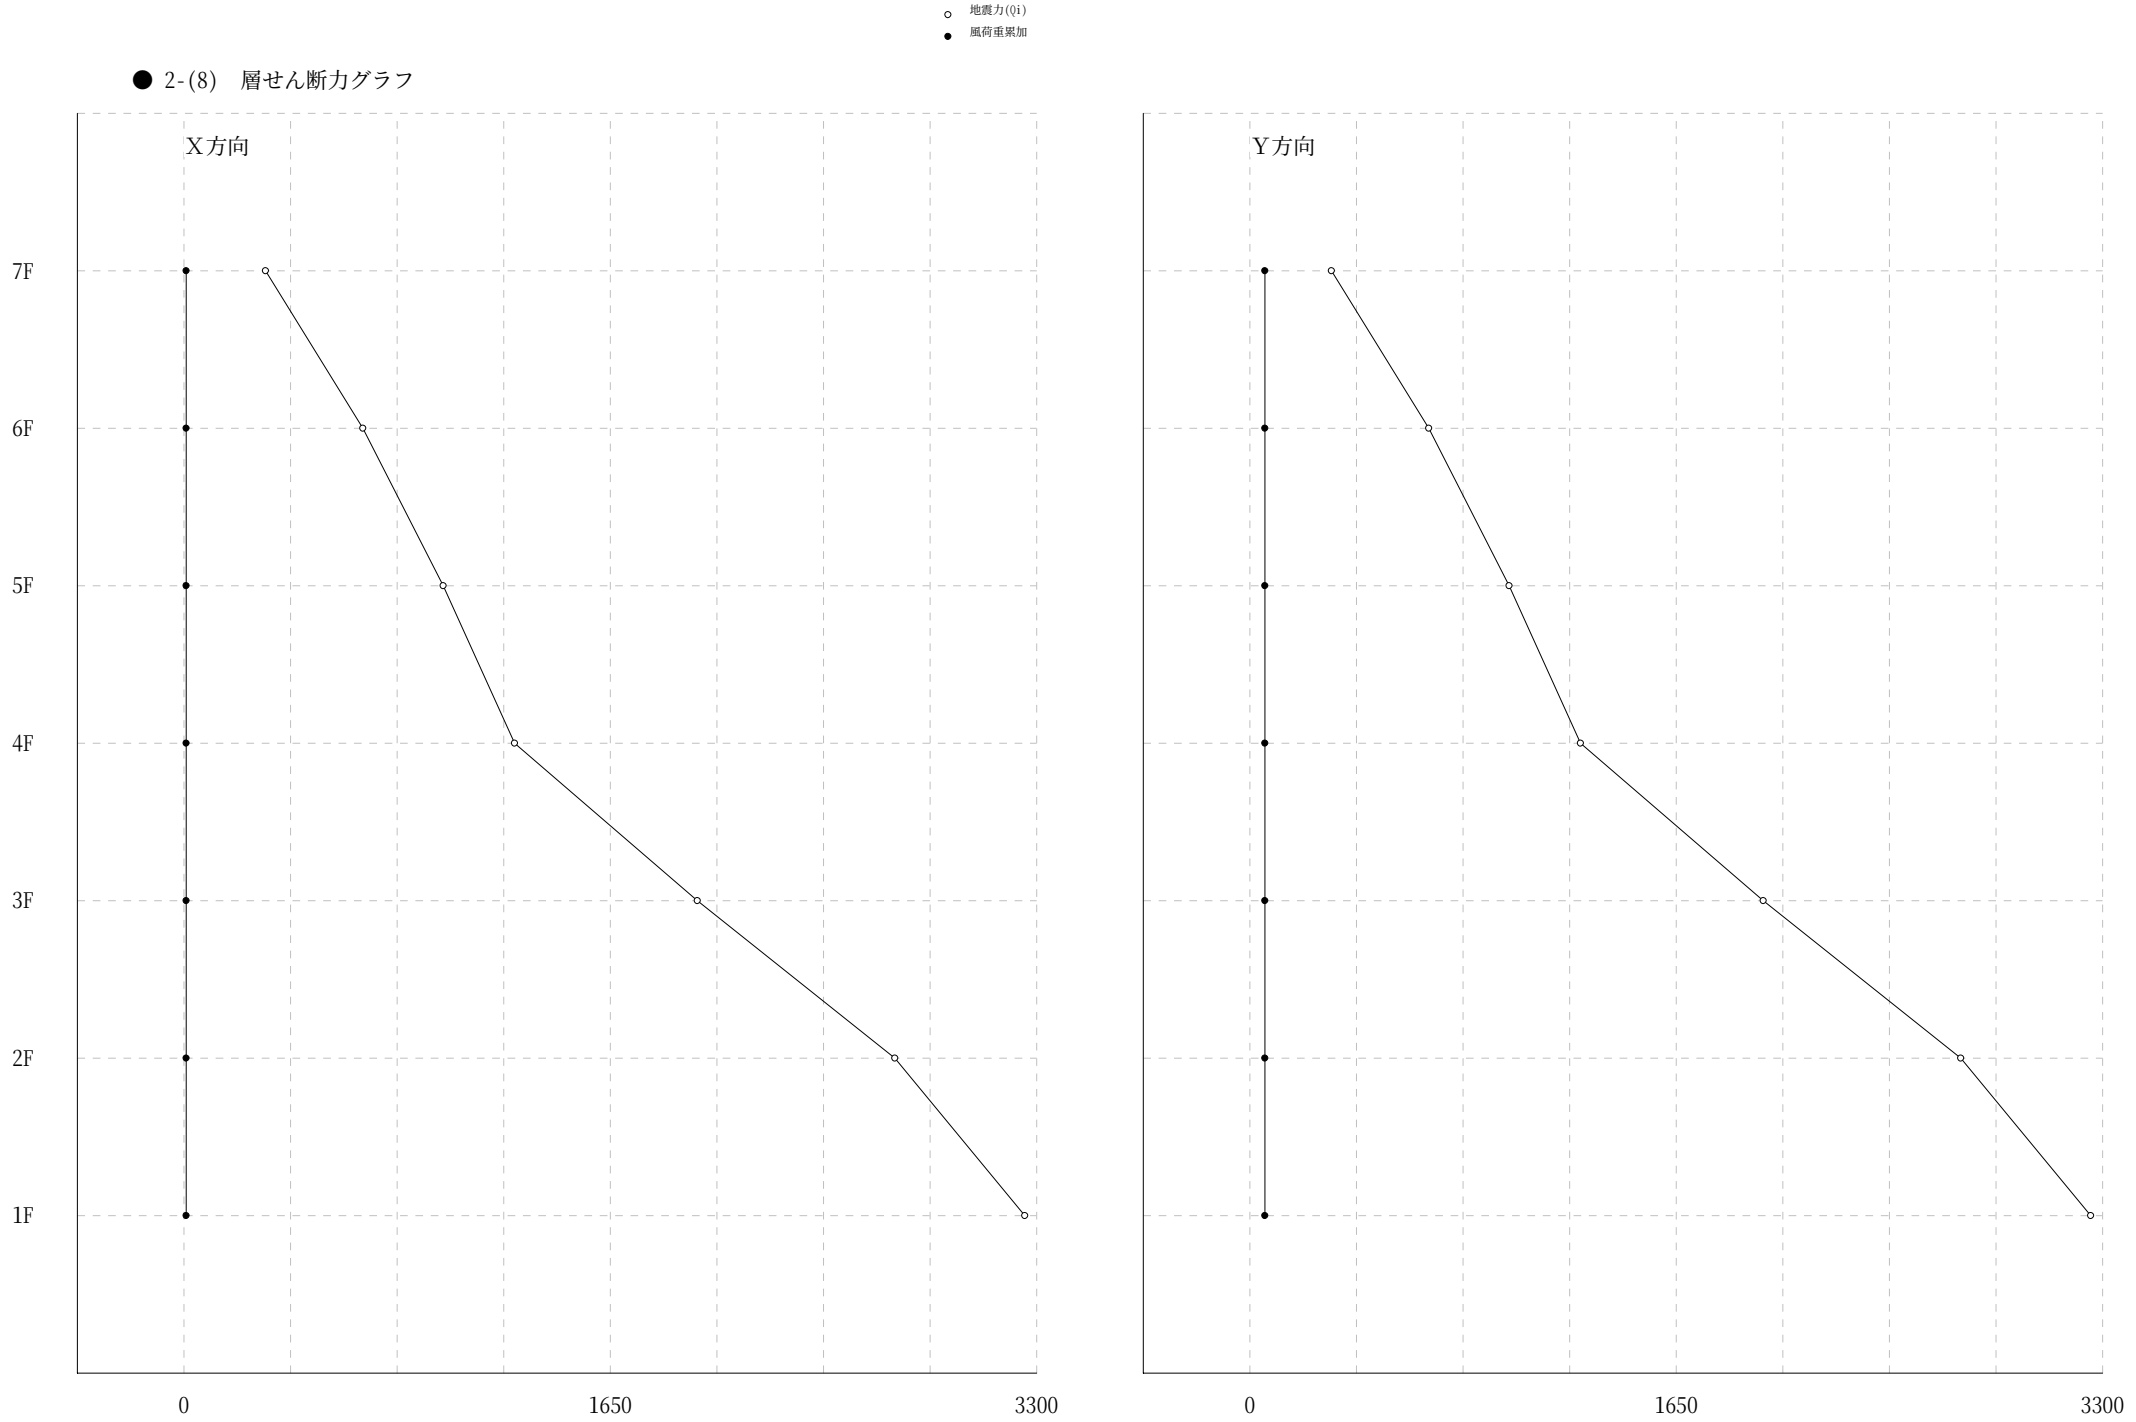

[1F]

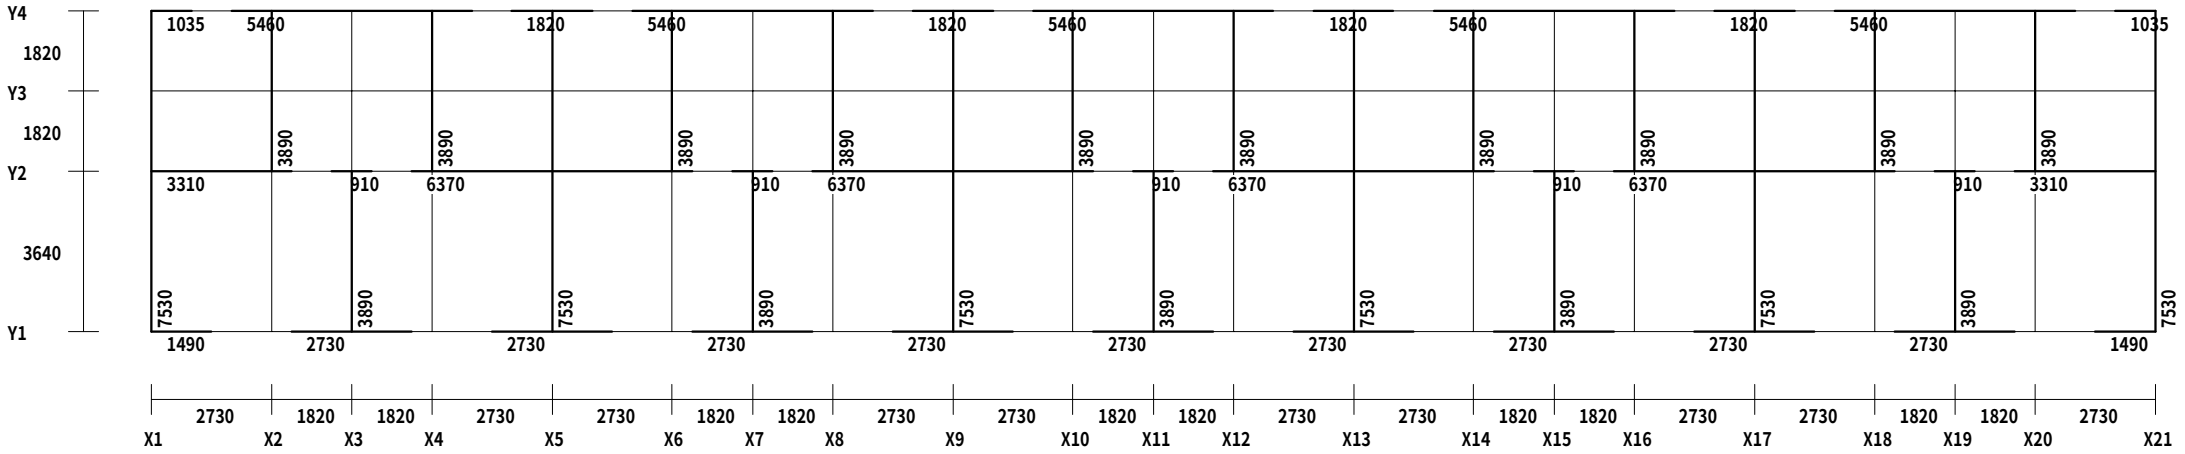
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
1035 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1035
3890
3310 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 3310
7530
3890
1490 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 1490
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[2F]

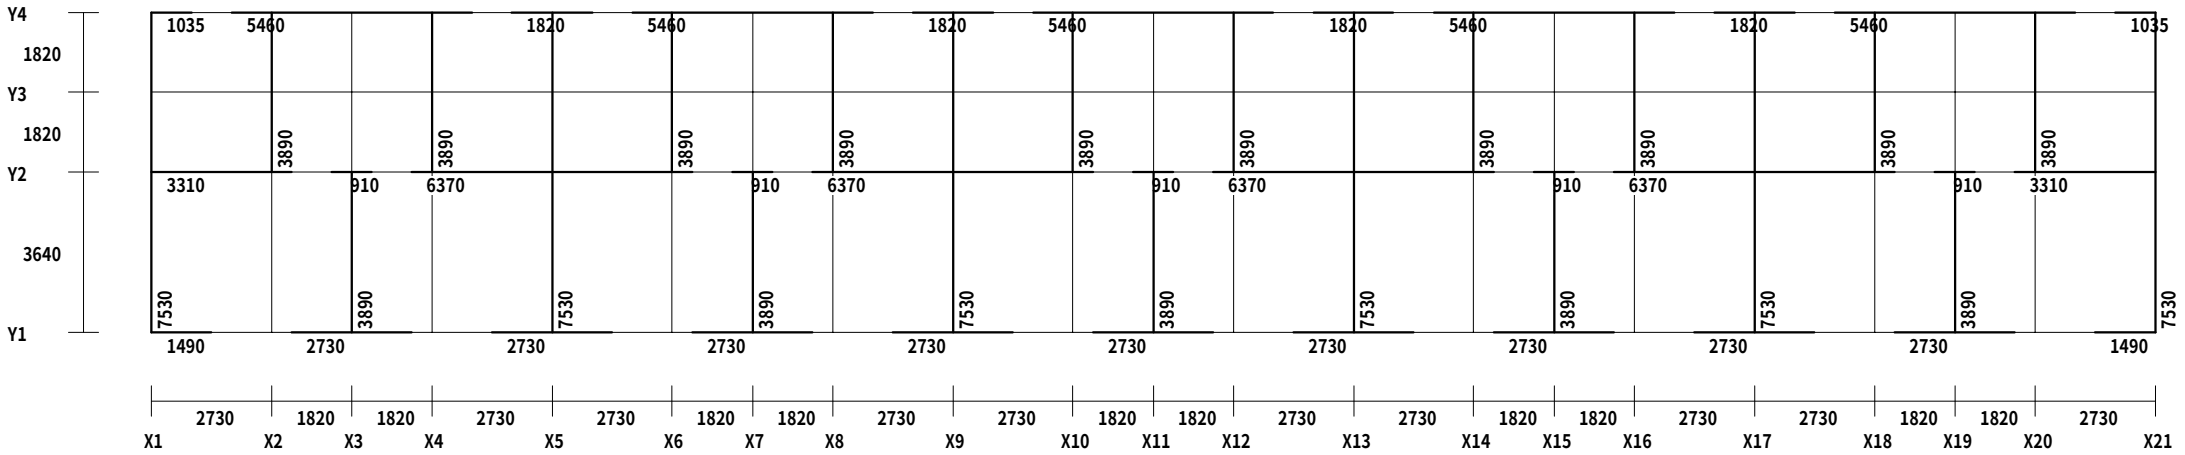
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
1035 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1035
3890
3310 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 3310
7530
3890
1490 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 1490
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[3F]

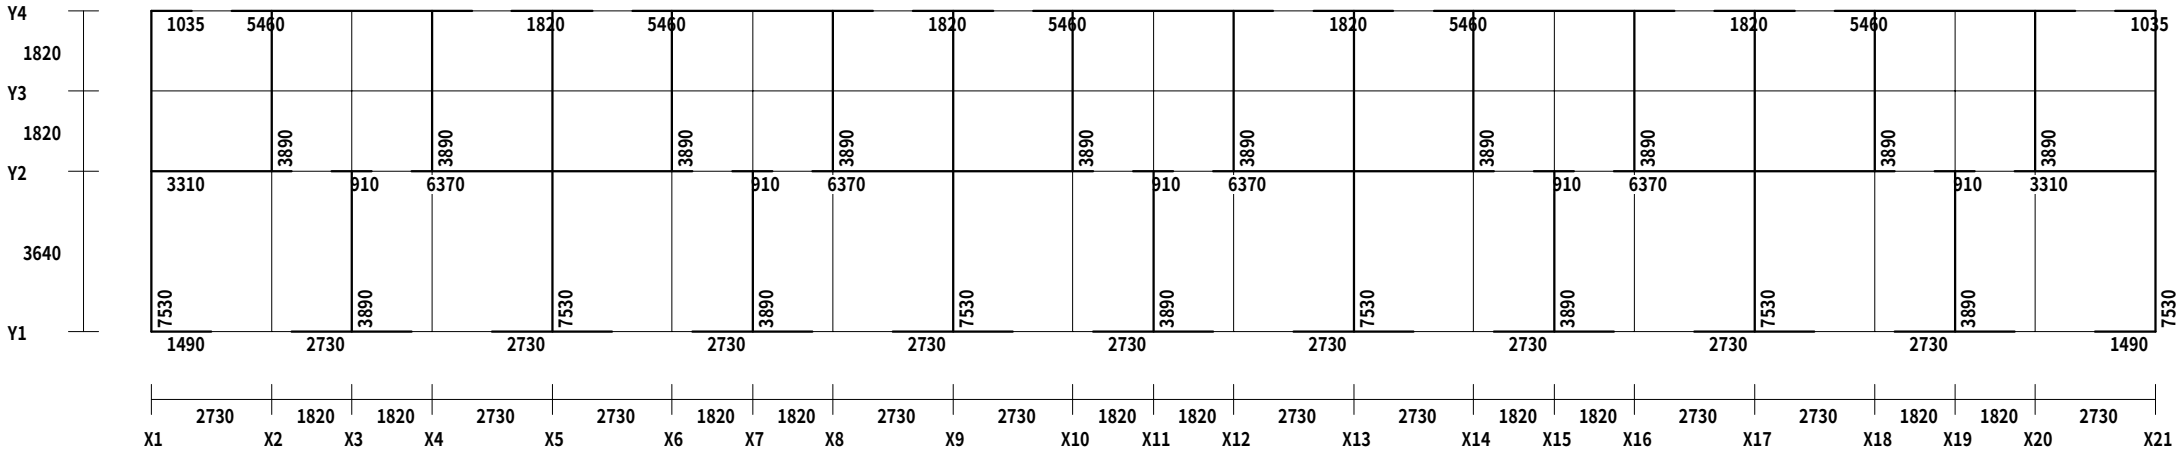
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
1035 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1035
3890
3310 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 3310
7530 3890 7530 3890 7530 3890 7530 3890 7530 3890 7530
1490 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 1490
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[4F]

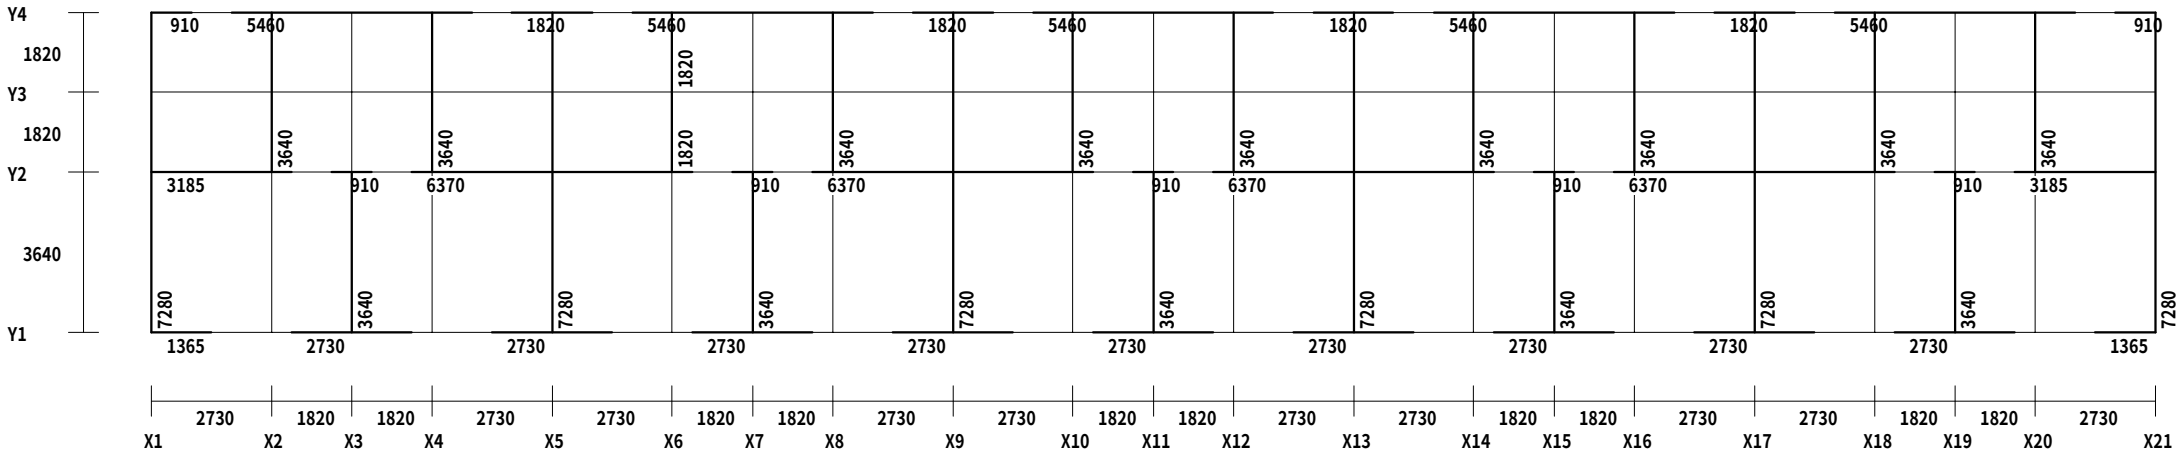
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
910 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 910
1820
3640
3185 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 3185
7280 3640 7280 3640 7280 3640 7280 3640 7280 3640 7280
1365 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 1365
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[5F]

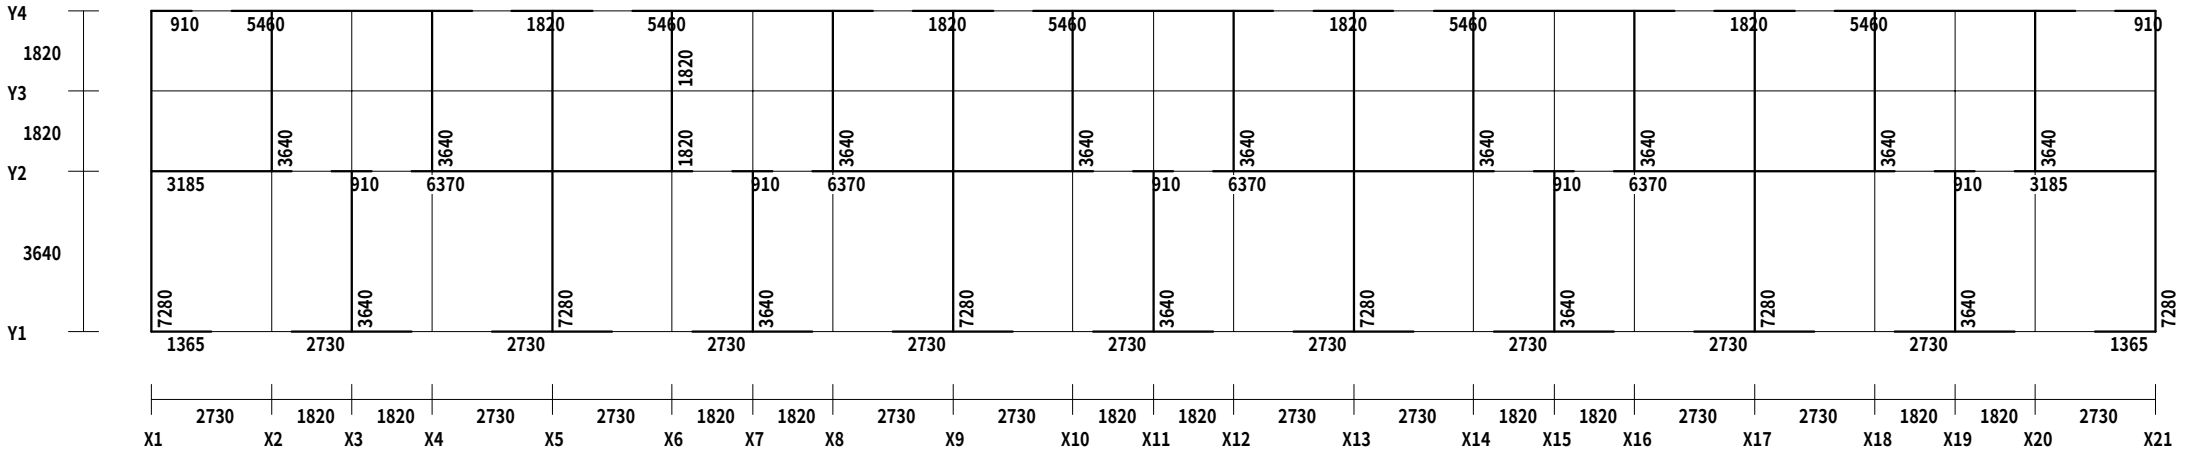
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
910 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 910
3640
1820
3185 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 3185
7280
3640
1365 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 1365
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[6F]

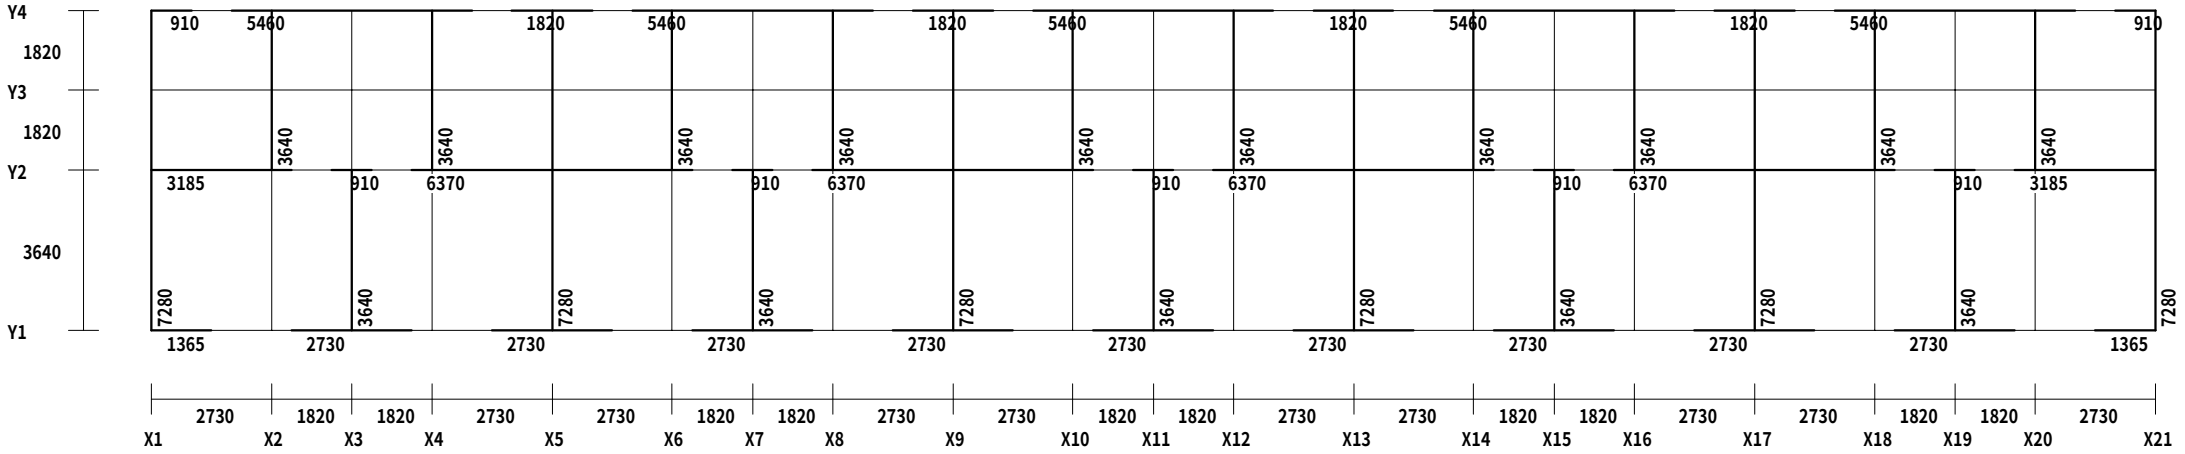
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
910 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 910
3640
1820
3185 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 3185
7280
3640
1365 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 1365
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

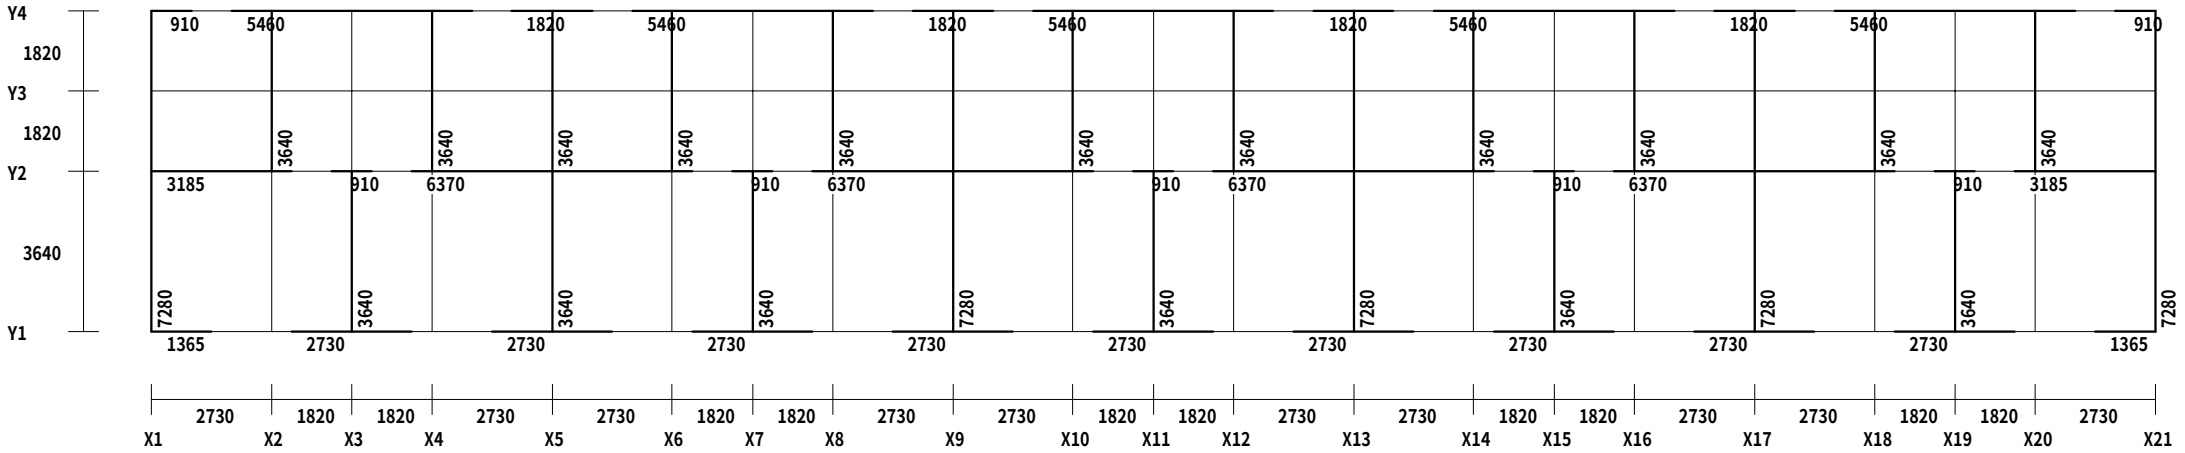
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
910 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 910
3640
3185 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 3185
7280
3640
1365 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 1365
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

● 3-(2)　壁量算定用床面積

A　　：耐力壁に囲まれた部分
B　　：はね出し部分
床面積：A + B / 2
単位　：m2

階	A	B	床 面 積
RF	331.24	0.00	331.24
7F	331.24	0.00	331.24
6F	331.24	0.00	331.24
5F	331.24	0.00	331.24
4F	331.24	0.00	331.24
3F	331.24	0.00	331.24
2F	331.24	0.00	331.24
1F	0.00	0.00	0.00

● 3-(3)　壁量の検討(1)　国土交通省 告示平13第1026号による壁量

ｲ：耐力壁の厚さによる低減・割増し
ﾛ：地域係数Zによる低減・割増し
ﾊ：コンクリート強度による低減
*：低減の限度：必要壁量 - 5

階	床 面 積 S (m2)	X 方 向				Y 方 向			
		壁 長 (cm)	必要壁量 (cm/m2)	壁 量 (cm/m2)	判定	壁 長 (cm)	必要壁量 (cm/m2)	壁 量 (cm/m2)	判定
3F	331.24	10085	15.0	30.4		10353	15.0	31.3	
		10085	10.0 ｲ ﾊ*	30.4	ＯＫ	10353	10.0 ｲ ﾊ*	31.3	ＯＫ
2F	331.24	10085	15.0	30.4		10353	15.0	31.3	
		10085	10.0 ｲ ﾊ*	30.4	ＯＫ	10353	10.0 ｲ ﾊ*	31.3	ＯＫ
1F	331.24	10085	15.0	30.4		10353	15.0	31.3	
		10085	10.0 ｲ ﾊ*	30.4	ＯＫ	10353	10.0 ｲ ﾊ*	31.3	ＯＫ

● 3-(4)　壁量の検討(2)　建設省 告示昭55第1790号五のロ(改正告示第1369号)による壁量

階	X 方 向				Y 方 向			
	2.5AW(kN)	ZWAiβ(kN)	β	判定	2.5AW(kN)	ZWAiβ(kN)	β	判定
3F	63031.25	9202.56	0.926	ＯＫ	64706.25	9202.56	0.926	ＯＫ
2F	63031.25	12736.05	0.926	ＯＫ	64706.25	12736.05	0.926	ＯＫ
1F	63031.25	15065.98	0.926	ＯＫ	64706.25	15065.98	0.926	ＯＫ

● 3-(4)　平均せん断応力度

単位 ： N/cm2

階	通 り	Q(kN)	断面積A(cm2)	τ
1F	Y1	892.3	68875.0	12.96
1F	Y2	1183.1	91625.0	12.91
1F	Y3	0.0	0.0	0.00
1F	Y4	1179.2	91625.0	12.87
1F	X1	236.8	18825.0	12.58
1F	X2	122.3	9725.0	12.58
1F	X3	122.3	9725.0	12.58
1F	X4	122.3	9725.0	12.58

● 3-(4)　平均せん断応力度

単位 : N/cm2

階	通 り	Q(kN)	断面積A(cm2)	τ
1F	X5	236.8	18825.0	12.58
1F	X6	122.3	9725.0	12.58
1F	X7	122.3	9725.0	12.58
1F	X8	122.3	9725.0	12.58
1F	X9	236.7	18825.0	12.58
1F	X10	122.3	9725.0	12.57
1F	X11	122.3	9725.0	12.57
1F	X12	122.3	9725.0	12.57
1F	X13	236.7	18825.0	12.57
1F	X14	122.3	9725.0	12.57
1F	X15	122.3	9725.0	12.57
1F	X16	122.3	9725.0	12.57
1F	X17	236.7	18825.0	12.57
1F	X18	122.3	9725.0	12.57
1F	X19	122.3	9725.0	12.57
1F	X20	122.3	9725.0	12.57
1F	X21	236.7	18825.0	12.57
2F	Y1	754.4	68875.0	10.95
2F	Y2	1000.2	91625.0	10.92
2F	Y3	0.0	0.0	0.00
2F	Y4	996.8	91625.0	10.88
2F	X1	200.2	18825.0	10.63
2F	X2	103.4	9725.0	10.63
2F	X3	103.4	9725.0	10.63
2F	X4	103.4	9725.0	10.63
2F	X5	200.2	18825.0	10.63
2F	X6	103.4	9725.0	10.63
2F	X7	103.4	9725.0	10.63
2F	X8	103.4	9725.0	10.63
2F	X9	200.1	18825.0	10.63
2F	X10	103.4	9725.0	10.63
2F	X11	103.4	9725.0	10.63
2F	X12	103.4	9725.0	10.63
2F	X13	200.1	18825.0	10.63
2F	X14	103.4	9725.0	10.63
2F	X15	103.4	9725.0	10.63
2F	X16	103.4	9725.0	10.63
2F	X17	200.1	18825.0	10.63
2F	X18	103.4	9725.0	10.63
2F	X19	103.3	9725.0	10.63
2F	X20	103.3	9725.0	10.63
2F	X21	200.0	18825.0	10.63
3F	Y1	545.2	68875.0	7.92
3F	Y2	722.7	91625.0	7.89
3F	Y3	0.0	0.0	0.00
3F	Y4	720.1	91625.0	7.86
3F	X1	144.7	18825.0	7.69
3F	X2	74.7	9725.0	7.68
3F	X3	74.7	9725.0	7.68
3F	X4	74.7	9725.0	7.68
3F	X5	144.6	18825.0	7.68
3F	X6	74.7	9725.0	7.68
3F	X7	74.7	9725.0	7.68
3F	X8	74.7	9725.0	7.68
3F	X9	144.6	18825.0	7.68
3F	X10	74.7	9725.0	7.68
3F	X11	74.7	9725.0	7.68
3F	X12	74.7	9725.0	7.68
3F	X13	144.6	18825.0	7.68
3F	X14	74.7	9725.0	7.68
3F	X15	74.7	9725.0	7.68
3F	X16	74.7	9725.0	7.68

● 3-(4)　平均せん断応力度

単位 : N/cm2

階	通 り	Q(kN)	断面積A(cm2)	τ
3F	X17	144.5	18825.0	7.68
3F	X18	74.7	9725.0	7.68
3F	X19	74.7	9725.0	7.68
3F	X20	74.7	9725.0	7.68
3F	X21	144.5	18825.0	7.68

● 3-(5)　横方向せん断筋の計算

※　Ｐｓの最小値で *は0.15%以下を0.15%とする

方向	階	Lwo (cm/m2)	Lw (cm/m2)	Pso (%)	Psの最小値 (%)	t (cm)	X計算値 (cm)	配 筋 設 計	[Ps] (%)	判定
X	3F	15	30.4	0.25	* 0.150	25.0	67.7	D13-@250 W	[0.406]	ＯＫ
	2F	15	30.4	0.25	* 0.150	25.0	67.7	D13-@250 W	[0.406]	ＯＫ
	1F	15	30.4	0.25	* 0.150	25.0	67.7	D13-@250 W	[0.406]	ＯＫ
Y	3F	15	31.3	0.25	* 0.150	25.0	67.7	D13-@250 W	[0.406]	ＯＫ
	2F	15	31.3	0.25	* 0.150	25.0	67.7	D13-@250 W	[0.406]	ＯＫ
	1F	15	31.3	0.25	* 0.150	25.0	67.7	D13-@250 W	[0.406]	ＯＫ

● 3-(6)　縦方向せん断筋の計算

(壁長 l <= 2.0m の耐力壁)

方向	通り名	階	左からの位置	壁 厚 t(cm)	壁 長 l(cm)	必要鉄筋断面積 aw (cm2)	設　計
X	Y1	3F	1	25.0	149.0	5.59	6-D13
	Y1	3F	11	25.0	149.0	5.59	6-D13
	Y2	3F	2	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y2	3F	4	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y2	3F	6	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y2	3F	8	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y2	3F	10	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y4	3F	1	25.0	103.5	3.88	4-D13
	Y4	3F	3	25.0	182.0	6.83	6-D13
	Y4	3F	5	25.0	182.0	6.83	6-D13
	Y4	3F	7	25.0	182.0	6.83	6-D13
	Y4	3F	9	25.0	182.0	6.83	6-D13
	Y4	3F	11	25.0	103.5	3.88	4-D13
	Y1	2F	1	25.0	149.0	5.59	6-D13
	Y1	2F	11	25.0	149.0	5.59	6-D13
	Y2	2F	2	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y2	2F	4	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y2	2F	6	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y2	2F	8	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y2	2F	10	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y4	2F	1	25.0	103.5	3.88	4-D13
	Y4	2F	3	25.0	182.0	6.83	6-D13
	Y4	2F	5	25.0	182.0	6.83	6-D13
	Y4	2F	7	25.0	182.0	6.83	6-D13
	Y4	2F	9	25.0	182.0	6.83	6-D13
	Y4	2F	11	25.0	103.5	3.88	4-D13
	Y1	1F	1	25.0	149.0	5.59	6-D13
	Y1	1F	11	25.0	149.0	5.59	6-D13
	Y2	1F	2	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y2	1F	4	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y2	1F	6	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y2	1F	8	25.0	91.0	3.41	4-D13

● 3-(6)　縦方向せん断筋の計算

（壁長 l <= 2.0m の耐力壁）

方向	通り名	階	左からの位置	壁 厚 t(cm)	壁 長 l(cm)	必要鉄筋断面積 aw (cm2)	設　計
X	Y2	1F	10	25.0	91.0	3.41	4-D13
	Y4	1F	1	25.0	103.5	3.88	4-D13
	Y4	1F	3	25.0	182.0	6.83	6-D13
	Y4	1F	5	25.0	182.0	6.83	6-D13
	Y4	1F	7	25.0	182.0	6.83	6-D13
	Y4	1F	9	25.0	182.0	6.83	6-D13
	Y4	1F	11	25.0	103.5	3.88	4-D13

● 3-(7)　耐力壁の端部曲げ補強筋

[備考]　1) ho(m):曲げ補強筋に沿った開口縁の高さ

2) 開口部の隅角部には、下表に示す鉄筋の1/2以上の断面積を有しかつ D10以上の斜め筋を配筋する。ただし、下表に示す鉄筋の断面積の0.35倍以上の断面積を開口縁の縦筋及び横筋の各必要断面積に加えた場合、斜め筋を配筋しないことができる。

階	耐力壁の端部曲げ補強筋	
	ho <= 1m	ho > 1m
1F	2-D16	2-D19

● 耐力壁片面の剛性算定

仕　様	面　材				くぎ		K	G	くぎ本数		Ki	K
	仕　様	厚さ	幅	高さ	仕　様	間隔	(kN/cm)	(kN/cm2)	m	n	(kN/cm)	(kN/cm)
G10s	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	15	910	2450	GN50	100	1.60	70.00	10	26	1.90	1.90
				0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	
P10	構造用合板	9	910	2450	CN50	100	4.00	60.00	10	26	3.99	3.99
				0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	
P5	構造用合板	9	910	2450	CN50	50	4.00	60.00	19	50	6.60	6.60
				0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	

● 耐力壁片面のせん断算定

仕　様	面　材					くぎ		くぎ本数		q	Q1		Q2	Kd じん性低下率	Qa
	仕　様	厚さ	幅	高さ	fs(kN/cm2)	仕　様	間隔	m	n	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		(kN)
G10s	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	15	910	2450	0.026	GN50	100	10	26	0.22	1.98	2.04	3.55	1.000	1.98
				0	0.000		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
P10	構造用合板	9	910	2450	0.320	CN50	100	10	26	0.59	5.31	5.48	26.21	1.000	5.31
				0	0.000		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
P5	構造用合板	9	910	2450	0.320	CN50	50	19	50	0.59	10.62	10.74	26.21	1.000	10.62
				0	0.000		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

● 耐力壁性能

仕　様	高 さ (mm)	K1 (kN/cm)	Q1 (kN)	K2 (kN/cm)	Q2 (kN)	δ1 (cm)	δ2 (cm)	h/200 (cm)	δmax (cm)	K (kN/cm)	Qa (kN)
P5+P5	2450	6.60	10.62	6.60	10.62	1.610	1.610	1.225	1.610	13.19	21.24
G10s+P5	2450	1.90	1.98	6.60	10.62	1.043	1.610	1.225	1.610	7.83	12.60
G10s+G10s	2450	1.90	1.98	1.90	1.98	1.043	1.043	1.225	1.043	3.80	3.96
G10s+G10s	2450	1.90	1.98	1.90	1.98	1.043	1.043	1.225	1.043	3.80	3.96
P10+P10	2450	3.99	5.31	3.99	5.31	1.330	1.330	1.225	1.330	7.99	10.62
P5+P5	2450	6.60	10.62	6.60	10.62	1.610	1.610	1.225	1.610	13.19	21.24
P5+P5	2450	6.60	10.62	6.60	10.62	1.610	1.610	1.225	1.610	13.19	21.24
P5+P5	2450	6.60	10.62	6.60	10.62	1.610	1.610	1.225	1.610	13.19	21.24

● 必要壁量の検討

階	方向	通り	耐力壁仕様	せん断剛性 (kN/cm/P)	降伏せん断耐力 (kN/cm/P)	終局せん断耐力 (kN/cm/P)	壁長(m) x cosΘ2	小開口低減係数	剛性低下率	せん断剛性 (kN/cm)	せん断剛性の合計(kN/cm)	せん断耐力 (kN)	せん断耐力の合計(kN)	ねじれ補正後せん断力(kN)
7F	X	Y1	P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.365	1.000	1.000	11.98	239.63	15.93	318.60	5.36
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		10.72
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		10.72
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		10.72
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		10.72
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		10.72
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		10.72
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		10.72
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		10.72
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		10.72
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.365	1.000	1.000	11.98		15.93		5.36
		Y2	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.185	1.000	1.000	13.28	151.82	13.86	158.40	5.91

● 必要壁量の検討

階	方向	通り	耐力壁仕様	せん断剛性 (kN/cm/P)	降伏せん断耐力 (kN/cm/P)	終局せん断耐力 (kN/cm/P)	壁長(m) x cosΘ2	小開口 低減係数	剛性 低下率	せん断剛性 (kN/cm)	せん断剛性の 合計(kN/cm)	せん断耐力 (kN)	せん断耐力 の合計(kN)	ねじれ補正後 せん断力(kN)
7F	X	Y2	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		1.69
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	6.370	1.000	1.000	26.57		27.72		11.82
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		1.69
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	6.370	1.000	1.000	26.57		27.72		11.82
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		1.69
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	6.370	1.000	1.000	26.57		27.72		11.82
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		1.69
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	6.370	1.000	1.000	26.57		27.72		11.82
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		1.69
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.185	1.000	1.000	13.28		13.86		5.91
		Y4	P10+P10	7.99	10.62	15.93	0.910	1.000	1.000	7.99	319.51	10.62	424.80	3.53
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		21.21
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.820	1.000	1.000	15.98		21.24		7.07
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		21.21
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.820	1.000	1.000	15.98		21.24		7.07
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		21.21
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.820	1.000	1.000	15.98		21.24		7.07
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		21.21
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.820	1.000	1.000	15.98		21.24		7.07
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		21.21
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	0.910	1.000	1.000	7.99		10.62		3.53
	Y	X1	P10+P10	7.99	10.62	15.93	7.280	1.000	1.000	63.90	63.90	84.96	84.96	39.38
		X2	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	9.40
		X3	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	9.43
		X4	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	9.46
		X5	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	46.49	50.40	66.24	19.61
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18		15.84		9.51
		X6	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	9.56
		X7	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	9.59
		X8	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	9.62
		X9	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	7.280	1.000	1.000	30.36	30.36	31.68	31.68	19.33
		X10	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	9.71
		X11	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	9.74
		X12	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	9.77
		X13	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	7.280	1.000	1.000	30.36	30.36	31.68	31.68	19.63
		X14	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	9.86
		X15	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	9.89
		X16	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	9.92
		X17	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	7.280	1.000	1.000	30.36	30.36	31.68	31.68	19.94
		X18	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	10.02
		X19	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	10.05

● 必要壁量の検討

階	方向	通り	耐力壁仕様	せん断剛性 (kN/cm/P)	降伏せん断耐力 (kN/cm/P)	終局せん断耐力 (kN/cm/P)	壁長(m) x cosΘ2	小開口 低減係数	剛性 低下率	せん断剛性 (kN/cm)	せん断剛性の 合計(kN/cm)	せん断耐力 (kN)	せん断耐力 の合計(kN)	ねじれ補正後 せん断力(kN)
7F	Y	X20	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	10.08
		X21	P10+P10	7.99	10.62	15.93	7.280	1.000	1.000	63.90	63.90	84.96	84.96	42.61
6F	X	Y1	P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.365	1.000	1.000	11.98	239.63	15.93	318.60	11.73
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		23.47
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		23.47
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		23.47
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		23.47
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		23.47
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		23.47
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		23.47
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		23.47
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		23.47
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.365	1.000	1.000	11.98		15.93		11.73
		Y2	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.185	1.000	1.000	13.28	151.82	13.86	158.40	12.96
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		3.70
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	6.370	1.000	1.000	26.57		27.72		25.93
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		3.70
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	6.370	1.000	1.000	26.57		27.72		25.93
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		3.70
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	6.370	1.000	1.000	26.57		27.72		25.93
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		3.70
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	6.370	1.000	1.000	26.57		27.72		25.93
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		3.70
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.185	1.000	1.000	13.28		13.86		12.96
		Y4	P10+P10	7.99	10.62	15.93	0.910	1.000	1.000	7.99	319.51	10.62	424.80	7.77
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		46.60
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.820	1.000	1.000	15.98		21.24		15.53
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		46.60
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.820	1.000	1.000	15.98		21.24		15.53
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		46.60
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.820	1.000	1.000	15.98		21.24		15.53
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		46.60
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.820	1.000	1.000	15.98		21.24		15.53
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		46.60
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	0.910	1.000	1.000	7.99		10.62		7.77
	Y	X1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	78.61
		X2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X3	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X4	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X5	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	46.63
		X6	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X7	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X8	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X9	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	46.63
		X10	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X11	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32

●　必要壁量の検討

階	方向	通り	耐力壁仕様	せん断剛性 (kN/cm/P)	降伏せん断耐力 (kN/cm/P)	終局せん断耐力 (kN/cm/P)	壁長(m) x cosΘ2	小開口 低減係数	剛性 低下率	せん断剛性 (kN/cm)	せん断剛性の 合計(kN/cm)	せん断耐力 (kN)	せん断耐力 の合計(kN)	ねじれ補正後 せん断力(kN)
6F	Y	X12	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X13	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	46.63
		X14	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X15	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X16	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X17	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	46.63
		X18	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X19	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X20	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	23.32
		X21	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	78.61
5F	X	Y1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.365	1.000	1.000	19.79	395.78	31.86	637.20	16.16
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		32.32
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		32.32
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		32.32
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		32.32
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		32.32
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		32.32
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		32.32
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		32.32
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.365	1.000	1.000	19.79		31.86		16.16
		Y2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.185	1.000	1.000	27.39	313.05	44.10	504.00	22.25
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		6.36
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		44.49
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		6.36
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		44.49
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		6.36
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		44.49
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		6.36
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		44.49
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		6.36
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.185	1.000	1.000	27.39		44.10		22.25
		Y4	P5+P5	13.19	21.24	31.86	0.910	1.000	1.000	13.19	527.71	21.24	849.60	10.65
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		63.93
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		21.31
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		63.93
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		21.31
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		63.93
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		21.31
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		63.93
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		21.31
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		63.93
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	0.910	1.000	1.000	13.19		21.24		10.65
	Y	X1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	111.19
		X2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.03
		X3	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.06

●　必要壁量の検討

階	方向	通り	耐力壁仕様	せん断剛性 (kN/cm/P)	降伏せん断耐力 (kN/cm/P)	終局せん断耐力 (kN/cm/P)	壁長(m) x cosΘ2	小開口 低減係数	剛性 低下率	せん断剛性 (kN/cm)	せん断剛性の 合計(kN/cm)	せん断耐力 (kN)	せん断耐力 の合計(kN)	ねじれ補正後 せん断力(kN)
5F	Y	X4	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.09
		X5	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	66.27
		X6	G10s+P5 P5+P5	7.83 13.19	12.60 21.24	18.31 31.86	1.820 1.820	1.000 1.000	1.000 1.000	15.65 26.39	42.04	25.20 42.48	67.68	16.59 27.97
		X7	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.21
		X8	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.24
		X9	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	66.57
		X10	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.33
		X11	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.36
		X12	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.39
		X13	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	66.88
		X14	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.48
		X15	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.51
		X16	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.54
		X17	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	67.18
		X18	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.64
		X19	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.67
		X20	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	33.70
		X21	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	113.76
4F	X	Y1	P5+P5 P5+P5 P5+P5 P5+P5 P5+P5 P5+P5 P5+P5 P5+P5 P5+P5 P5+P5 P5+P5	13.19 13.19 13.19 13.19 13.19 13.19 13.19 13.19 13.19 13.19 13.19	21.24 21.24 21.24 21.24 21.24 21.24 21.24 21.24 21.24 21.24 21.24	31.86 31.86 31.86 31.86 31.86 31.86 31.86 31.86 31.86 31.86 31.86	1.365 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 1.365	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.79 39.58 39.58 39.58 39.58 39.58 39.58 39.58 39.58 39.58 19.79	395.78	31.86 63.72 63.72 63.72 63.72 63.72 63.72 63.72 63.72 63.72 31.86	637.20	20.62 41.24 41.24 41.24 41.24 41.24 41.24 41.24 41.24 41.24 20.62
		Y2	G10s+P5 G10s+P5 G10s+P5 G10s+P5 G10s+P5 G10s+P5 G10s+P5 G10s+P5 G10s+P5 G10s+P5 G10s+P5	7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83	12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60	18.31 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31	3.185 0.910 6.370 0.910 6.370 0.910 6.370 0.910 6.370 0.910 3.185	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.39 7.83 54.78 7.83 54.78 7.83 54.78 7.83 54.78 7.83 27.39	313.05	44.10 12.60 88.20 12.60 88.20 12.60 88.20 12.60 88.20 12.60 44.10	504.00	28.38 8.11 56.76 8.11 56.76 8.11 56.76 8.11 56.76 8.11 28.38
		Y4	P5+P5	13.19	21.24	31.86	0.910	1.000	1.000	13.19	527.71	21.24	849.60	13.59

● 必要壁量の検討

階	方向	通り	耐力壁仕様	せん断剛性 (kN/cm/P)	降伏せん断耐力 (kN/cm/P)	終局せん断耐力 (kN/cm/P)	壁長(m) x cosΘ2	小開口 低減係数	剛性 低下率	せん断剛性 (kN/cm)	せん断剛性の 合計(kN/cm)	せん断耐力 (kN)	せん断耐力 の合計(kN)	ねじれ補正後 せん断力(kN)
4F	X	Y4	P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		81.55
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		27.18
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		81.55
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		27.18
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		81.55
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		27.18
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		81.55
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		27.18
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		81.55
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	0.910	1.000	1.000	13.19		21.24		13.59
	Y	X1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	141.90
		X2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.15
		X3	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.18
		X4	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.22
		X5	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	84.56
		X6	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	1.820	1.000	1.000	15.65	42.04	25.20	67.68	21.17
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		35.68
		X7	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.37
		X8	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.41
		X9	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	84.93
		X10	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.52
		X11	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.56
		X12	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.60
		X13	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	85.31
		X14	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.71
		X15	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.75
		X16	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.79
		X17	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	85.68
		X18	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.90
		X19	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.94
		X20	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	42.97
		X21	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	145.07

● 必要壁量の検討（集計）

階	X 方 向				Y 方 向			
	せん断耐力(kN)	地震力(kN)	風圧力(kN)	判定	せん断耐力(kN)	地震力(kN)	風圧力(kN)	判定
7F	901.80	316.09	9.46	OK	568.80	316.09	59.11	OK
6F	901.80	693.49	9.46	OK	1499.04	693.49	59.11	OK
5F	1990.80	1003.65	9.46	OK	1516.32	1003.65	59.11	OK
4F	1990.80	1280.37	9.46	OK	1516.32	1280.37	59.11	OK

● 架構のじん性

判定　1.5Qy0 ＋ 1.2Qy1 ≧ 1.5Qe ・・・・・・ OK

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁長(P) 1P=0.91m	1P 当たりせん断耐力		有機系面材 1.5Qy0	無機系面材 1.2Qy1	1.5Qy0 + 1.2Qy1 (kN)		Qe (kN)	1.5 Qe (kN)	判定
					Qa1	Qa2							
7F	X	Y1	P10+P10	1.50	5310.0	5310.0	23895.0	0.0	23.895	1305.180	316.093	474.140	OK
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	1.50	5310.0	5310.0	23895.0	0.0	23.895				
		Y2	G10s+G10s	3.50	1980.0	1980.0	0.0	16632.0	16.632				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	3.50	1980.0	1980.0	0.0	16632.0	16.632				
		Y4	P10+P10	1.00	5310.0	5310.0	15930.0	0.0	15.930				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	1.00	5310.0	5310.0	15930.0	0.0	15.930				
	Y	X1	P10+P10	8.00	5310.0	5310.0	127440.0	0.0	127.440	746.280	316.093	474.140	OK
		X2	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X3	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X4	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X5	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X5	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X6	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X7	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X8	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X9	G10s+G10s	8.00	1980.0	1980.0	0.0	38016.0	38.016				
		X10	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				

● 架構のじん性

判定　1.5Qy0 ＋ 1.2Qy1 ≧ 1.5Qe ・・・・・・ OK

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁長(P) 1P=0.91m	1P 当たりせん断耐力 Qa1	1P 当たりせん断耐力 Qa2	有機系面材 1.5Qy0	無機系面材 1.2Qy1	1.5Qy0 + 1.2Qy1 (kN)		Qe (kN)	1.5 Qe (kN)	判定
7F	Y	X11	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X12	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X13	G10s+G10s	8.00	1980.0	1980.0	0.0	38016.0	38.016				
		X14	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X15	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X16	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X17	G10s+G10s	8.00	1980.0	1980.0	0.0	38016.0	38.016				
		X18	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X19	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X20	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X21	P10+P10	8.00	5310.0	5310.0	127440.0	0.0	127.440				
6F	X	Y1	P10+P10	1.50	5310.0	5310.0	23895.0	0.0	23.895	1305.180	693.490	1040.234	OK
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	1.50	5310.0	5310.0	23895.0	0.0	23.895				
		Y2	G10s+G10s	3.50	1980.0	1980.0	0.0	16632.0	16.632				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	3.50	1980.0	1980.0	0.0	16632.0	16.632				
		Y4	P10+P10	1.00	5310.0	5310.0	15930.0	0.0	15.930				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	1.00	5310.0	5310.0	15930.0	0.0	15.930				
	Y	X1	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880	2193.912	693.490	1040.234	OK
		X2	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X3	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X4	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X5	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X6	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X7	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X8	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X9	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X10	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X11	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X12	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X13	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				

● 架構のじん性

判定　1.5Qy0 ＋ 1.2Qy1 ≧ 1.5Qe ・・・・・・ OK

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁長(P) 1P=0.91m	1P 当たりせん断耐力 Qa1	1P 当たりせん断耐力 Qa2	有機系面材 1.5Qy0	無機系面材 1.2Qy1	1.5Qy0 + 1.2Qy1 (kN)		Qe (kN)	1.5 Qe (kN)	判定
6F	Y	X14	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X15	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X16	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X17	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X18	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X19	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X20	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X21	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880				
5F	X	Y1	P5+P5	1.50	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47.790	2962.440	1003.649	1505.473	OK
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	1.50	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y2	G10s+P5	3.50	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64.071				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	3.50	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64.071				
		Y4	P5+P5	1.00	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	1.00	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31.860				
	Y	X1	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880	2221.020	1003.649	1505.473	OK
		X2	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X3	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X4	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X5	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X6	G10s+P5	2.00	1980.0	10620.0	31860.0	4752.0	36.612				
		X6	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		X7	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X8	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X9	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X10	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X11	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X12	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X13	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X14	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X15	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				

● 架構のじん性

判定　1.5Qy0 ＋ 1.2Qy1 ≧ 1.5Qe ・・・・・・ OK

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁長(P) 1P=0.91m	1P 当たりせん断耐力 Qa1	1P 当たりせん断耐力 Qa2	有機系面材 1.5Qy0	無機系面材 1.2Qy1	1.5Qy0 + 1.2Qy1 (kN)		Qe (kN)	1.5 Qe (kN)	判定
5F	Y	X16	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X17	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X18	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X19	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X20	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X21	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880				
4F	X	Y1	P5+P5	1.50	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47.790	2962.440	1280.369	1920.554	OK
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	1.50	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y2	G10s+P5	3.50	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64.071				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	3.50	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64.071				
		Y4	P5+P5	1.00	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	1.00	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31.860				
	Y	X1	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880	2221.020	1280.369	1920.554	OK
		X2	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X3	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X4	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X5	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X6	G10s+P5	2.00	1980.0	10620.0	31860.0	4752.0	36.612				
		X6	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		X7	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X8	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X9	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X10	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X11	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X12	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X13	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X14	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X15	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X16	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X17	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				

● 架構のじん性

判定　1.5Qy0 ＋ 1.2Qy1 ≧ 1.5Qe ・・・・・・ OK

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁長(P) 1P=0.91m	1P 当たりせん断耐力 Qa1	1P 当たりせん断耐力 Qa2	有機系面材 1.5Qy0	無機系面材 1.2Qy1	1.5Qy0 + 1.2Qy1 (kN)		Qe (kN)	1.5 Qe (kN)	判定
4F	Y	X18	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X19	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X20	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X21	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880				

● 3-(4)　層間変形角および剛性率の算定

方向	階	せん断力 Qi(kN)	水平剛性 K(kN/cm)	階　高 h(cm)	層間変形 δ(cm)	層間変形角 1/rs	規定値	判定	$\overline{rs}$	剛性率 Rs	規定値	判定	Fs
X	7F	316.1	711.0	270.0	0.445	1/607	1/150	OK		1.643	0.6	OK	1.000
X	6F	693.5	711.0	270.0	0.975	1/276	1/150	OK		0.747	0.6	OK	1.000
X	5F	1003.6	1236.5	270.0	0.812	1/332	1/150	OK	369	0.899	0.6	OK	1.000
X	4F	1280.4	1236.5	270.0	1.035	1/260	1/150	OK		0.704	0.6	OK	1.000
X	3F	1988.0	562394.4	270.0	0.004	1/76382	1/150	OK		206.789	0.6	OK	1.000
X	2F	2751.3	562394.4	270.0	0.005	1/55190	1/150	OK		149.416	0.6	OK	1.000
X	1F	3254.6	562394.4	270.0	0.006	1/46655	1/200	OK					1.000
Y	7F	316.1	493.1	270.0	0.641	1/421	1/150	OK		1.363	0.6	OK	1.000
Y	6F	693.5	931.1	270.0	0.745	1/362	1/150	OK		1.172	0.6	OK	1.000
Y	5F	1003.6	941.8	270.0	1.066	1/253	1/150	OK	308	0.819	0.6	OK	1.000
Y	4F	1280.4	941.8	270.0	1.359	1/198	1/150	OK		0.641	0.6	OK	1.000
Y	3F	1988.0	577339.5	270.0	0.003	1/78412	1/150	OK		253.827	0.6	OK	1.000
Y	2F	2751.3	577339.5	270.0	0.005	1/56657	1/150	OK		183.404	0.6	OK	1.000
Y	1F	3254.6	577339.5	270.0	0.006	1/47895	1/200	OK					1.000

● 3-(4)　風圧力による層間変形角

方向	階	せん断力 Qw(kN)	水平剛性 K(kN/cm)	階　高 h(cm)	層間変形 δ(cm)	層間変形角 1/rs	規定値	判定
X	7F	9.5	711.0	270.0	0.013	1/20298	1/150	OK
X	6F	9.5	711.0	270.0	0.013	1/20298	1/150	OK
X	5F	9.5	1236.5	270.0	0.008	1/35303	1/150	OK
X	4F	9.5	1236.5	270.0	0.008	1/35303	1/150	OK
X	3F	9.5	562394.4	270.0	0.000	1/16056611	1/150	OK
X	2F	9.5	562394.4	270.0	0.000	1/16056611	1/150	OK
X	1F	9.5	562394.4	270.0	0.000	1/16056611	1/200	OK
Y	7F	59.1	493.1	270.0	0.120	1/2252	1/150	OK
Y	6F	59.1	931.1	270.0	0.063	1/4253	1/150	OK
Y	5F	59.1	941.8	270.0	0.063	1/4302	1/150	OK
Y	4F	59.1	941.8	270.0	0.063	1/4302	1/150	OK
Y	3F	59.1	577339.5	270.0	0.000	1/2637328	1/150	OK
Y	2F	59.1	577339.5	270.0	0.000	1/2637328	1/150	OK
Y	1F	59.1	577339.5	270.0	0.000	1/2637328	1/200	OK

● 3-(5)　偏心率

方向	階	重　心 g(m)	剛　心 l(m)	偏心距離 e(cm)	水平剛性 K(kN/cm)	ねじれ剛性 Kr(kN･cm)	弾力半径 re(cm)	偏心率 Re	判定 < 0.15	Fe
X	7F	22.75	22.30	44.6	711.0	1.271321e+009	1337.2	0.020	ＯＫ	1.000
	6F	22.75	22.75	0.0	711.0	2.212678e+009	1764.2	0.017	ＯＫ	1.000
	5F	22.75	22.63	12.1	1236.5	2.272929e+009	1355.8	0.021	ＯＫ	1.000
	4F	22.74	22.63	11.7	1236.5	2.272929e+009	1355.8	0.021	ＯＫ	1.000
	3F	22.74	22.75	-0.5	562394.4	1.201456e+012	1461.6	0.015	ＯＫ	1.000
	2F	22.75	22.75	-0.3	562394.4	1.201456e+012	1461.6	0.014	ＯＫ	1.000
	1F	22.75	22.75	-0.2	562394.4	1.201456e+012	1461.6	0.013	ＯＫ	1.000
Y	7F	3.78	4.05	-26.6	493.1	1.271321e+009	1605.7	0.028	ＯＫ	1.000
	6F	3.75	4.05	-30.0	931.1	2.212678e+009	1541.6	0.000	ＯＫ	1.000
	5F	3.74	4.03	-28.4	941.8	2.272929e+009	1553.5	0.008	ＯＫ	1.000
	4F	3.74	4.03	-28.5	941.8	2.272929e+009	1553.5	0.008	ＯＫ	1.000
	3F	3.76	3.97	-21.3	577339.5	1.201456e+012	1442.6	0.000	ＯＫ	1.000
	2F	3.77	3.97	-20.0	577339.5	1.201456e+012	1442.6	0.000	ＯＫ	1.000
	1F	3.77	3.97	-19.4	577339.5	1.201456e+012	1442.6	0.000	ＯＫ	1.000

● 3-(6)　ねじれ補正

階	通り名	ねじれ補正値	負担せん断力	
			地 震	風 圧
7F	Y1	1.0060	107.18	3.21
7F	Y2	1.0006	67.54	2.02
7F	Y3	0.9979	0.00	0.00
7F	Y4	0.9952	141.37	4.23
7F	X1	0.9614	39.38	7.36
7F	X2	0.9661	9.40	1.76
7F	X3	0.9693	9.43	1.76
7F	X4	0.9724	9.46	1.77
7F	X5	0.9771	29.12	5.44
7F	X6	0.9819	9.56	1.79
7F	X7	0.9850	9.59	1.79
7F	X8	0.9882	9.62	1.80
7F	X9	0.9929	19.33	3.61
7F	X10	0.9976	9.71	1.82
7F	X11	1.0008	9.74	1.82
7F	X12	1.0039	9.77	1.83
7F	X13	1.0087	19.63	3.67
7F	X14	1.0134	9.86	1.84
7F	X15	1.0165	9.89	1.85
7F	X16	1.0197	9.92	1.86
7F	X17	1.0244	19.94	3.73
7F	X18	1.0291	10.02	1.87
7F	X19	1.0323	10.05	1.88
7F	X20	1.0354	10.08	1.88
7F	X21	1.0402	42.61	7.97
6F	Y1	1.0039	234.66	3.20
6F	Y2	1.0004	148.14	2.02
6F	Y3	0.9986	0.00	0.00
6F	Y4	0.9969	310.69	4.24
6F	X1	1.0000	78.61	6.70
6F	X2	1.0000	23.32	1.99
6F	X3	1.0000	23.32	1.99
6F	X4	1.0000	23.32	1.99
6F	X5	1.0000	46.63	3.97
6F	X6	1.0000	23.32	1.99
6F	X7	1.0000	23.32	1.99

● 3-(6)　ねじれ補正

階	通り名	ねじれ補正値	負担せん断力	
			地 震	風 圧
6F	X8	1.0000	23.32	1.99
6F	X9	1.0000	46.63	3.97
6F	X10	1.0000	23.32	1.99
6F	X11	1.0000	23.32	1.99
6F	X12	1.0000	23.32	1.99
6F	X13	1.0000	46.63	3.97
6F	X14	1.0000	23.32	1.99
6F	X15	1.0000	23.32	1.99
6F	X16	1.0000	23.32	1.99
6F	X17	1.0000	46.63	3.97
6F	X18	1.0000	23.32	1.99
6F	X19	1.0000	23.32	1.99
6F	X20	1.0000	23.32	1.99
6F	X21	1.0000	78.61	6.70
5F	Y1	1.0062	323.24	3.05
5F	Y2	1.0006	254.24	2.40
5F	Y3	0.9978	0.00	0.00
5F	Y4	0.9950	426.17	4.02
5F	X1	0.9886	111.19	6.55
5F	X2	0.9900	33.03	1.94
5F	X3	0.9909	33.06	1.95
5F	X4	0.9918	33.09	1.95
5F	X5	0.9932	66.27	3.90
5F	X6	0.9946	44.55	2.62
5F	X7	0.9955	33.21	1.96
5F	X8	0.9964	33.24	1.96
5F	X9	0.9978	66.57	3.92
5F	X10	0.9991	33.33	1.96
5F	X11	1.0001	33.36	1.96
5F	X12	1.0010	33.39	1.97
5F	X13	1.0023	66.88	3.94
5F	X14	1.0037	33.48	1.97
5F	X15	1.0046	33.51	1.97
5F	X16	1.0055	33.54	1.98
5F	X17	1.0069	67.18	3.96
5F	X18	1.0083	33.64	1.98
5F	X19	1.0092	33.67	1.98
5F	X20	1.0101	33.70	1.98
5F	X21	1.0115	113.76	6.70
4F	Y1	1.0063	412.37	3.05
4F	Y2	1.0006	324.34	2.40
4F	Y3	0.9978	0.00	0.00
4F	Y4	0.9950	543.66	4.02
4F	X1	0.9890	141.90	6.55
4F	X2	0.9903	42.15	1.95
4F	X3	0.9912	42.18	1.95
4F	X4	0.9921	42.22	1.95
4F	X5	0.9934	84.56	3.90
4F	X6	0.9948	56.85	2.62
4F	X7	0.9956	42.37	1.96
4F	X8	0.9965	42.41	1.96
4F	X9	0.9978	84.93	3.92
4F	X10	0.9992	42.52	1.96
4F	X11	1.0001	42.56	1.96
4F	X12	1.0009	42.60	1.97
4F	X13	1.0023	85.31	3.94
4F	X14	1.0036	42.71	1.97
4F	X15	1.0045	42.75	1.97
4F	X16	1.0054	42.79	1.98
4F	X17	1.0067	85.68	3.96

● 3-(6)　ねじれ補正

階	通り名	ねじれ補正値	負担せん断力	
			地 震	風 圧
4F	X18	1.0080	42.90	1.98
4F	X19	1.0089	42.94	1.98
4F	X20	1.0098	42.97	1.98
4F	X21	1.0111	145.07	6.70
3F	Y1	1.0040	545.22	2.59
3F	Y2	1.0003	722.69	3.44
3F	Y3	0.9985	0.00	0.00
3F	Y4	0.9967	720.07	3.43
3F	X1	1.0006	144.67	4.30
3F	X2	1.0005	74.73	2.22
3F	X3	1.0005	74.73	2.22
3F	X4	1.0004	74.73	2.22
3F	X5	1.0003	144.64	4.30
3F	X6	1.0003	74.72	2.22
3F	X7	1.0002	74.71	2.22
3F	X8	1.0002	74.71	2.22
3F	X9	1.0001	144.61	4.30
3F	X10	1.0000	74.70	2.22
3F	X11	1.0000	74.70	2.22
3F	X12	1.0000	74.69	2.22
3F	X13	0.9999	144.57	4.30
3F	X14	0.9998	74.68	2.22
3F	X15	0.9998	74.68	2.22
3F	X16	0.9997	74.68	2.22
3F	X17	0.9997	144.54	4.30
3F	X18	0.9996	74.66	2.22
3F	X19	0.9995	74.66	2.22
3F	X20	0.9995	74.66	2.22
3F	X21	0.9994	144.51	4.30
2F	Y1	1.0037	754.38	2.59
2F	Y2	1.0003	1000.16	3.44
2F	Y3	0.9986	0.00	0.00
2F	Y4	0.9969	996.76	3.43
2F	X1	1.0003	200.18	4.30
2F	X2	1.0003	103.41	2.22
2F	X3	1.0003	103.40	2.22
2F	X4	1.0002	103.40	2.22
2F	X5	1.0002	200.15	4.30
2F	X6	1.0002	103.39	2.22
2F	X7	1.0001	103.39	2.22
2F	X8	1.0001	103.39	2.22
2F	X9	1.0001	200.12	4.30
2F	X10	1.0000	103.38	2.22
2F	X11	1.0000	103.38	2.22
2F	X12	1.0000	103.37	2.22
2F	X13	0.9999	200.10	4.30
2F	X14	0.9999	103.37	2.22
2F	X15	0.9999	103.36	2.22
2F	X16	0.9998	103.36	2.22
2F	X17	0.9998	200.07	4.30
2F	X18	0.9998	103.35	2.22
2F	X19	0.9997	103.35	2.22
2F	X20	0.9997	103.35	2.22
2F	X21	0.9997	200.04	4.30
1F	Y1	1.0036	892.29	2.59
1F	Y2	1.0003	1183.12	3.44
1F	Y3	0.9986	0.00	0.00
1F	Y4	0.9970	1179.21	3.43
1F	X1	1.0002	236.77	4.30
1F	X2	1.0002	122.31	2.22

● 3-(6)　ねじれ補正

階	通り名	ねじれ補正値	負担せん断力	
			地 震	風 圧
1F	X3	1.0002	122.31	2.22
1F	X4	1.0002	122.31	2.22
1F	X5	1.0001	236.75	4.30
1F	X6	1.0001	122.30	2.22
1F	X7	1.0001	122.30	2.22
1F	X8	1.0001	122.30	2.22
1F	X9	1.0000	236.73	4.30
1F	X10	1.0000	122.29	2.22
1F	X11	1.0000	122.29	2.22
1F	X12	1.0000	122.29	2.22
1F	X13	1.0000	236.71	4.30
1F	X14	0.9999	122.28	2.22
1F	X15	0.9999	122.28	2.22
1F	X16	0.9999	122.27	2.22
1F	X17	0.9999	236.68	4.30
1F	X18	0.9998	122.27	2.22
1F	X19	0.9998	122.26	2.22
1F	X20	0.9998	122.26	2.22
1F	X21	0.9998	236.66	4.30

梁断面検定凡例

位置	：階名称／通り名称／左からの番号	
l	：スパン	[m]
l'	：内法スパン	[m]
l1	：左端芯から左フェースまでの距離	[m]
l2	：左端芯から右フェースまでの距離	[m]
QD	：設計用せん断力式番号	
	1　QD＝MIN（2、3式）	
	2　QD＝Qo＋ΣMy／l'	
	3　QD＝QL＋α・QK	
A	：設計用せん断力算出割増係数（α）	
QA	：許容せん断力式番号	
	1　QAS＝短期許容せん断耐力式	
	2　QSU＝終局せん断強度式	
B	：壁梁の幅	[cm]
D	：壁梁のせい	[cm]
d	：壁梁の有効せい	[cm]
j	：曲げ材の応力中心距離	[cm]
ML	：長期部材曲げ応力	[kN・m]
MK	：地震時部材曲げ応力	[kN・m]
MW	：風圧部材曲げ応力	[kN・m]
SMS	：積雪時部材曲げ応力	[kN・m]
MS	：組み合わせ用短期時部材曲げ応力	[kN・m]
n-D-U	：上端主筋　本数－径	
n-D-D	：下端主筋　本数－径	
MAL-U	：上端長期許容曲げモーメント	[kN・m]
MAL-D	：下端長期許容曲げモーメント	[kN・m]
MAS-U	：上端短期許容曲げモーメント	[kN・m]
MAS-D	：下端短期許容曲げモーメント	[kN・m]

MAの後に記号が表示されている場合は曲げ耐力不足を示す
- ＊：長期
- S：積雪
- ＊：左加力時短期
- $：右加力時短期

atn-U	：必要上端主筋鉄筋断面積	[cm2]
atn-D	：必要下端主筋鉄筋断面積	[cm2]
QL	：長期部材せん断応力	[kN]
QK	：地震時部材せん断応力	[kN]
QW	：風圧時部材せん断応力	[kN]
SQS	：積雪時部材せん断応力	[kN]
QS	：組み合わせ用短期時部材せん断応力	[kN]
SQd1	：短期設計用せん断応力（左加力時）	[kN]
SQd2	：短期設計用せん断応力（右加力時）	[kN]
My-U	：上端端部降伏曲げモーメント	[kN・m]
My-D	：下端端部降伏曲げモーメント	[kN・m]
αL	：長期シアスパン比による割増係数	
αS	：短期積雪時シアスパン比による割増係数	
α1	：地震時シアスパン比による割増係数（左加力時）	
α2	：地震時シアスパン比による割増係数（右加力時）	
配筋	：スターラップ　本数	
D-@	：スターラップ　径－ピッチ	
		[mm]
QAL	：長期許容せん断耐力	[kN]
QAS	：短期積雪時せん断耐力	[kN]
QA1	：地震時せん断耐力（左加力時）	[kN]
QA2	：地震時せん断耐力（右加力時）	[kN]

QAの後に ＊ が表示されている場合はせん断耐力不足を示す

Pwn	：必要せん断補強筋比	[%]
ψn-U	：上端必要周長	[cm]
ψn-D	：下端必要周長	[cm]
ψn-D-U	：上端必要周長による必要鉄筋本数	
ψn-D-D	：下端必要周長による必要鉄筋本数	
ld-U	：上端必要周長による必要定着長さ	[cm]
ld-D	：下端必要周長による必要定着長さ	[cm]

＜No.＞：梁配筋個別でセットした配筋のリスト番号

＜NG＞：曲げ(MA)、もしくはせん断耐力(QA)が満足していない
QA1,QA2がNGの場合、Pwnが出力されます

＜*1＞：断面検定 - 周長不足　ψnとldが出力されます

＜*2＞：PwがPwMax(上限1.2)を越えている、又はPwMin(下限0.2)を下回っている

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y01-02A1			Y01-04A1			Y01-06A1			Y01-08A1			Y01-10A1 No.(5)		
位　置	1F Y1 通り X1 - X3			1F Y1 通り X3 - X5			1F Y1 通り X5 - X7			1F Y1 通り X7 - X9			1F Y1 通り X9 - X11		
l / l'	3.868	|	1.820	4.550	|	1.820	4.550	|	1.820	4.550	|	1.820	4.550	|	1.820
l1 / l2	0.683	|	2.503	1.365	|	3.185	1.365	|	3.185	1.365	|	3.185	1.365	|	3.185
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
d	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0
j	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3
ML	4.64	-2.32	4.64	4.64	-2.32	4.64	4.64	-2.32	4.64	4.64	-2.32	4.64	4.64	-2.32	4.64
MK	-42.25	-11.75	18.76	-20.49	2.42	25.32	-23.87	-0.00	23.87	-23.87	-0.00	23.87	-23.87	-0.00	23.87
MW	-0.12	-0.03	0.05	-0.06	0.01	0.07	-0.07	-0.00	0.07	-0.07	-0.00	0.07	-0.07	-0.00	0.07
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	46.89	14.07	23.40	25.13	4.74	29.96	28.51	2.32	28.51	28.51	2.32	28.51	28.51	2.32	28.51
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	4-D29	4-D29	4-D29
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	4-D29	4-D29	4-D29
MAL-U	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	806.92	0.00	806.92
MAL-D	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	806.92	0.00
MAS-U	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	0.00	279.25	279.25	0.00	279.25	1220.73	0.00	1220.73
MAS-D	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	1220.73	1220.73	1220.73
ａtn-U	0.95	0.19	0.48	0.52	0.06	0.61	0.58	0.02	0.58	0.58	0.02	0.58	0.58	0.02	0.58
ａtn-D	0.76	0.28	0.28	0.32	0.11	0.43	0.39	0.10	0.39	0.39	0.10	0.39	0.39	0.10	0.39
QL	-15.29	0.00	15.29	-15.29	0.00	15.29	-15.29	0.00	15.29	-15.29	0.00	15.29	-15.29	0.00	15.29
QK	33.52	33.52	33.52	25.17	25.17	25.17	26.23	26.23	26.23	26.23	26.23	26.23	26.23	26.23	26.23
QW	0.10	0.10	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	18.24	33.52	48.81	9.88	25.17	40.46	10.95	26.23	41.52	10.95	26.23	41.52	10.95	26.23	41.52
SQd1	51.76	67.05	82.33	35.06	50.34	65.63	37.18	52.47	67.76	37.18	52.47	67.76	37.18	52.47	67.76
SQd2	82.33	67.05	51.76	65.63	50.34	35.06	67.76	52.47	37.18	67.76	52.47	37.18	67.76	52.47	37.18
My-U	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	1186.34		1186.34
My-D	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	1186.34		1186.34
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.990	2.000	2.000	1.990	2.000	2.000	1.990	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.816	2.000	2.000	1.990	2.000	2.000	1.990	2.000	2.000	1.990
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D16-@150	D16-@150	D16-@150
QAL	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	852.52	852.52	852.52
QAS	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	883.23	883.23	883.23
QA1	778.62	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	842.52	846.47	846.47	842.52	846.47	846.47	1278.93	1282.88	1282.88
QA2	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	772.86	846.47	846.47	842.52	846.47	846.47	842.52	1282.88	1282.88	1278.93
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	2.58	2.10	2.58	2.05	1.57	2.05	2.12	1.64	2.12	2.12	1.64	2.12	2.12	1.64	2.12
φn-D	1.72	1.40	1.72	1.37	1.05	1.37	1.41	1.09	1.41	1.41	1.09	1.41	1.41	1.09	1.41
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y01-12A1　No.(5)			Y01-14A1			Y01-16A1			Y01-18A1			Y01-20A1		
位　置	1F　Y1　通り X11　- X13			1F　Y1　通り X13　- X15			1F　Y1　通り X15　- X17			1F　Y1　通り X17　- X19			1F　Y1　通り X19　- X21		
l / l'	4.550	1.820		4.550	1.820		4.550	1.820		4.550	1.820		3.867	1.820	
l1 / l2	1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
d	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0
j	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3
ML	4.64	-2.32	4.64	4.64	-2.32	4.64	4.64	-2.32	4.64	4.64	-2.32	4.64	4.64	-2.32	4.64
MK	-23.87	-0.00	23.87	-23.87	-0.00	23.87	-23.87	-0.00	23.87	-25.33	-2.42	20.48	-18.75	11.76	42.28
MW	-0.07	-0.00	0.07	-0.07	-0.00	0.07	-0.07	-0.00	0.07	-0.07	-0.01	0.06	-0.05	0.03	0.12
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	28.51	2.32	28.51	28.51	2.32	28.51	28.51	2.32	28.51	29.96	4.74	25.12	23.39	14.08	46.92
n-D-U	4-D29	4-D29	4-D29	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	4-D29	4-D29	4-D29	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	806.92	0.00	806.92	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59
MAL-D	0.00	806.92	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00
MAS-U	1220.73	0.00	1220.73	279.25	0.00	279.25	279.25	0.00	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25
MAS-D	1220.73	1220.73	1220.73	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25
ａtn-U	0.58	0.02	0.58	0.58	0.02	0.58	0.58	0.02	0.58	0.61	0.06	0.52	0.48	0.19	0.95
ａtn-D	0.39	0.10	0.39	0.39	0.10	0.39	0.39	0.10	0.39	0.43	0.11	0.32	0.28	0.28	0.76
QL	-15.29	0.00	15.29	-15.29	0.00	15.29	-15.29	0.00	15.29	-15.29	0.00	15.29	-15.29	0.00	15.29
QK	26.23	26.23	26.23	26.23	26.23	26.23	26.23	26.23	26.23	25.17	25.17	25.17	33.53	33.53	33.53
QW	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	10.95	26.23	41.52	10.95	26.23	41.52	10.95	26.23	41.52	9.88	25.17	40.46	18.25	33.53	48.82
SQd1	37.18	52.47	67.76	37.18	52.47	67.76	37.18	52.47	67.76	35.05	50.34	65.63	51.78	67.07	82.36
SQd2	67.76	52.47	37.18	67.76	52.47	37.18	67.76	52.47	37.18	65.63	50.34	35.05	82.36	67.07	51.78
My-U	1186.34		1186.34	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17
My-D	1186.34		1186.34	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	1.990	2.000	2.000	1.990	2.000	2.000	1.990	2.000	2.000	1.816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	1.990	2.000	2.000	1.990	2.000	2.000	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.830
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	852.52	852.52	852.52	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05
QAS	883.23	883.23	883.23	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82
QA1	1278.93	1282.88	1282.88	842.52	846.47	846.47	842.52	846.47	846.47	772.75	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47
QA2	1282.88	1282.88	1278.93	846.47	846.47	842.52	846.47	846.47	842.52	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	778.58
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	2.12	1.64	2.12	2.12	1.64	2.12	2.12	1.64	2.12	2.05	1.57	2.05	2.58	2.10	2.58
φn-D	1.41	1.09	1.41	1.41	1.09	1.41	1.41	1.09	1.41	1.37	1.05	1.37	1.72	1.40	1.72
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7) 梁断面検定

名　称	Y01-02A2			Y01-04A2			Y01-06A2			Y01-08A2			Y01-10A2		
位　置	2F Y1 通り X1 - X3			2F Y1 通り X3 - X5			2F Y1 通り X5 - X7			2F Y1 通り X7 - X9			2F Y1 通り X9 - X11		
l / l'	3.868	1.820		4.550	1.820		4.550	1.820		4.550	1.820		4.550	1.820	
l1 / l2	0.683	2.503		1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
d	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
j	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
ML	5.65	-2.87	5.65	5.65	-2.87	5.65	5.65	-2.88	5.65	5.65	-2.87	5.65	5.65	-2.88	5.65
MK	-77.97	-21.68	34.62	-37.81	4.46	46.73	-44.06	-0.00	44.06	-44.06	-0.00	44.06	-44.06	-0.00	44.06
MW	-0.25	-0.07	0.11	-0.12	0.01	0.15	-0.14	-0.00	0.14	-0.14	-0.00	0.14	-0.14	-0.00	0.14
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	83.62	24.55	40.27	43.46	7.34	52.38	49.71	2.88	49.71	49.71	2.87	49.71	49.71	2.88	49.71
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72
MAL-D	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00
MAS-U	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80
MAS-D	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
atn-U	1.80	0.41	0.86	0.94	0.06	1.13	1.07	0.03	1.07	1.07	0.03	1.07	1.07	0.03	1.07
atn-D	1.56	0.53	0.61	0.70	0.16	0.88	0.82	0.13	0.82	0.82	0.13	0.82	0.82	0.13	0.82
QL	-16.70	0.00	16.70	-16.71	-0.00	16.70	-16.71	-0.00	16.70	-16.70	-0.00	16.70	-16.71	0.00	16.71
QK	61.86	61.86	61.86	46.45	46.45	46.45	48.41	48.41	48.41	48.41	48.41	48.41	48.41	48.41	48.41
QW	0.19	0.19	0.19	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
QS	45.16	61.86	78.57	29.75	46.45	63.16	31.71	48.41	65.12	31.71	48.41	65.12	31.71	48.41	65.12
SQd1	107.03	123.73	140.43	76.20	92.90	109.61	80.12	96.83	113.53	80.12	96.83	113.53	80.12	96.83	113.54
SQd2	140.43	123.73	107.03	109.61	92.91	76.20	113.54	96.83	80.12	113.53	96.83	80.13	113.54	96.83	80.12
My-U	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
My-D	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	531.63	531.63	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63
QAS	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14
QA1	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
QA2	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	4.66	4.11	4.66	3.64	3.08	3.64	3.77	3.21	3.77	3.77	3.21	3.77	3.77	3.21	3.77
φn-D	3.11	2.74	3.11	2.42	2.06	2.42	2.51	2.14	2.51	2.51	2.14	2.51	2.51	2.14	2.51
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y01-12A2			Y01-14A2			Y01-16A2			Y01-18A2			Y01-20A2		
位　置	2F　Y1　通り X11　- X13			2F　Y1　通り X13　- X15			2F　Y1　通り X15　- X17			2F　Y1　通り X17　- X19			2F　Y1　通り X19　- X21		
l / l'	4.550	1.820		4.550	1.820		4.550	1.820		4.550	1.820		3.867	1.820	
l1 / l2	1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
d	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
j	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
ML	5.65	-2.87	5.65	5.65	-2.88	5.65	5.65	-2.87	5.65	5.65	-2.87	5.65	5.65	-2.87	5.65
MK	-44.06	-0.00	44.06	-44.06	-0.00	44.06	-44.06	-0.00	44.06	-46.74	-4.47	37.80	-34.61	21.71	78.02
MW	-0.14	-0.00	0.14	-0.14	-0.00	0.14	-0.14	-0.00	0.14	-0.15	-0.01	0.12	-0.11	0.07	0.25
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
MS	49.71	2.87	49.71	49.71	2.88	49.71	49.71	2.87	49.71	52.39	7.34	43.45	40.26	24.58	83.67
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72
MAL-D	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00
MAS-U	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
MAS-D	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
αtn-U	1.07	0.03	1.07	1.07	0.03	1.07	1.07	0.03	1.07	1.13	0.06	0.94	0.86	0.41	1.80
αtn-D	0.82	0.13	0.82	0.82	0.13	0.82	0.82	0.13	0.82	0.88	0.16	0.70	0.61	0.53	1.56
QL	-16.70	-0.00	16.70	-16.71	-0.00	16.70	-16.71	-0.00	16.70	-16.71	-0.00	16.70	-16.70	-0.00	16.70
QK	48.41	48.41	48.41	48.41	48.41	48.41	48.41	48.41	48.41	46.45	46.45	46.45	61.88	61.88	61.88
QW	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.19	0.19
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	31.71	48.41	65.12	31.71	48.41	65.12	31.71	48.41	65.12	29.74	46.45	63.15	45.18	61.88	78.58
SQd1	80.12	96.83	113.53	80.12	96.83	113.53	80.12	96.83	113.53	76.19	92.90	109.60	107.07	123.77	140.47
SQd2	113.53	96.83	80.12	113.54	96.83	80.12	113.53	96.83	80.13	109.61	92.90	76.20	140.47	123.77	107.07
My-U	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
My-D	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63
QAS	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14
QA1	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
QA2	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	3.77	3.21	3.77	3.77	3.21	3.77	3.77	3.21	3.77	3.64	3.08	3.64	4.66	4.11	4.66
φn-D	2.51	2.14	2.51	2.51	2.14	2.51	2.51	2.14	2.51	2.42	2.06	2.42	3.11	2.74	3.11
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7) 梁断面検定

名　称	Y01-02A3			Y01-04A3			Y01-06A3			Y01-08A3			Y01-10A3		
位　置	3F Y1 通り X1 - X3			3F Y1 通り X3 - X5			3F Y1 通り X5 - X7			3F Y1 通り X7 - X9			3F Y1 通り X9 - X11		
l / l'	3.868	1.820		4.550	1.820		4.550	1.820		4.550	1.820		4.550	1.820	
l1 / l2	0.683	2.503		1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
d	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
j	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
ML	0.00	-8.52	0.00	0.00	-8.53	0.00	0.00	-8.53	0.00	0.00	-8.52	0.00	0.00	-8.53	0.00
MK	-61.54	-17.11	27.32	-29.84	3.52	36.88	-34.77	-0.00	34.77	-34.77	-0.00	34.77	-34.77	-0.00	34.77
MW	-0.25	-0.07	0.11	-0.12	0.01	0.15	-0.14	-0.00	0.14	-0.14	-0.00	0.14	-0.14	-0.00	0.14
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	61.54	25.63	27.32	29.84	12.05	36.88	34.77	8.53	34.77	34.77	8.52	34.77	34.77	8.53	34.77
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72
MAL-D	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00
MAS-U	262.80	262.80	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80
MAS-D	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
ａtn-U	1.33	0.18	0.59	0.63	0.08	0.80	0.74	0.08	0.74	0.74	0.08	0.74	0.74	0.08	0.74
ａtn-D	1.33	0.55	0.59	0.63	0.38	0.80	0.74	0.38	0.74	0.74	0.38	0.74	0.74	0.38	0.74
QL	-16.70	0.00	16.70	-16.71	-0.00	16.70	-16.71	-0.00	16.70	-16.70	-0.00	16.70	-16.71	-0.00	16.71
QK	48.83	48.83	48.83	36.66	36.66	36.66	38.21	38.21	38.21	38.21	38.21	38.21	38.21	38.21	38.21
QW	0.19	0.19	0.19	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	32.12	48.83	65.53	19.96	36.66	53.37	21.50	38.21	54.91	21.51	38.21	54.91	21.50	38.21	54.92
SQd1	80.95	97.65	114.35	56.62	73.32	90.03	59.71	76.42	93.12	59.72	76.42	93.12	59.71	76.42	93.13
SQd2	114.35	97.65	80.95	90.03	73.32	56.62	93.13	76.42	59.72	93.12	76.42	59.72	93.13	76.42	59.71
My-U	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
My-D	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	1.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	531.63	531.63	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63
QAS	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14
QA1	739.39	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
QA2	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	752.89	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	3.79	3.24	3.79	2.99	2.43	2.99	3.09	2.54	3.09	3.09	2.54	3.09	3.09	2.54	3.09
φn-D	2.53	2.16	2.53	1.99	1.62	1.99	2.06	1.69	2.06	2.06	1.69	2.06	2.06	1.69	2.06
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y01-12A3			Y01-14A3			Y01-16A3			Y01-18A3			Y01-20A3		
位　置	3F　Y1　通り X11　- X13			3F　Y1　通り X13　- X15			3F　Y1　通り X15　- X17			3F　Y1　通り X17　- X19			3F　Y1　通り X19　- X21		
l / l'	4.550	| 1.820		4.550	| 1.820		4.550	| 1.820		4.550	| 1.820		3.867	| 1.820	
l1 / l2	1.365	| 3.185		1.365	| 3.185		1.365	| 3.185		1.365	| 3.185		1.365	| 3.185	
QD/A/QA	1	| 2.00	| 1	1	| 2.00	| 1	1	| 2.00	| 1	1	| 2.00	| 1	1	| 2.00	| 1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
d	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
j	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
ML	0.00	-8.53	0.00	0.00	-8.53	0.00	0.00	-8.53	0.00	0.00	-8.53	0.00	0.00	-8.52	0.00
MK	-34.77	-0.00	34.77	-34.77	-0.00	34.77	-34.77	-0.00	34.77	-36.89	-3.53	29.83	-27.31	17.13	61.58
MW	-0.14	-0.00	0.14	-0.14	-0.00	0.14	-0.14	-0.00	0.14	-0.15	-0.01	0.12	-0.11	0.07	0.25
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	34.77	8.53	34.77	34.77	8.53	34.77	34.77	8.53	34.77	36.89	12.05	29.83	27.31	25.66	61.58
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72
MAL-D	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00
MAS-U	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	262.80	262.80
MAS-D	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
at-U	0.74	0.08	0.74	0.74	0.08	0.74	0.74	0.08	0.74	0.80	0.08	0.63	0.59	0.18	1.33
at-D	0.74	0.38	0.74	0.74	0.38	0.74	0.74	0.38	0.74	0.80	0.38	0.63	0.59	0.55	1.33
QL	-16.70	-0.00	16.70	-16.71	-0.00	16.70	-16.71	-0.00	16.70	-16.71	-0.00	16.70	-16.70	-0.00	16.70
QK	38.21	38.21	38.21	38.21	38.21	38.21	38.21	38.21	38.21	36.66	36.66	36.66	48.84	48.84	48.84
QW	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.19	0.19
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	21.51	38.21	54.91	21.50	38.21	54.91	21.50	38.21	54.91	19.95	36.66	53.36	32.14	48.84	65.54
SQd1	59.71	76.42	93.12	59.71	76.42	93.12	59.71	76.42	93.12	56.61	73.32	90.02	80.98	97.68	114.38
SQd2	93.12	76.42	59.72	93.13	76.42	59.72	93.12	76.42	59.72	90.02	73.32	56.62	114.39	97.68	80.98
My-U	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
My-D	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.845
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63
QAS	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14
QA1	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	752.78	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
QA2	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	739.39
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	3.09	2.54	3.09	3.09	2.54	3.09	3.09	2.54	3.09	2.99	2.43	2.99	3.80	3.24	3.80
φn-D	2.06	1.69	2.06	2.06	1.69	2.06	2.06	1.69	2.06	1.99	1.62	1.99	2.53	2.16	2.53
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7) 梁断面検定

名　称	Y01-02A4			Y01-04A4			Y01-06A4			Y01-08A4			Y01-10A4		
位　置	4F Y1 通り X1 - X3			4F Y1 通り X3 - X5			4F Y1 通り X5 - X7			4F Y1 通り X7 - X9			4F Y1 通り X9 - X11		
l / l'	3.868	|	1.820	4.550	|	1.820	4.550	|	1.820	4.550	|	1.820	4.550	|	1.820
l1 / l2	0.683	|	2.503	1.365	|	3.185	1.365	|	3.185	1.365	|	3.185	1.365	|	3.185
QD/A/QA	1	| 2.00 |	1	1	| 2.00 |	1	1	| 2.00 |	1	1	| 2.00 |	1	1	| 2.00 |	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
d	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
j	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
ML	0.00	-6.58	0.00	0.00	-6.58	0.00	0.00	-6.58	0.00	0.00	-6.58	0.00	0.00	-6.58	0.00
MK	-43.42	-11.16	21.11	-22.07	2.60	27.28	-25.72	-0.00	25.72	-25.72	-0.00	25.72	-25.72	-0.00	25.72
MW	-0.25	-0.06	0.13	-0.13	0.02	0.16	-0.15	0.00	0.15	-0.15	0.00	0.15	-0.15	0.00	0.15
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	43.42	17.74	21.11	22.07	9.19	27.28	25.72	6.58	25.72	25.72	6.58	25.72	25.72	6.58	25.72
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72
MAL-D	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00
MAS-U	262.80	262.80	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80
MAS-D	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
ａtn-U	0.92	0.10	0.45	0.47	0.06	0.59	0.55	0.06	0.55	0.55	0.06	0.55	0.55	0.06	0.55
ａtn-D	0.92	0.39	0.45	0.47	0.30	0.59	0.55	0.30	0.55	0.55	0.30	0.55	0.55	0.30	0.55
QL	-12.43	0.00	12.43	-12.43	-0.00	12.43	-12.43	-0.00	12.43	-12.43	-0.00	12.43	-12.43	-0.00	12.43
QK	35.46	35.46	35.46	27.12	27.12	27.12	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27
QW	0.21	0.21	0.21	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	23.03	35.46	47.89	14.69	27.12	39.55	15.83	28.26	40.69	15.84	28.26	40.69	15.83	28.27	40.70
SQd1	58.49	70.92	83.35	41.81	54.24	66.67	44.10	56.53	68.96	44.10	56.53	68.96	44.10	56.53	68.96
SQd2	83.35	70.92	58.49	66.67	54.24	41.81	68.96	56.53	44.10	68.96	56.53	44.10	68.96	56.53	44.10
My-U	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
My-D	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	1.861	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	531.63	531.63	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63
QAS	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14
QA1	745.35	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
QA2	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	751.04	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	2.77	2.35	2.77	2.21	1.80	2.21	2.29	1.88	2.29	2.29	1.88	2.29	2.29	1.88	2.29
φn-D	1.84	1.57	1.84	1.47	1.20	1.47	1.53	1.25	1.53	1.53	1.25	1.53	1.53	1.25	1.53
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y01-12A4			Y01-14A4			Y01-16A4			Y01-18A4			Y01-20A4		
位　置	4F　Y1　通り X11　- X13			4F　Y1　通り X13　- X15			4F　Y1　通り X15　- X17			4F　Y1　通り X17　- X19			4F　Y1　通り X19　- X21		
l / l'	4.550	1.820		4.550	1.820		4.550	1.820		4.550	1.820		3.867	1.820	
l1 / l2	1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185		1.365	3.185	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
d	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
j	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
ML	0.00	-6.58	0.00	0.00	-6.58	0.00	0.00	-6.58	0.00	0.00	-6.58	0.00	0.00	-6.58	0.00
MK	-25.72	-0.00	25.72	-25.72	-0.00	25.72	-25.72	-0.00	25.72	-27.29	-2.61	22.07	-21.10	11.17	43.45
MW	-0.15	0.00	0.15	-0.15	0.00	0.15	-0.15	0.00	0.15	-0.16	-0.02	0.13	-0.13	0.06	0.25
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	25.72	6.58	25.72	25.72	6.58	25.72	25.72	6.58	25.72	27.29	9.19	22.07	21.10	17.75	43.45
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72
MAL-D	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00
MAS-U	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	0.00	262.80	262.80	262.80	262.80
MAS-D	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
at-U	0.55	0.06	0.55	0.55	0.06	0.55	0.55	0.06	0.55	0.59	0.06	0.47	0.45	0.10	0.94
at-D	0.55	0.30	0.55	0.55	0.30	0.55	0.55	0.30	0.55	0.59	0.30	0.47	0.45	0.39	0.94
QL	-12.43	-0.00	12.43	-12.43	-0.00	12.43	-12.43	-0.00	12.43	-12.43	-0.00	12.43	-12.43	-0.00	12.42
QK	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	27.12	27.12	27.12	35.47	35.47	35.47
QW	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.21	0.21	0.21
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	15.84	28.26	40.69	15.83	28.26	40.69	15.83	28.26	40.69	14.69	27.12	39.55	23.04	35.47	47.89
SQd1	44.10	56.53	68.96	44.10	56.53	68.96	44.10	56.53	68.96	41.81	54.24	66.67	58.51	70.94	83.37
SQd2	68.96	56.53	44.10	68.96	56.53	44.10	68.96	56.53	44.10	66.67	54.24	41.81	83.37	70.94	58.52
My-U	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
My-D	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.861
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63
QAS	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14
QA1	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	750.91	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
QA2	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	745.38
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	2.29	1.88	2.29	2.29	1.88	2.29	2.29	1.88	2.29	2.21	1.80	2.21	2.77	2.35	2.77
φn-D	1.53	1.25	1.53	1.53	1.25	1.53	1.53	1.25	1.53	1.47	1.20	1.47	1.84	1.57	1.84
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y02-02B1			Y02-03B1			Y02-06B1			Y02-07B1　No.(6)			Y02-10B1　No.(5)		
位　置	1F　Y2	通り X2	- X3	1F　Y2	通り X3	- X4	1F　Y2	通り X6	- X7	1F　Y2	通り X7	- X8	1F　Y2	通り X10	- X11
l / l'	2.958	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910
l1 / l2	1.593	|	2.503	0.455	|	1.365	3.185	|	4.095	0.455	|	1.365	3.185	|	4.095
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
d	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0
j	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3
ML	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75
MK	-67.25	-36.82	-6.39	-0.18	15.26	30.70	-27.76	-11.90	3.97	-3.97	11.90	27.76	-27.76	-11.90	3.97
MW	-0.20	-0.11	-0.02	-0.00	0.04	0.09	-0.08	-0.03	0.01	-0.01	0.03	0.08	-0.08	-0.03	0.01
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	68.00	37.20	7.14	0.93	15.63	31.45	28.51	12.27	4.71	4.71	12.27	28.51	28.51	12.27	4.71
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	4-D19	4-D19	4-D19	4-D29	4-D29	4-D29
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	4-D19	4-D19	4-D19	4-D29	4-D29	4-D29
MAL-U	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	364.72	0.00	364.72	806.92	0.00	806.92
MAL-D	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	364.72	0.00	0.00	806.92	0.00
MAS-U	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	551.76	551.76	551.76	1220.73	1220.73	1220.73
MAS-D	279.25	279.25	279.25	0.00	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	551.76	551.76	551.76	1220.73	1220.73	1220.73
ａtn-U	1.37	0.74	0.15	0.06	0.30	0.63	0.58	0.24	0.11	0.11	0.24	0.58	0.58	0.24	0.11
ａtn-D	1.35	0.76	0.13	0.01	0.32	0.61	0.54	0.26	0.08	0.08	0.26	0.54	0.54	0.26	0.08
QL	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91
QK	66.88	66.88	66.88	33.94	33.94	33.94	34.86	34.86	34.86	34.86	34.86	34.86	34.86	34.86	34.86
QW	0.19	0.19	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	61.96	66.88	71.79	29.03	33.94	38.85	29.95	34.86	39.78	29.95	34.86	39.78	29.95	34.86	39.78
SQd1	128.84	133.75	138.66	62.97	67.88	72.79	64.81	69.73	74.64	64.81	69.73	74.64	64.81	69.73	74.64
SQd2	138.66	133.75	128.84	72.79	67.88	62.97	74.64	69.73	64.81	74.64	69.73	64.81	74.64	69.73	64.81
My-U	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	530.34		530.34	1186.34		1186.34
My-D	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	530.34		530.34	1186.34		1186.34
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D16-@150	D16-@150	D16-@150
QAL	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	852.52	852.52	852.52
QAS	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	883.23	883.23	883.23
QA1	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	1282.88	1282.88	1282.88
QA2	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	1282.88	1282.88	1282.88
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	4.34	4.18	4.34	2.28	2.12	2.28	2.33	2.18	2.33	2.33	2.18	2.33	2.33	2.18	2.33
φn-D	2.89	2.79	2.89	1.52	1.42	1.52	1.56	1.45	1.56	1.56	1.45	1.56	1.56	1.45	1.56
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y02-11B1　No.(5)			Y02-14B1　No.(6)			Y02-15B1			Y02-18B1			Y02-19B1		
位　置	1F　Y2　通り X11 - X12			1F　Y2　通り X14 - X15			1F　Y2　通り X15 - X16			1F　Y2　通り X18 - X19			1F　Y2　通り X19 - X20		
l / l'	4.550 | 0.910			4.550 | 0.910			4.550 | 0.910			4.550 | 0.910			2.957 | 0.910		
l1 / l2	0.455 | 1.365			3.185 | 4.095			0.455 | 1.365			3.185 | 4.095			0.455 | 1.365		
QD/A/QA	1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1		
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
d	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0
j	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3
ML	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75
MK	-3.97	11.90	27.76	-27.76	-11.90	3.97	-3.97	11.90	27.76	-30.71	-15.26	0.18	6.42	36.87	67.33
MW	-0.01	0.03	0.08	-0.08	-0.03	0.01	-0.01	0.03	0.08	-0.09	-0.04	0.00	0.02	0.11	0.20
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	4.71	12.27	28.51	28.51	12.27	4.71	4.71	12.27	28.51	31.45	15.64	0.92	7.16	37.25	68.08
n-D-U	4-D29	4-D29	4-D29	4-D19	4-D19	4-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	4-D29	4-D29	4-D29	4-D19	4-D19	4-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	806.92	0.00	806.92	364.72	0.00	364.72	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59
MAL-D	0.00	806.92	0.00	0.00	364.72	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00
MAS-U	1220.73	1220.73	1220.73	551.76	551.76	551.76	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25
MAS-D	1220.73	1220.73	1220.73	551.76	551.76	551.76	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	0.00	279.25	279.25	279.25
atn-U	0.11	0.24	0.58	0.58	0.24	0.11	0.11	0.24	0.58	0.63	0.30	0.06	0.15	0.74	1.39
atn-D	0.08	0.26	0.54	0.54	0.26	0.08	0.08	0.26	0.54	0.61	0.32	0.01	0.13	0.76	1.35
QL	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91
QK	34.86	34.86	34.86	34.86	34.86	34.86	34.86	34.86	34.86	33.94	33.94	33.94	66.94	66.94	66.94
QW	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.19	0.19	0.19
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	29.95	34.86	39.78	29.95	34.86	39.78	29.95	34.86	39.78	29.03	33.94	38.85	62.02	66.94	71.85
SQd1	64.81	69.73	74.64	64.81	69.73	74.64	64.81	69.73	74.64	62.96	67.88	72.79	128.96	133.87	138.79
SQd2	74.64	69.73	64.81	74.64	69.73	64.81	74.64	69.73	64.81	72.79	67.88	62.96	138.79	133.87	128.96
My-U	1186.34		1186.34	530.34		530.34	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17
My-D	1186.34		1186.34	530.34		530.34	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	852.52	852.52	852.52	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05
QAS	883.23	883.23	883.23	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82
QA1	1282.88	1282.88	1282.88	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47
QA2	1282.88	1282.88	1282.88	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	2.33	2.18	2.33	2.33	2.18	2.33	2.33	2.18	2.33	2.28	2.12	2.28	4.34	4.19	4.34
φn-D	1.56	1.45	1.56	1.56	1.45	1.56	1.56	1.45	1.56	1.52	1.42	1.52	2.89	2.79	2.89
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y02-02B2　*1			Y02-03B2			Y02-06B2			Y02-07B2			Y02-10B2		
位　置	2F　Y2	通り X2	- X3	2F　Y2	通り X3	- X4	2F　Y2	通り X6	- X7	2F　Y2	通り X7	- X8	2F　Y2	通り X10	- X11
l / l'	2.958	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910
l1 / l2	1.593	|	2.503	0.455	|	1.365	3.185	|	4.095	0.455	|	1.365	3.185	|	4.095
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
d	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
j	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
ML	1.30	-0.65	1.30	1.30	-0.65	1.30	1.30	-0.65	1.30	1.30	-0.65	1.30	1.30	-0.65	1.30
MK	-85.32	-42.10	1.13	-0.34	28.16	56.66	-51.23	-21.95	7.32	-7.32	21.95	51.23	-51.23	-21.95	7.32
MW	-0.27	-0.13	0.00	-0.00	0.09	0.18	-0.16	-0.07	0.02	-0.02	0.07	0.16	-0.16	-0.07	0.02
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	86.62	42.75	2.42	1.63	28.81	57.96	52.52	22.60	8.61	8.61	22.60	52.52	52.52	22.60	8.61
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47
MAL-D	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00
MAS-U	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05
MAS-D	99.05	99.05	0.00	0.00	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05
ａtn-U	5.02	2.34	0.14	0.14	1.54	3.31	2.99	1.18	0.47	0.47	1.18	2.99	2.99	1.18	0.47
ａtn-D	4.87	2.42	0.03	0.03	1.62	3.16	2.84	1.26	0.33	0.33	1.26	2.84	2.84	1.26	0.33
QL	-6.71	-0.00	6.70	-6.70	-0.00	6.70	-6.71	-0.00	6.70	-6.70	-0.00	6.70	-6.70	-0.00	6.70
QK	95.00	95.00	95.00	62.63	62.63	62.63	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34
QW	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	88.29	95.00	101.70	55.93	62.63	69.33	57.63	64.33	71.04	57.63	64.34	71.04	57.63	64.34	71.04
SQd1	183.29	190.00	196.70	118.56	125.26	131.96	121.97	128.67	135.37	121.97	128.67	135.37	121.97	128.67	135.37
SQd2	196.71	190.00	183.30	131.97	125.26	118.56	135.38	128.68	121.97	135.38	128.67	121.97	135.38	128.67	121.97
My-U	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53
My-D	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	1.608	2.000	2.000	2.000	2.000	1.735	1.699	2.000	2.000	2.000	2.000	1.856	1.699	2.000	2.000
α2	1.716	2.000	2.000	2.000	2.000	1.571	1.856	2.000	2.000	2.000	2.000	1.699	1.856	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47
QAS	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35
QA1	253.77	311.35	311.35	311.35	311.35	272.32	267.16	311.35	311.35	311.35	311.35	290.16	267.16	311.35	311.35
QA2	269.63	311.35	311.35	311.35	311.35	248.24	290.17	311.35	311.35	311.35	311.35	267.17	290.17	311.35	311.35
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	16.73	16.16	16.73	11.22	10.65	11.22	11.51	10.94	11.51	11.51	10.94	11.51	11.51	10.94	11.51
φn-D	11.15	10.77	11.15	7.48	7.10	7.48	7.67	7.29	7.67	7.67	7.29	7.67	7.67	7.29	7.67
φn-D-U	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	133	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y02-11B2			Y02-14B2			Y02-15B2			Y02-18B2			Y02-19B2　*1		
位　置	2F　Y2　通り X11 - X12			2F　Y2　通り X14 - X15			2F　Y2　通り X15 - X16			2F　Y2　通り X18 - X19			2F　Y2　通り X19 - X20		
l / l'	4.550	0.910		4.550	0.910		4.550	0.910		4.550	0.910		2.957	0.910	
l1 / l2	0.455	1.365		3.185	4.095		0.455	1.365		3.185	4.095		0.455	1.365	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
d	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
j	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
ML	1.30	-0.65	1.30	1.30	-0.65	1.30	1.30	-0.65	1.30	1.30	-0.65	1.30	1.30	-0.65	1.30
MK	-7.32	21.95	51.23	-51.23	-21.95	7.32	-7.32	21.95	51.23	-56.66	-28.17	0.33	-1.13	42.09	85.32
MW	-0.02	0.07	0.16	-0.16	-0.07	0.02	-0.02	0.07	0.16	-0.18	-0.09	0.00	-0.00	0.13	0.27
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	8.61	22.60	52.52	52.52	22.60	8.61	8.61	22.60	52.52	57.96	28.82	1.63	2.43	42.74	86.61
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47
MAL-D	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00
MAS-U	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05
MAS-D	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	0.00	0.00	99.05	99.05
ａtn-U	0.47	1.18	2.99	2.99	1.18	0.47	0.47	1.18	2.99	3.31	1.54	0.14	0.14	2.34	5.02
ａtn-D	0.33	1.26	2.84	2.84	1.26	0.33	0.33	1.26	2.84	3.16	1.62	0.03	0.03	2.42	4.87
QL	-6.71	-0.00	6.70	-6.71	-0.00	6.71	-6.70	0.00	6.70	-6.71	-0.00	6.70	-6.70	0.00	6.70
QK	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	62.63	62.63	62.63	95.00	95.00	95.00
QW	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	57.63	64.33	71.04	57.63	64.34	71.04	57.63	64.34	71.04	55.92	62.63	69.33	88.29	95.00	101.70
SQd1	121.97	128.67	135.38	121.97	128.67	135.38	121.97	128.67	135.38	118.55	125.26	131.96	183.29	190.00	196.70
SQd2	135.38	128.68	121.97	135.38	128.67	121.97	135.38	128.67	121.97	131.97	125.26	118.56	196.70	190.00	183.29
My-U	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53
My-D	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	1.856	1.699	2.000	2.000	2.000	2.000	1.856	1.571	2.000	2.000	2.000	2.000	1.716
α2	2.000	2.000	1.699	1.856	2.000	2.000	2.000	2.000	1.699	1.734	2.000	2.000	2.000	2.000	1.608
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	207.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	207.47	207.47
QAS	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35
QA1	311.35	311.35	290.17	267.15	311.35	311.35	311.35	311.35	290.17	248.21	311.35	311.35	311.35	311.35	269.63
QA2	311.35	311.35	267.16	290.18	311.35	311.35	311.35	311.35	267.16	272.32	311.35	311.35	311.35	311.35	253.79
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	11.51	10.94	11.51	11.51	10.94	11.51	11.51	10.94	11.51	11.22	10.65	11.22	16.73	16.16	16.73
φn-D	7.67	7.29	7.67	7.67	7.29	7.67	7.67	7.29	7.67	7.48	7.10	7.48	11.15	10.77	11.15
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	133	133
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y02-02B3　*1			Y02-03B3			Y02-06B3			Y02-07B3			Y02-10B3		
位　置	3F　Y2	通り X2	- X3	3F　Y2	通り X3	- X4	3F　Y2	通り X6	- X7	3F　Y2	通り X7	- X8	3F　Y2	通り X10	- X11
l / l'	2.958		0.910	4.550		0.910	4.550		0.910	4.550		0.910	4.550		0.910
l1 / l2	1.593		2.503	0.455		1.365	3.185		4.095	0.455		1.365	3.185		4.095
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
d	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
j	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
ML	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00
MK	-78.09	-40.39	-2.70	-0.26	22.22	44.71	-40.42	-17.32	5.77	-5.77	17.32	40.42	-40.42	-17.32	5.77
MW	-0.31	-0.16	-0.01	-0.00	0.09	0.18	-0.16	-0.07	0.02	-0.02	0.07	0.16	-0.16	-0.07	0.02
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	78.09	42.34	2.70	0.26	24.17	44.71	40.42	19.27	5.77	5.77	19.27	40.42	40.42	19.27	5.77
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47
MAL-D	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00
MAS-U	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05
MAS-D	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05
ａtn-U	4.51	2.17	0.15	0.02	1.13	2.54	2.29	0.85	0.32	0.32	0.85	2.29	2.29	0.85	0.32
ａtn-D	4.51	2.40	0.15	0.02	1.35	2.54	2.29	1.07	0.32	0.32	1.07	2.29	2.29	1.07	0.32
QL	-6.71	-0.00	6.70	-6.70	-0.00	6.70	-6.71	-0.00	6.70	-6.70	-0.00	6.70	-6.70	-0.00	6.70
QK	82.84	82.84	82.84	49.42	49.42	49.42	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77
QW	0.33	0.33	0.33	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	76.14	82.84	89.55	42.72	49.42	56.12	44.06	50.77	57.47	44.07	50.77	57.47	44.07	50.77	57.47
SQd1	158.98	165.69	172.39	92.14	98.84	105.55	94.83	101.54	108.24	94.83	101.54	108.24	94.83	101.54	108.24
SQd2	172.40	165.69	158.99	105.55	98.85	92.15	108.24	101.54	94.84	108.24	101.54	94.84	108.24	101.54	94.84
My-U	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53
My-D	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	1.537	2.000	2.000	2.000	2.000	1.782	1.644	2.000	2.000	2.000	2.000	1.906	1.644	2.000	2.000
α2	1.693	2.000	2.000	2.000	2.000	1.518	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	1.644	1.906	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47
QAS	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35
QA1	243.28	311.35	311.35	311.35	311.35	279.29	258.97	311.35	311.35	311.35	311.35	297.47	258.98	311.35	311.35
QA2	266.24	311.35	311.35	311.35	311.35	240.48	297.48	311.35	311.35	311.35	311.35	258.99	297.48	311.35	311.35
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	14.66	14.09	14.66	8.98	8.41	8.98	9.20	8.63	9.20	9.20	8.63	9.20	9.20	8.63	9.20
φn-D	9.77	9.39	9.77	5.98	5.60	5.98	6.14	5.76	6.14	6.14	5.76	6.14	6.14	5.76	6.14
φn-D-U	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	133	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y02-11B3			Y02-14B3			Y02-15B3			Y02-18B3			Y02-19B3　*1		
位　置	3F　Y2　通り X11 - X12			3F　Y2　通り X14 - X15			3F　Y2　通り X15 - X16			3F　Y2　通り X18 - X19			3F　Y2　通り X19 - X20		
l / l'	4.550	0.910		4.550	0.910		4.550	0.910		4.550	0.910		2.957	0.910	
l1 / l2	0.455	1.365		3.185	4.095		0.455	1.365		3.185	4.095		0.455	1.365	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
d	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
j	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
ML	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00
MK	-5.77	17.32	40.42	-40.42	-17.32	5.77	-5.77	17.32	40.42	-44.71	-22.23	0.26	2.71	40.41	78.12
MW	-0.02	0.07	0.16	-0.16	-0.07	0.02	-0.02	0.07	0.16	-0.18	-0.09	0.00	0.01	0.16	0.31
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	5.77	19.27	40.42	40.42	19.27	5.77	5.77	19.27	40.42	44.71	24.17	0.26	2.71	42.36	78.12
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47
MAL-D	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00
MAS-U	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05
MAS-D	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05
ａtn-U	0.32	0.85	2.29	2.29	0.85	0.32	0.32	0.85	2.29	2.54	1.13	0.02	0.15	2.18	4.51
ａtn-D	0.32	1.07	2.29	2.29	1.07	0.32	0.32	1.07	2.29	2.54	1.35	0.02	0.15	2.40	4.51
QL	-6.71	-0.00	6.70	-6.71	-0.00	6.71	-6.70	0.00	6.70	-6.71	-0.00	6.70	-6.70	0.00	6.70
QK	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	49.42	49.42	49.42	82.87	82.87	82.87
QW	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.33	0.33	0.33
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	44.06	50.77	57.47	44.06	50.77	57.47	44.07	50.77	57.47	42.72	49.42	56.12	76.17	82.87	89.58
SQd1	94.83	101.54	108.24	94.83	101.54	108.24	94.83	101.54	108.24	92.14	98.84	105.55	159.04	165.75	172.45
SQd2	108.25	101.54	94.83	108.25	101.54	94.83	108.24	101.54	94.83	105.55	98.85	92.14	172.45	165.75	159.04
My-U	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53
My-D	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	1.906	1.644	2.000	2.000	2.000	2.000	1.906	1.518	2.000	2.000	2.000	2.000	1.693
α2	2.000	2.000	1.644	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	1.644	1.782	2.000	2.000	2.000	2.000	1.537
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	207.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	207.47	207.47
QAS	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35
QA1	311.35	311.35	297.48	258.97	311.35	311.35	311.35	311.35	297.48	240.45	311.35	311.35	311.35	311.35	266.22
QA2	311.35	311.35	258.98	297.49	311.35	311.35	311.35	311.35	258.98	279.29	311.35	311.35	311.35	311.35	243.28
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	9.20	8.63	9.20	9.20	8.63	9.20	9.20	8.63	9.20	8.98	8.41	8.97	14.66	14.09	14.66
φn-D	6.14	5.76	6.14	6.14	5.76	6.14	6.14	5.76	6.14	5.98	5.60	5.98	9.78	9.40	9.78
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	133	133
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y02-02B4			Y02-03B4			Y02-06B4			Y02-07B4			Y02-10B4		
位　置	4F　Y2	通り X2	- X3	4F　Y2	通り X3	- X4	4F　Y2	通り X6	- X7	4F　Y2	通り X7	- X8	4F　Y2	通り X10	- X11
l / l'	2.958	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910
l1 / l2	1.593	|	2.503	0.455	|	1.365	3.185	|	4.095	0.455	|	1.365	3.185	|	4.095
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
d	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
j	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
ML	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00
MK	-46.86	-24.14	-1.41	-0.16	13.53	27.23	-24.62	-10.55	3.52	-3.52	10.55	24.62	-24.62	-10.55	3.52
MW	-0.26	-0.13	-0.01	-0.00	0.08	0.15	-0.14	-0.06	0.02	-0.02	0.06	0.14	-0.14	-0.06	0.02
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	46.86	26.08	1.41	0.16	15.48	27.23	24.62	12.50	3.52	3.52	12.50	24.62	24.62	12.50	3.52
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47
MAL-D	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00
MAS-U	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05
MAS-D	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05
at-U	2.66	1.24	0.08	0.02	0.64	1.53	1.38	0.47	0.19	0.19	0.47	1.38	1.38	0.47	0.19
at-D	2.66	1.46	0.08	0.02	0.86	1.53	1.38	0.69	0.19	0.19	0.69	1.38	1.38	0.69	0.19
QL	-6.71	-0.00	6.70	-6.70	-0.00	6.70	-6.71	-0.00	6.70	-6.70	-0.00	6.70	-6.70	-0.00	6.70
QK	49.95	49.95	49.95	30.10	30.10	30.10	30.92	30.92	30.92	30.92	30.92	30.92	30.92	30.92	30.92
QW	0.28	0.28	0.28	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	43.24	49.94	56.65	23.40	30.10	36.80	24.21	30.92	37.62	24.22	30.92	37.62	24.22	30.92	37.62
SQd1	93.18	99.89	106.59	53.50	60.20	66.90	55.13	61.84	68.54	55.14	61.84	68.54	55.14	61.84	68.54
SQd2	106.60	99.89	93.19	66.90	60.20	53.50	68.55	61.84	55.14	68.54	61.84	55.14	68.54	61.84	55.14
My-U	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53
My-D	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	1.485	2.000	2.000	2.000	2.000	1.855	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000	1.978	1.545	2.000	2.000
α2	1.745	2.000	2.000	2.000	2.000	1.419	1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	1.545	1.978	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47
QAS	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35
QA1	235.66	311.35	311.35	311.35	311.35	290.05	244.49	311.35	311.35	311.35	311.35	308.07	244.50	311.35	311.35
QA2	273.84	311.35	311.35	311.35	311.35	225.99	308.09	311.35	311.35	311.35	311.35	244.51	308.08	311.35	311.35
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	9.06	8.49	9.06	5.69	5.12	5.69	5.83	5.26	5.83	5.83	5.26	5.83	5.83	5.26	5.83
φn-D	6.04	5.66	6.04	3.79	3.41	3.79	3.89	3.51	3.89	3.89	3.51	3.89	3.89	3.51	3.89
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y02-11B4			Y02-14B4			Y02-15B4			Y02-18B4			Y02-19B4		
位　置	4F　Y2　通り X11　- X12			4F　Y2　通り X14　- X15			4F　Y2　通り X15　- X16			4F　Y2　通り X18　- X19			4F　Y2　通り X19　- X20		
l / l'	4.550	0.910		4.550	0.910		4.550	0.910		4.550	0.910		2.957	0.910	
l1 / l2	0.455	1.365		3.185	4.095		0.455	1.365		3.185	4.095		0.455	1.365	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
d	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
j	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
ML	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	-1.94	0.00
MK	-3.52	10.55	24.62	-24.62	-10.55	3.52	-3.52	10.55	24.62	-27.23	-13.54	0.16	1.42	24.15	46.88
MW	-0.02	0.06	0.14	-0.14	-0.06	0.02	-0.02	0.06	0.14	-0.15	-0.08	0.00	0.01	0.13	0.26
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	3.52	12.50	24.62	24.62	12.50	3.52	3.52	12.50	24.62	27.23	15.48	0.16	1.42	26.09	46.88
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47	65.47	0.00	65.47
MAL-D	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00
MAS-U	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05
MAS-D	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05
ａtn-U	0.19	0.47	1.38	1.38	0.47	0.19	0.19	0.47	1.38	1.53	0.64	0.02	0.08	1.24	2.66
ａtn-D	0.19	0.69	1.38	1.38	0.69	0.19	0.19	0.69	1.38	1.53	0.86	0.02	0.08	1.46	2.66
QL	-6.71	-0.00	6.70	-6.71	-0.00	6.71	-6.70	0.00	6.70	-6.71	-0.00	6.70	-6.70	0.00	6.70
QK	30.92	30.92	30.92	30.92	30.92	30.92	30.92	30.92	30.92	30.10	30.10	30.10	49.96	49.96	49.96
QW	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.28	0.28	0.28
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	24.21	30.92	37.62	24.21	30.92	37.62	24.22	30.92	37.62	23.39	30.10	36.80	43.26	49.96	56.67
SQd1	55.13	61.84	68.54	55.13	61.84	68.54	55.14	61.84	68.54	53.49	60.20	66.90	93.22	99.93	106.63
SQd2	68.55	61.84	55.14	68.55	61.84	55.13	68.54	61.84	55.14	66.90	60.20	53.50	106.63	99.93	93.22
My-U	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53
My-D	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53	97.53		97.53
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	1.978	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000	1.978	1.419	2.000	2.000	2.000	2.000	1.745
α2	2.000	2.000	1.545	1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	1.545	1.855	2.000	2.000	2.000	2.000	1.485
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	207.47	109.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	207.47	207.47	207.47	109.47	207.47	207.47	207.47	207.47
QAS	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35	164.35
QA1	311.35	311.35	308.08	244.48	311.35	311.35	311.35	311.35	308.08	225.94	311.35	311.35	311.35	311.35	273.81
QA2	311.35	311.35	244.50	308.10	311.35	311.35	311.35	311.35	244.50	290.06	311.35	311.35	311.35	311.35	235.66
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	5.83	5.26	5.83	5.83	5.26	5.83	5.83	5.26	5.83	5.69	5.12	5.69	9.07	8.50	9.07
φn-D	3.89	3.51	3.89	3.89	3.51	3.89	3.89	3.51	3.89	3.79	3.41	3.79	6.04	5.66	6.04
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7) 梁断面検定

名　称	Y04-01B1			Y04-04B1			Y04-05B1			Y04-08B1			Y04-09B1 No.(5)		
位　置	1F Y4 通り X1 - X2			1F Y4 通り X4 - X5			1F Y4 通り X5 - X6			1F Y4 通り X8 - X9			1F Y4 通り X9 - X10		
l / l'	4.095 | 0.910			4.550 | 0.910			4.550 | 0.910			4.550 | 0.910			4.550 | 0.910		
l1 / l2	0.455 | 1.365			2.730 | 3.640			0.910 | 1.820			2.730 | 3.640			0.910 | 1.820		
QD/A/QA	1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1		
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
d	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0
j	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3
ML	1.16	-0.58	1.16	1.16	-0.58	1.16	1.16	-0.58	1.16	1.16	-0.58	1.16	1.16	-0.58	1.16
MK	-26.09	-7.23	11.64	-21.22	-6.03	9.15	-7.91	7.91	23.72	-23.72	-7.91	7.91	-7.91	7.91	23.72
MW	-0.08	-0.02	0.03	-0.06	-0.02	0.03	-0.02	0.02	0.07	-0.07	-0.02	0.02	-0.02	0.02	0.07
SMS	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
MS	27.25	7.81	12.80	22.38	6.61	10.31	9.06	8.49	24.88	24.88	8.49	9.06	9.06	8.49	24.88
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	4-D29	4-D29	4-D29
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	4-D29	4-D29	4-D29
MAL-U	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	806.92	0.00	806.92
MAL-D	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	806.92	0.00
MAS-U	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	1220.73	1220.73	1220.73
MAS-D	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	1220.73	1220.73	1220.73
ａtn-U	0.56	0.15	0.26	0.45	0.13	0.21	0.19	0.15	0.50	0.50	0.15	0.19	0.19	0.15	0.50
ａtn-D	0.50	0.17	0.21	0.41	0.15	0.17	0.15	0.17	0.45	0.45	0.17	0.15	0.15	0.17	0.45
QL	-7.64	0.00	7.64	-7.64	0.00	7.64	-7.64	0.00	7.64	-7.64	0.00	7.64	-7.64	0.00	7.64
QK	41.46	41.46	41.46	33.38	33.38	33.38	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75
QW	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	33.82	41.46	49.10	25.73	33.38	41.02	27.10	34.75	42.39	27.10	34.75	42.39	27.10	34.75	42.39
SQd1	75.28	82.92	90.56	59.11	66.75	74.40	61.85	69.50	77.14	61.85	69.50	77.14	61.85	69.50	77.14
SQd2	90.56	82.92	75.28	74.40	66.75	59.11	77.14	69.50	61.85	77.14	69.50	61.85	77.14	69.50	61.85
My-U	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	1186.34		1186.34
My-D	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	1186.34		1186.34
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D16-@150	D16-@150	D16-@150
QAL	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	852.52	852.52	852.52
QAS	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	883.23	883.23	883.23
QA1	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	1282.88	1282.88	1282.88
QA2	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	1282.88	1282.88	1282.88
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	2.83	2.59	2.83	2.33	2.09	2.33	2.41	2.17	2.41	2.41	2.17	2.41	2.41	2.17	2.41
φn-D	1.89	1.73	1.89	1.55	1.39	1.55	1.61	1.45	1.61	1.61	1.45	1.61	1.61	1.45	1.61
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y04-12B1　No.(5)			Y04-13B1			Y04-16B1			Y04-17B1			Y04-20B1		
位　置	1F　Y4　通り X12　- X13			1F　Y4　通り X13　- X14			1F　Y4　通り X16　- X17			1F　Y4　通り X17　- X18			1F　Y4　通り X20　- X21		
l / l'	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.095	|	0.910
l1 / l2	2.730	|	3.640	0.910	|	1.820	2.730	|	3.640	0.910	|	1.820	2.730	|	3.640
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
d	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0
j	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3
ML	1.16	-0.58	1.16	1.16	-0.58	1.16	1.16	-0.58	1.16	1.16	-0.58	1.16	1.16	-0.58	1.16
MK	-23.72	-7.91	7.91	-7.91	7.91	23.72	-23.72	-7.91	7.91	-9.15	6.03	21.22	-11.64	7.23	26.09
MW	-0.07	-0.02	0.02	-0.02	0.02	0.07	-0.07	-0.02	0.02	-0.03	0.02	0.06	-0.03	0.02	0.08
SMS	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
MS	24.88	8.49	9.06	9.06	8.49	24.88	24.88	8.49	9.06	10.31	6.61	22.38	12.80	7.81	27.25
n-D-U	4-D29	4-D29	4-D29	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	4-D29	4-D29	4-D29	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	806.92	0.00	806.92	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59
MAL-D	0.00	806.92	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00
MAS-U	1220.73	1220.73	1220.73	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25
MAS-D	1220.73	1220.73	1220.73	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25
ａtn-U	0.50	0.15	0.19	0.19	0.15	0.50	0.50	0.15	0.19	0.21	0.13	0.45	0.26	0.15	0.56
ａtn-D	0.45	0.17	0.15	0.15	0.17	0.45	0.45	0.17	0.15	0.17	0.15	0.41	0.21	0.17	0.50
QL	-7.64	0.00	7.64	-7.64	0.00	7.64	-7.64	0.00	7.64	-7.64	0.00	7.64	-7.64	0.00	7.64
QK	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	33.38	33.38	33.38	41.46	41.46	41.46
QW	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	27.10	34.75	42.39	27.10	34.75	42.39	27.10	34.75	42.39	25.73	33.38	41.02	33.82	41.46	49.10
SQd1	61.85	69.50	77.14	61.85	69.50	77.14	61.85	69.50	77.14	59.11	66.75	74.40	75.28	82.92	90.56
SQd2	77.14	69.50	61.85	77.14	69.50	61.85	77.14	69.50	61.85	74.40	66.75	59.11	90.56	82.92	75.28
My-U	1186.34		1186.34	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17
My-D	1186.34		1186.34	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	852.52	852.52	852.52	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05
QAS	883.23	883.23	883.23	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82
QA1	1282.88	1282.88	1282.88	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47
QA2	1282.88	1282.88	1282.88	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	2.41	2.17	2.41	2.41	2.17	2.41	2.41	2.17	2.41	2.33	2.09	2.33	2.83	2.59	2.83
φn-D	1.61	1.45	1.61	1.61	1.45	1.61	1.61	1.45	1.61	1.55	1.39	1.55	1.89	1.73	1.89
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y04-01B2			Y04-04B2			Y04-05B2			Y04-08B2			Y04-09B2		
位　置	2F　Y4	通り X1	- X2	2F　Y4	通り X4	- X5	2F　Y4	通り X5	- X6	2F　Y4	通り X8	- X9	2F　Y4	通り X9	- X10
l / l'	4.095	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910
l1 / l2	0.455	|	1.365	2.730	|	3.640	0.910	|	1.820	2.730	|	3.640	0.910	|	1.820
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
d	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
j	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
ML	1.33	-0.69	1.33	1.33	-0.69	1.33	1.33	-0.69	1.33	1.33	-0.69	1.33	1.33	-0.69	1.33
MK	-48.15	-13.34	21.47	-39.16	-11.13	16.89	-14.59	14.59	43.76	-43.76	-14.59	14.59	-14.59	14.59	43.76
MW	-0.15	-0.04	0.07	-0.12	-0.04	0.05	-0.05	0.05	0.14	-0.14	-0.05	0.05	-0.05	0.05	0.14
SMS	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
MS	49.48	14.02	22.80	40.48	11.82	18.22	15.92	15.27	45.09	45.09	15.27	15.92	15.92	15.27	45.09
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72
MAL-D	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00
MAS-U	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
MAS-D	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
ａtn-U	1.07	0.27	0.49	0.86	0.22	0.39	0.35	0.31	0.96	0.96	0.31	0.35	0.35	0.31	0.96
ａtn-D	1.00	0.31	0.43	0.82	0.27	0.33	0.29	0.33	0.90	0.90	0.33	0.29	0.29	0.33	0.90
QL	-7.41	-0.00	7.40	-7.41	-0.00	7.41	-7.41	-0.00	7.41	-7.41	-0.00	7.41	-7.41	-0.00	7.41
QK	76.50	76.50	76.50	61.59	61.59	61.59	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12
QW	0.24	0.24	0.24	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	69.10	76.50	83.91	54.18	61.59	69.00	56.71	64.12	71.53	56.71	64.12	71.53	56.71	64.12	71.53
SQd1	145.60	153.01	160.41	115.77	123.18	130.59	120.83	128.24	135.65	120.83	128.24	135.65	120.83	128.24	135.65
SQd2	160.42	153.01	145.61	130.59	123.18	115.77	135.65	128.24	120.84	135.65	128.24	120.83	135.65	128.24	120.84
My-U	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
My-D	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63
QAS	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14
QA1	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
QA2	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	5.32	5.08	5.32	4.33	4.09	4.33	4.50	4.26	4.50	4.50	4.26	4.50	4.50	4.26	4.50
φn-D	3.55	3.39	3.55	2.89	2.73	2.89	3.00	2.84	3.00	3.00	2.84	3.00	3.00	2.84	3.00
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y04-12B2			Y04-13B2			Y04-16B2			Y04-17B2			Y04-20B2		
位　置	2F　Y4	通り X12	- X13	2F　Y4	通り X13	- X14	2F　Y4	通り X16	- X17	2F　Y4	通り X17	- X18	2F　Y4	通り X20	- X21
l / l'	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.095	|	0.910
l1 / l2	2.730	|	3.640	0.910	|	1.820	2.730	|	3.640	0.910	|	1.820	2.730	|	3.640
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
d	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
j	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
ML	1.33	-0.69	1.33	1.33	-0.69	1.33	1.33	-0.69	1.33	1.33	-0.69	1.33	1.33	-0.69	1.33
MK	-43.76	-14.59	14.59	-14.59	14.59	43.76	-43.76	-14.59	14.59	-16.89	11.13	39.16	-21.47	13.34	48.15
MW	-0.14	-0.05	0.05	-0.05	0.05	0.14	-0.14	-0.05	0.05	-0.05	0.04	0.12	-0.07	0.04	0.15
SMS	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
MS	45.09	15.27	15.92	15.92	15.27	45.09	45.09	15.27	15.92	18.22	11.82	40.48	22.80	14.02	49.48
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72
MAL-D	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00
MAS-U	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
MAS-D	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
ａtn-U	0.96	0.31	0.35	0.35	0.31	0.96	0.96	0.31	0.35	0.39	0.22	0.86	0.49	0.27	1.07
ａtn-D	0.90	0.33	0.29	0.29	0.33	0.90	0.90	0.33	0.29	0.33	0.27	0.82	0.43	0.31	1.00
QL	-7.41	-0.00	7.41	-7.41	-0.00	7.40	-7.41	-0.00	7.41	-7.41	-0.00	7.41	-7.41	-0.00	7.41
QK	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	61.59	61.59	61.59	76.50	76.50	76.50
QW	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.24	0.24	0.24
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	56.71	64.12	71.53	56.71	64.12	71.52	56.71	64.12	71.53	54.18	61.59	69.00	69.10	76.50	83.91
SQd1	120.83	128.24	135.65	120.84	128.24	135.65	120.83	128.24	135.65	115.77	123.18	130.59	145.60	153.01	160.42
SQd2	135.65	128.24	120.84	135.65	128.24	120.84	135.65	128.24	120.84	130.59	123.18	115.77	160.42	153.01	145.60
My-U	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
My-D	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63
QAS	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14
QA1	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
QA2	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	4.50	4.26	4.50	4.50	4.26	4.50	4.50	4.26	4.50	4.33	4.09	4.33	5.32	5.08	5.32
φn-D	3.00	2.84	3.00	3.00	2.84	3.00	3.00	2.84	3.00	2.89	2.73	2.89	3.55	3.39	3.55
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y04-01B3			Y04-04B3			Y04-05B3			Y04-08B3			Y04-09B3		
位　置	3F　Y4	通り X1	- X2	3F　Y4	通り X4	- X5	3F　Y4	通り X5	- X6	3F　Y4	通り X8	- X9	3F　Y4	通り X9	- X10
l / l'	4.095	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910
l1 / l2	0.455	|	1.365	2.730	|	3.640	0.910	|	1.820	2.730	|	3.640	0.910	|	1.820
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
d	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
j	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
ML	0.00	-2.01	0.00	0.00	-2.01	0.00	0.00	-2.01	0.00	0.00	-2.01	0.00	0.00	-2.01	0.00
MK	-37.99	-10.52	16.94	-30.89	-8.78	13.33	-11.51	11.51	34.53	-34.53	-11.51	11.51	-11.51	11.51	34.53
MW	-0.15	-0.04	0.07	-0.12	-0.04	0.05	-0.05	0.05	0.14	-0.14	-0.05	0.05	-0.05	0.05	0.14
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	37.99	12.54	16.94	30.89	10.80	13.33	11.51	13.52	34.53	34.53	13.52	11.51	11.51	13.52	34.53
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72
MAL-D	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00
MAS-U	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
MAS-D	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
atn-U	0.82	0.18	0.37	0.66	0.14	0.29	0.25	0.20	0.74	0.74	0.20	0.25	0.25	0.20	0.74
atn-D	0.82	0.27	0.37	0.66	0.25	0.29	0.25	0.29	0.74	0.74	0.29	0.25	0.25	0.29	0.74
QL	-7.41	-0.00	7.40	-7.41	-0.00	7.41	-7.41	-0.00	7.41	-7.41	-0.00	7.41	-7.41	-0.00	7.41
QK	60.36	60.36	60.36	48.59	48.59	48.59	50.59	50.59	50.59	50.59	50.59	50.59	50.59	50.59	50.59
QW	0.24	0.24	0.24	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	52.95	60.36	67.77	41.19	48.59	56.00	43.18	50.59	58.00	43.18	50.59	58.00	43.18	50.59	58.00
SQd1	113.32	120.72	128.13	89.78	97.19	104.60	93.77	101.18	108.59	93.77	101.18	108.59	93.77	101.18	108.59
SQd2	128.13	120.73	113.32	104.60	97.19	89.78	108.59	101.18	93.78	108.59	101.18	93.77	108.59	101.18	93.78
My-U	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
My-D	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63
QAS	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14
QA1	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
QA2	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	4.25	4.01	4.25	3.47	3.23	3.47	3.60	3.36	3.60	3.60	3.36	3.60	3.60	3.36	3.60
φn-D	2.83	2.67	2.83	2.31	2.15	2.31	2.40	2.24	2.40	2.40	2.24	2.40	2.40	2.24	2.40
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y04-12B3			Y04-13B3			Y04-16B3			Y04-17B3			Y04-20B3		
位　置	3F　Y4	通り X12	- X13	3F　Y4	通り X13	- X14	3F　Y4	通り X16	- X17	3F　Y4	通り X17	- X18	3F　Y4	通り X20	- X21
l / l'	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.095	|	0.910
l1 / l2	2.730	|	3.640	0.910	|	1.820	2.730	|	3.640	0.910	|	1.820	2.730	|	3.640
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
d	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
j	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
ML	0.00	-2.01	0.00	0.00	-2.01	0.00	0.00	-2.01	0.00	0.00	-2.01	0.00	0.00	-2.01	0.00
MK	-34.53	-11.51	11.51	-11.51	11.51	34.53	-34.53	-11.51	11.51	-13.33	8.78	30.89	-16.94	10.52	37.99
MW	-0.14	-0.05	0.05	-0.05	0.05	0.14	-0.14	-0.05	0.05	-0.05	0.04	0.12	-0.07	0.04	0.15
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	34.53	13.52	11.51	11.51	13.52	34.53	34.53	13.52	11.51	13.33	10.80	30.89	16.94	12.54	37.99
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72
MAL-D	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00
MAS-U	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
MAS-D	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
ａtn-U	0.74	0.20	0.25	0.25	0.20	0.74	0.74	0.20	0.25	0.29	0.14	0.66	0.37	0.18	0.82
ａtn-D	0.74	0.29	0.25	0.25	0.29	0.74	0.74	0.29	0.25	0.29	0.25	0.66	0.37	0.27	0.82
QL	-7.41	-0.00	7.41	-7.41	-0.00	7.40	-7.41	-0.00	7.41	-7.41	-0.00	7.41	-7.41	-0.00	7.41
QK	50.59	50.59	50.59	50.59	50.59	50.59	50.59	50.59	50.59	48.59	48.59	48.59	60.36	60.36	60.36
QW	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.24	0.24	0.24
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	43.18	50.59	58.00	43.19	50.59	57.99	43.18	50.59	58.00	41.19	48.59	56.00	52.95	60.36	67.77
SQd1	93.77	101.18	108.59	93.78	101.18	108.59	93.77	101.18	108.59	89.78	97.19	104.59	113.31	120.72	128.13
SQd2	108.59	101.18	93.78	108.59	101.18	93.78	108.59	101.18	93.78	104.60	97.19	89.78	128.13	120.72	113.32
My-U	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
My-D	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63
QAS	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14
QA1	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
QA2	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	3.60	3.36	3.60	3.60	3.36	3.60	3.60	3.36	3.60	3.47	3.23	3.47	4.25	4.01	4.25
φn-D	2.40	2.24	2.40	2.40	2.24	2.40	2.40	2.24	2.40	2.31	2.15	2.31	2.83	2.67	2.83
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7) 梁断面検定

名　称	Y04-01B4			Y04-04B4			Y04-05B4			Y04-08B4			Y04-09B4		
位　置	4F Y4 通り X1		- X2	4F Y4 通り X4		- X5	4F Y4 通り X5		- X6	4F Y4 通り X8		- X9	4F Y4 通り X9		- X10
l / l'	4.095	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910	4.550	|	0.910
l1 / l2	0.455	|	1.365	2.730	|	3.640	0.910	|	1.820	2.730	|	3.640	0.910	|	1.820
QD/A/QA	1	| 2.00 |	1	1	| 2.00 |	1	1	| 2.00 |	1	1	| 2.00 |	1	1	| 2.00 |	1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
d	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
j	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
ML	0.00	-1.53	0.00	0.00	-1.53	0.00	0.00	-1.53	0.00	0.00	-1.53	0.00	0.00	-1.53	0.00
MK	-25.80	-5.81	14.19	-22.81	-6.48	9.84	-8.50	8.50	25.49	-25.49	-8.50	8.50	-8.50	8.50	25.49
MW	-0.15	-0.03	0.09	-0.13	-0.04	0.06	-0.05	0.05	0.15	-0.15	-0.05	0.05	-0.05	0.05	0.15
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	25.80	7.34	14.19	22.81	8.01	9.84	8.50	10.03	25.49	25.49	10.03	8.50	8.50	10.02	25.49
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72
MAL-D	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00
MAS-U	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
MAS-D	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
ａtn-U	0.55	0.10	0.31	0.49	0.12	0.22	0.18	0.16	0.55	0.55	0.16	0.18	0.18	0.16	0.55
ａtn-D	0.55	0.16	0.31	0.49	0.18	0.22	0.18	0.22	0.55	0.55	0.22	0.18	0.18	0.22	0.55
QL	-5.27	-0.00	5.27	-5.27	-0.00	5.27	-5.27	-0.00	5.27	-5.27	-0.00	5.27	-5.27	-0.00	5.27
QK	43.95	43.95	43.95	35.88	35.88	35.88	37.35	37.35	37.35	37.35	37.35	37.35	37.35	37.35	37.35
QW	0.26	0.26	0.26	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	38.68	43.94	49.21	30.60	35.87	41.14	32.08	37.35	42.62	32.08	37.35	42.62	32.08	37.35	42.62
SQd1	82.62	87.89	93.16	66.48	71.75	77.02	69.43	74.70	79.97	69.43	74.70	79.97	69.43	74.70	79.97
SQd2	93.17	87.90	82.63	77.02	71.75	66.48	79.97	74.70	69.43	79.97	74.70	69.43	79.97	74.70	69.43
My-U	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
My-D	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63
QAS	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14
QA1	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
QA2	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	3.09	2.92	3.09	2.56	2.38	2.56	2.65	2.48	2.65	2.65	2.48	2.65	2.65	2.48	2.65
φn-D	2.06	1.94	2.06	1.70	1.59	1.70	1.77	1.65	1.77	1.77	1.65	1.77	1.77	1.65	1.77
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　梁断面検定

名　称	Y04-12B4			Y04-13B4			Y04-16B4			Y04-17B4			Y04-20B4		
位　置	4F　Y4　通り X12 - X13			4F　Y4　通り X13 - X14			4F　Y4　通り X16 - X17			4F　Y4　通り X17 - X18			4F　Y4　通り X20 - X21		
l / l'	4.550	| 0.910		4.550	| 0.910		4.550	| 0.910		4.550	| 0.910		4.095	| 0.910	
l1 / l2	2.730	| 3.640		0.910	| 1.820		2.730	| 3.640		0.910	| 1.820		2.730	| 3.640	
QD/A/QA	1	| 2.00	| 1	1	| 2.00	| 1	1	| 2.00	| 1	1	| 2.00	| 1	1	| 2.00	| 1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
d	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
j	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
ML	0.00	-1.53	0.00	0.00	-1.53	0.00	0.00	-1.53	0.00	0.00	-1.53	0.00	0.00	-1.53	0.00
MK	-25.49	-8.50	8.50	-8.50	8.50	25.49	-25.49	-8.50	8.50	-9.84	6.48	22.81	-14.19	5.81	25.80
MW	-0.15	-0.05	0.05	-0.05	0.05	0.15	-0.15	-0.05	0.05	-0.06	0.04	0.13	-0.09	0.03	0.15
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	25.49	10.02	8.50	8.50	10.02	25.49	25.49	10.02	8.50	9.84	8.01	22.81	14.19	7.34	25.80
n-D-U	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
n-D-D	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19
MAL-U	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00	173.72
MAL-D	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00
MAS-U	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
MAS-D	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
ａtn-U	0.55	0.16	0.18	0.18	0.16	0.55	0.55	0.16	0.18	0.22	0.12	0.49	0.31	0.10	0.55
ａtn-D	0.55	0.22	0.18	0.18	0.22	0.55	0.55	0.22	0.18	0.22	0.18	0.49	0.31	0.16	0.55
QL	-5.27	-0.00	5.27	-5.27	-0.00	5.27	-5.27	-0.00	5.27	-5.27	-0.00	5.27	-5.27	-0.00	5.27
QK	37.35	37.35	37.35	37.35	37.35	37.35	37.35	37.35	37.35	35.88	35.88	35.88	43.95	43.95	43.95
QW	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.26	0.26	0.26
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	32.08	37.35	42.62	32.08	37.35	42.62	32.08	37.35	42.62	30.60	35.87	41.14	38.68	43.95	49.22
SQd1	69.43	74.70	79.97	69.43	74.70	79.96	69.43	74.70	79.97	66.48	71.75	77.02	82.62	87.89	93.17
SQd2	79.97	74.70	69.43	79.97	74.70	69.43	79.97	74.70	69.43	77.02	71.75	66.48	93.17	87.89	82.62
My-U	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
My-D	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93	249.93		249.93
αL	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63	531.63	280.51	531.63
QAS	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14	421.14
QA1	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
QA2	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82	797.82
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	2.65	2.48	2.65	2.65	2.48	2.65	2.65	2.48	2.65	2.56	2.38	2.56	3.09	2.92	3.09
φn-D	1.77	1.65	1.77	1.77	1.65	1.77	1.77	1.65	1.77	1.70	1.59	1.70	2.06	1.94	2.06
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

壁断面検定凡例

位置	：階名称／通り名称／左からの番号	
h	：階高	[m]
h'	：内法階高	[m]
ho	：入力内法階高	[m]
h1	：壁頭からフェースまでの距離	[m]
h2	：壁脚からフェースまでの距離	[m]
QD	：設計用せん断力式番号	
	1　QD＝MIN（2、3式）	
	2　QD＝Qo＋ΣMy／h'	
	3　QD＝QL＋α・QK	
A	：設計用せん断力算出割増係数（α）	
QA	：許容せん断力式番号	
	1　QAS＝短期許容せん断耐力式	
	2　QSU＝終局せん断強度式	
Dl	：断面検定位置（壁頭構造芯からの距離）	[m]
t	：壁厚	[cm]
t1	：壁厚（中間で壁厚が異なる場合）	[cm]
l	：壁長	[m]
l1	：壁長（t1 の場合）	[m]
dt	：主筋かぶり厚	[cm]
NL	：長期部材軸力	[kN]
SNS	：短期積雪時部材軸力	[kN]
NS	：組み合わせ用短期積雪時部材軸力	[kN]
ML	：長期部材曲げ応力	[kN・m]
MK	：地震時部材曲げ応力	[kN・m]
SMS	：短期積雪時部材曲げ応力	[kN・m]
MS	：組み合わせ用短期時部材曲げ応力	[kN・m]
H1	：曲げ補強筋（1段目）	
H2	：曲げ補強筋（2段目）	
HS	：曲げ補強筋（3段目）	

MAL	：長期許容曲げモーメント	[kN・m]
MAS	：短期積雪時許容曲げモーメント	[kN・m]
MA1	：短期許容曲げモーメント（左加力時）	[kN・m]
MA2	：短期許容曲げモーメント（右加力時）	[kN・m]
MAの後に * が表示されている場合は曲げ耐力不足を示す		
at	：必要鉄筋断面積	[cm2]
QL	：長期部材せん断応力	[kN]
QK	：地震時部材せん断応力	[kN]
SQS	：短期積雪時部材せん断応力	[kN]
QS	：組み合わせ用短期時部材せん断応力	[kN]
τ-判定	：短期せん断応力度＜判定＞	[N/cm2]
Mu(1)	：終局曲げモーメント（左加力時）	[kN・m]
Mu(2)	：終局曲げモーメント（右加力時）	[kN・m]
SQd1	：短期設計用せん断力（左加力時）	[kN]
SQd2	：短期設計用せん断力（右加力時）	[kN]
(1)配筋	：壁縦筋＜判定＞／壁横筋＜判定＞	
(2)配筋	：壁縦筋＜判定＞／壁横筋＜判定＞（t1 の場合）	
Pwe	：設計用せん断補強筋比	[%]
γ	：小開口低減率	
QAL-判	：長期許容せん断耐力＜判定＞	[kN]
QAS-判	：短期積雪時許容せん断耐力＜判定＞	[kN]
QA1-判	：組み合わせ用短期時許容せん断耐力＜判定＞（左加力時）	[kN]
QA2-判	：組み合わせ用短期時許容せん断耐力＜判定＞（右加力時）	[kN]
QAの後に * が表示されている場合はせん断耐力不足を示す		
Pwn	：必要せん断補強筋比	[%]
ψn	：必要周長	[cm]
n-D	：必要周長による必要鉄筋本数	
ld	：必要周長による必要定着長さ	[cm]

＜NG＞　：チェックを要する部材を示す
＜*1＞　：断面検定 - 周長不足

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y01-01A2			Y01-02B2			Y01-04B2			Y01-06B2			Y01-08B2		
位　置	1F　Y1　通り X1		- X2	1F　Y1　通り X2		- X4	1F　Y1　通り X4		- X6	1F　Y1　通り X6		- X8	1F　Y1　通り X8		- X10
h/h'/ho	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000
h1 / h2	0.700		1.000	0.700		1.000	0.700		1.000	0.700		1.000	0.700		1.000
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	1.490	1.490	1.490	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	31.4	-0.0	-65.1	57.5	-0.0	-119.4	57.5	-0.0	-119.4	57.5	-0.0	-119.4	57.5	-0.0	-119.4
MW	0.1	-0.0	-0.2	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	31.4	0.0	65.1	57.5	0.0	119.4	57.5	0.0	119.4	57.5	0.0	119.4	57.5	0.0	119.4
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	257.8	257.8	257.8	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3
MAS	390.1	390.1	390.1	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
MA1	390.1	390.1	390.1	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
MA2	390.1	390.1	390.1	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
at	0.93	0.19	1.86	1.02	0.34	1.71	1.02	0.34	1.71	1.02	0.34	1.71	1.02	0.34	1.71
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	48.3	48.3	48.3	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4
QW	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	48.3	48.3	48.3	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4
τ-判定	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96
Mu(1)	665.0		-665.0	1850.5		-1850.5	1850.5		-1850.5	1850.5		-1850.5	1850.5		-1850.5
Mu(2)	-665.0		664.9	-1850.5		1850.5	-1850.5		1850.5	-1850.5		1850.5	-1850.5		1850.5
SQd1	96.5	96.5	96.5	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8
SQd2	96.5	96.5	96.5	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	208.60	208.60	208.60	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	403.62	403.62	403.62	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52
QA2-判	403.62	403.62	403.62	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y01-10B2			Y01-12B2			Y01-14B2			Y01-16B2			Y01-18B2		
位　置	1F　Y1　通り X10　- X12			1F　Y1　通り X12　- X14			1F　Y1　通り X14　- X16			1F　Y1　通り X16　- X18			1F　Y1　通り X18　- X20		
h/h'/ho	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000
h1 / h2	0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	57.5	-0.0	-119.4	57.5	-0.0	-119.4	57.5	-0.0	-119.4	57.5	-0.0	-119.4	57.5	-0.0	-119.4
MW	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	57.5	0.0	119.4	57.5	0.0	119.4	57.5	0.0	119.4	57.5	0.0	119.4	57.5	0.0	119.4
H1	3-D22		3-D22	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	3-D22		3-D22	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	1214.4	1214.4	1214.4	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3
MAS	1837.2	1837.2	1837.2	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
MA1	1837.2	1837.2	1837.2	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
MA2	1837.2	1837.2	1837.2	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
at	1.02	0.34	1.71	1.02	0.34	1.71	1.02	0.34	1.71	1.02	0.34	1.71	1.02	0.34	1.71
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4
QW	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4
τ-判定	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96
Mu(1)	3078.6		-3078.6	1850.5		-1850.5	1850.5		-1850.5	1850.5		-1850.5	1850.5		-1850.5
Mu(2)	-3078.6		3078.6	-1850.5		1850.5	-1850.5		1850.5	-1850.5		1850.5	-1850.5		1850.5
SQd1	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8
SQd2	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8	176.8
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52
QA2-判	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y01-20B2			Y01-01A3			Y01-02B3			Y01-04B3			Y01-06B3		
位　置	1F　Y1　通り X20		- X21	2F　Y1　通り X1		- X2	2F　Y1　通り X2		- X4	2F　Y1　通り X4		- X6	2F　Y1　通り X6		- X8
h/h'/ho	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000
h1 / h2	0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	31.4	-0.0	-65.1	26.5	-0.0	-55.1	48.6	-0.0	-100.9	48.6	-0.0	-100.9	48.6	-0.0	-100.9
MW	0.1	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	31.4	0.0	65.1	26.5	0.0	55.1	48.6	0.0	100.9	48.6	0.0	100.9	48.6	0.0	100.9
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	257.8	257.8	257.8	257.8	257.8	257.8	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3
MAS	390.1	390.1	390.1	390.1	390.1	390.1	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
MA1	390.1	390.1	390.1	390.1	390.1	390.1	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
MA2	390.1	390.1	390.1	390.1	390.1	390.1	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
at	0.93	0.19	1.86	0.75	0.19	1.49	0.68	0.34	1.37	0.68	0.34	1.37	0.68	0.34	1.37
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	48.3	48.3	48.3	40.8	40.8	40.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8
QW	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	48.3	48.3	48.3	40.8	40.8	40.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8
τ-判定	12.96	12.96	12.96	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95
Mu(1)	664.9		-664.9	653.7		-653.7	1823.6		-1823.6	1823.6		-1823.6	1823.6		-1823.6
Mu(2)	-664.9		665.0	-653.7		653.6	-1823.6		1823.6	-1823.6		1823.6	-1823.6		1823.6
SQd1	96.5	96.5	96.5	81.6	81.6	81.6	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5
SQd2	96.5	96.5	96.5	81.6	81.6	81.6	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	208.60	208.60	208.60	208.60	208.60	208.60	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	403.62	403.62	403.62	403.62	403.62	403.62	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52
QA2-判	403.62	403.62	403.62	403.62	403.62	403.62	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y01-08B3			Y01-10B3			Y01-12B3			Y01-14B3			Y01-16B3		
位　置	2F　Y1　通り X8　- X10			2F　Y1　通り X10　- X12			2F　Y1　通り X12　- X14			2F　Y1　通り X14　- X16			2F　Y1　通り X16　- X18		
h/h'/ho	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000
h1 / h2	0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	48.6	-0.0	-100.9	48.6	-0.0	-100.9	48.6	-0.0	-100.9	48.6	-0.0	-100.9	48.6	-0.0	-100.9
MW	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	48.6	0.0	100.9	48.6	0.0	100.9	48.6	0.0	100.9	48.6	0.0	100.9	48.6	0.0	100.9
H1	2-D16		2-D16	3-D22		3-D22	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	3-D22		3-D22	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	503.3	503.3	503.3	1214.4	1214.4	1214.4	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3
MAS	761.5	761.5	761.5	1837.2	1837.2	1837.2	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
MA1	761.5	761.5	761.5	1837.2	1837.2	1837.2	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
MA2	761.5	761.5	761.5	1837.2	1837.2	1837.2	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
at	0.68	0.34	1.37	0.68	0.34	1.37	0.68	0.34	1.37	0.68	0.34	1.37	0.68	0.34	1.37
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8
QW	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8
τ-判定	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95
Mu(1)	1823.6		-1823.6	3051.7		-3051.7	1823.6		-1823.6	1823.6		-1823.6	1823.6		-1823.6
Mu(2)	-1823.6		1823.6	-3051.7		3051.7	-1823.6		1823.6	-1823.6		1823.6	-1823.6		1823.6
SQd1	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5
SQd2	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52
QA2-判	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y01-18B3			Y01-20B3			Y01-01A4			Y01-02B4			Y01-04B4		
位　置	2F　Y1　通り X18　- X20			2F　Y1　通り X20　- X21			3F　Y1　通り X1　- X2			3F　Y1　通り X2　- X4			3F　Y1　通り X4　- X6		
h/h'/ho	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000
h1 / h2	0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	2.730	2.730	2.730	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	48.6	-0.0	-100.9	26.5	-0.0	-55.1	19.2	-0.0	-39.8	35.1	-0.0	-72.9	35.1	-0.0	-72.9
MW	0.2	-0.0	-0.3	0.1	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	48.6	0.0	100.9	26.5	0.0	55.1	19.2	0.0	39.8	35.1	0.0	72.9	35.1	0.0	72.9
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	503.3	503.3	503.3	257.8	257.8	257.8	257.8	257.8	257.8	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3
MAS	761.5	761.5	761.5	390.1	390.1	390.1	390.1	390.1	390.1	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
MA1	761.5	761.5	761.5	390.1	390.1	390.1	390.1	390.1	390.1	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
MA2	761.5	761.5	761.5	390.1	390.1	390.1	390.1	390.1	390.1	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
at	0.68	0.34	1.37	0.75	0.19	1.49	0.56	0.19	1.12	0.68	0.34	1.02	0.68	0.34	1.02
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	74.8	74.8	74.8	40.8	40.8	40.8	29.5	29.5	29.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
QW	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	74.8	74.8	74.8	40.8	40.8	40.8	29.5	29.5	29.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
τ-判定	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92
Mu(1)	1823.6		-1823.6	653.6		-653.6	642.4		-642.4	1796.8		-1796.8	1796.8		-1796.8
Mu(2)	-1823.6		1823.6	-653.6		653.7	-642.4		642.3	-1796.8		1796.8	-1796.8		1796.8
SQd1	149.5	149.5	149.5	81.6	81.6	81.6	59.0	59.0	59.0	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1
SQd2	149.5	149.5	149.5	81.6	81.6	81.6	59.0	59.0	59.0	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	382.20	382.20	382.20	208.60	208.60	208.60	208.60	208.60	208.60	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	739.52	739.52	739.52	403.62	403.62	403.62	403.62	403.62	403.62	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52
QA2-判	739.52	739.52	739.52	403.62	403.62	403.62	403.62	403.62	403.62	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y01-06B4			Y01-08B4			Y01-10B4			Y01-12B4			Y01-14B4		
位　置	3F　Y1　通り X6		- X8	3F　Y1　通り X8		- X10	3F　Y1　通り X10		- X12	3F　Y1　通り X12		- X14	3F　Y1　通り X14		- X16
h/h'/ho	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000
h1 / h2	0.700		1.000	0.700		1.000	0.700		1.000	0.700		1.000	0.700		1.000
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	35.1	-0.0	-72.9	35.1	-0.0	-72.9	35.1	-0.0	-72.9	35.1	-0.0	-72.9	35.1	-0.0	-72.9
MW	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	35.1	0.0	72.9	35.1	0.0	72.9	35.1	0.0	72.9	35.1	0.0	72.9	35.1	0.0	72.9
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3
MAS	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
MA1	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
MA2	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5
at	0.68	0.34	1.02	0.68	0.34	1.02	0.68	0.34	1.02	0.68	0.34	1.02	0.68	0.34	1.02
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
QW	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
τ-判定	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92
Mu(1)	1796.8		-1796.8	1796.8		-1796.8	1796.8		-1796.8	1796.8		-1796.8	1796.8		-1796.8
Mu(2)	-1796.8		1796.8	-1796.8		1796.8	-1796.8		1796.8	-1796.8		1796.8	-1796.8		1796.8
SQd1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1
SQd2	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52
QA2-判	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y01-16B4			Y01-18B4			Y01-20B4			Y02-01A2			Y02-02C2		
位　置	3F　Y1　通り X16　- X18			3F　Y1　通り X18　- X20			3F　Y1　通り X20　- X21			1F　Y2　通り X1　- X3			1F　Y2　通り X2　- X4		
h/h'/ho	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000
h1 / h2	0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	0.000		0.700	0.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	1.490	1.490	1.490	3.310	3.310	3.310	0.910	0.910	0.910
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	35.1	-0.0	-72.9	35.1	-0.0	-72.9	19.2	-0.0	-39.8	39.9	29.5	-173.8	19.1	-0.0	-39.7
MW	0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.0	-0.3	0.1	-0.0	-0.2	0.1	0.1	-0.5	0.1	-0.0	-0.1
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	35.1	0.0	72.9	35.1	0.0	72.9	19.2	0.0	39.8	39.9	29.5	173.8	19.1	0.0	39.7
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	503.3	257.8	257.8	257.8	618.7	618.7	618.7	143.9	143.9	143.9
MAS	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	390.1	390.1	390.1	935.9	935.9	935.9	217.7	217.7	217.7
MA1	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	390.1	390.1	390.1	935.9	935.9	935.9	217.7	217.7	217.7
MA2	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	761.5	390.1	390.1	390.1	935.9	935.9	935.9	217.7	217.7	217.7
at	0.68	0.34	1.02	0.68	0.34	1.02	0.56	0.19	1.12	0.83	0.41	2.07	0.91	0.11	1.82
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	29.5	29.5	29.5	106.9	106.9	106.9	29.4	29.4	29.4
QW	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	29.5	29.5	29.5	106.9	106.9	106.9	29.4	29.4	29.4
τ-判定	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91
Mu(1)	1796.8		-1796.8	1796.8		-1796.8	642.3		-642.3	2622.4		-2622.4	302.1		-302.1
Mu(2)	-1796.8		1796.8	-1796.8		1796.8	-642.3		642.4	-2622.4		2622.2	-302.1		302.1
SQd1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	59.0	59.0	59.0	213.7	213.7	213.7	58.8	58.8	58.8
SQd2	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	108.1	59.0	59.0	59.0	213.7	213.7	213.7	58.8	58.8	58.8
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	382.20	208.60	208.60	208.60	463.40	463.40	463.40	127.40	127.40	127.40
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	403.62	403.62	403.62	896.64	896.64	896.64	246.51	246.51	246.51
QA2-判	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	739.52	403.62	403.62	403.62	896.64	896.64	896.64	246.51	246.51	246.51
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y02-03C2			Y02-06C2			Y02-07C2			Y02-10C2			Y02-11C2		
位　置	1F　Y2　通り X3　- X7			1F　Y2　通り X6　- X8			1F　Y2　通り X7　- X11			1F　Y2　通り X10　- X12			1F　Y2　通り X11　- X15		
h/h'/ho	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000
h1 / h2	0.700	0.000		0.700	0.000		0.700	0.000		0.700	0.000		0.700	0.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	6.370	6.370	6.370	0.910	0.910	0.910	6.370	6.370	6.370	0.910	0.910	0.910	6.370	6.370	6.370
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	133.7	-0.0	-277.6	19.1	-0.0	-39.7	133.7	-0.0	-277.6	19.1	-0.0	-39.7	133.7	-0.0	-277.6
MW	0.4	-0.0	-0.8	0.1	-0.0	-0.1	0.4	-0.0	-0.8	0.1	-0.0	-0.1	0.4	-0.0	-0.8
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	133.7	0.0	277.6	19.1	0.0	39.7	133.7	0.0	277.6	19.1	0.0	39.7	133.7	0.0	277.6
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D22		3-D22	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D22		3-D22	2-D16		2-D16
HS	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13
MAL	1522.6	1522.6	1522.6	143.9	143.9	143.9	1522.6	1522.6	1522.6	293.4	293.4	293.4	1522.6	1522.6	1522.6
MAS	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	517.8	517.8	517.8	2303.4	2303.4	2303.4
MA1	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	517.8	517.8	517.8	2303.4	2303.4	2303.4
MA2	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	517.8	517.8	517.8	2303.4	2303.4	2303.4
at	0.80	0.80	1.59	0.91	0.11	1.82	0.80	0.80	1.59	0.91	0.11	1.82	0.80	0.80	1.59
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	205.6	205.6	205.6	29.4	29.4	29.4	205.6	205.6	205.6	29.4	29.4	29.4	205.6	205.6	205.6
QW	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	205.6	205.6	205.6	29.4	29.4	29.4	205.6	205.6	205.6	29.4	29.4	29.4	205.6	205.6	205.6
τ-判定	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91
Mu(1)	8915.0		-8915.0	302.1		-302.1	8915.0		-8915.0	628.9		-628.9	8915.0		-8915.0
Mu(2)	-8915.0		8915.0	-302.1		302.1	-8915.0		8915.0	-628.9		628.9	-8915.0		8915.0
SQd1	411.3	411.3	411.3	58.8	58.8	58.8	411.3	411.3	411.3	58.8	58.8	58.8	411.3	411.3	411.3
SQd2	411.3	411.3	411.3	58.8	58.8	58.8	411.3	411.3	411.3	58.8	58.8	58.8	411.3	411.3	411.3
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	891.80	891.80	891.80	127.40	127.40	127.40	891.80	891.80	891.80	127.40	127.40	127.40	891.80	891.80	891.80
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56
QA2-判	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y02-14C2			Y02-15C2			Y02-18C2			Y02-19C2			Y02-01A3		
位　置	1F　Y2　通り X14　- X16			1F　Y2　通り X15　- X19			1F　Y2　通り X18　- X20			1F　Y2　通り X19　- X21			2F　Y2　通り X1　- X3		
h/h'/ho	2.700 | 2.000 | 2.000			2.700 | 2.000 | 2.000			2.700 | 2.000 | 2.000			2.700 | 2.000 | 2.000			2.700 | 2.000 | 2.000		
h1 / h2	0.700 | 0.000			0.700 | 0.000			0.700 | 0.000			0.700 | 0.000			0.700 | 0.000		
QD/A/QA	1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1		
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	0.910	0.910	0.910	6.370	6.370	6.370	0.910	0.910	0.910	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	19.1	-0.0	-39.7	133.7	-0.0	-277.6	19.1	-0.0	-39.7	39.8	29.6	-173.9	58.7	-0.0	-121.9
MW	0.1	-0.0	-0.1	0.4	-0.0	-0.8	0.1	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.5	0.2	-0.0	-0.4
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	19.1	0.0	39.7	133.7	0.0	277.6	19.1	0.0	39.7	39.8	29.6	173.9	58.7	0.0	121.9
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	143.9	143.9	143.9	1522.6	1522.6	1522.6	143.9	143.9	143.9	618.7	618.7	618.7	618.7	618.7	618.7
MAS	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	935.9	935.9	935.9	935.9	935.9	935.9
MA1	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	935.9	935.9	935.9	935.9	935.9	935.9
MA2	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	935.9	935.9	935.9	935.9	935.9	935.9
at	0.91	0.11	1.82	0.80	0.80	1.59	0.91	0.11	1.82	0.83	0.41	2.07	0.83	0.41	1.65
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	29.4	29.4	29.4	205.6	205.6	205.6	29.4	29.4	29.4	106.9	106.9	106.9	90.3	90.3	90.3
QW	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	29.4	29.4	29.4	205.6	205.6	205.6	29.4	29.4	29.4	106.9	106.9	106.9	90.3	90.3	90.3
τ-判定	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	10.92	10.92	10.92
Mu(1)	302.1		-302.1	8915.1		-8915.1	302.1		-302.1	2622.2		-2622.2	2564.4		-2564.4
Mu(2)	-302.1		302.1	-8915.1		8915.1	-302.1		302.1	-2622.2		2622.5	-2564.4		2564.2
SQd1	58.8	58.8	58.8	411.3	411.3	411.3	58.8	58.8	58.8	213.7	213.7	213.7	180.7	180.7	180.7
SQd2	58.8	58.8	58.8	411.3	411.3	411.3	58.8	58.8	58.8	213.7	213.7	213.7	180.7	180.7	180.7
(1)配筋	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0
Pwe/γ	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0
QAL-判	127.40	127.40	127.40	891.80	891.80	891.80	127.40	127.40	127.40	463.40	463.40	463.40	463.40	463.40	463.40
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	896.64	896.64	896.64	896.64	896.64	896.64
QA2-判	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	896.64	896.64	896.64	896.64	896.64	896.64
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	2.2
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y02-02C3			Y02-03C3			Y02-06C3			Y02-07C3			Y02-10C3		
位　置	2F　Y2　通り X2　- X4			2F　Y2　通り X3　- X7			2F　Y2　通り X6　- X8			2F　Y2　通り X7　- X11			2F　Y2　通り X10　- X12		
h/h'/ho	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000
h1 / h2	0.700	0.000		0.700	0.000		0.700	0.000		0.700	0.000		0.700	0.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	0.910	0.910	0.910	6.370	6.370	6.370	0.910	0.910	0.910	6.370	6.370	6.370	0.910	0.910	0.910
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	16.1	-0.0	-33.5	113.0	-0.0	-234.7	16.1	-0.0	-33.5	113.0	-0.0	-234.7	16.1	-0.0	-33.5
MW	0.1	-0.0	-0.1	0.4	-0.0	-0.8	0.1	-0.0	-0.1	0.4	-0.0	-0.8	0.1	-0.0	-0.1
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	16.1	0.0	33.5	113.0	0.0	234.7	16.1	0.0	33.5	113.0	0.0	234.7	16.1	0.0	33.5
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19
HS	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13
MAL	143.9	143.9	143.9	1522.6	1522.6	1522.6	143.9	143.9	143.9	1522.6	1522.6	1522.6	253.4	253.4	253.4
MAS	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	400.5	400.5	400.5
MA1	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	400.5	400.5	400.5
MA2	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	400.5	400.5	400.5
at	0.80	0.11	1.59	0.80	0.80	1.59	0.80	0.11	1.59	0.80	0.80	1.59	0.80	0.11	1.59
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	24.8	24.8	24.8	173.8	173.8	173.8	24.8	24.8	24.8	173.8	173.8	173.8	24.8	24.8	24.8
QW	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	24.8	24.8	24.8	173.8	173.8	173.8	24.8	24.8	24.8	173.8	173.8	173.8	24.8	24.8	24.8
τ-判定	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92
Mu(1)	294.9		-294.9	8750.6		-8750.6	294.9		-294.9	8750.6		-8750.6	493.2		-493.2
Mu(2)	-294.9		294.9	-8750.6		8750.6	-294.9		294.9	-8750.6		8750.6	-493.2		493.2
SQd1	49.7	49.7	49.7	347.7	347.7	347.7	49.7	49.7	49.7	347.7	347.7	347.7	49.7	49.7	49.7
SQd2	49.7	49.7	49.7	347.7	347.7	347.7	49.7	49.7	49.7	347.7	347.7	347.7	49.7	49.7	49.7
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	127.40	127.40	127.40	891.80	891.80	891.80	127.40	127.40	127.40	891.80	891.80	891.80	127.40	127.40	127.40
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51
QA2-判	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y02-11C3			Y02-14C3			Y02-15C3			Y02-18C3			Y02-19C3		
位　置	2F　Y2　通り X11　- X15			2F　Y2　通り X14　- X16			2F　Y2　通り X15　- X19			2F　Y2　通り X18　- X20			2F　Y2　通り X19　- X21		
h/h'/ho	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000
h1 / h2	0.700	0.000		0.700	0.000		0.700	0.000		0.700	0.000		0.700	0.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	6.370	6.370	6.370	0.910	0.910	0.910	6.370	6.370	6.370	0.910	0.910	0.910	3.310	3.310	3.310
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	113.0	-0.0	-234.7	16.1	-0.0	-33.5	113.0	-0.0	-234.7	16.1	-0.0	-33.5	58.7	-0.0	-121.9
MW	0.4	-0.0	-0.8	0.1	-0.0	-0.1	0.4	-0.0	-0.8	0.1	-0.0	-0.1	0.2	-0.0	-0.4
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	113.0	0.0	234.7	16.1	0.0	33.5	113.0	0.0	234.7	16.1	0.0	33.5	58.7	0.0	121.9
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	1522.6	1522.6	1522.6	143.9	143.9	143.9	1522.6	1522.6	1522.6	143.9	143.9	143.9	618.7	618.7	618.7
MAS	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	935.9	935.9	935.9
MA1	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	935.9	935.9	935.9
MA2	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	935.9	935.9	935.9
at	0.80	0.80	1.59	0.80	0.11	1.59	0.80	0.80	1.59	0.80	0.11	1.59	0.83	0.41	1.65
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	173.8	173.8	173.8	24.8	24.8	24.8	173.8	173.8	173.8	24.8	24.8	24.8	90.3	90.3	90.3
QW	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	173.8	173.8	173.8	24.8	24.8	24.8	173.8	173.8	173.8	24.8	24.8	24.8	90.3	90.3	90.3
τ-判定	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92
Mu(1)	8750.6		-8750.6	294.9		-294.9	8750.6		-8750.6	294.9		-294.9	2564.2		-2564.2
Mu(2)	-8750.6		8750.6	-294.9		294.9	-8750.6		8750.6	-294.9		294.9	-2564.2		2564.4
SQd1	347.7	347.7	347.7	49.7	49.7	49.7	347.7	347.7	347.7	49.7	49.7	49.7	180.7	180.7	180.7
SQd2	347.7	347.7	347.7	49.7	49.7	49.7	347.7	347.7	347.7	49.7	49.7	49.7	180.7	180.7	180.7
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	891.80	891.80	891.80	127.40	127.40	127.40	891.80	891.80	891.80	127.40	127.40	127.40	463.40	463.40	463.40
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	896.64	896.64	896.64
QA2-判	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	896.64	896.64	896.64
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y02-01A4			Y02-02C4			Y02-03C4			Y02-06C4			Y02-07C4		
位　置	3F　Y2　通り X1		- X3	3F　Y2　通り X2		- X4	3F　Y2　通り X3		- X7	3F　Y2　通り X6		- X8	3F　Y2　通り X7		- X11
h/h'/ho	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000
h1 / h2	0.700		0.000	0.700		0.000	0.700		0.000	0.700		0.000	0.700		0.000
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	3.310	3.310	3.310	0.910	0.910	0.910	6.370	6.370	6.370	0.910	0.910	0.910	6.370	6.370	6.370
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	42.4	-0.0	-88.1	11.7	-0.0	-24.2	81.6	-0.0	-169.6	11.7	-0.0	-24.2	81.6	-0.0	-169.6
MW	0.2	-0.0	-0.4	0.1	-0.0	-0.1	0.4	-0.0	-0.8	0.1	-0.0	-0.1	0.4	-0.0	-0.8
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	42.4	0.0	88.1	11.7	0.0	24.2	81.6	0.0	169.6	11.7	0.0	24.2	81.6	0.0	169.6
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13
MAL	618.7	618.7	618.7	143.9	143.9	143.9	1522.6	1522.6	1522.6	143.9	143.9	143.9	1522.6	1522.6	1522.6
MAS	935.9	935.9	935.9	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4
MA1	935.9	935.9	935.9	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4
MA2	935.9	935.9	935.9	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4
at	0.83	0.41	1.24	0.57	0.11	1.14	0.80	0.80	1.59	0.57	0.11	1.14	0.80	0.80	1.59
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	65.3	65.3	65.3	17.9	17.9	17.9	125.6	125.6	125.6	17.9	17.9	17.9	125.6	125.6	125.6
QW	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	65.3	65.3	65.3	17.9	17.9	17.9	125.6	125.6	125.6	17.9	17.9	17.9	125.6	125.6	125.6
τ-判定	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89
Mu(1)	2506.3		-2506.3	287.8		-287.8	8586.2		-8586.2	287.8		-287.8	8586.2		-8586.2
Mu(2)	-2506.3		2506.2	-287.8		287.8	-8586.2		8586.2	-287.8		287.8	-8586.2		8586.2
SQd1	130.5	130.5	130.5	35.9	35.9	35.9	251.2	251.2	251.2	35.9	35.9	35.9	251.2	251.2	251.2
SQd2	130.5	130.5	130.5	35.9	35.9	35.9	251.2	251.2	251.2	35.9	35.9	35.9	251.2	251.2	251.2
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	463.40	463.40	463.40	127.40	127.40	127.40	891.80	891.80	891.80	127.40	127.40	127.40	891.80	891.80	891.80
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	896.64	896.64	896.64	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56
QA2-判	896.64	896.64	896.64	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y02-10C4			Y02-11C4			Y02-14C4			Y02-15C4			Y02-18C4		
位　置	3F　Y2　通り X10　- X12			3F　Y2　通り X11　- X15			3F　Y2　通り X14　- X16			3F　Y2　通り X15　- X19			3F　Y2　通り X18　- X20		
h/h'/ho	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000	2.700	2.000	2.000
h1 / h2	0.700	0.000		0.700	0.000		0.700	0.000		0.700	0.000		0.700	0.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	0.910	0.910	0.910	6.370	6.370	6.370	0.910	0.910	0.910	6.370	6.370	6.370	0.910	0.910	0.910
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	11.7	-0.0	-24.2	81.6	-0.0	-169.6	11.7	-0.0	-24.2	81.6	-0.0	-169.6	11.7	-0.0	-24.2
MW	0.1	-0.0	-0.1	0.4	-0.0	-0.8	0.1	-0.0	-0.1	0.4	-0.0	-0.8	0.1	-0.0	-0.1
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	11.7	0.0	24.2	81.6	0.0	169.6	11.7	0.0	24.2	81.6	0.0	169.6	11.7	0.0	24.2
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13
MAL	143.9	143.9	143.9	1522.6	1522.6	1522.6	143.9	143.9	143.9	1522.6	1522.6	1522.6	143.9	143.9	143.9
MAS	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7
MA1	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7
MA2	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7	2303.4	2303.4	2303.4	217.7	217.7	217.7
at	0.57	0.11	1.14	0.80	0.80	1.59	0.57	0.11	1.14	0.80	0.80	1.59	0.57	0.11	1.14
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	17.9	17.9	17.9	125.6	125.6	125.6	17.9	17.9	17.9	125.6	125.6	125.6	17.9	17.9	17.9
QW	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	17.9	17.9	17.9	125.6	125.6	125.6	17.9	17.9	17.9	125.6	125.6	125.6	17.9	17.9	17.9
τ-判定	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89
Mu(1)	287.8		-287.8	8586.2		-8586.2	287.8		-287.8	8586.2		-8586.2	287.8		-287.8
Mu(2)	-287.8		287.8	-8586.2		8586.2	-287.8		287.8	-8586.2		8586.2	-287.8		287.8
SQd1	35.9	35.9	35.9	251.2	251.2	251.2	35.9	35.9	35.9	251.2	251.2	251.2	35.9	35.9	35.9
SQd2	35.9	35.9	35.9	251.2	251.2	251.2	35.9	35.9	35.9	251.2	251.2	251.2	35.9	35.9	35.9
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	127.40	127.40	127.40	891.80	891.80	891.80	127.40	127.40	127.40	891.80	891.80	891.80	127.40	127.40	127.40
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51
QA2-判	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51	1725.56	1725.56	1725.56	246.51	246.51	246.51
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y02-19C4			Y04-01A2			Y04-01C2			Y04-04C2			Y04-05C2		
位　置	3F　Y2　通り X19		- X21	1F　Y4　通り X1		- X2	1F　Y4　通り X1		- X5	1F　Y4　通り X4		- X6	1F　Y4　通り X5		- X9
h/h'/ho	2.700	2.000	2.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000
h1 / h2	0.700		0.000	0.700		1.000	0.700		1.000	0.700		1.000	0.700		1.000
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	3.310	3.310	3.310	1.035	1.035	1.035	5.460	5.460	5.460	1.820	1.820	1.820	5.460	5.460	5.460
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	42.4	-0.0	-88.1	21.6	-0.0	-45.0	114.2	-0.0	-237.2	38.1	-0.0	-79.1	114.2	-0.0	-237.2
MW	0.2	-0.0	-0.4	0.1	-0.0	-0.1	0.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.0	-0.2	0.3	-0.0	-0.7
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	42.4	0.0	88.1	21.6	0.0	45.0	114.2	0.0	237.2	38.1	0.0	79.1	114.2	0.0	237.2
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13
MAL	618.7	618.7	618.7	168.4	168.4	168.4	1296.8	1296.8	1296.8	323.0	323.0	323.0	1296.8	1296.8	1296.8
MAS	935.9	935.9	935.9	254.7	254.7	254.7	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9
MA1	935.9	935.9	935.9	254.7	254.7	254.7	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9
MA2	935.9	935.9	935.9	254.7	254.7	254.7	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9
at	0.83	0.41	1.24	0.91	0.13	1.81	1.37	0.68	2.05	0.91	0.23	1.82	1.37	0.68	2.05
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	65.3	65.3	65.3	33.3	33.3	33.3	175.7	175.7	175.7	58.6	58.6	58.6	175.7	175.7	175.7
QW	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	65.3	65.3	65.3	33.3	33.3	33.3	175.7	175.7	175.7	58.6	58.6	58.6	175.7	175.7	175.7
τ-判定	7.89	7.89	7.89	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87
Mu(1)	2506.2		-2506.2	344.1		-344.1	6677.1		-6677.1	885.0		-885.0	6679.6		-6679.6
Mu(2)	-2506.2		2506.3	-344.1		344.1	-6677.1		6677.1	-885.0		885.0	-6679.6		6679.6
SQd1	130.5	130.5	130.5	66.6	66.6	66.6	351.4	351.4	351.4	117.1	117.1	117.1	351.4	351.4	351.4
SQd2	130.5	130.5	130.5	66.6	66.6	66.6	351.4	351.4	351.4	117.1	117.1	117.1	351.4	351.4	351.4
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	463.40	463.40	463.40	144.90	144.90	144.90	764.40	764.40	764.40	254.80	254.80	254.80	764.40	764.40	764.40
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	896.64	896.64	896.64	280.37	280.37	280.37	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05
QA2-判	896.64	896.64	896.64	280.37	280.37	280.37	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	1.6	1.6	1.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y04-08C2			Y04-09C2			Y04-12C2			Y04-13C2			Y04-16C2		
位　置	1F　Y4　通り X8　- X10			1F　Y4　通り X9　- X13			1F　Y4　通り X12　- X14			1F　Y4　通り X13　- X17			1F　Y4　通り X16　- X18		
h/h'/ho	2.700 | 1.000 | 1.000			2.700 | 1.000 | 1.000			2.700 | 1.000 | 1.000			2.700 | 1.000 | 1.000			2.700 | 1.000 | 1.000		
h1 / h2	0.700 | 1.000			0.700 | 1.000			0.700 | 1.000			0.700 | 1.000			0.700 | 1.000		
QD/A/QA	1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1		
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	1.820	1.820	1.820	5.460	5.460	5.460	1.820	1.820	1.820	5.460	5.460	5.460	1.820	1.820	1.820
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	38.1	-0.0	-79.1	114.2	-0.0	-237.2	38.1	-0.0	-79.1	114.2	-0.0	-237.2	38.1	-0.0	-79.1
MW	0.1	-0.0	-0.2	0.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.0	-0.2	0.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.0	-0.2
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	38.1	0.0	79.1	114.2	0.0	237.2	38.1	0.0	79.1	114.2	0.0	237.2	38.1	0.0	79.1
H1	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13
MAL	323.0	323.0	323.0	2198.7	2198.7	2198.7	323.0	323.0	323.0	1296.8	1296.8	1296.8	323.0	323.0	323.0
MAS	488.6	488.6	488.6	3326.2	3326.2	3326.2	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6
MA1	488.6	488.6	488.6	3326.2	3326.2	3326.2	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6
MA2	488.6	488.6	488.6	3326.2	3326.2	3326.2	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6
at	0.91	0.23	1.82	1.37	0.68	2.05	0.91	0.23	1.82	1.37	0.68	2.05	0.91	0.23	1.82
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	58.6	58.6	58.6	175.7	175.7	175.7	58.6	58.6	58.6	175.7	175.7	175.7	58.6	58.6	58.6
QW	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	58.6	58.6	58.6	175.7	175.7	175.7	58.6	58.6	58.6	175.7	175.7	175.7	58.6	58.6	58.6
τ-判定	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87
Mu(1)	885.1		-885.1	8242.6		-8242.6	885.0		-885.0	6677.1		-6677.1	885.0		-885.0
Mu(2)	-885.1		885.1	-8242.6		8242.6	-885.0		885.0	-6677.1		6677.1	-885.0		885.0
SQd1	117.1	117.1	117.1	351.4	351.4	351.4	117.1	117.1	117.1	351.4	351.4	351.4	117.1	117.1	117.1
SQd2	117.1	117.1	117.1	351.4	351.4	351.4	117.1	117.1	117.1	351.4	351.4	351.4	117.1	117.1	117.1
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0
QAL-判	254.80	254.80	254.80	764.40	764.40	764.40	254.80	254.80	254.80	764.40	764.40	764.40	254.80	254.80	254.80
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02
QA2-判	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y04-17C2			Y04-20C2			Y04-01A3			Y04-01C3			Y04-04C3		
位　置	1F　Y4　通り X17		- X21	1F　Y4　通り X20		- X21	2F　Y4　通り X1		- X2	2F　Y4　通り X1		- X5	2F　Y4　通り X4		- X6
h/h'/ho	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000
h1 / h2	0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	5.460	5.460	5.460	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	5.460	5.460	5.460	1.820	1.820	1.820
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	114.2	-0.0	-237.2	21.6	-0.0	-45.0	18.3	-0.0	-38.0	96.5	-0.0	-200.5	32.2	-0.0	-66.8
MW	0.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.0	-0.2
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	114.2	0.0	237.2	21.6	0.0	45.0	18.3	0.0	38.0	96.5	0.0	200.5	32.2	0.0	66.8
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13
MAL	1296.8	1296.8	1296.8	168.4	168.4	168.4	168.4	168.4	168.4	1296.8	1296.8	1296.8	323.0	323.0	323.0
MAS	1961.9	1961.9	1961.9	254.7	254.7	254.7	254.7	254.7	254.7	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6
MA1	1961.9	1961.9	1961.9	254.7	254.7	254.7	254.7	254.7	254.7	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6
MA2	1961.9	1961.9	1961.9	254.7	254.7	254.7	254.7	254.7	254.7	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6
at	1.37	0.68	2.05	0.91	0.13	1.81	0.78	0.13	1.55	0.68	0.68	1.37	0.68	0.23	1.59
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	175.7	175.7	175.7	33.3	33.3	33.3	28.1	28.1	28.1	148.5	148.5	148.5	49.5	49.5	49.5
QW	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	175.7	175.7	175.7	33.3	33.3	33.3	28.1	28.1	28.1	148.5	148.5	148.5	49.5	49.5	49.5
τ-判定	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88
Mu(1)	6677.1		-6677.1	344.1		-344.1	340.6		-340.6	6621.2		-6621.2	876.7		-876.7
Mu(2)	-6677.1		6677.1	-344.1		344.1	-340.6		340.5	-6621.2		6621.2	-876.7		876.7
SQd1	351.4	351.4	351.4	66.6	66.6	66.6	56.3	56.3	56.3	297.0	297.0	297.0	99.0	99.0	99.0
SQd2	351.4	351.4	351.4	66.6	66.6	66.6	56.3	56.3	56.3	297.0	297.0	297.0	99.0	99.0	99.0
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	764.40	764.40	764.40	144.90	144.90	144.90	144.90	144.90	144.90	764.40	764.40	764.40	254.80	254.80	254.80
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1479.05	1479.05	1479.05	280.37	280.37	280.37	280.37	280.37	280.37	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02
QA2-判	1479.05	1479.05	1479.05	280.37	280.37	280.37	280.37	280.37	280.37	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y04-05C3			Y04-08C3			Y04-09C3			Y04-12C3			Y04-13C3		
位　置	2F　Y4　通り X5		- X9	2F　Y4　通り X8		- X10	2F　Y4　通り X9		- X13	2F　Y4　通り X12		- X14	2F　Y4　通り X13		- X17
h/h'/ho	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000
h1 / h2	0.700		1.000	0.700		1.000	0.700		1.000	0.700		1.000	0.700		1.000
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	5.460	5.460	5.460	1.820	1.820	1.820	5.460	5.460	5.460	1.820	1.820	1.820	5.460	5.460	5.460
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	96.5	-0.0	-200.5	32.2	-0.0	-66.8	96.5	-0.0	-200.5	32.2	-0.0	-66.8	96.5	-0.0	-200.5
MW	0.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.0	-0.2	0.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.0	-0.2	0.3	-0.0	-0.7
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	96.5	0.0	200.5	32.2	0.0	66.8	96.5	0.0	200.5	32.2	0.0	66.8	96.5	0.0	200.5
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13
MAL	1296.8	1296.8	1296.8	323.0	323.0	323.0	1296.8	1296.8	1296.8	323.0	323.0	323.0	1296.8	1296.8	1296.8
MAS	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9
MA1	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9
MA2	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9
at	0.68	0.68	1.37	0.68	0.23	1.59	0.68	0.68	1.37	0.68	0.23	1.59	0.68	0.68	1.37
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	148.5	148.5	148.5	49.5	49.5	49.5	148.5	148.5	148.5	49.5	49.5	49.5	148.5	148.5	148.5
QW	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	148.5	148.5	148.5	49.5	49.5	49.5	148.5	148.5	148.5	49.5	49.5	49.5	148.5	148.5	148.5
τ-判定	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88
Mu(1)	6623.7		-6623.7	876.7		-876.7	6621.2		-6621.2	876.7		-876.7	6621.2		-6621.2
Mu(2)	-6623.7		6623.7	-876.7		876.7	-6621.2		6621.2	-876.7		876.7	-6621.2		6621.2
SQd1	297.0	297.0	297.0	99.0	99.0	99.0	297.0	297.0	297.0	99.0	99.0	99.0	297.0	297.0	297.0
SQd2	297.0	297.0	297.0	99.0	99.0	99.0	297.0	297.0	297.0	99.0	99.0	99.0	297.0	297.0	297.0
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	764.40	764.40	764.40	254.80	254.80	254.80	764.40	764.40	764.40	254.80	254.80	254.80	764.40	764.40	764.40
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05
QA2-判	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y04-16C3			Y04-17C3			Y04-20C3			Y04-01A4			Y04-01C4		
位　置	2F　Y4　通り X16　- X18			2F　Y4　通り X17　- X21			2F　Y4　通り X20　- X21			3F　Y4　通り X1　- X2			3F　Y4　通り X1　- X5		
h/h'/ho	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700	1.000	1.000
h1 / h2	0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000		0.700	1.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	1.820	1.820	1.820	5.460	5.460	5.460	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	5.460	5.460	5.460
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	32.2	-0.0	-66.8	96.5	-0.0	-200.5	18.3	-0.0	-38.0	13.2	-0.0	-27.5	69.7	-0.0	-144.8
MW	0.1	-0.0	-0.2	0.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.3	-0.0	-0.7
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	32.2	0.0	66.8	96.5	0.0	200.5	18.3	0.0	38.0	13.2	0.0	27.5	69.7	0.0	144.8
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13
MAL	323.0	323.0	323.0	1296.8	1296.8	1296.8	168.4	168.4	168.4	168.4	168.4	168.4	1296.8	1296.8	1296.8
MAS	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	254.7	254.7	254.7	254.7	254.7	254.7	1961.9	1961.9	1961.9
MA1	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	254.7	254.7	254.7	254.7	254.7	254.7	1961.9	1961.9	1961.9
MA2	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	254.7	254.7	254.7	254.7	254.7	254.7	1961.9	1961.9	1961.9
at	0.68	0.23	1.59	0.68	0.68	1.37	0.78	0.13	1.55	0.52	0.13	1.16	0.68	0.68	1.37
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	49.5	49.5	49.5	148.5	148.5	148.5	28.1	28.1	28.1	20.3	20.3	20.3	107.3	107.3	107.3
QW	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	49.5	49.5	49.5	148.5	148.5	148.5	28.1	28.1	28.1	20.3	20.3	20.3	107.3	107.3	107.3
τ-判定	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86
Mu(1)	876.7		-876.7	6621.2		-6621.2	340.5		-340.5	337.0		-337.0	6565.3		-6565.3
Mu(2)	-876.7		876.7	-6621.2		6621.2	-340.5		340.6	-337.0		337.0	-6565.3		6565.3
SQd1	99.0	99.0	99.0	297.0	297.0	297.0	56.3	56.3	56.3	40.7	40.7	40.7	214.5	214.5	214.5
SQd2	99.0	99.0	99.0	297.0	297.0	297.0	56.3	56.3	56.3	40.7	40.7	40.7	214.5	214.5	214.5
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	254.80	254.80	254.80	764.40	764.40	764.40	144.90	144.90	144.90	144.90	144.90	144.90	764.40	764.40	764.40
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	280.37	280.37	280.37	280.37	280.37	280.37	1479.05	1479.05	1479.05
QA2-判	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	280.37	280.37	280.37	280.37	280.37	280.37	1479.05	1479.05	1479.05
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	Y04-04C4			Y04-05C4			Y04-08C4			Y04-09C4			Y04-12C4		
位　置	3F　Y4　通り X4　- X6			3F　Y4　通り X5　- X9			3F　Y4　通り X8　- X10			3F　Y4　通り X9　- X13			3F　Y4　通り X12　- X14		
h/h'/ho	2.700 | 1.000 | 1.000			2.700 | 1.000 | 1.000			2.700 | 1.000 | 1.000			2.700 | 1.000 | 1.000			2.700 | 1.000 | 1.000		
h1 / h2	0.700 | 1.000			0.700 | 1.000			0.700 | 1.000			0.700 | 1.000			0.700 | 1.000		
QD/A/QA	1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1		
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	1.820	1.820	1.820	5.460	5.460	5.460	1.820	1.820	1.820	5.460	5.460	5.460	1.820	1.820	1.820
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	23.2	-0.0	-48.3	69.7	-0.0	-144.8	23.2	-0.0	-48.3	69.7	-0.0	-144.8	23.2	-0.0	-48.3
MW	0.1	-0.0	-0.2	0.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.0	-0.2	0.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.0	-0.2
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	23.2	0.0	48.3	69.7	0.0	144.8	23.2	0.0	48.3	69.7	0.0	144.8	23.2	0.0	48.3
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13
MAL	323.0	323.0	323.0	1296.8	1296.8	1296.8	323.0	323.0	323.0	1296.8	1296.8	1296.8	323.0	323.0	323.0
MAS	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6
MA1	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6
MA2	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6
at	0.68	0.23	1.14	0.68	0.68	1.37	0.68	0.23	1.14	0.68	0.68	1.37	0.68	0.23	1.14
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	35.8	35.8	35.8	107.3	107.3	107.3	35.8	35.8	35.8	107.3	107.3	107.3	35.8	35.8	35.8
QW	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	35.8	35.8	35.8	107.3	107.3	107.3	35.8	35.8	35.8	107.3	107.3	107.3	35.8	35.8	35.8
τ-判定	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86
Mu(1)	868.4		-868.4	6567.8		-6567.8	868.4		-868.4	6565.3		-6565.3	868.4		-868.4
Mu(2)	-868.4		868.4	-6567.8		6567.8	-868.4		868.4	-6565.3		6565.3	-868.4		868.4
SQd1	71.5	71.5	71.5	214.5	214.5	214.5	71.5	71.5	71.5	214.5	214.5	214.5	71.5	71.5	71.5
SQd2	71.5	71.5	71.5	214.5	214.5	214.5	71.5	71.5	71.5	214.5	214.5	214.5	71.5	71.5	71.5
(1)配筋	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0
Pwe/γ	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0
QAL-判	254.80	254.80	254.80	764.40	764.40	764.40	254.80	254.80	254.80	764.40	764.40	764.40	254.80	254.80	254.80
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02
QA2-判	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7) 壁断面検定

名　称	Y04-13C4			Y04-16C4			Y04-17C4			Y04-20C4			X01-01A2		
位　置	3F Y4 通り X13 - X17			3F Y4 通り X16 - X18			3F Y4 通り X17 - X21			3F Y4 通り X20 - X21			1F X1 通り Y1 - Y4		
h/h'/ho	2.700 | 1.000 | 1.000			2.700 | 1.000 | 1.000			2.700 | 1.000 | 1.000			2.700 | 1.000 | 1.000			2.700 | 0.000 | 0.000		
h1 / h2	0.700 | 1.000			0.700 | 1.000			0.700 | 1.000			0.700 | 1.000			2.700 | 0.000		
QD/A/QA	1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1		
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	5.460	5.460	5.460	1.820	1.820	1.820	5.460	5.460	5.460	1.035	1.035	1.035	7.530	7.530	7.530
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	69.7	-0.0	-144.8	23.2	-0.0	-48.3	69.7	-0.0	-144.8	13.2	-0.0	-27.5	-1933.0	2252.7	-2572.3
MW	0.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.0	-0.2	0.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.0	-0.1	-96.6	102.4	-108.2
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	69.7	0.0	144.8	23.2	0.0	48.3	69.7	0.0	144.8	13.2	0.0	27.5	1933.0	2252.7	2572.3
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	4-D13		4-D13	2-D13		2-D13	6-D13		6-D13
MAL	1296.8	1296.8	1296.8	323.0	323.0	323.0	1296.8	1296.8	1296.8	168.4	168.4	168.4	2157.8	2157.8	2157.8
MAS	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	254.7	254.7	254.7	3264.3	3264.3	3264.3
MA1	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	254.7	254.7	254.7	3264.3	3264.3	3264.3
MA2	1961.9	1961.9	1961.9	488.6	488.6	488.6	1961.9	1961.9	1961.9	254.7	254.7	254.7	3264.3	3264.3	3264.3
at	0.68	0.68	1.37	0.68	0.23	1.14	0.68	0.68	1.37	0.52	0.13	1.16	9.41	11.30	12.24
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	107.3	107.3	107.3	35.8	35.8	35.8	107.3	107.3	107.3	20.3	20.3	20.3	236.8	236.8	236.8
QW	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	4.3	4.3	4.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	107.3	107.3	107.3	35.8	35.8	35.8	107.3	107.3	107.3	20.3	20.3	20.3	236.8	236.8	236.8
τ-判定	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	12.58	12.58	12.58
Mu(1)	6565.3		-6565.3	868.4		-868.4	6565.3		-6565.3	337.0		-337.0	12569.7		-12569.7
Mu(2)	-6565.3		6565.3	-868.4		868.4	-6565.3		6565.3	-337.0		337.0	-12569.7		12569.5
SQd1	214.5	214.5	214.5	71.5	71.5	71.5	214.5	214.5	214.5	40.7	40.7	40.7	473.5	473.5	473.5
SQd2	214.5	214.5	214.5	71.5	71.5	71.5	214.5	214.5	214.5	40.7	40.7	40.7	473.5	473.5	473.5
(1)配筋	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0
Pwe/γ	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0
QAL-判	764.40	764.40	764.40	254.80	254.80	254.80	764.40	764.40	764.40	144.90	144.90	144.90	1054.20	1054.20	1054.20
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	280.37	280.37	280.37	2039.79	2039.79	2039.79
QA2-判	1479.05	1479.05	1479.05	493.02	493.02	493.02	1479.05	1479.05	1479.05	280.37	280.37	280.37	2039.79	2039.79	2039.79
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.5	2.5	2.5
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	X01-01A3			X01-01A4			X02-02A2			X02-02A3			X02-02A4		
位　置	2F　X1　通り Y1　- Y4			3F　X1　通り Y1　- Y4			1F　X2　通り Y2　- Y4			2F　X2　通り Y2　- Y4			3F　X2　通り Y2　- Y4		
h/h'/ho	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000
h1 / h2	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-1392.5	1662.8	-1933.0	-1001.9	1197.2	-1392.5	-772.3	937.4	-1102.5	-493.1	632.7	-772.3	-291.3	392.2	-493.1
MW	-85.0	90.8	-96.6	-73.3	79.1	-85.0	-32.6	35.6	-38.6	-26.6	29.6	-32.6	-20.6	23.6	-26.6
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	1392.5	1662.8	1933.0	1001.9	1197.2	1392.5	772.3	937.4	1102.5	493.1	632.7	772.3	291.3	392.2	493.1
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	6-D13		6-D13	6-D13		6-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	1366.6	1366.6	1366.6	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2
MAS	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7
MA1	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7
MA2	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7
at	6.59	8.47	9.41	5.65	5.65	6.59	7.29	9.24	10.70	4.86	6.32	7.29	2.92	3.89	4.86
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	200.2	200.2	200.2	144.7	144.7	144.7	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7
QW	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	200.2	200.2	200.2	144.7	144.7	144.7	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7
τ-判定	10.63	10.63	10.63	7.69	7.69	7.69	12.58	12.58	12.58	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68
Mu(1)	12445.3		-12445.3	12320.9		-12320.9	4687.9		-4687.9	3529.6		-3529.6	3465.1		-3465.1
Mu(2)	-12445.3		12445.2	-12320.9		12320.8	-4687.9		4687.8	-3529.6		3529.5	-3465.1		3465.0
SQd1	400.4	400.4	400.4	289.3	289.3	289.3	244.6	244.6	244.6	206.8	206.8	206.8	149.5	149.5	149.5
SQd2	400.4	400.4	400.4	289.3	289.3	289.3	244.6	244.6	244.6	206.8	206.8	206.8	149.5	149.5	149.5
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
QA2-判	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	X03-01A2			X03-01A3			X03-01A4			X04-02A2			X04-02A3		
位　置	1F X3 通り Y1 - Y2			2F X3 通り Y1 - Y2			3F X3 通り Y1 - Y2			1F X4 通り Y2 - Y4			2F X4 通り Y2 - Y4		
h/h'/ho	2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000		
h1 / h2	2.700 | 0.000			2.700 | 0.000			2.700 | 0.000			2.700 | 0.000			2.700 | 0.000		
QD/A/QA	1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1		
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-772.5	937.7	-1102.8	-493.3	632.9	-772.5	-291.6	392.5	-493.3	-772.8	937.9	-1103.0	-493.6	633.2	-772.8
MW	-32.6	35.6	-38.6	-26.6	29.6	-32.6	-20.6	23.6	-26.6	-32.7	35.7	-38.7	-26.7	29.7	-32.7
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	772.5	937.7	1102.8	493.3	632.9	772.5	291.6	392.5	493.3	772.8	937.9	1103.0	493.6	633.2	772.8
H1	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16
H2	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	1366.6	1366.6	1366.6	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	1366.6	1366.6	1366.6	734.2	734.2	734.2
MAS	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7
MA1	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7
MA2	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7
at	7.29	9.24	10.70	4.86	6.32	7.29	2.92	3.89	4.86	7.29	9.24	10.70	4.86	6.32	7.29
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4
QW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4
τ-判定	12.58	12.58	12.58	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68	12.58	12.58	12.58	10.63	10.63	10.63
Mu(1)	4643.3		-4643.3	3496.8		-3496.8	3444.0		-3444.0	4687.8		-4687.8	3529.6		-3529.6
Mu(2)	-4643.3		4643.1	-3496.8		3496.6	-3444.0		3443.9	-4687.8		4687.7	-3529.6		3529.5
SQd1	244.6	244.6	244.6	206.8	206.8	206.8	149.5	149.5	149.5	244.6	244.6	244.6	206.8	206.8	206.8
SQd2	244.6	244.6	244.6	206.8	206.8	206.8	149.5	149.5	149.5	244.6	244.6	244.6	206.8	206.8	206.8
(1)配筋	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0
Pwe/γ	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0
QAL-判	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
QA2-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	X04-02A4			X05-01A2			X05-01A3			X05-01A4			X06-02A2		
位　置	3F X4 通り Y2 - Y4			1F X5 通り Y1 - Y4			2F X5 通り Y1 - Y4			3F X5 通り Y1 - Y4			1F X6 通り Y2 - Y4		
h/h'/ho	2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000		
h1 / h2	2.700 | 0.000			2.700 | 0.000			2.700 | 0.000			2.700 | 0.000			2.700 | 0.000		
QD/A/QA	1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1		
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	3.890	3.890	3.890	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	3.890	3.890	3.890
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-291.8	392.7	-493.6	-1542.7	1862.3	-2181.9	-1002.3	1272.5	-1542.7	-611.7	807.0	-1002.3	-843.4	1008.5	-1173.7
MW	-20.7	23.7	-26.7	-69.7	75.5	-81.3	-58.1	63.9	-69.7	-46.5	52.3	-58.1	-36.4	39.4	-42.4
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	291.8	392.7	493.6	1542.7	1862.3	2181.9	1002.3	1272.5	1542.7	611.7	807.0	1002.3	843.4	1008.5	1173.7
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19
HS	2-D13		2-D13	6-D13		6-D13	6-D13		6-D13	6-D13		6-D13	2-D13		2-D13
MAL	734.2	734.2	734.2	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	1366.6	1366.6	1366.6
MAS	1110.7	1110.7	1110.7	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	2067.4	2067.4	2067.4
MA1	1110.7	1110.7	1110.7	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	2067.4	2067.4	2067.4
MA2	1110.7	1110.7	1110.7	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	2067.4	2067.4	2067.4
at	2.92	3.89	4.86	7.53	9.41	10.35	5.65	6.59	7.53	3.77	4.71	5.65	8.27	9.73	11.18
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	74.7	74.7	74.7	236.8	236.8	236.8	200.2	200.2	200.2	144.6	144.6	144.6	122.3	122.3	122.3
QW	2.2	2.2	2.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	2.2	2.2	2.2
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	74.7	74.7	74.7	236.8	236.8	236.8	200.2	200.2	200.2	144.6	144.6	144.6	122.3	122.3	122.3
τ-判定	7.68	7.68	7.68	12.58	12.58	12.58	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68	12.58	12.58	12.58
Mu(1)	3465.1		-3465.1	13058.2		-13058.2	12809.4		-12809.4	12560.7		-12560.7	4687.9		-4687.9
Mu(2)	-3465.1		3465.0	-13058.2		13057.9	-12809.4		12809.2	-12560.7		12560.5	-4687.9		4687.8
SQd1	149.5	149.5	149.5	473.5	473.5	473.5	400.3	400.3	400.3	289.3	289.3	289.3	244.6	244.6	244.6
SQd2	149.5	149.5	149.5	473.5	473.5	473.5	400.3	400.3	400.3	289.3	289.3	289.3	244.6	244.6	244.6
(1)配筋	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W	D13@250W	|	D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0	D0 @ 0	|	D0 @ 0
Pwe/γ	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0
QAL-判	544.60	544.60	544.60	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	544.60	544.60	544.60
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1053.75	1053.75	1053.75	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	1053.75	1053.75	1053.75
QA2-判	1053.75	1053.75	1053.75	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	1053.75	1053.75	1053.75
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	X06-02A3			X06-02A4			X07-01A2			X07-01A3			X07-01A4		
位　置	2F X6 通り Y2 - Y4			3F X6 通り Y2 - Y4			1F X7 通り Y1 - Y2			2F X7 通り Y1 - Y2			3F X7 通り Y1 - Y2		
h/h'/ho	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000
h1 / h2	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-564.3	703.9	-843.4	-362.5	463.4	-564.3	-773.8	938.9	-1104.0	-494.6	634.2	-773.8	-292.9	393.8	-494.6
MW	-30.4	33.4	-36.4	-24.4	27.4	-30.4	-32.8	35.8	-38.8	-26.8	29.8	-32.8	-20.8	23.8	-26.8
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	564.3	703.9	843.4	362.5	463.4	564.3	773.8	938.9	1104.0	494.6	634.2	773.8	292.9	393.8	494.6
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	1366.6	1366.6	1366.6	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2
MAS	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7
MA1	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7
MA2	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7
at	5.35	6.81	8.27	3.40	4.38	5.35	7.29	9.24	10.70	4.86	6.32	7.29	2.92	3.89	4.86
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7
QW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7
τ-判定	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68	12.58	12.58	12.58	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68
Mu(1)	3529.6		-3529.6	3465.1		-3465.1	4643.3		-4643.3	3496.8		-3496.8	3444.0		-3444.0
Mu(2)	-3529.6		3529.5	-3465.1		3465.0	-4643.3		4643.1	-3496.8		3496.6	-3444.0		3443.9
SQd1	206.8	206.8	206.8	149.4	149.4	149.4	244.6	244.6	244.6	206.8	206.8	206.8	149.4	149.4	149.4
SQd2	206.8	206.8	206.8	149.4	149.4	149.4	244.6	244.6	244.6	206.8	206.8	206.8	149.4	149.4	149.4
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
QA2-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	X08-02A2			X08-02A3			X08-02A4			X09-01A2			X09-01A3		
位　置	1F X8 通り Y2 - Y4			2F X8 通り Y2 - Y4			3F X8 通り Y2 - Y4			1F X9 通り Y1 - Y4			2F X9 通り Y1 - Y4		
h/h'/ho	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000
h1 / h2	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-774.0	939.1	-1104.2	-494.9	634.5	-774.0	-293.2	394.0	-494.9	-1517.9	1837.5	-2157.1	-977.6	1247.7	-1517.9
MW	-32.8	35.8	-38.8	-26.8	29.8	-32.8	-20.8	23.8	-26.8	-64.9	70.7	-76.5	-53.3	59.1	-64.9
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	774.0	939.1	1104.2	494.9	634.5	774.0	293.2	394.0	494.9	1517.9	1837.5	2157.1	977.6	1247.7	1517.9
H1	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	6-D13		6-D13	6-D13		6-D13
MAL	1366.6	1366.6	1366.6	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8
MAS	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3
MA1	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3
MA2	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3
at	7.29	9.24	10.70	4.86	6.32	7.29	2.92	3.89	4.86	7.53	9.41	10.35	4.71	6.59	7.53
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	236.7	236.7	236.7	200.1	200.1	200.1
QW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	236.7	236.7	236.7	200.1	200.1	200.1
τ-判定	12.58	12.58	12.58	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68	12.58	12.58	12.58	10.63	10.63	10.63
Mu(1)	4687.9		-4687.9	3529.6		-3529.6	3465.1		-3465.1	13058.2		-13058.2	12809.4		-12809.4
Mu(2)	-4687.9		4687.8	-3529.6		3529.5	-3465.1		3465.0	-13058.2		13057.9	-12809.4		12809.2
SQd1	244.6	244.6	244.6	206.8	206.8	206.8	149.4	149.4	149.4	473.5	473.5	473.5	400.2	400.2	400.2
SQd2	244.6	244.6	244.6	206.8	206.8	206.8	149.4	149.4	149.4	473.5	473.5	473.5	400.2	400.2	400.2
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79
QA2-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	X09-01A4			X10-02A2			X10-02A3			X10-02A4			X11-01A2		
位　置	3F X9 通り Y1 - Y4			1F X10 通り Y2 - Y4			2F X10 通り Y2 - Y4			3F X10 通り Y2 - Y4			1F X11 通り Y1 - Y2		
h/h'/ho	2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000		
h1 / h2	2.700 | 0.000			2.700 | 0.000			2.700 | 0.000			2.700 | 0.000			2.700 | 0.000		
QD/A/QA	1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1		
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	7.530	7.530	7.530	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-587.1	782.4	-977.6	-774.8	939.9	-1105.0	-495.7	635.2	-774.8	-294.0	394.8	-495.7	-775.0	940.1	-1105.2
MW	-41.7	47.5	-53.3	-32.9	35.9	-38.9	-26.9	29.9	-32.9	-20.9	23.9	-26.9	-32.9	35.9	-38.9
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	587.1	782.4	977.6	774.8	939.9	1105.0	495.7	635.2	774.8	294.0	394.8	495.7	775.0	940.1	1105.2
H1	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19
H2	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19
HS	6-D13		6-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	2157.8	2157.8	2157.8	1366.6	1366.6	1366.6	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	1366.6	1366.6	1366.6
MAS	3264.3	3264.3	3264.3	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4
MA1	3264.3	3264.3	3264.3	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4
MA2	3264.3	3264.3	3264.3	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4
at	2.82	3.77	4.71	7.29	9.24	10.70	4.86	6.32	7.29	2.92	3.89	4.86	7.29	9.24	10.70
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	144.6	144.6	144.6	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3
QW	4.3	4.3	4.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	144.6	144.6	144.6	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3
τ-判定	7.68	7.68	7.68	12.57	12.57	12.57	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68	12.57	12.57	12.57
Mu(1)	12560.7		-12560.7	4687.9		-4687.9	3529.6		-3529.6	3465.1		-3465.1	4643.3		-4643.3
Mu(2)	-12560.7		12560.6	-4687.9		4687.8	-3529.6		3529.5	-3465.1		3465.0	-4643.3		4643.1
SQd1	289.2	289.2	289.2	244.6	244.6	244.6	206.8	206.8	206.8	149.4	149.4	149.4	244.6	244.6	244.6
SQd2	289.2	289.2	289.2	244.6	244.6	244.6	206.8	206.8	206.8	149.4	149.4	149.4	244.6	244.6	244.6
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	1054.20	1054.20	1054.20	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	2039.79	2039.79	2039.79	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
QA2-判	2039.79	2039.79	2039.79	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	X11-01A3			X11-01A4			X12-02A2			X12-02A3			X12-02A4		
位　置	2F X11 通り Y1 - Y2			3F X11 通り Y1 - Y2			1F X12 通り Y2 - Y4			2F X12 通り Y2 - Y4			3F X12 通り Y2 - Y4		
h/h'/ho	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000
h1 / h2	2.700	0.000		2.700	0.000		2.700	0.000		2.700	0.000		2.700	0.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-495.9	635.5	-775.0	-294.2	395.1	-495.9	-775.3	940.4	-1105.5	-496.2	635.7	-775.3	-294.5	395.3	-496.2
MW	-26.9	29.9	-32.9	-20.9	23.9	-26.9	-32.9	35.9	-38.9	-26.9	29.9	-32.9	-20.9	23.9	-26.9
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	495.9	635.5	775.0	294.2	395.1	495.9	775.3	940.4	1105.5	496.2	635.7	775.3	294.5	395.3	496.2
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	1366.6	1366.6	1366.6	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2
MAS	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7
MA1	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7
MA2	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7
at	4.86	6.32	7.29	2.92	3.89	4.86	7.29	9.24	10.70	4.86	6.32	7.29	2.92	3.89	4.86
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7
QW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7
τ-判定	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68	12.57	12.57	12.57	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68
Mu(1)	3496.8		-3496.8	3444.0		-3444.0	4687.8		-4687.8	3529.6		-3529.6	3465.1		-3465.1
Mu(2)	-3496.8		3496.6	-3444.0		3443.9	-4687.8		4687.7	-3529.6		3529.5	-3465.1		3465.0
SQd1	206.8	206.8	206.8	149.4	149.4	149.4	244.6	244.6	244.6	206.7	206.7	206.7	149.4	149.4	149.4
SQd2	206.8	206.8	206.8	149.4	149.4	149.4	244.6	244.6	244.6	206.7	206.7	206.7	149.4	149.4	149.4
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
QA2-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	X13-01A2			X13-01A3			X13-01A4			X14-02A2			X14-02A3		
位　置	1F　X13　通り Y1　- Y4			2F　X13　通り Y1　- Y4			3F　X13　通り Y1　- Y4			1F　X14　通り Y2　- Y4			2F　X14　通り Y2　- Y4		
h/h'/ho	2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000			2.700 | 0.000 | 0.000		
h1 / h2	2.700 | 0.000			2.700 | 0.000			2.700 | 0.000			2.700 | 0.000			2.700 | 0.000		
QD/A/QA	1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1		
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0	0.0	|	0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-1520.4	1840.0	-2159.5	-980.2	1250.3	-1520.4	-589.8	785.0	-980.2	-776.0	941.1	-1106.2	-496.9	636.5	-776.0
MW	-65.1	70.9	-76.7	-53.5	59.3	-65.1	-41.9	47.7	-53.5	-33.0	36.0	-39.0	-27.0	30.0	-33.0
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	1520.4	1840.0	2159.5	980.2	1250.3	1520.4	589.8	785.0	980.2	776.0	941.1	1106.2	496.9	636.5	776.0
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16
HS	6-D13		6-D13	6-D13		6-D13	6-D13		6-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	1366.6	1366.6	1366.6	734.2	734.2	734.2
MAS	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7
MA1	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7
MA2	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7
at	7.53	9.41	10.35	4.71	6.59	7.53	2.82	3.77	4.71	7.29	9.24	10.70	4.86	6.32	7.29
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	236.7	236.7	236.7	200.1	200.1	200.1	144.6	144.6	144.6	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4
QW	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	236.7	236.7	236.7	200.1	200.1	200.1	144.6	144.6	144.6	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4
τ-判定	12.57	12.57	12.57	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68	12.57	12.57	12.57	10.63	10.63	10.63
Mu(1)	13058.2		-13058.2	12809.4		-12809.4	12560.7		-12560.7	4687.9		-4687.9	3529.6		-3529.6
Mu(2)	-13058.2		13057.9	-12809.4		12809.2	-12560.7		12560.5	-4687.9		4687.8	-3529.6		3529.5
SQd1	473.4	473.4	473.4	400.2	400.2	400.2	289.1	289.1	289.1	244.6	244.6	244.6	206.7	206.7	206.7
SQd2	473.4	473.4	473.4	400.2	400.2	400.2	289.1	289.1	289.1	244.6	244.6	244.6	206.7	206.7	206.7
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0	0.20	|	1.0
QAL-判	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
QA2-判	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	X14-02A4			X15-01A2			X15-01A3			X15-01A4			X16-02A2		
位　置	3F X14 通り Y2		- Y4	1F X15 通り Y1		- Y2	2F X15 通り Y1		- Y2	3F X15 通り Y1		- Y2	1F X16 通り Y2		- Y4
h/h'/ho	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000
h1 / h2	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-295.3	396.1	-496.9	-776.3	941.4	-1106.4	-497.2	636.7	-776.3	-295.6	396.4	-497.2	-776.5	941.6	-1106.7
MW	-21.0	24.0	-27.0	-33.0	36.0	-39.0	-27.0	30.0	-33.0	-21.0	24.0	-27.0	-33.0	36.0	-39.0
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	295.3	396.1	496.9	776.3	941.4	1106.4	497.2	636.7	776.3	295.6	396.4	497.2	776.5	941.6	1106.7
H1	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19
H2	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	734.2	734.2	734.2	1366.6	1366.6	1366.6	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	1366.6	1366.6	1366.6
MAS	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4
MA1	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4
MA2	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4
at	2.92	3.89	4.86	7.29	9.24	10.70	4.86	6.32	7.29	2.92	3.89	4.86	7.78	9.24	10.70
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3
QW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3
τ-判定	7.68	7.68	7.68	12.57	12.57	12.57	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68	12.57	12.57	12.57
Mu(1)	3465.1		-3465.1	4643.3		-4643.3	3496.8		-3496.8	3444.0		-3444.0	4687.8		-4687.8
Mu(2)	-3465.1		3465.0	-4643.3		4643.1	-3496.8		3496.6	-3444.0		3443.9	-4687.8		4687.8
SQd1	149.4	149.4	149.4	244.6	244.6	244.6	206.7	206.7	206.7	149.4	149.4	149.4	244.5	244.5	244.5
SQd2	149.4	149.4	149.4	244.6	244.6	244.6	206.7	206.7	206.7	149.4	149.4	149.4	244.5	244.5	244.5
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
QA2-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7) 壁断面検定

名　称	X16-02A3			X16-02A4			X17-01A2			X17-01A3			X17-01A4		
位　置	2F X16 通り Y2 - Y4			3F X16 通り Y2 - Y4			1F X17 通り Y1 - Y4			2F X17 通り Y1 - Y4			3F X17 通り Y1 - Y4		
h/h'/ho	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000
h1 / h2	2.700	0.000		2.700	0.000		2.700	0.000		2.700	0.000		2.700	0.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-497.5	637.0	-776.5	-295.8	396.7	-497.5	-1522.9	1842.4	-2162.0	-982.7	1252.8	-1522.9	-592.5	787.6	-982.7
MW	-27.0	30.0	-33.0	-21.0	24.0	-27.0	-65.4	71.2	-77.0	-53.8	59.6	-65.4	-42.2	48.0	-53.8
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	497.5	637.0	776.5	295.8	396.7	497.5	1522.9	1842.4	2162.0	982.7	1252.8	1522.9	592.5	787.6	982.7
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	6-D13		6-D13	6-D13		6-D13	6-D13		6-D13
MAL	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8
MAS	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3
MA1	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3
MA2	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3
at	4.86	6.32	7.78	2.92	3.89	4.86	7.53	9.41	10.35	4.71	6.59	7.53	2.82	3.77	4.71
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	236.7	236.7	236.7	200.1	200.1	200.1	144.5	144.5	144.5
QW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	236.7	236.7	236.7	200.1	200.1	200.1	144.5	144.5	144.5
τ-判定	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68	12.57	12.57	12.57	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68
Mu(1)	3529.6		-3529.6	3465.1		-3465.1	13058.2		-13058.2	12809.4		-12809.4	12560.7		-12560.7
Mu(2)	-3529.6		3529.5	-3465.1		3465.0	-13058.2		13057.9	-12809.4		12809.2	-12560.7		12560.5
SQd1	206.7	206.7	206.7	149.4	149.4	149.4	473.4	473.4	473.4	400.1	400.1	400.1	289.1	289.1	289.1
SQd2	206.7	206.7	206.7	149.4	149.4	149.4	473.4	473.4	473.4	400.1	400.1	400.1	289.1	289.1	289.1
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79
QA2-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	X18-02A2			X18-02A3			X18-02A4			X19-01A2			X19-01A3		
位　置	1F　X18 通り Y2		- Y4	2F　X18 通り Y2		- Y4	3F　X18 通り Y2		- Y4	1F　X19 通り Y1		- Y2	2F　X19 通り Y1		- Y2
h/h'/ho	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000
h1 / h2	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-777.3	942.3	-1107.4	-498.2	637.8	-777.3	-296.6	397.4	-498.2	-777.5	942.6	-1107.6	-498.5	638.0	-777.5
MW	-33.1	36.1	-39.1	-27.1	30.1	-33.1	-21.1	24.1	-27.1	-33.1	36.1	-39.1	-27.1	30.1	-33.1
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	777.3	942.3	1107.4	498.2	637.8	777.3	296.6	397.4	498.2	777.5	942.6	1107.6	498.5	638.0	777.5
H1	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16
H2	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13
MAL	1366.6	1366.6	1366.6	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	1366.6	1366.6	1366.6	734.2	734.2	734.2
MAS	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7
MA1	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7
MA2	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7
at	7.78	9.24	10.70	4.86	6.32	7.78	2.92	3.89	4.86	7.78	9.24	10.70	4.86	6.32	7.78
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3	103.3	103.3	103.3
QW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	122.3	122.3	122.3	103.4	103.4	103.4	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3	103.3	103.3	103.3
τ-判定	12.57	12.57	12.57	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68	12.57	12.57	12.57	10.63	10.63	10.63
Mu(1)	4687.9		-4687.9	3529.6		-3529.6	3465.1		-3465.1	4643.3		-4643.3	3496.8		-3496.8
Mu(2)	-4687.9		4687.8	-3529.6		3529.5	-3465.1		3465.0	-4643.3		4643.1	-3496.8		3496.6
SQd1	244.5	244.5	244.5	206.7	206.7	206.7	149.3	149.3	149.3	244.5	244.5	244.5	206.7	206.7	206.7
SQd2	244.5	244.5	244.5	206.7	206.7	206.7	149.3	149.3	149.3	244.5	244.5	244.5	206.7	206.7	206.7
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
QA2-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	X19-01A4			X20-02A2			X20-02A3			X20-02A4			X21-01A2		
位　置	3F X19 通り Y1		- Y2	1F X20 通り Y2		- Y4	2F X20 通り Y2		- Y4	3F X20 通り Y2		- Y4	1F X21 通り Y1		- Y4
h/h'/ho	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000
h1 / h2	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000	2.700		0.000
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	7.530	7.530	7.530
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	
NL		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-296.9	397.7	-498.5	-777.8	942.8	-1107.9	-498.7	638.3	-777.8	-297.2	398.0	-498.7	-1956.4	2275.9	-2595.4
MW	-21.1	24.1	-27.1	-33.2	36.2	-39.1	-27.2	30.2	-33.2	-21.2	24.2	-27.2	-99.0	104.8	-110.6
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	296.9	397.7	498.5	777.8	942.8	1107.9	498.7	638.3	777.8	297.2	398.0	498.7	1956.4	2275.9	2595.4
H1	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	3-D19		3-D19	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	2-D13		2-D13	6-D13		6-D13
MAL	734.2	734.2	734.2	1366.6	1366.6	1366.6	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	734.2	2157.8	2157.8	2157.8
MAS	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	3264.3	3264.3	3264.3
MA1	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	3264.3	3264.3	3264.3
MA2	1110.7	1110.7	1110.7	2067.4	2067.4	2067.4	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	1110.7	3264.3	3264.3	3264.3
at	2.92	3.89	4.86	7.78	9.24	10.70	4.86	6.32	7.78	2.92	3.89	4.86	9.41	11.30	13.18
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3	103.3	103.3	103.3	74.7	74.7	74.7	236.7	236.7	236.7
QW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	4.3	4.3	4.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	74.7	74.7	74.7	122.3	122.3	122.3	103.3	103.3	103.3	74.7	74.7	74.7	236.7	236.7	236.7
τ-判定	7.68	7.68	7.68	12.57	12.57	12.57	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68	12.57	12.57	12.57
Mu(1)	3444.0		-3444.0	4687.9		-4687.9	3529.6		-3529.6	3465.1		-3465.1	12569.6		-12569.6
Mu(2)	-3444.0		3443.9	-4687.9		4687.8	-3529.6		3529.5	-3465.1		3465.0	-12569.6		12569.5
SQd1	149.3	149.3	149.3	244.5	244.5	244.5	206.7	206.7	206.7	149.3	149.3	149.3	473.3	473.3	473.3
SQd2	149.3	149.3	149.3	244.5	244.5	244.5	206.7	206.7	206.7	149.3	149.3	149.3	473.3	473.3	473.3
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	544.60	1054.20	1054.20	1054.20
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	2039.79	2039.79	2039.79
QA2-判	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	1053.75	2039.79	2039.79	2039.79
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
n-d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7)　壁断面検定

名　称	X21-01A3			X21-01A4		
位　置	2F　X21 通り Y1		- Y4	3F　X21 通り Y1		- Y4
h/h'/ho	2.700	0.000	0.000	2.700	0.000	0.000
h1 / h2	2.700	0.000		2.700	0.000	
QD/A/QA	1	2.00	1	1	2.00	1
	壁 頭	中 央	壁 脚	壁 頭	中 央	壁 脚
D1	0.000	1.350	2.700	0.000	1.350	2.700
t(t1)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)	25.0(0.0)
l	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
l1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
dt		12.0			12.0	
NL		0.0			0.0	
sNs/Ns	0.0		0.0	0.0		0.0
ML	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MK	-1416.3	1686.4	-1956.4	-1026.1	1221.2	-1416.3
MW	-87.4	93.2	-99.0	-75.8	81.6	-87.4
SMS	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
MS	1416.3	1686.4	1956.4	1026.1	1221.2	1416.3
H1	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
H2	2-D16		2-D16	2-D16		2-D16
HS	6-D13		6-D13	6-D13		6-D13
MAL	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8	2157.8
MAS	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3
MA1	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3
MA2	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3	3264.3
at	7.53	8.47	9.41	5.65	6.59	7.53
QL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QK	200.0	200.0	200.0	144.5	144.5	144.5
QW	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
SQS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QS	200.0	200.0	200.0	144.5	144.5	144.5
τ-判定	10.63	10.63	10.63	7.68	7.68	7.68
Mu(1)	12445.3		-12445.3	12320.9		-12320.9
Mu(2)	-12445.3		12445.2	-12320.9		12320.8
SQd1	400.1	400.1	400.1	289.0	289.0	289.0
SQd2	400.1	400.1	400.1	289.0	289.0	289.0
(1)配筋	D13@250W		D13@250W	D13@250W		D13@250W
(2)配筋	D0 @ 0		D0 @ 0	D0 @ 0		D0 @ 0
Pwe/γ	0.20		1.0	0.20		1.0
QAL-判	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20	1054.20
QAS-判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QA1-判	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79
QA2-判	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79	2039.79
Pwn	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ψn	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5
n-d	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0

[Y1]

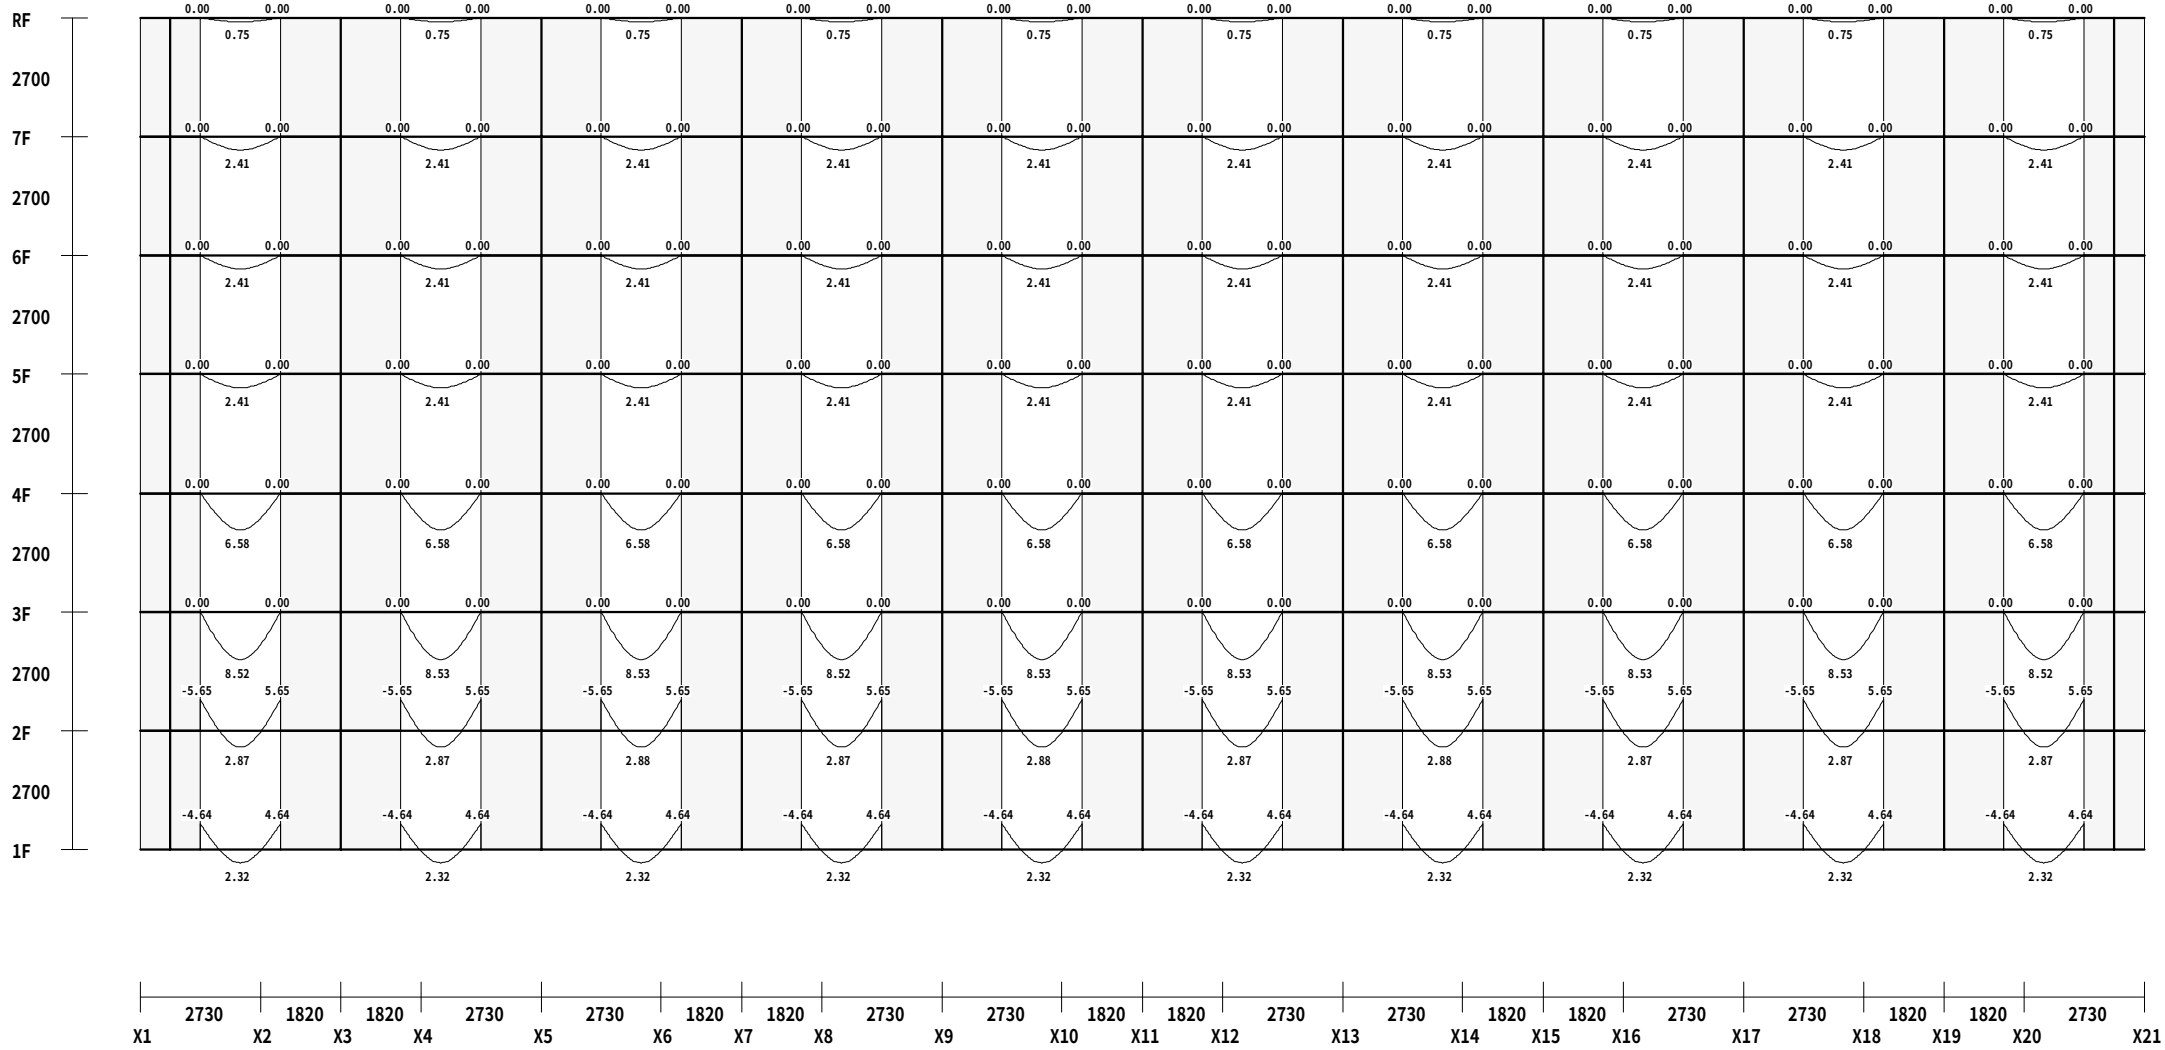
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00 0.00 0.75
0.00 0.00 2.41
0.00 0.00 2.41
0.00 0.00 2.41
0.00 0.00 6.58
0.00 0.00 8.52 -5.65 5.65 2.87 -4.64 4.64 2.32
0.00 0.00 8.53 -5.65 5.65 2.87 -4.64 4.64 2.32
0.00 0.00 8.53 -5.65 5.65 2.88 -4.64 4.64 2.32
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[X2]

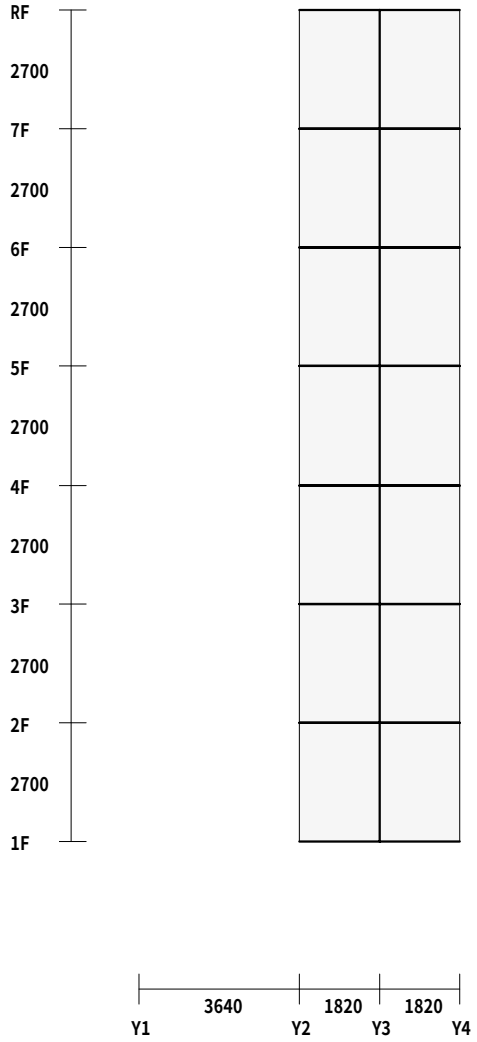
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X6]

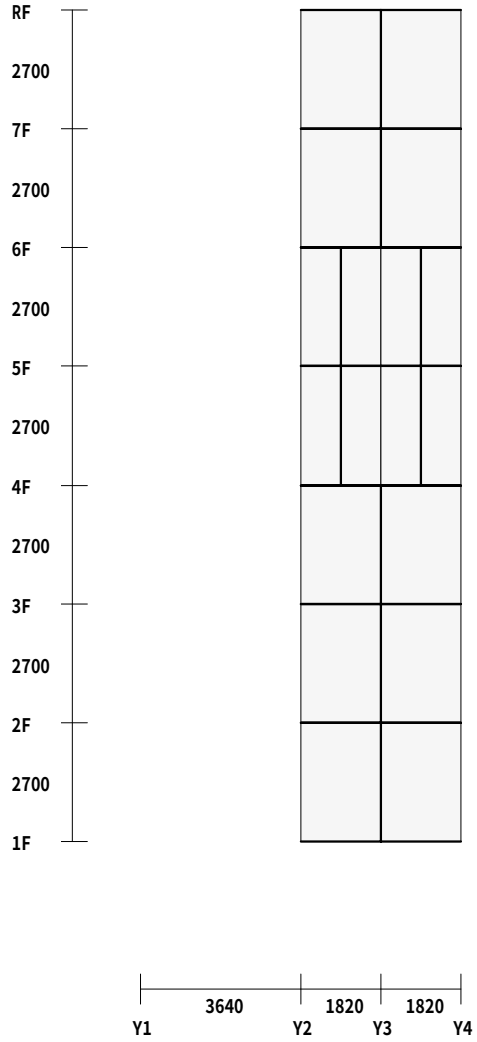
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8]

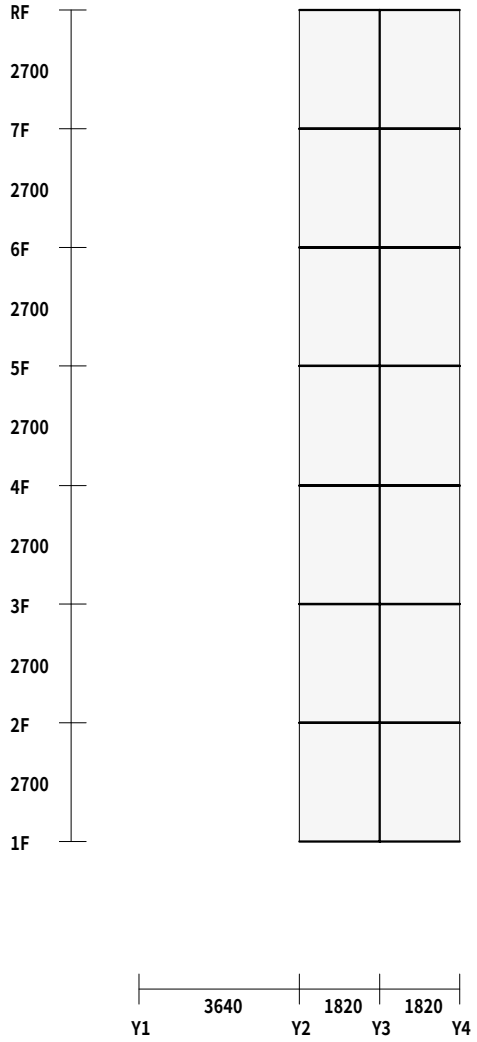
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12]

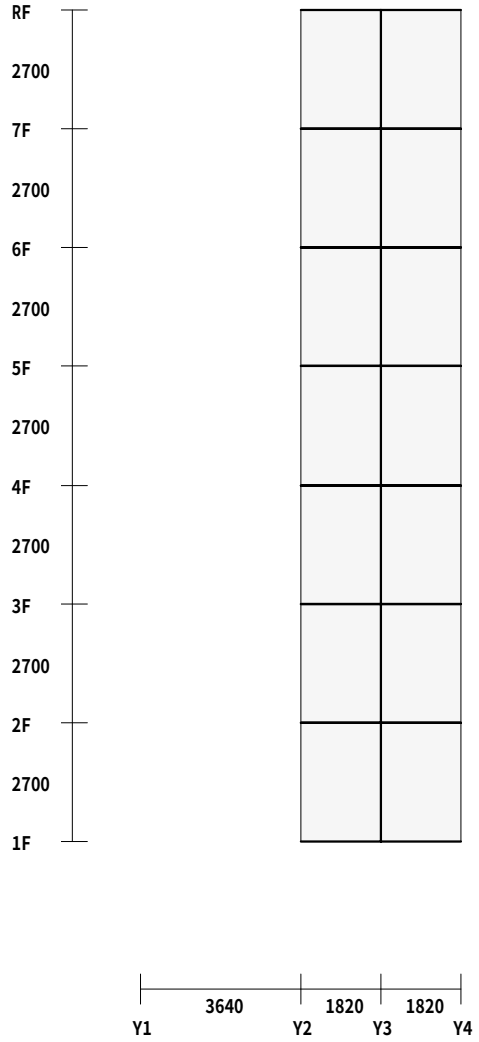
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

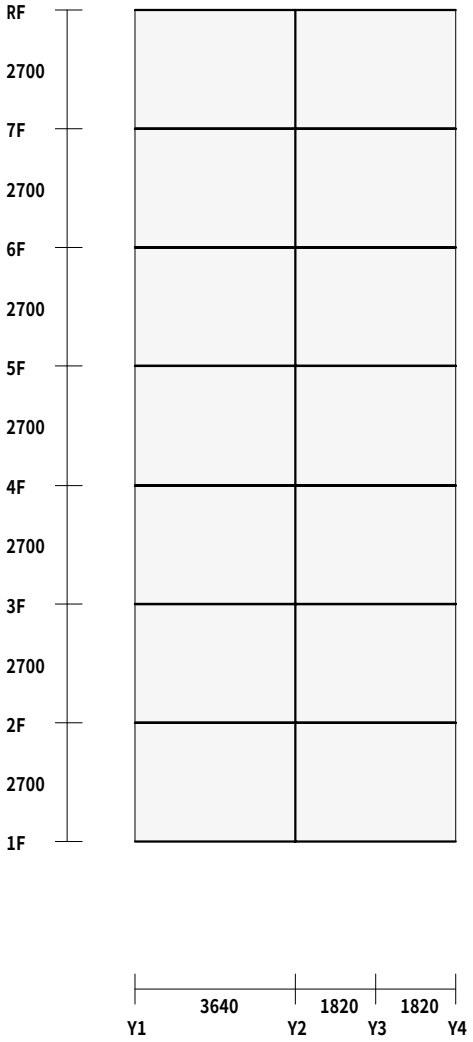
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

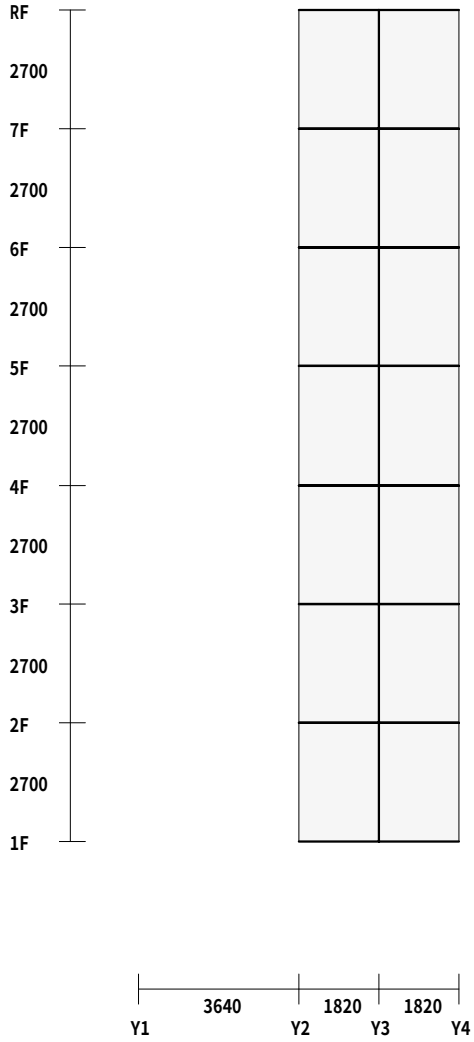
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X20]

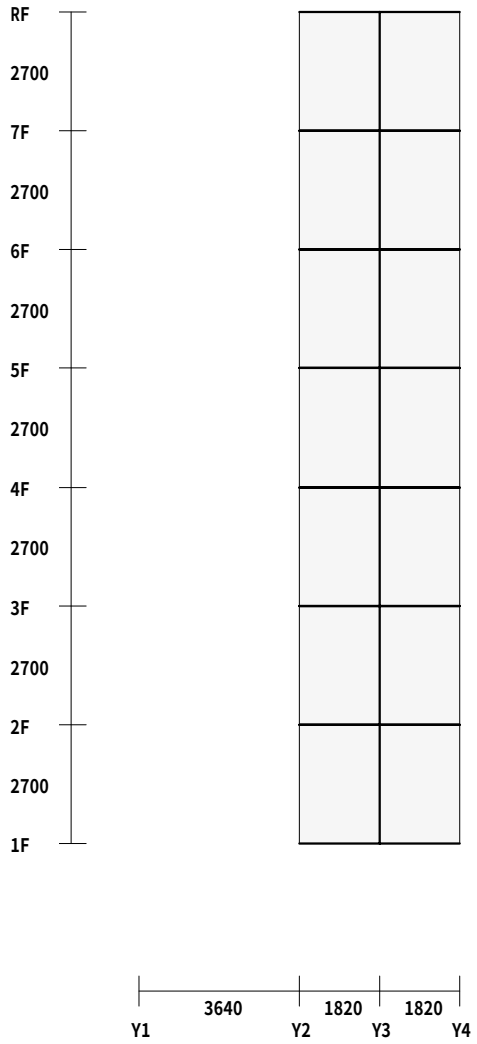
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[Y1]

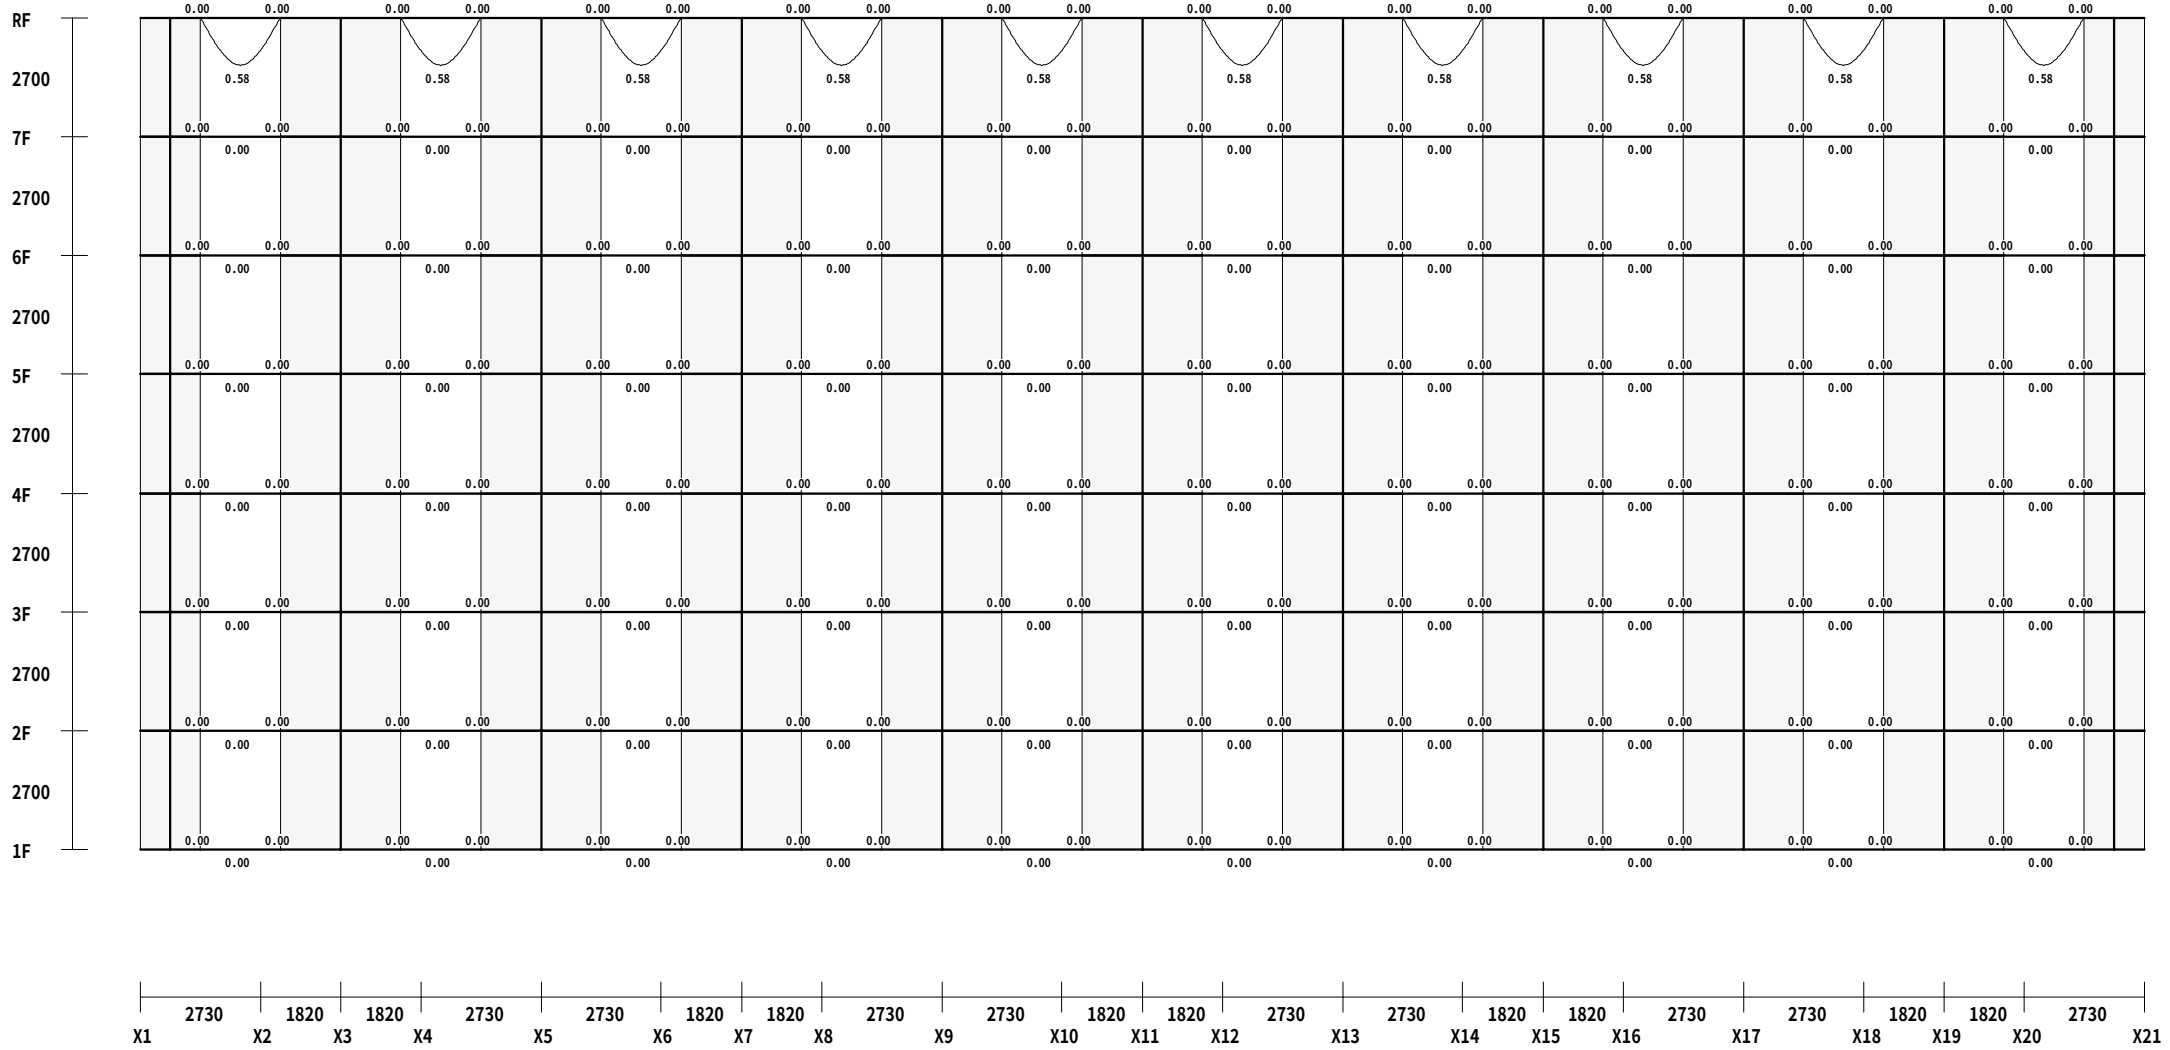
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.58
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[X2]

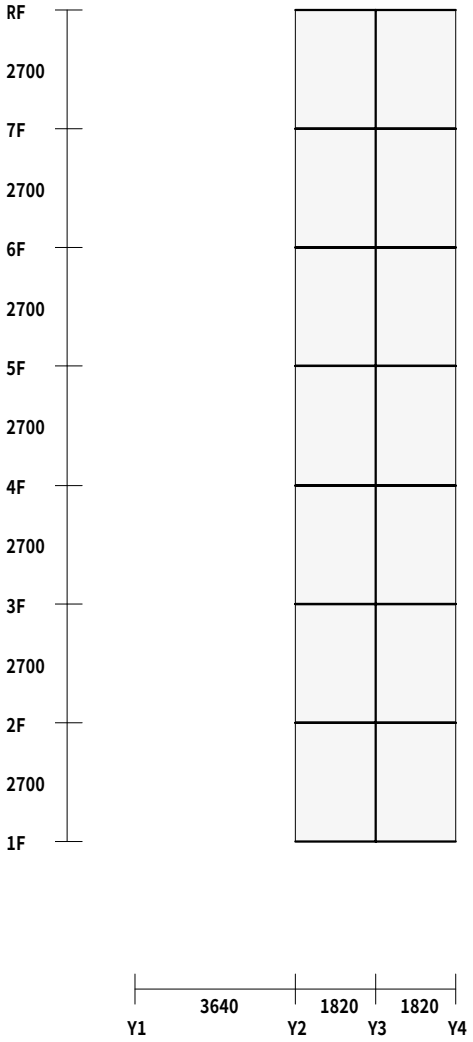
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X6]

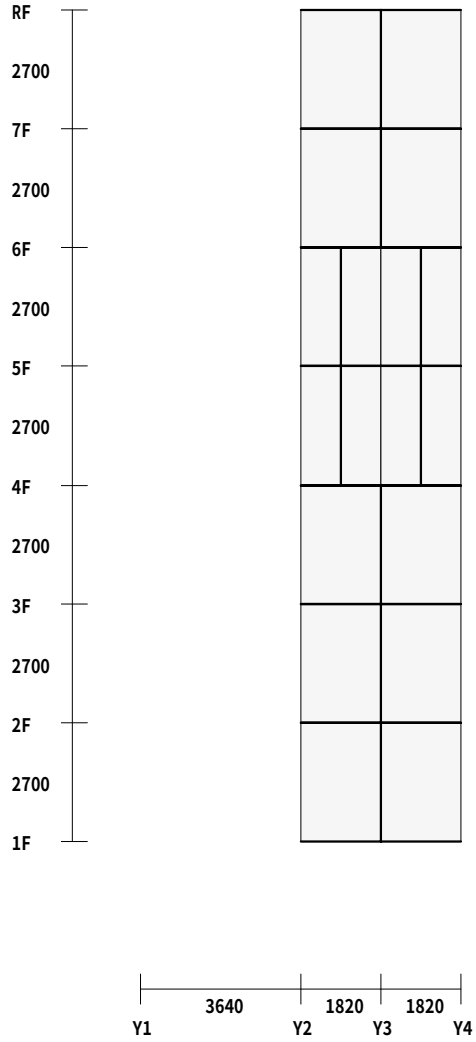
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8]

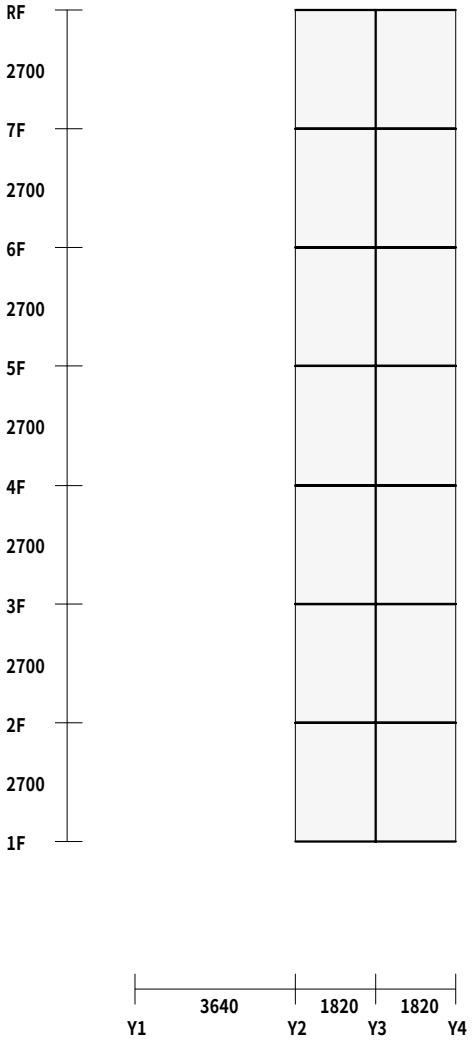
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12]

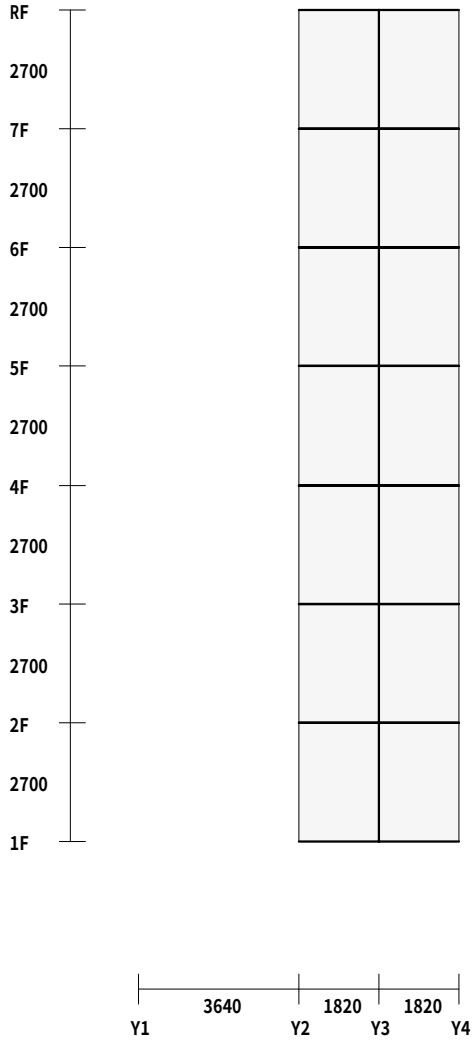
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

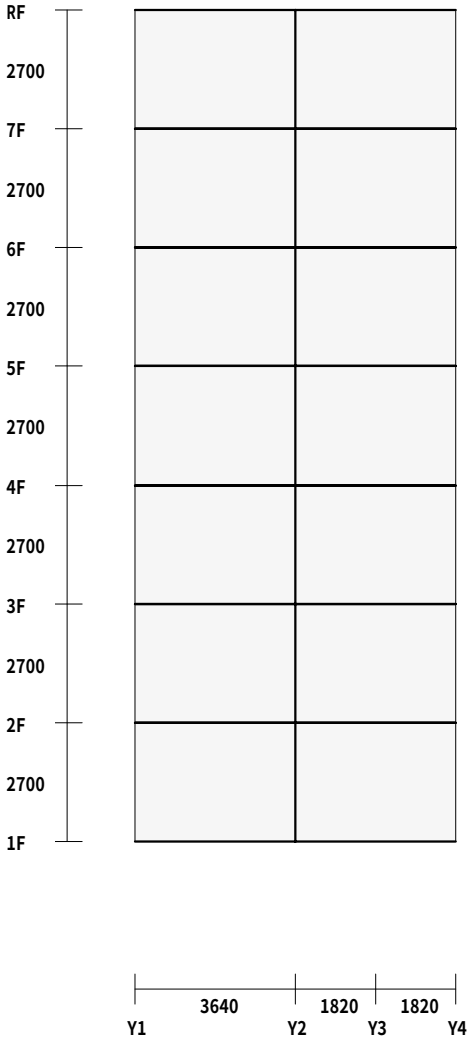
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

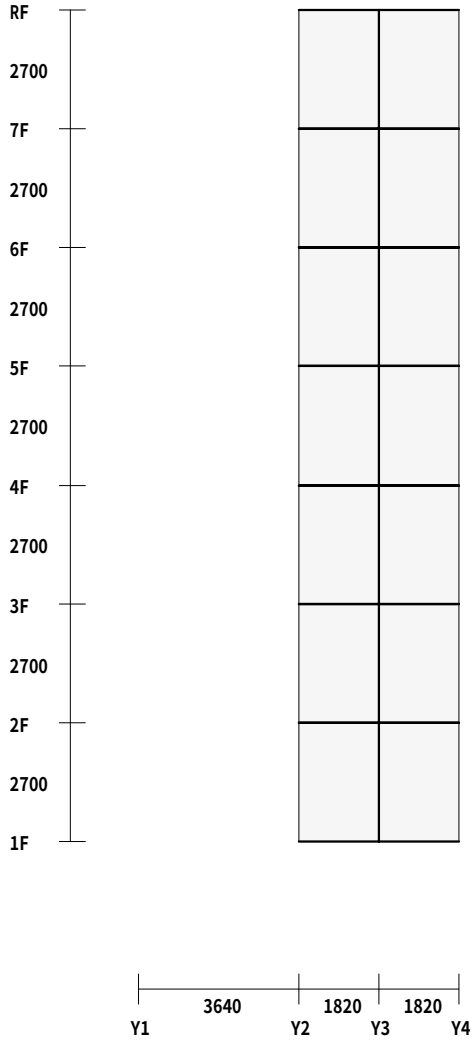
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X20]

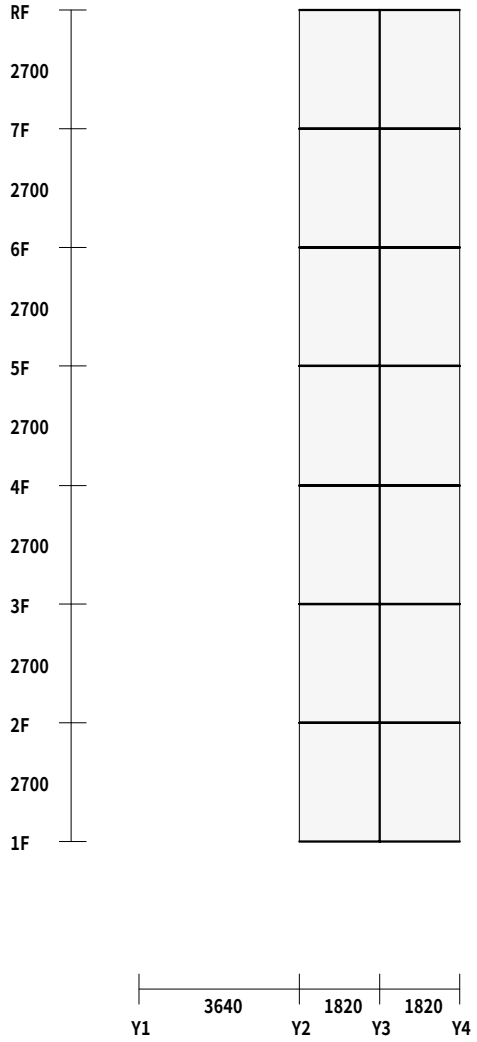
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[Y1]

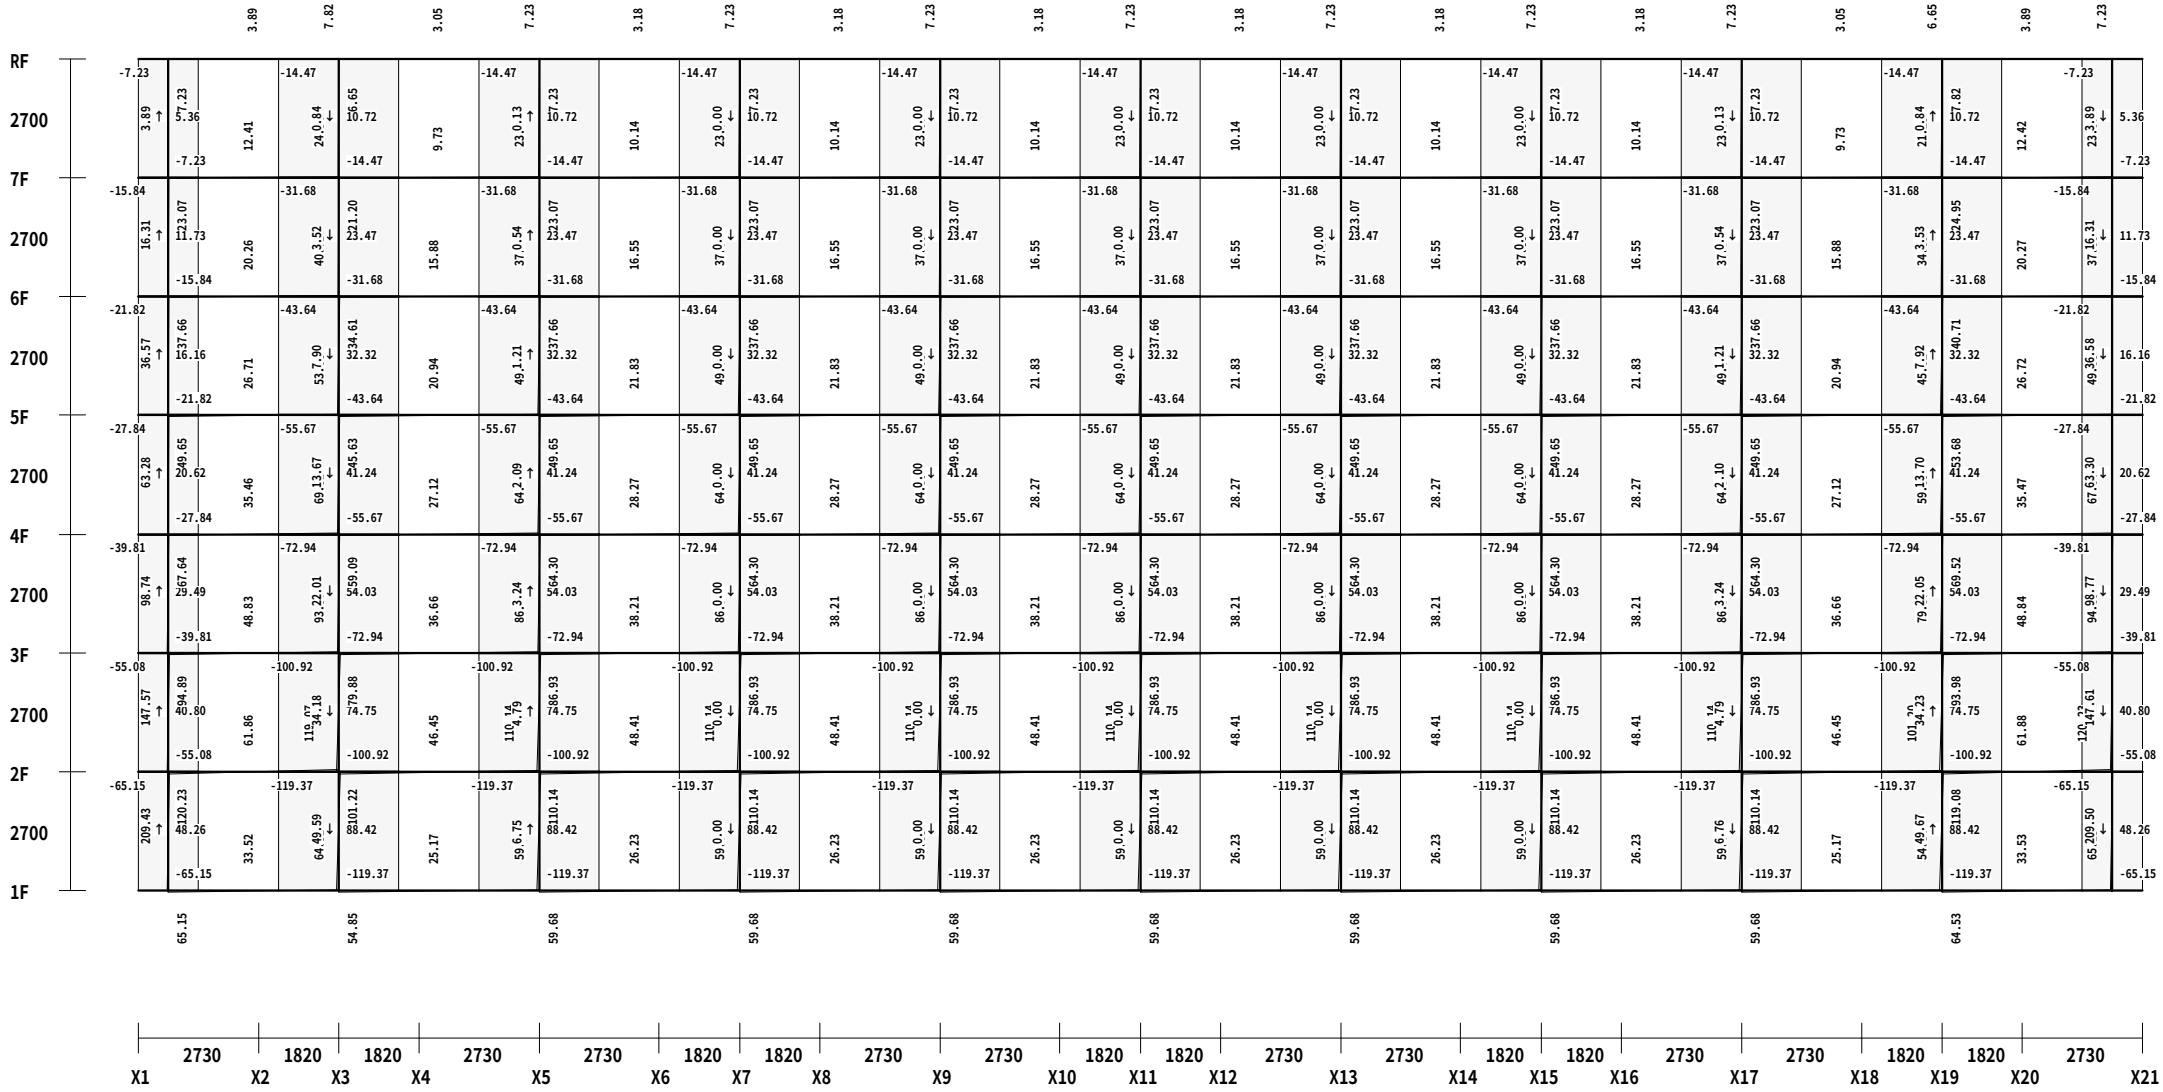
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730

[X2]

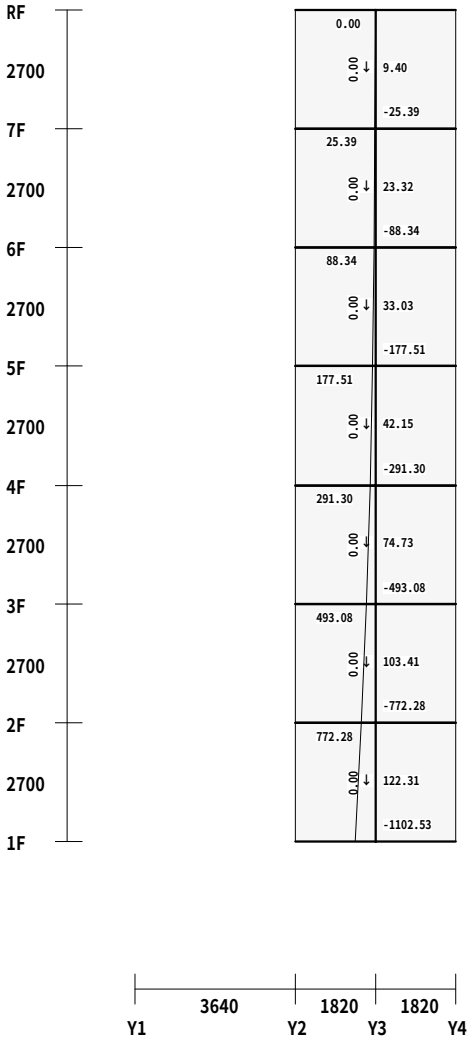
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
9.40
-25.39
25.39
0.00
23.32
-88.34
88.34
0.00
33.03
-177.51
177.51
0.00
42.15
-291.30
291.30
0.00
74.73
-493.08
493.08
0.00
103.41
-772.28
772.28
0.00
122.31
-1102.53
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X6]

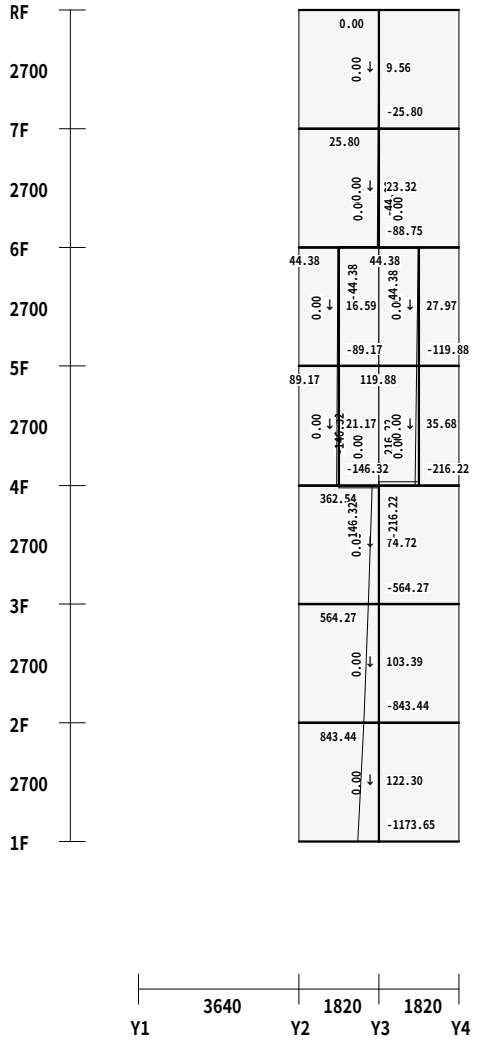
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
9.56
-25.80
25.80
0.00
0.00
-44.38
23.32
-88.75
44.38
0.00
44.38
16.59
-89.17
44.38
0.00
27.97
-119.88
89.17
0.00
119.88
21.17
-146.32
0.00
0.00
35.68
-216.22
362.54
0.00
146.32
216.22
74.72
-564.27
564.27
0.00
103.39
-843.44
843.44
0.00
122.30
-1173.65
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8]

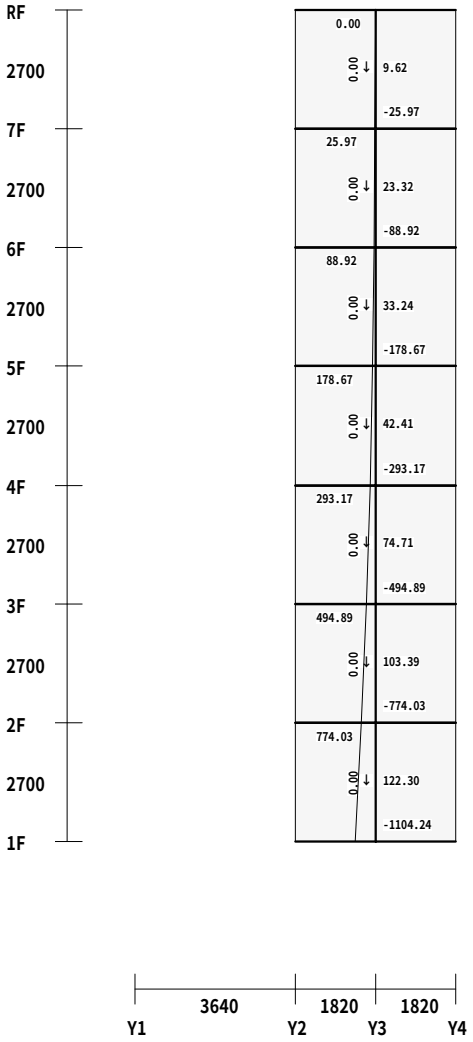
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
9.62
-25.97
25.97
0.00
23.32
-88.92
88.92
0.00
33.24
-178.67
178.67
0.00
42.41
-293.17
293.17
0.00
74.71
-494.89
494.89
0.00
103.39
-774.03
774.03
0.00
122.30
-1104.24
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12]

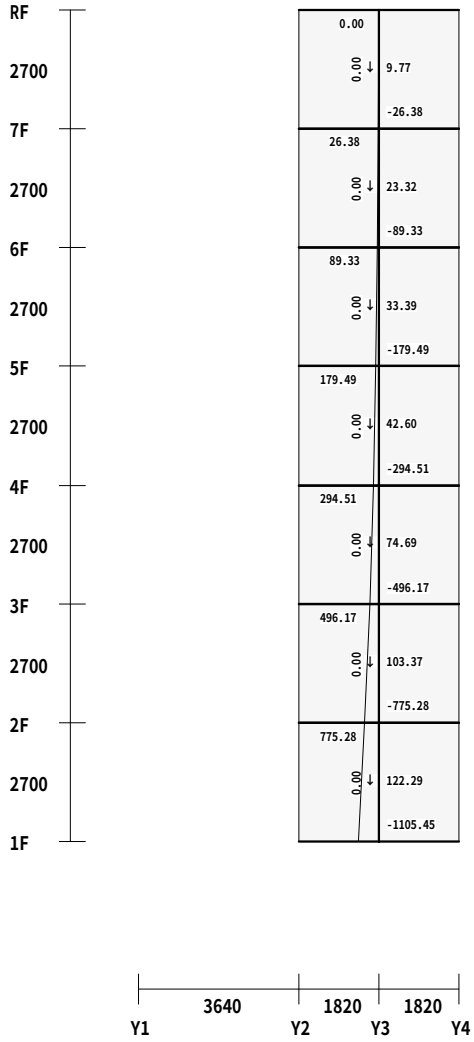
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
9.77
-26.38
26.38
0.00
23.32
-89.33
89.33
0.00
33.39
-179.49
179.49
0.00
42.60
-294.51
294.51
0.00
74.69
-496.17
496.17
0.00
103.37
-775.28
775.28
0.00
122.29
-1105.45
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

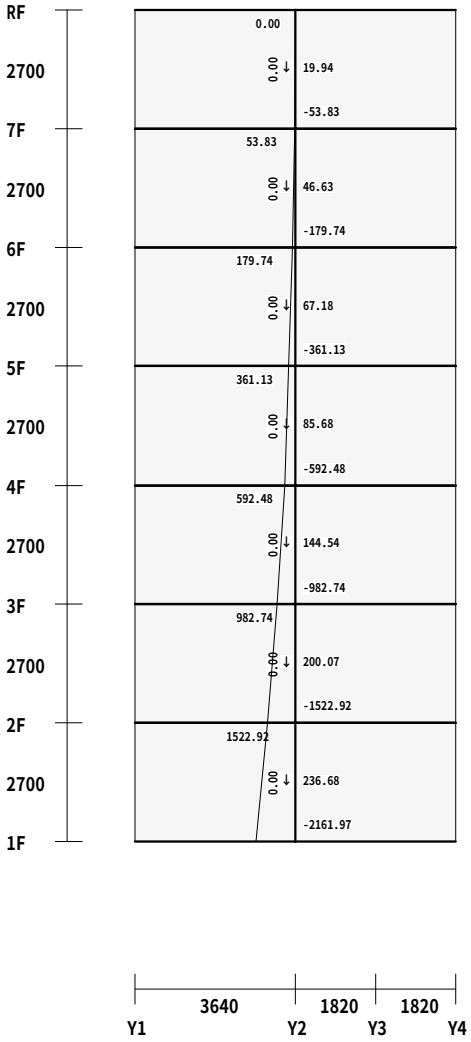
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
19.94
-53.83
53.83
0.00
46.63
-179.74
179.74
0.00
67.18
-361.13
361.13
0.00
85.68
-592.48
592.48
0.00
144.54
-982.74
982.74
0.00
200.07
-1522.92
1522.92
0.00
236.68
-2161.97
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

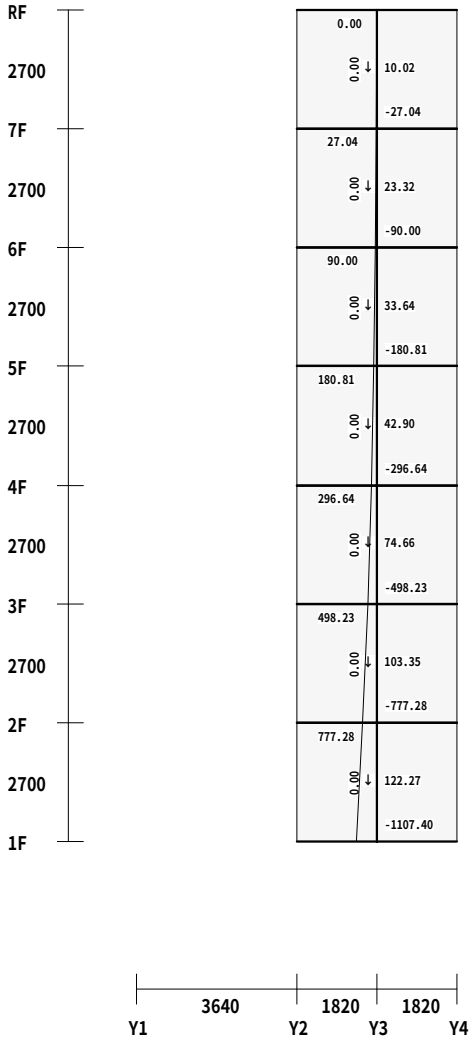
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
10.02
-27.04
27.04
0.00
23.32
-90.00
90.00
0.00
33.64
-180.81
180.81
0.00
42.90
-296.64
296.64
0.00
74.66
-498.23
498.23
0.00
103.35
-777.28
777.28
0.00
122.27
-1107.40
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X20]

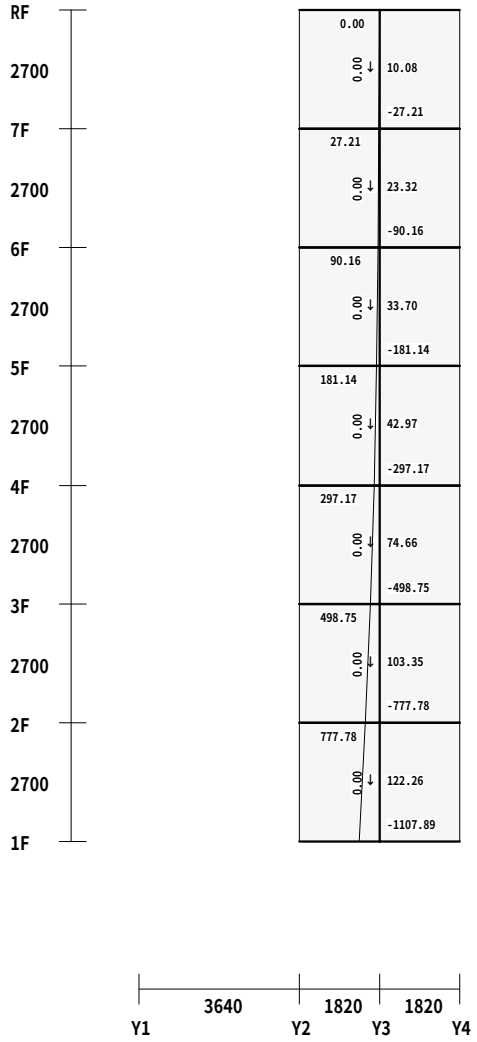
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
10.08
-27.21
27.21
0.00
23.32
-90.16
90.16
0.00
33.70
-181.14
181.14
0.00
42.97
-297.17
297.17
0.00
74.66
-498.75
498.75
0.00
103.35
-777.78
777.78
0.00
122.26
-1107.89
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[Y1]

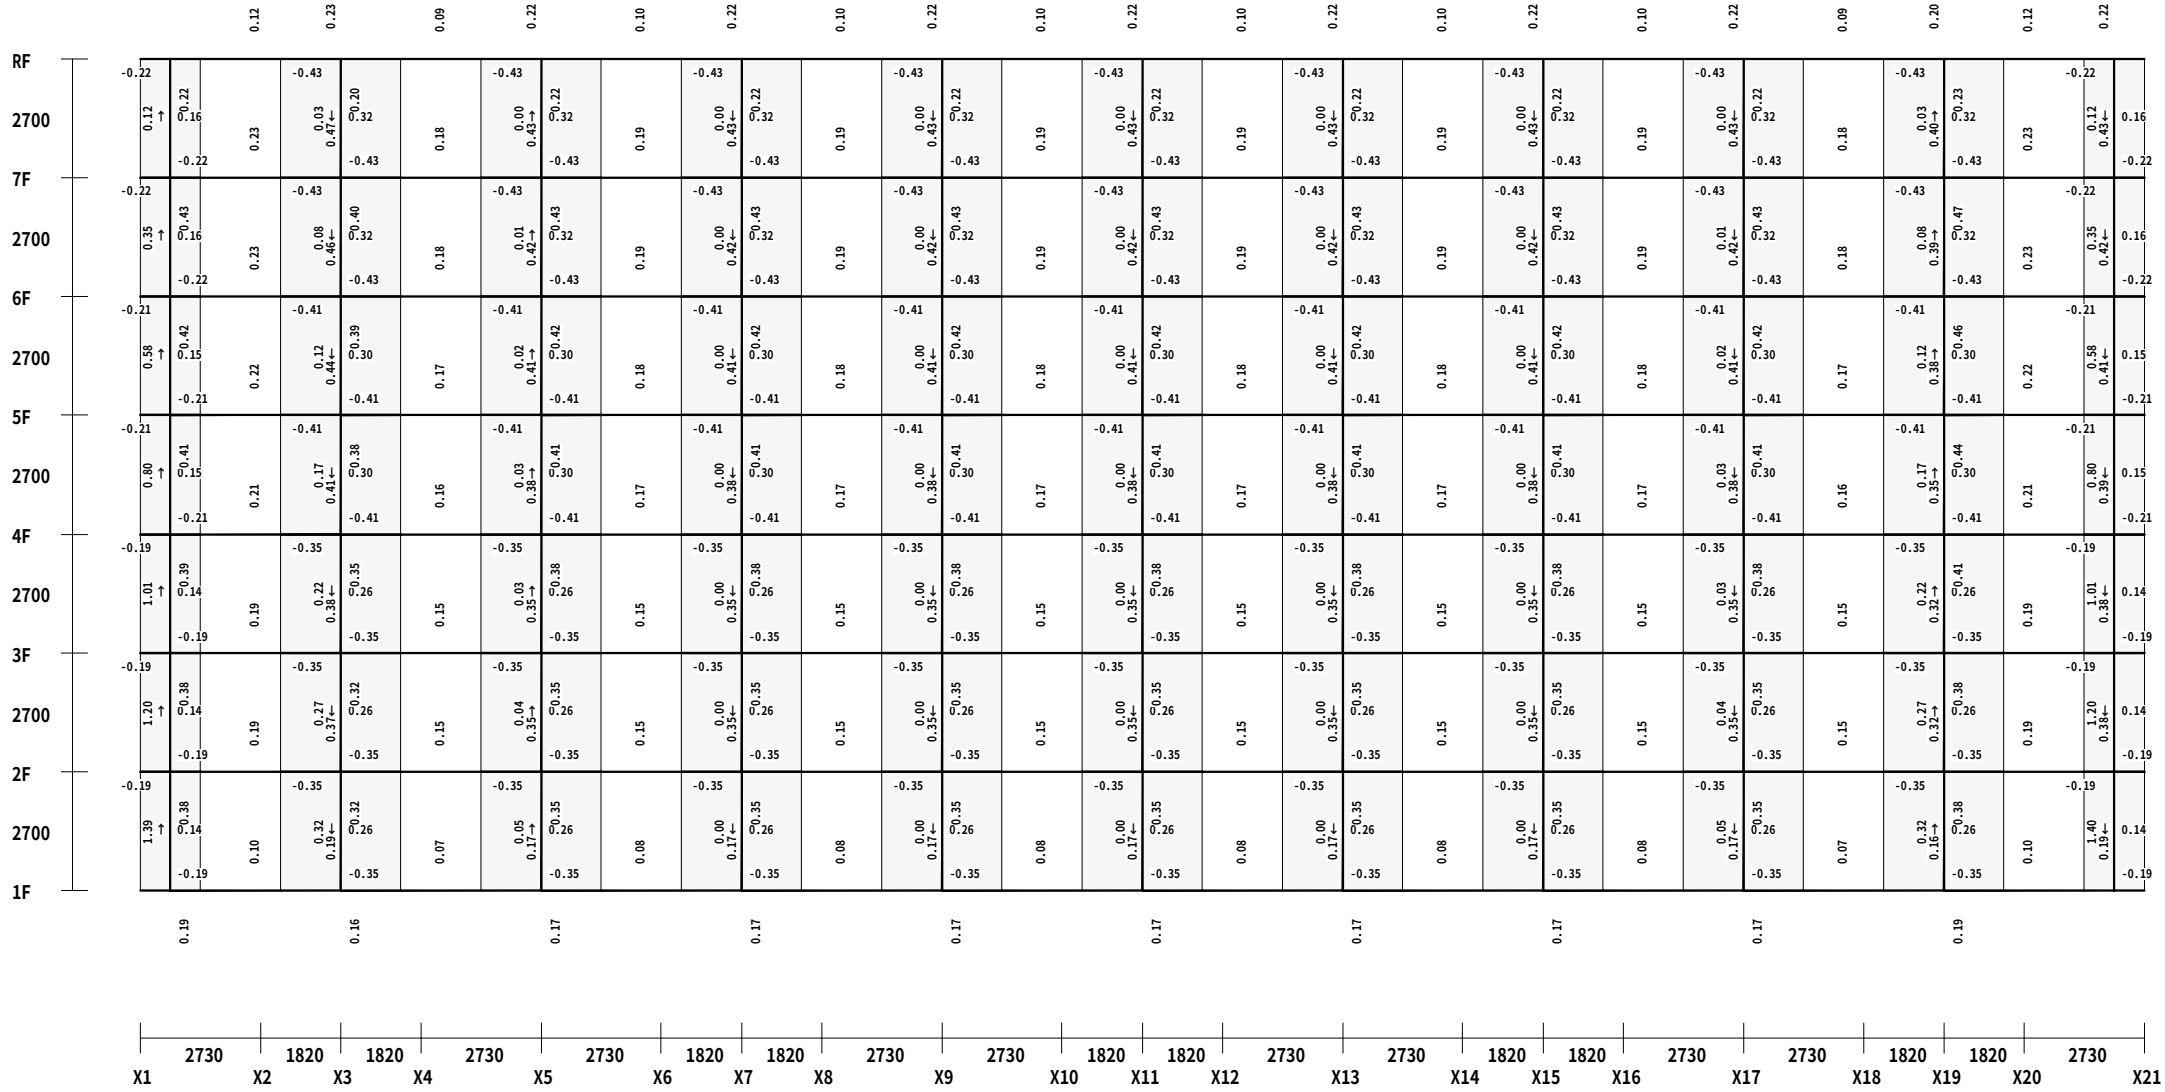
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730

[X2]

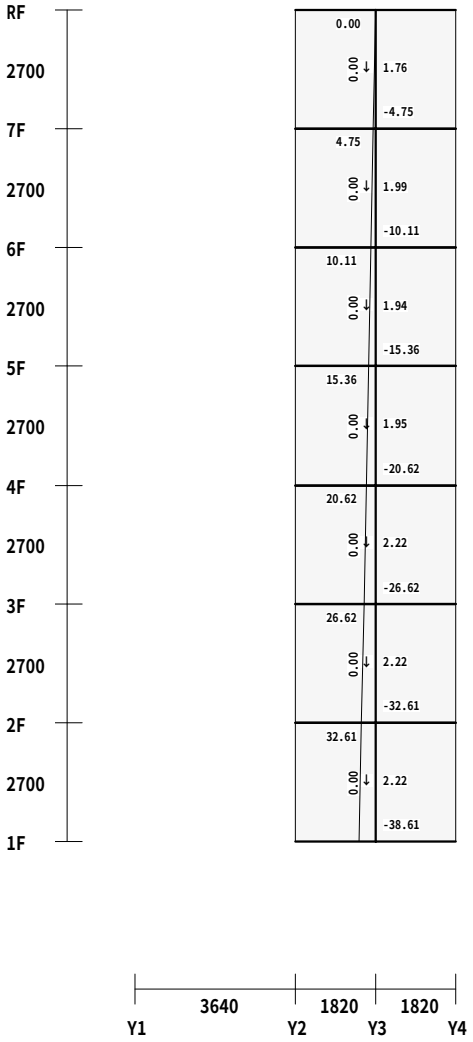
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
1.76
-4.75
4.75
0.00
1.99
-10.11
10.11
0.00
1.94
-15.36
15.36
0.00
1.95
-20.62
20.62
0.00
2.22
-26.62
26.62
0.00
2.22
-32.61
32.61
0.00
2.22
-38.61
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X6]

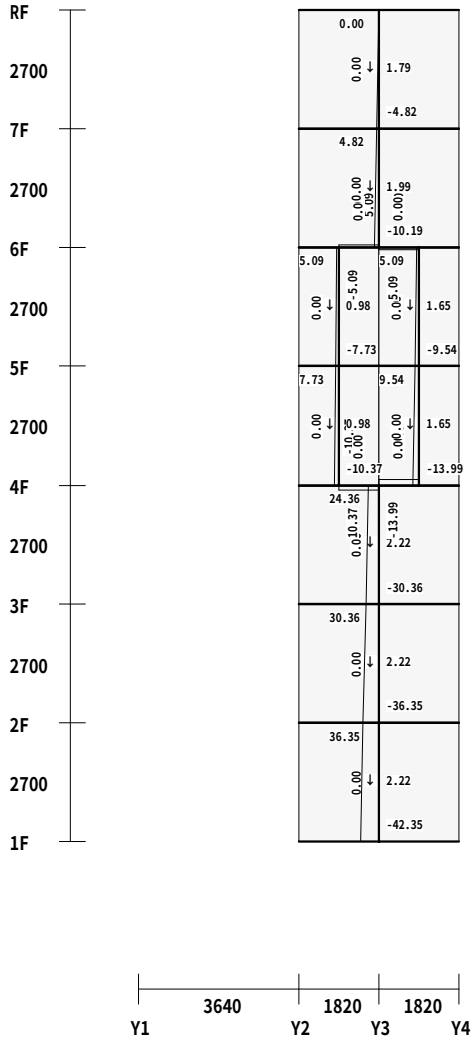
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
1.79
-4.82
4.82
0.00
5.09
0.00
1.99
-10.19
5.09
0.00
5.09
0.98
-7.73
5.09
0.00
1.65
-9.54
7.73
0.00
10.37
0.98
-10.37
9.54
0.00
1.65
-13.99
24.36
0.00
10.37
13.99
2.22
-30.36
30.36
0.00
2.22
-36.35
36.35
0.00
2.22
-42.35
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8]

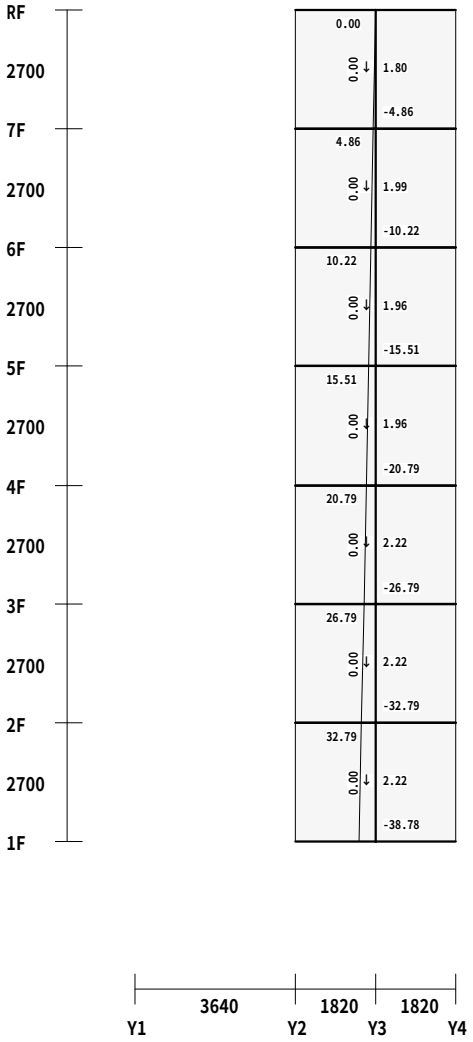
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
1.80
-4.86
4.86
0.00
1.99
-10.22
10.22
0.00
1.96
-15.51
15.51
0.00
1.96
-20.79
20.79
0.00
2.22
-26.79
26.79
0.00
2.22
-32.79
32.79
0.00
2.22
-38.78
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12]

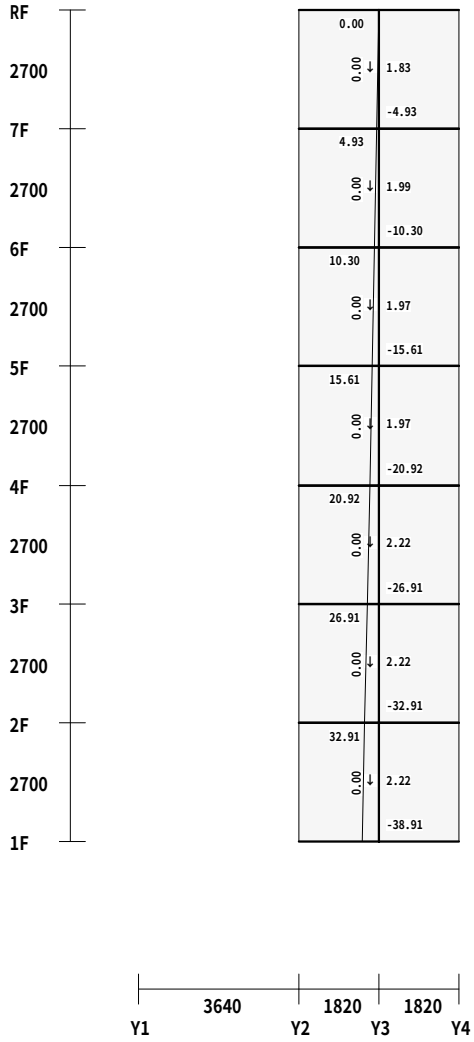
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
1.83
-4.93
4.93
0.00
1.99
-10.30
10.30
0.00
1.97
-15.61
15.61
0.00
1.97
-20.92
20.92
0.00
2.22
-26.91
26.91
0.00
2.22
-32.91
32.91
0.00
2.22
-38.91
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

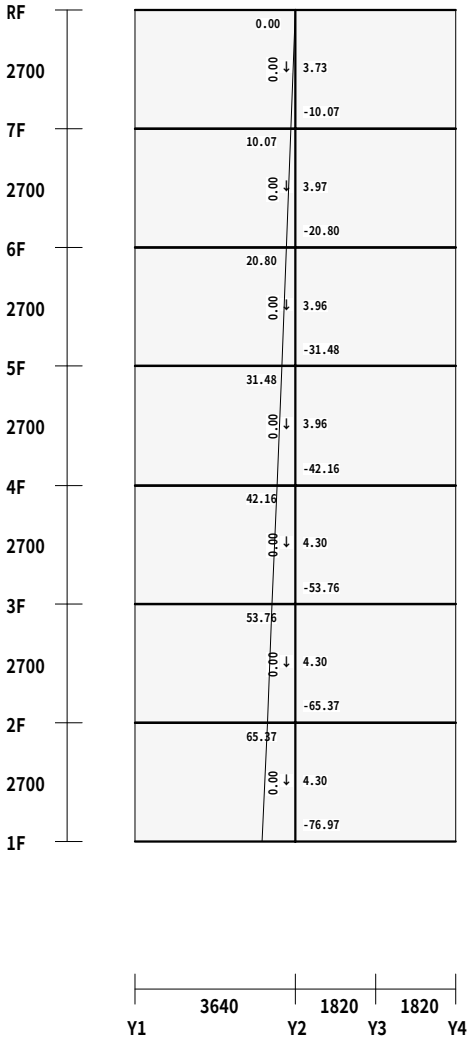
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
3.73
-10.07
10.07
0.00
3.97
-20.80
20.80
0.00
3.96
-31.48
31.48
0.00
3.96
-42.16
42.16
0.00
4.30
-53.76
53.76
0.00
4.30
-65.37
65.37
0.00
4.30
-76.97
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

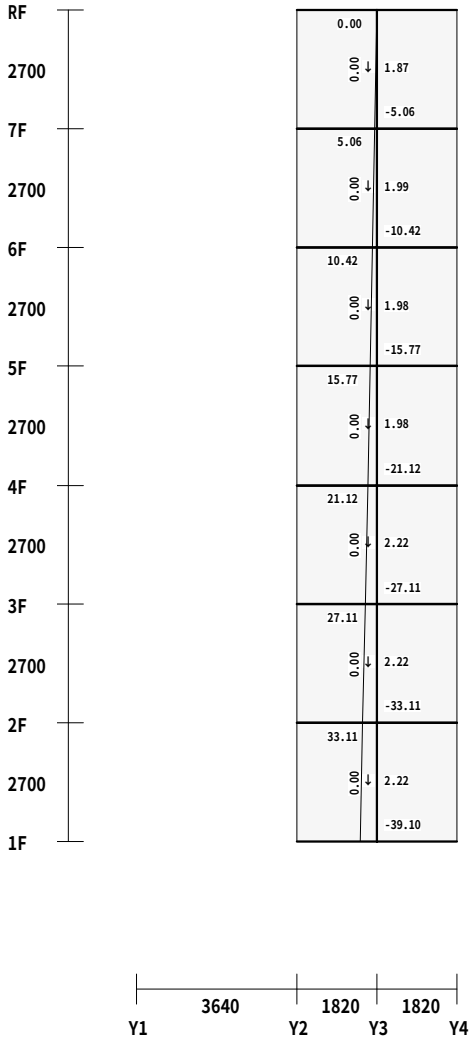
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
1.87
-5.06
5.06
0.00
1.99
-10.42
10.42
0.00
1.98
-15.77
15.77
0.00
1.98
-21.12
21.12
0.00
2.22
-27.11
27.11
0.00
2.22
-33.11
33.11
0.00
2.22
-39.10
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X20]

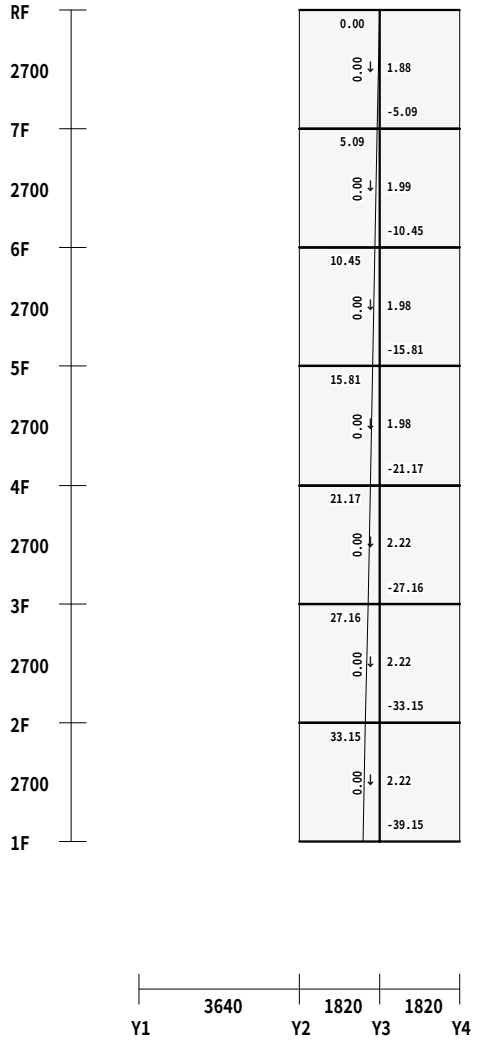
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
1.88
-5.09
5.09
0.00
1.99
-10.45
10.45
0.00
1.98
-15.81
15.81
0.00
1.98
-21.17
21.17
0.00
2.22
-27.16
27.16
0.00
2.22
-33.15
33.15
0.00
2.22
-39.15
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

● 頭つなぎ・上枠

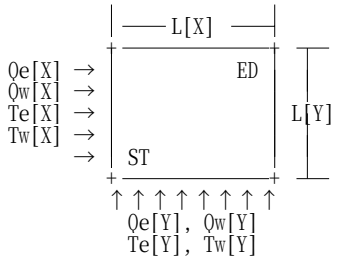

Ｌ　：　床　サイズ　(m)
Ｑｅ：地震力　(kN)　　Ｑｗ：風荷重　(kN)
Ｍｅ：地震時モーメント　(kN.m)　　Ｍｗ：風荷重時モーメント　(kN.m)
Ｔｅ：Ｍｅ／Ｌ　(kN)　　Ｔｗ：Ｍｗ／Ｌ　(kN)
Ｆsize：寸法調整係数
Ｔcap：引張強度　(kN)
Ｃcap：圧縮強度　(kN)

階	方向	開始位置 X , Y	終了位置 X , Y	Ｌ (m)	Ｑｅ (kN)	Ｑｗ (kN)	Ｍｅ (kN.m)	Ｍｗ (kN.m)	Ｔｅ (kN)	Ｔｗ (kN)	Ｆsize (引張)	Ｆsize (圧縮)	Ｆｔ (N/mm)	Ｆｃ (N/mm)	Ｔcap (kN)	Ｃcap (kN)	判定 E:地震 W:風
RF	X	X1 Y1	X3 Y2	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	15.80	0.47	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X1 Y1	X3 Y2	4.55	316.09	59.11	17.98	3.36	4.94	0.92	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X3 Y1	X5 Y2	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	15.80	0.47	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X3 Y1	X5 Y2	4.55	316.09	59.11	17.98	3.36	4.94	0.92	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X5 Y1	X7 Y2	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	15.80	0.47	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X5 Y1	X7 Y2	4.55	316.09	59.11	17.98	3.36	4.94	0.92	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X7 Y1	X9 Y2	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	15.80	0.47	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X7 Y1	X9 Y2	4.55	316.09	59.11	17.98	3.36	4.94	0.92	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X9 Y1	X11 Y2	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	15.80	0.47	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X9 Y1	X11 Y2	4.55	316.09	59.11	17.98	3.36	4.94	0.92	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X11 Y1	X13 Y2	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	15.80	0.47	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X11 Y1	X13 Y2	4.55	316.09	59.11	17.98	3.36	4.94	0.92	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X13 Y1	X15 Y2	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	15.80	0.47	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X13 Y1	X15 Y2	4.55	316.09	59.11	17.98	3.36	4.94	0.92	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X15 Y1	X17 Y2	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	15.80	0.47	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X15 Y1	X17 Y2	4.55	316.09	59.11	17.98	3.36	4.94	0.92	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X17 Y1	X19 Y2	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	15.80	0.47	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X17 Y1	X19 Y2	4.55	316.09	59.11	17.98	3.36	4.94	0.92	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X19 Y1	X21 Y2	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	15.80	0.47	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X19 Y1	X21 Y2	4.55	316.09	59.11	17.98	3.36	4.94	0.92	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X1 Y2	X2 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	26.34	0.79	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X1 Y2	X2 Y4	2.73	316.09	59.11	6.47	1.21	1.78	0.33	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X2 Y2	X4 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	19.76	0.59	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X2 Y2	X4 Y4	3.64	316.09	59.11	11.51	2.15	3.16	0.59	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X4 Y2	X5 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	26.34	0.79	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X4 Y2	X5 Y4	2.73	316.09	59.11	6.47	1.21	1.78	0.33	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X5 Y2	X6 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	26.34	0.79	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X5 Y2	X6 Y4	2.73	316.09	59.11	6.47	1.21	1.78	0.33	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X6 Y2	X8 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	19.76	0.59	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X6 Y2	X8 Y4	3.64	316.09	59.11	11.51	2.15	3.16	0.59	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X8 Y2	X9 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	26.34	0.79	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X8 Y2	X9 Y4	2.73	316.09	59.11	6.47	1.21	1.78	0.33	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X9 Y2	X10 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	26.34	0.79	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X9 Y2	X10 Y4	2.73	316.09	59.11	6.47	1.21	1.78	0.33	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X10 Y2	X12 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	19.76	0.59	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X10 Y2	X12 Y4	3.64	316.09	59.11	11.51	2.15	3.16	0.59	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X12 Y2	X13 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	26.34	0.79	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X12 Y2	X13 Y4	2.73	316.09	59.11	6.47	1.21	1.78	0.33	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X13 Y2	X14 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	26.34	0.79	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X13 Y2	X14 Y4	2.73	316.09	59.11	6.47	1.21	1.78	0.33	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK

● 頭つなぎ・上枠

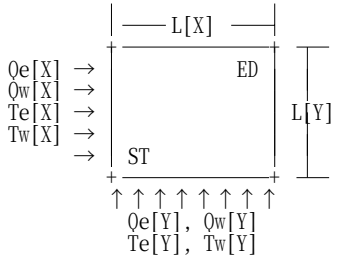

Ｌ　：　床　サイズ　(m)
Ｑｅ：地震力　(kN)　　Ｑｗ：風荷重　(kN)
Ｍｅ：地震時モーメント　(kN.m)　　Ｍｗ：風荷重時モーメント　(kN.m)
Ｔｅ：Ｍｅ／Ｌ　(kN)　　Ｔｗ：Ｍｗ／Ｌ　(kN)
Ｆsize：寸法調整係数
Ｔcap：引張強度　(kN)
Ｃcap：圧縮強度　(kN)

階	方向	開始位置 X , Y	終了位置 X , Y	L (m)	Ｑｅ (kN)	Ｑｗ (kN)	Ｍｅ (kN.m)	Ｍｗ (kN.m)	Ｔｅ (kN)	Ｔｗ (kN)	Ｆsize (引張)	Ｆsize (圧縮)	Ｆｔ (N/mm)	Ｆｃ (N/mm)	Ｔcap (kN)	Ｃcap (kN)	判定 E:地震 W:風
RF	X	X14 Y2	X16 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	19.76	0.59	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X14 Y2	X16 Y4	3.64	316.09	59.11	11.51	2.15	3.16	0.59	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X16 Y2	X17 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	26.34	0.79	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X16 Y2	X17 Y4	2.73	316.09	59.11	6.47	1.21	1.78	0.33	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X17 Y2	X18 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	26.34	0.79	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X17 Y2	X18 Y4	2.73	316.09	59.11	6.47	1.21	1.78	0.33	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X18 Y2	X20 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	19.76	0.59	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X18 Y2	X20 Y4	3.64	316.09	59.11	11.51	2.15	3.16	0.59	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	X	X20 Y2	X21 Y4	3.64	316.09	9.46	71.91	2.15	26.34	0.79	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK
RF	Y	X20 Y2	X21 Y4	2.73	316.09	59.11	6.47	1.21	1.78	0.33	0.84	0.96	11.40	17.40	33.96	59.24	E:OK W:OK

たて枠の設計　凡例

壁軸力：[kN]　壁長：[m]　A：たて枠の断面積 [cm2]
Z：たて枠の断面係数 [cm3]　i：たて枠の断面２次半径 [cm]　Fsize：寸法調整係数（曲げ）
Fc：たて枠の基準圧縮強度 [N/mm2]　Fm：下枠めり込み許容圧縮応力度 [N/mm2]　箇所数：たて枠の箇所数　a:たて枠ﾋﾟｯﾁ
ピッチ：たて枠のピッチ [mm]　一箇所の本数：たて枠一箇所当りの本数　L:耐力壁の負担長さ(両端開口の1/2含む)
軸力：たて枠一箇所当たりの軸力[kN/本]　lx：座屈長さ [m]　I：断面２次モーメント [cm4]
λ：細長比　η：座屈低減係数　fk：長期許容座屈応力度 [N/mm2]
Na：たて枠一本当たの最大軸力[kN]　Nm：下枠のめり込み耐力 [kN]

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定 (検定比)	下枠判定 (検定比)
Y01-01A5	4F	Y1	X1 - X2	47.923	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	7.987	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			7-206	2.819	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-02B5	4F	Y1	X2 - X4	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-04B5	4F	Y1	X4 - X6	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-06B5	4F	Y1	X6 - X8	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-08B5	4F	Y1	X8 - X10	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-10B5	4F	Y1	X10 - X12	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-12B5	4F	Y1	X12 - X14	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-14B5	4F	Y1	X14 - X16	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-16B5	4F	Y1	X16 - X18	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-18B5	4F	Y1	X18 - X20	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-20B5	4F	Y1	X20 - X21	47.912	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	7.985	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	2.818	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-01A6	5F	Y1	X1 - X2	33.647	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	5.608	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			5-206	2.588	OK(0.11)	OK(0.15)
Y01-02B6	5F	Y1	X2 - X4	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-04B6	5F	Y1	X4 - X6	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-06B6	5F	Y1	X6 - X8	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-08B6	5F	Y1	X8 - X10	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-10B6	5F	Y1	X10 - X12	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-12B6	5F	Y1	X12 - X14	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-14B6	5F	Y1	X14 - X16	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-16B6	5F	Y1	X16 - X18	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-18B6	5F	Y1	X18 - X20	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-20B6	5F	Y1	X20 - X21	33.639	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	5.607	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.588	OK(0.11)	OK(0.15)
Y01-01A7	6F	Y1	X1 - X2	19.371	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	3.229	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	1.761	OK(0.07)	OK(0.10)
Y01-02B7	6F	Y1	X2 - X4	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-04B7	6F	Y1	X4 - X6	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位　置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所 の本数	軸力	たて枠判定 (検定比)	下枠判定 (検定比)
Y01-06B7	6F	Y1	X6 - X8	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-08B7	6F	Y1	X8 - X10	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-10B7	6F	Y1	X10 - X12	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-12B7	6F	Y1	X12 - X14	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-14B7	6F	Y1	X14 - X16	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-16B7	6F	Y1	X16 - X18	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-18B7	6F	Y1	X18 - X20	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-20B7	6F	Y1	X20 - X21	19.367	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	3.228	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.761	OK(0.07)	OK(0.10)
Y01-01A8	7F	Y1	X1 - X2	5.095	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	0.849	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	0.463	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-02B8	7F	Y1	X2 - X4	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-04B8	7F	Y1	X4 - X6	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-06B8	7F	Y1	X6 - X8	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-08B8	7F	Y1	X8 - X10	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-10B8	7F	Y1	X10 - X12	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-12B8	7F	Y1	X12 - X14	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-14B8	7F	Y1	X14 - X16	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-16B8	7F	Y1	X16 - X18	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-18B8	7F	Y1	X18 - X20	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-20B8	7F	Y1	X20 - X21	5.094	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	0.849	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.463	OK(0.02)	OK(0.03)
Y02-01A5	4F	Y2	X1 - X3	104.103	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	11.567	OK(0.16)	OK(0.22)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	4.206	OK(0.18)	OK(0.24)
Y02-02C5	4F	Y2	X2 - X4	47.918	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	9.584	OK(0.14)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.485	OK(0.15)	OK(0.20)
Y02-03C5	4F	Y2	X3 - X7	208.185	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	12.246	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	4.453	OK(0.19)	OK(0.25)
Y02-06C5	4F	Y2	X6 - X8	47.918	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	9.584	OK(0.14)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.485	OK(0.15)	OK(0.20)
Y02-07C5	4F	Y2	X7 - X11	208.185	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	12.246	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	4.453	OK(0.19)	OK(0.25)
Y02-10C5	4F	Y2	X10 - X12	47.918	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	9.584	OK(0.14)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.485	OK(0.15)	OK(0.20)
Y02-11C5	4F	Y2	X11 - X15	208.185	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	12.246	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	4.453	OK(0.19)	OK(0.25)
Y02-14C5	4F	Y2	X14 - X16	47.918	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	9.584	OK(0.14)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.485	OK(0.15)	OK(0.20)
Y02-15C5	4F	Y2	X15 - X19	208.185	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	12.246	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	4.453	OK(0.19)	OK(0.25)
Y02-18C5	4F	Y2	X18 - X20	47.918	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	9.584	OK(0.14)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.485	OK(0.15)	OK(0.20)
Y02-19C5	4F	Y2	X19 - X21	104.081	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	11.565	OK(0.16)	OK(0.22)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	4.205	OK(0.18)	OK(0.24)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定(検定比)	下枠判定(検定比)
Y02-01A6	5F	Y2	X1 - X3	72.740	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	8.082	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	2.939	OK(0.12)	OK(0.17)
Y02-02C6	5F	Y2	X2 - X4	33.479	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	6.696	OK(0.09)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	2.435	OK(0.10)	OK(0.14)
Y02-03C6	5F	Y2	X3 - X7	145.464	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	8.557	OK(0.12)	OK(0.16)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.112	OK(0.13)	OK(0.18)
Y02-06C6	5F	Y2	X6 - X8	33.479	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	6.696	OK(0.09)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	2.435	OK(0.10)	OK(0.14)
Y02-07C6	5F	Y2	X7 - X11	145.464	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	8.557	OK(0.12)	OK(0.16)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.112	OK(0.13)	OK(0.18)
Y02-10C6	5F	Y2	X10 - X12	33.479	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	6.696	OK(0.09)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	2.435	OK(0.10)	OK(0.14)
Y02-11C6	5F	Y2	X11 - X15	145.464	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	8.557	OK(0.12)	OK(0.16)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.112	OK(0.13)	OK(0.18)
Y02-14C6	5F	Y2	X14 - X16	33.479	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	6.696	OK(0.09)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	2.435	OK(0.10)	OK(0.14)
Y02-15C6	5F	Y2	X15 - X19	145.464	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	8.557	OK(0.12)	OK(0.16)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.112	OK(0.13)	OK(0.18)
Y02-18C6	5F	Y2	X18 - X20	33.479	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	6.696	OK(0.09)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	2.435	OK(0.10)	OK(0.14)
Y02-19C6	5F	Y2	X19 - X21	72.724	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	8.080	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	2.938	OK(0.12)	OK(0.17)
Y02-01A7	6F	Y2	X1 - X3	41.376	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.597	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	1.672	OK(0.07)	OK(0.10)
Y02-02C7	6F	Y2	X2 - X4	19.041	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	3.808	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.385	OK(0.06)	OK(0.08)
Y02-03C7	6F	Y2	X3 - X7	82.744	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.867	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.770	OK(0.08)	OK(0.10)
Y02-06C7	6F	Y2	X6 - X8	19.041	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	3.808	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.385	OK(0.06)	OK(0.08)
Y02-07C7	6F	Y2	X7 - X11	82.744	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.867	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.770	OK(0.08)	OK(0.10)
Y02-10C7	6F	Y2	X10 - X12	19.041	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	3.808	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.385	OK(0.06)	OK(0.08)
Y02-11C7	6F	Y2	X11 - X15	82.744	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.867	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.770	OK(0.08)	OK(0.10)
Y02-14C7	6F	Y2	X14 - X16	19.041	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	3.808	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.385	OK(0.06)	OK(0.08)
Y02-15C7	6F	Y2	X15 - X19	82.744	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.867	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.770	OK(0.08)	OK(0.10)
Y02-18C7	6F	Y2	X18 - X20	19.041	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	3.808	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.385	OK(0.06)	OK(0.08)
Y02-19C7	6F	Y2	X19 - X21	41.368	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.596	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.671	OK(0.07)	OK(0.10)
Y02-01A8	7F	Y2	X1 - X3	10.012	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.112	OK(0.02)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	0.405	OK(0.02)	OK(0.02)
Y02-02C8	7F	Y2	X2 - X4	4.602	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	0.920	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.335	OK(0.01)	OK(0.02)
Y02-03C8	7F	Y2	X3 - X7	20.023	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	1.178	OK(0.02)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.428	OK(0.02)	OK(0.02)
Y02-06C8	7F	Y2	X6 - X8	4.602	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	0.920	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.335	OK(0.01)	OK(0.02)
Y02-07C8	7F	Y2	X7 - X11	20.023	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	1.178	OK(0.02)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.428	OK(0.02)	OK(0.02)
Y02-10C8	7F	Y2	X10 - X12	4.602	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	0.920	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.335	OK(0.01)	OK(0.02)
Y02-11C8	7F	Y2	X11 - X15	20.023	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	1.178	OK(0.02)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.428	OK(0.02)	OK(0.02)
Y02-14C8	7F	Y2	X14 - X16	4.602	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	0.920	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.335	OK(0.01)	OK(0.02)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定(検定比)	下枠判定(検定比)
Y02-15C8	7F	Y2	X15 - X19	20.023	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	1.178	OK(0.02)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.428	OK(0.02)	OK(0.02)
Y02-18C8	7F	Y2	X18 - X20	4.602	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	0.920	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.335	OK(0.01)	OK(0.02)
Y02-19C8	7F	Y2	X19 - X21	10.011	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.112	OK(0.02)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.404	OK(0.02)	OK(0.02)
Y04-01A5	4F	Y4	X1 - X2	28.187	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	7.047	OK(0.10)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			7-206	1.658	OK(0.07)	OK(0.09)
Y04-01C5	4F	Y4	X1 - X5	138.953	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	9.264	OK(0.13)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	2.180	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-04C5	4F	Y4	X4 - X6	56.362	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	8.052	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	1.895	OK(0.08)	OK(0.11)
Y04-05C5	4F	Y4	X5 - X9	138.953	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	9.264	OK(0.13)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	2.180	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-08C5	4F	Y4	X8 - X10	56.362	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	8.052	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	1.895	OK(0.08)	OK(0.11)
Y04-09C5	4F	Y4	X9 - X13	138.953	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	9.264	OK(0.13)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	2.180	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-12C5	4F	Y4	X12 - X14	56.362	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	8.052	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	1.895	OK(0.08)	OK(0.11)
Y04-13C5	4F	Y4	X13 - X17	138.953	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	9.264	OK(0.13)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	2.180	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-16C5	4F	Y4	X16 - X18	56.362	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	8.052	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	1.895	OK(0.08)	OK(0.11)
Y04-17C5	4F	Y4	X17 - X21	138.953	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	9.264	OK(0.13)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	2.180	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-20C5	4F	Y4	X20 - X21	28.176	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	7.044	OK(0.10)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	1.657	OK(0.07)	OK(0.09)
Y04-01A6	5F	Y4	X1 - X2	19.810	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	4.953	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			5-206	1.524	OK(0.06)	OK(0.09)
Y04-01C6	5F	Y4	X1 - X5	97.775	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	6.518	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.006	OK(0.09)	OK(0.11)
Y04-04C6	5F	Y4	X4 - X6	39.613	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	5.659	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	1.741	OK(0.07)	OK(0.10)
Y04-05C6	5F	Y4	X5 - X9	97.775	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	6.518	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.006	OK(0.09)	OK(0.11)
Y04-08C6	5F	Y4	X8 - X10	39.613	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	5.659	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	1.741	OK(0.07)	OK(0.10)
Y04-09C6	5F	Y4	X9 - X13	97.775	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	6.518	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.006	OK(0.09)	OK(0.11)
Y04-12C6	5F	Y4	X12 - X14	39.613	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	5.659	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	1.741	OK(0.07)	OK(0.10)
Y04-13C6	5F	Y4	X13 - X17	97.775	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	6.518	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.006	OK(0.09)	OK(0.11)
Y04-16C6	5F	Y4	X16 - X18	39.613	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	5.659	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	1.741	OK(0.07)	OK(0.10)
Y04-17C6	5F	Y4	X17 - X21	97.775	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	6.518	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.006	OK(0.09)	OK(0.11)
Y04-20C6	5F	Y4	X20 - X21	19.802	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	4.951	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	1.523	OK(0.06)	OK(0.09)
Y04-01A7	6F	Y4	X1 - X2	11.434	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	2.858	OK(0.04)	OK(0.05)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	1.039	OK(0.04)	OK(0.06)
Y04-01C7	6F	Y4	X1 - X5	56.598	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	3.773	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.372	OK(0.06)	OK(0.08)
Y04-04C7	6F	Y4	X4 - X6	22.863	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	3.266	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.188	OK(0.05)	OK(0.07)
Y04-05C7	6F	Y4	X5 - X9	56.598	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	3.773	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.372	OK(0.06)	OK(0.08)
Y04-08C7	6F	Y4	X8 - X10	22.863	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	3.266	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.188	OK(0.05)	OK(0.07)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位　置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所 の本数	軸力	たて枠判定 (検定比)	下枠判定 (検定比)
Y04-09C7	6F	Y4	X9 - X13	56.598	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	3.773	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.372	OK(0.06)	OK(0.08)
Y04-12C7	6F	Y4	X12 - X14	22.863	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	3.266	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.188	OK(0.05)	OK(0.07)
Y04-13C7	6F	Y4	X13 - X17	56.598	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	3.773	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.372	OK(0.06)	OK(0.08)
Y04-16C7	6F	Y4	X16 - X18	22.863	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	3.266	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.188	OK(0.05)	OK(0.07)
Y04-17C7	6F	Y4	X17 - X21	56.598	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	3.773	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.372	OK(0.06)	OK(0.08)
Y04-20C7	6F	Y4	X20 - X21	11.429	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	2.857	OK(0.04)	OK(0.05)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.039	OK(0.04)	OK(0.06)
Y04-01A8	7F	Y4	X1 - X2	3.057	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	0.764	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	0.278	OK(0.01)	OK(0.02)
Y04-01C8	7F	Y4	X1 - X5	15.420	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	1.028	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.374	OK(0.02)	OK(0.02)
Y04-04C8	7F	Y4	X4 - X6	6.113	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	0.873	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.318	OK(0.01)	OK(0.02)
Y04-05C8	7F	Y4	X5 - X9	15.420	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	1.028	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.374	OK(0.02)	OK(0.02)
Y04-08C8	7F	Y4	X8 - X10	6.113	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	0.873	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.318	OK(0.01)	OK(0.02)
Y04-09C8	7F	Y4	X9 - X13	15.420	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	1.028	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.374	OK(0.02)	OK(0.02)
Y04-12C8	7F	Y4	X12 - X14	6.113	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	0.873	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.318	OK(0.01)	OK(0.02)
Y04-13C8	7F	Y4	X13 - X17	15.420	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	1.028	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.374	OK(0.02)	OK(0.02)
Y04-16C8	7F	Y4	X16 - X18	6.113	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	0.873	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.318	OK(0.01)	OK(0.02)
Y04-17C8	7F	Y4	X17 - X21	15.420	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	1.028	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.374	OK(0.02)	OK(0.02)
Y04-20C8	7F	Y4	X20 - X21	3.056	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	0.764	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.278	OK(0.01)	OK(0.02)
X01-01A5	4F	X1	Y1 - Y4	99.637	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	5.861	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			8-206	0.617	OK(0.03)	OK(0.04)
X01-01A6	5F	X1	Y1 - Y4	70.950	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.174	OK(0.06)	OK(0.08)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	0.556	OK(0.02)	OK(0.03)
X01-01A7	6F	X1	Y1 - Y4	42.262	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	2.486	OK(0.04)	OK(0.05)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.382	OK(0.02)	OK(0.02)
X01-01A8	7F	X1	Y1 - Y4	13.574	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	0.798	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.145	OK(0.01)	OK(0.01)
X02-02A5	4F	X2	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X02-02A6	5F	X2	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X02-02A7	6F	X2	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X02-02A8	7F	X2	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X03-01A5	4F	X3	Y1 - Y2	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X03-01A6	5F	X3	Y1 - Y2	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X03-01A7	6F	X3	Y1 - Y2	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X03-01A8	7F	X3	Y1 - Y2	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X04-02A5	4F	X4	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定(検定比)	下枠判定(検定比)
X04-02A6	5F	X4	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X04-02A7	6F	X4	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X04-02A8	7F	X4	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X05-01A5	4F	X5	Y1 - Y4	82.651	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.862	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.748	OK(0.03)	OK(0.04)
X05-01A6	5F	X5	Y1 - Y4	58.596	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	3.447	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.530	OK(0.02)	OK(0.03)
X05-01A7	6F	X5	Y1 - Y4	34.540	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	2.032	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.313	OK(0.01)	OK(0.02)
X05-01A8	7F	X5	Y1 - Y2	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.090	OK(0.00)	OK(0.01)
X05-02A8	7F	X5	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X06-02A5	4F	X6	Y2 - Y3	20.664	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	4.133	OK(0.06)	OK(0.08)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.636	OK(0.03)	OK(0.04)
X06-03A5	4F	X6	Y3 - Y4	23.559	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	4.712	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.725	OK(0.03)	OK(0.04)
X06-02A6	5F	X6	Y2 - Y3	14.649	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	2.930	OK(0.04)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.451	OK(0.02)	OK(0.03)
X06-03A6	5F	X6	Y3 - Y4	15.614	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	3.123	OK(0.04)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.480	OK(0.02)	OK(0.03)
X06-02A7	6F	X6	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X06-02A8	7F	X6	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X07-01A5	4F	X7	Y1 - Y2	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X07-01A6	5F	X7	Y1 - Y2	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X07-01A7	6F	X7	Y1 - Y2	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X07-01A8	7F	X7	Y1 - Y2	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X08-02A5	4F	X8	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X08-02A6	5F	X8	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X08-02A7	6F	X8	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X08-02A8	7F	X8	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X09-01A5	4F	X9	Y1 - Y4	82.651	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.862	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.748	OK(0.03)	OK(0.04)
X09-01A6	5F	X9	Y1 - Y4	58.596	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	3.447	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.530	OK(0.02)	OK(0.03)
X09-01A7	6F	X9	Y1 - Y4	34.540	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	2.032	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.313	OK(0.01)	OK(0.02)
X09-01A8	7F	X9	Y1 - Y4	10.484	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	0.617	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.112	OK(0.00)	OK(0.01)
X10-02A5	4F	X10	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X10-02A6	5F	X10	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X10-02A7	6F	X10	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X10-02A8	7F	X10	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定(検定比)	下枠判定(検定比)
X11-01A5	4F	X11	Y1 - Y2	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X11-01A6	5F	X11	Y1 - Y2	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X11-01A7	6F	X11	Y1 - Y2	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X11-01A8	7F	X11	Y1 - Y2	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X12-02A5	4F	X12	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X12-02A6	5F	X12	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X12-02A7	6F	X12	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X12-02A8	7F	X12	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X13-01A5	4F	X13	Y1 - Y4	82.651	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.862	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.748	OK(0.03)	OK(0.04)
X13-01A6	5F	X13	Y1 - Y4	58.596	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	3.447	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.530	OK(0.02)	OK(0.03)
X13-01A7	6F	X13	Y1 - Y4	34.540	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	2.032	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.313	OK(0.01)	OK(0.02)
X13-01A8	7F	X13	Y1 - Y4	10.484	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	0.617	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.112	OK(0.00)	OK(0.01)
X14-02A5	4F	X14	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X14-02A6	5F	X14	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X14-02A7	6F	X14	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X14-02A8	7F	X14	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X15-01A5	4F	X15	Y1 - Y2	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X15-01A6	5F	X15	Y1 - Y2	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X15-01A7	6F	X15	Y1 - Y2	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X15-01A8	7F	X15	Y1 - Y2	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X16-02A5	4F	X16	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X16-02A6	5F	X16	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X16-02A7	6F	X16	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X16-02A8	7F	X16	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X17-01A5	4F	X17	Y1 - Y4	82.651	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.862	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.748	OK(0.03)	OK(0.04)
X17-01A6	5F	X17	Y1 - Y4	58.596	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	3.447	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.530	OK(0.02)	OK(0.03)
X17-01A7	6F	X17	Y1 - Y4	34.540	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	2.032	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.313	OK(0.01)	OK(0.02)
X17-01A8	7F	X17	Y1 - Y4	10.484	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	0.617	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.112	OK(0.00)	OK(0.01)
X18-02A5	4F	X18	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X18-02A6	5F	X18	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位　置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所 の本数	軸力	たて枠判定 (検定比)	下枠判定 (検定比)
X18-02A7	6F	X18	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X18-02A8	7F	X18	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X19-01A5	4F	X19	Y1 - Y2	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X19-01A6	5F	X19	Y1 - Y2	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X19-01A7	6F	X19	Y1 - Y2	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X19-01A8	7F	X19	Y1 - Y2	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X20-02A5	4F	X20	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X20-02A6	5F	X20	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X20-02A7	6F	X20	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X20-02A8	7F	X20	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X21-01A5	4F	X21	Y1 - Y4	99.682	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	5.864	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			8-206	0.617	OK(0.03)	OK(0.04)
X21-01A6	5F	X21	Y1 - Y4	70.980	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.175	OK(0.06)	OK(0.08)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	0.557	OK(0.02)	OK(0.03)
X21-01A7	6F	X21	Y1 - Y4	42.279	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	2.487	OK(0.04)	OK(0.05)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.383	OK(0.02)	OK(0.02)
X21-01A8	7F	X21	Y1 - Y4	13.577	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	0.799	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.145	OK(0.01)	OK(0.01)

まぐさ・梁の断面検定凡例

位置　：階名称／通り名称／位置
材質　：使用部材の材質
サイズ　：本数-サイズ
積雪　：雪考慮の有無

l	：壁芯間距離	[m]
l'	：まぐさ・梁内法スパン	[m]
B	：まぐさ・梁の一部材幅	[cm]
D	：まぐさ・梁の一部材のせい	[cm]
E	：ヤング係数	[N/mm2]
I	：断面二次モーメント 単材*本数	[cm4]
Zx	：鉛直方向断面係数　単材*本数	[cm3]
Zy	：水平方向断面係数	[cm3]
Lfb	：長期許容曲げ応力度	[N/mm2]
Lfs	：長期許容せん断応力度	[N/mm2]
sfb	：短期許容曲げ応力度	[N/mm2]
sfs	：短期許容せん断応力度	[N/mm2]

積雪考慮：長期積雪考慮は Lfb 1.43Lfb/1.1(中長期) 1.6Lfb/1.1(中短期)
積雪考慮：短期積雪考慮は Lfb 1.6Lfb/1.1(中短期)

応力　：応力は雪を含まない長期・地震・風を出力
　　：風面外は外壁指定部分を計算

曲げ　M	：雪を含まない曲げ応力	[kN･m]
積雪時	：積雪を含む曲げ応力	[kN･m]
せん断Q	：雪を含まないせん断力	[kN]
積雪時	：積雪を含むせん断力	[kN]
応力度σ	：雪を含まない曲げ応力度	[N/mm2]
積雪時	：積雪を含む曲げ応力度	[N/mm2]

検定比　：σ / fb
応力度の数値後の記号は耐力不足を示す
　　＊：記号
積雪を含む応力は雪にそれぞれの雪係数が掛る

せん断τ	：雪を含まないせん断力度	[N]
積雪時	：積雪を含むせん断応力度	[N]
検定比	：τ / fs	
たわみδ	：雪を含まないたわみ	[cm]
積雪時	：積雪を含むたわみ	[cm]
L/300	：L/300時のたわみ	[cm]
L/150	：L/150時のたわみ	[cm]
L/***=	：***には指定たわみ制限が表記 = たわみ	[cm]

風圧w　：面外風圧力
　　：風力係数 * Kz * 速度圧kN/m2 * 階高/2

以下はたわみ制限越えを示す
<*>　：指定たわみの後の*は長期
<$>　：　　$は積雪
<#>　：　　#は風面外でL/150　水平方向

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-02A5			短期雪考慮	まぐさ Y01-04A5			短期雪考慮	まぐさ Y01-06A5			短期雪考慮	まぐさ Y01-08A5			短期雪考慮
位　置	4F Y1 通り X1 - X3				4F Y1 通り X3 - X5				4F Y1 通り X5 - X7				4F Y1 通り X7 - X9			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	3.87		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35
積雪時	-2.41				-2.41				-2.41				-2.41			
せん断　Q (kN)	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78
積雪時	5.31				-5.31				5.31				-5.31			
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99
積雪時	5.63				5.63				5.63				5.63			
検定比	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08
積雪時	0.57				0.57				0.57				0.57			
検定比	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)
たわみ　δ (cm)	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.75
積雪時	0.44				0.44				0.44				0.44			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-10A5			短期雪考慮	まぐさ Y01-12A5			短期雪考慮	まぐさ Y01-14A5			短期雪考慮	まぐさ Y01-16A5			短期雪考慮
位　置	4F Y1 通り X9 - X11				4F Y1 通り X11 - X13				4F Y1 通り X13 - X15				4F Y1 通り X15 - X17			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35
積雪時	-2.41				-2.41				-2.41				-2.41			
せん断　Q (kN)	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78
積雪時	5.31				-5.31				5.31				-5.31			
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99
積雪時	5.63				5.63				5.63				5.63			
検定比	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08
積雪時	0.57				0.57				0.57				0.57			
検定比	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)
たわみ　δ (cm)	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.75
積雪時	0.44				0.44				0.44				0.44			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-18A5			短期雪考慮	まぐさ Y01-20A5			短期雪考慮	まぐさ Y01-02A6			短期雪考慮	まぐさ Y01-04A6			短期雪考慮
位　置	4F	Y1 通り		X17 - X19	4F	Y1 通り		X19 - X21	5F	Y1 通り		X1 - X3	5F	Y1 通り		X3 - X5
材質　サイズ	S-P-F_2	2-208			S-P-F_2	2-208			S-P-F_2	2-208			S-P-F_2	2-208		
l / l'(m)	4.55		1.82		3.87		1.82		3.87		1.82		4.55		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.38	-2.41	0.00	0.00	0.38
積雪時	-2.41				-2.41				-2.41				-2.41			
せん断　Q (kN)	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78	5.31	0.00	0.00	0.84	-5.31	0.00	0.00	0.84
積雪時	5.31				-5.31				5.31				-5.31			
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	4.31	5.63	5.63	5.63	4.31
積雪時	5.63				5.63				5.63				5.63			
検定比	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.40)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.40)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.09	0.57	0.57	0.57	0.09
積雪時	0.57				0.57				0.57				0.57			
検定比	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)
たわみ　δ (cm)	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.82	0.44			0.82
積雪時	0.44				0.44				0.44				0.44			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-06A6			短期雪考慮	まぐさ Y01-08A6			短期雪考慮	まぐさ Y01-10A6			短期雪考慮	まぐさ Y01-12A6			短期雪考慮
位　置	5F Y1 通り X5 - X7				5F Y1 通り X7 - X9				5F Y1 通り X9 - X11				5F Y1 通り X11 - X13			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-2.41	0.00	0.00	0.38	-2.41	0.00	0.00	0.38	-2.41	0.00	0.00	0.38	-2.41	0.00	0.00	0.38
積雪時	-2.41				-2.41				-2.41				-2.41			
せん断　Q (kN)	5.31	0.00	0.00	0.84	-5.31	0.00	0.00	0.84	5.31	0.00	0.00	0.84	-5.31	0.00	0.00	0.84
積雪時	5.31				-5.31				5.31				-5.31			
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63	5.63	4.31	5.63	5.63	5.63	4.31	5.63	5.63	5.63	4.31	5.63	5.63	5.63	4.31
積雪時	5.63				5.63				5.63				5.63			
検定比	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.40)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.40)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.40)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.40)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57	0.57	0.09	0.57	0.57	0.57	0.09	0.57	0.57	0.57	0.09	0.57	0.57	0.57	0.09
積雪時	0.57				0.57				0.57				0.57			
検定比	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)
たわみ　δ (cm)	0.44			0.82	0.44			0.82	0.44			0.82	0.44			0.82
積雪時	0.44				0.44				0.44				0.44			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-14A6			短期雪考慮	まぐさ Y01-16A6			短期雪考慮	まぐさ Y01-18A6			短期雪考慮	まぐさ Y01-20A6			短期雪考慮
位　置	5F Y1 通り X13 - X15				5F Y1 通り X15 - X17				5F Y1 通り X17 - X19				5F Y1 通り X19 - X21			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		3.87		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-2.41	0.00	0.00	0.38	-2.41	0.00	0.00	0.38	-2.41	0.00	0.00	0.38	-2.41	0.00	0.00	0.38
積雪時	-2.41				-2.41				-2.41				-2.41			
せん断　Q (kN)	5.31	0.00	0.00	0.84	-5.31	0.00	0.00	0.84	5.31	0.00	0.00	0.84	-5.31	0.00	0.00	0.84
積雪時	5.31				-5.31				5.31				-5.31			
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63	5.63	4.31	5.63	5.63	5.63	4.31	5.63	5.63	5.63	4.31	5.63	5.63	5.63	4.31
積雪時	5.63				5.63				5.63				5.63			
検定比	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.40)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.40)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.40)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.40)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57	0.57	0.09	0.57	0.57	0.57	0.09	0.57	0.57	0.57	0.09	0.57	0.57	0.57	0.09
積雪時	0.57				0.57				0.57				0.57			
検定比	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)
たわみ　δ (cm)	0.44			0.82	0.44			0.82	0.44			0.82	0.44			0.82
積雪時	0.44				0.44				0.44				0.44			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-02A7 短期雪考慮				まぐさ Y01-04A7 短期雪考慮				まぐさ Y01-06A7 短期雪考慮				まぐさ Y01-08A7 短期雪考慮			
位　置	6F Y1 通り X1 - X3				6F Y1 通り X3 - X5				6F Y1 通り X5 - X7				6F Y1 通り X7 - X9			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	3.87		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-2.41	0.00	0.00	0.42	-2.41	0.00	0.00	0.42	-2.41	0.00	0.00	0.42	-2.41	0.00	0.00	0.42
積雪時	-2.41				-2.41				-2.41				-2.41			
せん断　Q (kN)	5.31	0.00	0.00	0.91	-5.31	0.00	0.00	0.91	5.31	0.00	0.00	0.91	-5.31	0.00	0.00	0.91
積雪時	5.31				-5.31				5.31				-5.31			
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63	5.63	4.69	5.63	5.63	5.63	4.69	5.63	5.63	5.63	4.69	5.63	5.63	5.63	4.69
積雪時	5.63				5.63				5.63				5.63			
検定比	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.43)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.43)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.43)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.43)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57	0.57	0.10	0.57	0.57	0.57	0.10	0.57	0.57	0.57	0.10	0.57	0.57	0.57	0.10
積雪時	0.57				0.57				0.57				0.57			
検定比	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)
たわみ　δ (cm)	0.44			0.89	0.44			0.89	0.44			0.89	0.44			0.89
積雪時	0.44				0.44				0.44				0.44			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-10A7			短期雪考慮	まぐさ Y01-12A7			短期雪考慮	まぐさ Y01-14A7			短期雪考慮	まぐさ Y01-16A7			短期雪考慮
位　置	6F Y1 通り X9 - X11				6F Y1 通り X11 - X13				6F Y1 通り X13 - X15				6F Y1 通り X15 - X17			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-2.41	0.00	0.00	0.42	-2.41	0.00	0.00	0.42	-2.41	0.00	0.00	0.42	-2.41	0.00	0.00	0.42
積雪時	-2.41				-2.41				-2.41				-2.41			
せん断　Q (kN)	5.31	0.00	0.00	0.91	-5.31	0.00	0.00	0.91	5.31	0.00	0.00	0.91	-5.31	0.00	0.00	0.91
積雪時	5.31				-5.31				5.31				-5.31			
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63	5.63	4.69	5.63	5.63	5.63	4.69	5.63	5.63	5.63	4.69	5.63	5.63	5.63	4.69
積雪時	5.63				5.63				5.63				5.63			
検定比	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.43)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.43)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.43)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.43)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57	0.57	0.10	0.57	0.57	0.57	0.10	0.57	0.57	0.57	0.10	0.57	0.57	0.57	0.10
積雪時	0.57				0.57				0.57				0.57			
検定比	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)
たわみ　δ (cm)	0.44			0.89	0.44			0.89	0.44			0.89	0.44			0.89
積雪時	0.44				0.44				0.44				0.44			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-18A7 短期雪考慮				まぐさ Y01-20A7 短期雪考慮				まぐさ Y01-02A8 短期雪考慮				まぐさ Y01-04A8 短期雪考慮			
位　置	6F Y1 通り X17 - X19				6F Y1 通り X19 - X21				7F Y1 通り X1 - X3				7F Y1 通り X3 - X5			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		1.82		3.87		1.82		3.87		1.82		4.55		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-2.41	0.00	0.00	0.42	-2.41	0.00	0.00	0.42	-0.75	0.00	0.00	0.45	-0.75	0.00	0.00	0.45
積雪時	-2.41				-2.41				-1.33				-1.33			
せん断　Q (kN)	5.31	0.00	0.00	0.91	-5.31	0.00	0.00	0.91	1.65	0.00	0.00	0.98	1.65	0.00	0.00	0.98
積雪時	5.31				-5.31				2.93				2.93			
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63	5.63	4.69	5.63	5.63	5.63	4.69	1.75	1.75	1.75	5.03	1.75	1.75	1.75	5.03
積雪時	5.63				5.63				3.10				3.10			
検定比	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.43)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.43)	(0.36)	(0.16)	(0.16)	(0.47)	(0.36)	(0.16)	(0.16)	(0.47)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57	0.57	0.10	0.57	0.57	0.57	0.10	0.18	0.18	0.18	0.11	0.18	0.18	0.18	0.11
積雪時	0.57				0.57				0.31				0.31			
検定比	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.33)	(0.15)	(0.15)	(0.09)	(0.33)	(0.15)	(0.15)	(0.09)
たわみ　δ (cm)	0.44			0.89	0.44			0.89	0.14			0.95	0.14			0.95
積雪時	0.44				0.44				0.14				0.14			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-06A8				短期雪考慮				まぐさ Y01-08A8				短期雪考慮				まぐさ Y01-10A8				短期雪考慮				まぐさ Y01-12A8				短期雪考慮			
位　置	7F	Y1	通り	X5	- X7				7F	Y1	通り	X7	- X9				7F	Y1	通り	X9	- X11				7F	Y1	通り	X11	- X13			
材質　サイズ	S-P-F_2		2-208						S-P-F_2		2-208						S-P-F_2		2-208						S-P-F_2		2-208					
l / l'(m)	4.55				1.82				4.55				1.82				4.55				1.82				4.55				1.82			
B / D (cm)	3.80				18.40				3.80				18.40				3.80				18.40				3.80				18.40			
E / I N/mm2 cm4	9600.00				3945.35				9600.00				3945.35				9600.00				3945.35				9600.00				3945.35			
Zx / Zy(cm3)	428.84				88.57				428.84				88.57				428.84				88.57				428.84				88.57			
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64			0.66	0.96			5.94	8.64			0.66	0.96			5.94	8.64			0.66	0.96			5.94	8.64			0.66	0.96		
sfb/sfs(N/mm2)	10.80				1.20				10.80				1.20				10.80				1.20				10.80				1.20			
荷重	長　期		地　震		風		風 面 外		長　期		地　震		風		風 面 外		長　期		地　震		風		風 面 外		長　期		地　震		風		風 面 外	
曲げ　M (kNm)	-0.75		0.00		0.00		0.45		-0.75		0.00		0.00		0.45		-0.75		0.00		0.00		0.45		-0.75		0.00		0.00		0.45	
積雪時	-1.33								-1.33								-1.33								-1.33							
せん断　Q (kN)	1.65		0.00		0.00		0.98		1.65		0.00		0.00		0.98		1.65		0.00		0.00		0.98		1.65		0.00		0.00		0.98	
積雪時	2.93								2.93								2.93								2.93							
応力度 σ(N/mm2)	1.75		1.75		1.75		5.03		1.75		1.75		1.75		5.03		1.75		1.75		1.75		5.03		1.75		1.75		1.75		5.03	
積雪時	3.10								3.10								3.10								3.10							
検定比	(0.36)		(0.16)		(0.16)		(0.47)		(0.36)		(0.16)		(0.16)		(0.47)		(0.36)		(0.16)		(0.16)		(0.47)		(0.36)		(0.16)		(0.16)		(0.47)	
せん断 τ(N/mm2)	0.18		0.18		0.18		0.11		0.18		0.18		0.18		0.11		0.18		0.18		0.18		0.11		0.18		0.18		0.18		0.11	
積雪時	0.31								0.31								0.31								0.31							
検定比	(0.33)		(0.15)		(0.15)		(0.09)		(0.33)		(0.15)		(0.15)		(0.09)		(0.33)		(0.15)		(0.15)		(0.09)		(0.33)		(0.15)		(0.15)		(0.09)	
たわみ　δ (cm)	0.14						0.95		0.14						0.95		0.14						0.95		0.14						0.95	
積雪時	0.14								0.14								0.14								0.14							
L/300 L/150 (cm)	0.61		1.21		L/250=	0.73			0.61		1.21		L/250=	0.73			0.61		1.21		L/250=	0.73			0.61		1.21		L/250=	0.73		
変形増大係数 Ccp	2.00								2.00								2.00								2.00							
風圧 w	(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077								(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077								(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077								(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077							

● 4-(4)　まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ　Y01-14A8　短期雪考慮				まぐさ　Y01-16A8　短期雪考慮				まぐさ　Y01-18A8　短期雪考慮				まぐさ　Y01-20A8　短期雪考慮			
位　置	7F　Y1　通り　X13　- X15				7F　Y1　通り　X15　- X17				7F　Y1　通り　X17　- X19				7F　Y1　通り　X19　- X21			
材質　サイズ	S-P-F_2　2-208				S-P-F_2　2-208				S-P-F_2　2-208				S-P-F_2　2-208			
l / l'(m)	4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		3.87		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.75	0.00	0.00	0.45	-0.75	0.00	0.00	0.45	-0.75	0.00	0.00	0.45	-0.75	0.00	0.00	0.45
積雪時	-1.33				-1.33				-1.33				-1.33			
せん断　Q (kN)	1.65	0.00	0.00	0.98	1.65	0.00	0.00	0.98	1.65	0.00	0.00	0.98	1.65	0.00	0.00	0.98
積雪時	2.93				2.93				2.93				2.93			
応力度 σ(N/mm2)	1.75	1.75	1.75	5.03	1.75	1.75	1.75	5.03	1.75	1.75	1.75	5.03	1.75	1.75	1.75	5.03
積雪時	3.10				3.10				3.10				3.10			
検定比	(0.36)	(0.16)	(0.16)	(0.47)	(0.36)	(0.16)	(0.16)	(0.47)	(0.36)	(0.16)	(0.16)	(0.47)	(0.36)	(0.16)	(0.16)	(0.47)
せん断 τ(N/mm2)	0.18	0.18	0.18	0.11	0.18	0.18	0.18	0.11	0.18	0.18	0.18	0.11	0.18	0.18	0.18	0.11
積雪時	0.31				0.31				0.31				0.31			
検定比	(0.33)	(0.15)	(0.15)	(0.09)	(0.33)	(0.15)	(0.15)	(0.09)	(0.33)	(0.15)	(0.15)	(0.09)	(0.33)	(0.15)	(0.15)	(0.09)
たわみ　δ (cm)	0.14			0.95	0.14			0.95	0.14			0.95	0.14			0.95
積雪時	0.14				0.14				0.14				0.14			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73		0.61	1.21	L/250= 0.73	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-02B5			短期雪考慮	まぐさ Y02-03B5			短期雪考慮	まぐさ Y02-06B5			短期雪考慮	まぐさ Y02-07B5			短期雪考慮
位　置	4F Y2 通り X2 - X3				4F Y2 通り X3 - X4				4F Y2 通り X6 - X7				4F Y2 通り X7 - X8			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	2.96		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.81				-0.81			
せん断　Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				3.58				3.58			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00
積雪時	3.28				3.28				3.28				3.28			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.50				0.50			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.08				0.08			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-10B5			短期雪考慮	まぐさ Y02-11B5			短期雪考慮	まぐさ Y02-14B5			短期雪考慮	まぐさ Y02-15B5			短期雪考慮
位　置	4F Y2 通り X10 - X11				4F Y2 通り X11 - X12				4F Y2 通り X14 - X15				4F Y2 通り X15 - X16			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.81				-0.81			
せん断　Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				3.58				3.58			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00
積雪時	3.28				3.28				3.28				3.28			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.50				0.50			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.08				0.08			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-18B5			短期雪考慮	まぐさ Y02-19B5			短期雪考慮	まぐさ Y02-02B6			短期雪考慮	まぐさ Y02-03B6			短期雪考慮
位　置	4F Y2 通り X18 - X19				4F Y2 通り X19 - X20				5F Y2 通り X2 - X3				5F Y2 通り X3 - X4			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	4.55		0.91		2.96		0.91		2.96		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.81				-0.81			
せん断　Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				3.58				3.58			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00
積雪時	3.28				3.28				3.28				3.28			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.50				0.50			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.08				0.08			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-06B6			短期雪考慮	まぐさ Y02-07B6			短期雪考慮	まぐさ Y02-10B6			短期雪考慮	まぐさ Y02-11B6			短期雪考慮
位　置	5F Y2 通り X6 - X7				5F Y2 通り X7 - X8				5F Y2 通り X10 - X11				5F Y2 通り X11 - X12			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.81				-0.81			
せん断　Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				3.58				3.58			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00
積雪時	3.28				3.28				3.28				3.28			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.50				0.50			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.08				0.08			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-14B6		短期雪考慮		まぐさ Y02-15B6		短期雪考慮		まぐさ Y02-18B6		短期雪考慮		まぐさ Y02-19B6		短期雪考慮	
位　置	5F Y2 通り X14 - X15				5F Y2 通り X15 - X16				5F Y2 通り X18 - X19				5F Y2 通り X19 - X20			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		2.96		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.81				-0.81			
せん断　Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				3.58				3.58			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00
積雪時	3.28				3.28				3.28				3.28			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.50				0.50			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.08				0.08			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-02B7			短期雪考慮	まぐさ Y02-03B7			短期雪考慮	まぐさ Y02-06B7			短期雪考慮	まぐさ Y02-07B7			短期雪考慮
位　置	6F Y2 通り X2 - X3				6F Y2 通り X3 - X4				6F Y2 通り X6 - X7				6F Y2 通り X7 - X8			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	2.96		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.81				-0.81			
せん断　Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				3.58				3.58			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00
積雪時	3.28				3.28				3.28				3.28			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.50				0.50			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.08				0.08			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-10B7			短期雪考慮	まぐさ Y02-11B7			短期雪考慮	まぐさ Y02-14B7			短期雪考慮	まぐさ Y02-15B7			短期雪考慮
位　置	6F Y2 通り X10 - X11				6F Y2 通り X11 - X12				6F Y2 通り X14 - X15				6F Y2 通り X15 - X16			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.81				-0.81			
せん断　Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				3.58				3.58			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00
積雪時	3.28				3.28				3.28				3.28			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.50				0.50			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.08				0.08			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-18B7			短期雪考慮	まぐさ Y02-19B7			短期雪考慮	まぐさ Y02-02B8			短期雪考慮	まぐさ Y02-03B8			短期雪考慮
位　置	6F Y2 通り X18 - X19				6F Y2 通り X19 - X20				7F Y2 通り X2 - X3				7F Y2 通り X3 - X4			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	4.55		0.91		2.96		0.91		2.96		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.54				-0.54			
せん断　Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				2.38				2.38			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00
積雪時	3.28				3.28				2.19				2.19			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.34				0.34			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.03			0.00	0.03			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-06B8			短期雪考慮	まぐさ Y02-07B8			短期雪考慮	まぐさ Y02-10B8			短期雪考慮	まぐさ Y02-11B8			短期雪考慮
位　置	7F Y2 通り X6 - X7				7F Y2 通り X7 - X8				7F Y2 通り X10 - X11				7F Y2 通り X11 - X12			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.54				-0.54				-0.54				-0.54			
せん断　Q (kN)	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
積雪時	2.38				2.38				2.38				2.38			
応力度 σ(N/mm2)	1.02	1.02	1.02	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00
積雪時	2.19				2.19				2.19				2.19			
検定比	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00
積雪時	0.34				0.34				0.34				0.34			
検定比	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.00	0.03			0.00	0.03			0.00	0.03			0.00
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-14B8			短期雪考慮	まぐさ Y02-15B8			短期雪考慮	まぐさ Y02-18B8			短期雪考慮	まぐさ Y02-19B8			短期雪考慮
位　置	7F Y2 通り X14 - X15				7F Y2 通り X15 - X16				7F Y2 通り X18 - X19				7F Y2 通り X19 - X20			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		2.96		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.54				-0.54				-0.54				-0.54			
せん断　Q (kN)	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
積雪時	2.38				2.38				2.38				2.38			
応力度 σ(N/mm2)	1.02	1.02	1.02	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00
積雪時	2.19				2.19				2.19				2.19			
検定比	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00
積雪時	0.34				0.34				0.34				0.34			
検定比	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.00	0.03			0.00	0.03			0.00	0.03			0.00
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-01B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-04B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-05B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-08B5 短期雪考慮			
位　置	4F Y4 通り X1 - X2				4F Y4 通り X4 - X5				4F Y4 通り X5 - X6				4F Y4 通り X8 - X9			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.09		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09
積雪時	-0.60				-0.60				-0.60				-0.60			
せん断　Q (kN)	-2.66	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39
積雪時	-2.66				2.65				2.65				2.65			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00
積雪時	1.41				1.41				1.41				1.41			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04
積雪時	0.28				0.28				0.28				0.28			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-09B5	短期雪考慮	まぐさ Y04-12B5	短期雪考慮	まぐさ Y04-13B5	短期雪考慮	まぐさ Y04-16B5	短期雪考慮
位　置	4F Y4 通り	X9 - X10	4F Y4 通り	X12 - X13	4F Y4 通り	X13 - X14	4F Y4 通り	X16 - X17
材質　サイズ	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208
l / l'(m)	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91
B / D (cm)	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40
E / I N/mm2 cm4	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35
Zx / Zy(cm3)	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20
荷重	長 期 | 地 震	風 | 風 面 外	長 期 | 地 震	風 | 風 面 外	長 期 | 地 震	風 | 風 面 外	長 期 | 地 震	風 | 風 面 外
曲げ M (kNm)	-0.60 | 0.00	0.00 | 0.09	-0.60 | 0.00	0.00 | 0.09	-0.60 | 0.00	0.00 | 0.09	-0.60 | 0.00	0.00 | 0.09
積雪時	-0.60		-0.60		-0.60		-0.60	
せん断 Q (kN)	2.65 | 0.00	0.00 | 0.39	2.65 | 0.00	0.00 | 0.39	2.65 | 0.00	0.00 | 0.39	2.65 | 0.00	0.00 | 0.39
積雪時	2.65		2.65		2.65		2.65	
応力度 σ(N/mm2)	1.41 | 1.41	1.41 | 1.00	1.41 | 1.41	1.41 | 1.00	1.41 | 1.41	1.41 | 1.00	1.41 | 1.41	1.41 | 1.00
積雪時	1.41		1.41		1.41		1.41	
検定比	(0.24) | (0.13)	(0.13) | (0.09)	(0.24) | (0.13)	(0.13) | (0.09)	(0.24) | (0.13)	(0.13) | (0.09)	(0.24) | (0.13)	(0.13) | (0.09)
せん断 τ(N/mm2)	0.28 | 0.28	0.28 | 0.04	0.28 | 0.28	0.28 | 0.04	0.28 | 0.28	0.28 | 0.04	0.28 | 0.28	0.28 | 0.04
積雪時	0.28		0.28		0.28		0.28	
検定比	(0.43) | (0.24)	(0.24) | (0.03)	(0.43) | (0.24)	(0.24) | (0.03)	(0.43) | (0.24)	(0.24) | (0.03)	(0.43) | (0.24)	(0.24) | (0.03)
たわみ δ (cm)	0.03 |	| 0.05	0.03 |	| 0.05	0.03 |	| 0.05	0.03 |	| 0.05
積雪時	0.03		0.03		0.03		0.03	
L/300 L/150 (cm)	0.30 | 0.61	L/250= 0.36	0.30 | 0.61	L/250= 0.36	0.30 | 0.61	L/250= 0.36	0.30 | 0.61	L/250= 0.36
変形増大係数 Ccp	2.00		2.00		2.00		2.00	
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-17B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-20B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-01B6 短期雪考慮				まぐさ Y04-04B6 短期雪考慮			
位　置	4F Y4 通り X17 - X18				4F Y4 通り X20 - X21				5F Y4 通り X1 - X2				5F Y4 通り X4 - X5			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.09		0.91		4.09		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10
積雪時	-0.60				-0.60				-0.60				-0.60			
せん断　Q (kN)	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	-2.66	0.00	0.00	0.42	2.65	0.00	0.00	0.42
積雪時	2.65				2.65				-2.66				2.65			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.08	1.41	1.41	1.41	1.08
積雪時	1.41				1.41				1.41				1.41			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05
積雪時	0.28				0.28				0.28				0.28			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-05B6			短期雪考慮	まぐさ Y04-08B6			短期雪考慮	まぐさ Y04-09B6			短期雪考慮	まぐさ Y04-12B6			短期雪考慮
位　置	5F Y4 通り X5 - X6				5F Y4 通り X8 - X9				5F Y4 通り X9 - X10				5F Y4 通り X12 - X13			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10
積雪時	-0.60				-0.60				-0.60				-0.60			
せん断　Q (kN)	2.65	0.00	0.00	0.42	2.65	0.00	0.00	0.42	2.65	0.00	0.00	0.42	2.65	0.00	0.00	0.42
積雪時	2.65				2.65				2.65				2.65			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.08	1.41	1.41	1.41	1.08	1.41	1.41	1.41	1.08	1.41	1.41	1.41	1.08
積雪時	1.41				1.41				1.41				1.41			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05
積雪時	0.28				0.28				0.28				0.28			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-13B6			短期雪考慮	まぐさ Y04-16B6			短期雪考慮	まぐさ Y04-17B6			短期雪考慮	まぐさ Y04-20B6			短期雪考慮
位　置	5F Y4 通り X13 - X14				5F Y4 通り X16 - X17				5F Y4 通り X17 - X18				5F Y4 通り X20 - X21			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.09		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10
積雪時	-0.60				-0.60				-0.60				-0.60			
せん断　Q (kN)	2.65	0.00	0.00	0.42	2.65	0.00	0.00	0.42	2.65	0.00	0.00	0.42	2.65	0.00	0.00	0.42
積雪時	2.65				2.65				2.65				2.65			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.08	1.41	1.41	1.41	1.08	1.41	1.41	1.41	1.08	1.41	1.41	1.41	1.08
積雪時	1.41				1.41				1.41				1.41			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05
積雪時	0.28				0.28				0.28				0.28			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923				(0.8*0.79+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.923			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-01B7 短期雪考慮				まぐさ Y04-04B7 短期雪考慮				まぐさ Y04-05B7 短期雪考慮				まぐさ Y04-08B7 短期雪考慮			
位　置	6F Y4 通り X1 - X2				6F Y4 通り X4 - X5				6F Y4 通り X5 - X6				6F Y4 通り X8 - X9			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.09		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10
積雪時	-0.60				-0.60				-0.60				-0.60			
せん断　Q (kN)	-2.66	0.00	0.00	0.46	2.65	0.00	0.00	0.46	2.65	0.00	0.00	0.46	2.65	0.00	0.00	0.46
積雪時	-2.66				2.65				2.65				2.65			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.17	1.41	1.41	1.41	1.17	1.41	1.41	1.41	1.17	1.41	1.41	1.41	1.17
積雪時	1.41				1.41				1.41				1.41			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.11)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.11)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.11)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.11)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05
積雪時	0.28				0.28				0.28				0.28			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.06	0.03			0.06	0.03			0.06	0.03			0.06
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-09B7			短期雪考慮	まぐさ Y04-12B7			短期雪考慮	まぐさ Y04-13B7			短期雪考慮	まぐさ Y04-16B7			短期雪考慮
位　置	6F Y4 通り X9 - X10				6F Y4 通り X12 - X13				6F Y4 通り X13 - X14				6F Y4 通り X16 - X17			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10
積雪時	-0.60				-0.60				-0.60				-0.60			
せん断　Q (kN)	2.65	0.00	0.00	0.46	2.65	0.00	0.00	0.46	2.65	0.00	0.00	0.46	2.65	0.00	0.00	0.46
積雪時	2.65				2.65				2.65				2.65			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.17	1.41	1.41	1.41	1.17	1.41	1.41	1.41	1.17	1.41	1.41	1.41	1.17
積雪時	1.41				1.41				1.41				1.41			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.11)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.11)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.11)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.11)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05
積雪時	0.28				0.28				0.28				0.28			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.06	0.03			0.06	0.03			0.06	0.03			0.06
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-17B7			短期雪考慮	まぐさ Y04-20B7			短期雪考慮	まぐさ Y04-01B8			短期雪考慮	まぐさ Y04-04B8			短期雪考慮
位　置	6F Y4 通り X17 - X18				6F Y4 通り X20 - X21				7F Y4 通り X1 - X2				7F Y4 通り X4 - X5			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.09		0.91		4.09		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.19	0.00	0.00	0.11	-0.19	0.00	0.00	0.11
積雪時	-0.60				-0.60				-0.33				-0.33			
せん断　Q (kN)	2.65	0.00	0.00	0.46	2.65	0.00	0.00	0.46	-0.83	0.00	0.00	0.49	0.83	0.00	0.00	0.49
積雪時	2.65				2.65				-1.46				1.46			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.17	1.41	1.41	1.41	1.17	0.44	0.44	0.44	1.26	0.44	0.44	0.44	1.26
積雪時	1.41				1.41				0.78				0.78			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.11)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.11)	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.12)	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.12)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05
積雪時	0.28				0.28				0.16				0.16			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.06	0.03			0.06	0.01			0.06	0.01			0.06
積雪時	0.03				0.03				0.01				0.01			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.88+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.003				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-05B8			短期雪考慮	まぐさ Y04-08B8			短期雪考慮	まぐさ Y04-09B8			短期雪考慮	まぐさ Y04-12B8			短期雪考慮
位　置	7F Y4 通り X5 - X6				7F Y4 通り X8 - X9				7F Y4 通り X9 - X10				7F Y4 通り X12 - X13			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.19	0.00	0.00	0.11	-0.19	0.00	0.00	0.11	-0.19	0.00	0.00	0.11	-0.19	0.00	0.00	0.11
積雪時	-0.33				-0.33				-0.33				-0.33			
せん断　Q (kN)	0.83	0.00	0.00	0.49	0.83	0.00	0.00	0.49	0.83	0.00	0.00	0.49	0.83	0.00	0.00	0.49
積雪時	1.46				1.46				1.46				1.46			
応力度 σ(N/mm2)	0.44	0.44	0.44	1.26	0.44	0.44	0.44	1.26	0.44	0.44	0.44	1.26	0.44	0.44	0.44	1.26
積雪時	0.78				0.78				0.78				0.78			
検定比	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.12)	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.12)	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.12)	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.12)
せん断 τ(N/mm2)	0.09	0.09	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05
積雪時	0.16				0.16				0.16				0.16			
検定比	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)
たわみ　δ (cm)	0.01			0.06	0.01			0.06	0.01			0.06	0.01			0.06
積雪時	0.01				0.01				0.01				0.01			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-13B8			短期雪考慮	まぐさ Y04-16B8			短期雪考慮	まぐさ Y04-17B8			短期雪考慮	まぐさ Y04-20B8			短期雪考慮
位　置	7F Y4 通り X13 - X14				7F Y4 通り X16 - X17				7F Y4 通り X17 - X18				7F Y4 通り X20 - X21			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.09		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.19	0.00	0.00	0.11	-0.19	0.00	0.00	0.11	-0.19	0.00	0.00	0.11	-0.19	0.00	0.00	0.11
積雪時	-0.33				-0.33				-0.33				-0.33			
せん断　Q (kN)	0.83	0.00	0.00	0.49	0.83	0.00	0.00	0.49	0.83	0.00	0.00	0.49	0.83	0.00	0.00	0.49
積雪時	1.46				1.46				1.46				1.46			
応力度 σ(N/mm2)	0.44	0.44	0.44	1.26	0.44	0.44	0.44	1.26	0.44	0.44	0.44	1.26	0.44	0.44	0.44	1.26
積雪時	0.78				0.78				0.78				0.78			
検定比	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.12)	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.12)	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.12)	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.12)
せん断 τ(N/mm2)	0.09	0.09	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05
積雪時	0.16				0.16				0.16				0.16			
検定比	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)
たわみ　δ (cm)	0.01			0.06	0.01			0.06	0.01			0.06	0.01			0.06
積雪時	0.01				0.01				0.01				0.01			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36		0.30	0.61	L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077				(0.8*0.96+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.077			

通り名称---> [Y1]

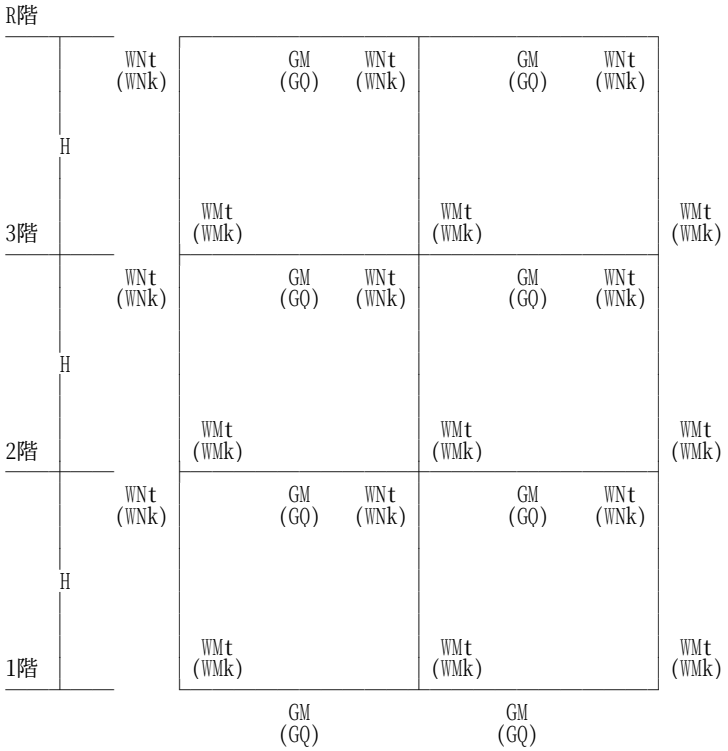

GM : 梁の曲げモーメント検定値
GQ : 梁のせん断力検定値
WNt : たて枠の軸力検定値(一般)
(WNk): たて枠の検定値　　(開口脇)
WMt : たて枠のめり込み検定値(一般)
(WMk): たて枠のめり込み検定値(開口脇)

* : NG
H : 階高　　(mm)

ＷＲＣ階の場合

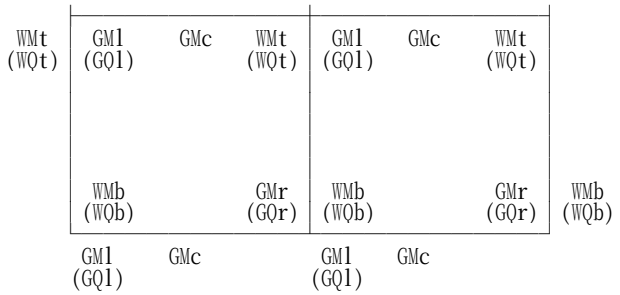

GMl : 梁左端の曲げモーメント検定値
GMc : 梁中央の曲げモーメント検定値
GMr : 梁右端の曲げモーメント検定値
(GQl): 梁左端のせん断力検定値
(GQr): 梁右端のせん断力検定値
WMt : 壁頭の曲げモーメント検定値
WMb : 壁脚の曲げモーメント検定値
(WQt): 壁頭のせん断力検定値
(WQb): 壁脚のせん断力検定値
* : NG

[Y1]

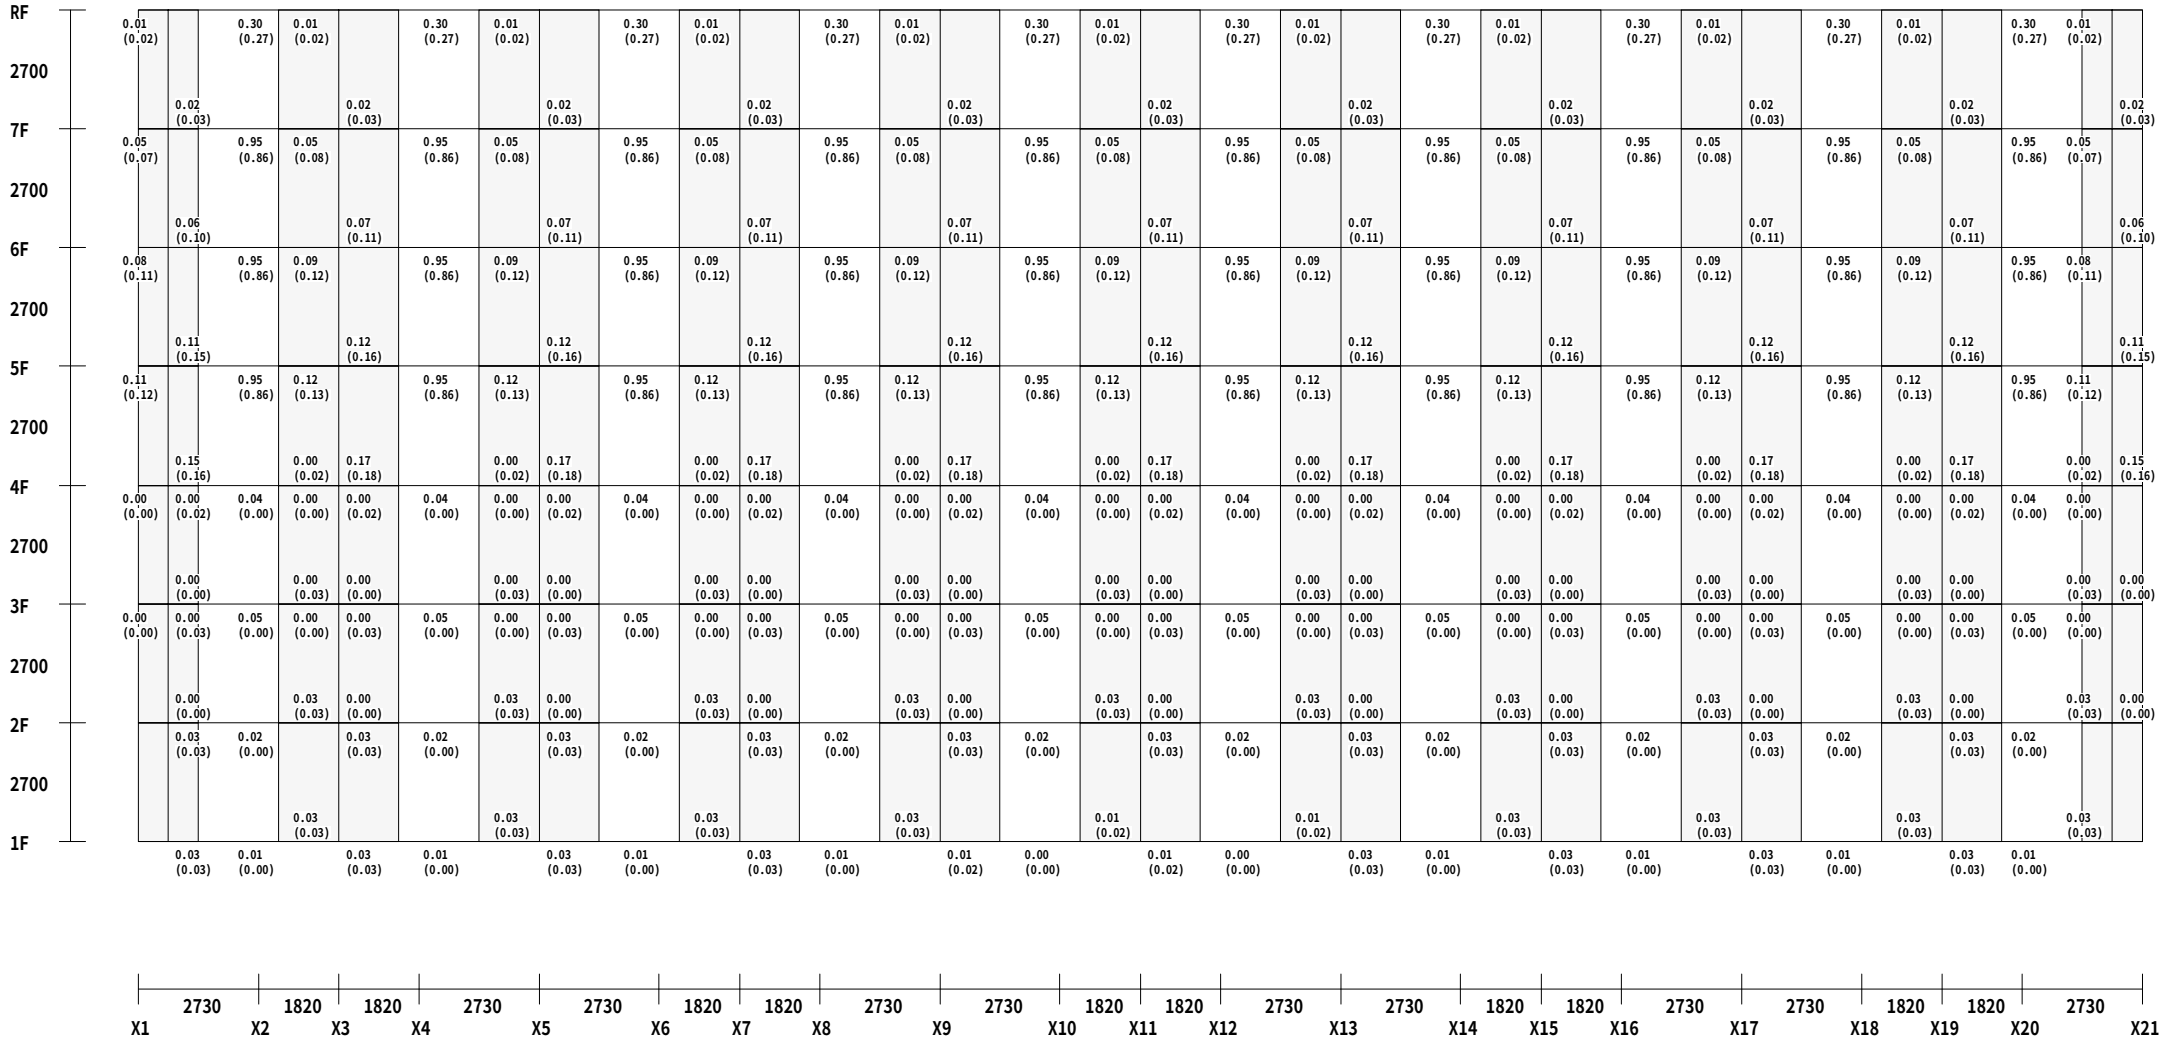
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730

[X2]

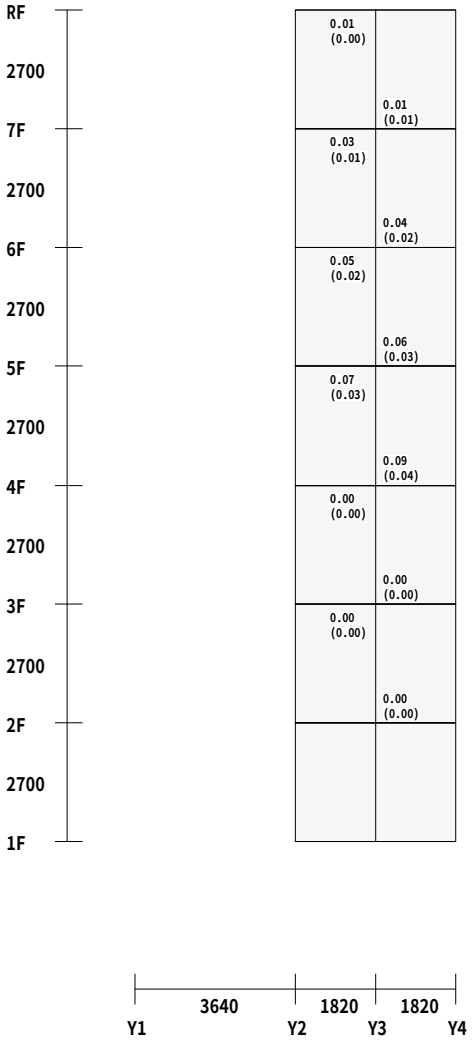
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01 (0.00)
0.01 (0.01)
0.03 (0.01)
0.04 (0.02)
0.05 (0.02)
0.06 (0.03)
0.07 (0.03)
0.09 (0.04)
0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X6]

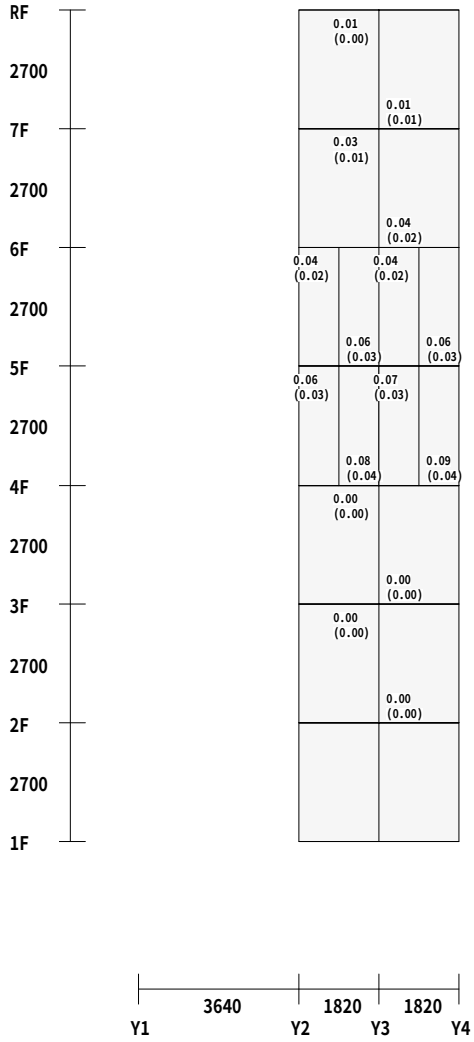
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01 (0.00)
0.01 (0.01)
0.03 (0.01)
0.04 (0.02)
0.04 (0.02)
0.04 (0.02)
0.06 (0.03)
0.06 (0.03)
0.06 (0.03)
0.07 (0.03)
0.08 (0.04)
0.09 (0.04)
0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8]

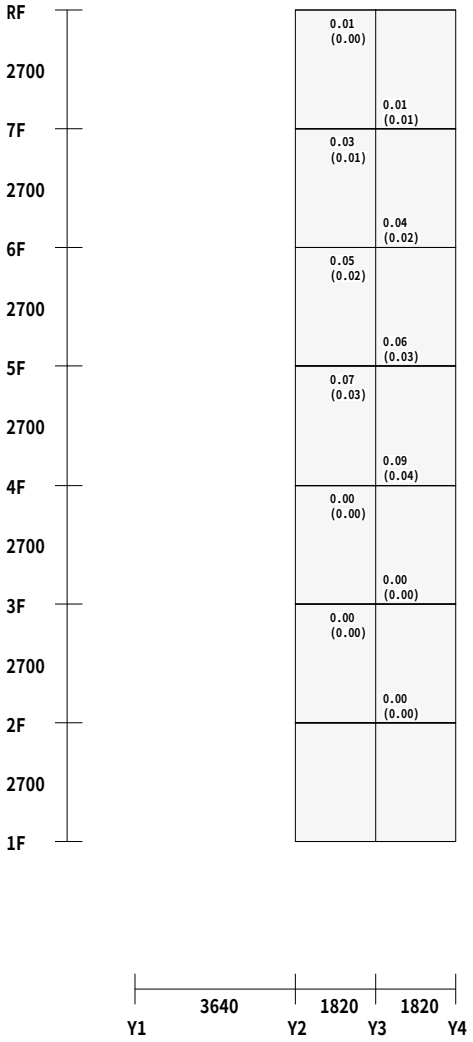
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01
(0.00)
0.01
(0.01)
0.03
(0.01)
0.04
(0.02)
0.05
(0.02)
0.06
(0.03)
0.07
(0.03)
0.09
(0.04)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12]

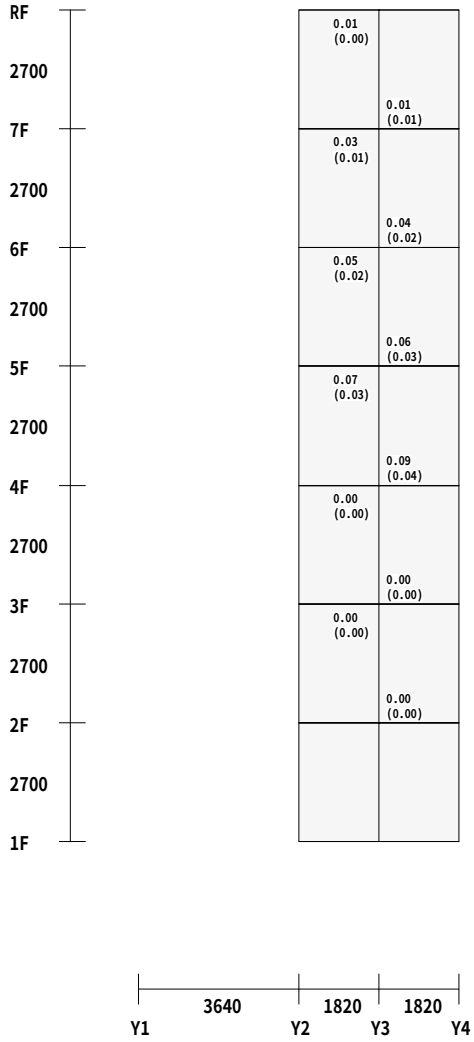
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01
(0.00)
0.01
(0.01)
0.03
(0.01)
0.04
(0.02)
0.05
(0.02)
0.06
(0.03)
0.07
(0.03)
0.09
(0.04)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

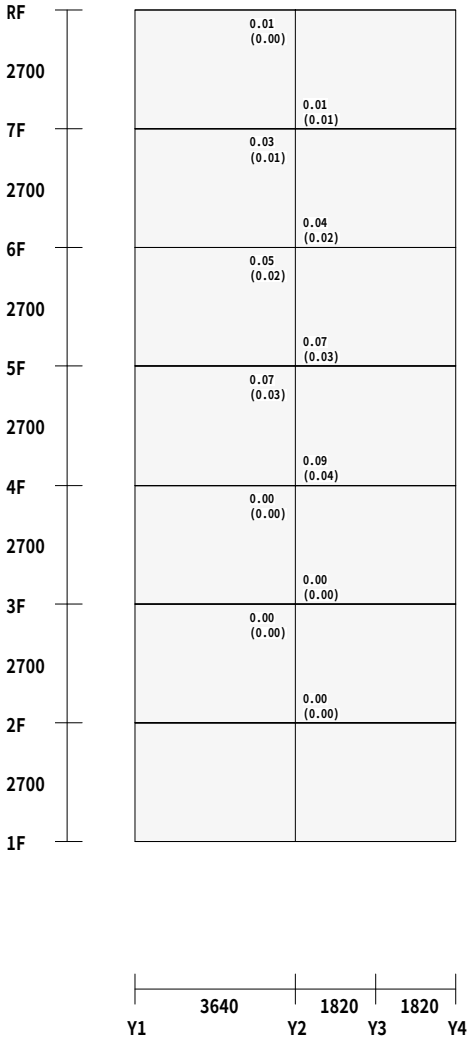
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01
(0.00)
0.01
(0.01)
0.03
(0.01)
0.04
(0.02)
0.05
(0.02)
0.07
(0.03)
0.07
(0.03)
0.09
(0.04)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

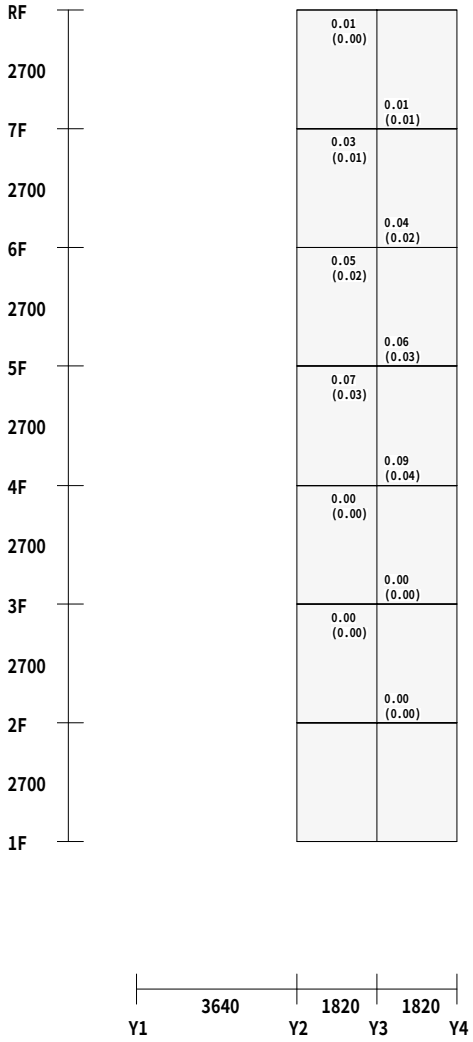
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01
(0.00)
0.01
(0.01)
0.03
(0.01)
0.04
(0.02)
0.05
(0.02)
0.06
(0.03)
0.07
(0.03)
0.09
(0.04)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X20]

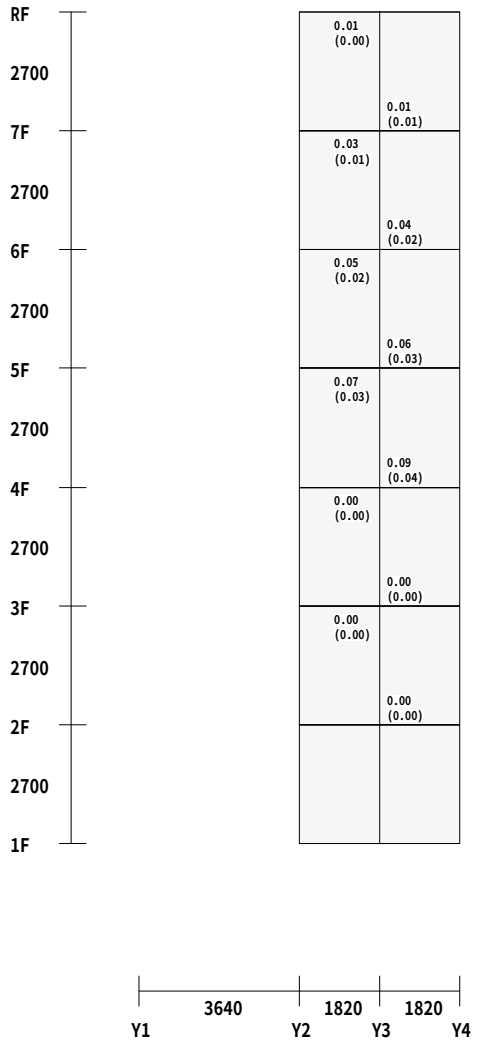
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01
(0.00)
0.01
(0.01)
0.03
(0.01)
0.04
(0.02)
0.05
(0.02)
0.06
(0.03)
0.07
(0.03)
0.09
(0.04)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[Y1　]

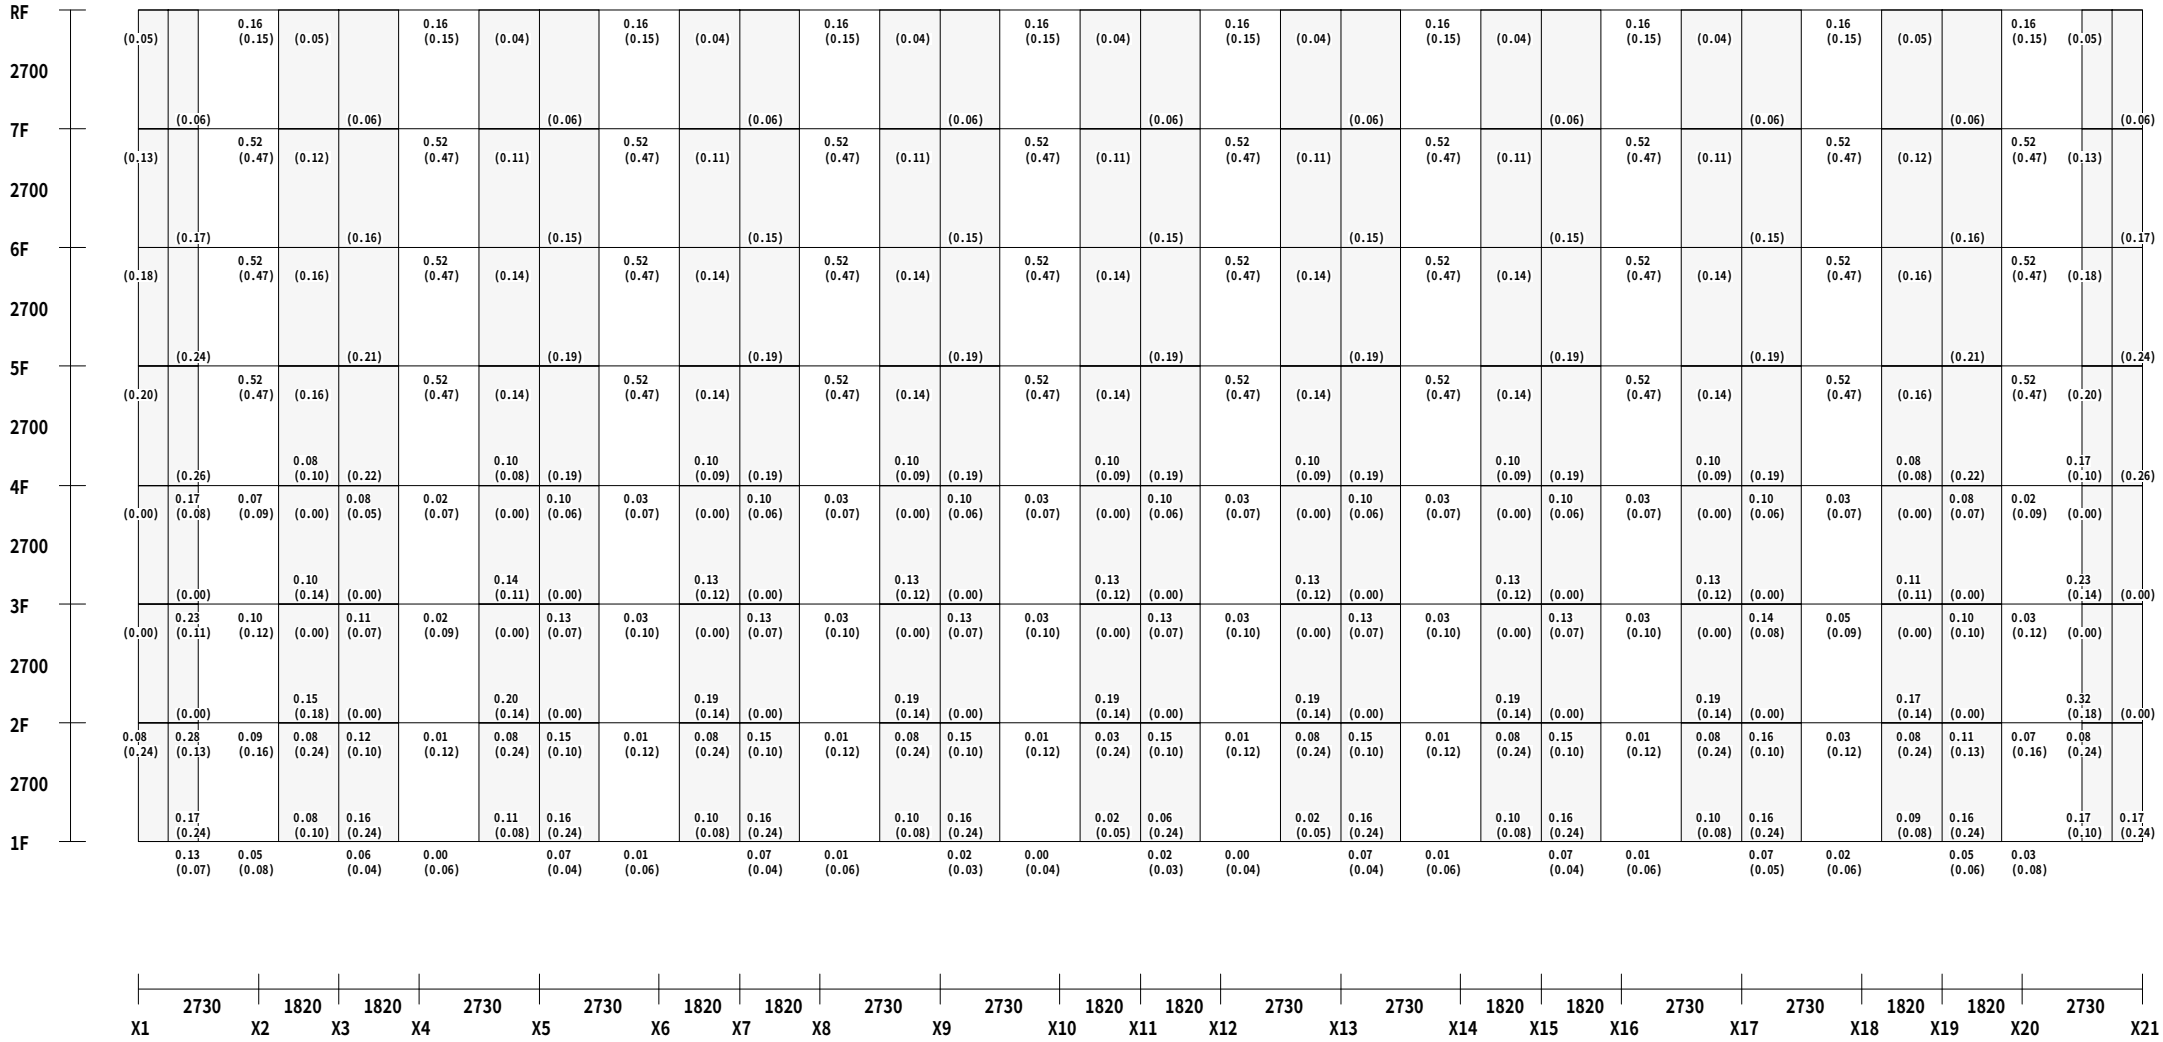
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730

[X2]

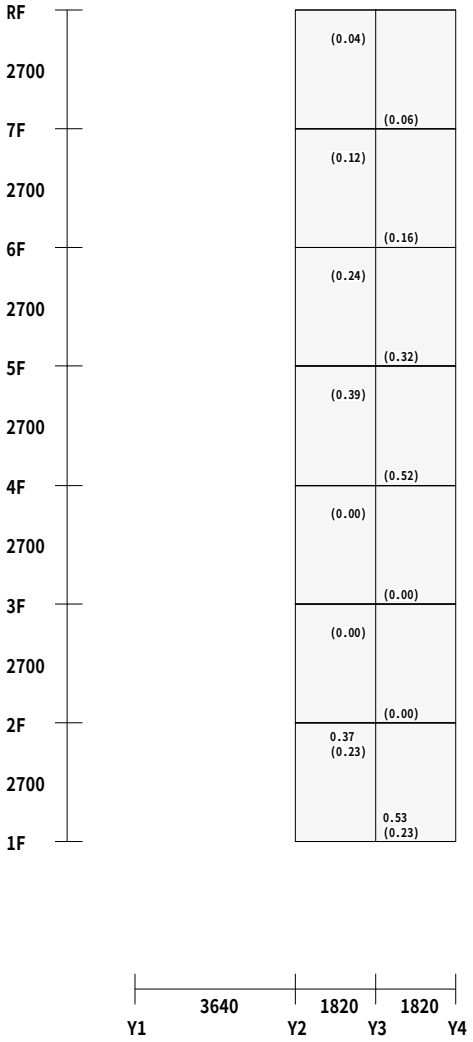
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.04)
(0.06)
(0.12)
(0.16)
(0.24)
(0.32)
(0.39)
(0.52)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.37
(0.23)
0.53
(0.23)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X6]

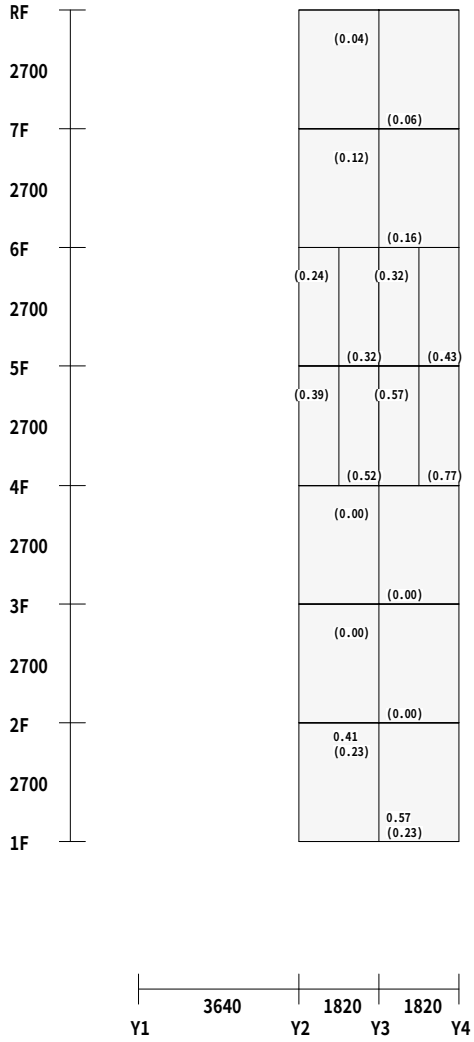
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.04)
(0.06)
(0.12)
(0.16)
(0.24)
(0.32)
(0.43)
(0.39)
(0.57)
(0.52)
(0.77)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.41
(0.23)
0.57
(0.23)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8]

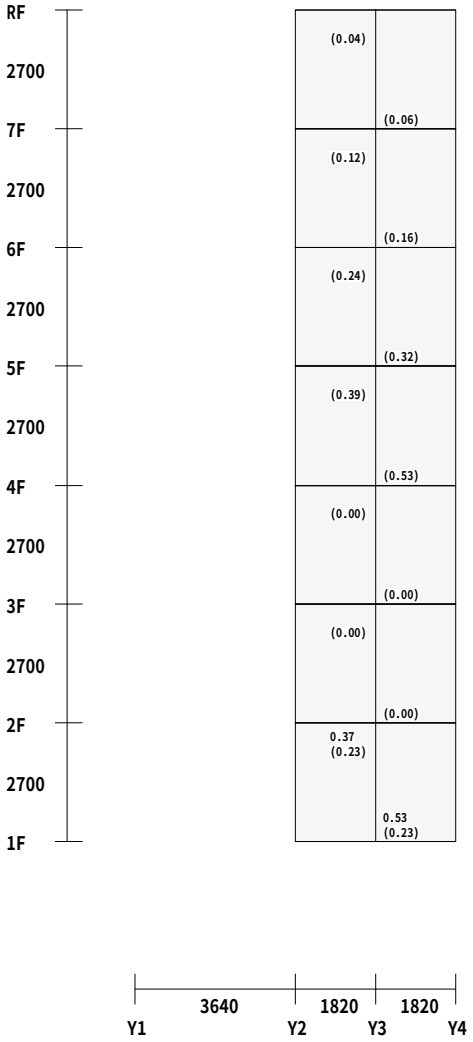
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.04)
(0.06)
(0.12)
(0.16)
(0.24)
(0.32)
(0.39)
(0.53)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.37
(0.23)
0.53
(0.23)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12]

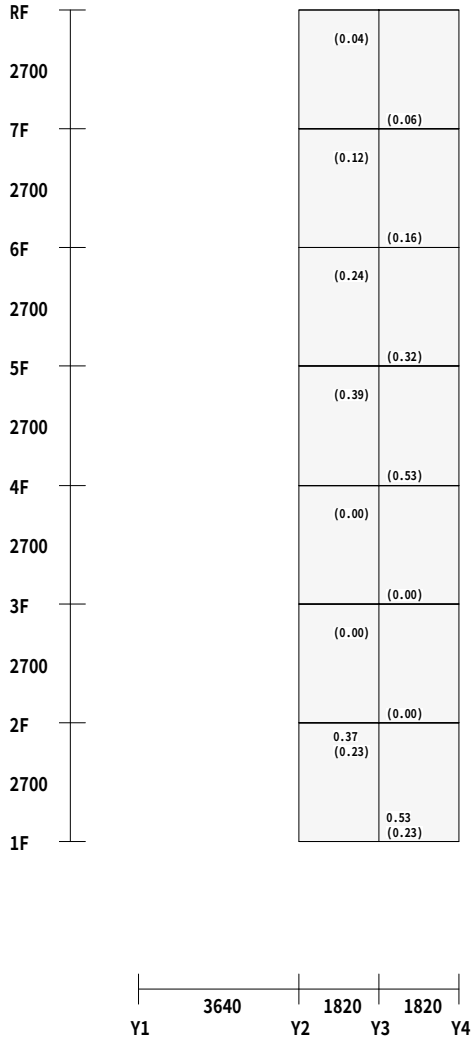
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.04)
(0.06)
(0.12)
(0.16)
(0.24)
(0.32)
(0.39)
(0.53)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.37
(0.23)
0.53
(0.23)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

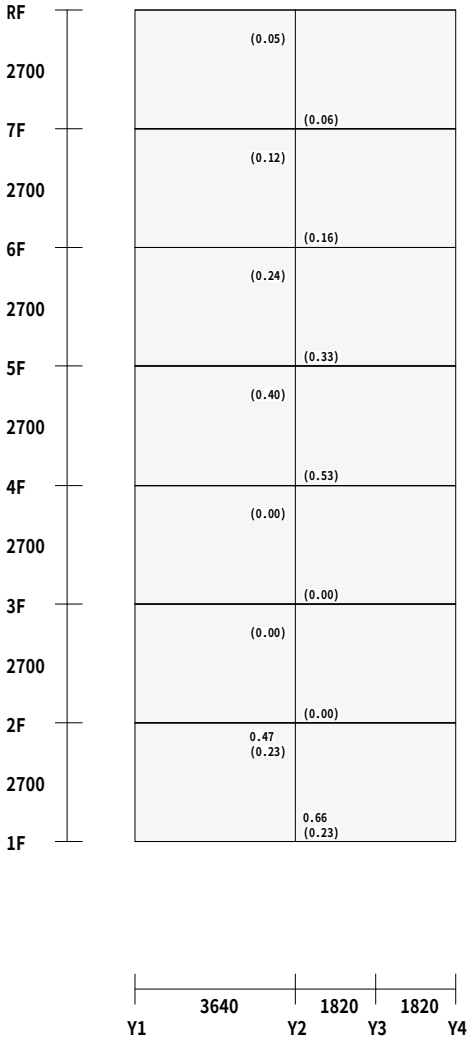
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.05)
(0.06)
(0.12)
(0.16)
(0.24)
(0.33)
(0.40)
(0.53)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.47
(0.23)
0.66
(0.23)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

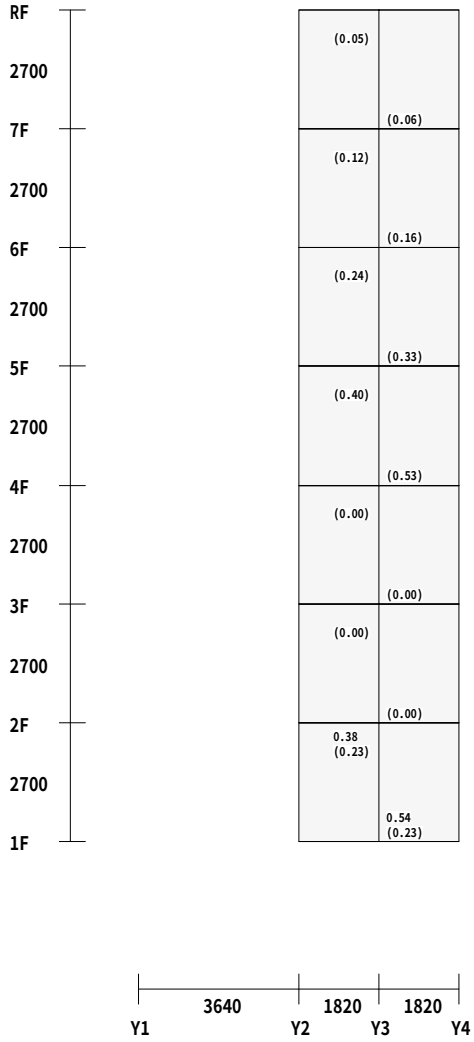
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.05)
(0.06)
(0.12)
(0.16)
(0.24)
(0.33)
(0.40)
(0.53)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.38
(0.23)
0.54
(0.23)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X20]

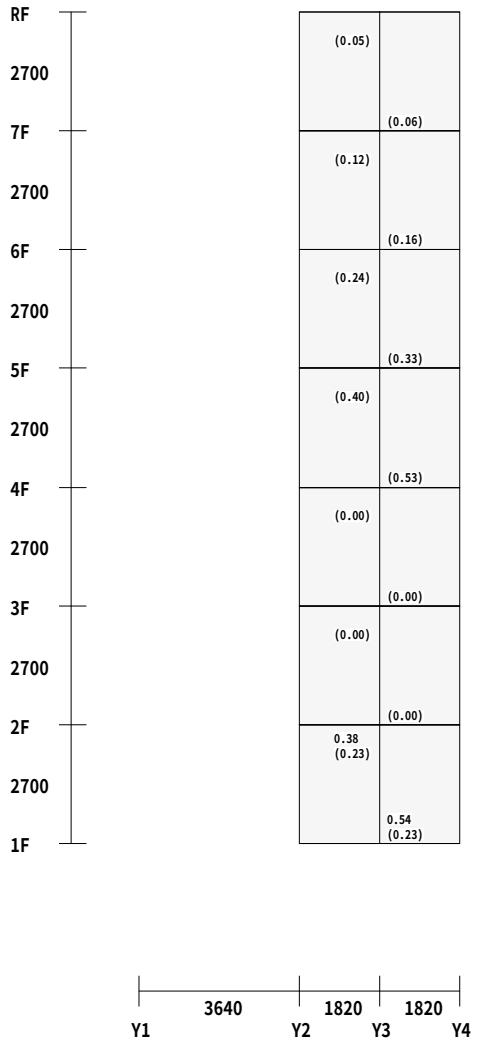
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.05)
(0.06)
(0.12)
(0.16)
(0.24)
(0.33)
(0.40)
(0.53)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.38
(0.23)
0.54
(0.23)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

● 床下張

Ｌ　：通り長さ (m) *:入力値　Ｑｋ　：くぎのせん断力 (N/本)　Ｑｕｄ: Ｑ２ - Ｑ１　(N)
Ｌ１　：面材長さ　(m)　Ｑａ　：くぎのせん断耐力(N/m)　Ｑ　：Ｑｕｄ / Ｌ　(N/m)
ピッチ:くぎピッチ　(mm)　Ｑ１　：当階負担せん断力(N)　判定　：Ｑａ＞ＱならばＯＫ
本数　：１面材当りのくぎ本数　Ｑ２　：下階負担せん断力(N)

階	通り名称 くぎ名称	Ｌ Ｌ１	ピッチ 本数	Ｑｋ Ｑａ		Ｑ１ (N)	Ｑ２ (N)	Ｑｕｄ (N)	Ｑ (N/m)	判定	備　考
7F	Y1	45.50	150	790	地震	107182	234657	127475	2802	ＯＫ	
	CN65S-12	1.82	13	5643	風圧	3207	3200	7	0	ＯＫ	
7F	Y2	45.50	150	790	地震	67539	148144	80605	1772	ＯＫ	
	CN65S-12	1.82	13	5643	風圧	2021	2020	0	0	ＯＫ	
7F	Y4	45.50	150	790	地震	141372	310689	169316	3721	ＯＫ	
	CN65S-12	1.82	13	5643	風圧	4230	4237	7	0	ＯＫ	
7F	X1	7.28	150	790	地震	39381	78608	39227	5388	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	7364	6700	664	91	ＯＫ	
7F	X2	3.64	150	790	地震	9402	23316	13914	3823	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1758	1987	229	63	ＯＫ	
7F	X3	3.64	150	790	地震	9433	23316	13883	3814	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1764	1987	223	61	ＯＫ	
7F	X4	3.64	150	790	地震	9463	23316	13853	3806	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1770	1987	218	60	ＯＫ	
7F	X5	7.28	150	790	地震	29118	46632	17514	2406	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	5445	3974	1470	202	ＯＫ	
7F	X6	3.64	150	790	地震	9555	23316	13761	3780	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1787	1987	200	55	ＯＫ	
7F	X7	3.64	150	790	地震	9586	23316	13730	3772	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1792	1987	195	54	ＯＫ	
7F	X8	3.64	150	790	地震	9617	23316	13699	3764	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1798	1987	189	52	ＯＫ	
7F	X9	7.28	150	790	地震	19325	46632	27307	3751	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	3614	3974	361	50	ＯＫ	
7F	X10	3.64	150	790	地震	9709	23316	13607	3738	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1815	1987	172	47	ＯＫ	
7F	X11	3.64	150	790	地震	9739	23316	13577	3730	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1821	1987	166	46	ＯＫ	
7F	X12	3.64	150	790	地震	9770	23316	13546	3721	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1827	1987	160	44	ＯＫ	
7F	X13	7.28	150	790	地震	19632	46632	27000	3709	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	3671	3974	304	42	ＯＫ	
7F	X14	3.64	150	790	地震	9862	23316	13454	3696	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1844	1987	143	39	ＯＫ	
7F	X15	3.64	150	790	地震	9893	23316	13424	3688	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1850	1987	137	38	ＯＫ	
7F	X16	3.64	150	790	地震	9923	23316	13393	3679	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1856	1987	132	36	ＯＫ	
7F	X17	7.28	150	790	地震	19939	46633	26694	3667	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	3728	3974	246	34	ＯＫ	
7F	X18	3.64	150	790	地震	10015	23316	13301	3654	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1873	1987	114	31	ＯＫ	
7F	X19	3.64	150	790	地震	10046	23316	13270	3646	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1878	1987	109	30	ＯＫ	
7F	X20	3.64	150	790	地震	10077	23316	13240	3637	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1884	1987	103	28	ＯＫ	
7F	X21	7.28	150	790	地震	42608	78610	36001	4945	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	7967	6700	1267	174	ＯＫ	
6F	Y1	45.50	150	790	地震	234657	323240	88582	1947	ＯＫ	
	CN65S-12	1.82	13	5643	風圧	3200	3046	154	3	ＯＫ	
6F	Y2	45.50	150	790	地震	148144	254241	106097	2332	ＯＫ	
	CN65S-12	1.82	13	5643	風圧	2020	2396	375	8	ＯＫ	
6F	Y4	45.50	150	790	地震	310689	426168	115480	2538	ＯＫ	
	CN65S-12	1.82	13	5643	風圧	4237	4016	221	5	ＯＫ	

● 床下張

Ｌ　：通り長さ (m) *:入力値　Ｑｋ　：くぎのせん断力 (N/本)　Ｑｕｄ: Ｑ２ - Ｑ１　(N)
Ｌ１　：面材長さ　(m)　Ｑａ　：くぎのせん断耐力(N/m)　Ｑ　：Ｑｕｄ / Ｌ　(N/m)
ピッチ:くぎピッチ　(mm)　Ｑ１　：当階負担せん断力(N)　判定　：Ｑａ＞ＱならばＯＫ
本数　：１面材当りのくぎ本数　Ｑ２　：下階負担せん断力(N)

階	通り名称 くぎ名称	Ｌ Ｌ１	ピッチ 本数	Ｑｋ Ｑａ		Ｑ１ (N)	Ｑ２ (N)	Ｑｕｄ (N)	Ｑ (N/m)	判定	備　考
6F	X1	7.28	150	790	地震	78608	111193	32585	4476	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	6700	6548	151	21	ＯＫ	
6F	X2	3.64	150	790	地震	23316	33027	9711	2668	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1945	42	12	ＯＫ	
6F	X3	3.64	150	790	地震	23316	33057	9741	2676	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1947	40	11	ＯＫ	
6F	X4	3.64	150	790	地震	23316	33087	9771	2684	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1949	39	11	ＯＫ	
6F	X5	7.28	150	790	地震	46632	66266	19634	2697	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	3974	3902	72	10	ＯＫ	
6F	X6	3.64	150	790	地震	23316	44555	21238	5835	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	2624	637	175	ＯＫ	
6F	X7	3.64	150	790	地震	23316	33209	9893	2718	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1956	31	9	ＯＫ	
6F	X8	3.64	150	790	地震	23316	33240	9924	2726	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1958	30	8	ＯＫ	
6F	X9	7.28	150	790	地震	46632	66571	19939	2739	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	3974	3920	54	7	ＯＫ	
6F	X10	3.64	150	790	地震	23316	33331	10015	2751	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1963	24	7	ＯＫ	
6F	X11	3.64	150	790	地震	23316	33362	10046	2760	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1965	23	6	ＯＫ	
6F	X12	3.64	150	790	地震	23316	33392	10076	2768	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1967	21	6	ＯＫ	
6F	X13	7.28	150	790	地震	46632	66876	20243	2781	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	3974	3938	36	5	ＯＫ	
6F	X14	3.64	150	790	地震	23316	33484	10167	2793	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1972	15	4	ＯＫ	
6F	X15	3.64	150	790	地震	23316	33514	10198	2802	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1974	14	4	ＯＫ	
6F	X16	3.64	150	790	地震	23316	33545	10228	2810	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1975	12	3	ＯＫ	
6F	X17	7.28	150	790	地震	46633	67180	20548	2823	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	3974	3956	18	2	ＯＫ	
6F	X18	3.64	150	790	地震	23316	33636	10320	2835	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1981	6	2	ＯＫ	
6F	X19	3.64	150	790	地震	23316	33666	10350	2843	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1983	5	1	ＯＫ	
6F	X20	3.64	150	790	地震	23316	33697	10381	2852	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	1987	1984	3	1	ＯＫ	
6F	X21	7.28	150	790	地震	78610	113761	35151	4828	ＯＫ	
	CN65S-12	0.91	7	6077	風圧	6700	6699	0	0	ＯＫ	
5F	Y1	45.50	150	650	地震	323240	412373	89133	1959	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	3046	3046	0	0	ＯＫ	
5F	Y2	45.50	150	650	地震	254241	324340	70099	1541	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	2396	2396	0	0	ＯＫ	
5F	Y4	45.50	150	650	地震	426168	543657	117489	2582	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	4016	4016	0	0	ＯＫ	
5F	X1	7.28	150	650	地震	111193	141901	30709	4218	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	6548	6551	2	0	ＯＫ	
5F	X2	3.64	150	650	地震	33027	42146	9119	2505	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1945	1946	1	0	ＯＫ	
5F	X3	3.64	150	650	地震	33057	42183	9126	2507	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1947	1947	1	0	ＯＫ	

● 床下張

Ｌ　：通り長さ (m) *:入力値　Ｑｋ　：くぎのせん断力 (N/本)　Ｑｕｄ: Ｑ２ - Ｑ１　(N)
Ｌ１　：面材長さ　(m)　Ｑａ　：くぎのせん断耐力(N/m)　Ｑ　：Ｑｕｄ / Ｌ　(N/m)
ピッチ:くぎピッチ　(mm)　Ｑ１　：当階負担せん断力(N)　判定　：Ｑａ＞ＱならばＯＫ
本数　：１面材当りのくぎ本数　Ｑ２　：下階負担せん断力(N)

階	通り名称 くぎ名称	Ｌ Ｌ１	ピッチ 本数	Ｑｋ Ｑａ		Ｑ１ (N)	Ｑ２ (N)	Ｑｕｄ (N)	Ｑ (N/m)	判定	備　考
5F	X4	3.64	150	650	地震	33087	42221	9134	2509	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1949	1949	1	0	ＯＫ	
5F	X5	7.28	150	650	地震	66266	84555	18289	2512	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	3902	3903	1	0	ＯＫ	
5F	X6	3.64	150	650	地震	44555	56849	12294	3377	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	2624	2624	0	0	ＯＫ	
5F	X7	3.64	150	650	地震	33209	42372	9162	2517	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1956	1956	0	0	ＯＫ	
5F	X8	3.64	150	650	地震	33240	42409	9170	2519	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1958	1958	0	0	ＯＫ	
5F	X9	7.28	150	650	地震	66571	84932	18361	2522	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	3920	3921	0	0	ＯＫ	
5F	X10	3.64	150	650	地震	33331	42522	9191	2525	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1963	1963	0	0	ＯＫ	
5F	X11	3.64	150	650	地震	33362	42560	9198	2527	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1965	1965	0	0	ＯＫ	
5F	X12	3.64	150	650	地震	33392	42598	9205	2529	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1967	1966	0	0	ＯＫ	
5F	X13	7.28	150	650	地震	66876	85308	18432	2532	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	3938	3938	0	0	ＯＫ	
5F	X14	3.64	150	650	地震	33484	42711	9227	2535	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1972	1972	0	0	ＯＫ	
5F	X15	3.64	150	650	地震	33514	42748	9234	2537	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1974	1973	0	0	ＯＫ	
5F	X16	3.64	150	650	地震	33545	42786	9241	2539	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1975	1975	0	0	ＯＫ	
5F	X17	7.28	150	650	地震	67180	85685	18504	2542	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	3956	3955	1	0	ＯＫ	
5F	X18	3.64	150	650	地震	33636	42899	9263	2545	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1981	1980	1	0	ＯＫ	
5F	X19	3.64	150	650	地震	33666	42936	9270	2547	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1983	1982	1	0	ＯＫ	
5F	X20	3.64	150	650	地震	33697	42974	9277	2549	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1984	1984	1	0	ＯＫ	
5F	X21	7.28	150	650	地震	113761	145074	31314	4301	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	6699	6697	2	0	ＯＫ	

● アンカーボルト・土台

方向	階	通り	土台厚 (mm)	土台強度 (N/mm2)	アンカーボルト				Ｍｙ (N・mm)	Ｃ	Ｐａ (N/本)	地震		風圧	
					ｄ (mm)	Ｆ (N/mm2)	ｆｔ (N/mm2)	ｆｓ (N/mm2)				負担せん断 (N)	必要 本数	負担せん断 (N)	必要 本数
X	4F	Y1	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	412372.8	72	3045.8	1
	4F	Y2	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	324339.5	56	2395.6	1
	4F	Y4	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	543657.0	94	4015.5	1
Y	4F	X1	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	141901.3	25	6550.6	2
	4F	X2	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42145.8	8	1945.6	1
	4F	X3	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42183.5	8	1947.3	1
	4F	X4	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42221.1	8	1949.1	1

● アンカーボルト・土台

方向	階	通り	土台厚 (mm)	土台強度 (N/mm2)	アンカーボルト d (mm)	アンカーボルト F (N/mm2)	アンカーボルト ft (N/mm2)	アンカーボルト fs (N/mm2)	My (N・mm)	C	Pa (N/本)	地震 負担せん断 (N)	地震 必要本数	風圧 負担せん断 (N)	風圧 必要本数
Y	4F	X5	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	84555.2	15	3903.3	1
	4F	X6	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	56848.6	10	2624.3	1
	4F	X7	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42371.7	8	1956.0	1
	4F	X8	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42409.4	8	1957.8	1
	4F	X9	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	84931.7	15	3920.7	1
	4F	X10	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42522.3	8	1963.0	1
	4F	X11	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42559.9	8	1964.7	1
	4F	X12	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42597.6	8	1966.4	1
	4F	X13	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	85308.1	15	3938.1	1
	4F	X14	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42710.5	8	1971.7	1
	4F	X15	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42748.2	8	1973.4	1
	4F	X16	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42785.8	8	1975.1	1
	4F	X17	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	85684.6	15	3955.5	1
	4F	X18	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42898.8	8	1980.3	1
	4F	X19	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42936.4	8	1982.1	1
	4F	X20	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	42974.1	8	1983.8	1
	4F	X21	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	145074.4	25	6697.1	2

● 建物の転倒

Ｌｘ，Ｌｙ ：建物寸法 (m)　　Ｂ ：布基礎底版幅 (m)　　Mox，Moy ：安定モーメント (kN・m)
Ｎｘ，Ｎｙ ：布基礎本数 (本)　　追加荷重 ：追加荷重 (kN)　　Mkx，Mky ：地震時転倒モーメント (kN・m)
σｓ ：支持力（短期） (kN/m2)　　Ｘｘ，Ｘｙ ：つり合い距離 (m)　　Mwx，Mwy ：風圧時転倒モーメント (kN・m)

ＬＸ (m)	ＬＹ (m)	Ｎｘ (本)	Ｎｙ (本)	σｓ (kN/m2)	Ｂ (m)	追加荷重 (kN)	Ｘｘ (m)	Ｘｙ (m)	X方向 Mox (kN・m)	X方向 Mkx (kN・m)	X方向 判定(地震)	X方向 Mwx (kN・m)	X方向 判定(風圧)	Y方向 Moy (kN・m)	Y方向 Mky (kN・m)	Y方向 判定(地震)	Y方向 Mwy (kN・m)	Y方向 判定(風圧)
45.50	7.28	3	10	200.00	1.20	0.00	52.31	8.05	128500.63	30476.26	ＯＫ	178.74	ＯＫ	43195.57	30476.26	ＯＫ	1117.10	ＯＫ

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-01A8 7F Y1		Y01-02B8 7F Y1		Y01-04B8 7F Y1		Y01-06B8 7F Y1		Y01-08B8 7F Y1	
耐力壁脚部位置	X1	X2	X2	X4	X4	X6	X6	X8	X8	X10
加 力 方 向	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L
Ｍｓ／ｂ	-5.30 5.30	5.30 -5.30	-5.30 5.30	5.30 -5.30	-5.30 5.30	5.30 -5.30	-5.30 5.30	5.30 -5.30	-5.30 5.30	5.30 -5.30
ＮＳ／２	-1.95 1.95	-1.95 1.95	0.42 -0.42	0.42 -0.42	-0.06 0.06	-0.06 0.06	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ΣＮＳ	-7.25 7.25	3.35 -3.35	-4.88 4.88	5.72 -5.72	-5.36 5.36	5.24 -5.24	-5.30 5.30	5.30 -5.30	-5.30 5.30	5.30 -5.30
ＮＬｔ／２	2.55	2.55	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
直交壁効果										
ΣＮｔ	-4.70	-0.81	0.21	-0.63	-0.27	-0.14	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21
ＮＬｃ／２	2.55	2.55	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
ΣＮｃ	9.79	5.90	9.97	10.82	10.46	10.33	10.39	10.39	10.39	10.39
端部金物 配置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 径	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
くぎ名称	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12
くぎ必要本数	11	2	0	2	1	1	1	1	1	1

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-10B8 7F Y1		Y01-12B8 7F Y1		Y01-14B8 7F Y1		Y01-16B8 7F Y1		Y01-18B8 7F Y1	
耐力壁脚部位置	X10	X12	X12	X14	X14	X16	X16	X18	X18	X20
加 力 方 向	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L
Ｍｓ／ｂ	-5.30 5.30	5.30 -5.30	-5.30 5.30	5.30 -5.30	-5.30 5.30	5.30 -5.30	-5.30 5.30	5.30 -5.30	-5.30 5.30	5.30 -5.30
ＮＳ／２	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.06 -0.06	0.06 -0.06	-0.42 0.42	-0.42 0.42
ΣＮＳ	-5.30 5.30	5.30 -5.30	-5.30 5.30	5.30 -5.30	-5.30 5.30	5.30 -5.30	-5.24 5.24	5.36 -5.36	-5.72 5.72	4.88 -4.88
ＮＬｔ／２	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
直交壁効果										
ΣＮｔ	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.14	-0.27	-0.63	0.22
ＮＬｃ／２	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
ΣＮｃ	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.33	10.46	10.82	9.97
端部金物 配置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 径	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
くぎ名称	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12
くぎ必要本数	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-20B8 7F Y1				Y02-01A8 7F Y2				Y02-02C8 7F Y2				Y02-03C8 7F Y2				Y02-06C8 7F Y2			
耐力壁脚部位置	X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-5.30	5.30	5.30	-5.30	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-2.50	2.50	2.50	-2.50
ＮＳ／２	1.95	-1.95	1.95	-1.95	-1.58	1.58	-1.58	1.58	0.61	-0.61	0.61	-0.61	-0.03	0.03	-0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-3.35	3.35	7.25	-7.25	-4.09	4.09	0.92	-0.92	-1.90	1.90	3.11	-3.11	-2.53	2.53	2.48	-2.48	-2.50	2.50	2.50	-2.50
ＮＬｔ／２	2.55			2.55	5.01			5.01	2.30			2.30	10.01			10.01	2.30			2.30
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-0.81			-4.70	0.92			4.08	0.40			-0.81	7.48			7.53	-0.20			-0.20
ＮＬｃ／２		2.55	2.55			5.01	5.01			2.30	2.30			10.01	10.01			2.30	2.30	
ΣＮｃ		5.90	9.79			9.09	5.93			4.20	5.41			12.54	12.49			4.81	4.81	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN50S-12		CN50S-12		—			—	CN90S		CN90S		—			—	CN90S		CN90S	
くぎ必要本数	2		11		—			—	0		2		—			—	1		1	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-07C8 7F Y2				Y02-10C8 7F Y2				Y02-11C8 7F Y2				Y02-14C8 7F Y2				Y02-15C8 7F Y2			
耐力壁脚部位置	X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-2.50	2.50	2.50	-2.50
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.03	-0.03
ΣＮＳ	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-2.48	2.48	2.53	-2.53
ＮＬｔ／２	10.01			10.01	2.30			2.30	10.01			10.01	2.30			2.30	10.01			10.01
直交壁効果																				
ΣＮｔ	7.51			7.51	-0.20			-0.20	7.51			7.51	-0.20			-0.20	7.53			7.48
ＮＬｃ／２		10.01	10.01			2.30	2.30			10.01	10.01			2.30	2.30			10.01	10.01	
ΣＮｃ		12.52	12.52			4.81	4.81			12.52	12.52			4.81	4.81			12.49	12.54	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	CN90S		CN90S		—			—	CN90S		CN90S		—			—
くぎ必要本数	—			—	1		1		—			—	1		1		—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-18C8 7F Y2				Y02-19C8 7F Y2				Y04-01A8 7F Y4				Y04-01C8 7F Y4				Y04-04C8 7F Y4			
耐力壁脚部位置	X18		X20		X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-2.50	2.50	2.50	-2.50	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-5.24	5.24	5.24	-5.24
ＮＳ／２	-0.61	0.61	-0.61	0.61	1.58	-1.58	1.58	-1.58	-2.42	2.42	-2.42	2.42	0.41	-0.41	0.41	-0.41	-0.08	0.08	-0.08	0.08
ΣＮＳ	-3.11	3.11	1.90	-1.90	-0.92	0.92	4.09	-4.09	-7.67	7.67	2.82	-2.82	-4.84	4.84	5.65	-5.65	-5.33	5.33	5.16	-5.16
ＮＬｔ／２	2.30			2.30	5.01			5.01	1.53			1.53	7.71			7.71	3.06			3.06
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-0.81			0.40	4.08			0.92	-6.14			-1.29	2.87			2.06	-2.27			-2.10
ＮＬｃ／２		2.30	2.30			5.01	5.01			1.53	1.53			7.71	7.71			3.06	3.06	
ΣＮｃ		5.41	4.20			5.93	9.09			9.19	4.35			12.55	13.36			8.38	8.22	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S		CN90S		—		—		CN50S-12		CN50S-12		—		—		CN50S-12		CN50S-12	
くぎ必要本数	2		0		—		—		14		3		—		—		6		5	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-05C8 7F Y4				Y04-08C8 7F Y4				Y04-09C8 7F Y4				Y04-12C8 7F Y4				Y04-13C8 7F Y4			
耐力壁脚部位置	X5		X9		X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-5.24	5.24	5.24	-5.24
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-5.24	5.24	5.24	-5.24
ＮＬｔ／２	7.71			7.71	3.06			3.06	7.71			7.71	3.06			3.06	7.71			7.71
直交壁効果																				
ΣＮｔ	2.47			2.47	-2.19			-2.19	2.47			2.47	-2.19			-2.19	2.47			2.47
ＮＬｃ／２		7.71	7.71			3.06	3.06			7.71	7.71			3.06	3.06			7.71	7.71	
ΣＮｃ		12.95	12.95			8.30	8.30			12.95	12.95			8.30	8.30			12.95	12.95	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	CN50S-12			CN50S-12	—			—	CN50S-12			CN50S-12	—			—
くぎ必要本数	—			—	5			5	—			—	5			5	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-16C8 7F	Y4	Y04-17C8 7F	Y4	Y04-20C8 7F	Y4	X01-01A8 7F	X1	X02-02A8 7F	X2
耐力壁脚部位置	X16	X18	X17	X21	X20	X21	Y1	Y4	Y2	Y4
加 力 方 向	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L
Ｍｓ／ｂ	-5.24 5.24	5.24 -5.24	-5.24 5.24	5.24 -5.24	-5.24 5.24	5.24 -5.24	-14.61 14.61	14.61 -14.61	-6.97 6.97	6.97 -6.97
ＮＳ／２	0.08 -0.08	0.08 -0.08	-0.41 0.41	-0.41 0.41	2.42 -2.42	2.42 -2.42	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ΣＮＳ	-5.16 5.16	5.33 -5.33	-5.65 5.65	4.84 -4.84	-2.82 2.82	7.67 -7.67	-14.61 14.61	14.61 -14.61	-6.97 6.97	6.97 -6.97
ＮＬｔ／２	3.06	3.06	7.71	7.71	1.53	1.53	6.79	6.79	2.62	2.62
直交壁効果										
ΣＮｔ	-2.10	-2.27	2.06	2.87	-1.29	-6.14	-7.82	-7.82	-4.35	-4.35
ＮＬｃ／２	3.06	3.06	7.71	7.71	1.53	1.53	6.79	6.79	2.62	2.62
ΣＮｃ	8.22	8.38	13.36	12.55	4.35	9.19	21.39	21.39	9.60	9.60
端部金物 配置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 径	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
くぎ名称	CN50S-12	CN50S-12	—	—	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN90S	CN50S-12
くぎ必要本数	5	6	—	—	3	14	18	18	6	10

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X03-01A8 7F	X3	X04-02A8 7F	X4	X05-01A8 7F	X5	X05-02A8 7F	X5	X06-02A8 7F	X6
耐力壁脚部位置	Y1	Y2	Y2	Y4	Y1	Y2	Y2	Y4	Y2	Y4
加 力 方 向	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L
Ｍｓ／ｂ	-7.00 7.00	7.00 -7.00	-7.02 7.02	7.02 -7.02	-14.54 14.54	14.54 -14.54	-7.05 7.05	7.05 -7.05	-7.09 7.09	7.09 -7.09
ＮＳ／２	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ΣＮＳ	-7.00 7.00	7.00 -7.00	-7.02 7.02	7.02 -7.02	-14.54 14.54	14.54 -14.54	-7.05 7.05	7.05 -7.05	-7.09 7.09	7.09 -7.09
ＮＬｔ／２	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62
直交壁効果										
ΣＮｔ	-4.38	-4.38	-4.40	-4.40	-11.92	-11.92	-4.43	-4.43	-4.47	-4.47
ＮＬｃ／２	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62
ΣＮｃ	9.62	9.62	9.64	9.64	17.17	17.17	9.67	9.67	9.71	9.71
端部金物 配置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 径	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
くぎ名称	CN90S	CN90S	CN90S	CN50S-12	CN90S	CN90S	CN90S	CN50S-12	CN90S	CN50S-12
くぎ必要本数	6	6	6	10	15	15	6	11	6	11

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X07-01A8 7F X7				X08-02A8 7F X8				X09-01A8 7F X9				X10-02A8 7F X10				X11-01A8 7F X11			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-7.11	7.11	7.11	-7.11	-7.13	7.13	7.13	-7.13	-7.17	7.17	7.17	-7.17	-7.20	7.20	7.20	-7.20	-7.22	7.22	7.22	-7.22
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-7.11	7.11	7.11	-7.11	-7.13	7.13	7.13	-7.13	-7.17	7.17	7.17	-7.17	-7.20	7.20	7.20	-7.20	-7.22	7.22	7.22	-7.22
ＮＬｔ／２	2.62			2.62	2.62			2.62	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-4.49			-4.49	-4.51			-4.51	-1.93			-1.93	-4.58			-4.58	-4.60			-4.60
ＮＬｃ／２		2.62	2.62			2.62	2.62			5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62	
ΣＮｃ		9.73	9.73			9.75	9.75			12.41	12.41			9.82	9.82			9.85	9.85	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	6			6	6			11	3			3	6			11	6			6

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X12-02A8 7F X12				X13-01A8 7F X13				X14-02A8 7F X14				X15-01A8 7F X15				X16-02A8 7F X16			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-7.25	7.25	7.25	-7.25	-7.28	7.28	7.28	-7.28	-7.32	7.32	7.32	-7.32	-7.34	7.34	7.34	-7.34	-7.36	7.36	7.36	-7.36
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-7.25	7.25	7.25	-7.25	-7.28	7.28	7.28	-7.28	-7.32	7.32	7.32	-7.32	-7.34	7.34	7.34	-7.34	-7.36	7.36	7.36	-7.36
ＮＬｔ／２	2.62			2.62	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-4.63			-4.63	-2.04			-2.04	-4.69			-4.69	-4.72			-4.72	-4.74			-4.74
ＮＬｃ／２		2.62	2.62			5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62	
ΣＮｃ		9.87	9.87			12.52	12.52			9.94	9.94			9.96	9.96			9.98	9.98	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12
くぎ必要本数	6			11	3			3	6			11	6			6	6			11

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X17-01A8 7F		X17		X18-02A8 7F		X18		X19-01A8 7F		X19		X20-02A8 7F		X20		X21-01A8 7F		X21	
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-7.39	7.39	7.39	-7.39	-7.43	7.43	7.43	-7.43	-7.45	7.45	7.45	-7.45	-7.47	7.47	7.47	-7.47	-15.80	15.80	15.80	-15.80
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-7.39	7.39	7.39	-7.39	-7.43	7.43	7.43	-7.43	-7.45	7.45	7.45	-7.45	-7.47	7.47	7.47	-7.47	-15.80	15.80	15.80	-15.80
ＮＬｔ／２	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	6.79			6.79
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-2.15			-2.15	-4.81			-4.81	-4.83			-4.83	-4.85			-4.85	-9.01			-9.01
ＮＬｃ／２		5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			6.79	6.79	
ΣＮｃ		12.64	12.64			10.05	10.05			10.07	10.07			10.10	10.10			22.59	22.59	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12	
くぎ必要本数	3		3		7		11		7		7		7		12		21		21	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-01A7 6F		Y1		Y01-02B7 6F		Y1		Y01-04B7 6F		Y1		Y01-06B7 6F		Y1		Y01-08B7 6F		Y1	
耐力壁脚部位置	X1		X2		X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-11.60	11.60	11.60	-11.60
ＮＳ／２	-8.15	8.15	-8.15	8.15	1.76	-1.76	1.76	-1.76	-0.27	0.27	-0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-19.76	19.76	3.45	-3.45	-9.84	9.84	13.37	-13.37	-11.87	11.87	11.33	-11.33	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-11.60	11.60	11.60	-11.60
ＮＬｔ／２	8.37			8.37	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-11.39			4.92	6.90			3.38	4.87			5.41	5.14			5.14	5.14			5.14
ＮＬｃ／２		9.69	9.69			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37	
ΣＮｃ		29.44	13.14			29.21	32.73			31.24	30.70			30.97	30.97			30.97	30.97	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN50S-12		CN50S-12		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	26		0		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-10B7 6F Y1				Y01-12B7 6F Y1				Y01-14B7 6F Y1				Y01-16B7 6F Y1				Y01-18B7 6F Y1			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-11.60	11.60	11.60	-11.60
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	-0.27	0.27	-0.27	-1.76	1.76	-1.76	1.76
ΣＮＳ	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-11.33	11.33	11.87	-11.87	-13.37	13.37	9.84	-9.84
ＮＬｔ／２	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74
直交壁効果																				
ΣＮｔ	5.14			5.14	5.14			5.14	5.14			5.14	5.41			4.87	3.37			6.90
ＮＬｃ／２		19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37	
ΣＮｃ		30.97	30.97			30.97	30.97			30.97	30.97			30.70	31.24			32.74	29.21	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-20B7 6F Y1				Y02-01A7 6F Y2				Y02-02C7 6F Y2				Y02-03C7 6F Y2				Y02-06C7 6F Y2			
耐力壁脚部位置	X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-11.60	11.60	11.60	-11.60	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.49	5.49	5.49	-5.49
ＮＳ／２	8.16	-8.16	8.16	-8.16	-6.63	6.63	-6.63	6.63	2.54	-2.54	2.54	-2.54	-0.11	0.11	-0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-3.45	3.45	19.76	-19.76	-12.13	12.13	-1.14	1.14	-2.95	2.95	8.04	-8.04	-5.61	5.61	5.38	-5.38	-5.49	5.49	5.49	-5.49
ＮＬｔ／２	8.37			8.37	16.59			16.59	7.47			7.47	33.18			33.18	7.47			7.47
直交壁効果																				
ΣＮｔ	4.92			-11.39	4.46			17.73	4.52			-0.56	27.58			27.80	1.98			1.98
ＮＬｃ／２		9.68	9.68			20.69	20.69			9.52	9.52			41.37	41.37			9.52	9.52	
ΣＮｃ		13.13	29.44			32.82	19.55			12.47	17.56			46.98	46.75			15.01	15.01	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	—			—	CN90S			CN90S	—			—	—			—
くぎ必要本数	0			26	—			—	0			1	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-07C7 6F Y2				Y02-10C7 6F Y2				Y02-11C7 6F Y2				Y02-14C7 6F Y2				Y02-15C7 6F Y2			
耐力壁脚部位置	X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.49	5.49	5.49	-5.49
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	-0.11	0.11	-0.11
ΣＮＳ	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.38	5.38	5.61	-5.61
ＮＬｔ／２	33.18			33.18	7.47			7.47	33.18			33.18	7.47			7.47	33.18			33.18
直交壁効果																				
ΣＮｔ	27.69			27.69	1.98			1.98	27.69			27.69	1.98			1.98	27.80			27.58
ＮＬｃ／２		41.37	41.37			9.52	9.52			41.37	41.37			9.52	9.52			41.37	41.37	
ΣＮｃ		46.87	46.87			15.01	15.01			46.87	46.87			15.01	15.01			46.75	46.98	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-18C7 6F Y2				Y02-19C7 6F Y2				Y04-01A7 6F Y4				Y04-01C7 6F Y4				Y04-04C7 6F Y4			
耐力壁脚部位置	X18		X20		X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-11.52	11.52	11.52	-11.52
ＮＳ／２	-2.55	2.55	-2.55	2.55	6.64	-6.64	6.64	-6.64	-10.17	10.17	-10.17	10.17	1.71	-1.71	1.71	-1.71	-0.35	0.35	-0.35	0.35
ΣＮＳ	-8.04	8.04	2.95	-2.95	1.14	-1.14	12.13	-12.13	-21.69	21.69	1.35	-1.35	-9.81	9.81	13.23	-13.23	-11.87	11.87	11.18	-11.18
ＮＬｔ／２	7.47			7.47	16.59			16.59	4.98			4.98	24.78			24.78	9.96			9.96
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-0.57			4.53	17.73			4.46	-16.71			3.63	14.97			11.55	-1.91			-1.21
ＮＬｃ／２		9.52	9.52			20.68	20.68			5.72	5.72			28.30	28.30			11.43	11.43	
ΣＮｃ		17.56	12.47			19.54	32.81			27.41	7.07			38.11	41.53			23.30	22.61	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN90S		—		—		CN50S-12		CN50S-12		—		—		CN50S-12		CN50S-12	
くぎ必要本数	1		0		—		—		38		0		—		—		5		3	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-05C7 6F Y4				Y04-08C7 6F Y4				Y04-09C7 6F Y4				Y04-12C7 6F Y4				Y04-13C7 6F Y4			
耐力壁脚部位置	X5		X9		X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-11.52	11.52	11.52	-11.52
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-11.52	11.52	11.52	-11.52
ＮＬｔ／２	24.78			24.78	9.96			9.96	24.78			24.78	9.96			9.96	24.78			24.78
直交壁効果																				
ΣＮｔ	13.26			13.26	-1.56			-1.56	13.26			13.26	-1.56			-1.56	13.26			13.26
ＮＬｃ／２		28.30	28.30			11.43	11.43			28.30	28.30			11.43	11.43			28.30	28.30	
ΣＮｃ		39.82	39.82			22.95	22.95			39.82	39.82			22.95	22.95			39.82	39.82	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	CN50S-12			CN50S-12	—			—	CN50S-12			CN50S-12	—			—
くぎ必要本数	—			—	4			4	—			—	4			4	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-16C7 6F Y4				Y04-17C7 6F Y4				Y04-20C7 6F Y4				X01-01A7 6F X1				X02-02A7 6F X2			
耐力壁脚部位置	X16		X18		X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-11.52	11.52	11.52	-11.52	-43.76	43.76	43.76	-43.76	-24.27	24.27	24.27	-24.27
ＮＳ／２	0.35	-0.35	0.35	-0.35	-1.71	1.71	-1.71	1.71	10.17	-10.17	10.17	-10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-11.18	11.18	11.87	-11.87	-13.23	13.23	9.81	-9.81	-1.35	1.35	21.69	-21.69	-43.76	43.76	43.76	-43.76	-24.27	24.27	24.27	-24.27
ＮＬｔ／２	9.96			9.96	24.78			24.78	4.98			4.98	20.59			20.59	8.09			8.09
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-1.21			-1.91	11.55			14.97	3.63			-16.71	-23.17			-23.17	-16.18			-16.18
ＮＬｃ／２		11.43	11.43			28.30	28.30			5.71	5.71			21.13	21.13			8.64	8.64	
ΣＮｃ		22.61	23.30			41.53	38.11			7.07	27.41			64.89	64.89			32.90	32.90	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	—			—	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN90S			CN50S-12
くぎ必要本数	3			5	—			—	0			38	53			53	21			37

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X03-01A7 6F X3				X04-02A7 6F X4				X05-01A7 6F X5				X06-02A7 6F X6				X07-01A7 6F X7			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-24.29	24.29	24.29	-24.29	-24.31	24.31	24.31	-24.31	-28.09	28.09	28.09	-28.09	-24.38	24.38	24.38	-24.38	-24.41	24.41	24.41	-24.41
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-24.29	24.29	24.29	-24.29	-24.31	24.31	24.31	-24.31	-28.09	28.09	28.09	-28.09	-24.38	24.38	24.38	-24.38	-24.41	24.41	24.41	-24.41
ＮＬｔ／２	8.09			8.09	8.09			8.09	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-16.20			-16.20	-16.22			-16.22	-11.91			-11.91	-16.29			-16.29	-16.31			-16.31
ＮＬｃ／２		8.64	8.64			8.64	8.64			17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64	
ΣＮｃ		32.93	32.93			32.95	32.95			45.36	45.36			33.02	33.02			33.04	33.04	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	21			21	21			37	15			15	21			38	21			21

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X08-02A7 6F X8				X09-01A7 6F X9				X10-02A7 6F X10				X11-01A7 6F X11				X12-02A7 6F X12			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-24.43	24.43	24.43	-24.43	-24.46	24.46	24.46	-24.46	-24.50	24.50	24.50	-24.50	-24.52	24.52	24.52	-24.52	-24.54	24.54	24.54	-24.54
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-24.43	24.43	24.43	-24.43	-24.46	24.46	24.46	-24.46	-24.50	24.50	24.50	-24.50	-24.52	24.52	24.52	-24.52	-24.54	24.54	24.54	-24.54
ＮＬｔ／２	8.09			8.09	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-16.34			-16.34	-8.28			-8.28	-16.40			-16.40	-16.43			-16.43	-16.45			-16.45
ＮＬｃ／２		8.64	8.64			17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64	
ΣＮｃ		33.06	33.06			41.73	41.73			33.13	33.13			33.15	33.15			33.18	33.18	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12
くぎ必要本数	21			38	11			11	21			38	21			21	21			38

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X13-01A7 6F X13				X14-02A7 6F X14				X15-01A7 6F X15				X16-02A7 6F X16				X17-01A7 6F X17			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-24.58	24.58	24.58	-24.58	-24.61	24.61	24.61	-24.61	-24.63	24.63	24.63	-24.63	-24.66	24.66	24.66	-24.66	-24.69	24.69	24.69	-24.69
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-24.58	24.58	24.58	-24.58	-24.61	24.61	24.61	-24.61	-24.63	24.63	24.63	-24.63	-24.66	24.66	24.66	-24.66	-24.69	24.69	24.69	-24.69
ＮＬｔ／２	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09	16.18			16.18
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-8.39			-8.39	-16.52			-16.52	-16.54			-16.54	-16.56			-16.56	-8.51			-8.51
ＮＬｃ／２		17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64			17.27	17.27	
ΣＮｃ		41.85	41.85			33.25	33.25			33.27	33.27			33.29	33.29			41.96	41.96	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	11			11	21			38	21			21	21			38	11			11

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X18-02A7 6F X18				X19-01A7 6F X19				X20-02A7 6F X20				X21-01A7 6F X21				Y01-01A6 5F Y1			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-24.72	24.72	24.72	-24.72	-24.75	24.75	24.75	-24.75	-24.77	24.77	24.77	-24.77	-44.96	44.96	44.96	-44.96	-15.98	15.98	15.98	-15.98
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.28	18.28	-18.28	18.28
ΣＮＳ	-24.72	24.72	24.72	-24.72	-24.75	24.75	24.75	-24.75	-24.77	24.77	24.77	-24.77	-44.96	44.96	44.96	-44.96	-34.27	34.27	-2.30	2.30
ＮＬｔ／２	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09	20.59			20.59	14.20			14.20
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-16.63			-16.63	-16.66			-16.66	-16.68			-16.68	-24.36			-24.36	-20.07			16.50
ＮＬｃ／２		8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64			21.14	21.14			16.82	16.82	
ΣＮｃ		33.36	33.36			33.38	33.38			33.40	33.40			66.10	66.10			51.09	14.52	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	21			38	21			21	21			38	56			56	46			0

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-02B6 5F Y1				Y01-04B6 5F Y1				Y01-06B6 5F Y1				Y01-08B6 5F Y1				Y01-10B6 5F Y1			
耐力壁脚部位置	X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-15.98	15.98	15.98	-15.98	-15.98	15.98	15.98	-15.98	-15.98	15.98	15.98	-15.98	-15.98	15.98	15.98	-15.98	-15.98	15.98	15.98	-15.98
ＮＳ／２	3.95	-3.95	3.95	-3.95	-0.61	0.61	-0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-12.03	12.03	19.94	-19.94	-16.59	16.59	15.38	-15.38	-15.98	15.98	15.98	-15.98	-15.98	15.98	15.98	-15.98	-15.98	15.98	15.98	-15.98
ＮＬｔ／２	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39
直交壁効果																				
ΣＮｔ	16.36			8.46	11.80			13.01	12.41			12.41	12.41			12.41	12.41			12.41
ＮＬｃ／２		33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64	
ΣＮｃ		45.68	53.58			50.23	49.02			49.63	49.63			49.63	49.63			49.63	49.63	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-12B6 5F Y1				Y01-14B6 5F Y1				Y01-16B6 5F Y1				Y01-18B6 5F Y1				Y01-20B6 5F Y1			
耐力壁脚部位置	X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20		X20		X21	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-15.98	15.98	15.98	-15.98	-15.98	15.98	15.98	-15.98	-15.98	15.98	15.98	-15.98	-15.98	15.98	15.98	-15.98	-15.98	15.98	15.98	-15.98
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	-0.61	0.61	-0.61	-3.96	3.96	-3.96	3.96	18.29	-18.29	18.29	-18.29
ΣＮＳ	-15.98	15.98	15.98	-15.98	-15.98	15.98	15.98	-15.98	-15.38	15.38	16.59	-16.59	-19.94	19.94	12.03	-12.03	2.30	-2.30	34.27	-34.27
ＮＬｔ／２	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	14.19			14.19
直交壁効果																				
ΣＮｔ	12.41			12.41	12.41			12.41	13.01			11.80	8.45			16.36	16.50			-20.08
ＮＬｃ／２		33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			16.82	16.82	
ΣＮｃ		49.63	49.63			49.63	49.63			49.02	50.23			53.59	45.67			14.51	51.09	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	0			46

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-01A6 5F Y2				Y02-02C6 5F Y2				Y02-03C6 5F Y2				Y02-06C6 5F Y2				Y02-07C6 5F Y2			
耐力壁脚部位置	X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8		X7		X11	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-9.43	9.43	9.43	-9.43
ＮＳ／２	-16.06	16.06	-16.06	16.06	6.16	-6.16	6.16	-6.16	-0.27	0.27	-0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-25.49	25.49	-6.63	6.63	-3.27	3.27	15.59	-15.59	-9.70	9.70	9.16	-9.16	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-9.43	9.43	9.43	-9.43
ＮＬｔ／２	28.18			28.18	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65	56.36			56.36
直交壁効果																				
ΣＮｔ	2.69			34.81	9.37			-2.94	46.66			47.20	3.22			3.22	46.93			46.93
ＮＬｃ／２		36.37	36.37			16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74			72.73	72.73	
ΣＮｃ		61.86	29.74			20.01	32.33			82.43	81.89			26.17	26.17			82.16	82.16	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		CN90S		CN90S		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		0		4		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-10C6 5F Y2				Y02-11C6 5F Y2				Y02-14C6 5F Y2				Y02-15C6 5F Y2				Y02-18C6 5F Y2			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-9.43	9.43	9.43	-9.43
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	-0.27	0.27	-0.27	-6.16	6.16	-6.16	6.16
ΣＮＳ	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-9.16	9.16	9.70	-9.70	-15.59	15.59	3.26	-3.26
ＮＬｔ／２	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65
直交壁効果																				
ΣＮｔ	3.22			3.22	46.93			46.93	3.22			3.22	47.20			46.66	-2.95			9.38
ＮＬｃ／２		16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74	
ΣＮｃ		26.17	26.17			82.16	82.16			26.17	26.17			81.89	82.43			32.33	20.00	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		CN90S		CN90S	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		4		0	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-19C6 5F Y2				Y04-01A6 5F Y4				Y04-01C6 5F Y4				Y04-04C6 5F Y4				Y04-05C6 5F Y4			
耐力壁脚部位置	X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-9.43	9.43	9.43	-9.43	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-15.81	15.81	15.81	-15.81
ＮＳ／２	16.07	-16.07	16.07	-16.07	-22.79	22.79	-22.79	22.79	3.84	-3.84	3.84	-3.84	-0.78	0.78	-0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	6.64	-6.64	25.49	-25.49	-38.60	38.60	-6.99	6.99	-11.97	11.97	19.64	-19.64	-16.58	16.58	15.03	-15.03	-15.81	15.81	15.81	-15.81
ＮＬｔ／２	28.18			28.18	8.44			8.44	41.86			41.86	16.87			16.87	41.86			41.86
直交壁効果																				
ΣＮｔ	34.81			2.68	-30.16			15.42	29.89			22.22	0.29			1.84	26.05			26.05
ＮＬｃ／２		36.36	36.36			9.91	9.91			48.89	48.89			19.81	19.81			48.89	48.89	
ΣＮｃ		29.73	61.86			48.50	2.92			60.86	68.53			36.39	34.83			64.69	64.69	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	CN50S-12			CN50S-12	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	69			0	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-08C6 5F Y4				Y04-09C6 5F Y4				Y04-12C6 5F Y4				Y04-13C6 5F Y4				Y04-16C6 5F Y4			
耐力壁脚部位置	X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17		X16		X18	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-15.81	15.81	15.81	-15.81
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	-0.78	0.78	-0.78
ΣＮＳ	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-15.03	15.03	16.58	-16.58
ＮＬｔ／２	16.87			16.87	41.86			41.86	16.87			16.87	41.86			41.86	16.87			16.87
直交壁効果																				
ΣＮｔ	1.07			1.07	26.05			26.05	1.07			1.07	26.05			26.05	1.84			0.29
ＮＬｃ／２		19.81	19.81			48.89	48.89			19.81	19.81			48.89	48.89			19.81	19.81	
ΣＮｃ		35.61	35.61			64.69	64.69			35.61	35.61			64.69	64.69			34.83	36.39	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-17C6 5F Y4				Y04-20C6 5F Y4				X01-01A6 5F X1				X02-02A6 5F X2				X03-01A6 5F X3			
耐力壁脚部位置	X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-15.81	15.81	15.81	-15.81	-85.00	85.00	85.00	-85.00	-48.77	48.77	48.77	-48.77	-48.81	48.81	48.81	-48.81
ＮＳ／２	-3.84	3.84	-3.84	3.84	22.79	-22.79	22.79	-22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-19.64	19.64	11.97	-11.97	6.99	-6.99	38.60	-38.60	-85.00	85.00	85.00	-85.00	-48.77	48.77	48.77	-48.77	-48.81	48.81	48.81	-48.81
ＮＬｔ／２	41.86			41.86	8.43			8.43	34.39			34.39	13.56			13.56	13.56			13.56
直交壁効果																				
ΣＮｔ	22.22			29.89	15.42			-30.16	-50.61			-50.61	-35.20			-35.20	-35.25			-35.25
ＮＬｃ／２		48.89	48.89			9.90	9.90			35.47	35.47			14.65	14.65			14.65	14.65	
ΣＮｃ		68.53	60.86			2.91	48.50			120.47	120.47			63.42	63.42			63.46	63.46	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S	
くぎ必要本数	—		—		0		69		116		116		45		81		45		45	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X04-02A6 5F X4				X05-01A6 5F X5				X06-02A6 5F X6				X06-03A6 5F X6				X07-01A6 5F X7			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y3		Y3		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-48.86	48.86	48.86	-48.86	-52.67	52.67	52.67	-52.67	-48.99	48.99	48.99	-48.99	-65.87	65.87	65.87	-65.87	-49.04	49.04	49.04	-49.04
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-48.86	48.86	48.86	-48.86	-52.67	52.67	52.67	-52.67	-48.99	48.99	48.99	-48.99	-65.87	65.87	65.87	-65.87	-49.04	49.04	49.04	-49.04
ＮＬｔ／２	13.56			13.56	27.12			27.12	6.78			6.78	7.26			7.26	13.56			13.56
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-35.30			-35.30	-25.55			-25.55	-42.21			-42.21	-58.61			-58.61	-35.48			-35.48
ＮＬｃ／２		14.65	14.65			29.30	29.30			7.32	7.32			7.81	7.81			14.65	14.65	
ΣＮｃ		63.51	63.51			81.97	81.97			56.32	56.32			73.68	73.68			63.69	63.69	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S	
くぎ必要本数	45		81		32		32		53		96		134		74		45		45	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X08-02A6 5F X8				X09-01A6 5F X9				X10-02A6 5F X10				X11-01A6 5F X11				X12-02A6 5F X12			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-49.08	49.08	49.08	-49.08	-49.15	49.15	49.15	-49.15	-49.22	49.22	49.22	-49.22	-49.27	49.27	49.27	-49.27	-49.31	49.31	49.31	-49.31
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-49.08	49.08	49.08	-49.08	-49.15	49.15	49.15	-49.15	-49.22	49.22	49.22	-49.22	-49.27	49.27	49.27	-49.27	-49.31	49.31	49.31	-49.31
ＮＬｔ／２	13.56			13.56	27.12			27.12	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-35.52			-35.52	-22.03			-22.03	-35.66			-35.66	-35.70			-35.70	-35.75			-35.75
ＮＬｃ／２		14.65	14.65			29.30	29.30			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65	
ΣＮｃ		63.73	63.73			78.45	78.45			63.87	63.87			63.91	63.91			63.96	63.96	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12
くぎ必要本数	45			81	28			28	45			82	45			45	45			82

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X13-01A6 5F X13				X14-02A6 5F X14				X15-01A6 5F X15				X16-02A6 5F X16				X17-01A6 5F X17			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-49.38	49.38	49.38	-49.38	-49.45	49.45	49.45	-49.45	-49.49	49.49	49.49	-49.49	-49.54	49.54	49.54	-49.54	-49.61	49.61	49.61	-49.61
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-49.38	49.38	49.38	-49.38	-49.45	49.45	49.45	-49.45	-49.49	49.49	49.49	-49.49	-49.54	49.54	49.54	-49.54	-49.61	49.61	49.61	-49.61
ＮＬｔ／２	27.12			27.12	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56	27.12			27.12
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-22.25			-22.25	-35.88			-35.88	-35.93			-35.93	-35.98			-35.98	-22.48			-22.48
ＮＬｃ／２		29.30	29.30			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65			29.30	29.30	
ΣＮｃ		78.68	78.68			64.10	64.10			64.14	64.14			64.19	64.19			78.90	78.90	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	28			28	45			82	45			45	45			82	29			29

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X18-02A6 5F X18				X19-01A6 5F X19				X20-02A6 5F X20				X21-01A6 5F X21				Y01-01A5 4F Y1			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-49.67	49.67	49.67	-49.67	-49.72	49.72	49.72	-49.72	-49.76	49.76	49.76	-49.76	-87.15	87.15	87.15	-87.15	-20.39	20.39	20.39	-20.39
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31.64	31.64	-31.64	31.64
ΣＮＳ	-49.67	49.67	49.67	-49.67	-49.72	49.72	49.72	-49.72	-49.76	49.76	49.76	-49.76	-87.15	87.15	87.15	-87.15	-52.03	52.03	-11.25	11.25
ＮＬｔ／２	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56	34.40			34.40	20.02			20.02
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-36.11			-36.11	-36.16			-36.16	-36.20			-36.20	-52.75			-52.75	-32.01			31.27
ＮＬｃ／２		14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65			35.49	35.49			23.96	23.96	
ΣＮｃ		64.32	64.32			64.37	64.37			64.41	64.41			122.64	122.64			75.99	12.71	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	46			83	46			46	46			83	120			120	73			0

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-02B5 4F Y1				Y01-04B5 4F Y1				Y01-06B5 4F Y1				Y01-08B5 4F Y1				Y01-10B5 4F Y1			
耐力壁脚部位置	X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-20.39	20.39	20.39	-20.39	-20.39	20.39	20.39	-20.39	-20.39	20.39	20.39	-20.39	-20.39	20.39	20.39	-20.39	-20.39	20.39	20.39	-20.39
ＮＳ／２	6.84	-6.84	6.84	-6.84	-1.05	1.05	-1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-13.56	13.56	27.23	-27.23	-21.44	21.44	19.34	-19.34	-20.39	20.39	20.39	-20.39	-20.39	20.39	20.39	-20.39	-20.39	20.39	20.39	-20.39
ＮＬｔ／２	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04
直交壁効果																				
ΣＮｔ	26.48			12.81	18.60			20.69	19.65			19.65	19.65			19.65	19.65			19.65
ＮＬｃ／２		47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92	
ΣＮｃ		61.47	75.15			69.36	67.26			68.31	68.31			68.31	68.31			68.31	68.31	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-12B5 4F Y1				Y01-14B5 4F Y1				Y01-16B5 4F Y1				Y01-18B5 4F Y1				Y01-20B5 4F Y1			
耐力壁脚部位置	X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20		X20		X21	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-20.39	20.39	20.39	-20.39	-20.39	20.39	20.39	-20.39	-20.39	20.39	20.39	-20.39	-20.39	20.39	20.39	-20.39	-20.39	20.39	20.39	-20.39
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	-1.05	1.05	-1.05	-6.85	6.85	-6.85	6.85	31.65	-31.65	31.65	-31.65
ΣＮＳ	-20.39	20.39	20.39	-20.39	-20.39	20.39	20.39	-20.39	-19.34	19.34	21.44	-21.44	-27.24	27.24	13.54	-13.54	11.26	-11.26	52.04	-52.04
ＮＬｔ／２	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	20.02			20.02
直交壁効果																				
ΣＮｔ	19.65			19.65	19.65			19.65	20.69			18.60	12.80			26.49	31.28			-32.03
ＮＬｃ／２		47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			23.96	23.96	
ΣＮｃ		68.31	68.31			68.31	68.31			67.26	69.36			75.16	61.46			12.70	76.00	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	0			73

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-01A5 4F Y2				Y02-02C5 4F Y2				Y02-03C5 4F Y2				Y02-06C5 4F Y2				Y02-07C5 4F Y2			
耐力壁脚部位置	X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8		X7		X11	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-12.03	12.03	12.03	-12.03
ＮＳ／２	-29.61	29.61	-29.61	29.61	11.36	-11.36	11.36	-11.36	-0.50	0.50	-0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-41.64	41.64	-17.58	17.58	-0.67	0.67	23.38	-23.38	-12.53	12.53	11.53	-11.53	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-12.03	12.03	12.03	-12.03
ＮＬｔ／２	39.77			39.77	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82	79.53			79.53
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-1.87			57.35	17.14			-5.57	67.00			68.00	5.79			5.79	67.50			67.50
ＮＬｃ／２		52.05	52.05			23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96			104.09	104.09	
ΣＮｃ		93.69	34.47			24.63	47.34			116.62	115.62			35.99	35.99			116.12	116.12	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S		CN90S		CN90S		CN90S		—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	3		0		0		7		—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-10C5 4F Y2				Y02-11C5 4F Y2				Y02-14C5 4F Y2				Y02-15C5 4F Y2				Y02-18C5 4F Y2			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-12.03	12.03	12.03	-12.03
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	-0.50	0.50	-0.50	-11.37	11.37	-11.37	11.37
ΣＮＳ	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-11.53	11.53	12.53	-12.53	-23.40	23.40	0.66	-0.66
ＮＬｔ／２	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82
直交壁効果																				
ΣＮｔ	5.79			5.79	67.50			67.50	5.79			5.79	68.00			67.00	-5.58			17.16
ＮＬｃ／２		23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96	
ΣＮｃ		35.99	35.99			116.12	116.12			35.99	35.99			115.62	116.62			47.35	24.62	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	7			0

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-19C5 4F Y2				Y04-01A5 4F Y4				Y04-01C5 4F Y4				Y04-04C5 4F Y4				Y04-05C5 4F Y4			
耐力壁脚部位置	X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-12.03	12.03	12.03	-12.03	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-20.16	20.16	20.16	-20.16
ＮＳ／２	29.62	-29.62	29.62	-29.62	-39.41	39.41	-39.41	39.41	6.63	-6.63	6.63	-6.63	-1.35	1.35	-1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	17.59	-17.59	41.65	-41.65	-59.57	59.57	-19.25	19.25	-13.53	13.53	26.80	-26.80	-21.51	21.51	18.82	-18.82	-20.16	20.16	20.16	-20.16
ＮＬｔ／２	39.76			39.76	11.89			11.89	58.93			58.93	23.78			23.78	58.93			58.93
直交壁効果																				
ΣＮｔ	57.36			-1.89	-47.68			31.14	45.41			32.14	2.27			4.96	38.77			38.77
ＮＬｃ／２		52.04	52.04			14.09	14.09			69.48	69.48			28.18	28.18			69.48	69.48	
ΣＮｃ		34.45	93.69			73.67	-5.15			83.00	96.27			49.69	47.00			89.64	89.64	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN50S-12			CN50S-12	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	0			3	109			0	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-08C5 4F Y4				Y04-09C5 4F Y4				Y04-12C5 4F Y4				Y04-13C5 4F Y4				Y04-16C5 4F Y4			
耐力壁脚部位置	X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17		X16		X18	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-20.16	20.16	20.16	-20.16
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	-1.35	1.35	-1.35
ΣＮＳ	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-18.82	18.82	21.51	-21.51
ＮＬｔ／２	23.78			23.78	58.93			58.93	23.78			23.78	58.93			58.93	23.78			23.78
直交壁効果																				
ΣＮｔ	3.62			3.62	38.77			38.77	3.62			3.62	38.77			38.77	4.96			2.27
ＮＬｃ／２		28.18	28.18			69.48	69.48			28.18	28.18			69.48	69.48			28.18	28.18	
ΣＮｃ		48.34	48.34			89.64	89.64			48.34	48.34			89.64	89.64			47.00	49.69	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-17C5 4F Y4				Y04-20C5 4F Y4				X01-01A5 4F X1				X02-02A5 4F X2				X03-01A5 4F X3			
耐力壁脚部位置	X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-20.16	20.16	20.16	-20.16	-137.63	137.63	137.63	-137.63	-80.03	80.03	80.03	-80.03	-80.10	80.10	80.10	-80.10
ＮＳ／２	-6.63	6.63	-6.63	6.63	39.41	-39.41	39.41	-39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-26.80	26.80	13.53	-13.53	19.25	-19.25	59.57	-59.57	-137.63	137.63	137.63	-137.63	-80.03	80.03	80.03	-80.03	-80.10	80.10	80.10	-80.10
ＮＬｔ／２	58.93			58.93	11.89			11.89	48.19			48.19	19.03			19.03	19.03			19.03
直交壁効果																				
ΣＮｔ	32.14			45.41	31.14			-47.69	-89.44			-89.44	-61.00			-61.00	-61.07			-61.07
ＮＬｃ／２		69.48	69.48			14.09	14.09			49.82	49.82			20.66	20.66			20.66	20.66	
ΣＮｃ		96.27	83.00			-5.16	73.66			187.45	187.45			100.69	100.69			100.76	100.76	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	—			—	0			109	204			204	77			139	77			77

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X04-02A5 4F X4				X05-01A5 4F X5				X06-02A5 4F X6				X06-03A5 4F X6				X07-01A5 4F X7			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y3		Y3		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-80.18	80.18	80.18	-80.18	-84.03	84.03	84.03	-84.03	-80.40	80.40	80.40	-80.40	-118.80	118.80	118.80	-118.80	-80.47	80.47	80.47	-80.47
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-80.18	80.18	80.18	-80.18	-84.03	84.03	84.03	-84.03	-80.40	80.40	80.40	-80.40	-118.80	118.80	118.80	-118.80	-80.47	80.47	80.47	-80.47
ＮＬｔ／２	19.03			19.03	38.07			38.07	9.52			9.52	10.96			10.96	19.03			19.03
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-61.14			-61.14	-45.97			-45.97	-70.88			-70.88	-107.84			-107.84	-61.44			-61.44
ＮＬｃ／２		20.66	20.66			41.33	41.33			10.33	10.33			11.78	11.78			20.66	20.66	
ΣＮｃ		100.84	100.84			125.36	125.36			90.73	90.73			130.58	130.58			101.13	101.13	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN50S-12			CN90S	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	77			139	58			58	89			162	246			135	77			77

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X08-02A5 4F X8				X09-01A5 4F X9				X10-02A5 4F X10				X11-01A5 4F X11				X12-02A5 4F X12			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-80.54	80.54	80.54	-80.54	-80.65	80.65	80.65	-80.65	-80.76	80.76	80.76	-80.76	-80.83	80.83	80.83	-80.83	-80.91	80.91	80.91	-80.91
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-80.54	80.54	80.54	-80.54	-80.65	80.65	80.65	-80.65	-80.76	80.76	80.76	-80.76	-80.83	80.83	80.83	-80.83	-80.91	80.91	80.91	-80.91
ＮＬｔ／２	19.03			19.03	38.07			38.07	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-61.51			-61.51	-42.59			-42.59	-61.73			-61.73	-61.80			-61.80	-61.88			-61.88
ＮＬｃ／２		20.66	20.66			41.33	41.33			20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66	
ΣＮｃ		101.20	101.20			121.98	121.98			101.42	101.42			101.50	101.50			101.57	101.57	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12
くぎ必要本数	77			140	54			54	78			141	78			78	78			141

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X13-01A5 4F X13				X14-02A5 4F X14				X15-01A5 4F X15				X16-02A5 4F X16				X17-01A5 4F X17			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-81.02	81.02	81.02	-81.02	-81.13	81.13	81.13	-81.13	-81.20	81.20	81.20	-81.20	-81.27	81.27	81.27	-81.27	-81.38	81.38	81.38	-81.38
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-81.02	81.02	81.02	-81.02	-81.13	81.13	81.13	-81.13	-81.20	81.20	81.20	-81.20	-81.27	81.27	81.27	-81.27	-81.38	81.38	81.38	-81.38
ＮＬｔ／２	38.07			38.07	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03	38.07			38.07
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-42.95			-42.95	-62.10			-62.10	-62.17			-62.17	-62.24			-62.24	-43.32			-43.32
ＮＬｃ／２		41.33	41.33			20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66			41.33	41.33	
ΣＮｃ		122.34	122.34			101.79	101.79			101.86	101.86			101.94	101.94			122.71	122.71	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	54			54	78			142	78			78	78			142	55			55

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X18-02A5 4F X18				X19-01A5 4F X19				X20-02A5 4F X20				X21-01A5 4F X21			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-81.49	81.49	81.49	-81.49	-81.57	81.57	81.57	-81.57	-81.64	81.64	81.64	-81.64	-140.95	140.95	140.95	-140.95
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-81.49	81.49	81.49	-81.49	-81.57	81.57	81.57	-81.57	-81.64	81.64	81.64	-81.64	-140.95	140.95	140.95	-140.95
ＮＬｔ／２	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03	48.21			48.21
直交壁効果																
ΣＮｔ	-62.46			-62.46	-62.54			-62.54	-62.61			-62.61	-92.75			-92.75
ＮＬｃ／２		20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66			49.84	49.84	
ΣＮｃ		102.16	102.16			102.23	102.23			102.30	102.30			190.79	190.79	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	79			142	79			79	79			143	211			211

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-01A8 7F Y1				Y01-02B8 7F Y1				Y01-04B8 7F Y1				Y01-06B8 7F Y1				Y01-08B8 7F Y1			
耐力壁脚部位置	X1		X2		X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16
ＮＳ／２	-0.06	0.06	-0.06	0.06	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.22	0.22	0.10	-0.10	-0.15	0.15	0.17	-0.17	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16
ＮＬｔ／２	2.55			2.55	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09
直交壁効果																				
ΣＮｔ	2.33			2.45	4.95			4.92	4.93			4.94	4.94			4.94	4.94			4.94
ＮＬｃ／２		2.55	2.55			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09	
ΣＮｃ		2.76	2.65			5.24	5.27			5.25	5.25			5.25	5.25			5.25	5.25	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-10B8 7F Y1				Y01-12B8 7F Y1				Y01-14B8 7F Y1				Y01-16B8 7F Y1				Y01-18B8 7F Y1			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.01
ΣＮＳ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.17	0.17	0.15	-0.15
ＮＬｔ／２	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09
直交壁効果																				
ΣＮｔ	4.94			4.94	4.94			4.94	4.94			4.94	4.94			4.93	4.92			4.95
ＮＬｃ／２		5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09	
ΣＮｃ		5.25	5.25			5.25	5.25			5.25	5.25			5.25	5.25			5.27	5.24	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-20B8 7F Y1				Y02-01A8 7F Y2				Y02-02C8 7F Y2				Y02-03C8 7F Y2				Y02-06C8 7F Y2			
耐力壁脚部位置	X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07
ＮＳ／２	0.06	-0.06	0.06	-0.06	-0.05	0.05	-0.05	0.05	0.02	-0.02	0.02	-0.02	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.10	0.10	0.22	-0.22	-0.12	0.12	0.03	-0.03	-0.06	0.06	0.09	-0.09	-0.08	0.08	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07
ＮＬｔ／２	2.55			2.55	5.01			5.01	2.30			2.30	10.01			10.01	2.30			2.30
直交壁効果																				
ΣＮｔ	2.45			2.33	4.88			4.98	2.24			2.21	9.94			9.94	2.23			2.23
ＮＬｃ／２		2.55	2.55			5.01	5.01			2.30	2.30			10.01	10.01			2.30	2.30	
ΣＮｃ		2.65	2.76			5.13	5.03			2.36	2.39			10.09	10.09			2.38	2.38	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-07C8 7F Y2				Y02-10C8 7F Y2				Y02-11C8 7F Y2				Y02-14C8 7F Y2				Y02-15C8 7F Y2			
耐力壁脚部位置	X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
ΣＮＳ	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.08	-0.08
ＮＬｔ／２	10.01			10.01	2.30			2.30	10.01			10.01	2.30			2.30	10.01			10.01
直交壁効果																				
ΣＮｔ	9.94			9.94	2.23			2.23	9.94			9.94	2.23			2.23	9.94			9.94
ＮＬｃ／２		10.01	10.01			2.30	2.30			10.01	10.01			2.30	2.30			10.01	10.01	
ΣＮｃ		10.09	10.09			2.38	2.38			10.09	10.09			2.38	2.38			10.09	10.09	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-18C8 7F Y2				Y02-19C8 7F Y2				Y04-01A8 7F Y4				Y04-01C8 7F Y4				Y04-04C8 7F Y4			
耐力壁脚部位置	X18		X20		X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16
ＮＳ／２	-0.02	0.02	-0.02	0.02	0.05	-0.05	0.05	-0.05	-0.07	0.07	-0.07	0.07	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.09	0.09	0.06	-0.06	-0.03	0.03	0.12	-0.12	-0.23	0.23	0.08	-0.08	-0.14	0.14	0.17	-0.17	-0.16	0.16	0.15	-0.15
ＮＬｔ／２	2.30			2.30	5.01			5.01	1.53			1.53	7.71			7.71	3.06			3.06
直交壁効果																				
ΣＮｔ	2.21			2.24	4.98			4.88	1.30			1.44	7.57			7.54	2.90			2.90
ＮＬｃ／２		2.30	2.30			5.01	5.01			1.53	1.53			7.71	7.71			3.06	3.06	
ΣＮｃ		2.39	2.36			5.03	5.13			1.76	1.61			7.85	7.88			3.22	3.21	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-05C8 7F Y4				Y04-08C8 7F Y4				Y04-09C8 7F Y4				Y04-12C8 7F Y4				Y04-13C8 7F Y4			
耐力壁脚部位置	X5		X9		X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16
ＮＬｔ／２	7.71			7.71	3.06			3.06	7.71			7.71	3.06			3.06	7.71			7.71
直交壁効果																				
ΣＮｔ	7.55			7.55	2.90			2.90	7.55			7.55	2.90			2.90	7.55			7.55
ＮＬｃ／２		7.71	7.71			3.06	3.06			7.71	7.71			3.06	3.06			7.71	7.71	
ΣＮｃ		7.87	7.87			3.21	3.21			7.87	7.87			3.21	3.21			7.87	7.87	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-16C8 7F Y4		Y04-17C8 7F Y4		Y04-20C8 7F Y4		X01-01A8 7F X1		X02-02A8 7F X2	
耐力壁脚部位置	X16	X18	X17	X21	X20	X21	Y1	Y4	Y2	Y4
加力方向	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L
Ms／b	-0.16 0.16	0.16 -0.16	-0.16 0.16	0.16 -0.16	-0.16 0.16	0.16 -0.16	-2.73 2.73	2.73 -2.73	-1.30 1.30	1.30 -1.30
NS／2	0.00 -0.00	0.00 -0.00	-0.01 0.01	-0.01 0.01	0.07 -0.07	0.07 -0.07	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ΣNS	-0.15 0.15	0.16 -0.16	-0.17 0.17	0.14 -0.14	-0.08 0.08	0.23 -0.23	-2.73 2.73	2.73 -2.73	-1.30 1.30	1.30 -1.30
NLt／2	3.06	3.06	7.71	7.71	1.53	1.53	6.79	6.79	2.62	2.62
直交壁効果										
ΣNt	2.90	2.90	7.54	7.57	1.44	1.30	4.06	4.06	1.32	1.32
NLc／2	3.06	3.06	7.71	7.71	1.53	1.53	6.79	6.79	2.62	2.62
ΣNc	3.21	3.22	7.88	7.85	1.61	1.76	9.52	9.52	3.93	3.93
端部金物 配置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 径	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
くぎ名称	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
くぎ必要本数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X03-01A8 7F X3		X04-02A8 7F X4		X05-01A8 7F X5		X05-02A8 7F X5		X06-02A8 7F X6	
耐力壁脚部位置	Y1	Y2	Y2	Y4	Y1	Y2	Y2	Y4	Y2	Y4
加力方向	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L
Ms／b	-1.31 1.31	1.31 -1.31	-1.31 1.31	1.31 -1.31	-2.72 2.72	2.72 -2.72	-1.32 1.32	1.32 -1.32	-1.33 1.33	1.33 -1.33
NS／2	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ΣNS	-1.31 1.31	1.31 -1.31	-1.31 1.31	1.31 -1.31	-2.72 2.72	2.72 -2.72	-1.32 1.32	1.32 -1.32	-1.33 1.33	1.33 -1.33
NLt／2	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62
直交壁効果										
ΣNt	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.10	-0.10	1.30	1.30	1.30	1.30
NLc／2	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62
ΣNc	3.93	3.93	3.93	3.93	5.34	5.34	3.94	3.94	3.95	3.95
端部金物 配置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 径	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
くぎ名称	—	—	—	—	CN90S	CN90S	—	—	—	—
くぎ必要本数	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X07-01A8 7F X7				X08-02A8 7F X8				X09-01A8 7F X9				X10-02A8 7F X10				X11-01A8 7F X11			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-1.33	1.33	1.33	-1.33	-1.33	1.33	1.33	-1.33	-1.34	1.34	1.34	-1.34	-1.35	1.35	1.35	-1.35	-1.35	1.35	1.35	-1.35
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-1.33	1.33	1.33	-1.33	-1.33	1.33	1.33	-1.33	-1.34	1.34	1.34	-1.34	-1.35	1.35	1.35	-1.35	-1.35	1.35	1.35	-1.35
ＮＬｔ／２	2.62			2.62	2.62			2.62	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62
直交壁効果																				
ΣＮｔ	1.29			1.29	1.29			1.29	3.90			3.90	1.27			1.27	1.27			1.27
ＮＬｃ／２		2.62	2.62			2.62	2.62			5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62	
ΣＮｃ		3.95	3.95			3.95	3.95			6.58	6.58			3.97	3.97			3.97	3.97	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X12-02A8 7F X12				X13-01A8 7F X13				X14-02A8 7F X14				X15-01A8 7F X15				X16-02A8 7F X16			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-1.36	1.36	1.36	-1.36	-1.36	1.36	1.36	-1.36	-1.37	1.37	1.37	-1.37	-1.37	1.37	1.37	-1.37	-1.38	1.38	1.38	-1.38
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-1.36	1.36	1.36	-1.36	-1.36	1.36	1.36	-1.36	-1.37	1.37	1.37	-1.37	-1.37	1.37	1.37	-1.37	-1.38	1.38	1.38	-1.38
ＮＬｔ／２	2.62			2.62	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62
直交壁効果																				
ΣＮｔ	1.27			1.27	3.88			3.88	1.25			1.25	1.25			1.25	1.24			1.24
ＮＬｃ／２		2.62	2.62			5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62	
ΣＮｃ		3.98	3.98			6.60	6.60			3.99	3.99			3.99	3.99			4.00	4.00	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X17-01A8 7F X17				X18-02A8 7F X18				X19-01A8 7F X19				X20-02A8 7F X20				X21-01A8 7F X21			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-1.38	1.38	1.38	-1.38	-1.39	1.39	1.39	-1.39	-1.39	1.39	1.39	-1.39	-1.40	1.40	1.40	-1.40	-2.95	2.95	2.95	-2.95
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-1.38	1.38	1.38	-1.38	-1.39	1.39	1.39	-1.39	-1.39	1.39	1.39	-1.39	-1.40	1.40	1.40	-1.40	-2.95	2.95	2.95	-2.95
ＮＬｔ／２	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	6.79			6.79
直交壁効果																				
ΣＮｔ	3.86			3.86	1.23			1.23	1.23			1.23	1.22			1.22	3.83			3.83
ＮＬｃ／２		5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			6.79	6.79	
ΣＮｃ		6.62	6.62			4.01	4.01			4.01	4.01			4.02	4.02			9.74	9.74	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-01A7 6F Y1				Y01-02B7 6F Y1				Y01-04B7 6F Y1				Y01-06B7 6F Y1				Y01-08B7 6F Y1			
耐力壁脚部位置	X1		X2		X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16
ＮＳ／２	-0.17	0.17	-0.17	0.17	0.04	-0.04	0.04	-0.04	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.33	0.33	-0.02	0.02	-0.12	0.12	0.20	-0.20	-0.16	0.16	0.15	-0.15	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16
ＮＬｔ／２	8.37			8.37	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74
直交壁効果																				
ΣＮｔ	8.04			8.39	16.62			16.55	16.58			16.59	16.58			16.58	16.58			16.58
ＮＬｃ／２		9.69	9.69			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37	
ΣＮｃ		10.02	9.67			19.49	19.56			19.53	19.52			19.53	19.53			19.53	19.53	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-10B7 6F Y1				Y01-12B7 6F Y1				Y01-14B7 6F Y1				Y01-16B7 6F Y1				Y01-18B7 6F Y1			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.04	0.04	-0.04	0.04
ΣＮＳ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.15	0.15	0.16	-0.16	-0.20	0.20	0.12	-0.12
ＮＬｔ／２	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74
直交壁効果																				
ΣＮｔ	16.58			16.58	16.58			16.58	16.58			16.58	16.59			16.58	16.55			16.62
ＮＬｃ／２		19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37	
ΣＮｃ		19.53	19.53			19.53	19.53			19.53	19.53			19.52	19.53			19.56	19.49	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-20B7 6F Y1				Y02-01A7 6F Y2				Y02-02C7 6F Y2				Y02-03C7 6F Y2				Y02-06C7 6F Y2			
耐力壁脚部位置	X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07
ＮＳ／２	0.17	-0.17	0.17	-0.17	-0.14	0.14	-0.14	0.14	0.05	-0.05	0.05	-0.05	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	0.02	-0.02	0.33	-0.33	-0.22	0.22	-0.07	0.07	-0.02	0.02	0.13	-0.13	-0.08	0.08	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07
ＮＬｔ／２	8.37			8.37	16.59			16.59	7.47			7.47	33.18			33.18	7.47			7.47
直交壁効果																				
ΣＮｔ	8.39			8.04	16.38			16.66	7.45			7.34	33.11			33.11	7.40			7.40
ＮＬｃ／２		9.68	9.68			20.69	20.69			9.52	9.52			41.37	41.37			9.52	9.52	
ΣＮｃ		9.67	10.02			20.90	20.62			9.54	9.65			41.45	41.44			9.60	9.60	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-07C7 6F Y2				Y02-10C7 6F Y2				Y02-11C7 6F Y2				Y02-14C7 6F Y2				Y02-15C7 6F Y2			
耐力壁脚部位置	X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
ΣＮＳ	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.08	-0.08
ＮＬｔ／２	33.18			33.18	7.47			7.47	33.18			33.18	7.47			7.47	33.18			33.18
直交壁効果																				
ΣＮｔ	33.11			33.11	7.40			7.40	33.11			33.11	7.40			7.40	33.11			33.11
ＮＬｃ／２		41.37	41.37			9.52	9.52			41.37	41.37			9.52	9.52			41.37	41.37	
ΣＮｃ		41.45	41.45			9.60	9.60			41.45	41.45			9.60	9.60			41.44	41.45	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-18C7 6F Y2				Y02-19C7 6F Y2				Y04-01A7 6F Y4				Y04-01C7 6F Y4				Y04-04C7 6F Y4			
耐力壁脚部位置	X18		X20		X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16
ＮＳ／２	-0.05	0.05	-0.05	0.05	0.14	-0.14	0.14	-0.14	-0.22	0.22	-0.22	0.22	0.04	-0.04	0.04	-0.04	-0.01	0.01	-0.01	0.01
ΣＮＳ	-0.13	0.13	0.02	-0.02	0.07	-0.07	0.22	-0.22	-0.37	0.37	-0.06	0.06	-0.12	0.12	0.19	-0.19	-0.16	0.16	0.15	-0.15
ＮＬｔ／２	7.47			7.47	16.59			16.59	4.98			4.98	24.78			24.78	9.96			9.96
直交壁効果																				
ΣＮｔ	7.34			7.45	16.66			16.37	4.61			5.04	24.66			24.59	9.80			9.81
ＮＬｃ／２		9.52	9.52			20.68	20.68			5.72	5.72			28.30	28.30			11.43	11.43	
ΣＮｃ		9.65	9.54			20.62	20.90			6.09	5.66			28.42	28.49			11.60	11.58	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-05C7 6F Y4				Y04-08C7 6F Y4				Y04-09C7 6F Y4				Y04-12C7 6F Y4				Y04-13C7 6F Y4			
耐力壁脚部位置	X5		X9		X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16
ＮＬｔ／２	24.78			24.78	9.96			9.96	24.78			24.78	9.96			9.96	24.78			24.78
直交壁効果																				
ΣＮｔ	24.63			24.63	9.81			9.81	24.63			24.63	9.81			9.81	24.63			24.63
ＮＬｃ／２		28.30	28.30			11.43	11.43			28.30	28.30			11.43	11.43			28.30	28.30	
ΣＮｃ		28.46	28.46			11.59	11.59			28.46	28.46			11.59	11.59			28.46	28.46	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-16C7 6F Y4				Y04-17C7 6F Y4				Y04-20C7 6F Y4				X01-01A7 6F X1				X02-02A7 6F X2			
耐力壁脚部位置	X16		X18		X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-0.16	0.16	0.16	-0.16	-5.22	5.22	5.22	-5.22	-2.78	2.78	2.78	-2.78
ＮＳ／２	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.04	0.04	-0.04	0.04	0.22	-0.22	0.22	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.15	0.15	0.16	-0.16	-0.19	0.19	0.12	-0.12	0.06	-0.06	0.37	-0.37	-5.22	5.22	5.22	-5.22	-2.78	2.78	2.78	-2.78
ＮＬｔ／２	9.96			9.96	24.78			24.78	4.98			4.98	20.59			20.59	8.09			8.09
直交壁効果																				
ΣＮｔ	9.81			9.80	24.59			24.66	5.04			4.61	15.37			15.37	5.31			5.31
ＮＬｃ／２		11.43	11.43			28.30	28.30			5.71	5.71			21.13	21.13			8.64	8.64	
ΣＮｃ		11.58	11.60			28.49	28.42			5.65	6.09			26.35	26.35			11.41	11.41	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X03-01A7 6F X3				X04-02A7 6F X4				X05-01A7 6F X5				X06-02A7 6F X6				X07-01A7 6F X7			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-2.78	2.78	2.78	-2.78	-2.79	2.79	2.79	-2.79	-3.49	3.49	3.49	-3.49	-2.80	2.80	2.80	-2.80	-2.80	2.80	2.80	-2.80
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-2.78	2.78	2.78	-2.78	-2.79	2.79	2.79	-2.79	-3.49	3.49	3.49	-3.49	-2.80	2.80	2.80	-2.80	-2.80	2.80	2.80	-2.80
ＮＬｔ／２	8.09			8.09	8.09			8.09	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09
直交壁効果																				
ΣＮｔ	5.31			5.31	5.30			5.30	12.69			12.69	5.29			5.29	5.29			5.29
ＮＬｃ／２		8.64	8.64			8.64	8.64			17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64	
ΣＮｃ		11.42	11.42			11.42	11.42			20.76	20.76			11.43	11.43			11.44	11.44	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X08-02A7 6F X8				X09-01A7 6F X9				X10-02A7 6F X10				X11-01A7 6F X11				X12-02A7 6F X12			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-2.81	2.81	2.81	-2.81	-2.81	2.81	2.81	-2.81	-2.82	2.82	2.82	-2.82	-2.82	2.82	2.82	-2.82	-2.83	2.83	2.83	-2.83
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-2.81	2.81	2.81	-2.81	-2.81	2.81	2.81	-2.81	-2.82	2.82	2.82	-2.82	-2.82	2.82	2.82	-2.82	-2.83	2.83	2.83	-2.83
ＮＬｔ／２	8.09			8.09	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09
直交壁効果																				
ΣＮｔ	5.28			5.28	13.37			13.37	5.27			5.27	5.27			5.27	5.26			5.26
ＮＬｃ／２		8.64	8.64			17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64	
ΣＮｃ		11.44	11.44			20.08	20.08			11.46	11.46			11.46	11.46			11.46	11.46	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X13-01A7 6F X13				X14-02A7 6F X14				X15-01A7 6F X15				X16-02A7 6F X16				X17-01A7 6F X17			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-2.84	2.84	2.84	-2.84	-2.84	2.84	2.84	-2.84	-2.85	2.85	2.85	-2.85	-2.85	2.85	2.85	-2.85	-2.86	2.86	2.86	-2.86
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-2.84	2.84	2.84	-2.84	-2.84	2.84	2.84	-2.84	-2.85	2.85	2.85	-2.85	-2.85	2.85	2.85	-2.85	-2.86	2.86	2.86	-2.86
ＮＬｔ／２	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09	16.18			16.18
直交壁効果																				
ΣＮｔ	13.35			13.35	5.25			5.25	5.25			5.25	5.24			5.24	13.33			13.33
ＮＬｃ／２		17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64			17.27	17.27	
ΣＮｃ		20.11	20.11			11.48	11.48			11.48	11.48			11.49	11.49			20.13	20.13	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X18-02A7 6F X18				X19-01A7 6F X19				X20-02A7 6F X20				X21-01A7 6F X21				Y01-01A6 5F Y1			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-2.86	2.86	2.86	-2.86	-2.87	2.87	2.87	-2.87	-2.87	2.87	2.87	-2.87	-5.44	5.44	5.44	-5.44	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29	0.29	-0.29	0.29
ΣＮＳ	-2.86	2.86	2.86	-2.86	-2.87	2.87	2.87	-2.87	-2.87	2.87	2.87	-2.87	-5.44	5.44	5.44	-5.44	-0.44	0.44	-0.14	0.14
ＮＬｔ／２	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09	20.59			20.59	14.20			14.20
直交壁効果																				
ΣＮｔ	5.23			5.23	5.22			5.22	5.22			5.22	15.15			15.15	13.76			14.33
ＮＬｃ／２		8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64			21.14	21.14			16.82	16.82	
ΣＮｃ		11.50	11.50			11.50	11.50			11.51	11.51			26.58	26.58			17.26	16.69	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-02B6 5F Y1				Y01-04B6 5F Y1				Y01-06B6 5F Y1				Y01-08B6 5F Y1				Y01-10B6 5F Y1			
耐力壁脚部位置	X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＳ／２	0.06	-0.06	0.06	-0.06	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.09	0.09	0.21	-0.21	-0.16	0.16	0.14	-0.14	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＬｔ／２	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39
直交壁効果																				
ΣＮｔ	28.30			28.18	28.23			28.25	28.24			28.24	28.24			28.24	28.24			28.24
ＮＬｃ／２		33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64	
ΣＮｃ		33.73	33.86			33.80	33.78			33.79	33.79			33.79	33.79			33.79	33.79	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-12B6 5F Y1				Y01-14B6 5F Y1				Y01-16B6 5F Y1				Y01-18B6 5F Y1				Y01-20B6 5F Y1			
耐力壁脚部位置	X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20		X20		X21	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.06	0.06	-0.06	0.06	0.29	-0.29	0.29	-0.29
ΣＮＳ	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.14	0.14	0.16	-0.16	-0.21	0.21	0.09	-0.09	0.14	-0.14	0.44	-0.44
ＮＬｔ／２	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	14.19			14.19
直交壁効果																				
ΣＮｔ	28.24			28.24	28.24			28.24	28.25			28.23	28.18			28.30	14.33			13.76
ＮＬｃ／２		33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			16.82	16.82	
ΣＮｃ		33.79	33.79			33.79	33.79			33.78	33.80			33.86	33.73			16.68	17.26	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-01A6 5F Y2				Y02-02C6 5F Y2				Y02-03C6 5F Y2				Y02-06C6 5F Y2				Y02-07C6 5F Y2			
耐力壁脚部位置	X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8		X7		X11	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09
ＮＳ／２	-0.25	0.25	-0.25	0.25	0.09	-0.09	0.09	-0.09	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.33	0.33	-0.16	0.16	0.01	-0.01	0.18	-0.18	-0.09	0.09	0.08	-0.08	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09
ＮＬｔ／２	28.18			28.18	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65	56.36			56.36
直交壁効果																				
ΣＮｔ	27.85			28.34	12.65			12.46	56.26			56.27	12.56			12.56	56.27			56.27
ＮＬｃ／２		36.37	36.37			16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74			72.73	72.73	
ΣＮｃ		36.70	36.21			16.73	16.92			72.83	72.82			16.83	16.83			72.82	72.82	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-10C6 5F Y2				Y02-11C6 5F Y2				Y02-14C6 5F Y2				Y02-15C6 5F Y2				Y02-18C6 5F Y2			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.09	0.09	-0.09	0.09
ΣＮＳ	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.08	0.08	0.09	-0.09	-0.18	0.18	-0.01	0.01
ＮＬｔ／２	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65
直交壁効果																				
ΣＮｔ	12.56			12.56	56.27			56.27	12.56			12.56	56.27			56.26	12.46			12.65
ＮＬｃ／２		16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74	
ΣＮｃ		16.83	16.83			72.82	72.82			16.83	16.83			72.82	72.83			16.92	16.73	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-19C6 5F Y2				Y04-01A6 5F Y4				Y04-01C6 5F Y4				Y04-04C6 5F Y4				Y04-05C6 5F Y4			
耐力壁脚部位置	X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＳ／２	0.25	-0.25	0.25	-0.25	-0.36	0.36	-0.36	0.36	0.06	-0.06	0.06	-0.06	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	0.16	-0.16	0.33	-0.33	-0.51	0.51	-0.21	0.21	-0.09	0.09	0.21	-0.21	-0.16	0.16	0.14	-0.14	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＬｔ／２	28.18			28.18	8.44			8.44	41.86			41.86	16.87			16.87	41.86			41.86
直交壁効果																				
ΣＮｔ	28.33			27.84	7.93			8.65	41.77			41.65	16.71			16.73	41.71			41.71
ＮＬｃ／２		36.36	36.36			9.91	9.91			48.89	48.89			19.81	19.81			48.89	48.89	
ΣＮｃ		36.21	36.70			10.41	9.70			48.98	49.10			19.97	19.94			49.04	49.04	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-08C6 5F Y4				Y04-09C6 5F Y4				Y04-12C6 5F Y4				Y04-13C6 5F Y4				Y04-16C6 5F Y4			
耐力壁脚部位置	X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17		X16		X18	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01
ΣＮＳ	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.14	0.14	0.16	-0.16
ＮＬｔ／２	16.87			16.87	41.86			41.86	16.87			16.87	41.86			41.86	16.87			16.87
直交壁効果																				
ΣＮｔ	16.72			16.72	41.71			41.71	16.72			16.72	41.71			41.71	16.73			16.71
ＮＬｃ／２		19.81	19.81			48.89	48.89			19.81	19.81			48.89	48.89			19.81	19.81	
ΣＮｃ		19.96	19.96			49.04	49.04			19.96	19.96			49.04	49.04			19.94	19.97	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-17C6 5F Y4				Y04-20C6 5F Y4				X01-01A6 5F X1				X02-02A6 5F X2				X03-01A6 5F X3			
耐力壁脚部位置	X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-7.64	7.64	7.64	-7.64	-4.22	4.22	4.22	-4.22	-4.23	4.23	4.23	-4.23
ＮＳ／２	-0.06	0.06	-0.06	0.06	0.36	-0.36	0.36	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.21	0.21	0.09	-0.09	0.21	-0.21	0.51	-0.51	-7.64	7.64	7.64	-7.64	-4.22	4.22	4.22	-4.22	-4.23	4.23	4.23	-4.23
ＮＬｔ／２	41.86			41.86	8.43			8.43	34.39			34.39	13.56			13.56	13.56			13.56
直交壁効果																				
ΣＮｔ	41.65			41.77	8.64			7.93	26.75			26.75	9.34			9.34	9.34			9.34
ＮＬｃ／２		48.89	48.89			9.90	9.90			35.47	35.47			14.65	14.65			14.65	14.65	
ΣＮｃ		49.10	48.98			9.69	10.41			43.12	43.12			18.87	18.87			18.88	18.88	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X04-02A6 5F X4				X05-01A6 5F X5				X06-02A6 5F X6				X06-03A6 5F X6				X07-01A6 5F X7			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y3		Y3		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-4.23	4.23	4.23	-4.23	-4.94	4.94	4.94	-4.94	-4.25	4.25	4.25	-4.25	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-4.25	4.25	4.25	-4.25
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-4.23	4.23	4.23	-4.23	-4.94	4.94	4.94	-4.94	-4.25	4.25	4.25	-4.25	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-4.25	4.25	4.25	-4.25
ＮＬｔ／２	13.56			13.56	27.12			27.12	6.78			6.78	7.26			7.26	13.56			13.56
直交壁効果																				
ΣＮｔ	9.33			9.33	22.18			22.18	2.53			2.53	2.02			2.02	9.31			9.31
ＮＬｃ／２		14.65	14.65			29.30	29.30			7.32	7.32			7.81	7.81			14.65	14.65	
ΣＮｃ		18.88	18.88			34.24	34.24			11.57	11.57			13.05	13.05			18.90	18.90	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X08-02A6 5F X8				X09-01A6 5F X9				X10-02A6 5F X10				X11-01A6 5F X11				X12-02A6 5F X12			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-4.26	4.26	4.26	-4.26	-4.27	4.27	4.27	-4.27	-4.28	4.28	4.28	-4.28	-4.28	4.28	4.28	-4.28	-4.29	4.29	4.29	-4.29
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-4.26	4.26	4.26	-4.26	-4.27	4.27	4.27	-4.27	-4.28	4.28	4.28	-4.28	-4.28	4.28	4.28	-4.28	-4.29	4.29	4.29	-4.29
ＮＬｔ／２	13.56			13.56	27.12			27.12	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56
直交壁効果																				
ΣＮｔ	9.30			9.30	22.86			22.86	9.29			9.29	9.28			9.28	9.27			9.27
ＮＬｃ／２		14.65	14.65			29.30	29.30			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65	
ΣＮｃ		18.91	18.91			33.57	33.57			18.93	18.93			18.93	18.93			18.94	18.94	
端部金物 配置	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
端部金物 耐力	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
端部金物 判定	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
通しボルト 径	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
通しボルト 耐力	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
通しボルト 判定	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
くぎ名称	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
くぎ必要本数	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X13-01A6 5F X13				X14-02A6 5F X14				X15-01A6 5F X15				X16-02A6 5F X16				X17-01A6 5F X17			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-4.30	4.30	4.30	-4.30	-4.30	4.30	4.30	-4.30	-4.31	4.31	4.31	-4.31	-4.32	4.32	4.32	-4.32	-4.32	4.32	4.32	-4.32
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-4.30	4.30	4.30	-4.30	-4.30	4.30	4.30	-4.30	-4.31	4.31	4.31	-4.31	-4.32	4.32	4.32	-4.32	-4.32	4.32	4.32	-4.32
ＮＬｔ／２	27.12			27.12	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56	27.12			27.12
直交壁効果																				
ΣＮｔ	22.83			22.83	9.26			9.26	9.25			9.25	9.25			9.25	22.80			22.80
ＮＬｃ／２		29.30	29.30			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65			29.30	29.30	
ΣＮｃ		33.59	33.59			18.95	18.95			18.96	18.96			18.96	18.96			33.62	33.62	
端部金物 配置	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
端部金物 耐力	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
端部金物 判定	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
通しボルト 径	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
通しボルト 耐力	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
通しボルト 判定	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
くぎ名称	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
くぎ必要本数	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X18-02A6 5F X18				X19-01A6 5F X19				X20-02A6 5F X20				X21-01A6 5F X21				Y01-01A5 4F Y1			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-4.33	4.33	4.33	-4.33	-4.34	4.34	4.34	-4.34	-4.34	4.34	4.34	-4.34	-7.92	7.92	7.92	-7.92	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.40	-0.40	0.40
ΣＮＳ	-4.33	4.33	4.33	-4.33	-4.34	4.34	4.34	-4.34	-4.34	4.34	4.34	-4.34	-7.92	7.92	7.92	-7.92	-0.55	0.55	-0.25	0.25
ＮＬｔ／２	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56	34.40			34.40	20.02			20.02
直交壁効果																				
ΣＮｔ	9.23			9.23	9.22			9.22	9.22			9.22	26.48			26.48	19.47			20.27
ＮＬｃ／２		14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65			35.49	35.49			23.96	23.96	
ΣＮｃ		18.98	18.98			18.99	18.99			18.99	18.99			43.41	43.41			24.51	23.71	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-02B5 4F Y1				Y01-04B5 4F Y1				Y01-06B5 4F Y1				Y01-08B5 4F Y1				Y01-10B5 4F Y1			
耐力壁脚部位置	X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＳ／２	0.09	-0.09	0.09	-0.09	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.06	0.06	0.24	-0.24	-0.16	0.16	0.14	-0.14	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＬｔ／２	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04
直交壁効果																				
ΣＮｔ	39.97			39.80	39.87			39.90	39.89			39.89	39.89			39.89	39.89			39.89
ＮＬｃ／２		47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92	
ΣＮｃ		47.98	48.15			48.08	48.06			48.07	48.07			48.07	48.07			48.07	48.07	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-12B5 4F	Y1			Y01-14B5 4F	Y1			Y01-16B5 4F	Y1			Y01-18B5 4F	Y1			Y01-20B5 4F	Y1		
耐力壁脚部位置	X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20		X20		X21	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.09	0.09	-0.09	0.09	0.40	-0.40	0.40	-0.40
ΣＮＳ	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.14	0.14	0.16	-0.16	-0.24	0.24	0.06	-0.06	0.25	-0.25	0.55	-0.55
ＮＬｔ／２	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	20.02			20.02
直交壁効果																				
ΣＮｔ	39.89			39.89	39.89			39.89	39.90			39.87	39.80			39.97	20.27			19.47
ＮＬｃ／２		47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			23.96	23.96	
ΣＮｃ		48.07	48.07			48.07	48.07			48.06	48.08			48.15	47.98			23.71	24.51	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-01A5 4F	Y2			Y02-02C5 4F	Y2			Y02-03C5 4F	Y2			Y02-06C5 4F	Y2			Y02-07C5 4F	Y2		
耐力壁脚部位置	X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8		X7		X11	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09
ＮＳ／２	-0.36	0.36	-0.36	0.36	0.14	-0.14	0.14	-0.14	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.45	0.45	-0.27	0.27	0.05	-0.05	0.23	-0.23	-0.09	0.09	0.08	-0.08	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09
ＮＬｔ／２	39.77			39.77	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82	79.53			79.53
直交壁効果																				
ΣＮｔ	39.32			40.04	17.87			17.59	79.43			79.45	17.73			17.73	79.44			79.44
ＮＬｃ／２		52.05	52.05			23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96			104.09	104.09	
ΣＮｃ		52.50	51.78			23.91	24.18			104.19	104.18			24.05	24.05			104.18	104.18	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-10C5 4F Y2				Y02-11C5 4F Y2				Y02-14C5 4F Y2				Y02-15C5 4F Y2				Y02-18C5 4F Y2			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.14	0.14	-0.14	0.14
ΣＮＳ	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.08	0.08	0.09	-0.09	-0.23	0.23	-0.05	0.05
ＮＬｔ／２	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82
直交壁効果																				
ΣＮｔ	17.73			17.73	79.44			79.44	17.73			17.73	79.45			79.43	17.59			17.87
ＮＬｃ／２		23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96	
ΣＮｃ		24.05	24.05			104.18	104.18			24.05	24.05			104.18	104.19			24.19	23.91	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-19C5 4F Y2				Y04-01A5 4F Y4				Y04-01C5 4F Y4				Y04-04C5 4F Y4				Y04-05C5 4F Y4			
耐力壁脚部位置	X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.09	0.09	0.09	-0.09	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＳ／２	0.36	-0.36	0.36	-0.36	-0.50	0.50	-0.50	0.50	0.08	-0.08	0.08	-0.08	-0.02	0.02	-0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	0.27	-0.27	0.45	-0.45	-0.65	0.65	-0.35	0.35	-0.07	0.07	0.23	-0.23	-0.17	0.17	0.13	-0.13	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＬｔ／２	39.76			39.76	11.89			11.89	58.93			58.93	23.78			23.78	58.93			58.93
直交壁効果																				
ΣＮｔ	40.03			39.31	11.25			12.24	58.87			58.70	23.61			23.65	58.78			58.78
ＮＬｃ／２		52.04	52.04			14.09	14.09			69.48	69.48			28.18	28.18			69.48	69.48	
ΣＮｃ		51.77	52.49			14.74	13.75			69.54	69.71			28.35	28.31			69.63	69.63	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-08C5 4F Y4				Y04-09C5 4F Y4				Y04-12C5 4F Y4				Y04-13C5 4F Y4				Y04-16C5 4F Y4			
耐力壁脚部位置	X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17		X16		X18	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.02	-0.02
ΣＮＳ	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.13	0.13	0.17	-0.17
ＮＬｔ／２	23.78			23.78	58.93			58.93	23.78			23.78	58.93			58.93	23.78			23.78
直交壁効果																				
ΣＮｔ	23.63			23.63	58.78			58.78	23.63			23.63	58.78			58.78	23.65			23.61
ＮＬｃ／２		28.18	28.18			69.48	69.48			28.18	28.18			69.48	69.48			28.18	28.18	
ΣＮｃ		28.33	28.33			69.63	69.63			28.33	28.33			69.63	69.63			28.31	28.35	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-17C5 4F Y4				Y04-20C5 4F Y4				X01-01A5 4F X1				X02-02A5 4F X2				X03-01A5 4F X3			
耐力壁脚部位置	X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-10.07	10.07	10.07	-10.07	-5.66	5.66	5.66	-5.66	-5.67	5.67	5.67	-5.67
ＮＳ／２	-0.08	0.08	-0.08	0.08	0.50	-0.50	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-0.23	0.23	0.07	-0.07	0.35	-0.35	0.65	-0.65	-10.07	10.07	10.07	-10.07	-5.66	5.66	5.66	-5.66	-5.67	5.67	5.67	-5.67
ＮＬｔ／２	58.93			58.93	11.89			11.89	48.19			48.19	19.03			19.03	19.03			19.03
直交壁効果																				
ΣＮｔ	58.70			58.87	12.24			11.24	38.12			38.12	13.37			13.37	13.36			13.36
ＮＬｃ／２		69.48	69.48			14.09	14.09			49.82	49.82			20.66	20.66			20.66	20.66	
ΣＮｃ		69.71	69.54			13.74	14.73			59.89	59.89			26.33	26.33			26.33	26.33	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X04-02A5 4F X4				X05-01A5 4F X5				X06-02A5 4F X6				X06-03A5 4F X6				X07-01A5 4F X7			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y3		Y3		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-5.68	5.68	5.68	-5.68	-6.39	6.39	6.39	-6.39	-5.70	5.70	5.70	-5.70	-7.69	7.69	7.69	-7.69	-5.71	5.71	5.71	-5.71
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-5.68	5.68	5.68	-5.68	-6.39	6.39	6.39	-6.39	-5.70	5.70	5.70	-5.70	-7.69	7.69	7.69	-7.69	-5.71	5.71	5.71	-5.71
ＮＬｔ／２	19.03			19.03	38.07			38.07	9.52			9.52	10.96			10.96	19.03			19.03
直交壁効果																				
ΣＮｔ	13.35			13.35	31.68			31.68	3.82			3.82	3.28			3.28	13.33			13.33
ＮＬｃ／２		20.66	20.66			41.33	41.33			10.33	10.33			11.78	11.78			20.66	20.66	
ΣＮｃ		26.34	26.34			47.71	47.71			16.03	16.03			19.47	19.47			26.37	26.37	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X08-02A5 4F X8				X09-01A5 4F X9				X10-02A5 4F X10				X11-01A5 4F X11				X12-02A5 4F X12			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-5.71	5.71	5.71	-5.71	-5.72	5.72	5.72	-5.72	-5.73	5.73	5.73	-5.73	-5.74	5.74	5.74	-5.74	-5.75	5.75	5.75	-5.75
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-5.71	5.71	5.71	-5.71	-5.72	5.72	5.72	-5.72	-5.73	5.73	5.73	-5.73	-5.74	5.74	5.74	-5.74	-5.75	5.75	5.75	-5.75
ＮＬｔ／２	19.03			19.03	38.07			38.07	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03
直交壁効果																				
ΣＮｔ	13.32			13.32	32.34			32.34	13.30			13.30	13.29			13.29	13.29			13.29
ＮＬｃ／２		20.66	20.66			41.33	41.33			20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66	
ΣＮｃ		26.37	26.37			47.05	47.05			26.40	26.40			26.40	26.40			26.41	26.41	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X13-01A5 4F X13				X14-02A5 4F X14				X15-01A5 4F X15				X16-02A5 4F X16				X17-01A5 4F X17			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-5.76	5.76	5.76	-5.76	-5.77	5.77	5.77	-5.77	-5.77	5.77	5.77	-5.77	-5.78	5.78	5.78	-5.78	-5.79	5.79	5.79	-5.79
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-5.76	5.76	5.76	-5.76	-5.77	5.77	5.77	-5.77	-5.77	5.77	5.77	-5.77	-5.78	5.78	5.78	-5.78	-5.79	5.79	5.79	-5.79
ＮＬｔ／２	38.07			38.07	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03	38.07			38.07
直交壁効果																				
ΣＮｔ	32.31			32.31	13.27			13.27	13.26			13.26	13.25			13.25	32.27			32.27
ＮＬｃ／２		41.33	41.33			20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66			41.33	41.33	
ΣＮｃ		47.08	47.08			26.43	26.43			26.44	26.44			26.44	26.44			47.12	47.12	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

[風時] (kN)

名称 階 通り	X18-02A5 4F X18				X19-01A5 4F X19				X20-02A5 4F X20				X21-01A5 4F X21			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-5.80	5.80	5.80	-5.80	-5.81	5.81	5.81	-5.81	-5.82	5.82	5.82	-5.82	-10.41	10.41	10.41	-10.41
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-5.80	5.80	5.80	-5.80	-5.81	5.81	5.81	-5.81	-5.82	5.82	5.82	-5.82	-10.41	10.41	10.41	-10.41
ＮＬｔ／２	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03	48.21			48.21
直交壁効果																
ΣＮｔ	13.23			13.23	13.22			13.22	13.22			13.22	37.80			37.80
ＮＬｃ／２		20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66			49.84	49.84	
ΣＮｃ		26.46	26.46			26.47	26.47			26.48	26.48			60.25	60.25	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—

[4F]

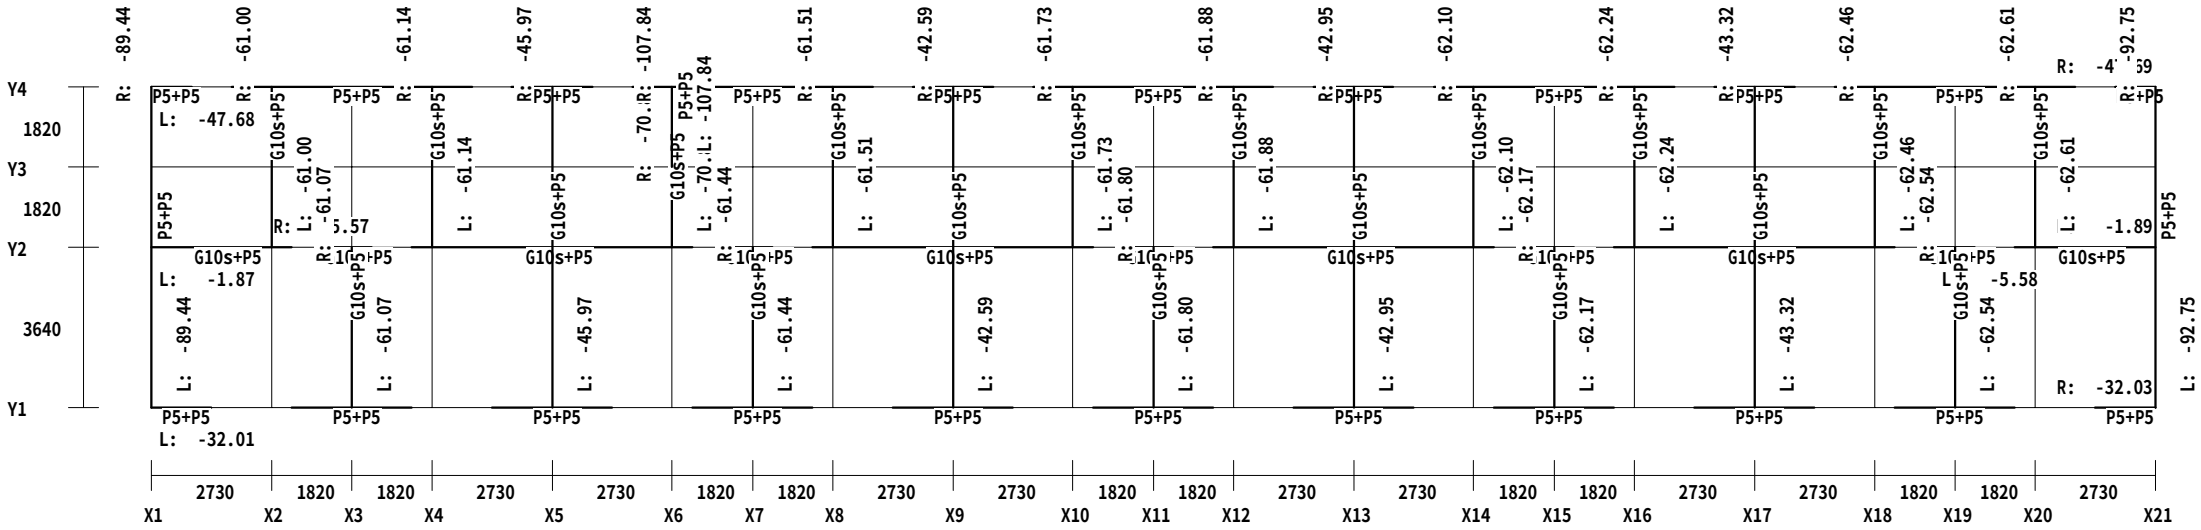
R: -89.44
-61.00
-61.14
-45.97
-107.84
-61.51
-42.59
-61.73
-61.88
-42.95
-62.10
-62.24
-43.32
-62.46
-62.61
R: -92.75
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P5+P5
L: -47.68
G10s+P5
L: -61.00
L: -61.07
R: -5.57
L: -61.14
L: -70.
L: -107.84
P5+P5
L: -61.44
L: -61.51
L: -61.73
L: -61.80
L: -61.88
L: -62.10
L: -62.17
L: -62.24
L: -62.46
L: -62.54
L: -62.61
R: -1.89
L: -1.87
L: -89.44
L: -61.07
L: -45.97
L: -61.44
L: -42.59
L: -61.80
L: -42.95
L: -62.17
L: -43.32
L: -62.54
-5.58
R: -32.03
L: -92.75
L: -32.01
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[5F]

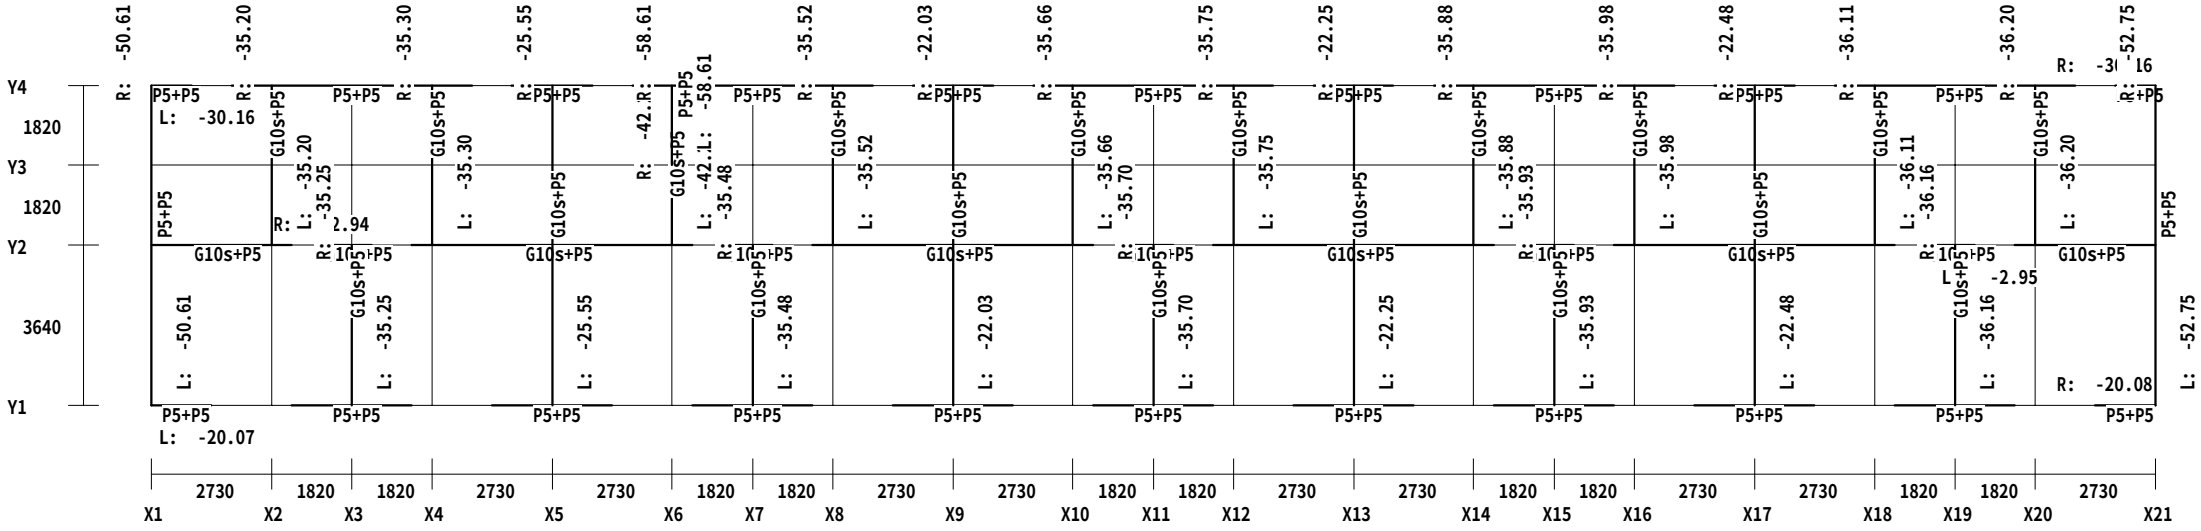
R: -50.61
-35.20
-35.30
-25.55
-58.61
-35.52
-22.03
-35.66
-35.75
-22.25
-35.88
-35.98
-22.48
-36.11
-36.20
R: -52.75
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P5+P5
L: -30.16
G10s+P5
L: -35.20
L: -35.25
R: -2.94
L: -35.30
L: -42.
L: -58.61
P5+P5
L: -35.48
L: -35.52
L: -35.66
L: -35.70
L: -35.75
L: -35.88
L: -35.93
L: -35.98
L: -36.11
L: -36.16
L: -36.20
L: -2.95
L: -50.61
L: -35.25
L: -25.55
L: -35.48
L: -22.03
L: -35.70
L: -22.25
L: -35.93
L: -22.48
L: -36.16
R: -20.08
L: -52.75
L: -20.07
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[6F]

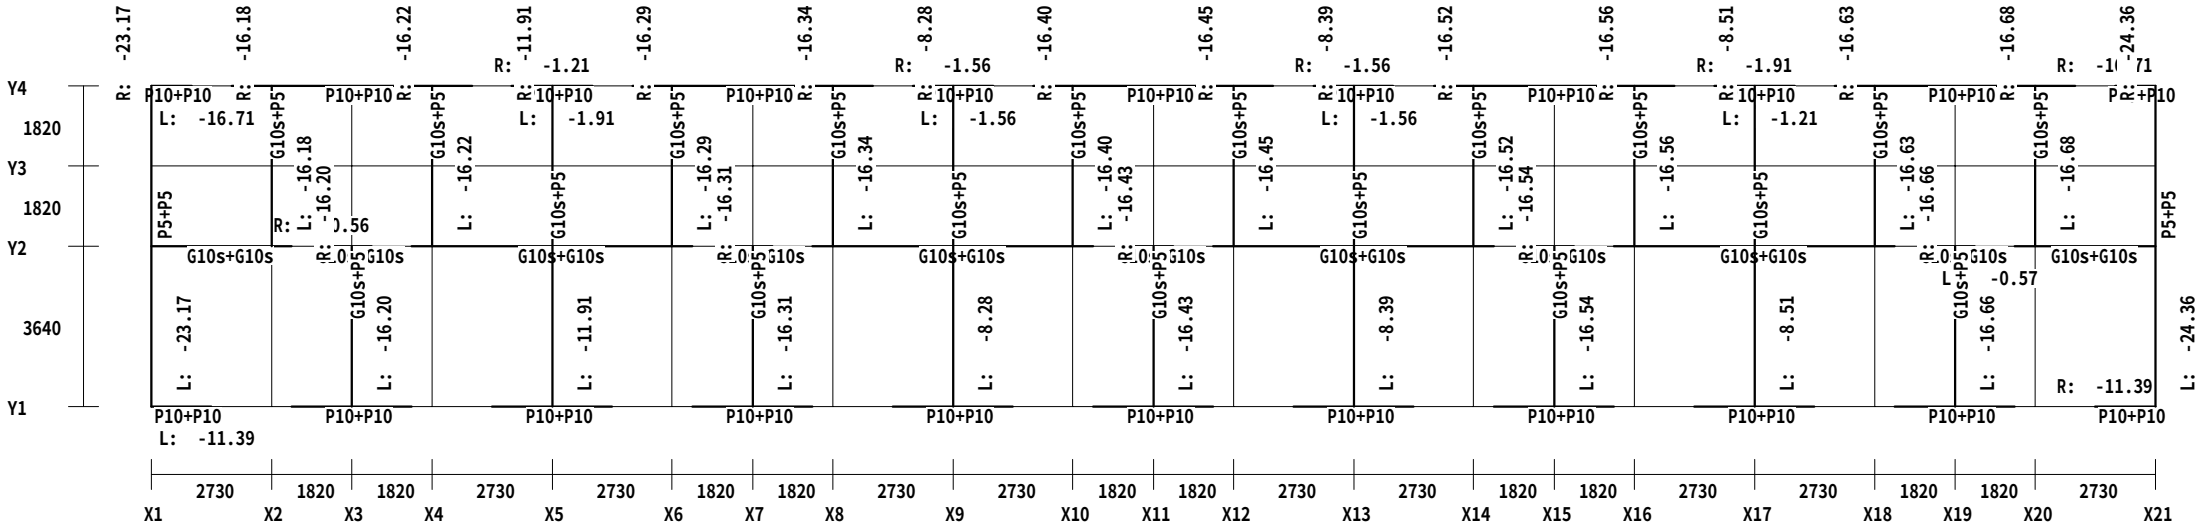
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P10+P10
G10s+G10s
G10s+P5
P5+P5
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[7F]

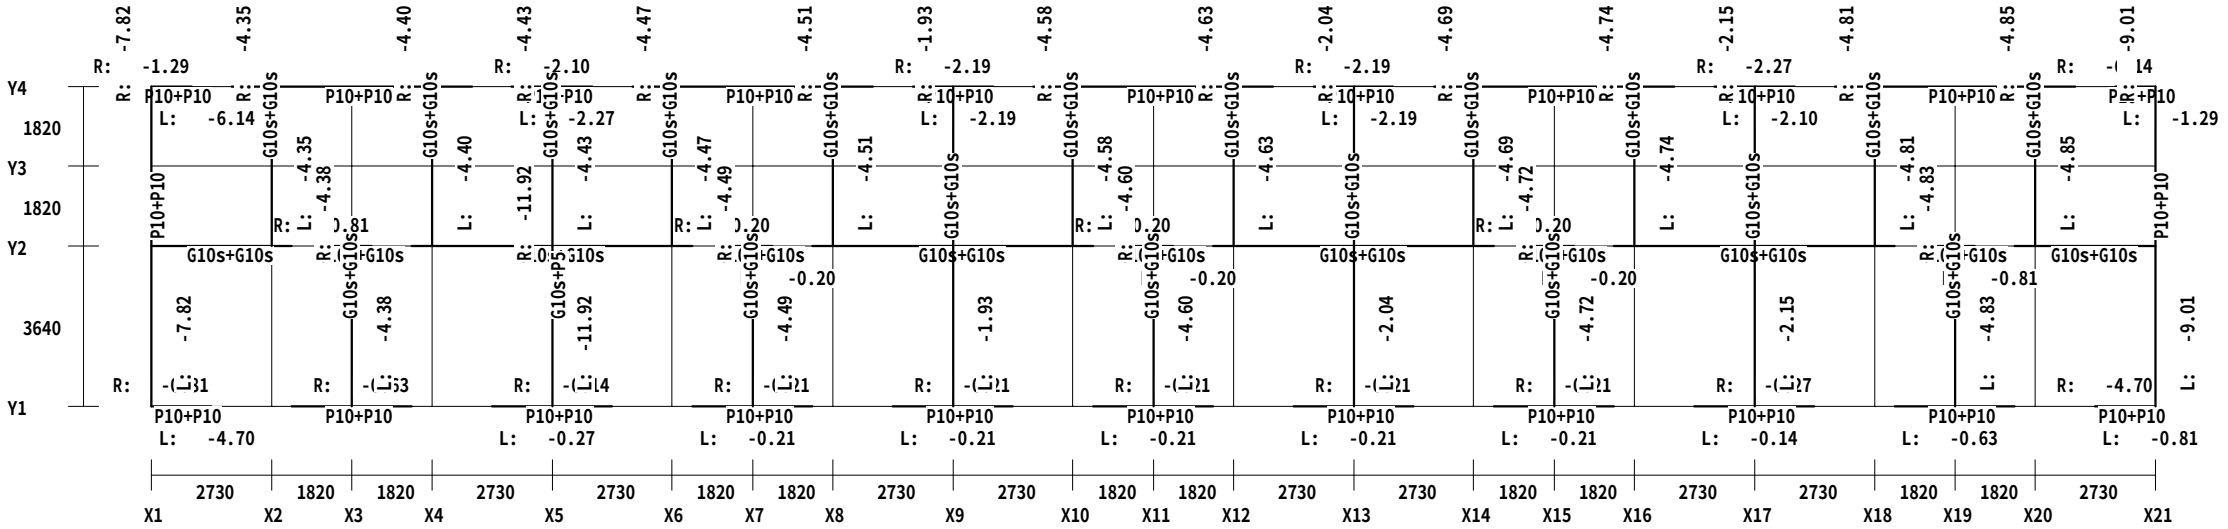
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P10+P10
G10s+G10s
G10s+G10s
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[4F]

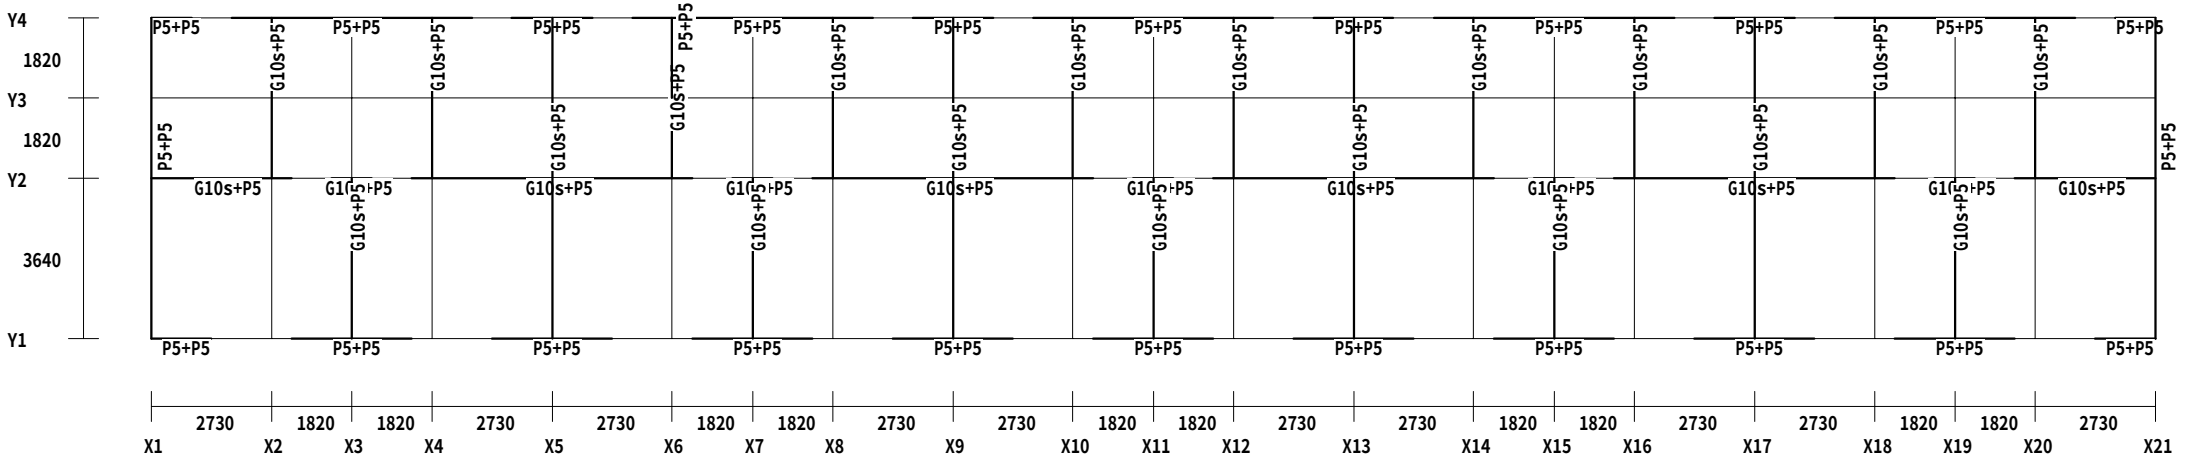
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P5+P5
G10s+P5
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[5F]

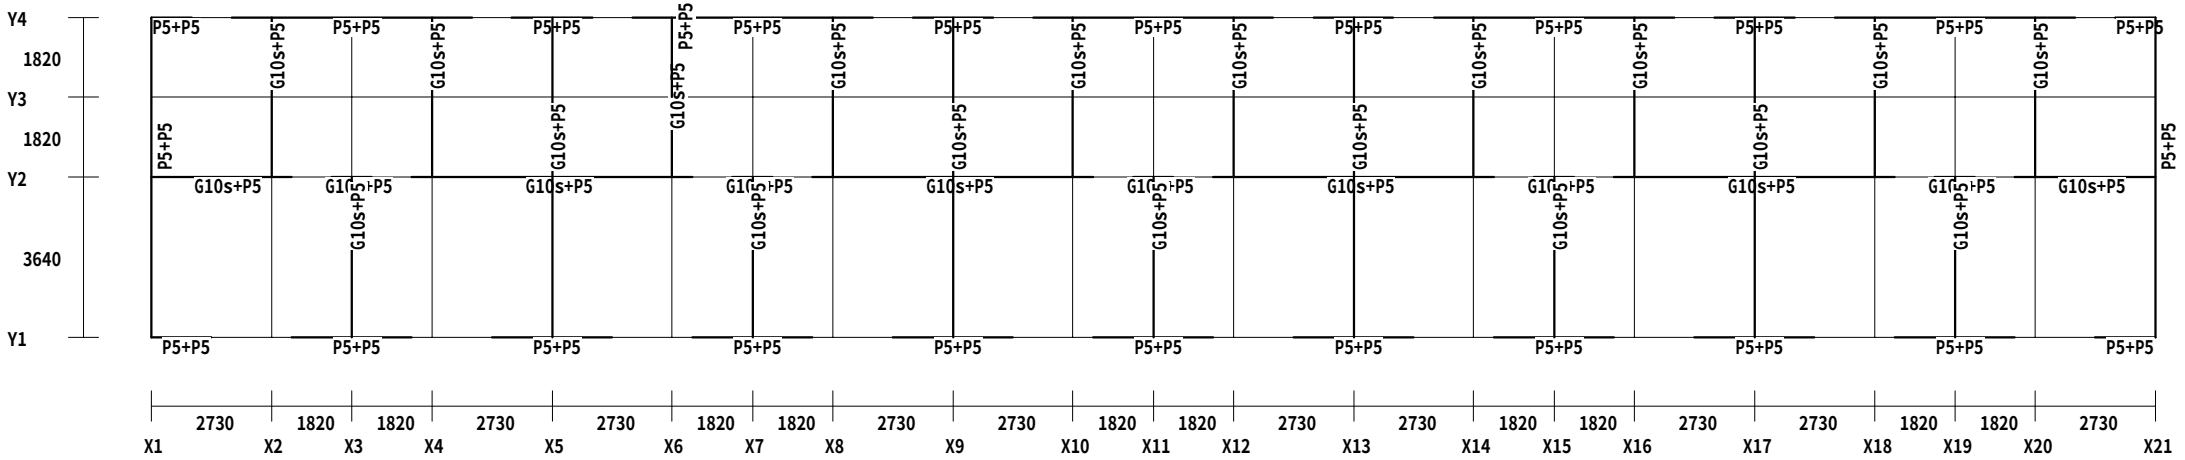
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P5+P5
G10s+P5
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[6F]

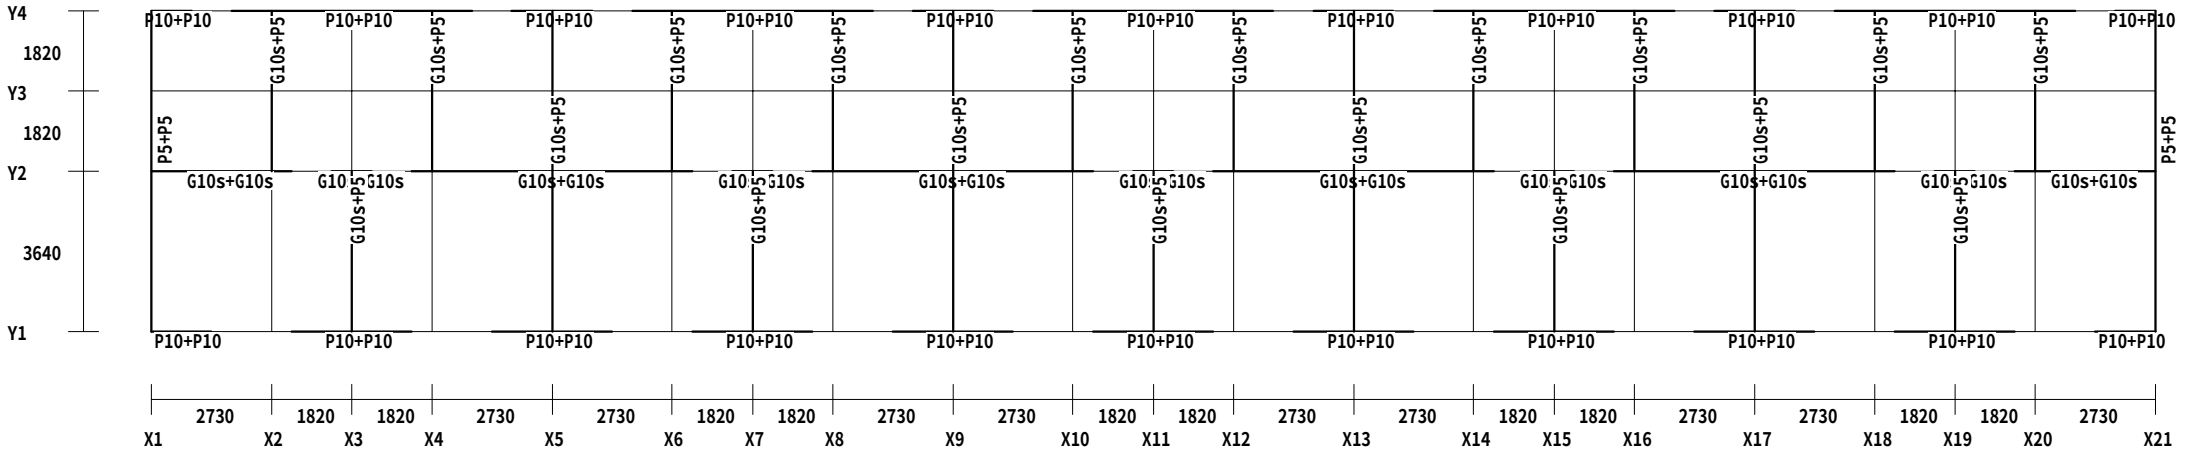
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P10+P10
G10s+P5
P5+P5
G10s+G10s
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[7F]

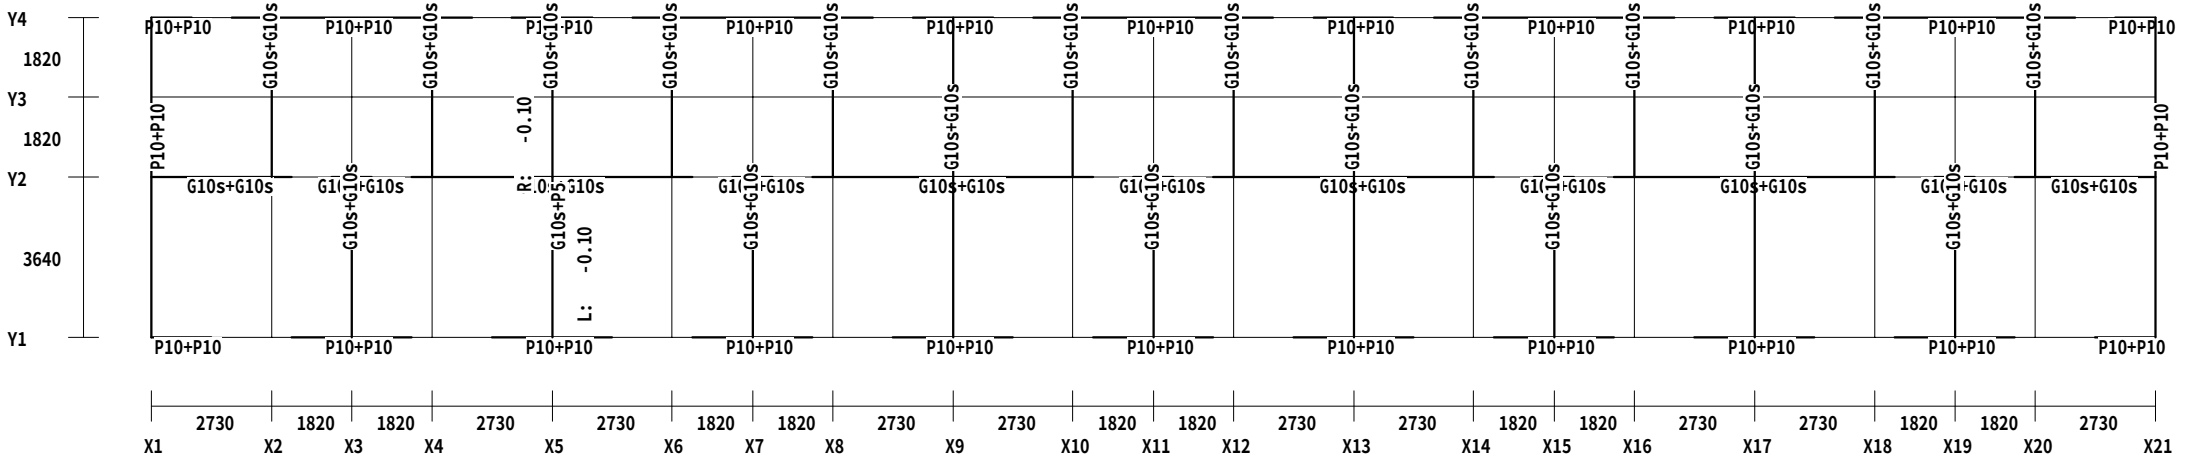
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P10+P10
G10s+G10s
-0.10
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[4F]

壁仕様 L：左端金物 R：右端金物) NGマーク（＊：許容 #：保有）

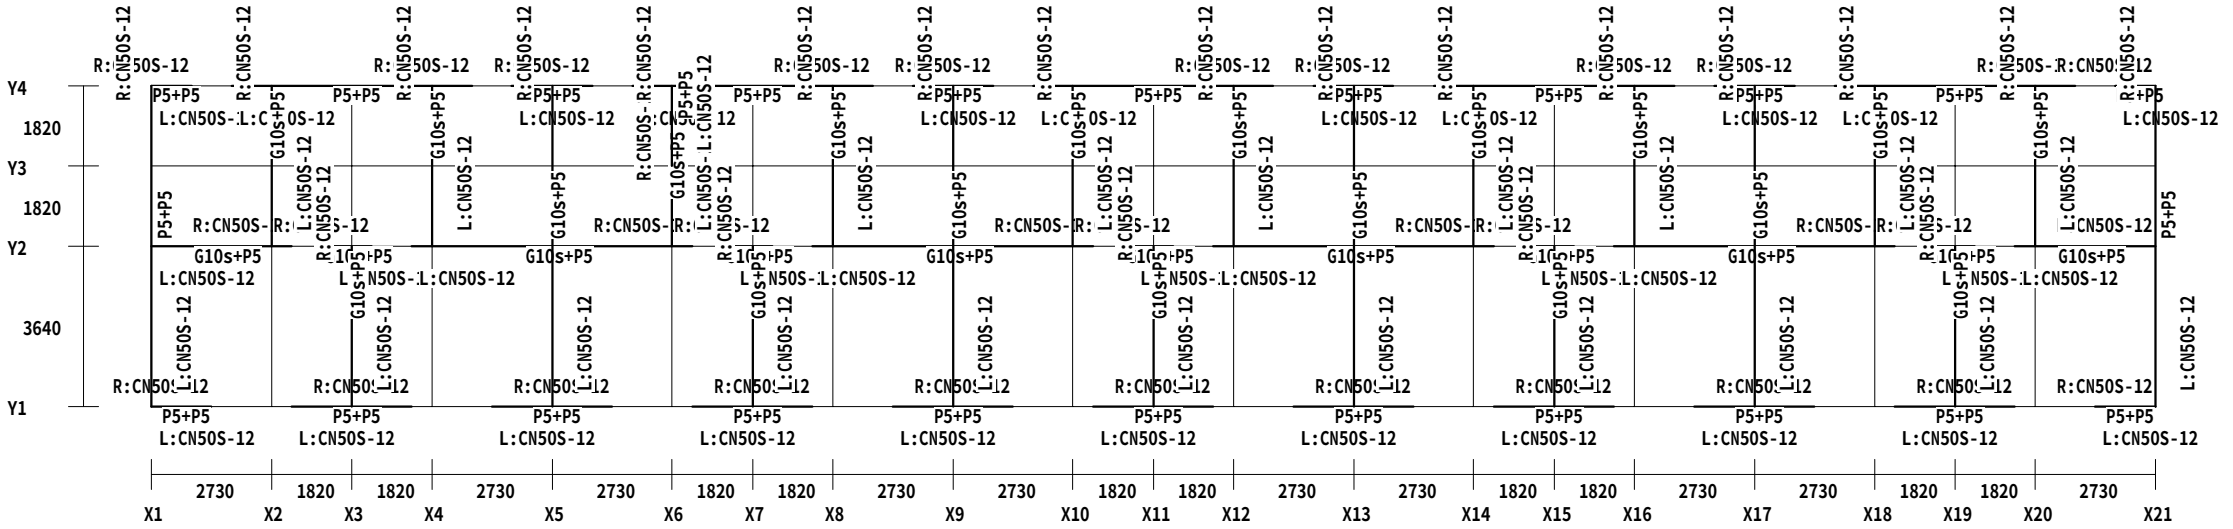

[5F]

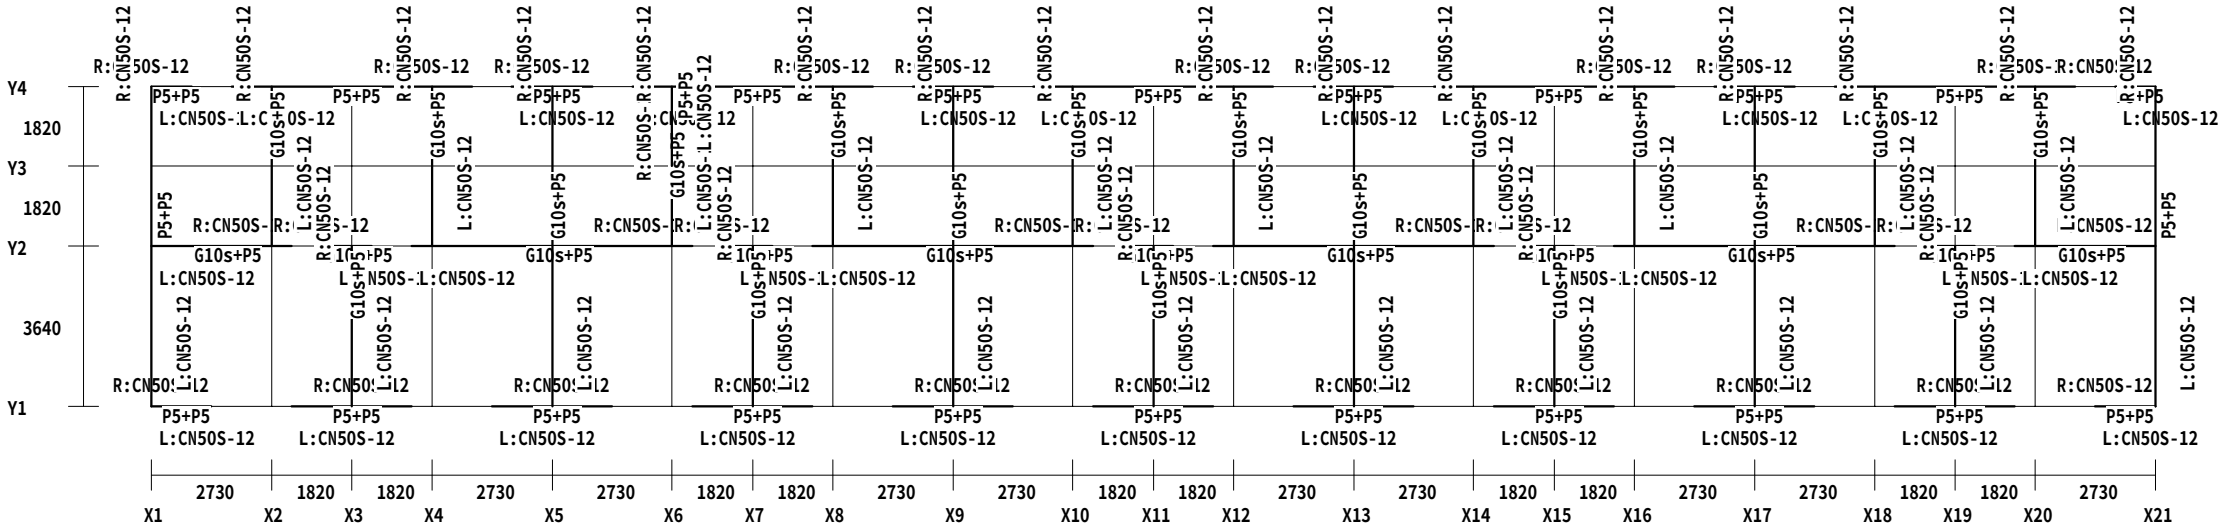

[6F]

壁仕様 L：左端金物 R：右端金物) NGマーク（＊：許容 #：保有）

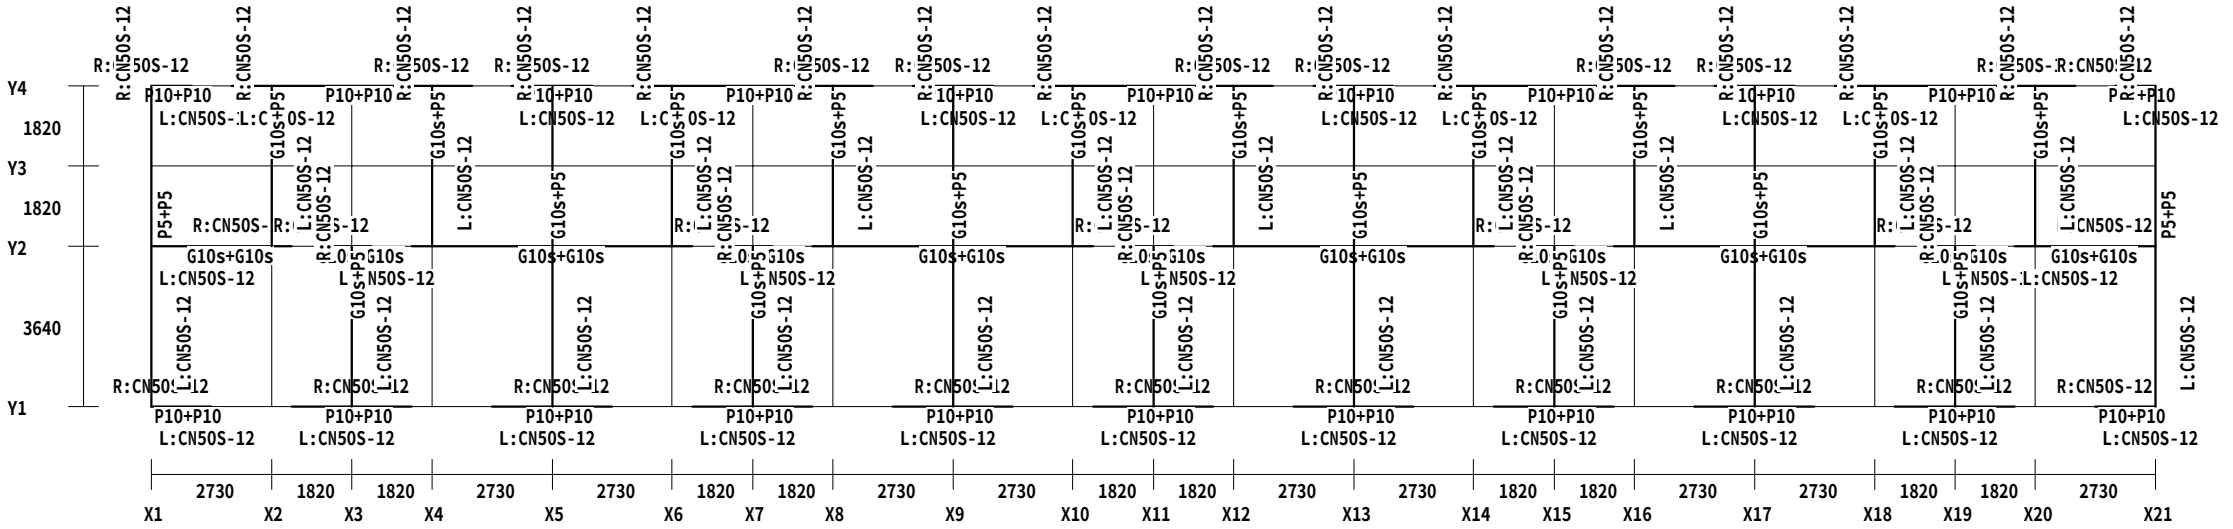

[7F]

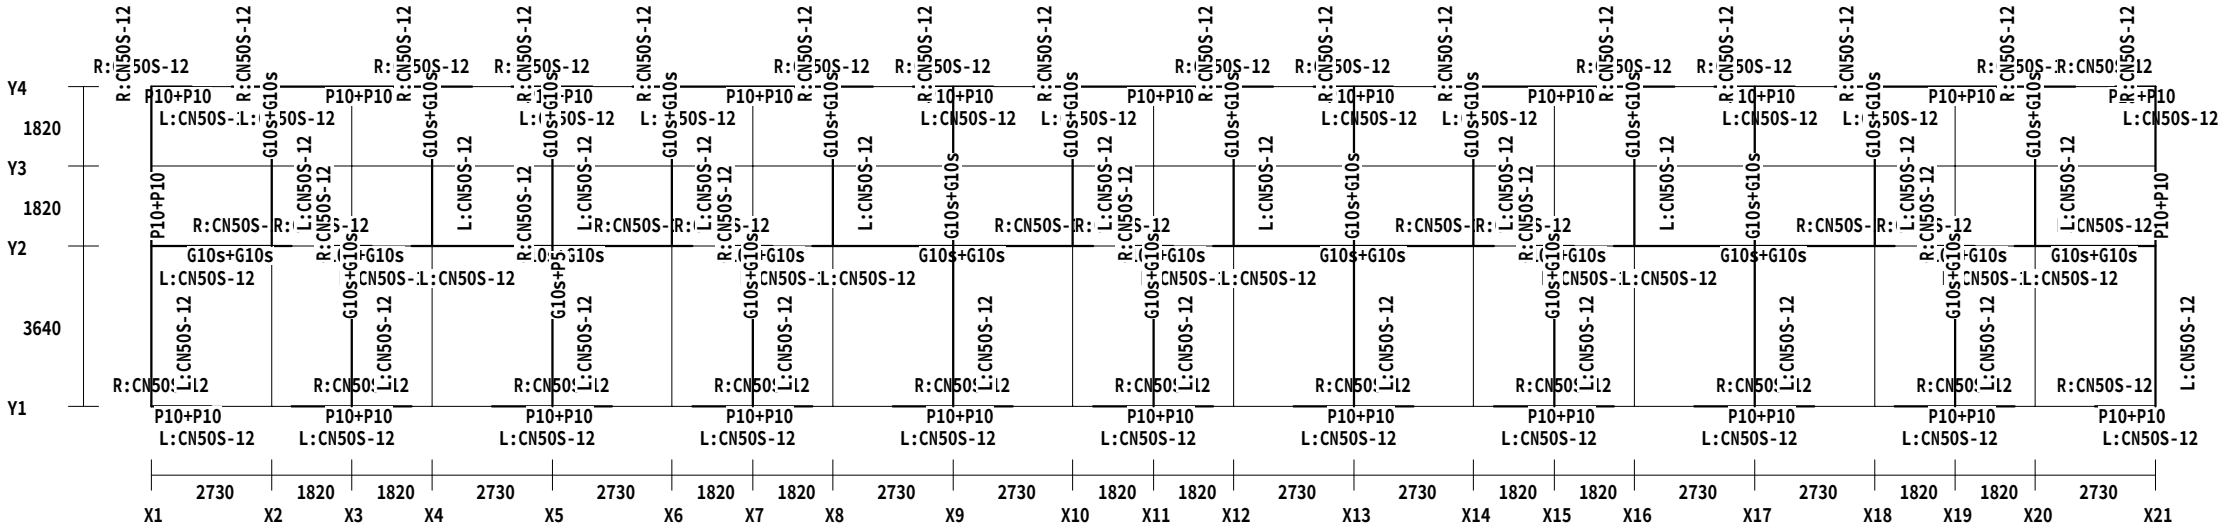

● 5-(1)　保有水平耐力判定表

必要保有水平耐力　Qun＝Ds・Fes・Qud　(kN)　　保有水平耐力　Qu　(kN)
地震力により生ずる水平力　Qud＝Z・Rt・Ai・Co・ΣWi　(kN)

方向	階	構造	ΣWi (kN)	Ai	Qud (kN)	Ds	Fs	Fe	Qun (kN)	Qu (kN)		Qu/Qun		判定	
										L TO R	R TO L	L TO R	R TO L	L TO R	R TO L
X	7F	2x4	480.41	3.290	1580.47	0.30	1.000	1.000	474.14	1305.18	1305.18	2.753	2.753	OK	OK
	6F	2x4	1543.49	2.247	3467.45	0.30	1.000	1.000	1040.23	1305.18	1305.18	1.255	1.255	OK	OK
	5F	2x4	2607.53	1.925	5018.24	0.30	1.000	1.000	1505.47	2962.44	2962.44	1.968	1.968	OK	OK
	4F	2x4	3672.54	1.743	6401.85	0.30	1.000	1.000	1920.55	2962.44	2962.44	1.542	1.542	OK	OK
	3F	WRC	6906.77	1.439	9939.90	0.50	1.000	1.000	4969.95	6365.87	6365.64	1.281	1.281	OK	OK
	2F	WRC	11589.94	1.187	13756.50	0.50	1.000	1.000	6878.25	8810.16	8809.84	1.281	1.281	OK	OK
	1F	WRC	16273.11	1.000	16273.11	0.50	1.000	1.000	8136.56	10421.89	10421.51	1.281	1.281	OK	OK
Y	7F	2x4	480.41	3.290	1580.47	0.30	1.000	1.000	474.14	746.28	746.28	1.574	1.574	OK	OK
	6F	2x4	1543.49	2.247	3467.45	0.30	1.000	1.000	1040.23	2193.91	2193.91	2.109	2.109	OK	OK
	5F	2x4	2607.53	1.925	5018.24	0.30	1.000	1.000	1505.47	2221.02	2221.02	1.475	1.475	OK	OK
	4F	2x4	3672.54	1.743	6401.85	0.30	1.000	1.000	1920.55	2221.02	2221.02	1.156	1.156	OK	OK
	3F	WRC	6906.77	1.439	9939.90	0.50	1.000	1.000	4969.95	9092.16	8885.74	1.829	1.788	OK	OK
	2F	WRC	11589.94	1.187	13756.50	0.50	1.000	1.000	6878.25	12583.26	12297.58	1.829	1.788	OK	OK
	1F	WRC	16273.11	1.000	16273.11	0.50	1.000	1.000	8136.56	14885.24	14547.29	1.829	1.788	OK	OK

● 5-(1)　通り別耐力集計表

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁　長 P(m)	1P当たりせん断耐力 Qa1	1P当たりせん断耐力 Qa2	有機系面材 Qy0	無機系面材 Qy1	保有水平耐力 (N)		Ds	Ds・Fes・Qud (N)	判定
7F	X	Y1	P10+P10	1.365	5310.0	5310.0	23895.0	0.0	23895.0	1305180.0	0.30	474140.1	OK
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	1.365	5310.0	5310.0	23895.0	0.0	23895.0				
		Y2	G10s+G10s	3.185	1980.0	1980.0	0.0	16632.0	16632.0				
		Y2	G10s+G10s	0.910	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4752.0				
		Y2	G10s+G10s	6.370	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33264.0				
		Y2	G10s+G10s	0.910	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4752.0				
		Y2	G10s+G10s	6.370	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33264.0				
		Y2	G10s+G10s	0.910	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4752.0				
		Y2	G10s+G10s	6.370	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33264.0				
		Y2	G10s+G10s	0.910	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4752.0				
		Y2	G10s+G10s	6.370	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33264.0				
		Y2	G10s+G10s	0.910	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4752.0				
		Y2	G10s+G10s	3.185	1980.0	1980.0	0.0	16632.0	16632.0				
		Y4	P10+P10	0.910	5310.0	5310.0	15930.0	0.0	15930.0				
		Y4	P10+P10	5.460	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y4	P10+P10	1.820	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31860.0				
		Y4	P10+P10	5.460	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y4	P10+P10	1.820	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31860.0				
		Y4	P10+P10	5.460	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y4	P10+P10	1.820	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31860.0				
		Y4	P10+P10	5.460	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y4	P10+P10	1.820	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31860.0				
		Y4	P10+P10	5.460	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y4	P10+P10	0.910	5310.0	5310.0	15930.0	0.0	15930.0				

● 5-(1)　通り別耐力集計表

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁　長 P(m)	1P当たりせん断耐力 Qa1	1P当たりせん断耐力 Qa2	有機系面材 Qy0	無機系面材 Qy1	保有水平耐力 (N)		Ds	Ds・Fes・Qud (N)	判定
7F	Y	X1	P10+P10	7.280	5310.0	5310.0	127440.0	0.0	127440.0	746280.0	0.30	474140.1	ＯＫ
		X2	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X3	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X4	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X5	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X5	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X6	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X7	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X8	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X9	G10s+G10s	7.280	1980.0	1980.0	0.0	38016.0	38016.0				
		X10	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X11	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X12	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X13	G10s+G10s	7.280	1980.0	1980.0	0.0	38016.0	38016.0				
		X14	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X15	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X16	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X17	G10s+G10s	7.280	1980.0	1980.0	0.0	38016.0	38016.0				
		X18	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X19	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X20	G10s+G10s	3.640	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19008.0				
		X21	P10+P10	7.280	5310.0	5310.0	127440.0	0.0	127440.0				
6F	X	Y1	P10+P10	1.365	5310.0	5310.0	23895.0	0.0	23895.0	1305180.0	0.30	1040234.4	ＯＫ
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	2.730	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y1	P10+P10	1.365	5310.0	5310.0	23895.0	0.0	23895.0				
		Y2	G10s+G10s	3.185	1980.0	1980.0	0.0	16632.0	16632.0				
		Y2	G10s+G10s	0.910	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4752.0				
		Y2	G10s+G10s	6.370	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33264.0				
		Y2	G10s+G10s	0.910	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4752.0				
		Y2	G10s+G10s	6.370	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33264.0				
		Y2	G10s+G10s	0.910	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4752.0				
		Y2	G10s+G10s	6.370	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33264.0				
		Y2	G10s+G10s	0.910	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4752.0				
		Y2	G10s+G10s	6.370	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33264.0				
		Y2	G10s+G10s	0.910	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4752.0				
		Y2	G10s+G10s	3.185	1980.0	1980.0	0.0	16632.0	16632.0				
		Y4	P10+P10	0.910	5310.0	5310.0	15930.0	0.0	15930.0				
		Y4	P10+P10	5.460	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y4	P10+P10	1.820	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31860.0				
		Y4	P10+P10	5.460	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y4	P10+P10	1.820	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31860.0				
		Y4	P10+P10	5.460	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y4	P10+P10	1.820	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31860.0				
		Y4	P10+P10	5.460	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y4	P10+P10	1.820	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31860.0				
		Y4	P10+P10	5.460	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y4	P10+P10	0.910	5310.0	5310.0	15930.0	0.0	15930.0				
	Y	X1	P5+P5	7.280	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254880.0	2193912.0	0.30	1040234.4	ＯＫ
		X2	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X3	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				

● 5-(1)　通り別耐力集計表

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁　長 P(m)	1P当たりせん断耐力 Qa1	1P当たりせん断耐力 Qa2	有機系面材 Qy0	無機系面材 Qy1	保有水平耐力 (N)		Ds	Ds・Fes・Qud (N)	判定
6F	Y	X4	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X5	G10s+P5	7.280	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146448.0				
		X6	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X7	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X8	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X9	G10s+P5	7.280	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146448.0				
		X10	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X11	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X12	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X13	G10s+P5	7.280	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146448.0				
		X14	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X15	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X16	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X17	G10s+P5	7.280	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146448.0				
		X18	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X19	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X20	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X21	P5+P5	7.280	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254880.0				
5F	X	Y1	P5+P5	1.365	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47790.0	2962440.0	0.30	1505473.0	OK
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	1.365	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y2	G10s+P5	3.185	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64071.0				
		Y2	G10s+P5	0.910	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18306.0				
		Y2	G10s+P5	6.370	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128142.0				
		Y2	G10s+P5	0.910	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18306.0				
		Y2	G10s+P5	6.370	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128142.0				
		Y2	G10s+P5	0.910	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18306.0				
		Y2	G10s+P5	6.370	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128142.0				
		Y2	G10s+P5	0.910	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18306.0				
		Y2	G10s+P5	6.370	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128142.0				
		Y2	G10s+P5	0.910	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18306.0				
		Y2	G10s+P5	3.185	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64071.0				
		Y4	P5+P5	0.910	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31860.0				
		Y4	P5+P5	5.460	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191160.0				
		Y4	P5+P5	1.820	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63720.0				
		Y4	P5+P5	5.460	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191160.0				
		Y4	P5+P5	1.820	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63720.0				
		Y4	P5+P5	5.460	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191160.0				
		Y4	P5+P5	1.820	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63720.0				
		Y4	P5+P5	5.460	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191160.0				
		Y4	P5+P5	1.820	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63720.0				
		Y4	P5+P5	5.460	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191160.0				
		Y4	P5+P5	0.910	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31860.0				
	Y	X1	P5+P5	7.280	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254880.0	2221020.0	0.30	1505473.0	OK
		X2	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X3	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X4	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X5	G10s+P5	7.280	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146448.0				
		X6	G10s+P5	1.820	1980.0	10620.0	31860.0	4752.0	36612.0				
		X6	P5+P5	1.820	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63720.0				

● 5-(1)　通り別耐力集計表

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁　長 P(m)	1P当たりせん断耐力 Qa1	1P当たりせん断耐力 Qa2	有機系面材 Qy0	無機系面材 Qy1	保有水平耐力 (N)		Ds	Ds・Fes・Qud (N)	判定
5F	Y	X7	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X8	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X9	G10s+P5	7.280	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146448.0				
		X10	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X11	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X12	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X13	G10s+P5	7.280	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146448.0				
		X14	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X15	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X16	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X17	G10s+P5	7.280	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146448.0				
		X18	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X19	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X20	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X21	P5+P5	7.280	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254880.0				
4F	X	Y1	P5+P5	1.365	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47790.0	2962440.0	0.30	1920553.9	OK
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	2.730	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95580.0				
		Y1	P5+P5	1.365	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47790.0				
		Y2	G10s+P5	3.185	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64071.0				
		Y2	G10s+P5	0.910	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18306.0				
		Y2	G10s+P5	6.370	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128142.0				
		Y2	G10s+P5	0.910	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18306.0				
		Y2	G10s+P5	6.370	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128142.0				
		Y2	G10s+P5	0.910	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18306.0				
		Y2	G10s+P5	6.370	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128142.0				
		Y2	G10s+P5	0.910	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18306.0				
		Y2	G10s+P5	6.370	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128142.0				
		Y2	G10s+P5	0.910	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18306.0				
		Y2	G10s+P5	3.185	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64071.0				
		Y4	P5+P5	0.910	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31860.0				
		Y4	P5+P5	5.460	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191160.0				
		Y4	P5+P5	1.820	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63720.0				
		Y4	P5+P5	5.460	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191160.0				
		Y4	P5+P5	1.820	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63720.0				
		Y4	P5+P5	5.460	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191160.0				
		Y4	P5+P5	1.820	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63720.0				
		Y4	P5+P5	5.460	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191160.0				
		Y4	P5+P5	1.820	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63720.0				
		Y4	P5+P5	5.460	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191160.0				
		Y4	P5+P5	0.910	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31860.0				
	Y	X1	P5+P5	7.280	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254880.0	2221020.0	0.30	1920553.9	OK
		X2	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X3	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X4	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X5	G10s+P5	7.280	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146448.0				
		X6	G10s+P5	1.820	1980.0	10620.0	31860.0	4752.0	36612.0				
		X6	P5+P5	1.820	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63720.0				
		X7	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X8	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X9	G10s+P5	7.280	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146448.0				

● 5-(1) 通り別耐力集計表

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁 長 P(m)	1P当たりせん断耐力 Qa1	1P当たりせん断耐力 Qa2	有機系面材 Qy0	無機系面材 Qy1	保有水平耐力 (N)		Ds	Ds・Fes・Qud (N)	判定
4F	Y	X10	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X11	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X12	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X13	G10s+P5	7.280	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146448.0				
		X14	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X15	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X16	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X17	G10s+P5	7.280	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146448.0				
		X18	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X19	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X20	G10s+P5	3.640	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73224.0				
		X21	P5+P5	7.280	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254880.0				

[Y1]

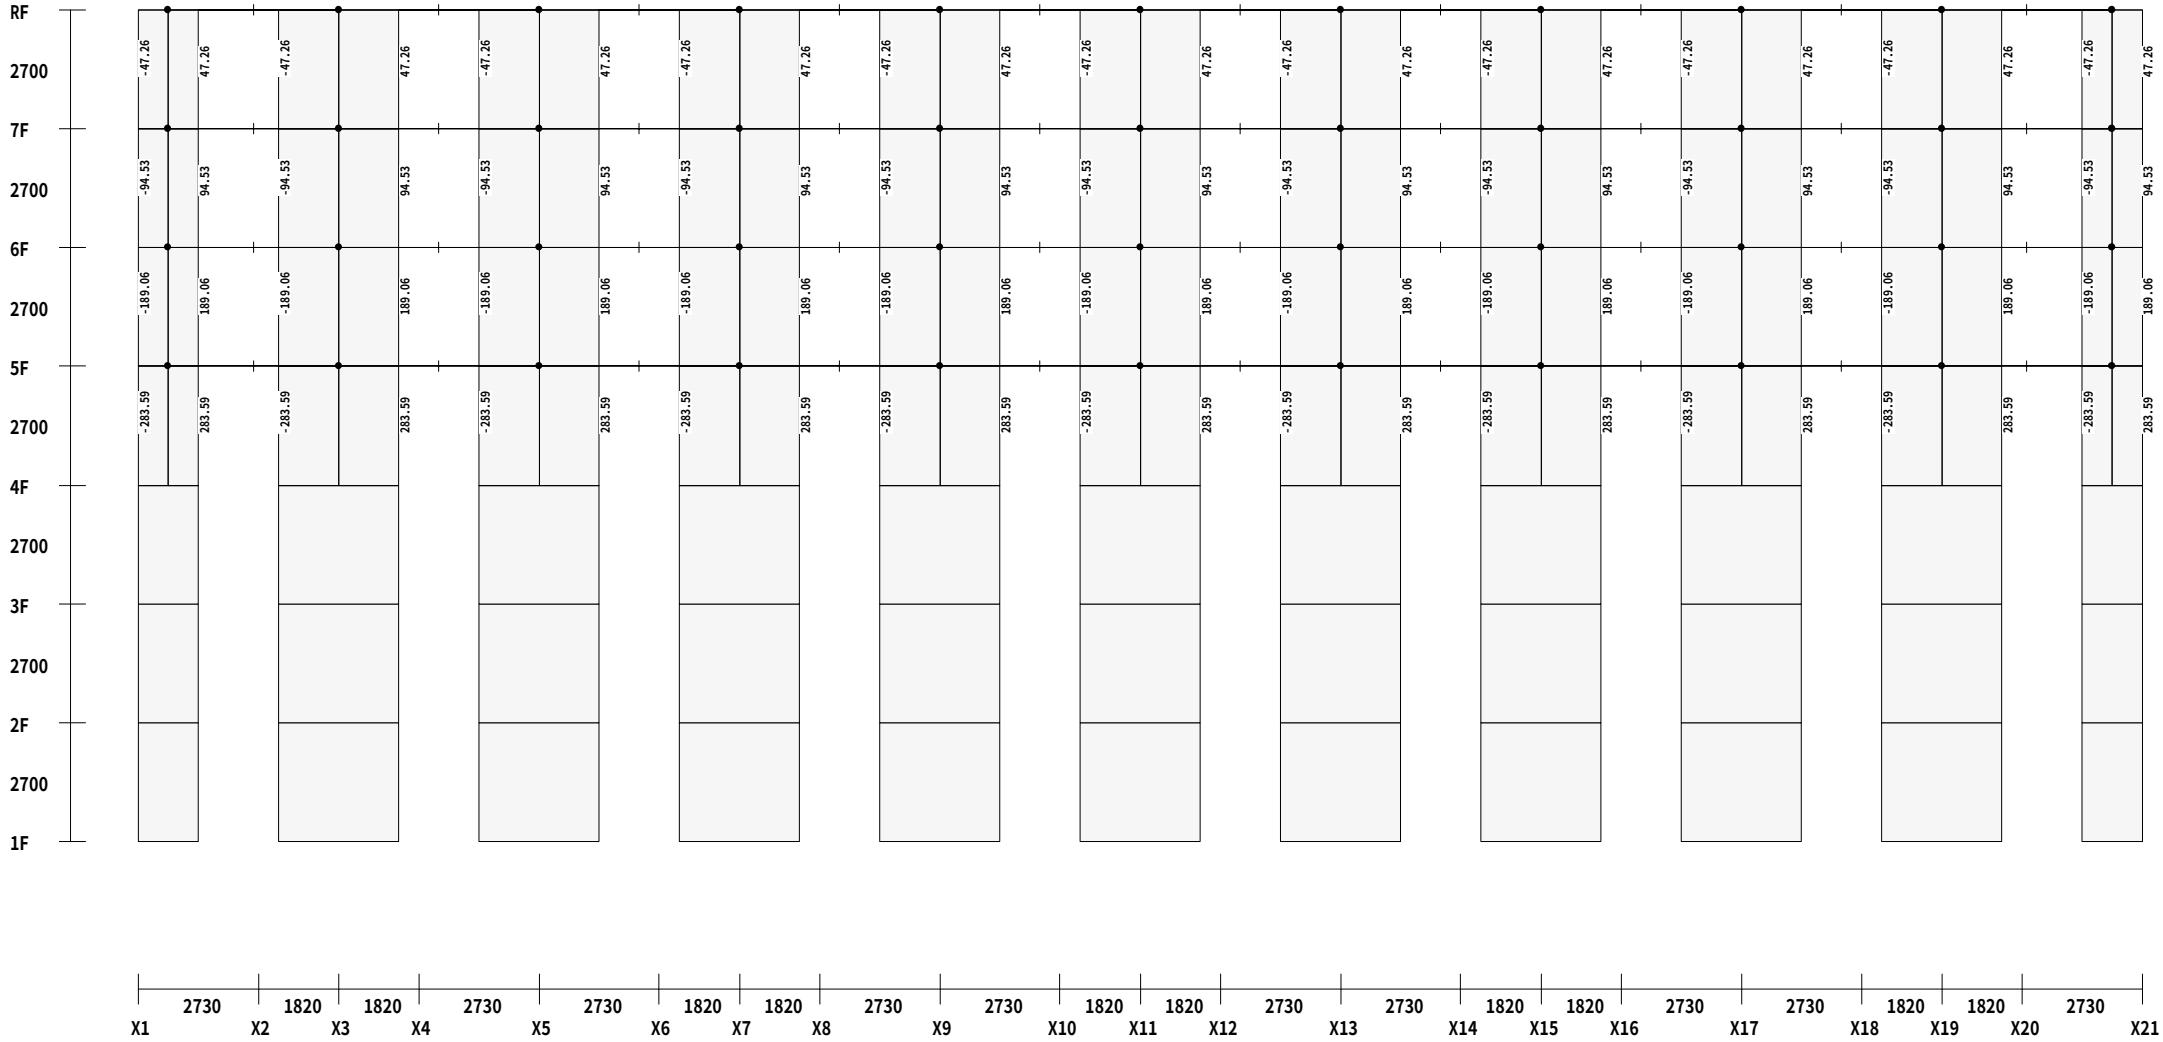
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
-47.26
47.26
-94.53
94.53
-189.06
189.06
-283.59
283.59
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[X2]

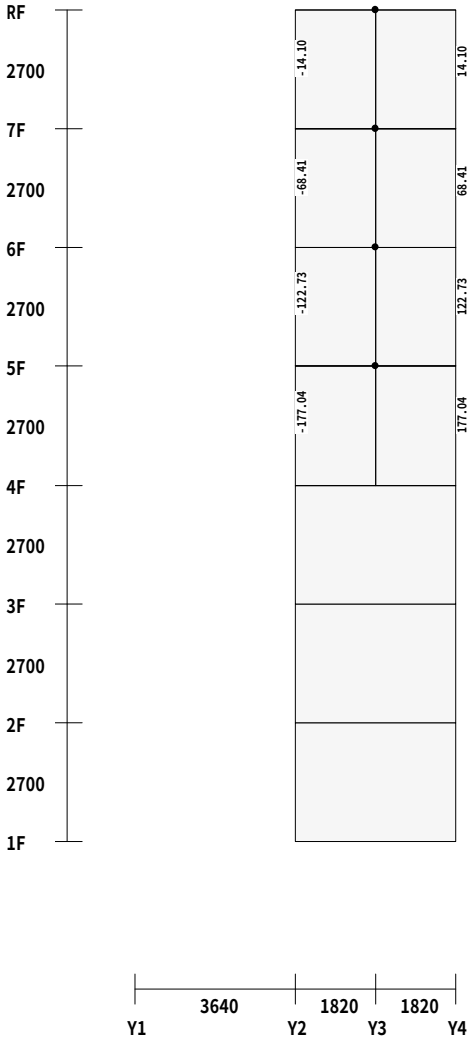
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
-14.10
14.10
-68.41
68.41
-122.73
122.73
-177.04
177.04
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X6]

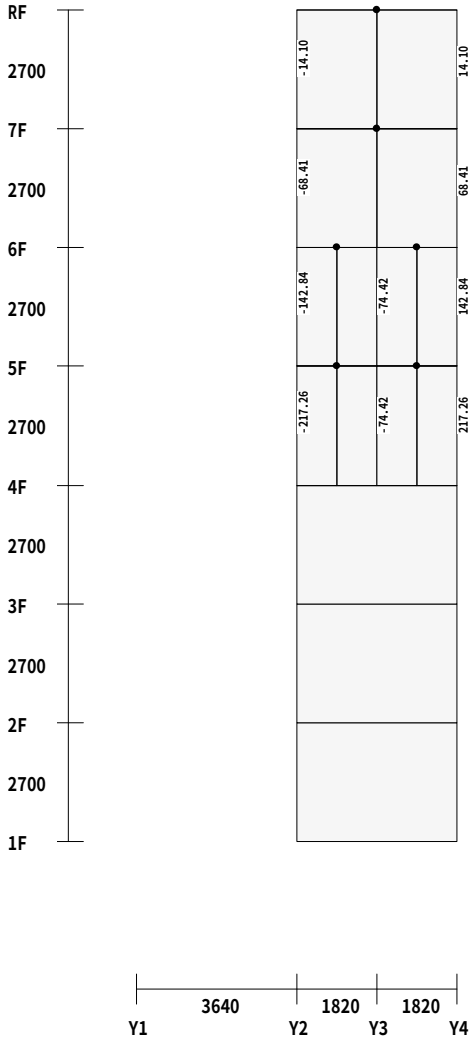
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
-14.10
14.10
-68.41
68.41
-142.84
-74.42
142.84
-217.26
-74.42
217.26
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8]

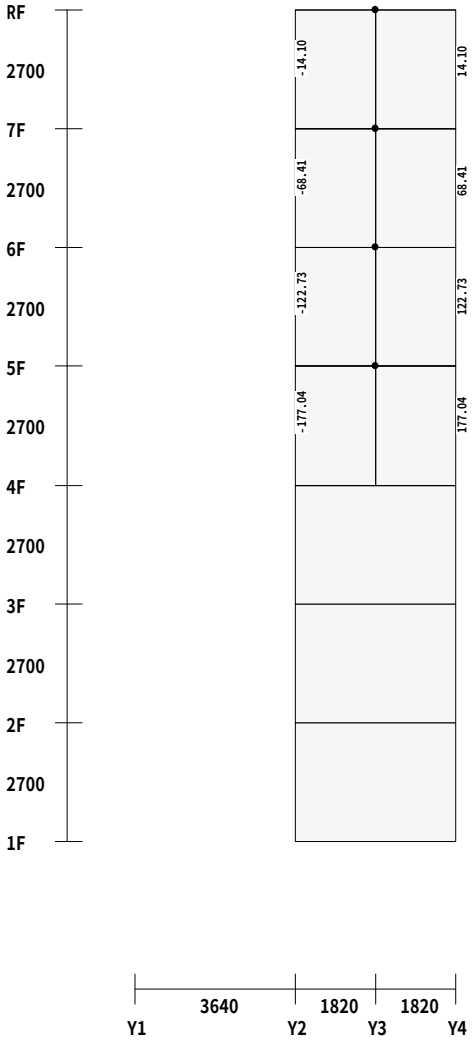
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
-14.10
14.10
-68.41
68.41
-122.73
122.73
-177.04
177.04
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12]

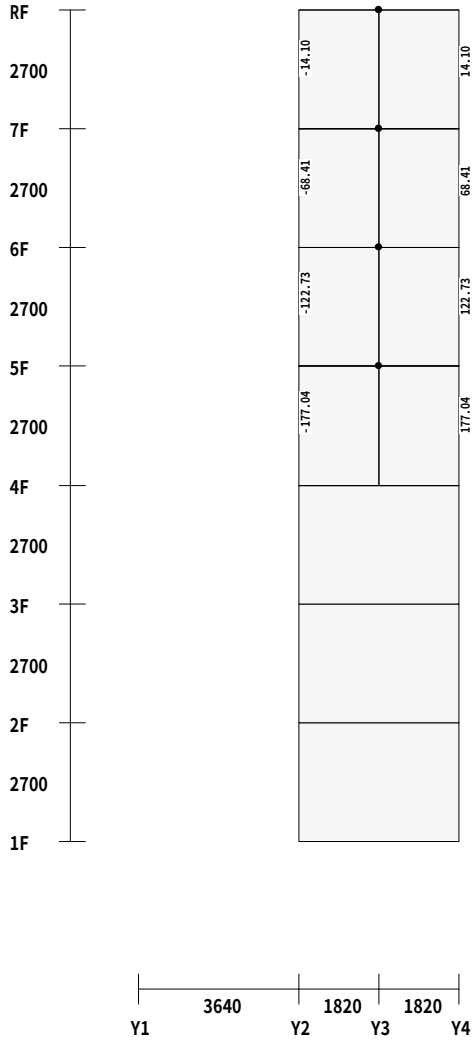
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
-14.10
14.10
-68.41
68.41
-122.73
122.73
-177.04
177.04
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

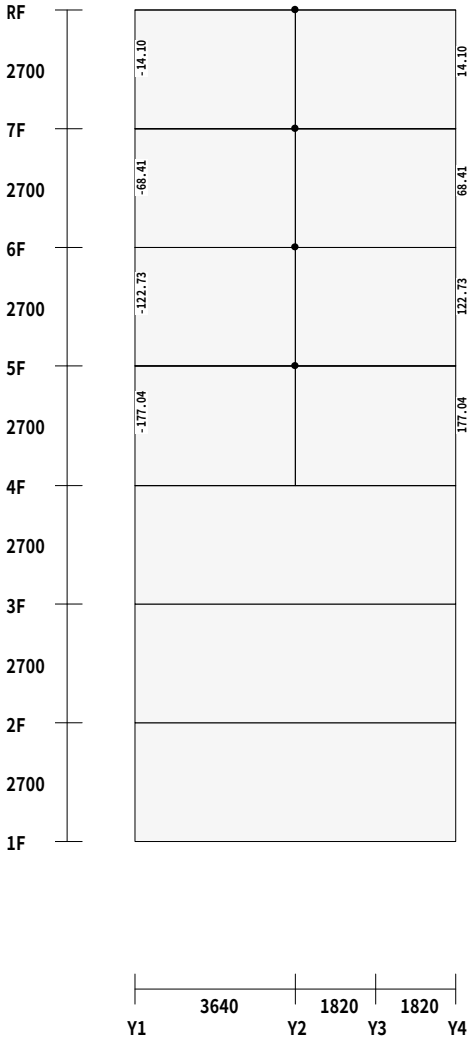
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
-14.10
14.10
-68.41
68.41
-122.73
122.73
-177.04
177.04
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

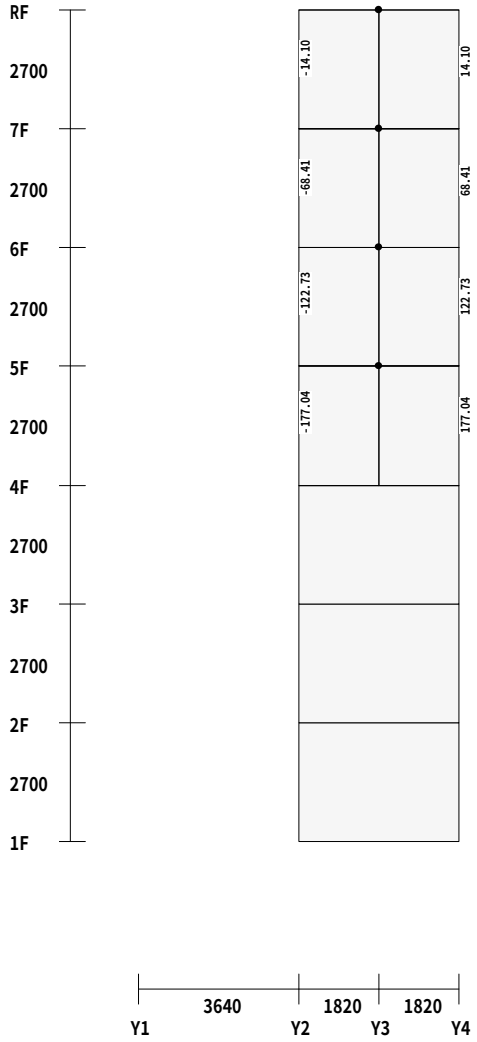
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
-14.10
14.10
-68.41
68.41
-122.73
122.73
-177.04
177.04
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X20]

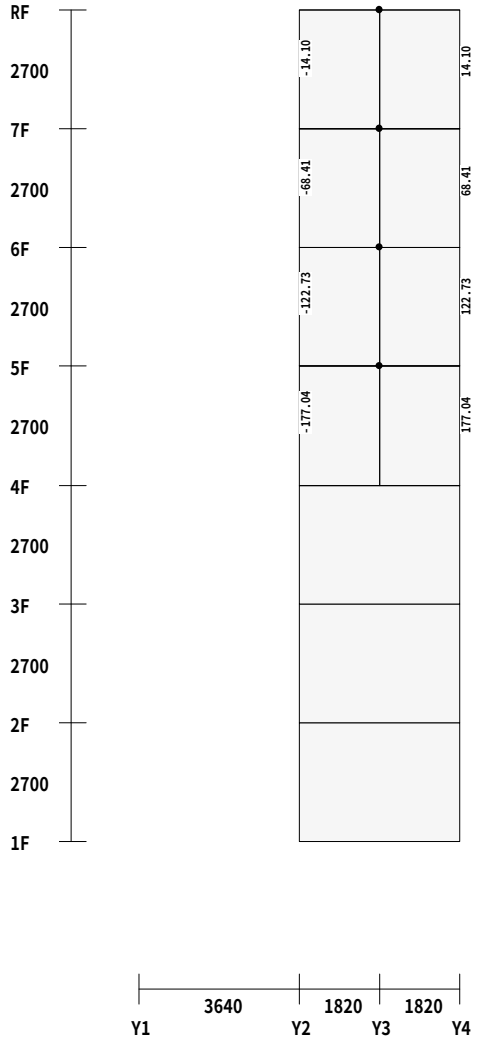
RF
2700
7F
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
-14.10
14.10
-68.41
68.41
-122.73
122.73
-177.04
177.04
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

● 5-(1)　保有水平耐力比較グラフ

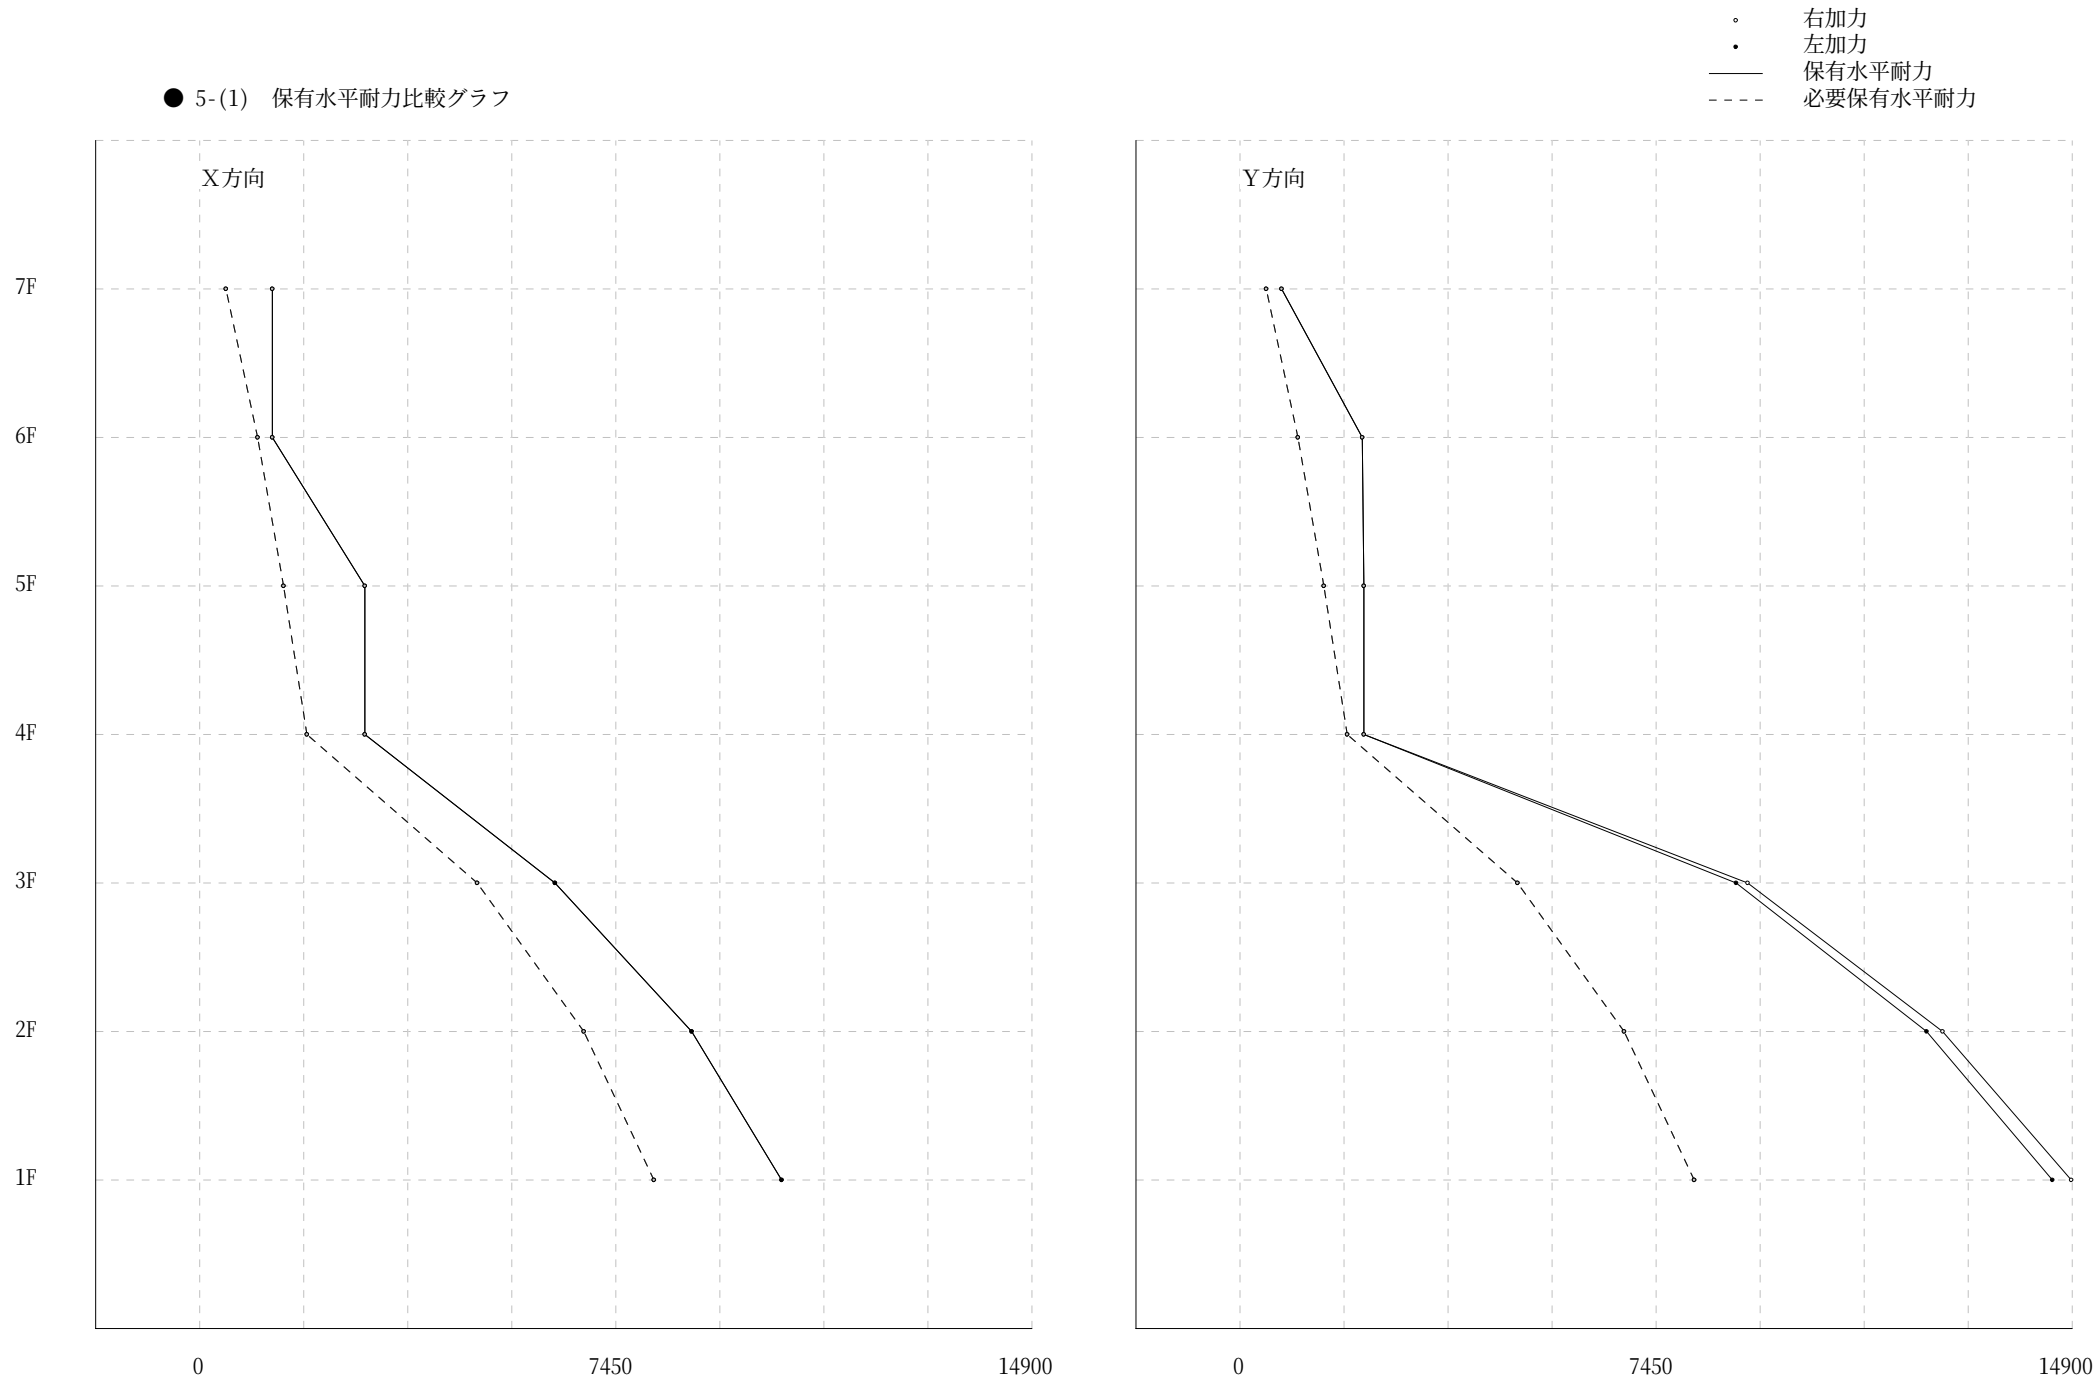

● 5-(2)　内力仕事表

通り	位置	左加力		右加力	
		仮想変形1	仮想変形2	仮想変形1	仮想変形2
Y1	X1 - X2	769.5	769.5	678.8	678.8
	X2 - X4	1826.8	1826.8	1826.8	1826.8
	X4 - X6	1826.8	1826.8	1826.8	1826.8
	X6 - X8	1826.8	1826.8	1826.8	1826.8
	X8 - X10	1826.8	1826.8	1826.8	1826.8
	X10 - X12	2932.9	2932.9	2932.9	2932.9
	X12 - X14	1826.8	1826.8	1826.8	1826.8
	X14 - X16	1826.8	1826.8	1826.8	1826.8
	X16 - X18	1826.8	1826.8	1826.8	1826.8
	X18 - X20	1826.8	1826.8	1826.8	1826.8
	X20 - X21	678.8	678.8	769.5	769.5
Y2	X1 - X3	2777.5	2777.5	2557.3	2557.3
	X2 - X4	381.5	381.5	381.5	381.5
	X3 - X7	8475.5	8475.5	8475.5	8475.5
	X6 - X8	381.5	381.5	381.5	381.5
	X7 - X11	8475.6	8475.6	8475.6	8475.6
	X10 - X12	750.2	750.2	750.2	750.2
	X11 - X15	8475.5	8475.5	8475.5	8475.5
	X14 - X16	381.5	381.5	381.5	381.5
	X15 - X19	8475.6	8475.6	8475.6	8475.6
	X18 - X20	381.5	381.5	381.5	381.5
	X19 - X21	2557.3	2557.3	2777.6	2777.6
Y4	X1 - X2	465.0	465.0	434.1	434.1
	X1 - X5	6174.9	6174.9	6174.9	6174.9
	X4 - X6	990.4	990.4	990.4	990.4
	X5 - X9	6179.0	6179.0	6175.5	6175.5
	X8 - X10	990.4	990.4	990.4	990.4
	X9 - X13	7517.2	7517.2	7517.2	7517.2
	X12 - X14	990.4	990.4	990.4	990.4
	X13 - X17	6174.9	6174.9	6174.9	6174.9
	X16 - X18	990.4	990.4	990.4	990.4
	X17 - X21	6174.9	6174.9	6174.9	6174.9
	X20 - X21	434.1	434.1	465.0	465.0
X1	Y1 - Y4	11727.8	11727.8	11595.8	11595.8
X2	Y2 - Y4	4442.7	4442.7	4346.4	4346.4
X3	Y1 - Y2	4441.1	4441.1	4264.8	4264.8
X4	Y2 - Y4	4442.7	4442.7	4346.4	4346.4
X5	Y1 - Y4	12324.2	12324.2	12060.2	12060.2
X6	Y2 - Y4	4442.8	4442.8	4346.4	4346.4
X7	Y1 - Y2	4441.1	4441.1	4264.8	4264.8
X8	Y2 - Y4	4442.7	4442.7	4346.4	4346.4
X9	Y1 - Y4	12324.2	12324.2	12060.3	12060.3
X10	Y2 - Y4	4442.7	4442.7	4346.4	4346.4
X11	Y1 - Y2	4441.1	4441.1	4264.8	4264.8
X12	Y2 - Y4	4442.7	4442.7	4346.4	4346.4
X13	Y1 - Y4	12324.2	12324.2	12060.2	12060.2

● 5-(2)　内力仕事表

通 り	位　置	左　加　力		右　加　力	
		仮想変形１	仮想変形２	仮想変形１	仮想変形２
X14	Y2　- Y4	4442.8	4442.8	4346.4	4346.4
X15	Y1　- Y2	4441.1	4441.1	4264.8	4264.8
X16	Y2　- Y4	4442.7	4442.7	4346.4	4346.4
X17	Y1　- Y4	12324.2	12324.2	12060.3	12060.3
X18	Y2　- Y4	4442.8	4442.8	4346.4	4346.4
X19	Y1　- Y2	4441.1	4441.1	4264.8	4264.8
X20	Y2　- Y4	4442.7	4442.7	4346.4	4346.4
X21	Y1　- Y4	11727.8	11727.8	11595.9	11595.9

● 5-(2)　通り別耐力集計表（ＷＲＣ）

Ｐ１＝仮想仕事法の１における外力　　ＮＷ１＝仮想仕事法の１における壁脚モーメント
Ｐ２＝仮想仕事法の２における外力　　ＮＷ２＝仮想仕事法の２における壁脚モーメント
α１＝仮想仕事法の１における外力の補正係数　　Ｑｕ　＝保有水平耐力
α２＝仮想仕事法の２における外力の補正係数

加力方向	通 り	階	Qi･hi1	Qi･hi2	Ｐ１	Ｐ２	ＮＷ１	ＮＷ２	α１	α２	Ｑｕ
L TO R	Y1	3F	152381.3	152381.3	1239.1	1239.1	18995.7	18995.7	0.125	0.125	1239.1
		2F	152381.3	152381.3	1714.9	1714.9	18995.7	18995.7	0.125	0.125	1714.9
		1F	152381.3	152381.3	2028.6	2028.6	18995.7	18995.7	0.125	0.125	2028.6
	Y2	3F	152381.3	152381.3	2707.9	2707.9	41513.3	41513.3	0.272	0.272	2707.9
		2F	152381.3	152381.3	3747.7	3747.7	41513.3	41513.3	0.272	0.272	3747.7
		1F	152381.3	152381.3	4433.3	4433.3	41513.3	41513.3	0.272	0.272	4433.3
	Y4	3F	152381.3	152381.3	2418.8	2418.8	37081.6	37081.6	0.243	0.243	2418.8
		2F	152381.3	152381.3	3347.6	3347.6	37081.6	37081.6	0.243	0.243	3347.6
		1F	152381.3	152381.3	3960.0	3960.0	37081.6	37081.6	0.243	0.243	3960.0
	X1	3F	152381.3	152381.3	765.0	765.0	11727.8	11727.8	0.077	0.077	765.0
		2F	152381.3	152381.3	1058.7	1058.7	11727.8	11727.8	0.077	0.077	1058.7
		1F	152381.3	152381.3	1252.4	1252.4	11727.8	11727.8	0.077	0.077	1252.4
	X2	3F	152381.3	152381.3	289.8	289.8	4442.7	4442.7	0.029	0.029	289.8
		2F	152381.3	152381.3	401.1	401.1	4442.7	4442.7	0.029	0.029	401.1
		1F	152381.3	152381.3	474.4	474.4	4442.7	4442.7	0.029	0.029	474.4
	X3	3F	152381.3	152381.3	289.7	289.7	4441.1	4441.1	0.029	0.029	289.7
		2F	152381.3	152381.3	400.9	400.9	4441.1	4441.1	0.029	0.029	400.9
		1F	152381.3	152381.3	474.3	474.3	4441.1	4441.1	0.029	0.029	474.3
	X4	3F	152381.3	152381.3	289.8	289.8	4442.7	4442.7	0.029	0.029	289.8
		2F	152381.3	152381.3	401.1	401.1	4442.7	4442.7	0.029	0.029	401.1
		1F	152381.3	152381.3	474.4	474.4	4442.7	4442.7	0.029	0.029	474.4
	X5	3F	152381.3	152381.3	803.9	803.9	12324.2	12324.2	0.081	0.081	803.9
		2F	152381.3	152381.3	1112.6	1112.6	12324.2	12324.2	0.081	0.081	1112.6
		1F	152381.3	152381.3	1316.1	1316.1	12324.2	12324.2	0.081	0.081	1316.1
	X6	3F	152381.3	152381.3	289.8	289.8	4442.8	4442.8	0.029	0.029	289.8

● 5-(2) 通り別耐力集計表（ＷＲＣ）

Ｐ１＝仮想仕事法の１における外力　　ＮＷ１＝仮想仕事法の１における壁脚モーメント
Ｐ２＝仮想仕事法の２における外力　　ＮＷ２＝仮想仕事法の２における壁脚モーメント
α１＝仮想仕事法の１における外力の補正係数　　Ｑｕ　＝保有水平耐力
α２＝仮想仕事法の２における外力の補正係数

加力方向	通 り	階	Qi･hi1	Qi･hi2	Ｐ１	Ｐ２	ＮＷ１	ＮＷ２	α１	α２	Ｑｕ
L TO R	X6	2F	152381.3	152381.3	401.1	401.1	4442.8	4442.8	0.029	0.029	401.1
		1F	152381.3	152381.3	474.5	474.5	4442.8	4442.8	0.029	0.029	474.5
	X7	3F	152381.3	152381.3	289.7	289.7	4441.1	4441.1	0.029	0.029	289.7
		2F	152381.3	152381.3	400.9	400.9	4441.1	4441.1	0.029	0.029	400.9
		1F	152381.3	152381.3	474.3	474.3	4441.1	4441.1	0.029	0.029	474.3
	X8	3F	152381.3	152381.3	289.8	289.8	4442.7	4442.7	0.029	0.029	289.8
		2F	152381.3	152381.3	401.1	401.1	4442.7	4442.7	0.029	0.029	401.1
		1F	152381.3	152381.3	474.4	474.4	4442.7	4442.7	0.029	0.029	474.4
	X9	3F	152381.3	152381.3	803.9	803.9	12324.2	12324.2	0.081	0.081	803.9
		2F	152381.3	152381.3	1112.6	1112.6	12324.2	12324.2	0.081	0.081	1112.6
		1F	152381.3	152381.3	1316.1	1316.1	12324.2	12324.2	0.081	0.081	1316.1
	X10	3F	152381.3	152381.3	289.8	289.8	4442.7	4442.7	0.029	0.029	289.8
		2F	152381.3	152381.3	401.1	401.1	4442.7	4442.7	0.029	0.029	401.1
		1F	152381.3	152381.3	474.4	474.4	4442.7	4442.7	0.029	0.029	474.4
	X11	3F	152381.3	152381.3	289.7	289.7	4441.1	4441.1	0.029	0.029	289.7
		2F	152381.3	152381.3	400.9	400.9	4441.1	4441.1	0.029	0.029	400.9
		1F	152381.3	152381.3	474.3	474.3	4441.1	4441.1	0.029	0.029	474.3
	X12	3F	152381.3	152381.3	289.8	289.8	4442.7	4442.7	0.029	0.029	289.8
		2F	152381.3	152381.3	401.1	401.1	4442.7	4442.7	0.029	0.029	401.1
		1F	152381.3	152381.3	474.4	474.4	4442.7	4442.7	0.029	0.029	474.4
	X13	3F	152381.3	152381.3	803.9	803.9	12324.2	12324.2	0.081	0.081	803.9
		2F	152381.3	152381.3	1112.6	1112.6	12324.2	12324.2	0.081	0.081	1112.6
		1F	152381.3	152381.3	1316.1	1316.1	12324.2	12324.2	0.081	0.081	1316.1
	X14	3F	152381.3	152381.3	289.8	289.8	4442.8	4442.8	0.029	0.029	289.8
		2F	152381.3	152381.3	401.1	401.1	4442.8	4442.8	0.029	0.029	401.1
		1F	152381.3	152381.3	474.5	474.5	4442.8	4442.8	0.029	0.029	474.5
	X15	3F	152381.3	152381.3	289.7	289.7	4441.1	4441.1	0.029	0.029	289.7
		2F	152381.3	152381.3	400.9	400.9	4441.1	4441.1	0.029	0.029	400.9
		1F	152381.3	152381.3	474.3	474.3	4441.1	4441.1	0.029	0.029	474.3
	X16	3F	152381.3	152381.3	289.8	289.8	4442.7	4442.7	0.029	0.029	289.8
		2F	152381.3	152381.3	401.1	401.1	4442.7	4442.7	0.029	0.029	401.1
		1F	152381.3	152381.3	474.4	474.4	4442.7	4442.7	0.029	0.029	474.4
	X17	3F	152381.3	152381.3	803.9	803.9	12324.2	12324.2	0.081	0.081	803.9
		2F	152381.3	152381.3	1112.6	1112.6	12324.2	12324.2	0.081	0.081	1112.6
		1F	152381.3	152381.3	1316.1	1316.1	12324.2	12324.2	0.081	0.081	1316.1
	X18	3F	152381.3	152381.3	289.8	289.8	4442.8	4442.8	0.029	0.029	289.8
		2F	152381.3	152381.3	401.1	401.1	4442.8	4442.8	0.029	0.029	401.1
		1F	152381.3	152381.3	474.5	474.5	4442.8	4442.8	0.029	0.029	474.5
	X19	3F	152381.3	152381.3	289.7	289.7	4441.1	4441.1	0.029	0.029	289.7
		2F	152381.3	152381.3	400.9	400.9	4441.1	4441.1	0.029	0.029	400.9
		1F	152381.3	152381.3	474.3	474.3	4441.1	4441.1	0.029	0.029	474.3
	X20	3F	152381.3	152381.3	289.8	289.8	4442.7	4442.7	0.029	0.029	289.8
		2F	152381.3	152381.3	401.1	401.1	4442.7	4442.7	0.029	0.029	401.1
		1F	152381.3	152381.3	474.5	474.5	4442.7	4442.7	0.029	0.029	474.5

● 5-(2) 通り別耐力集計表（ＷＲＣ）

Ｐ１＝仮想仕事法の１における外力　　ＮＷ１＝仮想仕事法の１における壁脚モーメント
Ｐ２＝仮想仕事法の２における外力　　ＮＷ２＝仮想仕事法の２における壁脚モーメント
α１＝仮想仕事法の１における外力の補正係数　　Ｑｕ　＝保有水平耐力
α２＝仮想仕事法の２における外力の補正係数

加力方向	通 り	階	Qi･hi1	Qi･hi2	Ｐ１	Ｐ２	ＮＷ１	ＮＷ２	α１	α２	Ｑｕ
L TO R	X21	3F	152381.3	152381.3	765.0	765.0	11727.8	11727.8	0.077	0.077	765.0
		2F	152381.3	152381.3	1058.7	1058.7	11727.8	11727.8	0.077	0.077	1058.7
		1F	152381.3	152381.3	1252.4	1252.4	11727.8	11727.8	0.077	0.077	1252.4
R TO L	Y1	3F	152381.3	152381.3	1239.1	1239.1	18995.7	18995.7	0.125	0.125	1239.1
		2F	152381.3	152381.3	1714.9	1714.9	18995.7	18995.7	0.125	0.125	1714.9
		1F	152381.3	152381.3	2028.6	2028.6	18995.7	18995.7	0.125	0.125	2028.6
	Y2	3F	152381.3	152381.3	2707.9	2707.9	41513.3	41513.3	0.272	0.272	2707.9
		2F	152381.3	152381.3	3747.7	3747.7	41513.3	41513.3	0.272	0.272	3747.7
		1F	152381.3	152381.3	4433.3	4433.3	41513.3	41513.3	0.272	0.272	4433.3
	Y4	3F	152381.3	152381.3	2418.6	2418.6	37078.0	37078.0	0.243	0.243	2418.6
		2F	152381.3	152381.3	3347.3	3347.3	37078.0	37078.0	0.243	0.243	3347.3
		1F	152381.3	152381.3	3959.6	3959.6	37078.0	37078.0	0.243	0.243	3959.6
	X1	3F	152381.3	152381.3	756.4	756.4	11595.8	11595.8	0.076	0.076	756.4
		2F	152381.3	152381.3	1046.8	1046.8	11595.8	11595.8	0.076	0.076	1046.8
		1F	152381.3	152381.3	1238.3	1238.3	11595.8	11595.8	0.076	0.076	1238.3
	X2	3F	152381.3	152381.3	283.5	283.5	4346.4	4346.4	0.029	0.029	283.5
		2F	152381.3	152381.3	392.4	392.4	4346.4	4346.4	0.029	0.029	392.4
		1F	152381.3	152381.3	464.2	464.2	4346.4	4346.4	0.029	0.029	464.2
	X3	3F	152381.3	152381.3	278.2	278.2	4264.8	4264.8	0.028	0.028	278.2
		2F	152381.3	152381.3	385.0	385.0	4264.8	4264.8	0.028	0.028	385.0
		1F	152381.3	152381.3	455.4	455.4	4264.8	4264.8	0.028	0.028	455.4
	X4	3F	152381.3	152381.3	283.5	283.5	4346.4	4346.4	0.029	0.029	283.5
		2F	152381.3	152381.3	392.4	392.4	4346.4	4346.4	0.029	0.029	392.4
		1F	152381.3	152381.3	464.2	464.2	4346.4	4346.4	0.029	0.029	464.2
	X5	3F	152381.3	152381.3	786.7	786.7	12060.2	12060.2	0.079	0.079	786.7
		2F	152381.3	152381.3	1088.8	1088.8	12060.2	12060.2	0.079	0.079	1088.8
		1F	152381.3	152381.3	1287.9	1287.9	12060.2	12060.2	0.079	0.079	1287.9
	X6	3F	152381.3	152381.3	283.5	283.5	4346.4	4346.4	0.029	0.029	283.5
		2F	152381.3	152381.3	392.4	392.4	4346.4	4346.4	0.029	0.029	392.4
		1F	152381.3	152381.3	464.2	464.2	4346.4	4346.4	0.029	0.029	464.2
	X7	3F	152381.3	152381.3	278.2	278.2	4264.8	4264.8	0.028	0.028	278.2
		2F	152381.3	152381.3	385.0	385.0	4264.8	4264.8	0.028	0.028	385.0
		1F	152381.3	152381.3	455.4	455.4	4264.8	4264.8	0.028	0.028	455.4
	X8	3F	152381.3	152381.3	283.5	283.5	4346.4	4346.4	0.029	0.029	283.5
		2F	152381.3	152381.3	392.4	392.4	4346.4	4346.4	0.029	0.029	392.4
		1F	152381.3	152381.3	464.2	464.2	4346.4	4346.4	0.029	0.029	464.2
	X9	3F	152381.3	152381.3	786.7	786.7	12060.3	12060.3	0.079	0.079	786.7
		2F	152381.3	152381.3	1088.8	1088.8	12060.3	12060.3	0.079	0.079	1088.8
		1F	152381.3	152381.3	1287.9	1287.9	12060.3	12060.3	0.079	0.079	1287.9
	X10	3F	152381.3	152381.3	283.5	283.5	4346.4	4346.4	0.029	0.029	283.5
		2F	152381.3	152381.3	392.4	392.4	4346.4	4346.4	0.029	0.029	392.4
		1F	152381.3	152381.3	464.2	464.2	4346.4	4346.4	0.029	0.029	464.2
	X11	3F	152381.3	152381.3	278.2	278.2	4264.8	4264.8	0.028	0.028	278.2
		2F	152381.3	152381.3	385.0	385.0	4264.8	4264.8	0.028	0.028	385.0

● 5-(2) 通り別耐力集計表（ＷＲＣ）

Ｐ１＝仮想仕事法の１における外力　　ＮＷ１＝仮想仕事法の１における壁脚モーメント
Ｐ２＝仮想仕事法の２における外力　　ＮＷ２＝仮想仕事法の２における壁脚モーメント
α１＝仮想仕事法の１における外力の補正係数　　Ｑｕ　＝保有水平耐力
α２＝仮想仕事法の２における外力の補正係数

加力方向	通 り	階	Qi･hi1	Qi･hi2	Ｐ１	Ｐ２	ＮＷ１	ＮＷ２	α１	α２	Ｑｕ
R TO L	X11	1F	152381.3	152381.3	455.4	455.4	4264.8	4264.8	0.028	0.028	455.4
	X12	3F	152381.3	152381.3	283.5	283.5	4346.4	4346.4	0.029	0.029	283.5
		2F	152381.3	152381.3	392.4	392.4	4346.4	4346.4	0.029	0.029	392.4
		1F	152381.3	152381.3	464.2	464.2	4346.4	4346.4	0.029	0.029	464.2
	X13	3F	152381.3	152381.3	786.7	786.7	12060.2	12060.2	0.079	0.079	786.7
		2F	152381.3	152381.3	1088.8	1088.8	12060.2	12060.2	0.079	0.079	1088.8
		1F	152381.3	152381.3	1287.9	1287.9	12060.2	12060.2	0.079	0.079	1287.9
	X14	3F	152381.3	152381.3	283.5	283.5	4346.4	4346.4	0.029	0.029	283.5
		2F	152381.3	152381.3	392.4	392.4	4346.4	4346.4	0.029	0.029	392.4
		1F	152381.3	152381.3	464.2	464.2	4346.4	4346.4	0.029	0.029	464.2
	X15	3F	152381.3	152381.3	278.2	278.2	4264.8	4264.8	0.028	0.028	278.2
		2F	152381.3	152381.3	385.0	385.0	4264.8	4264.8	0.028	0.028	385.0
		1F	152381.3	152381.3	455.4	455.4	4264.8	4264.8	0.028	0.028	455.4
	X16	3F	152381.3	152381.3	283.5	283.5	4346.4	4346.4	0.029	0.029	283.5
		2F	152381.3	152381.3	392.4	392.4	4346.4	4346.4	0.029	0.029	392.4
		1F	152381.3	152381.3	464.2	464.2	4346.4	4346.4	0.029	0.029	464.2
	X17	3F	152381.3	152381.3	786.7	786.7	12060.3	12060.3	0.079	0.079	786.7
		2F	152381.3	152381.3	1088.8	1088.8	12060.3	12060.3	0.079	0.079	1088.8
		1F	152381.3	152381.3	1287.9	1287.9	12060.3	12060.3	0.079	0.079	1287.9
	X18	3F	152381.3	152381.3	283.5	283.5	4346.4	4346.4	0.029	0.029	283.5
		2F	152381.3	152381.3	392.4	392.4	4346.4	4346.4	0.029	0.029	392.4
		1F	152381.3	152381.3	464.2	464.2	4346.4	4346.4	0.029	0.029	464.2
	X19	3F	152381.3	152381.3	278.2	278.2	4264.8	4264.8	0.028	0.028	278.2
		2F	152381.3	152381.3	385.0	385.0	4264.8	4264.8	0.028	0.028	385.0
		1F	152381.3	152381.3	455.4	455.4	4264.8	4264.8	0.028	0.028	455.4
	X20	3F	152381.3	152381.3	283.5	283.5	4346.4	4346.4	0.029	0.029	283.5
		2F	152381.3	152381.3	392.4	392.4	4346.4	4346.4	0.029	0.029	392.4
		1F	152381.3	152381.3	464.2	464.2	4346.4	4346.4	0.029	0.029	464.2
	X21	3F	152381.3	152381.3	756.4	756.4	11595.9	11595.9	0.076	0.076	756.4
		2F	152381.3	152381.3	1046.8	1046.8	11595.9	11595.9	0.076	0.076	1046.8
		1F	152381.3	152381.3	1238.3	1238.3	11595.9	11595.9	0.076	0.076	1238.3

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y01-01A8 7F Y1		Y01-02B8 7F Y1		Y01-04B8 7F Y1		Y01-06B8 7F Y1		Y01-08B8 7F Y1	
耐力壁脚部位置	X1	X2	X2	X4	X4	X6	X6	X8	X8	X10
加 力 方 向	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L
Ms／b	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26
NS／2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
ΣNS	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26
NLt／2	2.55	2.55	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
直交壁効果										
ΣNt	-44.72	-44.72	-42.17	-42.17	-42.17	-42.17	-42.17	-42.17	-42.17	-42.17
NLc／2	2.55	2.55	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
ΣNc	49.81	49.81	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
端部金物 配置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 径	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
くぎ名称	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12
くぎ必要本数	68	68	64	64	64	64	64	64	64	64

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y01-10B8 7F Y1		Y01-12B8 7F Y1		Y01-14B8 7F Y1		Y01-16B8 7F Y1		Y01-18B8 7F Y1	
耐力壁脚部位置	X10	X12	X12	X14	X14	X16	X16	X18	X18	X20
加 力 方 向	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L
Ms／b	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26
NS／2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
ΣNS	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26	-47.26 47.26	47.26 -47.26
NLt／2	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
直交壁効果										
ΣNt	-42.17	-42.17	-42.17	-42.17	-42.17	-42.17	-42.17	-42.17	-42.17	-42.17
NLc／2	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
ΣNc	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
端部金物 配置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 径	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
くぎ名称	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12
くぎ必要本数	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y01-20B8 7F	Y1			Y02-01A8 7F	Y2			Y02-02C8 7F	Y2			Y02-03C8 7F	Y2			Y02-06C8 7F	Y2		
耐力壁脚部位置	X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10
ＮＬｔ／２	2.55			2.55	5.01			5.01	2.30			2.30	10.01			10.01	2.30			2.30
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-44.72			-44.72	-9.09			-9.09	-11.80			-11.80	-4.09			-4.09	-11.80			-11.80
ＮＬｃ／２		2.55	2.55			5.01	5.01			2.30	2.30			10.01	10.01			2.30	2.30	
ΣＮｃ		49.81	49.81			19.11	19.11			16.40	16.40			24.11	24.11			16.40	16.40	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	68			68	8			8	10			10	4			4	10			10

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y02-07C8 7F	Y2			Y02-10C8 7F	Y2			Y02-11C8 7F	Y2			Y02-14C8 7F	Y2			Y02-15C8 7F	Y2		
耐力壁脚部位置	X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10
ＮＬｔ／２	10.01			10.01	2.30			2.30	10.01			10.01	2.30			2.30	10.01			10.01
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-4.09			-4.09	-11.80			-11.80	-4.09			-4.09	-11.80			-11.80	-4.09			-4.09
ＮＬｃ／２		10.01	10.01			2.30	2.30			10.01	10.01			2.30	2.30			10.01	10.01	
ΣＮｃ		24.11	24.11			16.40	16.40			24.11	24.11			16.40	16.40			24.11	24.11	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	4			4	10			10	4			4	10			10	4			4

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y02-18C8 7F Y2				Y02-19C8 7F Y2				Y04-01A8 7F Y4				Y04-01C8 7F Y4				Y04-04C8 7F Y4			
耐力壁脚部位置	X18		X20		X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26
ＮＬｔ／２	2.30			2.30	5.01			5.01	1.53			1.53	7.71			7.71	3.06			3.06
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-11.80			-11.80	-9.09			-9.09	-45.74			-45.74	-39.55			-39.55	-44.21			-44.21
ＮＬｃ／２		2.30	2.30			5.01	5.01			1.53	1.53			7.71	7.71			3.06	3.06	
ΣＮｃ		16.40	16.40			19.10	19.10			48.79	48.79			54.98	54.98			50.32	50.32	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	10			10	8			8	70			70	60			60	67			67

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y04-05C8 7F Y4				Y04-08C8 7F Y4				Y04-09C8 7F Y4				Y04-12C8 7F Y4				Y04-13C8 7F Y4			
耐力壁脚部位置	X5		X9		X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26
ＮＬｔ／２	7.71			7.71	3.06			3.06	7.71			7.71	3.06			3.06	7.71			7.71
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-39.55			-39.55	-44.21			-44.21	-39.55			-39.55	-44.21			-44.21	-39.55			-39.55
ＮＬｃ／２		7.71	7.71			3.06	3.06			7.71	7.71			3.06	3.06			7.71	7.71	
ΣＮｃ		54.98	54.98			50.32	50.32			54.98	54.98			50.32	50.32			54.98	54.98	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	60			60	67			67	60			60	67			67	60			60

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y04-16C8 7F Y4				Y04-17C8 7F Y4				Y04-20C8 7F Y4				X01-01A8 7F X1				X02-02A8 7F X2			
耐力壁脚部位置	X16		X18		X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-14.10	14.10	14.10	-14.10
NS／2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣNS	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-47.26	47.26	47.26	-47.26	-14.10	14.10	14.10	-14.10
NLt／2	3.06			3.06	7.71			7.71	1.53			1.53	6.79			6.79	2.62			2.62
直交壁効果																				
ΣNt	-44.21			-44.21	-39.55			-39.55	-45.74			-45.74	-40.48			-40.48	-11.48			-11.48
NLc／2		3.06	3.06			7.71	7.71			1.53	1.53			6.79	6.79			2.62	2.62	
ΣNc		50.32	50.32			54.98	54.98			48.79	48.79			54.05	54.05			16.72	16.72	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN90S			CN50S-12
くぎ必要本数	67			67	60			60	70			70	62			62	10			18

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X03-01A8 7F X3				X04-02A8 7F X4				X05-01A8 7F X5				X05-02A8 7F X5				X06-02A8 7F X6			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-34.21	34.21	34.21	-34.21	-34.21	34.21	34.21	-34.21	-14.10	14.10	14.10	-14.10
NS／2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣNS	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-34.21	34.21	34.21	-34.21	-34.21	34.21	34.21	-34.21	-14.10	14.10	14.10	-14.10
NLt／2	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62
直交壁効果																				
ΣNt	-11.48			-11.48	-11.48			-11.48	-31.59			-31.59	-31.59			-31.59	-11.48			-11.48
NLc／2		2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62	
ΣNc		16.72	16.72			16.72	16.72			36.83	36.83			36.83	36.83			16.72	16.72	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN50S-12
くぎ必要本数	10			10	10			18	27			27	27			48	10			18

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X07-01A8 7F X7				X08-02A8 7F X8				X09-01A8 7F X9				X10-02A8 7F X10				X11-01A8 7F X11			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10
ＮＬｔ／２	2.62			2.62	2.62			2.62	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-11.48			-11.48	-11.48			-11.48	-8.86			-8.86	-11.48			-11.48	-11.48			-11.48
ＮＬｃ／２		2.62	2.62			2.62	2.62			5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62	
ΣＮｃ		16.72	16.72			16.72	16.72			19.34	19.34			16.72	16.72			16.72	16.72	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S	
くぎ必要本数	10		10		10		18		8		8		10		18		10		10	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X12-02A8 7F X12				X13-01A8 7F X13				X14-02A8 7F X14				X15-01A8 7F X15				X16-02A8 7F X16			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10
ＮＬｔ／２	2.62			2.62	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-11.48			-11.48	-8.86			-8.86	-11.48			-11.48	-11.48			-11.48	-11.48			-11.48
ＮＬｃ／２		2.62	2.62			5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62	
ΣＮｃ		16.72	16.72			19.34	19.34			16.72	16.72			16.72	16.72			16.72	16.72	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12	
くぎ必要本数	10		18		8		8		10		18		10		10		10		18	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X17-01A8 7F X17				X18-02A8 7F X18				X19-01A8 7F X19				X20-02A8 7F X20				X21-01A8 7F X21			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-47.26	47.26	47.26	-47.26
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-14.10	14.10	14.10	-14.10	-47.26	47.26	47.26	-47.26
ＮＬｔ／２	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	6.79			6.79
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-8.86			-8.86	-11.48			-11.48	-11.48			-11.48	-11.48			-11.48	-40.48			-40.48
ＮＬｃ／２		5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			6.79	6.79	
ΣＮｃ		19.34	19.34			16.72	16.72			16.72	16.72			16.72	16.72			54.05	54.05	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12	
くぎ必要本数	8		8		10		18		10		10		10		18		62		62	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y01-01A7 6F Y1				Y01-02B7 6F Y1				Y01-04B7 6F Y1				Y01-06B7 6F Y1				Y01-08B7 6F Y1			
耐力壁脚部位置	X1		X2		X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53
ＮＬｔ／２	8.37			8.37	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-86.16			-86.16	-77.79			-77.79	-77.79			-77.79	-77.79			-77.79	-77.79			-77.79
ＮＬｃ／２		9.69	9.69			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37	
ΣＮｃ		104.22	104.22			113.90	113.90			113.90	113.90			113.90	113.90			113.90	113.90	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12	
くぎ必要本数	131		131		118		118		118		118		118		118		118		118	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y01-10B7 6F Y1				Y01-12B7 6F Y1				Y01-14B7 6F Y1				Y01-16B7 6F Y1				Y01-18B7 6F Y1			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53
ＮＬｔ／２	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-77.79			-77.79	-77.79			-77.79	-77.79			-77.79	-77.79			-77.79	-77.79			-77.79
ＮＬｃ／２		19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37	
ΣＮｃ		113.90	113.90			113.90	113.90			113.90	113.90			113.90	113.90			113.90	113.90	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	118			118	118			118	118			118	118			118	118			118

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y01-20B7 6F Y1				Y02-01A7 6F Y2				Y02-02C7 6F Y2				Y02-03C7 6F Y2				Y02-06C7 6F Y2			
耐力壁脚部位置	X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20
ＮＬｔ／２	8.37			8.37	16.59			16.59	7.47			7.47	33.18			33.18	7.47			7.47
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-86.16			-86.16	-11.61			-11.61	-20.73			-20.73	4.99			4.99	-20.73			-20.73
ＮＬｃ／２		9.68	9.68			20.69	20.69			9.52	9.52			41.37	41.37			9.52	9.52	
ΣＮｃ		104.21	104.21			48.89	48.89			37.72	37.72			69.57	69.57			37.72	37.72	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	—			—	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	131			131	10			10	18			18	—			—	18			18

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y02-07C7 6F Y2				Y02-10C7 6F Y2				Y02-11C7 6F Y2				Y02-14C7 6F Y2				Y02-15C7 6F Y2			
耐力壁脚部位置	X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20
ＮＬｔ／２	33.18			33.18	7.47			7.47	33.18			33.18	7.47			7.47	33.18			33.18
直交壁効果																				
ΣＮｔ	4.99			4.99	-20.73			-20.73	4.99			4.99	-20.73			-20.73	4.99			4.99
ＮＬｃ／２		41.37	41.37			9.52	9.52			41.37	41.37			9.52	9.52			41.37	41.37	
ΣＮｃ		69.57	69.57			37.72	37.72			69.57	69.57			37.72	37.72			69.57	69.57	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	CN90S			CN90S	—			—	CN90S			CN90S	—			—
くぎ必要本数	—			—	18			18	—			—	18			18	—			—

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y02-18C7 6F Y2				Y02-19C7 6F Y2				Y04-01A7 6F Y4				Y04-01C7 6F Y4				Y04-04C7 6F Y4			
耐力壁脚部位置	X18		X20		X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-28.20	28.20	28.20	-28.20	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53
ＮＬｔ／２	7.47			7.47	16.59			16.59	4.98			4.98	24.78			24.78	9.96			9.96
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-20.73			-20.73	-11.61			-11.61	-89.55			-89.55	-69.75			-69.75	-84.57			-84.57
ＮＬｃ／２		9.52	9.52			20.68	20.68			5.72	5.72			28.30	28.30			11.43	11.43	
ΣＮｃ		37.72	37.72			48.88	48.88			100.25	100.25			122.83	122.83			105.96	105.96	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	18			18	10			10	136			136	106			106	129			129

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y04-05C7 6F Y4				Y04-08C7 6F Y4				Y04-09C7 6F Y4				Y04-12C7 6F Y4				Y04-13C7 6F Y4			
耐力壁脚部位置	X5		X9		X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53
ＮＬｔ／２	24.78			24.78	9.96			9.96	24.78			24.78	9.96			9.96	24.78			24.78
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-69.75			-69.75	-84.57			-84.57	-69.75			-69.75	-84.57			-84.57	-69.75			-69.75
ＮＬｃ／２		28.30	28.30			11.43	11.43			28.30	28.30			11.43	11.43			28.30	28.30	
ΣＮｃ		122.83	122.83			105.96	105.96			122.83	122.83			105.96	105.96			122.83	122.83	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	106			106	129			129	106			106	129			129	106			106

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y04-16C7 6F Y4				Y04-17C7 6F Y4				Y04-20C7 6F Y4				X01-01A7 6F X1				X02-02A7 6F X2			
耐力壁脚部位置	X16		X18		X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-141.79	141.79	141.79	-141.79	-68.41	68.41	68.41	-68.41
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-94.53	94.53	94.53	-94.53	-141.79	141.79	141.79	-141.79	-68.41	68.41	68.41	-68.41
ＮＬｔ／２	9.96			9.96	24.78			24.78	4.98			4.98	20.59			20.59	8.09			8.09
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-84.57			-84.57	-69.75			-69.75	-89.55			-89.55	-121.21			-121.21	-60.32			-60.32
ＮＬｃ／２		11.43	11.43			28.30	28.30			5.71	5.71			21.13	21.13			8.64	8.64	
ΣＮｃ		105.96	105.96			122.83	122.83			100.24	100.24			162.93	162.93			77.05	77.05	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN90S			CN50S-12
くぎ必要本数	129			129	106			106	136			136	184			184	51			92

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X03-01A7 6F X3				X04-02A7 6F X4				X05-01A7 6F X5				X06-02A7 6F X6				X07-01A7 6F X7			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-88.52	88.52	88.52	-88.52	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-88.52	88.52	88.52	-88.52	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41
ＮＬｔ／２	8.09			8.09	8.09			8.09	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-60.32			-60.32	-60.32			-60.32	-72.34			-72.34	-60.32			-60.32	-60.32			-60.32
ＮＬｃ／２		8.64	8.64			8.64	8.64			17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64	
ΣＮｃ		77.05	77.05			77.05	77.05			105.79	105.79			77.05	77.05			77.05	77.05	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	51			51	51			92	61			61	51			92	51			51

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X08-02A7 6F X8				X09-01A7 6F X9				X10-02A7 6F X10				X11-01A7 6F X11				X12-02A7 6F X12			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41
ＮＬｔ／２	8.09			8.09	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-60.32			-60.32	-52.23			-52.23	-60.32			-60.32	-60.32			-60.32	-60.32			-60.32
ＮＬｃ／２		8.64	8.64			17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64	
ΣＮｃ		77.05	77.05			85.68	85.68			77.05	77.05			77.05	77.05			77.05	77.05	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12
くぎ必要本数	51			92	44			44	51			92	51			51	51			92

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X13-01A7 6F X13				X14-02A7 6F X14				X15-01A7 6F X15				X16-02A7 6F X16				X17-01A7 6F X17			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41
NS／2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣNS	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41
NLt／2	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09	16.18			16.18
直交壁効果																				
ΣNt	-52.23			-52.23	-60.32			-60.32	-60.32			-60.32	-60.32			-60.32	-52.23			-52.23
NLc／2		17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64			17.27	17.27	
ΣNc		85.68	85.68			77.05	77.05			77.05	77.05			77.05	77.05			85.68	85.68	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S	
くぎ必要本数	44		44		51		92		51		51		51		92		44		44	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X18-02A7 6F X18				X19-01A7 6F X19				X20-02A7 6F X20				X21-01A7 6F X21				Y01-01A6 5F Y1			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-141.79	141.79	141.79	-141.79	-189.06	189.06	189.06	-189.06
NS／2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣNS	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-68.41	68.41	68.41	-68.41	-141.79	141.79	141.79	-141.79	-189.06	189.06	189.06	-189.06
NLt／2	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09	20.59			20.59	14.20			14.20
直交壁効果																				
ΣNt	-60.32			-60.32	-60.32			-60.32	-60.32			-60.32	-121.20			-121.20	-174.86			-174.86
NLc／2		8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64			21.14	21.14			16.82	16.82	
ΣNc		77.05	77.05			77.05	77.05			77.05	77.05			162.93	162.93			205.88	205.88	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12	
くぎ必要本数	51		92		51		51		51		92		184		184		265		265	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y01-02B6 5F Y1		Y01-04B6 5F Y1		Y01-06B6 5F Y1		Y01-08B6 5F Y1		Y01-10B6 5F Y1	
耐力壁脚部位置	X2	X4	X4	X6	X6	X8	X8	X10	X10	X12
加 力 方 向	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L
Ms／b	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06
NS／2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
ΣNS	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06
NLt／2	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39
直交壁効果										
ΣNt	-160.67	-160.67	-160.67	-160.67	-160.67	-160.67	-160.67	-160.67	-160.67	-160.67
NLc／2	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64
ΣNc	222.70	222.70	222.70	222.70	222.70	222.70	222.70	222.70	222.70	222.70
端部金物 配置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 径	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
くぎ名称	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12
くぎ必要本数	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y01-12B6 5F Y1		Y01-14B6 5F Y1		Y01-16B6 5F Y1		Y01-18B6 5F Y1		Y01-20B6 5F Y1	
耐力壁脚部位置	X12	X14	X14	X16	X16	X18	X18	X20	X20	X21
加 力 方 向	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L
Ms／b	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06
NS／2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
ΣNS	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06	-189.06 189.06	189.06 -189.06
NLt／2	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	14.19	14.19
直交壁効果										
ΣNt	-160.67	-160.67	-160.67	-160.67	-160.67	-160.67	-160.67	-160.67	-174.87	-174.87
NLc／2	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64	16.82	16.82
ΣNc	222.70	222.70	222.70	222.70	222.70	222.70	222.70	222.70	205.88	205.88
端部金物 配置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端部金物 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 径	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 耐力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通しボルト 判定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
くぎ名称	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12	CN50S-12
くぎ必要本数	244	244	244	244	244	244	244	244	265	265

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y02-01A6 5F Y2				Y02-02C6 5F Y2				Y02-03C6 5F Y2				Y02-06C6 5F Y2				Y02-07C6 5F Y2			
耐力壁脚部位置	X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8		X7		X11	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51
ＮＬｔ／２	28.18			28.18	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65	56.36			56.36
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-54.33			-54.33	-69.87			-69.87	-26.16			-26.16	-69.87			-69.87	-26.16			-26.16
ＮＬｃ／２		36.37	36.37			16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74			72.73	72.73	
ΣＮｃ		118.88	118.88			99.25	99.25			155.25	155.25			99.25	99.25			155.25	155.25	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	46			46	59			59	22			22	59			59	22			22

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y02-10C6 5F Y2				Y02-11C6 5F Y2				Y02-14C6 5F Y2				Y02-15C6 5F Y2				Y02-18C6 5F Y2			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-82.51	82.51	82.51	-82.51
ＮＬｔ／２	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-69.87			-69.87	-26.16			-26.16	-69.87			-69.87	-26.16			-26.16	-69.87			-69.87
ＮＬｃ／２		16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74	
ΣＮｃ		99.25	99.25			155.25	155.25			99.25	99.25			155.25	155.25			99.25	99.25	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	59			59	22			22	59			59	22			22	59			59

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y02-19C6 5F Y2				Y04-01A6 5F Y4				Y04-01C6 5F Y4				Y04-04C6 5F Y4				Y04-05C6 5F Y4			
耐力壁脚部位置	X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-82.51	82.51	82.51	-82.51	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06
ＮＬｔ／２	28.18			28.18	8.44			8.44	41.86			41.86	16.87			16.87	41.86			41.86
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-54.34			-54.34	-180.62			-180.62	-147.20			-147.20	-172.19			-172.19	-147.20			-147.20
ＮＬｃ／２		36.36	36.36			9.91	9.91			48.89	48.89			19.81	19.81			48.89	48.89	
ΣＮｃ		118.88	118.88			198.96	198.96			237.95	237.95			208.87	208.87			237.95	237.95	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN90S		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12	
くぎ必要本数	46		46		274		274		224		224		261		261		224		224	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y04-08C6 5F Y4				Y04-09C6 5F Y4				Y04-12C6 5F Y4				Y04-13C6 5F Y4				Y04-16C6 5F Y4			
耐力壁脚部位置	X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17		X16		X18	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06
ＮＬｔ／２	16.87			16.87	41.86			41.86	16.87			16.87	41.86			41.86	16.87			16.87
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-172.19			-172.19	-147.20			-147.20	-172.19			-172.19	-147.20			-147.20	-172.19			-172.19
ＮＬｃ／２		19.81	19.81			48.89	48.89			19.81	19.81			48.89	48.89			19.81	19.81	
ΣＮｃ		208.87	208.87			237.95	237.95			208.87	208.87			237.95	237.95			208.87	208.87	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12	
くぎ必要本数	261		261		224		224		261		261		224		224		261		261	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y04-17C6 5F Y4				Y04-20C6 5F Y4				X01-01A6 5F X1				X02-02A6 5F X2				X03-01A6 5F X3			
耐力壁脚部位置	X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-236.32	236.32	236.32	-236.32	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-189.06	189.06	189.06	-189.06	-236.32	236.32	236.32	-236.32	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73
ＮＬｔ／２	41.86			41.86	8.43			8.43	34.39			34.39	13.56			13.56	13.56			13.56
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-147.20			-147.20	-180.62			-180.62	-201.93			-201.93	-109.17			-109.17	-109.17			-109.17
ＮＬｃ／２		48.89	48.89			9.90	9.90			35.47	35.47			14.65	14.65			14.65	14.65	
ΣＮｃ		237.95	237.95			198.96	198.96			271.80	271.80			137.38	137.38			137.38	137.38	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S	
くぎ必要本数	224		224		274		274		306		306		91		166		91		91	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X04-02A6 5F X4				X05-01A6 5F X5				X06-02A6 5F X6				X06-03A6 5F X6				X07-01A6 5F X7			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y3		Y3		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-142.84	142.84	142.84	-142.84	-142.84	142.84	74.42	-74.42	-74.42	74.42	142.84	-142.84	-122.73	122.73	122.73	-122.73
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-142.84	142.84	142.84	-142.84	-142.84	142.84	74.42	-74.42	-74.42	74.42	142.84	-142.84	-122.73	122.73	122.73	-122.73
ＮＬｔ／２	13.56			13.56	27.12			27.12	6.78			6.78	7.26			7.26	13.56			13.56
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-109.17			-109.17	-115.71			-115.71	-136.05			-67.64	-67.16			-135.57	-109.17			-109.17
ＮＬｃ／２		14.65	14.65			29.30	29.30			7.32	7.32			7.81	7.81			14.65	14.65	
ΣＮｃ		137.38	137.38			172.13	172.13			150.16	81.75			82.23	150.64			137.38	137.38	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S	
くぎ必要本数	91		166		97		97		114		103		102		113		91		91	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X08-02A6 5F X8				X09-01A6 5F X9				X10-02A6 5F X10				X11-01A6 5F X11				X12-02A6 5F X12			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73
ＮＬｔ／２	13.56			13.56	27.12			27.12	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-109.17			-109.17	-95.60			-95.60	-109.17			-109.17	-109.17			-109.17	-109.17			-109.17
ＮＬｃ／２		14.65	14.65			29.30	29.30			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65	
ΣＮｃ		137.38	137.38			152.03	152.03			137.38	137.38			137.38	137.38			137.38	137.38	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12
くぎ必要本数	91			166	80			80	91			166	91			91	91			166

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X13-01A6 5F X13				X14-02A6 5F X14				X15-01A6 5F X15				X16-02A6 5F X16				X17-01A6 5F X17			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73
ＮＬｔ／２	27.12			27.12	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56	27.12			27.12
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-95.60			-95.60	-109.17			-109.17	-109.17			-109.17	-109.17			-109.17	-95.60			-95.60
ＮＬｃ／２		29.30	29.30			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65			29.30	29.30	
ΣＮｃ		152.03	152.03			137.38	137.38			137.38	137.38			137.38	137.38			152.03	152.03	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	80			80	91			166	91			91	91			166	80			80

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X18-02A6 5F X18				X19-01A6 5F X19				X20-02A6 5F X20				X21-01A6 5F X21				Y01-01A5 4F Y1			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-236.32	236.32	236.32	-236.32	-283.59	283.59	283.59	-283.59
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-122.73	122.73	122.73	-122.73	-236.32	236.32	236.32	-236.32	-283.59	283.59	283.59	-283.59
ＮＬｔ／２	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56	34.40			34.40	20.02			20.02
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-109.17			-109.17	-109.17			-109.17	-109.17			-109.17	-201.92			-201.92	-263.57			-263.57
ＮＬｃ／２		14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65			35.49	35.49			23.96	23.96	
ΣＮｃ		137.38	137.38			137.38	137.38			137.38	137.38			271.81	271.81			307.55	307.55	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	91			166	91			91	91			166	306			306	400			400

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y01-02B5 4F Y1				Y01-04B5 4F Y1				Y01-06B5 4F Y1				Y01-08B5 4F Y1				Y01-10B5 4F Y1			
耐力壁脚部位置	X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59
ＮＬｔ／２	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-243.55			-243.55	-243.55			-243.55	-243.55			-243.55	-243.55			-243.55	-243.55			-243.55
ＮＬｃ／２		47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92	
ΣＮｃ		331.51	331.51			331.51	331.51			331.51	331.51			331.51	331.51			331.51	331.51	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	370			370	370			370	370			370	370			370	370			370

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y01-12B5 4F Y1				Y01-14B5 4F Y1				Y01-16B5 4F Y1				Y01-18B5 4F Y1				Y01-20B5 4F Y1			
耐力壁脚部位置	X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20		X20		X21	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59
ＮＬｔ／２	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	20.02			20.02
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-243.55			-243.55	-243.55			-243.55	-243.55			-243.55	-243.55			-243.55	-263.57			-263.57
ＮＬｃ／２		47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			23.96	23.96	
ΣＮｃ		331.51	331.51			331.51	331.51			331.51	331.51			331.51	331.51			307.55	307.55	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	370			370	370			370	370			370	370			370	400			400

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y02-01A5 4F Y2				Y02-02C5 4F Y2				Y02-03C5 4F Y2				Y02-06C5 4F Y2				Y02-07C5 4F Y2			
耐力壁脚部位置	X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8		X7		X11	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83
ＮＬｔ／２	39.77			39.77	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82	79.53			79.53
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-97.06			-97.06	-119.01			-119.01	-57.30			-57.30	-119.01			-119.01	-57.30			-57.30
ＮＬｃ／２		52.05	52.05			23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96			104.09	104.09	
ΣＮｃ		188.88	188.88			160.79	160.79			240.92	240.92			160.79	160.79			240.92	240.92	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	81			81	100			100	48			48	100			100	48			48

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y02-10C5 4F Y2				Y02-11C5 4F Y2				Y02-14C5 4F Y2				Y02-15C5 4F Y2				Y02-18C5 4F Y2			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-136.83	136.83	136.83	-136.83
ＮＬｔ／２	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-119.01			-119.01	-57.30			-57.30	-119.01			-119.01	-57.30			-57.30	-119.01			-119.01
ＮＬｃ／２		23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96	
ΣＮｃ		160.79	160.79			240.92	240.92			160.79	160.79			240.92	240.92			160.79	160.79	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN90S		CN90S		CN90S		CN90S		CN90S		CN90S		CN90S		CN90S		CN90S	
くぎ必要本数	100		100		48		48		100		100		48		48		100		100	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y02-19C5 4F Y2				Y04-01A5 4F Y4				Y04-01C5 4F Y4				Y04-04C5 4F Y4				Y04-05C5 4F Y4			
耐力壁脚部位置	X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-136.83	136.83	136.83	-136.83	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59
ＮＬｔ／２	39.76			39.76	11.89			11.89	58.93			58.93	23.78			23.78	58.93			58.93
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-97.07			-97.07	-271.70			-271.70	-224.66			-224.66	-259.81			-259.81	-224.66			-224.66
ＮＬｃ／２		52.04	52.04			14.09	14.09			69.48	69.48			28.18	28.18			69.48	69.48	
ΣＮｃ		188.87	188.87			297.68	297.68			353.07	353.07			311.77	311.77			353.07	353.07	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN90S		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12	
くぎ必要本数	81		81		412		412		341		341		394		394		341		341	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y04-08C5 4F Y4				Y04-09C5 4F Y4				Y04-12C5 4F Y4				Y04-13C5 4F Y4				Y04-16C5 4F Y4			
耐力壁脚部位置	X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17		X16		X18	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59
ＮＬｔ／２	23.78			23.78	58.93			58.93	23.78			23.78	58.93			58.93	23.78			23.78
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-259.81			-259.81	-224.66			-224.66	-259.81			-259.81	-224.66			-224.66	-259.81			-259.81
ＮＬｃ／２		28.18	28.18			69.48	69.48			28.18	28.18			69.48	69.48			28.18	28.18	
ΣＮｃ		311.77	311.77			353.07	353.07			311.77	311.77			353.07	353.07			311.77	311.77	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12
くぎ必要本数	394			394	341			341	394			394	341			341	394			394

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	Y04-17C5 4F Y4				Y04-20C5 4F Y4				X01-01A5 4F X1				X02-02A5 4F X2				X03-01A5 4F X3			
耐力壁脚部位置	X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-330.85	330.85	330.85	-330.85	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-283.59	283.59	283.59	-283.59	-330.85	330.85	330.85	-330.85	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04
ＮＬｔ／２	58.93			58.93	11.89			11.89	48.19			48.19	19.03			19.03	19.03			19.03
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-224.66			-224.66	-271.70			-271.70	-282.66			-282.66	-158.01			-158.01	-158.01			-158.01
ＮＬｃ／２		69.48	69.48			14.09	14.09			49.82	49.82			20.66	20.66			20.66	20.66	
ΣＮｃ		353.07	353.07			297.68	297.68			380.67	380.67			197.71	197.71			197.71	197.71	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN50S-12			CN50S-12	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	341			341	412			412	429			429	132			240	132			132

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X04-02A5 4F X4				X05-01A5 4F X5				X06-02A5 4F X6				X06-03A5 4F X6				X07-01A5 4F X7			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y3		Y3		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-197.15	197.15	197.15	-197.15	-217.26	217.26	74.42	-74.42	-74.42	74.42	217.26	-217.26	-177.04	177.04	177.04	-177.04
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-197.15	197.15	197.15	-197.15	-217.26	217.26	74.42	-74.42	-74.42	74.42	217.26	-217.26	-177.04	177.04	177.04	-177.04
ＮＬｔ／２	19.03			19.03	38.07			38.07	9.52			9.52	10.96			10.96	19.03			19.03
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-158.01			-158.01	-159.09			-159.09	-207.74			-64.91	-63.46			-206.29	-158.01			-158.01
ＮＬｃ／２		20.66	20.66			41.33	41.33			10.33	10.33			11.78	11.78			20.66	20.66	
ΣＮｃ		197.71	197.71			238.48	238.48			227.59	84.75			86.20	229.04			197.71	197.71	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN50S-12			CN90S	CN90S			CN90S
くぎ必要本数	132			240	133			133	174			99	97			172	132			132

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X08-02A5 4F X8				X09-01A5 4F X9				X10-02A5 4F X10				X11-01A5 4F X11				X12-02A5 4F X12			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04
ＮＬｔ／２	19.03			19.03	38.07			38.07	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-158.01			-158.01	-138.98			-138.98	-158.01			-158.01	-158.01			-158.01	-158.01			-158.01
ＮＬｃ／２		20.66	20.66			41.33	41.33			20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66	
ΣＮｃ		197.71	197.71			218.37	218.37			197.71	197.71			197.71	197.71			197.71	197.71	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12	CN90S			CN90S	CN90S			CN50S-12
くぎ必要本数	132			240	116			116	132			240	132			132	132			240

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X13-01A5 4F		X13		X14-02A5 4F		X14		X15-01A5 4F		X15		X16-02A5 4F		X16		X17-01A5 4F		X17	
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΣＮＳ	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04
ＮＬｔ／２	38.07			38.07	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03	38.07			38.07
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-138.98			-138.98	-158.01			-158.01	-158.01			-158.01	-158.01			-158.01	-138.98			-138.98
ＮＬｃ／２		41.33	41.33			20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66			41.33	41.33	
ΣＮｃ		218.37	218.37			197.71	197.71			197.71	197.71			197.71	197.71			218.37	218.37	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S	
くぎ必要本数	116		116		132		240		132		132		132		240		116		116	

● 壁軸力の算定表
[保有時] (kN)

名称 階 通り	X18-02A5 4F		X18		X19-01A5 4F		X19		X20-02A5 4F		X20		X21-01A5 4F		X21					
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4					
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L				
Ｍｓ／ｂ	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-330.85	330.85	330.85	-330.85				
ＮＳ／２	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
ΣＮＳ	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-177.04	177.04	177.04	-177.04	-330.85	330.85	330.85	-330.85				
ＮＬｔ／２	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03	48.21			48.21				
直交壁効果																				
ΣＮｔ	-158.01			-158.01	-158.01			-158.01	-158.01			-158.01	-282.65			-282.65				
ＮＬｃ／２		20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66			49.84	49.84					
ΣＮｃ		197.71	197.71			197.71	197.71			197.71	197.71			380.69	380.69					
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—					
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—					
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—					
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—					
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—					
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—					
くぎ名称	CN90S		CN50S-12		CN90S		CN90S		CN90S		CN50S-12		CN50S-12		CN50S-12					
くぎ必要本数	132		240		132		132		132		240		429		429					

[4F]

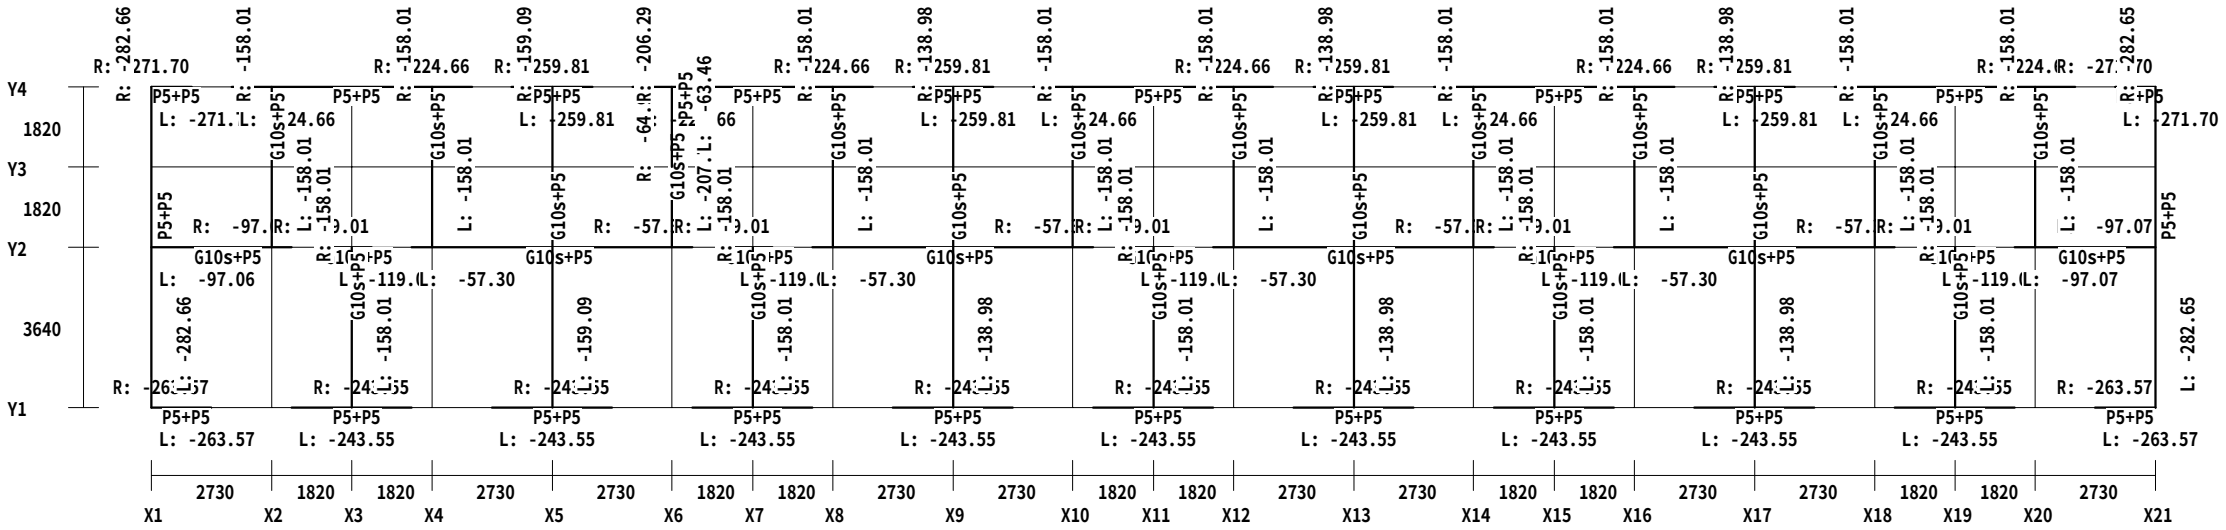
Y4
Y3
Y2
Y1
1820
1820
3640
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730

[5F]

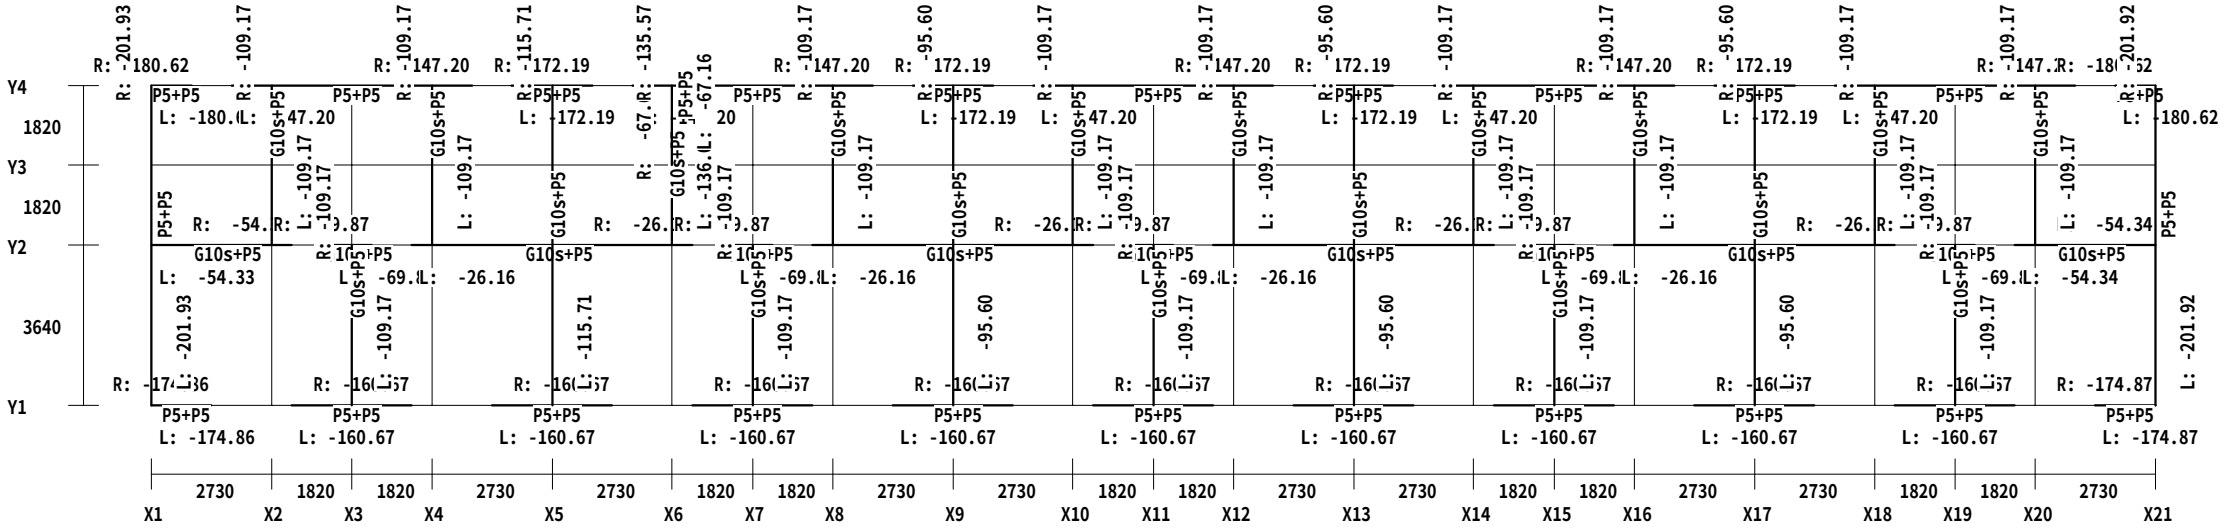
Y4
Y3
Y2
Y1
1820
1820
3640
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730

[6F]

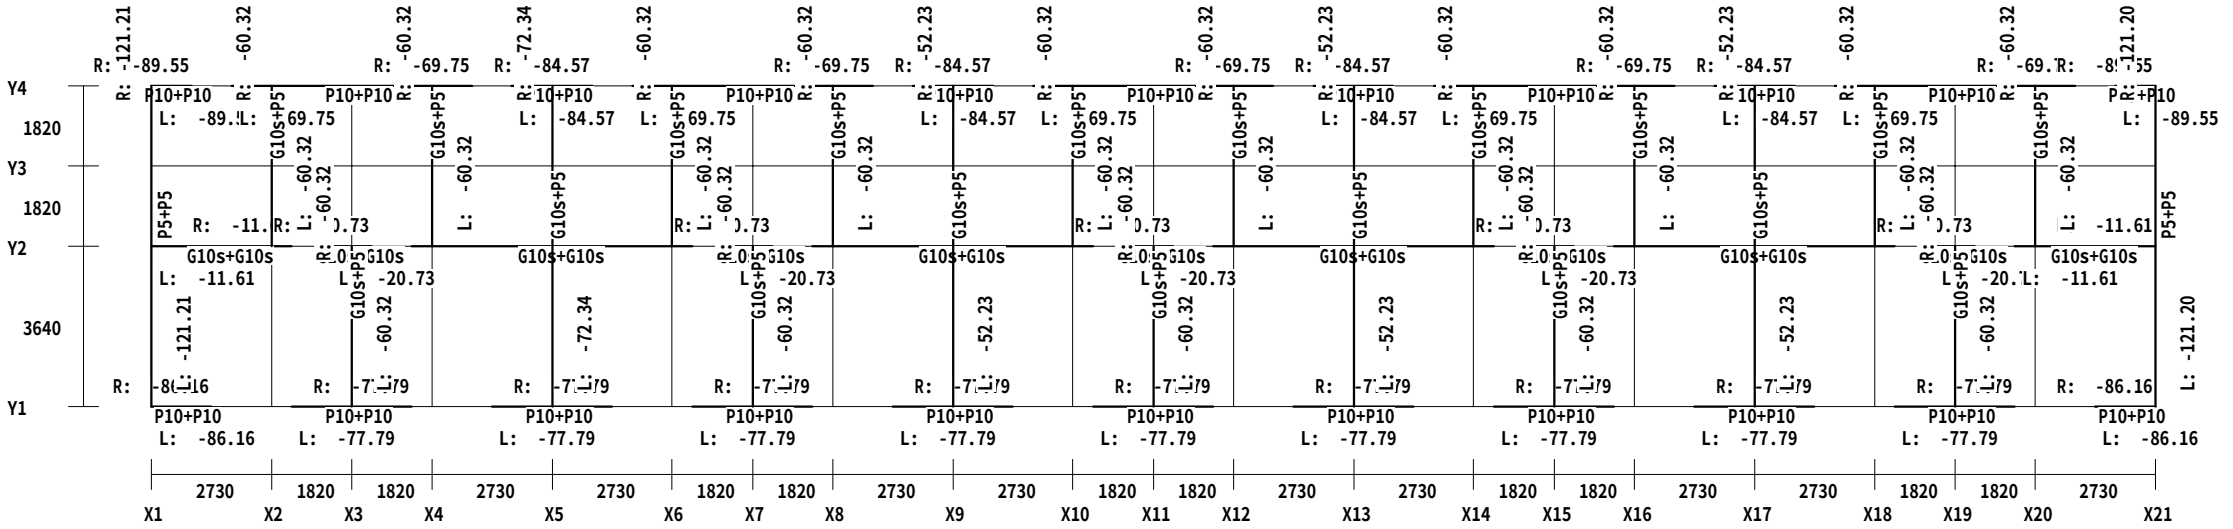

[7F]

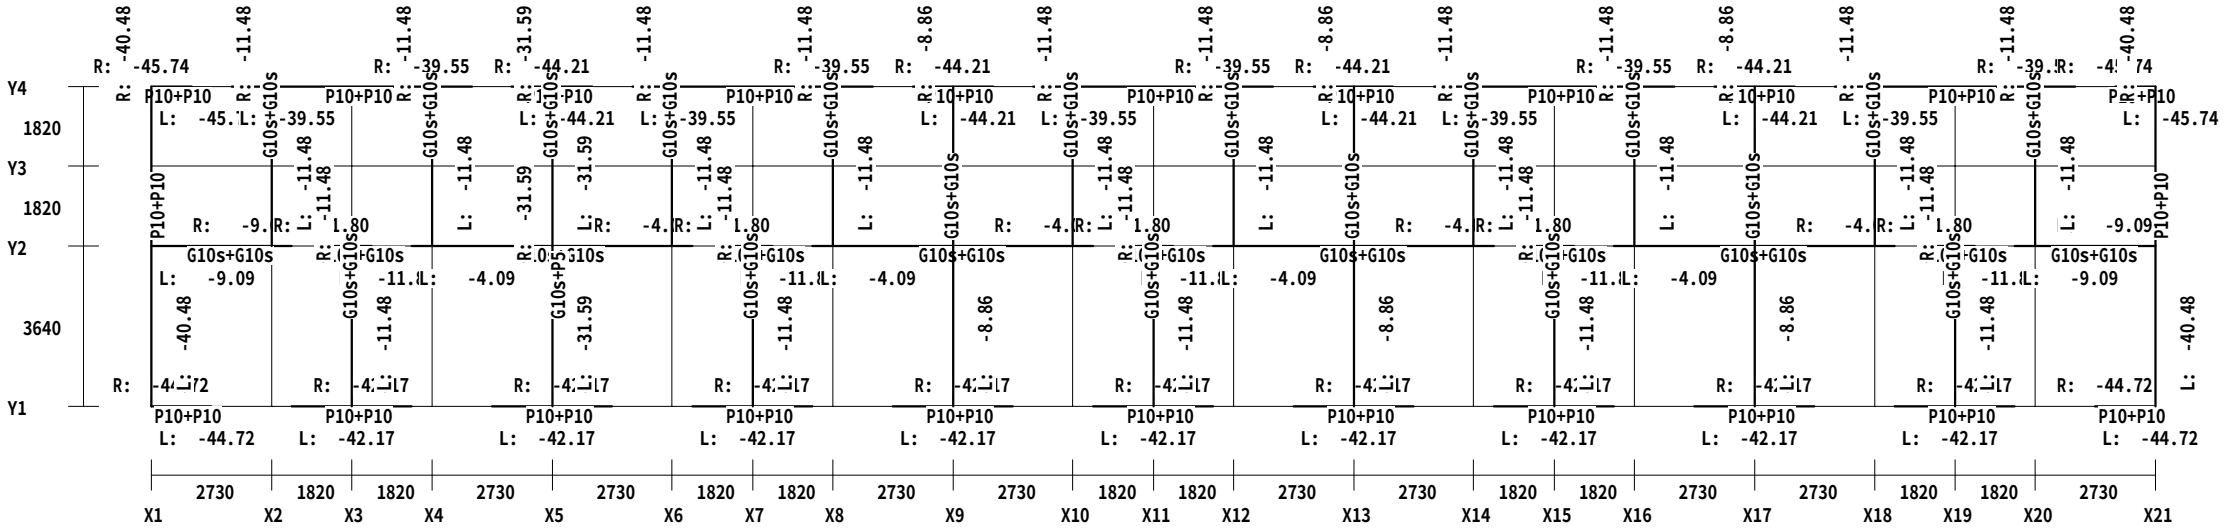

● 建物規模

データ名称	WRC3+枠組4 例題
地上階数	7
地下階数	0
ＰＨ階数	0
Ｘスパン数	20
Ｙスパン数	3

● 通りデータ

Ｘ 通 り	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20
長さ(mm)		2730	1820	1820	2730	2730	1820	1820	2730	2730	1820	1820	2730	2730	1820	1820	2730	2730	1820	1820
Ｙ 通 り	Y1	Y2	Y3	Y4																
長さ(mm)		3640	1820	1820																

● 通りデータ

Ｘ 通 り	X21
長さ(mm)	2730
Ｙ 通 り	
長さ(mm)	

● 階データ

梁　　階	RF	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	FS
柱　　階		7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	F
階高(mm)		2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	
壁高(mm)		2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	
構造種別						WRC	WRC	WRC	

● さがり距離

梁　階	RF	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
柱　階		7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
さがり距離 X(mm)	0	0	0	0	0	0	0	0
さがり距離 Y(mm)	0	0	0	0	0	0	0	0

● 壁リスト

壁名称	種　別	壁厚(mm)(RC用)	仕上形状	仕上単位重量(N/m2)	伝達方向	固定荷重			たて枠					下枠		壁倍率	壁片面性能マスター	
						数	リスト名称	厚さ(mm)	本数	ﾋﾟｯﾁ	材端本数	材寸法	枠部材強度	材寸法	枠部材強度		1	2
G_206_5	耐力壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	5	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P5	P5
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										
							5. GOUBAN	9										
							6. WK20645	0										
							7. RW_50	140										
							8. KOK_PB1W	15										
							9. ARUMI-T	0										
							10. KYOKAPB	21										
N_206_5	耐力壁	0	無し	0	上下	6	1. KYOKAPB	21	3	455	5	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	3.0	G10s	P5
							2. KYOKAPB	15										
							3. WK20645	0										
							4. KYOKAPB	15										
							5. KYOKAPB	21										
							6. GOUBAN	9										
W250	耐力壁	250	無し	0	上下	0	1. YANESRET	0	1	455	1	204	S-P-F_2	204	S-P-F_2	1.0	G10s	G10s
N_206GG	耐力壁	0	無し	0	上下	6	1. KYOKAPB	21	3	455	4	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	3.0	G10s	G10s
							2. KYOKAPB	15										
							3. WK20645	0										
							4. KYOKAPB	15										
							5. KYOKAPB	21										
							6. GOUBAN	9										
G_206P10	耐力壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	4	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P10	P10
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										
							5. GOUBAN	9										
							6. WK20645	0										
							7. RW_50	140										
							8. KOK_PB1W	15										
							9. ARUMI-T	0										
							10. KYOKAPB	21										
G_206_7	耐力壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	7	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P5	P5
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										
							5. GOUBAN	9										
							6. WK20645	0										
							7. RW_50	140										
							8. KOK_PB1W	15										
							9. ARUMI-T	0										
							10. KYOKAPB	21										
G_206_6	耐力壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	6	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P5	P5
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										

● 壁リスト

壁名称	種　別	壁厚(mm)(RC用)	仕上形状	仕上単位重量(N/m2)	伝達方向	固定荷重 数	固定荷重 リスト名称	固定荷重 厚さ(mm)	たて枠 本数	たて枠 ピッチ	たて枠 材端本数	たて枠 材寸法	たて枠 枠部材強度	下枠 材寸法	下枠 枠部材強度	壁倍率	壁片面性能マスター 1	壁片面性能マスター 2
G_206_8	耐力壁	0	無し	0	上下	10	5. GOUBAN 6. WK20645 7. RW_50 8. KOK_PB1W 9. ARUMI-T 10. KYOKAPB 1. SIDIN-15 2. KEIRUCON 3. TUKISOU 4. BOUSUIS 5. GOUBAN 6. WK20645 7. RW_50 8. KOK_PB1W 9. ARUMI-T 10. KYOKAPB	9 0 140 15 0 21 0 36 0 0 9 0 140 15 0 21	3	455	8	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P5	P5

● 床リスト

リスト名称	床厚(mm)	床荷重マスターNo	仕上単位重量(N/m2)	室名	積雪用積載(N/m2)	床用積載(N/m2)	小梁積載(N/m2)	架構用積載(N/m2)	地震用積載(N/m2)	ベタ基礎用(N/m2) 追加	ベタ基礎用(N/m2) 水圧	荷重分割方法 勾配(寸)	荷重数	固定荷重(*付は勾配有効)	厚さ(mm)	根太ピッチ	材寸法	枠組材強度
YANE	0	0	0	UN	600	0	0	0	0	0	0	2x4割(Y) 8.0/10	5	1. *YANESRET 2. *Aroofing 3. *GOUBAN 4. *TRK20645 5. *RW_50	0 0 9 0 50	455	0-206	S-P-F_2
NOKI	0	0	0	UN	600	0	0	0	0	0	0	2x4割(Y) 8.0/10	7	1. *YANESRET 2. *Aroofing 3. *GOUBAN 4. *TRK20645 5. *RW_50 6. SIDINNG 7. KEIRUCON	0 0 9 0 50 13 35	455	0-206	S-P-F_2
YUKA-X	0	1	0	居室	0	1800	1800	1300	600	0	0	2x4割(X) 0.0/10	8	1. KYOKAPB 2. ARUMI-T 3. KYOKAPB 4. GOUBAN 5. YKN21045 6. TRK20645 7. KYOKAPB 8. KYOKAPB	15 0 21 16 0 0 21 15	455	1-210	S-P-F_2
YUKA-X1F	0	0	0	UN	0	0	0	0	0	0	0	2x4割(X) 0.0/10	5	1. KYOKAPB 2. ARUMI-T 3. KYOKAPB 4. GOUBAN 5. YUKA404	15 0 21 16 0	455	0-404	Hem-Fi2
YUKA-Y	0	1	0	居室	0	1800	1800	1300	600	0	0	2x4割(Y) 0.0/10	6	1. KYOKAPB 2. ARUMI-T 3. KYOKAPB 4. GOUBAN 5. YKN21045 6. TRK20645	15 0 21 16 0 0	455	1-210	S-P-F_2
YUKA-Y1F	0	0	0	UN	0	0	0	0	0	0	0	2x4割(Y) 0.0/10	5	1. KYOKAPB 2. ARUMI-T 3. KYOKAPB	15 0 21	455	0-404	Hem-Fi2

● 床リスト

リスト名称	床厚(mm)	床荷重ﾏｽﾀｰNo	仕上単位重量(N/m2)	室名	積雪用積載(N/m2)	床用積載(N/m2)	小梁積載(N/m2)	架構用積載(N/m2)	地震用積載(N/m2)	ﾍﾞﾀ基礎用(N/m2) 追加	ﾍﾞﾀ基礎用(N/m2) 水圧	荷重分割方法 勾配(寸)	荷重数	固定荷重(*付は勾配有効)	厚さ(mm)	根太ﾋﾟｯﾁ	材寸法	枠組材強度
KAIDAN	0	0	0	UN	0	0	0	0	0	0	0	2x4割(X) 0.0/10	8	4. GOUBAN 5. YUKA404 1. KYOKAPB 2. ARUMI-T 3. KYOKAPB 4. GOUBAN 5. YKN21045 6. TRK20645 7. KYOKAPB 8. KYOKAPB	16 0 15 0 21 16 0 0 21 15	455	0-210	S-P-F_2
BARUKON	0	0	0	UN	600	0	0	0	0	0	0	2x4割(Y) 0.0/10	7	1. FRP 2. KYOKAPB 3. KYOKAPB 4. YKN21045 5. TRK20645 6. KYOKAPB 7. KYOKAPB	0 15 21 0 0 21 15	455	0-210	S-P-F_2
YANE_TN	0	0	0	UN	0	0	0	0	0	0	0	2x4割(Y) 0.0/10	4	1. KYOKAPB 2. KYOKAPB 3. TEN21045 4. RW_50	13 15 0 50	455	0-206	S-P-F_2

● 梁リスト

梁名称	種別	梁幅(mm)	梁せい(mm)	仕上げ形状	仕上単位重量(N/m2)	スラブ厚(mm)	本数	材寸法	枠組材強度	土台リスト
FG250	基礎梁	250	1800	0	0	0				Hem406

● 開口リスト

No.	リスト名称	開口重量(N/m2)	開口個数	基準	X	Y	幅	高さ	材端たて枠本数Σn	まぐさ 本数	まぐさ 材寸法	まぐさ 枠組材強度	包括番号
1	182x2000	0	1	1	1365	0	1820	2000	4.00	2	206	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
2	d455_4	0	1	1	455	0	910	2000	4.00	2	206	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
3	w1820_4	0	1	1	1365	1000	1820	1000	4.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0

● 開口リスト

No.	リスト名称	開口重量 (N/m2)	開口個数	基準	X	Y	幅	高さ	材端 たて枠 本数Σn	まぐさ			包括 番号
										本 数	材寸法	枠組材強度	
4	d910_4	0	1	1	1820	0	910	2000	4.00	2	206	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
5	w910_4	0	1	1	910	1000	910	1000	4.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
6	w1820_5	0	1	1	1365	1000	1820	1000	5.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
7	w910_5	0	1	1	910	1000	910	1000	5.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
8	w910_7	0	1	1	910	1000	910	1000	7.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
9	w1820_7	0	1	1	1365	1000	1820	1000	7.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0

● 地震力・荷重計算係数データ

ルート判定用地上高さ(mm)	18900
ルート判定用軒高(mm)	18900
１次固有周期用地上高さ(mm)	18900
ＧＬから１階ＳＬまでの高さ(mm)	0
ＲＣ部分の高さ(mm)	8100
ＰＨ震度	1.00
地域係数	1.00
地盤の固有周期	0.60
標準せん断係数 X	0.20
Y	0.20
用途係数	1.00
１次固有周期 X	0.00
Y	0.00
耐力壁の算出形式指定	各 階 毎
大梁ＣＭＱ長期応力関係 α	1.00
β	1.00
梁戻り距離指定	す　る
戻り距離	1/4
地表面粗度区分	4
Ｖｏ(m/s)	32
簡易屋根面積算出用	
屋根形状	陸屋根
軒出 (mm) X	0
Y	0
勾配 X	0.00 / 10
Y	0.00 / 10
屋根	重い屋根
１階の風下側の考慮	考慮しない

● 積雪荷重考慮

積雪量		30 cm
雪単位重量		20 N/m2/cm
積雪荷重の考慮		短 期 で 考 慮
雪の係数	α	0.70
	β	1.00
	γ	0.35
	κ	0.35
	ζ	0.35

● 剛性係数

床による剛性割増率	片側	1.5
	両側	1.8

● 応力解析方法

ねじれ補正 補正値	す　る 0.000
Ｋｏ標準剛度	0.0

● 階別　耐力壁データ

階	側根太 釘せん断耐力	側くぎ 本数	たて枠 たて枠釘耐力	たて枠 くぎ本数	金物グループ指定			頭つなぎ・上枠				コンクリート 材　料
					外壁用 金　物	内壁用 金　物	開口脇用 金　物	Ｘ方向 材寸法	枠部材強度	Ｙ方向 材寸法	枠部材強度	
7F	CN50S-12	2	CN90S	10	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	206	S-P-F_2	206	S-P-F_2	FC21
6F	CN50S-12	2	CN90S	10	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	206	S-P-F_2	206	S-P-F_2	FC21
5F	CN50S-12	2	CN90S	10	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	206	S-P-F_2	206	S-P-F_2	FC21
4F	CN50S-12	2	CN90S	10	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	206	S-P-F_2	206	S-P-F_2	FC21
3F	CN50S-12	2	CN90S	10	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	206	S-P-F_2	206	S-P-F_2	FC21
2F	CN50S-12	2	CN90S	10	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	206	S-P-F_2	206	S-P-F_2	FC21
1F	CN50S-12	2	CN90S	10	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	206	S-P-F_2	206	S-P-F_2	FC21

● 階別地震力直接入力データ

Wi : 当該階の建物重量
Ai : 地震層せん断力の高さ方向の分布係数
Ci : 地震層せん断力分布係数
Qi : 地震力

階	入力値	Ｘ　方　向						Ｙ　方　向					
		Wi	Ai	Ci	Qi	追加 Wi	τの入力	Wi	Ai	Ci	Qi	追加 Wi	τの入力
RF	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

● 層別 梁・床

階	床面材ｻｲｽﾞ(mm)		釘せん断耐力	くぎ 間隔 (mm)	コンクリート材料	
	X寸法	Y寸法			梁	床
RF	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21
7F	1820	910	CN65S-12	150	FC21	FC21
6F	1820	910	CN65S-12	150	FC21	FC21
5F	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21
4F	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21
3F	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21
2F	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21
1F	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21

● 床面積

層名称	自動計算	入力値	
		床面積 (m2)	片持ち床面積 (m2)
RF	する	0.000	0.000
7F	する	0.000	0.000
6F	する	0.000	0.000
5F	する	0.000	0.000
4F	する	0.000	0.000
3F	する	0.000	0.000
2F	する	0.000	0.000
1F	する	0.000	0.000

● 階別 梁・壁の応力割増

階	梁								壁							
	長期				地震				長期				地震			
	曲げﾓｰﾒﾝﾄ割増		せん断割増		曲げﾓｰﾒﾝﾄ割増		せん断割増		曲げﾓｰﾒﾝﾄ割増		せん断割増		曲げﾓｰﾒﾝﾄ割増		せん断割増	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
7F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

● 階別反曲点比

梁 階	柱 階	反曲点比	
		X	Y
RF			
7F	7F	0.500	0.500
6F	6F	0.500	0.500
5F	5F	0.500	0.500
4F	4F	0.500	0.500
3F	3F	0.500	0.500
2F	2F	0.500	0.500
1F	1F	0.500	0.500
FS	F		

● 梁判定データ

鉄筋強度割り増し率	1.00
腰壁考慮	する
せん断耐力式種別	耐力式(RC規準式)
せん断補強筋比 X MIN / MAX	0.20 / 1.20
Y MIN / MAX	0.20 / 1.20
曲げもどし	する
曲げもどし比率	0.90
断面検定方法	梁配筋ﾏｽﾀｾｯﾄによる

● 梁共通データ

設計用せん断力式　X	1,2式の最小値 α=2.0
Y	1,2式の最小値 α=2.0
終局強度算出時のスラブ筋考慮	しない
周長不足時の出力方法	必要鉄筋本数を出力

● 梁階別データ

階	引張鉄筋重心までの距離 (Dt)	
	X	Y
RF	6.0	6.0
7F	6.0	6.0
6F	6.0	6.0
5F	6.0	6.0
4F	6.0	6.0
3F	6.0	6.0
2F	6.0	6.0
1F	6.0	6.0

● 柱共通データ

ｊの取り方	j=0.8*l
柱終局曲げﾓｰﾒﾝﾄ時に直行壁を考慮	する
許容･終局曲げﾓｰﾒﾝﾄ縦筋考慮	する
上記モーメント有効縦筋断面検定用（mm）	60
上記モーメント有効縦筋断面検定用　α	0.5
必要周長不足時の出力方法	必要定着長さを出力
引張重心位置までの距離　１段配筋用dt（cm）	6.0
２段配筋用dt（cm）	12.0

● 風荷重データ

速度圧、風力係数：0.0は自動計算

階	X　方　向				Y　方　向			
	速度圧(N/m2)	風力係数 [屋根]	受風面積(m2) 上	下	速度圧(N/m2)	風力係数 [屋根]	受風面積(m2) 上	下
7F	0.0	0.000 [0.000]	0.00	9.83	0.0	0.000 [0.000]	0.00	61.42
6F	0.0	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	0.00	0.00
5F	0.0	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	0.00	0.00
4F	0.0	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	0.00	0.00
3F	0.0	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	0.00	0.00
2F	0.0	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	0.00	0.00
1F	0.0	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	0.00	0.00

● 柱断面検定用式選択

一般設計用せん断力の選択	X ： α	1,2式の最小値 ： 2.0
	Y ： α	1,2式の最小値 ： 2.0
許容せん断耐力式	X	Ｑａｓ
	Y	Ｑａｓ

● 枠判定データ

壁のモデル化	部材選択
壁の基準強度　(N/m)	1960
壁の基準変形角	1 / 150
材　寸　法	204
枠組材強度	S-P-F_T
品確法で計算	しない
耐 震 等 級 耐 風 等 級 耐 雪 等 級	等級１ 等級１ 等級１
屋根構面の指定	建物最外線
転倒用建物寸法　(m)	X　45.50　Y　7.28
布基礎本数 支持力(長期)　(kN/m2) 布基礎底版幅　(m) 追加荷重　(kN)	X　3　Y　10 100.0 1.20 0.00
直交方向軸力を見込む まぐさ、梁のたわみﾁｪｯｸ値 たわみに変形増大係数を考慮 変形増大係数	無効 1/250 かつ　20 mm 以下 しない 2.00
応力解析モデル 耐力壁に作用するせん断力	ラーメン置換モデル 地震力・風圧力からのせん断力
壁の許容せん断耐力 耐力壁の塑性率　μ	降伏せん断耐力と同じ値 2.00
金物算定方法	応力の引き抜き力
最下階WRCの場合に建物全体で剛性率を計算	しない
令46条の必要壁量(地震)の割増し係数	1.00
混構造　剛性率による地震力の割増し	しない

● 土台リスト

No.	名　称	アンカーボルト		土　台		
		径(mm)	材質	材質	寸法	厚(mm)
1	Hem406	12.0	SD295	Hem-Fi2	406	0.0

● 保有係数

保有水平耐力　Ｑｅ＝ 1.5 Qy0＋ 1.2 Qy1 Qy0：有機系面材を貼った耐力壁の降伏せん断耐力の和 Qy1：無機系面材を貼った耐力壁の降伏せん断耐力の和
構造特性係数Ｄｓの決定　　下記の値 Ｄｓ　　0.30 Ｄｓ(ＲＣ階用) 0.50
耐力壁に作用するせん断力　全層保有耐力を使用

● 保有階別データ

階	Ｄｓ	
	Ｘ方向	Ｙ方向
7F	0.30	0.30
6F	0.30	0.30
5F	0.30	0.30
4F	0.30	0.30
3F	0.30	0.30
2F	0.30	0.30
1F	0.30	0.30

● 7-(1) データチェック

No.	チェック項目	位　　置	状　　況	備　　考	ｴﾗｰﾚﾍﾞﾙ
055	入力データ		さがり距離の入力にゼロのデータがある さがり距離の入力にゼロのデータがある		軽度な問題 軽度な問題

● 7-(2)　ワーニングメッセージ

下記のワーニングメッセージが発生しましたので所見のページを記入して下さい

項　　目	メ ッ セ ー ジ	備　　考	頁
入力、形状認識	耐力壁の算出形式を各階毎とした		
応力解析	同一階で異なる反曲点の入力を行った箇所がある		
保有水平耐力	計算処理内容　　X方向　　保有水平耐力まで行った 計算処理内容　　Y方向　　保有水平耐力まで行った		
入力、形状認識	階数が３階以上 最高高さ１３ｍを超えた 軒高９ｍを超えた 延べ床面積が500㎡を超えた	7階 18.900 m 18.900 m 2318.68 m2	

● 7-(3) 計算終了メッセージ

	エラー	ワーニング	NG (X方向)	NG (Y方向)	計算状況
入力データ、形状認識	0	5	0		計算済
解析モデル作成	0	0	-	-	計算済
壁　　量	-	0	0	0	計算済
応力解析	0	1	-	-	計算済
層間変形角	-	0	0	0	計算済
剛性率、偏心率	-	0	0	0	計算済
頭つなぎ・床下張り まぐさ・梁断面検定	-	-	0	0	計算済
たて枠断面検定	-	-	0	0	計算済
金物・通しﾎﾞﾙﾄ 検定	-	-	0	0	計算済
金物・通しﾎﾞﾙﾄ 検定 保有	-	-	0	0	計算済
保有水平耐力の検討	0	0	0	0	両方向計算済み

合　計　欄	0	6	0	0	

1．土　台1

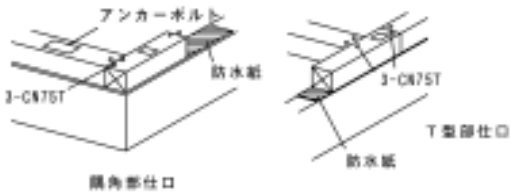

図3.1-1　寸法形式404の土台の仕口及び継手の釘打ち



図3.1-2　金座ぼり

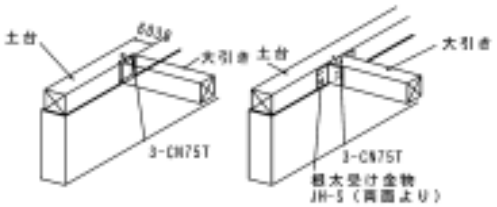

図3.1-3　土台と大引きの取合

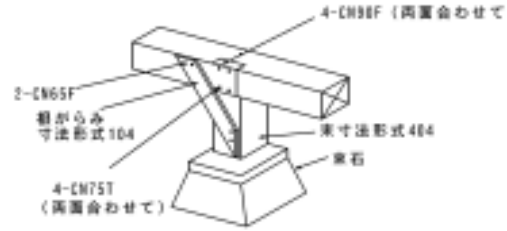

図3.1-4　大引きの継手

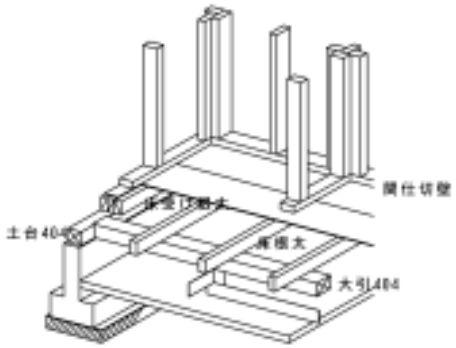

(A)床組

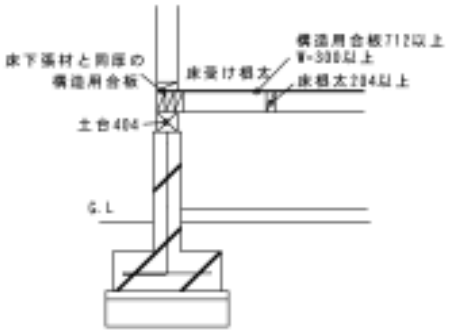

(B)　側根太と床受け根太

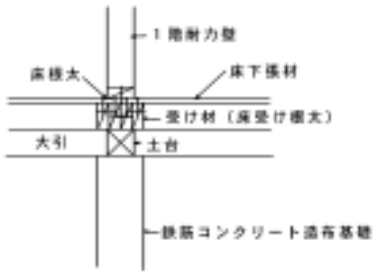

(C)　内部耐力壁下部の補強

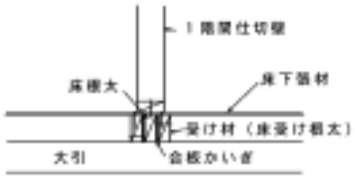

(D)　内部間仕切壁下部の補強

1. 土 台2

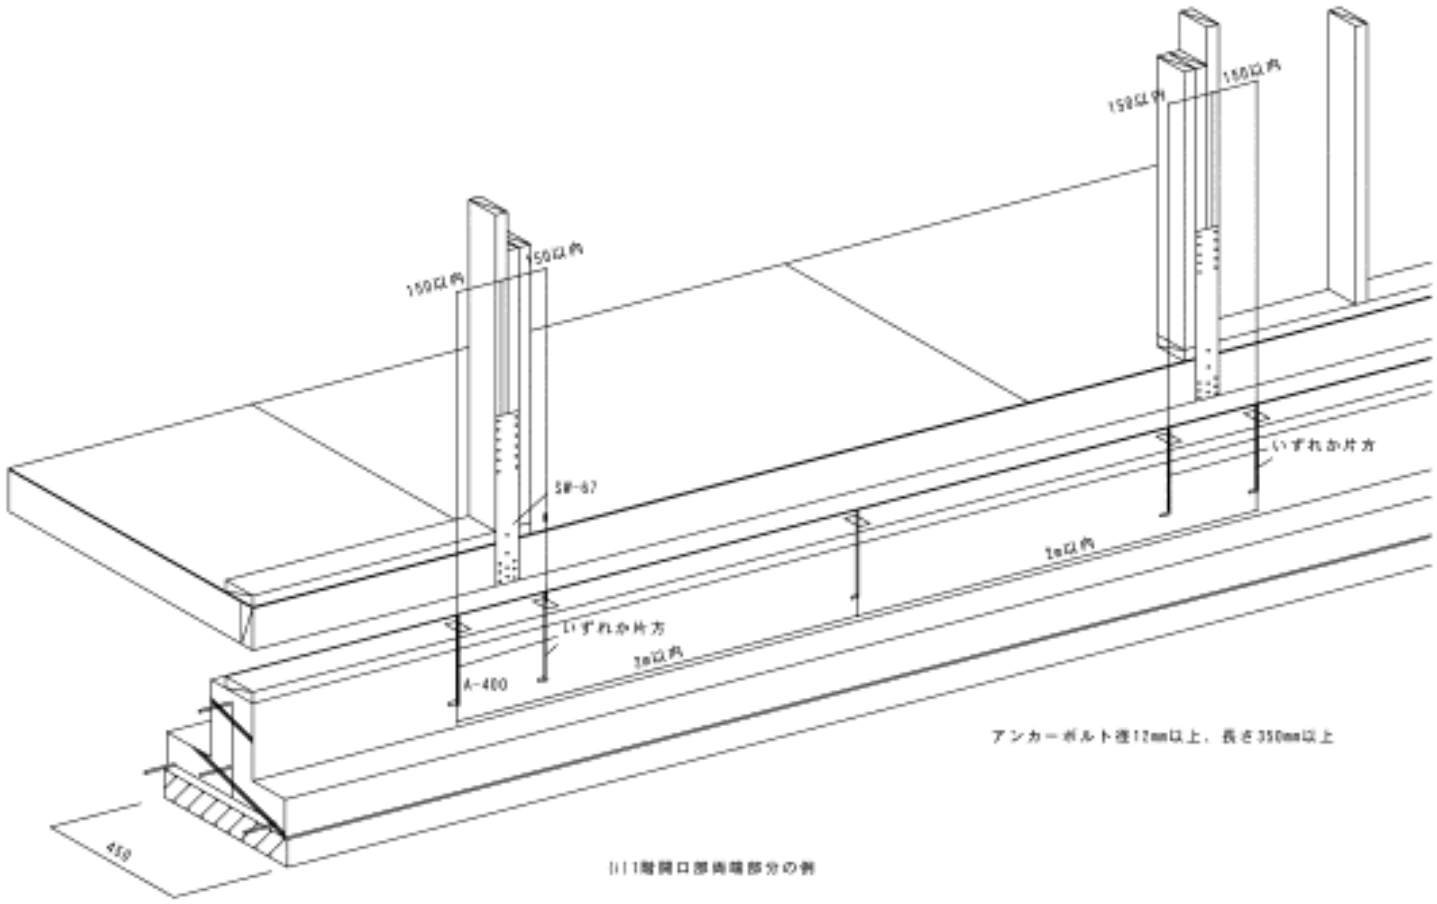

出入口部両端部分の例

図5.3.2 アンカーボルト位置図

2．　床 1

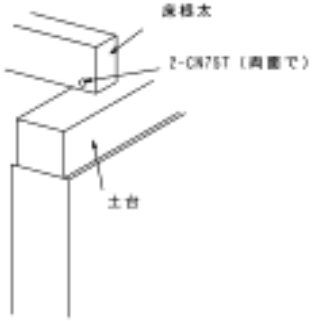

(A)　重ね継ぎ

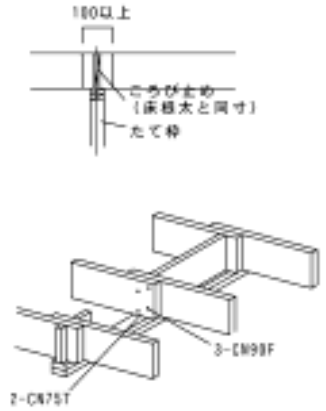

(B)　添え木

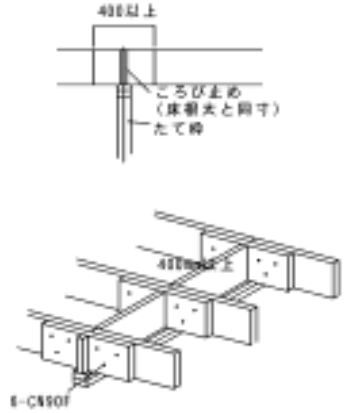

(C)　帯金物

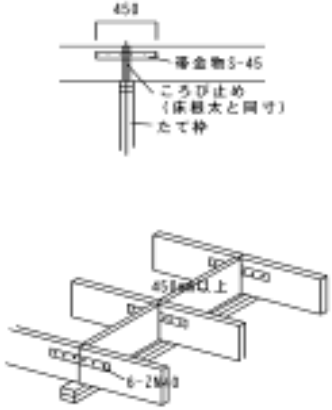

(D)　構造用合板

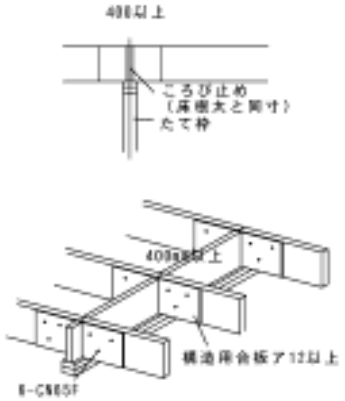

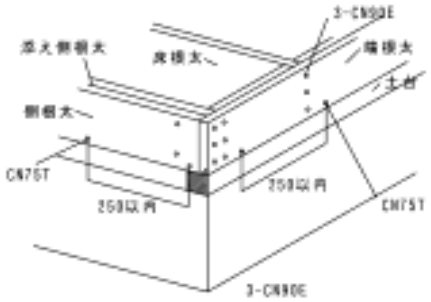

図3.2-3　端根太と側根太又は床根太との仕口

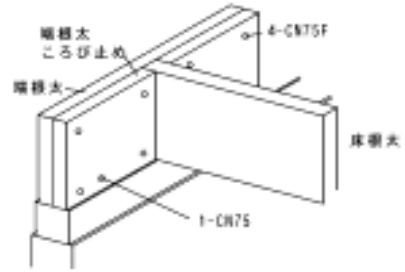

図3.2-4　床の補強

○端根太ころびとめを設ける場合

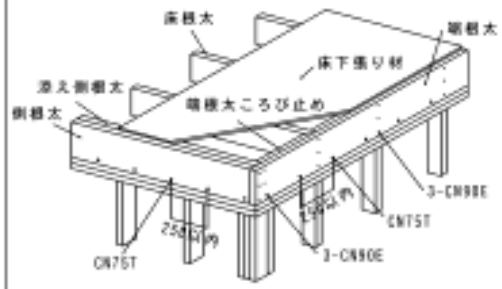

2．　床 2

○端根太ころびとめを省略する場合

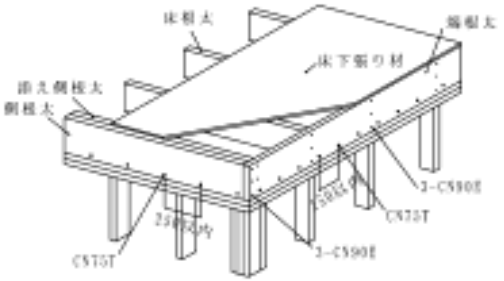

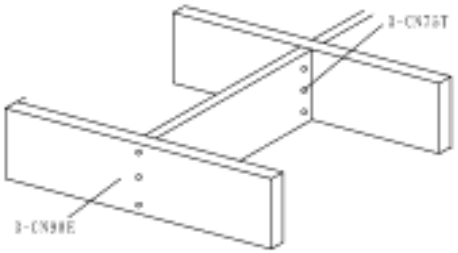

図3.2-5　床根太と同寸法によるころびとめ

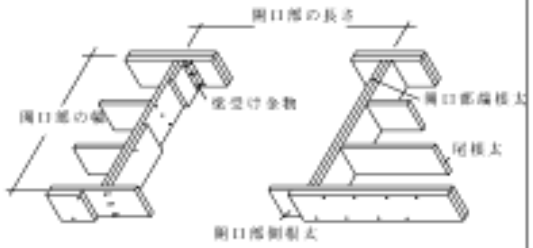

図3.2-6　床開口部廻りの補強

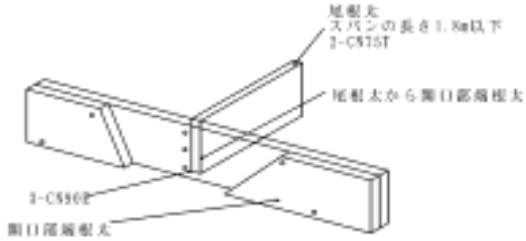

図3.2-7　尾根太の釘打ち

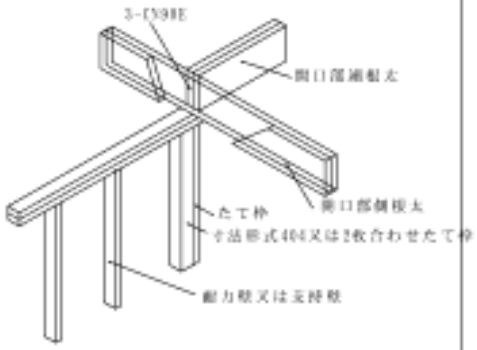

図3.2-8　開口部端根太端部の支持

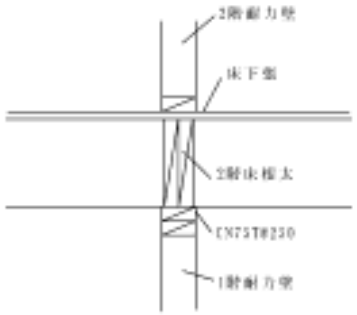

(A)耐力壁と床根太と
が同じ方向の場合

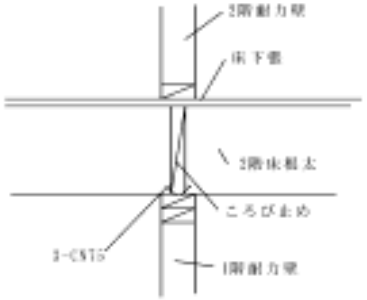

(B)耐力壁と床根太と
が直交する場合

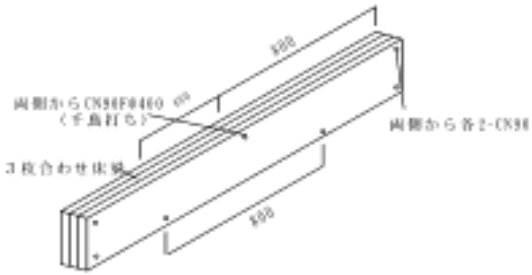

図3.2-10　合わせ床梁のつくり方

2. 床 3

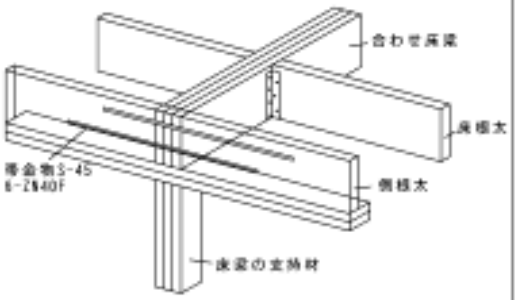

(A) 床梁の支持（壁の上）

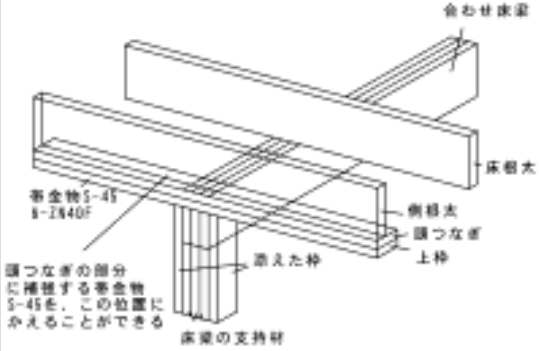

(b) 床梁の支持（壁の中）

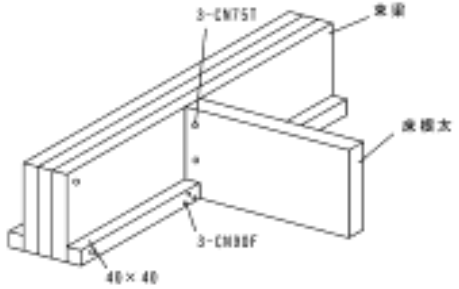

(A)

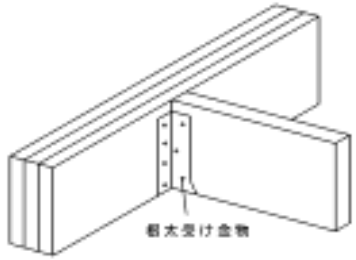

(B)

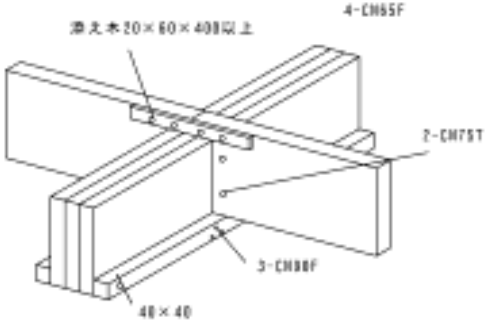

(C)

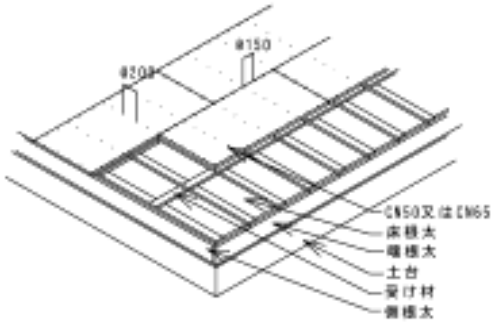

図3.2-13 床下張材の張り方と釘打ち

土台に404を用いる場合

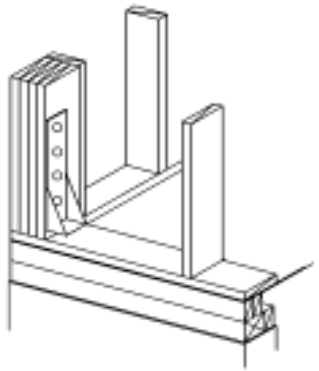



2．　床４

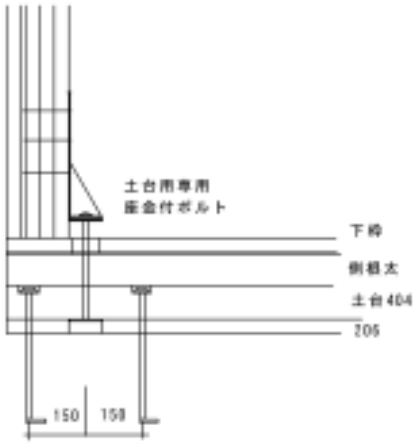

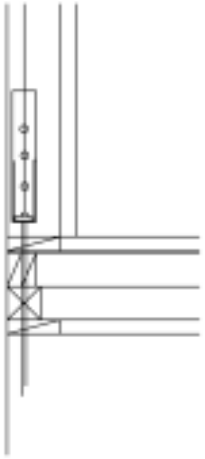

3．　壁 1

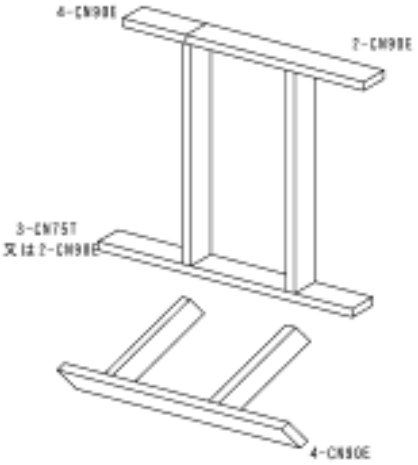

(A)　たて枠の中央で留める場合

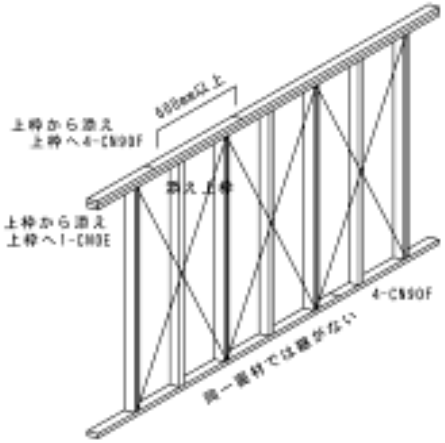

(B)　たて枠相互間の中間位置で留める場合

図3.3-1　上枠及び下枠の継手と仕口の釘打ち

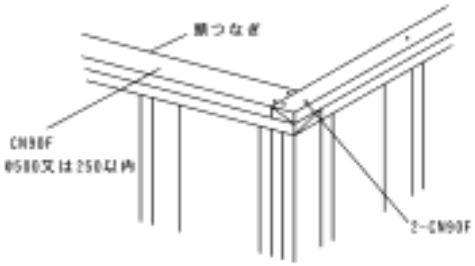

隅角部

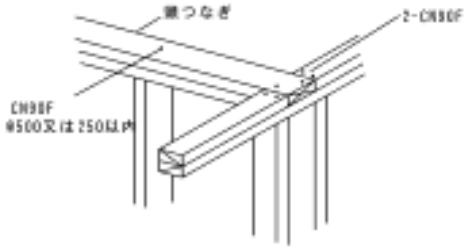

T字部

(A)

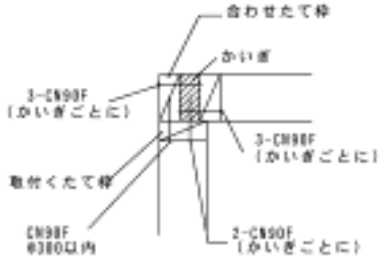

(B)



(C)

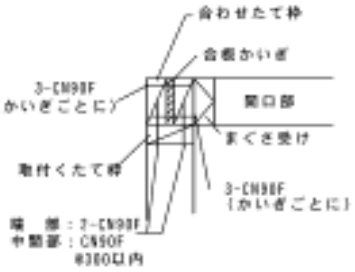

(A)

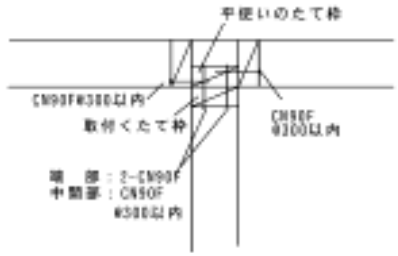

3．　壁 2

(B)

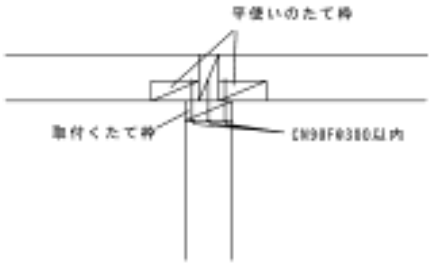
平使いのたて枠
取付くたて枠
CN90F@300以内

(C)

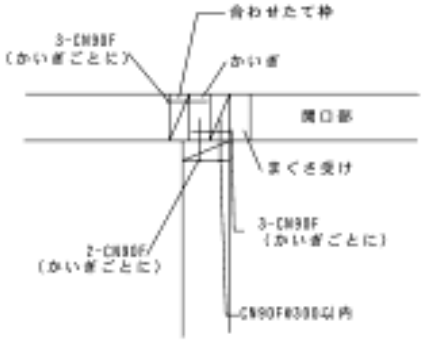
合わせたて枠
3-CN90F
(かいぎごとに)
かいぎ
開口部
まぐさ受け
3-CN90F
(かいぎごとに)
2-CN90F
(かいぎごとに)
CN90F@300以内

(D)

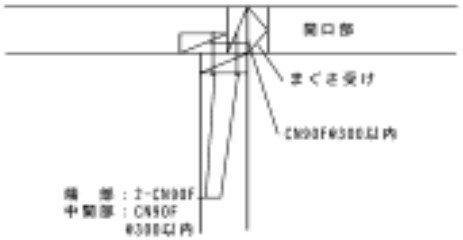
開口部
まぐさ受け
CN90F@300以内
端　部：2-CN90F
中間部：CN90F
@300以内

(E)

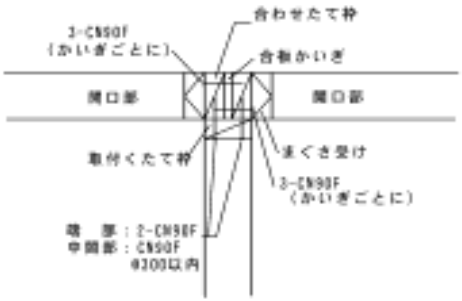
合わせたて枠
3-CN90F
(かいぎごとに)
合板かいぎ
開口部
開口部
取付くたて枠
まぐさ受け
3-CN90F
(かいぎごとに)
端　部：2-CN90F
中間部：CN90F
@300以内

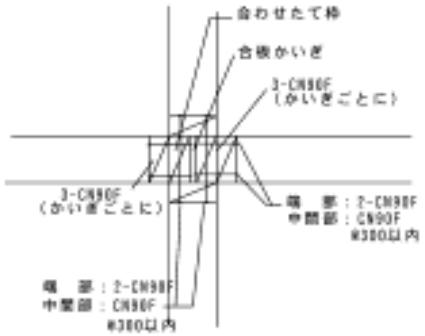
合わせたて枠
合板かいぎ
3-CN90F
(かいぎごとに)
3-CN90F
(かいぎごとに)
端　部：2-CN90F
中間部：CN90F
@300以内
端　部：2-CN90F
中間部：CN90F
@300以内

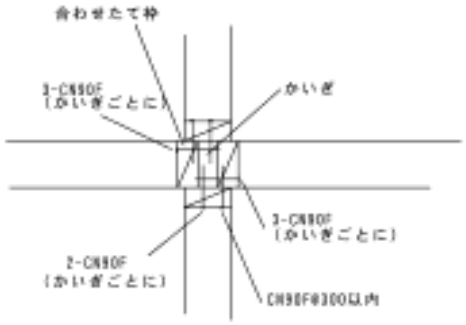
合わせたて枠
3-CN90F
(かいぎごとに)
かいぎ
3-CN90F
(かいぎごとに)
2-CN90F
(かいぎごとに)
CN90F@300以内

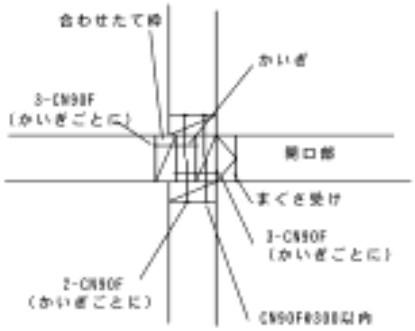
合わせたて枠
かいぎ
3-CN90F
(かいぎごとに)
開口部
まぐさ受け
3-CN90F
(かいぎごとに)
2-CN90F
(かいぎごとに)
CN90F@300以内

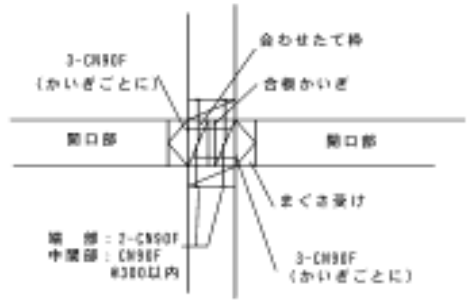
合わせたて枠
3-CN90F
(かいぎごとに)
合板かいぎ
開口部
開口部
まぐさ受け
端　部：2-CN90F
中間部：CN90F
@300以内
3-CN90F
(かいぎごとに)

3．　壁 3

(A)　壁線構成例

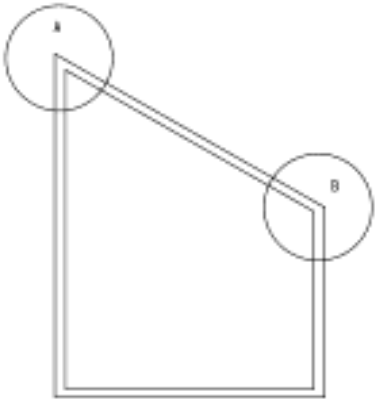

(B)　詳細

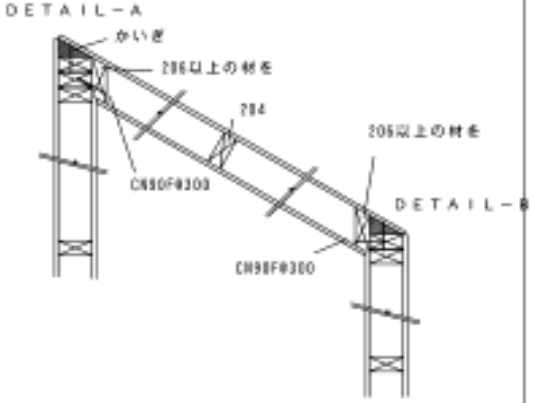

(C)　頭つなぎの納め方

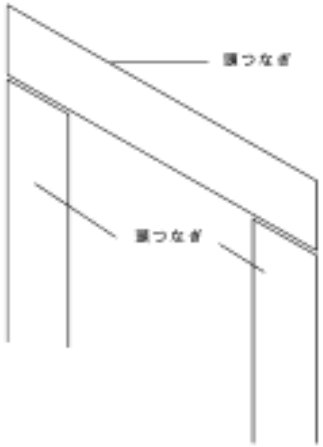

(A)　まぐさ受け金物の使用例

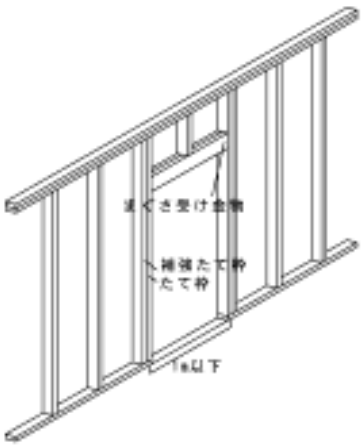

(B)　外壁で使用する場合の補強

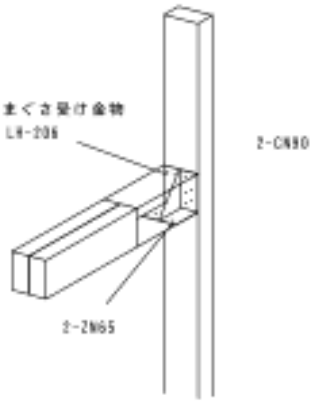

(C)　金物の取付け方

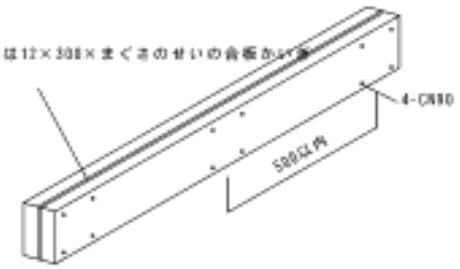

図3.3-9　2枚合わせのまぐさ

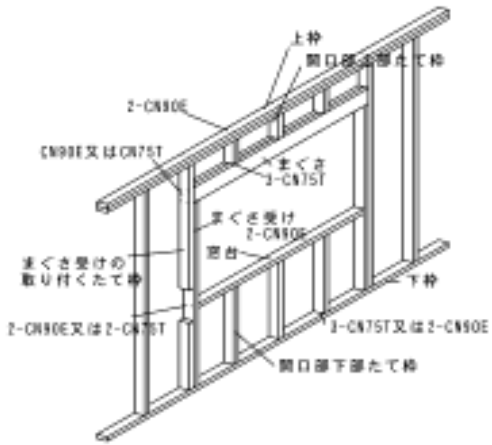

図3.3-10　開口部まわりの釘打ち

3．　壁 4

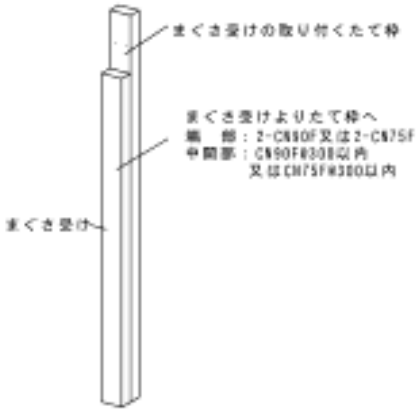

（まぐさ受けとたて枠の釘打ち方法）

(A)　1階に両面開口を設けた場合

※開口部Aの幅と開口部Bの幅の合計が4m以下

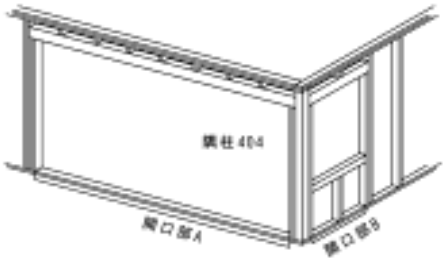

どちらか一方に壁壁を設ける

(B)　2階部分に両面開口を設けその直下に掃き出し窓を設けた場合

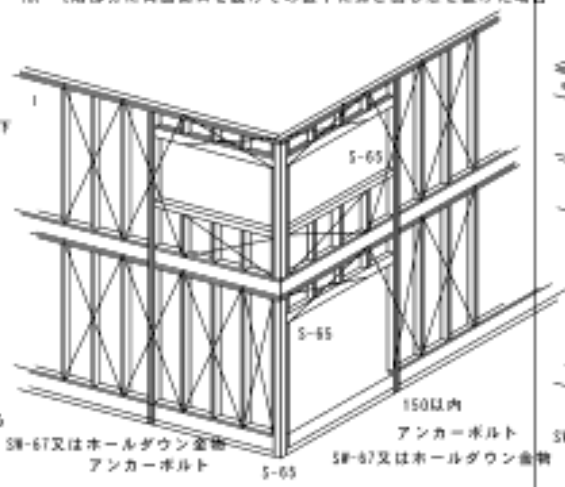

図3.3-11　両面開口部詳細

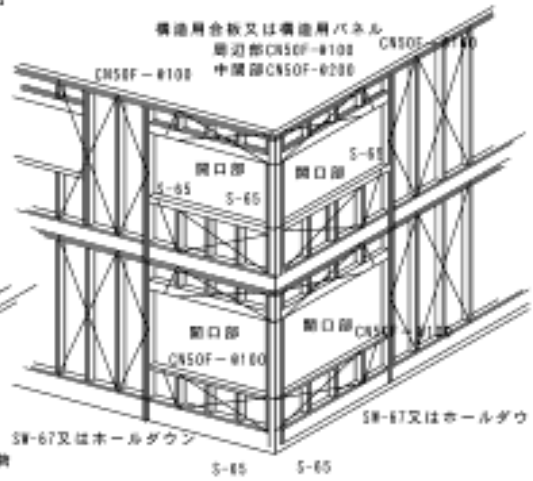

図3.3-11　構造用合板又は構造用パネルの張り方

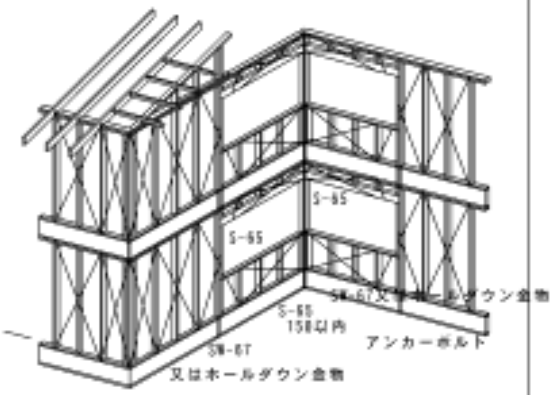

(A)

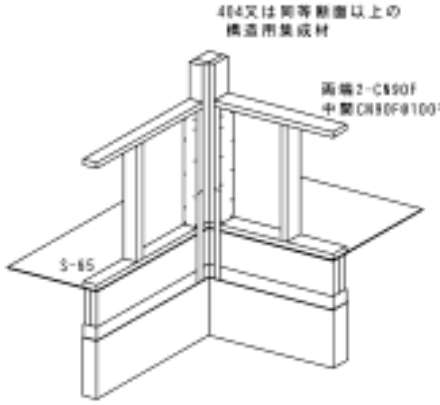

(B)　1階入隅部の壁筋の詳細

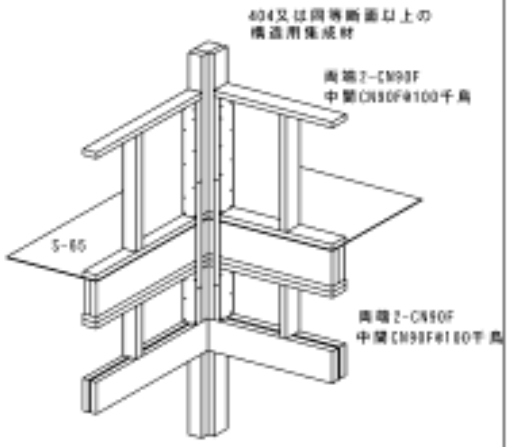

(C)　2階入隅部の壁筋の詳細

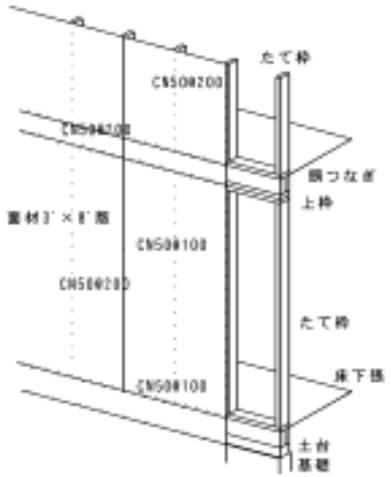

(A)　面材3'×8'版の張り方

3．　壁 5

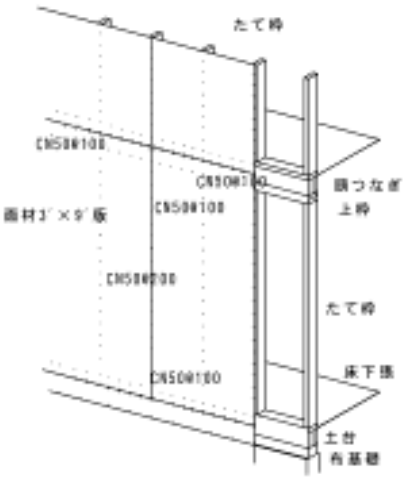

(B)　面材3'×9'版の張り方

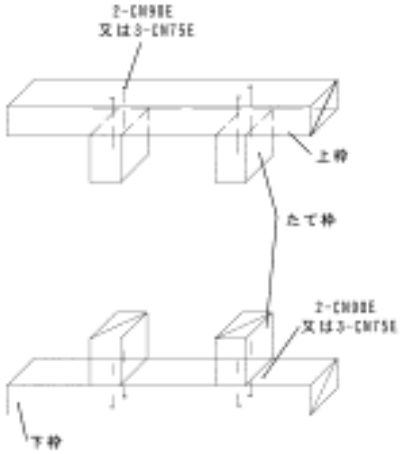

たて枠と上枠または下枠のくぎ打ち

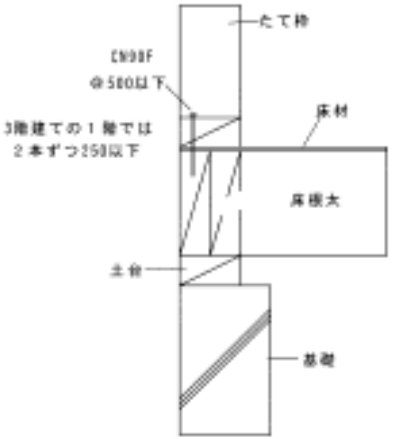

下枠と根太とのくぎ打ち

3．　柱

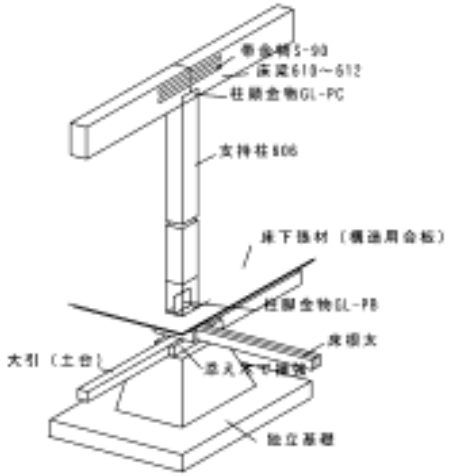

図3 4-1　支持柱と梁及び床との納まり

4. 小屋組 1

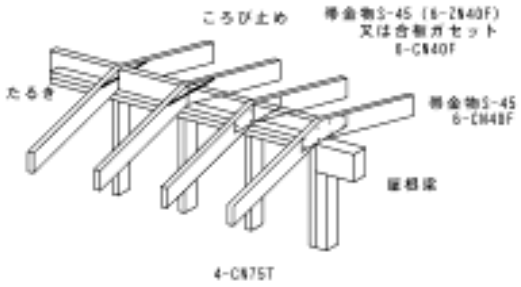

(A)　屋根梁に平行する耐力壁で支持

(B)　屋根梁に直交する耐力壁で支持

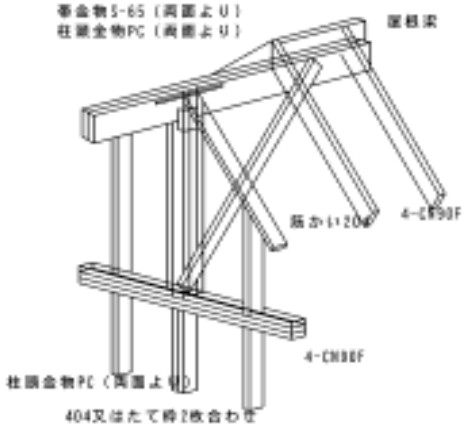

図3.5-2　屋根梁の納まり方

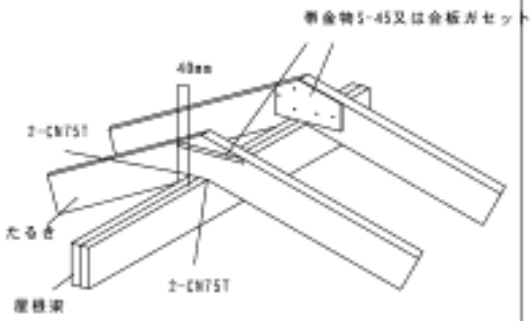

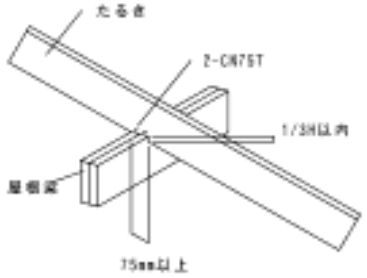



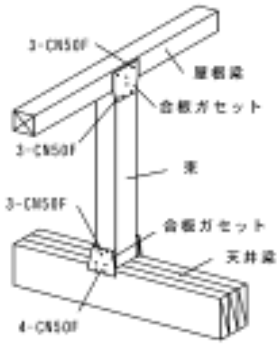

4．　小屋組２

寸法形式204の受け材，平使い

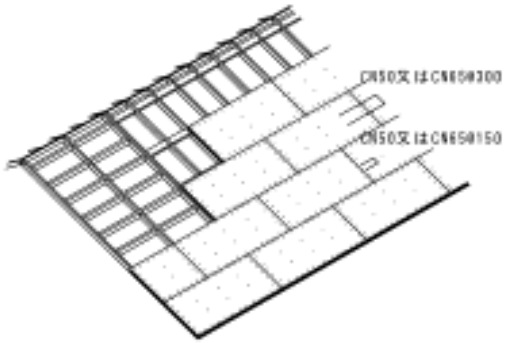

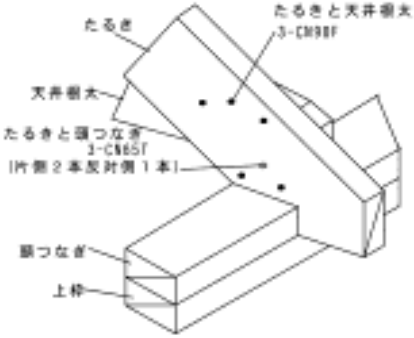

たるきと天井根太、たるきと頭つなぎのくぎ打ち

天井根太と頭つなぎのくぎ打ち

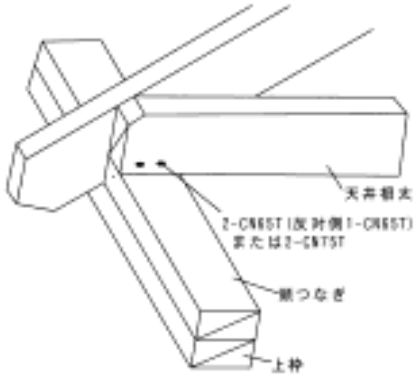

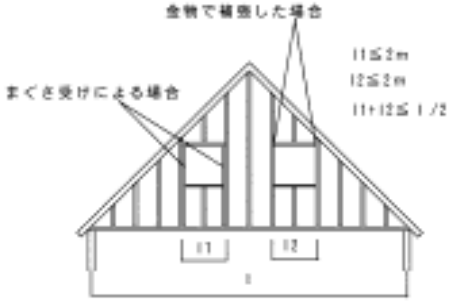

妻の開口

屋根等に設ける開口部の制限

まぐさ受けによる場合　　l1≦2m
　　l2≦2m
　　l3≦2m
金物で補強した場合　　l1+l2+l3≦ l /2

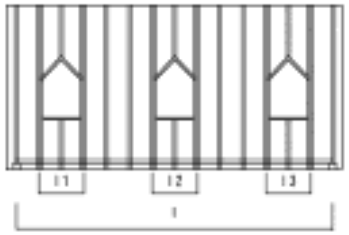

屋根直の開口

屋根等に設ける開口部の制限

***** 目 次 *****

１．建築物の構造設計概要
(1) 建築概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1
(2) 設計方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2
(3) 使用材料の強度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
(4) 壁略伏図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
(5) 荷重壁・壁梁軸図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.17
(6) 荷重表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.24

２．荷重・外力計算
(1) 梁のＣ，Ｍｏ，Ｑｏ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.28
(2) 片持梁のＭｏ，Ｑｏ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3) 壁軸力表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.50
(4) 壁軸力伏図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.71
(5) 地震力荷重 - 通り別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.79
(6) 地震層せん断力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.82
(7) 風圧力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.83
(8) 層せん断力グラフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.84

３．必要壁量の検討
(1) 1 階RC部分の剛性算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.89
(2) 2 階から 7 階までの耐力の剛性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.93
(3) 全体壁量の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.93
(4) 層間変形角および剛性率の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.103
(5) 偏心率の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.104
(6) ねじれ補正係数を考慮した各通り耐力壁分担水平 ・・・・・・・・・・・・・・・ P.104
(7) 壁式鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ許容応力度設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.109

４．たて枠・引張力の検討
(1) 応力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.167
(2) 頭つなぎ検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.187
(3) たて枠の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.189
(4) まぐさ・梁の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.197
(5) 床下張りの検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.239
(6) 耐力壁端部引張力の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.243

５．保有水平耐力の検討
(1) 枠組壁工法部分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.293
(2) 壁式鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.304
(3) 保有耐力時の耐力壁端部引張力算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.309

６．データエコー
データエコー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.333

７．終了メッセージ
(1) データチェック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.345
(2) ワーニングメッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.346
(3) 計算終了メッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.347

８．プログラムの運用状況（手書きを原則とする）
(1) プログラム運用のためにモデル化した箇所とその説明
(2) エラーメッセージ及びワーニング一覧とその処置

９．総合所見（手書きを原則とする）
(1) 計算結果に対する所見
(2) 総合所見

１０．基礎・地盤・基礎スラブ・地中梁
(1) 基礎の設計方針
(2) 地盤調査結果の概要
(3) 直接基礎又は、杭基礎の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4) 基礎スラブの検討、地中梁の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・