２×４壁式３

Version 1.14

［ 枠組壁工法一貫計算プログラム ］

建築物名称　　枠組6例題

構造設計者名　　東京デンコー

工 事 名 称	枠組6例題
建 築 場 所 1	
建 築 場 所 2	
計 算 担 当	
略　　称	
階　　数	地上　6 階　　地下　0 階　　ＰＨ　0 階
ス パ ン 数	Ｘ方向　20 スパン　　Ｙ方向　3 スパン
ＪＯＢ番号・計算終了日時	76201 ・ 23/05/18 11:21
構造計算プログラム実行機種	

プ ロ グ ラ ム 名 称 ・ 所 有 者	2x4 壁 式 ／ (株) 東 京 デ ン コ ー
国土交通大臣 認定年月日・番号	
(財)日本建築センター性能評価年月日・番号	
利 用 者 登 録 名 ・ 番 号	／

建 築 設 計 事 務 所 名 (確認申請上の設計者)	
担 当 者 名	
連 絡 先・電 話 番 号	TEL

構 造 設 計 事 務 所 名	
構 造 設 計 担 当 者 名	
連 絡 先・電 話 番 号	TEL

構 造 計 算 協 力 事 務 所 名	
構 造 設 計 担 当 者 名	
連 絡 先・電 話 番 号	TEL

● 1-(1) 建築物の構造設計概要

名　　称	枠組6例題							
建 築 場 所						主 要 用 途		
階　　数	地下　0　階	地上　6　階	塔屋　0　階			構 造 種 別　木造（枠組壁工法）		
建 築 面 積	331.24　m2	軒 の 高 さ	18.90　m			工 事 種 別　○ 新築　○ 増築		
延 べ 面 積	1987.44　m2	建 物 高 さ	18.90　m			増 築 予 定　○ 無　○ 有(　階)		
耐力壁モデル	壁せん断剛性	ス パ ン 数	X方向　20 スパン			Y方向　3 スパン		
屋 根 形 式	陸屋根　勾配X　0.00 / 10　勾配Y　0.00 / 10　軒の出X　0　mm　軒の出Y　0　mm							
基 礎 形 式	直接基礎　布基礎　基礎立上りの高さ（ＧＬより）　mm　根入れ深さ　2000　mm　基礎幅(布基礎時)　1200　mm 杭基礎							

梁 階	RF	6F	5F	4F	3F	2F	1F	FS
柱 階		6F	5F	4F	3F	2F	1F	F
階 高 (mm)		2700	2700	2700	2700	2700	2700	
壁 高 (mm)		2450	2450	2450	2450	2450	2450	
構 造 種 別		枠組	枠組	枠組	枠組	枠組	枠組	

積 雪	短期で考慮	積雪量　30　cm	雪単位重量	20　N/m2/cm
風 圧	地表面粗度区分　Ⅳ		基準風速(Vo)	32　m/s
地 盤	地耐力　100.0　kN/m2			

● 1-(2) 設計方針

＊ 設計に準拠した指針・基準等

・建築基準法・同施行令・告示等
・2020年版 建築物の構造関係技術基準解説書　(財)日本建築センター
・2018年　枠組壁工法　建築物構造計算指針　(社)日本ツーバイフォー建築協会
・2018年　枠組壁工法　建築物設計の手引き　(社)日本ツーバイフォー建築協会
・枠組壁工法住宅
　住宅性能表示制度における構造の安定に関する基準解説書　(社)日本ツーバイフォー建築協会
・2004年　枠組壁工法による木質複合建築物設計の手引き　(社)日本ツーバイフォー建築協会
・　鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説　(社)日本建築学会
・　壁式鉄筋コンクリート造設計施工指針　(財)日本建築センター
・壁式構造関係設計規準集・同解説　(社)日本建築学会
・建築基礎構造設計規準・同解説　(社)日本建築学会

＊ 荷重計算方法

・風荷重を考慮した
・積雪荷重を短期で考慮した

＊ 剛性計算

・壁量計算
・偏心率の確認
・剛性率の確認
・層間変形角の確認

＊ 応力・断面等

・許容応力度計算

● 必要な構造計算

許容応力度計算

● 仕様規定

規模	階数 高さ、軒高 延べ面積 その他	階数＝3 高さ≦13m、軒高≦9m 延べ面積≦500m2
床	床根太、端根太及び側根太の寸法 床根太の支点間の距離≦8m 転び止めの配置 床根太相互の間隔≦65cm 床開口部の幅、長さ 開口を補強する根太 耐力壁直下の床根太 床材 土台又は頭つなぎの緊結 床根太の継手の位置 床根太の継手部分の釘の種類と本数 床ばりの寸法 床ばりの釘打の種類、間隔 床根太の欠き込み 上下端の欠き込み深さ、幅 上下端の欠き込みの位置 側根太と添え側根太の寸法と配置 側根太の釘 端根太と側根太の仕口の釘 側根太と添え側根太の継手の配置 側根太と添え側根太の継手の釘 端根太と端根太ころび止めとの釘打	仕様規定による 仕様規定による
土台	１階耐力壁下部の土台 基礎のアンカーボルトの径、長さ アンカーボルトの配置 土台の寸法 土台の厚さ、幅 土台の仕口及び継手の釘の種類と本数	仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による
壁	耐力壁の工法 耐力壁の配置 小屋裏直下階の構造 耐力壁の下枠、たて枠及び上枠の寸法 枠組材の緊結 耐力壁の長さと床面積と見付面積(壁量) 耐力壁線相互の距離≦12m 耐力壁線により囲まれた部分の水平投影面積 外壁の耐力壁線相互の交さ部の耐力壁 たて枠相互の間隔 隅角部又は開口部両端の耐力壁のたて枠の緊結 耐力壁の上部の頭つなぎの配置と緊結 耐力壁線に設ける開口部の幅≦4m 耐力壁の開口の幅の合計 開口部のまぐさの寸法 筋交いの欠込み 各部材と床版、頭つなぎ又はまぐさ受けの緊結 耐力壁の隅柱 非耐力壁の構成	仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による
壁 (つづき)	非耐力壁の仕口の釘の種類と本数 非耐力壁のたて枠の寸法 非耐力壁の下枠から床枠組の釘 床根太、天井根太その他の横架材の欠込み	仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による
小屋組	たるき及び天井根太の寸法 たるき相互の間隔≦65cm たるきつなぎの配置 トラス たるき又はトラスの緊結 小屋組の振れ止め 屋根版の安全性 屋根版に使用する屋根下地材 小屋組の部材と頭つなぎ又は屋根下地材の緊結 小屋の屋根又は外壁に設ける開口部 屋根等に設ける開口部の上部のまぐさ 母屋及び小屋つかを用いた小屋組の安全の確認	仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による
防腐措置	下地 土台の防腐処理 木材の虫による害を防ぐための措置 腐朽及び虫による害で構造耐力上支障がないか確認 金物のさび止めのための措置 薄板軽量形鋼の錆止め及び摩損防止の為の措置	仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による 仕様規定による

● 枠組材基準強度

No.	名　称	樹 種 群 名	樹種群 グループ	樹種群	等　級	材種	形状	基　準　強　度 (N/mm2)					ヤング係数 (kN/mm2)	めり込み基準強度 (N/mm2)
								圧縮	引張	正曲げ	負曲げ	せん断		
3	S-P-F_2	S-P-F	ＳⅡ	S-P-F	甲種２級	単材	対称	17.4	11.4	21.6	0.0	1.8	9.600	6.000
11	Hem-Fi2	Hem-Fir	ＳⅡ	Hem-Fir	甲種２級	単材	対称	18.6	12.6	20.4	0.0	2.1	9.100	6.000
27	Dfir-L2	Dfir-L	ＳⅠ	D Fir-L	甲種２級	単材	対称	19.2	15.0	21.6	0.0	2.4	10.700	9.000

● 寸法調整係数

No.	名　称	圧縮	引張り	曲げ	せん断
1	206	0.96	0.84	0.84	1.00
2	208	0.93	0.75	0.75	1.00
3	210	0.91	0.68	0.68	1.00
4	212	0.89	0.63	0.63	1.00
5	106	0.96	0.84	0.84	1.00
6	406	0.96	0.84	0.84	1.00
7	408	0.93	0.75	0.75	1.00
8	410	0.91	0.68	0.68	1.00
9	206t	0.96	0.84	0.84	1.00
10	208t	0.93	0.75	0.75	1.00
11	210t	0.91	0.68	0.68	1.00
12	212t	0.89	0.63	0.63	1.00
13	406t	0.96	0.84	0.84	1.00
14	408t	0.93	0.75	0.75	1.00
15	410t	0.91	0.68	0.68	1.00
17	412	0.89	0.63	0.63	1.00
18	414	0.89	0.63	0.63	1.00
19	416	0.89	0.63	0.63	1.00
20	606	1.00	1.00	1.00	1.00
21	610	0.91	0.68	0.68	1.00
22	612	0.89	0.63	0.63	1.00
23	614	0.89	0.63	0.63	1.00

● 1-(3) 使用材料の強度 / コンクリートの許容応力度

No	種　別	Ｆｃ	長　期 (N/mm2)				短　期 (N/mm2)			
			圧　縮	せん断	付　着　fa		圧　縮	せん断	付　着　fa	
			fc	fs	上端筋	その他	fc	fs	上端筋	その他
1	普通コンクリート	21.00	7.000	0.700	1.400	2.100	14.000	1.050	2.100	3.150

● 1-(3) 使用材料の強度 / 鉄筋の許容応力度

No	名　称	長　期 (N/mm2)		短　期 (N/mm2)	
		引張・圧縮 ft	せん断補強 fs	引張・圧縮 ft	せん断補強 fs
1	SD295	195	195	295	295

[1F]

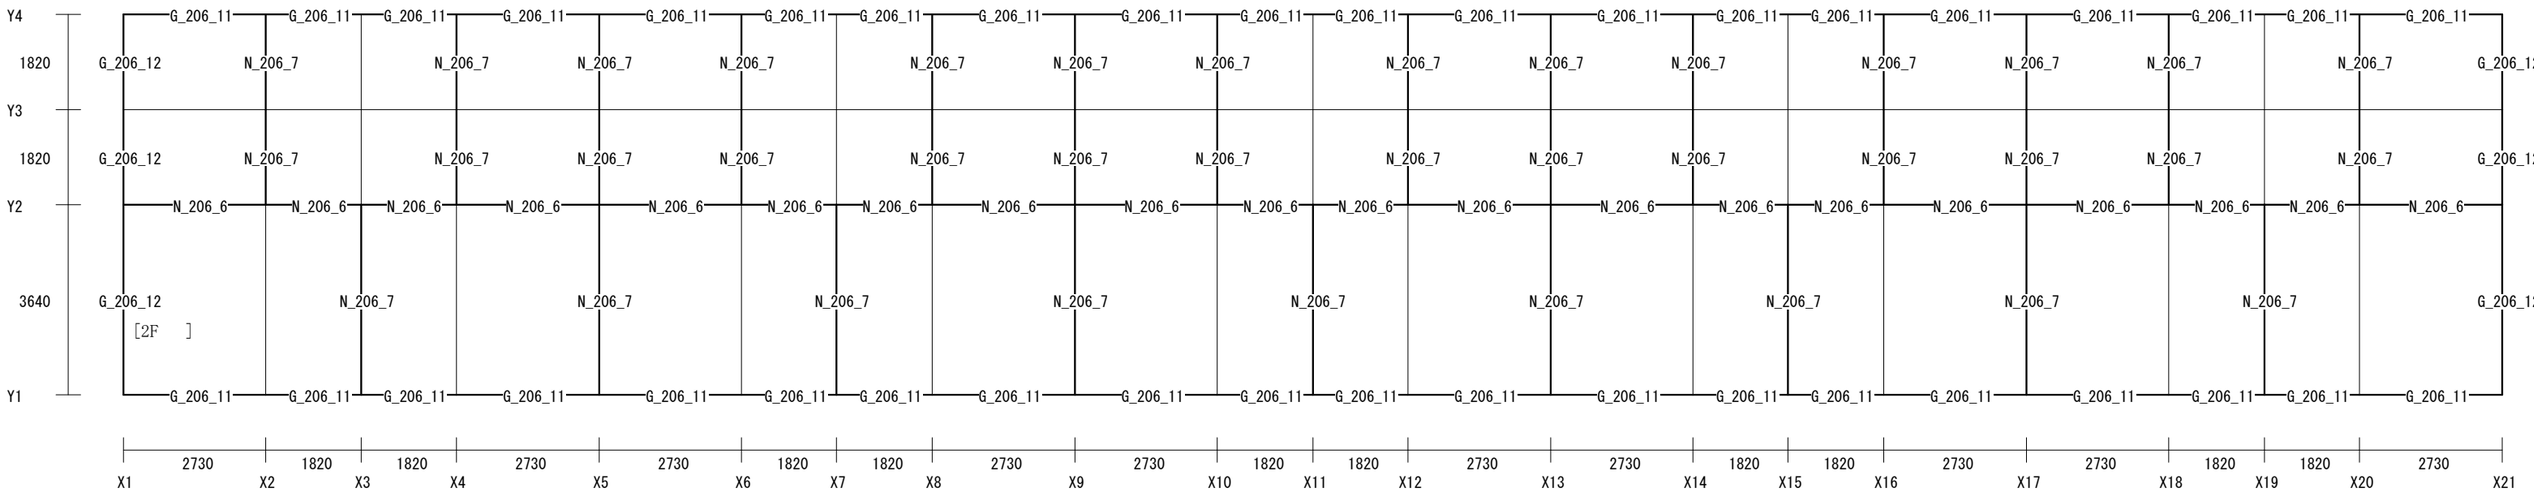
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
G_206_11
G_206_12
N_206_7
N_206_6
[2F]
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

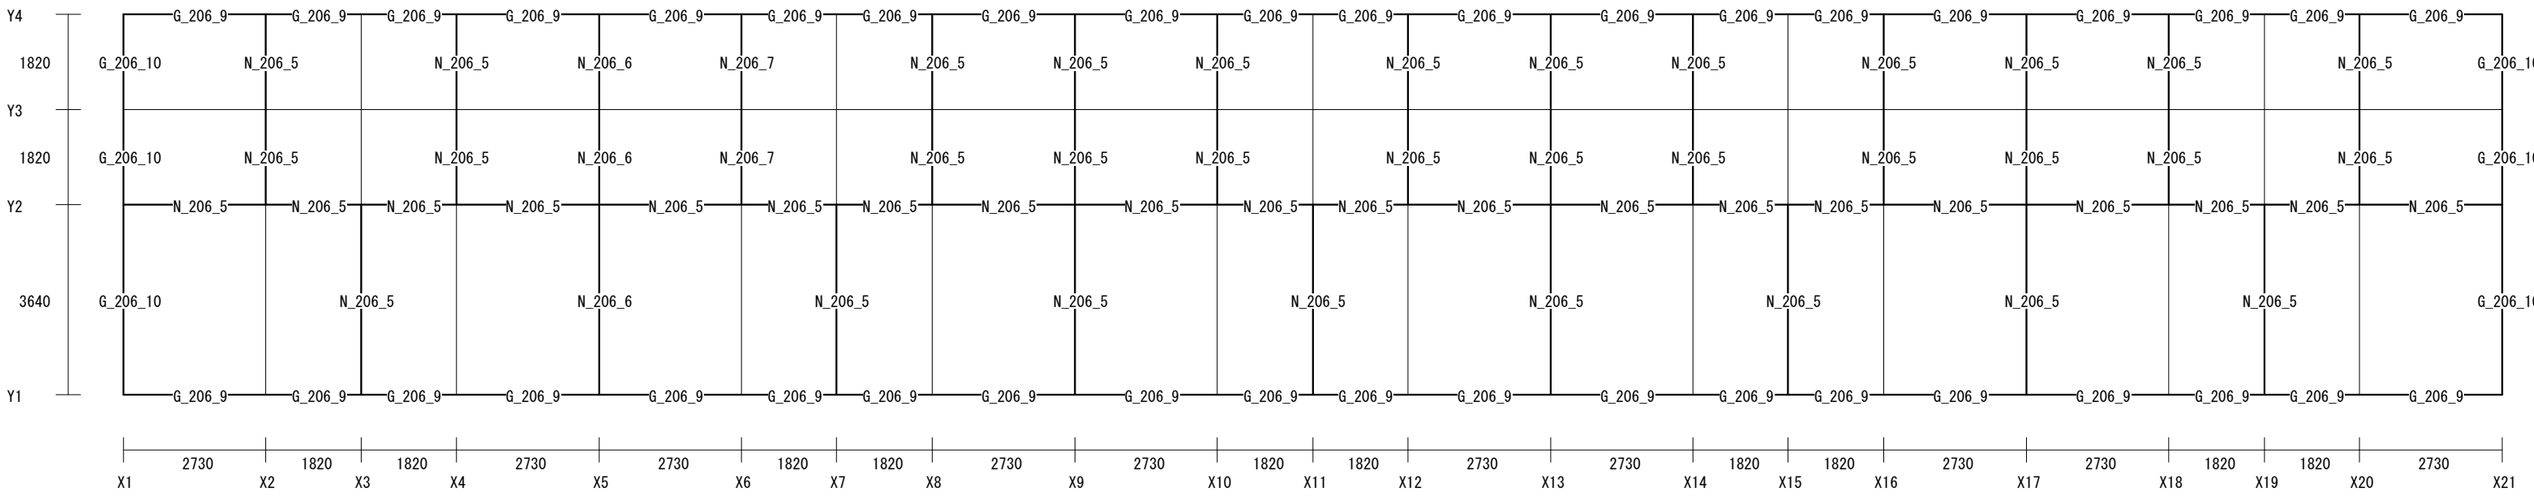
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
G_206_9
G_206_10
N_206_5
N_206_6
N_206_7
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[3F]

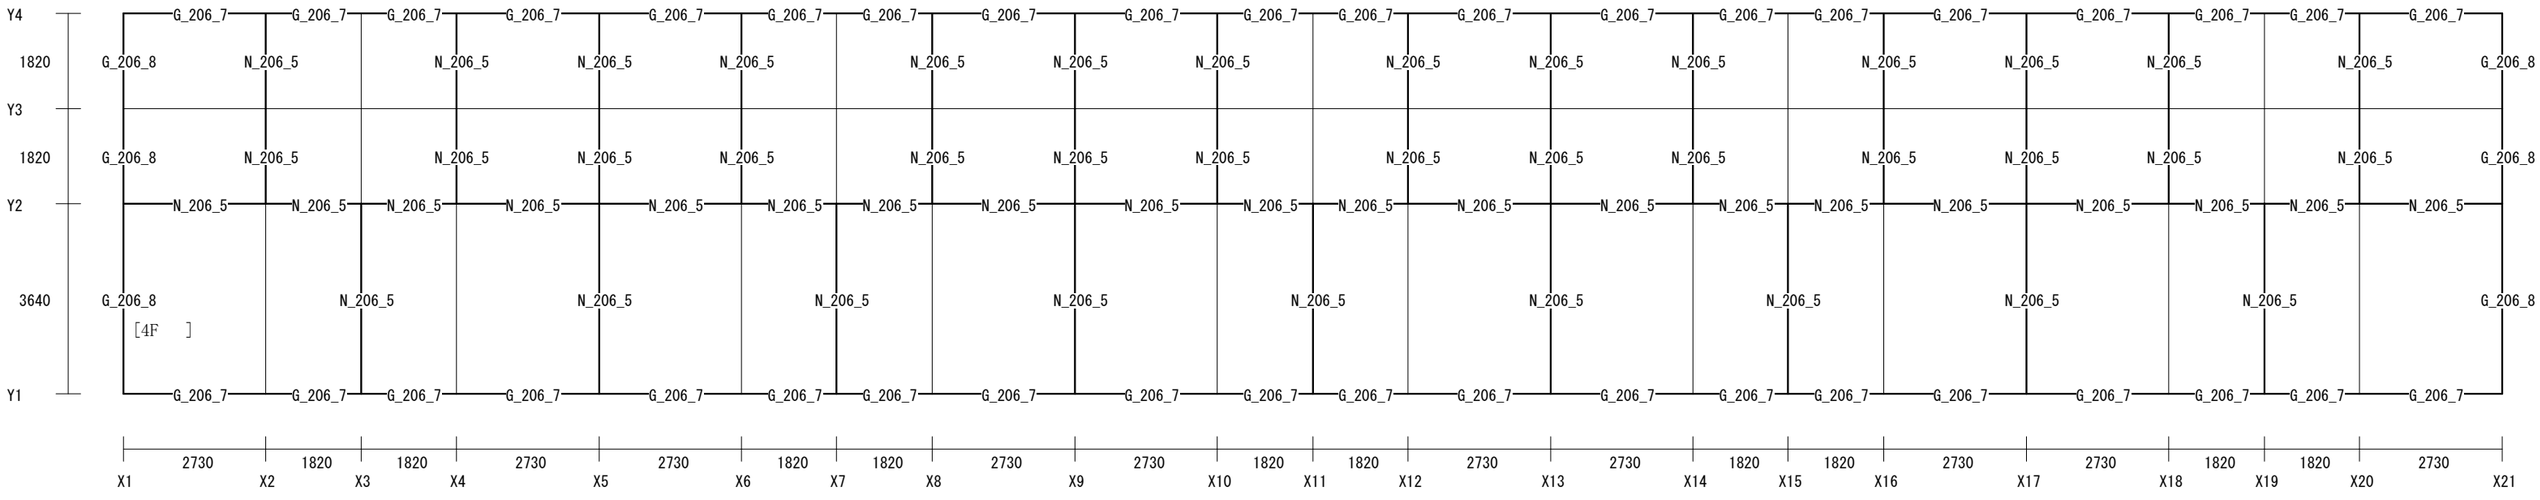
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
G_206_7
G_206_8
N_206_5
[4F]
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

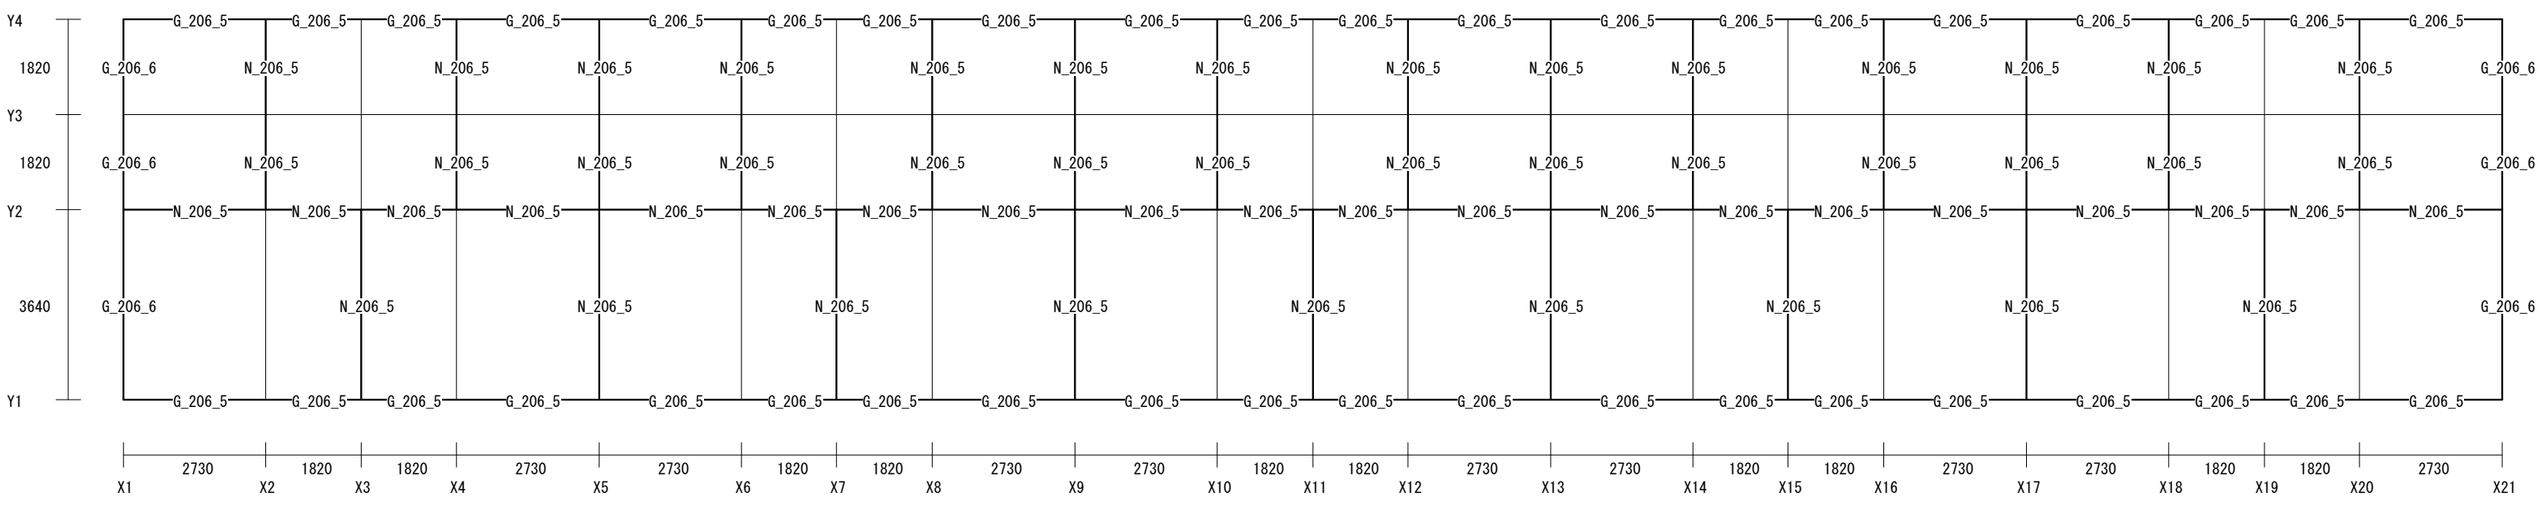
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
G_206_5
G_206_6
N_206_5
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[5F]

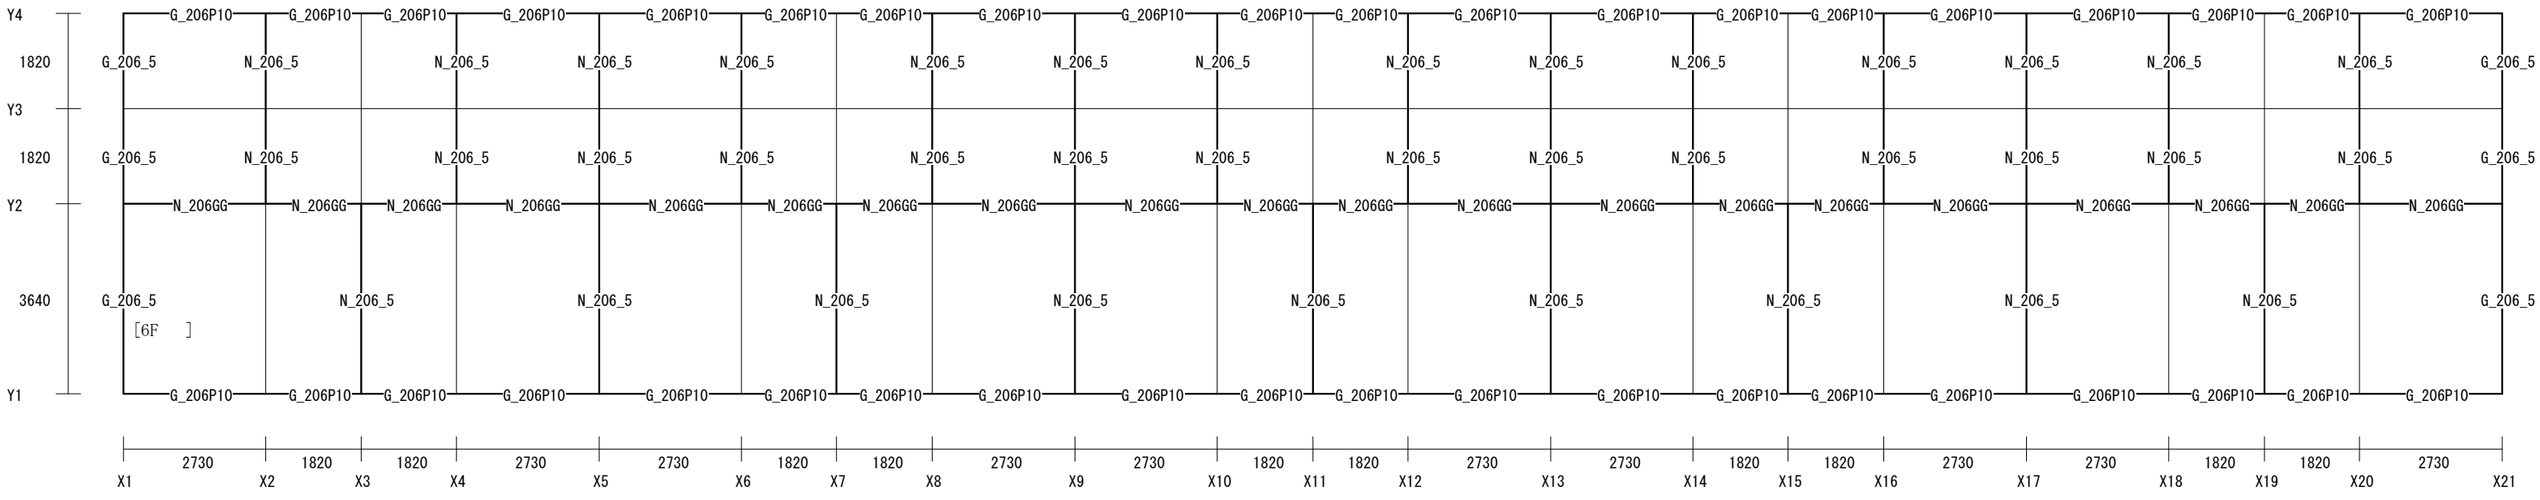
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
G_206P10
G_206P10
G_206P10

[1F]

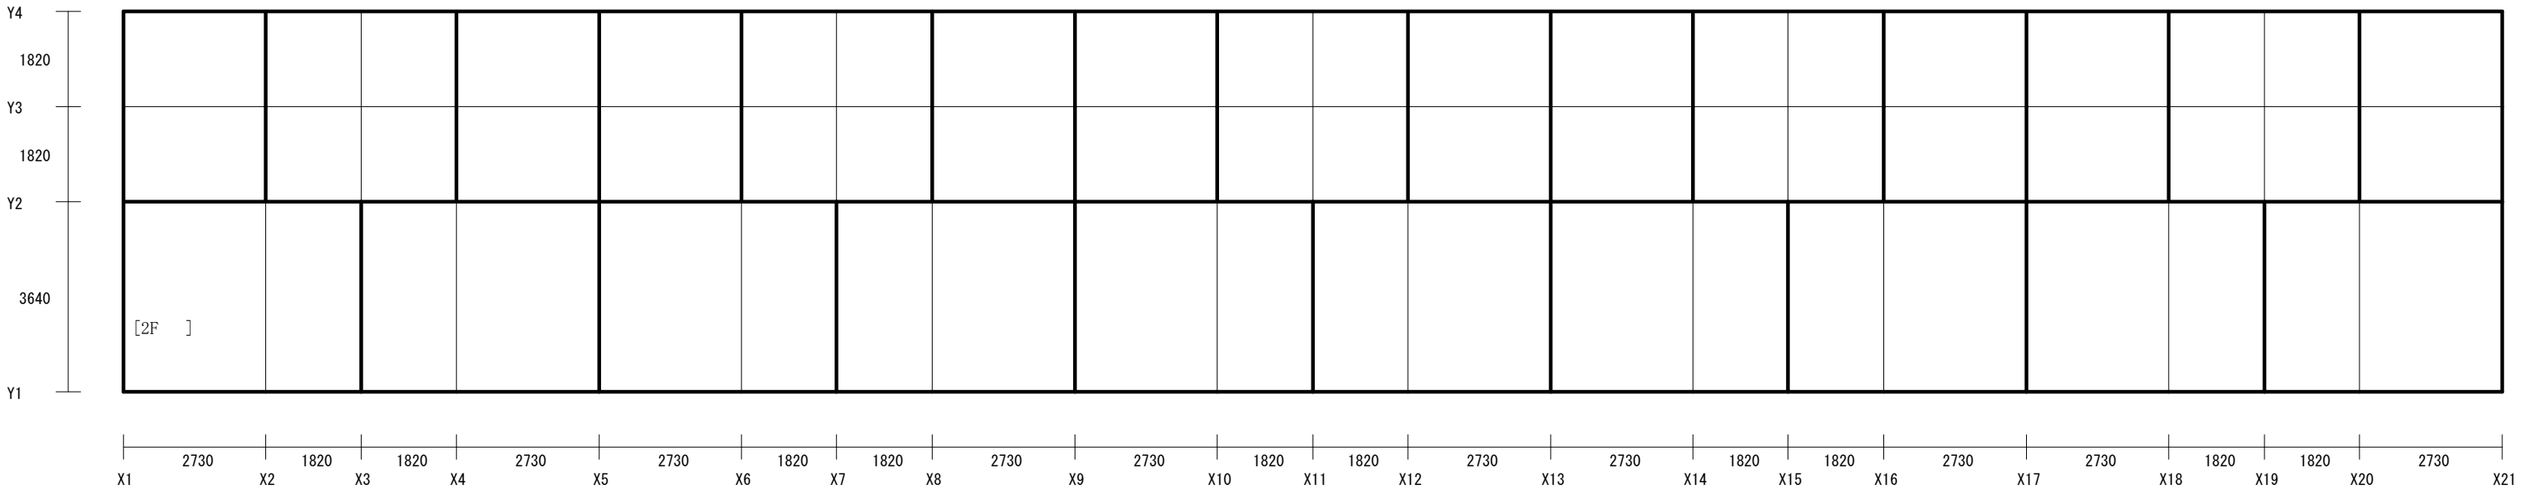
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
[2F]
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

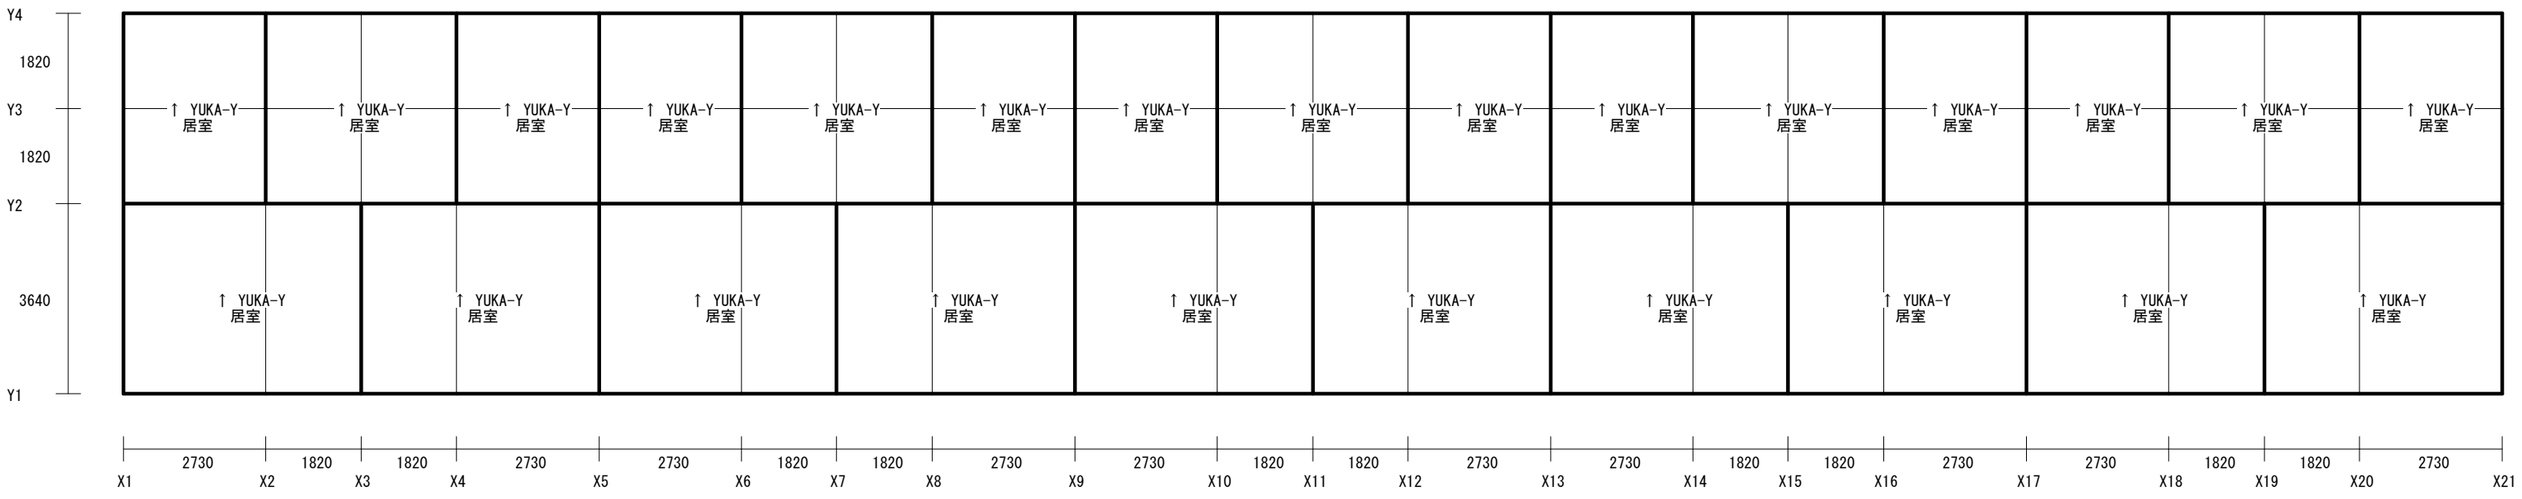
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
↑ YUKA-Y
居室
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[3F]

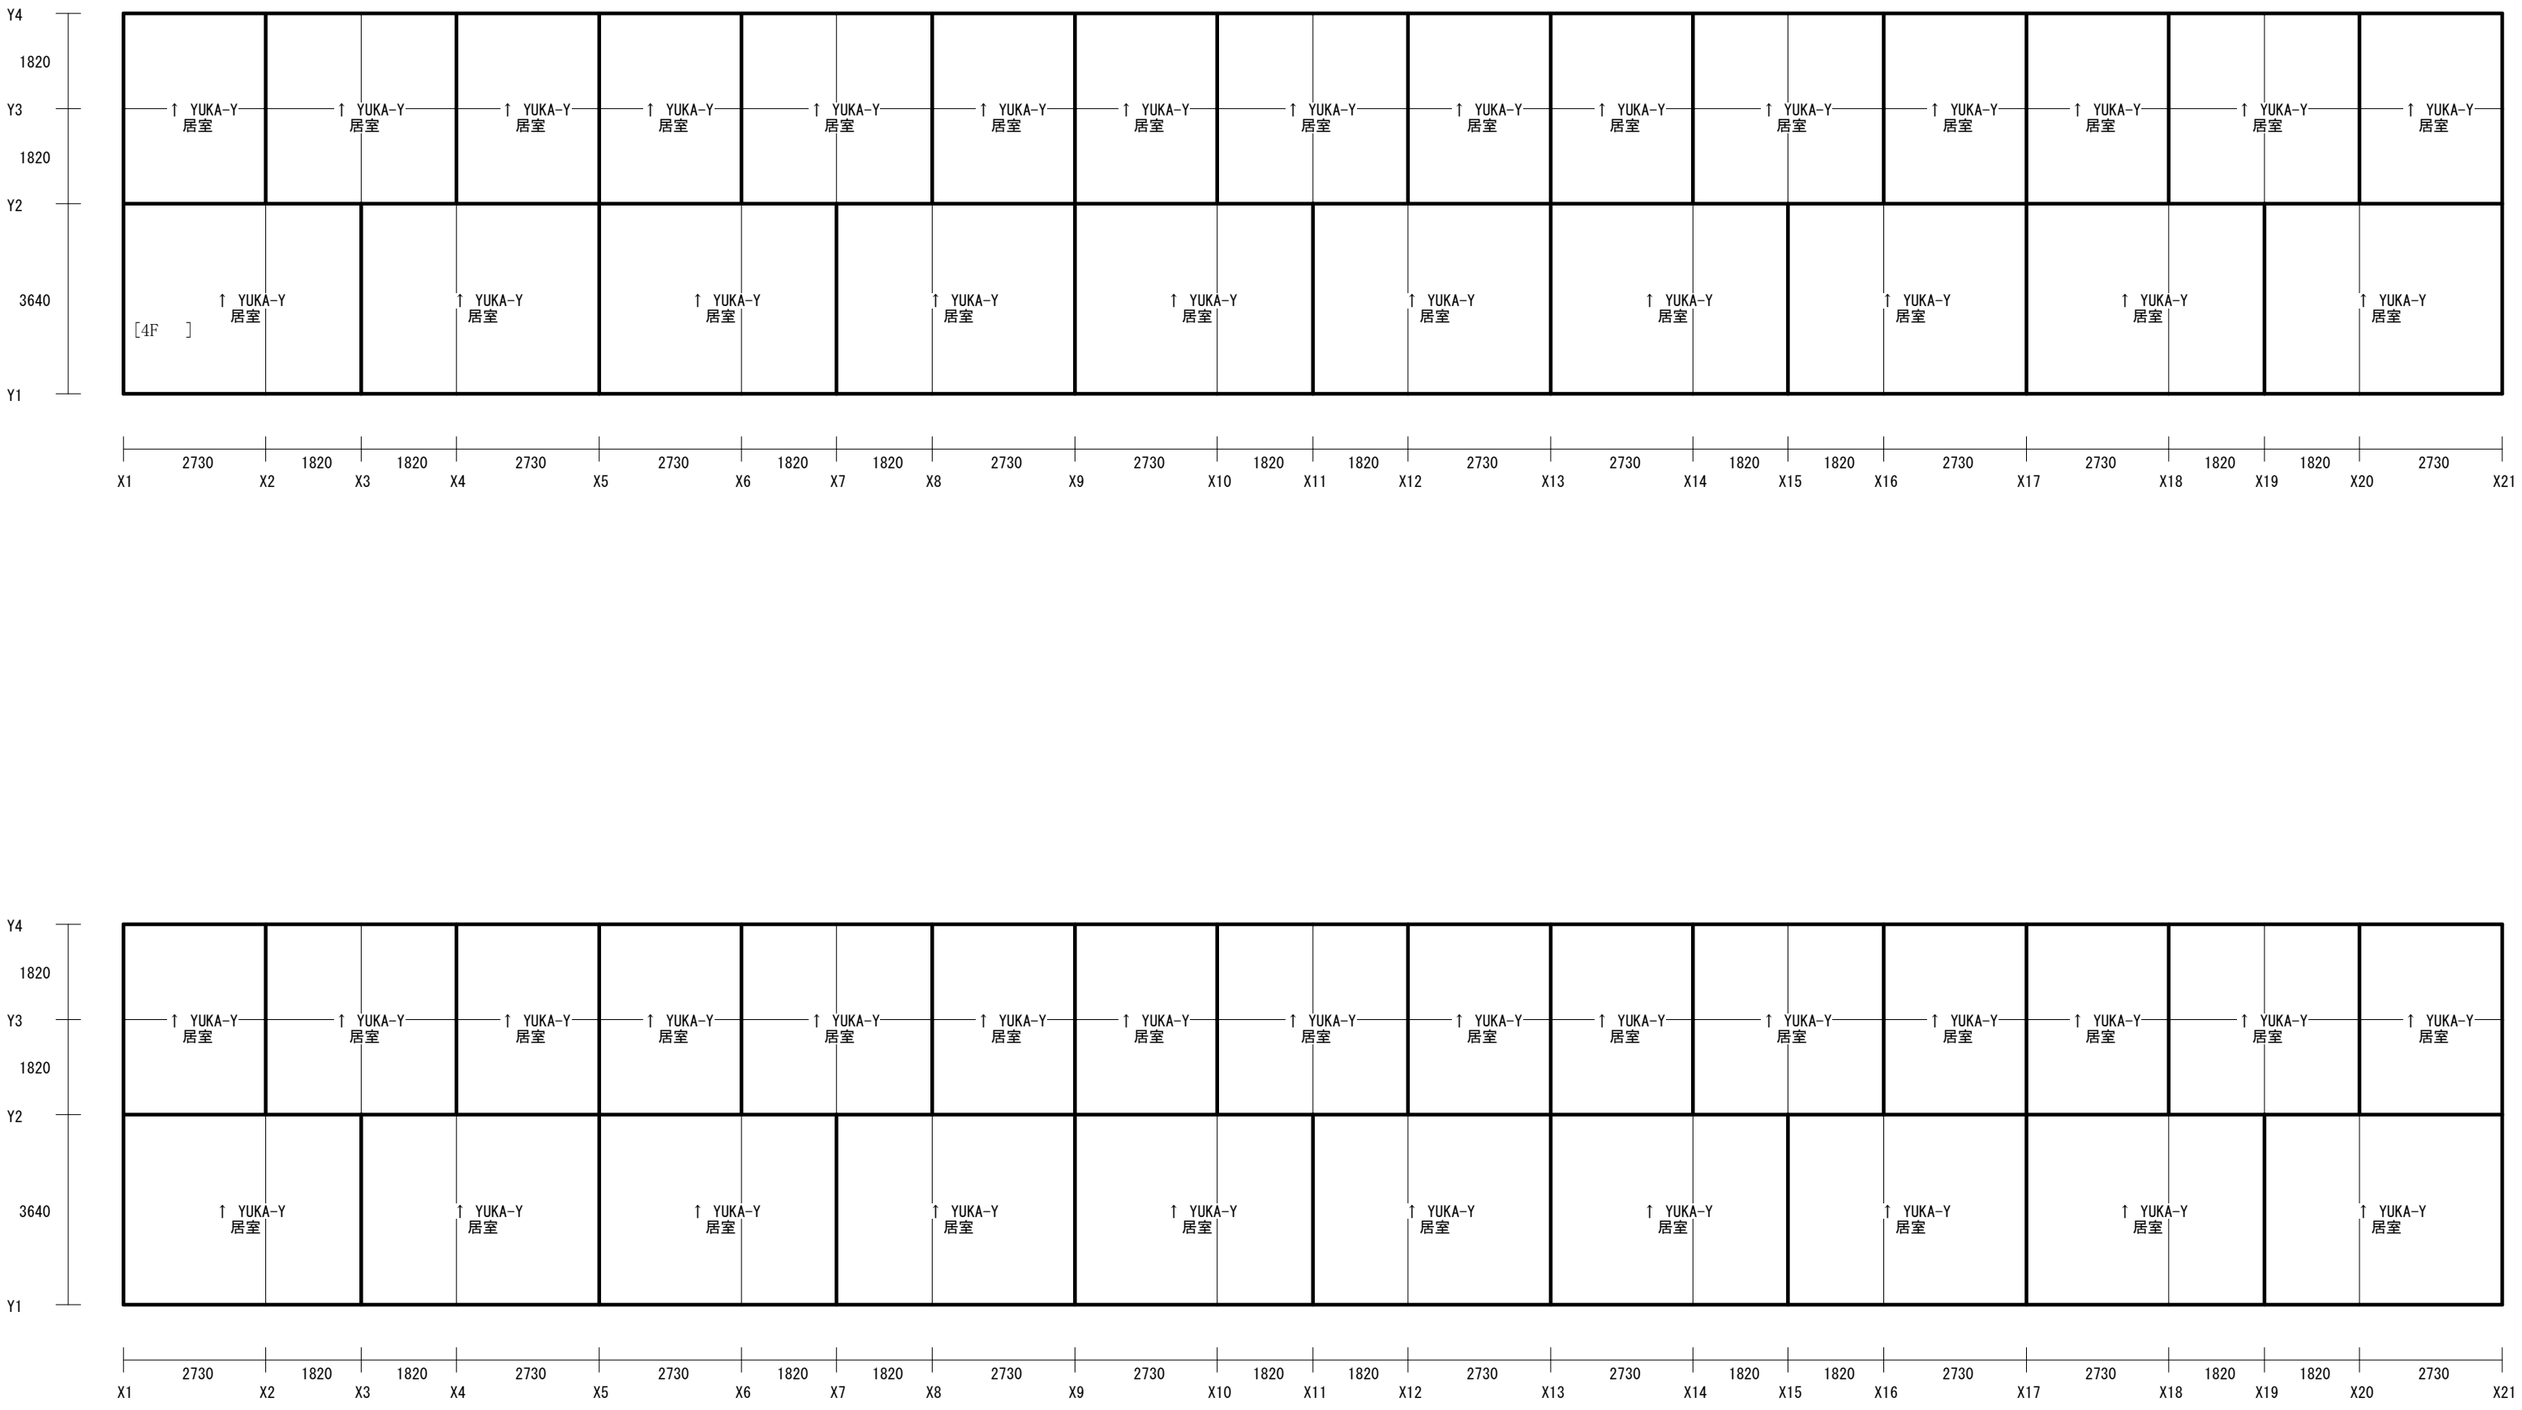
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
↑ YUKA-Y
居室
[4F]
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[5F]

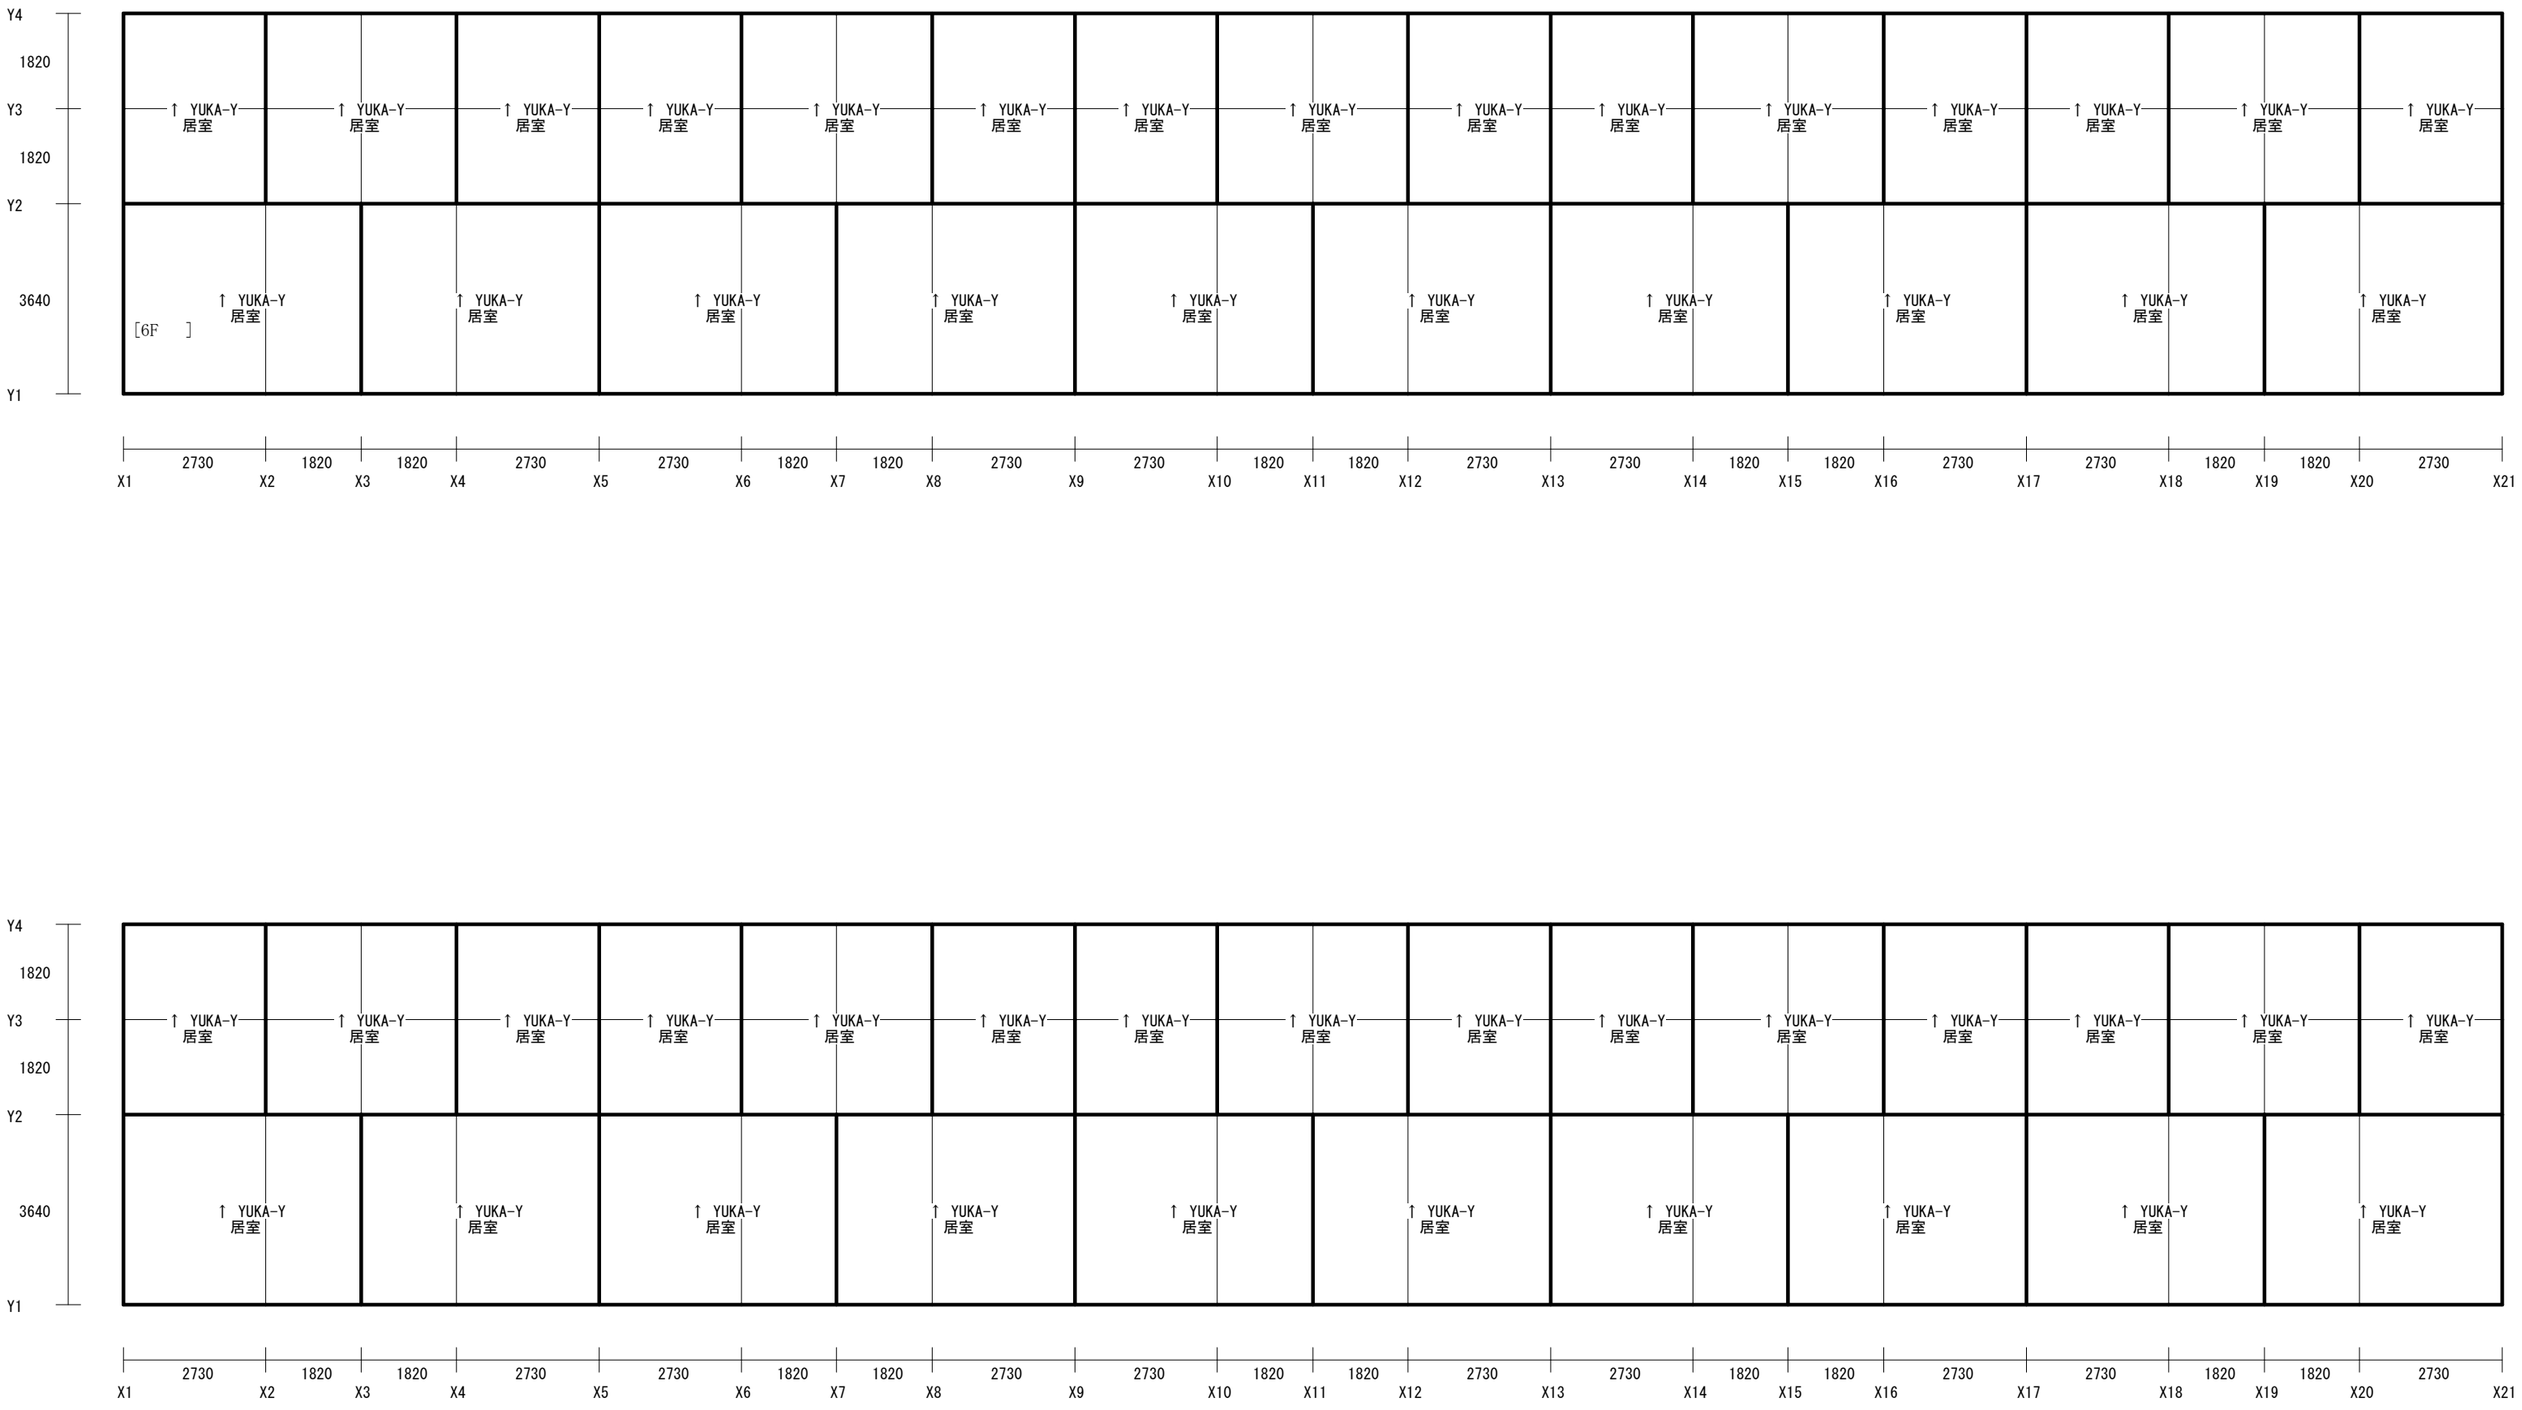
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
↑ YUKA-Y
居室
[6F]
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

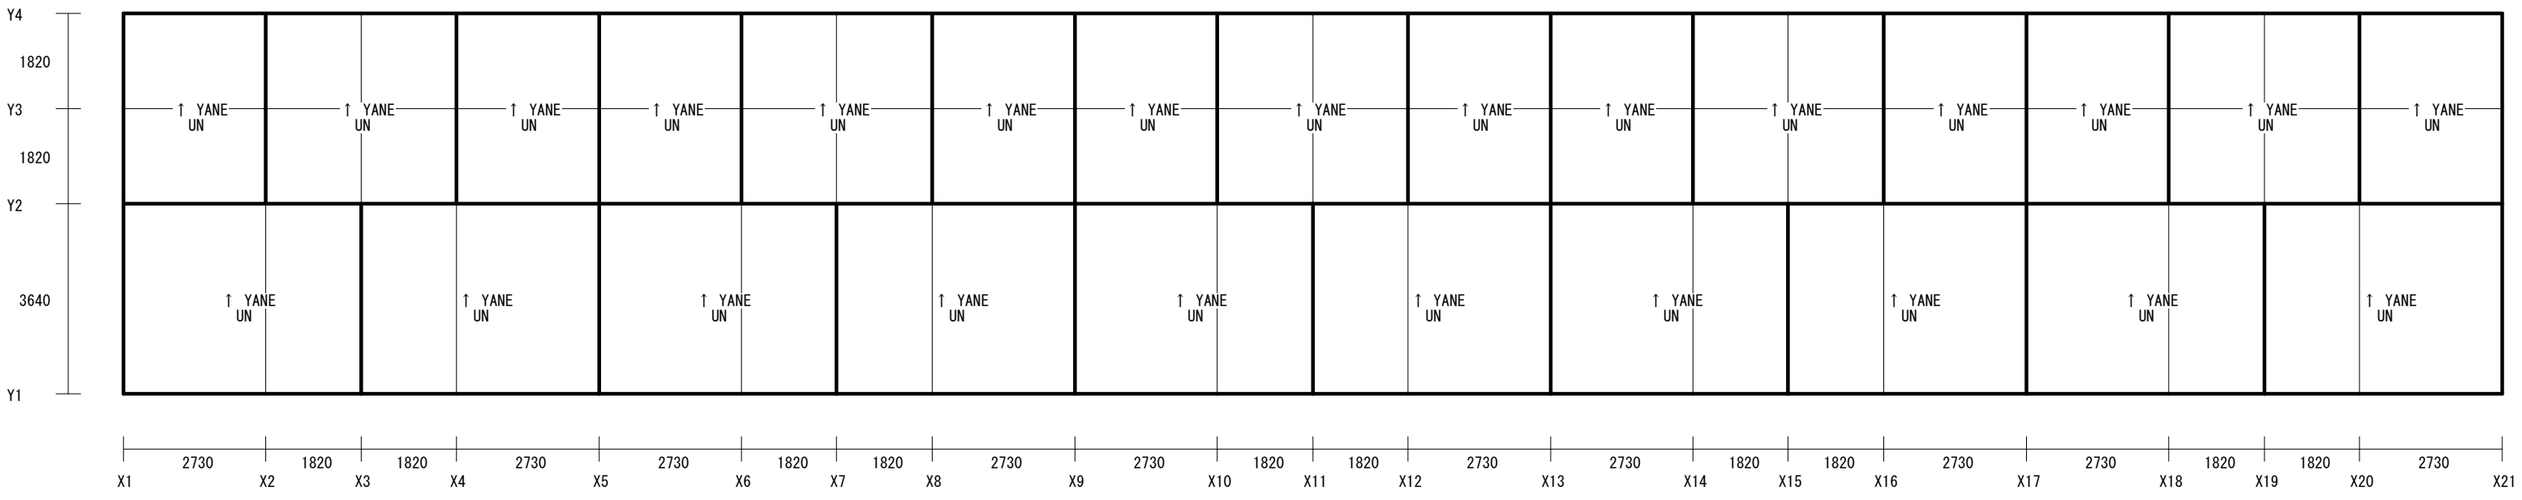
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
↑ YANE
UN
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[1F]

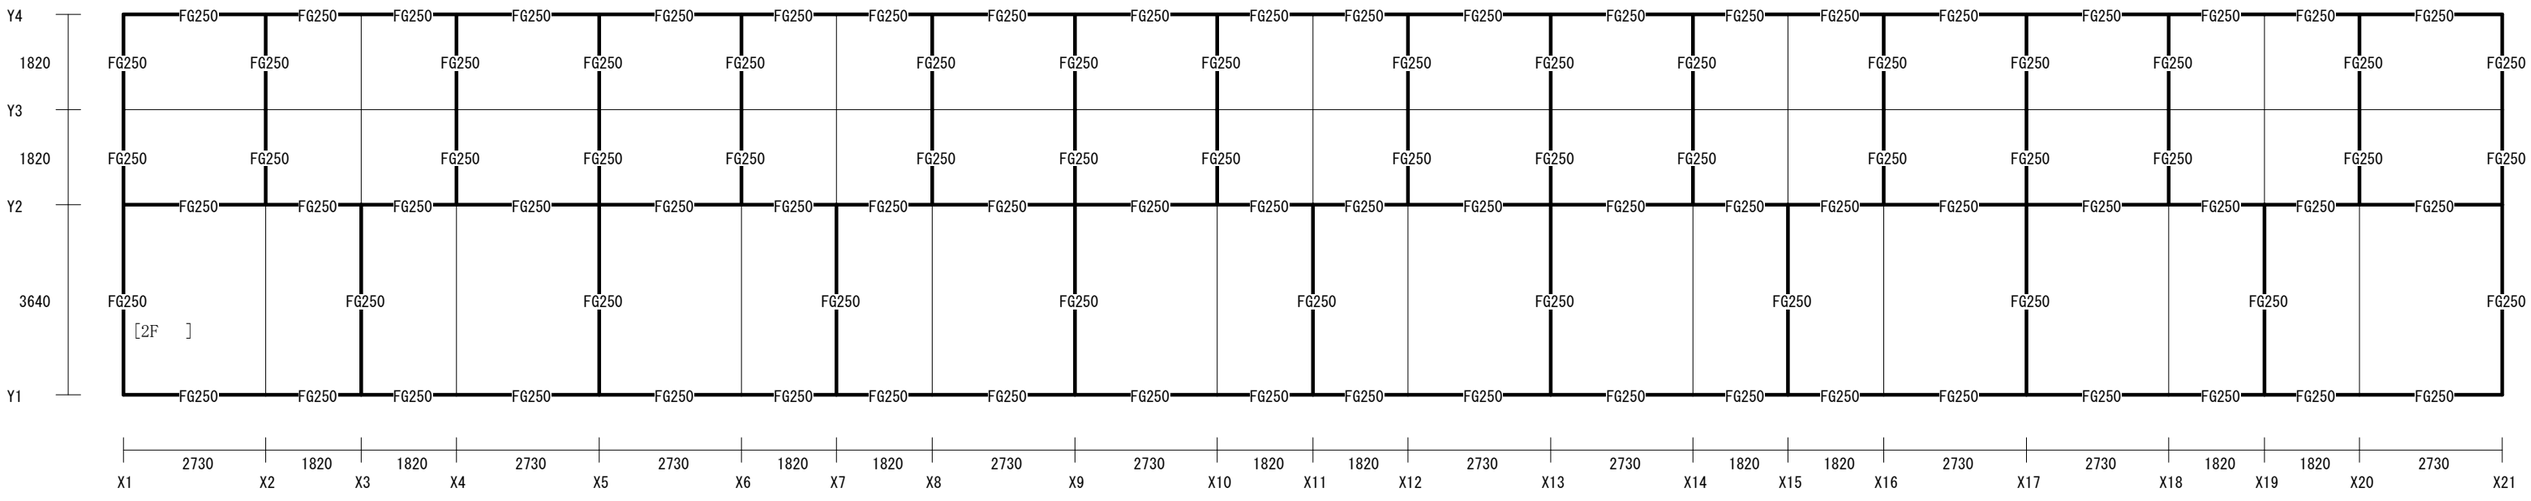
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
FG250
[2F]
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

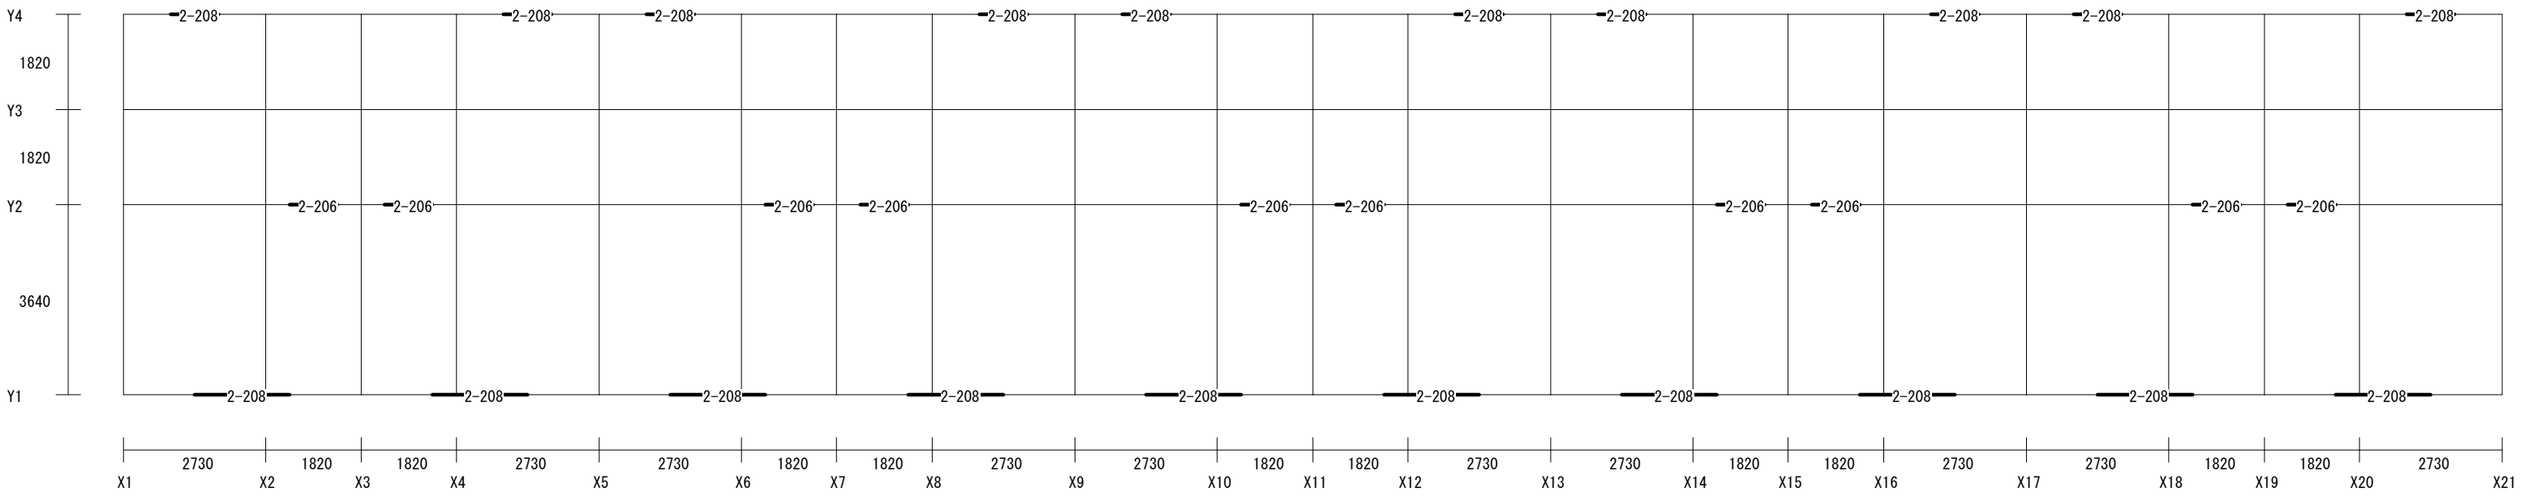
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
2-208
2-206
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[3F]

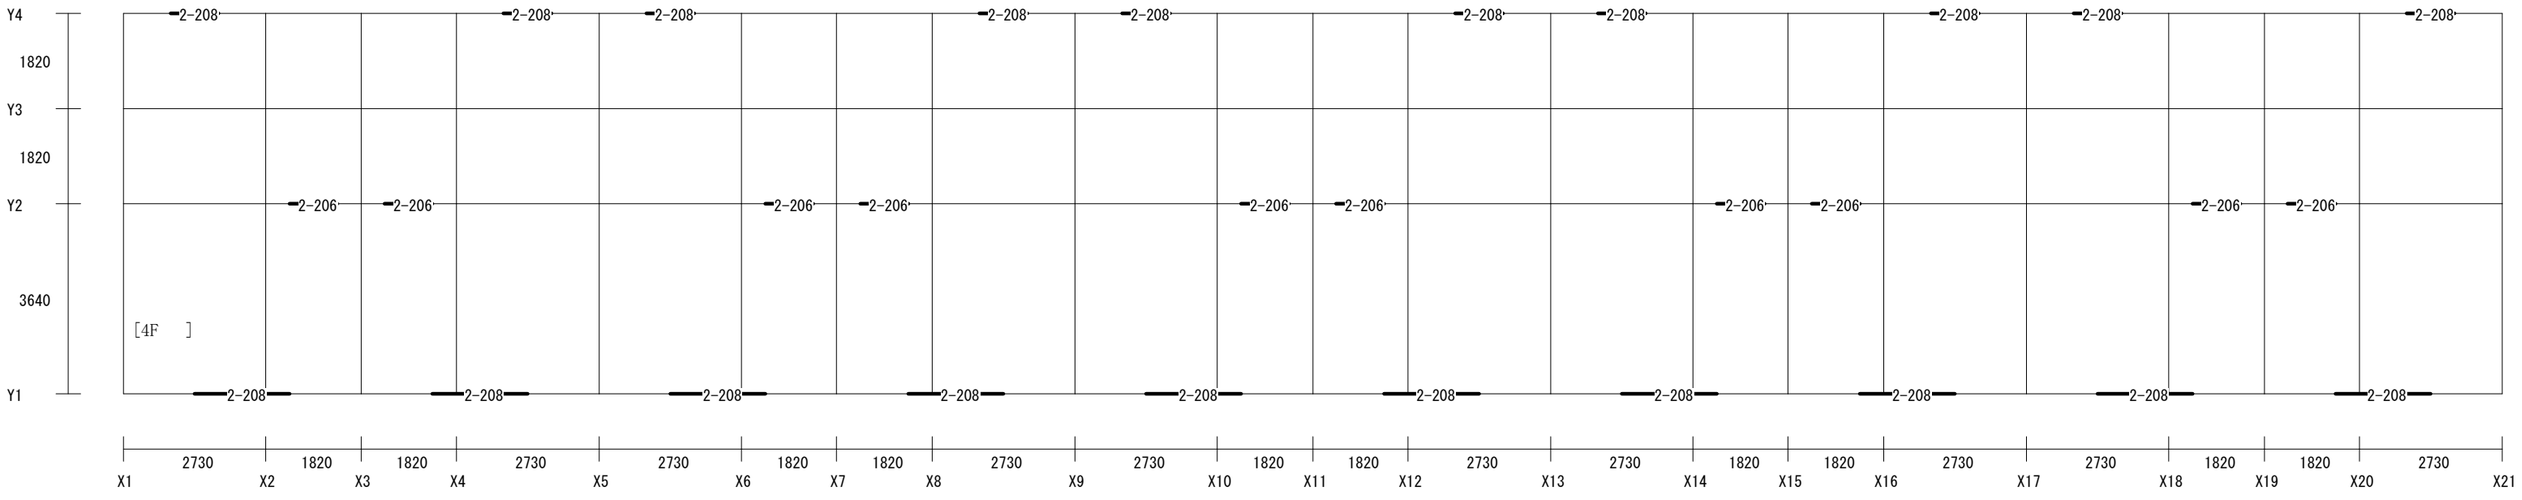
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
2-208
2-206
[4F]
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

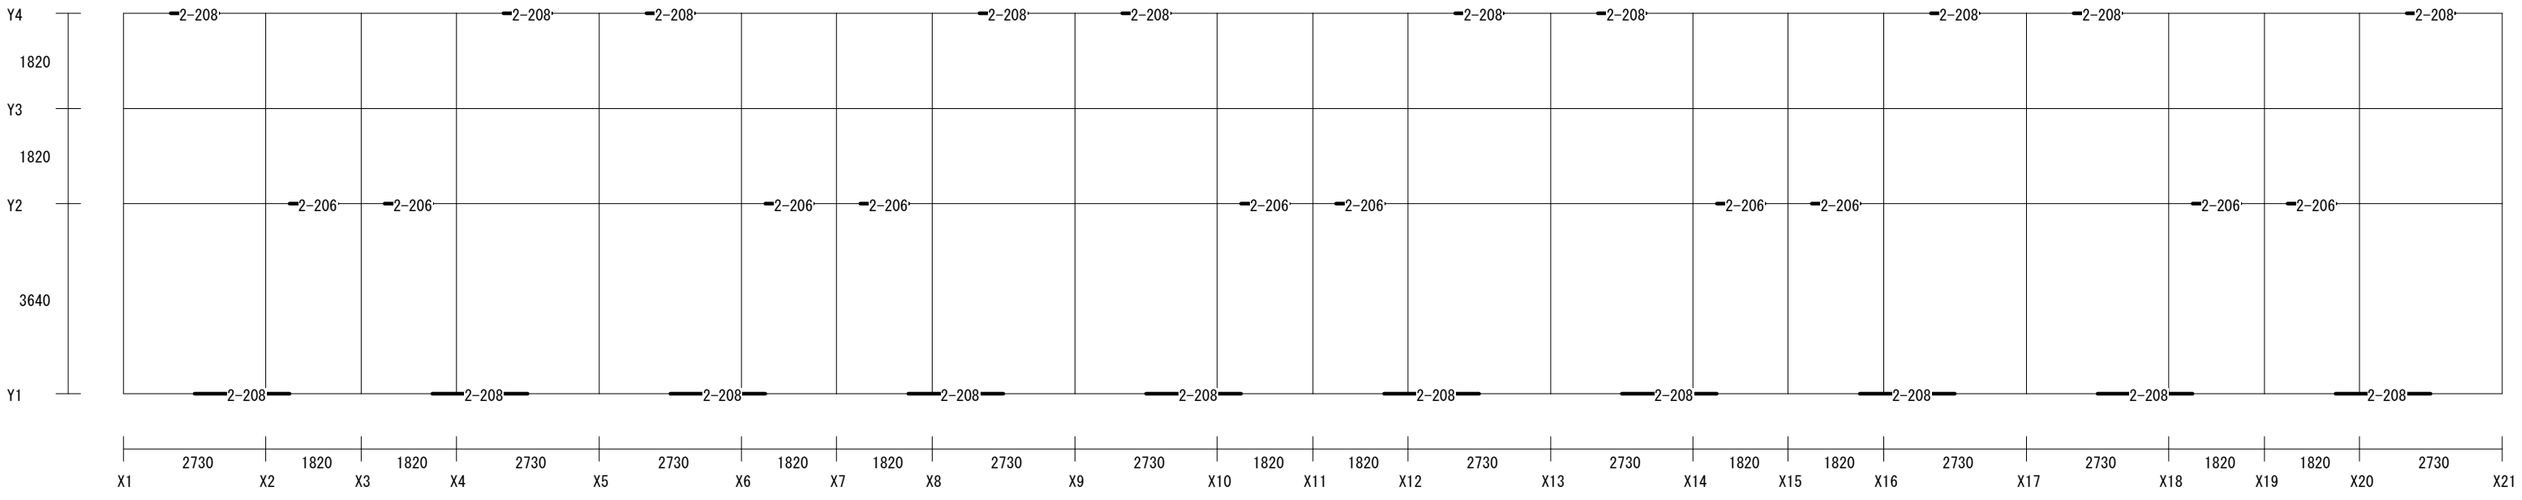
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
2-208
2-206
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[5F]

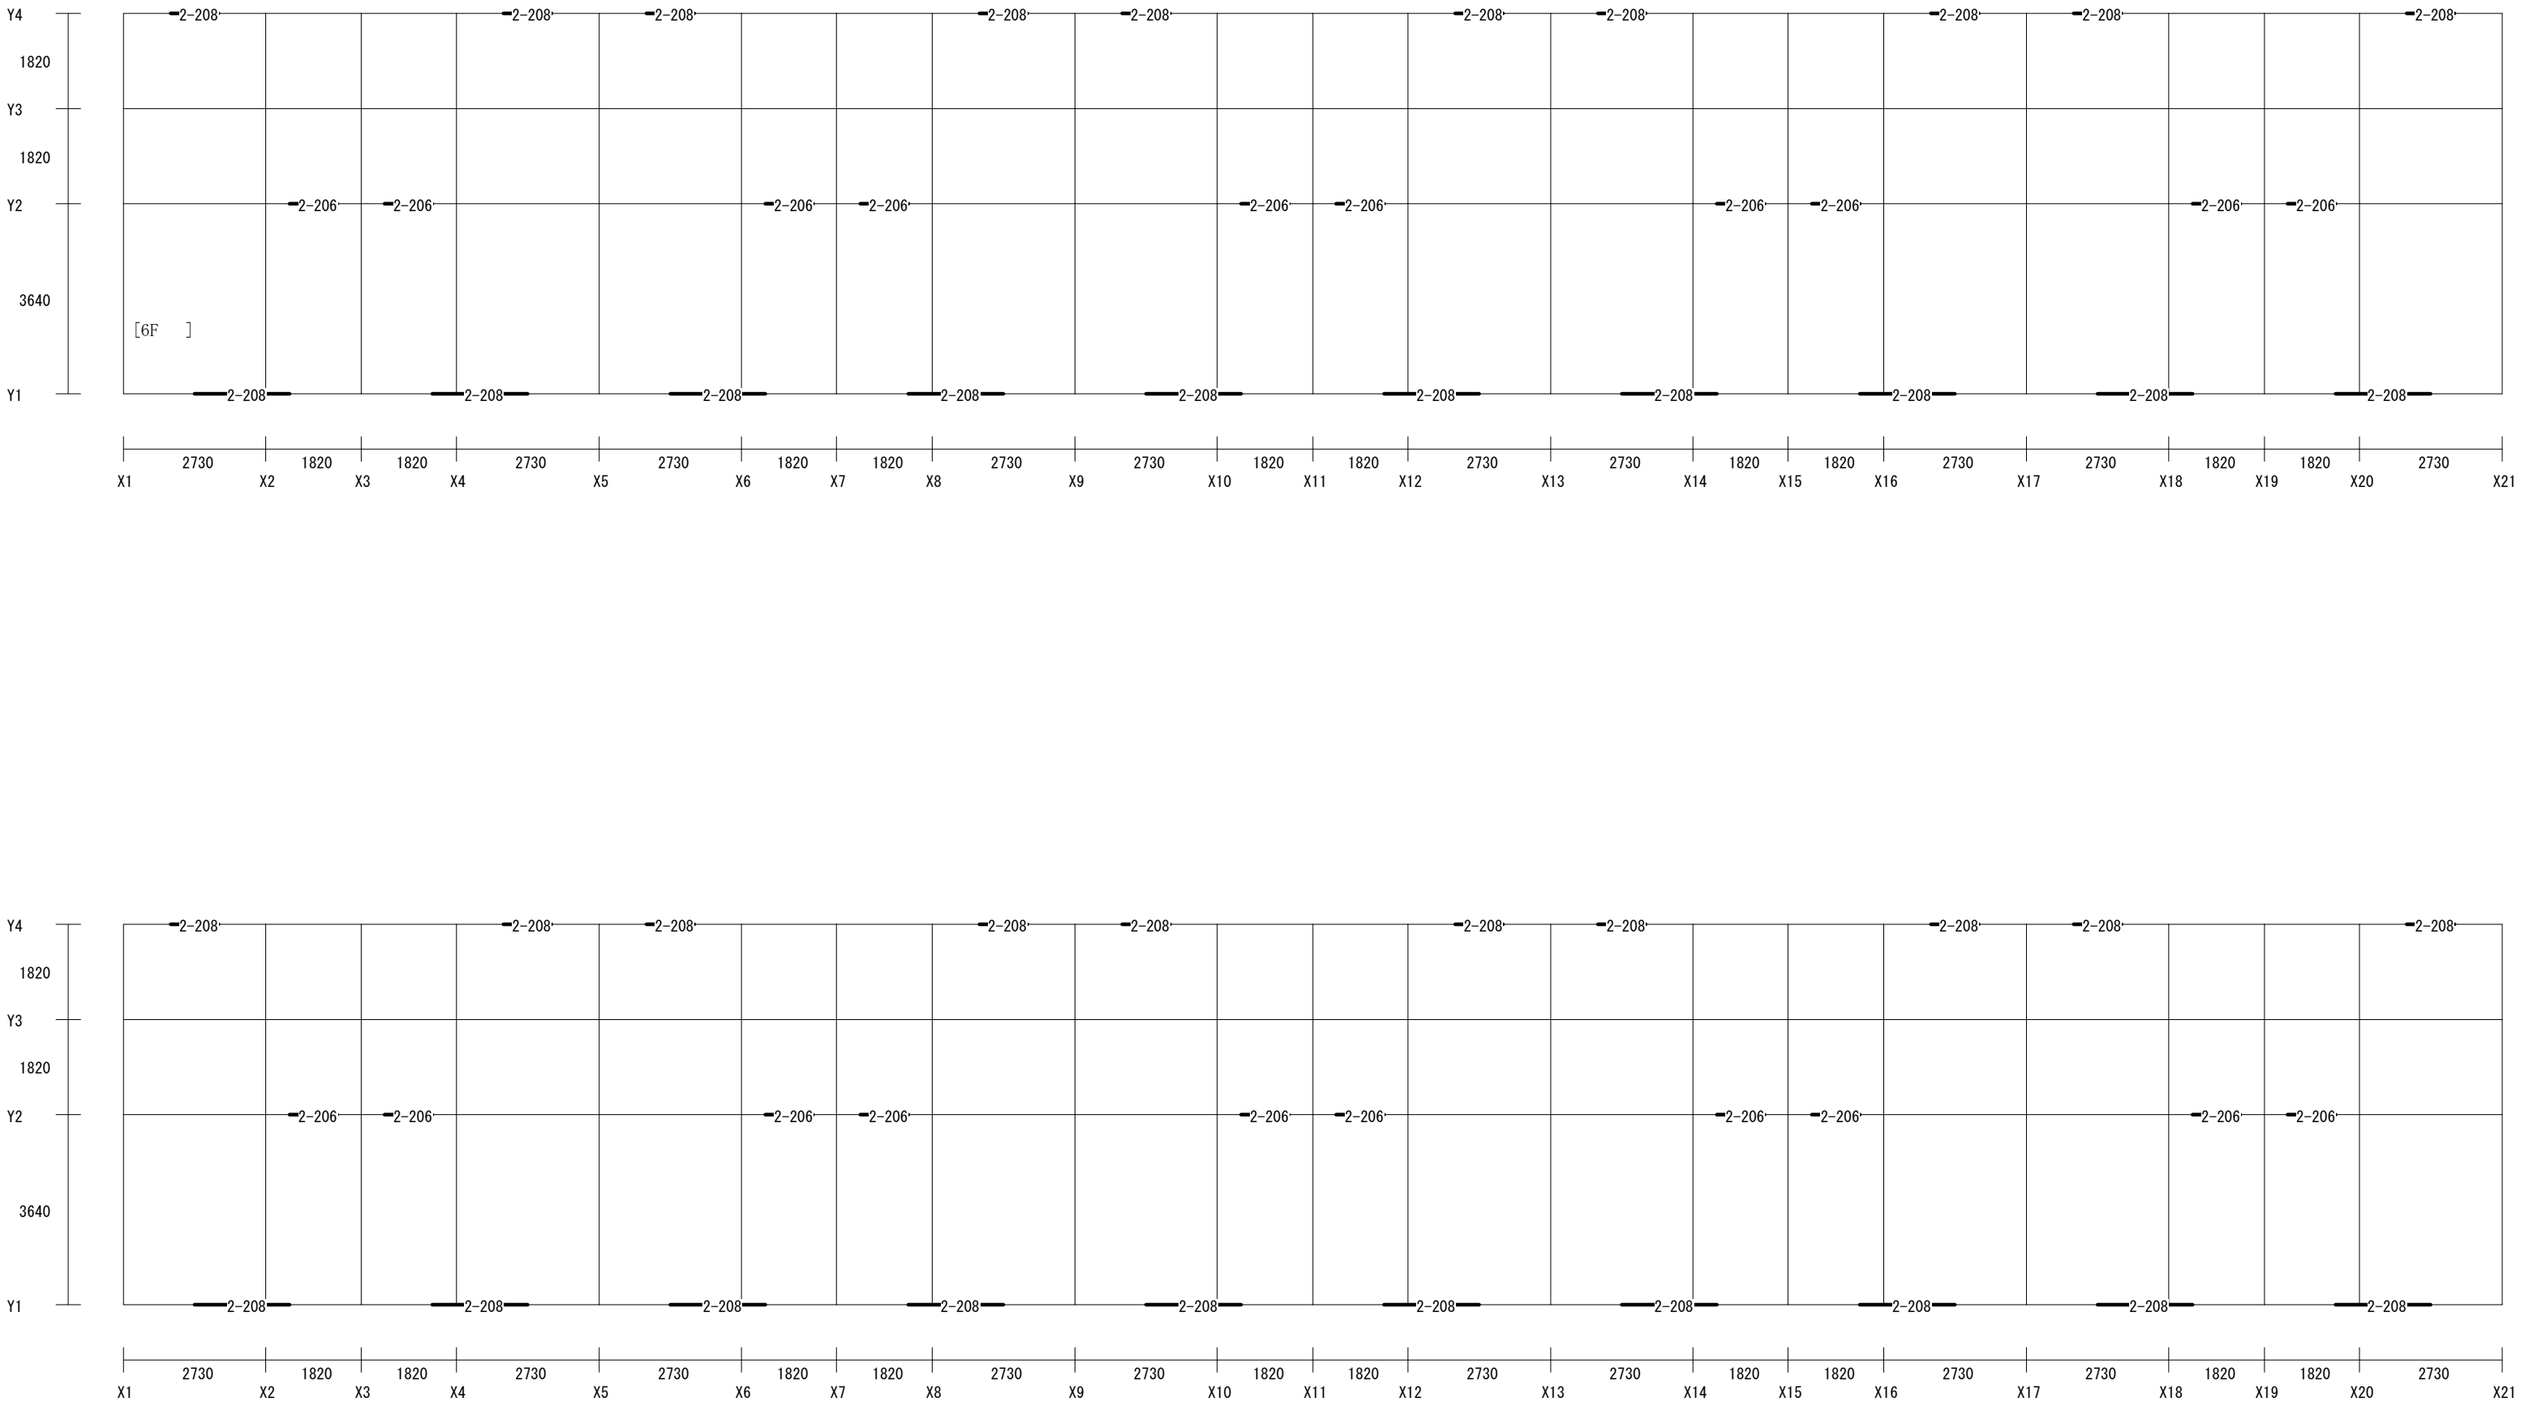
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
[6F]
2-208
2-206
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
2730
1820

[RF]

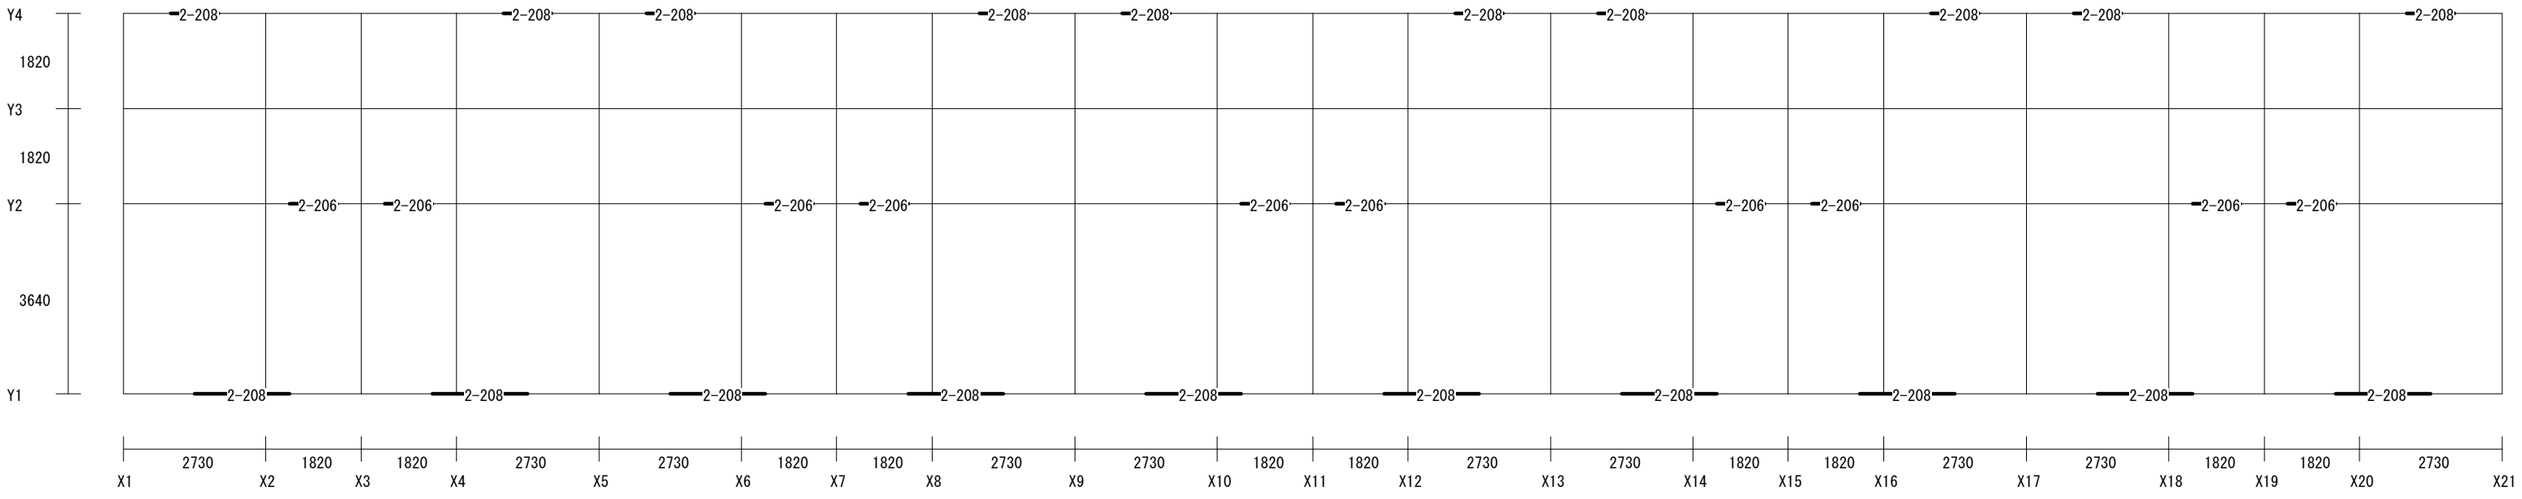
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
2-208
2-206
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[Y1] 開口リスト番号 ／ 開口リスト内の開口番号

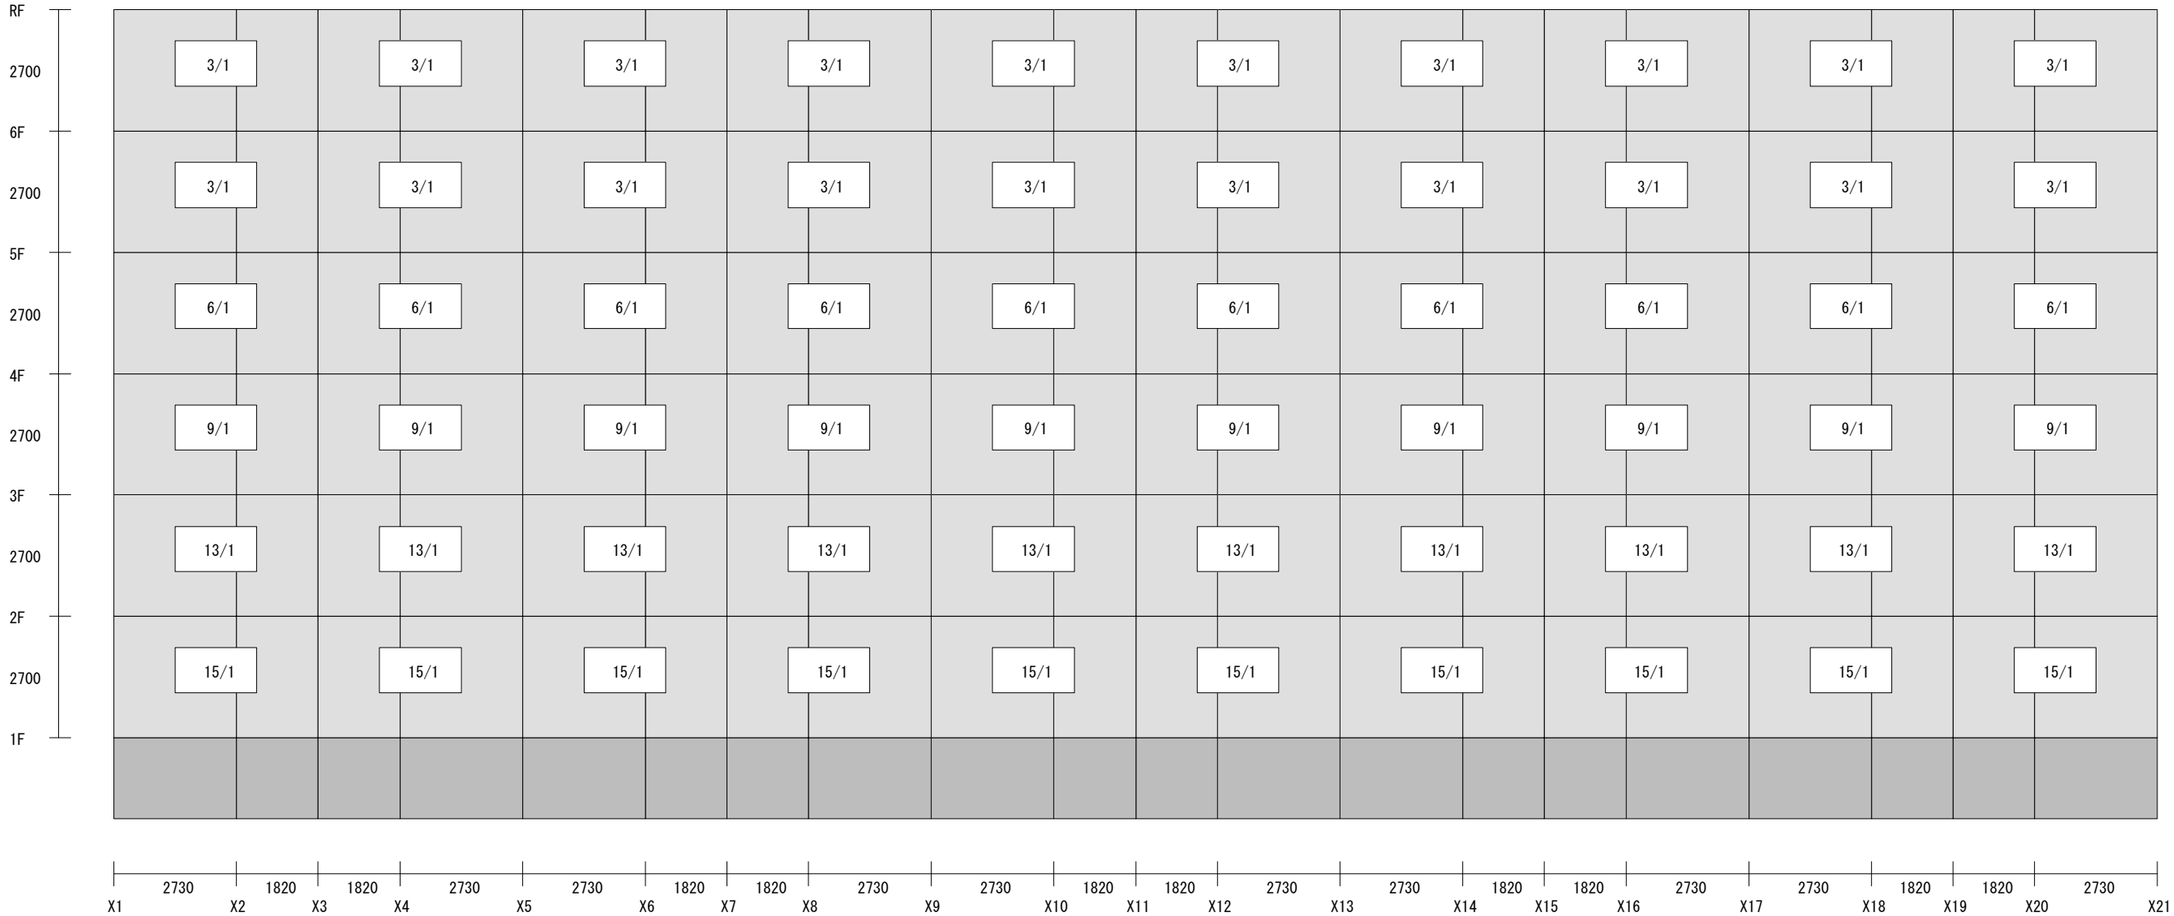

[X2]

開口リスト番号 ／ 開口リスト内の開口番号

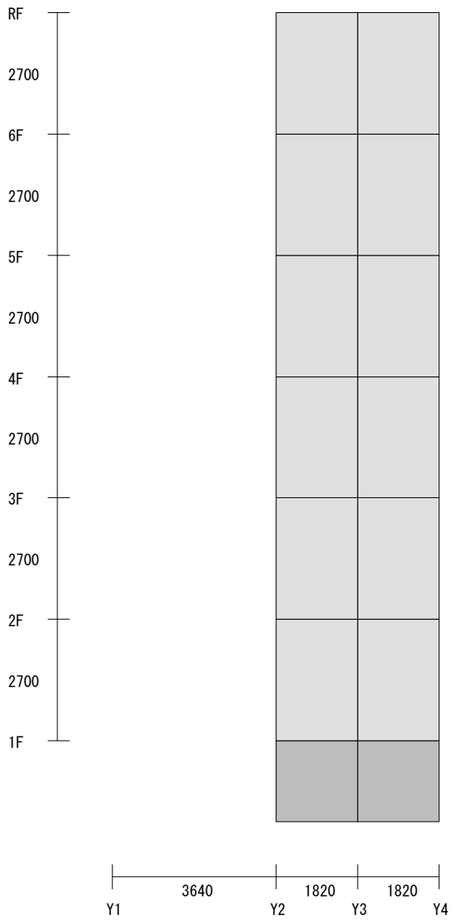

[X6]

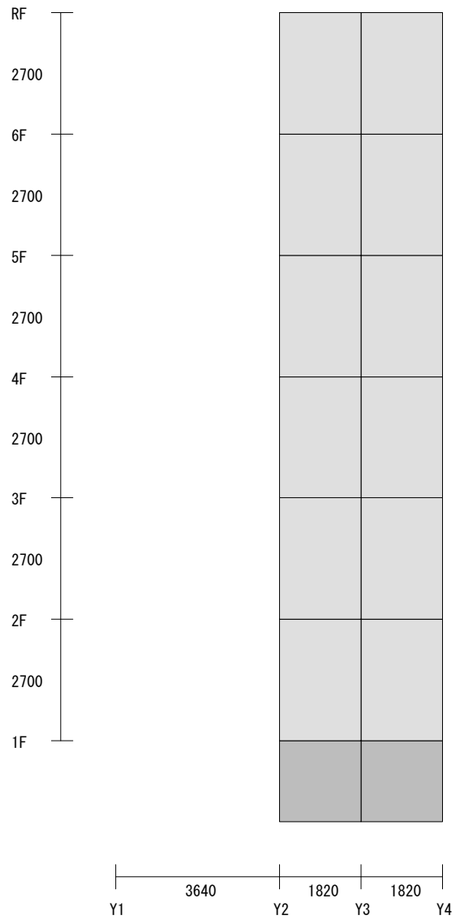

[X8]

開口リスト番号 ／ 開口リスト内の開口番号

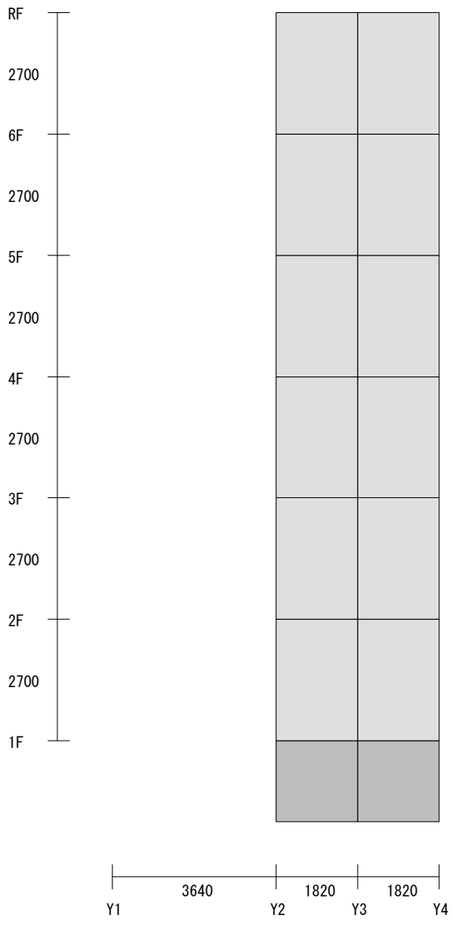

[X12]

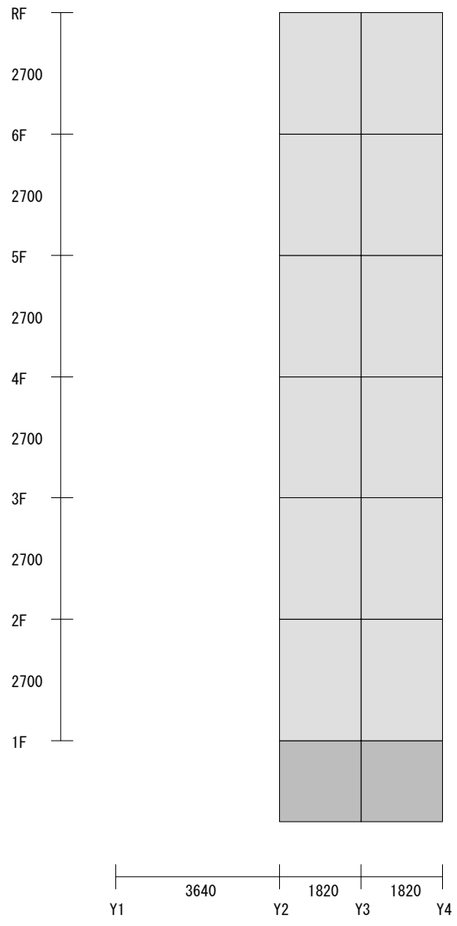

[X17]

開口リスト番号 ／ 開口リスト内の開口番号

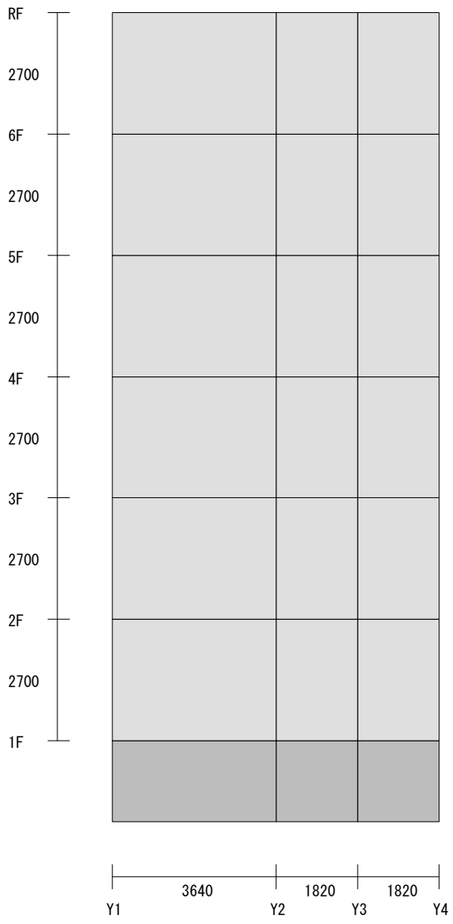

[X18]

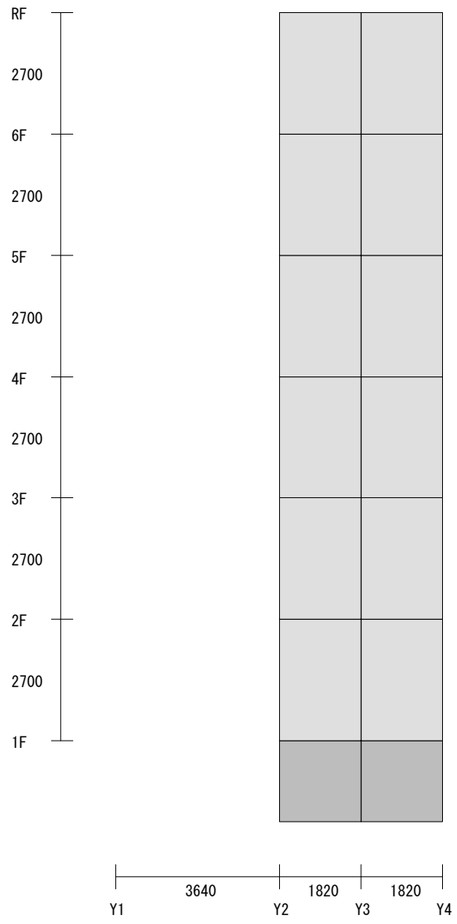

[X20]

開口リスト番号 ／ 開口リスト内の開口番号

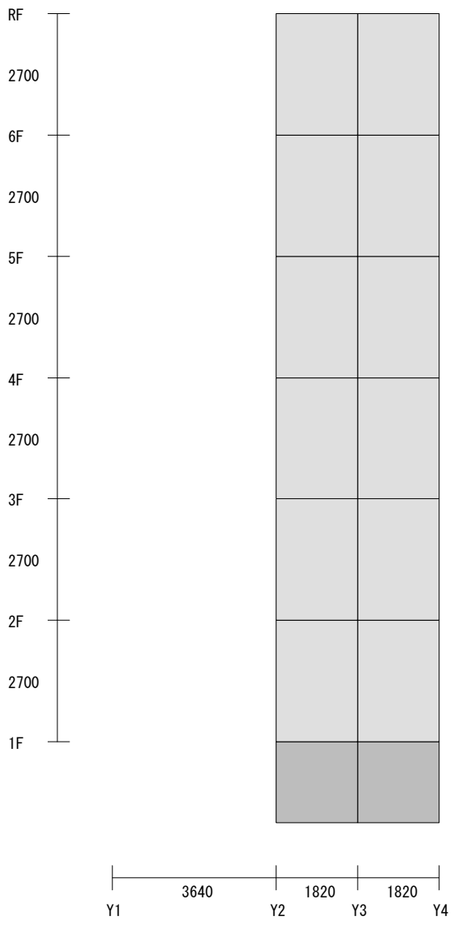

[1F]

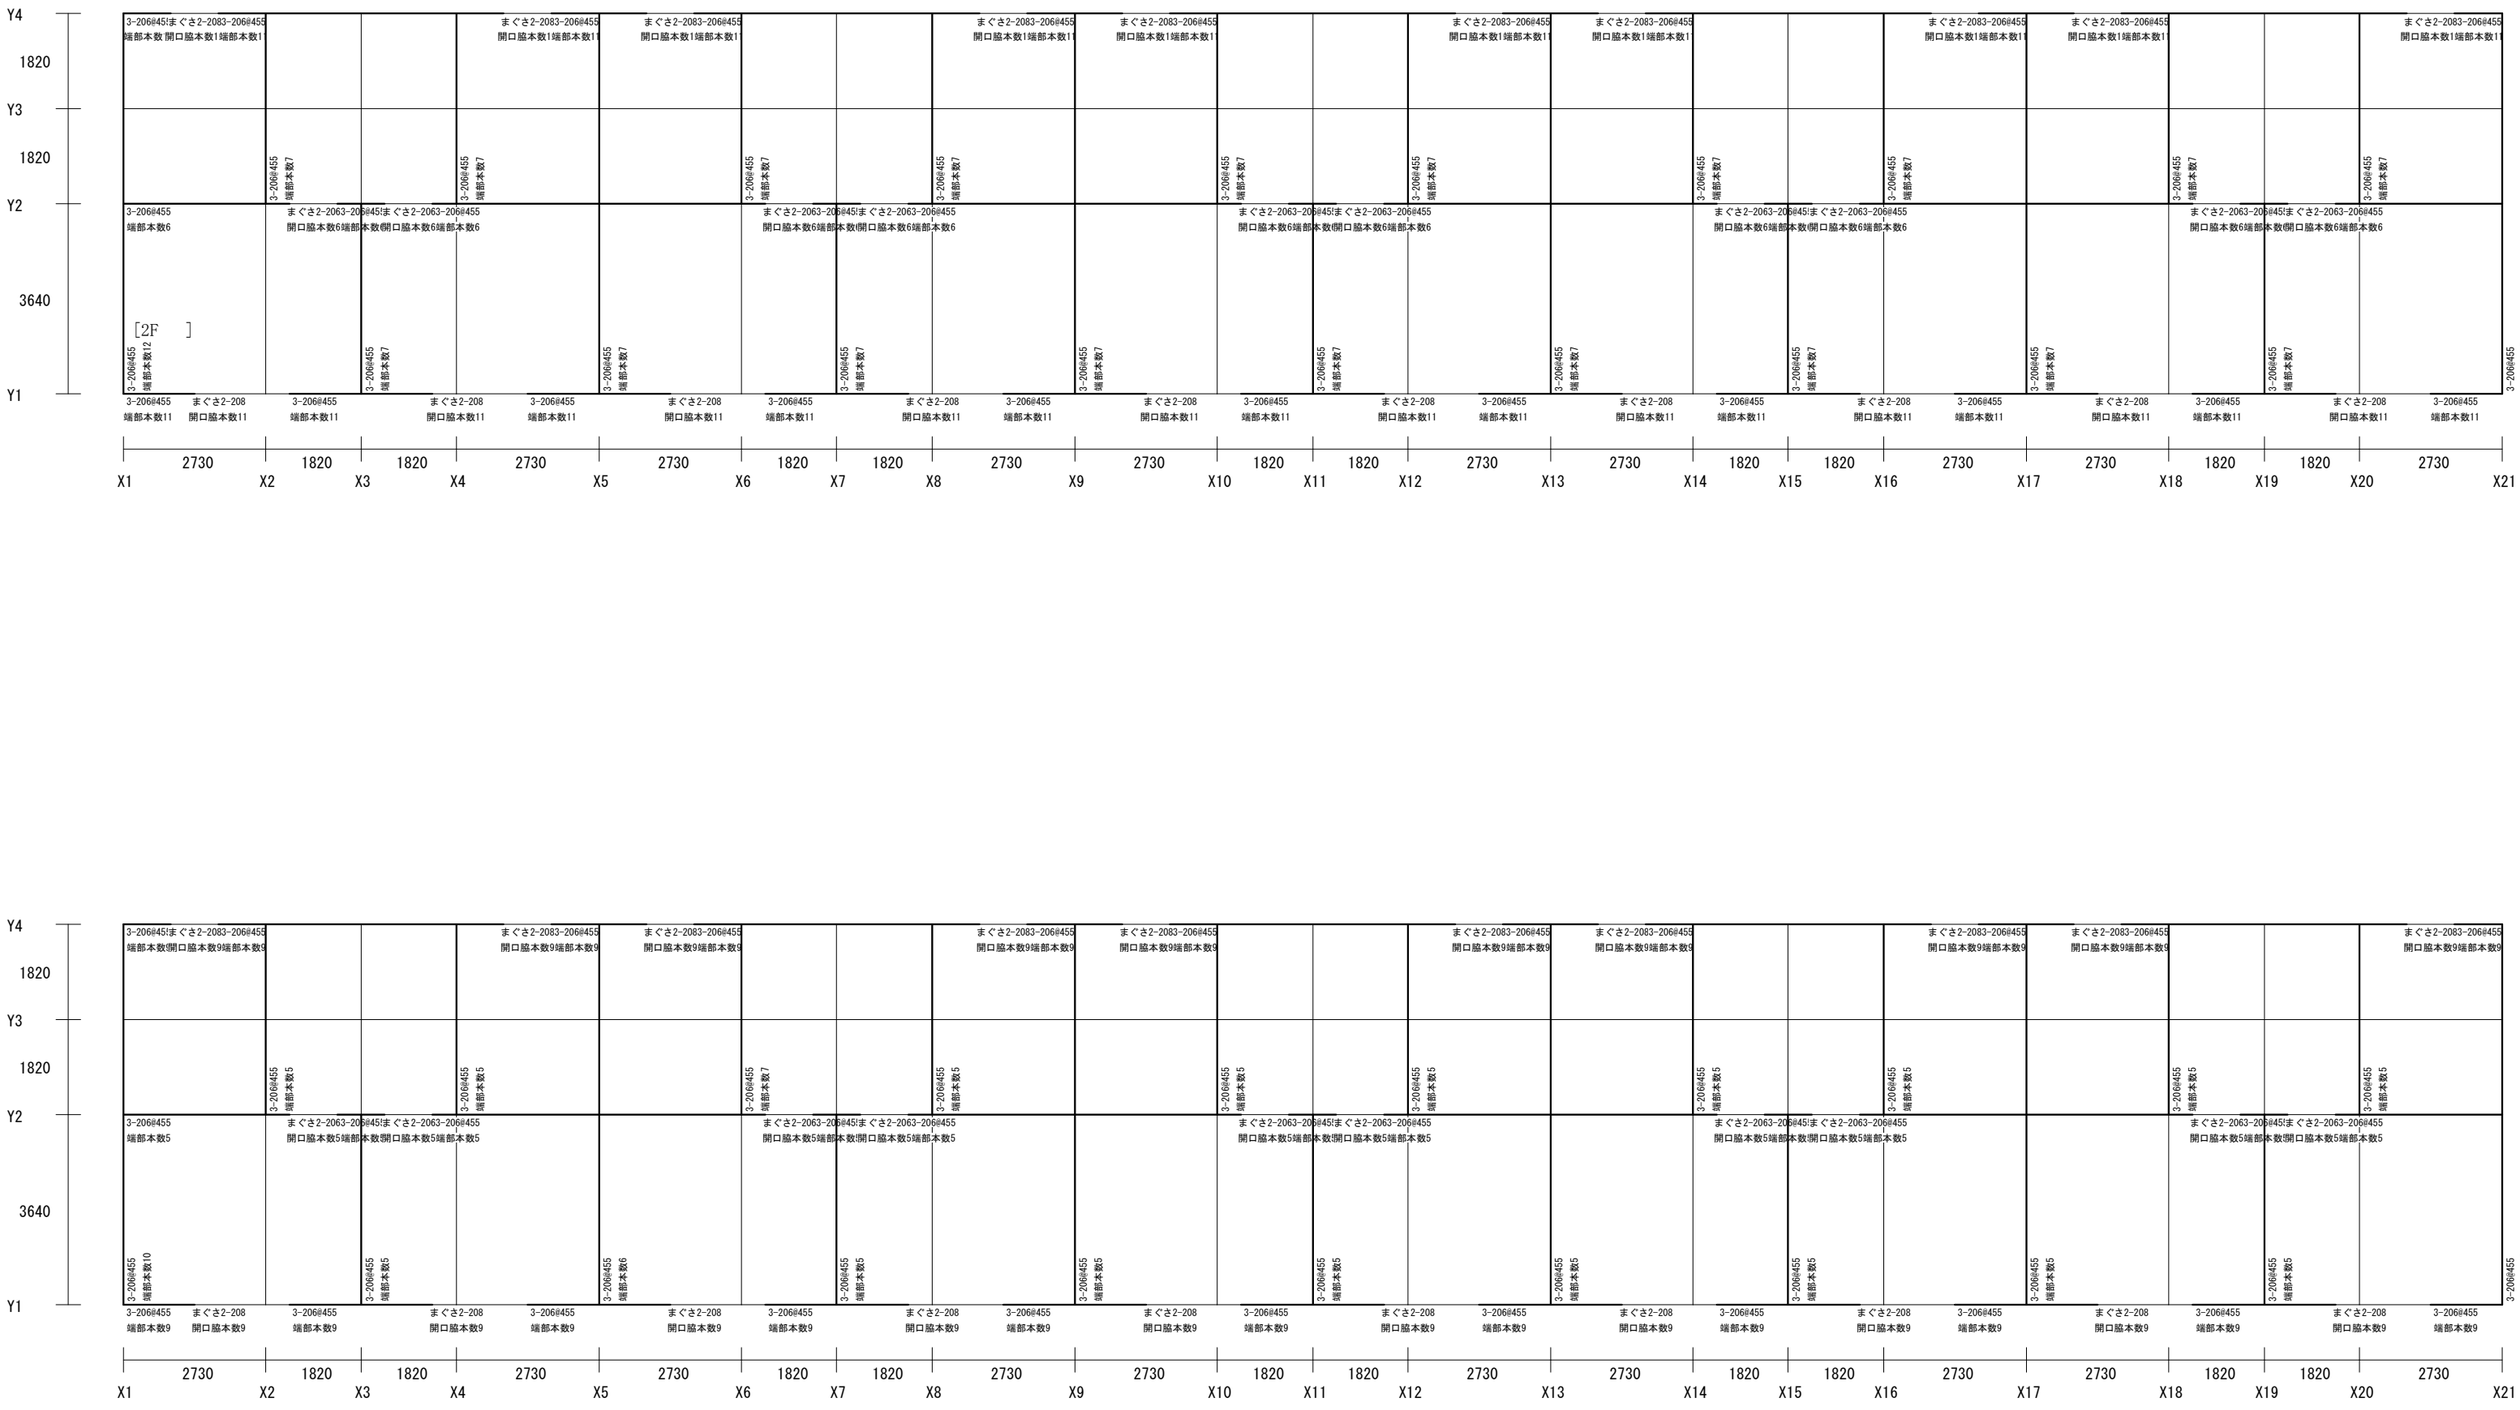
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
3-206@45!まぐさ2-2083-206@455 端部本数9開口脇本数1端部本数1
まぐさ2-2083-206@455 開口脇本数1端部本数1
3-206@455 端部本数7
3-206@455 端部本数6
まぐさ2-2063-206@45!まぐさ2-2063-206@455 開口脇本数6端部本数6開口脇本数6端部本数6
3-206@455 端部本数12
[2F]
3-206@455 端部本数11
まぐさ2-208 開口脇本数11
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
3-206@45!まぐさ2-2083-206@455 端部本数9開口脇本数9端部本数9
まぐさ2-2083-206@455 開口脇本数9端部本数9
3-206@455 端部本数5
3-206@455 端部本数7
3-206@455 端部本数6
まぐさ2-2063-206@45!まぐさ2-2063-206@455 開口脇本数5端部本数5開口脇本数5端部本数5
3-206@455 端部本数10
3-206@455 端部本数9
まぐさ2-208 開口脇本数9
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[3F]

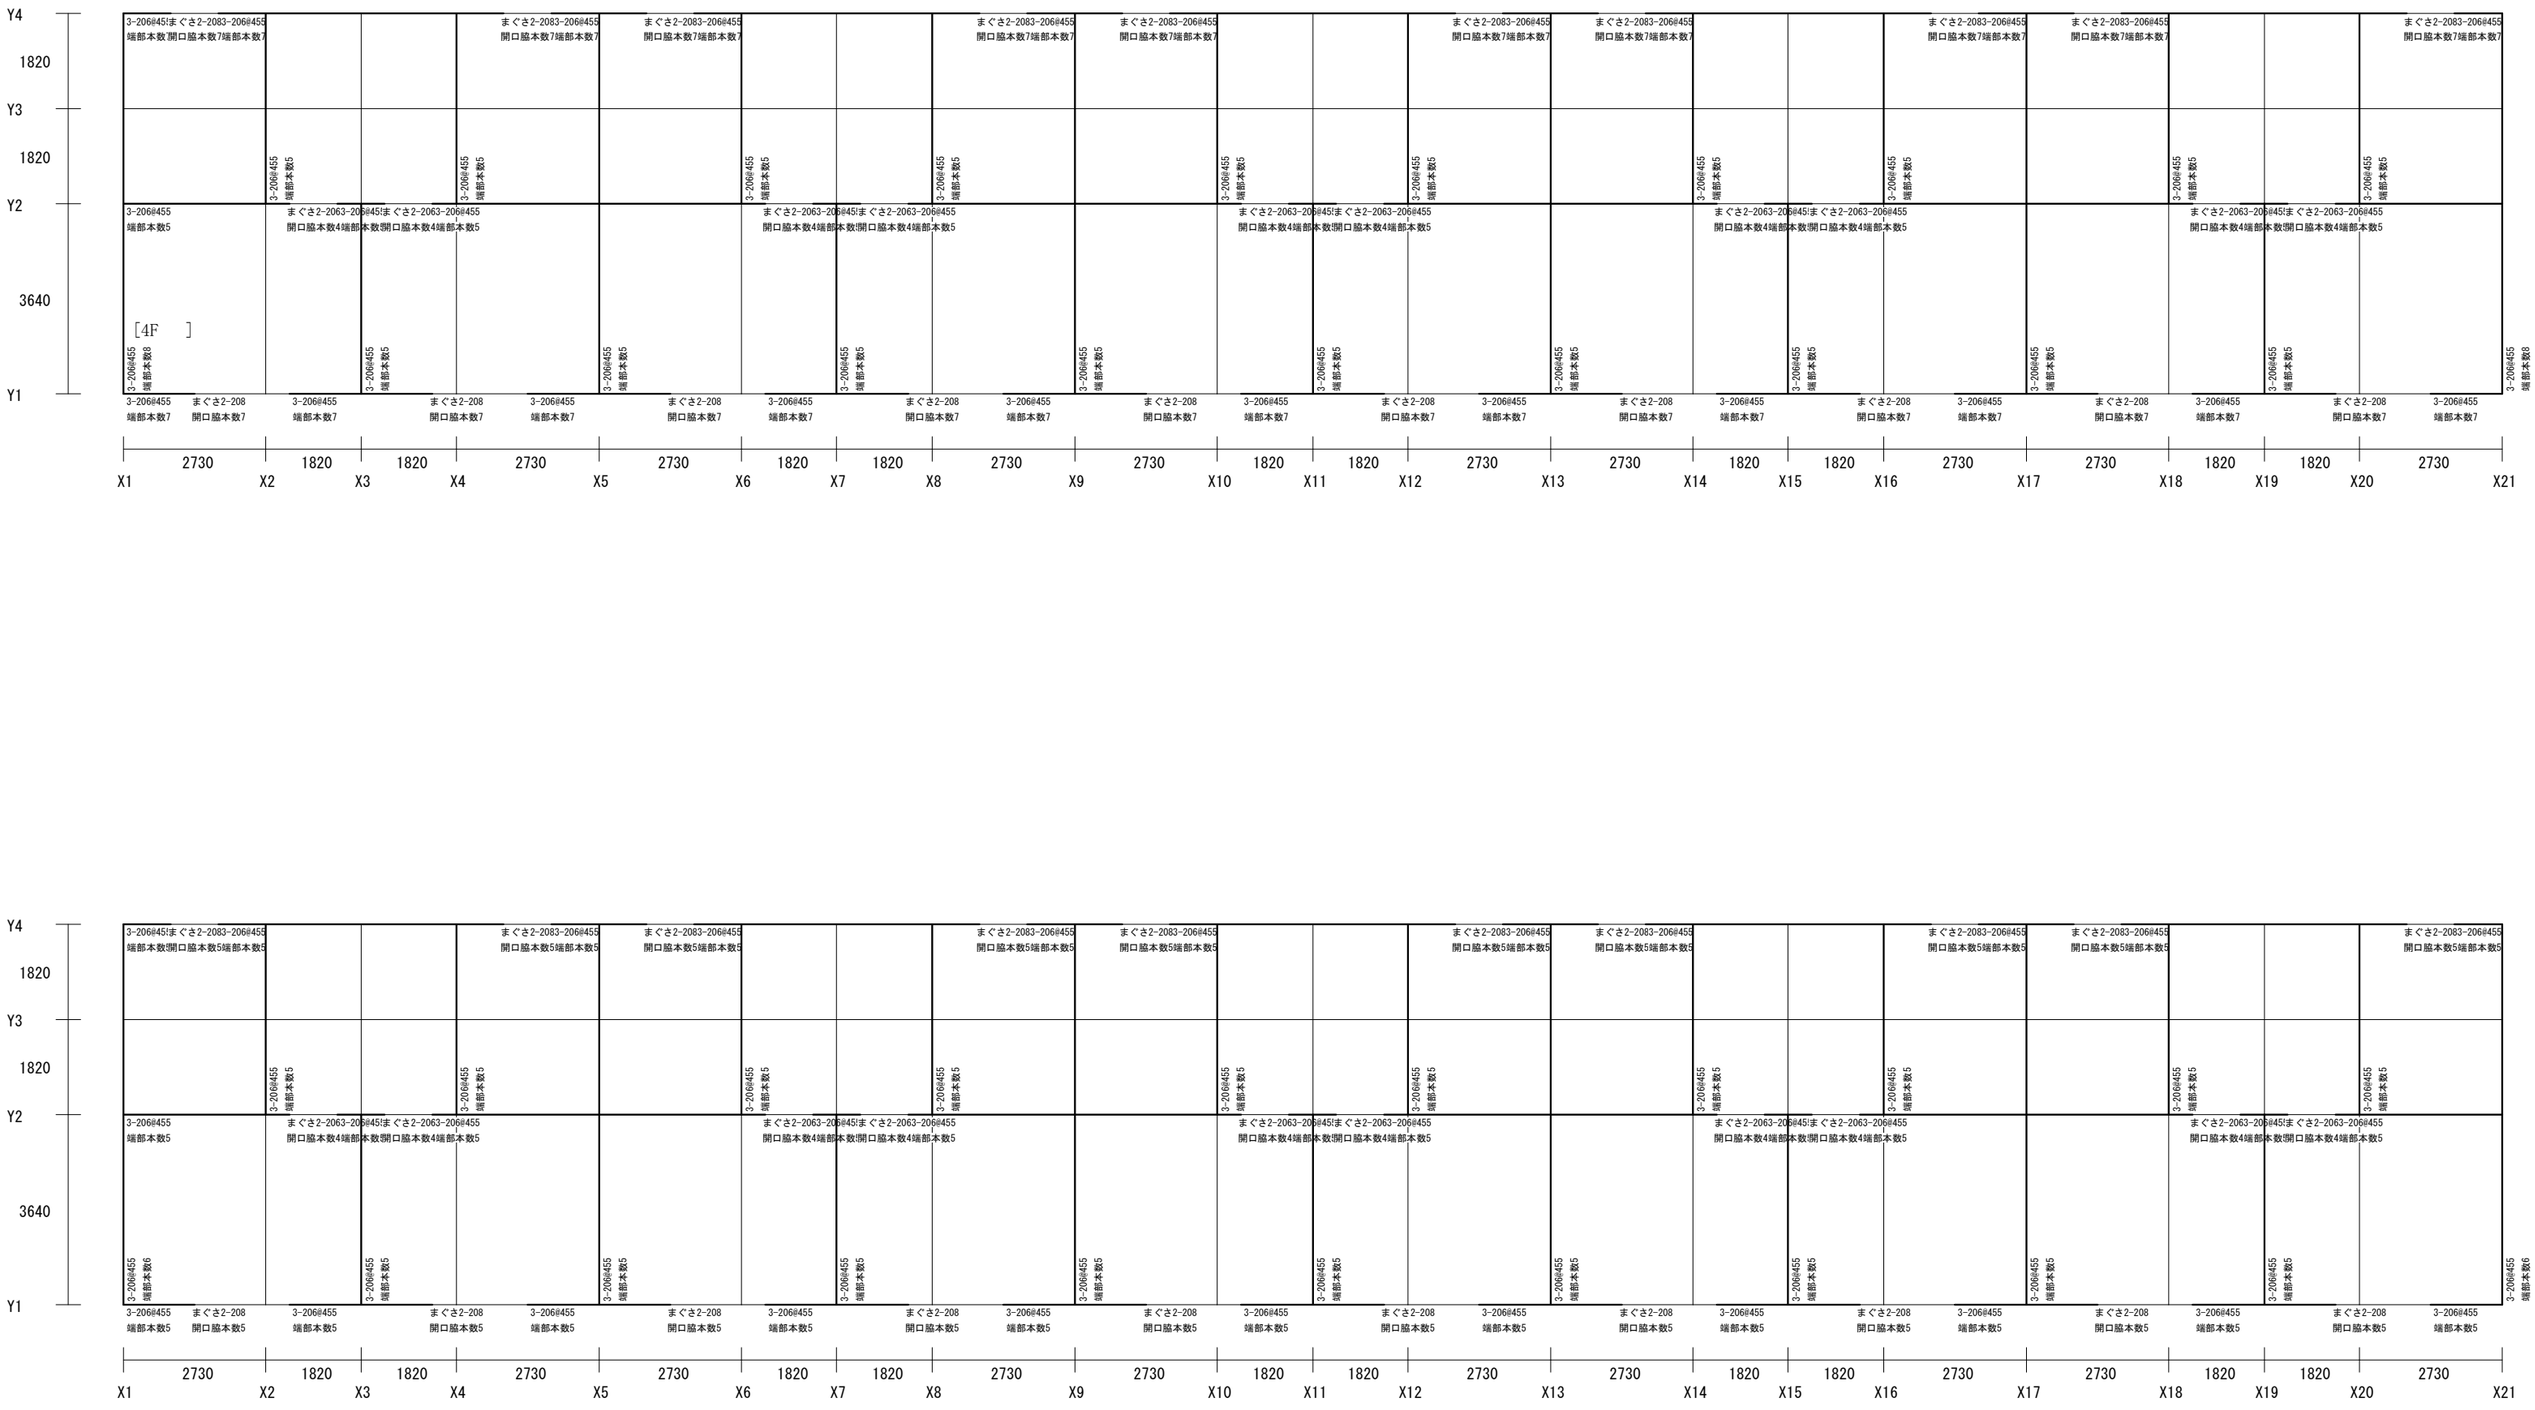
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
3-206@45!まぐさ2-2083-206@455 端部本数9開口脇本数7端部本数7
3-206@455 端部本数5
まぐさ2-2083-206@455 開口脇本数7端部本数7
3-206@455 端部本数5
まぐさ2-2063-206@45!まぐさ2-2063-206@455 開口脇本数4端部本数9開口脇本数4端部本数5
3-206@455 端部本数5
3-206@455 端部本数8
[4F]
3-206@455 端部本数7
まぐさ2-208 開口脇本数7
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
3-206@45!まぐさ2-2083-206@455 端部本数9開口脇本数5端部本数5
3-206@455 端部本数5
まぐさ2-2083-206@455 開口脇本数5端部本数5
3-206@455 端部本数5
まぐさ2-2063-206@45!まぐさ2-2063-206@455 開口脇本数4端部本数9開口脇本数4端部本数5
3-206@455 端部本数5
3-206@455 端部本数6
3-206@455 端部本数5
まぐさ2-208 開口脇本数5
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[5F]

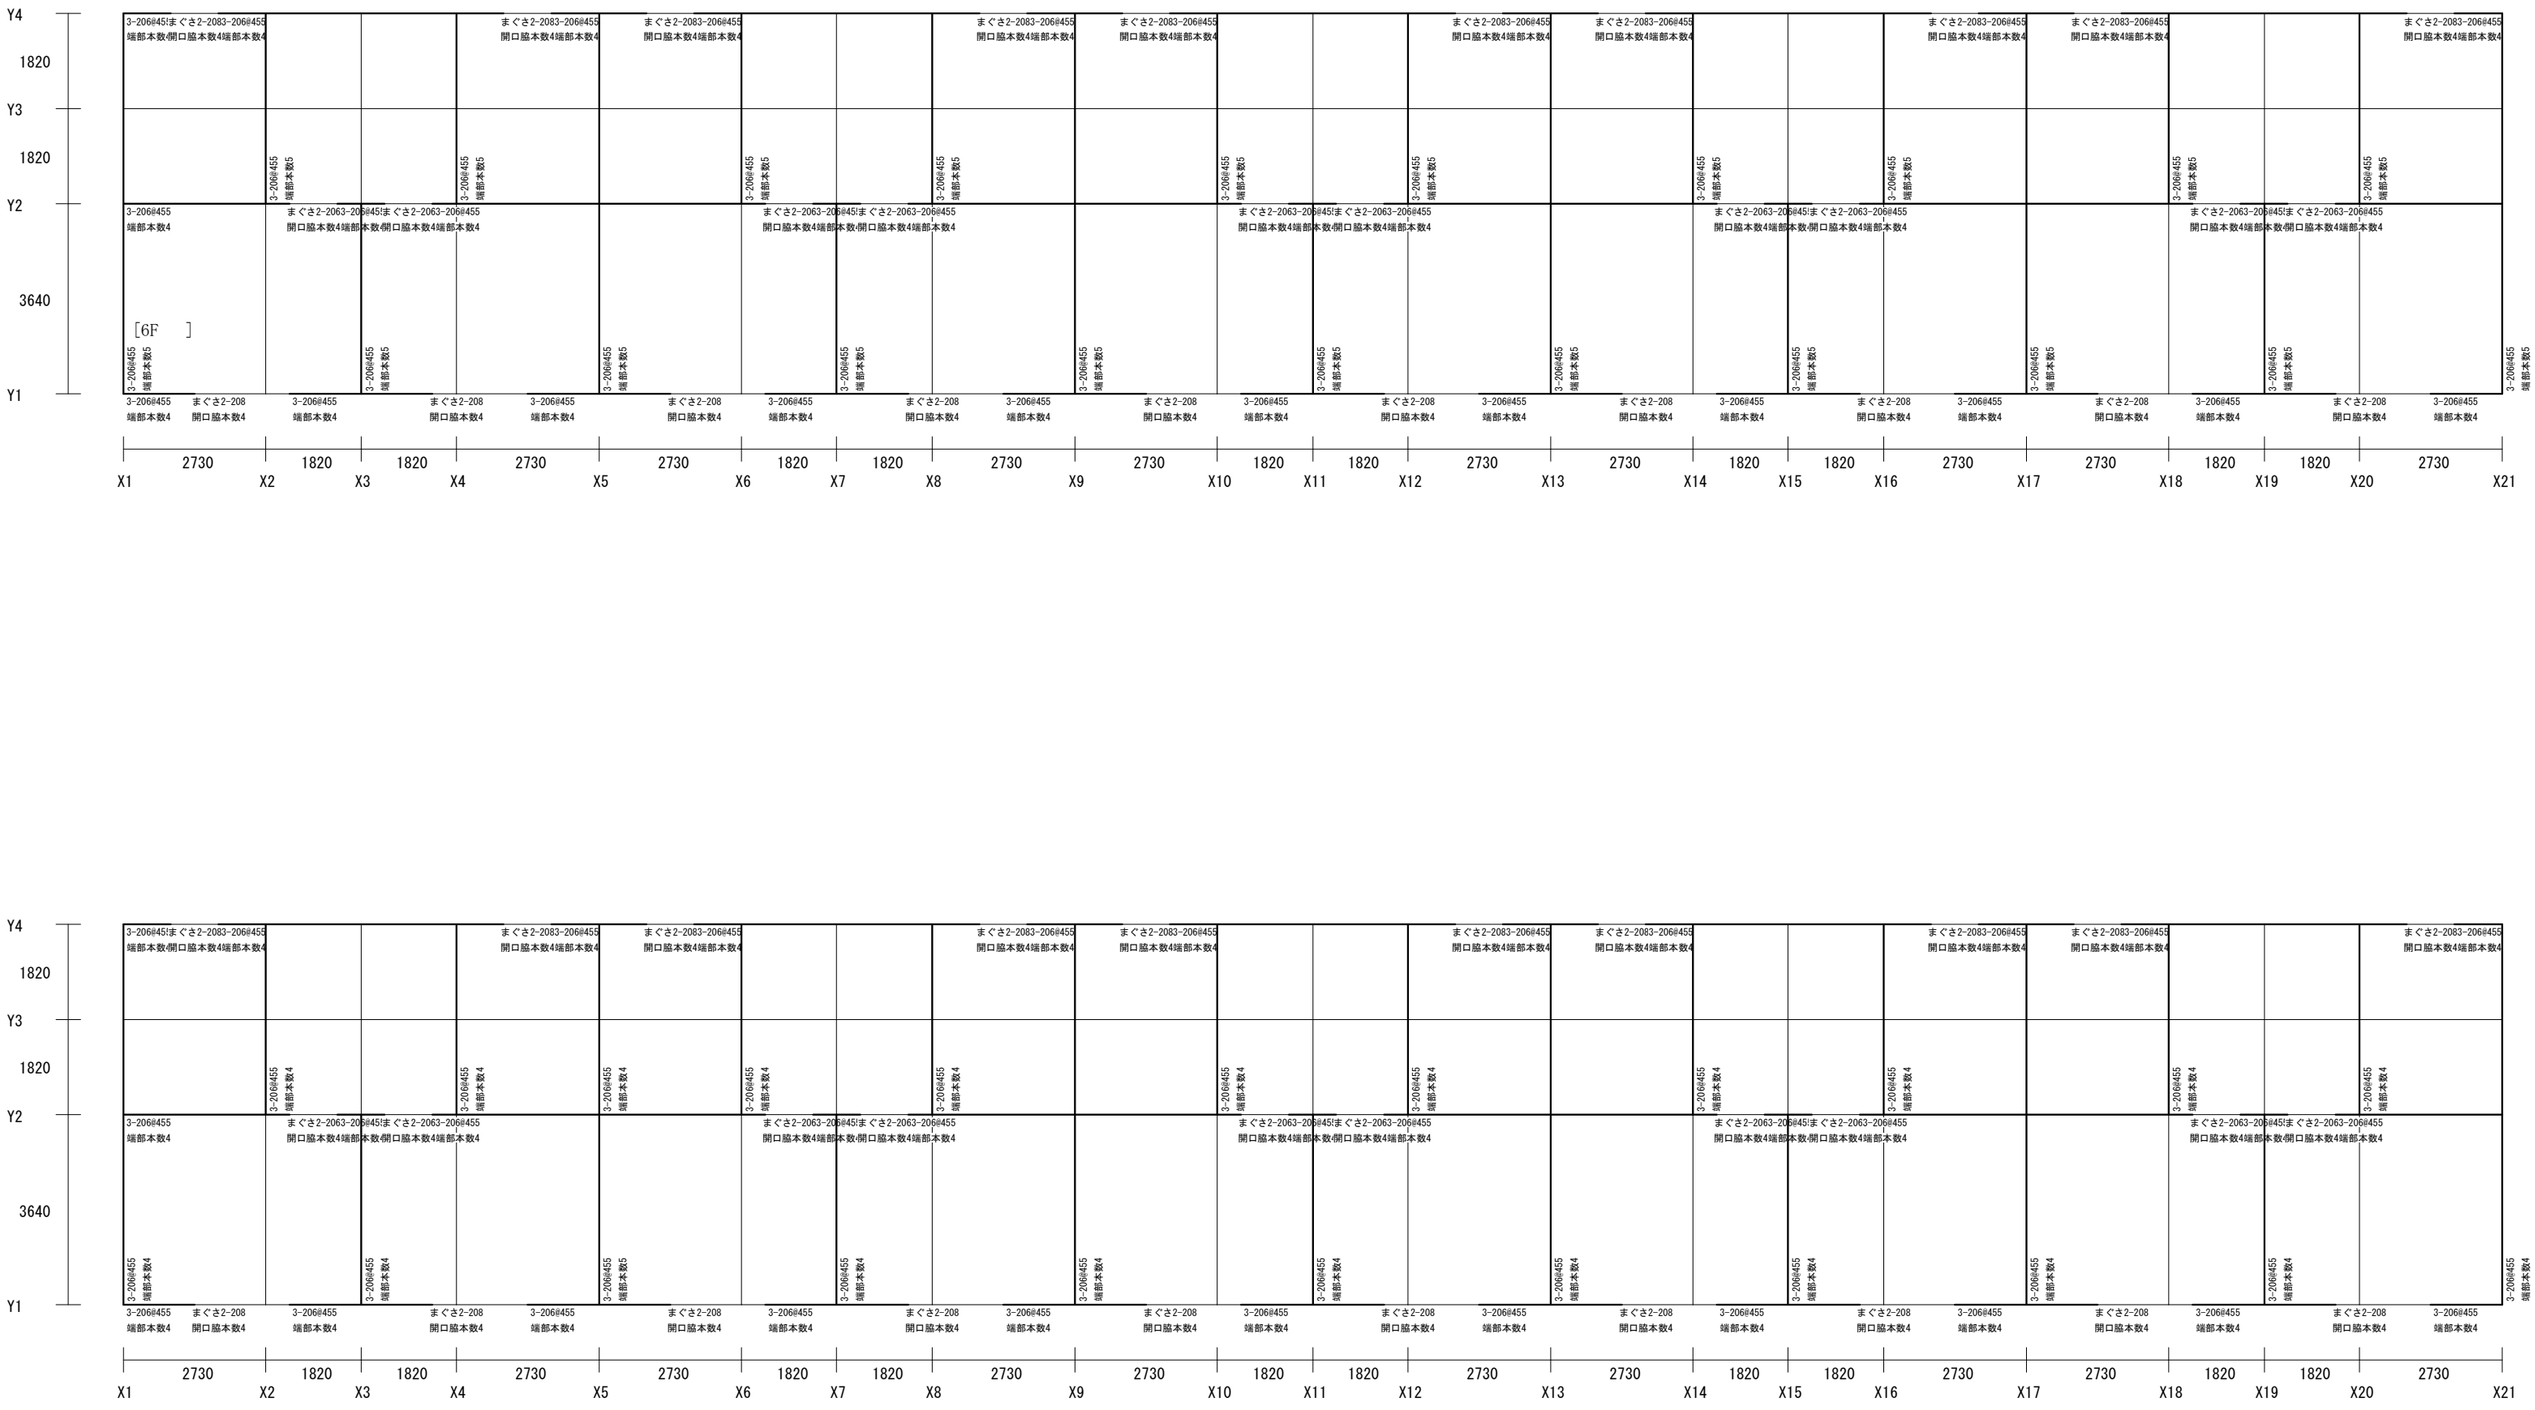
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
3-206@45!まぐさ2-2083-206@455 端部本数4開口脇本数4端部本数4
3-206@455 端部本数5
まぐさ2-2063-206@45!まぐさ2-2063-206@455 開口脇本数4端部本数4開口脇本数4端部本数4
3-206@455 端部本数4
[6F]
3-206@455 端部本数4
まぐさ2-208 開口脇本数4
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
3-206@45!まぐさ2-2083-206@455 端部本数4開口脇本数4端部本数4
3-206@455 端部本数4
まぐさ2-2063-206@45!まぐさ2-2063-206@455 開口脇本数4端部本数4開口脇本数4端部本数4
3-206@455 端部本数4
まぐさ2-208 開口脇本数4
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

● 床荷重表

※積雪荷重は別途計算する為、Totalには含まれません　　単位 : N/m2

No	床名称	床 荷 重 名 称	厚さ (mm)	荷 重	勾配 1/cos θ	荷 重 ×1/cos θ	RC 単位荷重	床 用		架 構 用	地 震 用
								床 用	小梁用		
1	YANE	積雪荷重		600	1.281	768					
		彩色スレート板t=4.5		200	1.281	256					
		ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940		10	1.281	12					
		構造用合板	9	59	1.281	75					
		たるき206@455mm		98	1.281	125					
		ロックウール 50	50	20	1.281	25					
		Dead Load		387	1.281	493		493	493	493	493
		Live Load			1.281			0	0	0	0
		Total Load						493	493	493	493
2	NOKI	積雪荷重		600	1.281	768					
		彩色スレート板t=4.5		200	1.281	256					
		ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940		10	1.281	12					
		構造用合板	9	59	1.281	75					
		たるき206@455mm		98	1.281	125					
		ロックウール 50	50	20	1.281	25					
		窯系サィデング t=15		360	1.000	360					
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	35	210	1.000	210					
		Dead Load		957	1.281	1063		1063	1063	1063	1063
		Live Load			1.281			0	0	0	0
		Total Load						1063	1063	1063	1063
3	YUKA-X	強化石膏ボード	15	150		150					
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05		5		5					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		構造用合板	16	106		106					
		床根太210@455		118		118					
		たるき206@455mm		98		98					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		強化石膏ボード	15	150		150					
		Dead Load		1047		1047		1047	1047	1047	1047
		Live Load						1800	1800	1300	600
		Total Load						2847	2847	2347	1647
4	YUKA-X1F	強化石膏ボード	15	150		150					
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05		5		5					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		構造用合板	16	106		106					
		床根太404@455		120		120					
		Dead Load		591		591		591	591	591	591
		Live Load						0	0	0	0
		Total Load						591	591	591	591
5	YUKA-Y	強化石膏ボード	15	150		150					
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05		5		5					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		構造用合板	16	106		106					
		床根太210@455		118		118					
		たるき206@455mm		98		98					
		Dead Load		687		687		687	687	687	687
		Live Load						1800	1800	1300	600
		Total Load						2487	2487	1987	1287
6	YUKA-Y1F	強化石膏ボード	15	150		150					
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05		5		5					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		構造用合板	16	106		106					
		床根太404@455		120		120					
		Dead Load		591		591		591	591	591	591
		Live Load						0	0	0	0
		Total Load						591	591	591	591
7	KAIDAN	強化石膏ボード	15	150		150					
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05		5		5					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		構造用合板	16	106		106					
		床根太210@455		118		118					
		たるき206@455mm		98		98					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		強化石膏ボード	15	150		150					
		Dead Load		1047		1047		1047	1047	1047	1047
		Live Load						0	0	0	0
		Total Load						1047	1047	1047	1047
8	BARUKON	積雪荷重		600		600					
		FRP防水		30		30					
		強化石膏ボード	15	150		150					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		床根太210@455		118		118					
		たるき206@455mm		98		98					
		強化石膏ボード	21	210		210					
		強化石膏ボード	15	150		150					
		Dead Load		966		966		966	966	966	966
		Live Load						0	0	0	0
		Total Load						966	966	966	966
9	YANE_TN	強化石膏ボード	13	130		130					
		強化石膏ボード	15	150		150					
		天井たるき210@455		0		0					
		ロックウール 50	50	20		20					

● 床荷重表

※積雪荷重は別途計算する為、Totalには含まれません　　単位 : N/m2

No	床名称	床 荷 重 名 称	厚さ (mm)	荷 重	勾配 1/cos θ	荷 重 ×1/cos θ	RC 単位荷重	床 用		架 構 用	地 震 用
								床 用	小梁用		
		Dead Load		300		300		300	300	300	300
		Live Load						0	0	0	0
		Total Load						300	300	300	300
10	S120	床スラブ	120	2880		2880	24.00				
		Dead Load		2880		2880		2880	2880	2880	2880
		Live Load						1800	1800	1300	600
		Total Load						4680	4680	4180	3480

● 梁荷重表

No	名 称	梁属性	梁幅 (mm)	梁背 (mm)	床厚 (mm)	単位重量 (kN/m3)	梁固定荷重 (N/m)			本 数 (本)	材寸法	枠 部 材 強 度
							自重	仕上	合 計			
1	FG250	基礎梁	250	1800	0	24.00	10800	0	10800	0		

● 壁荷重表

単位 : N/m3

No	名 称	荷 重 名 称	厚さ (mm)	荷 重	壁RC用 RC単位重量	仕 上	合 計
1	N_206_6	強化石膏ボード	21	210	0.00	0	0
		強化石膏ボード	15	150	0.00	0	0
		たて枠206 @455	0	130	0.00	0	0
		強化石膏ボード	15	150	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	909
2	G_206_5	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層 t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206 @455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302
3	G_206_9	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層 t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206 @455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302
4	N_206_5	強化石膏ボード	21	210	0.00	0	0
		強化石膏ボード	15	150	0.00	0	0
		たて枠206 @455	0	130	0.00	0	0
		強化石膏ボード	15	150	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	909
5	G_206_10	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層 t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206 @455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302
6	G_206_11	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層 t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206 @455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302
8	N_206_7	強化石膏ボード	21	210	0.00	0	0
		強化石膏ボード	15	150	0.00	0	0
		たて枠206 @455	0	130	0.00	0	0

● 壁荷重表

単位 : N/m3

No	名 称	荷 重 名 称	厚さ (mm)	荷 重	壁ＲＣ用 RC単位重量	仕 上	合 計
		強化石膏ボード	15	150	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	909
9	N_206GG	強化石膏ボード	21	210	0.00	0	0
		強化石膏ボード	15	150	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		強化石膏ボード	15	150	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	909
10	G_206P10	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層　t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302
11	G_206_12	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層　t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302
12	G_206_7	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層　t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302
13	G_206_6	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層　t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302
14	G_206_8	窯系サィデング t=15	0	360	0.00	0	0
		軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	36	216	0.00	0	0
		通気層　t=9	0	5	0.00	0	0
		防水紙	0	5	0.00	0	0
		構造用合板	9	59	0.00	0	0
		たて枠206　@455	0	130	0.00	0	0
		ロックウール 50	140	56	0.00	0	0
		強化石膏ボード16両面	15	256	0.00	0	0
		ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	0	5	0.00	0	0
		強化石膏ボード	21	210	0.00	0	1302

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL ： 左端部固定端モーメント(kN･m)　　Mo ： 中央モーメント(kN･m)　　CR ： 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL ： 左端部せん断力(kN)　　QR ： 右端部せん断力(kN)　　δEI ： たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y1	RF	Y01-02A7	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-04A7	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-06A7	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-08A7	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-10A7	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-12A7	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-14A7	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-16A7	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-18A7	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
			Y01-20A7	床	-0.25	0.37	0.25	-0.82	0.82	0.13	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-0.50	0.75	0.50	-1.65	1.65	0.26
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.39	0.58	0.39	-1.27	1.27	0.20
		6F	Y01-02A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-08A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-12A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-14A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-20A6	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5F	Y01-02A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　　Mo : 中央モーメント(kN･m)　　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　　QR : 右端部せん断力(kN)　　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y1	5F	Y01-08A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-12A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-14A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-20A5	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4F	Y01-02A4	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A4	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A4	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-08A4	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A4	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-12A4	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-14A4	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A4	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A4	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-20A4	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3F	Y01-02A3	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A3	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A3	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-08A3	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A3	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-12A3	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL ： 左端部固定端モーメント(kN･m)　　Mo ： 中央モーメント(kN･m)　　CR ： 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL ： 左端部せん断力(kN)　　QR ： 右端部せん断力(kN)　　δEI ： たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y1	3F	Y01-14A3	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A3	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A3	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-20A3	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2F	Y01-02A2	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A2	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A2	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-08A2	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A2	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-12A2	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-14A2	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A2	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A2	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-20A2	床	-1.00	1.50	1.00	-3.29	3.29	0.52	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-0.25	0.38	0.25	-0.83	0.83	0.13	合　計	-1.61	2.41	1.61	-5.31	5.31	0.65
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1F	Y01-02A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-3.34	5.01	3.34	-11.01	11.01	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-04A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-3.34	5.01	3.34	-11.01	11.01	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-06A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-3.34	5.01	3.34	-11.01	11.01	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-08A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-3.34	5.01	3.34	-11.01	11.01	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-10A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-3.34	5.01	3.34	-11.01	11.01	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-12A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-3.34	5.01	3.34	-11.01	11.01	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-14A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-3.34	5.01	3.34	-11.01	11.01	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-16A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-3.34	5.01	3.34	-11.01	11.01	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y01-18A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-3.34	5.01	3.34	-11.01	11.01	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　　Mo : 中央モーメント(kN･m)　　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　　QR : 右端部せん断力(kN)　　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y1	1F	Y01-20A1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.36	0.54	0.36	-1.19	1.19	0.00
				大　梁	-2.98	4.47	2.98	-9.83	9.83	1.54	合　計	-3.34	5.01	3.34	-11.01	11.01	1.54
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	RF	Y02-02B7	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-03B7	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-06B7	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-07B7	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-10B7	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-11B7	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-14B7	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-15B7	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-18B7	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
			Y02-19B7	床	-0.12	0.19	0.12	-0.82	0.82	0.02	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.17	0.25	0.17	-1.11	1.11	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.19	0.29	0.19	-1.27	1.27	0.02
		6F	Y02-02B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-06B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-11B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-18B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B6	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5F	Y02-02B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL ： 左端部固定端モーメント(kN･m)　　Mo ： 中央モーメント(kN･m)　　CR ： 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL ： 左端部せん断力(kN)　　QR ： 右端部せん断力(kN)　　δEI ： たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y2	5F	Y02-06B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-11B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-18B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B5	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4F	Y02-02B4	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B4	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-06B4	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B4	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B4	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-11B4	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B4	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B4	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-18B4	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B4	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3F	Y02-02B3	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B3	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-06B3	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B3	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B3	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL ： 左端部固定端モーメント(kN･m)　　Mo ： 中央モーメント(kN･m)　　CR ： 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL ： 左端部せん断力(kN)　　QR ： 右端部せん断力(kN)　　δEI ： たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y2	3F	Y02-11B3	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B3	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B3	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-18B3	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B3	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2F	Y02-02B2	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B2	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-06B2	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B2	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B2	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-11B2	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B2	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B2	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-18B2	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B2	床	-0.50	0.75	0.50	-3.29	3.29	0.06	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.04	0.07	0.04	-0.29	0.29	0.01	合　計	-0.54	0.81	0.54	-3.58	3.58	0.07
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1F	Y02-02B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-03B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-06B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-07B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-10B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-11B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-14B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-15B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL ： 左端部固定端モーメント(kN･m)　　Mo ： 中央モーメント(kN･m)　　CR ： 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL ： 左端部せん断力(kN)　　QR ： 右端部せん断力(kN)　　δEI ： たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y2	1F	Y02-18B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y02-19B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	RF	Y04-01B7	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-04B7	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-05B7	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-08B7	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-09B7	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-12B7	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-13B7	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-16B7	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-17B7	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
			Y04-20B7	床	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	大梁特殊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.13	0.19	0.13	-0.83	0.83	0.02
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	-0.10	0.14	0.10	-0.64	0.64	0.01
		6F	Y04-01B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.66	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-04B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-09B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-12B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-16B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B6	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5F	Y04-01B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.66	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL ： 左端部固定端モーメント(kN･m)　　Mo ： 中央モーメント(kN･m)　　CR ： 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL ： 左端部せん断力(kN)　　QR ： 右端部せん断力(kN)　　δEI ： たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y4	5F	Y04-04B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-09B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-12B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-16B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B5	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4F	Y04-01B4	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.66	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-04B4	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B4	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B4	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-09B4	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-12B4	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B4	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-16B4	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B4	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B4	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3F	Y04-01B3	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.66	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-04B3	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B3	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B3	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1)　壁梁 C, Mo, Qo

CL ： 左端部固定端モーメント(kN･m)　　Mo ： 中央モーメント(kN･m)　　CR ： 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL ： 左端部せん断力(kN)　　QR ： 右端部せん断力(kN)　　δEI ： たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y4	3F	Y04-09B3	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-12B3	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B3	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-16B3	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B3	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B3	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2F	Y04-01B2	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.66	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-04B2	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B2	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B2	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-09B2	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-12B2	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B2	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-16B2	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B2	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B2	床	-0.25	0.37	0.25	-1.65	1.65	0.03	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.06	0.09	0.06	-0.41	0.41	0.01	合　計	-0.40	0.60	0.40	-2.65	2.65	0.04
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1F	Y04-01B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.84	1.25	0.84	-5.51	5.51	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-04B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.84	1.25	0.84	-5.51	5.51	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-05B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.84	1.25	0.84	-5.51	5.51	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-08B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.84	1.25	0.84	-5.51	5.51	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-09B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.84	1.25	0.84	-5.51	5.51	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-12B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.84	1.25	0.84	-5.51	5.51	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-13B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.84	1.25	0.84	-5.51	5.51	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

● 2-(1) 壁梁 C, Mo, Qo

CL : 左端部固定端モーメント(kN･m)　Mo : 中央モーメント(kN･m)　CR : 右端部固定端モーメント(kN･m)
QL : 左端部せん断力(kN)　QR : 右端部せん断力(kN)　δEI : たわみ係数 (KN･m3)

方向	通り	階	名　称		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI		CL	Mo	CR	QL	QR	δEI
X	Y4	1F	Y04-16B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.84	1.25	0.84	-5.51	5.51	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-17B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.84	1.25	0.84	-5.51	5.51	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Y04-20B1	床	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大梁特殊	-0.09	0.13	0.09	-0.59	0.59	0.00
				大　梁	-0.75	1.12	0.75	-4.91	4.91	0.10	合　計	-0.84	1.25	0.84	-5.51	5.51	0.10
				小　梁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	積　雪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

通り名称---> [Y1]

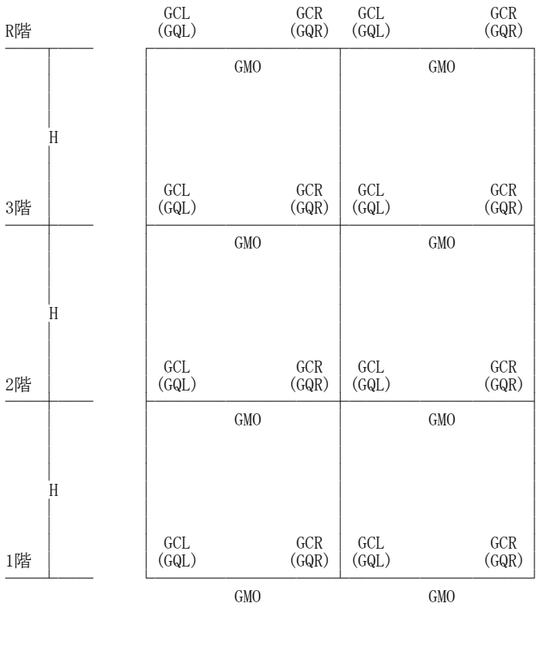

GCL ： 梁 固定端モーメント　左端部 (kN･m)
GCR ： 梁 固定端モーメント　右端部 (kN･m)
GMO ： 梁 中央モーメント　(kN･m)
GQL ： 梁 せん断力　左端部 (kN)
GQR ： 梁 せん断力　右端部 (kN)

H ： 階高　(mm)
L ： スパン長　(mm)

[Y1　]

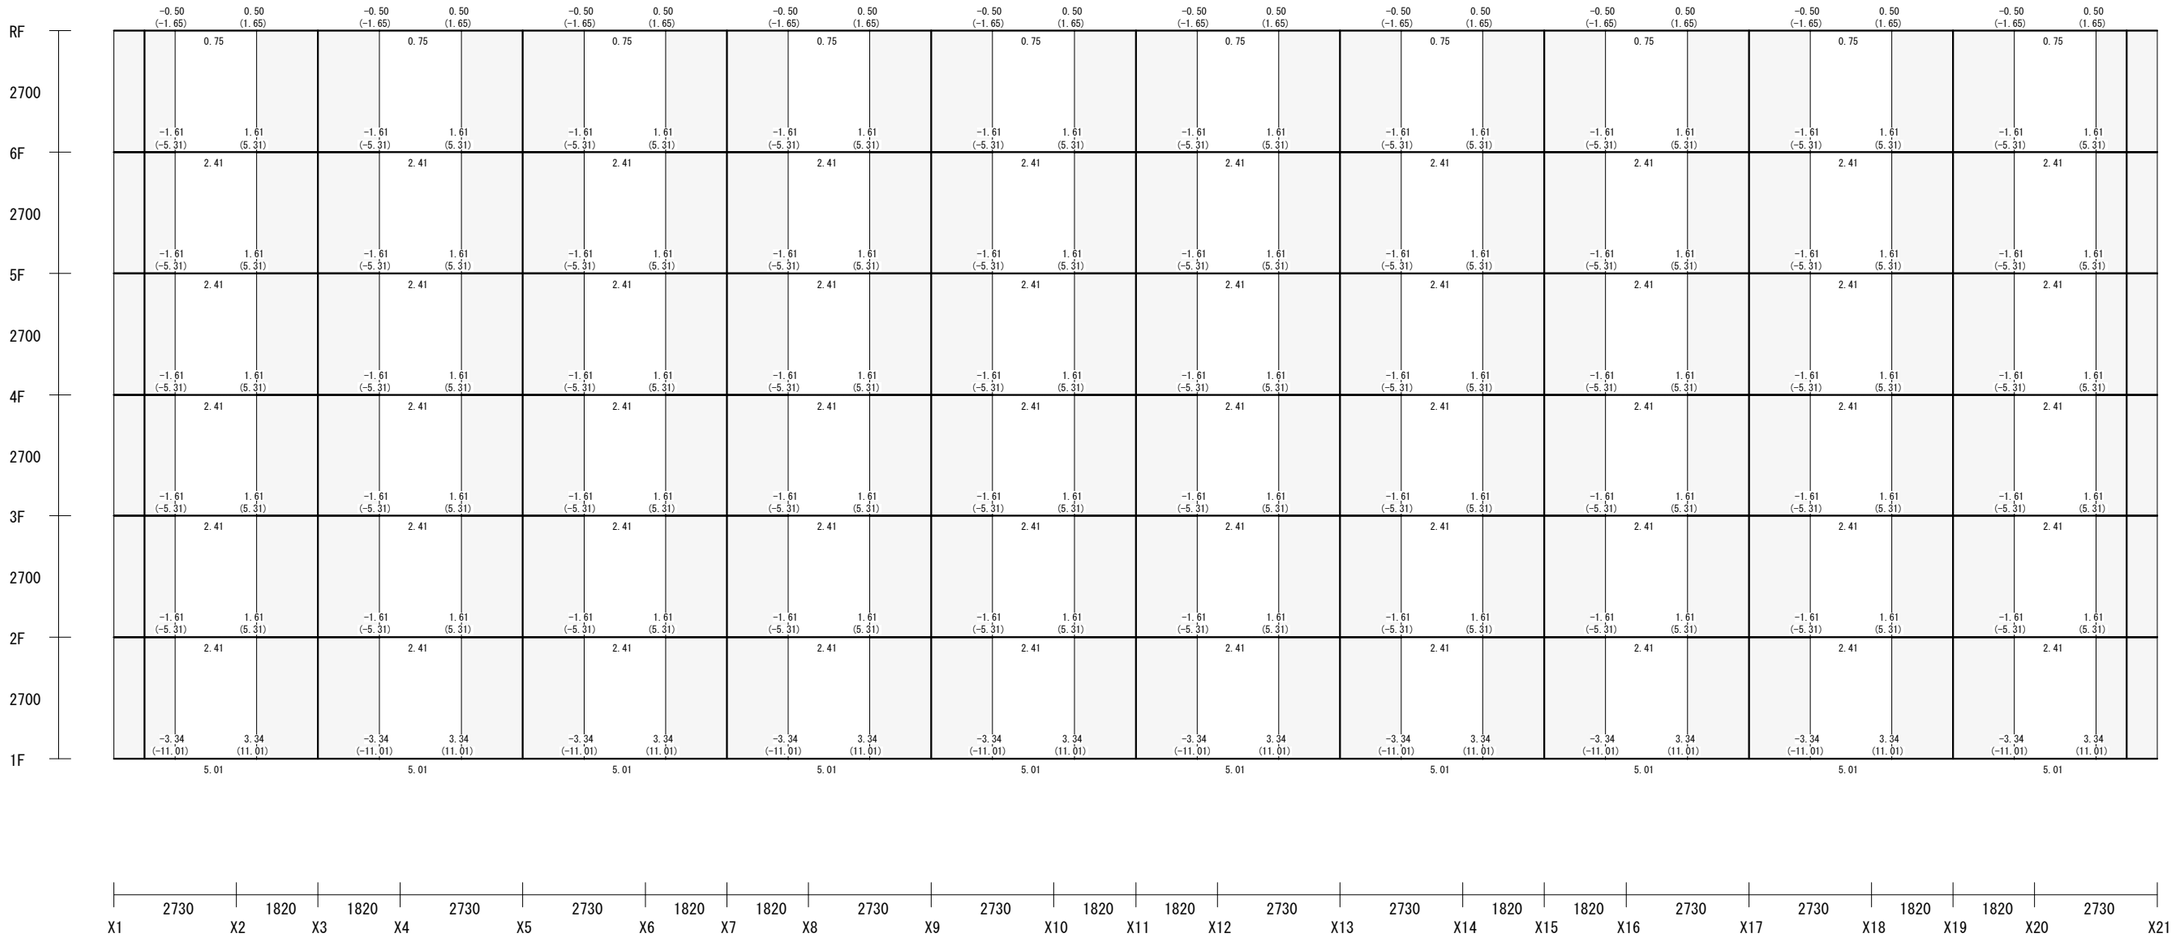
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
-0.50 (-1.65)
0.50 (1.65)
0.75
-1.61 (-5.31)
1.61 (5.31)
2.41
-3.34 (-11.01)
3.34 (11.01)
5.01
X1
2730
X2
1820
X3
1820
X4
2730
X5
2730
X6
1820
X7
1820
X8
2730
X9
2730
X10
1820
X11
1820
X12
2730
X13
2730
X14
1820
X15
1820
X16
2730
X17
2730
X18
1820
X19
1820
X20
2730
X21

[X2　]

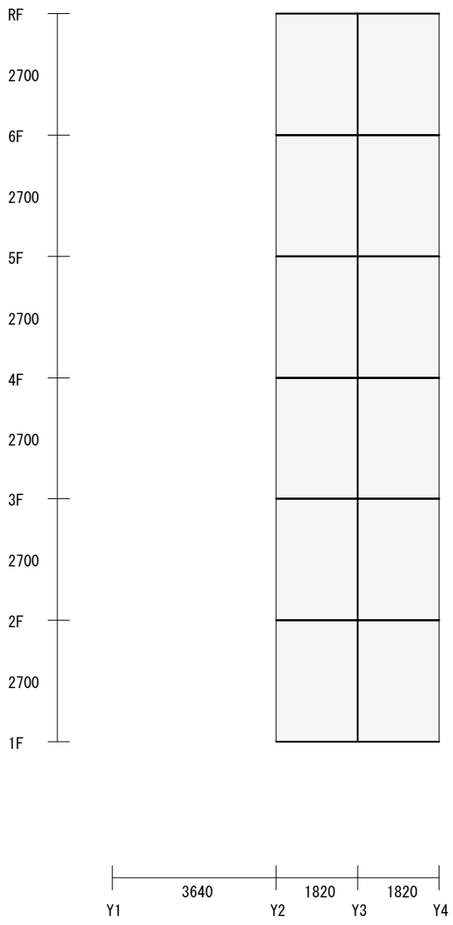
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X6　]

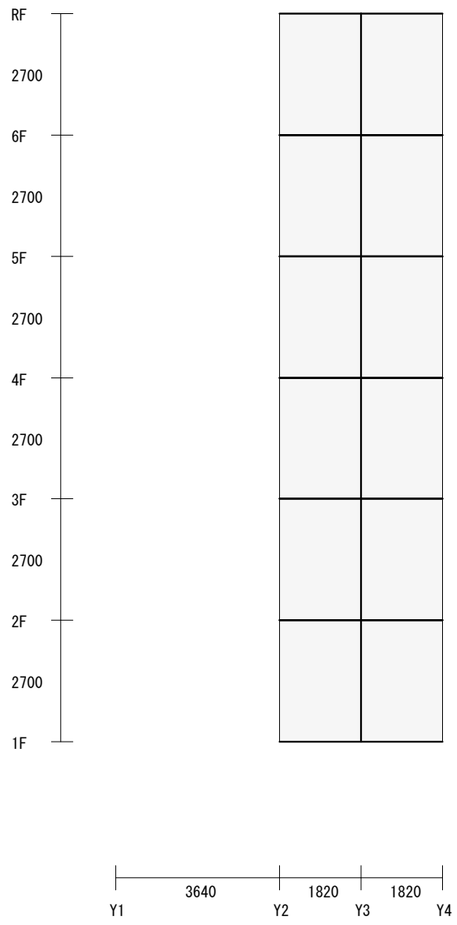
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8　]

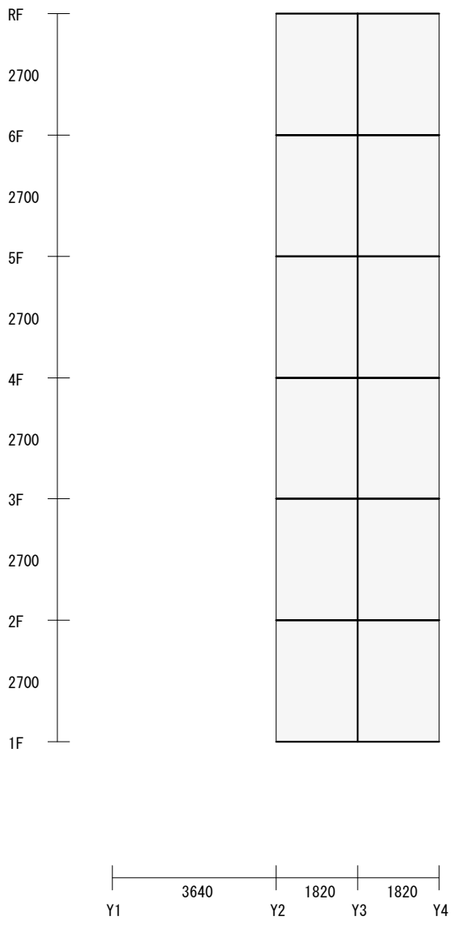
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12　]

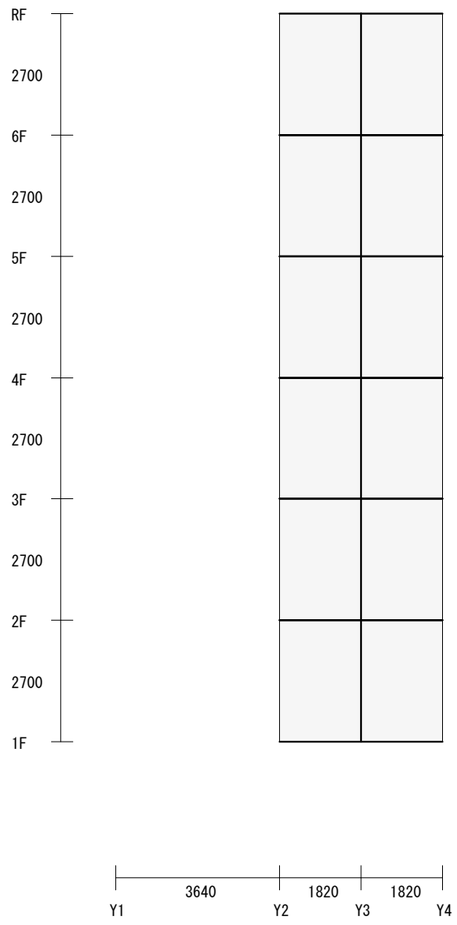
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

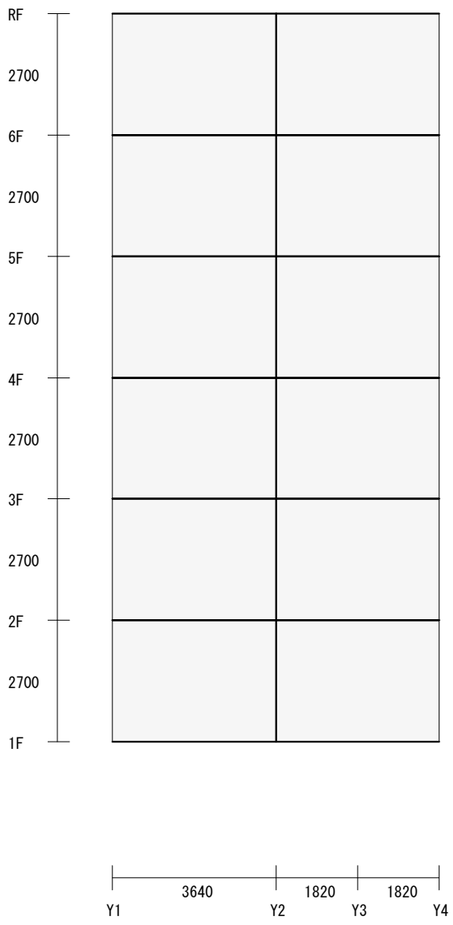
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

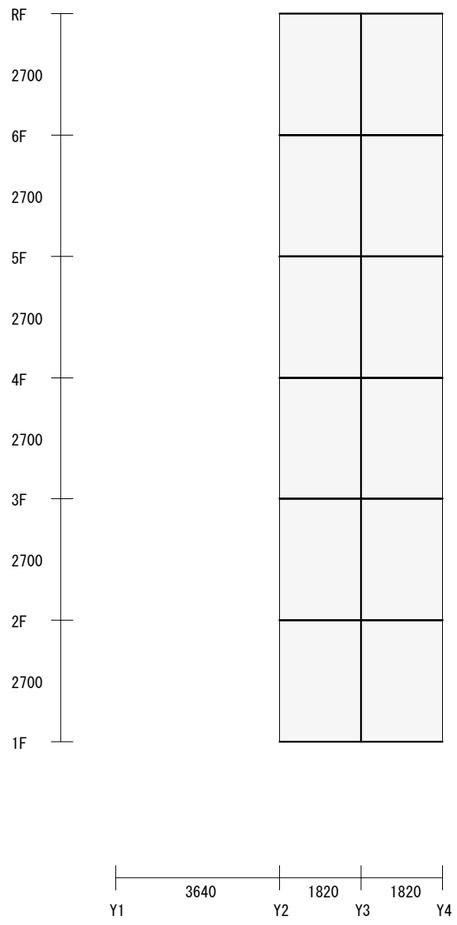
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X20]

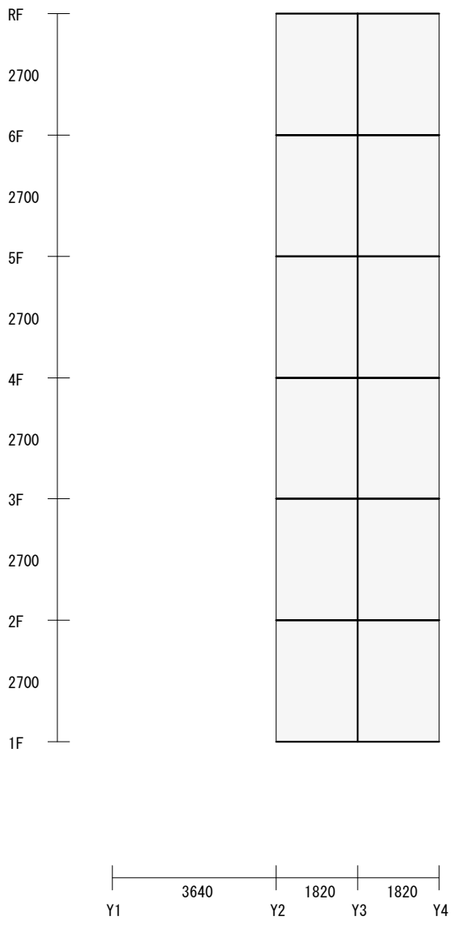
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

● 2-(3) 壁軸力表

No. ： 壁軸力伏図用
ST-T ： 当該階の合計
単位 ： kN

最下層軸力合計 = 9811.53 (X : 6803.80 Y : 3007.73)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小　梁	大　梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑　壁	積　雪	屋　根	ST-T	合　計
X	Y1	1F	1	Y01-01A1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.63
			2	Y01-02B1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.61
			3	Y01-03A1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.63
			4	Y01-04B1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.61
			5	Y01-05A1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.63
			6	Y01-06B1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.61
			7	Y01-07A1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.63
			8	Y01-08B1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.61
			9	Y01-09A1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.63
			10	Y01-10B1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.61
			11	Y01-11A1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.63
			12	Y01-12B1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.61
			13	Y01-13A1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.63
			14	Y01-14B1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.61
			15	Y01-15A1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.63
			16	Y01-16B1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.61
			17	Y01-17A1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.63
			18	Y01-18B1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.61
			19	Y01-19A1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.63
			20	Y01-20B1	0.00	0.00	9.83	0.00	17.14	0.00	1.19	0.00	0.00	28.16	104.61
	Y2	1F	21	Y02-01A1	0.00	0.00	4.21	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05	181.78
			22	Y02-02A1	0.00	0.00	0.70	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	28.28
			23	Y02-02C1	0.00	0.00	4.91	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	48.78
			24	Y02-03A1	0.00	0.00	4.91	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	48.79
			25	Y02-03C1	0.00	0.00	0.70	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	28.26
			26	Y02-04A1	0.00	0.00	4.21	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05	181.76
			27	Y02-05A1	0.00	0.00	4.21	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05	181.78
			28	Y02-06A1	0.00	0.00	0.70	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	28.28
			29	Y02-06C1	0.00	0.00	4.91	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	48.78
			30	Y02-07A1	0.00	0.00	4.91	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	48.79
			31	Y02-07C1	0.00	0.00	0.70	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	28.26
			32	Y02-08A1	0.00	0.00	4.21	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05	181.76
			33	Y02-09A1	0.00	0.00	4.21	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05	181.78
			34	Y02-10A1	0.00	0.00	0.70	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	28.28
			35	Y02-10C1	0.00	0.00	4.91	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	48.78
			36	Y02-11A1	0.00	0.00	4.91	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	48.79
			37	Y02-11C1	0.00	0.00	0.70	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	28.26
			38	Y02-12A1	0.00	0.00	4.21	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05	181.76
			39	Y02-13A1	0.00	0.00	4.21	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05	181.78
			40	Y02-14A1	0.00	0.00	0.70	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	28.28
			41	Y02-14C1	0.00	0.00	4.91	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	48.78
			42	Y02-15A1	0.00	0.00	4.91	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	48.79
			43	Y02-15C1	0.00	0.00	0.70	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	28.26
			44	Y02-16A1	0.00	0.00	4.21	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05	181.76
			45	Y02-17A1	0.00	0.00	4.21	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05	181.78
			46	Y02-18A1	0.00	0.00	0.70	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	28.28
			47	Y02-18C1	0.00	0.00	4.91	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	48.78
			48	Y02-19A1	0.00	0.00	4.91	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	48.79
			49	Y02-19C1	0.00	0.00	0.70	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	28.26
			50	Y02-20A1	0.00	0.00	4.21	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05	181.76
	Y4	1F	51	Y04-01A1	0.00	0.00	4.91	0.00	11.43	0.00	0.59	0.00	0.00	16.94	61.87
			52	Y04-01C1	0.00	0.00	1.64	0.00	11.43	0.00	0.20	0.00	0.00	13.26	48.79
			53	Y04-02A1	0.00	0.00	3.28	0.00	22.86	0.00	0.40	0.00	0.00	26.53	101.66
			54	Y04-03A1	0.00	0.00	3.28	0.00	22.86	0.00	0.40	0.00	0.00	26.53	101.64
			55	Y04-04A1	0.00	0.00	1.64	0.00	11.43	0.00	0.20	0.00	0.00	13.26	48.81
			56	Y04-04C1	0.00	0.00	4.91	0.00	11.43	0.00	0.59	0.00	0.00	16.94	61.86
			57	Y04-05A1	0.00	0.00	4.91	0.00	11.43	0.00	0.59	0.00	0.00	16.94	61.87
			58	Y04-05C1	0.00	0.00	1.64	0.00	11.43	0.00	0.20	0.00	0.00	13.26	48.79
			59	Y04-06A1	0.00	0.00	3.28	0.00	22.86	0.00	0.40	0.00	0.00	26.53	101.66
			60	Y04-07A1	0.00	0.00	3.28	0.00	22.86	0.00	0.40	0.00	0.00	26.53	101.64
			61	Y04-08A1	0.00	0.00	1.64	0.00	11.43	0.00	0.20	0.00	0.00	13.26	48.81
			62	Y04-08C1	0.00	0.00	4.91	0.00	11.43	0.00	0.59	0.00	0.00	16.94	61.86
			63	Y04-09A1	0.00	0.00	4.91	0.00	11.43	0.00	0.59	0.00	0.00	16.94	61.87
			64	Y04-09C1	0.00	0.00	1.64	0.00	11.43	0.00	0.20	0.00	0.00	13.26	48.79
			65	Y04-10A1	0.00	0.00	3.28	0.00	22.86	0.00	0.40	0.00	0.00	26.53	101.66
			66	Y04-11A1	0.00	0.00	3.28	0.00	22.86	0.00	0.40	0.00	0.00	26.53	101.64
			67	Y04-12A1	0.00	0.00	1.64	0.00	11.43	0.00	0.20	0.00	0.00	13.26	48.81
			68	Y04-12C1	0.00	0.00	4.91	0.00	11.43	0.00	0.59	0.00	0.00	16.94	61.86
			69	Y04-13A1	0.00	0.00	4.91	0.00	11.43	0.00	0.59	0.00	0.00	16.94	61.87
			70	Y04-13C1	0.00	0.00	1.64	0.00	11.43	0.00	0.20	0.00	0.00	13.26	48.79
			71	Y04-14A1	0.00	0.00	3.28	0.00	22.86	0.00	0.40	0.00	0.00	26.53	101.66
			72	Y04-15A1	0.00	0.00	3.28	0.00	22.86	0.00	0.40	0.00	0.00	26.53	101.64
			73	Y04-16A1	0.00	0.00	1.64	0.00	11.43	0.00	0.20	0.00	0.00	13.26	48.81
			74	Y04-16C1	0.00	0.00	4.91	0.00	11.43	0.00	0.59	0.00	0.00	16.94	61.86
			75	Y04-17A1	0.00	0.00	4.91	0.00	11.43	0.00	0.59	0.00	0.00	16.94	61.87
			76	Y04-17C1	0.00	0.00	1.64	0.00	11.43	0.00	0.20	0.00	0.00	13.26	48.79
			77	Y04-18A1	0.00	0.00	3.28	0.00	22.86	0.00	0.40	0.00	0.00	26.53	101.66
			78	Y04-19A1	0.00	0.00	3.28	0.00	22.86	0.00	0.40	0.00	0.00	26.53	101.64
			79	Y04-20A1	0.00	0.00	1.64	0.00	11.43	0.00	0.20	0.00	0.00	13.26	48.81
			80	Y04-20C1	0.00	0.00	4.91	0.00	11.43	0.00	0.59	0.00	0.00	16.94	61.86
Y	X1	1F	81	X01-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	45.71	124.22
			82	X01-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	62.11
			83	X01-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	62.11
	X2	1F	84	X02-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			85	X02-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 9811.53 (X : 6803.80 Y : 3007.73)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
Y	X3	1F	86	X03-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	109.16
	X4	1F	87	X04-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			88	X04-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X5	1F	89	X05-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	109.16
			90	X05-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			91	X05-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X6	1F	92	X06-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			93	X06-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X7	1F	94	X07-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	109.16
	X8	1F	95	X08-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			96	X08-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X9	1F	97	X09-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	109.16
			98	X09-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			99	X09-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X10	1F	100	X10-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			101	X10-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X11	1F	102	X11-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	109.16
	X12	1F	103	X12-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			104	X12-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X13	1F	105	X13-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	109.16
			106	X13-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			107	X13-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X14	1F	108	X14-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			109	X14-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X15	1F	110	X15-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	109.16
	X16	1F	111	X16-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			112	X16-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X17	1F	113	X17-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	109.16
			114	X17-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			115	X17-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X18	1F	116	X18-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			117	X18-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X19	1F	118	X19-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	109.16
	X20	1F	119	X20-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
			120	X20-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	54.58
	X21	1F	121	X21-01A1	0.00	0.00	0.00	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	45.71	124.26
			122	X21-02A1	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	62.13
			123	X21-03A1	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	62.13
X	Y1	2F	124	Y01-01A2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	76.48
			125	Y01-02B2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	76.46
			126	Y01-03A2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	76.48
			127	Y01-04B2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	76.46
			128	Y01-05A2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	76.48
			129	Y01-06B2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	76.46
			130	Y01-07A2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	76.48
			131	Y01-08B2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	76.46
			132	Y01-09A2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	76.48
			133	Y01-10B2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	76.46
			134	Y01-11A2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	76.48
			135	Y01-12B2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	76.46
			136	Y01-13A2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	76.48
			137	Y01-14B2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	76.46
			138	Y01-15A2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	76.48
			139	Y01-16B2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	76.46
			140	Y01-17A2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	76.48
			141	Y01-18B2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	76.46
			142	Y01-19A2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	76.48
			143	Y01-20B2	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	76.46
	Y2	2F	144	Y02-01A2	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	144.73
			145	Y02-02A2	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	22.10
			146	Y02-02C2	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	38.39
			147	Y02-03A2	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	38.41
			148	Y02-03C2	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	22.09
			149	Y02-04A2	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	144.71
			150	Y02-05A2	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	144.73
			151	Y02-06A2	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	22.10
			152	Y02-06C2	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	38.39
			153	Y02-07A2	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	38.41
			154	Y02-07C2	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	22.09

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 9811.53 (X : 6803.80 Y : 3007.73)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y2	2F	155	Y02-08A2	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	144.71
			156	Y02-09A2	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	144.73
			157	Y02-10A2	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	22.10
			158	Y02-10C2	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	38.39
			159	Y02-11A2	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	38.41
			160	Y02-11C2	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	22.09
			161	Y02-12A2	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	144.71
			162	Y02-13A2	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	144.73
			163	Y02-14A2	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	22.10
			164	Y02-14C2	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	38.39
			165	Y02-15A2	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	38.41
			166	Y02-15C2	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	22.09
			167	Y02-16A2	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	144.71
			168	Y02-17A2	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	144.73
			169	Y02-18A2	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	22.10
			170	Y02-18C2	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	38.39
			171	Y02-19A2	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	38.41
			172	Y02-19C2	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	22.09
			173	Y02-20A2	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	144.71
	Y4	2F	174	Y04-01A2	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	44.94
			175	Y04-01C2	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	35.53
			176	Y04-02A2	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	75.13
			177	Y04-03A2	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	75.11
			178	Y04-04A2	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	35.54
			179	Y04-04C2	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	44.92
			180	Y04-05A2	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	44.94
			181	Y04-05C2	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	35.53
			182	Y04-06A2	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	75.13
			183	Y04-07A2	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	75.11
			184	Y04-08A2	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	35.54
			185	Y04-08C2	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	44.92
			186	Y04-09A2	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	44.94
			187	Y04-09C2	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	35.53
			188	Y04-10A2	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	75.13
			189	Y04-11A2	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	75.11
			190	Y04-12A2	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	35.54
			191	Y04-12C2	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	44.92
			192	Y04-13A2	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	44.94
			193	Y04-13C2	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	35.53
			194	Y04-14A2	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	75.13
			195	Y04-15A2	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	75.11
			196	Y04-16A2	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	35.54
			197	Y04-16C2	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	44.92
			198	Y04-17A2	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	44.94
			199	Y04-17C2	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	35.53
			200	Y04-18A2	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	75.13
			201	Y04-19A2	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	75.11
			202	Y04-20A2	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	35.54
			203	Y04-20C2	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	44.92
Y	X1	2F	204	X01-01A2	1.54	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34	78.51
			205	X01-02A2	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	39.25
			206	X01-03A2	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	39.25
	X2	2F	207	X02-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			208	X02-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X3	2F	209	X03-01A2	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	65.38
	X4	2F	210	X04-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			211	X04-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X5	2F	212	X05-01A2	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	65.38
			213	X05-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			214	X05-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X6	2F	215	X06-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			216	X06-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X7	2F	217	X07-01A2	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	65.38
	X8	2F	218	X08-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			219	X08-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X9	2F	220	X09-01A2	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	65.38
			221	X09-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			222	X09-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X10	2F	223	X10-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			224	X10-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X11	2F	225	X11-01A2	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	65.38
	X12	2F	226	X12-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			227	X12-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X13	2F	228	X13-01A2	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	65.38
			229	X13-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69

● 2-(3) 壁軸力表

No. ： 壁軸力伏図用
ST-T ： 当該階の合計
単位 ： kN

最下層軸力合計 = 9811.53 (X : 6803.80 Y : 3007.73)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
Y	X13	2F	230	X13-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X14	2F	231	X14-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			232	X14-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X15	2F	233	X15-01A2	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	65.38
	X16	2F	234	X16-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			235	X16-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X17	2F	236	X17-01A2	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	65.38
			237	X17-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			238	X17-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X18	2F	239	X18-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			240	X18-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X19	2F	241	X19-01A2	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	65.38
	X20	2F	242	X20-02A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
			243	X20-03A2	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	32.69
	X21	2F	244	X21-01A2	1.55	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	78.54
			245	X21-02A2	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	39.27
			246	X21-03A2	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	39.27
X	Y1	3F	247	Y01-01A3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	62.20
			248	Y01-02B3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	62.18
			249	Y01-03A3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	62.20
			250	Y01-04B3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	62.18
			251	Y01-05A3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	62.20
			252	Y01-06B3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	62.18
			253	Y01-07A3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	62.20
			254	Y01-08B3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	62.18
			255	Y01-09A3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	62.20
			256	Y01-10B3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	62.18
			257	Y01-11A3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	62.20
			258	Y01-12B3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	62.18
			259	Y01-13A3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	62.20
			260	Y01-14B3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	62.18
			261	Y01-15A3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	62.20
			262	Y01-16B3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	62.18
			263	Y01-17A3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	62.20
			264	Y01-18B3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	62.18
			265	Y01-19A3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	62.20
			266	Y01-20B3	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	62.18
	Y2	3F	267	Y02-01A3	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	117.51
			268	Y02-02A3	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	17.95
			269	Y02-02C3	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	31.17
			270	Y02-03A3	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	31.19
			271	Y02-03C3	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	17.94
			272	Y02-04A3	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	117.50
			273	Y02-05A3	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	117.51
			274	Y02-06A3	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	17.95
			275	Y02-06C3	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	31.17
			276	Y02-07A3	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	31.19
			277	Y02-07C3	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	17.94
			278	Y02-08A3	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	117.50
			279	Y02-09A3	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	117.51
			280	Y02-10A3	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	17.95
			281	Y02-10C3	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	31.17
			282	Y02-11A3	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	31.19
			283	Y02-11C3	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	17.94
			284	Y02-12A3	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	117.50
			285	Y02-13A3	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	117.51
			286	Y02-14A3	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	17.95
			287	Y02-14C3	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	31.17
			288	Y02-15A3	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	31.19
			289	Y02-15C3	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	17.94
			290	Y02-16A3	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	117.50
			291	Y02-17A3	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	117.51
			292	Y02-18A3	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	17.95
			293	Y02-18C3	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	31.17
			294	Y02-19A3	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	31.19
			295	Y02-19C3	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	17.94
			296	Y02-20A3	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	117.50
	Y4	3F	297	Y04-01A3	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	36.56
			298	Y04-01C3	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	28.92
			299	Y04-02A3	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	61.14
			300	Y04-03A3	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	61.13
			301	Y04-04A3	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	28.94
			302	Y04-04C3	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	36.55
			303	Y04-05A3	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	36.56
			304	Y04-05C3	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	28.92
			305	Y04-06A3	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	61.14
			306	Y04-07A3	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	61.13
			307	Y04-08A3	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	28.94

● 2-(3) 壁軸力表

No. ： 壁軸力伏図用
ST-T ： 当該階の合計
単位 ： kN

最下層軸力合計 = 9811.53 (X : 6803.80 Y : 3007.73)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y4	3F	308	Y04-08C3	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	36.55
			309	Y04-09A3	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	36.56
			310	Y04-09C3	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	28.92
			311	Y04-10A3	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	61.14
			312	Y04-11A3	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	61.13
			313	Y04-12A3	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	28.94
			314	Y04-12C3	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	36.55
			315	Y04-13A3	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	36.56
			316	Y04-13C3	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	28.92
			317	Y04-14A3	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	61.14
			318	Y04-15A3	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	61.13
			319	Y04-16A3	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	28.94
			320	Y04-16C3	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	36.55
			321	Y04-17A3	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	36.56
			322	Y04-17C3	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	28.92
			323	Y04-18A3	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	61.14
			324	Y04-19A3	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	61.13
			325	Y04-20A3	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	28.94
			326	Y04-20C3	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	36.55
Y	X1	3F	327	X01-01A3	1.54	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34	64.16
			328	X01-02A3	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	32.08
			329	X01-03A3	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	32.08
	X2	3F	330	X02-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			331	X02-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X3	3F	332	X03-01A3	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	53.35
	X4	3F	333	X04-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			334	X04-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X5	3F	335	X05-01A3	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	53.35
			336	X05-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			337	X05-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X6	3F	338	X06-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			339	X06-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X7	3F	340	X07-01A3	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	53.35
	X8	3F	341	X08-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			342	X08-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X9	3F	343	X09-01A3	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	53.35
			344	X09-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			345	X09-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X10	3F	346	X10-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			347	X10-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X11	3F	348	X11-01A3	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	53.35
	X12	3F	349	X12-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			350	X12-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X13	3F	351	X13-01A3	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	53.35
			352	X13-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			353	X13-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X14	3F	354	X14-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			355	X14-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X15	3F	356	X15-01A3	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	53.35
	X16	3F	357	X16-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			358	X16-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X17	3F	359	X17-01A3	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	53.35
			360	X17-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			361	X17-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X18	3F	362	X18-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			363	X18-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X19	3F	364	X19-01A3	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	53.35
	X20	3F	365	X20-02A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
			366	X20-03A3	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	26.68
	X21	3F	367	X21-01A3	1.55	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	64.19
			368	X21-02A3	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	32.10
			369	X21-03A3	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	32.10
X	Y1	4F	370	Y01-01A4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			371	Y01-02B4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			372	Y01-03A4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			373	Y01-04B4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			374	Y01-05A4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 9811.53 (X : 6803.80 Y : 3007.73)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y1	4F	375	Y01-06B4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			376	Y01-07A4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			377	Y01-08B4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			378	Y01-09A4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			379	Y01-10B4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			380	Y01-11A4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			381	Y01-12B4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			382	Y01-13A4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			383	Y01-14B4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			384	Y01-15A4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			385	Y01-16B4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			386	Y01-17A4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			387	Y01-18B4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
			388	Y01-19A4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	47.92
			389	Y01-20B4	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	47.91
	Y2	4F	390	Y02-01A4	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.30
			391	Y02-02A4	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.80
			392	Y02-02C4	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.95
			393	Y02-03A4	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.96
			394	Y02-03C4	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.79
			395	Y02-04A4	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.29
			396	Y02-05A4	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.30
			397	Y02-06A4	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.80
			398	Y02-06C4	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.95
			399	Y02-07A4	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.96
			400	Y02-07C4	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.79
			401	Y02-08A4	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.29
			402	Y02-09A4	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.30
			403	Y02-10A4	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.80
			404	Y02-10C4	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.95
			405	Y02-11A4	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.96
			406	Y02-11C4	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.79
			407	Y02-12A4	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.29
			408	Y02-13A4	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.30
			409	Y02-14A4	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.80
			410	Y02-14C4	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.95
			411	Y02-15A4	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.96
			412	Y02-15C4	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.79
			413	Y02-16A4	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.29
			414	Y02-17A4	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.30
			415	Y02-18A4	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.80
			416	Y02-18C4	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.95
			417	Y02-19A4	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	23.96
			418	Y02-19C4	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	13.79
			419	Y02-20A4	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	90.29
	Y4	4F	420	Y04-01A4	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	28.19
			421	Y04-01C4	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	22.32
			422	Y04-02A4	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.16
			423	Y04-03A4	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.15
			424	Y04-04A4	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	22.33
			425	Y04-04C4	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	28.18
			426	Y04-05A4	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	28.19
			427	Y04-05C4	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	22.32
			428	Y04-06A4	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.16
			429	Y04-07A4	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.15
			430	Y04-08A4	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	22.33
			431	Y04-08C4	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	28.18
			432	Y04-09A4	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	28.19
			433	Y04-09C4	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	22.32
			434	Y04-10A4	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.16
			435	Y04-11A4	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.15
			436	Y04-12A4	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	22.33
			437	Y04-12C4	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	28.18
			438	Y04-13A4	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	28.19
			439	Y04-13C4	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	22.32
			440	Y04-14A4	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.16
			441	Y04-15A4	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.15
			442	Y04-16A4	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	22.33
			443	Y04-16C4	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	28.18
			444	Y04-17A4	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	28.19
			445	Y04-17C4	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	22.32
			446	Y04-18A4	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.16
			447	Y04-19A4	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	47.15
			448	Y04-20A4	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	22.33
			449	Y04-20C4	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	28.18
Y	X1	4F	450	X01-01A4	1.54	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34	49.82
			451	X01-02A4	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	24.91
			452	X01-03A4	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	24.91
	X2	4F	453	X02-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			454	X02-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X3	4F	455	X03-01A4	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
	X4	4F	456	X04-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			457	X04-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66

● 2-(3) 壁軸力表

No. ： 壁軸力伏図用
ST-T ： 当該階の合計
単位 ： kN

最下層軸力合計 = 9811.53 (X : 6803.80 Y : 3007.73)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
Y	X5	4F	458	X05-01A4	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
			459	X05-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			460	X05-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X6	4F	461	X06-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			462	X06-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X7	4F	463	X07-01A4	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
	X8	4F	464	X08-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			465	X08-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X9	4F	466	X09-01A4	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
			467	X09-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			468	X09-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X10	4F	469	X10-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			470	X10-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X11	4F	471	X11-01A4	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
	X12	4F	472	X12-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			473	X12-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X13	4F	474	X13-01A4	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
			475	X13-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			476	X13-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X14	4F	477	X14-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			478	X14-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X15	4F	479	X15-01A4	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
	X16	4F	480	X16-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			481	X16-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X17	4F	482	X17-01A4	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
			483	X17-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			484	X17-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X18	4F	485	X18-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			486	X18-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X19	4F	487	X19-01A4	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	41.33
	X20	4F	488	X20-02A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
			489	X20-03A4	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	20.66
	X21	4F	490	X21-01A4	1.55	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	49.84
			491	X21-02A4	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	24.92
			492	X21-03A4	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	24.92
X	Y1	5F	493	Y01-01A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			494	Y01-02B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			495	Y01-03A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			496	Y01-04B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			497	Y01-05A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			498	Y01-06B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			499	Y01-07A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			500	Y01-08B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			501	Y01-09A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			502	Y01-10B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			503	Y01-11A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			504	Y01-12B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			505	Y01-13A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			506	Y01-14B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			507	Y01-15A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			508	Y01-16B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			509	Y01-17A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			510	Y01-18B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
			511	Y01-19A5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	33.65
			512	Y01-20B5	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	33.64
	Y2	5F	513	Y02-01A5	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.09
			514	Y02-02A5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.65
			515	Y02-02C5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			516	Y02-03A5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			517	Y02-03C5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.64
			518	Y02-04A5	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.08
			519	Y02-05A5	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.09
			520	Y02-06A5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.65
			521	Y02-06C5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			522	Y02-07A5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			523	Y02-07C5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.64
			524	Y02-08A5	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.08
			525	Y02-09A5	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.09
			526	Y02-10A5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.65
			527	Y02-10C5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			528	Y02-11A5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74

● 2-(3) 壁軸力表

No. ： 壁軸力伏図用
ST-T ： 当該階の合計
単位 ： kN

最下層軸力合計 = 9811.53 (X : 6803.80 Y : 3007.73)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小　梁	大　梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑　壁	積　雪	屋　根	ST-T	合　計
X	Y2	5F	529	Y02-11C5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.64
			530	Y02-12A5	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.08
			531	Y02-13A5	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.09
			532	Y02-14A5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.65
			533	Y02-14C5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			534	Y02-15A5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			535	Y02-15C5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.64
			536	Y02-16A5	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.08
			537	Y02-17A5	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.09
			538	Y02-18A5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.65
			539	Y02-18C5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			540	Y02-19A5	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	16.74
			541	Y02-19C5	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.64
			542	Y02-20A5	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	63.08
	Y4	5F	543	Y04-01A5	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	19.81
			544	Y04-01C5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	15.71
			545	Y04-02A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			546	Y04-03A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			547	Y04-04A5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	15.72
			548	Y04-04C5	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	19.80
			549	Y04-05A5	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	19.81
			550	Y04-05C5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	15.71
			551	Y04-06A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			552	Y04-07A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			553	Y04-08A5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	15.72
			554	Y04-08C5	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	19.80
			555	Y04-09A5	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	19.81
			556	Y04-09C5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	15.71
			557	Y04-10A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			558	Y04-11A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			559	Y04-12A5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	15.72
			560	Y04-12C5	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	19.80
			561	Y04-13A5	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	19.81
			562	Y04-13C5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	15.71
			563	Y04-14A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			564	Y04-15A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			565	Y04-16A5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	15.72
			566	Y04-16C5	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	19.80
			567	Y04-17A5	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	19.81
			568	Y04-17C5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	15.71
			569	Y04-18A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			570	Y04-19A5	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	33.17
			571	Y04-20A5	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	15.72
			572	Y04-20C5	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	19.80
Y	X1	5F	573	X01-01A5	1.54	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34	35.47
			574	X01-02A5	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	17.74
			575	X01-03A5	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	17.74
	X2	5F	576	X02-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			577	X02-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X3	5F	578	X03-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
	X4	5F	579	X04-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			580	X04-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X5	5F	581	X05-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
			582	X05-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			583	X05-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X6	5F	584	X06-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			585	X06-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X7	5F	586	X07-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
	X8	5F	587	X08-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			588	X08-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X9	5F	589	X09-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
			590	X09-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			591	X09-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X10	5F	592	X10-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			593	X10-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X11	5F	594	X11-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
	X12	5F	595	X12-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			596	X12-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X13	5F	597	X13-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
			598	X13-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			599	X13-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X14	5F	600	X14-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			601	X14-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X15	5F	602	X15-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 9811.53 (X : 6803.80 Y : 3007.73)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
Y	X16	5F	603	X16-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			604	X16-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X17	5F	605	X17-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
			606	X17-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			607	X17-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X18	5F	608	X18-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			609	X18-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X19	5F	610	X19-01A5	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	29.30
	X20	5F	611	X20-02A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
			612	X20-03A5	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	14.65
	X21	5F	613	X21-01A5	1.55	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	35.49
			614	X21-02A5	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	17.75
			615	X21-03A5	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	17.74
X	Y1	6F	616	Y01-01A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			617	Y01-02B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			618	Y01-03A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			619	Y01-04B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			620	Y01-05A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			621	Y01-06B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			622	Y01-07A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			623	Y01-08B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			624	Y01-09A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			625	Y01-10B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			626	Y01-11A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			627	Y01-12B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			628	Y01-13A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			629	Y01-14B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			630	Y01-15A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			631	Y01-16B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			632	Y01-17A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			633	Y01-18B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
			634	Y01-19A6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.28	19.37
			635	Y01-20B6	7.46	0.00	0.83	0.00	4.80	0.00	1.19	0.00	0.00	14.27	19.37
	Y2	6F	636	Y02-01A6	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.88
			637	Y02-02A6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.50
			638	Y02-02C6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			639	Y02-03A6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			640	Y02-03C6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.49
			641	Y02-04A6	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.87
			642	Y02-05A6	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.88
			643	Y02-06A6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.50
			644	Y02-06C6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			645	Y02-07A6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			646	Y02-07C6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.49
			647	Y02-08A6	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.87
			648	Y02-09A6	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.88
			649	Y02-10A6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.50
			650	Y02-10C6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			651	Y02-11A6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			652	Y02-11C6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.49
			653	Y02-12A6	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.87
			654	Y02-13A6	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.88
			655	Y02-14A6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.50
			656	Y02-14C6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			657	Y02-15A6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			658	Y02-15C6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.49
			659	Y02-16A6	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.87
			660	Y02-17A6	20.26	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.88
			661	Y02-18A6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.50
			662	Y02-18C6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			663	Y02-19A6	5.81	0.00	0.29	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	9.52
			664	Y02-19C6	2.99	0.00	0.04	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.49
			665	Y02-20A6	20.25	0.00	0.25	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	35.87
	Y4	6F	666	Y04-01A6	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	11.43
			667	Y04-01C6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	9.11
			668	Y04-02A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			669	Y04-03A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			670	Y04-04A6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	9.11
			671	Y04-04C6	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	11.43
			672	Y04-05A6	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	11.43
			673	Y04-05C6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	9.11
			674	Y04-06A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			675	Y04-07A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			676	Y04-08A6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	9.11
			677	Y04-08C6	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	11.43
			678	Y04-09A6	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	11.43
			679	Y04-09C6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	9.11
			680	Y04-10A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			681	Y04-11A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			682	Y04-12A6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	9.11
			683	Y04-12C6	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	11.43

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 9811.53 (X : 6803.80 Y : 3007.73)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小 梁	大 梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑 壁	積 雪	屋 根	ST-T	合 計
X	Y4	6F	684	Y04-13A6	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	11.43
			685	Y04-13C6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	9.11
			686	Y04-14A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			687	Y04-15A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			688	Y04-16A6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	9.11
			689	Y04-16C6	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	11.43
			690	Y04-17A6	4.17	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.38	11.43
			691	Y04-17C6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.60	9.11
			692	Y04-18A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			693	Y04-19A6	6.91	0.00	0.28	0.00	6.40	0.00	0.40	0.00	0.00	13.98	19.19
			694	Y04-20A6	3.07	0.00	0.14	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	6.61	9.11
			695	Y04-20C6	4.16	0.00	0.41	0.00	3.20	0.00	0.59	0.00	0.00	8.37	11.43
Y	X1	6F	696	X01-01A6	1.54	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34	21.13
			697	X01-02A6	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	10.57
			698	X01-03A6	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	10.57
	X2	6F	699	X02-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			700	X02-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X3	6F	701	X03-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
	X4	6F	702	X04-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			703	X04-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X5	6F	704	X05-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
			705	X05-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			706	X05-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X6	6F	707	X06-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			708	X06-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X7	6F	709	X07-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
	X8	6F	710	X08-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			711	X08-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X9	6F	712	X09-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
			713	X09-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			714	X09-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X10	6F	715	X10-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			716	X10-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X11	6F	717	X11-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
	X12	6F	718	X12-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			719	X12-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X13	6F	720	X13-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
			721	X13-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			722	X13-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X14	6F	723	X14-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			724	X14-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X15	6F	725	X15-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
	X16	6F	726	X16-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			727	X16-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X17	6F	728	X17-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
			729	X17-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			730	X17-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X18	6F	731	X18-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			732	X18-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X19	6F	733	X19-01A6	3.09	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	17.27
	X20	6F	734	X20-02A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.64
			735	X20-03A6	1.54	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	8.63
	X21	6F	736	X21-01A6	1.55	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	21.14
			737	X21-02A6	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	10.57
			738	X21-03A6	0.77	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	10.57
X	Y1	RF	739	Y01-01A7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			740	Y01-02B7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			741	Y01-03A7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			742	Y01-04B7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			743	Y01-05A7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			744	Y01-06B7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			745	Y01-07A7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			746	Y01-08B7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			747	Y01-09A7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			748	Y01-10B7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			749	Y01-11A7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			750	Y01-12B7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09

● 2-(3) 壁軸力表

No. : 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 = 9811.53 (X : 6803.80 Y : 3007.73)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小　梁	大　梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑　壁	積　雪	屋　根	ST-T	合　計
X	Y1	RF	751	Y01-13A7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			752	Y01-14B7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			753	Y01-15A7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			754	Y01-16B7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			755	Y01-17A7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			756	Y01-18B7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			757	Y01-19A7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
			758	Y01-20B7	1.86	0.00	0.83	0.00	2.40	0.00	0.00	2.88	0.00	5.09	5.09
	Y2	RF	759	Y02-01A7	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			760	Y02-02A7	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			761	Y02-02C7	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			762	Y02-03A7	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			763	Y02-03C7	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			764	Y02-04A7	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			765	Y02-05A7	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			766	Y02-06A7	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			767	Y02-06C7	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			768	Y02-07A7	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			769	Y02-07C7	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			770	Y02-08A7	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			771	Y02-09A7	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			772	Y02-10A7	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			773	Y02-10C7	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			774	Y02-11A7	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			775	Y02-11C7	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			776	Y02-12A7	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			777	Y02-13A7	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			778	Y02-14A7	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			779	Y02-14C7	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			780	Y02-15A7	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			781	Y02-15C7	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			782	Y02-16A7	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			783	Y02-17A7	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
			784	Y02-18A7	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			785	Y02-18C7	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			786	Y02-19A7	1.45	0.00	0.29	0.00	0.56	0.00	0.00	2.25	0.00	2.30	2.30
			787	Y02-19C7	0.75	0.00	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	1.16	0.00	1.35	1.35
			788	Y02-20A7	5.06	0.00	0.25	0.00	3.35	0.00	0.00	7.83	0.00	8.66	8.66
	Y4	RF	789	Y04-01A7	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			790	Y04-01C7	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			791	Y04-02A7	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			792	Y04-03A7	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			793	Y04-04A7	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			794	Y04-04C7	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			795	Y04-05A7	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			796	Y04-05C7	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			797	Y04-06A7	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			798	Y04-07A7	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			799	Y04-08A7	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			800	Y04-08C7	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			801	Y04-09A7	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			802	Y04-09C7	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			803	Y04-10A7	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			804	Y04-11A7	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			805	Y04-12A7	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			806	Y04-12C7	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			807	Y04-13A7	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			808	Y04-13C7	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			809	Y04-14A7	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			810	Y04-15A7	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			811	Y04-16A7	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			812	Y04-16C7	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			813	Y04-17A7	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
			814	Y04-17C7	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			815	Y04-18A7	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			816	Y04-19A7	1.73	0.00	0.28	0.00	3.20	0.00	0.00	2.67	0.00	5.20	5.20
			817	Y04-20A7	0.77	0.00	0.14	0.00	1.60	0.00	0.00	1.19	0.00	2.51	2.51
			818	Y04-20C7	1.04	0.00	0.41	0.00	1.60	0.00	0.00	1.61	0.00	3.06	3.06
Y	X1	RF	819	X01-01A7	0.38	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.60	0.00	6.79	6.79
			820	X01-02A7	0.19	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.30	0.00	3.39	3.39
			821	X01-03A7	0.19	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.30	0.00	3.39	3.39
	X2	RF	822	X02-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			823	X02-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X3	RF	824	X03-01A7	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
	X4	RF	825	X04-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			826	X04-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X5	RF	827	X05-01A7	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
			828	X05-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			829	X05-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X6	RF	830	X06-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			831	X06-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62

● 2-(3)　壁軸力表

No.　: 壁軸力伏図用
ST-T : 当該階の合計
単位 : kN

最下層軸力合計 =　9811.53　(X :　6803.80　Y :　3007.73)

方向	通り	階	No.	名　称	床	小　梁	大　梁	大梁特殊	壁	壁追加	雑　壁	積　雪	屋　根	ST-T	合　計
Y	X7	RF	832	X07-01A7	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
	X8	RF	833	X08-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			834	X08-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X9	RF	835	X09-01A7	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
			836	X09-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			837	X09-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X10	RF	838	X10-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			839	X10-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X11	RF	840	X11-01A7	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
	X12	RF	841	X12-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			842	X12-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X13	RF	843	X13-01A7	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
			844	X13-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			845	X13-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X14	RF	846	X14-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			847	X14-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X15	RF	848	X15-01A7	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
	X16	RF	849	X16-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			850	X16-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X17	RF	851	X17-01A7	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
			852	X17-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			853	X17-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X18	RF	854	X18-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			855	X18-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X19	RF	856	X19-01A7	0.77	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	1.19	0.00	5.24	5.24
	X20	RF	857	X20-02A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
			858	X20-03A7	0.39	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.60	0.00	2.62	2.62
	X21	RF	859	X21-01A7	0.39	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.60	0.00	6.79	6.79
			860	X21-02A7	0.19	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.30	0.00	3.39	3.39
			861	X21-03A7	0.19	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.30	0.00	3.39	3.39
	階合計	RF			164.52	0.00	30.69	0.00	285.19	0.00	0.00	254.52	0.00	480.41	480.41
		6F			658.31	0.00	30.69	0.00	570.38	0.00	35.57	0.00	0.00	1294.95	1775.36
		5F			658.31	0.00	30.69	0.00	570.38	0.00	35.57	0.00	0.00	1294.95	3070.30
		4F			658.31	0.00	30.69	0.00	570.38	0.00	35.57	0.00	0.00	1294.95	4365.25
		3F			658.31	0.00	30.69	0.00	570.38	0.00	35.57	0.00	0.00	1294.95	5660.20
		2F			658.31	0.00	30.69	0.00	570.38	0.00	35.57	0.00	0.00	1294.95	6955.15
		1F			0.00	0.00	393.12	0.00	2427.69	0.00	35.57	0.00	0.00	2856.38	9811.53

[F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 8652.19(kN) x,y=5780.32,2871.87

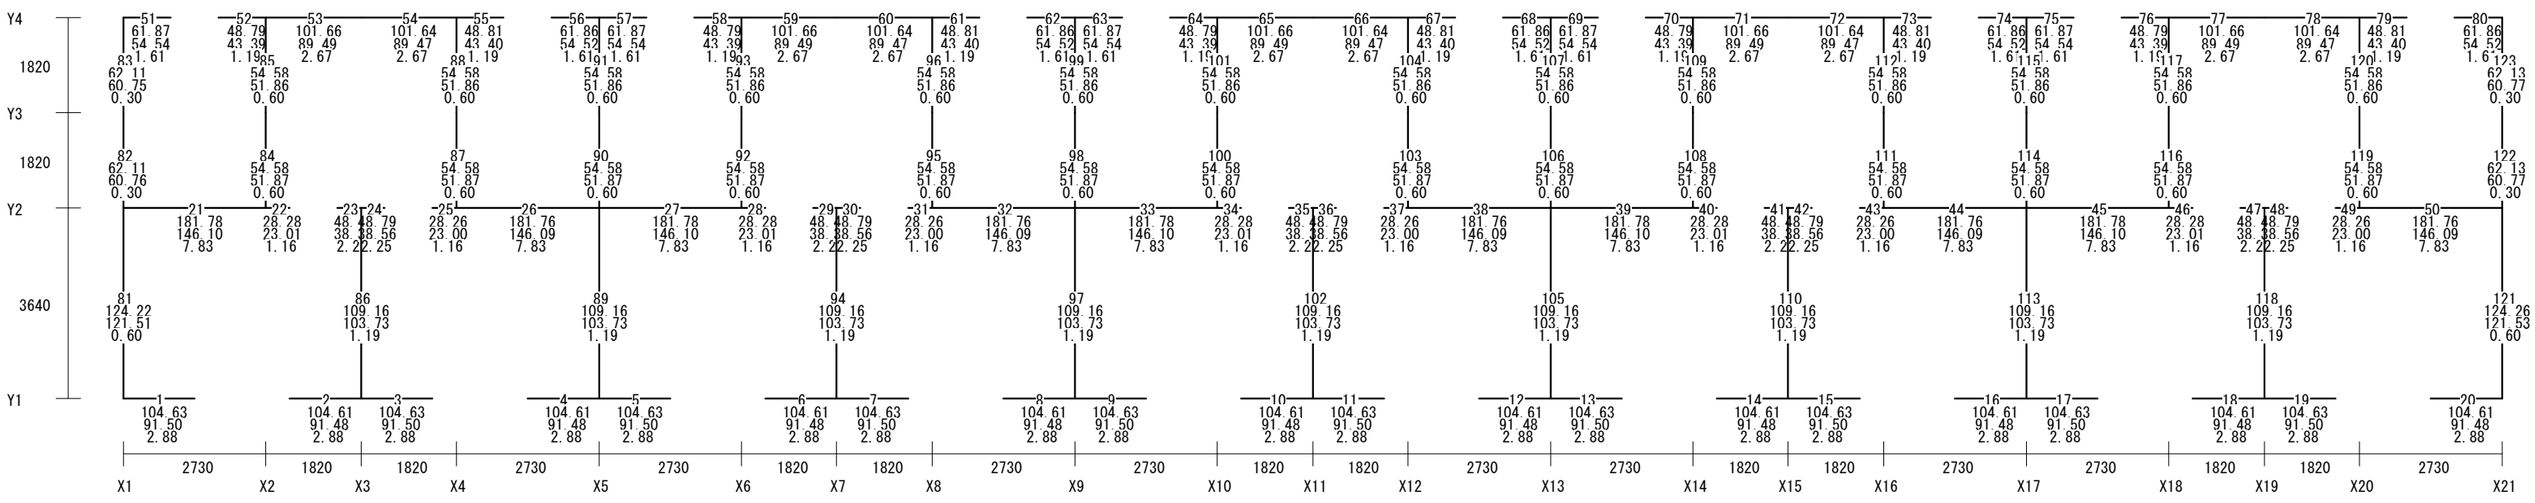

[1F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 5795.81(kN) x,y=4113.80,1682.01

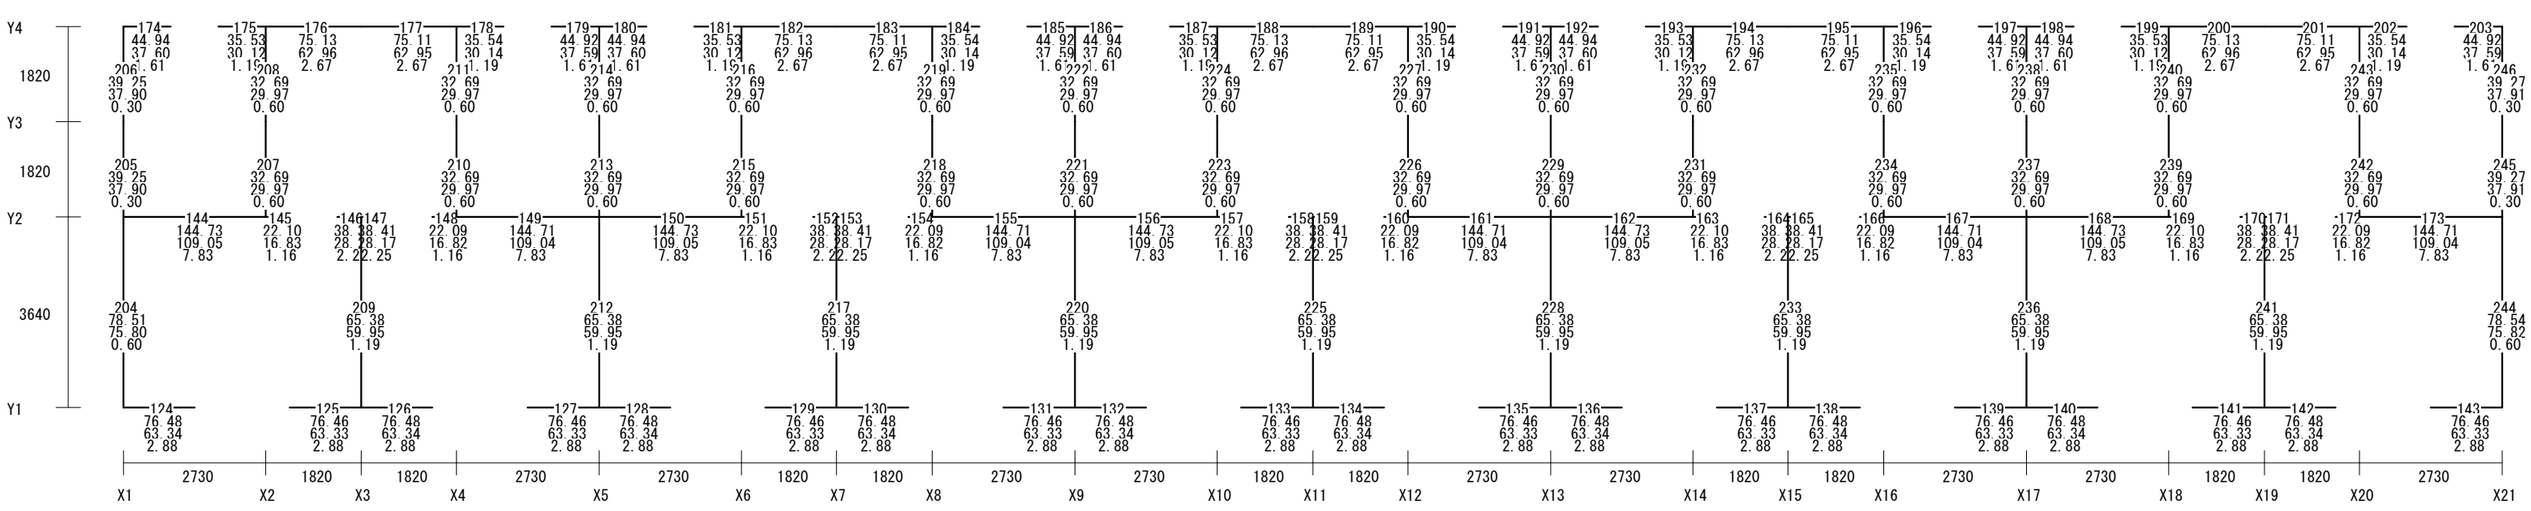

[2F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 4732.73(kN) x,y=3357.58,1375.15

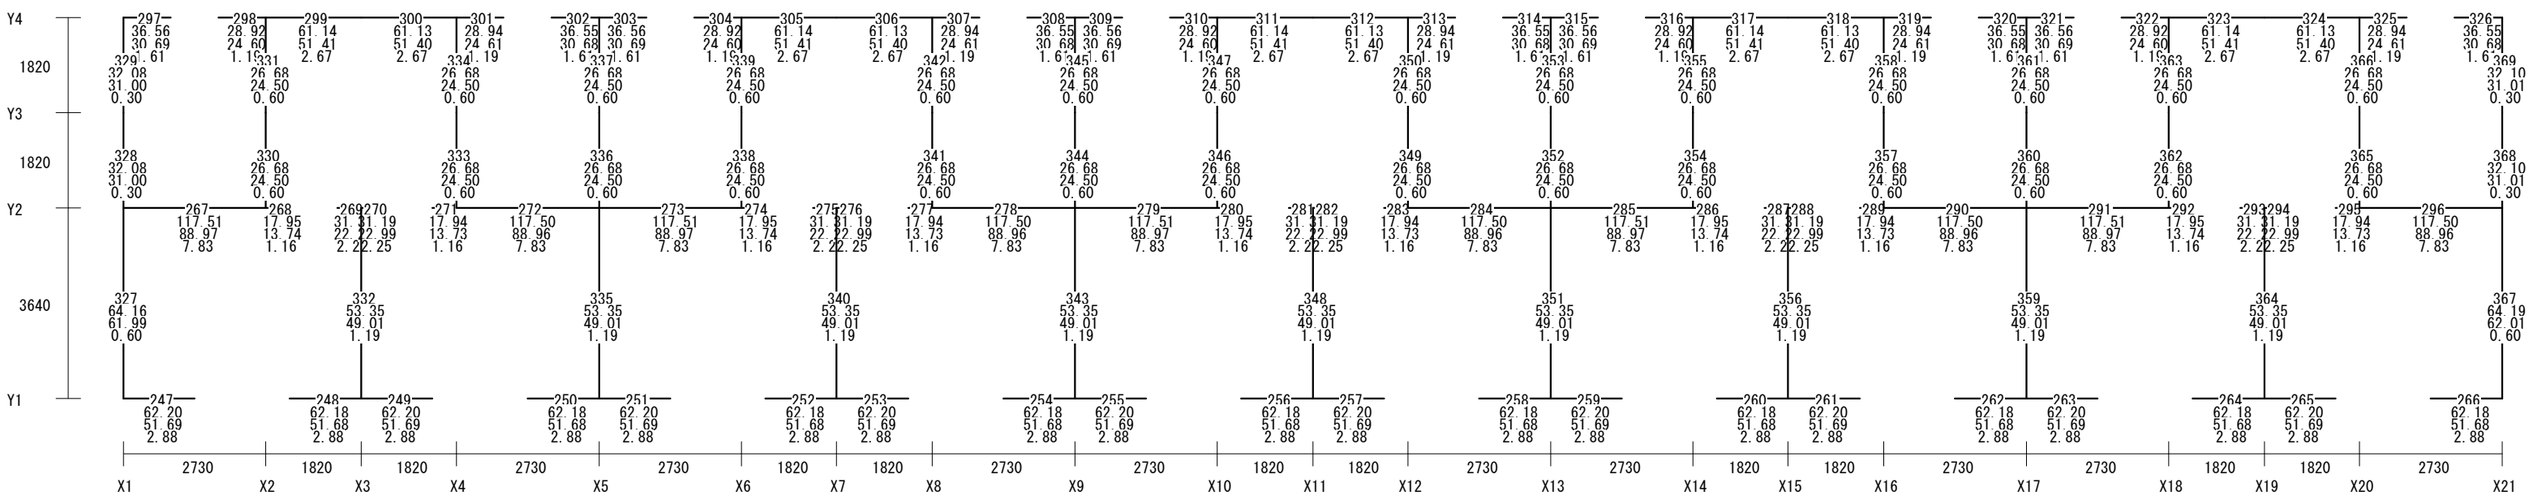

[3F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 3669.65(kN) x,y=2601.36,1068.29

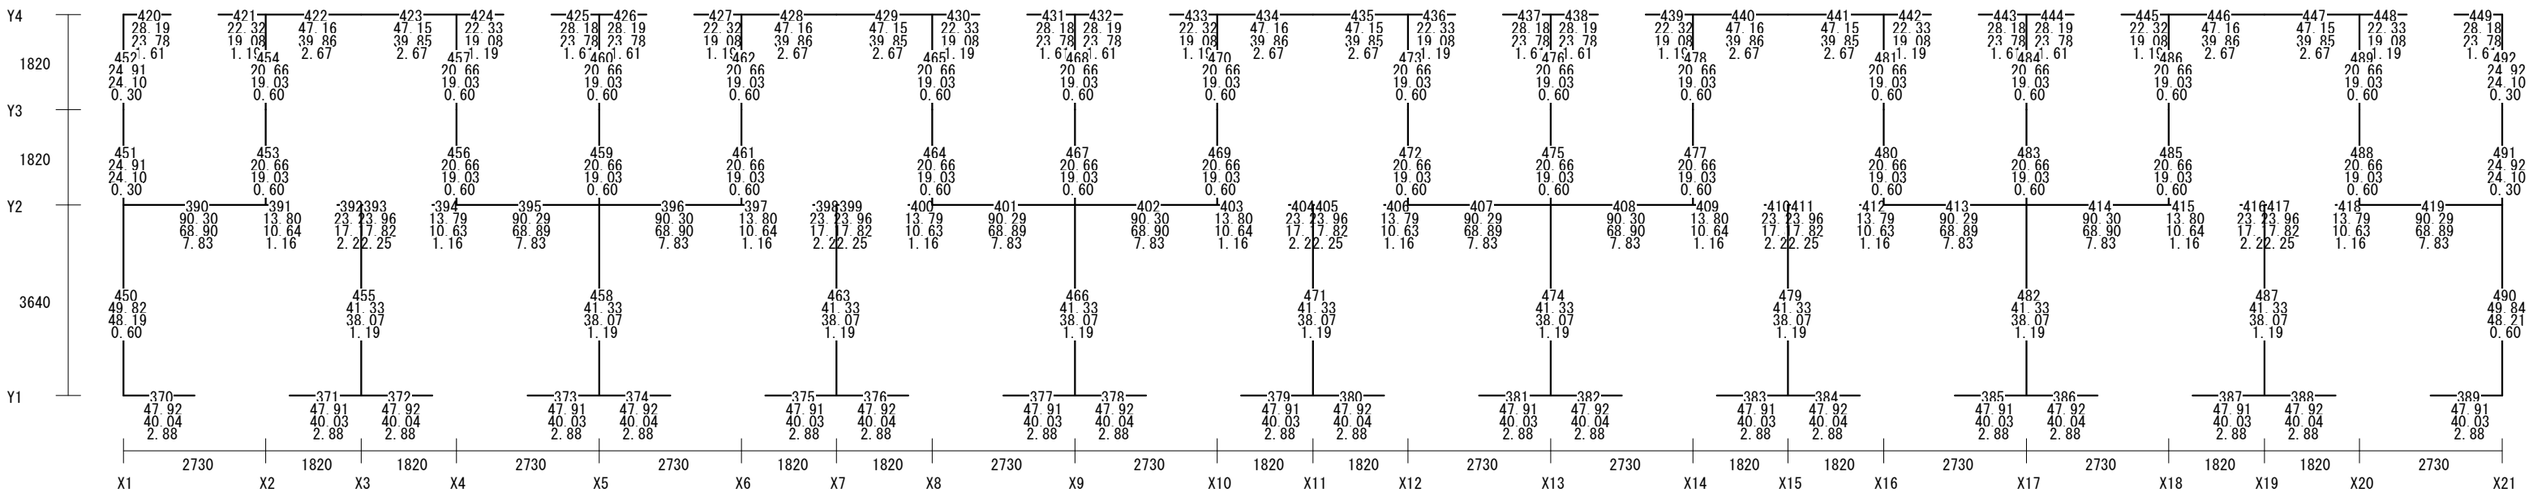

[4F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 2606.57(kN) x,y=1845.13,761.44

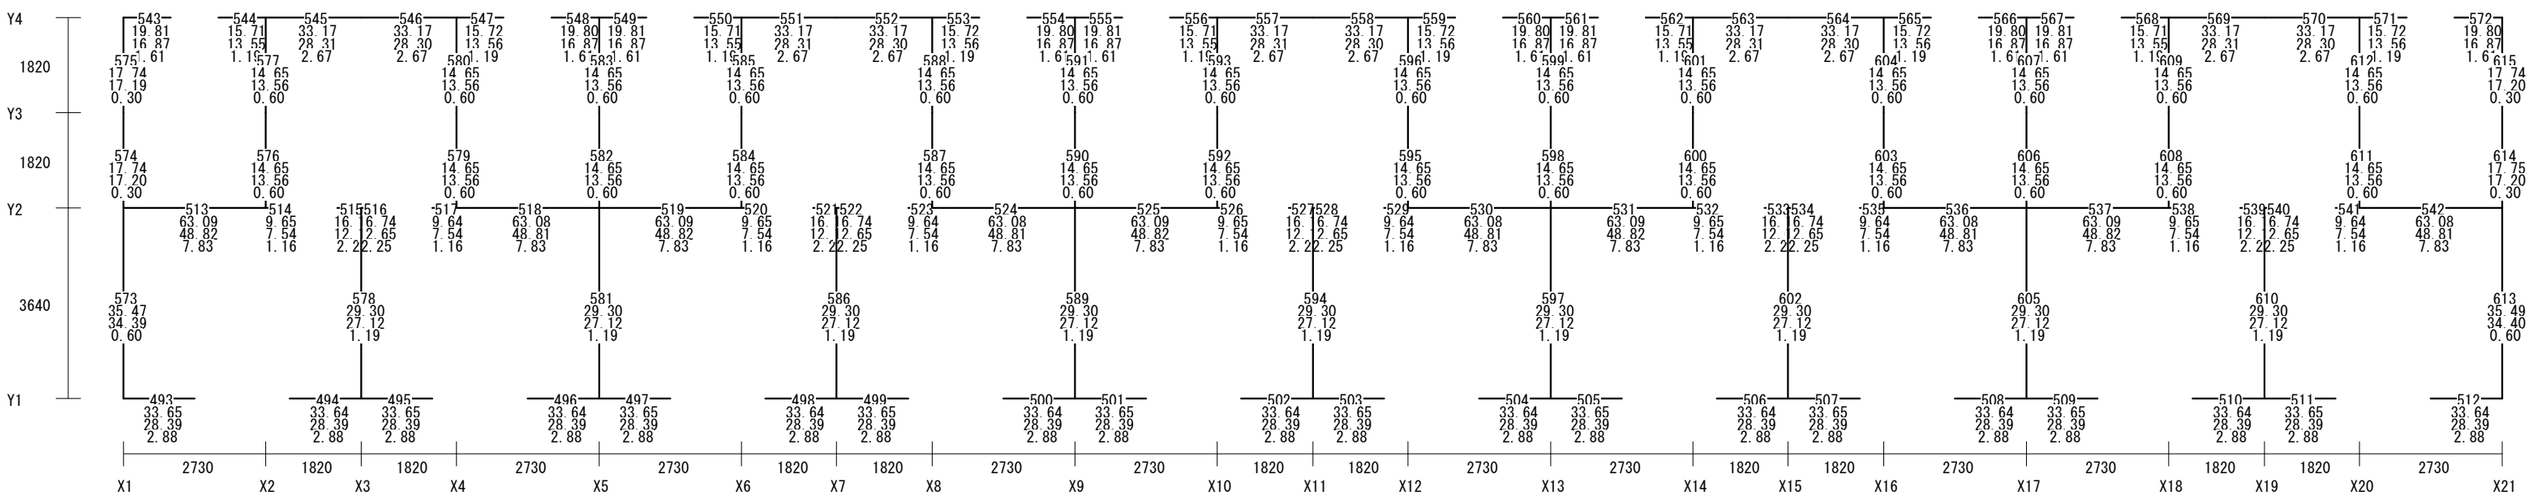

[5F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 1543.49(kN) x,y=1088.91,454.58

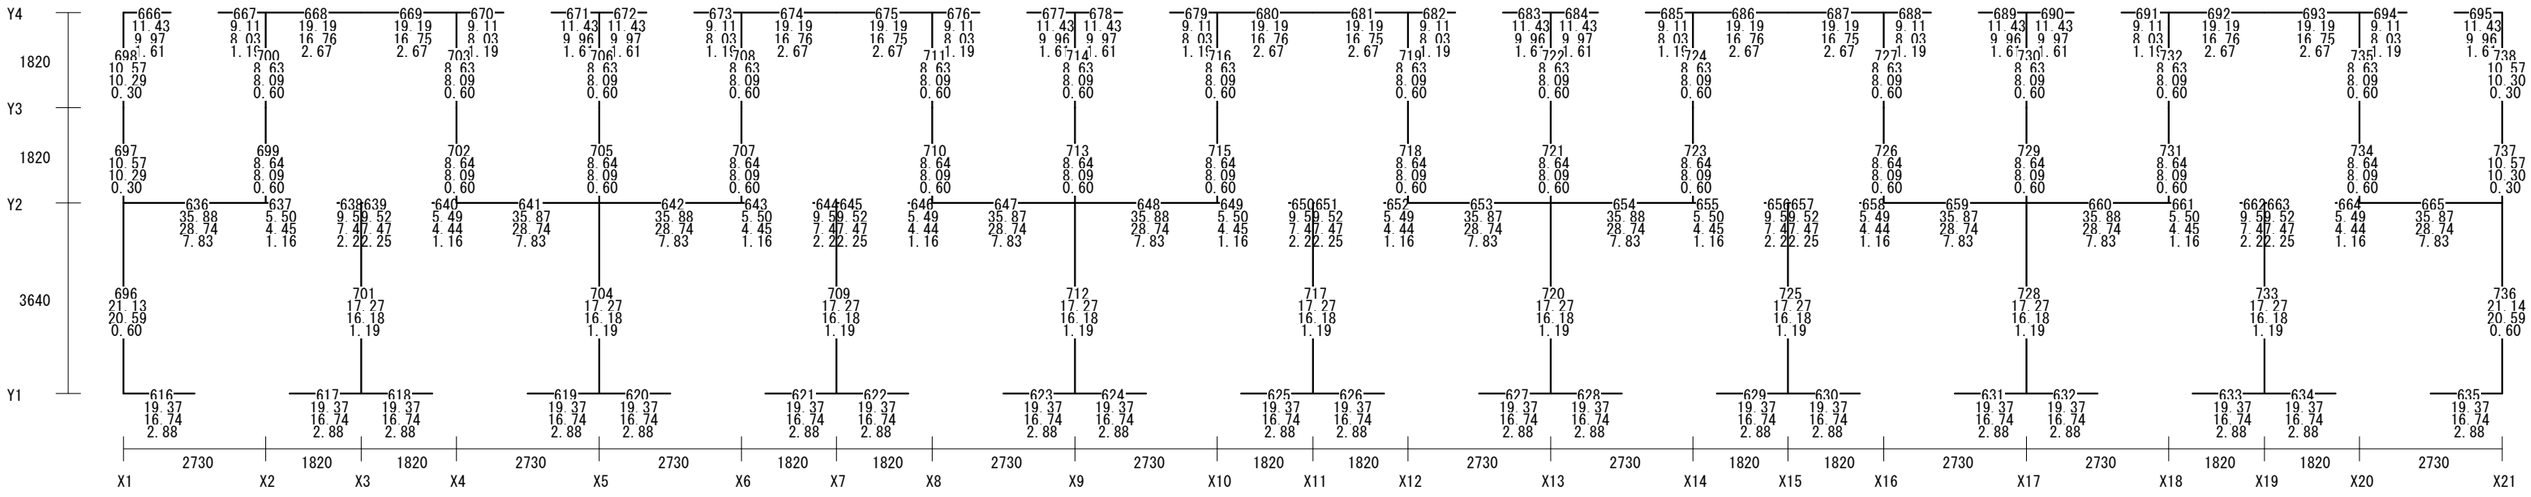

[6F] 壁NO 上段：長期軸力 中段：地震荷重軸力 下段：積雪軸力100% (KN)
地震用荷重TOTAL 480.41(kN) x,y=332.69,147.72

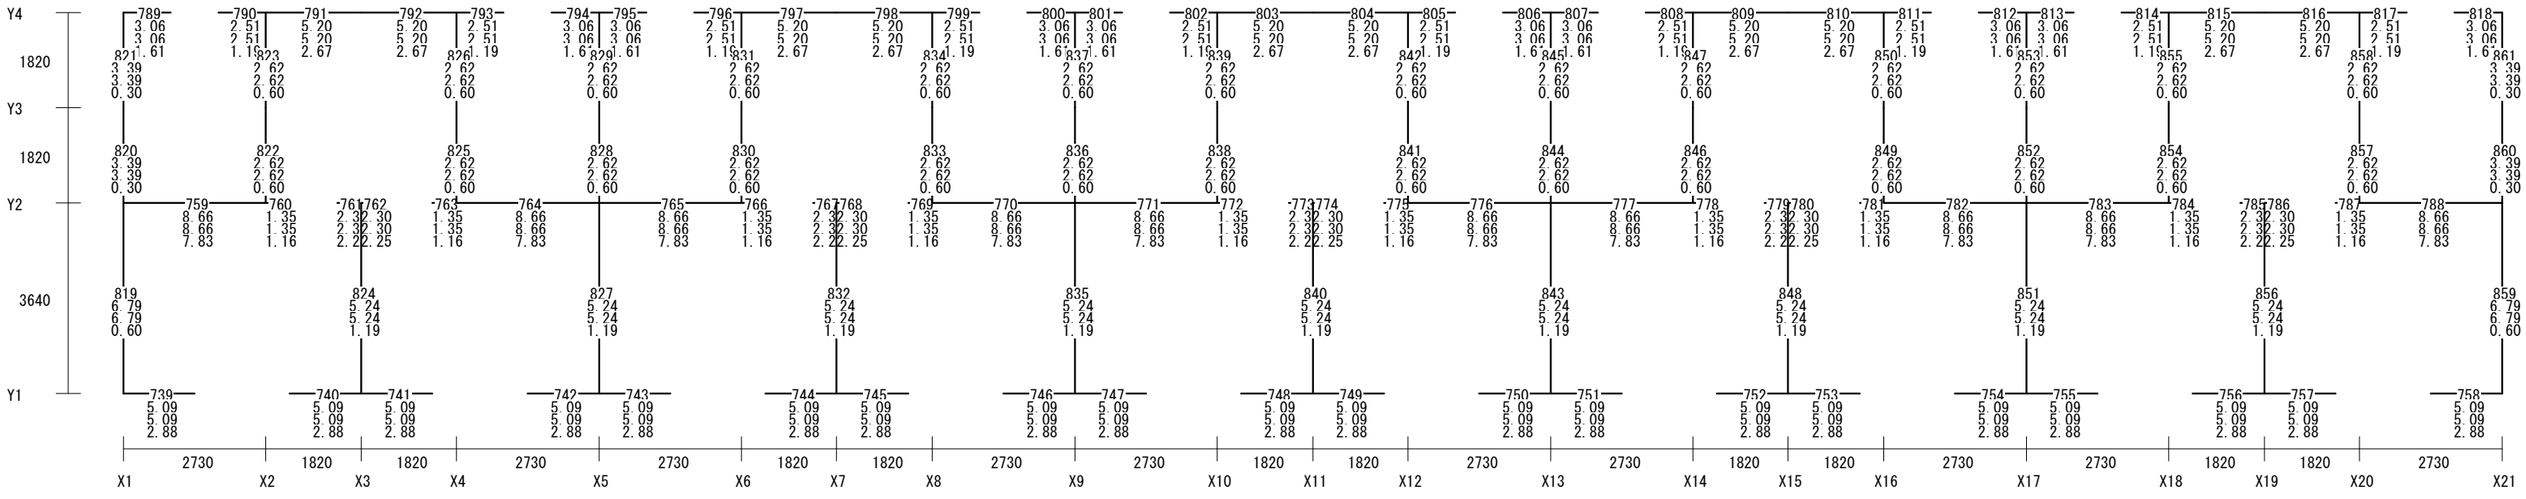

● 2-(5) 地震力荷重 - 通り別
ST-T ： 当該階の合計
単位 ： kN

方向	通り	階	床	大 梁	大梁特殊	壁	積雪	ST-T	合 計
X	Y1	1F	0.00	196.56	0.00	366.57	0.00	563.13	1829.80
X	Y1	2F	96.61	16.60	0.00	119.74	0.00	232.96	1266.67
X	Y1	3F	96.61	16.60	0.00	119.74	0.00	232.96	1033.72
X	Y1	4F	96.61	16.60	0.00	119.74	0.00	232.96	800.76
X	Y1	5F	96.61	16.60	0.00	119.74	0.00	232.96	567.80
X	Y1	6F	96.61	16.60	0.00	119.74	0.00	232.96	334.85
X	Y1	RF	37.27	16.60	0.00	48.02	57.66	101.89	101.89
X	Y2	1F	0.00	98.28	0.00	437.83	0.00	536.11	2076.48
X	Y2	2F	188.23	5.80	0.00	89.42	0.00	283.45	1540.37
X	Y2	3F	188.23	5.80	0.00	89.42	0.00	283.45	1256.92
X	Y2	4F	188.23	5.80	0.00	89.42	0.00	283.45	973.47
X	Y2	5F	188.23	5.80	0.00	89.42	0.00	283.45	690.02
X	Y2	6F	188.23	5.80	0.00	89.42	0.00	283.45	406.57
X	Y2	RF	72.62	5.80	0.00	44.71	112.34	123.13	123.13
X	Y3	1F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	2F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	3F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	4F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	5F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	6F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y3	RF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Y4	1F	0.00	98.28	0.00	469.00	0.00	567.28	1874.04
X	Y4	2F	91.62	8.30	0.00	139.90	0.00	239.82	1306.76
X	Y4	3F	91.62	8.30	0.00	139.90	0.00	239.82	1066.94
X	Y4	4F	91.62	8.30	0.00	139.90	0.00	239.82	827.13
X	Y4	5F	91.62	8.30	0.00	139.90	0.00	239.82	587.31
X	Y4	6F	91.62	8.30	0.00	139.90	0.00	239.82	347.49
X	Y4	RF	35.35	8.30	0.00	64.02	54.68	107.67	107.67
Y	X1	1F	0.00	0.00	0.00	91.43	0.00	91.43	243.02
Y	X1	2F	1.99	0.00	0.00	25.61	0.00	27.60	151.59
Y	X1	3F	1.99	0.00	0.00	25.61	0.00	27.60	123.99
Y	X1	4F	1.99	0.00	0.00	25.61	0.00	27.60	96.38
Y	X1	5F	1.99	0.00	0.00	25.61	0.00	27.60	68.78
Y	X1	6F	1.99	0.00	0.00	25.61	0.00	27.60	41.18
Y	X1	RF	0.77	0.00	0.00	12.80	1.19	13.57	13.57
Y	X2	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X2	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X2	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X2	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X2	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X2	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X2	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X3	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X3	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X3	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X3	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X3	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X3	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X3	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X4	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X4	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X4	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X4	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X4	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X4	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X4	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X5	1F	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	87.57	207.46
Y	X5	2F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	119.89
Y	X5	3F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	98.01
Y	X5	4F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	76.13
Y	X5	5F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	54.25
Y	X5	6F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	32.37
Y	X5	RF	1.54	0.00	0.00	8.94	2.39	10.48	10.48
Y	X6	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X6	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X6	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X6	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X6	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X6	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X6	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X7	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X7	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X7	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X7	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X7	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X7	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X7	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X8	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X8	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X8	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X8	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X8	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X8	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X8	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X9	1F	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	87.57	207.46
Y	X9	2F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	119.89
Y	X9	3F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	98.01
Y	X9	4F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	76.13
Y	X9	5F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	54.25
Y	X9	6F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	32.37
Y	X9	RF	1.54	0.00	0.00	8.94	2.39	10.48	10.48

● 2-(5) 地震力荷重 - 通り別
ST-T ： 当該階の合計
単位 ： kN

方向	通り	階	床	大 梁	大梁特殊	壁	積雪	ST-T	合 計
Y	X10	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X10	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X10	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X10	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X10	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X10	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X10	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X11	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X11	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X11	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X11	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X11	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X11	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X11	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X12	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X12	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X12	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X12	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X12	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X12	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X12	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X13	1F	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	87.57	207.46
Y	X13	2F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	119.89
Y	X13	3F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	98.01
Y	X13	4F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	76.13
Y	X13	5F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	54.25
Y	X13	6F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	32.37
Y	X13	RF	1.54	0.00	0.00	8.94	2.39	10.48	10.48
Y	X14	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X14	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X14	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X14	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X14	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X14	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X14	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X15	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X15	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X15	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X15	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X15	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X15	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X15	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X16	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X16	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X16	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X16	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X16	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X16	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X16	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X17	1F	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	87.57	207.46
Y	X17	2F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	119.89
Y	X17	3F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	98.01
Y	X17	4F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	76.13
Y	X17	5F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	54.25
Y	X17	6F	4.00	0.00	0.00	17.88	0.00	21.88	32.37
Y	X17	RF	1.54	0.00	0.00	8.94	2.39	10.48	10.48
Y	X18	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X18	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X18	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X18	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X18	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X18	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X18	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X19	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X19	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X19	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X19	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X19	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X19	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X19	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X20	1F	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	43.78	103.73
Y	X20	2F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	59.95
Y	X20	3F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	49.01
Y	X20	4F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	38.07
Y	X20	5F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	27.12
Y	X20	6F	2.00	0.00	0.00	8.94	0.00	10.94	16.18
Y	X20	RF	0.77	0.00	0.00	4.47	1.19	5.24	5.24
Y	X21	1F	0.00	0.00	0.00	91.43	0.00	91.43	243.07
Y	X21	2F	2.00	0.00	0.00	25.61	0.00	27.61	151.64
Y	X21	3F	2.00	0.00	0.00	25.61	0.00	27.61	124.03
Y	X21	4F	2.00	0.00	0.00	25.61	0.00	27.61	96.41
Y	X21	5F	2.00	0.00	0.00	25.61	0.00	27.61	68.80
Y	X21	6F	2.00	0.00	0.00	25.61	0.00	27.61	41.19
Y	X21	RF	0.77	0.00	0.00	12.80	1.20	13.58	13.58
	階合計	RF	164.52	30.69	0.00	285.19	254.52	480.41	480.41
		6F	426.44	30.69	0.00	605.95	0.00	1063.08	1543.49
		5F	426.44	30.69	0.00	605.95	0.00	1063.08	2606.57
		4F	426.44	30.69	0.00	605.95	0.00	1063.08	3669.65
		3F	426.44	30.69	0.00	605.95	0.00	1063.08	4732.73
		2F	426.44	30.69	0.00	605.95	0.00	1063.08	5795.81
		1F	0.00	393.12	0.00	2463.26	0.00	2856.38	8652.19

● 2-(6) 地震層せん断力

Wi [kN] : 当該階の建物重量
Wii [kN] : 上階より伝達される建物重量
Wi/Si [kN/m2] : 当該階の建物平均重量
ΣWi [kN] : 当該階までの累加建物重量
ΣWii [kN] : 上階より伝達される建物重量の累加
αi : ΣWi/(1階のΣWi)
Ai : 地震層せん断力の高さ方向の分布係数
Ci : 層せん断力係数
Ki : 地下階のせん断力係数
Kw [kN] : (地下階の層合計)*Ki
Qi [kN] : 地震力
Pi [kN] : (当該階の地震力)-(直上階の地震力)

≪設計条件≫

建物高さ	H = 18.90	1次固有周期(X)	T = 0.567	標準せん断係数(X)	Co = 0.20
地震地域係数	Z = 1.00	1次固有周期(Y)	T = 0.567	標準せん断係数(Y)	Co = 0.20
地震種別係数	Tc = 0.60	振動特性係数(X)	Rt = 1.00	用途係数	I = 1.00
		振動特性係数(Y)	Rt = 1.00	ペントハウス震度	PH = 1.00

方向	階	Wi	Wii	Wi/Si	ΣWi	ΣWii	αi	Ai	Ci	Ki	Kw	Qi	Pi
X	6F	480.41	--	1.450	480.41	--	0.083	2.423	0.485	--	--	232.851	232.851
X	5F	1063.08	--	3.209	1543.49	--	0.266	1.702	0.340	--	--	525.329	292.477
X	4F	1063.08	--	3.209	2606.57	--	0.450	1.437	0.287	--	--	749.250	223.921
X	3F	1063.08	--	3.209	3669.65	--	0.633	1.262	0.252	--	--	926.078	176.828
X	2F	1063.08	--	3.209	4732.73	--	0.817	1.122	0.224	--	--	1061.812	135.734
X	1F	1063.08	--	3.209	5795.81	--	1.000	1.000	0.200	--	--	1159.162	97.350
X	F	2856.38	--	0.000	8652.19	--	0.000	0.000	0.000	--	--	0.000	0.000
Y	6F	480.41	--	1.450	480.41	--	0.083	2.423	0.485	--	--	232.851	232.851
Y	5F	1063.08	--	3.209	1543.49	--	0.266	1.702	0.340	--	--	525.329	292.477
Y	4F	1063.08	--	3.209	2606.57	--	0.450	1.437	0.287	--	--	749.250	223.921
Y	3F	1063.08	--	3.209	3669.65	--	0.633	1.262	0.252	--	--	926.078	176.828
Y	2F	1063.08	--	3.209	4732.73	--	0.817	1.122	0.224	--	--	1061.812	135.734
Y	1F	1063.08	--	3.209	5795.81	--	1.000	1.000	0.200	--	--	1159.162	97.350
Y	F	2856.38	--	0.000	8652.19	--	0.000	0.000	0.000	--	--	0.000	0.000

●　　風圧力

E : 1.34　　地表面粗度区分 : 4
Er : 0.68　　Vo(m/s) : 32.0

方向	階		壁高さ (m)	速度圧 (N・m2)	kz	風力係数	Zb	α	H (m)		風荷重 (N/m2)	面積 (m2)	Qw (kN)	iQw (kN)	ΣQw (kN)
X	6F	屋根	18.90 15.45	823 823	1.000 0.897	1.200 1.118	10	0.27	18.90	上 下	988 920	0.00 9.83	0.00 9.04	9.04	9.04
	5F		12.75	823	0.809	1.050	10	0.27	18.90	上 下	920 862	9.83 9.83	9.04 8.47	17.51	26.56
	4F		10.05	823	0.711	0.970	10	0.27	18.90	上 下	862 798	9.83 9.83	8.47 7.84	16.31	42.87
	3F		7.35	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	798 796	9.83 9.83	7.84 7.83	15.67	58.54
	2F		4.65	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	796 796	9.83 9.83	7.83 7.83	15.66	74.19
	1F		1.95	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	796 796	9.83 9.83	7.83 7.83	15.66	89.85
Y	6F	屋根	18.90 15.45	823 823	1.000 0.897	1.200 1.118	10	0.27	18.90	上 下	988 920	0.00 61.42	0.00 56.52	56.52	56.52
	5F		12.75	823	0.809	1.050	10	0.27	18.90	上 下	920 862	61.42 61.42	56.52 52.95	109.47	165.99
	4F		10.05	823	0.711	0.970	10	0.27	18.90	上 下	862 798	61.42 61.42	52.95 49.00	101.95	267.93
	3F		7.35	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	798 796	61.42 61.42	49.00 48.92	97.92	365.85
	2F		4.65	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	796 796	61.42 61.42	48.92 48.92	97.85	463.70
	1F		1.95	823	0.709	0.970	10	0.27	18.90	上 下	796 796	61.42 61.42	48.92 48.92	97.85	561.55

● 2-(8)　層せん断力グラフ

○ 地震力(Qi)
● 風荷重累加

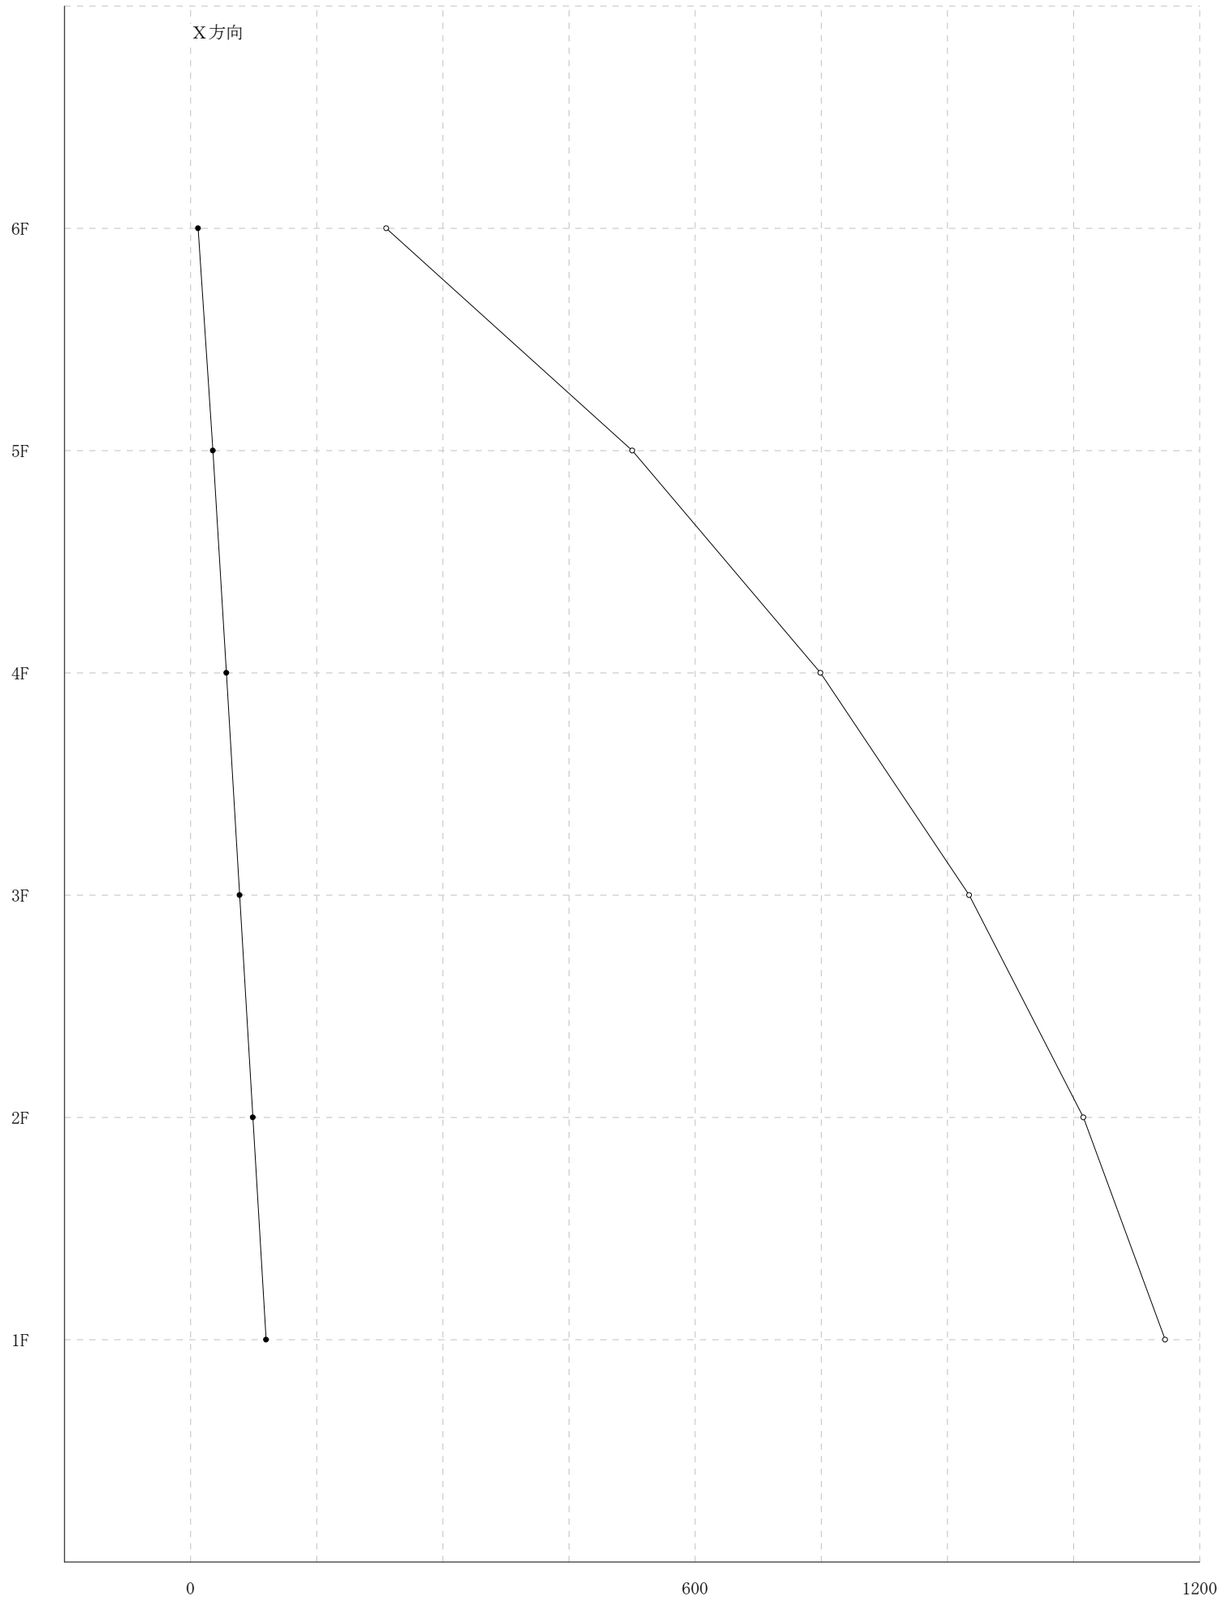

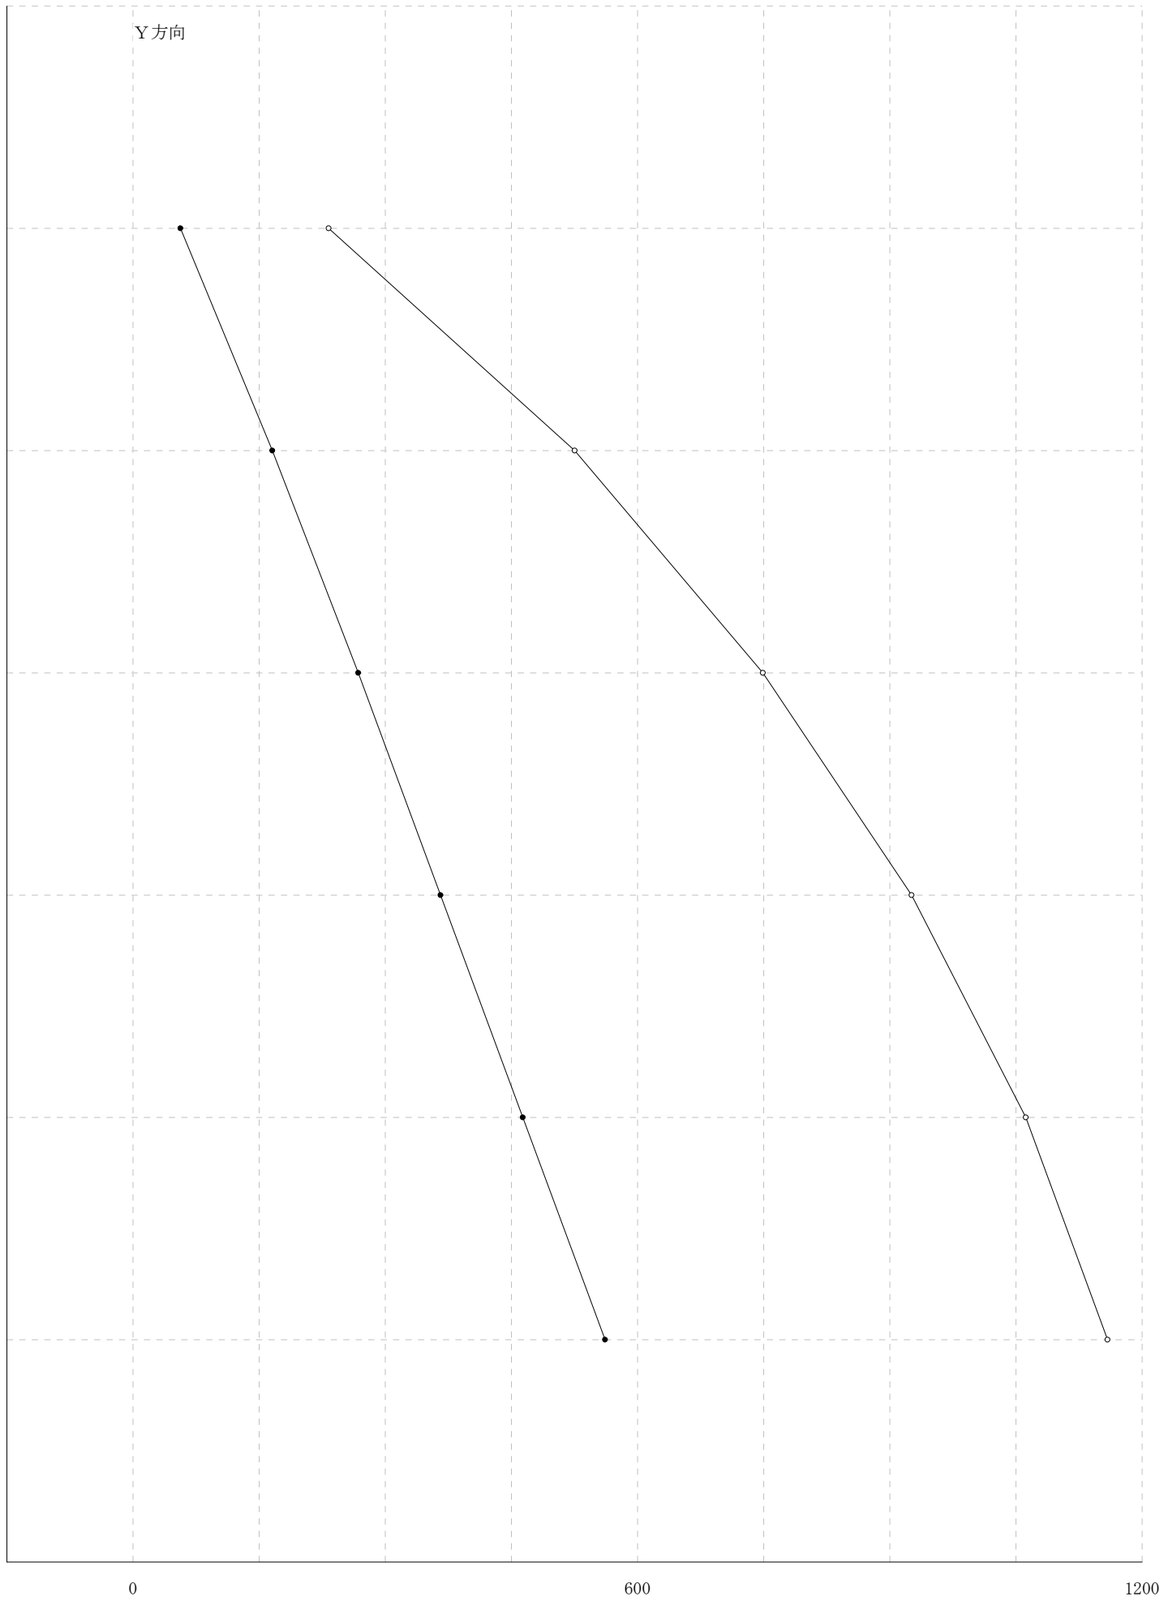

[1F]

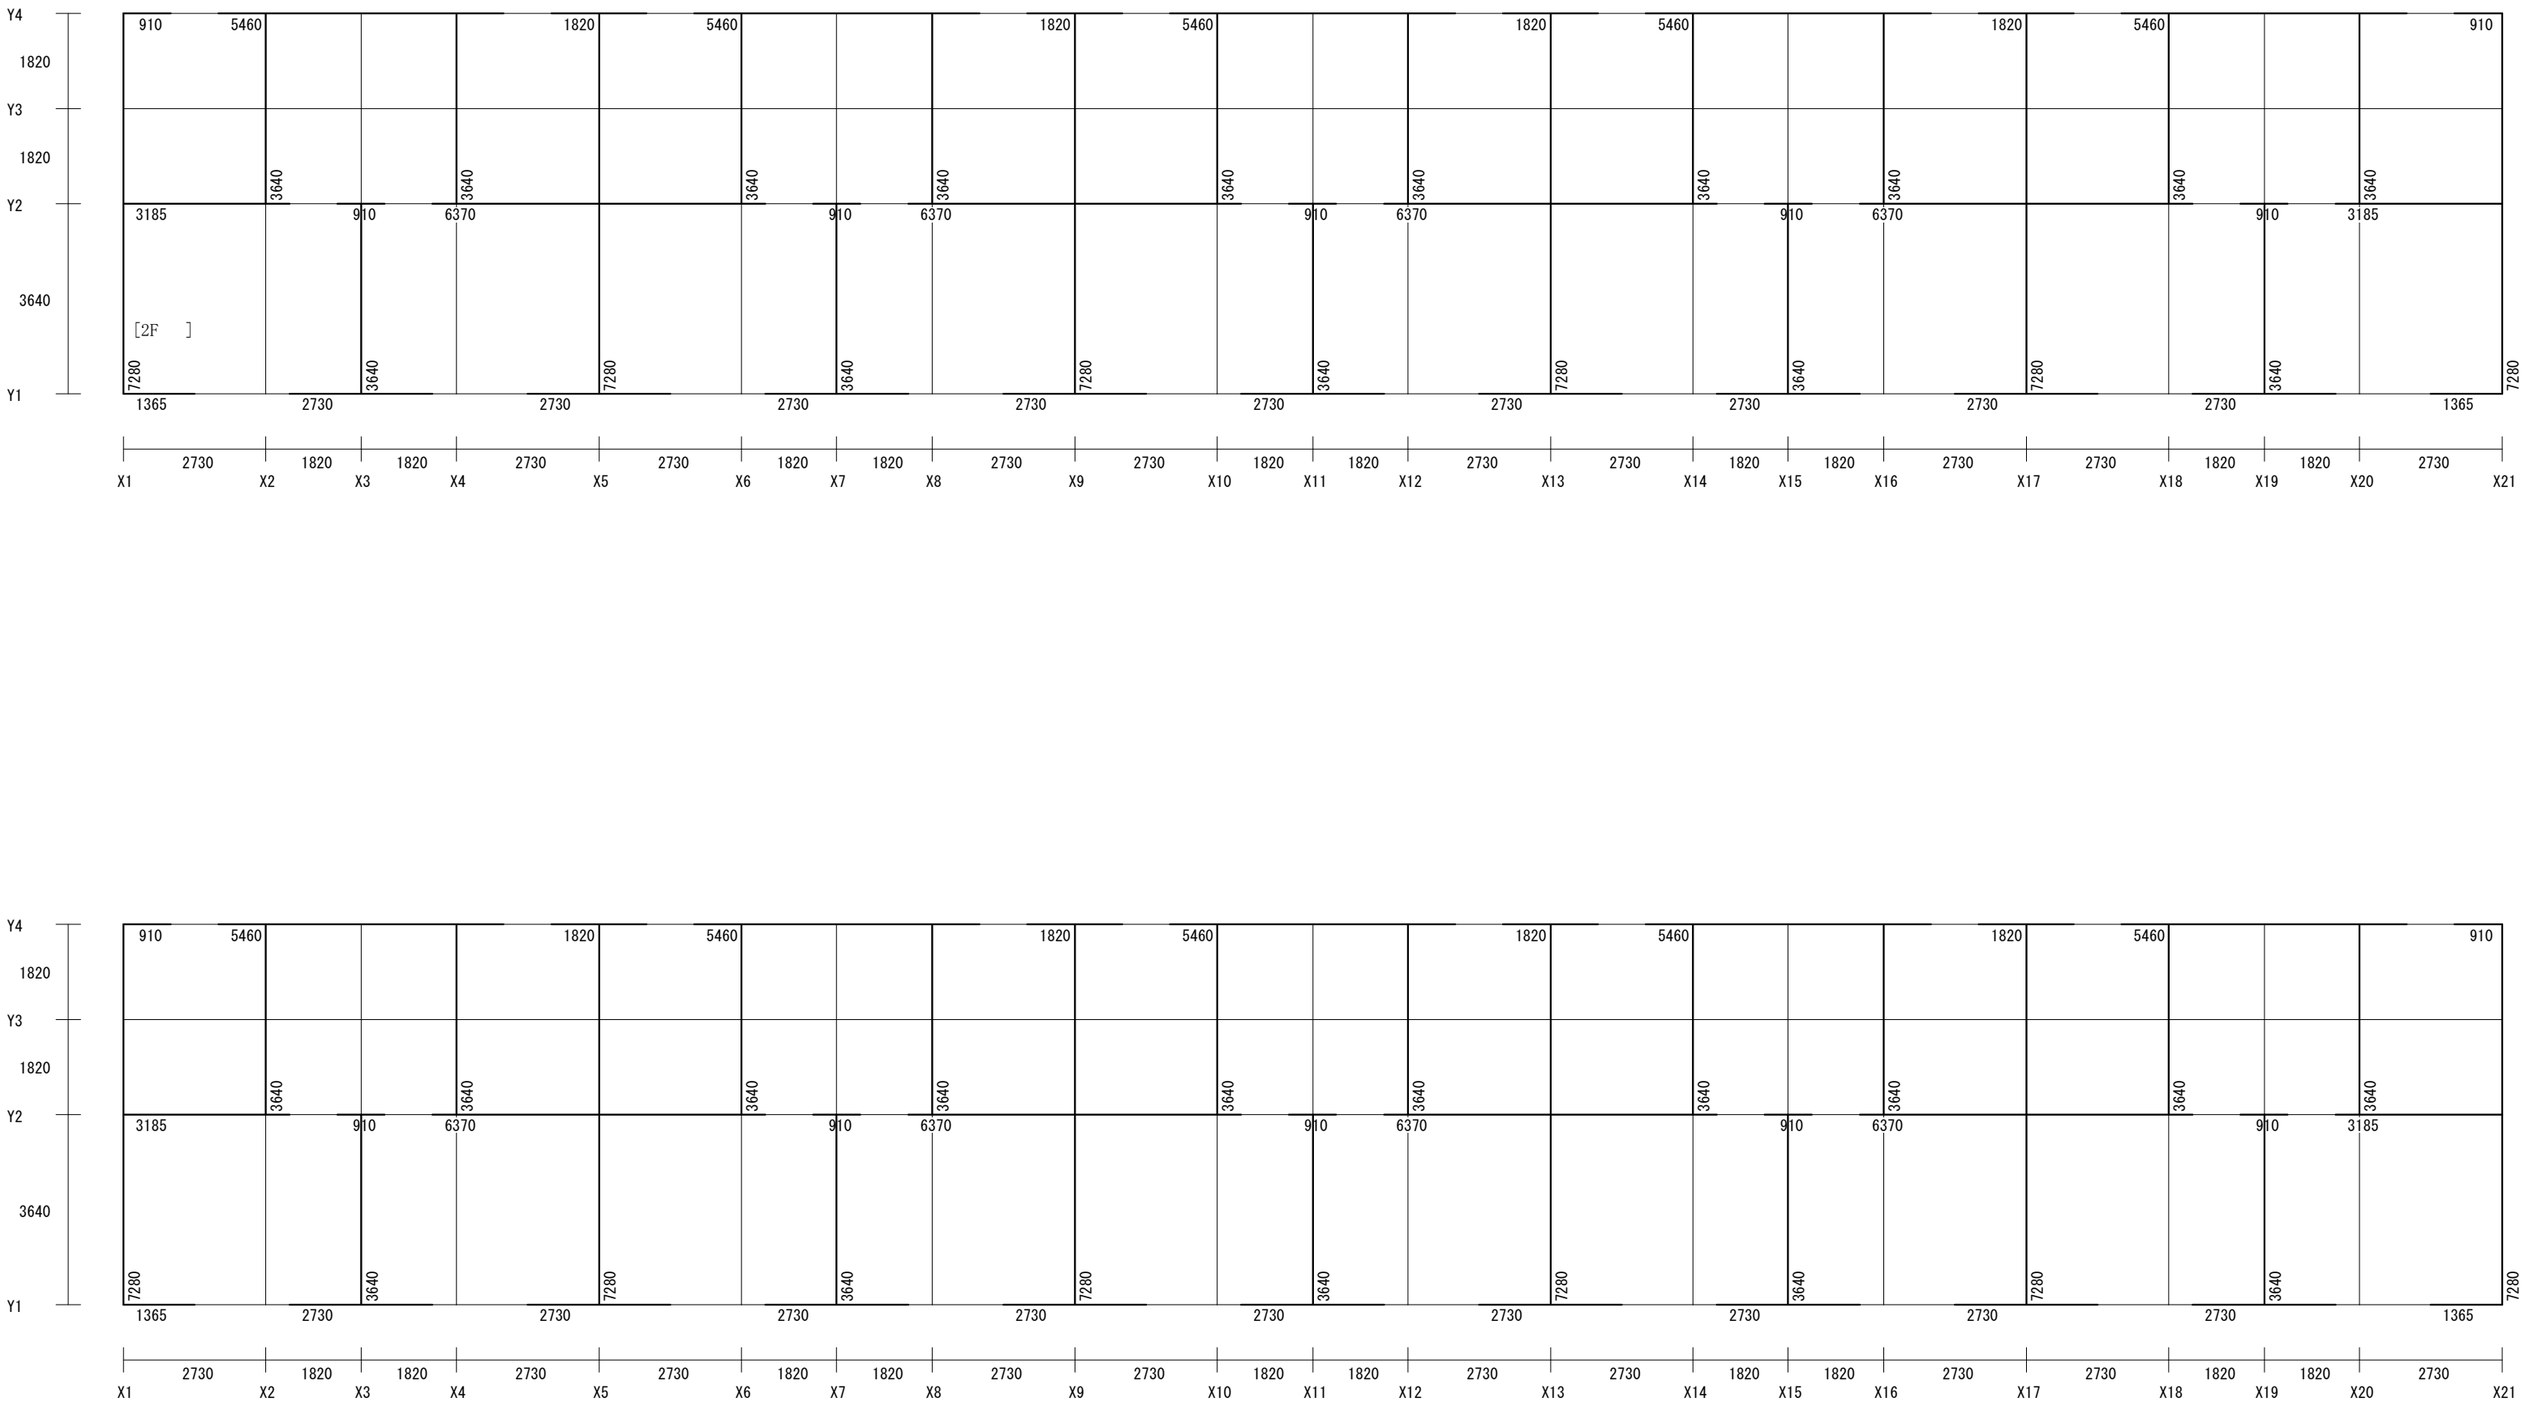

Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
910 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 910
3185 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 3185
3640
7280
1365 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 1365
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[3F]

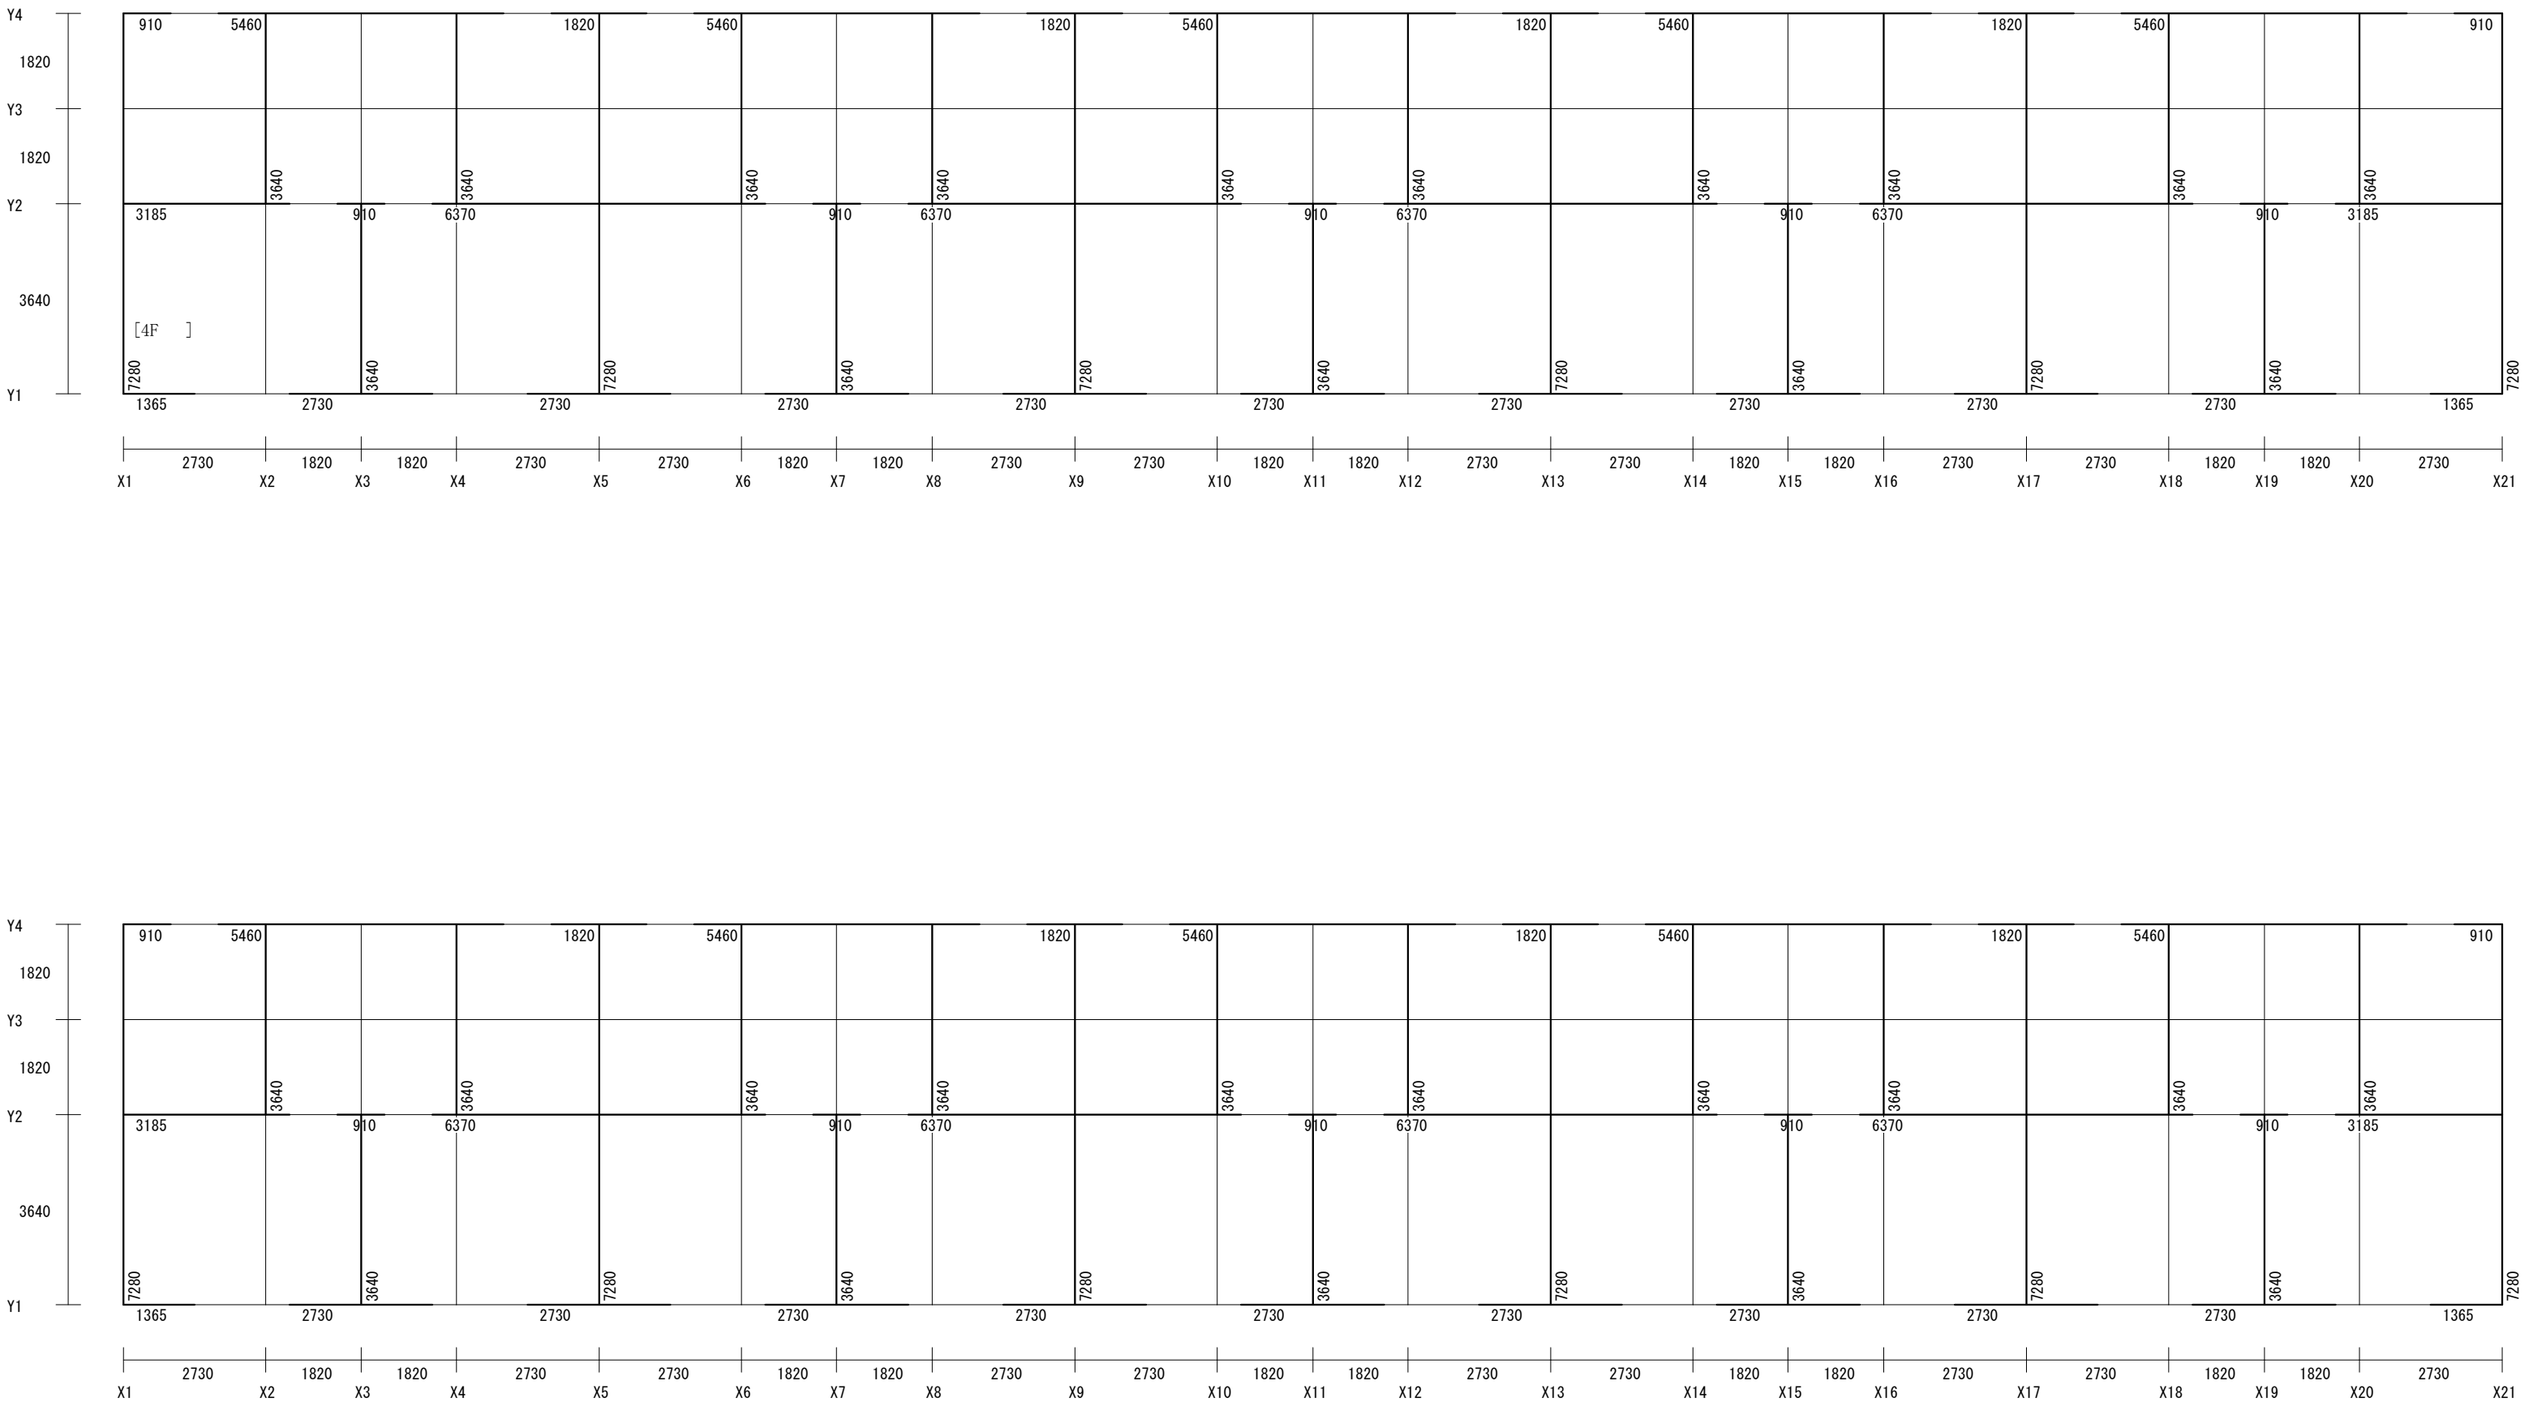
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
910 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 910
3185 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 3185
[4F]
3640
7280
1365 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 1365
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

[5F]

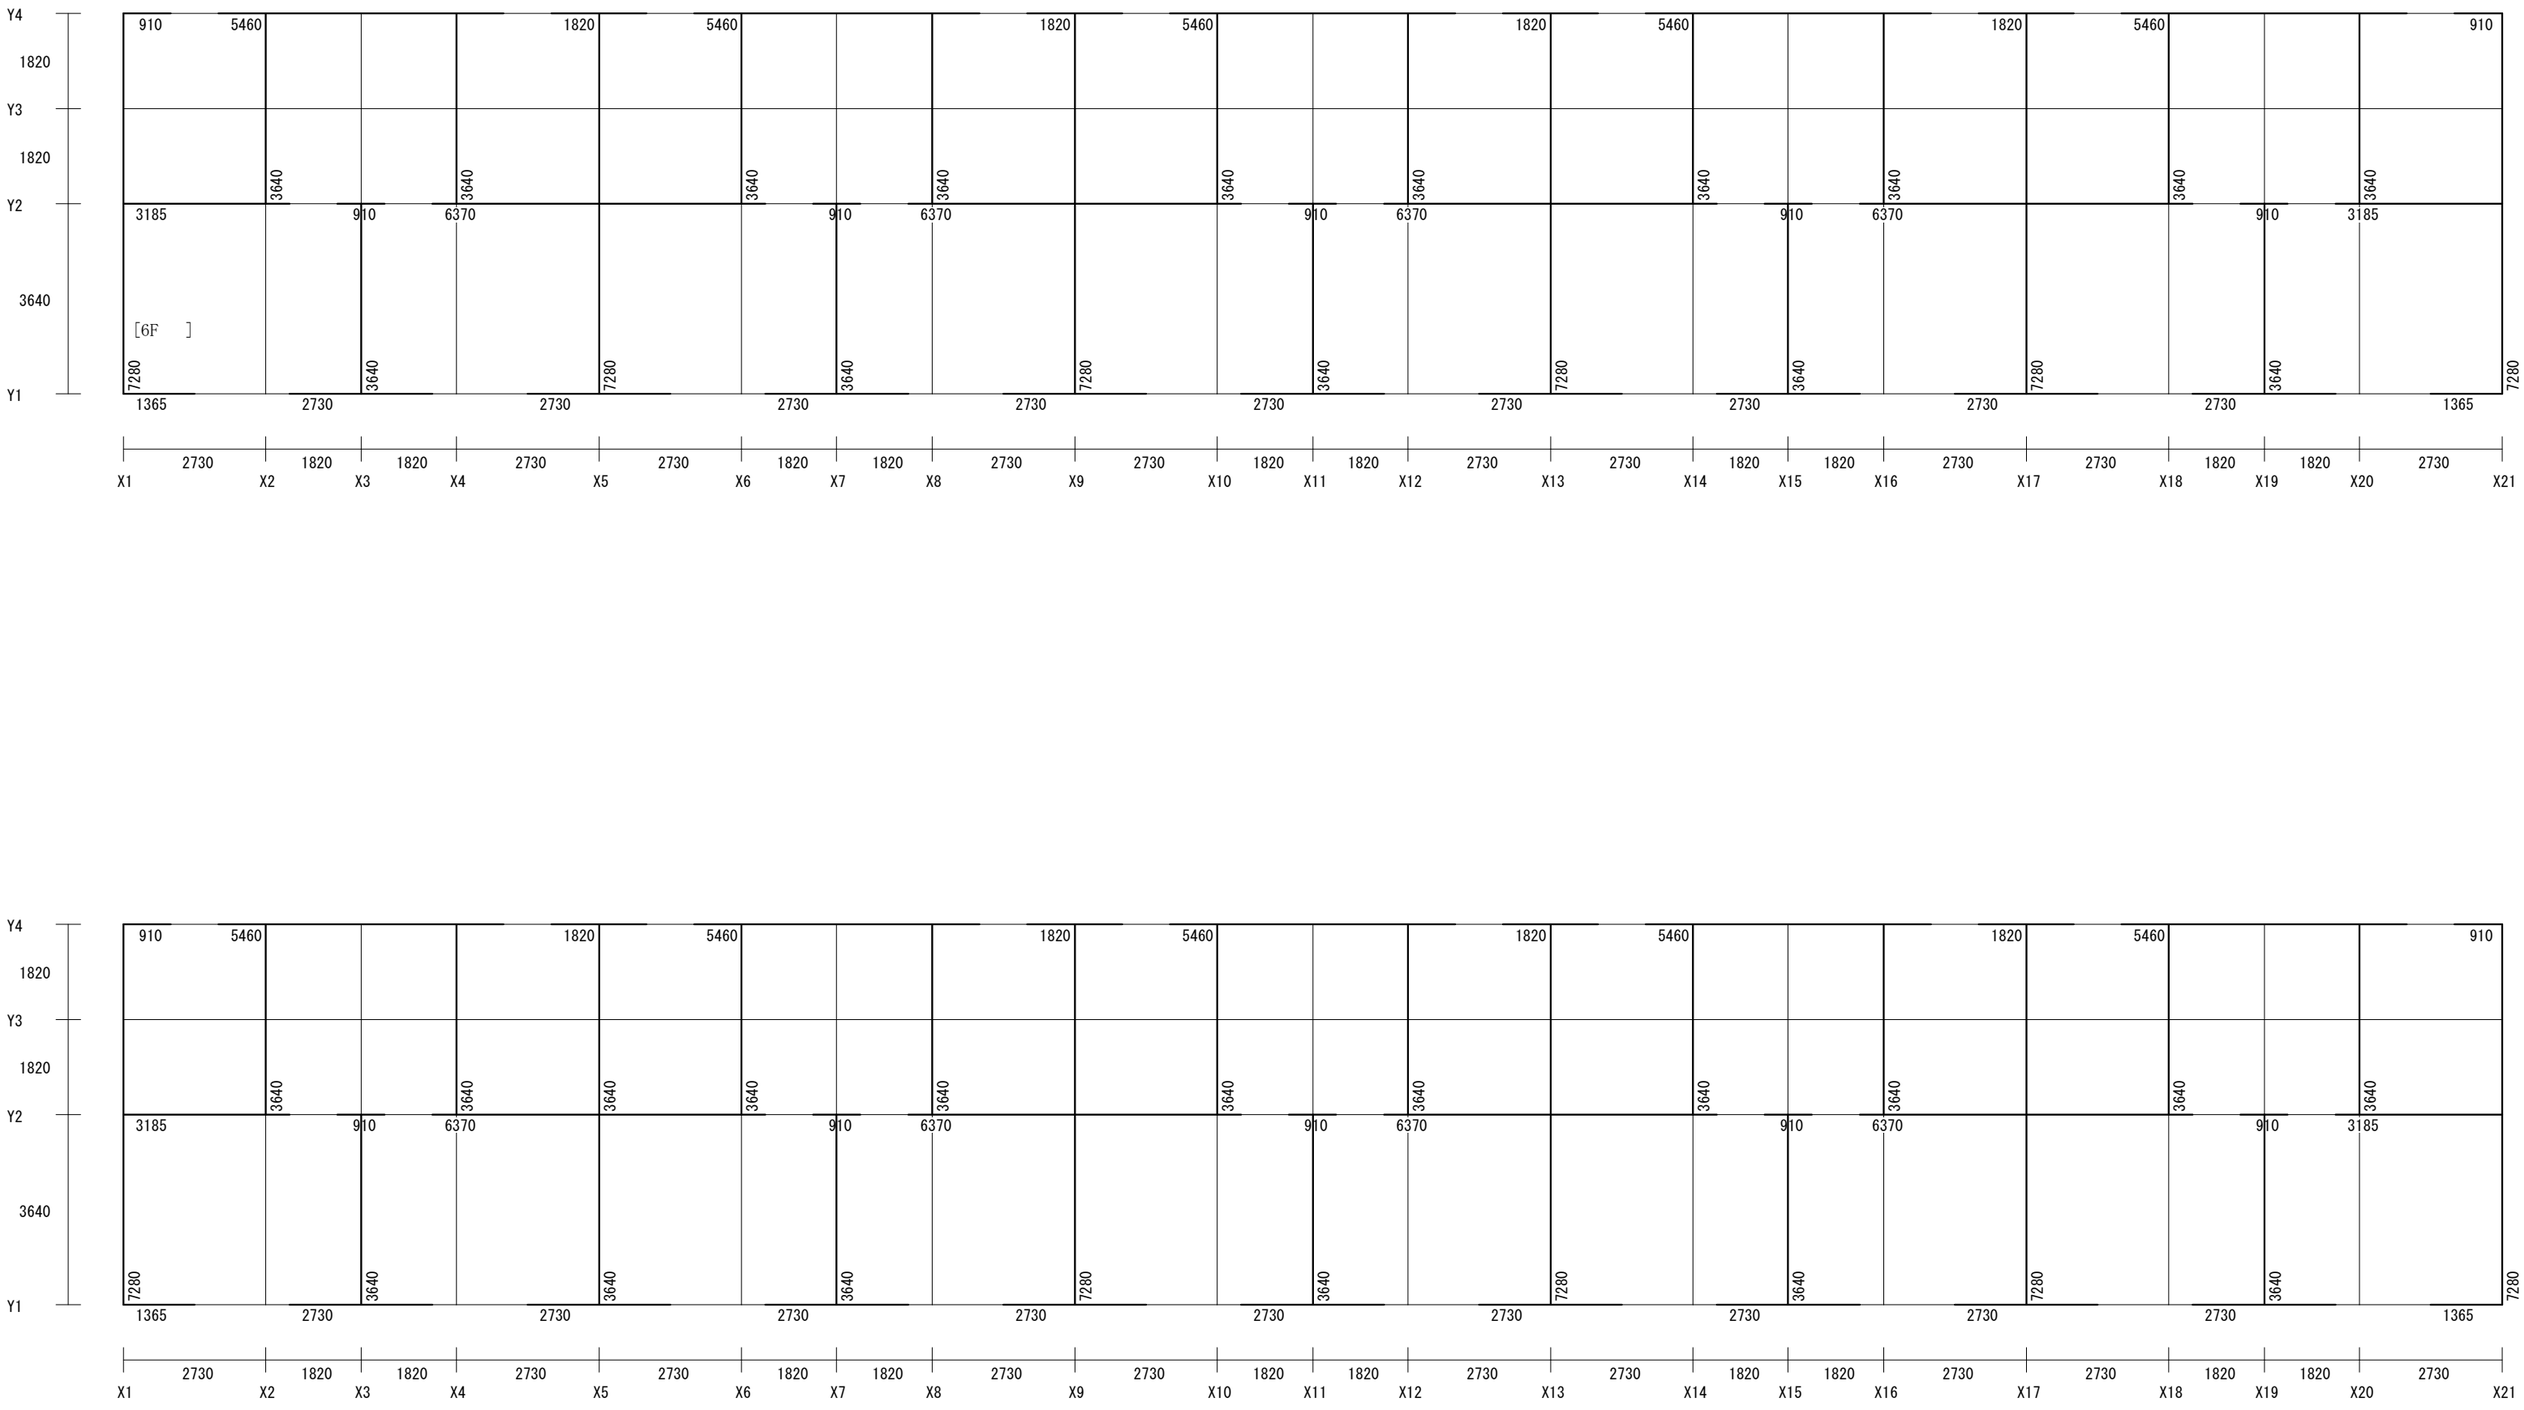
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
910 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 1820 5460 910
3185 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 6370 910 3185
[6F]
3640
7280
1365 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 1365
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

● 3-(2)　壁量算定用床面積

A　　：耐力壁に囲まれた部分
B　　：はね出し部分
床面積：A + B / 2
単位　：m2

階	A	B	床 面 積
RF	331.24	0.00	331.24
6F	331.24	0.00	331.24
5F	331.24	0.00	331.24
4F	331.24	0.00	331.24
3F	331.24	0.00	331.24
2F	331.24	0.00	331.24
1F	0.00	0.00	0.00

● 3-(11)　壁の剛性

方向	通り名	階	名　称	t (cm)	l (cm)	A (cm2)	As (cm2)	I (cm4)	Io (cm4)	φ
X	Y1	1F	Y01-01A2	0.0	136.5	5	5	9.183e+003	9.183e+003	1.00
		1F	Y01-02B2	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		1F	Y01-04B2	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		1F	Y01-06B2	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		1F	Y01-08B2	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		1F	Y01-10B2	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		1F	Y01-12B2	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		1F	Y01-14B2	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		1F	Y01-16B2	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		1F	Y01-18B2	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		1F	Y01-20B2	0.0	136.5	5	5	9.183e+003	9.183e+003	1.00
		2F	Y01-01A3	0.0	136.5	5	5	9.183e+003	9.183e+003	1.00
		2F	Y01-02B3	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		2F	Y01-04B3	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		2F	Y01-06B3	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		2F	Y01-08B3	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		2F	Y01-10B3	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		2F	Y01-12B3	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		2F	Y01-14B3	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		2F	Y01-16B3	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		2F	Y01-18B3	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		2F	Y01-20B3	0.0	136.5	5	5	9.183e+003	9.183e+003	1.00
		3F	Y01-01A4	0.0	136.5	5	5	9.183e+003	9.183e+003	1.00
		3F	Y01-02B4	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		3F	Y01-04B4	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		3F	Y01-06B4	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		3F	Y01-08B4	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		3F	Y01-10B4	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		3F	Y01-12B4	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		3F	Y01-14B4	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		3F	Y01-16B4	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		3F	Y01-18B4	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		3F	Y01-20B4	0.0	136.5	5	5	9.183e+003	9.183e+003	1.00
		4F	Y01-01A5	0.0	136.5	5	5	9.183e+003	9.183e+003	1.00
		4F	Y01-02B5	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		4F	Y01-04B5	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		4F	Y01-06B5	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		4F	Y01-08B5	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		4F	Y01-10B5	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		4F	Y01-12B5	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		4F	Y01-14B5	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		4F	Y01-16B5	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		4F	Y01-18B5	0.0	273.0	11	11	7.346e+004	7.346e+004	1.00
		4F	Y01-20B5	0.0	136.5	5	5	9.183e+003	9.183e+003	1.00
		5F	Y01-01A6	0.0	136.5	3	3	5.560e+003	5.560e+003	1.00
		5F	Y01-02B6	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		5F	Y01-04B6	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		5F	Y01-06B6	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		5F	Y01-08B6	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		5F	Y01-10B6	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		5F	Y01-12B6	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		5F	Y01-14B6	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		5F	Y01-16B6	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		5F	Y01-18B6	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		5F	Y01-20B6	0.0	136.5	3	3	5.560e+003	5.560e+003	1.00
		6F	Y01-01A7	0.0	136.5	3	3	5.560e+003	5.560e+003	1.00
		6F	Y01-02B7	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		6F	Y01-04B7	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		6F	Y01-06B7	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		6F	Y01-08B7	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		6F	Y01-10B7	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		6F	Y01-12B7	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		6F	Y01-14B7	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		6F	Y01-16B7	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		6F	Y01-18B7	0.0	273.0	7	7	4.448e+004	4.448e+004	1.00
		6F	Y01-20B7	0.0	136.5	3	3	5.560e+003	5.560e+003	1.00
	Y2	1F	Y02-01A2	0.0	318.5	8	8	6.920e+004	6.920e+004	1.00
		1F	Y02-02C2	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		1F	Y02-03C2	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		1F	Y02-06C2	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		1F	Y02-07C2	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		1F	Y02-10C2	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		1F	Y02-11C2	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		1F	Y02-14C2	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		1F	Y02-15C2	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		1F	Y02-18C2	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		1F	Y02-19C2	0.0	318.5	8	8	6.920e+004	6.920e+004	1.00
		2F	Y02-01A3	0.0	318.5	8	8	6.920e+004	6.920e+004	1.00
		2F	Y02-02C3	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		2F	Y02-03C3	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		2F	Y02-06C3	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		2F	Y02-07C3	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		2F	Y02-10C3	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		2F	Y02-11C3	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		2F	Y02-14C3	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		2F	Y02-15C3	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		2F	Y02-18C3	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		2F	Y02-19C3	0.0	318.5	8	8	6.920e+004	6.920e+004	1.00
		3F	Y02-01A4	0.0	318.5	8	8	6.920e+004	6.920e+004	1.00
		3F	Y02-02C4	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00

● 3-(11) 壁の剛性

方向	通り名	階	名　称	t (cm)	l (cm)	A (cm2)	As (cm2)	I (cm4)	Io (cm4)	φ
X	Y2	3F	Y02-03C4	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		3F	Y02-06C4	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		3F	Y02-07C4	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		3F	Y02-10C4	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		3F	Y02-11C4	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		3F	Y02-14C4	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		3F	Y02-15C4	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		3F	Y02-18C4	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		3F	Y02-19C4	0.0	318.5	8	8	6.920e+004	6.920e+004	1.00
		4F	Y02-01A5	0.0	318.5	8	8	6.920e+004	6.920e+004	1.00
		4F	Y02-02C5	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		4F	Y02-03C5	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		4F	Y02-06C5	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		4F	Y02-07C5	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		4F	Y02-10C5	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		4F	Y02-11C5	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		4F	Y02-14C5	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		4F	Y02-15C5	0.0	637.0	16	16	5.536e+005	5.536e+005	1.00
		4F	Y02-18C5	0.0	91.0	2	2	1.614e+003	1.614e+003	1.00
		4F	Y02-19C5	0.0	318.5	8	8	6.920e+004	6.920e+004	1.00
		5F	Y02-01A6	0.0	318.5	3	3	3.356e+004	3.356e+004	1.00
		5F	Y02-02C6	0.0	91.0	1	1	7.828e+002	7.828e+002	1.00
		5F	Y02-03C6	0.0	637.0	7	7	2.685e+005	2.685e+005	1.00
		5F	Y02-06C6	0.0	91.0	1	1	7.828e+002	7.828e+002	1.00
		5F	Y02-07C6	0.0	637.0	7	7	2.685e+005	2.685e+005	1.00
		5F	Y02-10C6	0.0	91.0	1	1	7.828e+002	7.828e+002	1.00
		5F	Y02-11C6	0.0	637.0	7	7	2.685e+005	2.685e+005	1.00
		5F	Y02-14C6	0.0	91.0	1	1	7.828e+002	7.828e+002	1.00
		5F	Y02-15C6	0.0	637.0	7	7	2.685e+005	2.685e+005	1.00
		5F	Y02-18C6	0.0	91.0	1	1	7.828e+002	7.828e+002	1.00
		5F	Y02-19C6	0.0	318.5	3	3	3.356e+004	3.356e+004	1.00
		6F	Y02-01A7	0.0	318.5	3	3	3.356e+004	3.356e+004	1.00
		6F	Y02-02C7	0.0	91.0	1	1	7.828e+002	7.828e+002	1.00
		6F	Y02-03C7	0.0	637.0	7	7	2.685e+005	2.685e+005	1.00
		6F	Y02-06C7	0.0	91.0	1	1	7.828e+002	7.828e+002	1.00
		6F	Y02-07C7	0.0	637.0	7	7	2.685e+005	2.685e+005	1.00
		6F	Y02-10C7	0.0	91.0	1	1	7.828e+002	7.828e+002	1.00
		6F	Y02-11C7	0.0	637.0	7	7	2.685e+005	2.685e+005	1.00
		6F	Y02-14C7	0.0	91.0	1	1	7.828e+002	7.828e+002	1.00
		6F	Y02-15C7	0.0	637.0	7	7	2.685e+005	2.685e+005	1.00
		6F	Y02-18C7	0.0	91.0	1	1	7.828e+002	7.828e+002	1.00
		6F	Y02-19C7	0.0	318.5	3	3	3.356e+004	3.356e+004	1.00
	Y4	1F	Y04-01A2	0.0	91.0	3	3	2.721e+003	2.721e+003	1.00
		1F	Y04-01C2	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		1F	Y04-04C2	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		1F	Y04-05C2	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		1F	Y04-08C2	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		1F	Y04-09C2	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		1F	Y04-12C2	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		1F	Y04-13C2	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		1F	Y04-16C2	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		1F	Y04-17C2	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		1F	Y04-20C2	0.0	91.0	3	3	2.721e+003	2.721e+003	1.00
		2F	Y04-01A3	0.0	91.0	3	3	2.721e+003	2.721e+003	1.00
		2F	Y04-01C3	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		2F	Y04-04C3	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		2F	Y04-05C3	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		2F	Y04-08C3	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		2F	Y04-09C3	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		2F	Y04-12C3	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		2F	Y04-13C3	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		2F	Y04-16C3	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		2F	Y04-17C3	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		2F	Y04-20C3	0.0	91.0	3	3	2.721e+003	2.721e+003	1.00
		3F	Y04-01A4	0.0	91.0	3	3	2.721e+003	2.721e+003	1.00
		3F	Y04-01C4	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		3F	Y04-04C4	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		3F	Y04-05C4	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		3F	Y04-08C4	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		3F	Y04-09C4	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		3F	Y04-12C4	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		3F	Y04-13C4	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		3F	Y04-16C4	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		3F	Y04-17C4	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		3F	Y04-20C4	0.0	91.0	3	3	2.721e+003	2.721e+003	1.00
		4F	Y04-01A5	0.0	91.0	3	3	2.721e+003	2.721e+003	1.00
		4F	Y04-01C5	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		4F	Y04-04C5	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		4F	Y04-05C5	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		4F	Y04-08C5	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		4F	Y04-09C5	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		4F	Y04-12C5	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		4F	Y04-13C5	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		4F	Y04-16C5	0.0	182.0	7	7	2.177e+004	2.177e+004	1.00
		4F	Y04-17C5	0.0	546.0	23	23	5.877e+005	5.877e+005	1.00
		4F	Y04-20C5	0.0	91.0	3	3	2.721e+003	2.721e+003	1.00
		5F	Y04-01A6	0.0	91.0	2	2	1.647e+003	1.647e+003	1.00
		5F	Y04-01C6	0.0	546.0	14	14	3.558e+005	3.558e+005	1.00
		5F	Y04-04C6	0.0	182.0	4	4	1.318e+004	1.318e+004	1.00
		5F	Y04-05C6	0.0	546.0	14	14	3.558e+005	3.558e+005	1.00

● 3-(11) 壁の剛性

方向	通り名	階	名　称	t (cm)	l (cm)	A (cm2)	As (cm2)	I (cm4)	Io (cm4)	φ
X	Y4	5F	Y04-08C6	0.0	182.0	4	4	1.318e+004	1.318e+004	1.00
		5F	Y04-09C6	0.0	546.0	14	14	3.558e+005	3.558e+005	1.00
		5F	Y04-12C6	0.0	182.0	4	4	1.318e+004	1.318e+004	1.00
		5F	Y04-13C6	0.0	546.0	14	14	3.558e+005	3.558e+005	1.00
		5F	Y04-16C6	0.0	182.0	4	4	1.318e+004	1.318e+004	1.00
		5F	Y04-17C6	0.0	546.0	14	14	3.558e+005	3.558e+005	1.00
		5F	Y04-20C6	0.0	91.0	2	2	1.647e+003	1.647e+003	1.00
		6F	Y04-01A7	0.0	91.0	2	2	1.647e+003	1.647e+003	1.00
		6F	Y04-01C7	0.0	546.0	14	14	3.558e+005	3.558e+005	1.00
		6F	Y04-04C7	0.0	182.0	4	4	1.318e+004	1.318e+004	1.00
		6F	Y04-05C7	0.0	546.0	14	14	3.558e+005	3.558e+005	1.00
		6F	Y04-08C7	0.0	182.0	4	4	1.318e+004	1.318e+004	1.00
		6F	Y04-09C7	0.0	546.0	14	14	3.558e+005	3.558e+005	1.00
		6F	Y04-12C7	0.0	182.0	4	4	1.318e+004	1.318e+004	1.00
		6F	Y04-13C7	0.0	546.0	14	14	3.558e+005	3.558e+005	1.00
		6F	Y04-16C7	0.0	182.0	4	4	1.318e+004	1.318e+004	1.00
		6F	Y04-17C7	0.0	546.0	14	14	3.558e+005	3.558e+005	1.00
		6F	Y04-20C7	0.0	91.0	2	2	1.647e+003	1.647e+003	1.00
Y	X1	1F	X01-01A2	0.0	728.0	31	31	1.393e+006	1.393e+006	1.00
		2F	X01-01A3	0.0	728.0	31	31	1.393e+006	1.393e+006	1.00
		3F	X01-01A4	0.0	728.0	31	31	1.393e+006	1.393e+006	1.00
		4F	X01-01A5	0.0	728.0	31	31	1.393e+006	1.393e+006	1.00
		5F	X01-01A6	0.0	728.0	31	31	1.393e+006	1.393e+006	1.00
		6F	X01-01A7	0.0	728.0	19	19	8.435e+005	8.435e+005	1.00
	X2	1F	X02-02A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X02-02A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X02-02A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X02-02A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X02-02A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X02-02A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X3	1F	X03-01A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X03-01A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X03-01A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X03-01A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X03-01A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X03-01A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X4	1F	X04-02A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X04-02A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X04-02A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X04-02A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X04-02A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X04-02A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X5	1F	X05-01A2	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		2F	X05-01A3	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		3F	X05-01A4	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		4F	X05-01A5	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		5F	X05-01A6	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		6F	X05-01A7	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X05-02A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X6	1F	X06-02A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X06-02A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X06-02A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X06-02A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X06-02A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X06-02A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X7	1F	X07-01A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X07-01A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X07-01A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X07-01A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X07-01A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X07-01A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X8	1F	X08-02A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X08-02A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X08-02A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X08-02A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X08-02A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X08-02A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X9	1F	X09-01A2	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		2F	X09-01A3	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		3F	X09-01A4	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		4F	X09-01A5	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		5F	X09-01A6	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		6F	X09-01A7	0.0	728.0	9	9	4.008e+005	4.008e+005	1.00
	X10	1F	X10-02A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X10-02A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X10-02A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X10-02A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X10-02A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X10-02A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X11	1F	X11-01A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00

● 3-(11) 壁の剛性

方向	通り名	階	名　称	t (cm)	l (cm)	A (cm2)	As (cm2)	I (cm4)	Io (cm4)	φ
Y	X11	2F	X11-01A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X11-01A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X11-01A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X11-01A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X11-01A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X12	1F	X12-02A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X12-02A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X12-02A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X12-02A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X12-02A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X12-02A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X13	1F	X13-01A2	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		2F	X13-01A3	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		3F	X13-01A4	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		4F	X13-01A5	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		5F	X13-01A6	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		6F	X13-01A7	0.0	728.0	9	9	4.008e+005	4.008e+005	1.00
	X14	1F	X14-02A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X14-02A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X14-02A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X14-02A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X14-02A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X14-02A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X15	1F	X15-01A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X15-01A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X15-01A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X15-01A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X15-01A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X15-01A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X16	1F	X16-02A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X16-02A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X16-02A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X16-02A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X16-02A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X16-02A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X17	1F	X17-01A2	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		2F	X17-01A3	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		3F	X17-01A4	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		4F	X17-01A5	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		5F	X17-01A6	0.0	728.0	18	18	8.264e+005	8.264e+005	1.00
		6F	X17-01A7	0.0	728.0	9	9	4.008e+005	4.008e+005	1.00
	X18	1F	X18-02A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X18-02A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X18-02A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X18-02A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X18-02A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X18-02A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X19	1F	X19-01A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X19-01A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X19-01A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X19-01A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X19-01A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X19-01A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X20	1F	X20-02A2	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		2F	X20-02A3	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		3F	X20-02A4	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		4F	X20-02A5	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		5F	X20-02A6	0.0	364.0	9	9	1.033e+005	1.033e+005	1.00
		6F	X20-02A7	0.0	364.0	4	4	5.010e+004	5.010e+004	1.00
	X21	1F	X21-01A2	0.0	728.0	31	31	1.393e+006	1.393e+006	1.00
		2F	X21-01A3	0.0	728.0	31	31	1.393e+006	1.393e+006	1.00
		3F	X21-01A4	0.0	728.0	31	31	1.393e+006	1.393e+006	1.00
		4F	X21-01A5	0.0	728.0	31	31	1.393e+006	1.393e+006	1.00
		5F	X21-01A6	0.0	728.0	31	31	1.393e+006	1.393e+006	1.00
		6F	X21-01A7	0.0	728.0	19	19	8.435e+005	8.435e+005	1.00

● 耐力壁片面の剛性算定

仕　様	面　材				くぎ		k	G	くぎ本数		Ｋｉ	Ｋ
	仕　様	厚さ	幅	高さ	仕　様	間隔	(kN/cm)	(kN/cm2)	m	n	(kN/cm)	(kN/cm) *:入力値
G10s	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	15	910	2450	GN50	100	1.60	70.00	10	26	1.90	1.90
				0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	
P10	構造用合板	9	910	2450	CN50	100	4.00	60.00	10	26	3.99	3.99
				0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	
P5	構造用合板	9	910	2450	CN50	50	4.00	60.00	19	50	6.60	6.60
				0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	

● 耐力壁片面のせん断算定

仕　様	面　材					くぎ		くぎ本数		q	Ｑ１		Ｑ２	Ｋｄ じん性 低下率	Ｑａ (kN) *:入力値
	仕　様	厚さ	幅	高さ	fs(kN/cm2)	仕　様	間隔	m	n	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
G10s	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	15	910	2450	0.026	GN50	100	10	26	0.22	1.98	2.04	3.55	1.000	1.98
				0	0.000		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
P10	構造用合板	9	910	2450	0.320	CN50	100	10	26	0.59	5.31	5.48	26.21	1.000	5.31
				0	0.000		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
P5	構造用合板	9	910	2450	0.320	CN50	50	19	50	0.59	10.62	10.74	26.21	1.000	10.62
				0	0.000		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

● 耐力壁性能

仕　様	高 さ (mm)	Ｋ１ (kN/cm)	Ｑ１ (kN)	Ｋ２ (kN/cm)	Ｑ２ (kN)	δ１ (cm)	δ２ (cm)	h/200 (cm)	δmax (cm)	Ｋ (kN/cm)	Ｑａ (kN)
G10s+P5	2450	1.90	1.98	6.60	10.62	1.043	1.610	1.225	1.610	7.83	12.60
P5+P5	2450	6.60	10.62	6.60	10.62	1.610	1.610	1.225	1.610	13.19	21.24
P5+P5	2450	6.60	10.62	6.60	10.62	1.610	1.610	1.225	1.610	13.19	21.24
G10s+P5	2450	1.90	1.98	6.60	10.62	1.043	1.610	1.225	1.610	7.83	12.60
P5+P5	2450	6.60	10.62	6.60	10.62	1.610	1.610	1.225	1.610	13.19	21.24
P5+P5	2450	6.60	10.62	6.60	10.62	1.610	1.610	1.225	1.610	13.19	21.24
G10s+G10s	2450	1.90	1.98	1.90	1.98	1.043	1.043	1.225	1.043	3.80	3.96
G10s+P5	2450	1.90	1.98	6.60	10.62	1.043	1.610	1.225	1.610	7.83	12.60
G10s+G10s	2450	1.90	1.98	1.90	1.98	1.043	1.043	1.225	1.043	3.80	3.96
P10+P10	2450	3.99	5.31	3.99	5.31	1.330	1.330	1.225	1.330	7.99	10.62
P5+P5	2450	6.60	10.62	6.60	10.62	1.610	1.610	1.225	1.610	13.19	21.24
P5+P5	2450	6.60	10.62	6.60	10.62	1.610	1.610	1.225	1.610	13.19	21.24
P5+P5	2450	6.60	10.62	6.60	10.62	1.610	1.610	1.225	1.610	13.19	21.24
P5+P5	2450	6.60	10.62	6.60	10.62	1.610	1.610	1.225	1.610	13.19	21.24

● 必要壁量の検討

階	方向	通り	耐力壁仕様	せん断剛性 (kN/cm/P)	降伏せん断耐力 (kN/cm/P)	終局せん断耐力 (kN/cm/P)	壁長(m) x cosΘ2	小開口 低減係数	剛性 低下率	せん断剛性 (kN/cm)	せん断剛性の 合計(kN/cm)	せん断耐力 (kN)	せん断耐力 の合計(kN)	ねじれ補正後 せん断力(kN)
6F	X	Y1	P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.365	1.000	1.000	11.98	239.63	15.93	318.60	3.95
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		7.90
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		7.90
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		7.90
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		7.90
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		7.90
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		7.90
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		7.90
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		7.90
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	2.730	1.000	1.000	23.96		31.86		7.90
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.365	1.000	1.000	11.98		15.93		3.95
		Y2	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.185	1.000	1.000	13.28	151.82	13.86	158.40	4.35
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		1.24
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	6.370	1.000	1.000	26.57		27.72		8.71
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		1.24
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	6.370	1.000	1.000	26.57		27.72		8.71
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		1.24
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	6.370	1.000	1.000	26.57		27.72		8.71
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		1.24
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	6.370	1.000	1.000	26.57		27.72		8.71
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	0.910	1.000	1.000	3.80		3.96		1.24
			G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.185	1.000	1.000	13.28		13.86		4.35
		Y4	P10+P10	7.99	10.62	15.93	0.910	1.000	1.000	7.99	319.51	10.62	424.80	2.60
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		15.62
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.820	1.000	1.000	15.98		21.24		5.21
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		15.62
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.820	1.000	1.000	15.98		21.24		5.21
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		15.62
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.820	1.000	1.000	15.98		21.24		5.21
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		15.62
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	1.820	1.000	1.000	15.98		21.24		5.21
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	5.460	1.000	1.000	47.93		63.72		15.62
			P10+P10	7.99	10.62	15.93	0.910	1.000	1.000	7.99		10.62		2.60
	Y	X1	P10+P10	7.99	10.62	15.93	7.280	1.000	1.000	63.90	63.90	84.96	84.96	29.01

● 必要壁量の検討

階	方向	通り	耐力壁仕様	せん断剛性 (kN/cm/P)	降伏せん断耐力 (kN/cm/P)	終局せん断耐力 (kN/cm/P)	壁長(m) x cosΘ2	小開口 低減係数	剛性 低下率	せん断剛性 (kN/cm)	せん断剛性の 合計(kN/cm)	せん断耐力 (kN)	せん断耐力 の合計(kN)	ねじれ補正後 せん断力(kN)
6F	Y	X2	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	6.93
		X3	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	6.95
		X4	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	6.97
		X5	G10s+P5 G10s+G10s	7.83 3.80	12.60 3.96	18.31 4.75	3.640 3.640	1.000 1.000	1.000 1.000	31.30 15.18	46.49	50.40 15.84	66.24	14.44 7.01
		X6	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	7.04
		X7	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	7.06
		X8	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	7.08
		X9	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	7.280	1.000	1.000	30.36	30.36	31.68	31.68	14.24
		X10	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	7.15
		X11	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	7.17
		X12	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	7.20
		X13	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	7.280	1.000	1.000	30.36	30.36	31.68	31.68	14.46
		X14	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	7.26
		X15	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	7.29
		X16	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	7.31
		X17	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	7.280	1.000	1.000	30.36	30.36	31.68	31.68	14.69
		X18	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	7.38
		X19	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	7.40
		X20	G10s+G10s	3.80	3.96	4.75	3.640	1.000	1.000	15.18	15.18	15.84	15.84	7.42
		X21	P10+P10	7.99	10.62	15.93	7.280	1.000	1.000	63.90	63.90	84.96	84.96	31.39
5F	X	Y1	P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10	7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99	10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62	15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93	1.365 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 1.365	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.98 23.96 23.96 23.96 23.96 23.96 23.96 23.96 23.96 23.96 11.98	239.63	15.93 31.86 31.86 31.86 31.86 31.86 31.86 31.86 31.86 31.86 15.93	318.60	8.89 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 8.89
		Y2	G10s+G10s G10s+G10s G10s+G10s G10s+G10s G10s+G10s G10s+G10s G10s+G10s G10s+G10s G10s+G10s G10s+G10s G10s+G10s	3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80	3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96	4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75	3.185 0.910 6.370 0.910 6.370 0.910 6.370 0.910 6.370 0.910 3.185	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.28 3.80 26.57 3.80 26.57 3.80 26.57 3.80 26.57 3.80 13.28	151.82	13.86 3.96 27.72 3.96 27.72 3.96 27.72 3.96 27.72 3.96 13.86	158.40	9.82 2.81 19.64 2.81 19.64 2.81 19.64 2.81 19.64 2.81 9.82
		Y4	P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10 P10+P10	7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99	10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62	15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93	0.910 5.460 1.820 5.460 1.820 5.460 1.820 5.460 1.820 5.460 0.910	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	7.99 47.93 15.98 47.93 15.98 47.93 15.98 47.93 15.98 47.93 7.99	319.51	10.62 63.72 21.24 63.72 21.24 63.72 21.24 63.72 21.24 63.72 10.62	424.80	5.88 35.30 11.77 35.30 11.77 35.30 11.77 35.30 11.77 35.30 5.88
	Y	X1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	59.55
		X2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X3	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X4	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X5	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	35.32
		X6	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X7	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X8	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66

● 必要壁量の検討

階	方向	通り	耐力壁仕様	せん断剛性 (kN/cm/P)	降伏せん断耐力 (kN/cm/P)	終局せん断耐力 (kN/cm/P)	壁長(m) x cosΘ2	小開口 低減係数	剛性 低下率	せん断剛性 (kN/cm)	せん断剛性の 合計(kN/cm)	せん断耐力 (kN)	せん断耐力 の合計(kN)	ねじれ補正後 せん断力(kN)
5F	Y	X9	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	35.32
		X10	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X11	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X12	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X13	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	35.32
		X14	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X15	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X16	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X17	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	35.32
		X18	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X19	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X20	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	17.66
		X21	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	59.55
4F	X	Y1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.365	1.000	1.000	19.79	395.78	31.86	637.20	12.07
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		24.13
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		24.13
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		24.13
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		24.13
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		24.13
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		24.13
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		24.13
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		24.13
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		24.13
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.365	1.000	1.000	19.79		31.86		12.07
		Y2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.185	1.000	1.000	27.39	313.05	44.10	504.00	16.61
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		4.74
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		33.21
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		4.74
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		33.21
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		4.74
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		33.21
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		4.74
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		33.21
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		4.74
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.185	1.000	1.000	27.39		44.10		16.61
		Y4	P5+P5	13.19	21.24	31.86	0.910	1.000	1.000	13.19	527.71	21.24	849.60	7.95
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		47.72
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		15.91
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		47.72
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		15.91
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		47.72
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		15.91
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		47.72
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		15.91
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		47.72
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	0.910	1.000	1.000	13.19		21.24		7.95
	Y	X1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	84.93
		X2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X3	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X4	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X5	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	50.38
		X6	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X7	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X8	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X9	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	50.38
		X10	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X11	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X12	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X13	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	50.38
		X14	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X15	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19

● 必要壁量の検討

階	方向	通り	耐力壁仕様	せん断剛性 (kN/cm/P)	降伏せん断耐力 (kN/cm/P)	終局せん断耐力 (kN/cm/P)	壁長(m) x cosΘ2	小開口 低減係数	剛性 低下率	せん断剛性 (kN/cm)	せん断剛性の 合計(kN/cm)	せん断耐力 (kN)	せん断耐力 の合計(kN)	ねじれ補正後 せん断力(kN)
4F	Y	X16	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X17	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	50.38
		X18	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X19	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X20	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	25.19
		X21	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	84.93
3F	X	Y1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.365	1.000	1.000	19.79	395.78	31.86	637.20	14.91
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		29.83
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		29.83
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		29.83
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		29.83
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		29.83
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		29.83
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		29.83
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		29.83
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.365	1.000	1.000	19.79		31.86		14.91
		Y2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.185	1.000	1.000	27.39	313.05	44.10	504.00	20.53
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		5.86
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		41.05
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		5.86
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		41.05
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		5.86
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		41.05
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		5.86
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		41.05
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		5.86
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.185	1.000	1.000	27.39		44.10		20.53
		Y4	P5+P5	13.19	21.24	31.86	0.910	1.000	1.000	13.19	527.71	21.24	849.60	9.83
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		58.98
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		19.66
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		58.98
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		19.66
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		58.98
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		19.66
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		58.98
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		19.66
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		58.98
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	0.910	1.000	1.000	13.19		21.24		9.83
	Y	X1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	104.97
		X2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X3	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X4	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X5	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	62.27
		X6	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X7	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X8	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X9	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	62.27
		X10	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X11	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X12	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X13	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	62.27
		X14	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X15	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X16	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X17	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	62.27
		X18	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X19	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X20	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	31.14
		X21	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	104.97
2F	X	Y1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.365	1.000	1.000	19.79	395.78	31.86	637.20	17.10

● 必要壁量の検討

階	方向	通り	耐力壁仕様	せん断剛性 (kN/cm/P)	降伏せん断耐力 (kN/cm/P)	終局せん断耐力 (kN/cm/P)	壁長(m) x cosΘ2	小開口 低減係数	剛性 低下率	せん断剛性 (kN/cm)	せん断剛性の 合計(kN/cm)	せん断耐力 (kN)	せん断耐力 の合計(kN)	ねじれ補正後 せん断力(kN)
2F	X	Y1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		34.20
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		34.20
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		34.20
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		34.20
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		34.20
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		34.20
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		34.20
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		34.20
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		34.20
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.365	1.000	1.000	19.79		31.86		17.10
		Y2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.185	1.000	1.000	27.39	313.05	44.10	504.00	23.54
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		6.72
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		47.07
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		6.72
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		47.07
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		6.72
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		47.07
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		6.72
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		47.07
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		6.72
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.185	1.000	1.000	27.39		44.10		23.54
		Y4	P5+P5	13.19	21.24	31.86	0.910	1.000	1.000	13.19	527.71	21.24	849.60	11.27
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		67.62
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		22.54
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		67.62
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		22.54
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		67.62
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		22.54
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		67.62
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		22.54
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		67.62
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	0.910	1.000	1.000	13.19		21.24		11.27
	Y	X1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	120.36
		X2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X3	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X4	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X5	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	71.40
		X6	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X7	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X8	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X9	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	71.40
		X10	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X11	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X12	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X13	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	71.40
		X14	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X15	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X16	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X17	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	71.40
		X18	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X19	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X20	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	35.70
		X21	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	120.36
1F	X	Y1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.365	1.000	1.000	19.79	395.78	31.86	637.20	18.67
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		37.34
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		37.34
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		37.34
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		37.34
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		37.34
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		37.34
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		37.34
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	2.730	1.000	1.000	39.58		63.72		37.34
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.365	1.000	1.000	19.79		31.86		18.67
		Y2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.185	1.000	1.000	27.39	313.05	44.10	504.00	25.69
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		7.34

● 必要壁量の検討

階	方向	通り	耐力壁仕様	せん断剛性 (kN/cm/P)	降伏せん断耐力 (kN/cm/P)	終局せん断耐力 (kN/cm/P)	壁長(m) x cosΘ2	小開口 低減係数	剛性 低下率	せん断剛性 (kN/cm)	せん断剛性の 合計(kN/cm)	せん断耐力 (kN)	せん断耐力 の合計(kN)	ねじれ補正後 せん断力(kN)
1F	X	Y2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		51.39
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		7.34
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		51.39
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		7.34
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		51.39
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		7.34
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	6.370	1.000	1.000	54.78		88.20		51.39
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	0.910	1.000	1.000	7.83		12.60		7.34
			G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.185	1.000	1.000	27.39		44.10		25.69
		Y4	P5+P5	13.19	21.24	31.86	0.910	1.000	1.000	13.19	527.71	21.24	849.60	12.30
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		73.82
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		24.61
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		73.82
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		24.61
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		73.82
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		24.61
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		73.82
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	1.820	1.000	1.000	26.39		42.48		24.61
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	5.460	1.000	1.000	79.16		127.44		73.82
			P5+P5	13.19	21.24	31.86	0.910	1.000	1.000	13.19		21.24		12.30
	Y	X1	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	131.39
		X2	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X3	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X4	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X5	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	77.95
		X6	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X7	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X8	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X9	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	77.95
		X10	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X11	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X12	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X13	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	77.95
		X14	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X15	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X16	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X17	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	7.280	1.000	1.000	62.61	62.61	100.80	100.80	77.95
		X18	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X19	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X20	G10s+P5	7.83	12.60	18.31	3.640	1.000	1.000	31.30	31.30	50.40	50.40	38.97
		X21	P5+P5	13.19	21.24	31.86	7.280	1.000	1.000	105.54	105.54	169.92	169.92	131.40

● 必要壁量の検討（集計）

階	X 方向				Y 方向			
	せん断耐力(kN)	地震力(kN)	風圧力(kN)	判定	せん断耐力(kN)	地震力(kN)	風圧力(kN)	判定
6F	901.80	232.85	9.04	OK	568.80	232.85	56.52	OK
5F	901.80	525.33	26.56	OK	1499.04	525.33	165.99	OK
4F	1990.80	749.25	42.87	OK	1499.04	749.25	267.93	OK
3F	1990.80	926.08	58.54	OK	1499.04	926.08	365.85	OK
2F	1990.80	1061.81	74.19	OK	1499.04	1061.81	463.70	OK
1F	1990.80	1159.16	89.85	OK	1499.04	1159.16	561.55	OK

● 架構のじん性

判定　1.5Qy0 ＋ 1.2Qy1 ≧ 1.5Qe ····· OK

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁長(P) 1P=0.91m	1P 当たりせん断耐力		有機系面材 1.5Qy0	無機系面材 1.2Qy1	1.5Qy0 + 1.2Qy1 (kN)		Qe (kN)	1.5 Qe (kN)	判定
					Qa1	Qa2							
6F	X	Y1	P10+P10	1.50	5310.0	5310.0	23895.0	0.0	23.895	1305.180	232.851	349.277	ＯＫ
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	1.50	5310.0	5310.0	23895.0	0.0	23.895				
		Y2	G10s+G10s	3.50	1980.0	1980.0	0.0	16632.0	16.632				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	3.50	1980.0	1980.0	0.0	16632.0	16.632				
		Y4	P10+P10	1.00	5310.0	5310.0	15930.0	0.0	15.930				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	1.00	5310.0	5310.0	15930.0	0.0	15.930				
	Y	X1	P10+P10	8.00	5310.0	5310.0	127440.0	0.0	127.440	746.280	232.851	349.277	ＯＫ
		X2	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X3	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X4	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X5	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X5	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X6	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X7	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X8	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X9	G10s+G10s	8.00	1980.0	1980.0	0.0	38016.0	38.016				
		X10	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X11	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X12	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X13	G10s+G10s	8.00	1980.0	1980.0	0.0	38016.0	38.016				
		X14	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X15	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X16	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X17	G10s+G10s	8.00	1980.0	1980.0	0.0	38016.0	38.016				
		X18	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X19	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X20	G10s+G10s	4.00	1980.0	1980.0	0.0	19008.0	19.008				
		X21	P10+P10	8.00	5310.0	5310.0	127440.0	0.0	127.440				
5F	X	Y1	P10+P10	1.50	5310.0	5310.0	23895.0	0.0	23.895	1305.180	525.329	787.993	ＯＫ
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	3.00	5310.0	5310.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y1	P10+P10	1.50	5310.0	5310.0	23895.0	0.0	23.895				
		Y2	G10s+G10s	3.50	1980.0	1980.0	0.0	16632.0	16.632				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	7.00	1980.0	1980.0	0.0	33264.0	33.264				
		Y2	G10s+G10s	1.00	1980.0	1980.0	0.0	4752.0	4.752				
		Y2	G10s+G10s	3.50	1980.0	1980.0	0.0	16632.0	16.632				
		Y4	P10+P10	1.00	5310.0	5310.0	15930.0	0.0	15.930				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y4	P10+P10	2.00	5310.0	5310.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P10+P10	6.00	5310.0	5310.0	95580.0	0.0	95.580				

● 架構のじん性

判定　1.5Qy0 ＋ 1.2Qy1 ≧ 1.5Qe ・・・・・・ OK

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁長(P) 1P=0.91m	1P 当たりせん断耐力		有機系面材 1.5Qy0	無機系面材 1.2Qy1	1.5Qy0 + 1.2Qy1 (kN)		Qe (kN)	1.5 Qe (kN)	判定
					Qa1	Qa2							
5F	X	Y4	P10+P10	1.00	5310.0	5310.0	15930.0	0.0	15.930				
	Y	X1	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880	2193.912	525.329	787.993	ＯＫ
		X2	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X3	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X4	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X5	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X6	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X7	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X8	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X9	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X10	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X11	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X12	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X13	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X14	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X15	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X16	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X17	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X18	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X19	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X20	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X21	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880				
4F	X	Y1	P5+P5	1.50	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47.790	2962.440	749.250	1123.875	ＯＫ
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	1.50	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y2	G10s+P5	3.50	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64.071				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	3.50	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64.071				
		Y4	P5+P5	1.00	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	1.00	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31.860				
	Y	X1	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880	2193.912	749.250	1123.875	ＯＫ
		X2	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X3	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X4	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X5	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X6	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X7	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X8	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X9	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X10	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X11	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X12	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X13	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X14	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X15	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X16	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X17	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X18	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X19	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X20	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X21	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880				
3F	X	Y1	P5+P5	1.50	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47.790	2962.440	926.078	1389.117	ＯＫ
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				

● 架構のじん性

判定　1.5Qy0 ＋ 1.2Qy1 ≧ 1.5Qe ····· OK

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁長(P) 1P=0.91m	1P 当たりせん断耐力 Qa1	1P 当たりせん断耐力 Qa2	有機系面材 1.5Qy0	無機系面材 1.2Qy1	1.5Qy0 + 1.2Qy1 (kN)		Qe (kN)	1.5 Qe (kN)	判定
3F	X	Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	1.50	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y2	G10s+P5	3.50	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64.071				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	3.50	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64.071				
		Y4	P5+P5	1.00	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	1.00	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31.860				
	Y	X1	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880	2193.912	926.078	1389.117	ＯＫ
		X2	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X3	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X4	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X5	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X6	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X7	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X8	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X9	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X10	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X11	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X12	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X13	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X14	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X15	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X16	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X17	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X18	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X19	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X20	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X21	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880				
2F	X	Y1	P5+P5	1.50	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47.790	2962.440	1061.812	1592.717	ＯＫ
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	1.50	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y2	G10s+P5	3.50	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64.071				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	3.50	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64.071				
		Y4	P5+P5	1.00	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	1.00	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31.860				
	Y	X1	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880	2193.912	1061.812	1592.717	ＯＫ
		X2	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X3	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X4	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X5	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X6	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X7	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X8	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				

● 架構のじん性

判定　1.5Qy0 ＋ 1.2Qy1 ≧ 1.5Qe ・・・・・・ OK

階	方向	通り	耐力壁仕様	壁長(P) 1P=0.91m	1P 当たりせん断耐力		有機系面材 1.5Qy0	無機系面材 1.2Qy1	1.5Qy0 + 1.2Qy1 (kN)		Qe (kN)	1.5 Qe (kN)	判定
					Qa1	Qa2							
2F	Y	X9	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X10	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X11	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X12	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X13	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X14	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X15	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X16	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X17	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X18	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X19	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X20	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X21	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880				
1F	X	Y1	P5+P5	1.50	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47.790	2962.440	1159.162	1738.742	ＯＫ
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	3.00	10620.0	10620.0	95580.0	0.0	95.580				
		Y1	P5+P5	1.50	10620.0	10620.0	47790.0	0.0	47.790				
		Y2	G10s+P5	3.50	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64.071				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	7.00	1980.0	10620.0	111510.0	16632.0	128.142				
		Y2	G10s+P5	1.00	1980.0	10620.0	15930.0	2376.0	18.306				
		Y2	G10s+P5	3.50	1980.0	10620.0	55755.0	8316.0	64.071				
		Y4	P5+P5	1.00	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31.860				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	2.00	10620.0	10620.0	63720.0	0.0	63.720				
		Y4	P5+P5	6.00	10620.0	10620.0	191160.0	0.0	191.160				
		Y4	P5+P5	1.00	10620.0	10620.0	31860.0	0.0	31.860				
	Y	X1	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880	2193.912	1159.162	1738.742	ＯＫ
		X2	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X3	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X4	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X5	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X6	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X7	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X8	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X9	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X10	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X11	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X12	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X13	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X14	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X15	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X16	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X17	G10s+P5	8.00	1980.0	10620.0	127440.0	19008.0	146.448				
		X18	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X19	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X20	G10s+P5	4.00	1980.0	10620.0	63720.0	9504.0	73.224				
		X21	P5+P5	8.00	10620.0	10620.0	254880.0	0.0	254.880				

● 3-(4)　風圧力による層間変形角

方向	階	せん断力 Qw(kN)	水平剛性 K(kN/cm)	階　高 h(cm)	層間変形 δ(cm)	層間変形角 1/rs	規定値	判定
X	6F	9.0	711.0	270.0	0.013	1/21226	1/150	ＯＫ
X	5F	26.6	711.0	270.0	0.037	1/7227	1/150	ＯＫ
X	4F	42.9	1236.5	270.0	0.035	1/7787	1/150	ＯＫ
X	3F	58.5	1236.5	270.0	0.047	1/5703	1/150	ＯＫ
X	2F	74.2	1236.5	270.0	0.060	1/4499	1/150	ＯＫ
X	1F	89.8	1236.5	270.0	0.073	1/3715	1/150	ＯＫ
Y	6F	56.5	493.1	270.0	0.115	1/2355	1/150	ＯＫ
Y	5F	166.0	931.1	270.0	0.178	1/1514	1/150	ＯＫ
Y	4F	267.9	931.1	270.0	0.288	1/938	1/150	ＯＫ
Y	3F	365.9	931.1	270.0	0.393	1/687	1/150	ＯＫ
Y	2F	463.7	931.1	270.0	0.498	1/542	1/150	ＯＫ

● 3-(4) 風圧力による層間変形角

方向	階	せん断力 Qw(kN)	水平剛性 K(kN/cm)	階 高 h(cm)	層間変形 δ(cm)	層間変形角 1/rs	規定値	判定
Y	1F	561.5	931.1	270.0	0.603	1/447	1/150	ＯＫ

● 3-(6) ねじれ補正

階	通り名	ねじれ補正値	負担せん断力	
			地 震	風 圧
6F	Y1	1.0060	78.96	3.07
6F	Y2	1.0006	49.75	1.93
6F	Y3	0.9979	0.00	0.00
6F	Y4	0.9952	104.14	4.04
6F	X1	0.9614	29.01	7.04
6F	X2	0.9661	6.93	1.68
6F	X3	0.9693	6.95	1.69
6F	X4	0.9724	6.97	1.69
6F	X5	0.9771	21.45	5.21
6F	X6	0.9819	7.04	1.71
6F	X7	0.9850	7.06	1.71
6F	X8	0.9882	7.08	1.72
6F	X9	0.9929	14.24	3.46
6F	X10	0.9976	7.15	1.74
6F	X11	1.0008	7.17	1.74
6F	X12	1.0039	7.20	1.75
6F	X13	1.0087	14.46	3.51
6F	X14	1.0134	7.26	1.76
6F	X15	1.0165	7.29	1.77
6F	X16	1.0197	7.31	1.77
6F	X17	1.0244	14.69	3.57
6F	X18	1.0291	7.38	1.79
6F	X19	1.0323	7.40	1.80
6F	X20	1.0354	7.42	1.80
6F	X21	1.0402	31.39	7.62
5F	Y1	1.0039	177.76	8.99
5F	Y2	1.0004	112.22	5.67
5F	Y3	0.9986	0.00	0.00
5F	Y4	0.9969	235.35	11.90
5F	X1	1.0000	59.55	18.81
5F	X2	1.0000	17.66	5.58
5F	X3	1.0000	17.66	5.58
5F	X4	1.0000	17.66	5.58
5F	X5	1.0000	35.32	11.16
5F	X6	1.0000	17.66	5.58
5F	X7	1.0000	17.66	5.58
5F	X8	1.0000	17.66	5.58
5F	X9	1.0000	35.32	11.16
5F	X10	1.0000	17.66	5.58
5F	X11	1.0000	17.66	5.58
5F	X12	1.0000	17.66	5.58
5F	X13	1.0000	35.32	11.16
5F	X14	1.0000	17.66	5.58
5F	X15	1.0000	17.66	5.58
5F	X16	1.0000	17.66	5.58
5F	X17	1.0000	35.32	11.16
5F	X18	1.0000	17.66	5.58
5F	X19	1.0000	17.66	5.58
5F	X20	1.0000	17.66	5.58
5F	X21	1.0000	59.55	18.82
4F	Y1	1.0063	241.32	13.81
4F	Y2	1.0006	189.80	10.86
4F	Y3	0.9978	0.00	0.00
4F	Y4	0.9949	318.13	18.20
4F	X1	1.0000	84.93	30.37
4F	X2	1.0000	25.19	9.01
4F	X3	1.0000	25.19	9.01
4F	X4	1.0000	25.19	9.01
4F	X5	1.0000	50.38	18.02
4F	X6	1.0000	25.19	9.01
4F	X7	1.0000	25.19	9.01
4F	X8	1.0000	25.19	9.01
4F	X9	1.0000	50.38	18.02
4F	X10	1.0000	25.19	9.01
4F	X11	1.0000	25.19	9.01
4F	X12	1.0000	25.19	9.01
4F	X13	1.0000	50.38	18.02
4F	X14	1.0000	25.19	9.01
4F	X15	1.0000	25.19	9.01
4F	X16	1.0000	25.19	9.01
4F	X17	1.0000	50.38	18.02
4F	X18	1.0000	25.19	9.01
4F	X19	1.0000	25.19	9.01
4F	X20	1.0000	25.19	9.01
4F	X21	1.0000	84.93	30.37
3F	Y1	1.0063	298.29	18.85
3F	Y2	1.0006	234.59	14.83
3F	Y3	0.9978	0.00	0.00
3F	Y4	0.9949	393.20	24.85
3F	X1	1.0000	104.97	41.47

● 3-(6) ねじれ補正

階	通り名	ねじれ補正値	負担せん断力	
			地 震	風 圧
3F	X2	1.0000	31.14	12.30
3F	X3	1.0000	31.14	12.30
3F	X4	1.0000	31.14	12.30
3F	X5	1.0000	62.27	24.60
3F	X6	1.0000	31.14	12.30
3F	X7	1.0000	31.14	12.30
3F	X8	1.0000	31.14	12.30
3F	X9	1.0000	62.27	24.60
3F	X10	1.0000	31.14	12.30
3F	X11	1.0000	31.14	12.30
3F	X12	1.0000	31.14	12.30
3F	X13	1.0000	62.27	24.60
3F	X14	1.0000	31.14	12.30
3F	X15	1.0000	31.14	12.30
3F	X16	1.0000	31.14	12.30
3F	X17	1.0000	62.27	24.60
3F	X18	1.0000	31.14	12.30
3F	X19	1.0000	31.14	12.30
3F	X20	1.0000	31.14	12.30
3F	X21	1.0000	104.97	41.47
2F	Y1	1.0064	342.02	23.90
2F	Y2	1.0006	268.98	18.79
2F	Y3	0.9977	0.00	0.00
2F	Y4	0.9949	450.82	31.50
2F	X1	1.0000	120.36	52.56
2F	X2	1.0000	35.70	15.59
2F	X3	1.0000	35.70	15.59
2F	X4	1.0000	35.70	15.59
2F	X5	1.0000	71.40	31.18
2F	X6	1.0000	35.70	15.59
2F	X7	1.0000	35.70	15.59
2F	X8	1.0000	35.70	15.59
2F	X9	1.0000	71.40	31.18
2F	X10	1.0000	35.70	15.59
2F	X11	1.0000	35.70	15.59
2F	X12	1.0000	35.70	15.59
2F	X13	1.0000	71.40	31.18
2F	X14	1.0000	35.70	15.59
2F	X15	1.0000	35.70	15.59
2F	X16	1.0000	35.70	15.59
2F	X17	1.0000	71.40	31.18
2F	X18	1.0000	35.70	15.59
2F	X19	1.0000	35.70	15.59
2F	X20	1.0000	35.70	15.59
2F	X21	1.0000	120.36	52.56
1F	Y1	1.0064	373.38	28.94
1F	Y2	1.0006	293.64	22.76
1F	Y3	0.9977	0.00	0.00
1F	Y4	0.9949	492.14	38.15
1F	X1	1.0000	131.39	63.65
1F	X2	1.0000	38.97	18.88
1F	X3	1.0000	38.97	18.88
1F	X4	1.0000	38.97	18.88
1F	X5	1.0000	77.95	37.76
1F	X6	1.0000	38.97	18.88
1F	X7	1.0000	38.97	18.88
1F	X8	1.0000	38.97	18.88
1F	X9	1.0000	77.95	37.76
1F	X10	1.0000	38.97	18.88
1F	X11	1.0000	38.97	18.88
1F	X12	1.0000	38.97	18.88
1F	X13	1.0000	77.95	37.76
1F	X14	1.0000	38.97	18.88
1F	X15	1.0000	38.97	18.88
1F	X16	1.0000	38.97	18.88
1F	X17	1.0000	77.95	37.76
1F	X18	1.0000	38.97	18.88
1F	X19	1.0000	38.97	18.88
1F	X20	1.0000	38.97	18.88
1F	X21	1.0000	131.40	63.65

梁断面検定凡例

位置	：階名称／通り名称／左からの番号	
l	：スパン	[m]
l’	：内法スパン	[m]
l1	：左端芯から左フェースまでの距離	[m]
l2	：左端芯から右フェースまでの距離	[m]
QD	：設計用せん断力式番号	
	1　QD＝MIN（2、3式）	
	2　QD＝Qo＋ΣMy／l’	
	3　QD＝QL＋α・QK	
A	：設計用せん断力算出割増係数（α）	
QA	：許容せん断力式番号	
	1　QAS＝短期許容せん断耐力式	
	2　QSU＝終局せん断強度式	
B	：壁梁の幅	[cm]
D	：壁梁のせい	[cm]
d	：壁梁の有効せい	[cm]
j	：曲げ材の応力中心距離	[cm]
ML	：長期部材曲げ応力	[kN・m]
MK	：地震時部材曲げ応力	[kN・m]
MW	：風圧部材曲げ応力	[kN・m]
SMS	：積雪時部材曲げ応力	[kN・m]
MS	：組み合わせ用短期時部材曲げ応力	[kN・m]
n-D-U	：上端主筋　本数－径　1段目　2段目	
n-D-D	：下端主筋　本数－径　1段目　2段目	
MAL-U	：上端長期許容曲げモーメント	[kN・m]
MAL-D	：下端長期許容曲げモーメント	[kN・m]
MAS-U	：上端短期許容曲げモーメント	[kN・m]
MAS-D	：下端短期許容曲げモーメント	[kN・m]

MAの後に記号が表示されている場合は曲げ耐力不足を示す
＊：長期
S：積雪
＊：左加力時短期
$：右加力時短期

at n-U	：必要上端主筋鉄筋断面積	[cm2]
at n-D	：必要下端主筋鉄筋断面積	[cm2]
QL	：長期部材せん断応力	[kN]
QK	：地震時部材せん断応力	[kN]
QW	：風圧時部材せん断応力	[kN]
SQS	：積雪時部材せん断応力	[kN]
QS	：組み合わせ用短期時部材せん断応力	[kN]
SQd1	：短期設計用せん断応力（左加力時）	[kN]
SQd2	：短期設計用せん断応力（右加力時）	[kN]
My-U	：上端端部降伏曲げモーメント	[kN・m]
My-D	：下端端部降伏曲げモーメント	[kN・m]
αL	：長期シアスパン比による割増係数	
αS	：短期積雪時シアスパン比による割増係数	
α1	：地震時シアスパン比による割増係数（左加力時）	
α2	：地震時シアスパン比による割増係数（右加力時）	
配筋	：スターラップ　本数	
D-@	：スターラップ　径―ピッチ	[mm]
QAL	：長期許容せん断耐力	[kN]
QAS	：短期積雪時せん断耐力	[kN]
QA1	：地震時せん断耐力（左加力時）	[kN]
QA2	：地震時せん断耐力（右加力時）	[kN]

QAの後に＊が表示されている場合はせん断耐力不足を示す

Pwn	：必要せん断補強筋比	[%]
φn-U	：上端必要周長	[cm]
φn-D	：下端必要周長	[cm]
φn-D-U	：上端必要周長による必要鉄筋本数	
φn-D-D	：下端必要周長による必要鉄筋本数	
ld-U	：上端必要周長による必要定着長さ	[cm]
ld-D	：下端必要周長による必要定着長さ	[cm]

＜No.＞：梁配筋個別でセットした配筋のリスト番号

＜NG＞：曲げ(MA)、もしくはせん断耐力(QA)が満足していない
QA1,QA2がNGの場合、Pwnが出力されます
＜*1＞：断面検定 - 周長不足　φnとldが出力されます
＜*2＞：PwがPwMax(上限1.2)を越えている、又はPwMin(下限0.2)
を下回っている

● 3-(7) 梁断面検定

名　称	Y01-02A1			Y01-04A1			Y01-06A1			Y01-08A1			Y01-10A1 No.(5)			Y01-12A1 No.(5)			Y01-14A1			Y01-16A1		
位　置 1 / 1' 11 / 12 QD/A/QA	1F Y1 3.868 0.683 1	通り X1 1.820 2.503 2.00	- X3 1	1F Y1 4.550 1.365 1	通り X3 1.820 3.185 2.00	- X5 1	1F Y1 4.550 1.365 1	通り X5 1.820 3.185 2.00	- X7 1	1F Y1 4.550 1.365 1	通り X7 1.820 3.185 2.00	- X9 1	1F Y1 4.550 1.365 1	通り X9 1.820 3.185 2.00	- X11 1	1F Y1 4.550 1.365 1	通り X11 1.820 3.185 2.00	- X13 1	1F Y1 4.550 1.365 1	通り X13 1.820 3.185 2.00	- X15 1	1F Y1 4.550 1.365 1	通り X15 1.820 3.185 2.00	- X17 1
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
d	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0
j	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3
ML	3.34	-1.67	3.34	3.34	-1.67	3.34	3.34	-1.67	3.34	3.34	-1.67	3.34	3.34	-1.67	3.34	3.34	-1.67	3.34	3.34	-1.67	3.34	3.34	-1.67	3.34
MK	-15.94	-3.60	8.74	-8.65	1.02	10.69	-10.08	0.00	10.08	-10.08	0.00	10.08	-10.08	0.00	10.08	-10.08	0.00	10.08	-10.08	0.00	10.08	-10.08	0.00	10.08
MW	-1.24	-0.28	0.68	-0.67	0.08	0.83	-0.78	-0.00	0.78	-0.78	-0.00	0.78	-0.78	-0.00	0.78	-0.78	-0.00	0.78	-0.78	-0.00	0.78	-0.78	-0.00	0.78
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	19.28	5.27	12.08	11.99	2.69	14.03	13.42	1.67	13.42	13.42	1.67	13.42	13.42	1.67	13.42	13.42	1.67	13.42	13.42	1.67	13.42	13.42	1.67	13.42
n-D-U	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	4D29	4D29	4D29	4D29	4D29	4D29	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19
n-D-D	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	4D29	4D29	4D29	4D29	4D29	4D29	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19
MAL-U	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	806.92	0.00	806.92	806.92	0.00	806.92	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59
MAL-D	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	806.92	0.00	0.00	806.92	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00
MAS-U	279.25	279.25	279.25	279.25	0.00	279.25	279.25	0.00	279.25	279.25	0.00	279.25	1220.73	0.00	1220.73	1220.73	0.00	1220.73	279.25	0.00	279.25	279.25	0.00	279.25
MAS-D	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25
a tn-U	0.39	0.06	0.26	0.26	0.02	0.28	0.28	0.02	0.28	0.28	0.02	0.28	0.28	0.02	0.28	0.28	0.02	0.28	0.28	0.02	0.28	0.28	0.02	0.28
a tn-D	0.26	0.11	0.13	0.11	0.08	0.15	0.15	0.08	0.15	0.15	0.08	0.15	0.15	0.08	0.15	0.15	0.08	0.15	0.15	0.08	0.15	0.15	0.08	0.15
QL	-11.01	0.00	11.01	-11.01	0.00	11.01	-11.01	0.00	11.01	-11.01	0.00	11.01	-11.01	0.00	11.01	-11.01	0.00	11.01	-11.01	0.00	11.01	-11.01	0.00	11.01
QK	13.56	13.56	13.56	10.63	10.63	10.63	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08
QW	1.05	1.05	1.05	0.82	0.82	0.82	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	2.55	13.56	24.57	-0.38	10.63	21.64	0.06	11.08	22.09	0.06	11.08	22.09	0.06	11.08	22.09	0.06	11.08	22.09	0.06	11.08	22.09	0.06	11.08	22.09
SQd1	16.11	27.12	38.13	10.25	21.26	32.27	11.14	22.16	33.17	11.14	22.16	33.17	11.14	22.16	33.17	11.14	22.16	33.17	11.14	22.16	33.17	11.14	22.16	33.17
SQd2	38.13	27.12	16.11	32.27	21.26	10.25	33.17	22.16	11.14	33.17	22.16	11.14	33.17	22.16	11.14	33.17	22.16	11.14	33.17	22.16	11.14	33.17	22.16	11.14
My-U	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	1186.34		1186.34	1186.34		1186.34	265.17		265.17	265.17		265.17
My-D	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	1186.34		1186.34	1186.34		1186.34	265.17		265.17	265.17		265.17
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	1.040	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	1.803	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000
配筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05
QAS	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	883.23	883.23	883.23	883.23	883.23	883.23	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82
QA1	462.96	846.47	846.47	446.82	846.47	846.47	446.82	846.47	846.47	446.82	846.47	846.47	883.23	1282.88	1282.88	883.23	1282.88	1282.88	446.82	846.47	846.47	446.82	846.47	846.47
QA2	846.47	846.47	767.91	846.47	846.47	446.82	846.47	846.47	446.82	846.47	846.47	446.82	1282.88	1282.88	883.23	1282.88	1282.88	883.23	846.47	846.47	446.82	846.47	846.47	446.82
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	1.19	0.85	1.19	1.01	0.66	1.01	1.04	0.69	1.04	1.04	0.69	1.04	1.04	0.69	1.04	1.04	0.69	1.04	1.04	0.69	1.04	1.04	0.69	1.04
φn-D	0.80	0.57	0.80	0.67	0.44	0.67	0.69	0.46	0.69	0.69	0.46	0.69	0.69	0.46	0.69	0.69	0.46	0.69	0.69	0.46	0.69	0.69	0.46	0.69
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7) 梁断面検定

名　称	Y01-18A1			Y01-20A1			Y02-02B1			Y02-03B1			Y02-06B1			Y02-07B1 No.(6)			Y02-10B1 No.(5)			Y02-11B1 No.(5)		
位　置 1 / 1' 11 / 12 QD/A/QA	1F Y1 通り X17 - X19 4.550 | 1.820 1.365 | 3.185 1 | 2.00 | 1			1F Y1 通り X19 - X21 3.867 | 1.820 1.365 | 3.185 1 | 2.00 | 1			1F Y2 通り X2 - X3 2.958 | 0.910 1.593 | 2.503 1 | 2.00 | 1			1F Y2 通り X3 - X4 4.550 | 0.910 0.455 | 1.365 1 | 2.00 | 1			1F Y2 通り X6 - X7 4.550 | 0.910 3.185 | 4.095 1 | 2.00 | 1			1F Y2 通り X7 - X8 4.550 | 0.910 0.455 | 1.365 1 | 2.00 | 1			1F Y2 通り X10 - X11 4.550 | 0.910 3.185 | 4.095 1 | 2.00 | 1			1F Y2 通り X11 - X12 4.550 | 0.910 0.455 | 1.365 1 | 2.00 | 1		
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
d	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0
j	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3
ML	3.34	-1.67	3.34	3.34	-1.67	3.34	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75
MK	-10.69	-1.02	8.65	-8.73	3.61	15.95	-16.05	-8.70	-1.35	-0.05	3.81	7.67	-6.94	-2.97	0.99	-0.99	2.97	6.94	-6.94	-2.97	0.99	-0.99	2.97	6.94
MW	-0.83	-0.08	0.67	-0.68	0.28	1.24	-1.24	-0.67	-0.10	-0.00	0.30	0.59	-0.54	-0.23	0.08	-0.08	0.23	0.54	-0.54	-0.23	0.08	-0.08	0.23	0.54
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	14.04	2.69	11.99	12.07	5.28	19.29	16.79	9.07	2.09	0.79	4.19	8.42	7.68	3.35	1.74	1.74	3.35	7.68	7.68	3.35	1.74	1.74	3.35	7.68
n-D-U	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	4D19	4D19	4D19	4D29	4D29	4D29	4D29	4D29	4D29
n-D-D	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	4D19	4D19	4D19	4D29	4D29	4D29	4D29	4D29	4D29
MAL-U	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	364.72	0.00	364.72	806.92	0.00	806.92	806.92	0.00	806.92
MAL-D	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	364.72	0.00	0.00	806.92	0.00	0.00	806.92	0.00
MAS-U	279.25	0.00	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	551.76	551.76	551.76	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73
MAS-D	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	0.00	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	551.76	551.76	551.76	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73
a tn-U	0.28	0.02	0.26	0.26	0.06	0.39	0.34	0.17	0.06	0.06	0.08	0.17	0.17	0.06	0.06	0.06	0.06	0.17	0.17	0.06	0.06	0.06	0.06	0.17
a tn-D	0.15	0.08	0.11	0.13	0.11	0.26	0.32	0.19	0.06	0.01	0.08	0.15	0.13	0.08	0.06	0.06	0.08	0.13	0.13	0.08	0.06	0.06	0.08	0.13
QL	-11.01	0.00	11.01	-11.01	0.00	11.01	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91
QK	10.63	10.63	10.63	13.56	13.56	13.56	16.16	16.16	16.16	8.48	8.48	8.48	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71
QW	0.82	0.82	0.82	1.05	1.05	1.05	1.25	1.25	1.25	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	-0.38	10.63	21.64	2.55	13.56	24.58	11.24	16.16	21.07	3.57	8.48	13.40	3.80	8.71	13.63	3.80	8.71	13.63	3.80	8.71	13.63	3.80	8.71	13.63
SQd1	10.24	21.26	32.27	16.11	27.13	38.14	27.40	32.31	37.23	12.05	16.96	21.88	12.51	17.42	22.34	12.51	17.42	22.34	12.51	17.42	22.34	12.51	17.42	22.34
SQd2	32.27	21.26	10.24	38.14	27.13	16.11	37.23	32.31	27.40	21.88	16.96	12.05	22.34	17.42	12.51	22.34	17.42	12.51	22.34	17.42	12.51	22.34	17.42	12.51
My-U	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	530.34		530.34	1186.34		1186.34	1186.34		1186.34
My-D	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	530.34		530.34	1186.34		1186.34	1186.34		1186.34
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	1.000	2.000	2.000	1.806	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D16-@150
QAL	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52
QAS	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	883.23	883.23	883.23	883.23	883.23	883.23
QA1	446.82	846.47	846.47	768.78	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	1282.88	1282.88	1282.88	1282.88	1282.88	1282.88
QA2	846.47	846.47	446.82	846.47	846.47	463.23	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	802.65	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	1282.88	1282.88	1282.88	1282.88	1282.88	1282.88
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	1.01	0.66	1.01	1.19	0.85	1.19	1.16	1.01	1.16	0.68	0.53	0.68	0.70	0.54	0.70	0.70	0.54	0.70	0.70	0.54	0.70	0.70	0.54	0.70
φn-D	0.67	0.44	0.67	0.80	0.57	0.80	0.78	0.67	0.78	0.46	0.35	0.46	0.47	0.36	0.47	0.47	0.36	0.47	0.47	0.36	0.47	0.47	0.36	0.47
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7) 梁断面検定

名　称	Y02-14B1 No.(6)			Y02-15B1			Y02-18B1			Y02-19B1			Y04-01B1			Y04-04B1			Y04-05B1			Y04-08B1		
位　置 1 / 1' 11 / 12 QD/A/QA	1F Y2 通り X14 - X15 4.550 | 0.910 3.185 | 4.095 1 | 2.00 | 1			1F Y2 通り X15 - X16 4.550 | 0.910 0.455 | 1.365 1 | 2.00 | 1			1F Y2 通り X18 - X19 4.550 | 0.910 3.185 | 4.095 1 | 2.00 | 1			1F Y2 通り X19 - X20 2.957 | 0.910 0.455 | 1.365 1 | 2.00 | 1			1F Y4 通り X1 - X2 4.095 | 0.910 0.455 | 1.365 1 | 2.00 | 1			1F Y4 通り X4 - X5 4.550 | 0.910 2.730 | 3.640 1 | 2.00 | 1			1F Y4 通り X5 - X6 4.550 | 0.910 0.910 | 1.820 1 | 2.00 | 1			1F Y4 通り X8 - X9 4.550 | 0.910 2.730 | 3.640 1 | 2.00 | 1		
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
d	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0
j	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3
ML	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.75	-0.37	0.75	0.84	-0.42	0.84	0.84	-0.42	0.84	0.84	-0.42	0.84	0.84	-0.42	0.84
MK	-6.94	-2.97	0.99	-0.99	2.97	6.94	-7.67	-3.81	0.04	1.35	8.71	16.07	-8.94	-1.26	6.41	-8.92	-2.54	3.85	-3.32	3.32	9.97	-9.97	-3.32	3.32
MW	-0.54	-0.23	0.08	-0.08	0.23	0.54	-0.59	-0.30	0.00	0.10	0.68	1.25	-0.69	-0.10	0.50	-0.69	-0.20	0.30	-0.26	0.26	0.77	-0.77	-0.26	0.26
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	7.68	3.35	1.74	1.74	3.35	7.68	8.42	4.19	0.79	2.10	9.08	16.81	9.77	1.68	7.25	9.75	2.95	4.68	4.16	3.74	10.80	10.80	3.74	4.16
n-D-U	4D19	4D19	4D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19
n-D-D	4D19	4D19	4D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19
MAL-U	364.72	0.00	364.72	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59
MAL-D	0.00	364.72	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00
MAS-U	551.76	551.76	551.76	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25
MAS-D	551.76	551.76	551.76	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	0.00	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25
a tn-U	0.17	0.06	0.06	0.06	0.06	0.17	0.17	0.08	0.06	0.06	0.17	0.34	0.21	0.06	0.15	0.19	0.06	0.11	0.08	0.06	0.21	0.21	0.06	0.08
a tn-D	0.13	0.08	0.06	0.06	0.08	0.13	0.15	0.08	0.01	0.06	0.19	0.32	0.17	0.06	0.13	0.17	0.06	0.06	0.06	0.08	0.19	0.19	0.08	0.06
QL	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-4.91	0.00	4.91	-5.51	0.00	5.51	-5.51	0.00	5.51	-5.51	0.00	5.51	-5.51	0.00	5.51
QK	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.48	8.48	8.48	16.17	16.17	16.17	16.86	16.86	16.86	14.03	14.03	14.03	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60
QW	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.66	0.66	0.66	1.25	1.25	1.25	1.31	1.31	1.31	1.09	1.09	1.09	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	3.80	8.71	13.63	3.80	8.71	13.63	3.57	8.48	13.40	11.26	16.17	21.09	11.36	16.86	22.37	8.52	14.03	19.53	9.10	14.60	20.11	9.10	14.60	20.11
SQd1	12.51	17.42	22.34	12.51	17.42	22.34	12.05	16.96	21.88	27.43	32.34	37.26	28.22	33.73	39.24	22.54	28.05	33.56	23.70	29.20	34.71	23.70	29.20	34.71
SQd2	22.34	17.42	12.51	22.34	17.42	12.51	21.88	16.96	12.05	37.26	32.34	27.43	39.24	33.73	28.22	33.56	28.05	22.54	34.71	29.20	23.70	34.71	29.20	23.70
My-U	530.34		530.34	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17
My-D	530.34		530.34	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05
QAS	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82
QA1	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	802.60	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47
QA2	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	0.70	0.54	0.70	0.70	0.54	0.70	0.68	0.53	0.68	1.17	1.01	1.17	1.23	1.05	1.23	1.05	0.88	1.05	1.09	0.91	1.09	1.09	0.91	1.09
φn-D	0.47	0.36	0.47	0.47	0.36	0.47	0.46	0.35	0.46	0.78	0.67	0.78	0.82	0.70	0.82	0.70	0.58	0.70	0.72	0.61	0.72	0.72	0.61	0.72
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 3-(7) 梁断面検定

名　称	Y04-09B1 No.(5)			Y04-12B1 No.(5)			Y04-13B1			Y04-16B1			Y04-17B1			Y04-20B1		
位　置	1F Y4 通り X9 - X10			1F Y4 通り X12 - X13			1F Y4 通り X13 - X14			1F Y4 通り X16 - X17			1F Y4 通り X17 - X18			1F Y4 通り X20 - X21		
1 / 1'	4.550 | 0.910			4.550 | 0.910			4.550 | 0.910			4.550 | 0.910			4.550 | 0.910			4.095 | 0.910		
11 / 12	0.910 | 1.820			2.730 | 3.640			0.910 | 1.820			2.730 | 3.640			0.910 | 1.820			2.730 | 3.640		
QD/A/QA	1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1			1 | 2.00 | 1		
	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端	左　端	中　央	右　端
B	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
D	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
d	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0
j	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3
ML	0.84	-0.42	0.84	0.84	-0.42	0.84	0.84	-0.42	0.84	0.84	-0.42	0.84	0.84	-0.42	0.84	0.84	-0.42	0.84
MK	-3.32	3.32	9.97	-9.97	-3.32	3.32	-3.32	3.32	9.97	-9.97	-3.32	3.32	-3.85	2.54	8.92	-6.41	1.26	8.94
MW	-0.26	0.26	0.77	-0.77	-0.26	0.26	-0.26	0.26	0.77	-0.77	-0.26	0.26	-0.30	0.20	0.69	-0.50	0.10	0.69
SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MS	4.16	3.74	10.80	10.80	3.74	4.16	4.16	3.74	10.80	10.80	3.74	4.16	4.68	2.95	9.75	7.25	1.68	9.77
n-D-U	4D29	4D29	4D29	4D29	4D29	4D29	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19
n-D-D	4D29	4D29	4D29	4D29	4D29	4D29	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19	2D19
MAL-U	806.92	0.00	806.92	806.92	0.00	806.92	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59	184.59	0.00	184.59
MAL-D	0.00	806.92	0.00	0.00	806.92	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00	0.00	184.59	0.00
MAS-U	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25
MAS-D	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	1220.73	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25	279.25
a tn-U	0.08	0.06	0.21	0.21	0.06	0.08	0.08	0.06	0.21	0.21	0.06	0.08	0.11	0.06	0.19	0.15	0.06	0.21
a tn-D	0.06	0.08	0.19	0.19	0.08	0.06	0.06	0.08	0.19	0.19	0.08	0.06	0.06	0.06	0.17	0.13	0.06	0.17
QL	-5.51	0.00	5.51	-5.51	0.00	5.51	-5.51	0.00	5.51	-5.51	0.00	5.51	-5.51	0.00	5.51	-5.51	0.00	5.51
QK	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.03	14.03	14.03	16.86	16.86	16.86
QW	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.09	1.09	1.09	1.31	1.31	1.31
SQS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QS	9.10	14.60	20.11	9.10	14.60	20.11	9.10	14.60	20.11	9.10	14.60	20.11	8.52	14.03	19.53	11.36	16.86	22.37
SQd1	23.70	29.20	34.71	23.70	29.20	34.71	23.70	29.20	34.71	23.70	29.20	34.71	22.54	28.05	33.56	28.22	33.73	39.24
SQd2	34.71	29.20	23.70	34.71	29.20	23.70	34.71	29.20	23.70	34.71	29.20	23.70	33.56	28.05	22.54	39.24	33.73	28.22
My-U	1186.34		1186.34	1186.34		1186.34	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17
My-D	1186.34		1186.34	1186.34		1186.34	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17	265.17		265.17
αL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
αS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
α1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
α2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
配 筋	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double	double
D-@	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D16-@150	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200
QAL	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05
QAS	883.23	883.23	883.23	883.23	883.23	883.23	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82	446.82
QA1	1282.88	1282.88	1282.88	1282.88	1282.88	1282.88	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47
QA2	1282.88	1282.88	1282.88	1282.88	1282.88	1282.88	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47	846.47
Pwn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
φn-U	1.09	0.91	1.09	1.09	0.91	1.09	1.09	0.91	1.09	1.09	0.91	1.09	1.05	0.88	1.05	1.23	1.05	1.23
φn-D	0.72	0.61	0.72	0.72	0.61	0.72	0.72	0.61	0.72	0.72	0.61	0.72	0.70	0.58	0.70	0.82	0.70	0.82
φn-D-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φn-D-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ld-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Y1]

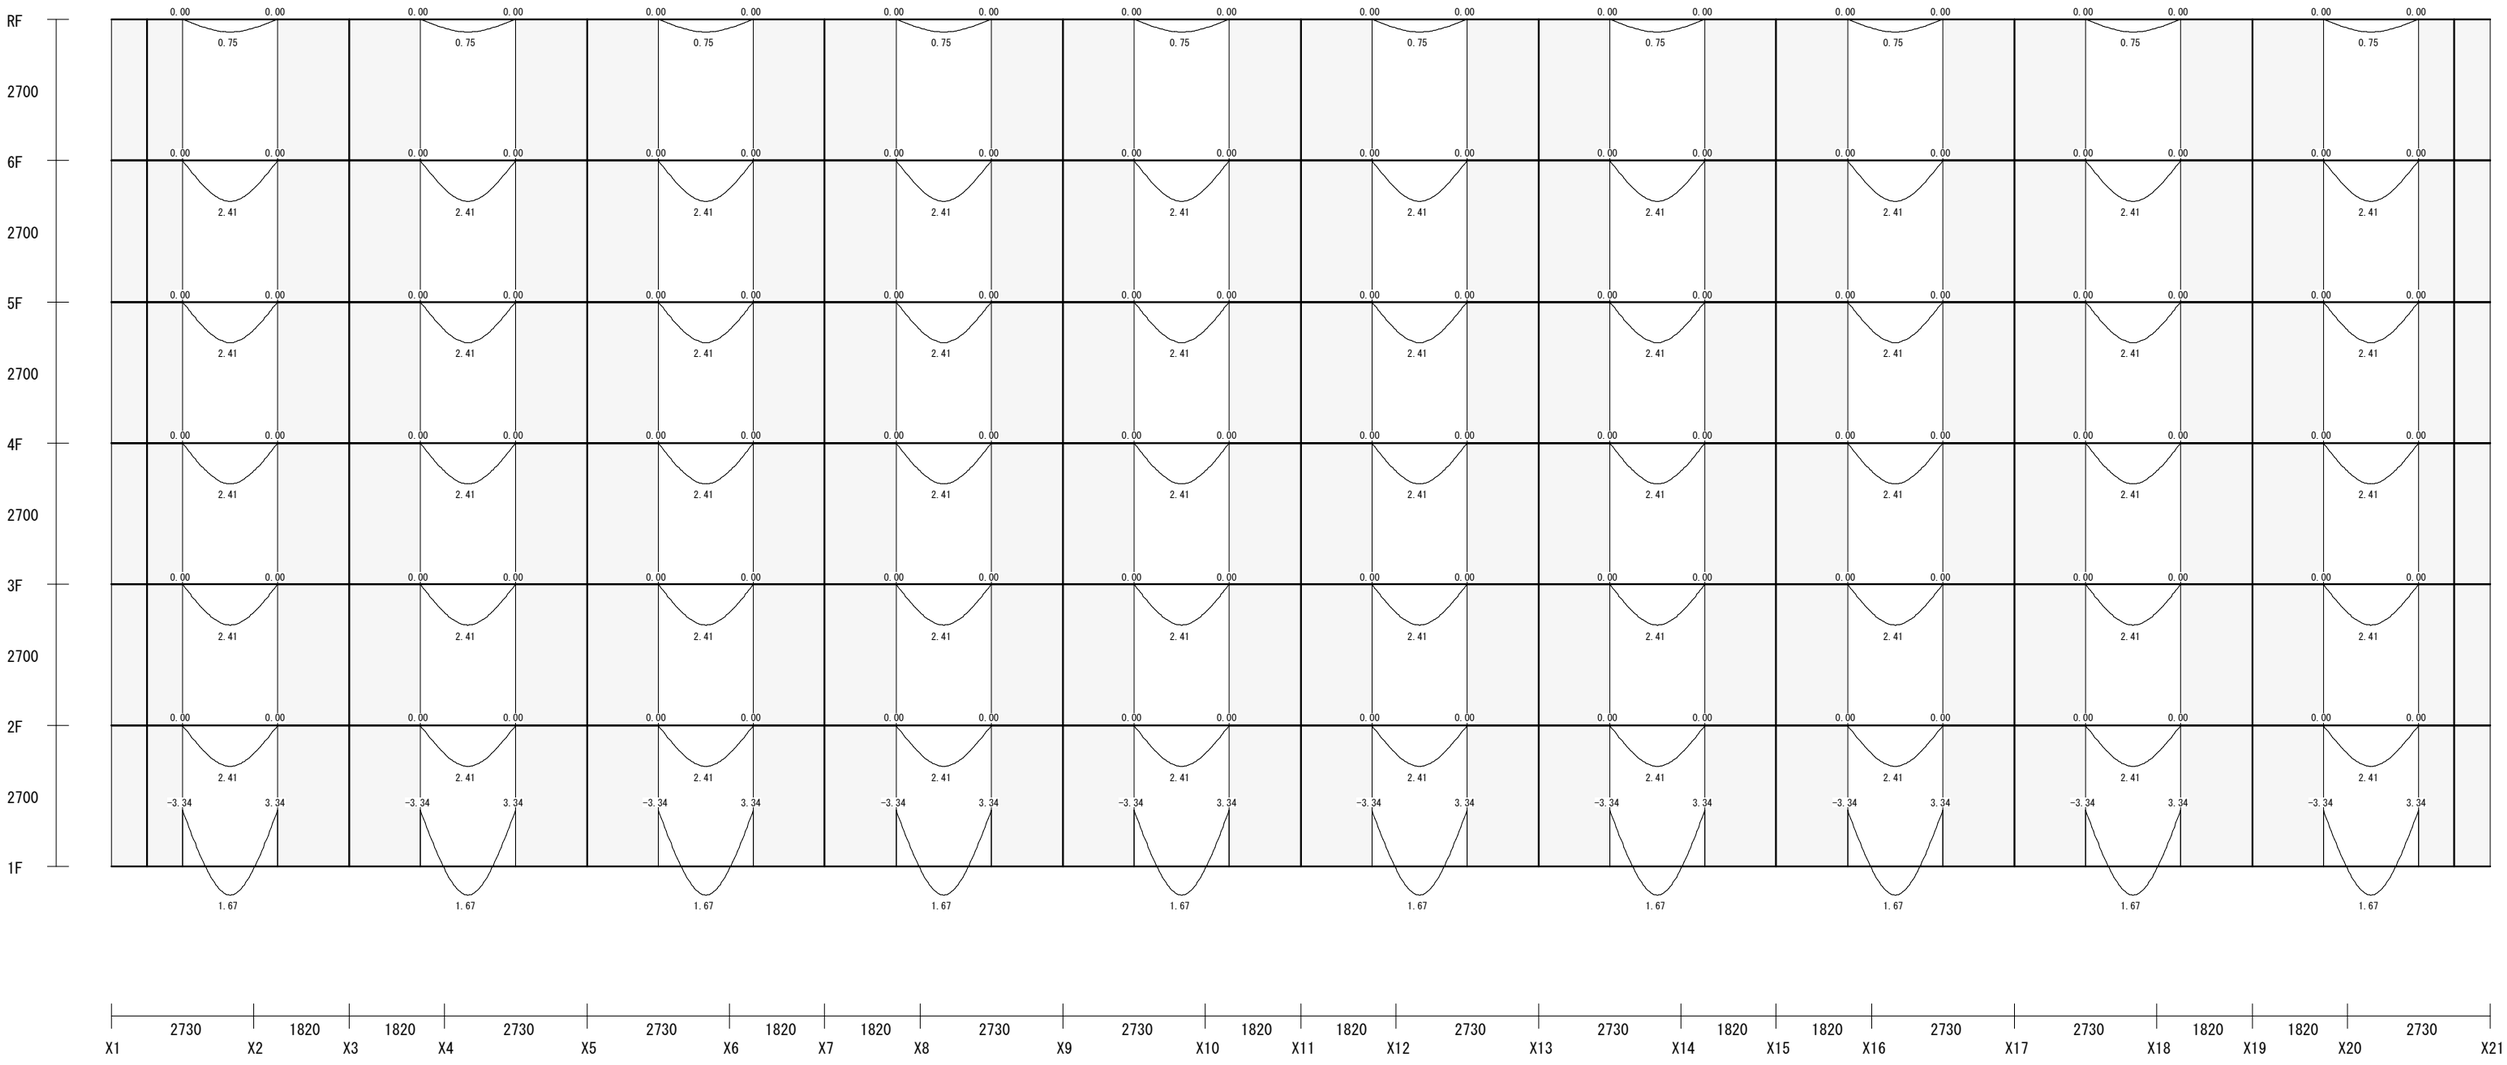
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.75
2.41
-3.34
3.34
1.67
X1
2730
X2
1820
X3
1820
X4
2730
X5
2730
X6
1820
X7
1820
X8
2730
X9
2730
X10
1820
X11
1820
X12
2730
X13
2730
X14
1820
X15
1820
X16
2730
X17
2730
X18
1820
X19
1820
X20
2730
X21

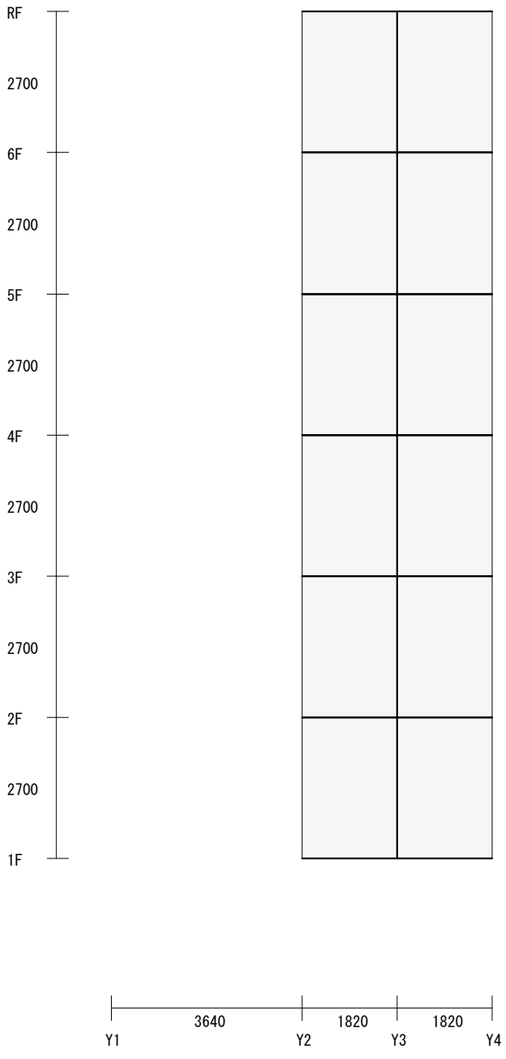
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

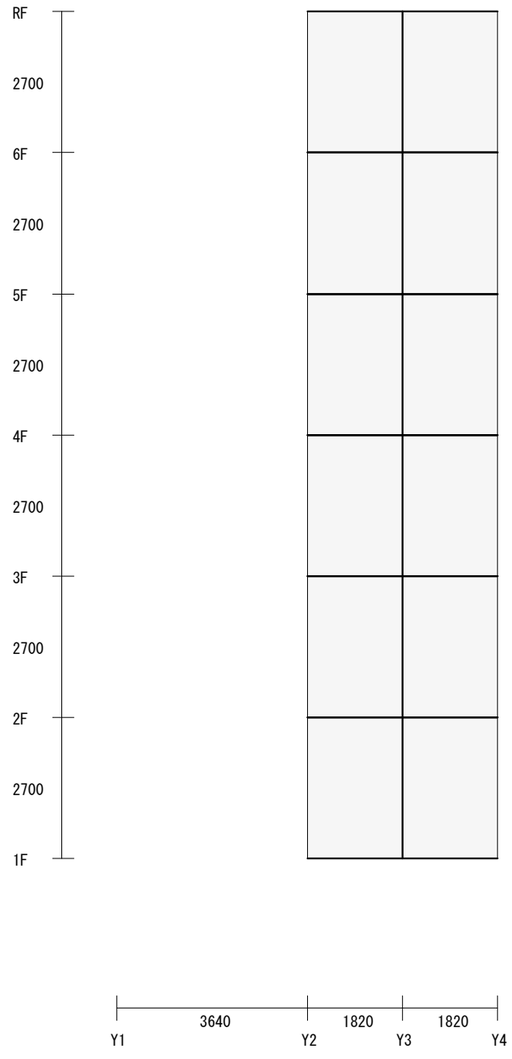
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8]

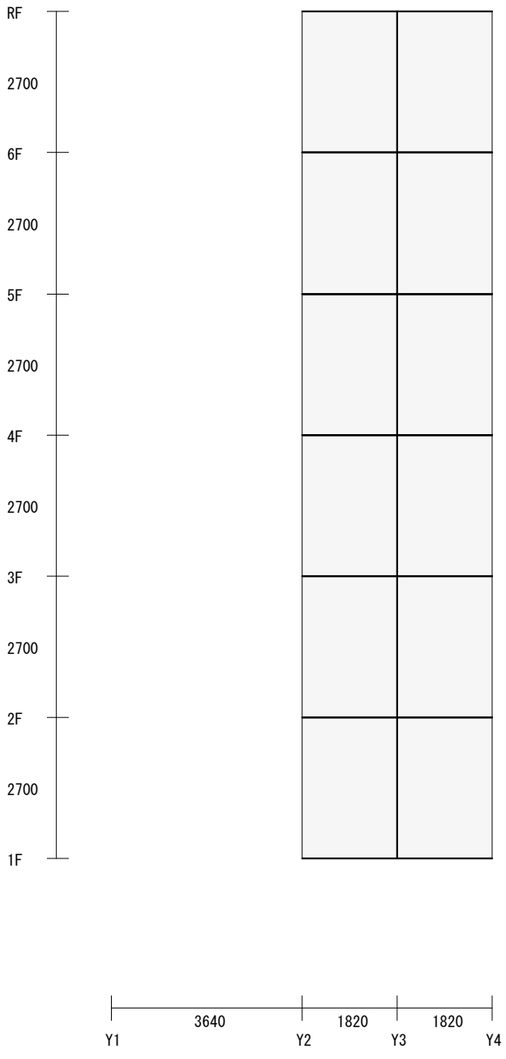
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12]

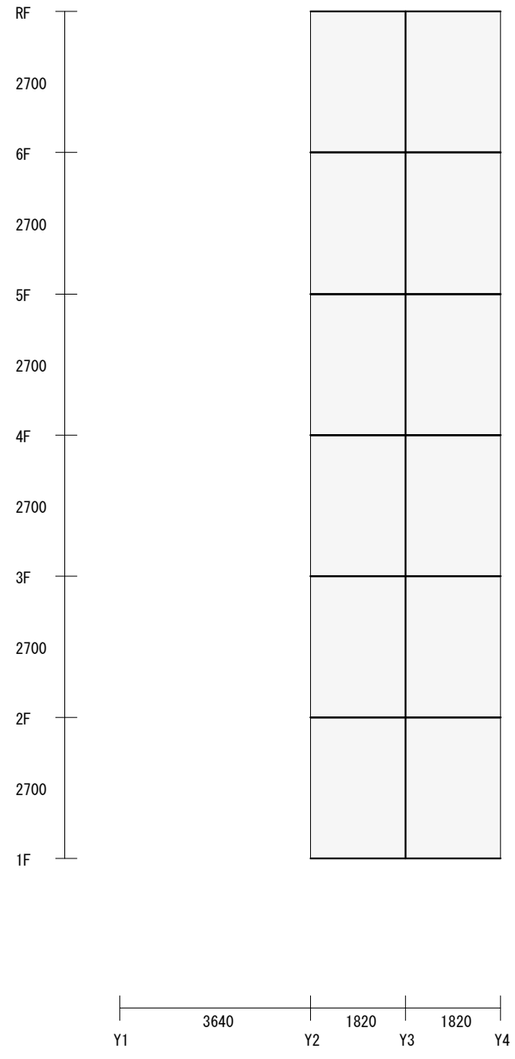
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

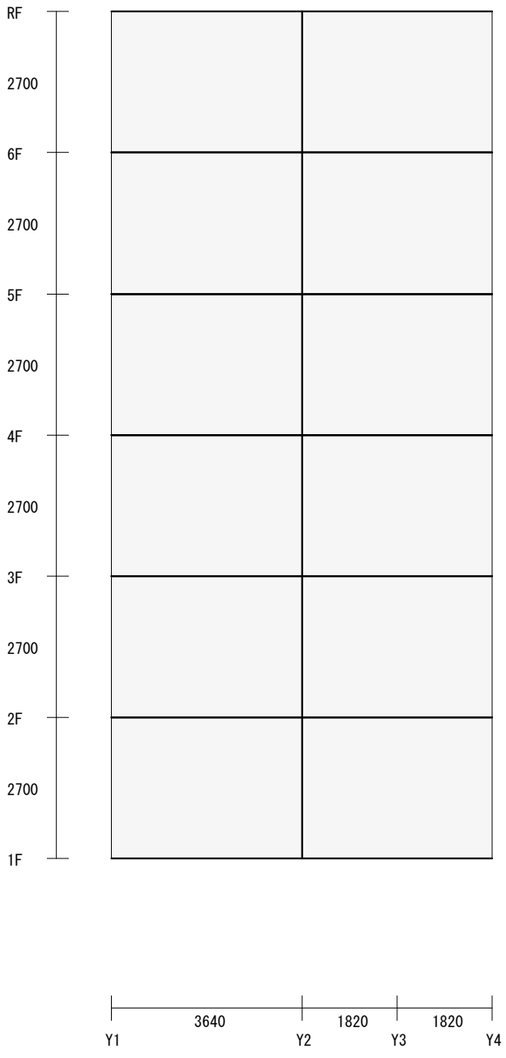
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

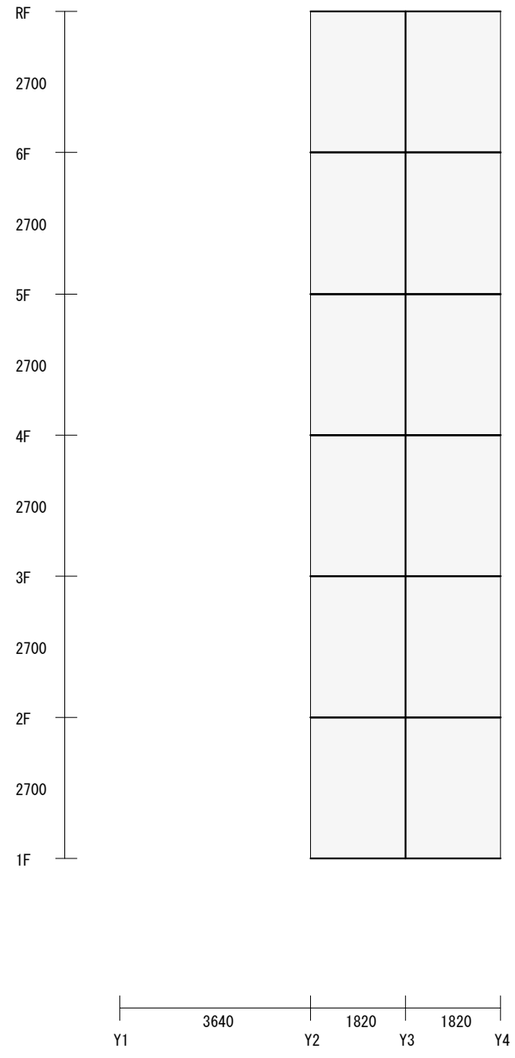
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

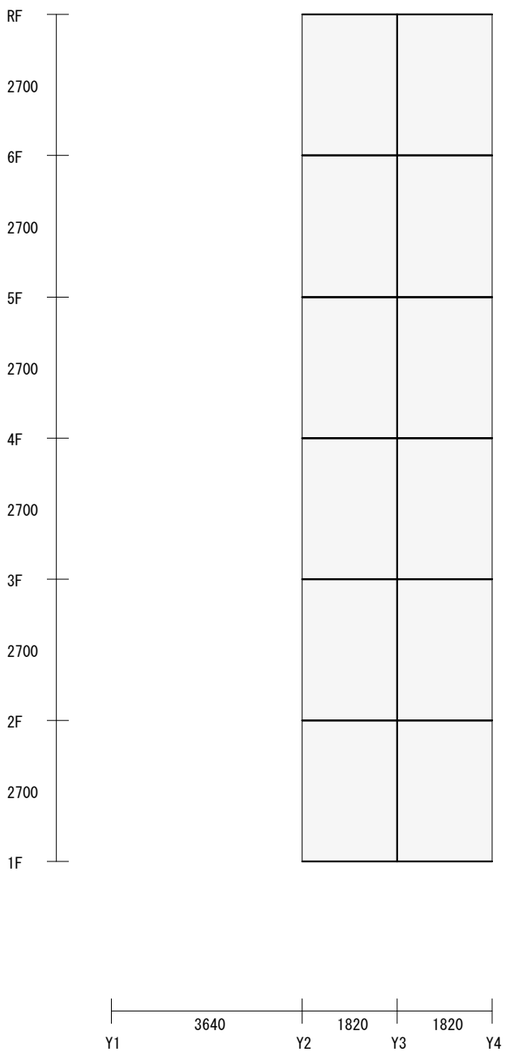
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[Y1]

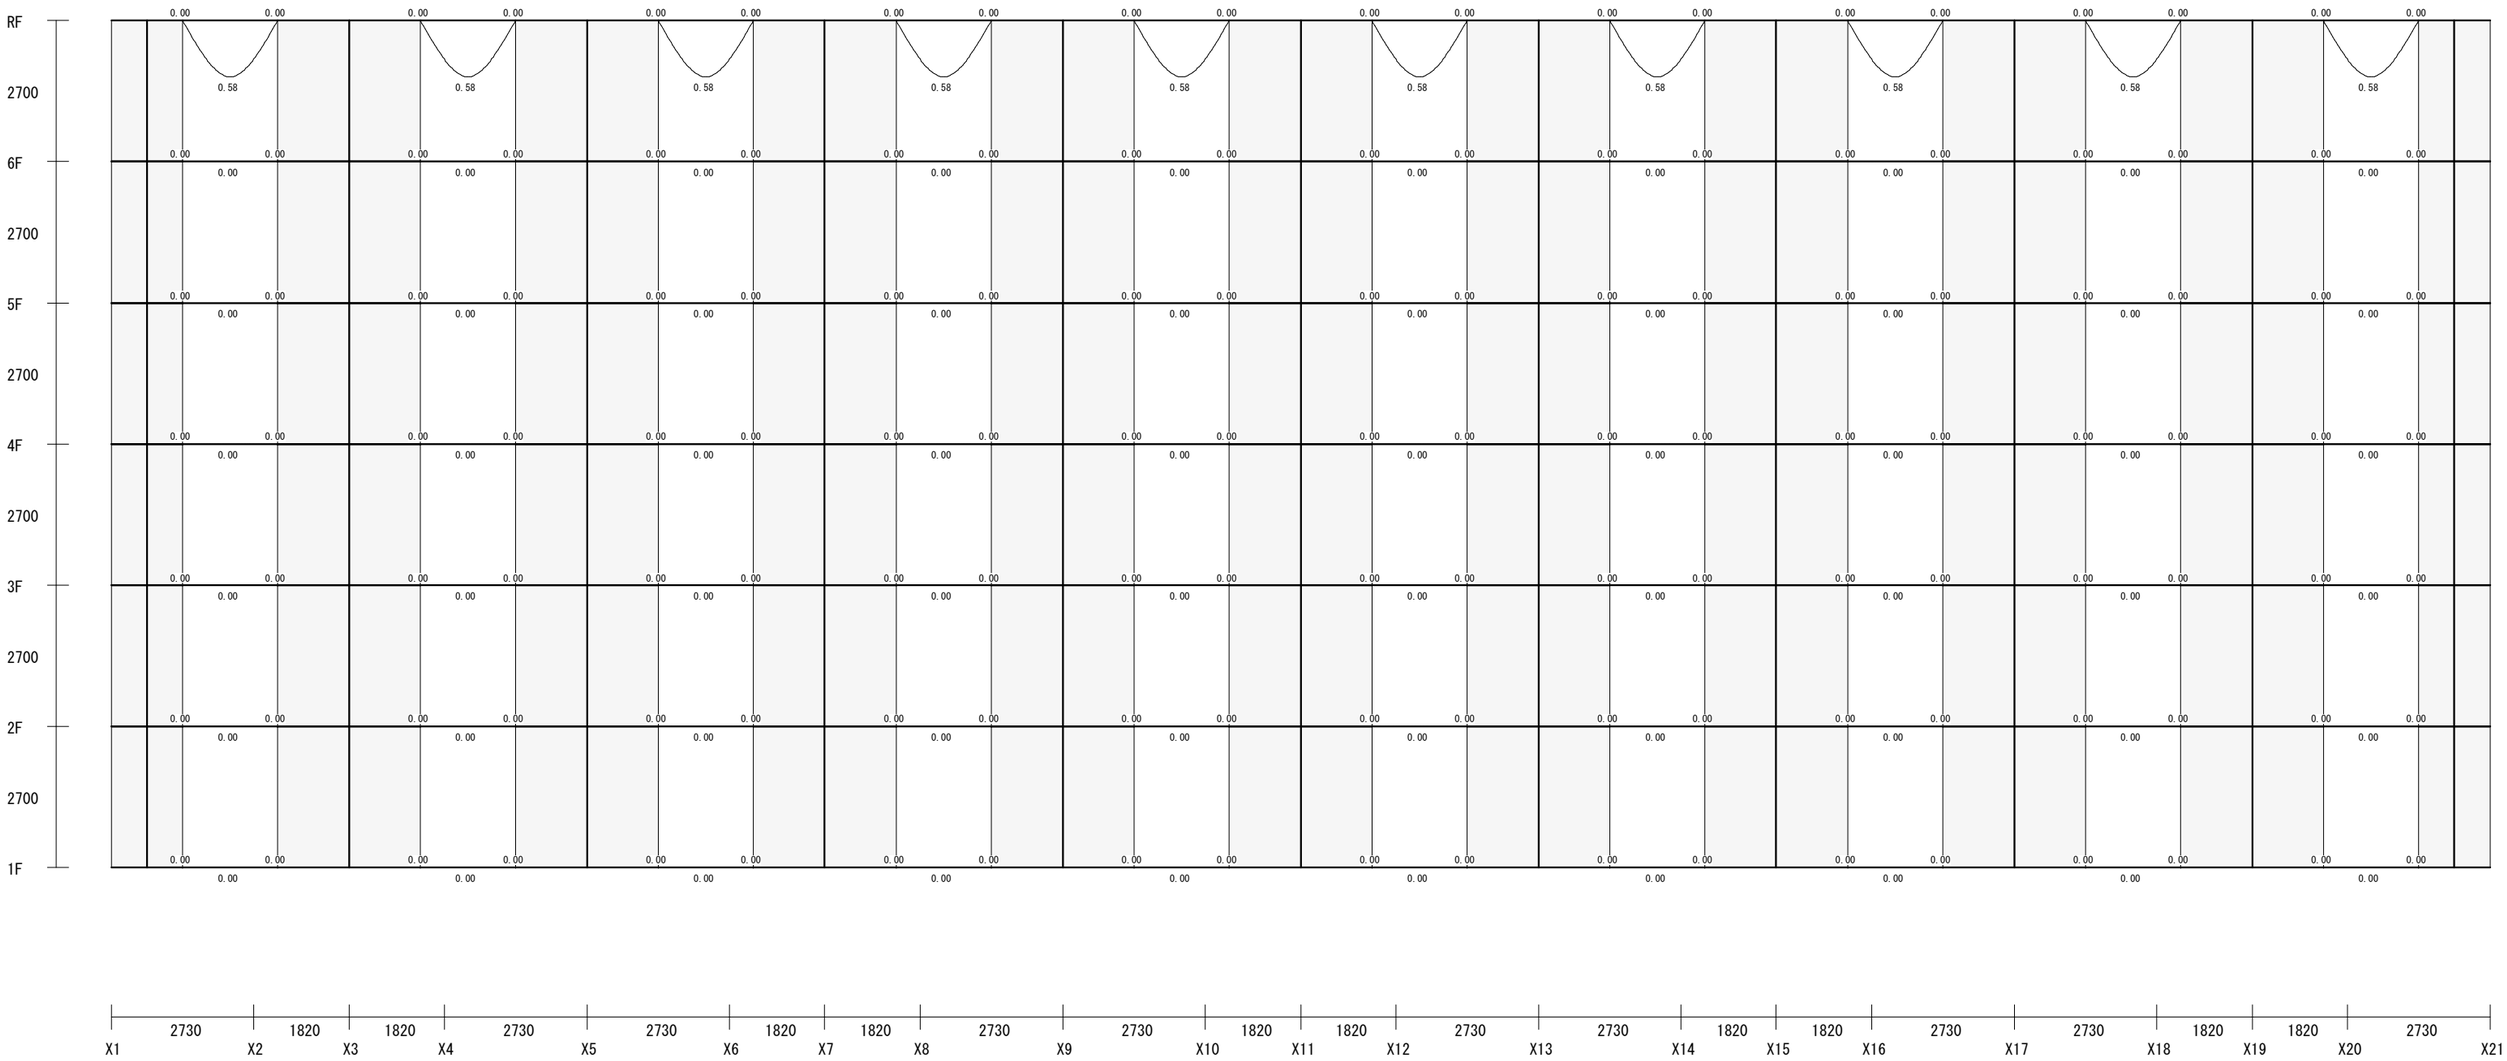
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.58
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

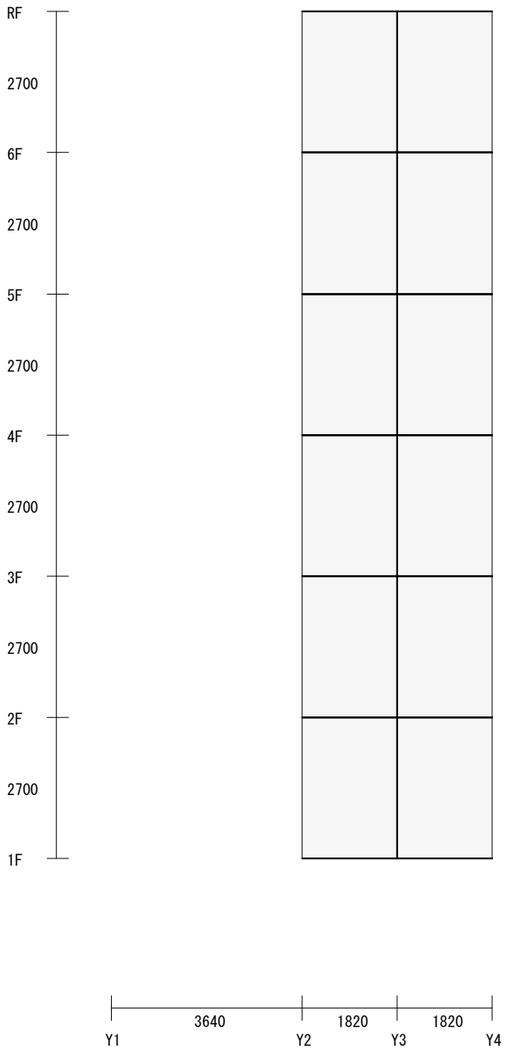
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

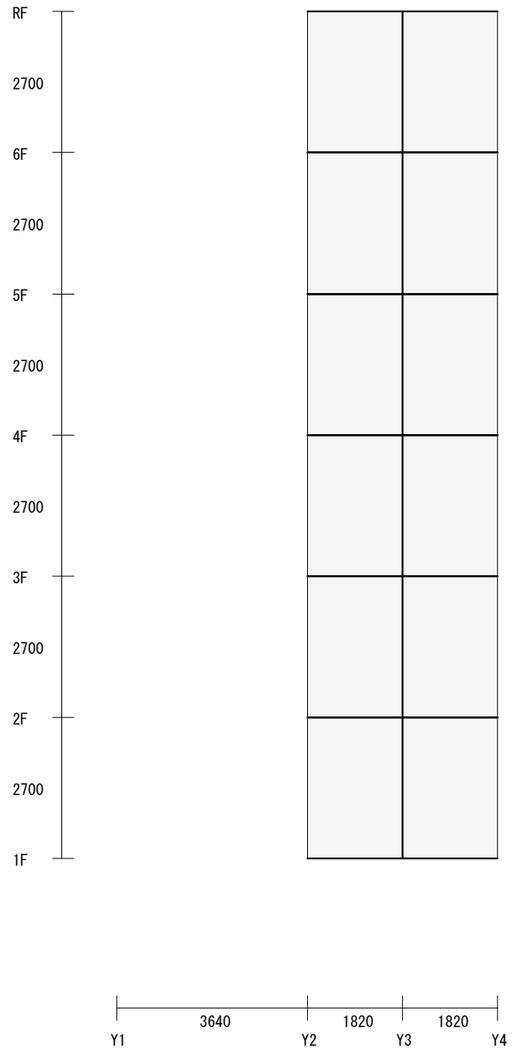
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8]

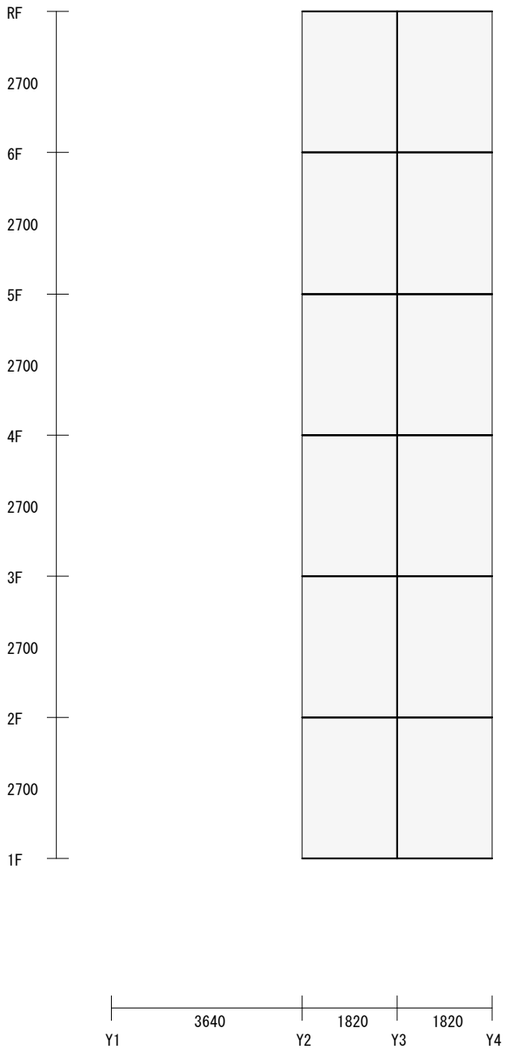
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12]

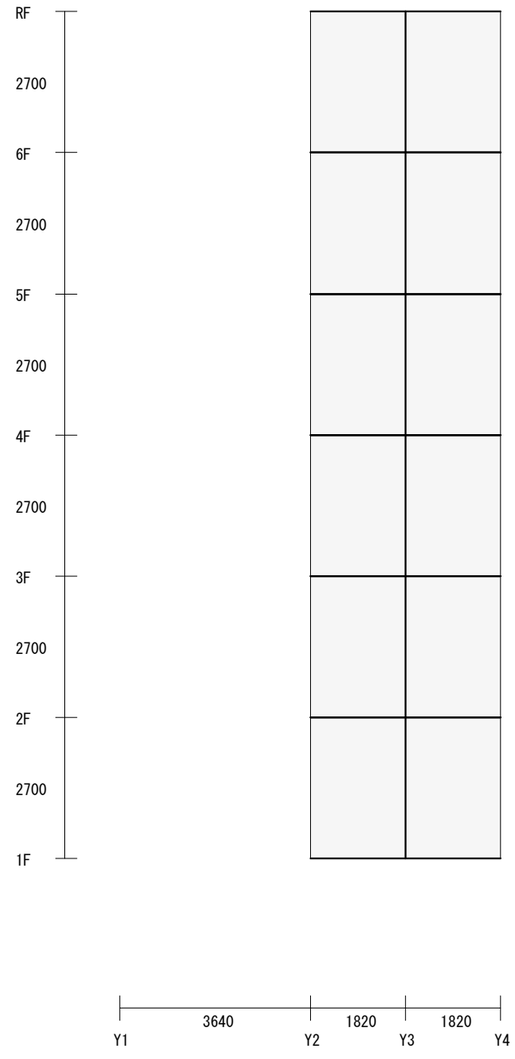
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

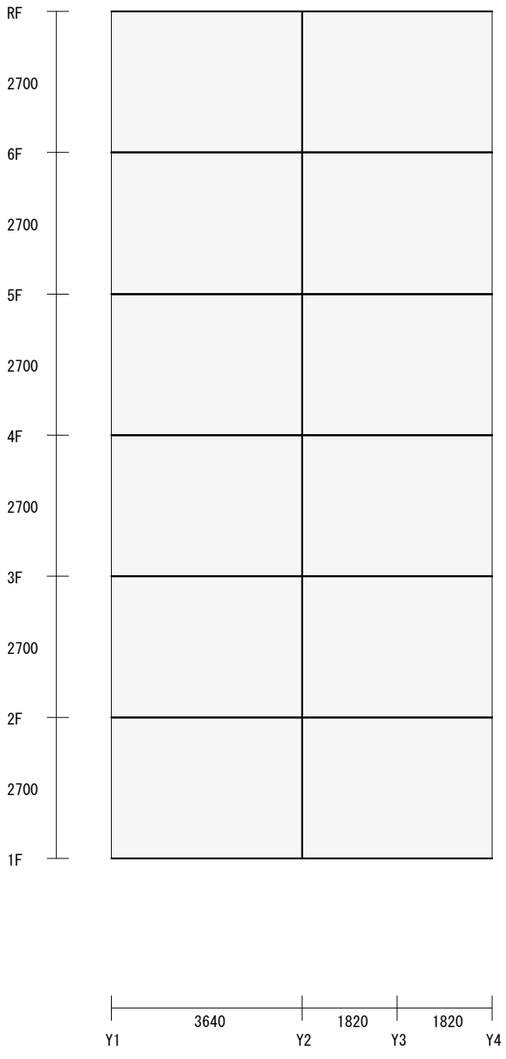
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

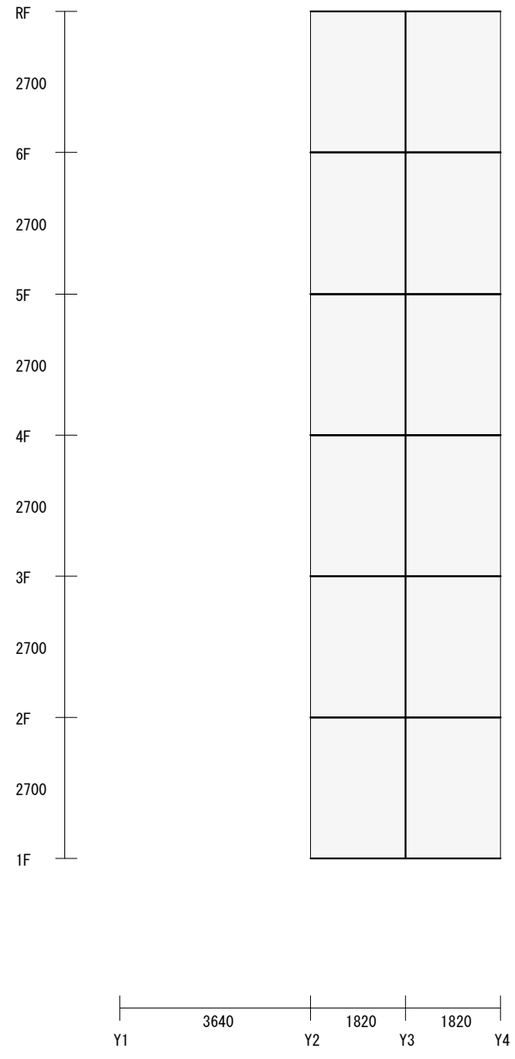
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

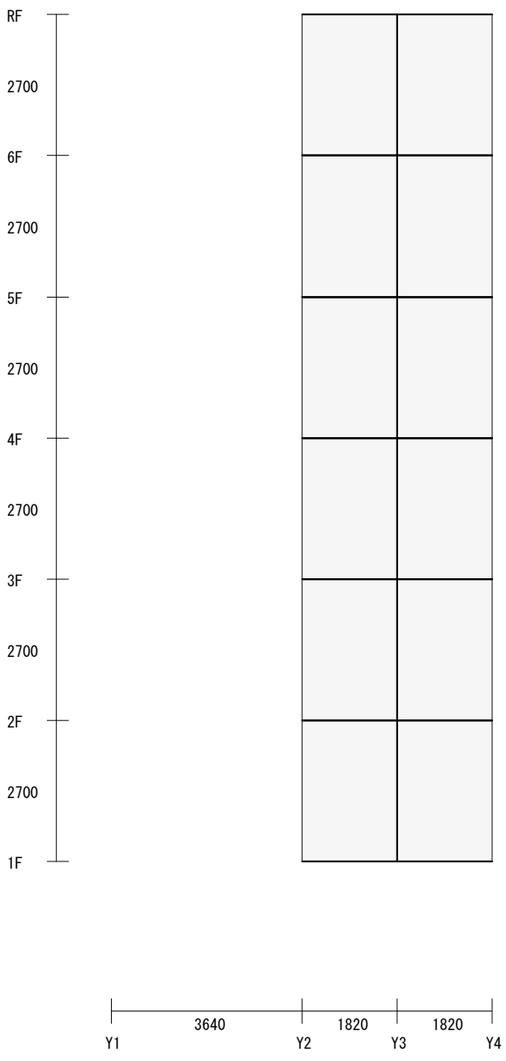
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[Y1]

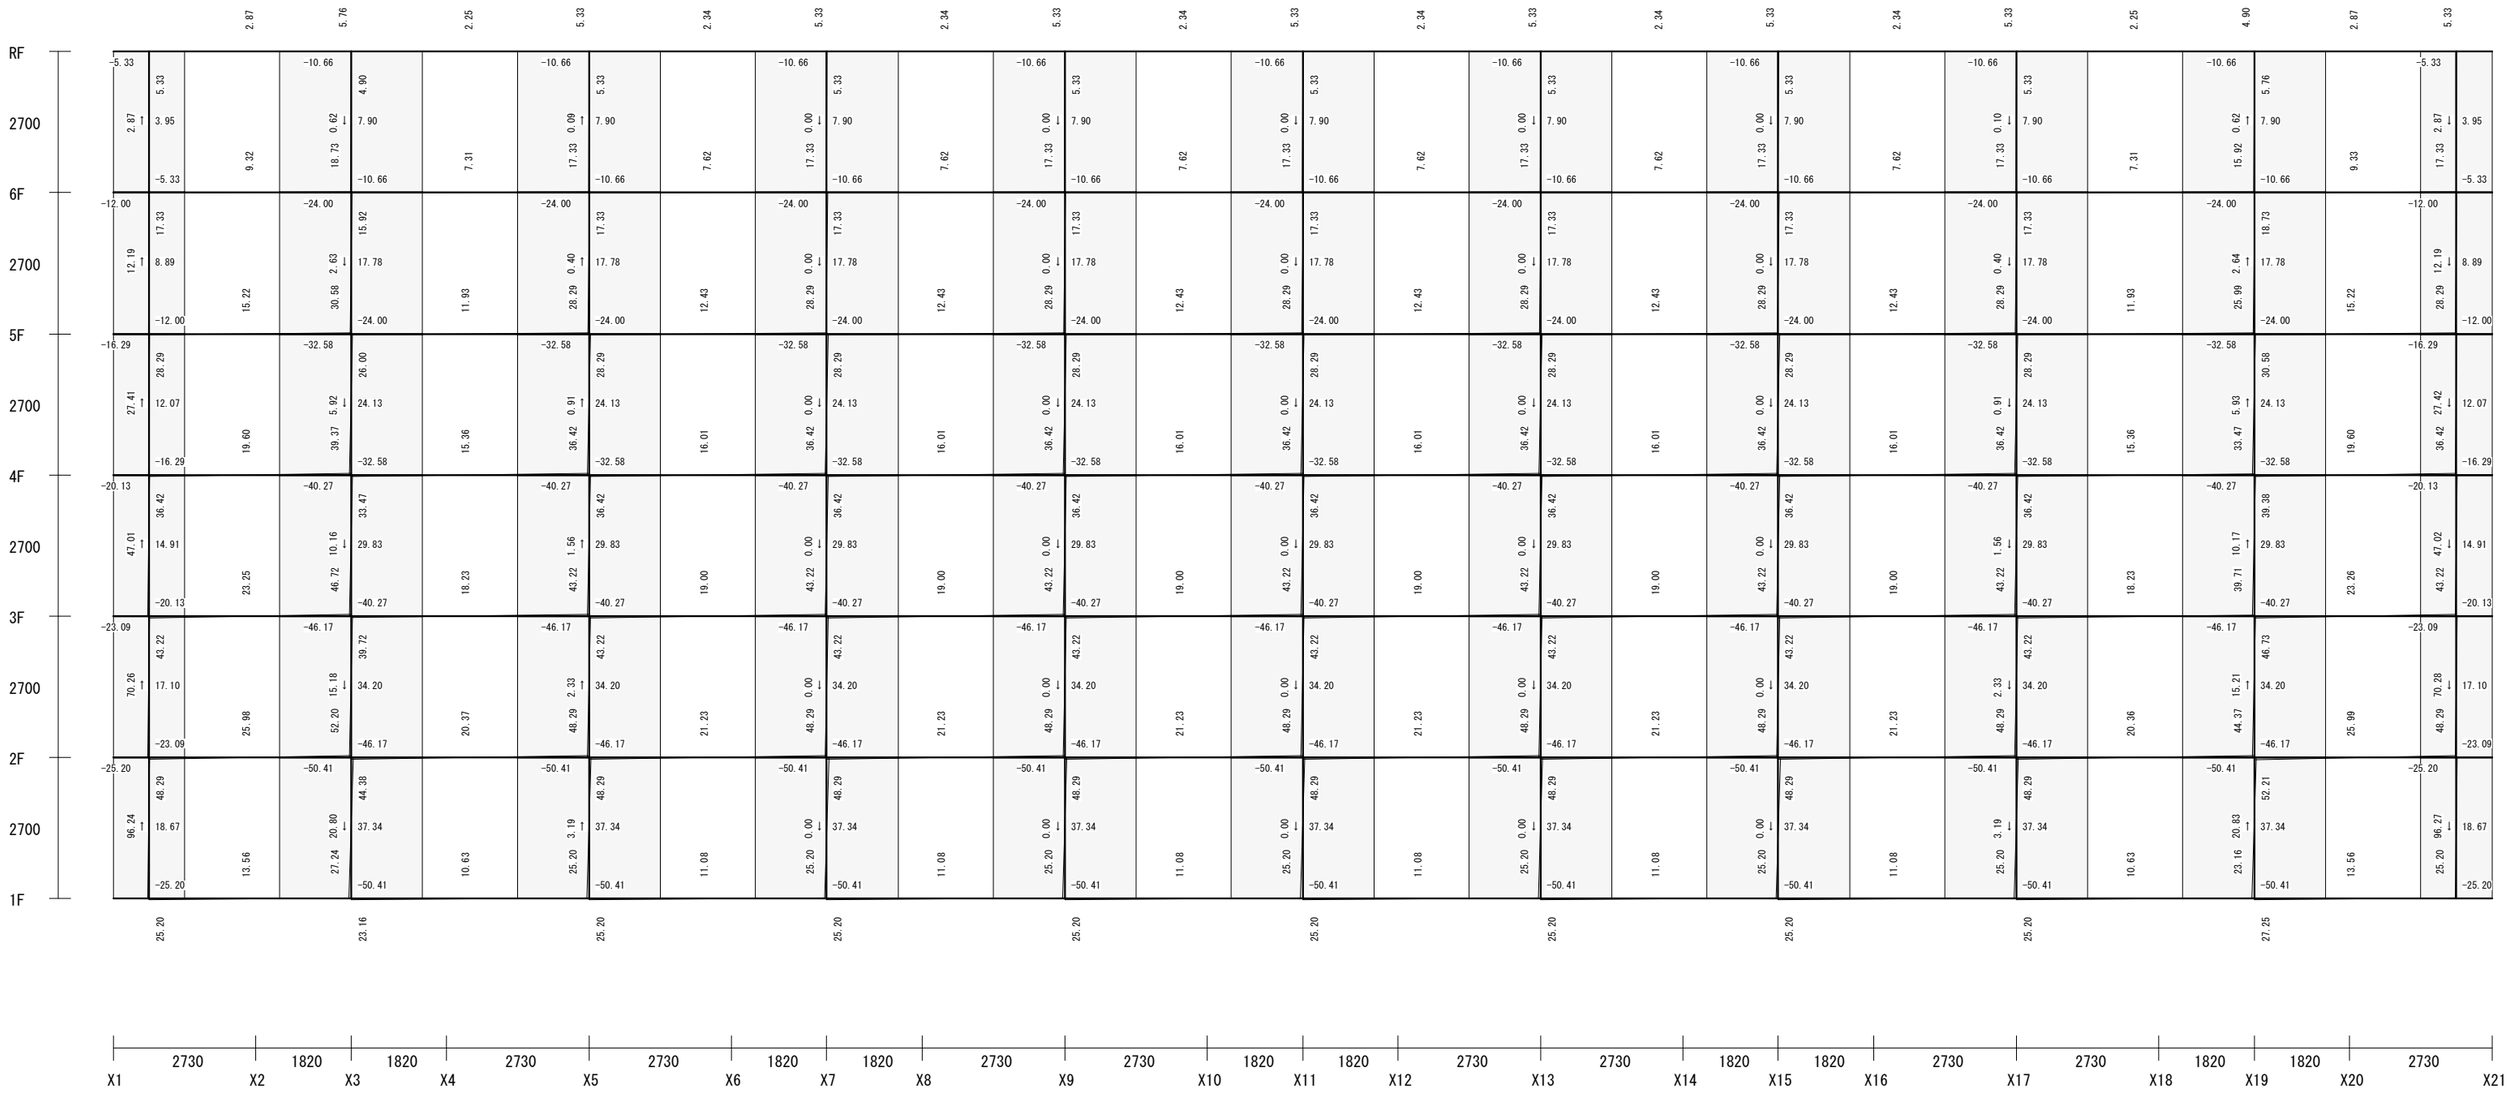
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
X1 2730 X2 1820 X3 1820 X4 2730 X5 2730 X6 1820 X7 1820 X8 2730 X9 2730 X10 1820 X11 1820 X12 2730 X13 2730 X14 1820 X15 1820 X16 2730 X17 2730 X18 1820 X19 1820 X20 2730 X21

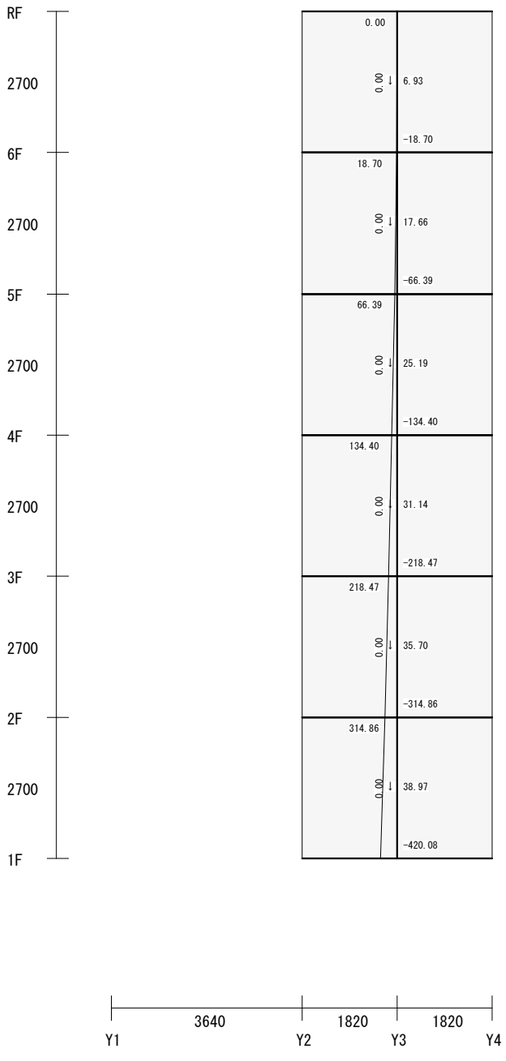
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
6.93
-18.70
18.70
0.00
17.66
-66.39
66.39
0.00
25.19
-134.40
134.40
0.00
31.14
-218.47
218.47
0.00
35.70
-314.86
314.86
0.00
38.97
-420.08
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

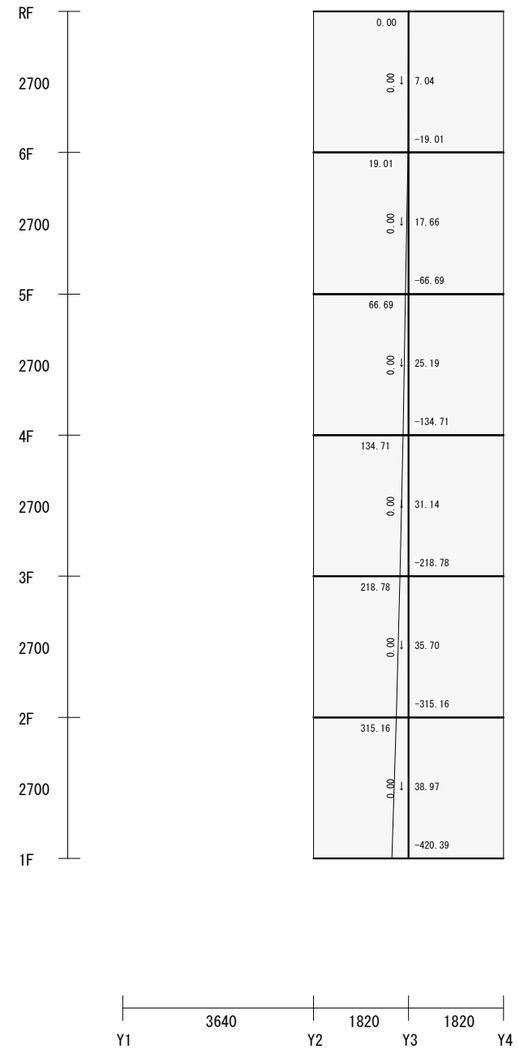
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
7.04
-19.01
19.01
0.00
17.66
-66.69
66.69
0.00
25.19
-134.71
134.71
0.00
31.14
-218.78
218.78
0.00
35.70
-315.16
315.16
0.00
38.97
-420.39
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

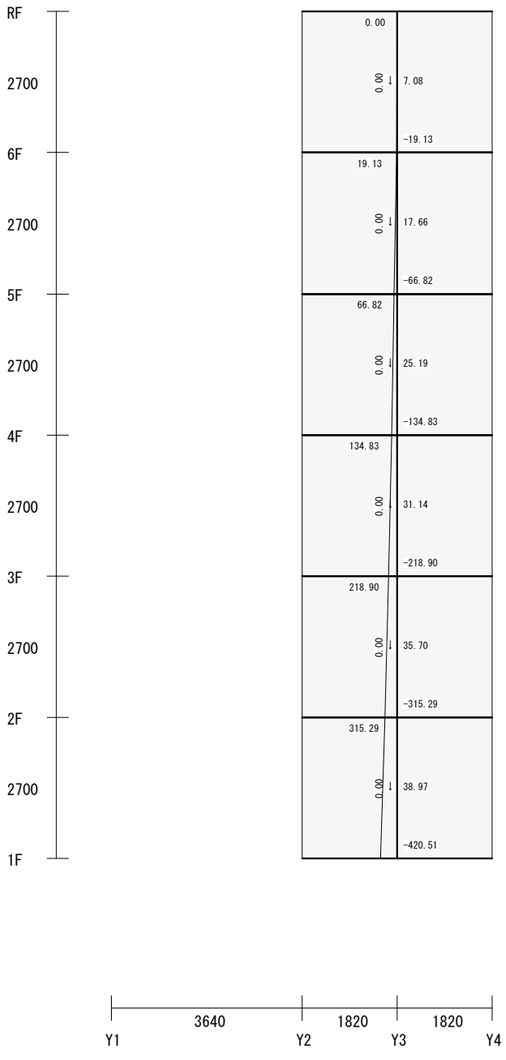
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
7.08
-19.13
19.13
0.00
17.66
-66.82
66.82
0.00
25.19
-134.83
134.83
0.00
31.14
-218.90
218.90
0.00
35.70
-315.29
315.29
0.00
38.97
-420.51
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

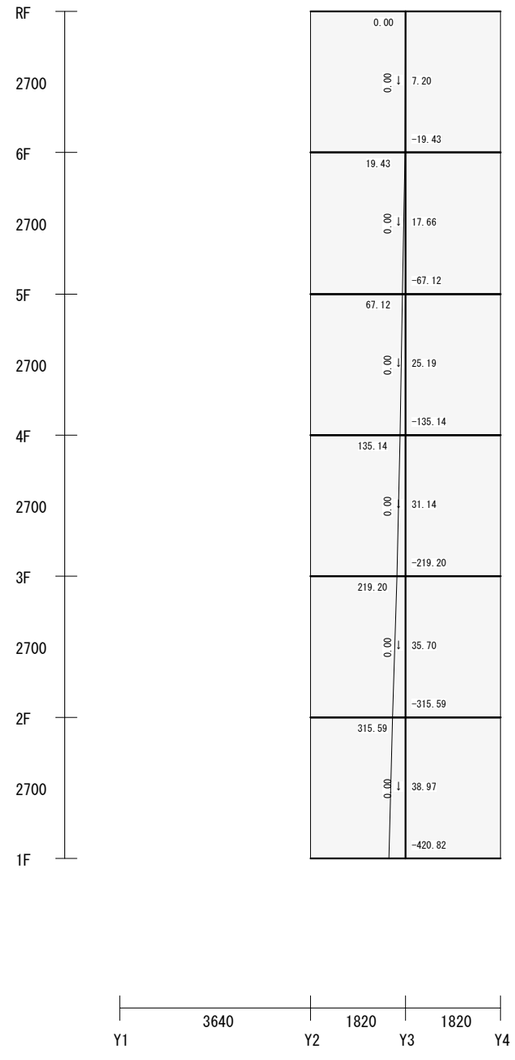
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
7.20
-19.43
19.43
0.00
17.66
-67.12
67.12
0.00
25.19
-135.14
135.14
0.00
31.14
-219.20
219.20
0.00
35.70
-315.59
315.59
0.00
38.97
-420.82
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

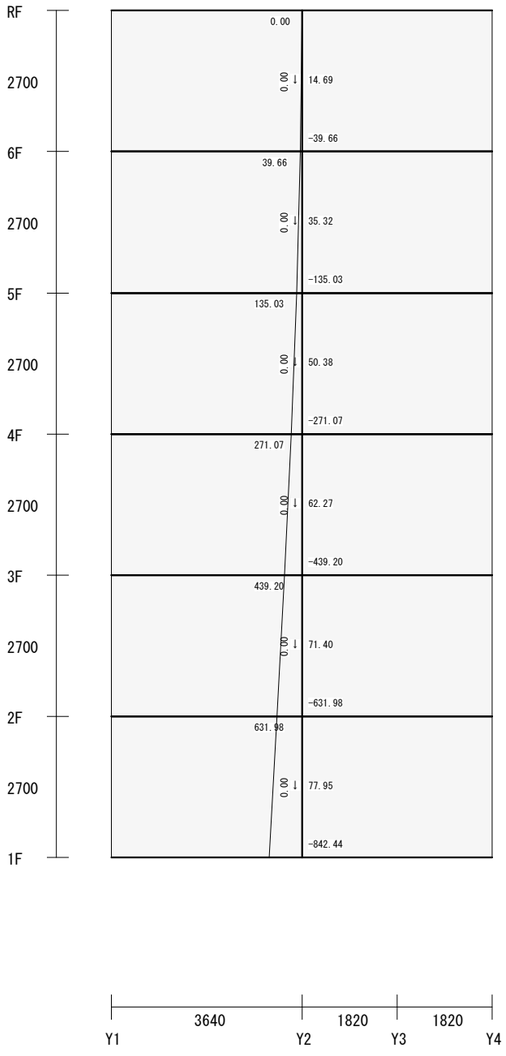
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
14.69
-39.66
39.66
35.32
-135.03
135.03
50.38
-271.07
271.07
62.27
-439.20
439.20
71.40
-631.98
631.98
77.95
-842.44
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

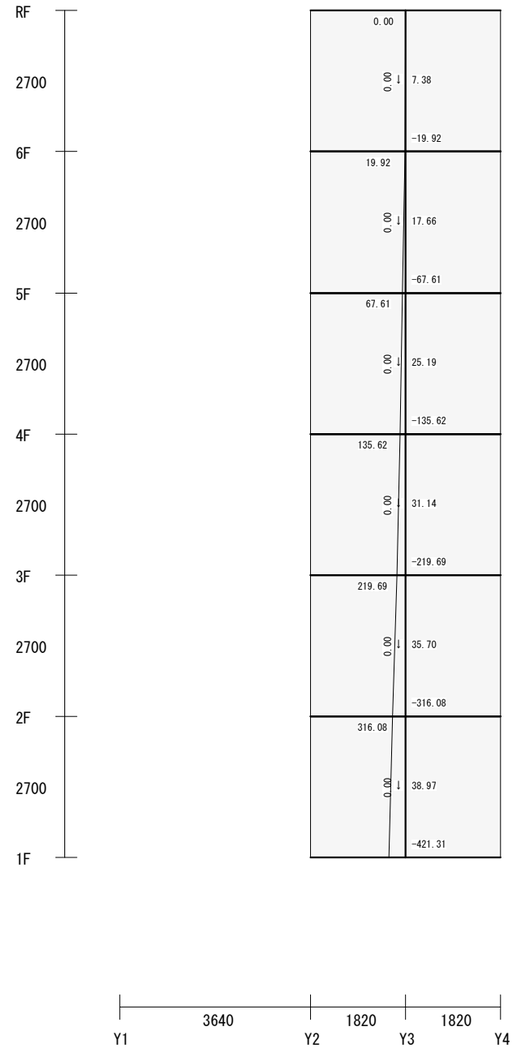
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
7.38
-19.92
19.92
17.66
-67.61
67.61
25.19
-135.62
135.62
31.14
-219.69
219.69
35.70
-316.08
316.08
38.97
-421.31
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

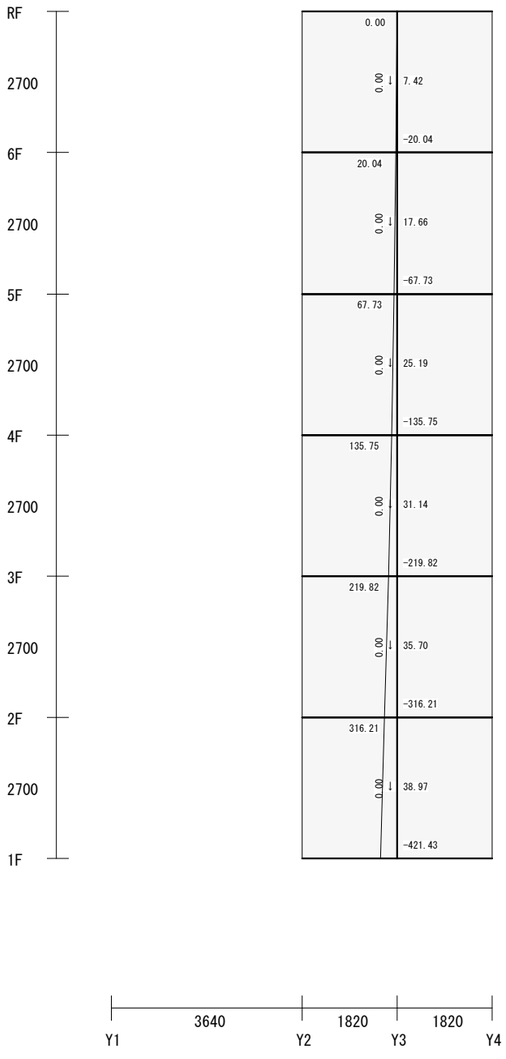
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
7.42
-20.04
20.04
0.00
17.66
-67.73
67.73
0.00
25.19
-135.75
135.75
0.00
31.14
-219.82
219.82
0.00
35.70
-316.21
316.21
0.00
38.97
-421.43
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[Y1]

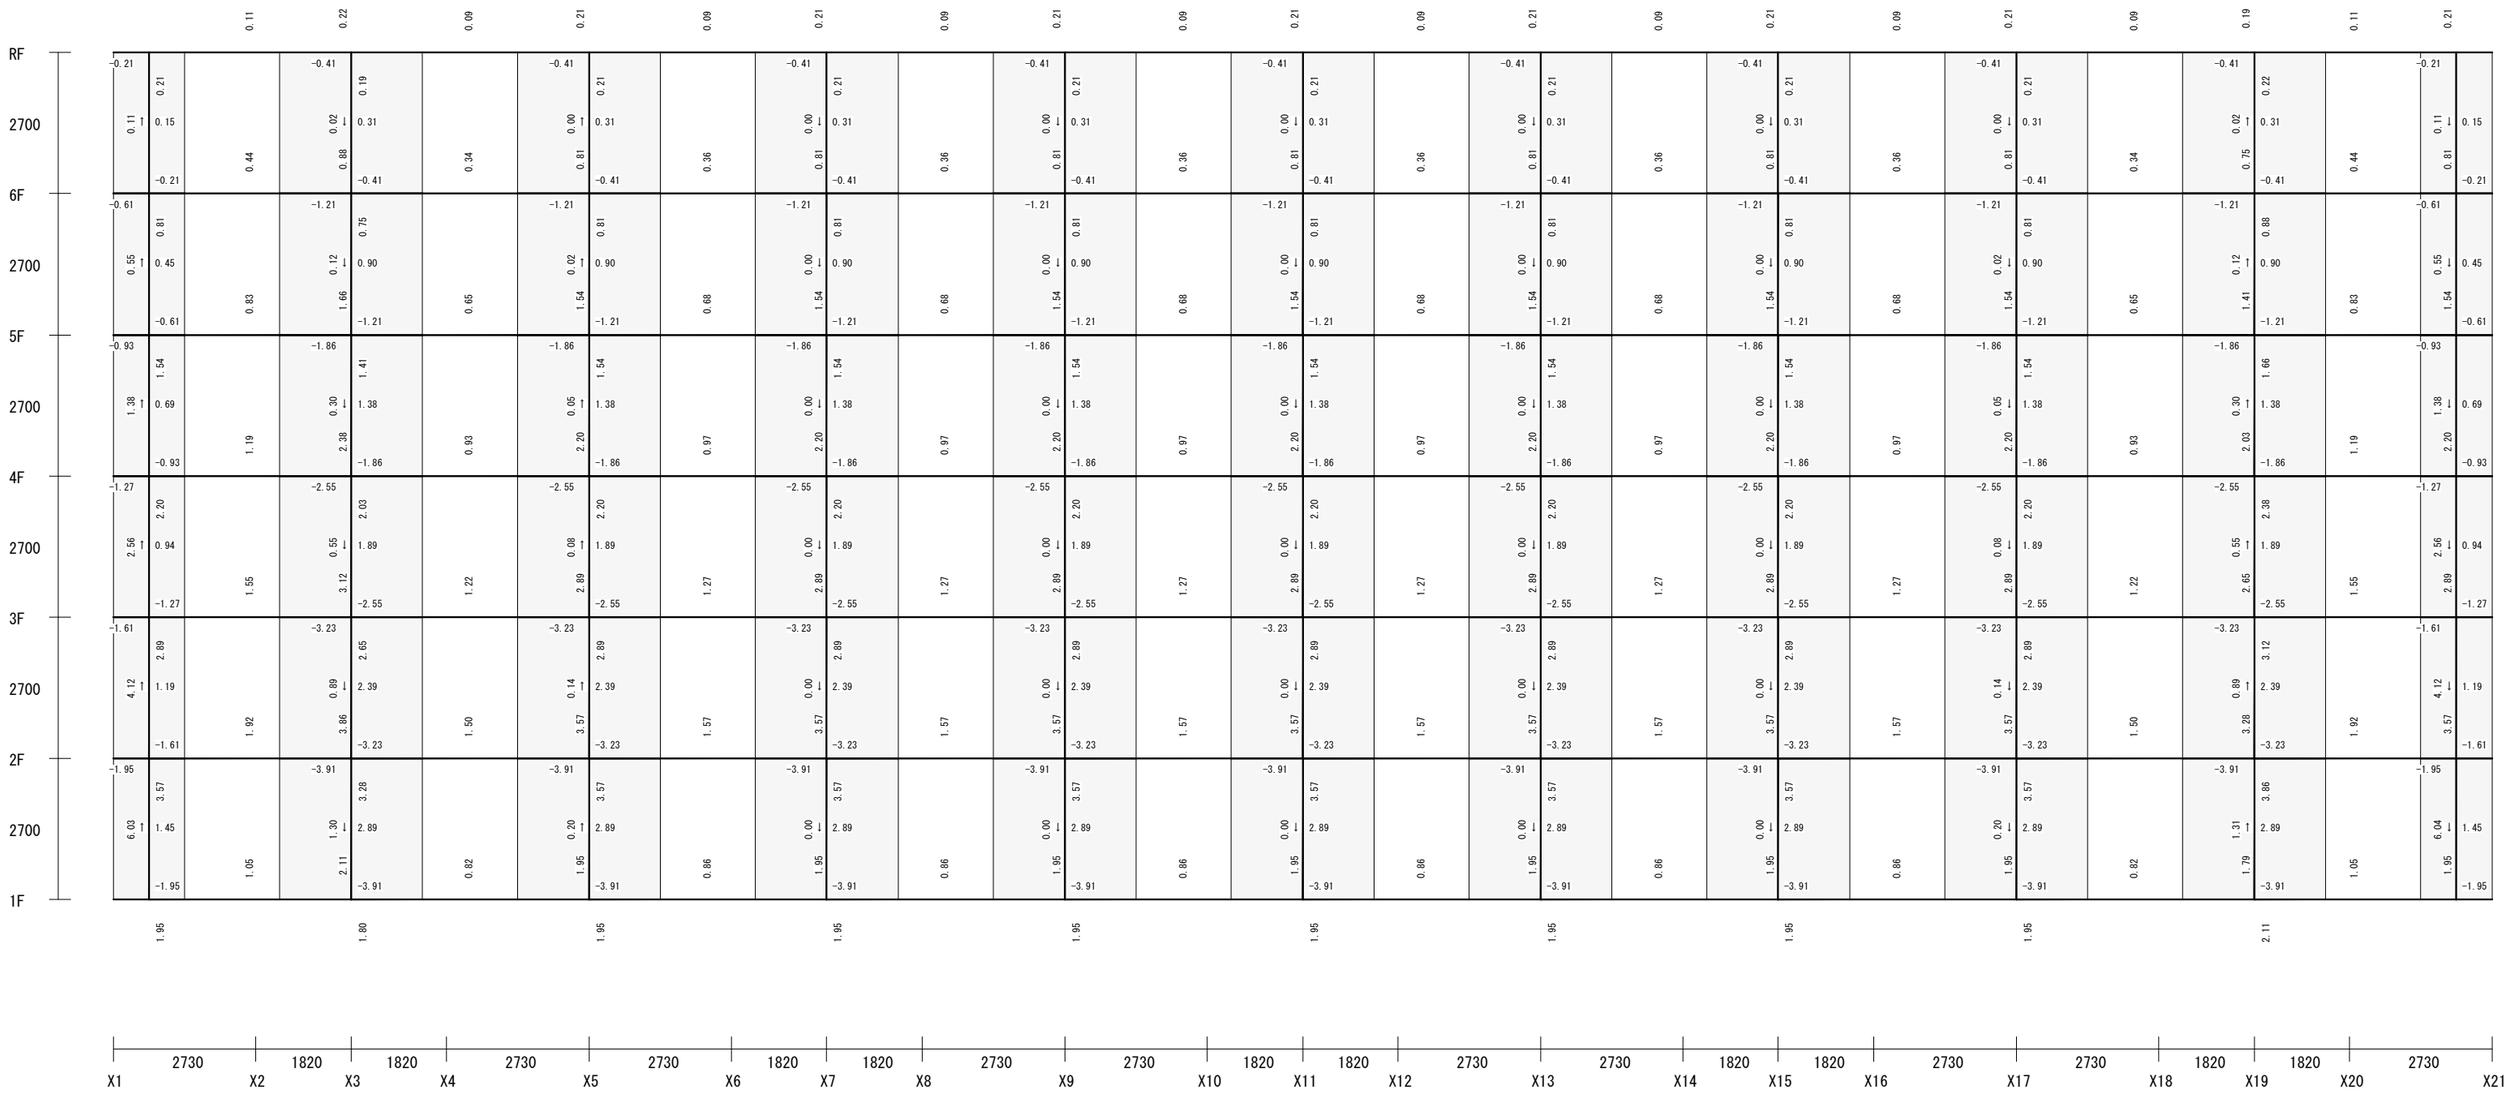
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
X1 2730 X2 1820 X3 1820 X4 2730 X5 2730 X6 1820 X7 1820 X8 2730 X9 2730 X10 1820 X11 1820 X12 2730 X13 2730 X14 1820 X15 1820 X16 2730 X17 2730 X18 1820 X19 1820 X20 2730 X21

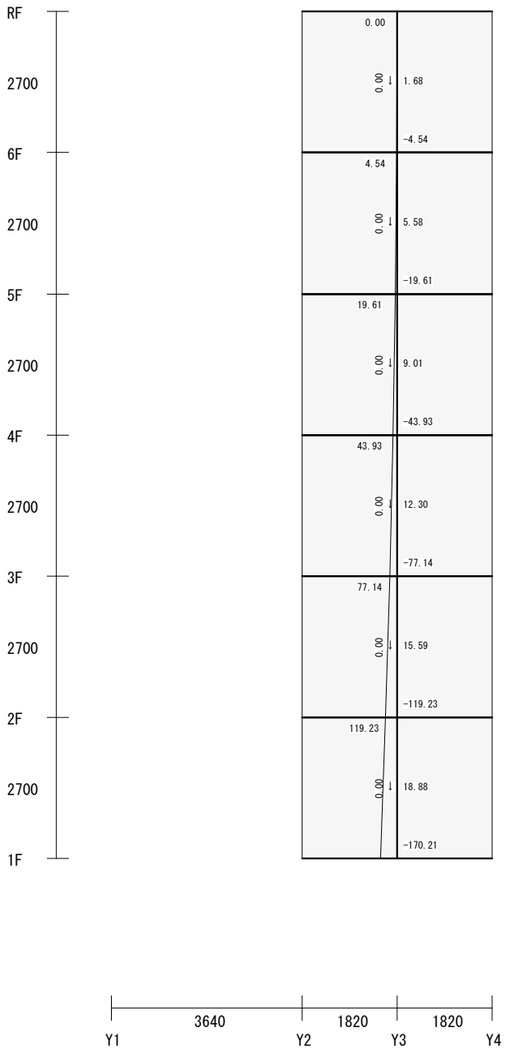
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
1.68
-4.54
4.54
0.00
5.58
-19.61
19.61
0.00
9.01
-43.93
43.93
0.00
12.30
-77.14
77.14
0.00
15.59
-119.23
119.23
0.00
18.88
-170.21
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

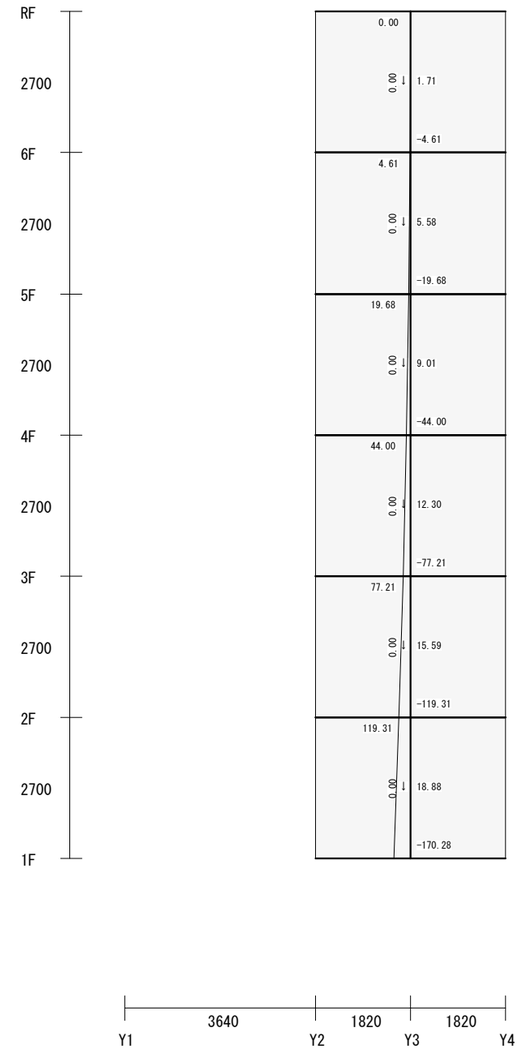
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
1.71
-4.61
4.61
0.00
5.58
-19.68
19.68
0.00
9.01
-44.00
44.00
0.00
12.30
-77.21
77.21
0.00
15.59
-119.31
119.31
0.00
18.88
-170.28
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8]

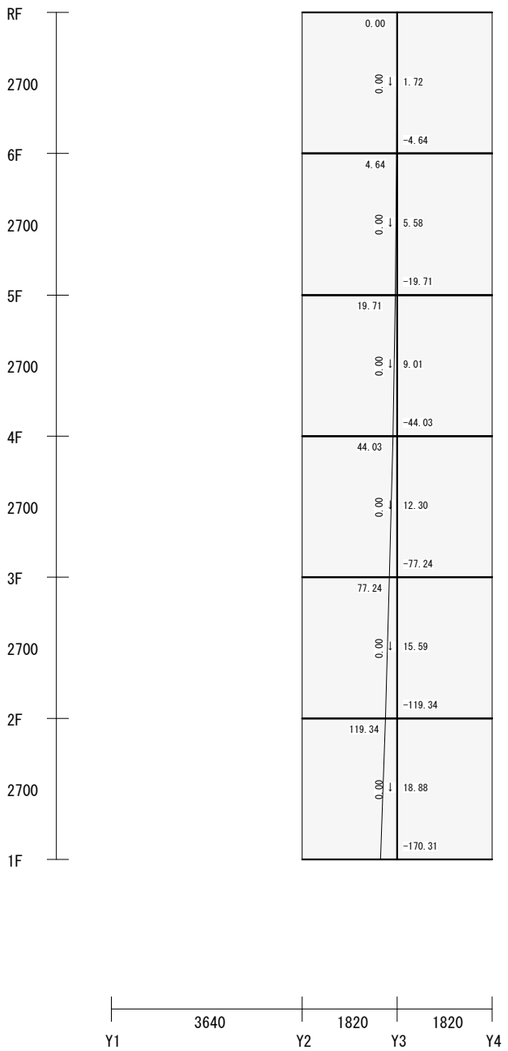
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
1.72
-4.64
4.64
0.00
5.58
-19.71
19.71
0.00
9.01
-44.03
44.03
0.00
12.30
-77.24
77.24
0.00
15.59
-119.34
119.34
0.00
18.88
-170.31
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12]

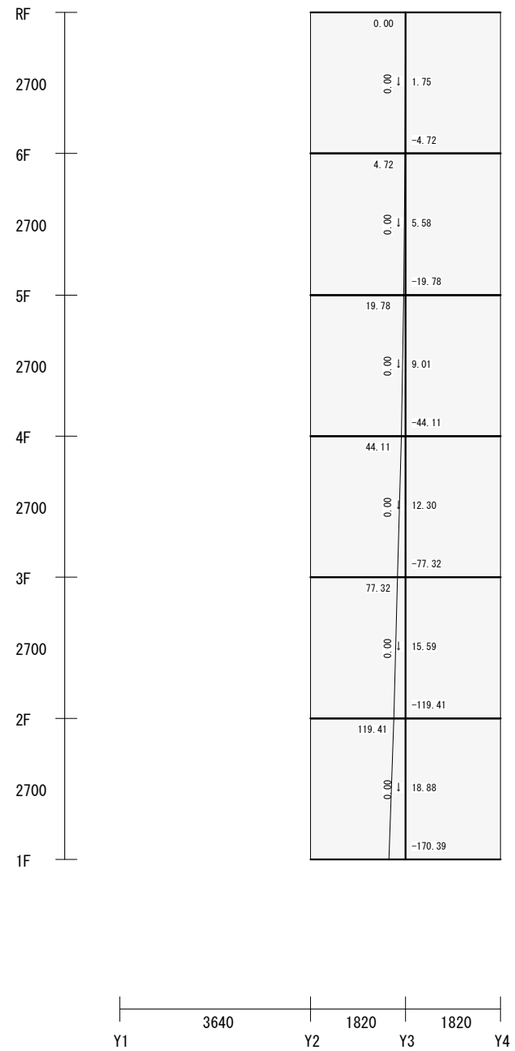
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
1.75
-4.72
4.72
0.00
5.58
-19.78
19.78
0.00
9.01
-44.11
44.11
0.00
12.30
-77.32
77.32
0.00
15.59
-119.41
119.41
0.00
18.88
-170.39
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

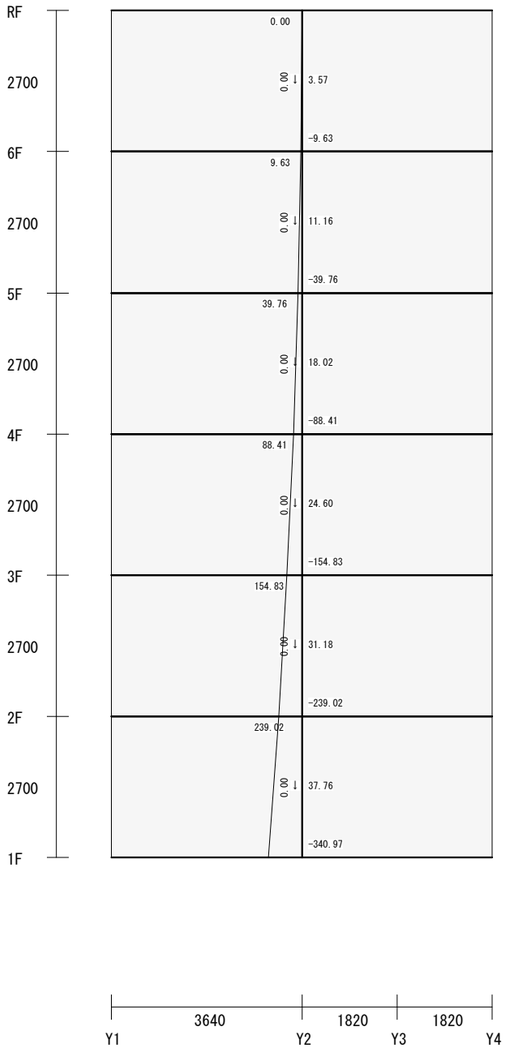
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
3.57
-9.63
9.63
0.00
11.16
-39.76
39.76
0.00
18.02
-88.41
88.41
0.00
24.60
-154.83
154.83
0.00
31.18
-239.02
239.02
0.00
37.76
-340.97
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

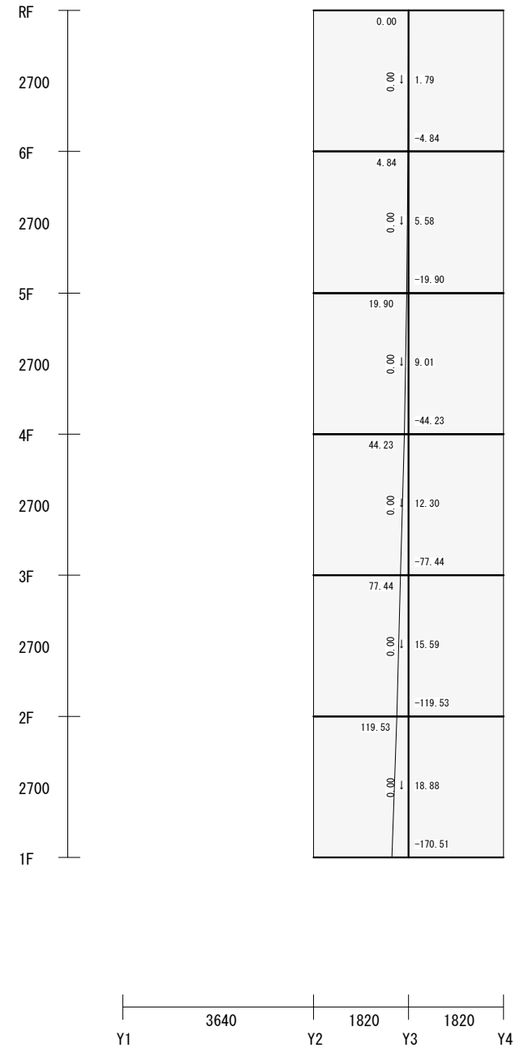
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
0.00
1.79
-4.84
4.84
0.00
5.58
-19.90
19.90
0.00
9.01
-44.23
44.23
0.00
12.30
-77.44
77.44
0.00
15.59
-119.53
119.53
0.00
18.88
-170.51
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

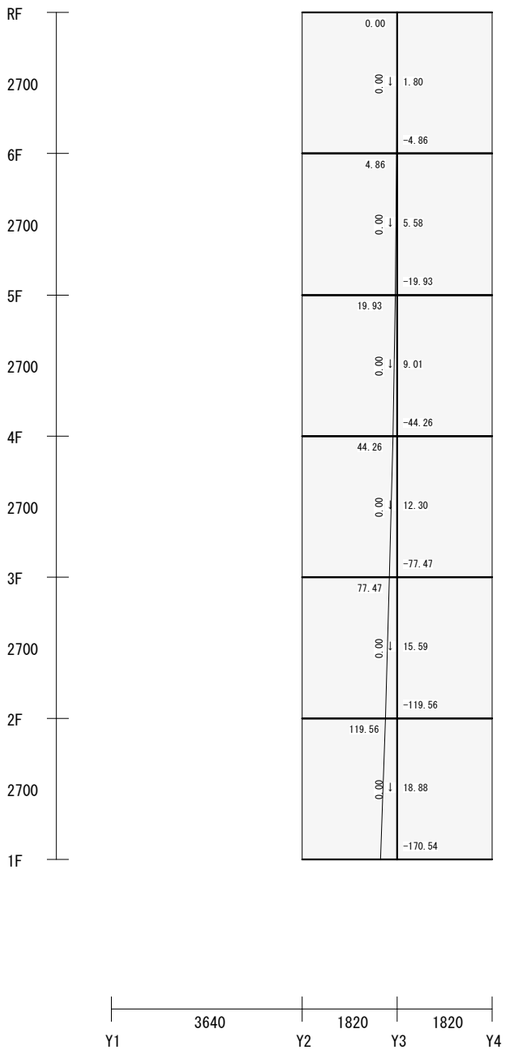
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.00
1.80
-4.86
4.86
5.58
-19.93
19.93
9.01
-44.26
44.26
12.30
-77.47
77.47
15.59
-119.56
119.56
18.88
-170.54
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

● 4-(2) 部材応力表 梁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				左端(kN･m)	中央(kN･m)	右端(kN･m)	左端(kN)	右端(kN)
X	Y1	1F	X1 - X3	-3.341 0.000 25.203 1.954	1.670 0.000 1.021 0.079	3.341 0.000 27.245 2.112	-11.014 0.000 13.559 1.051	11.014 0.000 13.559 1.051
			X3 - X5	-3.341 0.000 23.161 1.795	1.670 0.000 1.021 0.079	3.341 0.000 25.203 1.954	-11.014 0.000 10.629 0.824	11.014 0.000 10.629 0.824
			X5 - X7	-3.341 0.000 25.203 1.954	1.670 0.000 0.000 0.000	3.341 0.000 25.203 1.954	-11.014 0.000 11.078 0.859	11.014 0.000 11.078 0.859
			X7 - X9	-3.341 0.000 25.203 1.954	1.670 0.000 0.000 0.000	3.341 0.000 25.203 1.954	-11.014 0.000 11.078 0.859	11.014 0.000 11.078 0.859
			X9 - X11	-3.341 0.000 25.203 1.954	1.670 0.000 0.000 0.000	3.341 0.000 25.203 1.954	-11.014 0.000 11.078 0.859	11.014 0.000 11.078 0.859
			X11 - X13	-3.341 0.000 25.203 1.954	1.670 0.000 0.000 0.000	3.341 0.000 25.203 1.954	-11.014 0.000 11.078 0.859	11.014 0.000 11.078 0.859
			X13 - X15	-3.341 0.000 25.203 1.954	1.670 0.000 0.000 0.000	3.341 0.000 25.203 1.954	-11.014 0.000 11.078 0.859	11.014 0.000 11.078 0.859
			X15 - X17	-3.341 0.000 25.203 1.954	1.670 0.000 0.000 0.000	3.341 0.000 25.203 1.954	-11.014 0.000 11.078 0.859	11.014 0.000 11.078 0.859
			X17 - X19	-3.341 0.000 25.203 1.954	1.670 0.000 -1.023 -0.079	3.341 0.000 23.158 1.795	-11.014 0.000 10.629 0.824	11.014 0.000 10.629 0.824
			X19 - X21	-3.341 0.000 27.248 2.112	1.670 0.000 -1.023 -0.079	3.341 0.000 25.203 1.954	-11.014 0.000 13.564 1.051	11.014 0.000 13.564 1.051
		2F	X1 - X3	0.000 0.000 48.289 3.567	2.415 0.000 1.956 0.144	0.000 0.000 52.201 3.856	-5.307 0.000 25.980 1.919	5.307 0.000 25.980 1.919
			X3 - X5	0.000 0.000 44.377 3.278	2.415 0.000 1.956 0.144	0.000 0.000 48.289 3.567	-5.307 0.000 20.366 1.504	5.307 0.000 20.366 1.504
			X5 - X7	0.000 0.000 48.289 3.567	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 48.289 3.567	-5.307 0.000 21.226 1.568	5.307 0.000 21.226 1.568
			X7 - X9	0.000 0.000 48.289 3.567	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 48.289 3.567	-5.307 0.000 21.226 1.568	5.307 0.000 21.226 1.568
			X9 - X11	0.000 0.000 48.289 3.567	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 48.289 3.567	-5.307 0.000 21.226 1.568	5.307 0.000 21.226 1.568
			X11 - X13	0.000 0.000 48.289 3.567	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 48.289 3.567	-5.307 0.000 21.226 1.568	5.307 0.000 21.226 1.568
			X13 - X15	0.000 0.000 48.289 3.567	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 48.289 3.567	-5.307 0.000 21.226 1.568	5.307 0.000 21.226 1.568
			X15 - X17	0.000 0.000 48.289 3.567	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 48.289 3.567	-5.307 0.000 21.226 1.568	5.307 0.000 21.226 1.568
			X17 - X19	0.000	2.415	0.000	-5.307	5.307

● 4-(2) 部材応力表 梁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				左端(kN･m)	中央(kN･m)	右端(kN･m)	左端(kN)	右端(kN)
				0.000 48.289 3.567	0.000 -1.959 -0.145	0.000 44.371 3.277	0.000 20.365 1.504	0.000 20.365 1.504
			X19 - X21	0.000 0.000 52.207 3.856	2.415 0.000 -1.959 -0.145	0.000 0.000 48.289 3.567	-5.307 0.000 25.988 1.919	5.307 0.000 25.988 1.919
		3F	X1 - X3	0.000 0.000 43.220 2.886	2.415 0.000 1.751 0.117	0.000 0.000 46.722 3.120	-5.307 0.000 23.253 1.553	5.307 0.000 23.253 1.553
			X3 - X5	0.000 0.000 39.719 2.652	2.415 0.000 1.751 0.117	0.000 0.000 43.220 2.886	-5.307 0.000 18.228 1.217	5.307 0.000 18.228 1.217
			X5 - X7	0.000 0.000 43.220 2.886	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 43.220 2.886	-5.307 0.000 18.998 1.268	5.307 0.000 18.998 1.268
			X7 - X9	0.000 0.000 43.220 2.886	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 43.220 2.886	-5.307 0.000 18.998 1.268	5.307 0.000 18.998 1.268
			X9 - X11	0.000 0.000 43.220 2.886	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 43.220 2.886	-5.307 0.000 18.998 1.268	5.307 0.000 18.998 1.268
			X11 - X13	0.000 0.000 43.220 2.886	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 43.220 2.886	-5.307 0.000 18.998 1.268	5.307 0.000 18.998 1.268
			X13 - X15	0.000 0.000 43.220 2.886	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 43.220 2.886	-5.307 0.000 18.998 1.268	5.307 0.000 18.998 1.268
			X15 - X17	0.000 0.000 43.220 2.886	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 43.220 2.886	-5.307 0.000 18.998 1.268	5.307 0.000 18.998 1.268
			X17 - X19	0.000 0.000 43.220 2.886	2.415 0.000 -1.754 -0.117	0.000 0.000 39.713 2.652	-5.307 0.000 18.227 1.217	5.307 0.000 18.227 1.217
			X19 - X21	0.000 0.000 46.728 3.120	2.415 0.000 -1.754 -0.117	0.000 0.000 43.220 2.886	-5.307 0.000 23.260 1.553	5.307 0.000 23.260 1.553
		4F	X1 - X3	0.000 0.000 36.423 2.205	2.415 0.000 1.475 0.089	0.000 0.000 39.374 2.383	-5.307 0.000 19.596 1.186	5.307 0.000 19.596 1.186
			X3 - X5	0.000 0.000 33.473 2.026	2.415 0.000 1.475 0.089	0.000 0.000 36.423 2.205	-5.307 0.000 15.362 0.930	5.307 0.000 15.362 0.930
			X5 - X7	0.000 0.000 36.423 2.205	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 36.423 2.205	-5.307 0.000 16.010 0.969	5.307 0.000 16.010 0.969
			X7 - X9	0.000 0.000 36.423 2.205	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 36.423 2.205	-5.307 0.000 16.010 0.969	5.307 0.000 16.010 0.969
			X9 - X11	0.000 0.000 36.423 2.205	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 36.423 2.205	-5.307 0.000 16.010 0.969	5.307 0.000 16.010 0.969
			X11 - X13	0.000 0.000 36.423 2.205	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 36.423 2.205	-5.307 0.000 16.010 0.969	5.307 0.000 16.010 0.969
			X13 - X15	0.000	2.415	0.000	-5.307	5.307

● 4-(2) 部材応力表 梁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				左端(kN·m)	中央(kN·m)	右端(kN·m)	左端(kN)	右端(kN)
				0.000 36.423 2.205	0.000 0.000 0.000	0.000 36.423 2.205	0.000 16.010 0.969	0.000 16.010 0.969
			X15 - X17	0.000 0.000 36.423 2.205	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 36.423 2.205	-5.307 0.000 16.010 0.969	5.307 0.000 16.010 0.969
			X17 - X19	0.000 0.000 36.423 2.205	2.415 0.000 -1.478 -0.089	0.000 0.000 33.468 2.026	-5.307 0.000 15.361 0.930	5.307 0.000 15.361 0.930
			X19 - X21	0.000 0.000 39.379 2.384	2.415 0.000 -1.478 -0.089	0.000 0.000 36.423 2.205	-5.307 0.000 19.602 1.187	5.307 0.000 19.602 1.187
		5F	X1 - X3	0.000 0.000 28.288 1.539	2.415 0.000 1.146 0.062	0.000 0.000 30.579 1.663	-5.307 0.000 15.219 0.828	5.307 0.000 15.219 0.828
			X3 - X5	0.000 0.000 25.996 1.414	2.415 0.000 1.146 0.062	0.000 0.000 28.288 1.539	-5.307 0.000 11.930 0.649	5.307 0.000 11.930 0.649
			X5 - X7	0.000 0.000 28.288 1.539	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 28.288 1.539	-5.307 0.000 12.434 0.676	5.307 0.000 12.434 0.676
			X7 - X9	0.000 0.000 28.288 1.539	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 28.288 1.539	-5.307 0.000 12.434 0.676	5.307 0.000 12.434 0.676
			X9 - X11	0.000 0.000 28.288 1.539	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 28.288 1.539	-5.307 0.000 12.434 0.676	5.307 0.000 12.434 0.676
			X11 - X13	0.000 0.000 28.288 1.539	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 28.288 1.539	-5.307 0.000 12.434 0.676	5.307 0.000 12.434 0.676
			X13 - X15	0.000 0.000 28.288 1.539	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 28.288 1.539	-5.307 0.000 12.434 0.676	5.307 0.000 12.434 0.676
			X15 - X17	0.000 0.000 28.288 1.539	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 28.288 1.539	-5.307 0.000 12.434 0.676	5.307 0.000 12.434 0.676
			X17 - X19	0.000 0.000 28.288 1.539	2.415 0.000 -1.148 -0.062	0.000 0.000 25.992 1.414	-5.307 0.000 11.930 0.649	5.307 0.000 11.930 0.649
			X19 - X21	0.000 0.000 30.583 1.663	2.415 0.000 -1.148 -0.062	0.000 0.000 28.288 1.539	-5.307 0.000 15.224 0.828	5.307 0.000 15.224 0.828
		6F	X1 - X3	0.000 0.000 17.328 0.814	2.415 0.000 0.702 0.033	0.000 0.000 18.732 0.879	-5.307 0.000 9.323 0.438	5.307 0.000 9.323 0.438
			X3 - X5	0.000 0.000 15.924 0.748	2.415 0.000 0.702 0.033	0.000 0.000 17.328 0.814	-5.307 0.000 7.308 0.343	5.307 0.000 7.308 0.343
			X5 - X7	0.000 0.000 17.328 0.814	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 17.328 0.814	-5.307 0.000 7.617 0.358	5.307 0.000 7.617 0.358
			X7 - X9	0.000 0.000 17.328 0.814	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 17.328 0.814	-5.307 0.000 7.617 0.358	5.307 0.000 7.617 0.358
			X9 - X11	0.000	2.415	0.000	-5.307	5.307

● 4-(2) 部材応力表 梁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				左端(kN·m)	中央(kN·m)	右端(kN·m)	左端(kN)	右端(kN)
				0.000 17.328 0.814	0.000 0.000 0.000	0.000 17.328 0.814	0.000 7.617 0.358	0.000 7.617 0.358
			X11 - X13	0.000 0.000 17.328 0.814	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 17.328 0.814	-5.307 0.000 7.617 0.358	5.307 0.000 7.617 0.358
			X13 - X15	0.000 0.000 17.328 0.814	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 17.328 0.814	-5.307 0.000 7.617 0.358	5.307 0.000 7.617 0.358
			X15 - X17	0.000 0.000 17.328 0.814	2.415 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 17.328 0.814	-5.307 0.000 7.617 0.358	5.307 0.000 7.617 0.358
			X17 - X19	0.000 0.000 17.328 0.814	2.415 0.000 -0.703 -0.033	0.000 0.000 15.922 0.748	-5.307 0.000 7.308 0.343	5.307 0.000 7.308 0.343
			X19 - X21	0.000 0.000 18.734 0.880	2.415 0.000 -0.703 -0.033	0.000 0.000 17.328 0.814	-5.307 0.000 9.326 0.438	5.307 0.000 9.326 0.438
		RF	X1 - X3	0.000 0.000 5.330 0.207	0.752 0.579 0.216 0.008	0.000 0.000 5.761 0.224	-1.653 -1.273 2.867 0.111	1.653 1.273 2.867 0.111
			X3 - X5	0.000 0.000 4.898 0.190	0.752 0.579 0.216 0.008	0.000 0.000 5.330 0.207	-1.653 -1.273 2.248 0.087	1.653 1.273 2.248 0.087
			X5 - X7	0.000 0.000 5.330 0.207	0.752 0.579 0.000 0.000	0.000 0.000 5.330 0.207	-1.653 -1.273 2.343 0.091	1.653 1.273 2.343 0.091
			X7 - X9	0.000 0.000 5.330 0.207	0.752 0.579 0.000 0.000	0.000 0.000 5.330 0.207	-1.653 -1.273 2.343 0.091	1.653 1.273 2.343 0.091
			X9 - X11	0.000 0.000 5.330 0.207	0.752 0.579 0.000 0.000	0.000 0.000 5.330 0.207	-1.653 -1.273 2.343 0.091	1.653 1.273 2.343 0.091
			X11 - X13	0.000 0.000 5.330 0.207	0.752 0.579 0.000 0.000	0.000 0.000 5.330 0.207	-1.653 -1.273 2.343 0.091	1.653 1.273 2.343 0.091
			X13 - X15	0.000 0.000 5.330 0.207	0.752 0.579 0.000 0.000	0.000 0.000 5.330 0.207	-1.653 -1.273 2.343 0.091	1.653 1.273 2.343 0.091
			X15 - X17	0.000 0.000 5.330 0.207	0.752 0.579 0.000 0.000	0.000 0.000 5.330 0.207	-1.653 -1.273 2.343 0.091	1.653 1.273 2.343 0.091
			X17 - X19	0.000 0.000 5.330 0.207	0.752 0.579 -0.216 -0.008	0.000 0.000 4.897 0.190	-1.653 -1.273 2.248 0.087	1.653 1.273 2.248 0.087
			X19 - X21	0.000 0.000 5.762 0.224	0.752 0.579 -0.216 -0.008	0.000 0.000 5.330 0.207	-1.653 -1.273 2.868 0.111	1.653 1.273 2.868 0.111
	Y2	1F	X2 - X3	-0.745 0.000 41.788 3.239	0.373 0.000 -17.891 -1.387	0.745 0.000 6.006 0.466	-4.914 0.000 16.157 1.252	4.914 0.000 16.157 1.252
			X3 - X4	-0.745 0.000 3.904 0.303	0.373 0.000 15.391 1.193	0.745 0.000 34.686 2.689	-4.914 0.000 8.481 0.657	4.914 0.000 8.481 0.657
			X6 - X7	-0.745	0.373	0.745	-4.914	4.914

● 4-(2) 部材応力表 梁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				左端(kN･m)	中央(kN･m)	右端(kN･m)	左端(kN)	右端(kN)
				0.000 34.686 2.689	0.000 -14.865 -1.152	0.000 4.955 0.384	0.000 8.712 0.675	0.000 8.712 0.675
			X7 - X8	-0.745 0.000 4.955 0.384	0.373 0.000 14.865 1.152	0.745 0.000 34.686 2.689	-4.914 0.000 8.712 0.675	4.914 0.000 8.712 0.675
			X10 - X11	-0.745 0.000 34.686 2.689	0.373 0.000 -14.865 -1.152	0.745 0.000 4.955 0.384	-4.914 0.000 8.712 0.675	4.914 0.000 8.712 0.675
			X11 - X12	-0.745 0.000 4.955 0.384	0.373 0.000 14.865 1.152	0.745 0.000 34.686 2.689	-4.914 0.000 8.712 0.675	4.914 0.000 8.712 0.675
			X14 - X15	-0.745 0.000 34.686 2.689	0.373 0.000 -14.865 -1.152	0.745 0.000 4.955 0.384	-4.914 0.000 8.712 0.675	4.914 0.000 8.712 0.675
			X15 - X16	-0.745 0.000 4.955 0.384	0.373 0.000 14.865 1.152	0.745 0.000 34.686 2.689	-4.914 0.000 8.712 0.675	4.914 0.000 8.712 0.675
			X18 - X19	-0.745 0.000 34.686 2.689	0.373 0.000 -15.391 -1.193	0.745 0.000 3.904 0.303	-4.914 0.000 8.481 0.657	4.914 0.000 8.481 0.657
			X19 - X20	-0.745 0.000 6.007 0.466	0.373 0.000 17.904 1.388	0.745 0.000 41.814 3.241	-4.914 0.000 16.172 1.253	4.914 0.000 16.172 1.253
		2F	X2 - X3	0.000 0.000 59.358 4.358	0.815 0.000 -23.925 -1.754	0.000 0.000 11.507 0.850	-3.581 0.000 23.957 1.761	3.581 0.000 23.957 1.761
			X3 - X4	0.000 0.000 7.481 0.553	0.815 0.000 29.489 2.178	0.000 0.000 66.459 4.909	-3.581 0.000 16.251 1.200	3.581 0.000 16.251 1.200
			X6 - X7	0.000 0.000 66.459 4.909	0.815 0.000 -28.482 -2.104	0.000 0.000 9.494 0.701	-3.581 0.000 16.693 1.233	3.581 0.000 16.693 1.233
			X7 - X8	0.000 0.000 9.494 0.701	0.815 0.000 28.482 2.104	0.000 0.000 66.459 4.909	-3.581 0.000 16.693 1.233	3.581 0.000 16.693 1.233
			X10 - X11	0.000 0.000 66.459 4.909	0.815 0.000 -28.482 -2.104	0.000 0.000 9.494 0.701	-3.581 0.000 16.693 1.233	3.581 0.000 16.693 1.233
			X11 - X12	0.000 0.000 9.494 0.701	0.815 0.000 28.482 2.104	0.000 0.000 66.459 4.909	-3.581 0.000 16.693 1.233	3.581 0.000 16.693 1.233
			X14 - X15	0.000 0.000 66.459 4.909	0.815 0.000 -28.482 -2.104	0.000 0.000 9.494 0.701	-3.581 0.000 16.693 1.233	3.581 0.000 16.693 1.233
			X15 - X16	0.000 0.000 9.494 0.701	0.815 0.000 28.482 2.104	0.000 0.000 66.459 4.909	-3.581 0.000 16.693 1.233	3.581 0.000 16.693 1.233
			X18 - X19	0.000 0.000 66.459 4.909	0.815 0.000 -29.490 -2.178	0.000 0.000 7.479 0.552	-3.581 0.000 16.250 1.200	3.581 0.000 16.250 1.200
			X19 - X20	0.000 0.000 11.509 0.850	0.815 0.000 23.911 1.753	0.000 0.000 59.331 4.356	-3.581 0.000 23.957 1.761	3.581 0.000 23.957 1.761
		3F	X2 - X3	0.000	0.815	0.000	-3.581	3.581

● 4-(2) 部材応力表 梁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				左端(kN･m)	中央(kN･m)	右端(kN･m)	左端(kN)	右端(kN)
				0.000 59.484 3.972	0.000 -24.592 -1.642	0.000 10.300 0.688	0.000 23.592 1.575	0.000 23.592 1.575
			X3 - X4	0.000 0.000 6.696 0.447	0.815 0.000 26.394 1.762	0.000 0.000 59.484 3.972	-3.581 0.000 14.545 0.971	3.581 0.000 14.545 0.971
			X6 - X7	0.000 0.000 59.484 3.972	0.815 0.000 -25.493 -1.702	0.000 0.000 8.498 0.567	-3.581 0.000 14.941 0.998	3.581 0.000 14.941 0.998
			X7 - X8	0.000 0.000 8.498 0.567	0.815 0.000 25.493 1.702	0.000 0.000 59.484 3.972	-3.581 0.000 14.941 0.998	3.581 0.000 14.941 0.998
			X10 - X11	0.000 0.000 59.484 3.972	0.815 0.000 -25.493 -1.702	0.000 0.000 8.498 0.567	-3.581 0.000 14.941 0.998	3.581 0.000 14.941 0.998
			X11 - X12	0.000 0.000 8.498 0.567	0.815 0.000 25.493 1.702	0.000 0.000 59.484 3.972	-3.581 0.000 14.941 0.998	3.581 0.000 14.941 0.998
			X14 - X15	0.000 0.000 59.484 3.972	0.815 0.000 -25.493 -1.702	0.000 0.000 8.498 0.567	-3.581 0.000 14.941 0.998	3.581 0.000 14.941 0.998
			X15 - X16	0.000 0.000 8.498 0.567	0.815 0.000 25.493 1.702	0.000 0.000 59.484 3.972	-3.581 0.000 14.941 0.998	3.581 0.000 14.941 0.998
			X18 - X19	0.000 0.000 59.484 3.972	0.815 0.000 -26.395 -1.762	0.000 0.000 6.695 0.447	-3.581 0.000 14.545 0.971	3.581 0.000 14.545 0.971
			X19 - X20	0.000 0.000 10.301 0.688	0.815 0.000 24.592 1.642	0.000 0.000 59.484 3.972	-3.581 0.000 23.600 1.576	3.581 0.000 23.600 1.576
		4F	X2 - X3	0.000 0.000 50.131 3.034	0.815 0.000 -20.726 -1.254	0.000 0.000 8.680 0.525	-3.581 0.000 19.882 1.203	3.581 0.000 19.882 1.203
			X3 - X4	0.000 0.000 5.643 0.342	0.815 0.000 22.244 1.346	0.000 0.000 50.131 3.034	-3.581 0.000 12.258 0.742	3.581 0.000 12.258 0.742
			X6 - X7	0.000 0.000 50.131 3.034	0.815 0.000 -21.485 -1.300	0.000 0.000 7.162 0.433	-3.581 0.000 12.592 0.762	3.581 0.000 12.592 0.762
			X7 - X8	0.000 0.000 7.162 0.433	0.815 0.000 21.485 1.300	0.000 0.000 50.131 3.034	-3.581 0.000 12.592 0.762	3.581 0.000 12.592 0.762
			X10 - X11	0.000 0.000 50.131 3.034	0.815 0.000 -21.485 -1.300	0.000 0.000 7.162 0.433	-3.581 0.000 12.592 0.762	3.581 0.000 12.592 0.762
			X11 - X12	0.000 0.000 7.162 0.433	0.815 0.000 21.485 1.300	0.000 0.000 50.131 3.034	-3.581 0.000 12.592 0.762	3.581 0.000 12.592 0.762
			X14 - X15	0.000 0.000 50.131 3.034	0.815 0.000 -21.485 -1.300	0.000 0.000 7.162 0.433	-3.581 0.000 12.592 0.762	3.581 0.000 12.592 0.762
			X15 - X16	0.000 0.000 7.162 0.433	0.815 0.000 21.485 1.300	0.000 0.000 50.131 3.034	-3.581 0.000 12.592 0.762	3.581 0.000 12.592 0.762
			X18 - X19	0.000	0.815	0.000	-3.581	3.581

● 4-(2) 部材応力表 梁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				左端(kN･m)	中央(kN･m)	右端(kN･m)	左端(kN)	右端(kN)
				0.000 50.131 3.034	0.000 -22.245 -1.346	0.000 5.642 0.341	0.000 12.258 0.742	0.000 12.258 0.742
			X19 - X20	0.000 0.000 8.681 0.525	0.815 0.000 20.725 1.254	0.000 0.000 50.131 3.034	-3.581 0.000 19.889 1.204	3.581 0.000 19.889 1.204
		5F	X2 - X3	0.000 0.000 35.676 1.953	0.815 0.000 -14.749 -0.807	0.000 0.000 6.177 0.338	-3.581 0.000 14.149 0.775	3.581 0.000 14.149 0.775
			X3 - X4	0.000 0.000 4.016 0.220	0.815 0.000 15.830 0.867	0.000 0.000 35.676 1.953	-3.581 0.000 8.724 0.478	3.581 0.000 8.724 0.478
			X6 - X7	0.000 0.000 35.676 1.953	0.815 0.000 -15.290 -0.837	0.000 0.000 5.097 0.279	-3.581 0.000 8.961 0.491	3.581 0.000 8.961 0.491
			X7 - X8	0.000 0.000 5.097 0.279	0.815 0.000 15.290 0.837	0.000 0.000 35.676 1.953	-3.581 0.000 8.961 0.491	3.581 0.000 8.961 0.491
			X10 - X11	0.000 0.000 35.676 1.953	0.815 0.000 -15.290 -0.837	0.000 0.000 5.097 0.279	-3.581 0.000 8.961 0.491	3.581 0.000 8.961 0.491
			X11 - X12	0.000 0.000 5.097 0.279	0.815 0.000 15.290 0.837	0.000 0.000 35.676 1.953	-3.581 0.000 8.961 0.491	3.581 0.000 8.961 0.491
			X14 - X15	0.000 0.000 35.676 1.953	0.815 0.000 -15.290 -0.837	0.000 0.000 5.097 0.279	-3.581 0.000 8.961 0.491	3.581 0.000 8.961 0.491
			X15 - X16	0.000 0.000 5.097 0.279	0.815 0.000 15.290 0.837	0.000 0.000 35.676 1.953	-3.581 0.000 8.961 0.491	3.581 0.000 8.961 0.491
			X18 - X19	0.000 0.000 35.676 1.953	0.815 0.000 -15.830 -0.867	0.000 0.000 4.015 0.220	-3.581 0.000 8.723 0.478	3.581 0.000 8.723 0.478
			X19 - X20	0.000 0.000 6.178 0.338	0.815 0.000 14.749 0.807	0.000 0.000 35.676 1.953	-3.581 0.000 14.154 0.775	3.581 0.000 14.154 0.775
		6F	X2 - X3	0.000 0.000 19.133 0.898	0.815 0.000 -7.910 -0.371	0.000 0.000 3.313 0.156	-3.581 0.000 7.588 0.356	3.581 0.000 7.588 0.356
			X3 - X4	0.000 0.000 2.154 0.101	0.815 0.000 8.490 0.399	0.000 0.000 19.133 0.898	-3.581 0.000 4.678 0.220	3.581 0.000 4.678 0.220
			X6 - X7	0.000 0.000 19.133 0.898	0.815 0.000 -8.200 -0.385	0.000 0.000 2.733 0.128	-3.581 0.000 4.806 0.226	3.581 0.000 4.806 0.226
			X7 - X8	0.000 0.000 2.733 0.128	0.815 0.000 8.200 0.385	0.000 0.000 19.133 0.898	-3.581 0.000 4.806 0.226	3.581 0.000 4.806 0.226
			X10 - X11	0.000 0.000 19.133 0.898	0.815 0.000 -8.200 -0.385	0.000 0.000 2.733 0.128	-3.581 0.000 4.806 0.226	3.581 0.000 4.806 0.226
			X11 - X12	0.000 0.000 2.733 0.128	0.815 0.000 8.200 0.385	0.000 0.000 19.133 0.898	-3.581 0.000 4.806 0.226	3.581 0.000 4.806 0.226
			X14 - X15	0.000	0.815	0.000	-3.581	3.581

● 4-(2) 部材応力表 梁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				左端(kN･m)	中央(kN･m)	右端(kN･m)	左端(kN)	右端(kN)
				0.000 19.133 0.898	0.000 -8.200 -0.385	0.000 2.733 0.128	0.000 4.806 0.226	0.000 4.806 0.226
			X15 - X16	0.000 0.000 2.733 0.128	0.815 0.000 8.200 0.385	0.000 0.000 19.133 0.898	-3.581 0.000 4.806 0.226	3.581 0.000 4.806 0.226
			X18 - X19	0.000 0.000 19.133 0.898	0.815 0.000 -8.490 -0.399	0.000 0.000 2.153 0.101	-3.581 0.000 4.678 0.220	3.581 0.000 4.678 0.220
			X19 - X20	0.000 0.000 3.313 0.156	0.815 0.000 7.910 0.371	0.000 0.000 19.133 0.898	-3.581 0.000 7.591 0.356	3.581 0.000 7.591 0.356
		RF	X2 - X3	0.000 0.000 5.877 0.228	0.253 0.290 -2.430 -0.094	0.000 0.000 1.018 0.040	-1.112 -1.273 2.331 0.091	1.112 1.273 2.331 0.091
			X3 - X4	0.000 0.000 0.662 0.026	0.253 0.290 2.608 0.101	0.000 0.000 5.877 0.228	-1.112 -1.273 1.437 0.056	1.112 1.273 1.437 0.056
			X6 - X7	0.000 0.000 5.877 0.228	0.253 0.290 -2.519 -0.098	0.000 0.000 0.840 0.033	-1.112 -1.273 1.476 0.057	1.112 1.273 1.476 0.057
			X7 - X8	0.000 0.000 0.840 0.033	0.253 0.290 2.519 0.098	0.000 0.000 5.877 0.228	-1.112 -1.273 1.476 0.057	1.112 1.273 1.476 0.057
			X10 - X11	0.000 0.000 5.877 0.228	0.253 0.290 -2.519 -0.098	0.000 0.000 0.840 0.033	-1.112 -1.273 1.476 0.057	1.112 1.273 1.476 0.057
			X11 - X12	0.000 0.000 0.840 0.033	0.253 0.290 2.519 0.098	0.000 0.000 5.877 0.228	-1.112 -1.273 1.476 0.057	1.112 1.273 1.476 0.057
			X14 - X15	0.000 0.000 5.877 0.228	0.253 0.290 -2.519 -0.098	0.000 0.000 0.840 0.033	-1.112 -1.273 1.476 0.057	1.112 1.273 1.476 0.057
			X15 - X16	0.000 0.000 0.840 0.033	0.253 0.290 2.519 0.098	0.000 0.000 5.877 0.228	-1.112 -1.273 1.476 0.057	1.112 1.273 1.476 0.057
			X18 - X19	0.000 0.000 5.877 0.228	0.253 0.290 -2.608 -0.101	0.000 0.000 0.661 0.026	-1.112 -1.273 1.437 0.056	1.112 1.273 1.437 0.056
			X19 - X20	0.000 0.000 1.018 0.040	0.253 0.290 2.430 0.094	0.000 0.000 5.877 0.228	-1.112 -1.273 2.332 0.091	1.112 1.273 2.332 0.091
	Y4	1F	X1 - X2	-0.835 0.000 16.610 1.287	0.418 0.000 17.921 1.389	0.835 0.000 52.452 4.066	-5.507 0.000 16.865 1.307	5.507 0.000 16.865 1.307
			X4 - X5	-0.835 0.000 47.207 3.659	0.418 0.000 -15.299 -1.186	0.835 0.000 16.610 1.287	-5.507 0.000 14.026 1.087	5.507 0.000 14.026 1.087
			X5 - X6	-0.835 0.000 16.610 1.287	0.418 0.000 16.610 1.287	0.835 0.000 49.830 3.862	-5.507 0.000 14.602 1.132	5.507 0.000 14.602 1.132
			X8 - X9	-0.835 0.000 49.830 3.862	0.418 0.000 -16.610 -1.287	0.835 0.000 16.610 1.287	-5.507 0.000 14.602 1.132	5.507 0.000 14.602 1.132
			X9 - X10	-0.835	0.418	0.835	-5.507	5.507

● 4-(2) 部材応力表 梁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				左端(kN･m)	中央(kN･m)	右端(kN･m)	左端(kN)	右端(kN)
				0.000 16.610 1.287	0.000 16.610 1.287	0.000 49.830 3.862	0.000 14.602 1.132	0.000 14.602 1.132
			X12 - X13	-0.835 0.000 49.830 3.862	0.418 0.000 -16.610 -1.287	0.835 0.000 16.610 1.287	-5.507 0.000 14.602 1.132	5.507 0.000 14.602 1.132
			X13 - X14	-0.835 0.000 16.610 1.287	0.418 0.000 16.610 1.287	0.835 0.000 49.830 3.862	-5.507 0.000 14.602 1.132	5.507 0.000 14.602 1.132
			X16 - X17	-0.835 0.000 49.830 3.862	0.418 0.000 -16.610 -1.287	0.835 0.000 16.610 1.287	-5.507 0.000 14.602 1.132	5.507 0.000 14.602 1.132
			X17 - X18	-0.835 0.000 16.610 1.287	0.418 0.000 15.299 1.186	0.835 0.000 47.207 3.659	-5.507 0.000 14.026 1.087	5.507 0.000 14.026 1.087
			X20 - X21	-0.835 0.000 52.452 4.066	0.418 0.000 -17.921 -1.389	0.835 0.000 16.610 1.287	-5.507 0.000 16.865 1.307	5.507 0.000 16.865 1.307
		2F	X1 - X2	0.000 0.000 31.825 2.351	0.604 0.000 34.338 2.536	0.000 0.000 100.500 7.423	-2.655 0.000 32.314 2.387	2.654 0.000 32.314 2.387
			X4 - X5	0.000 0.000 90.450 6.681	0.604 0.000 -29.313 -2.165	0.000 0.000 31.825 2.351	-2.654 0.000 26.874 1.985	2.654 0.000 26.874 1.985
			X5 - X6	0.000 0.000 31.825 2.351	0.604 0.000 31.825 2.351	0.000 0.000 95.475 7.052	-2.654 0.000 27.978 2.066	2.654 0.000 27.978 2.066
			X8 - X9	0.000 0.000 95.475 7.052	0.604 0.000 -31.825 -2.351	0.000 0.000 31.825 2.351	-2.654 0.000 27.978 2.066	2.654 0.000 27.978 2.066
			X9 - X10	0.000 0.000 31.825 2.351	0.604 0.000 31.825 2.351	0.000 0.000 95.475 7.052	-2.654 0.000 27.978 2.066	2.654 0.000 27.978 2.066
			X12 - X13	0.000 0.000 95.475 7.052	0.604 0.000 -31.825 -2.351	0.000 0.000 31.825 2.351	-2.654 0.000 27.978 2.066	2.654 0.000 27.978 2.066
			X13 - X14	0.000 0.000 31.825 2.351	0.604 0.000 31.825 2.351	0.000 0.000 95.475 7.052	-2.654 0.000 27.978 2.066	2.654 0.000 27.978 2.066
			X16 - X17	0.000 0.000 95.475 7.052	0.604 0.000 -31.825 -2.351	0.000 0.000 31.825 2.351	-2.654 0.000 27.978 2.066	2.654 0.000 27.978 2.066
			X17 - X18	0.000 0.000 31.825 2.351	0.604 0.000 29.313 2.165	0.000 0.000 90.450 6.681	-2.654 0.000 26.874 1.985	2.654 0.000 26.874 1.985
			X20 - X21	0.000 0.000 100.500 7.423	0.604 0.000 -34.338 -2.536	0.000 0.000 31.825 2.351	-2.654 0.000 32.314 2.387	2.654 0.000 32.314 2.387
		3F	X1 - X2	0.000 0.000 28.486 1.902	0.604 0.000 30.734 2.052	0.000 0.000 89.954 6.006	-2.655 0.000 28.923 1.931	2.654 0.000 28.923 1.931
			X4 - X5	0.000 0.000 80.959 5.406	0.604 0.000 -26.237 -1.752	0.000 0.000 28.486 1.902	-2.654 0.000 24.054 1.606	2.654 0.000 24.054 1.606
			X5 - X6	0.000	0.604	0.000	-2.654	2.654

● 4-(2) 部材応力表 梁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				左端(kN･m)	中央(kN･m)	右端(kN･m)	左端(kN)	右端(kN)
				0.000 28.486 1.902	0.000 28.486 1.902	0.000 85.457 5.706	0.000 25.042 1.672	0.000 25.042 1.672
			X8 - X9	0.000 0.000 85.457 5.706	0.604 0.000 -28.486 -1.902	0.000 0.000 28.486 1.902	-2.654 0.000 25.042 1.672	2.654 0.000 25.042 1.672
			X9 - X10	0.000 0.000 28.486 1.902	0.604 0.000 28.486 1.902	0.000 0.000 85.457 5.706	-2.654 0.000 25.042 1.672	2.654 0.000 25.042 1.672
			X12 - X13	0.000 0.000 85.457 5.706	0.604 0.000 -28.486 -1.902	0.000 0.000 28.486 1.902	-2.654 0.000 25.042 1.672	2.654 0.000 25.042 1.672
			X13 - X14	0.000 0.000 28.486 1.902	0.604 0.000 28.486 1.902	0.000 0.000 85.457 5.706	-2.654 0.000 25.042 1.672	2.654 0.000 25.042 1.672
			X16 - X17	0.000 0.000 85.457 5.706	0.604 0.000 -28.486 -1.902	0.000 0.000 28.486 1.902	-2.654 0.000 25.042 1.672	2.654 0.000 25.042 1.672
			X17 - X18	0.000 0.000 28.486 1.902	0.604 0.000 26.237 1.752	0.000 0.000 80.959 5.406	-2.654 0.000 24.054 1.606	2.654 0.000 24.054 1.606
			X20 - X21	0.000 0.000 89.954 6.006	0.604 0.000 -30.734 -2.052	0.000 0.000 28.486 1.902	-2.654 0.000 28.923 1.931	2.654 0.000 28.923 1.931
		4F	X1 - X2	0.000 0.000 24.007 1.453	0.604 0.000 25.903 1.568	0.000 0.000 75.813 4.589	-2.655 0.000 24.376 1.475	2.654 0.000 24.376 1.475
			X4 - X5	0.000 0.000 68.232 4.130	0.604 0.000 -22.112 -1.338	0.000 0.000 24.007 1.453	-2.654 0.000 20.272 1.227	2.654 0.000 20.272 1.227
			X5 - X6	0.000 0.000 24.007 1.453	0.604 0.000 24.007 1.453	0.000 0.000 72.022 4.359	-2.654 0.000 21.105 1.277	2.654 0.000 21.105 1.277
			X8 - X9	0.000 0.000 72.022 4.359	0.604 0.000 -24.007 -1.453	0.000 0.000 24.007 1.453	-2.654 0.000 21.105 1.277	2.654 0.000 21.105 1.277
			X9 - X10	0.000 0.000 24.007 1.453	0.604 0.000 24.007 1.453	0.000 0.000 72.022 4.359	-2.654 0.000 21.105 1.277	2.654 0.000 21.105 1.277
			X12 - X13	0.000 0.000 72.022 4.359	0.604 0.000 -24.007 -1.453	0.000 0.000 24.007 1.453	-2.654 0.000 21.105 1.277	2.654 0.000 21.105 1.277
			X13 - X14	0.000 0.000 24.007 1.453	0.604 0.000 24.007 1.453	0.000 0.000 72.022 4.359	-2.654 0.000 21.105 1.277	2.654 0.000 21.105 1.277
			X16 - X17	0.000 0.000 72.022 4.359	0.604 0.000 -24.007 -1.453	0.000 0.000 24.007 1.453	-2.654 0.000 21.105 1.277	2.654 0.000 21.105 1.277
			X17 - X18	0.000 0.000 24.007 1.453	0.604 0.000 22.112 1.338	0.000 0.000 68.232 4.130	-2.654 0.000 20.272 1.227	2.654 0.000 20.272 1.227
			X20 - X21	0.000 0.000 75.813 4.589	0.604 0.000 -25.903 -1.568	0.000 0.000 24.007 1.453	-2.654 0.000 24.376 1.475	2.654 0.000 24.376 1.475
		5F	X1 - X2	0.000	0.604	0.000	-2.655	2.654

● 4-(2) 部材応力表 梁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				左端(kN·m)	中央(kN·m)	右端(kN·m)	左端(kN)	右端(kN)
				0.000 18.680 1.016	0.000 20.155 1.096	0.000 58.990 3.208	0.000 18.967 1.031	0.000 18.967 1.031
			X4 - X5	0.000 0.000 53.091 2.887	0.604 0.000 -17.205 -0.936	0.000 0.000 18.680 1.016	-2.654 0.000 15.774 0.858	2.654 0.000 15.774 0.858
			X5 - X6	0.000 0.000 18.680 1.016	0.604 0.000 18.680 1.016	0.000 0.000 56.040 3.048	-2.654 0.000 16.422 0.893	2.654 0.000 16.422 0.893
			X8 - X9	0.000 0.000 56.040 3.048	0.604 0.000 -18.680 -1.016	0.000 0.000 18.680 1.016	-2.654 0.000 16.422 0.893	2.654 0.000 16.422 0.893
			X9 - X10	0.000 0.000 18.680 1.016	0.604 0.000 18.680 1.016	0.000 0.000 56.040 3.048	-2.654 0.000 16.422 0.893	2.654 0.000 16.422 0.893
			X12 - X13	0.000 0.000 56.040 3.048	0.604 0.000 -18.680 -1.016	0.000 0.000 18.680 1.016	-2.654 0.000 16.422 0.893	2.654 0.000 16.422 0.893
			X13 - X14	0.000 0.000 18.680 1.016	0.604 0.000 18.680 1.016	0.000 0.000 56.040 3.048	-2.654 0.000 16.422 0.893	2.654 0.000 16.422 0.893
			X16 - X17	0.000 0.000 56.040 3.048	0.604 0.000 -18.680 -1.016	0.000 0.000 18.680 1.016	-2.654 0.000 16.422 0.893	2.654 0.000 16.422 0.893
			X17 - X18	0.000 0.000 18.680 1.016	0.604 0.000 17.205 0.936	0.000 0.000 53.091 2.887	-2.654 0.000 15.774 0.858	2.654 0.000 15.774 0.858
			X20 - X21	0.000 0.000 58.990 3.208	0.604 0.000 -20.155 -1.096	0.000 0.000 18.680 1.016	-2.654 0.000 18.967 1.031	2.654 0.000 18.967 1.031
		6F	X1 - X2	0.000 0.000 11.458 0.538	0.604 0.000 12.362 0.581	0.000 0.000 36.183 1.699	-2.655 0.000 11.634 0.546	2.654 0.000 11.634 0.546
			X4 - X5	0.000 0.000 32.565 1.529	0.604 0.000 -10.553 -0.496	0.000 0.000 11.458 0.538	-2.654 0.000 9.675 0.454	2.654 0.000 9.675 0.454
			X5 - X6	0.000 0.000 11.458 0.538	0.604 0.000 11.458 0.538	0.000 0.000 34.374 1.614	-2.654 0.000 10.073 0.473	2.654 0.000 10.073 0.473
			X8 - X9	0.000 0.000 34.374 1.614	0.604 0.000 -11.458 -0.538	0.000 0.000 11.458 0.538	-2.654 0.000 10.073 0.473	2.654 0.000 10.073 0.473
			X9 - X10	0.000 0.000 11.458 0.538	0.604 0.000 11.458 0.538	0.000 0.000 34.374 1.614	-2.654 0.000 10.073 0.473	2.654 0.000 10.073 0.473
			X12 - X13	0.000 0.000 34.374 1.614	0.604 0.000 -11.458 -0.538	0.000 0.000 11.458 0.538	-2.654 0.000 10.073 0.473	2.654 0.000 10.073 0.473
			X13 - X14	0.000 0.000 11.458 0.538	0.604 0.000 11.458 0.538	0.000 0.000 34.374 1.614	-2.654 0.000 10.073 0.473	2.654 0.000 10.073 0.473
			X16 - X17	0.000 0.000 34.374 1.614	0.604 0.000 -11.458 -0.538	0.000 0.000 11.458 0.538	-2.654 0.000 10.073 0.473	2.654 0.000 10.073 0.473
			X17 - X18	0.000	0.604	0.000	-2.654	2.654

● 4-(2) 部材応力表 梁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				左端(kN·m)	中央(kN·m)	右端(kN·m)	左端(kN)	右端(kN)
				0.000 11.458 0.538	0.000 10.553 0.496	0.000 32.565 1.529	0.000 9.675 0.454	0.000 9.675 0.454
			X20 - X21	0.000 0.000 36.183 1.699	0.604 0.000 -12.362 -0.581	0.000 0.000 11.458 0.538	-2.654 0.000 11.634 0.546	2.654 0.000 11.634 0.546
		RF	X1 - X2	0.000 0.000 3.515 0.137	0.188 0.145 3.792 0.147	0.000 0.000 11.099 0.431	-0.827 -0.637 3.569 0.139	0.826 0.636 3.569 0.139
			X4 - X5	0.000 0.000 9.989 0.388	0.188 0.145 -3.237 -0.126	0.000 0.000 3.515 0.137	-0.826 -0.636 2.968 0.115	0.826 0.636 2.968 0.115
			X5 - X6	0.000 0.000 3.515 0.137	0.188 0.145 3.515 0.137	0.000 0.000 10.544 0.410	-0.826 -0.636 3.090 0.120	0.826 0.636 3.090 0.120
			X8 - X9	0.000 0.000 10.544 0.410	0.188 0.145 -3.515 -0.137	0.000 0.000 3.515 0.137	-0.826 -0.636 3.090 0.120	0.826 0.636 3.090 0.120
			X9 - X10	0.000 0.000 3.515 0.137	0.188 0.145 3.515 0.137	0.000 0.000 10.544 0.410	-0.826 -0.636 3.090 0.120	0.826 0.636 3.090 0.120
			X12 - X13	0.000 0.000 10.544 0.410	0.188 0.145 -3.515 -0.137	0.000 0.000 3.515 0.137	-0.826 -0.636 3.090 0.120	0.826 0.636 3.090 0.120
			X13 - X14	0.000 0.000 3.515 0.137	0.188 0.145 3.515 0.137	0.000 0.000 10.544 0.410	-0.826 -0.636 3.090 0.120	0.826 0.636 3.090 0.120
			X16 - X17	0.000 0.000 10.544 0.410	0.188 0.145 -3.515 -0.137	0.000 0.000 3.515 0.137	-0.826 -0.636 3.090 0.120	0.826 0.636 3.090 0.120
			X17 - X18	0.000 0.000 3.515 0.137	0.188 0.145 3.237 0.126	0.000 0.000 9.989 0.388	-0.826 -0.636 2.968 0.115	0.826 0.636 2.968 0.115
			X20 - X21	0.000 0.000 11.099 0.431	0.188 0.145 -3.792 -0.147	0.000 0.000 3.515 0.137	-0.826 -0.636 3.569 0.139	0.826 0.636 3.569 0.139

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN·m)	中央(kN·m)	壁脚(kN·m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
X	Y1	1F	X1 - X2	0.000 0.000 -25.203 -1.954	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -25.203 -1.954	0.000 0.000 18.669 1.447	0.000 0.000 18.669 1.447
			X2 - X4	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 37.338 2.894	0.000 0.000 37.338 2.894
			X4 - X6	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 37.338 2.894	0.000 0.000 37.338 2.894
			X6 - X8	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 37.338 2.894	0.000 0.000 37.338 2.894
			X8 - X10	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				-50.406 -3.907	0.000 0.000	-50.406 -3.907	37.338 2.894	37.338 2.894
			X10 - X12	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 37.338 2.894	0.000 0.000 37.338 2.894
			X12 - X14	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 37.338 2.894	0.000 0.000 37.338 2.894
			X14 - X16	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 37.338 2.894	0.000 0.000 37.338 2.894
			X16 - X18	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 37.338 2.894	0.000 0.000 37.338 2.894
			X18 - X20	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -50.406 -3.907	0.000 0.000 37.338 2.894	0.000 0.000 37.338 2.894
			X20 - X21	0.000 0.000 -25.203 -1.954	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -25.203 -1.954	0.000 0.000 18.669 1.447	0.000 0.000 18.669 1.447
		2F	X1 - X2	0.000 0.000 -23.086 -1.613	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -23.086 -1.613	0.000 0.000 17.101 1.195	0.000 0.000 17.101 1.195
			X2 - X4	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 34.202 2.390	0.000 0.000 34.202 2.390
			X4 - X6	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 34.202 2.390	0.000 0.000 34.202 2.390
			X6 - X8	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 34.202 2.390	0.000 0.000 34.202 2.390
			X8 - X10	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 34.202 2.390	0.000 0.000 34.202 2.390
			X10 - X12	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 34.202 2.390	0.000 0.000 34.202 2.390
			X12 - X14	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 34.202 2.390	0.000 0.000 34.202 2.390
			X14 - X16	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 34.202 2.390	0.000 0.000 34.202 2.390
			X16 - X18	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 34.202 2.390	0.000 0.000 34.202 2.390
			X18 - X20	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -46.172 -3.226	0.000 0.000 34.202 2.390	0.000 0.000 34.202 2.390
			X20 - X21	0.000 0.000 -23.086 -1.613	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -23.086 -1.613	0.000 0.000 17.101 1.195	0.000 0.000 17.101 1.195
		3F	X1 - X2	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				-20.134 -1.273	0.000 0.000	-20.134 -1.273	14.914 0.943	14.914 0.943
			X2 - X4	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 29.829 1.885	0.000 0.000 29.829 1.885
			X4 - X6	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 29.829 1.885	0.000 0.000 29.829 1.885
			X6 - X8	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 29.829 1.885	0.000 0.000 29.829 1.885
			X8 - X10	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 29.829 1.885	0.000 0.000 29.829 1.885
			X10 - X12	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 29.829 1.885	0.000 0.000 29.829 1.885
			X12 - X14	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 29.829 1.885	0.000 0.000 29.829 1.885
			X14 - X16	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 29.829 1.885	0.000 0.000 29.829 1.885
			X16 - X18	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 29.829 1.885	0.000 0.000 29.829 1.885
			X18 - X20	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -40.269 -2.545	0.000 0.000 29.829 1.885	0.000 0.000 29.829 1.885
			X20 - X21	0.000 0.000 -20.134 -1.273	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -20.134 -1.273	0.000 0.000 14.914 0.943	0.000 0.000 14.914 0.943
		4F	X1 - X2	0.000 0.000 -16.289 -0.932	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -16.289 -0.932	0.000 0.000 12.066 0.690	0.000 0.000 12.066 0.690
			X2 - X4	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 24.132 1.381	0.000 0.000 24.132 1.381
			X4 - X6	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 24.132 1.381	0.000 0.000 24.132 1.381
			X6 - X8	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 24.132 1.381	0.000 0.000 24.132 1.381
			X8 - X10	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 24.132 1.381	0.000 0.000 24.132 1.381
			X10 - X12	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 24.132 1.381	0.000 0.000 24.132 1.381
			X12 - X14	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 24.132 1.381	0.000 0.000 24.132 1.381
			X14 - X16	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				-32.578 -1.864	0.000 0.000	-32.578 -1.864	24.132 1.381	24.132 1.381
			X16 - X18	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 24.132 1.381	0.000 0.000 24.132 1.381
			X18 - X20	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -32.578 -1.864	0.000 0.000 24.132 1.381	0.000 0.000 24.132 1.381
			X20 - X21	0.000 0.000 -16.289 -0.932	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -16.289 -0.932	0.000 0.000 12.066 0.690	0.000 0.000 12.066 0.690
		5F	X1 - X2	0.000 0.000 -11.999 -0.607	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -11.999 -0.607	0.000 0.000 8.888 0.449	0.000 0.000 8.888 0.449
			X2 - X4	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 17.776 0.899	0.000 0.000 17.776 0.899
			X4 - X6	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 17.776 0.899	0.000 0.000 17.776 0.899
			X6 - X8	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 17.776 0.899	0.000 0.000 17.776 0.899
			X8 - X10	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 17.776 0.899	0.000 0.000 17.776 0.899
			X10 - X12	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 17.776 0.899	0.000 0.000 17.776 0.899
			X12 - X14	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 17.776 0.899	0.000 0.000 17.776 0.899
			X14 - X16	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 17.776 0.899	0.000 0.000 17.776 0.899
			X16 - X18	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 17.776 0.899	0.000 0.000 17.776 0.899
			X18 - X20	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -23.997 -1.213	0.000 0.000 17.776 0.899	0.000 0.000 17.776 0.899
			X20 - X21	0.000 0.000 -11.999 -0.607	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -11.999 -0.607	0.000 0.000 8.888 0.449	0.000 0.000 8.888 0.449
		6F	X1 - X2	0.000 0.000 -5.330 -0.207	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -5.330 -0.207	0.000 0.000 3.948 0.153	0.000 0.000 3.948 0.153
			X2 - X4	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 7.896 0.307	0.000 0.000 7.896 0.307
			X4 - X6	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 7.896 0.307	0.000 0.000 7.896 0.307
			X6 - X8	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				-10.659 -0.414	0.000 0.000	-10.659 -0.414	7.896 0.307	7.896 0.307
			X8 - X10	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 7.896 0.307	0.000 0.000 7.896 0.307
			X10 - X12	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 7.896 0.307	0.000 0.000 7.896 0.307
			X12 - X14	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 7.896 0.307	0.000 0.000 7.896 0.307
			X14 - X16	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 7.896 0.307	0.000 0.000 7.896 0.307
			X16 - X18	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 7.896 0.307	0.000 0.000 7.896 0.307
			X18 - X20	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -10.659 -0.414	0.000 0.000 7.896 0.307	0.000 0.000 7.896 0.307
			X20 - X21	0.000 0.000 -5.330 -0.207	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -5.330 -0.207	0.000 0.000 3.948 0.153	0.000 0.000 3.948 0.153
	Y2	1F	X1 - X3	0.000 0.000 -27.585 -2.138	0.000 0.000 -7.102 -0.550	0.000 0.000 -41.788 -3.239	0.000 0.000 25.693 1.992	0.000 0.000 25.693 1.992
			X2 - X4	0.000 0.000 -9.910 -0.768	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.910 -0.768	0.000 0.000 7.341 0.569	0.000 0.000 7.341 0.569
			X3 - X7	0.000 0.000 -69.372 -5.377	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -69.372 -5.377	0.000 0.000 51.387 3.983	0.000 0.000 51.387 3.983
			X6 - X8	0.000 0.000 -9.910 -0.768	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.910 -0.768	0.000 0.000 7.341 0.569	0.000 0.000 7.341 0.569
			X7 - X11	0.000 0.000 -69.372 -5.377	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -69.372 -5.377	0.000 0.000 51.387 3.983	0.000 0.000 51.387 3.983
			X10 - X12	0.000 0.000 -9.910 -0.768	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.910 -0.768	0.000 0.000 7.341 0.569	0.000 0.000 7.341 0.569
			X11 - X15	0.000 0.000 -69.372 -5.377	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -69.372 -5.377	0.000 0.000 51.387 3.983	0.000 0.000 51.387 3.983
			X14 - X16	0.000 0.000 -9.910 -0.768	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.910 -0.768	0.000 0.000 7.341 0.569	0.000 0.000 7.341 0.569
			X15 - X19	0.000 0.000 -69.372 -5.377	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -69.372 -5.377	0.000 0.000 51.387 3.983	0.000 0.000 51.387 3.983
			X18 - X20	0.000 0.000 -9.910 -0.768	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.910 -0.768	0.000 0.000 7.341 0.569	0.000 0.000 7.341 0.569
			X19 - X21	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				-27.559 -2.136	-7.128 -0.552	-41.814 -3.241	25.693 1.992	25.693 1.992
		2F	X1 - X3	0.000 0.000 -31.773 -2.220	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -31.773 -2.220	0.000 0.000 23.536 1.645	0.000 0.000 23.536 1.645
			X2 - X4	0.000 0.000 -9.078 -0.634	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.078 -0.634	0.000 0.000 6.724 0.470	0.000 0.000 6.724 0.470
			X3 - X7	0.000 0.000 -63.546 -4.440	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -63.546 -4.440	0.000 0.000 47.071 3.289	0.000 0.000 47.071 3.289
			X6 - X8	0.000 0.000 -9.078 -0.634	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.078 -0.634	0.000 0.000 6.724 0.470	0.000 0.000 6.724 0.470
			X7 - X11	0.000 0.000 -63.546 -4.440	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -63.546 -4.440	0.000 0.000 47.071 3.289	0.000 0.000 47.071 3.289
			X10 - X12	0.000 0.000 -9.078 -0.634	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.078 -0.634	0.000 0.000 6.724 0.470	0.000 0.000 6.724 0.470
			X11 - X15	0.000 0.000 -63.546 -4.440	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -63.546 -4.440	0.000 0.000 47.071 3.289	0.000 0.000 47.071 3.289
			X14 - X16	0.000 0.000 -9.078 -0.634	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.078 -0.634	0.000 0.000 6.724 0.470	0.000 0.000 6.724 0.470
			X15 - X19	0.000 0.000 -63.546 -4.440	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -63.546 -4.440	0.000 0.000 47.071 3.289	0.000 0.000 47.071 3.289
			X18 - X20	0.000 0.000 -9.078 -0.634	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.078 -0.634	0.000 0.000 6.724 0.470	0.000 0.000 6.724 0.470
			X19 - X21	0.000 0.000 -31.773 -2.220	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -31.773 -2.220	0.000 0.000 23.536 1.645	0.000 0.000 23.536 1.645
		3F	X1 - X3	0.000 0.000 -27.711 -1.752	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -27.711 -1.752	0.000 0.000 20.527 1.297	0.000 0.000 20.527 1.297
			X2 - X4	0.000 0.000 -7.918 -0.500	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -7.918 -0.500	0.000 0.000 5.865 0.371	0.000 0.000 5.865 0.371
			X3 - X7	0.000 0.000 -55.423 -3.503	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -55.423 -3.503	0.000 0.000 41.054 2.595	0.000 0.000 41.054 2.595
			X6 - X8	0.000 0.000 -7.918 -0.500	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -7.918 -0.500	0.000 0.000 5.865 0.371	0.000 0.000 5.865 0.371
			X7 - X11	0.000 0.000 -55.423 -3.503	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -55.423 -3.503	0.000 0.000 41.054 2.595	0.000 0.000 41.054 2.595
			X10 - X12	0.000 0.000 -7.918 -0.500	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -7.918 -0.500	0.000 0.000 5.865 0.371	0.000 0.000 5.865 0.371
			X11 - X15	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				-55.423 -3.503	0.000 0.000	-55.423 -3.503	41.054 2.595	41.054 2.595
			X14 - X16	0.000 0.000 -7.918 -0.500	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -7.918 -0.500	0.000 0.000 5.865 0.371	0.000 0.000 5.865 0.371
			X15 - X19	0.000 0.000 -55.423 -3.503	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -55.423 -3.503	0.000 0.000 41.054 2.595	0.000 0.000 41.054 2.595
			X18 - X20	0.000 0.000 -7.918 -0.500	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -7.918 -0.500	0.000 0.000 5.865 0.371	0.000 0.000 5.865 0.371
			X19 - X21	0.000 0.000 -27.711 -1.752	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -27.711 -1.752	0.000 0.000 20.527 1.297	0.000 0.000 20.527 1.297
		4F	X1 - X3	0.000 0.000 -22.420 -1.283	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -22.420 -1.283	0.000 0.000 16.607 0.950	0.000 0.000 16.607 0.950
			X2 - X4	0.000 0.000 -6.406 -0.367	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -6.406 -0.367	0.000 0.000 4.745 0.271	0.000 0.000 4.745 0.271
			X3 - X7	0.000 0.000 -44.840 -2.566	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -44.840 -2.566	0.000 0.000 33.215 1.900	0.000 0.000 33.215 1.900
			X6 - X8	0.000 0.000 -6.406 -0.367	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -6.406 -0.367	0.000 0.000 4.745 0.271	0.000 0.000 4.745 0.271
			X7 - X11	0.000 0.000 -44.840 -2.566	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -44.840 -2.566	0.000 0.000 33.215 1.900	0.000 0.000 33.215 1.900
			X10 - X12	0.000 0.000 -6.406 -0.367	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -6.406 -0.367	0.000 0.000 4.745 0.271	0.000 0.000 4.745 0.271
			X11 - X15	0.000 0.000 -44.840 -2.566	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -44.840 -2.566	0.000 0.000 33.215 1.900	0.000 0.000 33.215 1.900
			X14 - X16	0.000 0.000 -6.406 -0.367	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -6.406 -0.367	0.000 0.000 4.745 0.271	0.000 0.000 4.745 0.271
			X15 - X19	0.000 0.000 -44.840 -2.566	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -44.840 -2.566	0.000 0.000 33.215 1.900	0.000 0.000 33.215 1.900
			X18 - X20	0.000 0.000 -6.406 -0.367	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -6.406 -0.367	0.000 0.000 4.745 0.271	0.000 0.000 4.745 0.271
			X19 - X21	0.000 0.000 -22.420 -1.283	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -22.420 -1.283	0.000 0.000 16.607 0.950	0.000 0.000 16.607 0.950
		5F	X1 - X3	0.000 0.000 -13.256 -0.670	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -13.256 -0.670	0.000 0.000 9.819 0.496	0.000 0.000 9.819 0.496
			X2 - X4	0.000 0.000 -3.787 -0.191	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -3.787 -0.191	0.000 0.000 2.806 0.142	0.000 0.000 2.806 0.142
			X3 - X7	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				-26.512 -1.340	0.000 0.000	-26.512 -1.340	19.639 0.993	19.639 0.993
			X6 - X8	0.000 0.000 -3.787 -0.191	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -3.787 -0.191	0.000 0.000 2.806 0.142	0.000 0.000 2.806 0.142
			X7 - X11	0.000 0.000 -26.512 -1.340	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -26.512 -1.340	0.000 0.000 19.639 0.993	0.000 0.000 19.639 0.993
			X10 - X12	0.000 0.000 -3.787 -0.191	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -3.787 -0.191	0.000 0.000 2.806 0.142	0.000 0.000 2.806 0.142
			X11 - X15	0.000 0.000 -26.512 -1.340	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -26.512 -1.340	0.000 0.000 19.639 0.993	0.000 0.000 19.639 0.993
			X14 - X16	0.000 0.000 -3.787 -0.191	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -3.787 -0.191	0.000 0.000 2.806 0.142	0.000 0.000 2.806 0.142
			X15 - X19	0.000 0.000 -26.512 -1.340	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -26.512 -1.340	0.000 0.000 19.639 0.993	0.000 0.000 19.639 0.993
			X18 - X20	0.000 0.000 -3.787 -0.191	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -3.787 -0.191	0.000 0.000 2.806 0.142	0.000 0.000 2.806 0.142
			X19 - X21	0.000 0.000 -13.256 -0.670	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -13.256 -0.670	0.000 0.000 9.819 0.496	0.000 0.000 9.819 0.496
		6F	X1 - X3	0.000 0.000 -5.877 -0.228	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -5.877 -0.228	0.000 0.000 4.353 0.169	0.000 0.000 4.353 0.169
			X2 - X4	0.000 0.000 -1.679 -0.065	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -1.679 -0.065	0.000 0.000 1.244 0.048	0.000 0.000 1.244 0.048
			X3 - X7	0.000 0.000 -11.754 -0.456	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -11.754 -0.456	0.000 0.000 8.707 0.338	0.000 0.000 8.707 0.338
			X6 - X8	0.000 0.000 -1.679 -0.065	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -1.679 -0.065	0.000 0.000 1.244 0.048	0.000 0.000 1.244 0.048
			X7 - X11	0.000 0.000 -11.754 -0.456	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -11.754 -0.456	0.000 0.000 8.707 0.338	0.000 0.000 8.707 0.338
			X10 - X12	0.000 0.000 -1.679 -0.065	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -1.679 -0.065	0.000 0.000 1.244 0.048	0.000 0.000 1.244 0.048
			X11 - X15	0.000 0.000 -11.754 -0.456	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -11.754 -0.456	0.000 0.000 8.707 0.338	0.000 0.000 8.707 0.338
			X14 - X16	0.000 0.000 -1.679 -0.065	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -1.679 -0.065	0.000 0.000 1.244 0.048	0.000 0.000 1.244 0.048
			X15 - X19	0.000 0.000 -11.754 -0.456	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -11.754 -0.456	0.000 0.000 8.707 0.338	0.000 0.000 8.707 0.338
			X18 - X20	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				-1.679 -0.065	0.000 0.000	-1.679 -0.065	1.244 0.048	1.244 0.048
			X19 - X21	0.000 0.000 -5.877 -0.228	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -5.877 -0.228	0.000 0.000 4.353 0.169	0.000 0.000 4.353 0.169
	Y4	1F	X1 - X2	0.000 0.000 -16.610 -1.287	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -16.610 -1.287	0.000 0.000 12.304 0.954	0.000 0.000 12.304 0.954
			X1 - X5	0.000 0.000 -99.659 -7.725	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -99.659 -7.725	0.000 0.000 73.822 5.722	0.000 0.000 73.822 5.722
			X4 - X6	0.000 0.000 -33.220 -2.575	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -33.220 -2.575	0.000 0.000 24.607 1.907	0.000 0.000 24.607 1.907
			X5 - X9	0.000 0.000 -99.659 -7.725	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -99.659 -7.725	0.000 0.000 73.822 5.722	0.000 0.000 73.822 5.722
			X8 - X10	0.000 0.000 -33.220 -2.575	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -33.220 -2.575	0.000 0.000 24.607 1.907	0.000 0.000 24.607 1.907
			X9 - X13	0.000 0.000 -99.659 -7.725	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -99.659 -7.725	0.000 0.000 73.822 5.722	0.000 0.000 73.822 5.722
			X12 - X14	0.000 0.000 -33.220 -2.575	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -33.220 -2.575	0.000 0.000 24.607 1.907	0.000 0.000 24.607 1.907
			X13 - X17	0.000 0.000 -99.659 -7.725	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -99.659 -7.725	0.000 0.000 73.822 5.722	0.000 0.000 73.822 5.722
			X16 - X18	0.000 0.000 -33.220 -2.575	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -33.220 -2.575	0.000 0.000 24.607 1.907	0.000 0.000 24.607 1.907
			X17 - X21	0.000 0.000 -99.659 -7.725	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -99.659 -7.725	0.000 0.000 73.822 5.722	0.000 0.000 73.822 5.722
			X20 - X21	0.000 0.000 -16.610 -1.287	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -16.610 -1.287	0.000 0.000 12.304 0.954	0.000 0.000 12.304 0.954
		2F	X1 - X2	0.000 0.000 -15.215 -1.063	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -15.215 -1.063	0.000 0.000 11.270 0.788	0.000 0.000 11.270 0.788
			X1 - X5	0.000 0.000 -91.291 -6.379	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -91.291 -6.379	0.000 0.000 67.623 4.725	0.000 0.000 67.623 4.725
			X4 - X6	0.000 0.000 -30.430 -2.126	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -30.430 -2.126	0.000 0.000 22.541 1.575	0.000 0.000 22.541 1.575
			X5 - X9	0.000 0.000 -91.291 -6.379	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -91.291 -6.379	0.000 0.000 67.623 4.725	0.000 0.000 67.623 4.725
			X8 - X10	0.000 0.000 -30.430 -2.126	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -30.430 -2.126	0.000 0.000 22.541 1.575	0.000 0.000 22.541 1.575
			X9 - X13	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				-91.291 -6.379	0.000 0.000	-91.291 -6.379	67.623 4.725	67.623 4.725
			X12 - X14	0.000 0.000 -30.430 -2.126	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -30.430 -2.126	0.000 0.000 22.541 1.575	0.000 0.000 22.541 1.575
			X13 - X17	0.000 0.000 -91.291 -6.379	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -91.291 -6.379	0.000 0.000 67.623 4.725	0.000 0.000 67.623 4.725
			X16 - X18	0.000 0.000 -30.430 -2.126	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -30.430 -2.126	0.000 0.000 22.541 1.575	0.000 0.000 22.541 1.575
			X17 - X21	0.000 0.000 -91.291 -6.379	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -91.291 -6.379	0.000 0.000 67.623 4.725	0.000 0.000 67.623 4.725
			X20 - X21	0.000 0.000 -15.215 -1.063	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -15.215 -1.063	0.000 0.000 11.270 0.788	0.000 0.000 11.270 0.788
		3F	X1 - X2	0.000 0.000 -13.270 -0.839	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -13.270 -0.839	0.000 0.000 9.830 0.621	0.000 0.000 9.830 0.621
			X1 - X5	0.000 0.000 -79.623 -5.033	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -79.623 -5.033	0.000 0.000 58.980 3.728	0.000 0.000 58.980 3.728
			X4 - X6	0.000 0.000 -26.541 -1.678	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -26.541 -1.678	0.000 0.000 19.660 1.243	0.000 0.000 19.660 1.243
			X5 - X9	0.000 0.000 -79.623 -5.033	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -79.623 -5.033	0.000 0.000 58.980 3.728	0.000 0.000 58.980 3.728
			X8 - X10	0.000 0.000 -26.541 -1.678	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -26.541 -1.678	0.000 0.000 19.660 1.243	0.000 0.000 19.660 1.243
			X9 - X13	0.000 0.000 -79.623 -5.033	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -79.623 -5.033	0.000 0.000 58.980 3.728	0.000 0.000 58.980 3.728
			X12 - X14	0.000 0.000 -26.541 -1.678	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -26.541 -1.678	0.000 0.000 19.660 1.243	0.000 0.000 19.660 1.243
			X13 - X17	0.000 0.000 -79.623 -5.033	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -79.623 -5.033	0.000 0.000 58.980 3.728	0.000 0.000 58.980 3.728
			X16 - X18	0.000 0.000 -26.541 -1.678	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -26.541 -1.678	0.000 0.000 19.660 1.243	0.000 0.000 19.660 1.243
			X17 - X21	0.000 0.000 -79.623 -5.033	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -79.623 -5.033	0.000 0.000 58.980 3.728	0.000 0.000 58.980 3.728
			X20 - X21	0.000 0.000 -13.270 -0.839	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -13.270 -0.839	0.000 0.000 9.830 0.621	0.000 0.000 9.830 0.621
		4F	X1 - X2	0.000 0.000 -10.737 -0.614	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -10.737 -0.614	0.000 0.000 7.953 0.455	0.000 0.000 7.953 0.455
			X1 - X5	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				-64.422 -3.686	0.000 0.000	-64.422 -3.686	47.720 2.730	47.720 2.730
			X4 - X6	0.000 0.000 -21.474 -1.229	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -21.474 -1.229	0.000 0.000 15.907 0.910	0.000 0.000 15.907 0.910
			X5 - X9	0.000 0.000 -64.422 -3.686	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -64.422 -3.686	0.000 0.000 47.720 2.730	0.000 0.000 47.720 2.730
			X8 - X10	0.000 0.000 -21.474 -1.229	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -21.474 -1.229	0.000 0.000 15.907 0.910	0.000 0.000 15.907 0.910
			X9 - X13	0.000 0.000 -64.422 -3.686	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -64.422 -3.686	0.000 0.000 47.720 2.730	0.000 0.000 47.720 2.730
			X12 - X14	0.000 0.000 -21.474 -1.229	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -21.474 -1.229	0.000 0.000 15.907 0.910	0.000 0.000 15.907 0.910
			X13 - X17	0.000 0.000 -64.422 -3.686	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -64.422 -3.686	0.000 0.000 47.720 2.730	0.000 0.000 47.720 2.730
			X16 - X18	0.000 0.000 -21.474 -1.229	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -21.474 -1.229	0.000 0.000 15.907 0.910	0.000 0.000 15.907 0.910
			X17 - X21	0.000 0.000 -64.422 -3.686	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -64.422 -3.686	0.000 0.000 47.720 2.730	0.000 0.000 47.720 2.730
			X20 - X21	0.000 0.000 -10.737 -0.614	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -10.737 -0.614	0.000 0.000 7.953 0.455	0.000 0.000 7.953 0.455
		5F	X1 - X2	0.000 0.000 -7.943 -0.402	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -7.943 -0.402	0.000 0.000 5.884 0.297	0.000 0.000 5.884 0.297
			X1 - X5	0.000 0.000 -47.659 -2.409	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -47.659 -2.409	0.000 0.000 35.303 1.785	0.000 0.000 35.303 1.785
			X4 - X6	0.000 0.000 -15.886 -0.803	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -15.886 -0.803	0.000 0.000 11.768 0.595	0.000 0.000 11.768 0.595
			X5 - X9	0.000 0.000 -47.659 -2.409	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -47.659 -2.409	0.000 0.000 35.303 1.785	0.000 0.000 35.303 1.785
			X8 - X10	0.000 0.000 -15.886 -0.803	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -15.886 -0.803	0.000 0.000 11.768 0.595	0.000 0.000 11.768 0.595
			X9 - X13	0.000 0.000 -47.659 -2.409	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -47.659 -2.409	0.000 0.000 35.303 1.785	0.000 0.000 35.303 1.785
			X12 - X14	0.000 0.000 -15.886 -0.803	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -15.886 -0.803	0.000 0.000 11.768 0.595	0.000 0.000 11.768 0.595
			X13 - X17	0.000 0.000 -47.659 -2.409	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -47.659 -2.409	0.000 0.000 35.303 1.785	0.000 0.000 35.303 1.785
			X16 - X18	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				-15.886 -0.803	0.000 0.000	-15.886 -0.803	11.768 0.595	11.768 0.595
			X17 - X21	0.000 0.000 -47.659 -2.409	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -47.659 -2.409	0.000 0.000 35.303 1.785	0.000 0.000 35.303 1.785
			X20 - X21	0.000 0.000 -7.943 -0.402	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -7.943 -0.402	0.000 0.000 5.884 0.297	0.000 0.000 5.884 0.297
		6F	X1 - X2	0.000 0.000 -3.515 -0.137	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -3.515 -0.137	0.000 0.000 2.604 0.101	0.000 0.000 2.604 0.101
			X1 - X5	0.000 0.000 -21.089 -0.819	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -21.089 -0.819	0.000 0.000 15.621 0.607	0.000 0.000 15.621 0.607
			X4 - X6	0.000 0.000 -7.030 -0.273	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -7.030 -0.273	0.000 0.000 5.207 0.202	0.000 0.000 5.207 0.202
			X5 - X9	0.000 0.000 -21.089 -0.819	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -21.089 -0.819	0.000 0.000 15.621 0.607	0.000 0.000 15.621 0.607
			X8 - X10	0.000 0.000 -7.030 -0.273	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -7.030 -0.273	0.000 0.000 5.207 0.202	0.000 0.000 5.207 0.202
			X9 - X13	0.000 0.000 -21.089 -0.819	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -21.089 -0.819	0.000 0.000 15.621 0.607	0.000 0.000 15.621 0.607
			X12 - X14	0.000 0.000 -7.030 -0.273	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -7.030 -0.273	0.000 0.000 5.207 0.202	0.000 0.000 5.207 0.202
			X13 - X17	0.000 0.000 -21.089 -0.819	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -21.089 -0.819	0.000 0.000 15.621 0.607	0.000 0.000 15.621 0.607
			X16 - X18	0.000 0.000 -7.030 -0.273	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -7.030 -0.273	0.000 0.000 5.207 0.202	0.000 0.000 5.207 0.202
			X17 - X21	0.000 0.000 -21.089 -0.819	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -21.089 -0.819	0.000 0.000 15.621 0.607	0.000 0.000 15.621 0.607
			X20 - X21	0.000 0.000 -3.515 -0.137	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -3.515 -0.137	0.000 0.000 2.604 0.101	0.000 0.000 2.604 0.101
Y	X1	1F	Y1 - Y4	0.000 0.000 1076.803 405.697	0.000 0.000 -1254.183 -491.628	0.000 0.000 -1431.563 -577.558	0.000 0.000 131.393 63.652	0.000 0.000 131.393 63.652
		2F	Y1 - Y4	0.000 0.000 751.837 263.782	0.000 0.000 -914.320 -334.740	0.000 0.000 -1076.803 -405.697	0.000 0.000 120.358 52.561	0.000 0.000 120.358 52.561
		3F	Y1 - Y4	0.000 0.000 468.411 151.813	0.000 0.000 -610.124 -207.798	0.000 0.000 -751.837 -263.782	0.000 0.000 104.972 41.470	0.000 0.000 104.972 41.470
		4F	Y1 - Y4	0.000 0.000 239.104 69.813	0.000 0.000 -353.758 -110.813	0.000 0.000 -468.411 -151.813	0.000 0.000 84.929 30.370	0.000 0.000 84.929 30.370
		5F	Y1 - Y4	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				78.328 19.013	-158.716 -44.413	-239.104 -69.813	59.547 18.815	59.547 18.815
		6F	Y1 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -39.164 -9.506	0.000 0.000 -78.328 -19.013	0.000 0.000 29.010 7.042	0.000 0.000 29.010 7.042
	X2	1F	Y2 - Y4	0.000 0.000 314.858 119.234	0.000 0.000 -367.471 -144.722	0.000 0.000 -420.084 -170.210	0.000 0.000 38.972 18.880	0.000 0.000 38.972 18.880
		2F	Y2 - Y4	0.000 0.000 218.470 77.140	0.000 0.000 -266.664 -98.187	0.000 0.000 -314.858 -119.234	0.000 0.000 35.699 15.590	0.000 0.000 35.699 15.590
		3F	Y2 - Y4	0.000 0.000 134.403 43.929	0.000 0.000 -176.437 -60.535	0.000 0.000 -218.470 -77.140	0.000 0.000 31.136 12.300	0.000 0.000 31.136 12.300
		4F	Y2 - Y4	0.000 0.000 66.388 19.607	0.000 0.000 -100.396 -31.768	0.000 0.000 -134.403 -43.929	0.000 0.000 25.191 9.008	0.000 0.000 25.191 9.008
		5F	Y2 - Y4	0.000 0.000 18.700 4.539	0.000 0.000 -42.544 -12.073	0.000 0.000 -66.388 -19.607	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y2 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.350 -2.270	0.000 0.000 -18.700 -4.539	0.000 0.000 6.926 1.681	0.000 0.000 6.926 1.681
	X3	1F	Y1 - Y2	0.000 0.000 314.920 119.249	0.000 0.000 -367.533 -144.737	0.000 0.000 -420.145 -170.225	0.000 0.000 38.972 18.880	0.000 0.000 38.972 18.880
		2F	Y1 - Y2	0.000 0.000 218.531 77.155	0.000 0.000 -266.725 -98.202	0.000 0.000 -314.920 -119.249	0.000 0.000 35.699 15.590	0.000 0.000 35.699 15.590
		3F	Y1 - Y2	0.000 0.000 134.464 43.944	0.000 0.000 -176.498 -60.550	0.000 0.000 -218.531 -77.155	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y1 - Y2	0.000 0.000 66.449 19.622	0.000 0.000 -100.457 -31.783	0.000 0.000 -134.464 -43.944	0.000 0.000 25.191 9.008	0.000 0.000 25.191 9.008
		5F	Y1 - Y2	0.000 0.000 18.761 4.554	0.000 0.000 -42.605 -12.088	0.000 0.000 -66.449 -19.622	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y1 - Y2	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.381 -2.277	0.000 0.000 -18.761 -4.554	0.000 0.000 6.949 1.687	0.000 0.000 6.949 1.687
	X4	1F	Y2 - Y4	0.000 0.000 314.981 119.264	0.000 0.000 -367.594 -144.752	0.000 0.000 -420.207 -170.239	0.000 0.000 38.972 18.880	0.000 0.000 38.972 18.880
		2F	Y2 - Y4	0.000 0.000 218.592 77.170	0.000 0.000 -266.787 -98.217	0.000 0.000 -314.981 -119.264	0.000 0.000 35.699 15.590	0.000 0.000 35.699 15.590
		3F	Y2 - Y4	0.000 0.000 134.525 43.959	0.000 0.000 -176.559 -60.564	0.000 0.000 -218.592 -77.170	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y2 - Y4	0.000 0.000 66.510 19.637	0.000 0.000 -100.518 -31.798	0.000 0.000 -134.525 -43.959	0.000 0.000 25.191 9.008	0.000 0.000 25.191 9.008
		5F	Y2 - Y4	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				18.822 4.569	-42.666 -12.103	-66.510 -19.637	17.662 5.581	17.662 5.581
		6F	Y2 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.411 -2.284	0.000 0.000 -18.822 -4.569	0.000 0.000 6.971 1.692	0.000 0.000 6.971 1.692
	X5	1F	Y1 - Y4	0.000 0.000 650.232 243.448	0.000 0.000 -755.458 -294.424	0.000 0.000 -860.684 -345.399	0.000 0.000 77.945 37.760	0.000 0.000 77.945 37.760
		2F	Y1 - Y4	0.000 0.000 457.455 159.260	0.000 0.000 -553.843 -201.354	0.000 0.000 -650.232 -243.448	0.000 0.000 71.399 31.180	0.000 0.000 71.399 31.180
		3F	Y1 - Y4	0.000 0.000 289.321 92.838	0.000 0.000 -373.388 -126.049	0.000 0.000 -457.455 -159.260	0.000 0.000 62.272 24.601	0.000 0.000 62.272 24.601
		4F	Y1 - Y4	0.000 0.000 153.290 44.193	0.000 0.000 -221.305 -68.515	0.000 0.000 -289.321 -92.838	0.000 0.000 50.382 18.016	0.000 0.000 50.382 18.016
		5F	Y1 - Y4	0.000 0.000 57.914 14.058	0.000 0.000 -105.602 -29.125	0.000 0.000 -153.290 -44.193	0.000 0.000 35.325 11.161	0.000 0.000 35.325 11.161
		6F	Y1 - Y2	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -19.500 -4.733	0.000 0.000 -39.000 -9.467	0.000 0.000 14.445 3.506	0.000 0.000 14.445 3.506
			Y2 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.457 -2.295	0.000 0.000 -18.914 -4.591	0.000 0.000 7.005 1.700	0.000 0.000 7.005 1.700
	X6	1F	Y2 - Y4	0.000 0.000 315.165 119.308	0.000 0.000 -367.778 -144.796	0.000 0.000 -420.391 -170.284	0.000 0.000 38.973 18.880	0.000 0.000 38.973 18.880
		2F	Y2 - Y4	0.000 0.000 218.776 77.215	0.000 0.000 -266.970 -98.262	0.000 0.000 -315.165 -119.308	0.000 0.000 35.700 15.590	0.000 0.000 35.700 15.590
		3F	Y2 - Y4	0.000 0.000 134.709 44.003	0.000 0.000 -176.742 -60.609	0.000 0.000 -218.776 -77.215	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y2 - Y4	0.000 0.000 66.693 19.681	0.000 0.000 -100.701 -31.842	0.000 0.000 -134.709 -44.003	0.000 0.000 25.191 9.008	0.000 0.000 25.191 9.008
		5F	Y2 - Y4	0.000 0.000 19.005 4.613	0.000 0.000 -42.849 -12.147	0.000 0.000 -66.693 -19.681	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y2 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.503 -2.307	0.000 0.000 -19.005 -4.613	0.000 0.000 7.039 1.709	0.000 0.000 7.039 1.709
	X7	1F	Y1 - Y2	0.000 0.000 315.226 119.323	0.000 0.000 -367.839 -144.811	0.000 0.000 -420.452 -170.299	0.000 0.000 38.973 18.880	0.000 0.000 38.973 18.880
		2F	Y1 - Y2	0.000 0.000 218.837 77.230	0.000 0.000 -267.031 -98.276	0.000 0.000 -315.226 -119.323	0.000 0.000 35.700 15.590	0.000 0.000 35.700 15.590
		3F	Y1 - Y2	0.000 0.000 134.770 44.018	0.000 0.000 -176.803 -60.624	0.000 0.000 -218.837 -77.230	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y1 - Y2	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				66.754 19.696	-100.762 -31.857	-134.770 -44.018	25.191 9.008	25.191 9.008
		5F	Y1 - Y2	0.000 0.000 19.066 4.628	0.000 0.000 -42.910 -12.162	0.000 0.000 -66.754 -19.696	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y1 - Y2	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.533 -2.314	0.000 0.000 -19.066 -4.628	0.000 0.000 7.062 1.714	0.000 0.000 7.062 1.714
	X8	1F	Y2 - Y4	0.000 0.000 315.287 119.338	0.000 0.000 -367.900 -144.826	0.000 0.000 -420.513 -170.314	0.000 0.000 38.973 18.880	0.000 0.000 38.973 18.880
		2F	Y2 - Y4	0.000 0.000 218.898 77.244	0.000 0.000 -267.093 -98.291	0.000 0.000 -315.287 -119.338	0.000 0.000 35.700 15.590	0.000 0.000 35.700 15.590
		3F	Y2 - Y4	0.000 0.000 134.831 44.033	0.000 0.000 -176.864 -60.639	0.000 0.000 -218.898 -77.244	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y2 - Y4	0.000 0.000 66.815 19.711	0.000 0.000 -100.823 -31.872	0.000 0.000 -134.831 -44.033	0.000 0.000 25.191 9.008	0.000 0.000 25.191 9.008
		5F	Y2 - Y4	0.000 0.000 19.127 4.643	0.000 0.000 -42.971 -12.177	0.000 0.000 -66.815 -19.711	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y2 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.564 -2.321	0.000 0.000 -19.127 -4.643	0.000 0.000 7.084 1.720	0.000 0.000 7.084 1.720
	X9	1F	Y1 - Y4	0.000 0.000 630.758 238.721	0.000 0.000 -735.984 -289.697	0.000 0.000 -841.210 -340.673	0.000 0.000 77.945 37.760	0.000 0.000 77.945 37.760
		2F	Y1 - Y4	0.000 0.000 437.980 154.533	0.000 0.000 -534.369 -196.627	0.000 0.000 -630.758 -238.721	0.000 0.000 71.399 31.181	0.000 0.000 71.399 31.181
		3F	Y1 - Y4	0.000 0.000 269.845 88.110	0.000 0.000 -353.912 -121.322	0.000 0.000 -437.980 -154.533	0.000 0.000 62.272 24.601	0.000 0.000 62.272 24.601
		4F	Y1 - Y4	0.000 0.000 133.814 39.466	0.000 0.000 -201.829 -63.788	0.000 0.000 -269.845 -88.110	0.000 0.000 50.382 18.016	0.000 0.000 50.382 18.016
		5F	Y1 - Y4	0.000 0.000 38.437 9.330	0.000 0.000 -86.126 -24.398	0.000 0.000 -133.814 -39.466	0.000 0.000 35.325 11.161	0.000 0.000 35.325 11.161
		6F	Y1 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -19.219 -4.665	0.000 0.000 -38.437 -9.330	0.000 0.000 14.236 3.456	0.000 0.000 14.236 3.456
	X10	1F	Y2 - Y4	0.000 0.000 315.471 119.383	0.000 0.000 -368.084 -144.871	0.000 0.000 -420.697 -170.359	0.000 0.000 38.973 18.880	0.000 0.000 38.973 18.880
		2F	Y2 - Y4	0.000 0.000 219.082 77.289	0.000 0.000 -267.276 -98.336	0.000 0.000 -315.471 -119.383	0.000 0.000 35.700 15.590	0.000 0.000 35.700 15.590
		3F	Y2 - Y4	0.000 0.000 135.014 44.077	0.000 0.000 -177.048 -60.683	0.000 0.000 -219.082 -77.289	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y2 - Y4	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				66.999 19.755	-101.006 -31.916	-135.014 -44.077	25.191 9.008	25.191 9.008
		5F	Y2 - Y4	0.000 0.000 19.310 4.687	0.000 0.000 -43.154 -12.221	0.000 0.000 -66.999 -19.755	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y2 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.655 -2.344	0.000 0.000 -19.310 -4.687	0.000 0.000 7.152 1.736	0.000 0.000 7.152 1.736
	X11	1F	Y1 - Y2	0.000 0.000 315.532 119.398	0.000 0.000 -368.145 -144.886	0.000 0.000 -420.758 -170.374	0.000 0.000 38.973 18.880	0.000 0.000 38.973 18.880
		2F	Y1 - Y2	0.000 0.000 219.143 77.304	0.000 0.000 -267.337 -98.351	0.000 0.000 -315.532 -119.398	0.000 0.000 35.700 15.590	0.000 0.000 35.700 15.590
		3F	Y1 - Y2	0.000 0.000 135.075 44.092	0.000 0.000 -177.109 -60.698	0.000 0.000 -219.143 -77.304	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y1 - Y2	0.000 0.000 67.060 19.770	0.000 0.000 -101.067 -31.931	0.000 0.000 -135.075 -44.092	0.000 0.000 25.191 9.008	0.000 0.000 25.191 9.008
		5F	Y1 - Y2	0.000 0.000 19.371 4.702	0.000 0.000 -43.215 -12.236	0.000 0.000 -67.060 -19.770	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y1 - Y2	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.686 -2.351	0.000 0.000 -19.371 -4.702	0.000 0.000 7.175 1.741	0.000 0.000 7.175 1.741
	X12	1F	Y2 - Y4	0.000 0.000 315.593 119.413	0.000 0.000 -368.206 -144.901	0.000 0.000 -420.820 -170.389	0.000 0.000 38.973 18.880	0.000 0.000 38.973 18.880
		2F	Y2 - Y4	0.000 0.000 219.204 77.319	0.000 0.000 -267.398 -98.366	0.000 0.000 -315.593 -119.413	0.000 0.000 35.700 15.590	0.000 0.000 35.700 15.590
		3F	Y2 - Y4	0.000 0.000 135.136 44.107	0.000 0.000 -177.170 -60.713	0.000 0.000 -219.204 -77.319	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y2 - Y4	0.000 0.000 67.121 19.785	0.000 0.000 -101.128 -31.946	0.000 0.000 -135.136 -44.107	0.000 0.000 25.191 9.008	0.000 0.000 25.191 9.008
		5F	Y2 - Y4	0.000 0.000 19.432 4.717	0.000 0.000 -43.276 -12.251	0.000 0.000 -67.121 -19.785	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y2 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.716 -2.358	0.000 0.000 -19.432 -4.717	0.000 0.000 7.197 1.747	0.000 0.000 7.197 1.747
	X13	1F	Y1 - Y4	0.000 0.000 631.370 238.870	0.000 0.000 -736.597 -289.846	0.000 0.000 -841.823 -340.822	0.000 0.000 77.946 37.760	0.000 0.000 77.946 37.760
		2F	Y1 - Y4	0.000 0.000 438.591 154.682	0.000 0.000 -534.980 -196.776	0.000 0.000 -631.370 -238.870	0.000 0.000 71.400 31.181	0.000 0.000 71.400 31.181
		3F	Y1 - Y4	0.000 0.000 270.456 88.259	0.000 0.000 -354.523 -121.470	0.000 0.000 -438.591 -154.682	0.000 0.000 62.272 24.601	0.000 0.000 62.272 24.601
		4F	Y1 - Y4	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				134.424 39.614	-202.440 -63.936	-270.456 -88.259	50.382 18.017	50.382 18.017
		5F	Y1 - Y4	0.000 0.000 39.047 9.478	0.000 0.000 -86.736 -24.546	0.000 0.000 -134.424 -39.614	0.000 0.000 35.325 11.161	0.000 0.000 35.325 11.161
		6F	Y1 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -19.524 -4.739	0.000 0.000 -39.047 -9.478	0.000 0.000 14.462 3.510	0.000 0.000 14.462 3.510
	X14	1F	Y2 - Y4	0.000 0.000 315.777 119.457	0.000 0.000 -368.390 -144.945	0.000 0.000 -421.004 -170.434	0.000 0.000 38.973 18.880	0.000 0.000 38.973 18.880
		2F	Y2 - Y4	0.000 0.000 219.387 77.363	0.000 0.000 -267.582 -98.410	0.000 0.000 -315.777 -119.457	0.000 0.000 35.700 15.590	0.000 0.000 35.700 15.590
		3F	Y2 - Y4	0.000 0.000 135.319 44.152	0.000 0.000 -177.353 -60.757	0.000 0.000 -219.387 -77.363	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y2 - Y4	0.000 0.000 67.304 19.829	0.000 0.000 -101.312 -31.990	0.000 0.000 -135.319 -44.152	0.000 0.000 25.191 9.008	0.000 0.000 25.191 9.008
		5F	Y2 - Y4	0.000 0.000 19.615 4.761	0.000 0.000 -43.459 -12.295	0.000 0.000 -67.304 -19.829	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y2 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.808 -2.381	0.000 0.000 -19.615 -4.761	0.000 0.000 7.265 1.763	0.000 0.000 7.265 1.763
	X15	1F	Y1 - Y2	0.000 0.000 315.838 119.472	0.000 0.000 -368.451 -144.960	0.000 0.000 -421.065 -170.448	0.000 0.000 38.973 18.880	0.000 0.000 38.973 18.880
		2F	Y1 - Y2	0.000 0.000 219.448 77.378	0.000 0.000 -267.643 -98.425	0.000 0.000 -315.838 -119.472	0.000 0.000 35.700 15.590	0.000 0.000 35.700 15.590
		3F	Y1 - Y2	0.000 0.000 135.380 44.166	0.000 0.000 -177.414 -60.772	0.000 0.000 -219.448 -77.378	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y1 - Y2	0.000 0.000 67.365 19.844	0.000 0.000 -101.373 -32.005	0.000 0.000 -135.380 -44.166	0.000 0.000 25.191 9.008	0.000 0.000 25.191 9.008
		5F	Y1 - Y2	0.000 0.000 19.676 4.776	0.000 0.000 -43.520 -12.310	0.000 0.000 -67.365 -19.844	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y1 - Y2	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.838 -2.388	0.000 0.000 -19.676 -4.776	0.000 0.000 7.287 1.769	0.000 0.000 7.287 1.769
	X16	1F	Y2 - Y4	0.000 0.000 315.899 119.487	0.000 0.000 -368.513 -144.975	0.000 0.000 -421.126 -170.463	0.000 0.000 38.973 18.880	0.000 0.000 38.973 18.880
		2F	Y2 - Y4	0.000 0.000 219.509 77.393	0.000 0.000 -267.704 -98.440	0.000 0.000 -315.899 -119.487	0.000 0.000 35.700 15.590	0.000 0.000 35.700 15.590
		3F	Y2 - Y4	0.000 0.000 135.442 44.181	0.000 0.000 -177.476 -60.787	0.000 0.000 -219.509 -77.393	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y2 - Y4	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				67.426 19.859	-101.434 -32.020	-135.442 -44.181	25.191 9.008	25.191 9.008
		5F	Y2 - Y4	0.000 0.000 19.737 4.791	0.000 0.000 -43.581 -12.325	0.000 0.000 -67.426 -19.859	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y2 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.869 -2.395	0.000 0.000 -19.737 -4.791	0.000 0.000 7.310 1.774	0.000 0.000 7.310 1.774
	X17	1F	Y1 - Y4	0.000 0.000 631.982 239.019	0.000 0.000 -737.209 -289.995	0.000 0.000 -842.436 -340.972	0.000 0.000 77.946 37.760	0.000 0.000 77.946 37.760
		2F	Y1 - Y4	0.000 0.000 439.202 154.831	0.000 0.000 -535.592 -196.925	0.000 0.000 -631.982 -239.019	0.000 0.000 71.400 31.181	0.000 0.000 71.400 31.181
		3F	Y1 - Y4	0.000 0.000 271.066 88.407	0.000 0.000 -355.134 -121.619	0.000 0.000 -439.202 -154.831	0.000 0.000 62.273 24.601	0.000 0.000 62.273 24.601
		4F	Y1 - Y4	0.000 0.000 135.035 39.762	0.000 0.000 -203.050 -64.085	0.000 0.000 -271.066 -88.407	0.000 0.000 50.382 18.017	0.000 0.000 50.382 18.017
		5F	Y1 - Y4	0.000 0.000 39.657 9.626	0.000 0.000 -87.346 -24.694	0.000 0.000 -135.035 -39.762	0.000 0.000 35.325 11.161	0.000 0.000 35.325 11.161
		6F	Y1 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -19.829 -4.813	0.000 0.000 -39.657 -9.626	0.000 0.000 14.688 3.565	0.000 0.000 14.688 3.565
	X18	1F	Y2 - Y4	0.000 0.000 316.083 119.532	0.000 0.000 -368.696 -145.020	0.000 0.000 -421.310 -170.508	0.000 0.000 38.973 18.880	0.000 0.000 38.973 18.880
		2F	Y2 - Y4	0.000 0.000 219.693 77.438	0.000 0.000 -267.888 -98.485	0.000 0.000 -316.083 -119.532	0.000 0.000 35.700 15.590	0.000 0.000 35.700 15.590
		3F	Y2 - Y4	0.000 0.000 135.625 44.226	0.000 0.000 -177.659 -60.832	0.000 0.000 -219.693 -77.438	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y2 - Y4	0.000 0.000 67.609 19.903	0.000 0.000 -101.617 -32.065	0.000 0.000 -135.625 -44.226	0.000 0.000 25.191 9.008	0.000 0.000 25.191 9.008
		5F	Y2 - Y4	0.000 0.000 19.920 4.835	0.000 0.000 -43.764 -12.369	0.000 0.000 -67.609 -19.903	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y2 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.960 -2.418	0.000 0.000 -19.920 -4.835	0.000 0.000 7.378 1.791	0.000 0.000 7.378 1.791
	X19	1F	Y1 - Y2	0.000 0.000 316.144 119.547	0.000 0.000 -368.758 -145.035	0.000 0.000 -421.371 -170.523	0.000 0.000 38.973 18.880	0.000 0.000 38.973 18.880
		2F	Y1 - Y2	0.000 0.000 219.754 77.452	0.000 0.000 -267.949 -98.500	0.000 0.000 -316.144 -119.547	0.000 0.000 35.700 15.590	0.000 0.000 35.700 15.590
		3F	Y1 - Y2	0.000 0.000 135.686 44.241	0.000 0.000 -177.720 -60.847	0.000 0.000 -219.754 -77.452	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y1 - Y2	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

● 4-(3) 部材応力表 壁応力

[長期・積雪・地震・風の順]

方向	通り	階	位置	モーメント			せん断	
				壁頭(kN･m)	中央(kN･m)	壁脚(kN･m)	壁頭(kN)	壁脚(kN)
				67.670 19.918	-101.678 -32.079	-135.686 -44.241	25.191 9.008	25.191 9.008
		5F	Y1 - Y2	0.000 0.000 19.981 4.850	0.000 0.000 -43.826 -12.384	0.000 0.000 -67.670 -19.918	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y1 - Y2	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -9.991 -2.425	0.000 0.000 -19.981 -4.850	0.000 0.000 7.400 1.796	0.000 0.000 7.400 1.796
	X20	1F	Y2 - Y4	0.000 0.000 316.205 119.562	0.000 0.000 -368.819 -145.050	0.000 0.000 -421.433 -170.538	0.000 0.000 38.973 18.880	0.000 0.000 38.973 18.880
		2F	Y2 - Y4	0.000 0.000 219.815 77.467	0.000 0.000 -268.010 -98.514	0.000 0.000 -316.205 -119.562	0.000 0.000 35.700 15.590	0.000 0.000 35.700 15.590
		3F	Y2 - Y4	0.000 0.000 135.747 44.255	0.000 0.000 -177.781 -60.861	0.000 0.000 -219.815 -77.467	0.000 0.000 31.136 12.301	0.000 0.000 31.136 12.301
		4F	Y2 - Y4	0.000 0.000 67.731 19.933	0.000 0.000 -101.739 -32.094	0.000 0.000 -135.747 -44.255	0.000 0.000 25.191 9.008	0.000 0.000 25.191 9.008
		5F	Y2 - Y4	0.000 0.000 20.042 4.865	0.000 0.000 -43.887 -12.399	0.000 0.000 -67.731 -19.933	0.000 0.000 17.662 5.581	0.000 0.000 17.662 5.581
		6F	Y2 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -10.021 -2.432	0.000 0.000 -20.042 -4.865	0.000 0.000 7.423 1.802	0.000 0.000 7.423 1.802
	X21	1F	Y1 - Y4	0.000 0.000 1083.240 407.263	0.000 0.000 -1260.624 -493.195	0.000 0.000 -1438.007 -579.127	0.000 0.000 131.395 63.653	0.000 0.000 131.395 63.653
		2F	Y1 - Y4	0.000 0.000 758.268 265.345	0.000 0.000 -920.754 -336.304	0.000 0.000 -1083.240 -407.263	0.000 0.000 120.360 52.562	0.000 0.000 120.360 52.562
		3F	Y1 - Y4	0.000 0.000 474.837 153.373	0.000 0.000 -616.552 -209.359	0.000 0.000 -758.268 -265.345	0.000 0.000 104.974 41.471	0.000 0.000 104.974 41.471
		4F	Y1 - Y4	0.000 0.000 245.526 71.371	0.000 0.000 -360.181 -112.372	0.000 0.000 -474.837 -153.373	0.000 0.000 84.930 30.371	0.000 0.000 84.930 30.371
		5F	Y1 - Y4	0.000 0.000 84.746 20.571	0.000 0.000 -165.136 -45.971	0.000 0.000 -245.526 -71.371	0.000 0.000 59.548 18.815	0.000 0.000 59.548 18.815
		6F	Y1 - Y4	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 -42.373 -10.285	0.000 0.000 -84.746 -20.571	0.000 0.000 31.388 7.619	0.000 0.000 31.388 7.619

● 頭つなぎ・上枠



Ｌ　：　床　サイズ　(m)
Ｑｅ：地震力　(kN)　　Ｑｗ：風荷重　(kN)
Ｍｅ：地震時モーメント　(kN.m)　　Ｍｗ：風荷重時モーメント　(kN.m)
Ｔｅ：Ｍｅ／Ｌ　(kN)　　Ｔｗ：Ｍｗ／Ｌ　(kN)
Ｆsize：寸法調整係数
Ｔcap：引張強度　(kN)
Ｃcap：圧縮強度　(kN)

階	方向	開始位置 X , Y	終了位置 X , Y	Ｌ (m)	Ｑｅ (kN)	Ｑｗ (kN)	Ｍｅ (kN.m)	Ｍｗ (kN.m)	Ｔｅ (kN)	Ｔｗ (kN)	Ｆsize (引張)	Ｆsize (圧縮)	Ｆｔ (N/mm)	Ｆｃ (N/mm)	Ｔcap (kN)	Ｃcap (kN)	判定 E:地震 W:風
RF	X	X1 Y1	X3 Y2	4.55	232.85	9.04	52.97	2.06	11.64	0.45	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X1 Y1	X3 Y2	3.64	232.85	56.52	13.24	3.21	3.64	0.88	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X3 Y1	X5 Y2	4.55	232.85	9.04	52.97	2.06	11.64	0.45	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X3 Y1	X5 Y2	3.64	232.85	56.52	13.24	3.21	3.64	0.88	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X5 Y1	X7 Y2	4.55	232.85	9.04	52.97	2.06	11.64	0.45	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X5 Y1	X7 Y2	3.64	232.85	56.52	13.24	3.21	3.64	0.88	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X7 Y1	X9 Y2	4.55	232.85	9.04	52.97	2.06	11.64	0.45	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X7 Y1	X9 Y2	3.64	232.85	56.52	13.24	3.21	3.64	0.88	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X9 Y1	X11 Y2	4.55	232.85	9.04	52.97	2.06	11.64	0.45	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X9 Y1	X11 Y2	3.64	232.85	56.52	13.24	3.21	3.64	0.88	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X11 Y1	X13 Y2	4.55	232.85	9.04	52.97	2.06	11.64	0.45	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X11 Y1	X13 Y2	3.64	232.85	56.52	13.24	3.21	3.64	0.88	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X13 Y1	X15 Y2	4.55	232.85	9.04	52.97	2.06	11.64	0.45	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X13 Y1	X15 Y2	3.64	232.85	56.52	13.24	3.21	3.64	0.88	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X15 Y1	X17 Y2	4.55	232.85	9.04	52.97	2.06	11.64	0.45	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X15 Y1	X17 Y2	3.64	232.85	56.52	13.24	3.21	3.64	0.88	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X17 Y1	X19 Y2	4.55	232.85	9.04	52.97	2.06	11.64	0.45	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X17 Y1	X19 Y2	3.64	232.85	56.52	13.24	3.21	3.64	0.88	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X19 Y1	X21 Y2	4.55	232.85	9.04	52.97	2.06	11.64	0.45	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X19 Y1	X21 Y2	3.64	232.85	56.52	13.24	3.21	3.64	0.88	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X1 Y2	X2 Y4	2.73	232.85	9.04	52.97	2.06	19.40	0.75	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X1 Y2	X2 Y4	3.64	232.85	56.52	4.77	1.16	1.31	0.32	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X2 Y2	X4 Y4	3.64	232.85	9.04	52.97	2.06	14.55	0.57	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X2 Y2	X4 Y4	3.64	232.85	56.52	8.48	2.06	2.33	0.57	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X4 Y2	X5 Y4	2.73	232.85	9.04	52.97	2.06	19.40	0.75	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X4 Y2	X5 Y4	3.64	232.85	56.52	4.77	1.16	1.31	0.32	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X5 Y2	X6 Y4	2.73	232.85	9.04	52.97	2.06	19.40	0.75	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X5 Y2	X6 Y4	3.64	232.85	56.52	4.77	1.16	1.31	0.32	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X6 Y2	X8 Y4	3.64	232.85	9.04	52.97	2.06	14.55	0.57	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X6 Y2	X8 Y4	3.64	232.85	56.52	8.48	2.06	2.33	0.57	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X8 Y2	X9 Y4	2.73	232.85	9.04	52.97	2.06	19.40	0.75	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X8 Y2	X9 Y4	3.64	232.85	56.52	4.77	1.16	1.31	0.32	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X9 Y2	X10 Y4	2.73	232.85	9.04	52.97	2.06	19.40	0.75	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X9 Y2	X10 Y4	3.64	232.85	56.52	4.77	1.16	1.31	0.32	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X10 Y2	X12 Y4	3.64	232.85	9.04	52.97	2.06	14.55	0.57	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X10 Y2	X12 Y4	3.64	232.85	56.52	8.48	2.06	2.33	0.57	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X12 Y2	X13 Y4	2.73	232.85	9.04	52.97	2.06	19.40	0.75	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X12 Y2	X13 Y4	3.64	232.85	56.52	4.77	1.16	1.31	0.32	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X13 Y2	X14 Y4	2.73	232.85	9.04	52.97	2.06	19.40	0.75	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X13 Y2	X14 Y4	3.64	232.85	56.52	4.77	1.16	1.31	0.32	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X14 Y2	X16 Y4	3.64	232.85	9.04	52.97	2.06	14.55	0.57	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X14 Y2	X16 Y4	3.64	232.85	56.52	8.48	2.06	2.33	0.57	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X16 Y2	X17 Y4	2.73	232.85	9.04	52.97	2.06	19.40	0.75	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X16 Y2	X17 Y4	3.64	232.85	56.52	4.77	1.16	1.31	0.32	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X17 Y2	X18 Y4	2.73	232.85	9.04	52.97	2.06	19.40	0.75	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X17 Y2	X18 Y4	3.64	232.85	56.52	4.77	1.16	1.31	0.32	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X18 Y2	X20 Y4	3.64	232.85	9.04	52.97	2.06	14.55	0.57	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X18 Y2	X20 Y4	3.64	232.85	56.52	8.48	2.06	2.33	0.57	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK
RF	X	X20 Y2	X21 Y4	2.73	232.85	9.04	52.97	2.06	19.40	0.75	0.84	0.96	16.80	20.40	50.05	69.46	E:OK W:OK
RF	Y	X20 Y2	X21 Y4	3.64	232.85	56.52	4.77	1.16	1.31	0.32	1.00	1.00	16.80	20.40	37.88	46.00	E:OK W:OK

たて枠の設計　凡例

壁軸力：[kN]　壁長：[m]　Ａ：たて枠の断面積 [cm2]
Ｚ：たて枠の断面係数 [cm3]　ｉ：たて枠の断面２次半径 [cm]　Ｆsize：寸法調整係数（曲げ）
Ｆｃ：たて枠の基準圧縮強度 [N/mm2]　Ｆｍ：下枠めり込み許容圧縮応力度 [N/mm2]　箇所数：たて枠の箇所数　a:たて枠ﾋﾟｯﾁ
ピッチ：たて枠のピッチ [mm]　一箇所の本数：たて枠一箇所当りの本数　L:耐力壁の負担長さ(両端開口の1/2含む)
軸力：たて枠一箇所当たりの軸力[kN/本]　ｌｘ：座屈長さ [m]　Ｉ：断面２次モーメント [cm4]
λ：細長比　η：座屈低減係数　ｆｋ：長期許容座屈応力度 [N/mm2]
Ｎａ：たて枠一本当たの最大軸力[kN]　Ｎｍ：下枠のめり込み耐力 [kN]

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 ｌｘ	Ａ Ｉ	Ｚ λ	ｉ η	Ｆsize ｆｋ	Ｆｃ Ｎａ	Ｆｍ Ｎｍ		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定（検定比）	下枠判定（検定比）
Y01-01A2	1F	Y1	X1 - X2	76.476	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	12.746	OK(0.18)	OK(0.24)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			11-206	3.059	OK(0.13)	OK(0.17)
Y01-02B2	1F	Y1	X2 - X4	152.933	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	13.903	OK(0.20)	OK(0.26)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	3.337	OK(0.14)	OK(0.19)
Y01-04B2	1F	Y1	X4 - X6	152.933	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	13.903	OK(0.20)	OK(0.26)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	3.337	OK(0.14)	OK(0.19)
Y01-06B2	1F	Y1	X6 - X8	152.933	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	13.903	OK(0.20)	OK(0.26)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	3.337	OK(0.14)	OK(0.19)
Y01-08B2	1F	Y1	X8 - X10	152.933	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	13.903	OK(0.20)	OK(0.26)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	3.337	OK(0.14)	OK(0.19)
Y01-10B2	1F	Y1	X10 - X12	152.933	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	13.903	OK(0.20)	OK(0.26)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	3.337	OK(0.14)	OK(0.19)
Y01-12B2	1F	Y1	X12 - X14	152.933	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	13.903	OK(0.20)	OK(0.26)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	3.337	OK(0.14)	OK(0.19)
Y01-14B2	1F	Y1	X14 - X16	152.933	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	13.903	OK(0.20)	OK(0.26)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	3.337	OK(0.14)	OK(0.19)
Y01-16B2	1F	Y1	X16 - X18	152.933	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	13.903	OK(0.20)	OK(0.26)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	3.337	OK(0.14)	OK(0.19)
Y01-18B2	1F	Y1	X18 - X20	152.933	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	13.903	OK(0.20)	OK(0.26)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	3.337	OK(0.14)	OK(0.19)
Y01-20B2	1F	Y1	X20 - X21	76.458	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	12.743	OK(0.18)	OK(0.24)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	3.058	OK(0.13)	OK(0.17)
Y01-01A3	2F	Y1	X1 - X2	62.199	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	10.367	OK(0.15)	OK(0.20)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			9-206	2.962	OK(0.13)	OK(0.17)
Y01-02B3	2F	Y1	X2 - X4	124.384	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	11.308	OK(0.16)	OK(0.21)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	3.231	OK(0.14)	OK(0.18)
Y01-04B3	2F	Y1	X4 - X6	124.384	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	11.308	OK(0.16)	OK(0.21)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	3.231	OK(0.14)	OK(0.18)
Y01-06B3	2F	Y1	X6 - X8	124.384	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	11.308	OK(0.16)	OK(0.21)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	3.231	OK(0.14)	OK(0.18)
Y01-08B3	2F	Y1	X8 - X10	124.384	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	11.308	OK(0.16)	OK(0.21)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	3.231	OK(0.14)	OK(0.18)
Y01-10B3	2F	Y1	X10 - X12	124.384	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	11.308	OK(0.16)	OK(0.21)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	3.231	OK(0.14)	OK(0.18)
Y01-12B3	2F	Y1	X12 - X14	124.384	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	11.308	OK(0.16)	OK(0.21)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	3.231	OK(0.14)	OK(0.18)
Y01-14B3	2F	Y1	X14 - X16	124.384	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	11.308	OK(0.16)	OK(0.21)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	3.231	OK(0.14)	OK(0.18)
Y01-16B3	2F	Y1	X16 - X18	124.384	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	11.308	OK(0.16)	OK(0.21)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	3.231	OK(0.14)	OK(0.18)
Y01-18B3	2F	Y1	X18 - X20	124.384	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	11.308	OK(0.16)	OK(0.21)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	3.231	OK(0.14)	OK(0.18)
Y01-20B3	2F	Y1	X20 - X21	62.185	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	10.364	OK(0.15)	OK(0.20)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	2.961	OK(0.13)	OK(0.17)
Y01-01A4	3F	Y1	X1 - X2	47.923	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	7.987	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			7-206	2.819	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-02B4	3F	Y1	X2 - X4	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-04B4	3F	Y1	X4 - X6	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-06B4	3F	Y1	X6 - X8	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-08B4	3F	Y1	X8 - X10	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-10B4	3F	Y1	X10 - X12	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-12B4	3F	Y1	X12 - X14	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-14B4	3F	Y1	X14 - X16	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-16B4	3F	Y1	X16 - X18	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-18B4	3F	Y1	X18 - X20	95.835	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	8.712	OK(0.12)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	3.075	OK(0.13)	OK(0.18)
Y01-20B4	3F	Y1	X20 - X21	47.912	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	7.985	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	2.818	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-01A5	4F	Y1	X1 - X2	33.647	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	5.608	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			5-206	2.588	OK(0.11)	OK(0.15)
Y01-02B5	4F	Y1	X2 - X4	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-04B5	4F	Y1	X4 - X6	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-06B5	4F	Y1	X6 - X8	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-08B5	4F	Y1	X8 - X10	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-10B5	4F	Y1	X10 - X12	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-12B5	4F	Y1	X12 - X14	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定(検定比)	下枠判定(検定比)
Y01-14B5	4F	Y1	X14 - X16	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-16B5	4F	Y1	X16 - X18	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-18B5	4F	Y1	X18 - X20	67.287	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	6.117	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.823	OK(0.12)	OK(0.16)
Y01-20B5	4F	Y1	X20 - X21	33.639	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	5.607	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.588	OK(0.11)	OK(0.15)
Y01-01A6	5F	Y1	X1 - X2	19.371	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	3.229	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	1.761	OK(0.07)	OK(0.10)
Y01-02B6	5F	Y1	X2 - X4	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-04B6	5F	Y1	X4 - X6	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-06B6	5F	Y1	X6 - X8	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-08B6	5F	Y1	X8 - X10	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-10B6	5F	Y1	X10 - X12	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-12B6	5F	Y1	X12 - X14	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-14B6	5F	Y1	X14 - X16	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-16B6	5F	Y1	X16 - X18	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-18B6	5F	Y1	X18 - X20	38.738	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	3.522	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.921	OK(0.08)	OK(0.11)
Y01-20B6	5F	Y1	X20 - X21	19.367	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	3.228	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.761	OK(0.07)	OK(0.10)
Y01-01A7	6F	Y1	X1 - X2	5.095	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	0.849	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	0.463	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-02B7	6F	Y1	X2 - X4	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-04B7	6F	Y1	X4 - X6	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-06B7	6F	Y1	X6 - X8	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-08B7	6F	Y1	X8 - X10	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-10B7	6F	Y1	X10 - X12	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-12B7	6F	Y1	X12 - X14	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-14B7	6F	Y1	X14 - X16	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-16B7	6F	Y1	X16 - X18	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-18B7	6F	Y1	X18 - X20	10.189	2.730	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	11.00	455	3-206	0.926	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.505	OK(0.02)	OK(0.03)
Y01-20B7	6F	Y1	X20 - X21	5.094	1.365	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	6.00	455	3-206	0.849	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.463	OK(0.02)	OK(0.03)
Y02-01A2	1F	Y2	X1 - X3	166.831	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	18.537	OK(0.26)	OK(0.35)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			6-206	4.943	OK(0.21)	OK(0.28)
Y02-02C2	1F	Y2	X2 - X4	76.795	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	15.359	OK(0.22)	OK(0.29)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	4.096	OK(0.17)	OK(0.23)
Y02-03C2	1F	Y2	X3 - X7	333.626	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	19.625	OK(0.28)	OK(0.37)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	5.233	OK(0.22)	OK(0.30)
Y02-06C2	1F	Y2	X6 - X8	76.795	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	15.359	OK(0.22)	OK(0.29)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	4.096	OK(0.17)	OK(0.23)
Y02-07C2	1F	Y2	X7 - X11	333.626	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	19.625	OK(0.28)	OK(0.37)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	5.233	OK(0.22)	OK(0.30)
Y02-10C2	1F	Y2	X10 - X12	76.795	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	15.359	OK(0.22)	OK(0.29)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	4.096	OK(0.17)	OK(0.23)
Y02-11C2	1F	Y2	X11 - X15	333.626	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	19.625	OK(0.28)	OK(0.37)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	5.233	OK(0.22)	OK(0.30)
Y02-14C2	1F	Y2	X14 - X16	76.795	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	15.359	OK(0.22)	OK(0.29)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	4.096	OK(0.17)	OK(0.23)
Y02-15C2	1F	Y2	X15 - X19	333.626	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	19.625	OK(0.28)	OK(0.37)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	5.233	OK(0.22)	OK(0.30)
Y02-18C2	1F	Y2	X18 - X20	76.795	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	15.359	OK(0.22)	OK(0.29)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	4.096	OK(0.17)	OK(0.23)
Y02-19C2	1F	Y2	X19 - X21	166.795	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	18.533	OK(0.26)	OK(0.35)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	4.942	OK(0.21)	OK(0.28)
Y02-01A3	2F	Y2	X1 - X3	135.467	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	15.052	OK(0.21)	OK(0.29)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			5-206	4.631	OK(0.20)	OK(0.26)
Y02-02C3	2F	Y2	X2 - X4	62.356	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	12.471	OK(0.18)	OK(0.24)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	3.837	OK(0.16)	OK(0.22)
Y02-03C3	2F	Y2	X3 - X7	270.905	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	15.936	OK(0.23)	OK(0.30)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	4.903	OK(0.21)	OK(0.28)
Y02-06C3	2F	Y2	X6 - X8	62.356	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	12.471	OK(0.18)	OK(0.24)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	3.837	OK(0.16)	OK(0.22)
Y02-07C3	2F	Y2	X7 - X11	270.905	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	15.936	OK(0.23)	OK(0.30)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	4.903	OK(0.21)	OK(0.28)
Y02-10C3	2F	Y2	X10 - X12	62.356	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	12.471	OK(0.18)	OK(0.24)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	3.837	OK(0.16)	OK(0.22)
Y02-11C3	2F	Y2	X11 - X15	270.905	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	15.936	OK(0.23)	OK(0.30)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	4.903	OK(0.21)	OK(0.28)
Y02-14C3	2F	Y2	X14 - X16	62.356	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	12.471	OK(0.18)	OK(0.24)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	3.837	OK(0.16)	OK(0.22)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定(検定比)	下枠判定(検定比)
Y02-15C3	2F	Y2	X15 - X19	270.905	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	15.936	OK(0.23)	OK(0.30)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	4.903	OK(0.21)	OK(0.28)
Y02-18C3	2F	Y2	X18 - X20	62.356	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	12.471	OK(0.18)	OK(0.24)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	3.837	OK(0.16)	OK(0.22)
Y02-19C3	2F	Y2	X19 - X21	135.438	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	15.049	OK(0.21)	OK(0.29)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	4.630	OK(0.20)	OK(0.26)
Y02-01A4	3F	Y2	X1 - X3	104.103	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	11.567	OK(0.16)	OK(0.22)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	4.206	OK(0.18)	OK(0.24)
Y02-02C4	3F	Y2	X2 - X4	47.918	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	9.584	OK(0.14)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.485	OK(0.15)	OK(0.20)
Y02-03C4	3F	Y2	X3 - X7	208.185	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	12.246	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	4.453	OK(0.19)	OK(0.25)
Y02-06C4	3F	Y2	X6 - X8	47.918	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	9.584	OK(0.14)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.485	OK(0.15)	OK(0.20)
Y02-07C4	3F	Y2	X7 - X11	208.185	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	12.246	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	4.453	OK(0.19)	OK(0.25)
Y02-10C4	3F	Y2	X10 - X12	47.918	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	9.584	OK(0.14)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.485	OK(0.15)	OK(0.20)
Y02-11C4	3F	Y2	X11 - X15	208.185	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	12.246	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	4.453	OK(0.19)	OK(0.25)
Y02-14C4	3F	Y2	X14 - X16	47.918	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	9.584	OK(0.14)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.485	OK(0.15)	OK(0.20)
Y02-15C4	3F	Y2	X15 - X19	208.185	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	12.246	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	4.453	OK(0.19)	OK(0.25)
Y02-18C4	3F	Y2	X18 - X20	47.918	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	9.584	OK(0.14)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.485	OK(0.15)	OK(0.20)
Y02-19C4	3F	Y2	X19 - X21	104.081	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	11.565	OK(0.16)	OK(0.22)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	4.205	OK(0.18)	OK(0.24)
Y02-01A5	4F	Y2	X1 - X3	72.740	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	8.082	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	2.939	OK(0.12)	OK(0.17)
Y02-02C5	4F	Y2	X2 - X4	33.479	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	6.696	OK(0.09)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	2.435	OK(0.10)	OK(0.14)
Y02-03C5	4F	Y2	X3 - X7	145.464	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	8.557	OK(0.12)	OK(0.16)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.112	OK(0.13)	OK(0.18)
Y02-06C5	4F	Y2	X6 - X8	33.479	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	6.696	OK(0.09)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	2.435	OK(0.10)	OK(0.14)
Y02-07C5	4F	Y2	X7 - X11	145.464	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	8.557	OK(0.12)	OK(0.16)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.112	OK(0.13)	OK(0.18)
Y02-10C5	4F	Y2	X10 - X12	33.479	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	6.696	OK(0.09)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	2.435	OK(0.10)	OK(0.14)
Y02-11C5	4F	Y2	X11 - X15	145.464	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	8.557	OK(0.12)	OK(0.16)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.112	OK(0.13)	OK(0.18)
Y02-14C5	4F	Y2	X14 - X16	33.479	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	6.696	OK(0.09)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	2.435	OK(0.10)	OK(0.14)
Y02-15C5	4F	Y2	X15 - X19	145.464	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	8.557	OK(0.12)	OK(0.16)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	3.112	OK(0.13)	OK(0.18)
Y02-18C5	4F	Y2	X18 - X20	33.479	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	6.696	OK(0.09)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	2.435	OK(0.10)	OK(0.14)
Y02-19C5	4F	Y2	X19 - X21	72.724	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	8.080	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	2.938	OK(0.12)	OK(0.17)
Y02-01A6	5F	Y2	X1 - X3	41.376	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.597	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	1.672	OK(0.07)	OK(0.10)
Y02-02C6	5F	Y2	X2 - X4	19.041	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	3.808	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.385	OK(0.06)	OK(0.08)
Y02-03C6	5F	Y2	X3 - X7	82.744	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.867	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.770	OK(0.08)	OK(0.10)
Y02-06C6	5F	Y2	X6 - X8	19.041	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	3.808	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.385	OK(0.06)	OK(0.08)
Y02-07C6	5F	Y2	X7 - X11	82.744	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.867	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.770	OK(0.08)	OK(0.10)
Y02-10C6	5F	Y2	X10 - X12	19.041	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	3.808	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.385	OK(0.06)	OK(0.08)
Y02-11C6	5F	Y2	X11 - X15	82.744	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.867	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.770	OK(0.08)	OK(0.10)
Y02-14C6	5F	Y2	X14 - X16	19.041	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	3.808	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.385	OK(0.06)	OK(0.08)
Y02-15C6	5F	Y2	X15 - X19	82.744	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.867	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.770	OK(0.08)	OK(0.10)
Y02-18C6	5F	Y2	X18 - X20	19.041	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	3.808	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.385	OK(0.06)	OK(0.08)
Y02-19C6	5F	Y2	X19 - X21	41.368	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.596	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.671	OK(0.07)	OK(0.10)
Y02-01A7	6F	Y2	X1 - X3	10.012	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.112	OK(0.02)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	0.405	OK(0.02)	OK(0.02)
Y02-02C7	6F	Y2	X2 - X4	4.602	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	0.920	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.335	OK(0.01)	OK(0.02)
Y02-03C7	6F	Y2	X3 - X7	20.023	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	1.178	OK(0.02)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.428	OK(0.02)	OK(0.02)
Y02-06C7	6F	Y2	X6 - X8	4.602	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	0.920	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.335	OK(0.01)	OK(0.02)
Y02-07C7	6F	Y2	X7 - X11	20.023	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	1.178	OK(0.02)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.428	OK(0.02)	OK(0.02)
Y02-10C7	6F	Y2	X10 - X12	4.602	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	0.920	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.335	OK(0.01)	OK(0.02)
Y02-11C7	6F	Y2	X11 - X15	20.023	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	1.178	OK(0.02)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.428	OK(0.02)	OK(0.02)
Y02-14C7	6F	Y2	X14 - X16	4.602	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	0.920	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.335	OK(0.01)	OK(0.02)
Y02-15C7	6F	Y2	X15 - X19	20.023	6.370	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	1.178	OK(0.02)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.428	OK(0.02)	OK(0.02)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定 (検定比)	下枠判定 (検定比)
Y02-18C7	6F	Y2	X18 - X20	4.602	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	5.00	455	3-206	0.920	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.335	OK(0.01)	OK(0.02)
Y02-19C7	6F	Y2	X19 - X21	10.011	3.185	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.112	OK(0.02)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.404	OK(0.02)	OK(0.02)
Y04-01A2	1F	Y4	X1 - X2	44.940	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	11.235	OK(0.16)	OK(0.21)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			11-206	1.798	OK(0.08)	OK(0.10)
Y04-01C2	1F	Y4	X1 - X5	221.308	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	14.754	OK(0.21)	OK(0.28)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	2.361	OK(0.10)	OK(0.13)
Y04-04C2	1F	Y4	X4 - X6	89.861	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	12.837	OK(0.18)	OK(0.24)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	2.054	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-05C2	1F	Y4	X5 - X9	221.308	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	14.754	OK(0.21)	OK(0.28)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	2.361	OK(0.10)	OK(0.13)
Y04-08C2	1F	Y4	X8 - X10	89.861	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	12.837	OK(0.18)	OK(0.24)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	2.054	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-09C2	1F	Y4	X9 - X13	221.308	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	14.754	OK(0.21)	OK(0.28)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	2.361	OK(0.10)	OK(0.13)
Y04-12C2	1F	Y4	X12 - X14	89.861	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	12.837	OK(0.18)	OK(0.24)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	2.054	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-13C2	1F	Y4	X13 - X17	221.308	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	14.754	OK(0.21)	OK(0.28)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	2.361	OK(0.10)	OK(0.13)
Y04-16C2	1F	Y4	X16 - X18	89.861	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	12.837	OK(0.18)	OK(0.24)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	2.054	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-17C2	1F	Y4	X17 - X21	221.308	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	14.754	OK(0.21)	OK(0.28)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	2.361	OK(0.10)	OK(0.13)
Y04-20C2	1F	Y4	X20 - X21	44.922	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	11.230	OK(0.16)	OK(0.21)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			11-206	1.797	OK(0.08)	OK(0.10)
Y04-01A3	2F	Y4	X1 - X2	36.563	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	9.141	OK(0.13)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			9-206	1.741	OK(0.07)	OK(0.10)
Y04-01C3	2F	Y4	X1 - X5	180.130	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	12.009	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	2.287	OK(0.10)	OK(0.13)
Y04-04C3	2F	Y4	X4 - X6	73.112	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	10.445	OK(0.15)	OK(0.20)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	1.989	OK(0.08)	OK(0.11)
Y04-05C3	2F	Y4	X5 - X9	180.130	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	12.009	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	2.287	OK(0.10)	OK(0.13)
Y04-08C3	2F	Y4	X8 - X10	73.112	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	10.445	OK(0.15)	OK(0.20)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	1.989	OK(0.08)	OK(0.11)
Y04-09C3	2F	Y4	X9 - X13	180.130	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	12.009	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	2.287	OK(0.10)	OK(0.13)
Y04-12C3	2F	Y4	X12 - X14	73.112	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	10.445	OK(0.15)	OK(0.20)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	1.989	OK(0.08)	OK(0.11)
Y04-13C3	2F	Y4	X13 - X17	180.130	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	12.009	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	2.287	OK(0.10)	OK(0.13)
Y04-16C3	2F	Y4	X16 - X18	73.112	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	10.445	OK(0.15)	OK(0.20)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	1.989	OK(0.08)	OK(0.11)
Y04-17C3	2F	Y4	X17 - X21	180.130	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	12.009	OK(0.17)	OK(0.23)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	2.287	OK(0.10)	OK(0.13)
Y04-20C3	2F	Y4	X20 - X21	36.549	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	9.137	OK(0.13)	OK(0.17)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			9-206	1.740	OK(0.07)	OK(0.10)
Y04-01A4	3F	Y4	X1 - X2	28.187	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	7.047	OK(0.10)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			7-206	1.658	OK(0.07)	OK(0.09)
Y04-01C4	3F	Y4	X1 - X5	138.953	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	9.264	OK(0.13)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	2.180	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-04C4	3F	Y4	X4 - X6	56.362	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	8.052	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	1.895	OK(0.08)	OK(0.11)
Y04-05C4	3F	Y4	X5 - X9	138.953	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	9.264	OK(0.13)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	2.180	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-08C4	3F	Y4	X8 - X10	56.362	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	8.052	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	1.895	OK(0.08)	OK(0.11)
Y04-09C4	3F	Y4	X9 - X13	138.953	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	9.264	OK(0.13)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	2.180	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-12C4	3F	Y4	X12 - X14	56.362	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	8.052	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	1.895	OK(0.08)	OK(0.11)
Y04-13C4	3F	Y4	X13 - X17	138.953	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	9.264	OK(0.13)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	2.180	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-16C4	3F	Y4	X16 - X18	56.362	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	8.052	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	1.895	OK(0.08)	OK(0.11)
Y04-17C4	3F	Y4	X17 - X21	138.953	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	9.264	OK(0.13)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	2.180	OK(0.09)	OK(0.12)
Y04-20C4	3F	Y4	X20 - X21	28.176	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	7.044	OK(0.10)	OK(0.13)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	1.657	OK(0.07)	OK(0.09)
Y04-01A5	4F	Y4	X1 - X2	19.810	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	4.953	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			5-206	1.524	OK(0.06)	OK(0.09)
Y04-01C5	4F	Y4	X1 - X5	97.775	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	6.518	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.006	OK(0.09)	OK(0.11)
Y04-04C5	4F	Y4	X4 - X6	39.613	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	5.659	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	1.741	OK(0.07)	OK(0.10)
Y04-05C5	4F	Y4	X5 - X9	97.775	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	6.518	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.006	OK(0.09)	OK(0.11)
Y04-08C5	4F	Y4	X8 - X10	39.613	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	5.659	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	1.741	OK(0.07)	OK(0.10)
Y04-09C5	4F	Y4	X9 - X13	97.775	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	6.518	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.006	OK(0.09)	OK(0.11)
Y04-12C5	4F	Y4	X12 - X14	39.613	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	5.659	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	1.741	OK(0.07)	OK(0.10)
Y04-13C5	4F	Y4	X13 - X17	97.775	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	6.518	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.006	OK(0.09)	OK(0.11)
Y04-16C5	4F	Y4	X16 - X18	39.613	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	5.659	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	1.741	OK(0.07)	OK(0.10)
Y04-17C5	4F	Y4	X17 - X21	97.775	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	6.518	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	2.006	OK(0.09)	OK(0.11)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定(検定比)	下枠判定(検定比)
Y04-20C5	4F	Y4	X20 - X21	19.802	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	4.951	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	1.523	OK(0.06)	OK(0.09)
Y04-01A6	5F	Y4	X1 - X2	11.434	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	2.858	OK(0.04)	OK(0.05)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	1.039	OK(0.04)	OK(0.06)
Y04-01C6	5F	Y4	X1 - X5	56.598	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	3.773	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.372	OK(0.06)	OK(0.08)
Y04-04C6	5F	Y4	X4 - X6	22.863	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	3.266	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.188	OK(0.05)	OK(0.07)
Y04-05C6	5F	Y4	X5 - X9	56.598	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	3.773	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.372	OK(0.06)	OK(0.08)
Y04-08C6	5F	Y4	X8 - X10	22.863	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	3.266	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.188	OK(0.05)	OK(0.07)
Y04-09C6	5F	Y4	X9 - X13	56.598	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	3.773	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.372	OK(0.06)	OK(0.08)
Y04-12C6	5F	Y4	X12 - X14	22.863	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	3.266	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.188	OK(0.05)	OK(0.07)
Y04-13C6	5F	Y4	X13 - X17	56.598	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	3.773	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.372	OK(0.06)	OK(0.08)
Y04-16C6	5F	Y4	X16 - X18	22.863	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	3.266	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.188	OK(0.05)	OK(0.07)
Y04-17C6	5F	Y4	X17 - X21	56.598	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	3.773	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.372	OK(0.06)	OK(0.08)
Y04-20C6	5F	Y4	X20 - X21	11.429	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	2.857	OK(0.04)	OK(0.05)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	1.039	OK(0.04)	OK(0.06)
Y04-01A7	6F	Y4	X1 - X2	3.057	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	0.764	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	右端			4-206	0.278	OK(0.01)	OK(0.02)
Y04-01C7	6F	Y4	X1 - X5	15.420	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	1.028	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.374	OK(0.02)	OK(0.02)
Y04-04C7	6F	Y4	X4 - X6	6.113	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	0.873	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.318	OK(0.01)	OK(0.02)
Y04-05C7	6F	Y4	X5 - X9	15.420	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	1.028	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.374	OK(0.02)	OK(0.02)
Y04-08C7	6F	Y4	X8 - X10	6.113	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	0.873	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.318	OK(0.01)	OK(0.02)
Y04-09C7	6F	Y4	X9 - X13	15.420	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	1.028	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.374	OK(0.02)	OK(0.02)
Y04-12C7	6F	Y4	X12 - X14	6.113	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	0.873	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.318	OK(0.01)	OK(0.02)
Y04-13C7	6F	Y4	X13 - X17	15.420	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	1.028	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.374	OK(0.02)	OK(0.02)
Y04-16C7	6F	Y4	X16 - X18	6.113	1.820	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	7.00	455	3-206	0.873	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.318	OK(0.01)	OK(0.02)
Y04-17C7	6F	Y4	X17 - X21	15.420	5.460	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	15.00	455	3-206	1.028	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.374	OK(0.02)	OK(0.02)
Y04-20C7	6F	Y4	X20 - X21	3.056	0.910	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	4.00	455	3-206	0.764	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.278	OK(0.01)	OK(0.02)
X01-01A2	1F	X1	Y1 - Y4	157.013	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	9.236	OK(0.13)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			12-206	0.684	OK(0.03)	OK(0.04)
X01-01A3	2F	X1	Y1 - Y4	128.325	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	7.549	OK(0.11)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			10-206	0.656	OK(0.03)	OK(0.04)
X01-01A4	3F	X1	Y1 - Y4	99.637	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	5.861	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			8-206	0.617	OK(0.03)	OK(0.04)
X01-01A5	4F	X1	Y1 - Y4	70.950	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.174	OK(0.06)	OK(0.08)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	0.556	OK(0.02)	OK(0.03)
X01-01A6	5F	X1	Y1 - Y4	42.262	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	2.486	OK(0.04)	OK(0.05)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.382	OK(0.02)	OK(0.02)
X01-01A7	6F	X1	Y1 - Y4	13.574	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	0.798	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.145	OK(0.01)	OK(0.01)
X02-02A2	1F	X2	Y2 - Y4	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X02-02A3	2F	X2	Y2 - Y4	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X02-02A4	3F	X2	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X02-02A5	4F	X2	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X02-02A6	5F	X2	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X02-02A7	6F	X2	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X03-01A2	1F	X3	Y1 - Y2	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X03-01A3	2F	X3	Y1 - Y2	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X03-01A4	3F	X3	Y1 - Y2	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X03-01A5	4F	X3	Y1 - Y2	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X03-01A6	5F	X3	Y1 - Y2	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X03-01A7	6F	X3	Y1 - Y2	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X04-02A2	1F	X4	Y2 - Y4	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X04-02A3	2F	X4	Y2 - Y4	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X04-02A4	3F	X4	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X04-02A5	4F	X4	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定(検定比)	下枠判定(検定比)
X04-02A6	5F	X4	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X04-02A7	6F	X4	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X05-01A2	1F	X5	Y1 - Y4	130.763	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	7.692	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.905	OK(0.04)	OK(0.05)
X05-01A3	2F	X5	Y1 - Y4	106.707	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	6.277	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	0.837	OK(0.04)	OK(0.05)
X05-01A4	3F	X5	Y1 - Y4	82.651	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.862	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.748	OK(0.03)	OK(0.04)
X05-01A5	4F	X5	Y1 - Y4	58.596	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	3.447	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.530	OK(0.02)	OK(0.03)
X05-01A6	5F	X5	Y1 - Y4	34.540	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	2.032	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.313	OK(0.01)	OK(0.02)
X05-01A7	6F	X5	Y1 - Y2	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.090	OK(0.00)	OK(0.01)
X05-02A7	6F	X5	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X06-02A2	1F	X6	Y2 - Y4	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X06-02A3	2F	X6	Y2 - Y4	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.697	OK(0.03)	OK(0.04)
X06-02A4	3F	X6	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X06-02A5	4F	X6	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X06-02A6	5F	X6	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X06-02A7	6F	X6	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X07-01A2	1F	X7	Y1 - Y2	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X07-01A3	2F	X7	Y1 - Y2	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X07-01A4	3F	X7	Y1 - Y2	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X07-01A5	4F	X7	Y1 - Y2	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X07-01A6	5F	X7	Y1 - Y2	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X07-01A7	6F	X7	Y1 - Y2	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X08-02A2	1F	X8	Y2 - Y4	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X08-02A3	2F	X8	Y2 - Y4	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X08-02A4	3F	X8	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X08-02A5	4F	X8	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X08-02A6	5F	X8	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X08-02A7	6F	X8	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X09-01A2	1F	X9	Y1 - Y4	130.763	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	7.692	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.905	OK(0.04)	OK(0.05)
X09-01A3	2F	X9	Y1 - Y4	106.707	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	6.277	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.966	OK(0.04)	OK(0.06)
X09-01A4	3F	X9	Y1 - Y4	82.651	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.862	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.748	OK(0.03)	OK(0.04)
X09-01A5	4F	X9	Y1 - Y4	58.596	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	3.447	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.530	OK(0.02)	OK(0.03)
X09-01A6	5F	X9	Y1 - Y4	34.540	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	2.032	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.313	OK(0.01)	OK(0.02)
X09-01A7	6F	X9	Y1 - Y4	10.484	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	0.617	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.112	OK(0.00)	OK(0.01)
X10-02A2	1F	X10	Y2 - Y4	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X10-02A3	2F	X10	Y2 - Y4	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X10-02A4	3F	X10	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X10-02A5	4F	X10	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X10-02A6	5F	X10	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X10-02A7	6F	X10	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X11-01A2	1F	X11	Y1 - Y2	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X11-01A3	2F	X11	Y1 - Y2	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X11-01A4	3F	X11	Y1 - Y2	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X11-01A5	4F	X11	Y1 - Y2	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X11-01A6	5F	X11	Y1 - Y2	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X11-01A7	6F	X11	Y1 - Y2	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 lx	A I	Z λ	i η	Fsize fk	Fc Na	Fm Nm		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定 (検定比)	下枠判定 (検定比)
X12-02A2	1F	X12	Y2 - Y4	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X12-02A3	2F	X12	Y2 - Y4	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X12-02A4	3F	X12	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X12-02A5	4F	X12	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X12-02A6	5F	X12	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X12-02A7	6F	X12	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X13-01A2	1F	X13	Y1 - Y4	130.763	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	7.692	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.905	OK(0.04)	OK(0.05)
X13-01A3	2F	X13	Y1 - Y4	106.707	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	6.277	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.966	OK(0.04)	OK(0.06)
X13-01A4	3F	X13	Y1 - Y4	82.651	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.862	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.748	OK(0.03)	OK(0.04)
X13-01A5	4F	X13	Y1 - Y4	58.596	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	3.447	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.530	OK(0.02)	OK(0.03)
X13-01A6	5F	X13	Y1 - Y4	34.540	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	2.032	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.313	OK(0.01)	OK(0.02)
X13-01A7	6F	X13	Y1 - Y4	10.484	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	0.617	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.112	OK(0.00)	OK(0.01)
X14-02A2	1F	X14	Y2 - Y4	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X14-02A3	2F	X14	Y2 - Y4	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X14-02A4	3F	X14	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X14-02A5	4F	X14	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X14-02A6	5F	X14	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X14-02A7	6F	X14	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X15-01A2	1F	X15	Y1 - Y2	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X15-01A3	2F	X15	Y1 - Y2	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X15-01A4	3F	X15	Y1 - Y2	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X15-01A5	4F	X15	Y1 - Y2	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X15-01A6	5F	X15	Y1 - Y2	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X15-01A7	6F	X15	Y1 - Y2	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X16-02A2	1F	X16	Y2 - Y4	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X16-02A3	2F	X16	Y2 - Y4	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X16-02A4	3F	X16	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X16-02A5	4F	X16	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X16-02A6	5F	X16	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X16-02A7	6F	X16	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X17-01A2	1F	X17	Y1 - Y4	130.763	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	7.692	OK(0.11)	OK(0.15)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.905	OK(0.04)	OK(0.05)
X17-01A3	2F	X17	Y1 - Y4	106.707	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	6.277	OK(0.09)	OK(0.12)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.966	OK(0.04)	OK(0.06)
X17-01A4	3F	X17	Y1 - Y4	82.651	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.862	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.748	OK(0.03)	OK(0.04)
X17-01A5	4F	X17	Y1 - Y4	58.596	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	3.447	OK(0.05)	OK(0.07)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.530	OK(0.02)	OK(0.03)
X17-01A6	5F	X17	Y1 - Y4	34.540	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	2.032	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.313	OK(0.01)	OK(0.02)
X17-01A7	6F	X17	Y1 - Y4	10.484	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	0.617	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.112	OK(0.00)	OK(0.01)
X18-02A2	1F	X18	Y2 - Y4	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X18-02A3	2F	X18	Y2 - Y4	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X18-02A4	3F	X18	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X18-02A5	4F	X18	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X18-02A6	5F	X18	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X18-02A7	6F	X18	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X19-01A2	1F	X19	Y1 - Y2	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X19-01A3	2F	X19	Y1 - Y2	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X19-01A4	3F	X19	Y1 - Y2	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)

● たて枠の設計

名称	階	通り	位置	壁軸力	壁長 ｌｘ	Ａ Ｉ	Ｚ λ	ｉ η	Ｆsize ｆｋ	Ｆｃ Ｎａ	Ｆｍ Ｎｍ		箇所数 L/a+1	ﾋﾟｯﾁ	一箇所の本数	軸力	たて枠判定 (検定比)	下枠判定 (検定比)
X19-01A5	4F	X19	Y1 - Y2	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X19-01A6	5F	X19	Y1 - Y2	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X19-01A7	6F	X19	Y1 - Y2	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X20-02A2	1F	X20	Y2 - Y4	65.381	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	7.265	OK(0.10)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			7-206	0.855	OK(0.04)	OK(0.05)
X20-02A3	2F	X20	Y2 - Y4	53.353	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	5.928	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.912	OK(0.04)	OK(0.05)
X20-02A4	3F	X20	Y2 - Y4	41.326	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	4.592	OK(0.07)	OK(0.09)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.706	OK(0.03)	OK(0.04)
X20-02A5	4F	X20	Y2 - Y4	29.298	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	3.255	OK(0.05)	OK(0.06)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.501	OK(0.02)	OK(0.03)
X20-02A6	5F	X20	Y2 - Y4	17.270	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	1.919	OK(0.03)	OK(0.04)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.295	OK(0.01)	OK(0.02)
X20-02A7	6F	X20	Y2 - Y4	5.242	3.640	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	9.00	455	3-206	0.582	OK(0.01)	OK(0.01)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.106	OK(0.00)	OK(0.01)
X21-01A2	1F	X21	Y1 - Y4	157.084	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	9.240	OK(0.13)	OK(0.18)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			12-206	0.684	OK(0.03)	OK(0.04)
X21-01A3	2F	X21	Y1 - Y4	128.383	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	7.552	OK(0.11)	OK(0.14)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			10-206	0.657	OK(0.03)	OK(0.04)
X21-01A4	3F	X21	Y1 - Y4	99.682	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	5.864	OK(0.08)	OK(0.11)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			8-206	0.617	OK(0.03)	OK(0.04)
X21-01A5	4F	X21	Y1 - Y4	70.980	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	4.175	OK(0.06)	OK(0.08)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			6-206	0.557	OK(0.02)	OK(0.03)
X21-01A6	5F	X21	Y1 - Y4	42.279	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	2.487	OK(0.04)	OK(0.05)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			5-206	0.383	OK(0.02)	OK(0.02)
X21-01A7	6F	X21	Y1 - Y4	13.577	7.280	159.60	372.40	4.04	0.96	17.40	9.00	一般	17.00	455	3-206	0.799	OK(0.01)	OK(0.02)
					2.336	2607	57.80	0.72	4.42	23.53	17.56	左端			4-206	0.145	OK(0.01)	OK(0.01)

まぐさ・梁の断面検定凡例

位置　：階名称／通り名称／位置
材質　：使用部材の材質
サイズ　：本数-サイズ
積雪　：雪考慮の有無

l　：壁芯間距離　[m]
l'　：まぐさ・梁内法スパン　[m]
B　：まぐさ・梁の一部材幅　[cm]
D　：まぐさ・梁の一部材のせい　[cm]

E　：ヤング係数　[N/mm2]
I　：断面二次モーメント 単材*本数　[cm4]
Zx　：鉛直方向断面係数　単材*本数　[cm3]
Zy　：水平方向断面係数　[cm3]

Lfb　：長期許容曲げ応力度　[N/mm2]
Lfs　：長期許容せん断応力度　[N/mm2]
sfb　：短期許容曲げ応力度　[N/mm2]
sfs　：短期許容せん断応力度　[N/mm2]

積雪考慮：長期積雪考慮は Lfb 1.43Lfb/1.1(中長期) 1.6Lfb/1.1(中短期)
積雪考慮：短期積雪考慮は Lfb 1.6Lfb/1.1(中短期)

応力　：応力は雪を含まない長期・地震・風を出力
　：風面外は外壁指定部分を計算

曲げ　M：雪を含まない曲げ応力　[kN･m]
積雪時　：積雪を含む曲げ応力　[kN･m]

せん断Q：雪を含まないせん断力　[kN]
積雪時　：積雪を含むせん断力　[kN]

応力度σ：雪を含まない曲げ応力度　[N/mm2]
積雪時　：積雪を含む曲げ応力度　[N/mm2]
検定比　：σ / fb
応力度の数値後の記号は耐力不足を示す
　＊：記号
積雪を含む応力は雪にそれぞれの雪係数が掛る

せん断τ：雪を含まないせん断力度　[N]
積雪時　：積雪を含むせん断応力度　[N]
検定比　：τ / fs

たわみδ：雪を含まないたわみ　[cm]
積雪時　：積雪を含むたわみ　[cm]

L/300　：L/300時のたわみ　[cm]
L/150　：L/150時のたわみ　[cm]

L/***=　：***には指定たわみ制限が表記 = たわみ　[cm]

風圧w　：面外風圧力
　：風力係数 * Kz * 速度圧ｋN/m2 * 階高/2

以下はたわみ制限越えを示す
＜*＞　：指定たわみの後の*は長期
＜$＞　：　$は積雪
＜#＞　：　#は風面外でL/150　水平方向

● 4-(4)　まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ　Y01-02A2　短期雪考慮	まぐさ　Y01-04A2　短期雪考慮	まぐさ　Y01-06A2　短期雪考慮	まぐさ　Y01-08A2　短期雪考慮	まぐさ　Y01-10A2　短期雪考慮	まぐさ　Y01-12A2　短期雪考慮
位　置	1F　Y1　通り　X1　- X3	1F　Y1　通り　X3　- X5	1F　Y1　通り　X5　- X7	1F　Y1　通り　X7　- X9	1F　Y1　通り　X9　- X11	1F　Y1　通り　X11　- X13
材質　サイズ	S-P-F_2　2-208	S-P-F_2　2-208	S-P-F_2　2-208	S-P-F_2　2-208	S-P-F_2　2-208	S-P-F_2　2-208
l / l'(m)	3.87 | 1.82	4.55 | 1.82	4.55 | 1.82	4.55 | 1.82	4.55 | 1.82	4.55 | 1.82
B / D (cm)	3.80 | 18.40	3.80 | 18.40	3.80 | 18.40	3.80 | 18.40	3.80 | 18.40	3.80 | 18.40
E / I N/mm2 cm4	9600.00 | 3945.35	9600.00 | 3945.35	9600.00 | 3945.35	9600.00 | 3945.35	9600.00 | 3945.35	9600.00 | 3945.35
Zx / Zy(cm3)	428.84 | 88.57	428.84 | 88.57	428.84 | 88.57	428.84 | 88.57	428.84 | 88.57	428.84 | 88.57
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94　8.64 | 0.66　0.96	5.94　8.64 | 0.66　0.96	5.94　8.64 | 0.66　0.96	5.94　8.64 | 0.66　0.96	5.94　8.64 | 0.66　0.96	5.94　8.64 | 0.66　0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80 | 1.20	10.80 | 1.20	10.80 | 1.20	10.80 | 1.20	10.80 | 1.20	10.80 | 1.20
荷重	長　期 | 地　震 | 風 | 風 面 外	長　期 | 地　震 | 風 | 風 面 外	長　期 | 地　震 | 風 | 風 面 外	長　期 | 地　震 | 風 | 風 面 外	長　期 | 地　震 | 風 | 風 面 外	長　期 | 地　震 | 風 | 風 面 外
曲げ　M (kNm)	-2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.35	-2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.35	-2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.35	-2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.35	-2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.35	-2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.35
積雪時	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41
せん断　Q (kN)	5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.78	-5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.78	5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.78	-5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.78	5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.78	-5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.78
積雪時	5.31	-5.31	5.31	-5.31	5.31	-5.31
応力度 σ(N/mm2)	5.63 | 5.63 | 5.63 | 3.99	5.63 | 5.63 | 5.63 | 3.99	5.63 | 5.63 | 5.63 | 3.99	5.63 | 5.63 | 5.63 | 3.99	5.63 | 5.63 | 5.63 | 3.99	5.63 | 5.63 | 5.63 | 3.99
積雪時	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63
検定比	(0.95) | (0.52) | (0.52) | (0.37)	(0.95) | (0.52) | (0.52) | (0.37)	(0.95) | (0.52) | (0.52) | (0.37)	(0.95) | (0.52) | (0.52) | (0.37)	(0.95) | (0.52) | (0.52) | (0.37)	(0.95) | (0.52) | (0.52) | (0.37)
せん断 τ(N/mm2)	0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.08	0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.08	0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.08	0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.08	0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.08	0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.08
積雪時	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
検定比	(0.86) | (0.47) | (0.47) | (0.07)	(0.86) | (0.47) | (0.47) | (0.07)	(0.86) | (0.47) | (0.47) | (0.07)	(0.86) | (0.47) | (0.47) | (0.07)	(0.86) | (0.47) | (0.47) | (0.07)	(0.86) | (0.47) | (0.47) | (0.07)
たわみ　δ (cm)	0.44 | | | 0.75	0.44 | | | 0.75	0.44 | | | 0.75	0.44 | | | 0.75	0.44 | | | 0.75	0.44 | | | 0.75
積雪時	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
L/300 L/150 (cm)	0.61 | 1.21 | L/250= 0.73	0.61 | 1.21 | L/250= 0.73	0.61 | 1.21 | L/250= 0.73	0.61 | 1.21 | L/250= 0.73	0.61 | 1.21 | L/250= 0.73	0.61 | 1.21 | L/250= 0.73
変形増大係数 Ccp	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-14A2 短期雪考慮				まぐさ Y01-16A2 短期雪考慮				まぐさ Y01-18A2 短期雪考慮				まぐさ Y01-20A2 短期雪考慮				まぐさ Y01-02A3 短期雪考慮				まぐさ Y01-04A3 短期雪考慮			
位　置	1F Y1 通り X13 - X15				1F Y1 通り X15 - X17				1F Y1 通り X17 - X19				1F Y1 通り X19 - X21				2F Y1 通り X1 - X3				2F Y1 通り X3 - X5			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		3.87		1.82		3.87		1.82		4.55		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35
積雪時	-2.41				-2.41				-2.41				-2.41				-2.41				-2.41			
せん断　Q (kN)	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78
積雪時	5.31				-5.31				5.31				-5.31				5.31				-5.31			
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99
積雪時	5.63				5.63				5.63				5.63				5.63				5.63			
検定比	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08
積雪時	0.57				0.57				0.57				0.57				0.57				0.57			
検定比	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)
たわみ　δ (cm)	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.75
積雪時	0.44				0.44				0.44				0.44				0.44				0.44			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-06A3 短期雪考慮				まぐさ Y01-08A3 短期雪考慮				まぐさ Y01-10A3 短期雪考慮				まぐさ Y01-12A3 短期雪考慮				まぐさ Y01-14A3 短期雪考慮				まぐさ Y01-16A3 短期雪考慮			
位　置	2F Y1 通り X5 - X7				2F Y1 通り X7 - X9				2F Y1 通り X9 - X11				2F Y1 通り X11 - X13				2F Y1 通り X13 - X15				2F Y1 通り X15 - X17			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35
積雪時	-2.41				-2.41				-2.41				-2.41				-2.41				-2.41			
せん断　Q (kN)	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78
積雪時	5.31				-5.31				5.31				-5.31				5.31				-5.31			
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99	5.63	5.63	5.63	3.99
積雪時	5.63				5.63				5.63				5.63				5.63				5.63			
検定比	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08
積雪時	0.57				0.57				0.57				0.57				0.57				0.57			
検定比	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)
たわみ　δ (cm)	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.75	0.44			0.75
積雪時	0.44				0.44				0.44				0.44				0.44				0.44			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-18A3	短期雪考慮	まぐさ Y01-20A3	短期雪考慮	まぐさ Y01-02A4	短期雪考慮	まぐさ Y01-04A4	短期雪考慮	まぐさ Y01-06A4	短期雪考慮	まぐさ Y01-08A4	短期雪考慮
位　置	2F Y1 通り	X17 - X19	2F Y1 通り	X19 - X21	3F Y1 通り	X1 - X3	3F Y1 通り	X3 - X5	3F Y1 通り	X5 - X7	3F Y1 通り	X7 - X9
材質　サイズ	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208
l / l'(m)	4.55	1.82	3.87	1.82	3.87	1.82	4.55	1.82	4.55	1.82	4.55	1.82
B / D (cm)	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40
E / I N/mm2 cm4	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35
Zx / Zy(cm3)	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20
荷重	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外
曲げ M (kNm)	-2.41 0.00	0.00 0.35	-2.41 0.00	0.00 0.35	-2.41 0.00	0.00 0.35	-2.41 0.00	0.00 0.35	-2.41 0.00	0.00 0.35	-2.41 0.00	0.00 0.35
積雪時	-2.41		-2.41		-2.41		-2.41		-2.41		-2.41	
せん断 Q (kN)	5.31 0.00	0.00 0.78	-5.31 0.00	0.00 0.78	5.31 0.00	0.00 0.78	-5.31 0.00	0.00 0.78	5.31 0.00	0.00 0.78	-5.31 0.00	0.00 0.78
積雪時	5.31		-5.31		5.31		-5.31		5.31		-5.31	
応力度 σ(N/mm2)	5.63 5.63	5.63 3.99	5.63 5.63	5.63 3.99	5.63 5.63	5.63 3.99	5.63 5.63	5.63 3.99	5.63 5.63	5.63 3.99	5.63 5.63	5.63 3.99
積雪時	5.63		5.63		5.63		5.63		5.63		5.63	
検定比	(0.95)	(0.52) (0.52) (0.37)	(0.95)	(0.52) (0.52) (0.37)	(0.95)	(0.52) (0.52) (0.37)	(0.95)	(0.52) (0.52) (0.37)	(0.95)	(0.52) (0.52) (0.37)	(0.95)	(0.52) (0.52) (0.37)
せん断 τ(N/mm2)	0.57 0.57	0.57 0.08	0.57 0.57	0.57 0.08	0.57 0.57	0.57 0.08	0.57 0.57	0.57 0.08	0.57 0.57	0.57 0.08	0.57 0.57	0.57 0.08
積雪時	0.57		0.57		0.57		0.57		0.57		0.57	
検定比	(0.86)	(0.47) (0.47) (0.07)	(0.86)	(0.47) (0.47) (0.07)	(0.86)	(0.47) (0.47) (0.07)	(0.86)	(0.47) (0.47) (0.07)	(0.86)	(0.47) (0.47) (0.07)	(0.86)	(0.47) (0.47) (0.07)
たわみ δ (cm)	0.44	0.75	0.44	0.75	0.44	0.75	0.44	0.75	0.44	0.75	0.44	0.75
積雪時	0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	
L/300 L/150 (cm)	0.61 1.21	L/250= 0.73	0.61 1.21	L/250= 0.73	0.61 1.21	L/250= 0.73	0.61 1.21	L/250= 0.73	0.61 1.21	L/250= 0.73	0.61 1.21	L/250= 0.73
変形増大係数 Ccp	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-10A4	短期雪考慮	まぐさ Y01-12A4	短期雪考慮	まぐさ Y01-14A4	短期雪考慮	まぐさ Y01-16A4	短期雪考慮	まぐさ Y01-18A4	短期雪考慮	まぐさ Y01-20A4	短期雪考慮
位　置	3F Y1 通り	X9 - X11	3F Y1 通り	X11 - X13	3F Y1 通り	X13 - X15	3F Y1 通り	X15 - X17	3F Y1 通り	X17 - X19	3F Y1 通り	X19 - X21
材質　サイズ	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208
l / l'(m)	4.55	1.82	4.55	1.82	4.55	1.82	4.55	1.82	4.55	1.82	3.87	1.82
B / D (cm)	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40
E / I N/mm2 cm4	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35
Zx / Zy(cm3)	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20
荷重	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外
曲げ M (kNm)	-2.41 0.00	0.00 0.35	-2.41 0.00	0.00 0.35	-2.41 0.00	0.00 0.35	-2.41 0.00	0.00 0.35	-2.41 0.00	0.00 0.35	-2.41 0.00	0.00 0.35
積雪時	-2.41		-2.41		-2.41		-2.41		-2.41		-2.41	
せん断 Q (kN)	5.31 0.00	0.00 0.78	-5.31 0.00	0.00 0.78	5.31 0.00	0.00 0.78	-5.31 0.00	0.00 0.78	5.31 0.00	0.00 0.78	-5.31 0.00	0.00 0.78
積雪時	5.31		-5.31		5.31		-5.31		5.31		-5.31	
応力度 σ(N/mm2)	5.63 5.63	5.63 3.99	5.63 5.63	5.63 3.99	5.63 5.63	5.63 3.99	5.63 5.63	5.63 3.99	5.63 5.63	5.63 3.99	5.63 5.63	5.63 3.99
積雪時	5.63		5.63		5.63		5.63		5.63		5.63	
検定比	(0.95)	(0.52) (0.52) (0.37)	(0.95)	(0.52) (0.52) (0.37)	(0.95)	(0.52) (0.52) (0.37)	(0.95)	(0.52) (0.52) (0.37)	(0.95)	(0.52) (0.52) (0.37)	(0.95)	(0.52) (0.52) (0.37)
せん断 τ(N/mm2)	0.57 0.57	0.57 0.08	0.57 0.57	0.57 0.08	0.57 0.57	0.57 0.08	0.57 0.57	0.57 0.08	0.57 0.57	0.57 0.08	0.57 0.57	0.57 0.08
積雪時	0.57		0.57		0.57		0.57		0.57		0.57	
検定比	(0.86)	(0.47) (0.47) (0.07)	(0.86)	(0.47) (0.47) (0.07)	(0.86)	(0.47) (0.47) (0.07)	(0.86)	(0.47) (0.47) (0.07)	(0.86)	(0.47) (0.47) (0.07)	(0.86)	(0.47) (0.47) (0.07)
たわみ δ (cm)	0.44	0.75	0.44	0.75	0.44	0.75	0.44	0.75	0.44	0.75	0.44	0.75
積雪時	0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	
L/300 L/150 (cm)	0.61 1.21	L/250= 0.73	0.61 1.21	L/250= 0.73	0.61 1.21	L/250= 0.73	0.61 1.21	L/250= 0.73	0.61 1.21	L/250= 0.73	0.61 1.21	L/250= 0.73
変形増大係数 Ccp	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-02A5 短期雪考慮				まぐさ Y01-04A5 短期雪考慮				まぐさ Y01-06A5 短期雪考慮				まぐさ Y01-08A5 短期雪考慮				まぐさ Y01-10A5 短期雪考慮				まぐさ Y01-12A5 短期雪考慮			
位　置	4F Y1 通り X1 - X3				4F Y1 通り X3 - X5				4F Y1 通り X5 - X7				4F Y1 通り X7 - X9				4F Y1 通り X9 - X11				4F Y1 通り X11 - X13			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	3.87		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外
曲げ M (kNm)	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35
積雪時	-2.41				-2.41				-2.41				-2.41				-2.41				-2.41			
せん断 Q (kN)	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78
積雪時	5.31				-5.31				5.31				-5.31				5.31				-5.31			
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63	5.63	4.00	5.63	5.63	5.63	4.00	5.63	5.63	5.63	4.00	5.63	5.63	5.63	4.00	5.63	5.63	5.63	4.00	5.63	5.63	5.63	4.00
積雪時	5.63				5.63				5.63				5.63				5.63				5.63			
検定比	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08
積雪時	0.57				0.57				0.57				0.57				0.57				0.57			
検定比	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)
たわみ δ (cm)	0.44			0.76	0.44			0.76	0.44			0.76	0.44			0.76	0.44			0.76	0.44			0.76
積雪時	0.44				0.44				0.44				0.44				0.44				0.44			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-14A5 短期雪考慮				まぐさ Y01-16A5 短期雪考慮				まぐさ Y01-18A5 短期雪考慮				まぐさ Y01-20A5 短期雪考慮				まぐさ Y01-02A6 短期雪考慮				まぐさ Y01-04A6 短期雪考慮			
位　置	4F Y1 通り X13 - X15				4F Y1 通り X15 - X17				4F Y1 通り X17 - X19				4F Y1 通り X19 - X21				5F Y1 通り X1 - X3				5F Y1 通り X3 - X5			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		3.87		1.82		3.87		1.82		4.55		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外
曲げ M (kNm)	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.35	-2.41	0.00	0.00	0.39	-2.41	0.00	0.00	0.39
積雪時	-2.41				-2.41				-2.41				-2.41				-2.41				-2.41			
せん断 Q (kN)	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78	5.31	0.00	0.00	0.78	-5.31	0.00	0.00	0.78	5.31	0.00	0.00	0.86	-5.31	0.00	0.00	0.86
積雪時	5.31				-5.31				5.31				-5.31				5.31				-5.31			
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63	5.63	4.00	5.63	5.63	5.63	4.00	5.63	5.63	5.63	4.00	5.63	5.63	5.63	4.00	5.63	5.63	5.63	4.40	5.63	5.63	5.63	4.40
積雪時	5.63				5.63				5.63				5.63				5.63				5.63			
検定比	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.37)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.41)	(0.95)	(0.52)	(0.52)	(0.41)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.08	0.57	0.57	0.57	0.09	0.57	0.57	0.57	0.09
積雪時	0.57				0.57				0.57				0.57				0.57				0.57			
検定比	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.07)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)	(0.86)	(0.47)	(0.47)	(0.08)
たわみ δ (cm)	0.44			0.76	0.44			0.76	0.44			0.76	0.44			0.76	0.44			0.83	0.44			0.83
積雪時	0.44				0.44				0.44				0.44				0.44				0.44			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941				(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-06A6	短期雪考慮	まぐさ Y01-08A6	短期雪考慮	まぐさ Y01-10A6	短期雪考慮	まぐさ Y01-12A6	短期雪考慮	まぐさ Y01-14A6	短期雪考慮	まぐさ Y01-16A6	短期雪考慮
位　置	5F Y1 通り	X5 - X7	5F Y1 通り	X7 - X9	5F Y1 通り	X9 - X11	5F Y1 通り	X11 - X13	5F Y1 通り	X13 - X15	5F Y1 通り	X15 - X17
材質　サイズ	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208
l / l'(m)	4.55	1.82	4.55	1.82	4.55	1.82	4.55	1.82	4.55	1.82	4.55	1.82
B / D (cm)	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40
E / I N/mm2 cm4	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35
Zx / Zy(cm3)	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20
荷重	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外
曲げ M (kNm)	-2.41	0.00 / 0.00 / 0.39	-2.41	0.00 / 0.00 / 0.39	-2.41	0.00 / 0.00 / 0.39	-2.41	0.00 / 0.00 / 0.39	-2.41	0.00 / 0.00 / 0.39	-2.41	0.00 / 0.00 / 0.39
積雪時	-2.41		-2.41		-2.41		-2.41		-2.41		-2.41	
せん断 Q (kN)	5.31	0.00 / 0.00 / 0.86	-5.31	0.00 / 0.00 / 0.86	5.31	0.00 / 0.00 / 0.86	-5.31	0.00 / 0.00 / 0.86	5.31	0.00 / 0.00 / 0.86	-5.31	0.00 / 0.00 / 0.86
積雪時	5.31		-5.31		5.31		-5.31		5.31		-5.31	
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63 / 5.63 / 4.40	5.63	5.63 / 5.63 / 4.40	5.63	5.63 / 5.63 / 4.40	5.63	5.63 / 5.63 / 4.40	5.63	5.63 / 5.63 / 4.40	5.63	5.63 / 5.63 / 4.40
積雪時	5.63		5.63		5.63		5.63		5.63		5.63	
検定比	(0.95)	(0.52) / (0.52) / (0.41)	(0.95)	(0.52) / (0.52) / (0.41)	(0.95)	(0.52) / (0.52) / (0.41)	(0.95)	(0.52) / (0.52) / (0.41)	(0.95)	(0.52) / (0.52) / (0.41)	(0.95)	(0.52) / (0.52) / (0.41)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57 / 0.57 / 0.09	0.57	0.57 / 0.57 / 0.09	0.57	0.57 / 0.57 / 0.09	0.57	0.57 / 0.57 / 0.09	0.57	0.57 / 0.57 / 0.09	0.57	0.57 / 0.57 / 0.09
積雪時	0.57		0.57		0.57		0.57		0.57		0.57	
検定比	(0.86)	(0.47) / (0.47) / (0.08)	(0.86)	(0.47) / (0.47) / (0.08)	(0.86)	(0.47) / (0.47) / (0.08)	(0.86)	(0.47) / (0.47) / (0.08)	(0.86)	(0.47) / (0.47) / (0.08)	(0.86)	(0.47) / (0.47) / (0.08)
たわみ δ (cm)	0.44	0.83	0.44	0.83	0.44	0.83	0.44	0.83	0.44	0.83	0.44	0.83
積雪時	0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21 / L/250= 0.73	0.61	1.21 / L/250= 0.73	0.61	1.21 / L/250= 0.73	0.61	1.21 / L/250= 0.73	0.61	1.21 / L/250= 0.73	0.61	1.21 / L/250= 0.73
変形増大係数 Ccp	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	
風圧 w	(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941		(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941		(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941		(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941		(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941		(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941	

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-18A6	短期雪考慮	まぐさ Y01-20A6	短期雪考慮	まぐさ Y01-02A7	短期雪考慮	まぐさ Y01-04A7	短期雪考慮	まぐさ Y01-06A7	短期雪考慮	まぐさ Y01-08A7	短期雪考慮
位　置	5F Y1 通り	X17 - X19	5F Y1 通り	X19 - X21	6F Y1 通り	X1 - X3	6F Y1 通り	X3 - X5	6F Y1 通り	X5 - X7	6F Y1 通り	X7 - X9
材質　サイズ	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208
l / l'(m)	4.55	1.82	3.87	1.82	3.87	1.82	4.55	1.82	4.55	1.82	4.55	1.82
B / D (cm)	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40
E / I N/mm2 cm4	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35
Zx / Zy(cm3)	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20
荷重	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外
曲げ M (kNm)	-2.41	0.00 / 0.00 / 0.39	-2.41	0.00 / 0.00 / 0.39	-0.75	0.00 / 0.00 / 0.42	-0.75	0.00 / 0.00 / 0.42	-0.75	0.00 / 0.00 / 0.42	-0.75	0.00 / 0.00 / 0.42
積雪時	-2.41		-2.41		-1.33		-1.33		-1.33		-1.33	
せん断 Q (kN)	5.31	0.00 / 0.00 / 0.86	-5.31	0.00 / 0.00 / 0.86	1.65	0.00 / 0.00 / 0.93	1.65	0.00 / 0.00 / 0.93	1.65	0.00 / 0.00 / 0.93	1.65	0.00 / 0.00 / 0.93
積雪時	5.31		-5.31		2.93		2.93		2.93		2.93	
応力度 σ(N/mm2)	5.63	5.63 / 5.63 / 4.40	5.63	5.63 / 5.63 / 4.40	1.75	1.75 / 1.75 / 4.77	1.75	1.75 / 1.75 / 4.77	1.75	1.75 / 1.75 / 4.77	1.75	1.75 / 1.75 / 4.77
積雪時	5.63		5.63		3.10		3.10		3.10		3.10	
検定比	(0.95)	(0.52) / (0.52) / (0.41)	(0.95)	(0.52) / (0.52) / (0.41)	(0.36)	(0.16) / (0.16) / (0.44)	(0.36)	(0.16) / (0.16) / (0.44)	(0.36)	(0.16) / (0.16) / (0.44)	(0.36)	(0.16) / (0.16) / (0.44)
せん断 τ(N/mm2)	0.57	0.57 / 0.57 / 0.09	0.57	0.57 / 0.57 / 0.09	0.18	0.18 / 0.18 / 0.10	0.18	0.18 / 0.18 / 0.10	0.18	0.18 / 0.18 / 0.10	0.18	0.18 / 0.18 / 0.10
積雪時	0.57		0.57		0.31		0.31		0.31		0.31	
検定比	(0.86)	(0.47) / (0.47) / (0.08)	(0.86)	(0.47) / (0.47) / (0.08)	(0.33)	(0.15) / (0.15) / (0.08)	(0.33)	(0.15) / (0.15) / (0.08)	(0.33)	(0.15) / (0.15) / (0.08)	(0.33)	(0.15) / (0.15) / (0.08)
たわみ δ (cm)	0.44	0.83	0.44	0.83	0.14	0.90	0.14	0.90	0.14	0.90	0.14	0.90
積雪時	0.44		0.44		0.14		0.14		0.14		0.14	
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21 / L/250= 0.73	0.61	1.21 / L/250= 0.73	0.61	1.21 / L/250= 0.73	0.61	1.21 / L/250= 0.73	0.61	1.21 / L/250= 0.73	0.61	1.21 / L/250= 0.73
変形増大係数 Ccp	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	
風圧 w	(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941		(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941		(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020		(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020		(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020		(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020	

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y01-10A7 短期雪考慮				まぐさ Y01-12A7 短期雪考慮				まぐさ Y01-14A7 短期雪考慮				まぐさ Y01-16A7 短期雪考慮				まぐさ Y01-18A7 短期雪考慮				まぐさ Y01-20A7 短期雪考慮			
位　置	6F Y1 通り X9 - X11				6F Y1 通り X11 - X13				6F Y1 通り X13 - X15				6F Y1 通り X15 - X17				6F Y1 通り X17 - X19				6F Y1 通り X19 - X21			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		4.55		1.82		3.87		1.82	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外
曲げ M (kNm)	-0.75	0.00	0.00	0.42	-0.75	0.00	0.00	0.42	-0.75	0.00	0.00	0.42	-0.75	0.00	0.00	0.42	-0.75	0.00	0.00	0.42	-0.75	0.00	0.00	0.42
積雪時	-1.33				-1.33				-1.33				-1.33				-1.33				-1.33			
せん断 Q (kN)	1.65	0.00	0.00	0.93	1.65	0.00	0.00	0.93	1.65	0.00	0.00	0.93	1.65	0.00	0.00	0.93	1.65	0.00	0.00	0.93	1.65	0.00	0.00	0.93
積雪時	2.93				2.93				2.93				2.93				2.93				2.93			
応力度 σ(N/mm2)	1.75	1.75	1.75	4.77	1.75	1.75	1.75	4.77	1.75	1.75	1.75	4.77	1.75	1.75	1.75	4.77	1.75	1.75	1.75	4.77	1.75	1.75	1.75	4.77
積雪時	3.10				3.10				3.10				3.10				3.10				3.10			
検定比	(0.36)	(0.16)	(0.16)	(0.44)	(0.36)	(0.16)	(0.16)	(0.44)	(0.36)	(0.16)	(0.16)	(0.44)	(0.36)	(0.16)	(0.16)	(0.44)	(0.36)	(0.16)	(0.16)	(0.44)	(0.36)	(0.16)	(0.16)	(0.44)
せん断 τ(N/mm2)	0.18	0.18	0.18	0.10	0.18	0.18	0.18	0.10	0.18	0.18	0.18	0.10	0.18	0.18	0.18	0.10	0.18	0.18	0.18	0.10	0.18	0.18	0.18	0.10
積雪時	0.31				0.31				0.31				0.31				0.31				0.31			
検定比	(0.33)	(0.15)	(0.15)	(0.08)	(0.33)	(0.15)	(0.15)	(0.08)	(0.33)	(0.15)	(0.15)	(0.08)	(0.33)	(0.15)	(0.15)	(0.08)	(0.33)	(0.15)	(0.15)	(0.08)	(0.33)	(0.15)	(0.15)	(0.08)
たわみ δ (cm)	0.14			0.90	0.14			0.90	0.14			0.90	0.14			0.90	0.14			0.90	0.14			0.90
積雪時	0.14				0.14				0.14				0.14				0.14				0.14			
L/300 L/150 (cm)	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73	0.61	1.21	L/250=	0.73
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020				(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020				(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020				(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020				(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020				(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-02B2 短期雪考慮				まぐさ Y02-03B2 短期雪考慮				まぐさ Y02-06B2 短期雪考慮				まぐさ Y02-07B2 短期雪考慮				まぐさ Y02-10B2 短期雪考慮				まぐさ Y02-11B2 短期雪考慮			
位　置	1F Y2 通り X2 - X3				1F Y2 通り X3 - X4				1F Y2 通り X6 - X7				1F Y2 通り X7 - X8				1F Y2 通り X10 - X11				1F Y2 通り X11 - X12			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	2.96		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外	長期	地震	風	風面外
曲げ M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.81				-0.81				-0.81				-0.81			
せん断 Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				3.58				3.58				3.58				3.58			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00
積雪時	3.28				3.28				3.28				3.28				3.28				3.28			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.50				0.50				0.50				0.50			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)
たわみ δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.08				0.08				0.08				0.08			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																								

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-14B2 短期雪考慮	まぐさ Y02-15B2 短期雪考慮	まぐさ Y02-18B2 短期雪考慮	まぐさ Y02-19B2 短期雪考慮	まぐさ Y02-02B3 短期雪考慮	まぐさ Y02-03B3 短期雪考慮
位　置	1F Y2 通り X14 - X15	1F Y2 通り X15 - X16	1F Y2 通り X18 - X19	1F Y2 通り X19 - X20	2F Y2 通り X2 - X3	2F Y2 通り X3 - X4
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206
l / l'(m)	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	2.96 | 0.91	2.96 | 0.91	4.55 | 0.91
B / D (cm)	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00
E / I N/mm2 cm4	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87
Zx / Zy(cm3)	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20
荷重	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外
曲げ M (kNm)	-0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00
積雪時	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81
せん断 Q (kN)	3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00	3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00	3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00	3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00	3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00	3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00
積雪時	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58
応力度 σ(N/mm2)	3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00	3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00	3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00	3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00	3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00	3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00
積雪時	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28
検定比	(0.49) | (0.27) | (0.27) | (0.00)	(0.49) | (0.27) | (0.27) | (0.00)	(0.49) | (0.27) | (0.27) | (0.00)	(0.49) | (0.27) | (0.27) | (0.00)	(0.49) | (0.27) | (0.27) | (0.00)	(0.49) | (0.27) | (0.27) | (0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00	0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00	0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00	0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00	0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00	0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00
積雪時	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
検定比	(0.76) | (0.42) | (0.42) | (0.00)	(0.76) | (0.42) | (0.42) | (0.00)	(0.76) | (0.42) | (0.42) | (0.00)	(0.76) | (0.42) | (0.42) | (0.00)	(0.76) | (0.42) | (0.42) | (0.00)	(0.76) | (0.42) | (0.42) | (0.00)
たわみ δ (cm)	0.08 | | | 0.00	0.08 | | | 0.00	0.08 | | | 0.00	0.08 | | | 0.00	0.08 | | | 0.00	0.08 | | | 0.00
積雪時	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
L/300 L/150 (cm)	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36
変形増大係数 Ccp	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
風圧 w						

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-06B3 短期雪考慮	まぐさ Y02-07B3 短期雪考慮	まぐさ Y02-10B3 短期雪考慮	まぐさ Y02-11B3 短期雪考慮	まぐさ Y02-14B3 短期雪考慮	まぐさ Y02-15B3 短期雪考慮
位　置	2F Y2 通り X6 - X7	2F Y2 通り X7 - X8	2F Y2 通り X10 - X11	2F Y2 通り X11 - X12	2F Y2 通り X14 - X15	2F Y2 通り X15 - X16
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206
l / l'(m)	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91
B / D (cm)	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00
E / I N/mm2 cm4	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87
Zx / Zy(cm3)	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20
荷重	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外
曲げ M (kNm)	-0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00
積雪時	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81
せん断 Q (kN)	3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00	3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00	3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00	3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00	3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00	3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00
積雪時	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58
応力度 σ(N/mm2)	3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00	3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00	3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00	3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00	3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00	3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00
積雪時	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28
検定比	(0.49) | (0.27) | (0.27) | (0.00)	(0.49) | (0.27) | (0.27) | (0.00)	(0.49) | (0.27) | (0.27) | (0.00)	(0.49) | (0.27) | (0.27) | (0.00)	(0.49) | (0.27) | (0.27) | (0.00)	(0.49) | (0.27) | (0.27) | (0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00	0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00	0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00	0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00	0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00	0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00
積雪時	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
検定比	(0.76) | (0.42) | (0.42) | (0.00)	(0.76) | (0.42) | (0.42) | (0.00)	(0.76) | (0.42) | (0.42) | (0.00)	(0.76) | (0.42) | (0.42) | (0.00)	(0.76) | (0.42) | (0.42) | (0.00)	(0.76) | (0.42) | (0.42) | (0.00)
たわみ δ (cm)	0.08 | | | 0.00	0.08 | | | 0.00	0.08 | | | 0.00	0.08 | | | 0.00	0.08 | | | 0.00	0.08 | | | 0.00
積雪時	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
L/300 L/150 (cm)	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36
変形増大係数 Ccp	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
風圧 w						

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-18B3	短期雪考慮	まぐさ Y02-19B3	短期雪考慮	まぐさ Y02-02B4	短期雪考慮	まぐさ Y02-03B4	短期雪考慮	まぐさ Y02-06B4	短期雪考慮	まぐさ Y02-07B4	短期雪考慮
位　置	2F Y2 通り	X18 - X19	2F Y2 通り	X19 - X20	3F Y2 通り	X2 - X3	3F Y2 通り	X3 - X4	3F Y2 通り	X6 - X7	3F Y2 通り	X7 - X8
材質　サイズ	S-P-F_2	2-206	S-P-F_2	2-206	S-P-F_2	2-206	S-P-F_2	2-206	S-P-F_2	2-206	S-P-F_2	2-206
l / l'(m)	4.55	0.91	2.96	0.91	2.96	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91
B / D (cm)	3.80	14.00	3.80	14.00	3.80	14.00	3.80	14.00	3.80	14.00	3.80	14.00
E / I N/mm2 cm4	9600.00	1737.87	9600.00	1737.87	9600.00	1737.87	9600.00	1737.87	9600.00	1737.87	9600.00	1737.87
Zx / Zy(cm3)	248.27	67.39	248.27	67.39	248.27	67.39	248.27	67.39	248.27	67.39	248.27	67.39
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65 9.68	0.66 0.96	6.65 9.68	0.66 0.96	6.65 9.68	0.66 0.96	6.65 9.68	0.66 0.96	6.65 9.68	0.66 0.96	6.65 9.68	0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10	1.20	12.10	1.20	12.10	1.20	12.10	1.20	12.10	1.20	12.10	1.20
荷重	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外
曲げ M (kNm)	-0.81	0.00 / 0.00 / 0.00	-0.81	0.00 / 0.00 / 0.00	-0.81	0.00 / 0.00 / 0.00	-0.81	0.00 / 0.00 / 0.00	-0.81	0.00 / 0.00 / 0.00	-0.81	0.00 / 0.00 / 0.00
積雪時	-0.81		-0.81		-0.81		-0.81		-0.81		-0.81	
せん断 Q (kN)	3.58	0.00 / 0.00 / 0.00	3.58	0.00 / 0.00 / 0.00	3.58	0.00 / 0.00 / 0.00	3.58	0.00 / 0.00 / 0.00	3.58	0.00 / 0.00 / 0.00	3.58	0.00 / 0.00 / 0.00
積雪時	3.58		3.58		3.58		3.58		3.58		3.58	
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28 / 3.28 / 0.00	3.28	3.28 / 3.28 / 0.00	3.28	3.28 / 3.28 / 0.00	3.28	3.28 / 3.28 / 0.00	3.28	3.28 / 3.28 / 0.00	3.28	3.28 / 3.28 / 0.00
積雪時	3.28		3.28		3.28		3.28		3.28		3.28	
検定比	(0.49)	(0.27) / (0.27) / (0.00)	(0.49)	(0.27) / (0.27) / (0.00)	(0.49)	(0.27) / (0.27) / (0.00)	(0.49)	(0.27) / (0.27) / (0.00)	(0.49)	(0.27) / (0.27) / (0.00)	(0.49)	(0.27) / (0.27) / (0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50 / 0.50 / 0.00	0.50	0.50 / 0.50 / 0.00	0.50	0.50 / 0.50 / 0.00	0.50	0.50 / 0.50 / 0.00	0.50	0.50 / 0.50 / 0.00	0.50	0.50 / 0.50 / 0.00
積雪時	0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	
検定比	(0.76)	(0.42) / (0.42) / (0.00)	(0.76)	(0.42) / (0.42) / (0.00)	(0.76)	(0.42) / (0.42) / (0.00)	(0.76)	(0.42) / (0.42) / (0.00)	(0.76)	(0.42) / (0.42) / (0.00)	(0.76)	(0.42) / (0.42) / (0.00)
たわみ δ (cm)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
積雪時	0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08	
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61 / L/250= 0.36	0.30	0.61 / L/250= 0.36	0.30	0.61 / L/250= 0.36	0.30	0.61 / L/250= 0.36	0.30	0.61 / L/250= 0.36	0.30	0.61 / L/250= 0.36
変形増大係数 Ccp	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	
風圧 w												

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-10B4	短期雪考慮	まぐさ Y02-11B4	短期雪考慮	まぐさ Y02-14B4	短期雪考慮	まぐさ Y02-15B4	短期雪考慮	まぐさ Y02-18B4	短期雪考慮	まぐさ Y02-19B4	短期雪考慮
位　置	3F Y2 通り	X10 - X11	3F Y2 通り	X11 - X12	3F Y2 通り	X14 - X15	3F Y2 通り	X15 - X16	3F Y2 通り	X18 - X19	3F Y2 通り	X19 - X20
材質　サイズ	S-P-F_2	2-206	S-P-F_2	2-206	S-P-F_2	2-206	S-P-F_2	2-206	S-P-F_2	2-206	S-P-F_2	2-206
l / l'(m)	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91	2.96	0.91
B / D (cm)	3.80	14.00	3.80	14.00	3.80	14.00	3.80	14.00	3.80	14.00	3.80	14.00
E / I N/mm2 cm4	9600.00	1737.87	9600.00	1737.87	9600.00	1737.87	9600.00	1737.87	9600.00	1737.87	9600.00	1737.87
Zx / Zy(cm3)	248.27	67.39	248.27	67.39	248.27	67.39	248.27	67.39	248.27	67.39	248.27	67.39
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65 9.68	0.66 0.96	6.65 9.68	0.66 0.96	6.65 9.68	0.66 0.96	6.65 9.68	0.66 0.96	6.65 9.68	0.66 0.96	6.65 9.68	0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10	1.20	12.10	1.20	12.10	1.20	12.10	1.20	12.10	1.20	12.10	1.20
荷重	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外	長期 / 地震	風 / 風面外
曲げ M (kNm)	-0.81	0.00 / 0.00 / 0.00	-0.81	0.00 / 0.00 / 0.00	-0.81	0.00 / 0.00 / 0.00	-0.81	0.00 / 0.00 / 0.00	-0.81	0.00 / 0.00 / 0.00	-0.81	0.00 / 0.00 / 0.00
積雪時	-0.81		-0.81		-0.81		-0.81		-0.81		-0.81	
せん断 Q (kN)	3.58	0.00 / 0.00 / 0.00	3.58	0.00 / 0.00 / 0.00	3.58	0.00 / 0.00 / 0.00	3.58	0.00 / 0.00 / 0.00	3.58	0.00 / 0.00 / 0.00	3.58	0.00 / 0.00 / 0.00
積雪時	3.58		3.58		3.58		3.58		3.58		3.58	
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28 / 3.28 / 0.00	3.28	3.28 / 3.28 / 0.00	3.28	3.28 / 3.28 / 0.00	3.28	3.28 / 3.28 / 0.00	3.28	3.28 / 3.28 / 0.00	3.28	3.28 / 3.28 / 0.00
積雪時	3.28		3.28		3.28		3.28		3.28		3.28	
検定比	(0.49)	(0.27) / (0.27) / (0.00)	(0.49)	(0.27) / (0.27) / (0.00)	(0.49)	(0.27) / (0.27) / (0.00)	(0.49)	(0.27) / (0.27) / (0.00)	(0.49)	(0.27) / (0.27) / (0.00)	(0.49)	(0.27) / (0.27) / (0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50 / 0.50 / 0.00	0.50	0.50 / 0.50 / 0.00	0.50	0.50 / 0.50 / 0.00	0.50	0.50 / 0.50 / 0.00	0.50	0.50 / 0.50 / 0.00	0.50	0.50 / 0.50 / 0.00
積雪時	0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	
検定比	(0.76)	(0.42) / (0.42) / (0.00)	(0.76)	(0.42) / (0.42) / (0.00)	(0.76)	(0.42) / (0.42) / (0.00)	(0.76)	(0.42) / (0.42) / (0.00)	(0.76)	(0.42) / (0.42) / (0.00)	(0.76)	(0.42) / (0.42) / (0.00)
たわみ δ (cm)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
積雪時	0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08	
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61 / L/250= 0.36	0.30	0.61 / L/250= 0.36	0.30	0.61 / L/250= 0.36	0.30	0.61 / L/250= 0.36	0.30	0.61 / L/250= 0.36	0.30	0.61 / L/250= 0.36
変形増大係数 Ccp	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	
風圧 w												

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-02B5 短期雪考慮				まぐさ Y02-03B5 短期雪考慮				まぐさ Y02-06B5 短期雪考慮				まぐさ Y02-07B5 短期雪考慮				まぐさ Y02-10B5 短期雪考慮				まぐさ Y02-11B5 短期雪考慮			
位　置	4F Y2 通り X2 - X3				4F Y2 通り X3 - X4				4F Y2 通り X6 - X7				4F Y2 通り X7 - X8				4F Y2 通り X10 - X11				4F Y2 通り X11 - X12			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	2.96		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.81				-0.81				-0.81				-0.81			
せん断　Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				3.58				3.58				3.58				3.58			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00
積雪時	3.28				3.28				3.28				3.28				3.28				3.28			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.50				0.50				0.50				0.50			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.08				0.08				0.08				0.08			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																								

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-14B5 短期雪考慮				まぐさ Y02-15B5 短期雪考慮				まぐさ Y02-18B5 短期雪考慮				まぐさ Y02-19B5 短期雪考慮				まぐさ Y02-02B6 短期雪考慮				まぐさ Y02-03B6 短期雪考慮			
位　置	4F Y2 通り X14 - X15				4F Y2 通り X15 - X16				4F Y2 通り X18 - X19				4F Y2 通り X19 - X20				5F Y2 通り X2 - X3				5F Y2 通り X3 - X4			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		2.96		0.91		2.96		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.81				-0.81				-0.81				-0.81			
せん断　Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				3.58				3.58				3.58				3.58			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00
積雪時	3.28				3.28				3.28				3.28				3.28				3.28			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.50				0.50				0.50				0.50			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.08				0.08				0.08				0.08			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																								

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-06B6 短期雪考慮				まぐさ Y02-07B6 短期雪考慮				まぐさ Y02-10B6 短期雪考慮				まぐさ Y02-11B6 短期雪考慮				まぐさ Y02-14B6 短期雪考慮				まぐさ Y02-15B6 短期雪考慮			
位　置	5F Y2 通り X6 - X7				5F Y2 通り X7 - X8				5F Y2 通り X10 - X11				5F Y2 通り X11 - X12				5F Y2 通り X14 - X15				5F Y2 通り X15 - X16			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.81				-0.81				-0.81				-0.81			
せん断　Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				3.58				3.58				3.58				3.58			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00
積雪時	3.28				3.28				3.28				3.28				3.28				3.28			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.50				0.50				0.50				0.50			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00	0.08			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.08				0.08				0.08				0.08			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																								

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-18B6 短期雪考慮				まぐさ Y02-19B6 短期雪考慮				まぐさ Y02-02B7 短期雪考慮				まぐさ Y02-03B7 短期雪考慮				まぐさ Y02-06B7 短期雪考慮				まぐさ Y02-07B7 短期雪考慮			
位　置	5F Y2 通り X18 - X19				5F Y2 通り X19 - X20				6F Y2 通り X2 - X3				6F Y2 通り X3 - X4				6F Y2 通り X6 - X7				6F Y2 通り X7 - X8			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206				S-P-F_2 2-206			
l / l'(m)	4.55		0.91		2.96		0.91		2.96		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00		3.80		14.00	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87		9600.00		1737.87	
Zx / Zy(cm3)	248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39		248.27		67.39	
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96	6.65	9.68	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20		12.10		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外	長　期	地　震	風	風面外
曲げ　M (kNm)	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00
積雪時	-0.81				-0.81				-0.54				-0.54				-0.54				-0.54			
せん断　Q (kN)	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
積雪時	3.58				3.58				2.38				2.38				2.38				2.38			
応力度 σ(N/mm2)	3.28	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00
積雪時	3.28				3.28				2.19				2.19				2.19				2.19			
検定比	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.49)	(0.27)	(0.27)	(0.00)	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)	(0.23)	(0.08)	(0.08)	(0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00
積雪時	0.50				0.50				0.34				0.34				0.34				0.34			
検定比	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.76)	(0.42)	(0.42)	(0.00)	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)	(0.35)	(0.13)	(0.13)	(0.00)
たわみ　δ (cm)	0.08			0.00	0.08			0.00	0.03			0.00	0.03			0.00	0.03			0.00	0.03			0.00
積雪時	0.08				0.08				0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w																								

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y02-10B7 短期雪考慮	まぐさ Y02-11B7 短期雪考慮	まぐさ Y02-14B7 短期雪考慮	まぐさ Y02-15B7 短期雪考慮	まぐさ Y02-18B7 短期雪考慮	まぐさ Y02-19B7 短期雪考慮
位　置	6F Y2 通り X10 - X11	6F Y2 通り X11 - X12	6F Y2 通り X14 - X15	6F Y2 通り X15 - X16	6F Y2 通り X18 - X19	6F Y2 通り X19 - X20
材質　サイズ	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206	S-P-F_2 2-206
l / l'(m)	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	2.96 | 0.91
B / D (cm)	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00	3.80 | 14.00
E / I N/mm2 cm4	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87	9600.00 | 1737.87
Zx / Zy(cm3)	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39	248.27 | 67.39
Lfb/Lfs(N/mm2)	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96	6.65 9.68 | 0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20	12.10 | 1.20
荷重	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外
曲げ M (kNm)	-0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00	-0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00
積雪時	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54
せん断 Q (kN)	1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00	1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00	1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00	1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00	1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00	1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00
積雪時	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38
応力度 σ(N/mm2)	1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00	1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00	1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00	1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00	1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00	1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00
積雪時	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19
検定比	(0.23) | (0.08) | (0.08) | (0.00)	(0.23) | (0.08) | (0.08) | (0.00)	(0.23) | (0.08) | (0.08) | (0.00)	(0.23) | (0.08) | (0.08) | (0.00)	(0.23) | (0.08) | (0.08) | (0.00)	(0.23) | (0.08) | (0.08) | (0.00)
せん断 τ(N/mm2)	0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00	0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00	0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00	0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00	0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00	0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00
積雪時	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
検定比	(0.35) | (0.13) | (0.13) | (0.00)	(0.35) | (0.13) | (0.13) | (0.00)	(0.35) | (0.13) | (0.13) | (0.00)	(0.35) | (0.13) | (0.13) | (0.00)	(0.35) | (0.13) | (0.13) | (0.00)	(0.35) | (0.13) | (0.13) | (0.00)
たわみ δ (cm)	0.03 | | | 0.00	0.03 | | | 0.00	0.03 | | | 0.00	0.03 | | | 0.00	0.03 | | | 0.00	0.03 | | | 0.00
積雪時	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
L/300 L/150 (cm)	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36
変形増大係数 Ccp	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
風圧 w						

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-01B2 短期雪考慮	まぐさ Y04-04B2 短期雪考慮	まぐさ Y04-05B2 短期雪考慮	まぐさ Y04-08B2 短期雪考慮	まぐさ Y04-09B2 短期雪考慮	まぐさ Y04-12B2 短期雪考慮
位　置	1F Y4 通り X1 - X2	1F Y4 通り X4 - X5	1F Y4 通り X5 - X6	1F Y4 通り X8 - X9	1F Y4 通り X9 - X10	1F Y4 通り X12 - X13
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208	S-P-F_2 2-208	S-P-F_2 2-208	S-P-F_2 2-208	S-P-F_2 2-208	S-P-F_2 2-208
l / l'(m)	4.09 | 0.91	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91	4.55 | 0.91
B / D (cm)	3.80 | 18.40	3.80 | 18.40	3.80 | 18.40	3.80 | 18.40	3.80 | 18.40	3.80 | 18.40
E / I N/mm2 cm4	9600.00 | 3945.35	9600.00 | 3945.35	9600.00 | 3945.35	9600.00 | 3945.35	9600.00 | 3945.35	9600.00 | 3945.35
Zx / Zy(cm3)	428.84 | 88.57	428.84 | 88.57	428.84 | 88.57	428.84 | 88.57	428.84 | 88.57	428.84 | 88.57
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94 8.64 | 0.66 0.96	5.94 8.64 | 0.66 0.96	5.94 8.64 | 0.66 0.96	5.94 8.64 | 0.66 0.96	5.94 8.64 | 0.66 0.96	5.94 8.64 | 0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80 | 1.20	10.80 | 1.20	10.80 | 1.20	10.80 | 1.20	10.80 | 1.20	10.80 | 1.20
荷重	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外	長期 | 地震 | 風 | 風面外
曲げ M (kNm)	-0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.09	-0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.09	-0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.09	-0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.09	-0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.09	-0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.09
積雪時	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60
せん断 Q (kN)	-2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.39	2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.39	2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.39	2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.39	2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.39	2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.39
積雪時	-2.66	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65
応力度 σ(N/mm2)	1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.00	1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.00	1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.00	1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.00	1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.00	1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.00
積雪時	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
検定比	(0.24) | (0.13) | (0.13) | (0.09)	(0.24) | (0.13) | (0.13) | (0.09)	(0.24) | (0.13) | (0.13) | (0.09)	(0.24) | (0.13) | (0.13) | (0.09)	(0.24) | (0.13) | (0.13) | (0.09)	(0.24) | (0.13) | (0.13) | (0.09)
せん断 τ(N/mm2)	0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.04	0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.04	0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.04	0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.04	0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.04	0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.04
積雪時	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
検定比	(0.43) | (0.24) | (0.24) | (0.03)	(0.43) | (0.24) | (0.24) | (0.03)	(0.43) | (0.24) | (0.24) | (0.03)	(0.43) | (0.24) | (0.24) | (0.03)	(0.43) | (0.24) | (0.24) | (0.03)	(0.43) | (0.24) | (0.24) | (0.03)
たわみ δ (cm)	0.03 | | | 0.05	0.03 | | | 0.05	0.03 | | | 0.05	0.03 | | | 0.05	0.03 | | | 0.05	0.03 | | | 0.05
積雪時	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
L/300 L/150 (cm)	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36	0.30 | 0.61 | L/250= 0.36
変形増大係数 Ccp	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-13B2 短期雪考慮				まぐさ Y04-16B2 短期雪考慮				まぐさ Y04-17B2 短期雪考慮				まぐさ Y04-20B2 短期雪考慮				まぐさ Y04-01B3 短期雪考慮				まぐさ Y04-04B3 短期雪考慮			
位　置	1F Y4 通り X13 - X14				1F Y4 通り X16 - X17				1F Y4 通り X17 - X18				1F Y4 通り X20 - X21				2F Y4 通り X1 - X2				2F Y4 通り X4 - X5			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.09		0.91		4.09		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09
積雪時	-0.60				-0.60				-0.60				-0.60				-0.60				-0.60			
せん断　Q (kN)	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	-2.66	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39
積雪時	2.65				2.65				2.65				2.65				-2.66				2.65			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00
積雪時	1.41				1.41				1.41				1.41				1.41				1.41			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04
積雪時	0.28				0.28				0.28				0.28				0.28				0.28			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-05B3 短期雪考慮				まぐさ Y04-08B3 短期雪考慮				まぐさ Y04-09B3 短期雪考慮				まぐさ Y04-12B3 短期雪考慮				まぐさ Y04-13B3 短期雪考慮				まぐさ Y04-16B3 短期雪考慮			
位　置	2F Y4 通り X5 - X6				2F Y4 通り X8 - X9				2F Y4 通り X9 - X10				2F Y4 通り X12 - X13				2F Y4 通り X13 - X14				2F Y4 通り X16 - X17			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09
積雪時	-0.60				-0.60				-0.60				-0.60				-0.60				-0.60			
せん断　Q (kN)	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39
積雪時	2.65				2.65				2.65				2.65				2.65				2.65			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00
積雪時	1.41				1.41				1.41				1.41				1.41				1.41			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04
積雪時	0.28				0.28				0.28				0.28				0.28				0.28			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-17B3	短期雪考慮	まぐさ Y04-20B3	短期雪考慮	まぐさ Y04-01B4	短期雪考慮	まぐさ Y04-04B4	短期雪考慮	まぐさ Y04-05B4	短期雪考慮	まぐさ Y04-08B4	短期雪考慮
位　置	2F Y4 通り	X17 - X18	2F Y4 通り	X20 - X21	3F Y4 通り	X1 - X2	3F Y4 通り	X4 - X5	3F Y4 通り	X5 - X6	3F Y4 通り	X8 - X9
材質　サイズ	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208
l / l'(m)	4.55	0.91	4.09	0.91	4.09	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91
B / D (cm)	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40
E / I N/mm2 cm4	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35
Zx / Zy(cm3)	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20
荷重	長期 / 地震 / 風 / 風面外		長期 / 地震 / 風 / 風面外		長期 / 地震 / 風 / 風面外		長期 / 地震 / 風 / 風面外		長期 / 地震 / 風 / 風面外		長期 / 地震 / 風 / 風面外	
曲げ M (kNm)	-0.60 0.00 0.00 0.09		-0.60 0.00 0.00 0.09		-0.60 0.00 0.00 0.09		-0.60 0.00 0.00 0.09		-0.60 0.00 0.00 0.09		-0.60 0.00 0.00 0.09	
積雪時	-0.60		-0.60		-0.60		-0.60		-0.60		-0.60	
せん断 Q (kN)	2.65 0.00 0.00 0.39		2.65 0.00 0.00 0.39		-2.66 0.00 0.00 0.39		2.65 0.00 0.00 0.39		2.65 0.00 0.00 0.39		2.65 0.00 0.00 0.39	
積雪時	2.65		2.65		-2.66		2.65		2.65		2.65	
応力度 σ(N/mm2)	1.41 1.41 1.41 1.00		1.41 1.41 1.41 1.00		1.41 1.41 1.41 1.00		1.41 1.41 1.41 1.00		1.41 1.41 1.41 1.00		1.41 1.41 1.41 1.00	
積雪時	1.41		1.41		1.41		1.41		1.41		1.41	
検定比	(0.24) (0.13) (0.13) (0.09)		(0.24) (0.13) (0.13) (0.09)		(0.24) (0.13) (0.13) (0.09)		(0.24) (0.13) (0.13) (0.09)		(0.24) (0.13) (0.13) (0.09)		(0.24) (0.13) (0.13) (0.09)	
せん断 τ(N/mm2)	0.28 0.28 0.28 0.04		0.28 0.28 0.28 0.04		0.28 0.28 0.28 0.04		0.28 0.28 0.28 0.04		0.28 0.28 0.28 0.04		0.28 0.28 0.28 0.04	
積雪時	0.28		0.28		0.28		0.28		0.28		0.28	
検定比	(0.43) (0.24) (0.24) (0.03)		(0.43) (0.24) (0.24) (0.03)		(0.43) (0.24) (0.24) (0.03)		(0.43) (0.24) (0.24) (0.03)		(0.43) (0.24) (0.24) (0.03)		(0.43) (0.24) (0.24) (0.03)	
たわみ δ (cm)	0.03 0.05		0.03 0.05		0.03 0.05		0.03 0.05		0.03 0.05		0.03 0.05	
積雪時	0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	
L/300 L/150 (cm)	0.30 0.61 L/250= 0.36		0.30 0.61 L/250= 0.36		0.30 0.61 L/250= 0.36		0.30 0.61 L/250= 0.36		0.30 0.61 L/250= 0.36		0.30 0.61 L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-09B4	短期雪考慮	まぐさ Y04-12B4	短期雪考慮	まぐさ Y04-13B4	短期雪考慮	まぐさ Y04-16B4	短期雪考慮	まぐさ Y04-17B4	短期雪考慮	まぐさ Y04-20B4	短期雪考慮
位　置	3F Y4 通り	X9 - X10	3F Y4 通り	X12 - X13	3F Y4 通り	X13 - X14	3F Y4 通り	X16 - X17	3F Y4 通り	X17 - X18	3F Y4 通り	X20 - X21
材質　サイズ	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208	S-P-F_2	2-208
l / l'(m)	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91	4.09	0.91
B / D (cm)	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40
E / I N/mm2 cm4	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35
Zx / Zy(cm3)	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20
荷重	長期 / 地震 / 風 / 風面外		長期 / 地震 / 風 / 風面外		長期 / 地震 / 風 / 風面外		長期 / 地震 / 風 / 風面外		長期 / 地震 / 風 / 風面外		長期 / 地震 / 風 / 風面外	
曲げ M (kNm)	-0.60 0.00 0.00 0.09		-0.60 0.00 0.00 0.09		-0.60 0.00 0.00 0.09		-0.60 0.00 0.00 0.09		-0.60 0.00 0.00 0.09		-0.60 0.00 0.00 0.09	
積雪時	-0.60		-0.60		-0.60		-0.60		-0.60		-0.60	
せん断 Q (kN)	2.65 0.00 0.00 0.39		2.65 0.00 0.00 0.39		2.65 0.00 0.00 0.39		2.65 0.00 0.00 0.39		2.65 0.00 0.00 0.39		2.65 0.00 0.00 0.39	
積雪時	2.65		2.65		2.65		2.65		2.65		2.65	
応力度 σ(N/mm2)	1.41 1.41 1.41 1.00		1.41 1.41 1.41 1.00		1.41 1.41 1.41 1.00		1.41 1.41 1.41 1.00		1.41 1.41 1.41 1.00		1.41 1.41 1.41 1.00	
積雪時	1.41		1.41		1.41		1.41		1.41		1.41	
検定比	(0.24) (0.13) (0.13) (0.09)		(0.24) (0.13) (0.13) (0.09)		(0.24) (0.13) (0.13) (0.09)		(0.24) (0.13) (0.13) (0.09)		(0.24) (0.13) (0.13) (0.09)		(0.24) (0.13) (0.13) (0.09)	
せん断 τ(N/mm2)	0.28 0.28 0.28 0.04		0.28 0.28 0.28 0.04		0.28 0.28 0.28 0.04		0.28 0.28 0.28 0.04		0.28 0.28 0.28 0.04		0.28 0.28 0.28 0.04	
積雪時	0.28		0.28		0.28		0.28		0.28		0.28	
検定比	(0.43) (0.24) (0.24) (0.03)		(0.43) (0.24) (0.24) (0.03)		(0.43) (0.24) (0.24) (0.03)		(0.43) (0.24) (0.24) (0.03)		(0.43) (0.24) (0.24) (0.03)		(0.43) (0.24) (0.24) (0.03)	
たわみ δ (cm)	0.03 0.05		0.03 0.05		0.03 0.05		0.03 0.05		0.03 0.05		0.03 0.05	
積雪時	0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	
L/300 L/150 (cm)	0.30 0.61 L/250= 0.36		0.30 0.61 L/250= 0.36		0.30 0.61 L/250= 0.36		0.30 0.61 L/250= 0.36		0.30 0.61 L/250= 0.36		0.30 0.61 L/250= 0.36	
変形増大係数 Ccp	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853		(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.853	

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-01B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-04B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-05B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-08B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-09B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-12B5 短期雪考慮			
位　置	4F Y4 通り X1 - X2				4F Y4 通り X4 - X5				4F Y4 通り X5 - X6				4F Y4 通り X8 - X9				4F Y4 通り X9 - X10				4F Y4 通り X12 - X13			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.09		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09
積雪時	-0.60				-0.60				-0.60				-0.60				-0.60				-0.60			
せん断　Q (kN)	-2.66	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39
積雪時	-2.66				2.65				2.65				2.65				2.65				2.65			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00
積雪時	1.41				1.41				1.41				1.41				1.41				1.41			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04
積雪時	0.28				0.28				0.28				0.28				0.28				0.28			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-13B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-16B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-17B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-20B5 短期雪考慮				まぐさ Y04-01B6 短期雪考慮				まぐさ Y04-04B6 短期雪考慮			
位　置	4F Y4 通り X13 - X14				4F Y4 通り X16 - X17				4F Y4 通り X17 - X18				4F Y4 通り X20 - X21				5F Y4 通り X1 - X2				5F Y4 通り X4 - X5			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.09		0.91		4.09		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.09	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10
積雪時	-0.60				-0.60				-0.60				-0.60				-0.60				-0.60			
せん断　Q (kN)	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	2.65	0.00	0.00	0.39	-2.66	0.00	0.00	0.43	2.65	0.00	0.00	0.43
積雪時	2.65				2.65				2.65				2.65				-2.66				2.65			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.00	1.41	1.41	1.41	1.10	1.41	1.41	1.41	1.10
積雪時	1.41				1.41				1.41				1.41				1.41				1.41			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.04	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05
積雪時	0.28				0.28				0.28				0.28				0.28				0.28			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.03)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.71+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.855				(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941				(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-05B6 短期雪考慮				まぐさ Y04-08B6 短期雪考慮				まぐさ Y04-09B6 短期雪考慮				まぐさ Y04-12B6 短期雪考慮				まぐさ Y04-13B6 短期雪考慮				まぐさ Y04-16B6 短期雪考慮			
位　置	5F Y4 通り X5 - X6				5F Y4 通り X8 - X9				5F Y4 通り X9 - X10				5F Y4 通り X12 - X13				5F Y4 通り X13 - X14				5F Y4 通り X16 - X17			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10
積雪時	-0.60				-0.60				-0.60				-0.60				-0.60				-0.60			
せん断　Q (kN)	2.65	0.00	0.00	0.43	2.65	0.00	0.00	0.43	2.65	0.00	0.00	0.43	2.65	0.00	0.00	0.43	2.65	0.00	0.00	0.43	2.65	0.00	0.00	0.43
積雪時	2.65				2.65				2.65				2.65				2.65				2.65			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.10	1.41	1.41	1.41	1.10	1.41	1.41	1.41	1.10	1.41	1.41	1.41	1.10	1.41	1.41	1.41	1.10	1.41	1.41	1.41	1.10
積雪時	1.41				1.41				1.41				1.41				1.41				1.41			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05
積雪時	0.28				0.28				0.28				0.28				0.28				0.28			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05	0.03			0.05
積雪時	0.03				0.03				0.03				0.03				0.03				0.03			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941				(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941				(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941				(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941				(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941				(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-17B6 短期雪考慮				まぐさ Y04-20B6 短期雪考慮				まぐさ Y04-01B7 短期雪考慮				まぐさ Y04-04B7 短期雪考慮				まぐさ Y04-05B7 短期雪考慮				まぐさ Y04-08B7 短期雪考慮			
位　置	5F Y4 通り X17 - X18				5F Y4 通り X20 - X21				6F Y4 通り X1 - X2				6F Y4 通り X4 - X5				6F Y4 通り X5 - X6				6F Y4 通り X8 - X9			
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208				S-P-F_2 2-208			
l / l'(m)	4.55		0.91		4.09		0.91		4.09		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91		4.55		0.91	
B / D (cm)	3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40		3.80		18.40	
E / I N/mm2 cm4	9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35		9600.00		3945.35	
Zx / Zy(cm3)	428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57		428.84		88.57	
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96	5.94	8.64	0.66	0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20		10.80		1.20	
荷重	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外	長　期	地　震	風	風 面 外
曲げ　M (kNm)	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.60	0.00	0.00	0.10	-0.19	0.00	0.00	0.11	-0.19	0.00	0.00	0.11	-0.19	0.00	0.00	0.11	-0.19	0.00	0.00	0.11
積雪時	-0.60				-0.60				-0.33				-0.33				-0.33				-0.33			
せん断　Q (kN)	2.65	0.00	0.00	0.43	2.65	0.00	0.00	0.43	-0.83	0.00	0.00	0.46	0.83	0.00	0.00	0.46	0.83	0.00	0.00	0.46	0.83	0.00	0.00	0.46
積雪時	2.65				2.65				-1.46				1.46				1.46				1.46			
応力度 σ(N/mm2)	1.41	1.41	1.41	1.10	1.41	1.41	1.41	1.10	0.44	0.44	0.44	1.19	0.44	0.44	0.44	1.19	0.44	0.44	0.44	1.19	0.44	0.44	0.44	1.19
積雪時	1.41				1.41				0.78				0.78				0.78				0.78			
検定比	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.24)	(0.13)	(0.13)	(0.10)	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.11)	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.11)	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.11)	(0.09)	(0.04)	(0.04)	(0.11)
せん断 τ(N/mm2)	0.28	0.28	0.28	0.05	0.28	0.28	0.28	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05
積雪時	0.28				0.28				0.16				0.16				0.16				0.16			
検定比	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.43)	(0.24)	(0.24)	(0.04)	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)	(0.16)	(0.07)	(0.07)	(0.04)
たわみ　δ (cm)	0.03			0.05	0.03			0.05	0.01			0.06	0.01			0.06	0.01			0.06	0.01			0.06
積雪時	0.03				0.03				0.01				0.01				0.01				0.01			
L/300 L/150 (cm)	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36	0.30	0.61	L/250=	0.36
変形増大係数 Ccp	2.00				2.00				2.00				2.00				2.00				2.00			
風圧 w	(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941				(0.8*0.81+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 0.941				(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020				(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020				(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020				(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020			

● 4-(4) まぐさ・梁の断面検定

名　称	まぐさ Y04-09B7	短期雪考慮	まぐさ Y04-12B7	短期雪考慮	まぐさ Y04-13B7	短期雪考慮	まぐさ Y04-16B7	短期雪考慮	まぐさ Y04-17B7	短期雪考慮	まぐさ Y04-20B7	短期雪考慮
位　置	6F Y4 通り X9 - X10		6F Y4 通り X12 - X13		6F Y4 通り X13 - X14		6F Y4 通り X16 - X17		6F Y4 通り X17 - X18		6F Y4 通り X20 - X21	
材質　サイズ	S-P-F_2 2-208		S-P-F_2 2-208		S-P-F_2 2-208		S-P-F_2 2-208		S-P-F_2 2-208		S-P-F_2 2-208	
l / l'(m)	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91	4.55	0.91	4.09	0.91
B / D (cm)	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40	3.80	18.40
E / I N/mm2 cm4	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35	9600.00	3945.35
Zx / Zy(cm3)	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57	428.84	88.57
Lfb/Lfs(N/mm2)	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96	5.94 8.64	0.66 0.96
sfb/sfs(N/mm2)	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20	10.80	1.20
荷重	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外	長期 地震	風 風面外
曲げ M (kNm)	-0.19 0.00	0.00 0.11	-0.19 0.00	0.00 0.11	-0.19 0.00	0.00 0.11	-0.19 0.00	0.00 0.11	-0.19 0.00	0.00 0.11	-0.19 0.00	0.00 0.11
積雪時	-0.33		-0.33		-0.33		-0.33		-0.33		-0.33	
せん断 Q (kN)	0.83 0.00	0.00 0.46	0.83 0.00	0.00 0.46	0.83 0.00	0.00 0.46	0.83 0.00	0.00 0.46	0.83 0.00	0.00 0.46	0.83 0.00	0.00 0.46
積雪時	1.46		1.46		1.46		1.46		1.46		1.46	
応力度 σ(N/mm2)	0.44 0.44	0.44 1.19	0.44 0.44	0.44 1.19	0.44 0.44	0.44 1.19	0.44 0.44	0.44 1.19	0.44 0.44	0.44 1.19	0.44 0.44	0.44 1.19
積雪時	0.78		0.78		0.78		0.78		0.78		0.78	
検定比	(0.09) (0.04)	(0.04) (0.11)	(0.09) (0.04)	(0.04) (0.11)	(0.09) (0.04)	(0.04) (0.11)	(0.09) (0.04)	(0.04) (0.11)	(0.09) (0.04)	(0.04) (0.11)	(0.09) (0.04)	(0.04) (0.11)
せん断 τ(N/mm2)	0.09 0.09	0.09 0.05	0.09 0.09	0.09 0.05	0.09 0.09	0.09 0.05	0.09 0.09	0.09 0.05	0.09 0.09	0.09 0.05	0.09 0.09	0.09 0.05
積雪時	0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16	
検定比	(0.16) (0.07)	(0.07) (0.04)	(0.16) (0.07)	(0.07) (0.04)	(0.16) (0.07)	(0.07) (0.04)	(0.16) (0.07)	(0.07) (0.04)	(0.16) (0.07)	(0.07) (0.04)	(0.16) (0.07)	(0.07) (0.04)
たわみ δ (cm)	0.01	0.06	0.01	0.06	0.01	0.06	0.01	0.06	0.01	0.06	0.01	0.06
積雪時	0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01	
L/300 L/150 (cm)	0.30 0.61	L/250= 0.36	0.30 0.61	L/250= 0.36	0.30 0.61	L/250= 0.36	0.30 0.61	L/250= 0.36	0.30 0.61	L/250= 0.36	0.30 0.61	L/250= 0.36
変形増大係数 Ccp	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	
風圧 w	(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020		(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020		(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020		(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020		(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020		(0.8*0.90+0.2)*0.82 * 2.70 / 2 = 1.020	

通り名称---> [Y1]

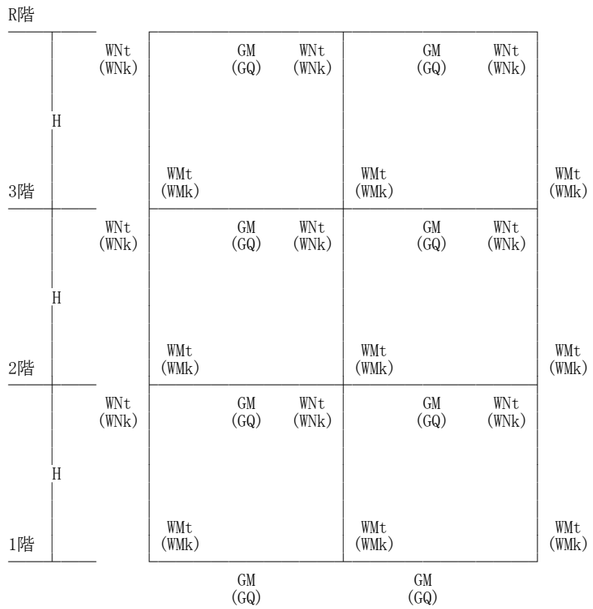

GM : 梁の曲げモーメント検定値
GQ : 梁のせん断力検定値
WNt : たて枠の軸力検定値(一般)
(WNk): たて枠の検定値　　(開口脇)
WMt : たて枠のめり込み検定値(一般)
(WMk): たて枠のめり込み検定値(開口脇)

＊ : NG
H : 階高　　(mm)

ＷＲＣ階の場合

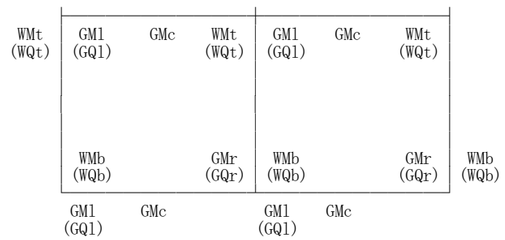

GM1 : 梁左端の曲げモーメント検定値
GMc : 梁中央の曲げモーメント検定値
GMr : 梁右端の曲げモーメント検定値
(GQ1): 梁左端のせん断力検定値
(GQr): 梁右端のせん断力検定値
WMt : 壁頭の曲げモーメント検定値
WMb : 壁脚の曲げモーメント検定値
(WQt): 壁頭のせん断力検定値
(WQb): 壁脚のせん断力検定値
＊ : NG

[Y1　]

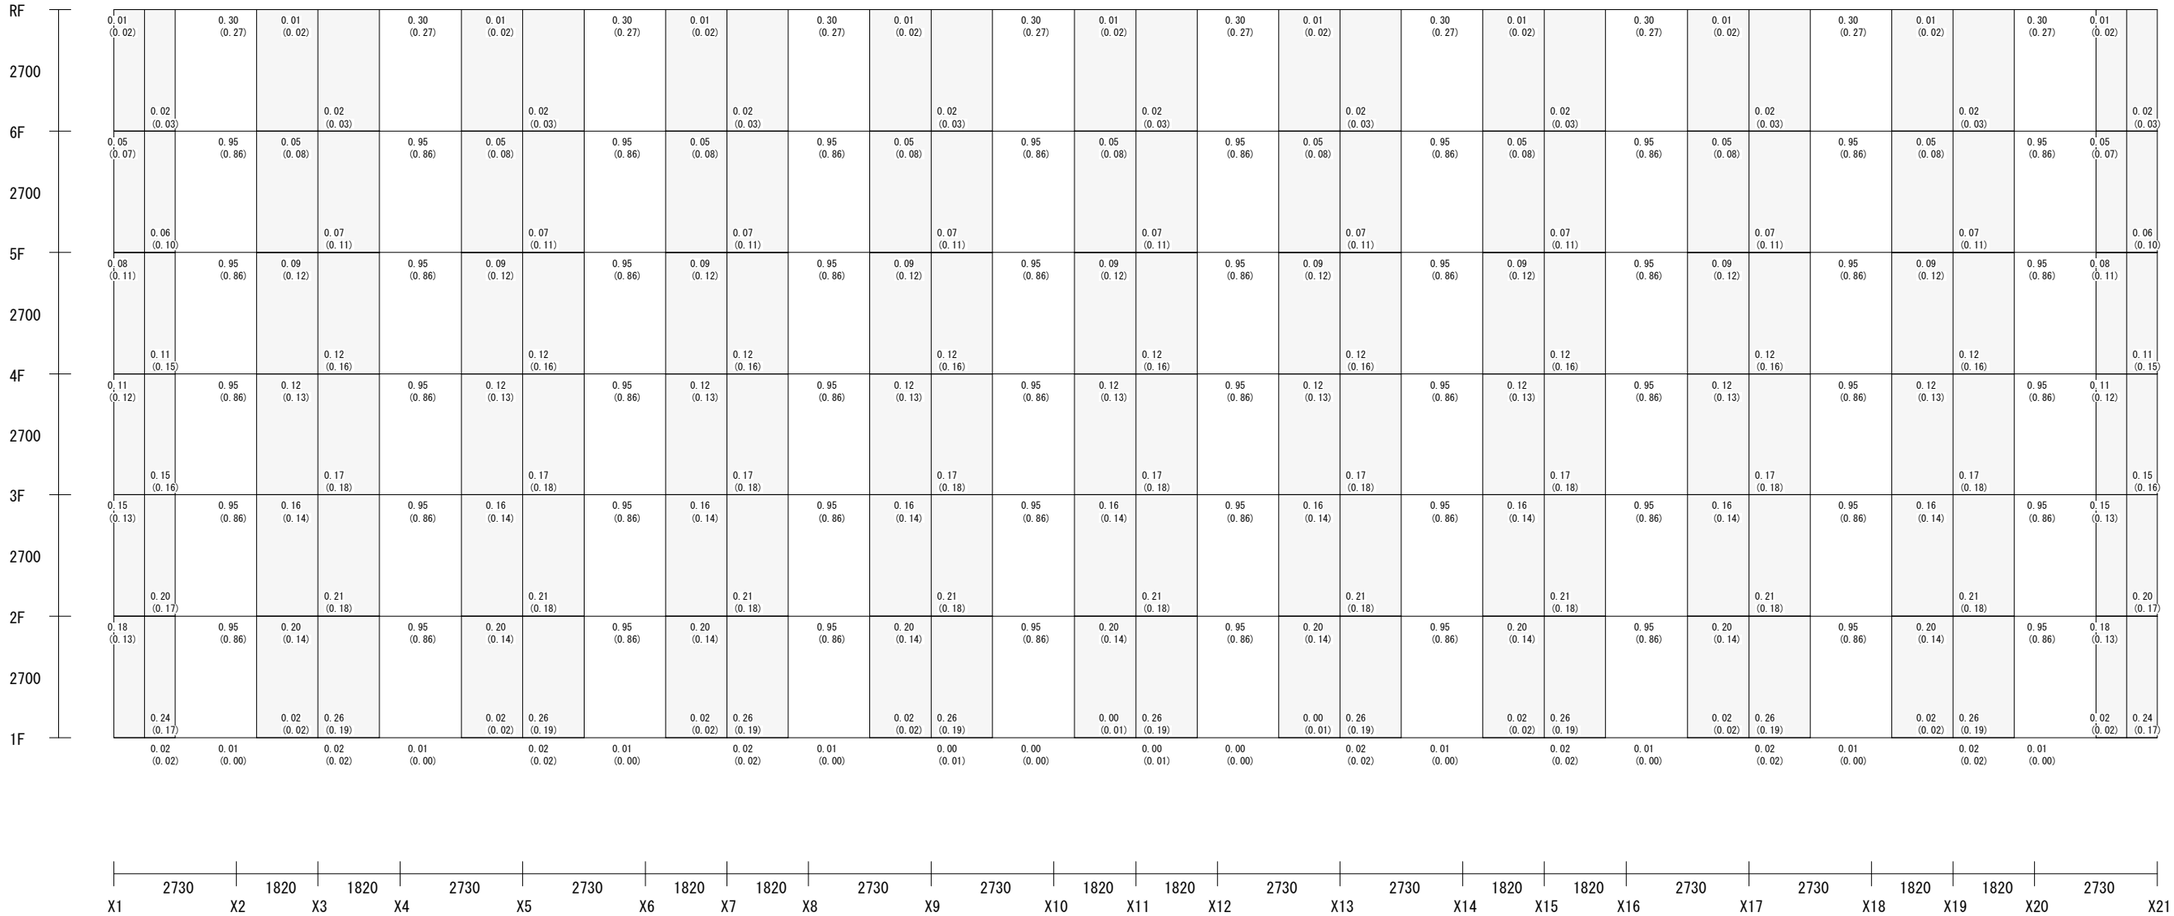
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
X1 2730 X2 1820 X3 1820 X4 2730 X5 2730 X6 1820 X7 1820 X8 2730 X9 2730 X10 1820 X11 1820 X12 2730 X13 2730 X14 1820 X15 1820 X16 2730 X17 2730 X18 1820 X19 1820 X20 2730 X21

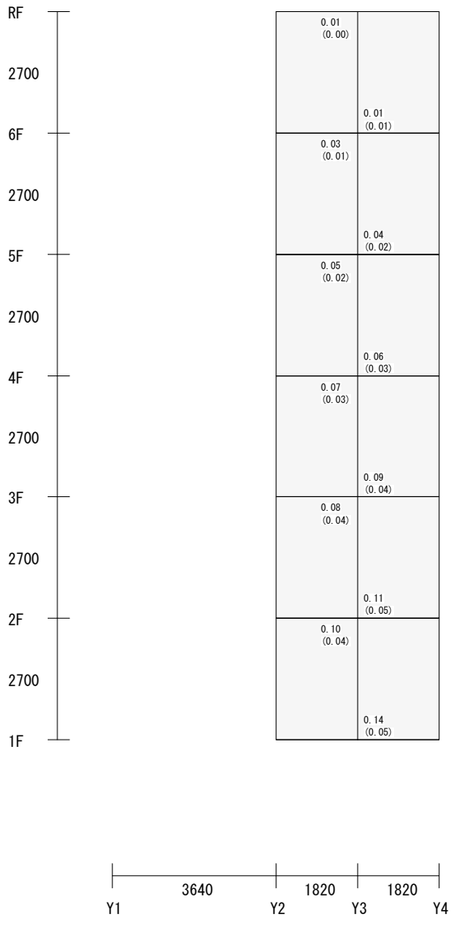
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01
(0.00)
0.01
(0.01)
0.03
(0.01)
0.04
(0.02)
0.05
(0.02)
0.06
(0.03)
0.07
(0.03)
0.09
(0.04)
0.08
(0.04)
0.11
(0.05)
0.10
(0.04)
0.14
(0.05)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

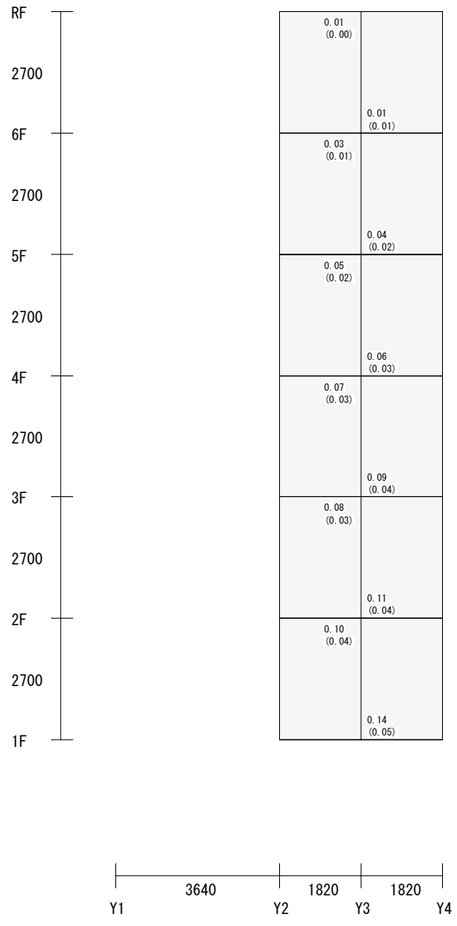
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01
(0.00)
0.01
(0.01)
0.03
(0.01)
0.04
(0.02)
0.05
(0.02)
0.06
(0.03)
0.07
(0.03)
0.09
(0.04)
0.08
(0.03)
0.11
(0.04)
0.10
(0.04)
0.14
(0.05)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

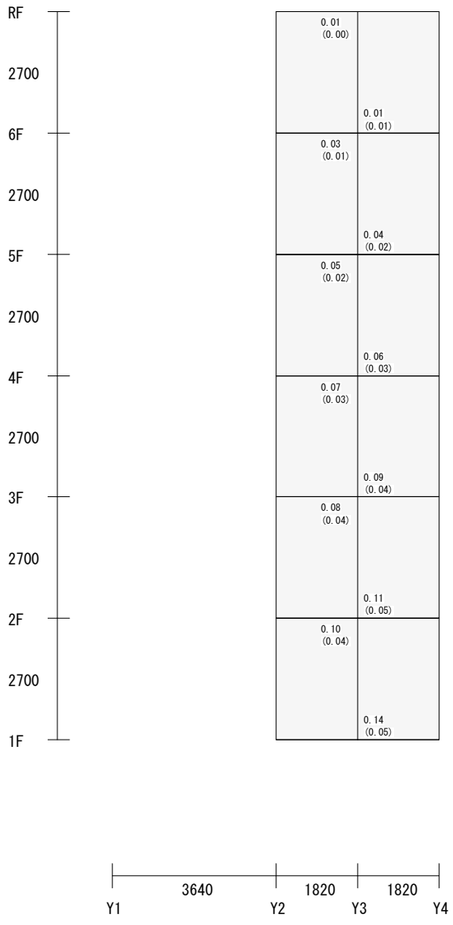
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01
(0.00)
0.01
(0.01)
0.03
(0.01)
0.04
(0.02)
0.05
(0.02)
0.06
(0.03)
0.07
(0.03)
0.09
(0.04)
0.08
(0.04)
0.11
(0.05)
0.10
(0.04)
0.14
(0.05)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

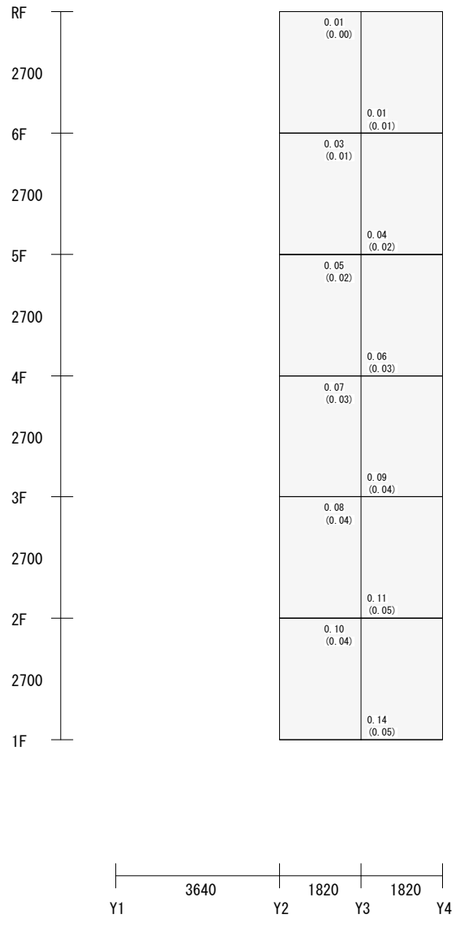
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01
(0.00)
0.01
(0.01)
0.03
(0.01)
0.04
(0.02)
0.05
(0.02)
0.06
(0.03)
0.07
(0.03)
0.09
(0.04)
0.08
(0.04)
0.11
(0.05)
0.10
(0.04)
0.14
(0.05)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

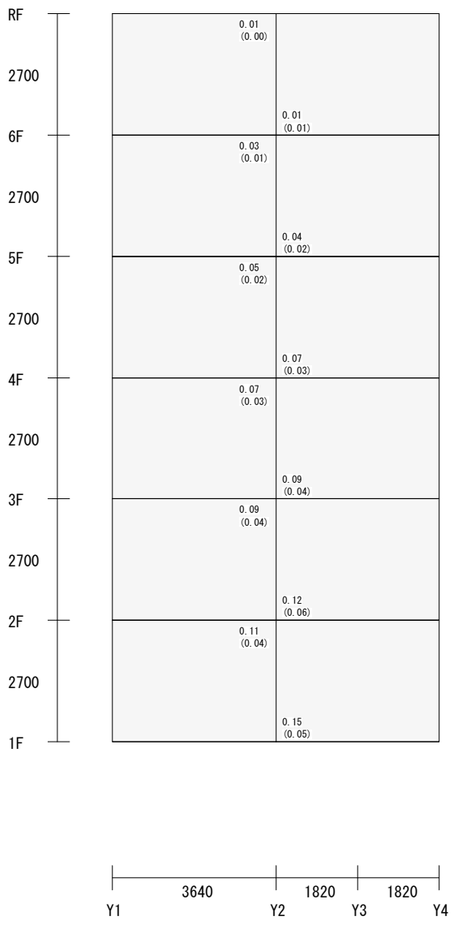
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01
(0.00)
0.01
(0.01)
0.03
(0.01)
0.04
(0.02)
0.05
(0.02)
0.07
(0.03)
0.07
(0.03)
0.09
(0.04)
0.09
(0.04)
0.12
(0.06)
0.11
(0.04)
0.15
(0.05)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

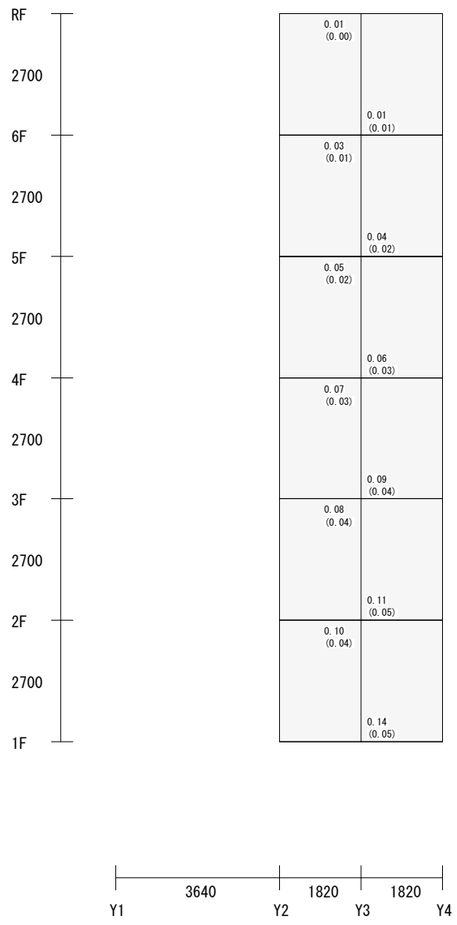
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01
(0.00)
0.01
(0.01)
0.03
(0.01)
0.04
(0.02)
0.05
(0.02)
0.06
(0.03)
0.07
(0.03)
0.09
(0.04)
0.08
(0.04)
0.11
(0.05)
0.10
(0.04)
0.14
(0.05)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X20　]

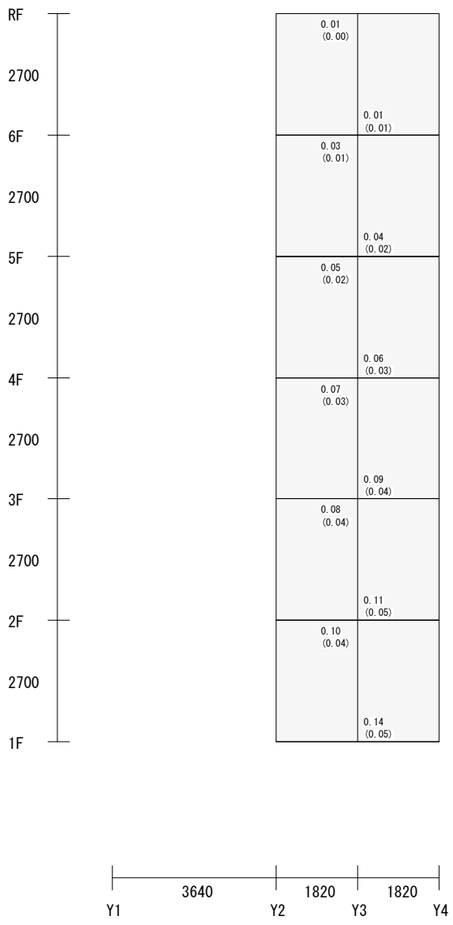
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
0.01
(0.00)
0.01
(0.01)
0.03
(0.01)
0.04
(0.02)
0.05
(0.02)
0.06
(0.03)
0.07
(0.03)
0.09
(0.04)
0.08
(0.04)
0.11
(0.05)
0.10
(0.04)
0.14
(0.05)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[Y1　]

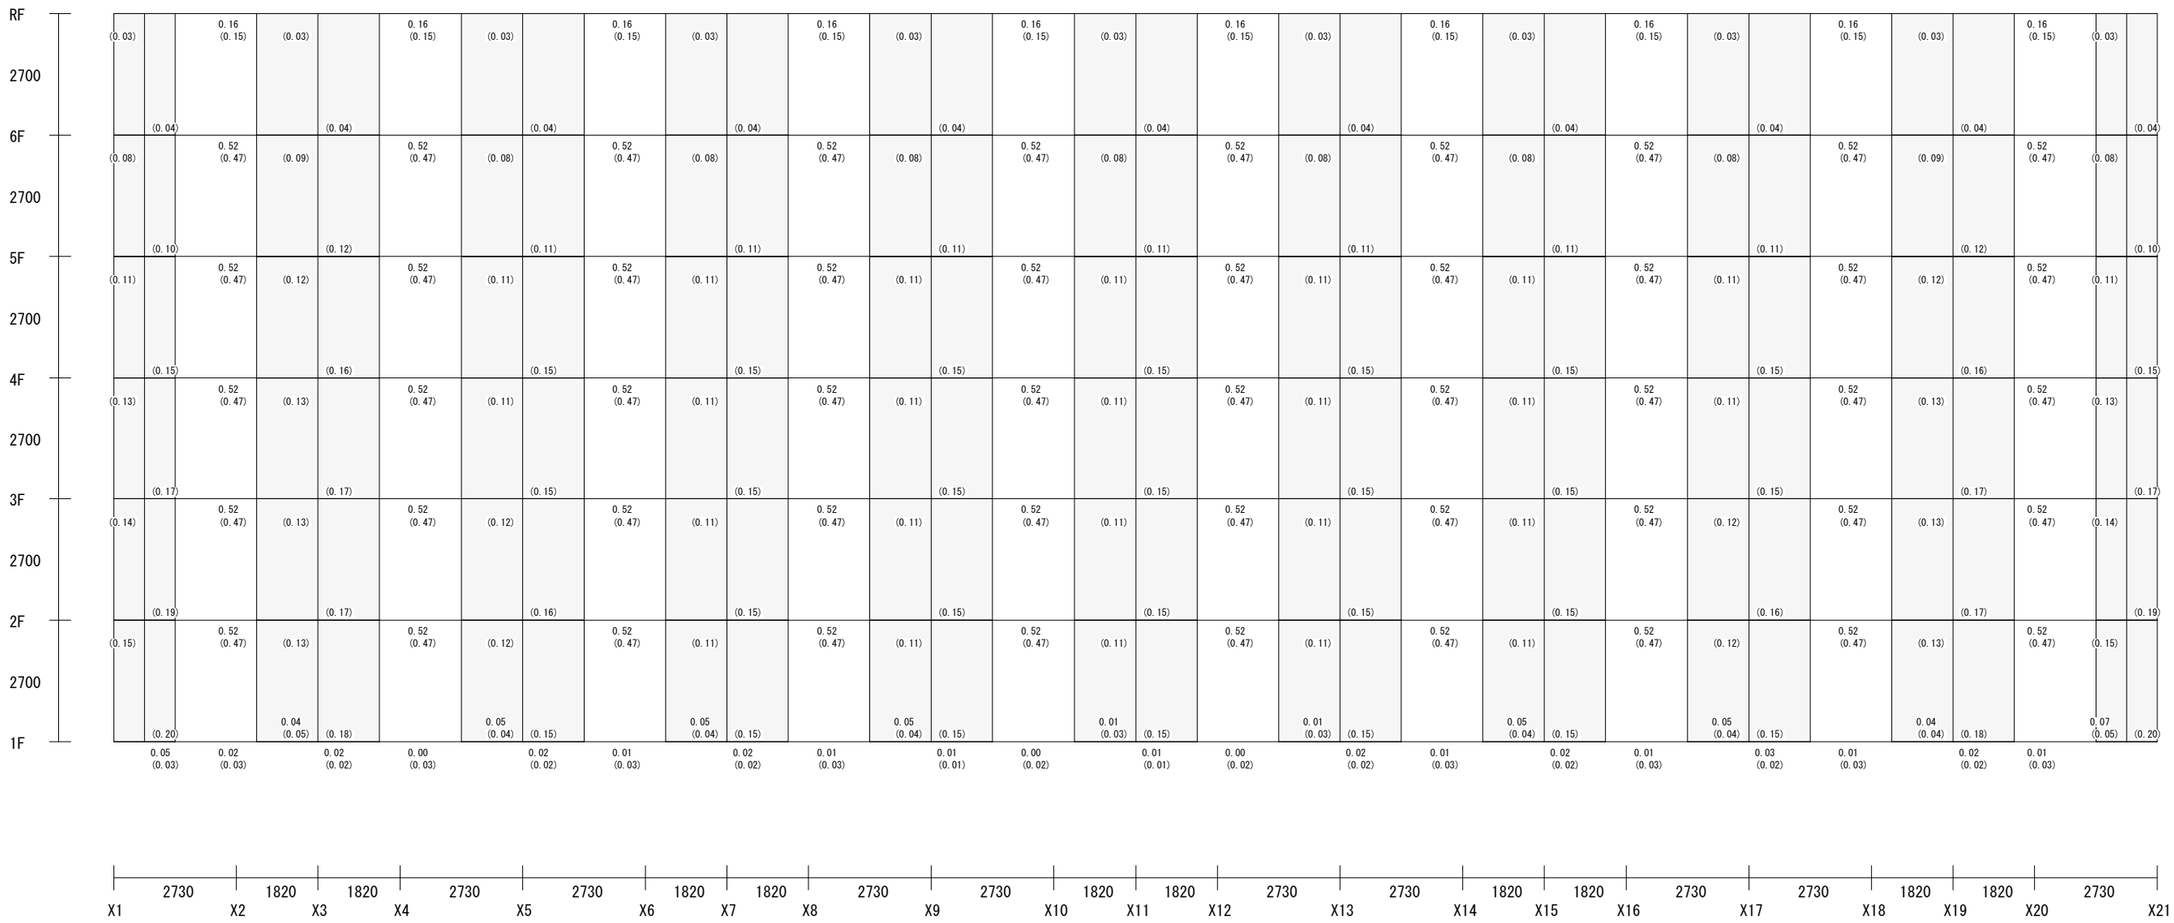
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730

[X2]

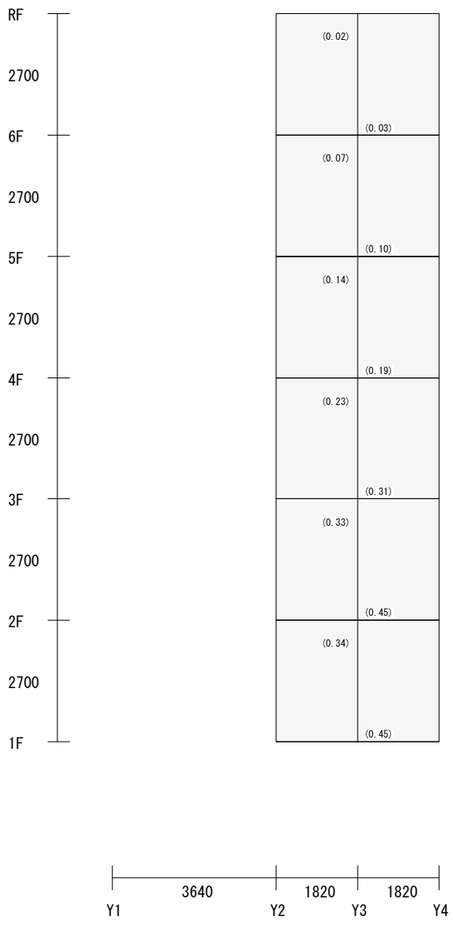
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.02)
(0.03)
(0.07)
(0.10)
(0.14)
(0.19)
(0.23)
(0.31)
(0.33)
(0.45)
(0.34)
(0.45)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X6]

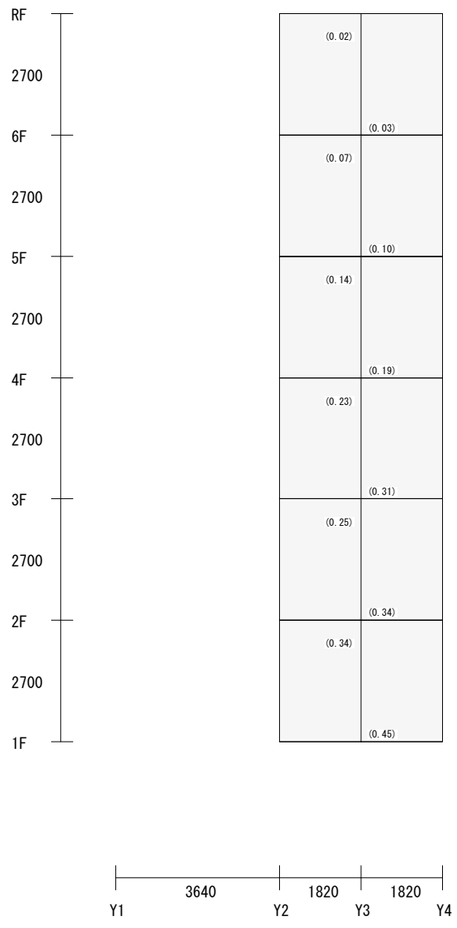
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.02)
(0.03)
(0.07)
(0.10)
(0.14)
(0.19)
(0.23)
(0.31)
(0.25)
(0.34)
(0.34)
(0.45)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X8　]

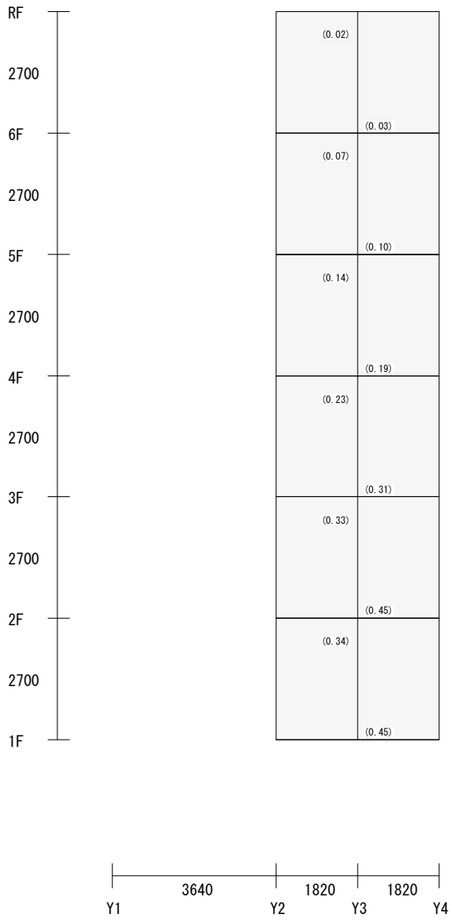
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.02)
(0.03)
(0.07)
(0.10)
(0.14)
(0.19)
(0.23)
(0.31)
(0.33)
(0.45)
(0.34)
(0.45)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X12　]

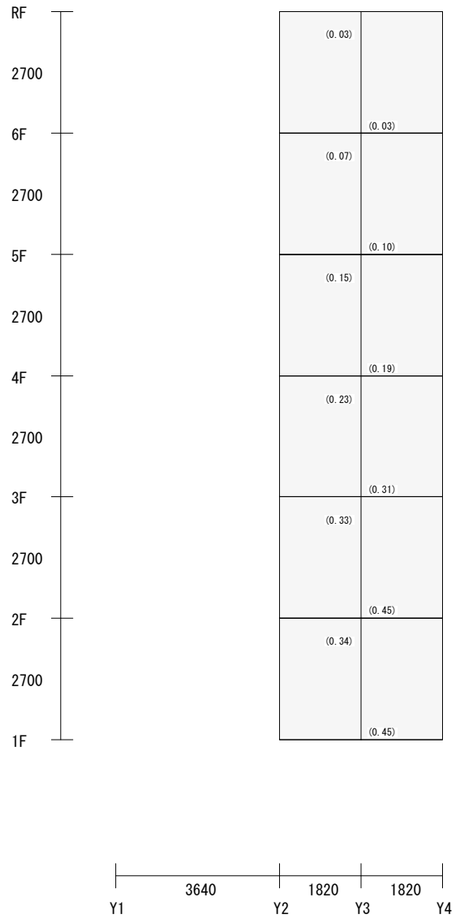
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.03)
(0.03)
(0.07)
(0.10)
(0.15)
(0.19)
(0.23)
(0.31)
(0.33)
(0.45)
(0.34)
(0.45)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X17]

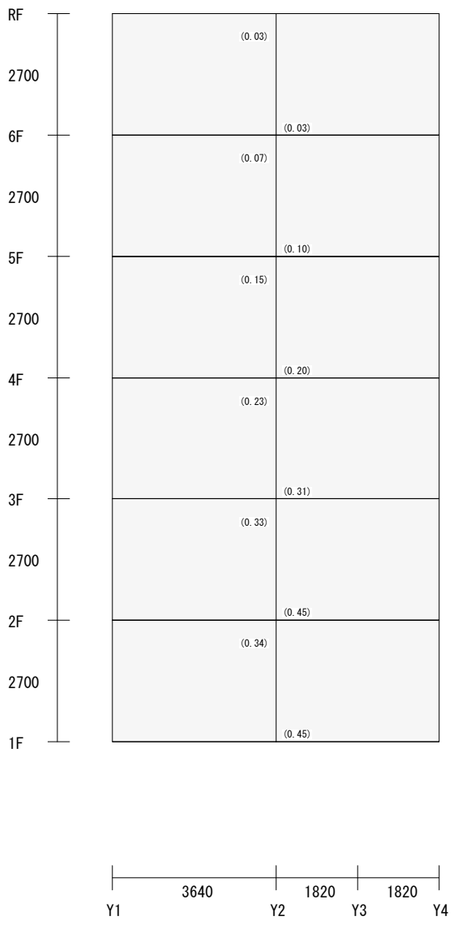
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.03)
(0.03)
(0.07)
(0.10)
(0.15)
(0.20)
(0.23)
(0.31)
(0.33)
(0.45)
(0.34)
(0.45)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X18]

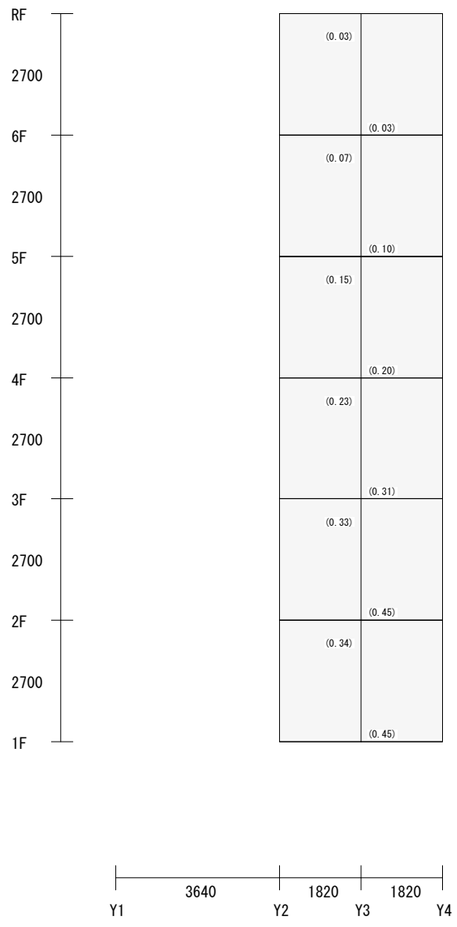
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.03)
(0.03)
(0.07)
(0.10)
(0.15)
(0.20)
(0.23)
(0.31)
(0.33)
(0.45)
(0.34)
(0.45)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

[X20]

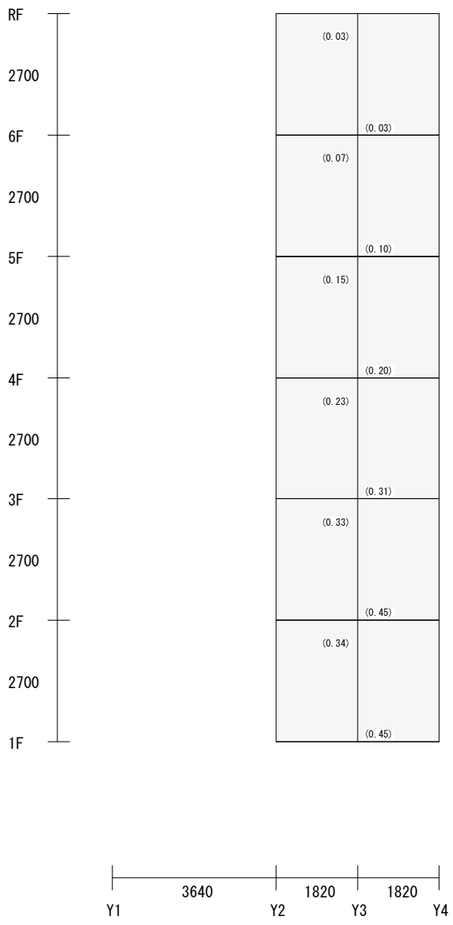
RF
2700
6F
2700
5F
2700
4F
2700
3F
2700
2F
2700
1F
(0.03)
(0.03)
(0.07)
(0.10)
(0.15)
(0.20)
(0.23)
(0.31)
(0.33)
(0.45)
(0.34)
(0.45)
3640
1820
1820
Y1
Y2
Y3
Y4

● 床下張

Ｌ　：通り長さ（m）*:入力値　Ｑｋ：くぎのせん断力（N/本）　Ｑｕｄ：Ｑ２－Ｑ１　（N）
Ｌ１：面材長さ　（m）　Ｑａ：くぎのせん断耐力(N/m)　Ｑ　：Ｑｕｄ／Ｌ　（N/m）
ピッチ:くぎピッチ　（mm）　Ｑ１：当階負担せん断力(N)　判定：Ｑａ＞ＱならばＯＫ
本数：１面材当りのくぎ本数　Ｑ２：下階負担せん断力(N)

階	通り名称 くぎ名称	Ｌ Ｌ１	ピッチ 本数	Ｑｋ Ｑａ		Ｑ１ (N)	Ｑ２ (N)	Ｑｕｄ (N)	Ｑ (N/m)	判定	備　考
6F	Y1	45.50	150	650	地震	78956	177756	98800	2171	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	3066	8986	5920	130	ＯＫ	
6F	Y2	45.50	150	650	地震	49753	112221	62469	1373	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	1932	5673	3741	82	ＯＫ	
6F	Y4	45.50	150	650	地震	104143	235351	131209	2884	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	4045	11898	7853	173	ＯＫ	
6F	X1	7.28	150	650	地震	29010	59547	30536	4195	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	7042	18815	11773	1617	ＯＫ	
6F	X2	3.64	150	650	地震	6926	17662	10736	2949	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1681	5581	3899	1071	ＯＫ	
6F	X3	3.64	150	650	地震	6949	17662	10714	2943	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1687	5581	3894	1070	ＯＫ	
6F	X4	3.64	150	650	地震	6971	17662	10691	2937	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1692	5581	3889	1068	ＯＫ	
6F	X5	7.28	150	650	地震	21450	35325	13875	1906	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5207	11161	5955	818	ＯＫ	
6F	X6	3.64	150	650	地震	7039	17662	10623	2918	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1709	5581	3872	1064	ＯＫ	
6F	X7	3.64	150	650	地震	7062	17662	10601	2912	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1714	5581	3867	1062	ＯＫ	
6F	X8	3.64	150	650	地震	7084	17662	10578	2906	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1720	5581	3861	1061	ＯＫ	
6F	X9	7.28	150	650	地震	14236	35325	21089	2897	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	3456	11161	7706	1058	ＯＫ	
6F	X10	3.64	150	650	地震	7152	17662	10510	2887	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1736	5581	3845	1056	ＯＫ	
6F	X11	3.64	150	650	地震	7175	17662	10488	2881	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1741	5581	3839	1055	ＯＫ	
6F	X12	3.64	150	650	地震	7197	17662	10465	2875	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1747	5581	3834	1053	ＯＫ	
6F	X13	7.28	150	650	地震	14462	35325	20863	2866	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	3510	11161	7651	1051	ＯＫ	
6F	X14	3.64	150	650	地震	7265	17662	10398	2856	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1763	5581	3817	1049	ＯＫ	
6F	X15	3.64	150	650	地震	7287	17662	10375	2850	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1769	5581	3812	1047	ＯＫ	
6F	X16	3.64	150	650	地震	7310	17662	10352	2844	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1774	5581	3806	1046	ＯＫ	
6F	X17	7.28	150	650	地震	14688	35325	20637	2835	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	3565	11161	7596	1043	ＯＫ	
6F	X18	3.64	150	650	地震	7378	17662	10285	2825	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1791	5581	3790	1041	ＯＫ	
6F	X19	3.64	150	650	地震	7400	17662	10262	2819	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1796	5581	3784	1040	ＯＫ	
6F	X20	3.64	150	650	地震	7423	17662	10239	2813	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	1802	5581	3779	1038	ＯＫ	
6F	X21	7.28	150	650	地震	31388	59548	28160	3868	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	7619	18815	11196	1538	ＯＫ	
5F	Y1	45.50	150	650	地震	177756	241320	63563	1397	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	8986	13807	4821	106	ＯＫ	
5F	Y2	45.50	150	650	地震	112221	189798	77577	1705	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	5673	10859	5186	114	ＯＫ	
5F	Y4	45.50	150	650	地震	235351	318132	82781	1819	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	11898	18202	6304	139	ＯＫ	
5F	X1	7.28	150	650	地震	59547	84929	25382	3487	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	18815	30370	11556	1587	ＯＫ	
5F	X2	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X3	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X4	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X5	7.28	150	650	地震	35325	50382	15057	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	11161	18016	6855	942	ＯＫ	
5F	X6	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X7	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X8	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X9	7.28	150	650	地震	35325	50382	15057	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	11161	18016	6855	942	ＯＫ	
5F	X10	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X11	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X12	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X13	7.28	150	650	地震	35325	50382	15057	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	11161	18017	6855	942	ＯＫ	
5F	X14	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X15	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	

● 床下張

Ｌ　：通り長さ（m）*:入力値　Ｑｋ：くぎのせん断力（N/本）　Ｑｕｄ：Ｑ２－Ｑ１　（N）
Ｌ１：面材長さ　（m）　Ｑａ：くぎのせん断耐力(N/m)　Ｑ　：Ｑｕｄ／Ｌ　（N/m）
ピッチ:くぎピッチ　（mm）　Ｑ１：当階負担せん断力(N)　判定：Ｑａ＞ＱならばＯＫ
本数：１面材当りのくぎ本数　Ｑ２：下階負担せん断力(N)

階	通り名称 くぎ名称	Ｌ Ｌ１	ピッチ 本数	Ｑｋ Ｑａ		Ｑ１ (N)	Ｑ２ (N)	Ｑｕｄ (N)	Ｑ (N/m)	判定	備　考
5F	X16	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X17	7.28	150	650	地震	35325	50382	15057	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	11161	18017	6855	942	ＯＫ	
5F	X18	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X19	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X20	3.64	150	650	地震	17662	25191	7529	2068	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	5581	9008	3428	942	ＯＫ	
5F	X21	7.28	150	650	地震	59548	84930	25382	3487	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	18815	30371	11556	1587	ＯＫ	
4F	Y1	45.50	150	650	地震	241320	298287	56967	1252	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	13807	18855	5047	111	ＯＫ	
4F	Y2	45.50	150	650	地震	189798	234593	44795	985	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	10859	14828	3969	87	ＯＫ	
4F	Y4	45.50	150	650	地震	318132	393198	75066	1650	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	18202	24854	6652	146	ＯＫ	
4F	X1	7.28	150	650	地震	84929	104972	20044	2753	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	30370	41470	11100	1525	ＯＫ	
4F	X2	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12300	3292	904	ＯＫ	
4F	X3	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X4	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X5	7.28	150	650	地震	50382	62272	11890	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	18016	24601	6585	904	ＯＫ	
4F	X6	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X7	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X8	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X9	7.28	150	650	地震	50382	62272	11890	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	18016	24601	6585	904	ＯＫ	
4F	X10	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X11	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X12	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X13	7.28	150	650	地震	50382	62272	11890	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	18017	24601	6585	904	ＯＫ	
4F	X14	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X15	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X16	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X17	7.28	150	650	地震	50382	62273	11891	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	18017	24601	6585	904	ＯＫ	
4F	X18	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X19	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X20	3.64	150	650	地震	25191	31136	5945	1633	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	9008	12301	3292	904	ＯＫ	
4F	X21	7.28	150	650	地震	84930	104974	20044	2753	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	30371	41471	11100	1525	ＯＫ	
3F	Y1	45.50	150	650	地震	298287	342015	43728	961	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	18855	23898	5043	111	ＯＫ	
3F	Y2	45.50	150	650	地震	234593	268978	34385	756	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	14828	18794	3966	87	ＯＫ	
3F	Y4	45.50	150	650	地震	393198	450819	57621	1266	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	24854	31500	6646	146	ＯＫ	
3F	X1	7.28	150	650	地震	104972	120358	15386	2113	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	41470	52561	11091	1523	ＯＫ	
3F	X2	3.64	150	650	地震	31136	35699	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12300	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X3	3.64	150	650	地震	31136	35699	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X4	3.64	150	650	地震	31136	35699	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X5	7.28	150	650	地震	62272	71399	9127	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	24601	31180	6579	904	ＯＫ	
3F	X6	3.64	150	650	地震	31136	35700	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X7	3.64	150	650	地震	31136	35700	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X8	3.64	150	650	地震	31136	35700	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X9	7.28	150	650	地震	62272	71399	9127	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	24601	31181	6579	904	ＯＫ	

● 床下張

Ｌ　：通り長さ（m）*:入力値　Ｑｋ：くぎのせん断力（N/本）　Ｑｕｄ：Ｑ２－Ｑ１　（N）
Ｌ１：面材長さ　（m）　Ｑａ：くぎのせん断耐力(N/m)　Ｑ　：Ｑｕｄ／Ｌ　（N/m）
ピッチ:くぎピッチ　（mm）　Ｑ１：当階負担せん断力(N)　判定：Ｑａ＞ＱならばＯＫ
本数：１面材当りのくぎ本数　Ｑ２：下階負担せん断力(N)

階	通り名称 くぎ名称	Ｌ Ｌ１	ピッチ 本数	Ｑｋ Ｑａ		Ｑ１ (N)	Ｑ２ (N)	Ｑｕｄ (N)	Ｑ (N/m)	判定	備　考
3F	X10	3.64	150	650	地震	31136	35700	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X11	3.64	150	650	地震	31136	35700	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X12	3.64	150	650	地震	31136	35700	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X13	7.28	150	650	地震	62272	71400	9127	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	24601	31181	6579	904	ＯＫ	
3F	X14	3.64	150	650	地震	31136	35700	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X15	3.64	150	650	地震	31136	35700	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X16	3.64	150	650	地震	31136	35700	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X17	7.28	150	650	地震	62273	71400	9127	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	24601	31181	6579	904	ＯＫ	
3F	X18	3.64	150	650	地震	31136	35700	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X19	3.64	150	650	地震	31136	35700	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X20	3.64	150	650	地震	31136	35700	4564	1254	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	12301	15590	3290	904	ＯＫ	
3F	X21	7.28	150	650	地震	104974	120360	15386	2113	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	41471	52562	11091	1524	ＯＫ	
2F	Y1	45.50	150	650	地震	342015	373378	31363	689	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	23898	28941	5043	111	ＯＫ	
2F	Y2	45.50	150	650	地震	268978	293639	24661	542	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	18794	22760	3966	87	ＯＫ	
2F	Y4	45.50	150	650	地震	450819	492145	41326	908	ＯＫ	
	CN50S-12	1.82	13	4643	風圧	31500	38147	6646	146	ＯＫ	
2F	X1	7.28	150	650	地震	120358	131393	11035	1516	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	52561	63652	11091	1523	ＯＫ	
2F	X2	3.64	150	650	地震	35699	38972	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X3	3.64	150	650	地震	35699	38972	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X4	3.64	150	650	地震	35699	38972	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X5	7.28	150	650	地震	71399	77945	6546	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	31180	37760	6579	904	ＯＫ	
2F	X6	3.64	150	650	地震	35700	38973	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X7	3.64	150	650	地震	35700	38973	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X8	3.64	150	650	地震	35700	38973	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X9	7.28	150	650	地震	71399	77945	6546	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	31181	37760	6579	904	ＯＫ	
2F	X10	3.64	150	650	地震	35700	38973	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X11	3.64	150	650	地震	35700	38973	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X12	3.64	150	650	地震	35700	38973	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X13	7.28	150	650	地震	71400	77946	6546	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	31181	37760	6579	904	ＯＫ	
2F	X14	3.64	150	650	地震	35700	38973	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X15	3.64	150	650	地震	35700	38973	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X16	3.64	150	650	地震	35700	38973	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X17	7.28	150	650	地震	71400	77946	6546	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	31181	37760	6579	904	ＯＫ	
2F	X18	3.64	150	650	地震	35700	38973	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X19	3.64	150	650	地震	35700	38973	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X20	3.64	150	650	地震	35700	38973	3273	899	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	15590	18880	3290	904	ＯＫ	
2F	X21	7.28	150	650	地震	120360	131395	11035	1516	ＯＫ	
	CN50S-12	0.91	7	5000	風圧	52562	63653	11091	1524	ＯＫ	

● アンカーボルト・土台

方向	階	通り	土台厚 (mm)	土台強度 (N/mm2)	アンカーボルト				Ｍｙ (N・mm)	Ｃ	Ｐａ (N/本)	地震		風圧	
					d (mm)	F (N/mm2)	ｆｔ (N/mm2)	ｆｓ (N/mm2)				負担せん断 (N)	必要 本数	負担せん断 (N)	必要 本数
X	1F	Y1	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	373378.0	65	28940.8	5
	1F	Y2	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	293638.8	51	22760.2	4

● アンカーボルト・土台

方向	階	通り	土台厚 (mm)	土台強度 (N/mm2)	アンカーボルト d (mm)	アンカーボルト F (N/mm2)	アンカーボルト ｆｔ (N/mm2)	アンカーボルト ｆｓ (N/mm2)	Ｍｙ (N・mm)	C	Ｐａ (N/本)	地震 負担せん断 (N)	地震 必要本数	風圧 負担せん断 (N)	風圧 必要本数
X	1F	Y4	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	492144.8	85	38146.5	7
Y	1F	X1	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	131392.6	23	63652.1	11
	1F	X2	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38972.4	7	18879.9	4
	1F	X3	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38972.5	7	18879.9	4
	1F	X4	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38972.5	7	18879.9	4
	1F	X5	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	77945.1	14	37759.9	7
	1F	X6	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38972.6	7	18880.0	4
	1F	X7	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38972.6	7	18880.0	4
	1F	X8	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38972.6	7	18880.0	4
	1F	X9	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	77945.4	14	37760.0	7
	1F	X10	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38972.7	7	18880.0	4
	1F	X11	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38972.8	7	18880.0	4
	1F	X12	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38972.8	7	18880.1	4
	1F	X13	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	77945.7	14	37760.2	7
	1F	X14	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38972.9	7	18880.1	4
	1F	X15	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38972.9	7	18880.1	4
	1F	X16	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38972.9	7	18880.1	4
	1F	X17	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	77946.0	14	37760.3	7
	1F	X18	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38973.0	7	18880.2	4
	1F	X19	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38973.1	7	18880.2	4
	1F	X20	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	38973.1	7	18880.2	4
	1F	X21	110.00	18.60	12.00	295.00	295.00	295.00	84960.0	0.355	5806.2	131395.2	23	63653.3	11

● 建物の転倒

Ｌｘ，Ｌｙ　：建物寸法　(m)　　Ｂｘ，Ｂｙ　：布基礎底版幅　(m)　　Mox，Moy　：安定モーメント　(kN・m)
Ｎｘ，Ｎｙ　：布基礎本数　(本)　　追加荷重　：追加荷重　(kN)　　Mkx，Mky　：地震時転倒モーメント　(kN・m)
σｓ　：支持力（短期）　(kN/m2)　　Ｘｘ，Ｘｙ　：つり合い距離　(m)　　Mwx，Mwy　：風圧時転倒モーメント　(kN・m)

ＬＸ (m)	ＬＹ (m)	Ｎｘ (本)	Ｎｙ (本)	σｓ (kN/m2)	Ｂｘ (m)	Ｂｙ (m)	追加荷重 (kN)	Ｘｘ (m)	Ｘｙ (m)	X方向 Mox (kN・m)	X方向 Mkx (kN・m)	X方向 判定(地震)	X方向 Mwx (kN・m)	X方向 判定(風圧)	Y方向 Moy (kN・m)	Y方向 Mky (kN・m)	Y方向 判定(地震)	Y方向 Mwy (kN・m)	Y方向 判定(風圧)
45.50	7.28	3	10	200.00	1.20	0.00	0.00	19.18	0.00	148547.22	13726.26	ＯＫ	902.67	ＯＫ	0.00	13726.26	ＮＧ	5641.71	ＮＧ

● 壁軸力の算定表
［地震時］　(kN)

名称 階 通り	Y01-01A7 6F Y1				Y01-02B7 6F Y1				Y01-04B7 6F Y1				Y01-06B7 6F Y1				Y01-08B7 6F Y1				Y01-10B7 6F Y1				Y01-12B7 6F Y1			
耐力壁脚部位置	X1		X2		X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12		X12		X14	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	3.90	3.90	-3.90
ＮＳ／２	-1.43	1.43	-1.43	1.43	0.31	-0.31	0.31	-0.31	-0.05	0.05	-0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-5.34	5.34	2.47	-2.47	-3.59	3.59	4.21	-4.21	-3.95	3.95	3.86	-3.86	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	3.90	3.90	-3.90
ＮＬｔ／２	2.55			2.55	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09
直交壁効果																												
ΣＮｔ	-2.79			0.08	1.50			0.88	1.14			1.24	1.19			1.19	1.19			1.19	1.19			1.19	1.19			1.19
ＮＬｃ／２		2.55	2.55			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09	
ΣＮｃ		7.89	5.02			8.69	9.31			9.05	8.95			9.00	9.00			9.00	9.00			9.00	9.00			9.00	9.00	
端部金物 配置	1-TR400-12			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-14B7 6F Y1				Y01-16B7 6F Y1				Y01-18B7 6F Y1				Y01-20B7 6F Y1				Y02-01A7 6F Y2				Y02-02C7 6F Y2				Y02-03C7 6F Y2			
耐力壁脚部位置	X14		X16		X16		X18		X18		X20		X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.85	1.85	1.85	-1.85
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.05	0.05	-0.05	-0.31	0.31	-0.31	0.31	1.43	-1.43	1.43	-1.43	-1.17	1.17	-1.17	1.17	0.45	-0.45	0.45	-0.45	-0.02	0.02	-0.02	0.02
ΣNS	-3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.86	3.86	3.95	-3.95	-4.21	4.21	3.59	-3.59	-2.47	2.47	5.34	-5.34	-3.01	3.01	0.68	-0.68	-1.40	1.40	2.29	-2.29	-1.86	1.86	1.83	-1.83
NLt／2	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	2.55			2.55	5.01			5.01	2.30			2.30	10.01			10.01
直交壁効果																												
ΣNt	1.19			1.19	1.24			1.14	0.88			1.50	0.08			-2.79	2.00			4.33	0.90			0.01	8.15			8.19
NLc／2		5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			2.55	2.55			5.01	5.01			2.30	2.30			10.01	10.01	
ΣNc		9.00	9.00			8.95	9.05			9.31	8.69			5.02	7.89			8.02	5.69			3.70	4.59			11.88	11.84	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—		1-TR400-12		—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-06C7 6F Y2				Y02-07C7 6F Y2				Y02-10C7 6F Y2				Y02-11C7 6F Y2				Y02-14C7 6F Y2				Y02-15C7 6F Y2				Y02-18C7 6F Y2			
耐力壁脚部位置	X6		X8		X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.85	1.85	1.85	-1.85
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.02	-0.02	-0.45	0.45	-0.45	0.45
ΣNS	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-1.83	1.83	1.86	-1.86	-2.29	2.29	1.40	-1.40
NLt／2	2.30			2.30	10.01			10.01	2.30			2.30	10.01			10.01	2.30			2.30	10.01			10.01	2.30			2.30
直交壁効果																												
ΣNt	0.46			0.46	8.17			8.17	0.46			0.46	8.17			8.17	0.46			0.46	8.19			8.15	0.01			0.90
NLc／2		2.30	2.30			10.01	10.01			2.30	2.30			10.01	10.01			2.30	2.30			10.01	10.01			2.30	2.30	
ΣNc		4.15	4.15			11.86	11.86			4.15	4.15			11.86	11.86			4.15	4.15			11.84	11.88			4.59	3.70	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-19C7 6F Y2				Y04-01A7 6F Y4				Y04-01C7 6F Y4				Y04-04C7 6F Y4				Y04-05C7 6F Y4				Y04-08C7 6F Y4				Y04-09C7 6F Y4			
耐力壁脚部位置	X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9		X8		X10		X9		X13	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-1.85	1.85	1.85	-1.85	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.86	3.86	3.86	-3.86
NS／2	1.17	-1.17	1.17	-1.17	-1.78	1.78	-1.78	1.78	0.30	-0.30	0.30	-0.30	-0.06	0.06	-0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.68	0.68	3.01	-3.01	-5.65	5.65	2.08	-2.08	-3.56	3.56	4.16	-4.16	-3.92	3.92	3.80	-3.80	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.86	3.86	3.86	-3.86
NLt／2	5.01			5.01	1.53			1.53	7.71			7.71	3.06			3.06	7.71			7.71	3.06			3.06	7.71			7.71
直交壁効果																												
ΣNt	4.33			1.99	-4.12			-0.55	4.15			3.55	-0.87			-0.74	3.85			3.85	-0.81			-0.81	3.85			3.85
NLc／2		5.01	5.01			1.53	1.53			7.71	7.71			3.06	3.06			7.71	7.71			3.06	3.06			7.71	7.71	
ΣNc		5.68	8.02			7.18	3.61			11.27	11.87			6.98	6.86			11.57	11.57			6.92	6.92			11.57	11.57	
端部金物 配置	—			—	1-TR400-12			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-12C7 6F Y4				Y04-13C7 6F Y4				Y04-16C7 6F Y4				Y04-17C7 6F Y4				Y04-20C7 6F Y4				X01-01A7 6F X1				X02-02A7 6F X2			
耐力壁脚部位置	X12		X14		X13		X17		X16		X18		X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-10.76	10.76	10.76	-10.76	-5.14	5.14	5.14	-5.14
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	-0.06	0.06	-0.06	-0.30	0.30	-0.30	0.30	1.78	-1.78	1.78	-1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.86	3.86	3.86	-3.86	-3.80	3.80	3.92	-3.92	-4.16	4.16	3.56	-3.56	-2.08	2.08	5.65	-5.65	-10.76	10.76	10.76	-10.76	-5.14	5.14	5.14	-5.14
NLt／2	3.06			3.06	7.71			7.71	3.06			3.06	7.71			7.71	1.53			1.53	6.79			6.79	2.62			2.62
直交壁効果																												
ΣNt	-0.81			-0.81	3.85			3.85	-0.74			-0.87	3.55			4.15	-0.55			-4.12	-3.97			-3.97	-2.52			-2.52
NLc／2		3.06	3.06			7.71	7.71			3.06	3.06			7.71	7.71			1.53	1.53			6.79	6.79			2.62	2.62	
ΣNc		6.92	6.92			11.57	11.57			6.86	6.98			11.87	11.27			3.61	7.17			17.55	17.55			7.76	7.76	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X03-01A7 6F X3				X04-02A7 6F X4				X05-01A7 6F X5				X05-02A7 6F X5				X06-02A7 6F X6				X07-01A7 6F X7				X08-02A7 6F X8			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-5.15	5.15	5.15	-5.15	-5.17	5.17	5.17	-5.17	-10.71	10.71	10.71	-10.71	-5.20	5.20	5.20	-5.20	-5.22	5.22	5.22	-5.22	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-5.25	5.25	5.25	-5.25
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-5.15	5.15	5.15	-5.15	-5.17	5.17	5.17	-5.17	-10.71	10.71	10.71	-10.71	-5.20	5.20	5.20	-5.20	-5.22	5.22	5.22	-5.22	-5.24	5.24	5.24	-5.24	-5.25	5.25	5.25	-5.25
NLt／2	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62
直交壁効果																												
ΣNt	-2.53			-2.53	-2.55			-2.55	-8.09			-8.09	-2.57			-2.57	-2.60			-2.60	-2.62			-2.62	-2.63			-2.63
NLc／2		2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62	
ΣNc		7.78	7.78			7.79	7.79			13.34	13.34			7.82	7.82			7.84	7.84			7.86	7.86			7.88	7.88	
端部金物 配置	1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12	
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X09-01A7 6F X9				X10-02A7 6F X10				X11-01A7 6F X11				X12-02A7 6F X12				X13-01A7 6F X13				X14-02A7 6F X14				X15-01A7 6F X15			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-5.28	5.28	5.28	-5.28	-5.31	5.31	5.31	-5.31	-5.32	5.32	5.32	-5.32	-5.34	5.34	5.34	-5.34	-5.36	5.36	5.36	-5.36	-5.39	5.39	5.39	-5.39	-5.41	5.41	5.41	-5.41
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-5.28	5.28	5.28	-5.28	-5.31	5.31	5.31	-5.31	-5.32	5.32	5.32	-5.32	-5.34	5.34	5.34	-5.34	-5.36	5.36	5.36	-5.36	-5.39	5.39	5.39	-5.39	-5.41	5.41	5.41	-5.41
NLt／2	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62
直交壁効果																												
ΣNt	-0.04			-0.04	-2.68			-2.68	-2.70			-2.70	-2.72			-2.72	-0.12			-0.12	-2.77			-2.77	-2.78			-2.78
NLc／2		5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62	
ΣNc		10.52	10.52			7.93	7.93			7.94	7.94			7.96	7.96			10.61	10.61			8.01	8.01			8.03	8.03	
端部金物 配置	—		—		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		—		—		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12	
端部金物 耐力	—		—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—		—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X16-02A7 6F		X16		X17-01A7 6F		X17		X18-02A7 6F		X18		X19-01A7 6F		X19		X20-02A7 6F		X20		X21-01A7 6F		X21		Y01-01A6 5F		Y1	
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-5.42	5.42	5.42	-5.42	-5.45	5.45	5.45	-5.45	-5.47	5.47	5.47	-5.47	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.51	5.51	5.51	-5.51	-11.64	11.64	11.64	-11.64	-8.79	8.79	8.79	-8.79
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.10	6.10	-6.10	6.10
ΣＮＳ	-5.42	5.42	5.42	-5.42	-5.45	5.45	5.45	-5.45	-5.47	5.47	5.47	-5.47	-5.49	5.49	5.49	-5.49	-5.51	5.51	5.51	-5.51	-11.64	11.64	11.64	-11.64	-14.89	14.89	2.70	-2.70
ＮＬｔ／２	2.62			2.62	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	6.79			6.79	8.37			8.37
直交壁効果																												
ΣＮｔ	-2.80			-2.80	-0.21			-0.21	-2.85			-2.85	-2.87			-2.87	-2.88			-2.88	-4.85			-4.85	-6.51			5.68
ＮＬｃ／２		2.62	2.62			5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			6.79	6.79			9.69	9.69	
ΣＮｃ		8.04	8.04			10.69	10.69			8.09	8.09			8.11	8.11			8.13	8.13			18.43	18.43			24.57	12.38	
端部金物 配置	1-TR400-12		1-TR400-12		—			—	1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12			—
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—
端部金物 判定	—		—		—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—			—
通しボルト 径	—		—		—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—			—
通しボルト 耐力	—		—		—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—			—
通しボルト 判定	—		—		—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—			—
くぎ名称	—		—		—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—			—
くぎ必要本数	—		—		—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-02B6 5F		Y1		Y01-04B6 5F		Y1		Y01-06B6 5F		Y1		Y01-08B6 5F		Y1		Y01-10B6 5F		Y1		Y01-12B6 5F		Y1		Y01-14B6 5F		Y1	
耐力壁脚部位置	X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12		X12		X14		X14		X16	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-8.79	8.79	8.79	-8.79
ＮＳ／２	1.32	-1.32	1.32	-1.32	-0.20	0.20	-0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-7.47	7.47	10.11	-10.11	-8.99	8.99	8.59	-8.59	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-8.79	8.79	8.79	-8.79
ＮＬｔ／２	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74
直交壁効果																												
ΣＮｔ	9.27			6.64	7.75			8.15	7.95			7.95	7.95			7.95	7.95			7.95	7.95			7.95	7.95			7.95
ＮＬｃ／２		19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37	
ΣＮｃ		26.84	29.48			28.36	27.96			28.16	28.16			28.16	28.16			28.16	28.16			28.16	28.16			28.16	28.16	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-16B6 5F		Y1		Y01-18B6 5F		Y1		Y01-20B6 5F		Y1		Y02-01A6 5F		Y2		Y02-02C6 5F		Y2		Y02-03C6 5F		Y2		Y02-06C6 5F		Y2	
耐力壁脚部位置	X16		X18		X18		X20		X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8	
加 力 方 向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-8.79	8.79	8.79	-8.79	-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.16	4.16	4.16	-4.16
ＮＳ／２	0.20	-0.20	0.20	-0.20	-1.32	1.32	-1.32	1.32	6.10	-6.10	6.10	-6.10	-4.96	4.96	-4.96	4.96	1.90	-1.90	1.90	-1.90	-0.08	0.08	-0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-8.59	8.59	8.99	-8.99	-10.11	10.11	7.47	-7.47	-2.69	2.69	14.89	-14.89	-9.12	9.12	-0.80	0.80	-2.26	2.26	6.06	-6.06	-4.25	4.25	4.08	-4.08	-4.16	4.16	4.16	-4.16
ＮＬｔ／２	16.74			16.74	16.74			16.74	8.37			8.37	16.59			16.59	7.47			7.47	33.18			33.18	7.47			7.47
直交壁効果																												
ΣＮｔ	8.15			7.75	6.63			9.27	5.68			-6.52	7.47			17.39	5.21			1.41	28.94			29.11	3.31			3.31
ＮＬｃ／２		19.37	19.37			19.37	19.37			9.68	9.68			20.69	20.69			9.52	9.52			41.37	41.37			9.52	9.52	
ΣＮｃ		27.96	28.36			29.48	26.84			12.38	24.57			29.81	19.89			11.78	15.58			45.62	45.45			13.68	13.68	
端部金物 配置	—			—	—			—	—		1-TR400-12		—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り		Y02-07C6 5F		Y2		Y02-10C6 5F		Y2		Y02-11C6 5F		Y2		Y02-14C6 5F		Y2		Y02-15C6 5F		Y2		Y02-18C6 5F		Y2		Y02-19C6 5F		Y2	
耐力壁脚部位置		X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20		X19		X21	
加 力 方 向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ		-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.16	4.16	4.16	-4.16
ＮＳ／２		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	-0.08	0.08	-0.08	-1.90	1.90	-1.90	1.90	4.96	-4.96	4.96	-4.96
ΣＮＳ		-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.16	4.16	4.16	-4.16	-4.08	4.08	4.25	-4.25	-6.07	6.07	2.26	-2.26	0.80	-0.80	9.12	-9.12
ＮＬｔ／２		33.18			33.18	7.47			7.47	33.18			33.18	7.47			7.47	33.18			33.18	7.47			7.47	16.59			16.59
直交壁効果																													
ΣＮｔ		29.02			29.02	3.31			3.31	29.02			29.02	3.31			3.31	29.11			28.94	1.41			5.21	17.39			7.47
ＮＬｃ／２			41.37	41.37			9.52	9.52			41.37	41.37			9.52	9.52			41.37	41.37			9.52	9.52			20.68	20.68	
ΣＮｃ			45.53	45.53			13.68	13.68			45.53	45.53			13.68	13.68			45.45	45.62			15.59	11.78			19.88	29.81	
端部金物	配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通し ボルト	径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り		Y04-01A6 5F		Y4		Y04-01C6 5F		Y4		Y04-04C6 5F		Y4		Y04-05C6 5F		Y4		Y04-08C6 5F		Y4		Y04-09C6 5F		Y4		Y04-12C6 5F		Y4	
耐力壁脚部位置		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9		X8		X10		X9		X13		X12		X14	
加 力 方 向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ		-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.73	8.73	8.73	-8.73
ＮＳ／２		-7.60	7.60	-7.60	7.60	1.28	-1.28	1.28	-1.28	-0.26	0.26	-0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ		-16.33	16.33	1.13	-1.13	-7.45	7.45	10.01	-10.01	-8.99	8.99	8.47	-8.47	-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.73	8.73	8.73	-8.73
ＮＬｔ／２		4.98			4.98	24.78			24.78	9.96			9.96	24.78			24.78	9.96			9.96	24.78			24.78	9.96			9.96
直交壁効果																													
ΣＮｔ		-11.35			3.86	17.34			14.78	0.98			1.50	16.06			16.06	1.24			1.24	16.06			16.06	1.24			1.24
ＮＬｃ／２			5.72	5.72			28.30	28.30			11.43	11.43			28.30	28.30			11.43	11.43			28.30	28.30			11.43	11.43	
ΣＮｃ			22.05	6.84			35.75	38.31			20.42	19.90			37.03	37.03			20.16	20.16			37.03	37.03			20.16	20.16	
端部金物	配置	1-TR400-12			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通し ボルト	径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り		Y04-13C6 5F		Y4		Y04-16C6 5F		Y4		Y04-17C6 5F		Y4		Y04-20C6 5F		Y4		X01-01A6 5F		X1		X02-02A6 5F		X2		X03-01A6 5F		X3	
耐力壁脚部位置		X13		X17		X16		X18		X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加 力 方 向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ		-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.73	8.73	8.73	-8.73	-32.84	32.84	32.84	-32.84	-18.24	18.24	18.24	-18.24	-18.26	18.26	18.26	-18.26
ＮＳ／２		0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	-0.26	0.26	-0.26	-1.28	1.28	-1.28	1.28	7.60	-7.60	7.60	-7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ		-8.73	8.73	8.73	-8.73	-8.47	8.47	8.99	-8.99	-10.01	10.01	7.45	-7.45	-1.13	1.13	16.33	-16.33	-32.84	32.84	32.84	-32.84	-18.24	18.24	18.24	-18.24	-18.26	18.26	18.26	-18.26
ＮＬｔ／２		24.78			24.78	9.96			9.96	24.78			24.78	4.98			4.98	20.59			20.59	8.09			8.09	8.09			8.09
直交壁効果																													
ΣＮｔ		16.06			16.06	1.50			0.98	14.78			17.34	3.85			-11.35	-12.26			-12.26	-10.15			-10.15	-10.16			-10.16
ＮＬｃ／２			28.30	28.30			11.43	11.43			28.30	28.30			5.71	5.71			21.13	21.13			8.64	8.64			8.64	8.64	
ΣＮｃ			37.03	37.03			19.90	20.42			38.31	35.75			6.84	22.04			53.97	53.97			26.87	26.87			26.89	26.89	
端部金物	配置	—			—	—			—	—			—	—		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12	
	耐力	—			—	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
	判定	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—	
通し ボルト	径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X04-02A6 5F X4				X05-01A6 5F X5				X06-02A6 5F X6				X07-01A6 5F X7				X08-02A6 5F X8				X09-01A6 5F X9				X10-02A6 5F X10			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-18.27	18.27	18.27	-18.27	-21.06	21.06	21.06	-21.06	-18.32	18.32	18.32	-18.32	-18.34	18.34	18.34	-18.34	-18.36	18.36	18.36	-18.36	-18.38	18.38	18.38	-18.38	-18.41	18.41	18.41	-18.41
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-18.27	18.27	18.27	-18.27	-21.06	21.06	21.06	-21.06	-18.32	18.32	18.32	-18.32	-18.34	18.34	18.34	-18.34	-18.36	18.36	18.36	-18.36	-18.38	18.38	18.38	-18.38	-18.41	18.41	18.41	-18.41
NLt／2	8.09			8.09	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09	16.18			16.18	8.09			8.09
直交壁効果																												
ΣNt	-10.18			-10.18	-4.87			-4.87	-10.23			-10.23	-10.25			-10.25	-10.26			-10.26	-2.20			-2.20	-10.31			-10.31
NLc／2		8.64	8.64			17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64			17.27	17.27			8.64	8.64	
ΣNc		26.91	26.91			38.33	38.33			26.96	26.96			26.97	26.97			26.99	26.99			35.65	35.65			27.04	27.04	
端部金物 配置	1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表																								
端部金物 耐力																												
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X11-01A6 5F X11				X12-02A6 5F X12				X13-01A6 5F X13				X14-02A6 5F X14				X15-01A6 5F X15				X16-02A6 5F X16				X17-01A6 5F X17			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-18.42	18.42	18.42	-18.42	-18.44	18.44	18.44	-18.44	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.49	18.49	18.49	-18.49	-18.51	18.51	18.51	-18.51	-18.52	18.52	18.52	-18.52	-18.55	18.55	18.55	-18.55
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-18.42	18.42	18.42	-18.42	-18.44	18.44	18.44	-18.44	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.49	18.49	18.49	-18.49	-18.51	18.51	18.51	-18.51	-18.52	18.52	18.52	-18.52	-18.55	18.55	18.55	-18.55
NLt／2	8.09			8.09	8.09			8.09	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09	16.18			16.18
直交壁効果																												
ΣNt	-10.33			-10.33	-10.35			-10.35	-2.28			-2.28	-10.40			-10.40	-10.42			-10.42	-10.43			-10.43	-2.37			-2.37
NLc／2		8.64	8.64			8.64	8.64			17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64			17.27	17.27	
ΣNc		27.06	27.06			27.07	27.07			35.73	35.73			27.13	27.13			27.14	27.14			27.16	27.16			35.82	35.82	
端部金物 配置	1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表																								
端部金物 耐力																												
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X18-02A6 5F X18				X19-01A6 5F X19				X20-02A6 5F X20				X21-01A6 5F X21				Y01-01A5 4F Y1				Y01-02B5 4F Y1				Y01-04B5 4F Y1			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2		X2		X4		X4		X6	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-18.57	18.57	18.57	-18.57	-18.59	18.59	18.59	-18.59	-18.61	18.61	18.61	-18.61	-33.73	33.73	33.73	-33.73	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.93	11.93	11.93	-11.93
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.70	13.70	-13.70	13.70	2.96	-2.96	2.96	-2.96	-0.45	0.45	-0.45	0.45
ΣNS	-18.57	18.57	18.57	-18.57	-18.59	18.59	18.59	-18.59	-18.61	18.61	18.61	-18.61	-33.73	33.73	33.73	-33.73	-25.64	25.64	-1.77	1.77	-8.97	8.97	14.89	-14.89	-12.39	12.39	11.48	-11.48
NLt／2	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09	20.59			20.59	14.20			14.20	28.39			28.39	28.39			28.39
直交壁効果																												
ΣNt	-10.48			-10.48	-10.50			-10.50	-10.52			-10.52	-13.13			-13.13	-11.44			15.97	19.42			13.50	16.00			16.91
NLc／2		8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64			21.14	21.14			16.82	16.82			33.64	33.64			33.64	33.64	
ΣNc		27.21	27.21			27.23	27.23			27.24	27.24			54.87	54.87			42.46	15.05			42.62	48.54			46.03	45.12	
端部金物 配置	1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表													1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表											
端部金物 耐力																												
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-06B5 4F Y1				Y01-08B5 4F Y1				Y01-10B5 4F Y1				Y01-12B5 4F Y1				Y01-14B5 4F Y1				Y01-16B5 4F Y1				Y01-18B5 4F Y1			
耐力壁脚部位置	X6		X8		X8		X10		X10		X12		X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.93	11.93	11.93	-11.93
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	-0.45	0.45	-0.45	-2.97	2.97	-2.97	2.97
ΣNS	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-11.48	11.48	12.39	-12.39	-14.90	14.90	8.97	-8.97
NLt／2	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39
直交壁効果																												
ΣNt	16.46			16.46	16.46			16.46	16.46			16.46	16.46			16.46	16.46			16.46	16.91			16.00	13.49			19.42
NLc／2		33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64	
ΣNc		45.58	45.58			45.58	45.58			45.58	45.58			45.58	45.58			45.58	45.58			45.12	46.03			48.54	42.61	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-20B5 4F Y1				Y02-01A5 4F Y2				Y02-02C5 4F Y2				Y02-03C5 4F Y2				Y02-06C5 4F Y2				Y02-07C5 4F Y2				Y02-10C5 4F Y2			
耐力壁脚部位置	X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8		X7		X11		X10		X12	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-11.93	11.93	11.93	-11.93	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-7.04	7.04	7.04	-7.04
NS／2	13.71	-13.71	13.71	-13.71	-12.03	12.03	-12.03	12.03	4.61	-4.61	4.61	-4.61	-0.20	0.20	-0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	1.78	-1.78	25.64	-25.64	-19.07	19.07	-4.99	4.99	-2.42	2.42	11.65	-11.65	-7.24	7.24	6.84	-6.84	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-7.04	7.04	7.04	-7.04
NLt／2	14.19			14.19	28.18			28.18	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65
直交壁効果																												
ΣNt	15.97			-11.45	9.11			33.18	10.22			0.99	49.12			49.52	5.61			5.61	49.32			49.32	5.61			5.61
NLc／2		16.82	16.82			36.37	36.37			16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74	
ΣNc		15.04	42.46			55.44	31.37			19.16	28.39			79.97	79.57			23.78	23.78			79.77	79.77			23.78	23.78	
端部金物 配置	—		1-TR400-12		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—		—		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-11C5 4F Y2				Y02-14C5 4F Y2				Y02-15C5 4F Y2				Y02-18C5 4F Y2				Y02-19C5 4F Y2				Y04-01A5 4F Y4				Y04-01C5 4F Y4			
耐力壁脚部位置	X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20		X19		X21		X1		X2		X1		X5	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.80	11.80	11.80	-11.80
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-0.20	0.20	-0.20	-4.62	4.62	-4.62	4.62	12.04	-12.04	12.04	-12.04	-17.08	17.08	-17.08	17.08	2.88	-2.88	2.88	-2.88
ΣNS	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-7.04	7.04	7.04	-7.04	-6.84	6.84	7.24	-7.24	-11.66	11.66	2.42	-2.42	5.00	-5.00	19.08	-19.08	-28.88	28.88	-5.29	5.29	-8.92	8.92	14.68	-14.68
NLt／2	56.36			56.36	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65	28.18			28.18	8.44			8.44	41.86			41.86
直交壁効果																												
ΣNt	49.32			49.32	5.61			5.61	49.52			49.12	0.99			10.23	33.17			9.10	-20.45			13.72	32.94			27.18
NLc／2		72.73	72.73			16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74			36.36	36.36			9.91	9.91			48.89	48.89	
ΣNc		79.77	79.77			23.78	23.78			79.57	79.97			28.40	19.16			31.36	55.44			38.79	4.62			57.81	63.56	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	1-TR490-12			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-04C5 4F	Y4			Y04-05C5 4F	Y4			Y04-08C5 4F	Y4			Y04-09C5 4F	Y4			Y04-12C5 4F	Y4			Y04-13C5 4F	Y4			Y04-16C5 4F	Y4		
耐力壁脚部位置	X4		X6		X5		X9		X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17		X16		X18	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.80	11.80	11.80	-11.80
NS／2	-0.58	0.58	-0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	-0.58	0.58	-0.58
ΣNS	-12.38	12.38	11.21	-11.21	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.21	11.21	12.38	-12.38
NLt／2	16.87			16.87	41.86			41.86	16.87			16.87	41.86			41.86	16.87			16.87	41.86			41.86	16.87			16.87
直交壁効果																												
ΣNt	4.49			5.66	30.06			30.06	5.07			5.07	30.06			30.06	5.07			5.07	30.06			30.06	5.66			4.49
NLc／2		19.81	19.81			48.89	48.89			19.81	19.81			48.89	48.89			19.81	19.81			48.89	48.89			19.81	19.81	
ΣNc		32.19	31.02			60.69	60.69			31.61	31.61			60.69	60.69			31.61	31.61			60.69	60.69			31.02	32.19	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-17C5 4F	Y4			Y04-20C5 4F	Y4			X01-01A5 4F	X1			X02-02A5 4F	X2			X03-01A5 4F	X3			X04-02A5 4F	X4			X05-01A5 4F	X5		
耐力壁脚部位置	X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-11.80	11.80	11.80	-11.80	-64.34	64.34	64.34	-64.34	-36.92	36.92	36.92	-36.92	-36.94	36.94	36.94	-36.94	-36.96	36.96	36.96	-36.96	-39.74	39.74	39.74	-39.74
NS／2	-2.88	2.88	-2.88	2.88	17.08	-17.08	17.08	-17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-14.68	14.68	8.92	-8.92	5.29	-5.29	28.88	-28.88	-64.34	64.34	64.34	-64.34	-36.92	36.92	36.92	-36.92	-36.94	36.94	36.94	-36.94	-36.96	36.96	36.96	-36.96	-39.74	39.74	39.74	-39.74
NLt／2	41.86			41.86	8.43			8.43	34.39			34.39	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56	27.12			27.12
直交壁効果																												
ΣNt	27.18			32.94	13.72			-20.45	-29.95			-29.95	-23.36			-23.36	-23.38			-23.38	-23.40			-23.40	-12.62			-12.62
NLc／2		48.89	48.89			9.90	9.90			35.47	35.47			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65			29.30	29.30	
ΣNc		63.56	57.81			4.62	38.78			99.82	99.82			51.57	51.57			51.59	51.59			51.61	51.61			69.04	69.04	
端部金物 配置	—			—	—		1-TR490-12		1-TR400-16		1-TR400-16		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR400-12		1-TR400-12	
端部金物 耐力	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X06-02A5 4F	X6			X07-01A5 4F	X7			X08-02A5 4F	X8			X09-01A5 4F	X9			X10-02A5 4F	X10			X11-01A5 4F	X11			X12-02A5 4F	X12		
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-37.01	37.01	37.01	-37.01	-37.02	37.02	37.02	-37.02	-37.04	37.04	37.04	-37.04	-37.07	37.07	37.07	-37.07	-37.09	37.09	37.09	-37.09	-37.11	37.11	37.11	-37.11	-37.13	37.13	37.13	-37.13
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-37.01	37.01	37.01	-37.01	-37.02	37.02	37.02	-37.02	-37.04	37.04	37.04	-37.04	-37.07	37.07	37.07	-37.07	-37.09	37.09	37.09	-37.09	-37.11	37.11	37.11	-37.11	-37.13	37.13	37.13	-37.13
NLt／2	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56	27.12			27.12	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56
直交壁効果																												
ΣNt	-23.45			-23.45	-23.46			-23.46	-23.48			-23.48	-9.94			-9.94	-23.53			-23.53	-23.55			-23.55	-23.56			-23.56
NLc／2		14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65			29.30	29.30			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65	
ΣNc		51.66	51.66			51.67	51.67			51.69	51.69			66.36	66.36			51.74	51.74			51.76	51.76			51.77	51.77	
端部金物 配置	1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12	
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り		X13-01A5 4F		X13		X14-02A5 4F		X14		X15-01A5 4F		X15		X16-02A5 4F		X16		X17-01A5 4F		X17		X18-02A5 4F		X18		X19-01A5 4F		X19	
耐力壁脚部位置		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加力方向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b		-37.15	37.15	37.15	-37.15	-37.18	37.18	37.18	-37.18	-37.19	37.19	37.19	-37.19	-37.21	37.21	37.21	-37.21	-37.23	37.23	37.23	-37.23	-37.26	37.26	37.26	-37.26	-37.28	37.28	37.28	-37.28
NS／2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS		-37.15	37.15	37.15	-37.15	-37.18	37.18	37.18	-37.18	-37.19	37.19	37.19	-37.19	-37.21	37.21	37.21	-37.21	-37.23	37.23	37.23	-37.23	-37.26	37.26	37.26	-37.26	-37.28	37.28	37.28	-37.28
NLt／2		27.12			27.12	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56	27.12			27.12	13.56			13.56	13.56			13.56
直交壁効果																													
ΣNt		-10.03			-10.03	-23.61			-23.61	-23.63			-23.63	-23.65			-23.65	-10.11			-10.11	-23.70			-23.70	-23.71			-23.71
NLc／2			29.30	29.30			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65			29.30	29.30			14.65	14.65			14.65	14.65	
ΣNc			66.45	66.45			51.82	51.82			51.84	51.84			51.86	51.86			66.53	66.53			51.91	51.91			51.93	51.93	
端部金物	配置	1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR490-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR490-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR490-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR490-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR490-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR490-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR490-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR490-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR490-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR490-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
	耐力																												
	判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト	径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り		X20-02A5 4F		X20		X21-01A5 4F		X21		Y01-01A4 3F		Y1		Y01-02B4 3F		Y1		Y01-04B4 3F		Y1		Y01-06B4 3F		Y1		Y01-08B4 3F		Y1	
耐力壁脚部位置		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2		X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10	
加力方向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b		-37.29	37.29	37.29	-37.29	-65.22	65.22	65.22	-65.22	-14.75	14.75	14.75	-14.75	-14.75	14.75	14.75	-14.75	-14.75	14.75	14.75	-14.75	-14.75	14.75	14.75	-14.75	-14.75	14.75	14.75	-14.75
NS／2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.50	23.50	-23.50	23.50	5.08	-5.08	5.08	-5.08	-0.78	0.78	-0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS		-37.29	37.29	37.29	-37.29	-65.22	65.22	65.22	-65.22	-38.25	38.25	-8.75	8.75	-9.67	9.67	19.83	-19.83	-15.53	15.53	13.97	-13.97	-14.75	14.75	14.75	-14.75	-14.75	14.75	14.75	-14.75
NLt／2		13.56			13.56	34.40			34.40	20.02			20.02	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04
直交壁効果																													
ΣNt		-23.73			-23.73	-30.82			-30.82	-18.23			28.77	30.37			20.21	24.51			26.07	25.29			25.29	25.29			25.29
NLc／2			14.65	14.65			35.49	35.49			23.96	23.96			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92	
ΣNc			51.94	51.94			100.71	100.71			62.21	15.21			57.59	67.75			63.45	61.89			62.67	62.67			62.67	62.67	
端部金物	配置	1-TR490-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR490-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-16 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-16 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	耐力												—	—			—	—			—	—			—	—			—
	判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト	径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り		Y01-10B4 3F		Y1		Y01-12B4 3F		Y1		Y01-14B4 3F		Y1		Y01-16B4 3F		Y1		Y01-18B4 3F		Y1		Y01-20B4 3F		Y1		Y02-01A4 3F		Y2	
耐力壁脚部位置		X10		X12		X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20		X20		X21		X1		X3	
加力方向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b		-14.75	14.75	14.75	-14.75	-14.75	14.75	14.75	-14.75	-14.75	14.75	14.75	-14.75	-14.75	14.75	14.75	-14.75	-14.75	14.75	14.75	-14.75	-14.75	14.75	14.75	-14.75	-8.70	8.70	8.70	-8.70
NS／2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	-0.78	0.78	-0.78	-5.09	5.09	-5.09	5.09	23.51	-23.51	23.51	-23.51	-21.98	21.98	-21.98	21.98
ΣNS		-14.75	14.75	14.75	-14.75	-14.75	14.75	14.75	-14.75	-14.75	14.75	14.75	-14.75	-13.97	13.97	15.53	-15.53	-19.84	19.84	9.66	-9.66	8.76	-8.76	38.26	-38.26	-30.68	30.68	-13.27	13.27
NLt／2		40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	20.02			20.02	39.77			39.77
直交壁効果																													
ΣNt		25.29			25.29	25.29			25.29	25.29			25.29	26.07			24.51	20.20			30.37	28.78			-18.24	9.09			53.04
NLc／2			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			23.96	23.96			52.05	52.05	
ΣNc			62.67	62.67			62.67	62.67			62.67	62.67			61.89	63.45			67.76	57.58			15.20	62.22			82.73	38.78	
端部金物	配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—
	耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—	—	—			—
通しボルト	径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
	判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-02C4 3F Y2				Y02-03C4 3F Y2				Y02-06C4 3F Y2				Y02-07C4 3F Y2				Y02-10C4 3F Y2				Y02-11C4 3F Y2				Y02-14C4 3F Y2			
耐力壁脚部位置	X2		X4		X3		X7		X6		X8		X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-8.70	8.70	8.70	-8.70
NS／2	8.43	-8.43	8.43	-8.43	-0.37	0.37	-0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.27	0.27	17.13	-17.13	-9.07	9.07	8.33	-8.33	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-8.70	8.70	8.70	-8.70
NLt／2	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82
直交壁効果																												
ΣNt	17.54			0.69	70.46			71.20	9.12			9.12	70.83			70.83	9.12			9.12	70.83			70.83	9.12			9.12
NLc／2		23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96	
ΣNc		24.23	41.09			113.16	112.42			32.66	32.66			112.79	112.79			32.66	32.66			112.79	112.79			32.66	32.66	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-15C4 3F Y2				Y02-18C4 3F Y2				Y02-19C4 3F Y2				Y04-01A4 3F Y4				Y04-01C4 3F Y4				Y04-04C4 3F Y4				Y04-05C4 3F Y4			
耐力壁脚部位置	X15		X19		X18		X20		X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-8.70	8.70	8.70	-8.70	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58
NS／2	0.37	-0.37	0.37	-0.37	-8.43	8.43	-8.43	8.43	21.98	-21.98	21.98	-21.98	-29.27	29.27	-29.27	29.27	4.93	-4.93	4.93	-4.93	-1.00	1.00	-1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-8.33	8.33	9.07	-9.07	-17.14	17.14	0.27	-0.27	13.28	-13.28	30.68	-30.68	-43.86	43.86	-14.69	14.69	-9.65	9.65	19.51	-19.51	-15.58	15.58	13.58	-13.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58
NLt／2	79.53			79.53	17.82			17.82	39.76			39.76	11.89			11.89	58.93			58.93	23.78			23.78	58.93			58.93
直交壁効果																												
ΣNt	71.20			70.46	0.68			17.55	53.04			9.08	-31.96			26.58	49.28			39.42	8.20			10.20	44.35			44.35
NLc／2		104.09	104.09			23.96	23.96			52.04	52.04			14.09	14.09			69.48	69.48			28.18	28.18			69.48	69.48	
ΣNc		112.42	113.16			41.09	24.22			38.76	82.72			57.95	-0.60			79.13	88.99			43.76	41.76			84.06	84.06	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	1-TR400-16			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-08C4 3F Y4				Y04-09C4 3F Y4				Y04-12C4 3F Y4				Y04-13C4 3F Y4				Y04-16C4 3F Y4				Y04-17C4 3F Y4				Y04-20C4 3F Y4			
耐力壁脚部位置	X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17		X16		X18		X17		X21		X20		X21	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00	-4.93	4.93	-4.93	4.93	29.27	-29.27	29.27	-29.27
ΣNS	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-14.58	14.58	14.58	-14.58	-13.58	13.58	15.58	-15.58	-19.51	19.51	9.65	-9.65	14.69	-14.69	43.86	-43.86
NLt／2	23.78			23.78	58.93			58.93	23.78			23.78	58.93			58.93	23.78			23.78	58.93			58.93	11.89			11.89
直交壁効果																												
ΣNt	9.20			9.20	44.35			44.35	9.20			9.20	44.35			44.35	10.20			8.20	39.42			49.28	26.58			-31.97
NLc／2		28.18	28.18			69.48	69.48			28.18	28.18			69.48	69.48			28.18	28.18			69.48	69.48			14.09	14.09	
ΣNc		42.76	42.76			84.06	84.06			42.76	42.76			84.06	84.06			41.76	43.76			88.99	79.13			-0.60	57.94	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			1-TR400-16
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

●　壁軸力の算定表
［地震時］　(kN)

名称 階 通り	X01-01A4 3F X1				X02-02A4 3F X2				X03-01A4 3F X3				X04-02A4 3F X4				X05-01A4 3F X5				X06-02A4 3F X6				X07-01A4 3F X7			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-103.27	103.27	103.27	-103.27	-60.02	60.02	60.02	-60.02	-60.04	60.04	60.04	-60.04	-60.05	60.05	60.05	-60.05	-62.84	62.84	62.84	-62.84	-60.10	60.10	60.10	-60.10	-60.12	60.12	60.12	-60.12
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-103.27	103.27	103.27	-103.27	-60.02	60.02	60.02	-60.02	-60.04	60.04	60.04	-60.04	-60.05	60.05	60.05	-60.05	-62.84	62.84	62.84	-62.84	-60.10	60.10	60.10	-60.10	-60.12	60.12	60.12	-60.12
NLt／2	48.19			48.19	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03	38.07			38.07	19.03			19.03	19.03			19.03
直交壁効果																												
ΣNt	-55.08			-55.08	-40.99			-40.99	-41.00			-41.00	-41.02			-41.02	-24.77			-24.77	-41.07			-41.07	-41.09			-41.09
NLc／2		49.82	49.82			20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66			41.33	41.33			20.66	20.66			20.66	20.66	
ΣNc		153.09	153.09			80.68	80.68			80.70	80.70			80.72	80.72			104.16	104.16			80.77	80.77			80.78	80.78	
端部金物 配置	1-TR400-20		1-TR400-20		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16	
耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

●　壁軸力の算定表
［地震時］　(kN)

名称 階 通り	X08-02A4 3F X8				X09-01A4 3F X9				X10-02A4 3F X10				X11-01A4 3F X11				X12-02A4 3F X12				X13-01A4 3F X13				X14-02A4 3F X14			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-60.14	60.14	60.14	-60.14	-60.16	60.16	60.16	-60.16	-60.19	60.19	60.19	-60.19	-60.20	60.20	60.20	-60.20	-60.22	60.22	60.22	-60.22	-60.25	60.25	60.25	-60.25	-60.27	60.27	60.27	-60.27
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-60.14	60.14	60.14	-60.14	-60.16	60.16	60.16	-60.16	-60.19	60.19	60.19	-60.19	-60.20	60.20	60.20	-60.20	-60.22	60.22	60.22	-60.22	-60.25	60.25	60.25	-60.25	-60.27	60.27	60.27	-60.27
NLt／2	19.03			19.03	38.07			38.07	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03	38.07			38.07	19.03			19.03
直交壁効果																												
ΣNt	-41.10			-41.10	-22.10			-22.10	-41.15			-41.15	-41.17			-41.17	-41.19			-41.19	-22.18			-22.18	-41.24			-41.24
NLc／2		20.66	20.66			41.33	41.33			20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66			41.33	41.33			20.66	20.66	
ΣNc		80.80	80.80			101.49	101.49			80.85	80.85			80.87	80.87			80.88	80.88			101.57	101.57			80.93	80.93	
端部金物 配置	1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-16		1-TR490-16	
耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

●　壁軸力の算定表
［地震時］　(kN)

名称 階 通り	X15-01A4 3F X15				X16-02A4 3F X16				X17-01A4 3F X17				X18-02A4 3F X18				X19-01A4 3F X19				X20-02A4 3F X20				X21-01A4 3F X21			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-60.29	60.29	60.29	-60.29	-60.30	60.30	60.30	-60.30	-60.33	60.33	60.33	-60.33	-60.36	60.36	60.36	-60.36	-60.37	60.37	60.37	-60.37	-60.39	60.39	60.39	-60.39	-104.16	104.16	104.16	-104.16
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-60.29	60.29	60.29	-60.29	-60.30	60.30	60.30	-60.30	-60.33	60.33	60.33	-60.33	-60.36	60.36	60.36	-60.36	-60.37	60.37	60.37	-60.37	-60.39	60.39	60.39	-60.39	-104.16	104.16	104.16	-104.16
NLt／2	19.03			19.03	19.03			19.03	38.07			38.07	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03	48.21			48.21
直交壁効果																												
ΣNt	-41.26			-41.26	-41.27			-41.27	-22.26			-22.26	-41.32			-41.32	-41.34			-41.34	-41.36			-41.36	-55.95			-55.95
NLc／2		20.66	20.66			20.66	20.66			41.33	41.33			20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66			49.84	49.84	
ΣNc		80.95	80.95			80.97	80.97			101.66	101.66			81.02	81.02			81.03	81.03			81.05	81.05			154.00	154.00	
端部金物 配置	1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR400-22		1-TR400-22	
耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-01A3 2F Y1				Y01-02B3 2F Y1				Y01-04B3 2F Y1				Y01-06B3 2F Y1				Y01-08B3 2F Y1				Y01-10B3 2F Y1				Y01-12B3 2F Y1			
耐力壁脚部位置	X1		X2		X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12		X12		X14	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-16.91	16.91	16.91	-16.91
NS／2	-35.13	35.13	-35.13	35.13	7.59	-7.59	7.59	-7.59	-1.16	1.16	-1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-52.04	52.04	-18.22	18.22	-9.32	9.32	24.50	-24.50	-18.08	18.08	15.75	-15.75	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-16.91	16.91	16.91	-16.91
NLt／2	25.85			25.85	51.69			51.69	51.69			51.69	51.69			51.69	51.69			51.69	51.69			51.69	51.69			51.69
直交壁効果																												
ΣNt	-26.20			44.06	42.36			27.18	33.61			35.94	34.77			34.77	34.77			34.77	34.77			34.77	34.77			34.77
NLc／2		31.10	31.10			62.19	62.19			62.19	62.19			62.19	62.19			62.19	62.19			62.19	62.19			62.19	62.19	
ΣNc		83.14	12.88			71.51	86.70			80.27	77.94			79.11	79.11			79.11	79.11			79.11	79.11			79.11	79.11	
端部金物 配置	1-TR400-16			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-14B3 2F Y1				Y01-16B3 2F Y1				Y01-18B3 2F Y1				Y01-20B3 2F Y1				Y02-01A3 2F Y2				Y02-02C3 2F Y2				Y02-03C3 2F Y2			
耐力壁脚部位置	X14		X16		X16		X18		X18		X20		X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.98	9.98	9.98	-9.98
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	-1.16	1.16	-1.16	-7.60	7.60	-7.60	7.60	35.14	-35.14	35.14	-35.14	-33.77	33.77	-33.77	33.77	12.95	-12.95	12.95	-12.95	-0.57	0.57	-0.57	0.57
ΣNS	-16.91	16.91	16.91	-16.91	-15.75	15.75	18.08	-18.08	-24.52	24.52	9.31	-9.31	18.23	-18.23	52.05	-52.05	-43.75	43.75	-23.80	23.80	2.97	-2.97	22.93	-22.93	-10.54	10.54	9.41	-9.41
NLt／2	51.69			51.69	51.69			51.69	51.69			51.69	25.84			25.84	51.36			51.36	22.99			22.99	102.70			102.70
直交壁効果																												
ΣNt	34.77			34.77	35.94			33.61	27.17			42.38	44.07			-26.21	7.61			75.15	25.96			0.06	92.16			93.29
NLc／2		62.19	62.19			62.19	62.19			62.19	62.19			31.09	31.09			67.73	67.73			31.18	31.18			135.45	135.45	
ΣNc		79.11	79.11			77.94	80.27			86.71	71.50			12.87	83.15			111.48	43.94			28.20	54.10			146.00	144.86	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—		1-TR400-16		—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-06C3 2F Y2				Y02-07C3 2F Y2				Y02-10C3 2F Y2				Y02-11C3 2F Y2				Y02-14C3 2F Y2				Y02-15C3 2F Y2				Y02-18C3 2F Y2			
耐力壁脚部位置	X6		X8		X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.98	9.98	9.98	-9.98
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	-0.57	0.57	-0.57	-12.96	12.96	-12.96	12.96
ΣNS	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-9.41	9.41	10.54	-10.54	-22.94	22.94	-2.99	2.99
NLt／2	22.99			22.99	102.70			102.70	22.99			22.99	102.70			102.70	22.99			22.99	102.70			102.70	22.99			22.99
直交壁効果																												
ΣNt	13.01			13.01	92.73			92.73	13.01			13.01	92.73			92.73	13.01			13.01	93.29			92.16	0.05			25.98
NLc／2		31.18	31.18			135.45	135.45			31.18	31.18			135.45	135.45			31.18	31.18			135.45	135.45			31.18	31.18	
ΣNc		41.15	41.15			145.43	145.43			41.15	41.15			145.43	145.43			41.15	41.15			144.86	146.00			54.12	28.19	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-19C3 2F Y2				Y04-01A3 2F Y4				Y04-01C3 2F Y4				Y04-04C3 2F Y4				Y04-05C3 2F Y4				Y04-08C3 2F Y4				Y04-09C3 2F Y4			
耐力壁脚部位置	X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9		X8		X10		X9		X13	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-9.98	9.98	9.98	-9.98	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-16.72	16.72	16.72	-16.72
NS／2	33.78	-33.78	33.78	-33.78	-43.73	43.73	-43.73	43.73	7.36	-7.36	7.36	-7.36	-1.49	1.49	-1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	23.81	-23.81	43.76	-43.76	-60.45	60.45	-27.01	27.01	-9.36	9.36	24.08	-24.08	-18.21	18.21	15.23	-15.23	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-16.72	16.72	16.72	-16.72
NLt／2	51.35			51.35	15.35			15.35	76.01			76.01	30.69			30.69	76.01			76.01	30.69			30.69	76.01			76.01
直交壁効果																												
ΣNt	75.15			7.59	-45.11			42.36	66.65			51.93	12.47			15.46	59.29			59.29	13.97			13.97	59.29			59.29
NLc／2		67.72	67.72			18.28	18.28			90.07	90.07			36.56	36.56			90.07	90.07			36.56	36.56			90.07	90.07	
ΣNc		43.91	111.48			78.74	-8.73			99.42	114.15			54.77	51.78			106.79	106.79			53.28	53.28			106.79	106.79	
端部金物 配置	—			—	1-TR490-16			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-12C3 2F Y4				Y04-13C3 2F Y4				Y04-16C3 2F Y4				Y04-17C3 2F Y4				Y04-20C3 2F Y4				X01-01A3 2F X1				X02-02A3 2F X2			
耐力壁脚部位置	X12		X14		X13		X17		X16		X18		X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-147.91	147.91	147.91	-147.91	-86.50	86.50	86.50	-86.50
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	-1.49	1.49	-1.49	-7.36	7.36	-7.36	7.36	43.73	-43.73	43.73	-43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-16.72	16.72	16.72	-16.72	-15.23	15.23	18.21	-18.21	-24.08	24.08	9.36	-9.36	27.01	-27.01	60.45	-60.45	-147.91	147.91	147.91	-147.91	-86.50	86.50	86.50	-86.50
NLt／2	30.69			30.69	76.01			76.01	30.69			30.69	76.01			76.01	15.34			15.34	61.99			61.99	24.50			24.50
直交壁効果																												
ΣNt	13.97			13.97	59.29			59.29	15.46			12.47	51.93			66.65	42.36			-45.11	-85.92			-85.92	-62.00			-62.00
NLc／2		36.56	36.56			90.07	90.07			36.56	36.56			90.07	90.07			18.27	18.27			64.16	64.16			26.68	26.68	
ΣNc		53.28	53.28			106.79	106.79			51.78	54.77			114.15	99.42			-8.74	78.73			212.08	212.08			113.18	113.18	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—		1-TR490-16		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR400-22		1-TR400-22	
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X03-01A3 2F X3				X04-02A3 2F X4				X05-01A3 2F X5				X06-02A3 2F X6				X07-01A3 2F X7				X08-02A3 2F X8				X09-01A3 2F X9			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-86.52	86.52	86.52	-86.52	-86.53	86.53	86.53	-86.53	-89.32	89.32	89.32	-89.32	-86.58	86.58	86.58	-86.58	-86.60	86.60	86.60	-86.60	-86.62	86.62	86.62	-86.62	-86.64	86.64	86.64	-86.64
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-86.52	86.52	86.52	-86.52	-86.53	86.53	86.53	-86.53	-89.32	89.32	89.32	-89.32	-86.58	86.58	86.58	-86.58	-86.60	86.60	86.60	-86.60	-86.62	86.62	86.62	-86.62	-86.64	86.64	86.64	-86.64
NLt／2	24.50			24.50	24.50			24.50	49.01			49.01	24.50			24.50	24.50			24.50	24.50			24.50	49.01			49.01
直交壁効果																												
ΣNt	-62.01			-62.01	-62.03			-62.03	-40.31			-40.31	-62.08			-62.08	-62.10			-62.10	-62.11			-62.11	-37.64			-37.64
NLc／2		26.68	26.68			26.68	26.68			53.35	53.35			26.68	26.68			26.68	26.68			26.68	26.68			53.35	53.35	
ΣNc		113.19	113.19			113.21	113.21			142.67	142.67			113.26	113.26			113.28	113.28			113.29	113.29			140.00	140.00	
端部金物 配置	1-TR400-22			1-TR400-22	1-TR400-22			1-TR400-22	1-TR490-16			1-TR490-16	1-TR400-22			1-TR400-22	1-TR400-22			1-TR400-22	1-TR400-22			1-TR400-22	1-TR490-16			1-TR490-16
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り		X10-02A3 2F		X10		X11-01A3 2F		X11		X12-02A3 2F		X12		X13-01A3 2F		X13		X14-02A3 2F		X14		X15-01A3 2F		X15		X16-02A3 2F		X16	
耐力壁脚部位置		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加力方向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b		-86.67	86.67	86.67	-86.67	-86.68	86.68	86.68	-86.68	-86.70	86.70	86.70	-86.70	-86.73	86.73	86.73	-86.73	-86.75	86.75	86.75	-86.75	-86.77	86.77	86.77	-86.77	-86.79	86.79	86.79	-86.79
NS／2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS		-86.67	86.67	86.67	-86.67	-86.68	86.68	86.68	-86.68	-86.70	86.70	86.70	-86.70	-86.73	86.73	86.73	-86.73	-86.75	86.75	86.75	-86.75	-86.77	86.77	86.77	-86.77	-86.79	86.79	86.79	-86.79
NLt／2		24.50			24.50	24.50			24.50	24.50			24.50	49.01			49.01	24.50			24.50	24.50			24.50	24.50			24.50
直交壁効果																													
ΣNt		-62.16			-62.16	-62.18			-62.18	-62.20			-62.20	-37.72			-37.72	-62.25			-62.25	-62.27			-62.27	-62.28			-62.28
NLc／2			26.68	26.68			26.68	26.68			26.68	26.68			53.35	53.35			26.68	26.68			26.68	26.68			26.68	26.68	
ΣNc			113.34	113.34			113.36	113.36			113.38	113.38			140.08	140.08			113.43	113.43			113.45	113.45			113.46	113.46	
端部金物	配置	1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR400-22	
	耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
	判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト	径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り		X17-01A3 2F		X17		X18-02A3 2F		X18		X19-01A3 2F		X19		X20-02A3 2F		X20		X21-01A3 2F		X21		Y01-01A2 1F		Y1		Y01-02B2 1F		Y1	
耐力壁脚部位置		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2		X2		X4	
加力方向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b		-86.81	86.81	86.81	-86.81	-86.84	86.84	86.84	-86.84	-86.85	86.85	86.85	-86.85	-86.87	86.87	86.87	-86.87	-148.80	148.80	148.80	-148.80	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.46	18.46	18.46	-18.46
NS／2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.12	48.12	48.12	-48.12	10.40	-10.40	10.40	-10.40
ΣNS		-86.81	86.81	86.81	-86.81	-86.84	86.84	86.84	-86.84	-86.85	86.85	86.85	-86.85	-86.87	86.87	86.87	-86.87	-148.80	148.80	148.80	-148.80	-66.58	66.58	-29.66	29.66	-8.07	8.07	28.86	-28.86
NLt／2		49.01			49.01	24.50			24.50	24.50			24.50	24.50			24.50	62.01			62.01	31.67			31.67	63.33			63.33
直交壁効果																													
ΣNt		-37.80			-37.80	-62.33			-62.33	-62.35			-62.35	-62.37			-62.37	-86.78			-86.78	-34.91			61.33	55.27			34.47
NLc／2			53.35	53.35			26.68	26.68			26.68	26.68			26.68	26.68			64.19	64.19			38.24	38.24			76.47	76.47	
ΣNc			140.16	140.16			113.51	113.51			113.53	113.53			113.55	113.55			212.99	212.99			104.82	8.58			84.53	105.33	
端部金物	配置	1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR400-16		—		—		—	
	耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—		—		—	
	判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト	径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り		Y01-04B2 1F		Y1		Y01-06B2 1F		Y1		Y01-08B2 1F		Y1		Y01-10B2 1F		Y1		Y01-12B2 1F		Y1		Y01-14B2 1F		Y1		Y01-16B2 1F		Y1	
耐力壁脚部位置		X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12		X12		X14		X14		X16		X16		X18	
加力方向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b		-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.46	18.46	18.46	-18.46
NS／2		-1.59	1.59	-1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	-1.60	1.60	-1.60
ΣNS		-20.06	20.06	16.87	-16.87	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-16.87	16.87	20.06	-20.06
NLt／2		63.33			63.33	63.33			63.33	63.33			63.33	63.33			63.33	63.33			63.33	63.33			63.33	63.33			63.33
直交壁効果																													
ΣNt		43.28			46.46	44.87			44.87	44.87			44.87	44.87			44.87	44.87			44.87	44.87			44.87	46.46			43.27
NLc／2			76.47	76.47			76.47	76.47			76.47	76.47			76.47	76.47			76.47	76.47			76.47	76.47			76.47	76.47	
ΣNc			96.52	93.34			94.93	94.93			94.93	94.93			94.93	94.93			94.93	94.93			94.93	94.93			93.34	96.53	
端部金物	配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト	径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y01-18B2 1F Y1				Y01-20B2 1F Y1				Y02-01A2 1F Y2				Y02-02C2 1F Y2				Y02-03C2 1F Y2				Y02-06C2 1F Y2				Y02-07C2 1F Y2			
耐力壁脚部位置	X18		X20		X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8		X7		X11	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-18.46	18.46	18.46	-18.46	-13.12	13.12	13.12	-13.12	-10.89	10.89	10.89	-10.89	-10.89	10.89	10.89	-10.89	-10.89	10.89	10.89	-10.89	-10.89	10.89	10.89	-10.89
NS／2	-10.42	10.42	-10.42	10.42	48.13	-48.13	48.13	-48.13	-45.75	45.75	-45.75	45.75	16.80	-16.80	16.80	-16.80	-0.79	0.79	-0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-28.88	28.88	8.05	-8.05	29.67	-29.67	66.60	-66.60	-58.87	58.87	-32.63	32.63	5.91	-5.91	27.69	-27.69	-11.68	11.68	10.10	-10.10	-10.89	10.89	10.89	-10.89	-10.89	10.89	10.89	-10.89
NLt／2	63.33			63.33	31.66			31.66	62.94			62.94	28.16			28.16	125.87			125.87	28.16			28.16	125.87			125.87
直交壁効果																												
ΣNt	34.45			55.29	61.33			-34.93	4.07			95.57	34.08			0.47	114.20			115.77	17.27			17.27	114.98			114.98
NLc／2		76.47	76.47			38.23	38.23			83.42	83.42			38.40	38.40			166.81	166.81			38.40	38.40			166.81	166.81	
ΣNc		105.35	84.51			8.56	104.83			142.28	50.79			32.48	66.09			178.49	176.92			49.29	49.29			177.70	177.70	
端部金物 配置	—			—	—		1-TR400-16		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y02-10C2 1F Y2				Y02-11C2 1F Y2				Y02-14C2 1F Y2				Y02-15C2 1F Y2				Y02-18C2 1F Y2				Y02-19C2 1F Y2				Y04-01A2 1F Y4			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20		X19		X21		X1		X2	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-10.89	10.89	10.89	-10.89	-10.89	10.89	10.89	-10.89	-10.89	10.89	10.89	-10.89	-10.89	10.89	10.89	-10.89	-10.89	10.89	10.89	-10.89	-13.13	13.13	13.13	-13.13	-18.25	18.25	18.25	-18.25
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	-0.79	0.79	-0.79	-16.82	16.82	-16.82	16.82	45.76	-45.76	45.76	-45.76	-59.89	59.89	-59.89	59.89
ΣNS	-10.89	10.89	10.89	-10.89	-10.89	10.89	10.89	-10.89	-10.89	10.89	10.89	-10.89	-10.10	10.10	11.68	-11.68	-27.71	27.71	-5.93	5.93	32.63	-32.63	58.89	-58.89	-78.14	78.14	-41.64	41.64
NLt／2	28.16			28.16	125.87			125.87	28.16			28.16	125.87			125.87	28.16			28.16	62.93			62.93	18.80			18.80
直交壁効果																												
ΣNt	17.27			17.27	114.98			114.98	17.27			17.27	115.77			114.19	0.46			34.09	95.56			4.04	-59.34			60.44
NLc／2		38.40	38.40			166.81	166.81			38.40	38.40			166.81	166.81			38.40	38.40			83.40	83.40			22.47	22.47	
ΣNc		49.29	49.29			177.70	177.70			49.29	49.29			176.91	178.49			66.10	32.47			50.76	142.29			100.61	-19.17	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	1-TR400-22			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-01C2 1F Y4				Y04-04C2 1F Y4				Y04-05C2 1F Y4				Y04-08C2 1F Y4				Y04-09C2 1F Y4				Y04-12C2 1F Y4				Y04-13C2 1F Y4			
耐力壁脚部位置	X1		X5		X4		X6		X5		X9		X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-18.25	18.25	18.25	-18.25
NS／2	10.08	-10.08	10.08	-10.08	-2.05	2.05	-2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-8.17	8.17	28.34	-28.34	-20.30	20.30	16.21	-16.21	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-18.25	18.25	18.25	-18.25
NLt／2	93.08			93.08	37.59			37.59	93.08			93.08	37.59			37.59	93.08			93.08	37.59			37.59	93.08			93.08
直交壁効果																												
ΣNt	84.91			64.75	17.29			21.39	74.83			74.83	19.34			19.34	74.83			74.83	19.34			19.34	74.83			74.83
NLc／2		110.65	110.65			44.93	44.93			110.65	110.65			44.93	44.93			110.65	110.65			44.93	44.93			110.65	110.65	
ΣNc		118.82	138.99			65.23	61.14			128.91	128.91			63.18	63.18			128.91	128.91			63.18	63.18			128.91	128.91	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	Y04-16C2 1F Y4				Y04-17C2 1F Y4				Y04-20C2 1F Y4				X01-01A2 1F X1				X02-02A2 1F X2				X03-01A2 1F X3				X04-02A2 1F X4			
耐力壁脚部位置	X16		X18		X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-18.25	18.25	18.25	-18.25	-196.64	196.64	196.64	-196.64	-115.41	115.41	115.41	-115.41	-115.42	115.42	115.42	-115.42	-115.44	115.44	115.44	-115.44
NS／2	2.05	-2.05	2.05	-2.05	-10.08	10.08	-10.08	10.08	59.89	-59.89	59.89	-59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-16.21	16.21	20.30	-20.30	-28.34	28.34	8.17	-8.17	41.64	-41.64	78.14	-78.14	-196.64	196.64	196.64	-196.64	-115.41	115.41	115.41	-115.41	-115.42	115.42	115.42	-115.42	-115.44	115.44	115.44	-115.44
NLt／2	37.59			37.59	93.08			93.08	18.79			18.79	75.80			75.80	29.97			29.97	29.97			29.97	29.97			29.97
直交壁効果																												
ΣNt	21.39			17.29	64.75			84.91	60.43			-59.35	-120.85			-120.85	-85.43			-85.43	-85.45			-85.45	-85.47			-85.47
NLc／2		44.93	44.93			110.65	110.65			22.46	22.46			78.51	78.51			32.69	32.69			32.69	32.69			32.69	32.69	
ΣNc		61.14	65.23			138.99	118.82			-19.18	100.60			275.15	275.15			148.10	148.10			148.12	148.12			148.13	148.13	
端部金物 配置	—			—	—			—	—		1-TR400-22		1-TR400-28		1-TR400-28		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20	
端部金物 耐力	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X05-01A2 1F X5				X06-02A2 1F X6				X07-01A2 1F X7				X08-02A2 1F X8				X09-01A2 1F X9				X10-02A2 1F X10				X11-01A2 1F X11			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-118.23	118.23	118.23	-118.23	-115.49	115.49	115.49	-115.49	-115.51	115.51	115.51	-115.51	-115.53	115.53	115.53	-115.53	-115.55	115.55	115.55	-115.55	-115.58	115.58	115.58	-115.58	-115.59	115.59	115.59	-115.59
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-118.23	118.23	118.23	-118.23	-115.49	115.49	115.49	-115.49	-115.51	115.51	115.51	-115.51	-115.53	115.53	115.53	-115.53	-115.55	115.55	115.55	-115.55	-115.58	115.58	115.58	-115.58	-115.59	115.59	115.59	-115.59
NLt／2	59.95			59.95	29.97			29.97	29.97			29.97	29.97			29.97	59.95			59.95	29.97			29.97	29.97			29.97
直交壁効果																												
ΣNt	-58.28			-58.28	-85.52			-85.52	-85.54			-85.54	-85.55			-85.55	-55.60			-55.60	-85.60			-85.60	-85.62			-85.62
NLc／2		65.38	65.38			32.69	32.69			32.69	32.69			32.69	32.69			65.38	65.38			32.69	32.69			32.69	32.69	
ΣNc		183.61	183.61			148.18	148.18			148.20	148.20			148.22	148.22			180.93	180.93			148.27	148.27			148.28	148.28	
端部金物 配置	1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20	
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[地震時] (kN)

名称 階 通り	X12-02A2 1F X12				X13-01A2 1F X13				X14-02A2 1F X14				X15-01A2 1F X15				X16-02A2 1F X16				X17-01A2 1F X17				X18-02A2 1F X18			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-115.61	115.61	115.61	-115.61	-115.64	115.64	115.64	-115.64	-115.66	115.66	115.66	-115.66	-115.68	115.68	115.68	-115.68	-115.69	115.69	115.69	-115.69	-115.72	115.72	115.72	-115.72	-115.74	115.74	115.74	-115.74
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-115.61	115.61	115.61	-115.61	-115.64	115.64	115.64	-115.64	-115.66	115.66	115.66	-115.66	-115.68	115.68	115.68	-115.68	-115.69	115.69	115.69	-115.69	-115.72	115.72	115.72	-115.72	-115.74	115.74	115.74	-115.74
NLt／2	29.97			29.97	59.95			59.95	29.97			29.97	29.97			29.97	29.97			29.97	59.95			59.95	29.97			29.97
直交壁効果																												
ΣNt	-85.64			-85.64	-55.69			-55.69	-85.69			-85.69	-85.70			-85.70	-85.72			-85.72	-55.77			-55.77	-85.77			-85.77
NLc／2		32.69	32.69			65.38	65.38			32.69	32.69			32.69	32.69			32.69	32.69			65.38	65.38			32.69	32.69	
ΣNc		148.30	148.30			181.02	181.02			148.35	148.35			148.37	148.37			148.38	148.38			181.10	181.10			148.44	148.44	
端部金物 配置	1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR540-20		1-TR540-20	
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表

［地震時］ (kN)

名称 階 通り		X19-01A2 1F		X19		X20-02A2 1F		X20		X21-01A2 1F		X21	
耐力壁脚部位置		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加 力 方 向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ		-115.76	115.76	115.76	-115.76	-115.78	115.78	115.78	-115.78	-197.53	197.53	197.53	-197.53
ＮＳ／２		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ		-115.76	115.76	115.76	-115.76	-115.78	115.78	115.78	-115.78	-197.53	197.53	197.53	-197.53
ＮＬｔ／２		29.97			29.97	29.97			29.97	75.82			75.82
直交壁効果													
ΣＮｔ		-85.79			-85.79	-85.80			-85.80	-121.71			-121.71
ＮＬｃ／２			32.69	32.69			32.69	32.69			78.54	78.54	
ΣＮｃ			148.45	148.45			148.47	148.47			276.07	276.07	
端部金物	配置	1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR400-28		1-TR400-28	
	耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
	判定	—			—	—			—	—			—
通し ボルト	径	—			—	—			—	—			—
	耐力	—			—	—			—	—			—
	判定	—			—	—			—	—			—
くぎ名称		—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数		—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-01A7 6F Y1				Y01-02B7 6F Y1				Y01-04B7 6F Y1				Y01-06B7 6F Y1				Y01-08B7 6F Y1				Y01-10B7 6F Y1				Y01-12B7 6F Y1			
耐力壁脚部位置	X1		X2		X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12		X12		X14	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
NS／2	-0.06	0.06	-0.06	0.06	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.21	0.21	0.10	-0.10	-0.14	0.14	0.16	-0.16	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
NLt／2	2.55			2.55	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09
直交壁効果																												
ΣNt	2.34			2.45	4.95			4.93	4.94			4.94	4.94			4.94	4.94			4.94	4.94			4.94	4.94			4.94
NLc／2		2.55	2.55			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09	
ΣNc		2.75	2.64			5.23	5.26			5.25	5.24			5.25	5.25			5.25	5.25			5.25	5.25			5.25	5.25	
端部金物 配置	1-TR400-12			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-14B7 6F Y1				Y01-16B7 6F Y1				Y01-18B7 6F Y1				Y01-20B7 6F Y1				Y02-01A7 6F Y2				Y02-02C7 6F Y2				Y02-03C7 6F Y2			
耐力壁脚部位置	X14		X16		X16		X18		X18		X20		X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.06	-0.06	0.06	-0.06	-0.05	0.05	-0.05	0.05	0.02	-0.02	0.02	-0.02	-0.00	0.00	-0.00	0.00
ΣNS	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.16	0.16	0.14	-0.14	-0.10	0.10	0.21	-0.21	-0.12	0.12	0.03	-0.03	-0.05	0.05	0.09	-0.09	-0.07	0.07	0.07	-0.07
NLt／2	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	2.55			2.55	5.01			5.01	2.30			2.30	10.01			10.01
直交壁効果																												
ΣNt	4.94			4.94	4.94			4.94	4.93			4.95	2.45			2.34	4.89			4.98	2.25			2.21	9.94			9.94
NLc／2		5.09	5.09			5.09	5.09			5.09	5.09			2.55	2.55			5.01	5.01			2.30	2.30			10.01	10.01	
ΣNc		5.25	5.25			5.24	5.25			5.26	5.23			2.64	2.75			5.12	5.03			2.36	2.39			10.08	10.08	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—		1-TR400-12		—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-06C7 6F Y2				Y02-07C7 6F Y2				Y02-10C7 6F Y2				Y02-11C7 6F Y2				Y02-14C7 6F Y2				Y02-15C7 6F Y2				Y02-18C7 6F Y2			
耐力壁脚部位置	X6		X8		X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.02	0.02	-0.02	0.02
ΣNS	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.09	0.09	0.05	-0.05
NLt／2	2.30			2.30	10.01			10.01	2.30			2.30	10.01			10.01	2.30			2.30	10.01			10.01	2.30			2.30
直交壁効果																												
ΣNt	2.23			2.23	9.94			9.94	2.23			2.23	9.94			9.94	2.23			2.23	9.94			9.94	2.21			2.25
NLc／2		2.30	2.30			10.01	10.01			2.30	2.30			10.01	10.01			2.30	2.30			10.01	10.01			2.30	2.30	
ΣNc		2.37	2.37			10.08	10.08			2.37	2.37			10.08	10.08			2.37	2.37			10.08	10.08			2.39	2.36	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-19C7 6F Y2				Y04-01A7 6F Y4				Y04-01C7 6F Y4				Y04-04C7 6F Y4				Y04-05C7 6F Y4				Y04-08C7 6F Y4				Y04-09C7 6F Y4			
耐力壁脚部位置	X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9		X8		X10		X9		X13	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
NS／2	0.05	-0.05	0.05	-0.05	-0.07	0.07	-0.07	0.07	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.03	0.03	0.12	-0.12	-0.22	0.22	0.08	-0.08	-0.14	0.14	0.16	-0.16	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15
NLt／2	5.01			5.01	1.53			1.53	7.71			7.71	3.06			3.06	7.71			7.71	3.06			3.06	7.71			7.71
直交壁効果																												
ΣNt	4.98			4.89	1.31			1.45	7.57			7.55	2.90			2.91	7.56			7.56	2.91			2.91	7.56			7.56
NLc／2		5.01	5.01			1.53	1.53			7.71	7.71			3.06	3.06			7.71	7.71			3.06	3.06			7.71	7.71	
ΣNc		5.03	5.12			1.75	1.61			7.85	7.87			3.21	3.20			7.86	7.86			3.21	3.21			7.86	7.86	
端部金物 配置	—			—	1-TR400-12			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-12C7 6F Y4				Y04-13C7 6F Y4				Y04-16C7 6F Y4				Y04-17C7 6F Y4				Y04-20C7 6F Y4				X01-01A7 6F X1				X02-02A7 6F X2			
耐力壁脚部位置	X12		X14		X13		X17		X16		X18		X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-2.61	2.61	2.61	-2.61	-1.25	1.25	1.25	-1.25
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.07	-0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.15	0.15	0.15	-0.15	-0.16	0.16	0.14	-0.14	-0.08	0.08	0.22	-0.22	-2.61	2.61	2.61	-2.61	-1.25	1.25	1.25	-1.25
NLt／2	3.06			3.06	7.71			7.71	3.06			3.06	7.71			7.71	1.53			1.53	6.79			6.79	2.62			2.62
直交壁効果																												
ΣNt	2.91			2.91	7.56			7.56	2.91			2.90	7.55			7.57	1.45			1.31	4.18			4.18	1.37			1.37
NLc／2		3.06	3.06			7.71	7.71			3.06	3.06			7.71	7.71			1.53	1.53			6.79	6.79			2.62	2.62	
ΣNc		3.21	3.21			7.86	7.86			3.20	3.21			7.87	7.85			1.61	1.75			9.40	9.40			3.87	3.87	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12	
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	X03-01A7 6F X3				X04-02A7 6F X4				X05-01A7 6F X5				X05-02A7 6F X5				X06-02A7 6F X6				X07-01A7 6F X7				X08-02A7 6F X8			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-1.25	1.25	1.25	-1.25	-1.26	1.26	1.26	-1.26	-2.60	2.60	2.60	-2.60	-1.26	1.26	1.26	-1.26	-1.27	1.27	1.27	-1.27	-1.27	1.27	1.27	-1.27	-1.28	1.28	1.28	-1.28
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-1.25	1.25	1.25	-1.25	-1.26	1.26	1.26	-1.26	-2.60	2.60	2.60	-2.60	-1.26	1.26	1.26	-1.26	-1.27	1.27	1.27	-1.27	-1.27	1.27	1.27	-1.27	-1.28	1.28	1.28	-1.28
NLt／2	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62
直交壁効果																												
ΣNt	1.37			1.37	1.37			1.37	0.02			0.02	1.36			1.36	1.35			1.35	1.35			1.35	1.35			1.35
NLc／2		2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62	
ΣNc		3.87	3.87			3.88	3.88			5.22	5.22			3.88	3.88			3.89	3.89			3.89	3.89			3.90	3.90	
端部金物 配置	1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12	
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	X09-01A7 6F X9				X10-02A7 6F X10				X11-01A7 6F X11				X12-02A7 6F X12				X13-01A7 6F X13				X14-02A7 6F X14				X15-01A7 6F X15			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-1.28	1.28	1.28	-1.28	-1.29	1.29	1.29	-1.29	-1.29	1.29	1.29	-1.29	-1.30	1.30	1.30	-1.30	-1.30	1.30	1.30	-1.30	-1.31	1.31	1.31	-1.31	-1.31	1.31	1.31	-1.31
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-1.28	1.28	1.28	-1.28	-1.29	1.29	1.29	-1.29	-1.29	1.29	1.29	-1.29	-1.30	1.30	1.30	-1.30	-1.30	1.30	1.30	-1.30	-1.31	1.31	1.31	-1.31	-1.31	1.31	1.31	-1.31
NLt／2	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62
直交壁効果																												
ΣNt	3.96			3.96	1.33			1.33	1.33			1.33	1.33			1.33	3.94			3.94	1.31			1.31	1.31			1.31
NLc／2		5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62	
ΣNc		6.52	6.52			3.91	3.91			3.91	3.91			3.92	3.92			6.54	6.54			3.93	3.93			3.93	3.93	
端部金物 配置	—			—	1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—	1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	X16-02A7 6F X16				X17-01A7 6F X17				X18-02A7 6F X18				X19-01A7 6F X19				X20-02A7 6F X20				X21-01A7 6F X21				Y01-01A6 5F Y1			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-1.32	1.32	1.32	-1.32	-1.32	1.32	1.32	-1.32	-1.33	1.33	1.33	-1.33	-1.33	1.33	1.33	-1.33	-1.34	1.34	1.34	-1.34	-2.83	2.83	2.83	-2.83	-0.44	0.44	0.44	-0.44
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.27	0.27	-0.27	0.27
ΣNS	-1.32	1.32	1.32	-1.32	-1.32	1.32	1.32	-1.32	-1.33	1.33	1.33	-1.33	-1.33	1.33	1.33	-1.33	-1.34	1.34	1.34	-1.34	-2.83	2.83	2.83	-2.83	-0.72	0.72	0.17	-0.17
NLt／2	2.62			2.62	5.24			5.24	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	6.79			6.79	8.37			8.37
直交壁効果																												
ΣNt	1.30			1.30	3.92			3.92	1.29			1.29	1.29			1.29	1.28			1.28	3.96			3.96	7.65			8.20
NLc／2		2.62	2.62			5.24	5.24			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			6.79	6.79			9.69	9.69	
ΣNc		3.94	3.94			6.56	6.56			3.95	3.95			3.95	3.95			3.96	3.96			9.61	9.61			10.40	9.86	
端部金物 配置	1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—	1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-12 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—	
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-02B6 5F Y1				Y01-04B6 5F Y1				Y01-06B6 5F Y1				Y01-08B6 5F Y1				Y01-10B6 5F Y1				Y01-12B6 5F Y1				Y01-14B6 5F Y1			
耐力壁脚部位置	X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12		X12		X14		X14		X16	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44
NS／2	0.06	-0.06	0.06	-0.06	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.39	0.39	0.50	-0.50	-0.45	0.45	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44
NLt／2	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74	16.74			16.74
直交壁効果																												
ΣNt	16.36			16.24	16.29			16.31	16.30			16.30	16.30			16.30	16.30			16.30	16.30			16.30	16.30			16.30
NLc／2		19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37			19.37	19.37	
ΣNc		19.75	19.87			19.82	19.80			19.81	19.81			19.81	19.81			19.81	19.81			19.81	19.81			19.81	19.81	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-16B6 5F Y1				Y01-18B6 5F Y1				Y01-20B6 5F Y1				Y02-01A6 5F Y2				Y02-02C6 5F Y2				Y02-03C6 5F Y2				Y02-06C6 5F Y2			
耐力壁脚部位置	X16		X18		X18		X20		X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21
NS／2	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.06	0.06	-0.06	0.06	0.27	-0.27	0.27	-0.27	-0.22	0.22	-0.22	0.22	0.09	-0.09	0.09	-0.09	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.44	0.44	0.45	-0.45	-0.50	0.50	0.38	-0.38	-0.17	0.17	0.72	-0.72	-0.43	0.43	-0.01	0.01	-0.12	0.12	0.30	-0.30	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21
NLt／2	16.74			16.74	16.74			16.74	8.37			8.37	16.59			16.59	7.47			7.47	33.18			33.18	7.47			7.47
直交壁効果																												
ΣNt	16.31			16.29	16.24			16.36	8.20			7.65	16.16			16.61	7.35			7.18	32.97			32.98	7.26			7.26
NLc／2		19.37	19.37			19.37	19.37			9.68	9.68			20.69	20.69			9.52	9.52			41.37	41.37			9.52	9.52	
ΣNc		19.80	19.82			19.87	19.75			9.85	10.40			21.12	20.68			9.65	9.82			41.59	41.58			9.73	9.73	
端部金物 配置	—			—	—			—	—		1-TR400-12		—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-07C6 5F Y2				Y02-10C6 5F Y2				Y02-11C6 5F Y2				Y02-14C6 5F Y2				Y02-15C6 5F Y2				Y02-18C6 5F Y2				Y02-19C6 5F Y2			
耐力壁脚部位置	X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20		X19		X21	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.09	0.09	-0.09	0.09	0.22	-0.22	0.22	-0.22
ΣNS	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.21	0.21	0.21	-0.21	-0.30	0.30	0.12	-0.12	0.01	-0.01	0.43	-0.43
NLt／2	33.18			33.18	7.47			7.47	33.18			33.18	7.47			7.47	33.18			33.18	7.47			7.47	16.59			16.59
直交壁効果																												
ΣNt	32.97			32.97	7.26			7.26	32.97			32.97	7.26			7.26	32.98			32.97	7.18			7.35	16.60			16.16
NLc／2		41.37	41.37			9.52	9.52			41.37	41.37			9.52	9.52			41.37	41.37			9.52	9.52			20.68	20.68	
ΣNc		41.58	41.58			9.73	9.73			41.58	41.58			9.73	9.73			41.58	41.59			9.82	9.65			20.67	21.12	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-01A6 5F Y4				Y04-01C6 5F Y4				Y04-04C6 5F Y4				Y04-05C6 5F Y4				Y04-08C6 5F Y4				Y04-09C6 5F Y4				Y04-12C6 5F Y4			
耐力壁脚部位置	X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9		X8		X10		X9		X13		X12		X14	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44
NS／2	-0.34	0.34	-0.34	0.34	0.06	-0.06	0.06	-0.06	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.78	0.78	0.10	-0.10	-0.38	0.38	0.50	-0.50	-0.45	0.45	0.43	-0.43	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44
NLt／2	4.98			4.98	24.78			24.78	9.96			9.96	24.78			24.78	9.96			9.96	24.78			24.78	9.96			9.96
直交壁効果																												
ΣNt	4.20			4.88	24.40			24.29	9.51			9.53	24.34			24.34	9.52			9.52	24.34			24.34	9.52			9.52
NLc／2		5.72	5.72			28.30	28.30			11.43	11.43			28.30	28.30			11.43	11.43			28.30	28.30			11.43	11.43	
ΣNc		6.50	5.82			28.68	28.80			11.88	11.86			28.74	28.74			11.87	11.87			28.74	28.74			11.87	11.87	
端部金物 配置	1-TR400-12			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
［風時］ (kN)

名称 階 通り	Y04-13C6 5F Y4				Y04-16C6 5F Y4				Y04-17C6 5F Y4				Y04-20C6 5F Y4				X01-01A6 5F X1				X02-02A6 5F X2				X03-01A6 5F X3			
耐力壁脚部位置	X13		X17		X16		X18		X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-9.59	9.59	9.59	-9.59	-5.39	5.39	5.39	-5.39	-5.39	5.39	5.39	-5.39
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.06	0.06	-0.06	0.06	0.34	-0.34	0.34	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.44	0.44	0.44	-0.44	-0.43	0.43	0.45	-0.45	-0.50	0.50	0.38	-0.38	-0.10	0.10	0.78	-0.78	-9.59	9.59	9.59	-9.59	-5.39	5.39	5.39	-5.39	-5.39	5.39	5.39	-5.39
NLt／2	24.78			24.78	9.96			9.96	24.78			24.78	4.98			4.98	20.59			20.59	8.09			8.09	8.09			8.09
直交壁効果																												
ΣNt	24.34			24.34	9.53			9.51	24.29			24.40	4.88			4.20	11.00			11.00	2.71			2.71	2.70			2.70
NLc／2		28.30	28.30			11.43	11.43			28.30	28.30			5.71	5.71			21.13	21.13			8.64	8.64			8.64	8.64	
ΣNc		28.74	28.74			11.86	11.88			28.80	28.68			5.81	6.50			30.72	30.72			14.02	14.02			14.03	14.03	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12	
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
［風時］ (kN)

名称 階 通り	X04-02A6 5F X4				X05-01A6 5F X5				X06-02A6 5F X6				X07-01A6 5F X7				X08-02A6 5F X8				X09-01A6 5F X9				X10-02A6 5F X10			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-5.39	5.39	5.39	-5.39	-6.07	6.07	6.07	-6.07	-5.41	5.41	5.41	-5.41	-5.41	5.41	5.41	-5.41	-5.42	5.42	5.42	-5.42	-5.42	5.42	5.42	-5.42	-5.43	5.43	5.43	-5.43
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-5.39	5.39	5.39	-5.39	-6.07	6.07	6.07	-6.07	-5.41	5.41	5.41	-5.41	-5.41	5.41	5.41	-5.41	-5.42	5.42	5.42	-5.42	-5.42	5.42	5.42	-5.42	-5.43	5.43	5.43	-5.43
NLt／2	8.09			8.09	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09	16.18			16.18	8.09			8.09
直交壁効果																												
ΣNt	2.70			2.70	10.11			10.11	2.68			2.68	2.68			2.68	2.68			2.68	10.76			10.76	2.66			2.66
NLc／2		8.64	8.64			17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64			17.27	17.27			8.64	8.64	
ΣNc		14.03	14.03			23.34	23.34			14.04	14.04			14.05	14.05			14.05	14.05			22.69	22.69			14.06	14.06	
端部金物 配置	1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12	
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
［風時］ (kN)

名称 階 通り	X11-01A6 5F X11				X12-02A6 5F X12				X13-01A6 5F X13				X14-02A6 5F X14				X15-01A6 5F X15				X16-02A6 5F X16				X17-01A6 5F X17			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-5.43	5.43	5.43	-5.43	-5.44	5.44	5.44	-5.44	-5.44	5.44	5.44	-5.44	-5.45	5.45	5.45	-5.45	-5.45	5.45	5.45	-5.45	-5.46	5.46	5.46	-5.46	-5.46	5.46	5.46	-5.46
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-5.43	5.43	5.43	-5.43	-5.44	5.44	5.44	-5.44	-5.44	5.44	5.44	-5.44	-5.45	5.45	5.45	-5.45	-5.45	5.45	5.45	-5.45	-5.46	5.46	5.46	-5.46	-5.46	5.46	5.46	-5.46
NLt／2	8.09			8.09	8.09			8.09	16.18			16.18	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09	16.18			16.18
直交壁効果																												
ΣNt	2.66			2.66	2.66			2.66	10.74			10.74	2.64			2.64	2.64			2.64	2.64			2.64	10.72			10.72
NLc／2		8.64	8.64			8.64	8.64			17.27	17.27			8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64			17.27	17.27	
ΣNc		14.07	14.07			14.07	14.07			22.71	22.71			14.08	14.08			14.09	14.09			14.09	14.09			22.73	22.73	
端部金物 配置	1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12	
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	X18-02A6 5F		X18		X19-01A6 5F		X19		X20-02A6 5F		X20		X21-01A6 5F		X21		Y01-01A5 4F		Y1		Y01-02B5 4F		Y1		Y01-04B5 4F		Y1	
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2		X2		X4		X4		X6	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-5.47	5.47	5.47	-5.47	-5.47	5.47	5.47	-5.47	-5.48	5.48	5.48	-5.48	-9.80	9.80	9.80	-9.80	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.69	0.69	-0.69	0.69	0.15	-0.15	0.15	-0.15	-0.02	0.02	-0.02	0.02
ΣNS	-5.47	5.47	5.47	-5.47	-5.47	5.47	5.47	-5.47	-5.48	5.48	5.48	-5.48	-9.80	9.80	9.80	-9.80	-1.37	1.37	-0.01	0.01	-0.53	0.53	0.83	-0.83	-0.71	0.71	0.66	-0.66
NLt／2	8.09			8.09	8.09			8.09	8.09			8.09	20.59			20.59	14.20			14.20	28.39			28.39	28.39			28.39
直交壁効果																												
ΣNt	2.62			2.62	2.62			2.62	2.62			2.62	10.79			10.79	12.83			14.20	27.86			27.56	27.68			27.73
NLc／2		8.64	8.64			8.64	8.64			8.64	8.64			21.14	21.14			16.82	16.82			33.64	33.64			33.64	33.64	
ΣNc		14.10	14.10			14.11	14.11			14.11	14.11			30.94	30.94			18.19	16.82			34.18	34.47			34.35	34.30	
端部金物 配置	1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR400-12		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-06B5 4F		Y1		Y01-08B5 4F		Y1		Y01-10B5 4F		Y1		Y01-12B5 4F		Y1		Y01-14B5 4F		Y1		Y01-16B5 4F		Y1		Y01-18B5 4F		Y1	
耐力壁脚部位置	X6		X8		X8		X10		X10		X12		X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.02	-0.02	-0.15	0.15	-0.15	0.15
ΣNS	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.66	0.66	0.71	-0.71	-0.83	0.83	0.53	-0.53
NLt／2	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39	28.39			28.39
直交壁効果																												
ΣNt	27.71			27.71	27.71			27.71	27.71			27.71	27.71			27.71	27.71			27.71	27.73			27.68	27.56			27.86
NLc／2		33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64			33.64	33.64	
ΣNc		34.33	34.33			34.33	34.33			34.33	34.33			34.33	34.33			34.33	34.33			34.30	34.35			34.48	34.18	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-20B5 4F		Y1		Y02-01A5 4F		Y2		Y02-02C5 4F		Y2		Y02-03C5 4F		Y2		Y02-06C5 4F		Y2		Y02-07C5 4F		Y2		Y02-10C5 4F		Y2	
耐力壁脚部位置	X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8		X7		X11		X10		X12	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.40	0.40	0.40	-0.40
NS／2	0.69	-0.69	0.69	-0.69	-0.61	0.61	-0.61	0.61	0.23	-0.23	0.23	-0.23	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	0.01	-0.01	1.37	-1.37	-1.01	1.01	-0.21	0.21	-0.17	0.17	0.64	-0.64	-0.41	0.41	0.39	-0.39	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.40	0.40	0.40	-0.40
NLt／2	14.19			14.19	28.18			28.18	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65
直交壁効果																												
ΣNt	14.20			12.82	27.17			28.39	12.48			12.01	55.94			55.96	12.24			12.24	55.95			55.95	12.24			12.24
NLc／2		16.82	16.82			36.37	36.37			16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74	
ΣNc		16.81	18.19			37.38	36.16			16.91	17.38			73.15	73.12			17.14	17.14			73.13	73.13			17.14	17.14	
端部金物 配置	—		1-TR400-12		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-11C5 4F Y2				Y02-14C5 4F Y2				Y02-15C5 4F Y2				Y02-18C5 4F Y2				Y02-19C5 4F Y2				Y04-01A5 4F Y4				Y04-01C5 4F Y4			
耐力壁脚部位置	X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20		X19		X21		X1		X2		X1		X5	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.23	0.23	-0.23	0.23	0.61	-0.61	0.61	-0.61	-0.86	0.86	-0.86	0.86	0.14	-0.14	0.14	-0.14
ΣNS	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.40	0.40	0.40	-0.40	-0.39	0.39	0.41	-0.41	-0.64	0.64	0.17	-0.17	0.21	-0.21	1.01	-1.01	-1.53	1.53	-0.18	0.18	-0.53	0.53	0.82	-0.82
NLt／2	56.36			56.36	12.65			12.65	56.36			56.36	12.65			12.65	28.18			28.18	8.44			8.44	41.86			41.86
直交壁効果																												
ΣNt	55.95			55.95	12.24			12.24	55.96			55.94	12.01			12.48	28.38			27.16	6.90			8.62	41.33			41.04
NLc／2		72.73	72.73			16.74	16.74			72.73	72.73			16.74	16.74			36.36	36.36			9.91	9.91			48.89	48.89	
ΣNc		73.13	73.13			17.14	17.14			73.12	73.15			17.38	16.91			36.15	37.38			11.44	9.72			49.42	49.71	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	1-TR490-12			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-04C5 4F Y4				Y04-05C5 4F Y4				Y04-08C5 4F Y4				Y04-09C5 4F Y4				Y04-12C5 4F Y4				Y04-13C5 4F Y4				Y04-16C5 4F Y4			
耐力壁脚部位置	X4		X6		X5		X9		X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17		X16		X18	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68
NS／2	-0.03	0.03	-0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.03	-0.03
ΣNS	-0.70	0.70	0.65	-0.65	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.65	0.65	0.70	-0.70
NLt／2	16.87			16.87	41.86			41.86	16.87			16.87	41.86			41.86	16.87			16.87	41.86			41.86	16.87			16.87
直交壁効果																												
ΣNt	16.17			16.23	41.18			41.18	16.20			16.20	41.18			41.18	16.20			16.20	41.18			41.18	16.23			16.17
NLc／2		19.81	19.81			48.89	48.89			19.81	19.81			48.89	48.89			19.81	19.81			48.89	48.89			19.81	19.81	
ΣNc		20.51	20.45			49.56	49.56			20.48	20.48			49.56	49.56			20.48	20.48			49.56	49.56			20.45	20.51	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-17C5 4F Y4				Y04-20C5 4F Y4				X01-01A5 4F X1				X02-02A5 4F X2				X03-01A5 4F X3				X04-02A5 4F X4				X05-01A5 4F X5			
耐力壁脚部位置	X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-0.68	0.68	0.68	-0.68	-20.85	20.85	20.85	-20.85	-12.07	12.07	12.07	-12.07	-12.07	12.07	12.07	-12.07	-12.08	12.08	12.08	-12.08	-12.75	12.75	12.75	-12.75
NS／2	-0.14	0.14	-0.14	0.14	0.86	-0.86	0.86	-0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.82	0.82	0.53	-0.53	0.18	-0.18	1.53	-1.53	-20.85	20.85	20.85	-20.85	-12.07	12.07	12.07	-12.07	-12.07	12.07	12.07	-12.07	-12.08	12.08	12.08	-12.08	-12.75	12.75	12.75	-12.75
NLt／2	41.86			41.86	8.43			8.43	34.39			34.39	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56	27.12			27.12
直交壁効果																												
ΣNt	41.04			41.33	8.62			6.90	13.54			13.54	1.49			1.49	1.49			1.49	1.49			1.49	14.37			14.37
NLc／2		48.89	48.89			9.90	9.90			35.47	35.47			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65			29.30	29.30	
ΣNc		49.71	49.42			9.72	11.43			56.33	56.33			26.72	26.72			26.72	26.72			26.73	26.73			42.05	42.05	
端部金物 配置	—			—	—		1-TR490-12		1-TR400-16		1-TR400-16		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR400-12		1-TR400-12	
端部金物 耐力	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
［風時］ (kN)

名称 階 通り		X06-02A5 4F X6				X07-01A5 4F X7				X08-02A5 4F X8				X09-01A5 4F X9				X10-02A5 4F X10				X11-01A5 4F X11				X12-02A5 4F X12			
耐力壁脚部位置		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加力方向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ		-12.09	12.09	12.09	-12.09	-12.09	12.09	12.09	-12.09	-12.10	12.10	12.10	-12.10	-12.10	12.10	12.10	-12.10	-12.11	12.11	12.11	-12.11	-12.11	12.11	12.11	-12.11	-12.12	12.12	12.12	-12.12
ＮＳ／２		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ		-12.09	12.09	12.09	-12.09	-12.09	12.09	12.09	-12.09	-12.10	12.10	12.10	-12.10	-12.10	12.10	12.10	-12.10	-12.11	12.11	12.11	-12.11	-12.11	12.11	12.11	-12.11	-12.12	12.12	12.12	-12.12
ＮＬｔ／２		13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56	27.12			27.12	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56
直交壁効果																													
ΣＮｔ		1.47			1.47	1.47			1.47	1.47			1.47	15.02			15.02	1.45			1.45	1.45			1.45	1.44			1.44
ＮＬｃ／２			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65			29.30	29.30			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65	
ΣＮｃ			26.74	26.74			26.74	26.74			26.75	26.75			41.40	41.40			26.76	26.76			26.76	26.76			26.77	26.77	
端部金物	配置	1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12	
	耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
	判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト	径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
［風時］ (kN)

名称 階 通り		X13-01A5 4F X13				X14-02A5 4F X14				X15-01A5 4F X15				X16-02A5 4F X16				X17-01A5 4F X17				X18-02A5 4F X18				X19-01A5 4F X19			
耐力壁脚部位置		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加力方向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ		-12.12	12.12	12.12	-12.12	-12.13	12.13	12.13	-12.13	-12.13	12.13	12.13	-12.13	-12.14	12.14	12.14	-12.14	-12.14	12.14	12.14	-12.14	-12.15	12.15	12.15	-12.15	-12.15	12.15	12.15	-12.15
ＮＳ／２		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ		-12.12	12.12	12.12	-12.12	-12.13	12.13	12.13	-12.13	-12.13	12.13	12.13	-12.13	-12.14	12.14	12.14	-12.14	-12.14	12.14	12.14	-12.14	-12.15	12.15	12.15	-12.15	-12.15	12.15	12.15	-12.15
ＮＬｔ／２		27.12			27.12	13.56			13.56	13.56			13.56	13.56			13.56	27.12			27.12	13.56			13.56	13.56			13.56
直交壁効果																													
ΣＮｔ		15.00			15.00	1.43			1.43	1.43			1.43	1.42			1.42	14.98			14.98	1.41			1.41	1.41			1.41
ＮＬｃ／２			29.30	29.30			14.65	14.65			14.65	14.65			14.65	14.65			29.30	29.30			14.65	14.65			14.65	14.65	
ΣＮｃ			41.42	41.42			26.78	26.78			26.78	26.78			26.79	26.79			41.44	41.44			26.80	26.80			26.80	26.80	
端部金物	配置	1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR400-12		1-TR400-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-12	
	耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
	判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト	径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
［風時］ (kN)

名称 階 通り		X20-02A5 4F X20				X21-01A5 4F X21				Y01-01A4 3F Y1				Y01-02B4 3F Y1				Y01-04B4 3F Y1				Y01-06B4 3F Y1				Y01-08B4 3F Y1			
耐力壁脚部位置		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2		X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10	
加力方向		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ		-12.16	12.16	12.16	-12.16	-21.07	21.07	21.07	-21.07	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.93	0.93	0.93	-0.93
ＮＳ／２		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.28	1.28	-1.28	1.28	0.28	-0.28	0.28	-0.28	-0.04	0.04	-0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ		-12.16	12.16	12.16	-12.16	-21.07	21.07	21.07	-21.07	-2.21	2.21	-0.35	0.35	-0.66	0.66	1.21	-1.21	-0.97	0.97	0.89	-0.89	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.93	0.93	0.93	-0.93
ＮＬｔ／２		13.56			13.56	34.40			34.40	20.02			20.02	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04
直交壁効果																													
ΣＮｔ		1.40			1.40	13.33			13.33	17.81			20.37	39.38			38.83	39.06			39.15	39.11			39.11	39.11			39.11
ＮＬｃ／２			14.65	14.65			35.49	35.49			23.96	23.96			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92	
ΣＮｃ			26.81	26.81			56.56	56.56			26.18	23.61			48.57	49.13			48.89	48.81			48.85	48.85			48.85	48.85	
端部金物	配置	1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR400-16		1-TR400-16		1-TR400-12																			
	耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表																			
	判定	—		—		—		—		—																			
通しボルト	径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-10B4 3F Y1				Y01-12B4 3F Y1				Y01-14B4 3F Y1				Y01-16B4 3F Y1				Y01-18B4 3F Y1				Y01-20B4 3F Y1				Y02-01A4 3F Y2			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X12		X14		X14		X16		X16		X18		X18		X20		X20		X21		X1		X3	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.55	0.55	0.55	-0.55
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.04	0.04	-0.04	-0.28	0.28	-0.28	0.28	1.28	-1.28	1.28	-1.28	-1.21	1.21	-1.21	1.21
ΣNS	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.93	0.93	0.93	-0.93	-0.89	0.89	0.97	-0.97	-1.21	1.21	0.65	-0.65	0.35	-0.35	2.21	-2.21	-1.76	1.76	-0.66	0.66
NLt／2	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	40.04			40.04	20.02			20.02	39.77			39.77
直交壁効果																												
ΣNt	39.11			39.11	39.11			39.11	39.11			39.11	39.15			39.06	38.83			39.38	20.37			17.80	38.01			40.43
NLc／2		47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			47.92	47.92			23.96	23.96			52.05	52.05	
ΣNc		48.85	48.85			48.85	48.85			48.85	48.85			48.81	48.89			49.13	48.57			23.61	26.17			53.81	51.39	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—		1-TR400-12		—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-02C4 3F Y2				Y02-03C4 3F Y2				Y02-06C4 3F Y2				Y02-07C4 3F Y2				Y02-10C4 3F Y2				Y02-11C4 3F Y2				Y02-14C4 3F Y2			
耐力壁脚部位置	X2		X4		X3		X7		X6		X8		X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.55	-0.55
NS／2	0.46	-0.46	0.46	-0.46	-0.02	0.02	-0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.09	0.09	1.01	-1.01	-0.57	0.57	0.53	-0.53	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.55	-0.55
NLt／2	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82	79.53			79.53	17.82			17.82
直交壁効果																												
ΣNt	17.73			16.80	78.96			79.00	17.27			17.27	78.98			78.98	17.27			17.27	78.98			78.98	17.27			17.27
NLc／2		23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96			104.09	104.09			23.96	23.96	
ΣNc		24.04	24.97			104.66	104.62			24.51	24.51			104.64	104.64			24.51	24.51			104.64	104.64			24.51	24.51	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-15C4 3F Y2				Y02-18C4 3F Y2				Y02-19C4 3F Y2				Y04-01A4 3F Y4				Y04-01C4 3F Y4				Y04-04C4 3F Y4				Y04-05C4 3F Y4			
耐力壁脚部位置	X15		X19		X18		X20		X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.55	-0.55	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.92	0.92	0.92	-0.92
NS／2	0.02	-0.02	0.02	-0.02	-0.47	0.47	-0.47	0.47	1.21	-1.21	1.21	-1.21	-1.60	1.60	-1.60	1.60	0.27	-0.27	0.27	-0.27	-0.05	0.05	-0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.53	0.53	0.57	-0.57	-1.02	1.02	0.08	-0.08	0.66	-0.66	1.76	-1.76	-2.52	2.52	-0.67	0.67	-0.65	0.65	1.19	-1.19	-0.98	0.98	0.87	-0.87	-0.92	0.92	0.92	-0.92
NLt／2	79.53			79.53	17.82			17.82	39.76			39.76	11.89			11.89	58.93			58.93	23.78			23.78	58.93			58.93
直交壁効果																												
ΣNt	79.00			78.96	16.80			17.73	40.42			38.00	9.37			12.57	58.28			57.74	22.80			22.91	58.01			58.01
NLc／2		104.09	104.09			23.96	23.96			52.04	52.04			14.09	14.09			69.48	69.48			28.18	28.18			69.48	69.48	
ΣNc		104.62	104.66			24.97	24.04			51.38	53.80			16.61	13.42			70.13	70.67			29.16	29.05			70.40	70.40	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	1-TR400-16			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-08C4 3F Y4				Y04-09C4 3F Y4				Y04-12C4 3F Y4				Y04-13C4 3F Y4				Y04-16C4 3F Y4				Y04-17C4 3F Y4				Y04-20C4 3F Y4			
耐力壁脚部位置	X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17		X16		X18		X17		X21		X20		X21	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.92	0.92	0.92	-0.92
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.05	0.05	-0.05	-0.27	0.27	-0.27	0.27	1.60	-1.60	1.60	-1.60
ΣNS	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.92	0.92	0.92	-0.92	-0.87	0.87	0.98	-0.98	-1.19	1.19	0.65	-0.65	0.67	-0.67	2.52	-2.52
NLt／2	23.78			23.78	58.93			58.93	23.78			23.78	58.93			58.93	23.78			23.78	58.93			58.93	11.89			11.89
直交壁効果																												
ΣNt	22.86			22.86	58.01			58.01	22.86			22.86	58.01			58.01	22.91			22.80	57.74			58.28	12.56			9.37
NLc／2		28.18	28.18			69.48	69.48			28.18	28.18			69.48	69.48			28.18	28.18			69.48	69.48			14.09	14.09	
ΣNc		29.10	29.10			70.40	70.40			29.10	29.10			70.40	70.40			29.05	29.16			70.67	70.13			13.41	16.61	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			1-TR400-16
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	X01-01A4 3F X1				X02-02A4 3F X2				X03-01A4 3F X3				X04-02A4 3F X4				X05-01A4 3F X5				X06-02A4 3F X6				X07-01A4 3F X7			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-36.23	36.23	36.23	-36.23	-21.19	21.19	21.19	-21.19	-21.20	21.20	21.20	-21.20	-21.20	21.20	21.20	-21.20	-21.88	21.88	21.88	-21.88	-21.21	21.21	21.21	-21.21	-21.22	21.22	21.22	-21.22
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-36.23	36.23	36.23	-36.23	-21.19	21.19	21.19	-21.19	-21.20	21.20	21.20	-21.20	-21.20	21.20	21.20	-21.20	-21.88	21.88	21.88	-21.88	-21.21	21.21	21.21	-21.21	-21.22	21.22	21.22	-21.22
NLt／2	48.19			48.19	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03	38.07			38.07	19.03			19.03	19.03			19.03
直交壁効果																												
ΣNt	11.96			11.96	-2.16			-2.16	-2.16			-2.16	-2.17			-2.17	16.19			16.19	-2.18			-2.18	-2.18			-2.18
NLc／2		49.82	49.82			20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66			41.33	41.33			20.66	20.66			20.66	20.66	
ΣNc		86.05	86.05			41.86	41.86			41.86	41.86			41.86	41.86			63.20	63.20			41.88	41.88			41.88	41.88	
端部金物 配置	1-TR400-20		1-TR400-20		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16	
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	X08-02A4 3F X8				X09-01A4 3F X9				X10-02A4 3F X10				X11-01A4 3F X11				X12-02A4 3F X12				X13-01A4 3F X13				X14-02A4 3F X14			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-21.22	21.22	21.22	-21.22	-21.23	21.23	21.23	-21.23	-21.23	21.23	21.23	-21.23	-21.24	21.24	21.24	-21.24	-21.24	21.24	21.24	-21.24	-21.25	21.25	21.25	-21.25	-21.25	21.25	21.25	-21.25
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-21.22	21.22	21.22	-21.22	-21.23	21.23	21.23	-21.23	-21.23	21.23	21.23	-21.23	-21.24	21.24	21.24	-21.24	-21.24	21.24	21.24	-21.24	-21.25	21.25	21.25	-21.25	-21.25	21.25	21.25	-21.25
NLt／2	19.03			19.03	38.07			38.07	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03	38.07			38.07	19.03			19.03
直交壁効果																												
ΣNt	-2.19			-2.19	16.84			16.84	-2.20			-2.20	-2.20			-2.20	-2.21			-2.21	16.82			16.82	-2.22			-2.22
NLc／2		20.66	20.66			41.33	41.33			20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66			41.33	41.33			20.66	20.66	
ΣNc		41.88	41.88			62.55	62.55			41.90	41.90			41.90	41.90			41.90	41.90			62.57	62.57			41.92	41.92	
端部金物 配置	1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-16		1-TR490-12		1-TR490-12		1-TR490-16		1-TR490-16	
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	X15-01A4 3F X15				X16-02A4 3F X16				X17-01A4 3F X17				X18-02A4 3F X18				X19-01A4 3F X19				X20-02A4 3F X20				X21-01A4 3F X21			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-21.26	21.26	21.26	-21.26	-21.26	21.26	21.26	-21.26	-21.27	21.27	21.27	-21.27	-21.27	21.27	21.27	-21.27	-21.28	21.28	21.28	-21.28	-21.28	21.28	21.28	-21.28	-36.45	36.45	36.45	-36.45
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-21.26	21.26	21.26	-21.26	-21.26	21.26	21.26	-21.26	-21.27	21.27	21.27	-21.27	-21.27	21.27	21.27	-21.27	-21.28	21.28	21.28	-21.28	-21.28	21.28	21.28	-21.28	-36.45	36.45	36.45	-36.45
NLt／2	19.03			19.03	19.03			19.03	38.07			38.07	19.03			19.03	19.03			19.03	19.03			19.03	48.21			48.21
直交壁効果																												
ΣNt	-2.23			-2.23	-2.23			-2.23	16.80			16.80	-2.24			-2.24	-2.25			-2.25	-2.25			-2.25	11.76			11.76
NLc／2		20.66	20.66			20.66	20.66			41.33	41.33			20.66	20.66			20.66	20.66			20.66	20.66			49.84	49.84	
ΣNc		41.92	41.92			41.92	41.92			62.59	62.59			41.94	41.94			41.94	41.94			41.95	41.95			86.29	86.29	
端部金物 配置	1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-12 タイロッドは別表		1-TR490-12 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-01A3 2F Y1				Y01-02B3 2F Y1				Y01-04B3 2F Y1				Y01-06B3 2F Y1				Y01-08B3 2F Y1				Y01-10B3 2F Y1				Y01-12B3 2F Y1			
耐力壁脚部位置	X1		X2		X2		X4		X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12		X12		X14	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.18	1.18	1.18	-1.18
NS／2	-2.06	2.06	-2.06	2.06	0.44	-0.44	0.44	-0.44	-0.07	0.07	-0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-3.24	3.24	-0.88	0.88	-0.74	0.74	1.63	-1.63	-1.25	1.25	1.11	-1.11	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.18	1.18	1.18	-1.18
NLt／2	25.85			25.85	51.69			51.69	51.69			51.69	51.69			51.69	51.69			51.69	51.69			51.69	51.69			51.69
直交壁効果																												
ΣNt	22.61			26.72	50.95			50.06	50.44			50.57	50.50			50.50	50.50			50.50	50.50			50.50	50.50			50.50
NLc／2		31.10	31.10			62.19	62.19			62.19	62.19			62.19	62.19			62.19	62.19			62.19	62.19			62.19	62.19	
ΣNc		34.34	30.22			62.93	63.82			63.44	63.31			63.37	63.37			63.37	63.37			63.37	63.37			63.37	63.37	
端部金物 配置	1-TR400-16 タイロッドは別表		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-14B3 2F Y1				Y01-16B3 2F Y1				Y01-18B3 2F Y1				Y01-20B3 2F Y1				Y02-01A3 2F Y2				Y02-02C3 2F Y2				Y02-03C3 2F Y2			
耐力壁脚部位置	X14		X16		X16		X18		X18		X20		X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.70	0.70	0.70	-0.70
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	-0.07	0.07	-0.07	-0.45	0.45	-0.45	0.45	2.06	-2.06	2.06	-2.06	-2.00	2.00	-2.00	2.00	0.77	-0.77	0.77	-0.77	-0.03	0.03	-0.03	0.03
ΣNS	-1.18	1.18	1.18	-1.18	-1.11	1.11	1.25	-1.25	-1.63	1.63	0.74	-0.74	0.88	-0.88	3.24	-3.24	-2.70	2.70	-1.30	1.30	0.07	-0.07	1.46	-1.46	-0.73	0.73	0.66	-0.66
NLt／2	51.69			51.69	51.69			51.69	51.69			51.69	25.84			25.84	51.36			51.36	22.99			22.99	102.70			102.70
直交壁効果																												
ΣNt	50.50			50.50	50.57			50.44	50.06			50.95	26.72			22.60	48.66			52.66	23.06			21.53	101.97			102.04
NLc／2		62.19	62.19			62.19	62.19			62.19	62.19			31.09	31.09			67.73	67.73			31.18	31.18			135.45	135.45	
ΣNc		63.37	63.37			63.31	63.44			63.82	62.93			30.22	34.33			70.43	66.43			31.11	32.64			136.18	136.12	
端部金物 配置	—		—		—		—		—		—		—		1-TR400-16 タイロッドは別表		—		—		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-06C3 2F Y2				Y02-07C3 2F Y2				Y02-10C3 2F Y2				Y02-11C3 2F Y2				Y02-14C3 2F Y2				Y02-15C3 2F Y2				Y02-18C3 2F Y2			
耐力壁脚部位置	X6		X8		X7		X11		X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.70	0.70	0.70	-0.70
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.03	-0.03	-0.77	0.77	-0.77	0.77
ΣNS	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-0.66	0.66	0.73	-0.73	-1.46	1.46	-0.07	0.07
NLt／2	22.99			22.99	102.70			102.70	22.99			22.99	102.70			102.70	22.99			22.99	102.70			102.70	22.99			22.99
直交壁効果																												
ΣNt	22.29			22.29	102.00			102.00	22.29			22.29	102.00			102.00	22.29			22.29	102.04			101.97	21.53			23.06
NLc／2		31.18	31.18			135.45	135.45			31.18	31.18			135.45	135.45			31.18	31.18			135.45	135.45			31.18	31.18	
ΣNc		31.88	31.88			136.15	136.15			31.88	31.88			136.15	136.15			31.88	31.88			136.12	136.18			32.64	31.11	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-19C3 2F Y2				Y04-01A3 2F Y4				Y04-01C3 2F Y4				Y04-04C3 2F Y4				Y04-05C3 2F Y4				Y04-08C3 2F Y4				Y04-09C3 2F Y4			
耐力壁脚部位置	X19		X21		X1		X2		X1		X5		X4		X6		X5		X9		X8		X10		X9		X13	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.70	0.70	0.70	-0.70	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.17	1.17	1.17	-1.17
NS／2	2.00	-2.00	2.00	-2.00	-2.56	2.56	-2.56	2.56	0.43	-0.43	0.43	-0.43	-0.09	0.09	-0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	1.30	-1.30	2.70	-2.70	-3.73	3.73	-1.39	1.39	-0.74	0.74	1.60	-1.60	-1.26	1.26	1.08	-1.08	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.17	1.17	1.17	-1.17
NLt／2	51.35			51.35	15.35			15.35	76.01			76.01	30.69			30.69	76.01			76.01	30.69			30.69	76.01			76.01
直交壁効果																												
ΣNt	52.65			48.65	11.62			16.74	75.27			74.41	29.43			29.61	74.84			74.84	29.52			29.52	74.84			74.84
NLc／2		67.72	67.72			18.28	18.28			90.07	90.07			36.56	36.56			90.07	90.07			36.56	36.56			90.07	90.07	
ΣNc		66.42	70.42			22.01	16.89			90.80	91.66			37.81	37.64			91.23	91.23			37.72	37.72			91.23	91.23	
端部金物 配置	—			—	1-TR490-16			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y04-12C3 2F Y4				Y04-13C3 2F Y4				Y04-16C3 2F Y4				Y04-17C3 2F Y4				Y04-20C3 2F Y4				X01-01A3 2F X1				X02-02A3 2F X2			
耐力壁脚部位置	X12		X14		X13		X17		X16		X18		X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-55.73	55.73	55.73	-55.73	-32.76	32.76	32.76	-32.76
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	-0.09	0.09	-0.09	-0.43	0.43	-0.43	0.43	2.56	-2.56	2.56	-2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.17	1.17	1.17	-1.17	-1.08	1.08	1.26	-1.26	-1.60	1.60	0.74	-0.74	1.39	-1.39	3.73	-3.73	-55.73	55.73	55.73	-55.73	-32.76	32.76	32.76	-32.76
NLt／2	30.69			30.69	76.01			76.01	30.69			30.69	76.01			76.01	15.34			15.34	61.99			61.99	24.50			24.50
直交壁効果																												
ΣNt	29.52			29.52	74.84			74.84	29.61			29.43	74.41			75.27	16.73			11.61	6.27			6.27	-8.25			-8.25
NLc／2		36.56	36.56			90.07	90.07			36.56	36.56			90.07	90.07			18.27	18.27			64.16	64.16			26.68	26.68	
ΣNc		37.72	37.72			91.23	91.23			37.64	37.81			91.66	90.80			16.88	22.00			119.89	119.89			59.43	59.43	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—		1-TR490-16		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR400-22		1-TR400-22	
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
［風時］ (kN)

名称 階 通り	X03-01A3 2F X3				X04-02A3 2F X4				X05-01A3 2F X5				X06-02A3 2F X6				X07-01A3 2F X7				X08-02A3 2F X8				X09-01A3 2F X9			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-32.76	32.76	32.76	-32.76	-32.76	32.76	32.76	-32.76	-33.44	33.44	33.44	-33.44	-32.78	32.78	32.78	-32.78	-32.78	32.78	32.78	-32.78	-32.79	32.79	32.79	-32.79	-32.79	32.79	32.79	-32.79
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-32.76	32.76	32.76	-32.76	-32.76	32.76	32.76	-32.76	-33.44	33.44	33.44	-33.44	-32.78	32.78	32.78	-32.78	-32.78	32.78	32.78	-32.78	-32.79	32.79	32.79	-32.79	-32.79	32.79	32.79	-32.79
NLt／2	24.50			24.50	24.50			24.50	49.01			49.01	24.50			24.50	24.50			24.50	24.50			24.50	49.01			49.01
直交壁効果																												
ΣNt	-8.26			-8.26	-8.26			-8.26	15.57			15.57	-8.27			-8.27	-8.28			-8.28	-8.28			-8.28	16.21			16.21
NLc／2		26.68	26.68			26.68	26.68			53.35	53.35			26.68	26.68			26.68	26.68			26.68	26.68			53.35	53.35	
ΣNc		59.44	59.44			59.44	59.44			86.79	86.79			59.45	59.45			59.46	59.46			59.46	59.46			86.14	86.14	
端部金物 配置	1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
［風時］ (kN)

名称 階 通り	X10-02A3 2F X10				X11-01A3 2F X11				X12-02A3 2F X12				X13-01A3 2F X13				X14-02A3 2F X14				X15-01A3 2F X15				X16-02A3 2F X16			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-32.80	32.80	32.80	-32.80	-32.80	32.80	32.80	-32.80	-32.81	32.81	32.81	-32.81	-32.81	32.81	32.81	-32.81	-32.82	32.82	32.82	-32.82	-32.82	32.82	32.82	-32.82	-32.83	32.83	32.83	-32.83
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-32.80	32.80	32.80	-32.80	-32.80	32.80	32.80	-32.80	-32.81	32.81	32.81	-32.81	-32.81	32.81	32.81	-32.81	-32.82	32.82	32.82	-32.82	-32.82	32.82	32.82	-32.82	-32.83	32.83	32.83	-32.83
NLt／2	24.50			24.50	24.50			24.50	24.50			24.50	49.01			49.01	24.50			24.50	24.50			24.50	24.50			24.50
直交壁効果																												
ΣNt	-8.29			-8.29	-8.30			-8.30	-8.30			-8.30	16.19			16.19	-8.31			-8.31	-8.32			-8.32	-8.32			-8.32
NLc／2		26.68	26.68			26.68	26.68			26.68	26.68			53.35	53.35			26.68	26.68			26.68	26.68			26.68	26.68	
ΣNc		59.47	59.47			59.48	59.48			59.48	59.48			86.17	86.17			59.49	59.49			59.50	59.50			59.50	59.50	
端部金物 配置	1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
［風時］ (kN)

名称 階 通り	X17-01A3 2F X17				X18-02A3 2F X18				X19-01A3 2F X19				X20-02A3 2F X20				X21-01A3 2F X21				Y01-01A2 1F Y1				Y01-02B2 1F Y1			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		X1		X2		X2		X4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-32.83	32.83	32.83	-32.83	-32.84	32.84	32.84	-32.84	-32.84	32.84	32.84	-32.84	-32.85	32.85	32.85	-32.85	-55.94	55.94	55.94	-55.94	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.43	1.43	1.43	-1.43
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.02	3.02	-3.02	3.02	0.65	-0.65	0.65	-0.65
ΣNS	-32.83	32.83	32.83	-32.83	-32.84	32.84	32.84	-32.84	-32.84	32.84	32.84	-32.84	-32.85	32.85	32.85	-32.85	-55.94	55.94	55.94	-55.94	-4.45	4.45	-1.59	1.59	-0.78	0.78	2.08	-2.08
NLt／2	49.01			49.01	24.50			24.50	24.50			24.50	24.50			24.50	62.01			62.01	31.67			31.67	63.33			63.33
直交壁効果																												
ΣNt	16.17			16.17	-8.34			-8.34	-8.34			-8.34	-8.34			-8.34	6.07			6.07	27.22			33.26	62.55			61.25
NLc／2		53.35	53.35			26.68	26.68			26.68	26.68			26.68	26.68			64.19	64.19			38.24	38.24			76.47	76.47	
ΣNc		86.19	86.19			59.52	59.52			59.52	59.52			59.52	59.52			120.13	120.13			42.69	36.65			77.25	78.55	
端部金物 配置	1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR490-16 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR400-22 タイロッドは別表		1-TR540-20 タイロッドは別表		1-TR540-20 タイロッドは別表		1-TR400-16 タイロッドは別表		—		—		—		—	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-04B2 1F Y1				Y01-06B2 1F Y1				Y01-08B2 1F Y1				Y01-10B2 1F Y1				Y01-12B2 1F Y1				Y01-14B2 1F Y1				Y01-16B2 1F Y1			
耐力壁脚部位置	X4		X6		X6		X8		X8		X10		X10		X12		X12		X14		X14		X16		X16		X18	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.43	1.43	1.43	-1.43
NS／2	-0.10	0.10	-0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	-0.10	0.10	-0.10
ΣNS	-1.53	1.53	1.33	-1.33	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.33	1.33	1.53	-1.53
NLt／2	63.33			63.33	63.33			63.33	63.33			63.33	63.33			63.33	63.33			63.33	63.33			63.33	63.33			63.33
直交壁効果																												
ΣNt	61.80			62.00	61.90			61.90	61.90			61.90	61.90			61.90	61.90			61.90	61.90			61.90	62.00			61.80
NLc／2		76.47	76.47			76.47	76.47			76.47	76.47			76.47	76.47			76.47	76.47			76.47	76.47			76.47	76.47	
ΣNc		78.00	77.80			77.90	77.90			77.90	77.90			77.90	77.90			77.90	77.90			77.90	77.90			77.80	78.00	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y01-18B2 1F Y1				Y01-20B2 1F Y1				Y02-01A2 1F Y2				Y02-02C2 1F Y2				Y02-03C2 1F Y2				Y02-06C2 1F Y2				Y02-07C2 1F Y2			
耐力壁脚部位置	X18		X20		X20		X21		X1		X3		X2		X4		X3		X7		X6		X8		X7		X11	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.43	1.43	1.43	-1.43	-1.02	1.02	1.02	-1.02	-0.84	0.84	0.84	-0.84	-0.84	0.84	0.84	-0.84	-0.84	0.84	0.84	-0.84	-0.84	0.84	0.84	-0.84
NS／2	-0.65	0.65	-0.65	0.65	3.02	-3.02	3.02	-3.02	-2.88	2.88	-2.88	2.88	1.05	-1.05	1.05	-1.05	-0.05	0.05	-0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-2.08	2.08	0.78	-0.78	1.59	-1.59	4.45	-4.45	-3.90	3.90	-1.86	1.86	0.20	-0.20	1.89	-1.89	-0.89	0.89	0.79	-0.79	-0.84	0.84	0.84	-0.84	-0.84	0.84	0.84	-0.84
NLt／2	63.33			63.33	31.66			31.66	62.94			62.94	28.16			28.16	125.87			125.87	28.16			28.16	125.87			125.87
直交壁効果																												
ΣNt	61.25			62.56	33.25			27.21	59.05			64.81	28.37			26.27	124.98			125.08	27.32			27.32	125.03			125.03
NLc／2		76.47	76.47			38.23	38.23			83.42	83.42			38.40	38.40			166.81	166.81			38.40	38.40			166.81	166.81	
ΣNc		78.55	77.24			36.64	42.68			87.31	81.55			38.19	40.29			167.71	167.61			39.24	39.24			167.66	167.66	
端部金物 配置	—			—	—		1-TR400-16		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—		—		—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	Y02-10C2 1F Y2				Y02-11C2 1F Y2				Y02-14C2 1F Y2				Y02-15C2 1F Y2				Y02-18C2 1F Y2				Y02-19C2 1F Y2				Y04-01A2 1F Y4			
耐力壁脚部位置	X10		X12		X11		X15		X14		X16		X15		X19		X18		X20		X19		X21		X1		X2	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-0.84	0.84	0.84	-0.84	-0.84	0.84	0.84	-0.84	-0.84	0.84	0.84	-0.84	-0.84	0.84	0.84	-0.84	-0.84	0.84	0.84	-0.84	-1.02	1.02	1.02	-1.02	-1.41	1.41	1.41	-1.41
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.05	0.05	-0.05	-1.05	1.05	-1.05	1.05	2.88	-2.88	2.88	-2.88	-3.75	3.75	-3.75	3.75
ΣNS	-0.84	0.84	0.84	-0.84	-0.84	0.84	0.84	-0.84	-0.84	0.84	0.84	-0.84	-0.79	0.79	0.89	-0.89	-1.89	1.89	-0.20	0.20	1.86	-1.86	3.90	-3.90	-5.17	5.17	-2.34	2.34
NLt／2	28.16			28.16	125.87			125.87	28.16			28.16	125.87			125.87	28.16			28.16	62.93			62.93	18.80			18.80
直交壁効果																												
ΣNt	27.32			27.32	125.03			125.03	27.32			27.32	125.08			124.98	26.27			28.37	64.79			59.03	13.63			21.14
NLc／2		38.40	38.40			166.81	166.81			38.40	38.40			166.81	166.81			38.40	38.40			83.40	83.40			22.47	22.47	
ΣNc		39.24	39.24			167.66	167.66			39.24	39.24			167.61	167.71			40.29	38.19			81.53	87.30			27.64	20.13	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	1-TR400-22			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
［風時］ (kN)

名称 階 通り	Y04-01C2 1F Y4				Y04-04C2 1F Y4				Y04-05C2 1F Y4				Y04-08C2 1F Y4				Y04-09C2 1F Y4				Y04-12C2 1F Y4				Y04-13C2 1F Y4			
耐力壁脚部位置	X1		X5		X4		X6		X5		X9		X8		X10		X9		X13		X12		X14		X13		X17	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-1.41	1.41	1.41	-1.41
NS／2	0.63	-0.63	0.63	-0.63	-0.13	0.13	-0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-0.78	0.78	2.05	-2.05	-1.54	1.54	1.29	-1.29	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-1.41	1.41	1.41	-1.41
NLt／2	93.08			93.08	37.59			37.59	93.08			93.08	37.59			37.59	93.08			93.08	37.59			37.59	93.08			93.08
直交壁効果																												
ΣNt	92.30			91.04	36.05			36.31	91.67			91.67	36.18			36.18	91.67			91.67	36.18			36.18	91.67			91.67
NLc／2		110.65	110.65			44.93	44.93			110.65	110.65			44.93	44.93			110.65	110.65			44.93	44.93			110.65	110.65	
ΣNc		111.44	112.70			46.47	46.22			112.07	112.07			46.35	46.35			112.07	112.07			46.35	46.35			112.07	112.07	
端部金物 配置	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
端部金物 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
［風時］ (kN)

名称 階 通り	Y04-16C2 1F Y4				Y04-17C2 1F Y4				Y04-20C2 1F Y4				X01-01A2 1F X1				X02-02A2 1F X2				X03-01A2 1F X3				X04-02A2 1F X4			
耐力壁脚部位置	X16		X18		X17		X21		X20		X21		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-1.41	1.41	1.41	-1.41	-79.33	79.33	79.33	-79.33	-46.76	46.76	46.76	-46.76	-46.76	46.76	46.76	-46.76	-46.77	46.77	46.77	-46.77
NS／2	0.13	-0.13	0.13	-0.13	-0.63	0.63	-0.63	0.63	3.75	-3.75	3.75	-3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-1.29	1.29	1.54	-1.54	-2.05	2.05	0.78	-0.78	2.34	-2.34	5.17	-5.17	-79.33	79.33	79.33	-79.33	-46.76	46.76	46.76	-46.76	-46.76	46.76	46.76	-46.76	-46.77	46.77	46.77	-46.77
NLt／2	37.59			37.59	93.08			93.08	18.79			18.79	75.80			75.80	29.97			29.97	29.97			29.97	29.97			29.97
直交壁効果																												
ΣNt	36.31			36.05	91.04			92.30	21.13			13.62	-3.54			-3.54	-16.79			-16.79	-16.79			-16.79	-16.80			-16.80
NLc／2		44.93	44.93			110.65	110.65			22.46	22.46			78.51	78.51			32.69	32.69			32.69	32.69			32.69	32.69	
ΣNc		46.22	46.47			112.70	111.44			20.12	27.63			157.84	157.84			79.45	79.45			79.46	79.46			79.46	79.46	
端部金物 配置	—			—	—			—	—		1-TR400-22		1-TR400-28		1-TR400-28		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20	
端部金物 耐力	—			—	—			—	—		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—			—	—			—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
［風時］ (kN)

名称 階 通り	X05-01A2 1F X5				X06-02A2 1F X6				X07-01A2 1F X7				X08-02A2 1F X8				X09-01A2 1F X9				X10-02A2 1F X10				X11-01A2 1F X11			
耐力壁脚部位置	Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ms／b	-47.44	47.44	47.44	-47.44	-46.78	46.78	46.78	-46.78	-46.79	46.79	46.79	-46.79	-46.79	46.79	46.79	-46.79	-46.80	46.80	46.80	-46.80	-46.80	46.80	46.80	-46.80	-46.81	46.81	46.81	-46.81
NS／2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣNS	-47.44	47.44	47.44	-47.44	-46.78	46.78	46.78	-46.78	-46.79	46.79	46.79	-46.79	-46.79	46.79	46.79	-46.79	-46.80	46.80	46.80	-46.80	-46.80	46.80	46.80	-46.80	-46.81	46.81	46.81	-46.81
NLt／2	59.95			59.95	29.97			29.97	29.97			29.97	29.97			29.97	59.95			59.95	29.97			29.97	29.97			29.97
直交壁効果																												
ΣNt	12.50			12.50	-16.81			-16.81	-16.81			-16.81	-16.82			-16.82	13.15			13.15	-16.83			-16.83	-16.83			-16.83
NLc／2		65.38	65.38			32.69	32.69			32.69	32.69			32.69	32.69			65.38	65.38			32.69	32.69			32.69	32.69	
ΣNc		112.83	112.83			79.47	79.47			79.48	79.48			79.48	79.48			112.18	112.18			79.49	79.49			79.50	79.50	
端部金物 配置	1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR400-22		1-TR400-22		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20		1-TR540-20	
端部金物 耐力	ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 耐力	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
通しボルト 判定	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ名称	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—
くぎ必要本数	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—	—			—

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	X12-02A2 1F X12				X13-01A2 1F X13				X14-02A2 1F X14				X15-01A2 1F X15				X16-02A2 1F X16				X17-01A2 1F X17				X18-02A2 1F X18			
耐力壁脚部位置	Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4		Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4		Y2		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-46.81	46.81	46.81	-46.81	-46.82	46.82	46.82	-46.82	-46.82	46.82	46.82	-46.82	-46.83	46.83	46.83	-46.83	-46.83	46.83	46.83	-46.83	-46.84	46.84	46.84	-46.84	-46.84	46.84	46.84	-46.84
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-46.81	46.81	46.81	-46.81	-46.82	46.82	46.82	-46.82	-46.82	46.82	46.82	-46.82	-46.83	46.83	46.83	-46.83	-46.83	46.83	46.83	-46.83	-46.84	46.84	46.84	-46.84	-46.84	46.84	46.84	-46.84
ＮＬｔ／２	29.97			29.97	59.95			59.95	29.97			29.97	29.97			29.97	29.97			29.97	59.95			59.95	29.97			29.97
直交壁効果																												
ΣＮｔ	-16.84			-16.84	13.13			13.13	-16.85			-16.85	-16.85			-16.85	-16.86			-16.86	13.11			13.11	-16.87			-16.87
ＮＬｃ／２		32.69	32.69			65.38	65.38			32.69	32.69			32.69	32.69			32.69	32.69			65.38	65.38			32.69	32.69	
ΣＮｃ		79.50	79.50			112.20	112.20			79.51	79.51			79.52	79.52			79.52	79.52			112.22	112.22			79.53	79.53	
端部金物 配置	1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-22 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-22 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-22 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-22 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

● 壁軸力の算定表
[風時] (kN)

名称 階 通り	X19-01A2 1F X19				X20-02A2 1F X20				X21-01A2 1F X21			
耐力壁脚部位置	Y1		Y2		Y2		Y4		Y1		Y4	
加力方向	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Ｍｓ／ｂ	-46.85	46.85	46.85	-46.85	-46.85	46.85	46.85	-46.85	-79.55	79.55	79.55	-79.55
ＮＳ／２	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣＮＳ	-46.85	46.85	46.85	-46.85	-46.85	46.85	46.85	-46.85	-79.55	79.55	79.55	-79.55
ＮＬｔ／２	29.97			29.97	29.97			29.97	75.82			75.82
直交壁効果												
ΣＮｔ	-16.87			-16.87	-16.88			-16.88	-3.73			-3.73
ＮＬｃ／２		32.69	32.69			32.69	32.69			78.54	78.54	
ΣＮｃ		79.54	79.54			79.54	79.54			158.09	158.09	
端部金物 配置	1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR540-20 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-28 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表		1-TR400-28 ﾀｲﾛｯﾄﾞは別表	
端部金物 耐力	—		—		—		—		—		—	
端部金物 判定	—		—		—		—		—		—	
通しボルト 径	—		—		—		—		—		—	
通しボルト 耐力	—		—		—		—		—		—	
通しボルト 判定	—		—		—		—		—		—	
くぎ名称	—		—		—		—		—		—	
くぎ必要本数	—		—		—		—		—		—	

[1F]

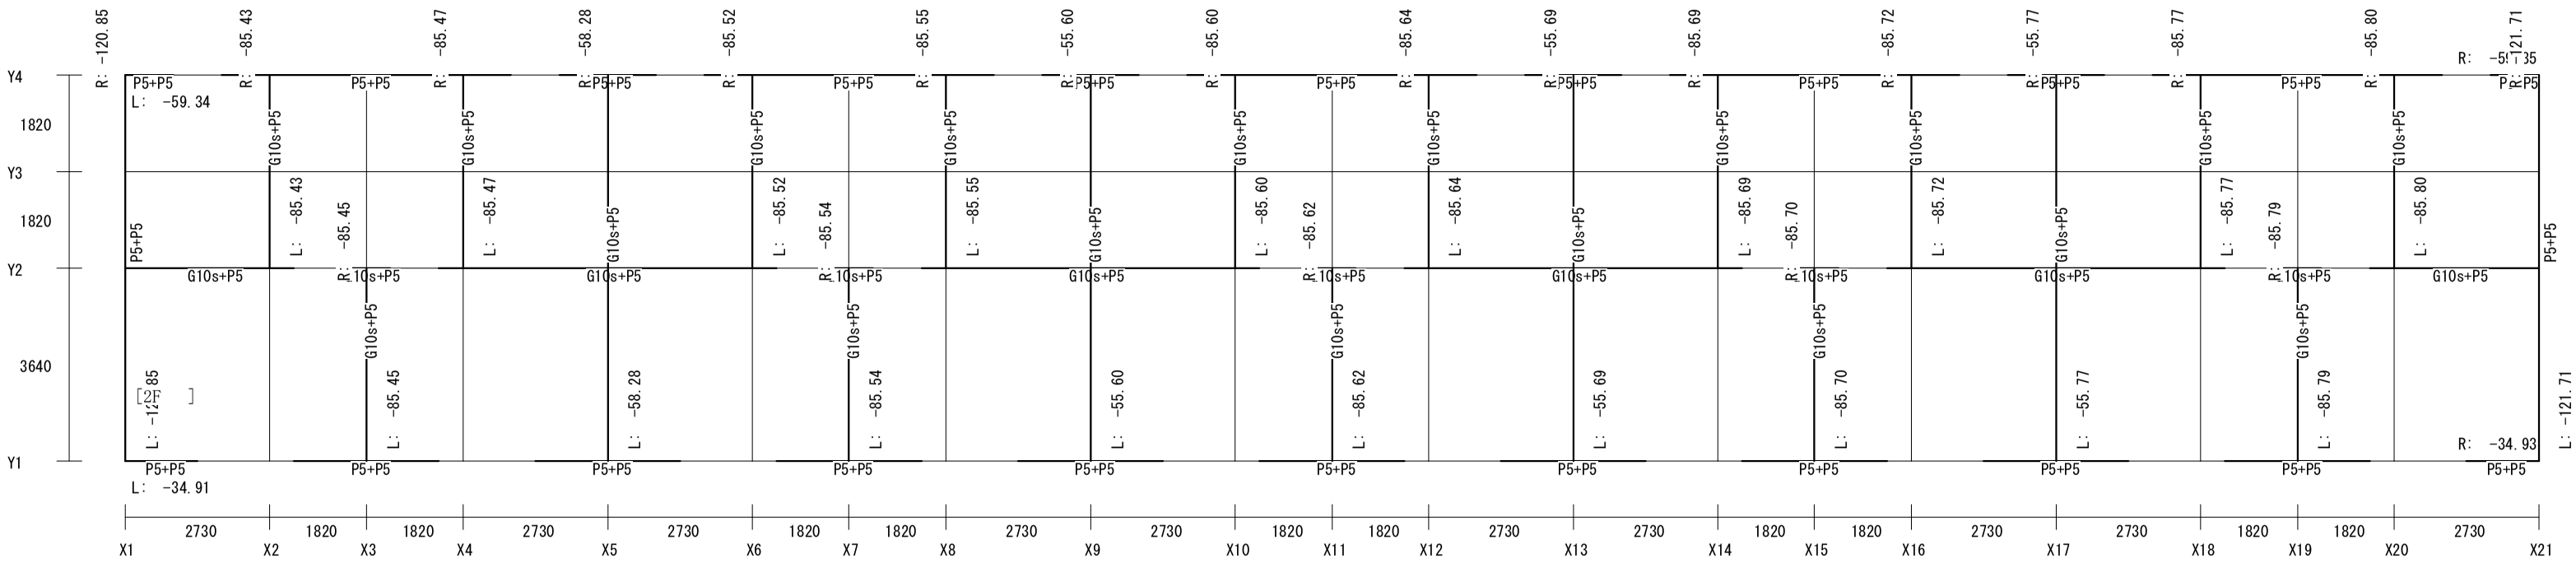
R: -120.85
-85.43
-85.47
-58.28
-85.52
-85.55
-55.60
-85.60
-85.64
-55.69
-85.69
-85.72
-55.77
-85.77
-85.80
R: -121.71
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P5+P5
L: -59.34
G10s+P5
L: -85.43
L: -85.45
L: -85.47
L: -58.28
L: -85.52
L: -85.54
L: -85.55
L: -55.60
L: -85.60
L: -85.62
L: -85.64
L: -55.69
L: -85.69
L: -85.70
L: -85.72
L: -55.77
L: -85.77
L: -85.79
L: -85.80
[2F]
L: -121.85
L: -85.45
L: -58.28
L: -85.54
L: -55.60
L: -85.62
L: -55.69
L: -85.70
L: -55.77
L: -85.79
L: -121.71
R: -34.93
L: -34.91
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

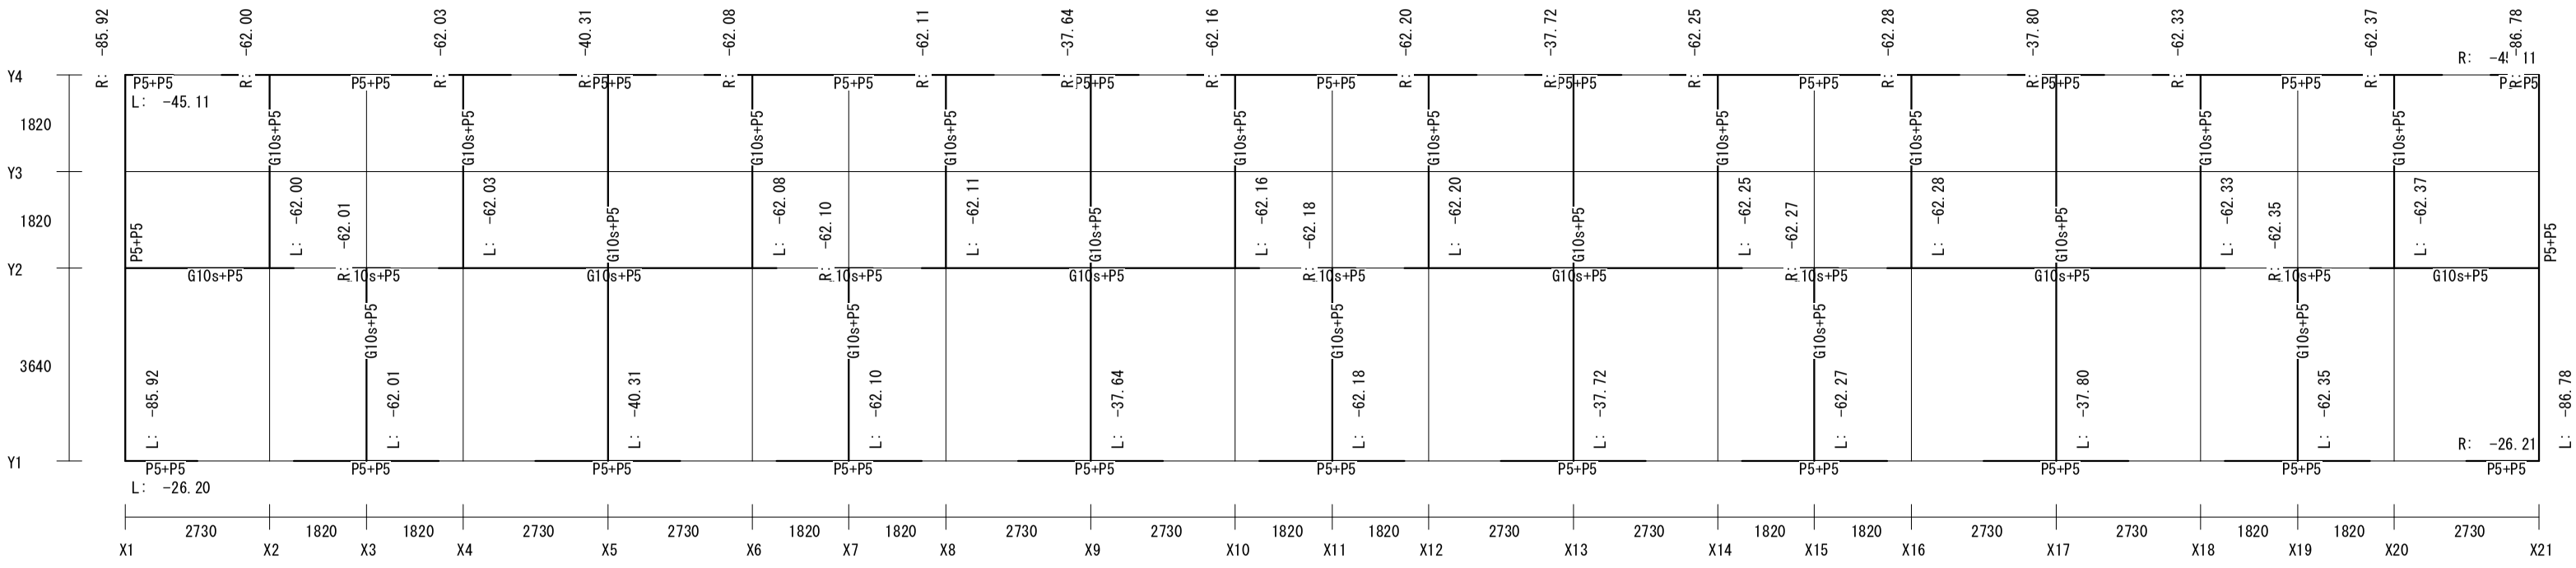
R: -85.92
-62.00
-62.03
-40.31
-62.08
-62.11
-37.64
-62.16
-62.20
-37.72
-62.25
-62.28
-37.80
-62.33
-62.37
R: -86.78
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P5+P5
L: -45.11
G10s+P5
L: -62.00
L: -62.01
L: -62.03
L: -40.31
L: -62.08
L: -62.10
L: -62.11
L: -37.64
L: -62.16
L: -62.18
L: -62.20
L: -37.72
L: -62.25
L: -62.27
L: -62.28
L: -37.80
L: -62.33
L: -62.35
L: -62.37
L: -85.92
L: -62.01
L: -40.31
L: -62.10
L: -37.64
L: -62.18
L: -37.72
L: -62.27
L: -37.80
L: -62.35
L: -86.78
R: -26.21
L: -26.20
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[3F]

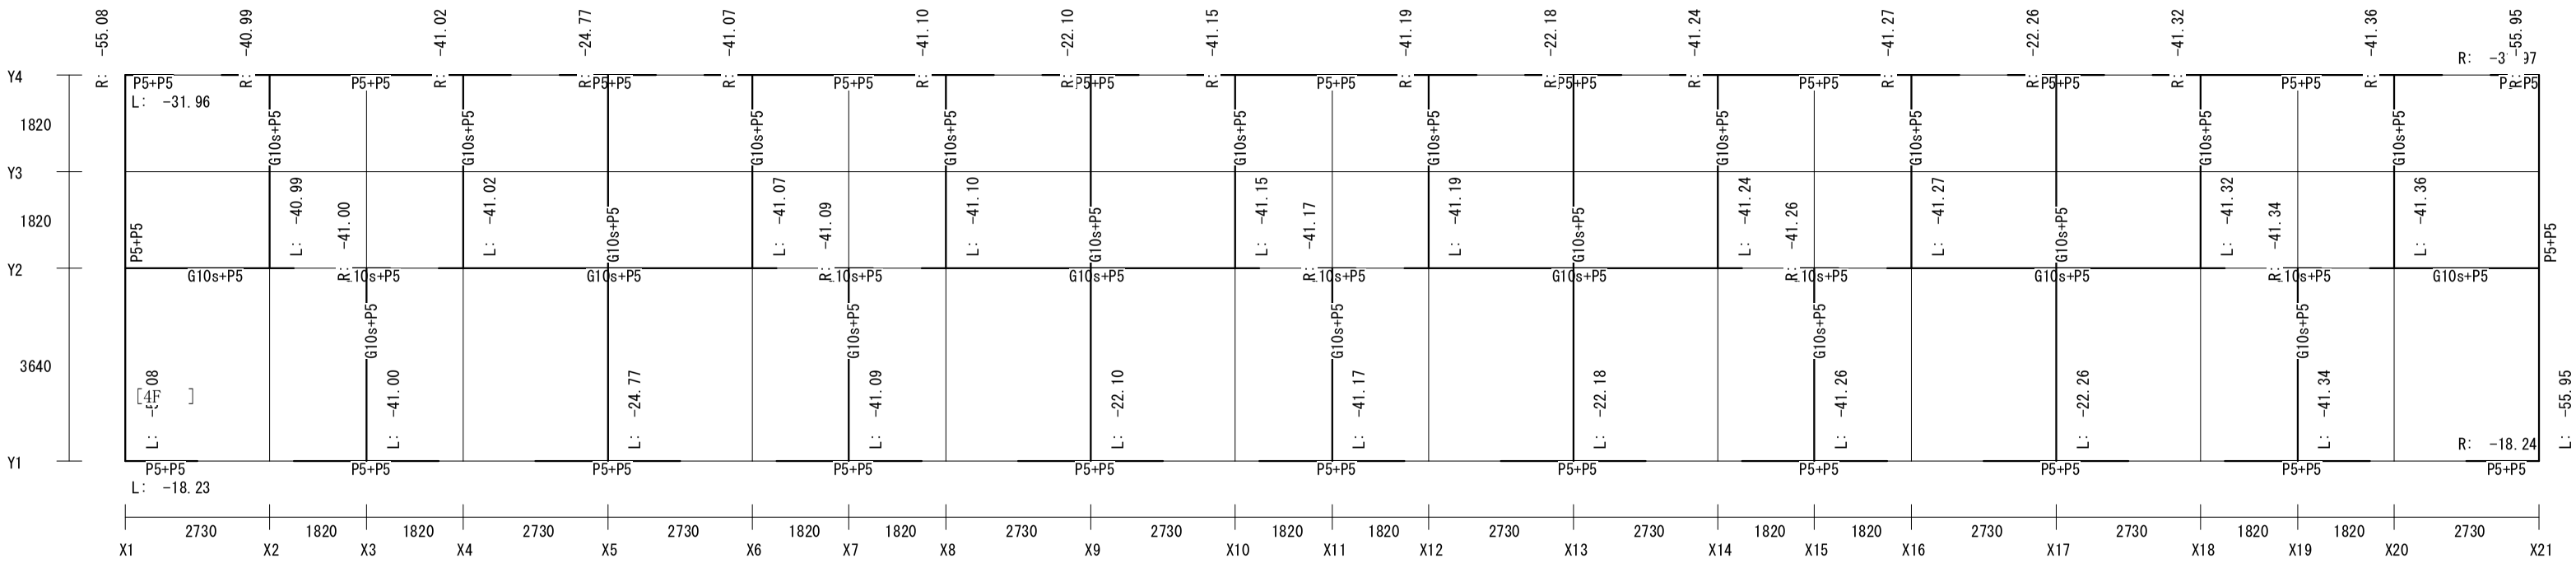
R: -55.08
-40.99
-41.02
-24.77
-41.07
-41.10
-22.10
-41.15
-41.19
-22.18
-41.24
-41.27
-22.26
-41.32
-41.36
R: -55.95
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P5+P5
L: -31.96
G10s+P5
L: -40.99
L: -41.00
L: -41.02
L: -24.77
L: -41.07
L: -41.09
L: -41.10
L: -22.10
L: -41.15
L: -41.17
L: -41.19
L: -22.18
L: -41.24
L: -41.26
L: -41.27
L: -22.26
L: -41.32
L: -41.34
L: -41.36
R: -18.24
L: -55.95
[4F]
L: -55.08
L: -41.00
L: -24.77
L: -41.09
L: -22.10
L: -41.17
L: -22.18
L: -41.26
L: -22.26
L: -41.34
P5+P5
L: -18.23
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

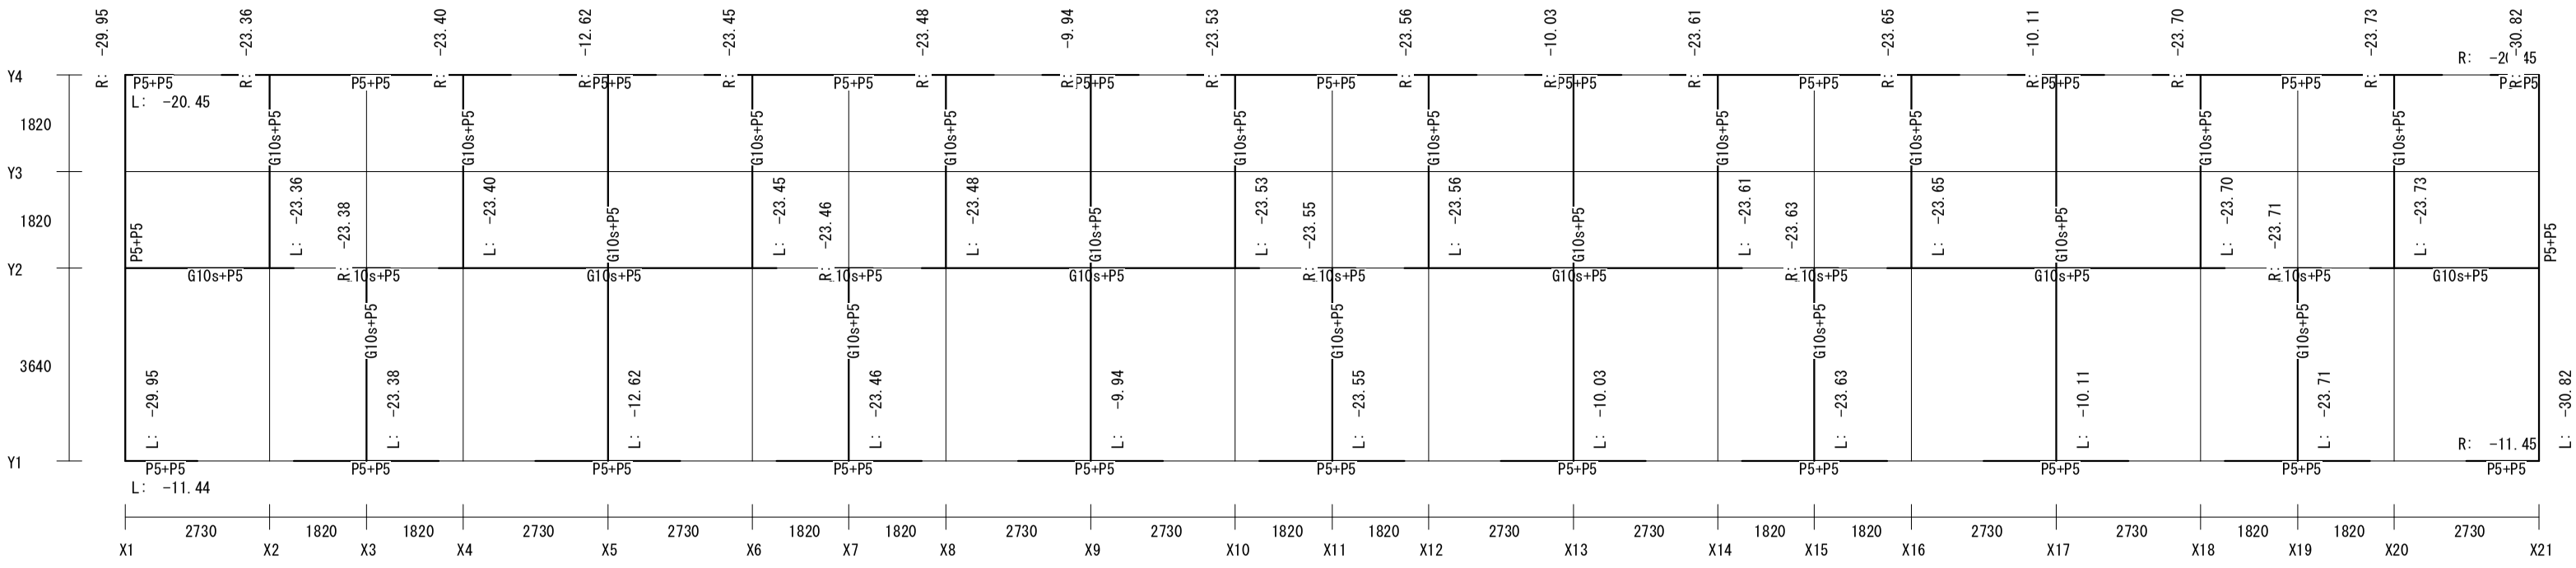
R: -29.95
-23.36
-23.40
-12.62
-23.45
-23.48
-9.94
-23.53
-23.56
-10.03
-23.61
-23.65
-10.11
-23.70
-23.73
R: -30.82
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P5+P5
L: -20.45
G10s+P5
L: -23.36
L: -23.38
L: -23.40
L: -12.62
L: -23.45
L: -23.46
L: -23.48
L: -9.94
L: -23.53
L: -23.55
L: -23.56
L: -10.03
L: -23.61
L: -23.63
L: -23.65
L: -10.11
L: -23.70
L: -23.71
L: -23.73
R: -11.45
L: -30.82
L: -29.95
L: -23.38
L: -12.62
L: -23.46
L: -9.94
L: -23.55
L: -10.03
L: -23.63
L: -10.11
L: -23.71
P5+P5
L: -11.44
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
2730
1820
1820
2730
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[5F]

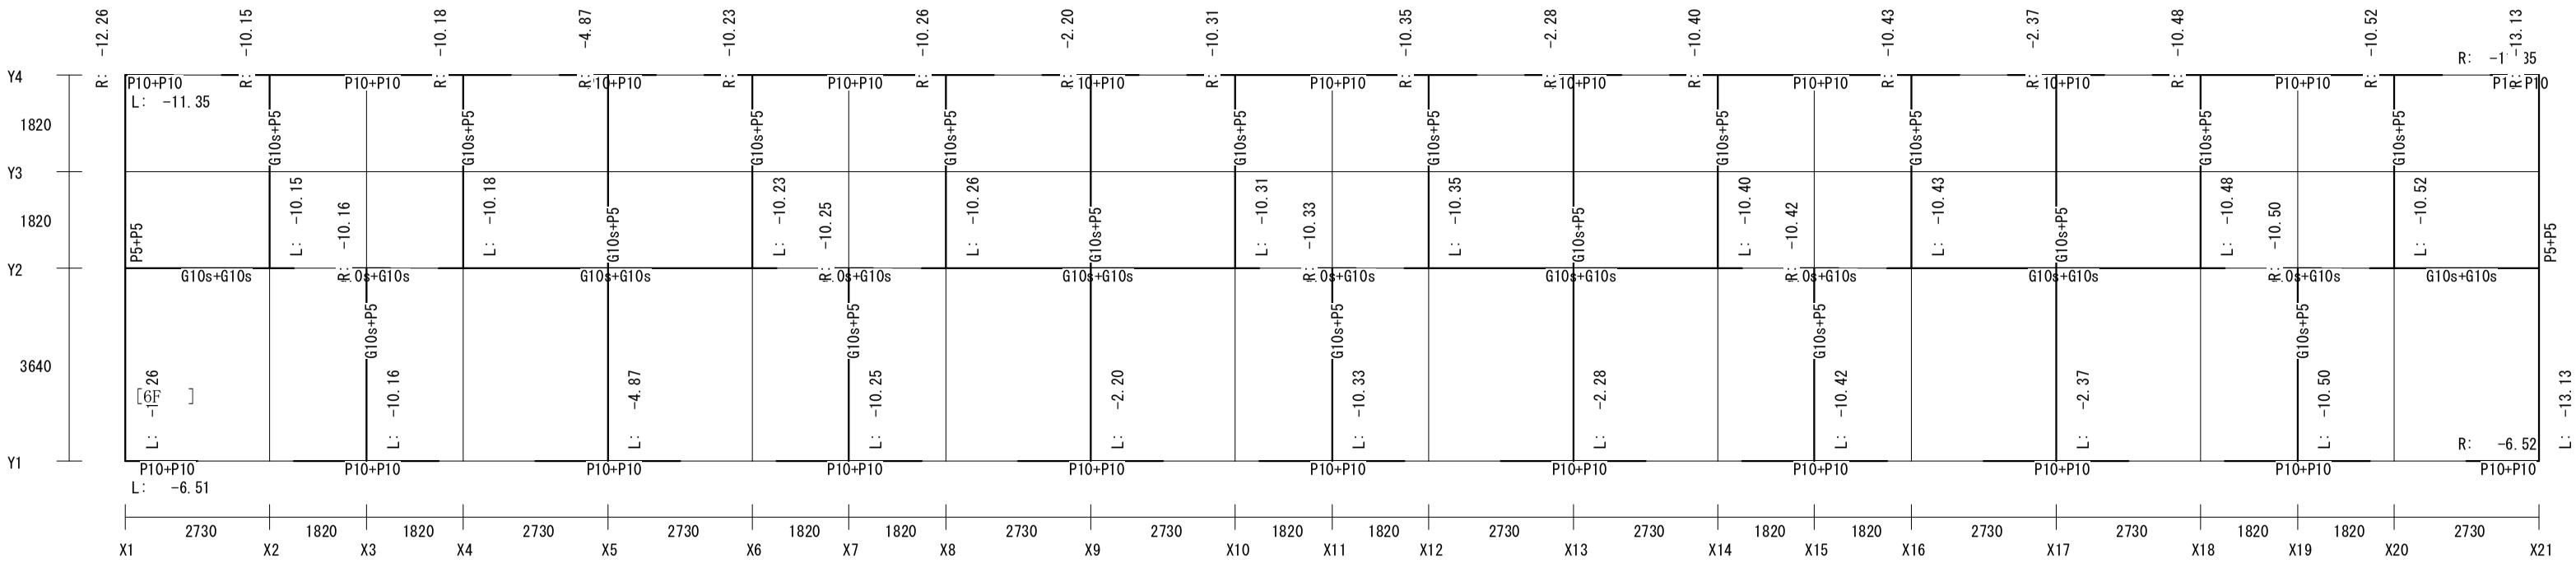
Y4
Y3
Y2
Y1
1820
1820
3640
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
R: -12.26
-10.15
-10.18
-4.87
-10.23
-10.26
-2.20
-10.31
-10.35
-2.28
-10.40
-10.43
-2.37
-10.48
-10.52
R: -13.13
P10+P10
L: -11.35
G10s+P5
L: -10.15
L: -10.16
L: -10.18
G10s+P5
L: -10.23
L: -10.25
L: -10.26
G10s+P5
L: -10.31
L: -10.33
L: -10.35
G10s+P5
L: -10.40
L: -10.42
L: -10.43
G10s+P5
L: -10.48
L: -10.50
L: -10.52
G10s+P5
P5+P5
G10s+G10s
R: 0s+G10s
G10s+P5
L: -12.26
[6F]
L: -10.16
L: -4.87
L: -10.25
L: -2.20
L: -10.33
L: -2.28
L: -10.42
L: -2.37
L: -10.50
L: -13.13
R: -6.52
P10+P10
L: -6.51

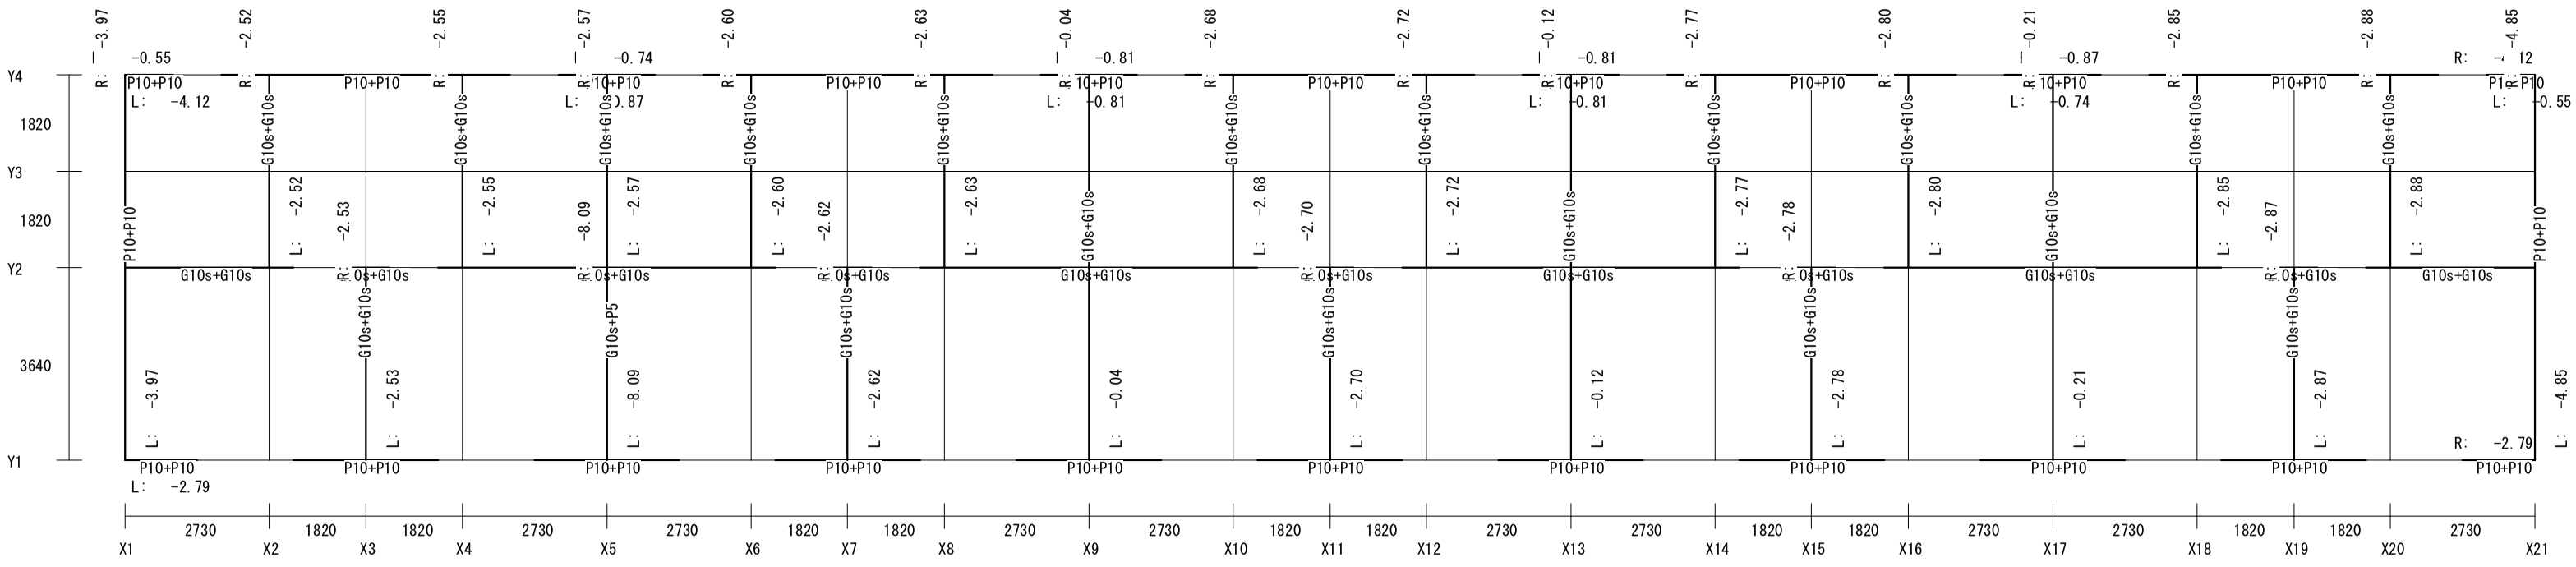
Y4
Y3
Y2
Y1
1820
1820
3640
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21
2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730 2730 1820 1820 2730
R: -3.97
-2.52
-2.55
-2.57
-2.60
-2.63
-0.04
-2.68
-2.72
-0.12
-2.77
-2.80
-0.21
-2.85
-2.88
R: -4.85
-0.55
-0.74
-0.81
-0.81
-0.87
P10+P10
L: -4.12
G10s+G10s
L: -2.52
L: -2.53
L: -2.55
G10s+G10s
L: -8.09
L: -2.57
L: -2.60
G10s+G10s
L: -2.62
L: -2.63
L: -2.68
G10s+G10s
L: -2.70
L: -2.72
L: -2.77
G10s+G10s
L: -2.78
L: -2.80
L: -2.85
G10s+G10s
L: -2.87
L: -2.88
P10+P10
G10s+G10s
R: 0s+G10s
G10s+G10s
L: -3.97
G10s+G10s
L: -2.53
G10s+P5
L: -8.09
G10s+G10s
L: -2.62
L: -0.04
G10s+G10s
L: -2.70
L: -0.12
G10s+G10s
L: -2.78
L: -0.21
G10s+G10s
L: -2.87
L: -4.85
R: -2.79
P10+P10
L: -2.79

[1F]

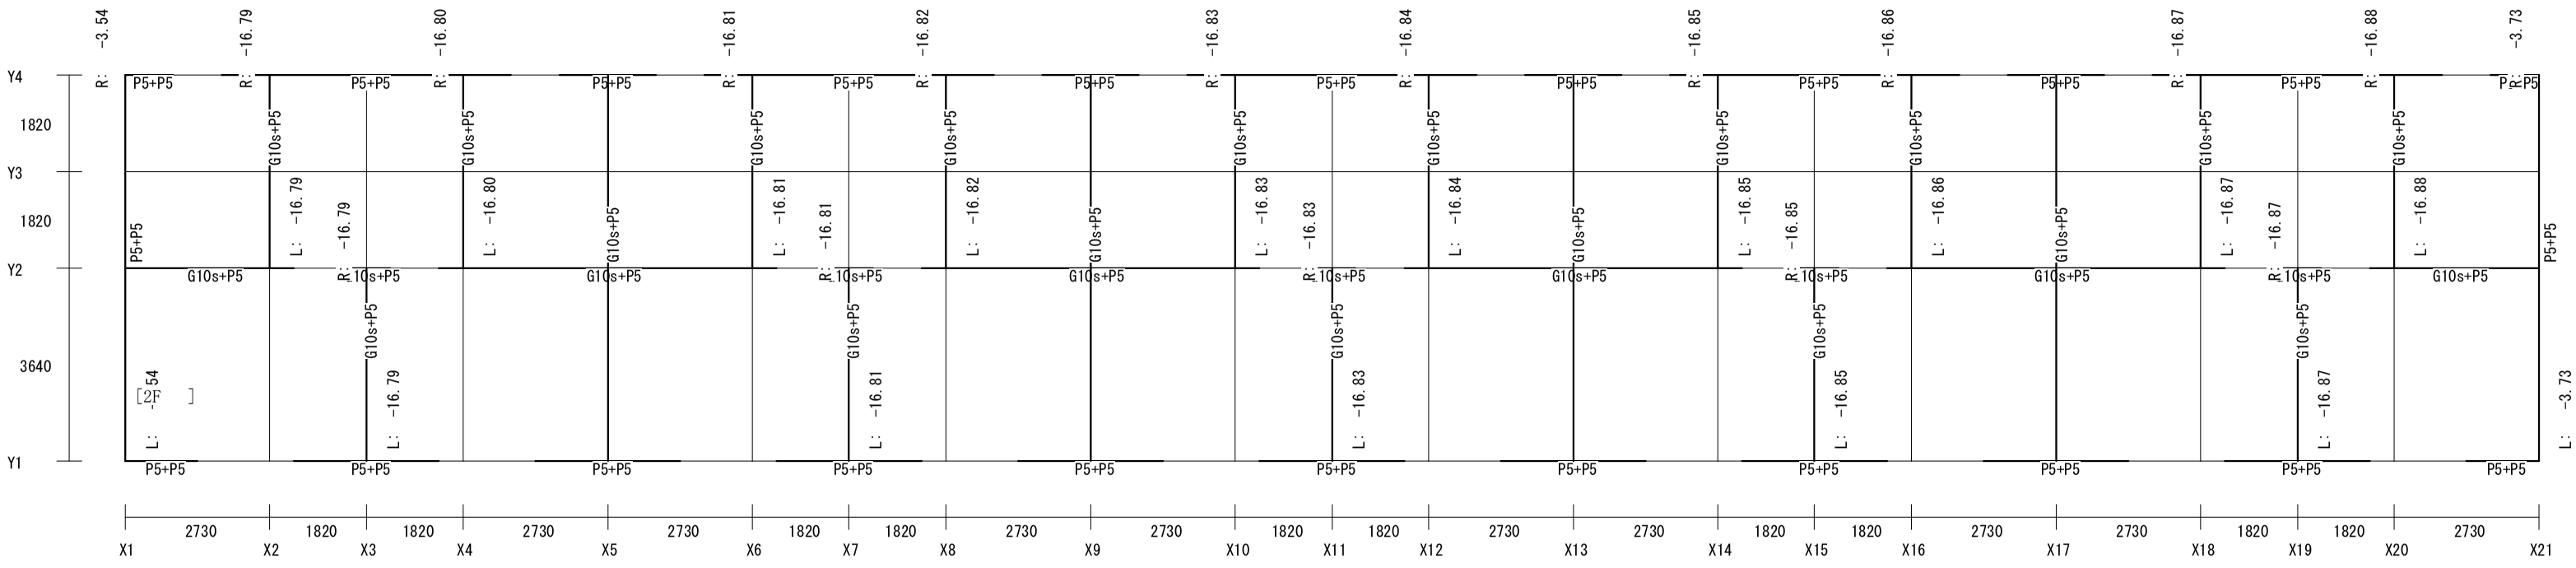
R: -3.54
-16.79
-16.80
-16.81
-16.82
-16.83
-16.84
-16.85
-16.86
-16.87
-16.88
R: -3.73
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P5+P5
G10s+P5
L: -16.79
R: -16.79
L: -16.80
L: -16.81
R: -16.81
L: -16.82
L: -16.83
R: -16.83
L: -16.84
L: -16.85
R: -16.85
L: -16.86
L: -16.87
R: -16.87
L: -16.88
L: -3.54
[2F]
L: -3.73
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

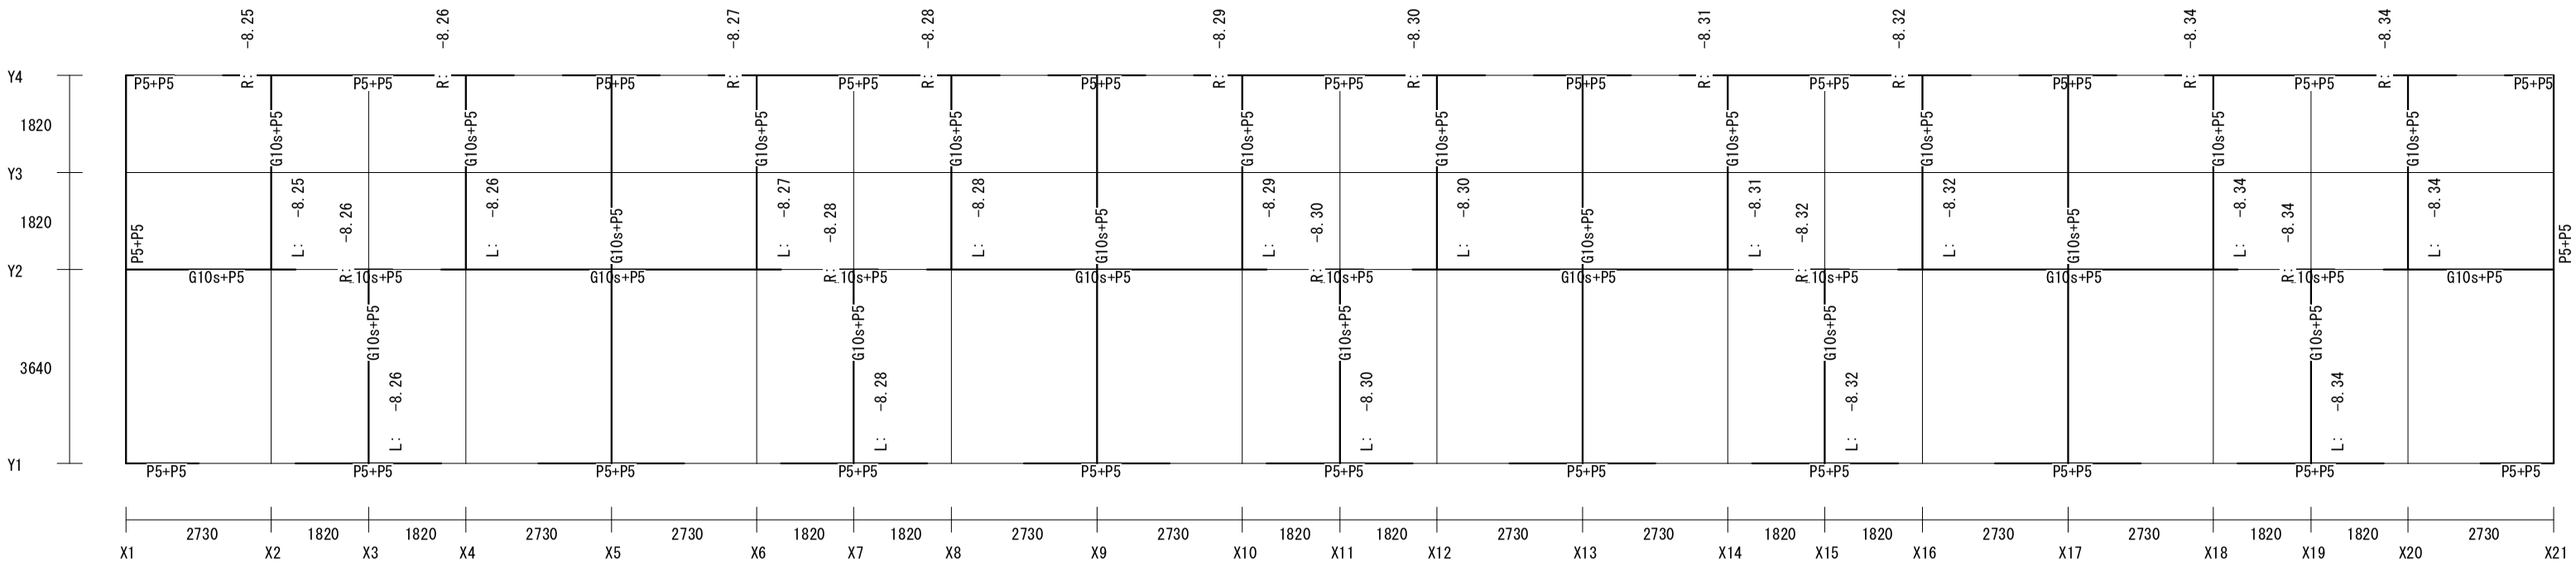
-8.25
-8.26
-8.27
-8.28
-8.29
-8.30
-8.31
-8.32
-8.34
-8.34
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P5+P5
G10s+P5
L: -8.25
R: -8.26
L: -8.26
L: -8.27
R: -8.28
L: -8.28
L: -8.29
R: -8.30
L: -8.30
L: -8.31
R: -8.32
L: -8.32
L: -8.34
R: -8.34
L: -8.34
L: -8.26
L: -8.28
L: -8.30
L: -8.32
L: -8.34
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[3F]

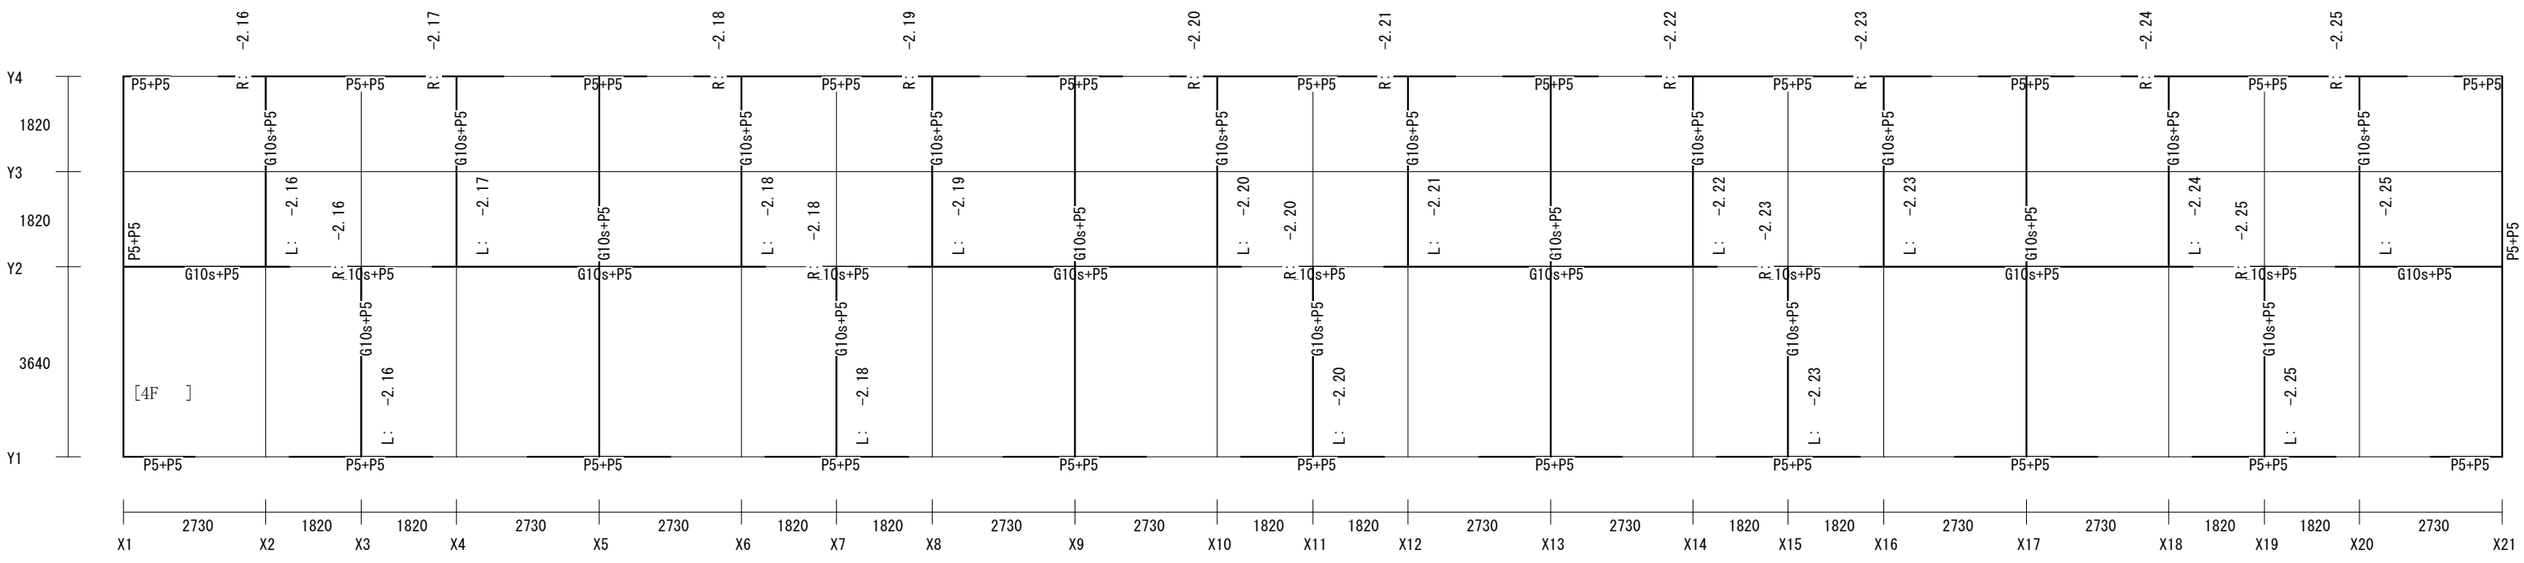
-2.16
-2.17
-2.18
-2.19
-2.20
-2.21
-2.22
-2.23
-2.24
-2.25
Y4
Y3
Y2
Y1
1820
1820
3640
P5+P5
G10s+P5
R: -2.16
L: -2.16
R: -2.18
L: -2.18
R: -2.20
L: -2.20
R: -2.23
L: -2.23
R: -2.25
L: -2.25
[4F]
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

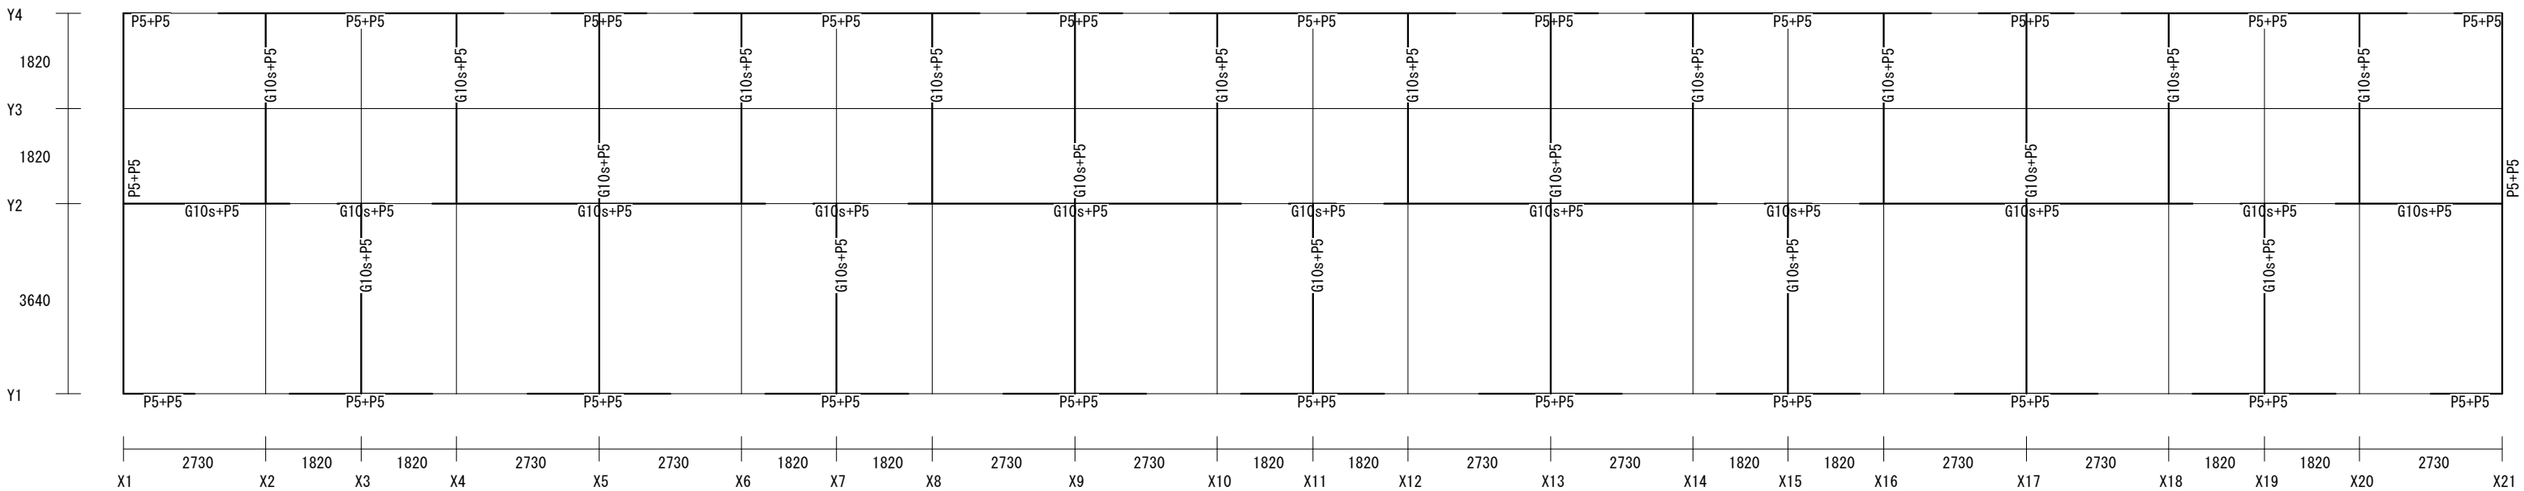
Y4
Y3
Y2
Y1
1820
1820
3640
P5+P5
G10s+P5
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

[5F]

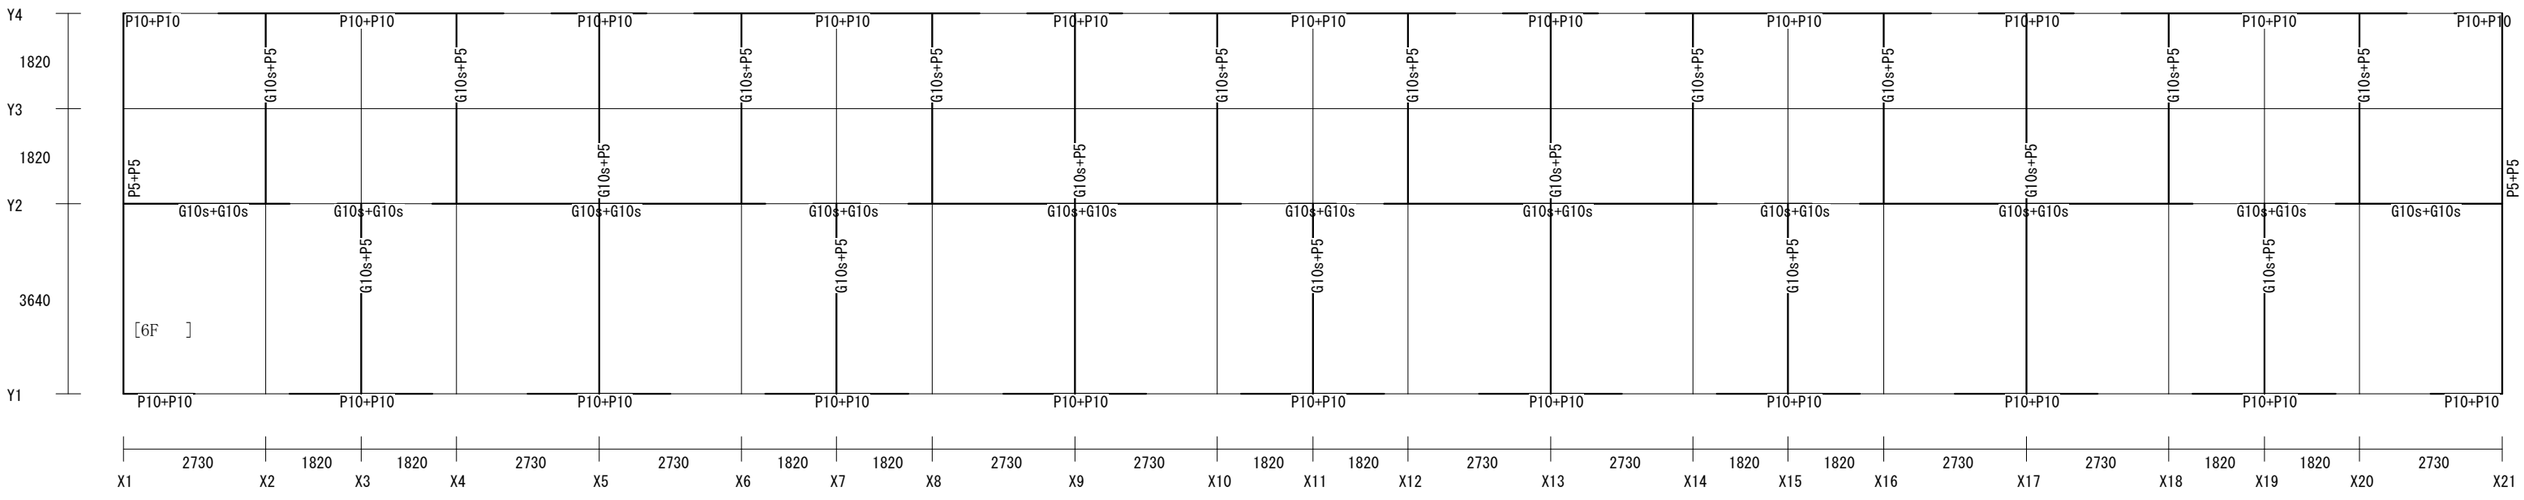
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P10+P10
G10s+P5
P5+P5
G10s+G10s
[6F]
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

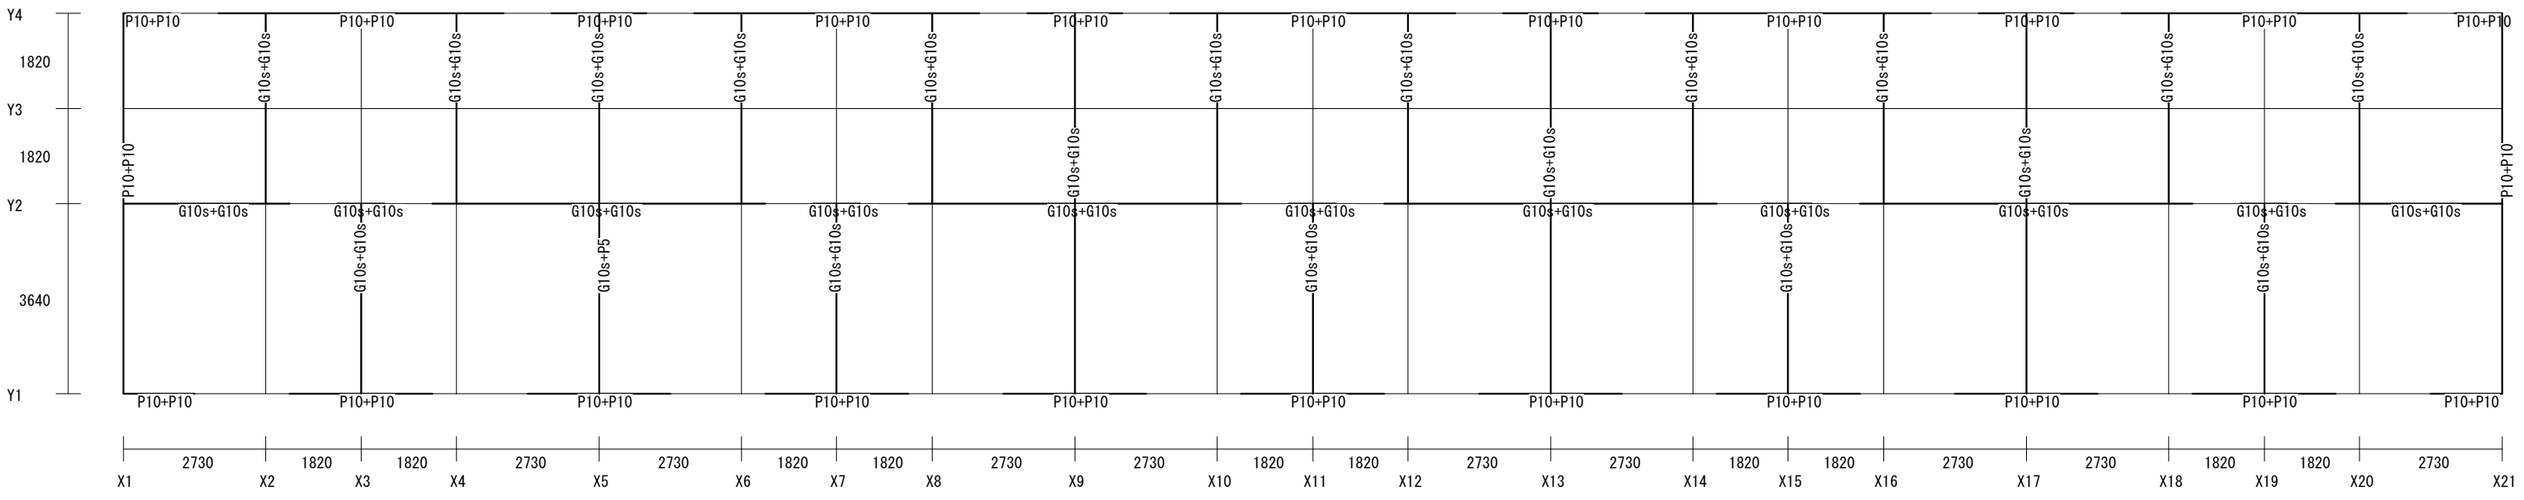
Y4
1820
Y3
1820
Y2
3640
Y1
P10+P10
G10s+G10s
G10s+P5
2730
1820
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

● タイロッドの設計

名称	階	通り	位　置	引抜力 (kN)	左右	タイロッド				補強たて枠				下枠めり込み		座金		
						金物ﾏｽﾀ	径	耐力 (kN)	判定	サイズ	Fk (N/mm2)	耐力 (kN)	判定	耐力 (kN)	判定	必要面積 (mm2)	b (mm)	必要d (mm)
Y01-01A2	1F	Y1	X1 - X2	34.91	左端	TR400-16	16	35.33	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	3879	140	27
Y01-20B2	1F	Y1	X20 - X21	34.93	右端	TR400-16	16	35.33	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	3881	140	27
Y01-01A3	2F	Y1	X1 - X2	26.20	左端	TR400-16	16	35.33	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2910	140	20
Y01-20B3	2F	Y1	X20 - X21	26.21	右端	TR400-16	16	35.33	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2912	140	20
Y01-01A4	3F	Y1	X1 - X2	18.23	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	2025	140	14
Y01-20B4	3F	Y1	X20 - X21	18.24	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	2027	140	14
Y01-01A5	4F	Y1	X1 - X2	11.44	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1271	140	9
Y01-20B5	4F	Y1	X20 - X21	11.45	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1272	140	9
Y01-01A6	5F	Y1	X1 - X2	6.51	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	723	140	5
Y01-20B6	5F	Y1	X20 - X21	6.52	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	724	140	5
Y01-01A7	6F	Y1	X1 - X2	2.79	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	310	140	2
Y01-20B7	6F	Y1	X20 - X21	2.79	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	310	140	2
Y04-01A2	1F	Y4	X1 - X2	59.34	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6593	140	47
Y04-20C2	1F	Y4	X20 - X21	59.35	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6594	140	47
Y04-01A3	2F	Y4	X1 - X2	45.11	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	5012	140	35
Y04-20C3	2F	Y4	X20 - X21	45.11	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	5012	140	35
Y04-01A4	3F	Y4	X1 - X2	31.96	左端	TR400-16	16	35.33	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	3551	140	25
Y04-20C4	3F	Y4	X20 - X21	31.97	右端	TR400-16	16	35.33	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	3552	140	25
Y04-01A5	4F	Y4	X1 - X2	20.45	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2271	140	16
Y04-20C5	4F	Y4	X20 - X21	20.45	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2272	140	16
Y04-01A6	5F	Y4	X1 - X2	11.35	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1260	140	9
Y04-20C6	5F	Y4	X20 - X21	11.35	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1260	140	9
Y04-01A7	6F	Y4	X1 - X2	4.12	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	457	140	3
Y04-20C7	6F	Y4	X20 - X21	4.12	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	457	140	3
X01-01A2	1F	X1	Y1 - Y4	120.85	左端	TR400-28	28	123.19	ＯＫ	6-206	8.0	256.64	ＯＫ	191.52	ＯＫ	13427	140	95
				120.85	右端	TR400-28	28	123.19	ＯＫ	6-206	8.0	256.64	ＯＫ	191.52	ＯＫ	13427	140	95
X01-01A3	2F	X1	Y1 - Y4	85.92	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9546	140	68
				85.92	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9546	140	68
X01-01A4	3F	X1	Y1 - Y4	55.08	左端	TR400-20	20	55.20	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6120	140	43
				55.08	右端	TR400-20	20	55.20	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6120	140	43
X01-01A5	4F	X1	Y1 - Y4	29.95	左端	TR400-16	16	35.33	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	3327	140	23
				29.95	右端	TR400-16	16	35.33	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	3327	140	23
X01-01A6	5F	X1	Y1 - Y4	12.26	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1361	140	9
				12.26	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1361	140	9
X01-01A7	6F	X1	Y1 - Y4	3.97	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	441	140	3
				3.97	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	441	140	3
X02-02A2	1F	X2	Y2 - Y4	85.43	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9492	140	67
				85.43	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9492	140	67
X02-02A3	2F	X2	Y2 - Y4	62.00	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6888	140	49
				62.00	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6888	140	49
X02-02A4	3F	X2	Y2 - Y4	40.99	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4554	140	32
				40.99	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4554	140	32
X02-02A5	4F	X2	Y2 - Y4	23.36	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2595	140	18
				23.36	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2595	140	18
X02-02A6	5F	X2	Y2 - Y4	10.15	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1127	140	8
				10.15	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1127	140	8
X02-02A7	6F	X2	Y2 - Y4	2.52	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	279	140	1
				2.52	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	279	140	1
X03-01A2	1F	X3	Y1 - Y2	85.45	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9494	140	67
				85.45	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9494	140	67
X03-01A3	2F	X3	Y1 - Y2	62.01	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6890	140	49
				62.01	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6890	140	49
X03-01A4	3F	X3	Y1 - Y2	41.00	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4555	140	32
				41.00	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4555	140	32
X03-01A5	4F	X3	Y1 - Y2	23.38	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2597	140	18
				23.38	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2597	140	18
X03-01A6	5F	X3	Y1 - Y2	10.16	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1129	140	8
				10.16	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1129	140	8
X03-01A7	6F	X3	Y1 - Y2	2.53	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	281	140	2
				2.53	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	281	140	2
X04-02A2	1F	X4	Y2 - Y4	85.47	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9496	140	67
				85.47	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9496	140	67
X04-02A3	2F	X4	Y2 - Y4	62.03	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6892	140	49
				62.03	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6892	140	49
X04-02A4	3F	X4	Y2 - Y4	41.02	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4557	140	32
				41.02	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4557	140	32
X04-02A5	4F	X4	Y2 - Y4	23.40	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2599	140	18
				23.40	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2599	140	18
X04-02A6	5F	X4	Y2 - Y4	10.18	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1131	140	8
				10.18	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1131	140	8
X04-02A7	6F	X4	Y2 - Y4	2.55	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	283	140	2
				2.55	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	283	140	2
X05-01A2	1F	X5	Y1 - Y4	58.28	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6475	140	46
				58.28	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6475	140	46
X05-01A3	2F	X5	Y1 - Y4	40.31	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4479	140	31
				40.31	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4479	140	31
X05-01A4	3F	X5	Y1 - Y4	24.77	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2752	140	19
				24.77	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2752	140	19
X05-01A5	4F	X5	Y1 - Y4	12.62	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1401	140	10
				12.62	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1401	140	10
X05-01A6	5F	X5	Y1 - Y4	4.87	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	541	140	3
				4.87	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	541	140	3
X05-01A7	6F	X5	Y1 - Y2	8.09	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	899	140	6
				8.09	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	899	140	6
X05-02A7	6F	X5	Y2 - Y4	2.57	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	286	140	2
				2.57	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	286	140	2
X06-02A2	1F	X6	Y2 - Y4	85.52	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9502	140	67
				85.52	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9502	140	67
X06-02A3	2F	X6	Y2 - Y4	62.08	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6897	140	49

● タイロッドの設計

名称	階	通り	位置	引抜力 (kN)	左右	タイロッド				補強たて枠				下枠めり込み		座金		
						金物ﾏｽﾀ	径	耐力 (kN)	判定	サイズ	Fk (N/mm2)	耐力 (kN)	判定	耐力 (kN)	判定	必要面積 (mm2)	b (mm)	必要d (mm)
X06-02A4	3F	X6	Y2 - Y4	62.08	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6897	140	49
				41.07	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4563	140	32
				41.07	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4563	140	32
X06-02A5	4F	X6	Y2 - Y4	23.45	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2605	140	18
				23.45	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2605	140	18
X06-02A6	5F	X6	Y2 - Y4	10.23	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1136	140	8
				10.23	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1136	140	8
X06-02A7	6F	X6	Y2 - Y4	2.60	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	288	140	2
				2.60	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	288	140	2
X07-01A2	1F	X7	Y1 - Y2	85.54	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9503	140	67
				85.54	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9503	140	67
X07-01A3	2F	X7	Y1 - Y2	62.10	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6899	140	49
				62.10	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6899	140	49
X07-01A4	3F	X7	Y1 - Y2	41.09	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4565	140	32
				41.09	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4565	140	32
X07-01A5	4F	X7	Y1 - Y2	23.46	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2606	140	18
				23.46	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2606	140	18
X07-01A6	5F	X7	Y1 - Y2	10.25	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1138	140	8
				10.25	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1138	140	8
X07-01A7	6F	X7	Y1 - Y2	2.62	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	290	140	2
				2.62	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	290	140	2
X08-02A2	1F	X8	Y2 - Y4	85.55	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9505	140	67
				85.55	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9505	140	67
X08-02A3	2F	X8	Y2 - Y4	62.11	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6901	140	49
				62.11	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6901	140	49
X08-02A4	3F	X8	Y2 - Y4	41.10	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4567	140	32
				41.10	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4567	140	32
X08-02A5	4F	X8	Y2 - Y4	23.48	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2608	140	18
				23.48	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2608	140	18
X08-02A6	5F	X8	Y2 - Y4	10.26	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1140	140	8
				10.26	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1140	140	8
X08-02A7	6F	X8	Y2 - Y4	2.63	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	292	140	2
				2.63	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	292	140	2
X09-01A2	1F	X9	Y1 - Y4	55.60	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6178	140	44
				55.60	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6178	140	44
X09-01A3	2F	X9	Y1 - Y4	37.64	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4181	140	29
				37.64	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4181	140	29
X09-01A4	3F	X9	Y1 - Y4	22.10	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2455	140	17
				22.10	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2455	140	17
X09-01A5	4F	X9	Y1 - Y4	9.94	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1104	140	7
				9.94	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1104	140	7
X09-01A6	5F	X9	Y1 - Y4	2.20	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	244	140	1
				2.20	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	244	140	1
X10-02A2	1F	X10	Y2 - Y4	85.60	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9511	140	67
				85.60	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9511	140	67
X10-02A3	2F	X10	Y2 - Y4	62.16	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6907	140	49
				62.16	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6907	140	49
X10-02A4	3F	X10	Y2 - Y4	41.15	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4572	140	32
				41.15	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4572	140	32
X10-02A5	4F	X10	Y2 - Y4	23.53	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2614	140	18
				23.53	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2614	140	18
X10-02A6	5F	X10	Y2 - Y4	10.31	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1146	140	8
				10.31	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1146	140	8
X10-02A7	6F	X10	Y2 - Y4	2.68	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	298	140	2
				2.68	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	298	140	2
X11-01A2	1F	X11	Y1 - Y2	85.62	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9513	140	67
				85.62	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9513	140	67
X11-01A3	2F	X11	Y1 - Y2	62.18	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6909	140	49
				62.18	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6909	140	49
X11-01A4	3F	X11	Y1 - Y2	41.17	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4574	140	32
				41.17	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4574	140	32
X11-01A5	4F	X11	Y1 - Y2	23.55	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2616	140	18
				23.55	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2616	140	18
X11-01A6	5F	X11	Y1 - Y2	10.33	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1147	140	8
				10.33	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1147	140	8
X11-01A7	6F	X11	Y1 - Y2	2.70	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	300	140	2
				2.70	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	300	140	2
X12-02A2	1F	X12	Y2 - Y4	85.64	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9515	140	67
				85.64	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9515	140	67
X12-02A3	2F	X12	Y2 - Y4	62.20	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6910	140	49
				62.20	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6910	140	49
X12-02A4	3F	X12	Y2 - Y4	41.19	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4576	140	32
				41.19	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4576	140	32
X12-02A5	4F	X12	Y2 - Y4	23.56	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2618	140	18
				23.56	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2618	140	18
X12-02A6	5F	X12	Y2 - Y4	10.35	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1149	140	8
				10.35	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1149	140	8
X12-02A7	6F	X12	Y2 - Y4	2.72	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	301	140	2
				2.72	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	301	140	2
X13-01A2	1F	X13	Y1 - Y4	55.69	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6187	140	44
				55.69	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6187	140	44
X13-01A3	2F	X13	Y1 - Y4	37.72	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4191	140	29
				37.72	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4191	140	29
X13-01A4	3F	X13	Y1 - Y4	22.18	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2464	140	17
				22.18	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2464	140	17
X13-01A5	4F	X13	Y1 - Y4	10.03	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1114	140	7
				10.03	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1114	140	7
X13-01A6	5F	X13	Y1 - Y4	2.28	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	253	140	1
				2.28	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	253	140	1

● タイロッドの設計

名称	階	通り	位置	引抜力 (kN)	左右	タイロッド				補強たて枠				下枠めり込み		座金		
						金物ﾏｽﾀ	径	耐力 (kN)	判定	サイズ	Fk (N/mm2)	耐力 (kN)	判定	耐力 (kN)	判定	必要面積 (mm2)	b (mm)	必要d (mm)
X14-02A2	1F	X14	Y2 - Y4	85.69	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9520	140	68
				85.69	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9520	140	68
X14-02A3	2F	X14	Y2 - Y4	62.25	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6916	140	49
				62.25	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6916	140	49
X14-02A4	3F	X14	Y2 - Y4	41.24	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4582	140	32
				41.24	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4582	140	32
X14-02A5	4F	X14	Y2 - Y4	23.61	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2623	140	18
				23.61	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2623	140	18
X14-02A6	5F	X14	Y2 - Y4	10.40	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1155	140	8
				10.40	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1155	140	8
X14-02A7	6F	X14	Y2 - Y4	2.77	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	307	140	2
				2.77	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	307	140	2
X15-01A2	1F	X15	Y1 - Y2	85.70	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9522	140	68
				85.70	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9522	140	68
X15-01A3	2F	X15	Y1 - Y2	62.27	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6918	140	49
				62.27	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6918	140	49
X15-01A4	3F	X15	Y1 - Y2	41.26	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4583	140	32
				41.26	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4583	140	32
X15-01A5	4F	X15	Y1 - Y2	23.63	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2625	140	18
				23.63	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2625	140	18
X15-01A6	5F	X15	Y1 - Y2	10.42	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1157	140	8
				10.42	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1157	140	8
X15-01A7	6F	X15	Y1 - Y2	2.78	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	309	140	2
				2.78	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	309	140	2
X16-02A2	1F	X16	Y2 - Y4	85.72	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9524	140	68
				85.72	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9524	140	68
X16-02A3	2F	X16	Y2 - Y4	62.28	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6920	140	49
				62.28	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6920	140	49
X16-02A4	3F	X16	Y2 - Y4	41.27	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4585	140	32
				41.27	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4585	140	32
X16-02A5	4F	X16	Y2 - Y4	23.65	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2627	140	18
				23.65	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2627	140	18
X16-02A6	5F	X16	Y2 - Y4	10.43	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1159	140	8
				10.43	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1159	140	8
X16-02A7	6F	X16	Y2 - Y4	2.80	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	311	140	2
				2.80	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	311	140	2
X17-01A2	1F	X17	Y1 - Y4	55.77	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6196	140	44
				55.77	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6196	140	44
X17-01A3	2F	X17	Y1 - Y4	37.80	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4200	140	30
				37.80	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4200	140	30
X17-01A4	3F	X17	Y1 - Y4	22.26	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2473	140	17
				22.26	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2473	140	17
X17-01A5	4F	X17	Y1 - Y4	10.11	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1123	140	8
				10.11	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1123	140	8
X17-01A6	5F	X17	Y1 - Y4	2.37	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	262	140	1
				2.37	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	262	140	1
X18-02A2	1F	X18	Y2 - Y4	85.77	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9530	140	68
				85.77	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9530	140	68
X18-02A3	2F	X18	Y2 - Y4	62.33	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6925	140	49
				62.33	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6925	140	49
X18-02A4	3F	X18	Y2 - Y4	41.32	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4591	140	32
				41.32	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4591	140	32
X18-02A5	4F	X18	Y2 - Y4	23.70	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2633	140	18
				23.70	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2633	140	18
X18-02A6	5F	X18	Y2 - Y4	10.48	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1164	140	8
				10.48	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1164	140	8
X18-02A7	6F	X18	Y2 - Y4	2.85	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	316	140	2
				2.85	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	316	140	2
X19-01A2	1F	X19	Y1 - Y2	85.79	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9531	140	68
				85.79	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9531	140	68
X19-01A3	2F	X19	Y1 - Y2	62.35	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6927	140	49
				62.35	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6927	140	49
X19-01A4	3F	X19	Y1 - Y2	41.34	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4593	140	32
				41.34	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4593	140	32
X19-01A5	4F	X19	Y1 - Y2	23.71	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2634	140	18
				23.71	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2634	140	18
X19-01A6	5F	X19	Y1 - Y2	10.50	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1166	140	8
				10.50	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1166	140	8
X19-01A7	6F	X19	Y1 - Y2	2.87	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	318	140	2
				2.87	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	318	140	2
X20-02A2	1F	X20	Y2 - Y4	85.80	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9533	140	68
				85.80	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9533	140	68
X20-02A3	2F	X20	Y2 - Y4	62.37	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6929	140	49
				62.37	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6929	140	49
X20-02A4	3F	X20	Y2 - Y4	41.36	左端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4595	140	32
				41.36	右端	TR490-16	16	48.86	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	4595	140	32
X20-02A5	4F	X20	Y2 - Y4	23.73	左端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2636	140	18
				23.73	右端	TR490-12	12	26.07	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	2636	140	18
X20-02A6	5F	X20	Y2 - Y4	10.52	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1168	140	8
				10.52	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1168	140	8
X20-02A7	6F	X20	Y2 - Y4	2.88	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	320	140	2
				2.88	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	320	140	2
X21-01A2	1F	X21	Y1 - Y4	121.71	左端	TR400-28	28	123.19	ＯＫ	6-206	8.0	256.64	ＯＫ	191.52	ＯＫ	13523	140	96
				121.71	右端	TR400-28	28	123.19	ＯＫ	6-206	8.0	256.64	ＯＫ	191.52	ＯＫ	13523	140	96
X21-01A3	2F	X21	Y1 - Y4	86.78	左端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9642	140	68
				86.78	右端	TR540-20	20	88.09	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	9642	140	68
X21-01A4	3F	X21	Y1 - Y4	55.95	左端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6216	140	44
				55.95	右端	TR400-22	22	68.71	ＯＫ	4-206	8.0	171.09	ＯＫ	127.68	ＯＫ	6216	140	44
X21-01A5	4F	X21	Y1 - Y4	30.82	左端	TR400-16	16	35.33	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	3424	140	24

● タイロッドの設計

名称	階	通り	位　置	引抜力 (kN)	左右	タイロッド				補強たて枠				下枠めり込み		座金		
						金物ﾏｽﾀ	径	耐力 (kN)	判定	サイズ	Fk (N/mm2)	耐力 (kN)	判定	耐力 (kN)	判定	必要面積 (mm2)	b (mm)	必要d (mm)
X21-01A6	5F	X21	Y1 - Y4	30.82	右端	TR400-16	16	35.33	ＯＫ	2-206	8.0	85.55	ＯＫ	63.84	ＯＫ	3424	140	24
				13.13	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1459	140	10
				13.13	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	1459	140	10
X21-01A7	6F	X21	Y1 - Y4	4.85	左端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	539	140	3
				4.85	右端	TR400-12	12	18.85	ＯＫ	1-206	8.0	42.77	ＯＫ	31.92	ＯＫ	539	140	3

[1F]

壁仕様 L：左端金物 R：右端金物） NGマーク（＊：許容 ＃：保有）

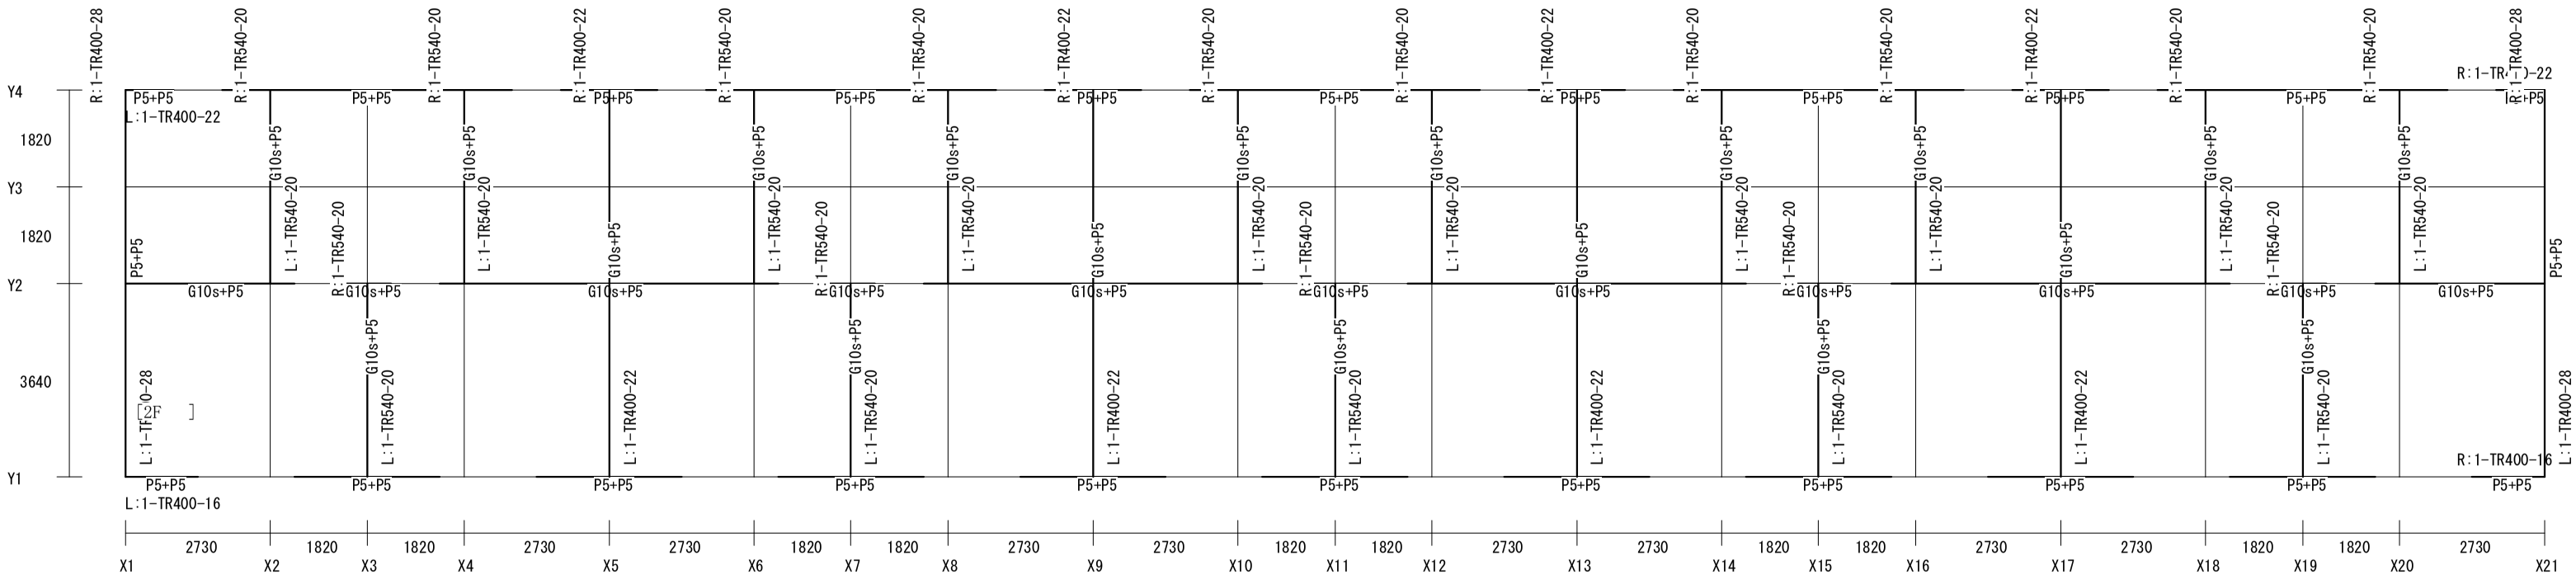

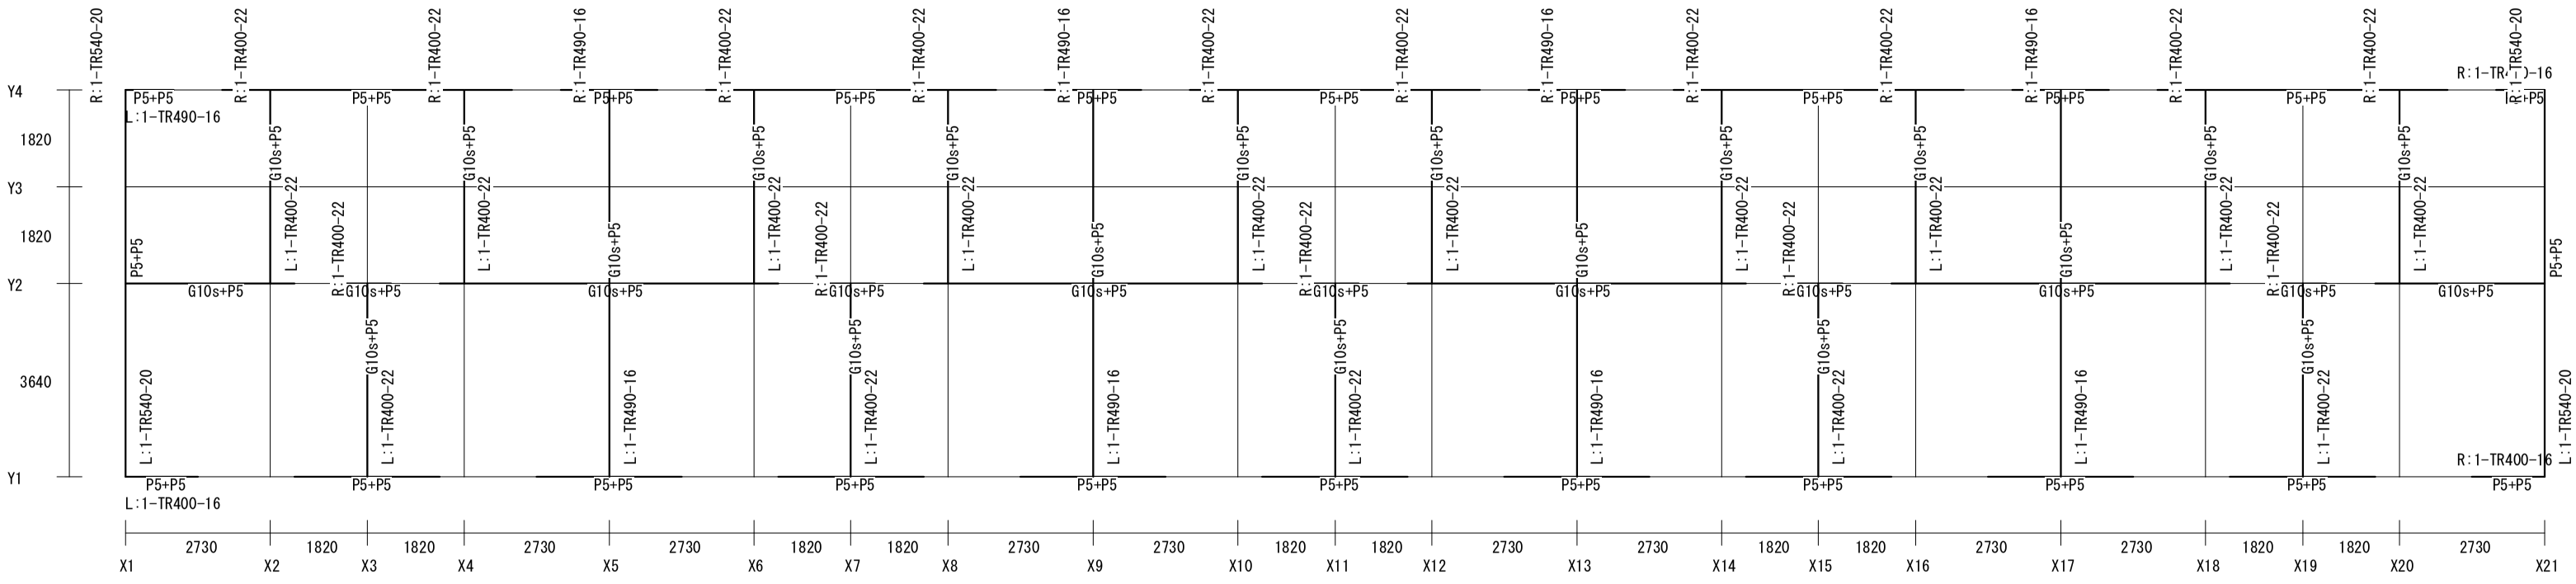

[3F]

壁仕様 L：左端金物 R：右端金物） NGマーク（＊：許容 ＃：保有）

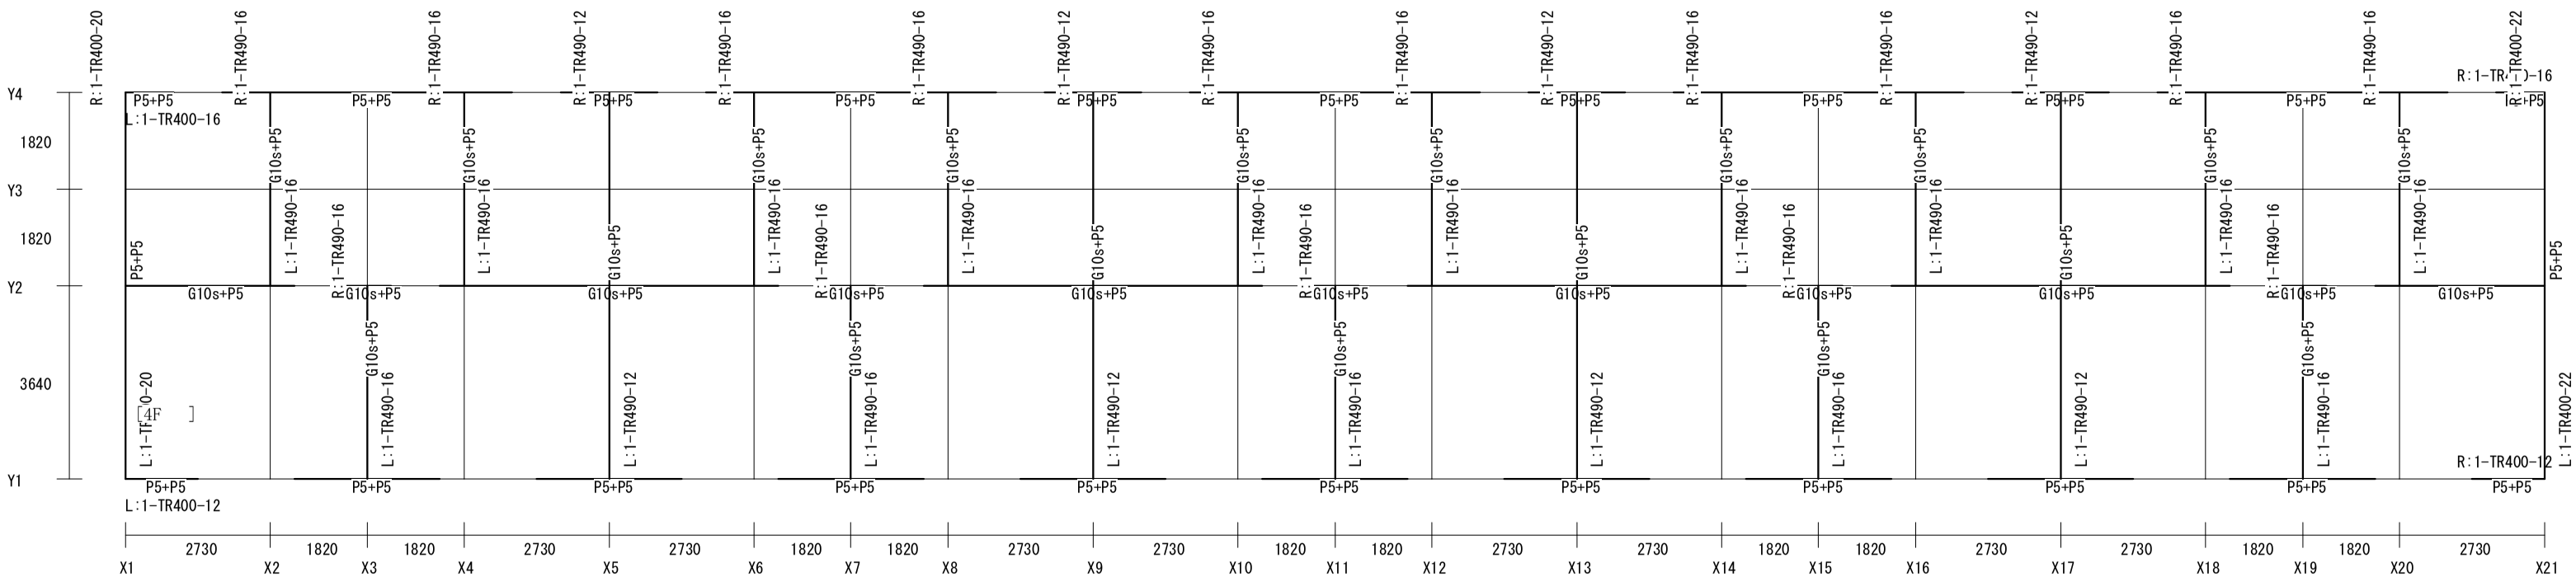

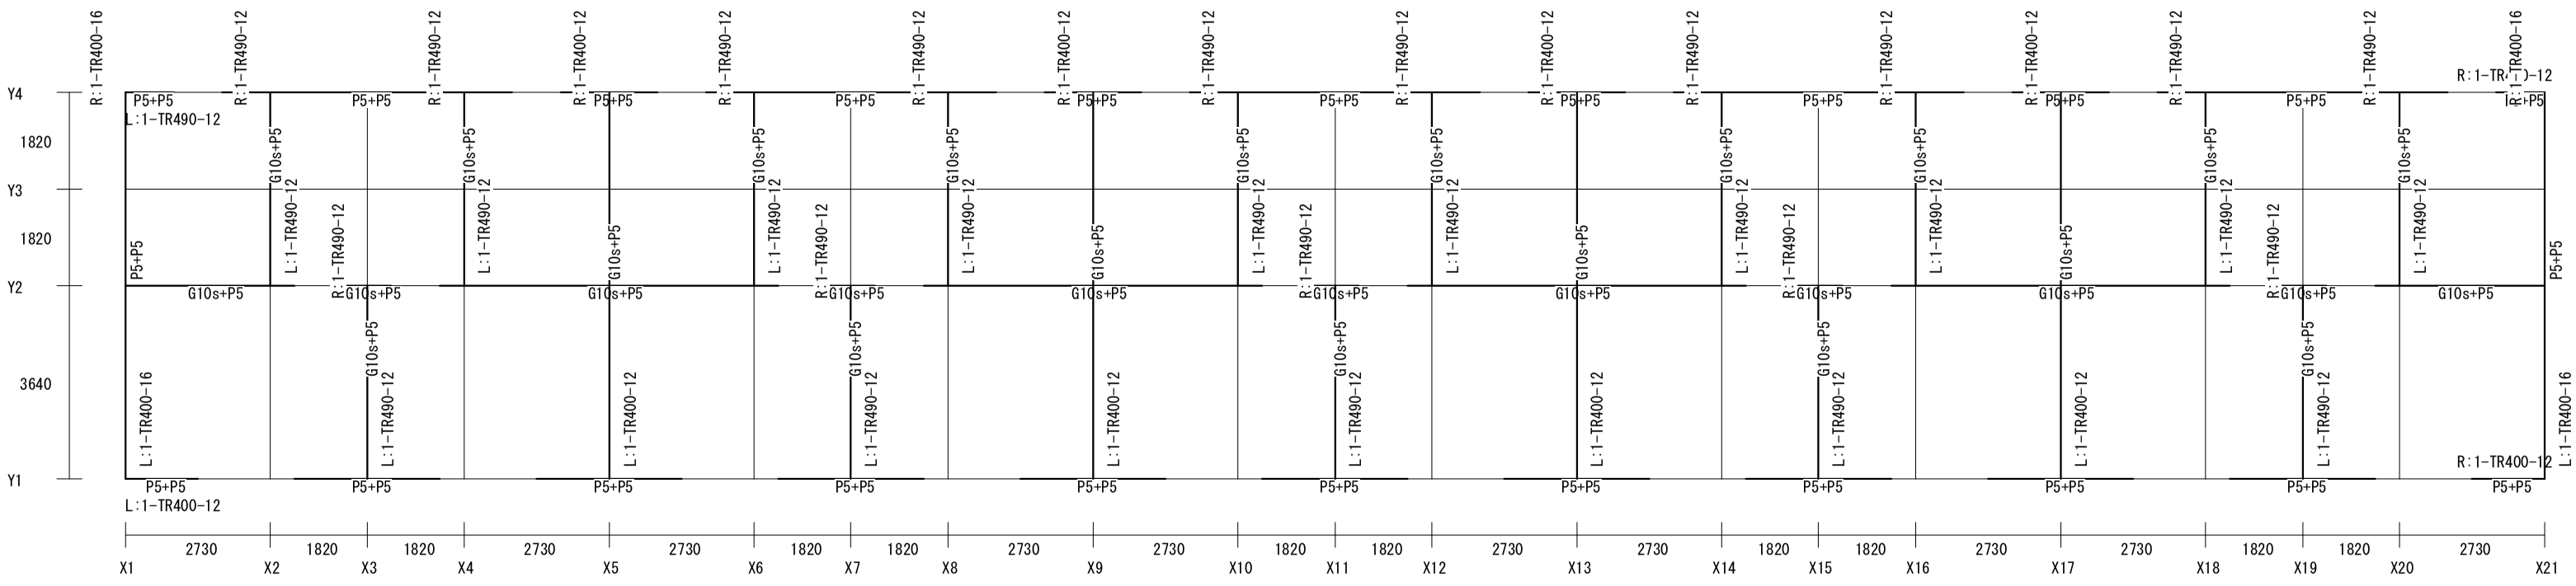

[5F]

壁仕様 L：左端金物 R：右端金物） NGマーク（＊：許容 ＃：保有）

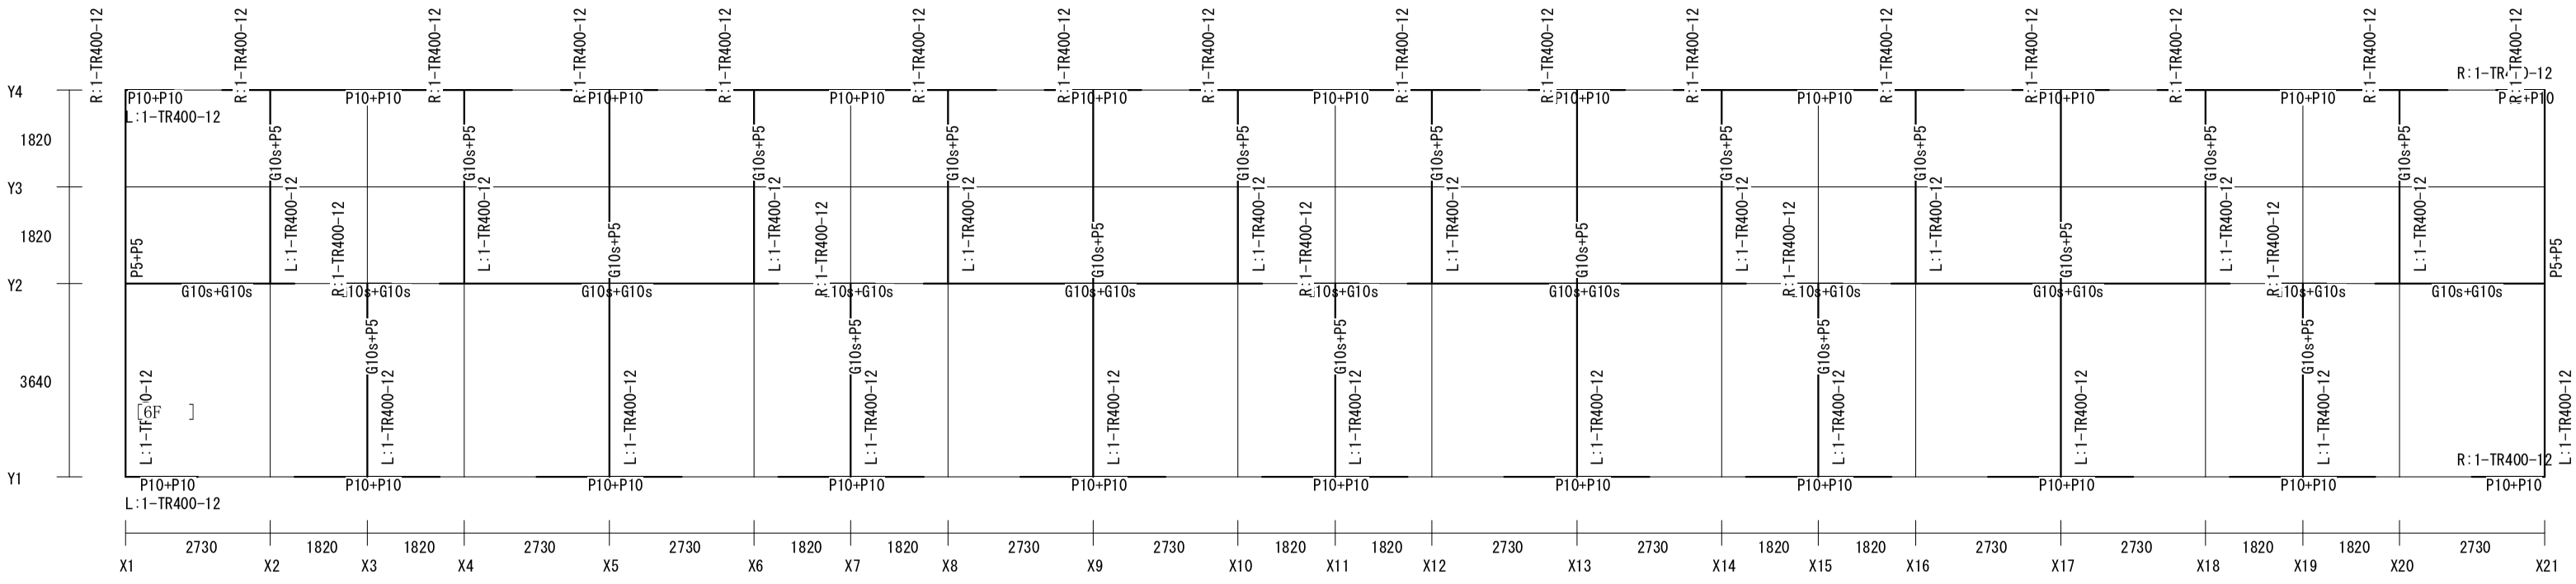

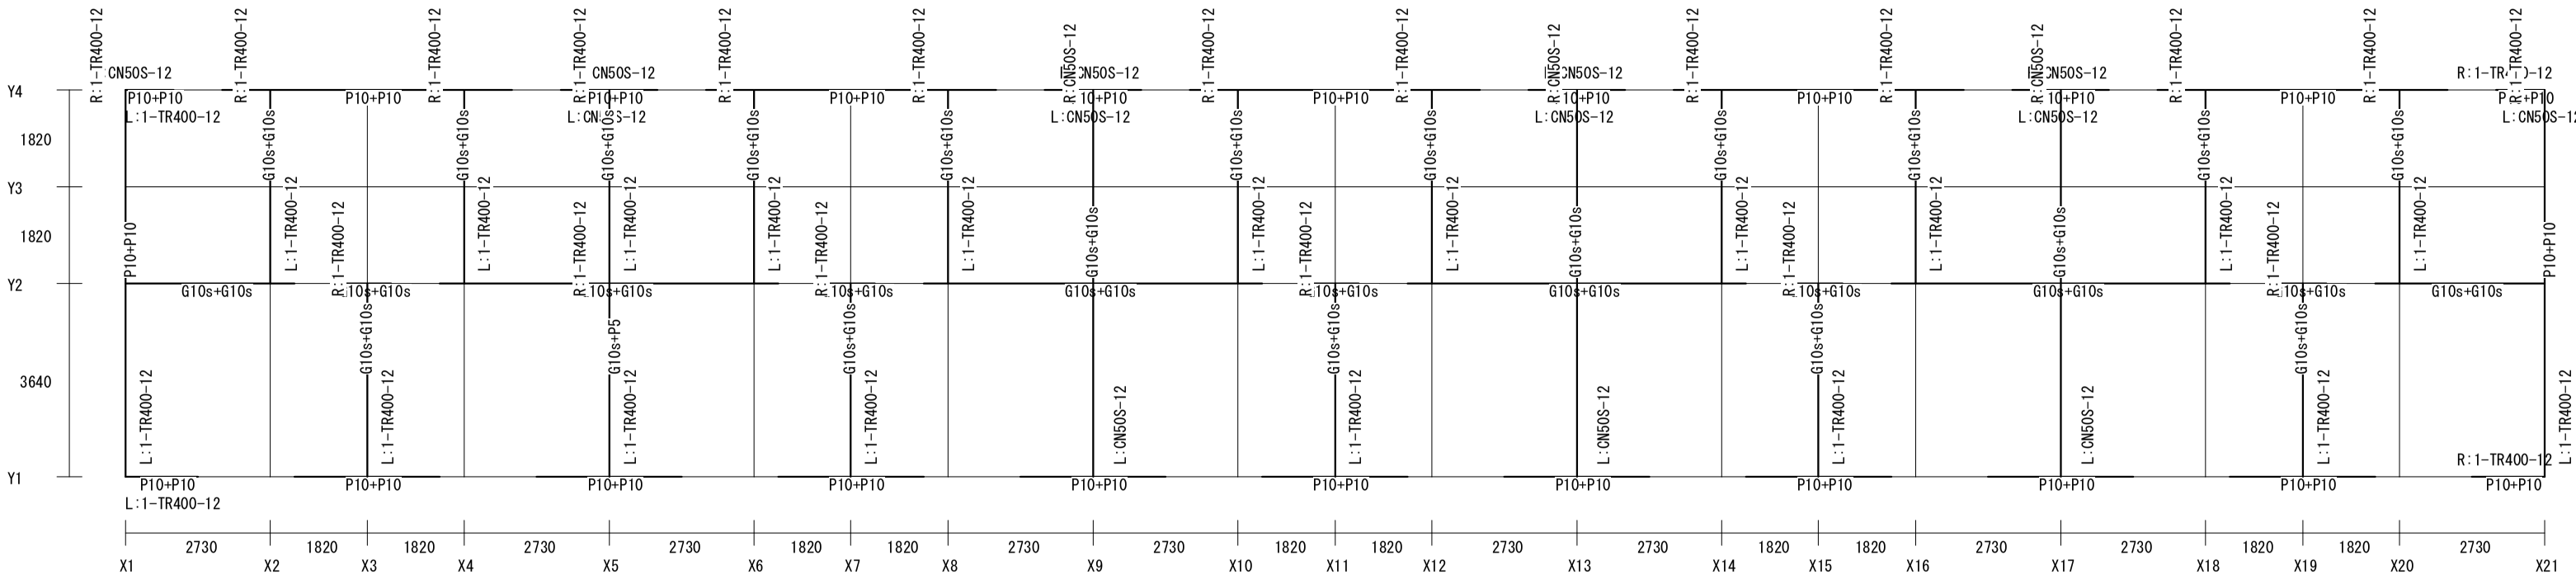

● 枠組材強度

No.	名　称	樹種群名	樹種群グループ	樹種群	等　級	材種	形状	基準強度 (N/mm2) 圧縮	引張	正曲げ	負曲げ	せん断	ヤング係数 (kN/mm2)	めり込み基準強度 (N/mm2)
1	S-P-F_T	S-P-F	S Ⅱ	S-P-F	たて枠用特級	単材	対称	20.4	16.8	30.0	0.0	1.8	10.500	6.000
2	S-P-F_1	S-P-F	S Ⅱ	S-P-F	甲種１級	単材	対称	18.0	12.0	22.2	0.0	1.8	10.000	6.000
3	S-P-F_2	S-P-F	S Ⅱ	S-P-F	甲種２級	単材	対称	17.4	11.4	21.6	0.0	1.8	9.600	6.000
4	S-P-F_3	S-P-F	S Ⅱ	S-P-F	甲種３級	単材	対称	10.2	6.6	12.6	0.0	1.8	9.300	6.000
5	S-P-F_C	S-P-F	S Ⅱ	S-P-F	乙種ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ	単材	対称	18.6	8.4	16.2	0.0	1.8	9.800	6.000
6	S-P-F_S	S-P-F	S Ⅱ	S-P-F	乙種ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	単材	対称	15.6	4.8	9.0	0.0	1.8	8.900	6.000
7	S-P-F_U	S-P-F	S Ⅱ	S-P-F	乙種ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ	単材	対称	10.2	2.4	4.2	0.0	1.8	8.300	6.000
8	S-P-F_Z	S-P-F	S Ⅱ	S-P-F	たて枠用特級	単材	対称	15.6	4.8	9.0	0.0	1.8	8.900	6.000
9	Hem-FiT	Hem-Fir	S Ⅱ	Hem-Fir	甲種特級	単材	対称	24.0	22.2	34.2	0.0	2.1	10.600	6.000
10	Hem-Fi1	Hem-Fir	S Ⅱ	Hem-Fir	甲種１級	単材	対称	20.4	15.0	23.4	0.0	2.1	9.800	6.000
11	Hem-Fi2	Hem-Fir	S Ⅱ	Hem-Fir	甲種２級	単材	対称	18.6	12.6	20.4	0.0	2.1	9.100	6.000
12	Hem-Fi3	Hem-Fir	S Ⅱ	Hem-Fir	甲種３級	単材	対称	10.8	7.2	12.0	0.0	2.1	8.100	6.000
13	Hem-FiC	Hem-Fir	S Ⅱ	Hem-Fir	乙種ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ	単材	対称	19.8	9.6	15.6	0.0	2.1	9.900	6.000
14	Hem-FiS	Hem-Fir	S Ⅱ	Hem-Fir	乙種ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	単材	対称	16.8	5.4	9.0	0.0	2.1	9.000	6.000
15	Hem-FiU	Hem-Fir	S Ⅱ	S-P-F	乙種ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ	単材	対称	10.8	2.4	4.2	0.0	2.1	8.400	6.000
16	Hem-FiZ	Hem-Fir	S Ⅱ	S-P-F	たて枠用特級	単材	対称	5.6	1.7	2.9	0.0	0.7	0.000	6.000
17	WCedaT	W Cedar	S Ⅱ	WDCedar	甲種特級	単材	対称	15.0	14.4	23.4	0.0	1.8	7.500	6.000
18	WCedar1	W Cedar	S Ⅱ	WDCedar	甲種１級	単材	対称	12.6	10.2	16.8	0.0	1.8	6.900	6.000
19	WCedar2	W Cedar	S Ⅱ	WDCedar	甲種２級	単材	対称	10.2	10.2	16.2	0.0	1.8	6.900	6.000
20	WCedar3	W Cedar	S Ⅱ	WDCedar	甲種３級	単材	対称	10.2	6.6	12.6	0.0	1.8	9.300	6.000
21	WCedarC	W Cedar	S Ⅱ	WDCedar	乙種ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ	単材	対称	11.4	7.2	12.0	0.0	1.8	6.200	6.000
22	WCedarS	W Cedar	S Ⅱ	WDCedar	乙種ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	単材	対称	9.0	4.2	6.6	0.0	1.8	5.500	6.000
23	WCedarU	W Cedar	S Ⅱ	WDCedar	乙種ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ	単材	対称	6.0	1.8	3.6	0.0	1.8	5.500	6.000
24	WCedarZ	W Cedar	S Ⅱ	WDCedar	たて枠用特級	単材	対称	9.0	4.2	6.6	0.0	1.8	5.500	6.000
25	Dfir-LT	Dfir-L	S Ⅰ	D Fir-L	甲種特級	単材	対称	25.8	24.0	36.0	0.0	2.4	12.600	9.000
26	Dfir-L1	Dfir-L	S Ⅰ	D Fir-L	甲種１級	単材	対称	22.2	16.2	24.6	0.0	2.4	11.700	9.000
27	Dfir-L2	Dfir-L	S Ⅰ	D Fir-L	甲種２級	単材	対称	19.2	15.0	21.6	0.0	2.4	10.700	9.000
28	Dfir-L3	Dfir-L	S Ⅰ	D Fir-L	甲種３級	単材	対称	11.4	8.4	12.6	0.0	2.4	9.500	9.000
29	Dfir-LC	Dfir-L	S Ⅰ	D Fir-L	乙種ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ	単材	対称	21.6	11.4	16.2	0.0	2.4	10.000	9.000
30	Dfir-LS	Dfir-L	S Ⅰ	D Fir-L	乙種ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	単材	対称	17.4	6.6	9.6	0.0	2.4	9.100	9.000
31	Dfir-LU	Dfir-L	S Ⅰ	D Fir-L	乙種ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ	単材	対称	11.4	3.0	4.2	0.0	2.4	8.500	9.000
32	Dfir-LT	Dfir-L	S Ⅰ	D Fir-L	たて枠用特級	単材	対称	17.4	6.6	9.6	0.0	2.4	9.200	9.000
33	Hem-TamT	Hem-Tam	S Ⅰ	Hem-Tam	甲種特級	単材	対称	18.0	13.8	29.4	0.0	2.1	8.200	7.800
34	Hem-Tam1	Hem-Tam	S Ⅰ	Hem-Tam	甲種１級	単材	対称	15.0	8.4	18.0	0.0	2.1	7.500	7.800
35	Hem-Tam2	Hem-Tam	S Ⅰ	Hem-Tam	甲種２級	単材	対称	12.6	6.6	13.8	0.0	2.1	7.500	7.800
36	Hem-Tam3	Hem-Tam	S Ⅰ	Hem-Tam	甲種３級	単材	対称	7.2	3.6	8.4	0.0	2.1	6.200	7.800
37	Hem-TamC	Hem-Tam	S Ⅰ	Hem-Tam	乙種ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ	単材	対称	14.4	4.8	10.2	0.0	2.1	6.900	7.800
38	Hem-TamS	Hem-Tam	S Ⅰ	Hem-Tam	乙種ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	単材	対称	11.4	3.0	5.4	0.0	2.1	6.200	7.800
39	Hem-TamU	Hem-Tam	S Ⅰ	Hem-Tam	乙種ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ	単材	対称	7.2	1.2	3.0	0.0	2.1	5.500	7.800
40	Hem-TamT	Hem-Tam	S Ⅰ	Hem-Tam	たて枠用特級	単材	対称	11.4	3.0	5.4	0.0	2.1	6.200	7.800
41	Hem-FirT	Hem-Fir	S Ⅰ	Hem-Fir	甲種特級	単材	対称	24.0	22.2	34.2	0.0	2.1	10.600	0.000
42	Hem-Fir1	Hem-Fir	S Ⅰ	Hem-Fir	甲種１級	単材	対称	20.4	15.0	23.4	0.0	2.1	9.800	0.000
43	Hem-Fir2	Hem-Fir	S Ⅰ	Hem-Fir	甲種２級	単材	対称	18.6	12.6	20.4	0.0	2.1	9.100	0.000
44	Hem-Fir3	Hem-Fir	S Ⅰ	Hem-Fir	甲種３級	単材	対称	10.8	7.2	12.0	0.0	2.1	8.100	0.000
45	Hem-FirC	Hem-Fir	S Ⅰ	Hem-Fir	乙種ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ	単材	対称	19.8	9.6	15.6	0.0	2.1	9.900	0.000
46	Hem-FirS	Hem-Fir	S Ⅰ	Hem-Fir	乙種ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	単材	対称	16.8	5.4	9.0	0.0	2.1	9.000	0.000
47	Hem-FirU	Hem-Fir	S Ⅰ	Hem-Fir	乙種ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ	単材	対称	10.8	2.4	4.2	0.0	2.1	8.400	0.000
48	Hem-FirT	Hem-Fir	S Ⅰ	Hem-Fir	たて枠用特級	単材	対称	16.8	5.4	9.0	0.0	2.1	9.900	0.000
49	E170F495	集成材E170 F495				集成材	対称	38.4	33.5	49.5	35.4	3.0	16.800	6.000
50	E150F435	集成材E150 F435				集成材	対称	33.4	29.2	43.5	30.6	3.0	15.000	6.000
51	E135F375	集成材E135 F375				集成材	対称	29.7	25.9	37.5	27.6	3.0	13.200	6.000
52	E120F330	集成材E120 F330				集成材	対称	25.9	22.4	33.0	24.0	3.0	12.000	6.000
53	E105F300	集成材E105 F300				集成材	対称	23.2	20.2	30.0	21.6	3.0	10.200	6.000
54	E95-F270	集成材E95 F270				集成材	対称	21.7	18.9	27.0	20.4	3.0	9.600	6.000
55	E85-F255	集成材E85 F255				集成材	対称	19.5	17.0	25.5	18.0	3.0	8.400	6.000
56	E75-F240	集成材E75 F240				集成材	対称	17.6	15.3	24.0	15.6	3.0	7.200	6.000
57	E65-F225	集成材E65 F225				集成材	対称	16.7	14.6	22.5	15.0	3.0	6.600	6.000
58	E65-F220	集成材E65 F220				集成材	対称	15.3	13.4	22.0	12.6	3.0	6.600	6.000
59	E55-F200	集成材E55 F200				集成材	対称	13.3	11.6	20.0	10.2	3.0	6.600	6.000
60	LVL180ET	LVL180E 特級 65V-55H			特級	ＬＶＬ	対称	46.8	34.8	58.2	0.0	4.2	17.700	6.000
61	LVL180E1	LVL180E 1級 65V-55H			１級	ＬＶＬ	対称	45.0	30.0	49.8	0.0	4.2	17.700	6.000
62	LVL180E2	LVL180E 2級 65V-55H			２級	ＬＶＬ	対称	45.0	30.0	49.8	0.0	4.2	17.700	6.000
63	LVL160ET	LVL160E 特級 65V-55H			特級	ＬＶＬ	対称	41.4	31.2	51.6	0.0	4.2	15.700	6.000
64	LVL160E1	LVL160E 1級 65V-55H			１級	ＬＶＬ	対称	40.2	27.0	44.4	0.0	4.2	15.700	6.000
65	LVL160E2	LVL160E 2級 65V-55H			２級	ＬＶＬ	対称	37.2	22.2	37.2	0.0	4.2	15.700	6.000
66	LVL140ET	LVL140E 特級 65V-55H			特級	ＬＶＬ	対称	36.0	27.0	45.0	0.0	4.2	13.800	6.000
67	LVL140E1	LVL140E 1級 65V-55H			１級	ＬＶＬ	対称	34.8	23.4	39.0	0.0	4.2	13.800	6.000
68	LVL140E2	LVL140E 2級 65V-H55			２級	ＬＶＬ	対称	32.4	19.8	32.4	0.0	4.2	13.800	6.000
69	LVL120ET	LVL120E 特級 65V-55H			特級	ＬＶＬ	対称	31.2	23.4	39.0	0.0	4.2	11.800	6.000
70	LVL120E1	LVL120E 1級 65V-55H			１級	ＬＶＬ	対称	30.0	19.8	33.0	0.0	4.2	11.800	6.000
71	LVL120E2	LVL120E 2級 65V-55H			２級	ＬＶＬ	対称	27.6	16.8	27.6	0.0	4.2	11.800	6.000
72	LVL110ET	LVL110E 特級 65V-55H			特級	ＬＶＬ	対称	28.2	21.6	35.4	0.0	4.2	10.800	6.000
73	LVL110E1	LVL110E 1級 65V-55H			１級	ＬＶＬ	対称	27.0	18.0	30.0	0.0	4.2	10.800	6.000
74	LVL110E2	LVL110E 2級 65V-55H			２級	ＬＶＬ	対称	25.8	15.6	25.8	0.0	4.2	10.800	6.000
75	LVL100ET	LVL100E 特級　65V-H55			特級	ＬＶＬ	対称	25.8	19.8	32.4	0.0	4.2	9.800	6.000
76	LVL100E1	LVL110E 1級 65V-55H			１級	ＬＶＬ	対称	25.2	16.8	27.6	0.0	4.2	9.800	6.000
77	LVL100E2	LVL110E 2級 65V-55H			２級	ＬＶＬ	対称	23.4	14.4	23.4	0.0	4.2	9.800	6.000

● 寸法調整係数

No.	名　称	圧縮	引張り	曲げ	せん断
1	206	0.96	0.84	0.84	1.00
2	208	0.93	0.75	0.75	1.00
3	210	0.91	0.68	0.68	1.00

● 寸法調整係数

No.	名　称	圧縮	引張り	曲げ	せん断
4	212	0.89	0.63	0.63	1.00
5	106	0.96	0.84	0.84	1.00
6	406	0.96	0.84	0.84	1.00
7	408	0.93	0.75	0.75	1.00
8	410	0.91	0.68	0.68	1.00
9	206t	0.96	0.84	0.84	1.00
10	208t	0.93	0.75	0.75	1.00
11	210t	0.91	0.68	0.68	1.00
12	212t	0.89	0.63	0.63	1.00
13	406t	0.96	0.84	0.84	1.00
14	408t	0.93	0.75	0.75	1.00
15	410t	0.91	0.68	0.68	1.00
17	412	0.89	0.63	0.63	1.00
18	414	0.89	0.63	0.63	1.00
19	416	0.89	0.63	0.63	1.00
20	606	1.00	1.00	1.00	1.00
21	610	0.91	0.68	0.68	1.00
22	612	0.89	0.63	0.63	1.00
23	614	0.89	0.63	0.63	1.00

● 釘せん断耐力

No.	名　称	面材の種類	くぎの種類	樹種群	くぎ長(mm)	くぎ胴部径(mm)	面材の厚さ(mm)	降伏せん断耐力(N)	すべり剛性(N/mm)	長期一面せん断耐力 (N)
1	CN50S-9	構造用合板・構造用パネル	CN	S-P-F	50	2.87	9	590.0	400.0	220.0
2	CN50H-9	構造用合板・構造用パネル	CN	Hem-Fir	50	2.87	9	610.0	400.0	240.0
3	CN50D-9	構造用合板・構造用パネル	CN	D Fir-L	50	2.87	9	620.0	400.0	250.0
4	CN50S-12	構造用合板・構造用パネル	CN	S-P-F	50	2.87	12	650.0	410.0	220.0
5	CN50H-12	構造用合板・構造用パネル	CN	Hem-Fir	50	2.87	12	670.0	410.0	240.0
6	CN50D-12	構造用合板・構造用パネル	CN	D Fir-L	50	2.87	12	690.0	410.0	250.0
7	CN50S-15	構造用合板・構造用パネル	CN	S-P-F	50	2.87	15	730.0	430.0	220.0
8	CN50H-15	構造用合板・構造用パネル	CN	Hem-Fir	50	2.87	15	750.0	430.0	240.0
9	CN50D-15	構造用合板・構造用パネル	CN	D Fir-L	50	2.87	15	770.0	430.0	250.0
10	CN50S-18	構造用合板・構造用パネル	CN	S-P-F	50	2.87	18	770.0	460.0	220.0
11	CN50H-18	構造用合板・構造用パネル	CN	Hem-Fir	50	2.87	18	790.0	460.0	240.0
12	CN50D-18	構造用合板・構造用パネル	CN	D Fir-L	50	2.87	18	820.0	460.0	250.0
13	CN65S-9	構造用合板・構造用パネル	CN	S-P-F	65	3.33	9	720.0	520.0	270.0
14	CN65H-9	構造用合板・構造用パネル	CN	Hem-Fir	65	3.33	9	740.0	520.0	290.0
15	CN65D-9	構造用合板・構造用パネル	CN	D Fir-L	65	3.33	9	760.0	520.0	310.0
16	CN65S-12	構造用合板・構造用パネル	CN	S-P-F	65	3.33	12	790.0	530.0	270.0
17	CN65H-12	構造用合板・構造用パネル	CN	Hem-Fir	65	3.33	12	810.0	530.0	290.0
18	CN65D-12	構造用合板・構造用パネル	CN	D Fir-L	65	3.33	12	830.0	530.0	310.0
19	CN65S-15	構造用合板・構造用パネル	CN	S-P-F	65	3.33	15	880.0	550.0	270.0
20	CN65H-15	構造用合板・構造用パネル	CN	Hem-Fir	65	3.33	15	900.0	550.0	290.0
21	CN65D-15	構造用合板・構造用パネル	CN	D Fir-L	65	3.33	15	920.0	550.0	310.0
22	CN65S-18	構造用合板・構造用パネル	CN	S-P-F	65	3.33	18	960.0	570.0	270.0
23	CN65H-18	構造用合板・構造用パネル	CN	Hem-Fir	65	3.33	18	990.0	570.0	290.0
24	CN65D-18	構造用合板・構造用パネル	CN	D Fir-L	65	3.33	18	1020.0	570.0	310.0
25	GN50S-12	せっこうボード	GN	S-P-F	50	0.00	12	270.0	160.0	0.0
26	GN50H-12	せっこうボード	GN	Hem-Fir	50	0.00	12	210.0	160.0	0.0
27	GN50D-12	せっこうボード	GN	D Fir-L	50	0.00	12	210.0	160.0	0.0
28	GN50S-15	せっこうボード	GN	S-P-F	50	0.00	15	220.0	160.0	0.0
29	GN50H-15	せっこうボード	GN	Hem-Fir	50	0.00	15	220.0	160.0	0.0
30	GN50D-15	せっこうボード	GN	D Fir-L	50	0.00	15	230.0	160.0	0.0
31	GN40S-12	せっこうボード	GN	S-P-F	40	0.00	12	200.0	140.0	0.0
32	GN40H-12	せっこうボード	GN	S-P-F	40	0.00	12	200.0	140.0	0.0
33	GN40D-12	せっこうボード	GN	S-P-F	40	0.00	12	200.0	140.0	0.0
34	GN40S-15	せっこうボード	GN	S-P-F	40	0.00	15	200.0	150.0	0.0
35	GN40H-15	せっこうボード	GN	Hem-Fir	40	0.00	15	200.0	150.0	0.0
36	GN40D-15	せっこうボード	GN	D Fir-L	40	0.00	15	210.0	150.0	0.0
37	BN50S-9	構造用合板・構造用パネル	BN	S-P-F	50	2.51	9	470.0	320.0	170.0
38	BN50H-9	構造用合板・構造用パネル	BN	Hem-Fir	50	2.51	9	480.0	320.0	180.0
39	BN50D-9	構造用合板・構造用パネル	BN	D Fir-L	50	2.51	9	490.0	320.0	190.0
40	BN50S-12	構造用合板・構造用パネル	BN	S-P-F	50	2.51	12	530.0	330.0	170.0
41	BN50H-12	構造用合板・構造用パネル	BN	Hem-Fir	50	2.51	12	550.0	330.0	180.0
42	BN50D-12	構造用合板・構造用パネル	BN	D Fir-L	50	2.51	12	560.0	330.0	190.0
43	BN50S-15	せっこうボード	BN	S-P-F	50	2.51	15	590.0	350.0	220.0
44	BN50H-15	構造用合板・構造用パネル	BN	Hem-Fir	50	2.51	15	610.0	350.0	180.0
45	BN50D-15	構造用合板・構造用パネル	BN	D Fir-L	50	2.51	15	630.0	350.0	190.0
46	BN50S-18	構造用合板・構造用パネル	BN	S-P-F	50	2.51	18	590.0	380.0	220.0
47	BN50H-18	構造用合板・構造用パネル	BN	Hem-Fir	50	2.51	18	610.0	380.0	180.0
48	BN50D-18	構造用合板・構造用パネル	BN	D Fir-L	50	2.51	18	630.0	380.0	190.0
49	BN65S-9	構造用合板・構造用パネル	BN	S-P-F	65	2.87	9	590.0	400.0	270.0
50	BN65H-9	構造用合板・構造用パネル	BN	Hem-Fir	65	2.87	9	610.0	400.0	240.0
51	BN65D-9	構造用合板・構造用パネル	BN	D Fir-L	65	2.87	9	620.0	400.0	250.0
52	BN65S-12	構造用合板・構造用パネル	BN	S-P-F	65	2.87	12	650.0	410.0	270.0
53	BN65H-12	構造用合板・構造用パネル	BN	Hem-Fir	65	2.87	12	670.0	410.0	240.0
54	BN65D-12	構造用合板・構造用パネル	BN	D Fir-L	65	2.87	12	690.0	410.0	250.0
55	BN65S-15	構造用合板・構造用パネル	BN	S-P-F	65	2.87	15	730.0	430.0	270.0
56	BN65H-15	構造用合板・構造用パネル	BN	Hem-Fir	65	2.87	15	750.0	430.0	240.0
57	BN65D-15	構造用合板・構造用パネル	BN	D Fir-L	65	2.87	15	770.0	430.0	250.0
58	BN65S-18	構造用合板・構造用パネル	BN	S-P-F	65	2.87	18	770.0	460.0	270.0
59	BN65H-18	構造用合板・構造用パネル	BN	Hem-Fir	65	2.87	18	790.0	460.0	240.0
60	BN65D-18	構造用合板・構造用パネル	BN	D Fir-L	65	2.87	18	820.0	460.0	250.0
61	CN90S	構造用合板・構造用パネル	CN	S-P-F	90	4.11	0	0.0	0.0	400.0

● 釘せん断耐力

No.	名　称	面材の種類	くぎの種類	樹種群	くぎ長(mm)	くぎ胴部径(mm)	面材の厚さ(mm)	降伏せん断耐力(N)	すべり剛性(N/mm)	長期一面せん断耐力 (N)
62	CN90W	構造用合板・構造用パネル	CN	WDCedar	90	4.11	0	0.0	0.0	400.0
63	CN90H	構造用合板・構造用パネル	CN	Hem-Fir	90	4.11	0	0.0	0.0	430.0
64	CN90D	構造用合板・構造用パネル	CN	D Fir-L	90	4.11	0	0.0	0.0	450.0
65	CN75S	構造用合板・構造用パネル	CN	S-P-F	75	3.76	0	0.0	0.0	330.0
66	CN75W	構造用合板・構造用パネル	CN	WDCedar	75	3.76	0	0.0	0.0	330.0
67	CN75H	構造用合板・構造用パネル	CN	Hem-Fir	75	3.76	0	0.0	0.0	360.0
68	CN75D	構造用合板・構造用パネル	CN	D Fir-L	75	3.76	0	0.0	0.0	380.0
69	BN90S	構造用合板・構造用パネル	BN	S-P-F	90	3.43	0	0.0	0.0	290.0
70	BN90W	構造用合板・構造用パネル	BN	WDCedar	90	3.43	0	0.0	0.0	290.0
71	BN90H	構造用合板・構造用パネル	BN	Hem-Fir	90	3.43	0	0.0	0.0	310.0
72	BN90D	構造用合板・構造用パネル	BN	D Fir-L	90	3.43	0	0.0	0.0	330.0
73	BN75S	構造用合板・構造用パネル	BN	S-P-F	75	3.25	0	0.0	0.0	260.0
74	BN75W	構造用合板・構造用パネル	BN	WDCedar	75	3.25	0	0.0	0.0	260.0
75	BN75H	構造用合板・構造用パネル	BN	Hem-Fir	75	3.25	0	0.0	0.0	280.0
76	BN75D	構造用合板・構造用パネル	BN	D Fir-L	75	3.25	0	0.0	0.0	300.0
77	CNZ50S9	構造用合板・構造用パネル	CNZ	S-P-F	50	2.87	9	590.0	400.0	220.0
78	CNZ50H9	構造用合板・構造用パネル	CNZ	Hem-Fir	50	2.87	9	610.0	400.0	240.0
79	CNZ50D9	構造用合板・構造用パネル	CNZ	D Fir-L	50	2.87	9	620.0	400.0	250.0
80	CNZ50S12	構造用合板・構造用パネル	CNZ	S-P-F	50	2.87	12	650.0	410.0	220.0
81	CNZ50H12	構造用合板・構造用パネル	CNZ	Hem-Fir	50	2.87	12	670.0	410.0	240.0
82	CNZ50D12	構造用合板・構造用パネル	CNZ	D Fir-L	50	2.87	12	690.0	410.0	250.0
83	CNZ50S15	構造用合板・構造用パネル	CNZ	S-P-F	50	2.87	15	730.0	430.0	220.0
84	CNZ50H15	構造用合板・構造用パネル	CNZ	Hem-Fir	50	2.87	15	750.0	430.0	240.0
85	CNZ50D15	構造用合板・構造用パネル	CNZ	D Fir-L	50	2.87	15	770.0	430.0	250.0
86	CNZ50S18	構造用合板・構造用パネル	CNZ	S-P-F	50	2.87	18	770.0	460.0	220.0
87	CNZ50H18	構造用合板・構造用パネル	CNZ	Hem-Fir	50	2.87	18	790.0	460.0	240.0
88	CNZ50D18	構造用合板・構造用パネル	CNZ	D Fir-L	50	2.87	18	820.0	460.0	250.0
89	CNZ65S9	構造用合板・構造用パネル	CNZ	S-P-F	65	3.33	9	720.0	520.0	270.0
90	CNZ65H9	構造用合板・構造用パネル	CNZ	Hem-Fir	65	3.33	9	740.0	520.0	290.0
91	CNZ65D9	構造用合板・構造用パネル	CNZ	D Fir-L	65	3.33	9	760.0	520.0	310.0
92	CNZ65S12	構造用合板・構造用パネル	CNZ	S-P-F	65	3.33	12	790.0	530.0	270.0
93	CNZ65H12	構造用合板・構造用パネル	CNZ	Hem-Fir	65	3.33	12	810.0	530.0	290.0
94	CNZ65D12	構造用合板・構造用パネル	CNZ	D Fir-L	65	3.33	12	830.0	530.0	310.0
95	CNZ65S15	構造用合板・構造用パネル	CNZ	S-P-F	65	3.33	15	880.0	550.0	270.0
96	CNZ65H15	構造用合板・構造用パネル	CNZ	Hem-Fir	65	3.33	15	900.0	550.0	290.0
97	CNZ65D15	構造用合板・構造用パネル	CNZ	D Fir-L	65	3.33	15	920.0	550.0	310.0
98	CNZ65S18	構造用合板・構造用パネル	CNZ	S-P-F	65	3.33	18	960.0	570.0	270.0
99	CNZ65H18	構造用合板・構造用パネル	CNZ	Hem-Fir	65	3.33	18	990.0	570.0	290.0
100	CNZ65D18	構造用合板・構造用パネル	CNZ	D Fir-L	65	3.33	18	1020.0	570.0	310.0
101	GN50SK12	強化せっこうボード	GN	S-P-F	50	0.00	12	240.0	160.0	0.0
102	GN50HK12	強化せっこうボード	GN	Hem-Fir	50	0.00	12	250.0	160.0	0.0
103	GN50DK12	強化せっこうボード	GN	D Fir-L	50	0.00	12	250.0	160.0	0.0
104	GN50SK15	強化せっこうボード	GN	S-P-F	50	0.00	15	250.0	160.0	0.0
105	GN50HK15	強化せっこうボード	GN	Hem-Fir	50	0.00	15	250.0	160.0	0.0
106	GN50DK15	強化せっこうボード	GN	D Fir-L	50	0.00	15	250.0	160.0	0.0
107	GN40SK12	強化せっこうボード	GN	S-P-F	40	0.00	12	220.0	140.0	0.0
108	GN40HK12	強化せっこうボード	GN	S-P-F	40	0.00	12	230.0	140.0	0.0
109	GN40DK12	強化せっこうボード	GN	S-P-F	40	0.00	12	230.0	140.0	0.0
110	GN40SK15	強化せっこうボード	GN	S-P-F	40	0.00	15	230.0	150.0	0.0
111	GN40HK15	強化せっこうボード	GN	Hem-Fir	40	0.00	15	230.0	150.0	0.0
112	GN40DK15	強化せっこうボード	GN	D Fir-L	40	0.00	15	230.0	150.0	0.0

● 面せん断強度

No.	名　称	面　材　名	面材の種類	せん断強度 (N/mm2)		せん断弾性係数(N/mm2)
				耐力壁設計用	平均値	
1	goban bi	構造用合板 (ベイマツ)	構造用合板(ﾍﾞｲﾏﾂ)	3.20	9.80	600.00
2	goban ra	構造用合板 (ラワン)	構造用合板(ﾗﾜﾝ)	3.20	9.80	400.00
3	kouzo pa	構造用パネル	構造用パネル	2.00	6.00	1400.00
4	PB	せっこうボード	せっこうボード	0.26	0.80	700.00
5	ko moku	硬質木片セメント板	硬質木片セメント板	0.80	2.50	1300.00
6	kyo PB	強化せっこうボード	強化せっこうボード	0.26	0.80	700.00

● 材寸法

No.	寸法形式	厚さ(mm)	幅(mm)	寸法調整係数マスターリストNo.	
				製材用	たて継ぎ材用
1	104	19	89	0	0
2	106	19	140	1	0
3	203	38	64	0	0
4	204	38	89	0	0
5	206	38	140	1	9
6	208	38	184	2	10
7	210	38	235	3	11
8	212	38	286	4	12
9	404	89	89	0	0
10	406	89	140	6	13
11	408	89	184	7	14
12	410	89	235	0	0
13	412	89	286	0	0

● 材寸法

No.	寸法形式	厚さ (mm)	幅 (mm)	寸法調整係数マスターリストNo.	
				製材用	たて継ぎ材用
14	414	89	336	0	0
15	416	89	387	0	0
16	606	140	140	0	0
17	610	140	235	0	0
18	612	140	286	0	0
19	614	140	336	0	0
20	205	38	114	0	0
21	304	64	89	0	0
22	306	64	140	0	0

● コンクリート材料

No.	名　称	種　別	設計基準強　度	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ比　重	ﾔﾝｸﾞ係数	せん断弾性係　数	許　容　応　力　度				許容付着応力度			
							圧　縮		せ　ん　断		長　期		短　期	
							長　期	短　期	長　期	短　期	上　端	下　端	上　端	下　端
1	FC21	普通コン	21.00	24.0	21.682	9.034	7.000	14.000	0.700	1.050	1.400	2.100	2.100	3.150
2	FC24	普通コン	24.00	24.0	21.669	9.445	8.000	16.000	0.740	1.110	1.540	2.310	2.310	3.465
3	FC27	普通コン	27.00	24.0	23.577	9.824	9.000	18.000	0.770	1.155	1.620	2.430	2.430	3.645
4	LFC21	軽量１種	21.00	20.0	21.682	9.034	7.000	14.000	0.630	0.945	1.400	2.100	2.100	3.150
5	FC18	普通コン	18.00	24.0	21.682	9.034	6.000	12.000	0.600	1.200	1.200	1.800	2.400	3.600

● 鉄筋許容応力度

No.	名　称	標準強度 (N/mm2)	長期 引張強度 (N/mm2)		短期 引張強度 (N/mm2)	
			せん断以外	せん断補強	せん断以外	せん断補強
1	SD295	295	195	195	295	295
2	SD345	345	215	195	345	345
3	SD390	390	215	195	390	390

● 金物

No.	名　称	金　物　名　称	種別	グループ	許容耐力 (kN)				終局時短期耐力乗ずる値	終局耐力 (kN)			
					D Fir-L	Hem-Fir	S-P-F	その他		D Fir-L	Hem-Fir	S-P-F	その他
1	HD-B 10	引き寄せ金物 (ボルト)	短期	1	11.38	10.40	10.00	0.00	1.50	17.07	15.60	15.00	0.00
2	S-HD 10	引き寄せ金物 (ボルト)	短期	1	11.38	10.40	10.00	0.00	1.50	17.07	15.60	15.00	0.00
3	HD-B 15	引き寄せ金物 (ボルト)	短期	1	17.06	15.59	15.00	0.00	1.50	25.59	23.39	22.50	0.00
4	S-HD 15	引き寄せ金物 (ボルト)	短期	1	17.06	15.59	15.00	0.00	1.50	25.59	23.39	22.50	0.00
5	HD-B 20	引き寄せ金物 (ボルト)	短期	1	22.75	20.79	20.01	0.00	1.50	34.13	31.19	30.01	0.00
6	S-HD 20	引き寄せ金物 (ボルト)	短期	1	22.75	20.79	20.01	0.00	1.50	34.13	31.19	30.01	0.00
7	HD-B 25	引き寄せ金物 (ボルト)	短期	1	28.44	25.99	25.01	0.00	1.50	42.66	38.99	37.51	0.00
8	S-HD 25	引き寄せ金物 (ボルト)	短期	1	28.44	25.99	25.01	0.00	1.50	42.66	38.99	37.51	0.00
9	HD-N 5	引き寄せ金物 (くぎ)	短期	1	7.53	6.83	5.88	0.00	1.50	11.30	10.24	8.82	0.00
10	HD-N 10	引き寄せ金物 (くぎ)	短期	1	12.55	11.38	9.81	0.00	1.50	18.83	17.07	14.72	0.00
11	HD-N 15	引き寄せ金物 (くぎ)	短期	1	20.08	18.20	15.69	0.00	1.50	30.12	27.30	23.53	0.00
12	HD-N 20	引き寄せ金物 (くぎ)	短期	1	22.59	20.48	17.65	0.00	1.50	33.89	30.72	26.47	0.00
13	HD-N 25	引き寄せ金物 (くぎ)	短期	1	29.37	26.62	22.95	0.00	1.50	44.06	39.93	34.43	0.00
14	PB-33	柱脚金物	短期	2	11.38	10.40	10.00	0.00	1.50	17.07	15.60	15.00	0.00
15	PB-42	柱脚金物	短期	2	22.75	20.79	20.01	0.00	1.50	34.13	31.19	30.01	0.00
16	PC	柱頭金物	短期	2	10.36	9.30	8.12	0.00	1.50	15.54	13.95	12.18	0.00
17	S-45	帯金物	短期	3	2.59	2.32	2.03	0.00	1.50	3.88	3.48	3.05	0.00
18	S-50	帯金物	短期	3	5.18	4.65	4.06	0.00	1.50	7.77	6.98	6.09	0.00
19	S-65	帯金物	短期	3	5.18	4.65	4.06	0.00	1.50	7.77	6.98	6.09	0.00
20	S-90	帯金物	短期	3	5.18	4.65	4.06	0.00	1.50	7.77	6.98	6.09	0.00
21	SW-67	帯金物	短期	3	10.36	9.30	8.12	0.00	1.50	15.54	13.95	12.18	0.00
22	SA-65	ストップアンカー	短期	4	10.36	9.30	8.12	0.00	1.50	15.54	13.95	12.18	0.00
23	TS	あおり止め金物	短期	4	3.45	3.10	2.71	0.00	1.50	5.18	4.65	4.07	0.00
24	TW-23	あおり止め金物	短期	4	4.31	3.87	3.38	0.00	1.50	6.47	5.80	5.07	0.00
25	TW-30	あおり止め金物	短期	4	4.31	3.87	3.38	0.00	1.50	6.47	5.80	5.07	0.00
26	JH S-204	根太受け金物	長期	5	3.45	3.10	2.71	0.00	1.50	5.18	4.65	4.07	0.00
27	JH　204	根太受け金物	長期	5	2.59	2.32	2.03	0.00	1.50	3.88	3.48	3.05	0.00
28	JH 2-204	根太受け金物	長期	5	2.59	2.32	2.03	0.00	1.50	3.88	3.48	3.05	0.00
29	JH　208	根太受け金物	長期	5	3.45	3.10	2.71	0.00	1.50	5.18	4.65	4.07	0.00
30	JH　212	根太受け金物	長期	5	4.31	3.87	3.38	0.00	1.50	6.47	5.80	5.07	0.00
31	JHS　208R	根太受け金物	長期	5	4.31	3.87	3.38	0.00	1.50	6.47	5.80	5.07	0.00
32	JHS　208L	根太受け金物	長期	5	4.31	3.87	3.38	0.00	1.50	6.47	5.80	5.07	0.00
33	BH 2-208	梁受け金物	長期	6	4.31	3.87	3.38	0.00	1.50	6.47	5.80	5.07	0.00
34	BH 2-210	梁受け金物	長期	6	4.31	3.87	3.38	0.00	1.50	6.47	5.80	5.07	0.00
35	BH 2-212	梁受け金物	長期	6	7.53	6.83	5.88	0.00	1.50	11.30	10.24	8.82	0.00
36	BH 3-208	梁受け金物	長期	6	8.79	7.96	6.86	0.00	1.50	13.18	11.94	10.29	0.00
37	BH 3-210	梁受け金物	長期	6	8.79	7.96	6.86	0.00	1.50	13.18	11.94	10.29	0.00
38	BH 3-212	梁受け金物	長期	6	10.04	9.10	7.85	0.00	1.50	15.06	13.65	11.77	0.00
39	BH 4-208	梁受け金物	長期	6	8.79	7.96	6.86	0.00	1.50	13.18	11.94	10.29	0.00
40	BH 4-210	梁受け金物	長期	6	8.79	7.96	6.86	0.00	1.50	13.18	11.94	10.29	0.00
41	BH 4-212	梁受け金物	長期	6	10.04	9.10	7.85	0.00	1.50	15.06	13.65	11.77	0.00

● 金物

No.	名 称	金 物 名 称	種別	グループ	許容耐力 (kN)				終局時短期耐力乗ずる値	終局耐力 (kN)			
					D Fir-L	Hem-Fir	S-P-F	その他		D Fir-L	Hem-Fir	S-P-F	その他
42	BHS 2-210R	梁受け金物	長期	6	5.18	4.65	4.06	0.00	1.50	7.77	6.98	6.09	0.00
43	BHS 2-210L	梁受け金物	長期	6	5.18	4.65	4.06	0.00	1.50	7.77	6.98	6.09	0.00
44	BHH 2-210	ヘビータイプ梁受け金物	長期	6	9.81	8.83	7.70	0.00	1.50	14.72	13.24	11.55	0.00
45	BHH 3-210	ヘビータイプ梁受け金物	長期	6	13.73	12.36	10.78	0.00	1.50	20.59	18.54	16.17	0.00
46	LH 204	まぐさ受け金物	長期	6	2.59	2.32	2.03	0.00	1.50	3.88	3.48	3.05	0.00
47	LH 206	まぐさ受け金物	長期	6	4.31	3.87	3.38	0.00	1.50	6.47	5.80	5.07	0.00
48	TFH-L29	ﾌﾚｯｸｽﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ	短期	1	0.00	0.00	29.92	0.00	1.50	0.00	0.00	44.88	0.00
49	TFH-52	高耐力ﾌﾚｯｸｽﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ	短期	1	0.00	0.00	52.97	0.00	1.50	0.00	0.00	79.46	0.00
50	LD-85Y	ホールダウン	短期	1	0.00	0.00	86.20	0.00	1.50	0.00	0.00	129.30	0.00
51	YHDB-100	ホールダウン	短期	1	0.00	0.00	129.00	0.00	1.50	0.00	0.00	193.50	0.00

● タイロッド

No.	リスト名	名　称 名　称	グループ	呼び径 (mm)	谷径 (mm)	基準強度 (N/mm)	断面積(mm2) 0:自動計算	補強たて枠 本数	終局時短期耐力 乗ずる値γ
52	TR400-12	タイロッド12mm SNR400	7	12	10.106	235	0.000	1	1.10
53	TR400-16	タイロッド16mm SNR400	7	16	13.835	235	0.000	2	1.10
54	TR400-20	タイロッド20mm SNR400	7	20	17.294	235	0.000	4	1.10
55	TR400-22	タイロッド22mm SNR400	7	22	19.294	235	0.000	4	1.10
56	TR400-24	タイロッド24mm SNR400	7	24	20.752	235	0.000	4	1.10
57	TR400-26	タイロッド26mm SNR400	7	26	24.376	235	0.000	6	1.10
58	TR400-28	タイロッド28mm SNR400	7	28	25.835	235	0.000	6	1.10
59	TR400-30	タイロッド30mm SNR400	7	30	26.211	235	0.000	6	1.10
60	TR400-32	タイロッド32mm SNR400	7	32	29.835	235	0.000	6	1.10
61	TR490-12	タイロッド12mm SNR490	7	12	10.106	325	0.000	2	1.10
62	TR490-16	タイロッド16mm SNR490	7	16	13.835	325	0.000	2	1.10
63	TR400-20	タイロッド20mm SNR400	7	20	17.294	235	0.000	4	1.10
64	TR400-22	タイロッド22mm SNR400	7	22	19.294	235	0.000	4	1.10
65	TR490-24	タイロッド24mm SNR490	7	24	20.752	325	0.000	4	1.10
66	TR490-26	タイロッド26mm SNR490	7	26	24.376	325	0.000	6	1.10
67	TR490-28	タイロッド28mm SNR490	7	28	25.835	325	0.000	6	1.10
68	TR490-30	タイロッド30mm SNR490	7	30	26.211	325	0.000	6	1.10
69	TR490-32	タイロッド32mm SNR490	7	32	29.835	325	0.000	6	1.10
70	TR490-12	タイロッド12mm SNR490	7	12	10.106	325	0.000	2	1.10
71	TR490-16	タイロッド16mm SNR490	7	16	13.835	325	0.000	2	1.10
72	TR540-20	タイロッド20mm SS540	7	20	17.294	375	0.000	4	1.10
73	TR540-22	タイロッド22mm SS540	7	22	19.294	375	0.000	4	1.10
74	TR540-24	タイロッド24mm SS540	7	24	20.752	375	0.000	4	1.10
75	TR540-26	タイロッド26mm SS540	7	26	24.376	375	0.000	6	1.10
76	TR540-28	タイロッド28mm SS540	7	28	25.835	375	0.000	6	1.10
77	TR540-30	タイロッド30mm SS540	7	30	26.211	375	0.000	6	1.10
78	TR540-32	タイロッド32mm SS540	7	32	29.835	375	0.000	6	1.10

● 壁片面性能

No.	名 称	仕 様	厚さ (mm)	幅 (mm)	面材１				面材２				釘せん断耐力	面せん断強度	直接入力	直接入力値		
					高さ (mm)	間隔 (mm)	くぎm (本)	くぎn (本)	高さ (mm)	間隔 (mm)	くぎm (本)	くぎn (本)				耐力 (kN)	剛性 (kN/mm)	終局 係数
1	G10s	せっこうボード	15.0	910	2450	100	10	26	0	0	0	0	28:GN50S-15	4:PB	無効	-	-	-
2	P10	構造用合板	9.0	910	2450	100	10	26	0	0	0	0	1:CN50S-9	1:goban bi	無効	-	-	-
3	P5	構造用合板	9.0	910	2450	50	19	50	0	0	0	0	1:CN50S-9	1:goban bi	無効	-	-	-

● 固定荷重

No.	名 称	固定荷重名称	使用種別	比重(N/m3) または 単位荷重(N/m2)
1	YANESRET	彩色スレート板t=4.5	単位荷重として使用	200
2	Aroofing	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940	単位荷重として使用	10
3	SIDINNG	窯系サィデング t=15	単位荷重として使用	360
4	KEIRUCON	軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	比重として使用	6000
5	FRP	FRP防水	単位荷重として使用	30
6	TRK20645	たるき206@455mm	単位荷重として使用	98
7	TEN21045	天井たるき210@455	単位荷重として使用	0
8	YKN21045	床根太210@455	単位荷重として使用	118
9	YUKA404	床根太404@455	単位荷重として使用	120
10	WK20645	たて枠206　@455	単位荷重として使用	130
11	WAK204	たて枠204　@455	単位荷重として使用	98
12	GOUBAN	構造用合板	比重として使用	6650
13	KYOKAPB	強化石膏ボード	比重として使用	10000
14	SIDIN-15	窯系サィデング t=15	単位荷重として使用	360
15	KEIRUCON	軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙt=35	比重として使用	6000
16	TUKISOU	通気層　t=9	単位荷重として使用	5
17	BOUSUIS	防水紙	単位荷重として使用	5
18	KOK_PB1W	強化石膏ボード16両面	単位荷重として使用	256
19	ARUMI-T	ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ W=100 t=0.05	単位荷重として使用	5
20	SR-BA	SRバー　t=12	単位荷重として使用	0

● 固定荷重

No.	名　称	固定荷重名称	使用種別	比重(N/m3) または 単位荷重(N/m2)
21	PB10+10	強化せっこう9.5＋9.5	単位荷重として使用	180
22	WK20645T	たて枠204@455 千鳥	単位荷重として使用	130
25	GW10K	グラスウール 10K	比重として使用	200
26	RW_50	ロックウール 50	比重として使用	400
27	SP	スタイロフォーム	比重として使用	267
30	k_SEMENT	硬質木片セメント板 18mm	単位荷重として使用	295
31	WK204455	枠組 204@455	単位荷重として使用	98
32	WK206455	枠組 206@455	単位荷重として使用	130

● 荷重

リスト名称	室　　名	積雪用荷重 (N/m2)	床用荷重 (N/m2)	小梁荷重 (N/m2)	架構荷重 (N/m2)	地震荷重 (N/m2)
Kyositu	居室	0	1800	1800	1300	600
Jimusitu	事務室	0	2900	2900	1800	800
Kyousitu	教室	0	2300	2300	2100	1100
Tempo	店舗	0	2900	2900	2400	1300
Syukai-A	集会室－A	0	2900	2900	2600	1600
Syukai-B	集会室－B	0	3500	3500	3200	2100
Kaidan-A	階段－A	0	1800	1800	1300	600
Kaidan-B	階段－B	0	3500	3500	3200	2100
Okujyo-A	屋上－A	0	1800	1800	1300	600
Okujyo-B	屋上－B	0	2900	2900	2400	1300
Yane	屋根	0	900	900	700	300
Barukoni	バルコニー	0	1800	1800	1300	600
Chusyajo	駐車場	0	5400	5400	3900	2000
Kikaisit	機械室	0	1800	1800	1300	600
Souko	倉庫	0	3900	3900	2900	1450
Teiban	底版	0	0	0	0	0

● 壁せん断配筋

名　称	配筋形状	縦　筋	横　筋	鉄筋許容応力度 ﾘｽﾄ名称
W12	シングル	D10-D 0-@200	D10-D 0-@200	SD295
W18	ダブル	D10-D 0-@250	D10-D 0-@250	SD295
W22	ダブル	D10-D 0-@250	D10-D 0-@250	SD295

名　称	配筋形状	縦　筋	横　筋	鉄筋許容応力度 ﾘｽﾄ名称
W15	シングル	D10-D 0-@150	D10-D 0-@150	SD295
W20	ダブル	D13-D 0-@250	D13-D 0-@250	SD295

● 梁配筋

No.	名　称	主筋径	主筋径 (２段目)	主　筋　本　数										1段目と2段目のあき寸法 (mm) [0は自動]	主筋用 鉄筋 ﾘｽﾄ名称	あ　ば　ら　筋			
				左				中				右							
				上(1,2)		下(1,2)		上(1,2)		下(1,2)		上(1,2)		下(1,2)				径	本数	ﾋﾟｯﾁ (mm)	鉄筋 ﾘｽﾄ名称
1	G1	13	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0.0	SD295	10	1	200	SD295
2	G2	16	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0.0	SD295	10	1	200	SD295
3	G3	16	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0.0	SD295	10	2	200	SD295
4	G4	19	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0.0	SD295	10	2	200	SD295
5	4-D29	29	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0.0	SD295	16	2	150	SD295
6	4-D19	19	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0.0	SD295	10	2	200	SD295

● 壁配筋

No.	名　称	1　段　目			2　段　目		
		径	本数	鉄筋許容応力度 ﾘｽﾄ名称	径	本数	鉄筋許容応力度 ﾘｽﾄ名称
1	W1	13	2	SD295	13	2	SD295
2	W2	13	2	SD295	13	2	SD295
3	W3	16	2	SD295	16	2	SD295
4	3-D22	22	3	SD295	22	3	SD295
5	2-D19	19	3	SD295	19	3	SD295

● 建物規模

データ名称	枠組6 例題
地上階数	6
地下階数	0
ＰＨ階数	0
Ｘスパン数	20
Ｙスパン数	3

● 通りデータ

Ｘ 通 り	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21
長さ(mm)		2730	1820	1820	2730	2730	1820	1820	2730	2730	1820	1820	2730	2730	1820	1820	2730	2730	1820	1820	2730
Ｙ 通 り	Y1	Y2	Y3	Y4																	
長さ(mm)		3640	1820	1820																	

● 階データ

梁　　階	RF	6F	5F	4F	3F	2F	1F	FS
柱　　階		6F	5F	4F	3F	2F	1F	F
階高(mm)		2700	2700	2700	2700	2700	2700	
壁高(mm)		2450	2450	2450	2450	2450	2450	
構造種別								

● さがり距離

梁　　階	RF	6F	5F	4F	3F	2F	1F
柱　　階		6F	5F	4F	3F	2F	1F
さがり距離 X(mm)	0	0	0	0	0	0	0
さがり距離 Y(mm)	0	0	0	0	0	0	0

● 壁リスト

壁名称	種　別	壁厚(mm)(RC用)	仕上形状	仕上単位重量(N/m2)	伝達方向	固定荷重 数	固定荷重 リスト名称	固定荷重 厚さ(mm)	たて枠 本数	たて枠 ﾋﾟｯﾁ	たて枠 材端本数	たて枠 材寸法	たて枠 枠部材強度	下枠 材寸法	下枠 枠部材強度	壁倍率	壁片面性能マスター 1	壁片面性能マスター 2
N_206_6	耐力壁	0	無し	0	上下	6	1. KYOKAPB	21	3	455	6	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	3.0	G10s	P5
							2. KYOKAPB	15										
							3. WK20645	0										
							4. KYOKAPB	15										
							5. KYOKAPB	21										
							6. GOUBAN	9										
G_206_5	耐力壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	5	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P5	P5
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										
							5. GOUBAN	9										
							6. WK20645	0										
							7. RW_50	140										
							8. KOK_PB1W	15										
							9. ARUMI-T	0										
							10. KYOKAPB	21										
G_206_9	耐力壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	9	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P5	P5
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										
							5. GOUBAN	9										
							6. WK20645	0										
							7. RW_50	140										
							8. KOK_PB1W	15										
							9. ARUMI-T	0										
							10. KYOKAPB	21										
N_206_5	耐力壁	0	無し	0	上下	6	1. KYOKAPB	21	3	455	5	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	3.0	G10s	P5
							2. KYOKAPB	15										
							3. WK20645	0										
							4. KYOKAPB	15										
							5. KYOKAPB	21										
							6. GOUBAN	9										

● 壁リスト

壁名称	種　別	壁厚(mm)(RC用)	仕上形状	仕上単位重量(N/m2)	伝達方向	固定荷重 数	固定荷重 リスト名称	固定荷重 厚さ(mm)	たて枠 本数	たて枠 ﾋﾟｯﾁ	たて枠 材端本数	たて枠 材寸法	たて枠 枠部材強度	下枠 材寸法	下枠 枠部材強度	壁倍率	壁片面性能マスター 1	壁片面性能マスター 2
G_206_10	耐 力 壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	10	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P5	P5
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										
							5. GOUBAN	9										
							6. WK20645	0										
							7. RW_50	140										
							8. KOK_PB1W	15										
							9. ARUMI-T	0										
							10. KYOKAPB	21										
G_206_11	耐 力 壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	11	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P5	P5
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										
							5. GOUBAN	9										
							6. WK20645	0										
							7. RW_50	140										
							8. KOK_PB1W	15										
							9. ARUMI-T	0										
							10. KYOKAPB	21										
N_206_7	耐 力 壁	0	無し	0	上下	6	1. KYOKAPB	21	3	455	7	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	3.0	G10s	P5
							2. KYOKAPB	15										
							3. WK20645	0										
							4. KYOKAPB	15										
							5. KYOKAPB	21										
							6. GOUBAN	9										
N_206GG	耐 力 壁	0	無し	0	上下	6	1. KYOKAPB	21	3	455	4	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	3.0	G10s	G10s
							2. KYOKAPB	15										
							3. WK20645	0										
							4. KYOKAPB	15										
							5. KYOKAPB	21										
							6. GOUBAN	9										
G_206P10	耐 力 壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	4	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P10	P10
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										
							5. GOUBAN	9										
							6. WK20645	0										
							7. RW_50	140										
							8. KOK_PB1W	15										
							9. ARUMI-T	0										
							10. KYOKAPB	21										
G_206_12	耐 力 壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	12	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P5	P5
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										
							5. GOUBAN	9										
							6. WK20645	0										
							7. RW_50	140										
							8. KOK_PB1W	15										
							9. ARUMI-T	0										
							10. KYOKAPB	21										
G_206_7	耐 力 壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	7	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P5	P5
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										
							5. GOUBAN	9										
							6. WK20645	0										
							7. RW_50	140										
							8. KOK_PB1W	15										
							9. ARUMI-T	0										
							10. KYOKAPB	21										
G_206_6	耐 力 壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	6	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P5	P5
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										
							5. GOUBAN	9										
							6. WK20645	0										
							7. RW_50	140										
							8. KOK_PB1W	15										
							9. ARUMI-T	0										
							10. KYOKAPB	21										
G_206_8	耐 力 壁	0	無し	0	上下	10	1. SIDIN-15	0	3	455	8	206	S-P-F_2	206	Dfir-L2	5.0	P5	P5
							2. KEIRUCON	36										
							3. TUKISOU	0										
							4. BOUSUIS	0										
							5. GOUBAN	9										
							6. WK20645	0										
							7. RW_50	140										
							8. KOK_PB1W	15										
							9. ARUMI-T	0										
							10. KYOKAPB	21										

● 床リスト

リスト名称	床厚(mm)	床荷重ﾏｽﾀｰNo	仕上単位重量(N/m2)	室名	積雪用積載(N/m2)	床用積載(N/m2)	小梁積載(N/m2)	架構用積載(N/m2)	地震用積載(N/m2)	ﾍﾞﾀ基礎用(N/m2) 追加	ﾍﾞﾀ基礎用(N/m2) 水圧	荷重分割方法 勾配(寸)	荷重数	固定荷重(*付は勾配有効)	厚さ(mm)	根太ﾋﾟｯﾁ	材寸法	枠組材強度
YANE	0	0	0	UN	600	0	0	0	0	0	0	2x4割(Y) 8.0/10	5	1. *YANESRET	0	455	0-206	S-P-F_2
														2. *Aroofing	0			
														3. *GOUBAN	9			
														4. *TRK20645	0			
														5. *RW_50	50			
NOKI	0	0	0	UN	600	0	0	0	0	0	0	2x4割(Y) 8.0/10	7	1. *YANESRET	0	455	0-206	S-P-F_2
														2. *Aroofing	0			
														3. *GOUBAN	9			
														4. *TRK20645	0			
														5. *RW_50	50			
														6. SIDINNG	13			
														7. KEIRUCON	35			
YUKA-X	0	1	0	居室	0	1800	1800	1300	600	0	0	2x4割(X) 0.0/10	8	1. KYOKAPB	15	455	1-210	S-P-F_2
														2. ARUMI-T	0			
														3. KYOKAPB	21			
														4. GOUBAN	16			
														5. YKN21045	0			
														6. TRK20645	0			
														7. KYOKAPB	21			
														8. KYOKAPB	15			
YUKA-X1F	0	0	0	UN	0	0	0	0	0	0	0	2x4割(X) 0.0/10	5	1. KYOKAPB	15	455	0-404	Hem-Fi2
														2. ARUMI-T	0			
														3. KYOKAPB	21			
														4. GOUBAN	16			
														5. YUKA404	0			
YUKA-Y	0	1	0	居室	0	1800	1800	1300	600	0	0	2x4割(Y) 0.0/10	6	1. KYOKAPB	15	455	1-210	S-P-F_2
														2. ARUMI-T	0			
														3. KYOKAPB	21			
														4. GOUBAN	16			
														5. YKN21045	0			
														6. TRK20645	0			
YUKA-Y1F	0	0	0	UN	0	0	0	0	0	0	0	2x4割(Y) 0.0/10	5	1. KYOKAPB	15	455	0-404	Hem-Fi2
														2. ARUMI-T	0			
														3. KYOKAPB	21			
														4. GOUBAN	16			
														5. YUKA404	0			
KAIDAN	0	0	0	UN	0	0	0	0	0	0	0	2x4割(X) 0.0/10	8	1. KYOKAPB	15	455	0-210	S-P-F_2
														2. ARUMI-T	0			
														3. KYOKAPB	21			
														4. GOUBAN	16			
														5. YKN21045	0			
														6. TRK20645	0			
														7. KYOKAPB	21			
														8. KYOKAPB	15			
BARUKON	0	0	0	UN	600	0	0	0	0	0	0	2x4割(Y) 0.0/10	7	1. FRP	0	455	0-210	S-P-F_2
														2. KYOKAPB	15			
														3. KYOKAPB	21			
														4. YKN21045	0			
														5. TRK20645	0			
														6. KYOKAPB	21			
														7. KYOKAPB	15			
YANE_TN	0	0	0	UN	0	0	0	0	0	0	0	2x4割(Y) 0.0/10	4	1. KYOKAPB	13	455	0-206	S-P-F_2
														2. KYOKAPB	15			
														3. TEN21045	0			
														4. RW_50	50			
S120	120	1	0	居室	0	1800	1800	1300	600	0	0	亀甲割 0.0/10	0			455	1-204	S-P-F_2

● 梁リスト

梁名称	種別	梁幅(mm)	梁せい(mm)	仕上げ形状	仕上単位重量(N/m2)	スラブ厚(mm)	本数	材寸法	枠組材強度	土台リスト	木材比重(N/m3)
FG250	基礎梁	250	1800	0	0	0				Hem406	

● 開口リスト

No.	リスト名称	開口重量(N/m2)	開口個数	基準	X	Y	幅	高さ	材端たて枠本数Σn	まぐさ 本数	まぐさ 材寸法	まぐさ 枠組材強度	包括番号
1	182x2000	0	1	1	1365	0	1820	2000	4.00	2	206	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
2	d455_4	0	1	1	455	0	910	2000	4.00	2	206	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0

● 開口リスト

No.	リスト名称	開口重量 (N/m2)	開口個数	基準	X	Y	幅	高さ	材端たて枠本数Σn	まぐさ			包括番号
										本 数	材寸法	枠組材強度	
3	w1820_4	0	1	1	1365	1000	1820	1000	4.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
4	d910_4	0	1	1	1820	0	910	2000	4.00	2	206	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
5	w910_4	0	1	1	910	1000	910	1000	4.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
6	w1820_5	0	1	1	1365	1000	1820	1000	5.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
7	w910_5	0	1	1	910	1000	910	1000	5.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
8	w910_7	0	1	1	910	1000	910	1000	7.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
9	w1820_7	0	1	1	1365	1000	1820	1000	7.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
10	w1820_8	0	1	1	1365	1000	1820	1000	8.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
11	d455_5	0	1	1	455	0	910	2000	5.00	2	206	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
12	w910_8	0	1	1	910	1000	910	1000	8.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
13	w1820_9	0	1	1	1365	1000	1820	1000	9.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
14	w1820_10	0	1	1	1365	1000	1820	1000	10.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
15	w1820_11	0	1	1	1365	1000	1820	1000	11.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
16	d455_6	0	1	1	455	0	910	2000	6.00	2	206	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
17	w910_9	0	1	1	910	1000	910	1000	9.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
18	w910_10	0	1	1	910	1000	910	1000	10.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
19	w910_11	0	1	1	910	1000	910	1000	11.00	2	208	S-P-F_2	0
				2	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				3	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				4	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0
				5	0	0	0	0	2.00	2	206	S-P-F_2	0

● 地震力・荷重計算係数データ

ルート判定用地上高さ(mm)	18900
ルート判定用軒高(mm)	18900
１次固有周期用地上高さ(mm)	18900
ＧＬから１階ＳＬまでの高さ(mm)	600
基礎下端からＧＬまでの高さ(mm)	400
ＲＣ部分の高さ(mm)	8100
ＰＨ震度	1.00
地域係数	1.00
地盤の固有周期	0.60
標準せん断係数　X	0.20
Y	0.20
用途係数	1.00
１次固有周期　X	0.00
Y	0.00
耐力壁の算出形式指定	各 階 毎
大梁ＣＭＱ長期応力関係　α	1.00
β	1.00
梁戻り距離指定	す　る
戻り距離	1/4
地表面粗度区分	4
Ｖｏ(m/s)	32
簡易屋根面積算出用	
屋根形状	陸屋根
軒出　(mm)　X	0
Y	0
勾配　X	0.00 / 10
Y	0.00 / 10
屋根	重い屋根
１階の風下側の考慮	考慮しない

● 積雪荷重考慮

積雪量		30 cm
雪単位重量		20 N/m2/cm
積雪荷重の考慮		短 期 で 考 慮
雪の係数	α	0.70
	β	1.00
	γ	0.35
	κ	0.35
	ζ	0.35

● 剛性係数

床による剛性割増率	片側	1.5
	両側	1.8

● 応力解析方法

ねじれ補正 補正値	す　る 0.000
Ｋｏ標準剛度	0.0

● 階別　耐力壁データ

階	側根太 釘せん断耐力	側くぎ 本数	たて枠 たて枠釘耐力	たて枠 くぎ本数	金物グループ指定 外壁用 金　物	金物グループ指定 内壁用 金　物	金物グループ指定 開口脇用 金　物	頭つなぎ・上枠 X方向 材寸法　枠部材強度	頭つなぎ・上枠 Y方向 材寸法　枠部材強度	コンクリート 材　料
6F	CN50S-12	2	CN90S	10	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	206 S-P-F_T	204 S-P-F_T	FC21
5F	CN50S-12	2	CN90S	10	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	204 S-P-F_T	204 S-P-F_T	FC21
4F	CN50S-12	2	CN90S	10	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	204 S-P-F_T	204 S-P-F_T	FC21
3F	CN50S-12	2	CN90S	10	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	204 S-P-F_T	204 S-P-F_T	FC21
2F	CN50S-12	2	CN90S	10	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	204 S-P-F_T	204 S-P-F_T	FC21
1F	CN50S-12	2	CN90S	10	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	204 S-P-F_T	204 S-P-F_T	FC21

● 階別地震力直接入力データ

Wi : 当該階の建物重量
Ai : 地震層せん断力の高さ方向の分布係数
Ci : 地震層せん断力分布係数
Qi : 地震力

階	入力値	X 方向						Y 方向					
		Wi	Ai	Ci	Qi	追加 Wi	τの入力	Wi	Ai	Ci	Qi	追加 Wi	τの入力
RF	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1F	無効	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

● 層別 梁・床

階	床面材ｻｲｽﾞ(mm)		釘せん断耐力	くぎ間隔(mm)	コンクリート材料	
	X寸法	Y寸法			梁	床
RF	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21
6F	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21
5F	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21
4F	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21
3F	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21
2F	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21
1F	1820	910	CN50S-12	150	FC21	FC21

● 床面積

層名称	自動計算	入力値	
		床面積 (m2)	片持ち床面積 (m2)
RF	する	0.000	0.000
6F	する	0.000	0.000
5F	する	0.000	0.000
4F	する	0.000	0.000
3F	する	0.000	0.000
2F	する	0.000	0.000
1F	する	0.000	0.000

● 階別 梁・壁の応力割増

階	梁								壁							
	長期				地震				長期				地震			
	曲げﾓｰﾒﾝﾄ割増		せん断割増		曲げﾓｰﾒﾝﾄ割増		せん断割増		曲げﾓｰﾒﾝﾄ割増		せん断割増		曲げﾓｰﾒﾝﾄ割増		せん断割増	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
6F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

● 階別反曲点比

梁 階	柱 階	反曲点比	
		X	Y
RF			
6F	6F	0.500	0.500
5F	5F	0.500	0.500
4F	4F	0.500	0.500
3F	3F	0.500	0.500
2F	2F	0.500	0.500
1F	1F	0.500	0.500
FS	F		

● 梁判定データ

鉄筋強度割り増し率	1.00
腰壁考慮	する
せん断耐力式種別	耐力式(RC規準式)
せん断補強筋比 X MIN / MAX	0.20 / 1.20
Y MIN / MAX	0.20 / 1.20
曲げもどし	する
曲げもどし比率	0.90
断面検定方法	梁配筋ﾏｽﾀｾｯﾄによる
付着の検討	センター指針
せん断ひび割れ強度	コンクリートの短期せん断応力による

● 梁共通データ

設計用せん断力式 X	1,2式の最小値 α=2.0
Y	1,2式の最小値 α=2.0
終局強度算出時のスラブ筋考慮	しない
周長不足時の出力方法	必要鉄筋本数を出力

● 梁階別データ

階	引張鉄筋重心までの距離 (Dt)	
	X	Y
RF	6.0	6.0
6F	6.0	6.0
5F	6.0	6.0
4F	6.0	6.0
3F	6.0	6.0
2F	6.0	6.0
1F	6.0	6.0

● 柱共通データ

j の取り方	j=0.8*l
柱終局曲げﾓｰﾒﾝﾄ時に直行壁を考慮	する
許容・終局曲げﾓｰﾒﾝﾄ縦筋考慮	する
上記モーメント有効縦筋断面検定用 (mm)	60
上記モーメント有効縦筋断面検定用 α	0.5
必要周長不足時の出力方法	必要定着長さを出力
引張重心位置までの距離 １段配筋用dt (cm)	6.0
２段配筋用dt (cm)	12.0
短期許容曲げモーメント	ＲＣ規準による

● 風荷重データ

速度圧、風力係数：0.0は自動計算

階	X 方 向				Y 方 向			
	速度圧(N/m2)	風力係数 [屋根]	受風面積(m2) 上	下	速度圧(N/m2)	風力係数 [屋根]	受風面積(m2) 上	下
6F	0.0	0.000 [0.000]	0.00	9.83	0.0	0.000 [0.000]	0.00	61.42
5F	0.0	0.000	9.83	9.83	0.0	0.000	61.42	61.42
4F	0.0	0.000	9.83	9.83	0.0	0.000	61.42	61.42
3F	0.0	0.000	9.83	9.83	0.0	0.000	61.42	61.42
2F	0.0	0.000	9.83	9.83	0.0	0.000	61.42	61.42
1F	0.0	0.000	9.83	9.83	0.0	0.000	61.42	61.42

● 柱断面検定用式選択

一般設計用せん断力の選択	X ： α	1,2式の最小値 ： 2.0
	Y ： α	1,2式の最小値 ： 2.0
許容せん断耐力式	X	Ｑａｓ
	Y	Ｑａｓ

● 枠判定データ

壁のモデル化	部材選択
壁の基準強度 (N/m)	1960
壁の基準変形角	1 / 150
材 寸 法	204
枠組材強度	S-P-F_T
品確法で計算	しない
耐震等級 耐風等級 耐雪等級	等級1 等級1 等級1
屋根構面の指定	建物最外線
転倒用建物寸法 (m)	X 45.50 Y 7.28
布基礎本数 支持力(長期) (kN/m2) 布基礎底版幅 (m) 追加荷重 (kN)	X 3 Y 10 100.0 1.20 0.00
直交方向軸力を見込む まぐさ、梁のたわみﾁｪｯｸ値 たわみに変形増大係数を考慮 変形増大係数	無効 1/250 かつ 20 mm 以下 しない 2.00
応力解析モデル 耐力壁に作用するせん断力	ラーメン置換モデル 地震力・風圧力からのせん断力
壁の許容せん断耐力 耐力壁の塑性率 μ	降伏せん断耐力と同じ値 2.00
金物算定方法	応力の引き抜き力
最下階WRCの場合に建物全体で剛性率を計算	しない
令46条の必要壁量(地震)の割増し係数	1.00
混構造 剛性率による地震力の割増し	

● 土台リスト

No.	名 称	アンカーボルト		土 台		
		径(mm)	材質	材質	寸法	厚(mm)
1	Hem406	12.0	SD295	Hem-Fi2	406	0.0

● 保有係数

保有水平耐力 Ｑｅ＝ 1.5 Ｑy0＋ 1.2 Ｑy1 Ｑy0：有機系面材を貼った耐力壁の降伏せん断耐力の和 Ｑy1：無機系面材を貼った耐力壁の降伏せん断耐力の和
構造特性係数Ｄｓの決定 下記の値 Ｄｓ 0.30 Ｄｓ（ＲＣ階用） 0.50
耐力壁に作用するせん断力 全層保有耐力を使用

● 保有階別データ

階	Ｄｓ	
	Ｘ方向	Ｙ方向
6F	0.30	0.30
5F	0.30	0.30
4F	0.30	0.30
3F	0.30	0.30
2F	0.30	0.30
1F	0.30	0.30

● 7-(1)　データチェック

No.	チェック項目	位　　置	状　　況	備　　考	ｴﾗｰﾚﾍﾞﾙ
000			エラーはありません		

● 7-(2) ワーニングメッセージ

下記のワーニングメッセージが発生しましたので所見のページを記入して下さい

項　目	メ ッ セ ー ジ	備　考	頁
入力、形状認識	耐力壁の算出形式を各階毎とした		
応力解析	同一階で異なる反曲点の入力を行った箇所がある		
入力、形状認識	階数が３階以上 最高高さ１３ｍを超えた 軒高９ｍを超えた 延べ床面積が500㎡を超えた	6階 18.900 m 18.900 m 1987.44 m2	

● 7-(3)　計算終了メッセージ

	エラー	ワーニング	ＮＧ（Ｘ方向）	ＮＧ（Ｙ方向）	計算状況
入力データ、形状認識	0	5	0		計算済
解析モデル作成	0	0	－	－	計算済
壁　　量	－	0	0	0	計算済
応力解析	0	1	－	－	計算済
頭つなぎ・床下張り まぐさ・梁断面検定	－	－	0	0	計算済
たて枠断面検定	－	－	0	0	計算済
金物・通しﾎﾞﾙﾄ 検定	－	－	0	0	計算済
金物・通しﾎﾞﾙﾄ 検定 保有	－	－	0	0	未計算
保有水平耐力の検討	0	0	0	0	未計算

合　計　欄	0	6	0	0	

1．　土　台 1

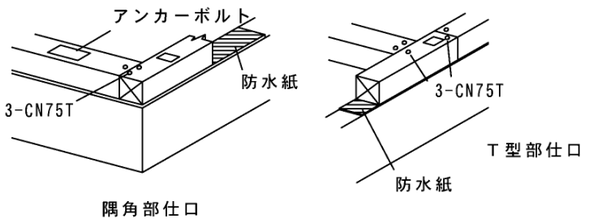

隅角部仕口

図3.1-1　寸法形式404の土台の仕口及び継手の釘打ち



図3.1-2　金座ぼり

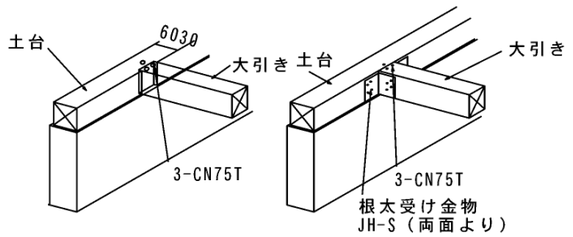

(A)仕口を大入れとする場合　(B)仕口を突き付けとする場合

図3.1-3　土台と大引きの取合

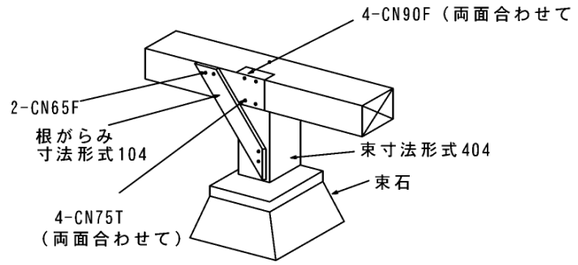

図3.1-4　大引きの継手

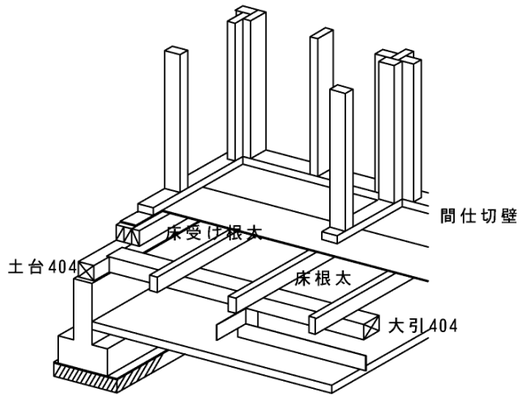

(A)床組

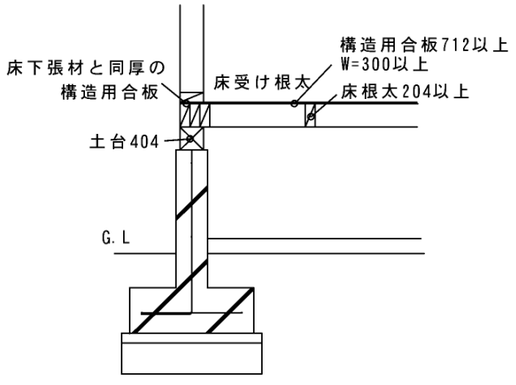

(B)　側根太と床受け根太

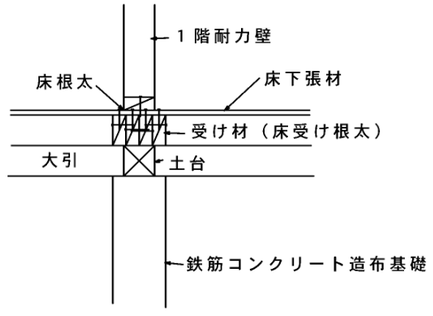

(C)　内部耐力壁下部の補強

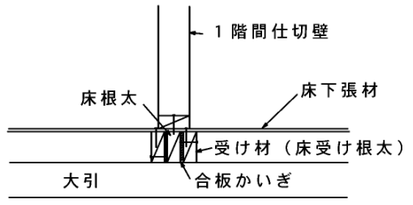

(D)　内部間仕切壁下部の補強

1．　土　台２

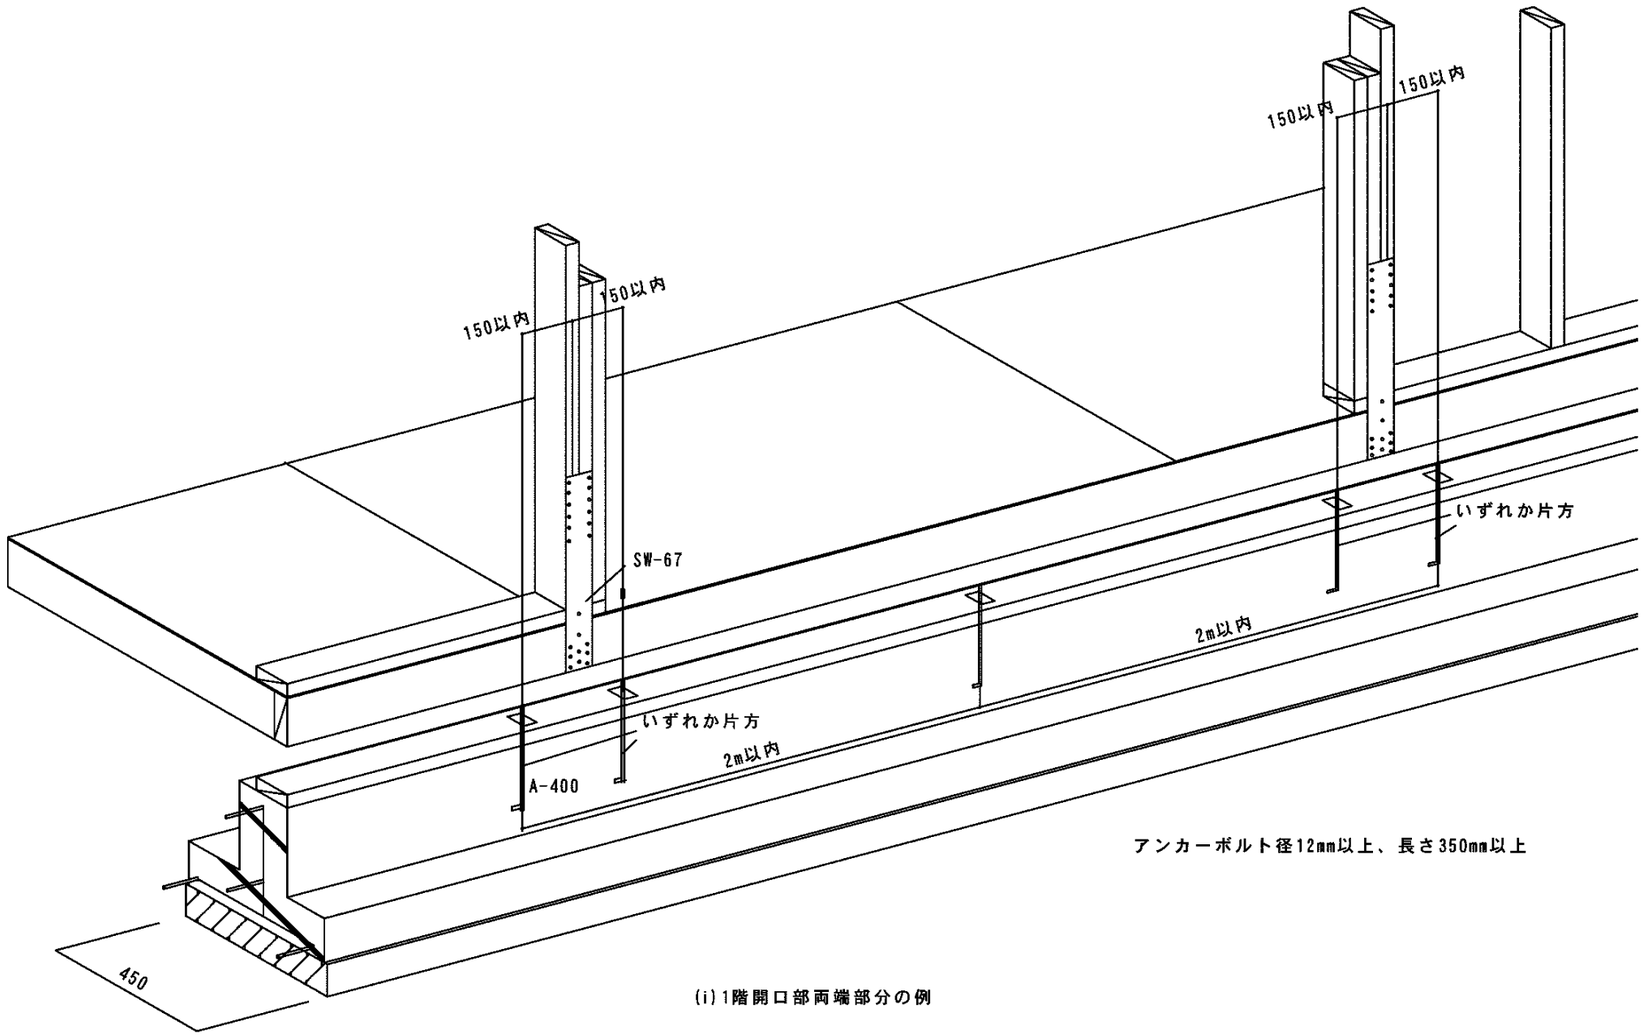

(i)1階開口部両端部分の例

図5.3.2　アンカーボルト位置図

2．　床 1

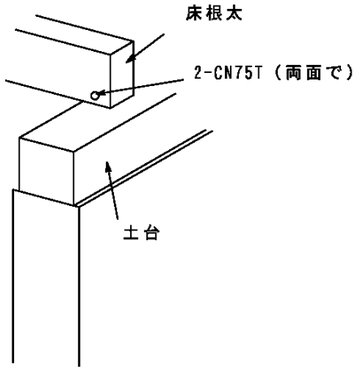

(A)　重ね継ぎ



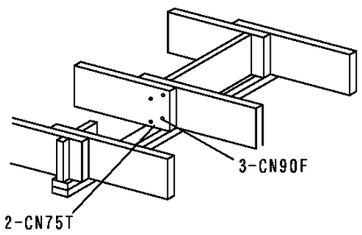

(B)　添え木



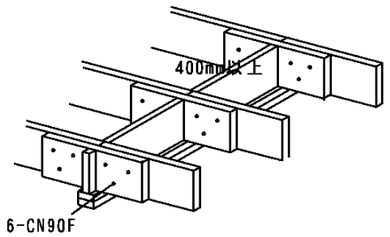

(C)　帯金物



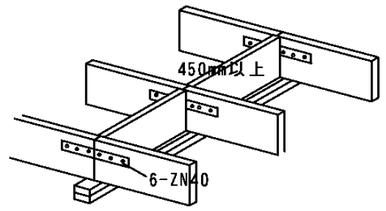

(D)　構造用合板



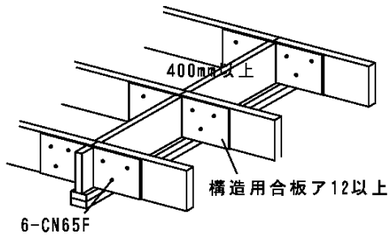

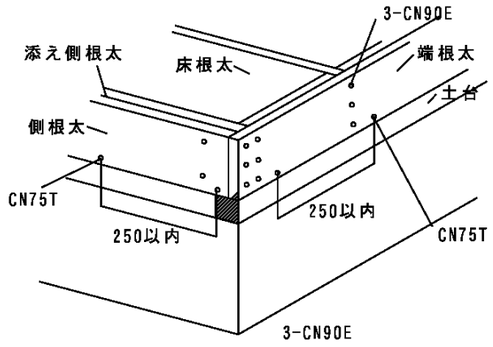

図3.2-3　端根太と側根太又は床根太との仕口

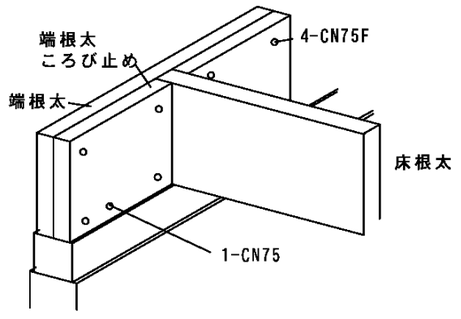

図3.2-4　床の補強

○端根太ころび止めを設ける場合

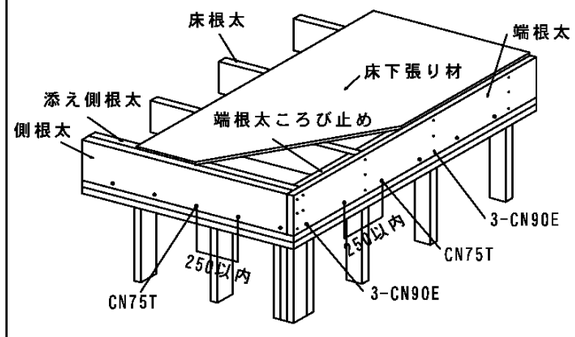

2．　床２

○端根太ころび止めを省略する場合

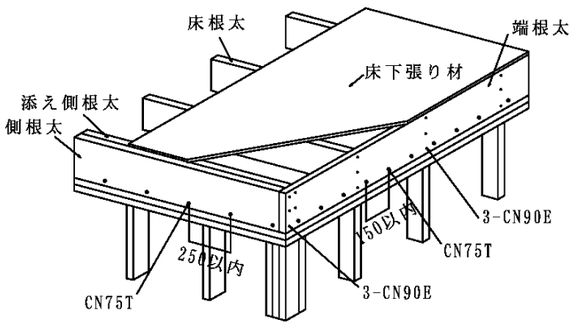

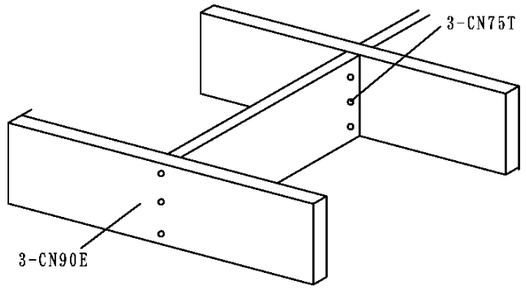

図3.2-5　床根太と同寸法によるころび止め

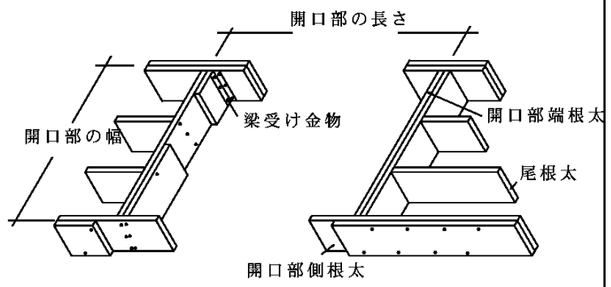

図3.2-6　床開口部回りの補強

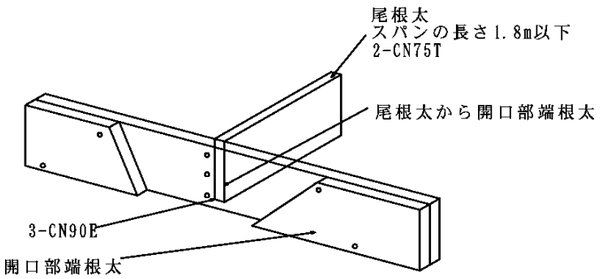

図3.2-7　尾根太の釘打ち

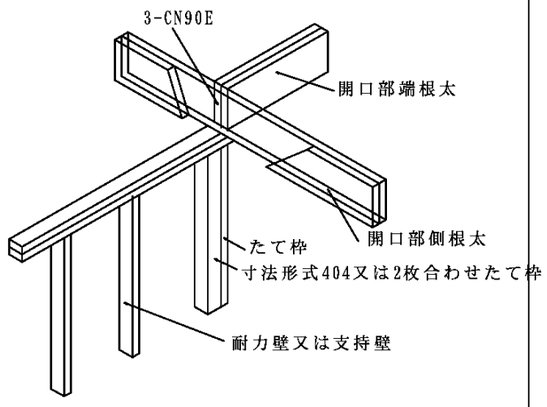

図3.2-8　開口部端根太端部の支持

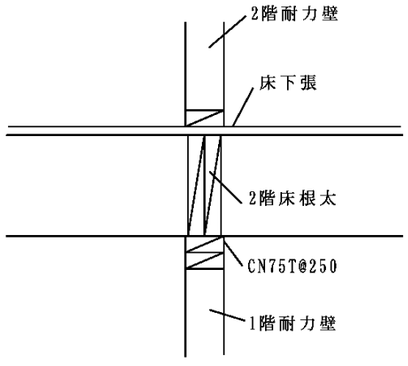

(A)耐力壁と床根太と
が同じ方向の場合

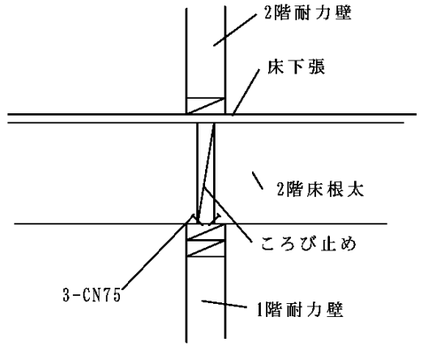

(B)耐力壁と床根太と
が直交する場合

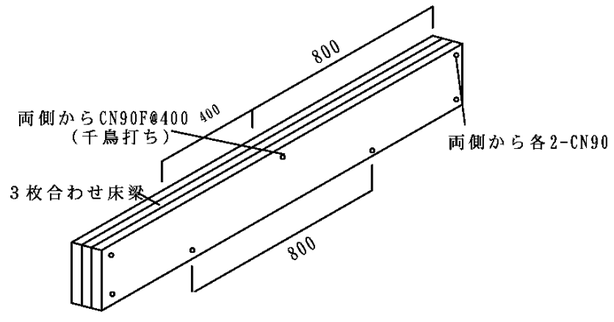

図3.2-10　合わせ床梁のつくり方

2．　床 3

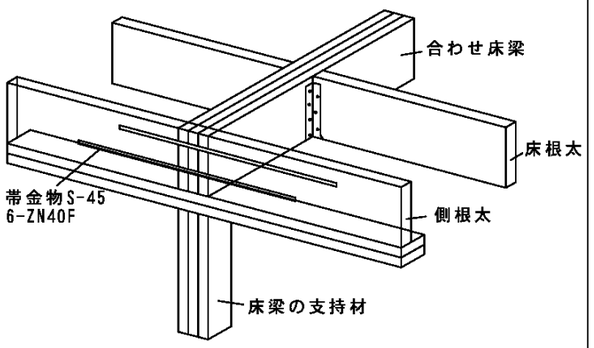

(A)　床梁の支持（壁の上）

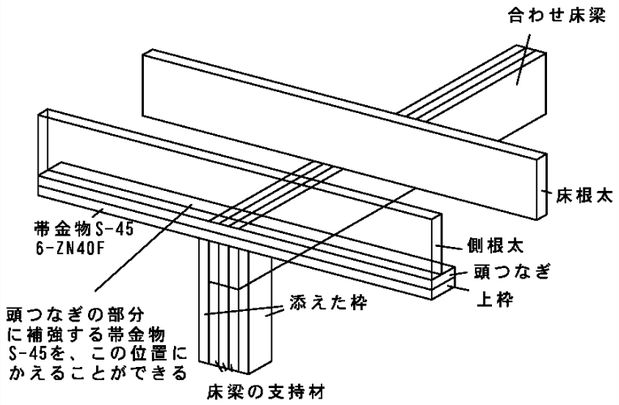

(b)　床梁の支持（壁の中）

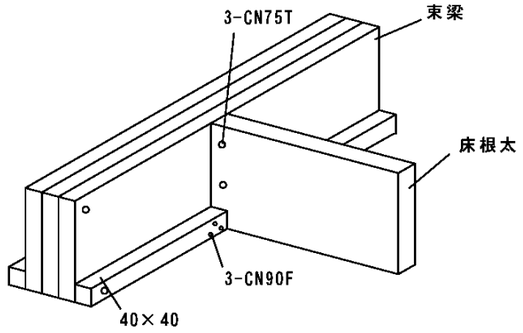

(A)

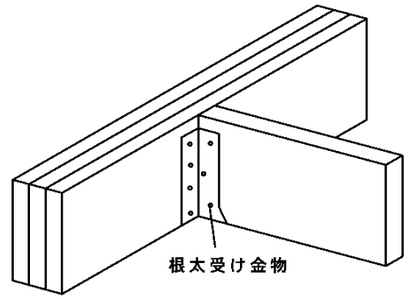

(B)

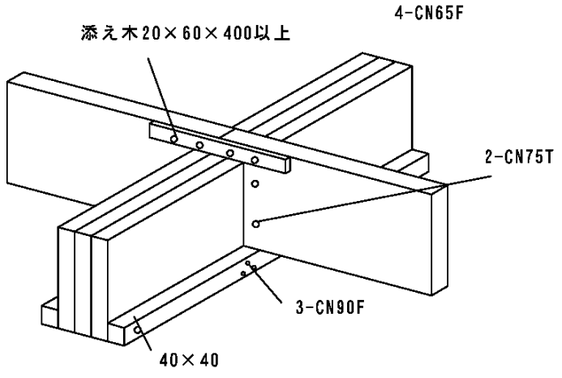

(C)

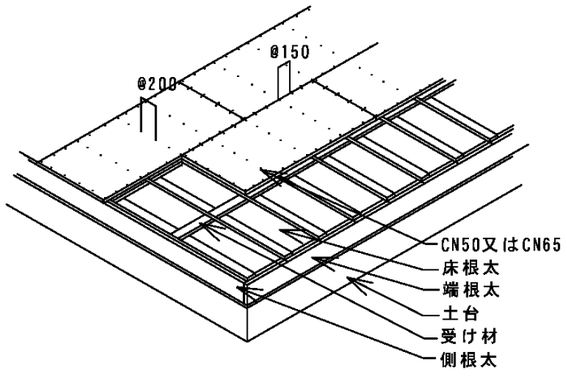

図3.2-13　床下張材の張り方と釘打ち

土台に404を用いる場合

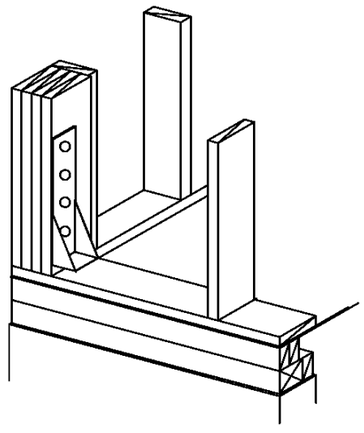



2．　床４

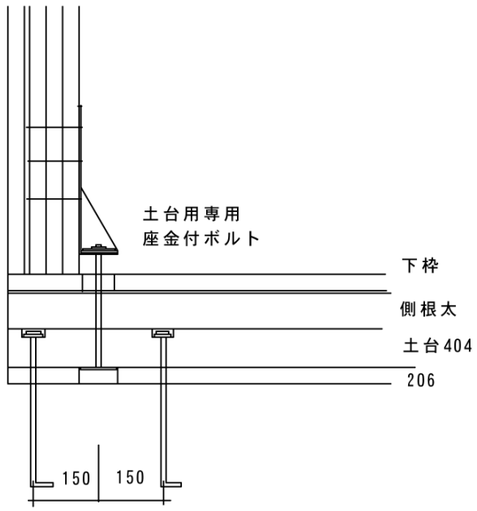

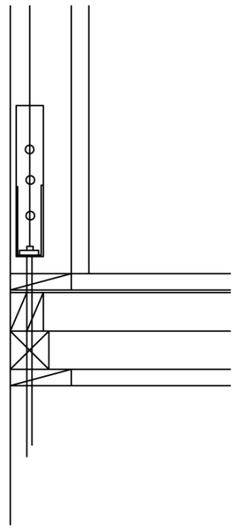

3．　壁 1

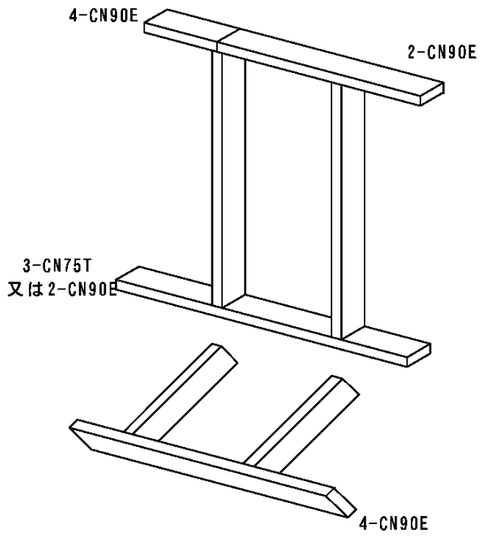

(A)　たて枠の中央で繋ぐ場合

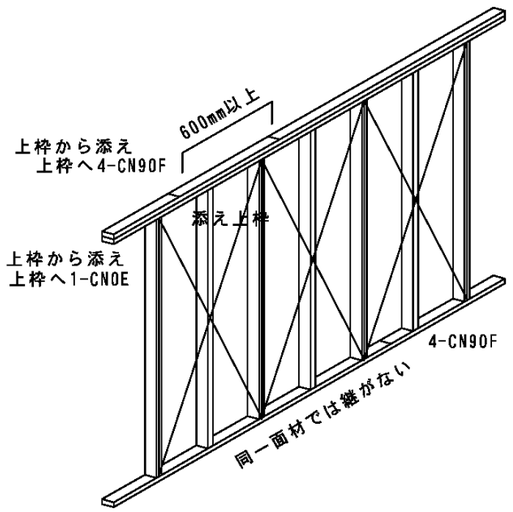

(B)　たて枠相互間の中間位置で継ぐ場合

図3.3-1　上枠及び下枠の継手と仕口の釘打ち

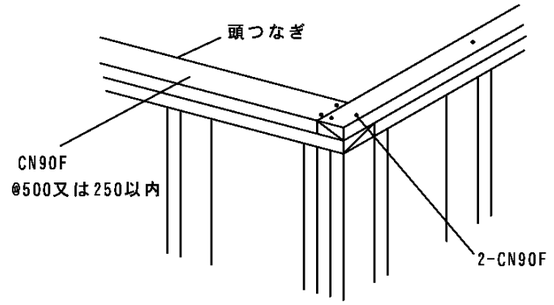

偶角部

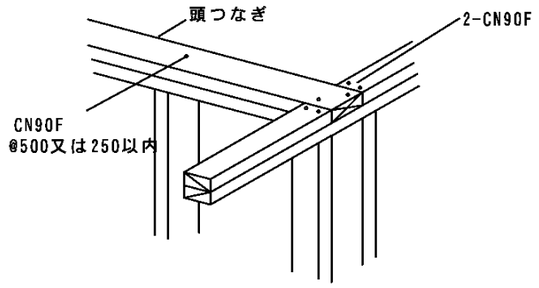

T字部

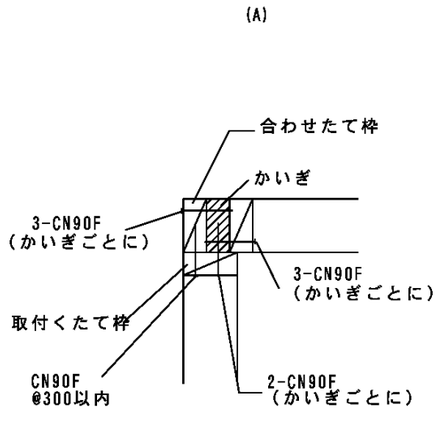

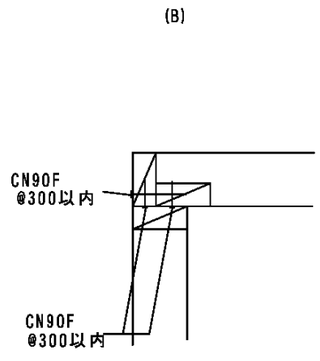

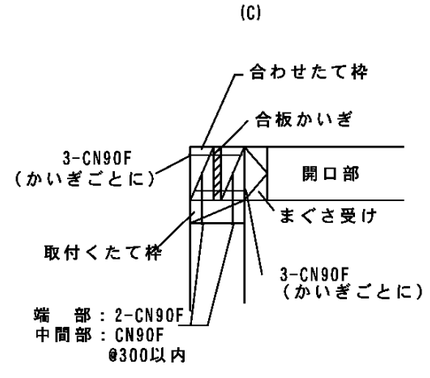

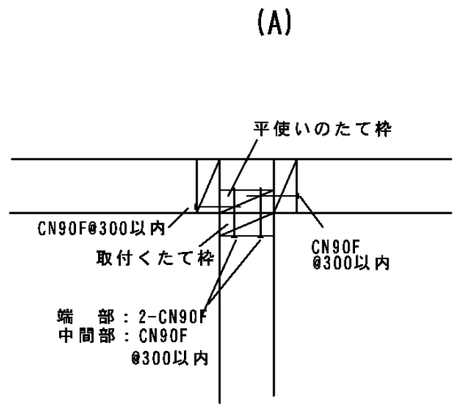

3．　壁２

(B)

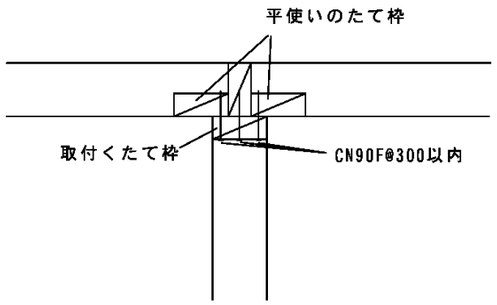
平使いのたて枠
取付くたて枠
CN90F@300以内

(C)

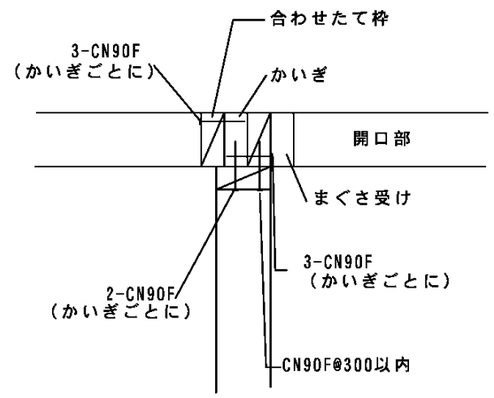
合わせたて枠
3-CN90F
（かいぎごとに）
かいぎ
開口部
まぐさ受け
3-CN90F
（かいぎごとに）
2-CN90F
（かいぎごとに）
CN90F@300以内

(D)

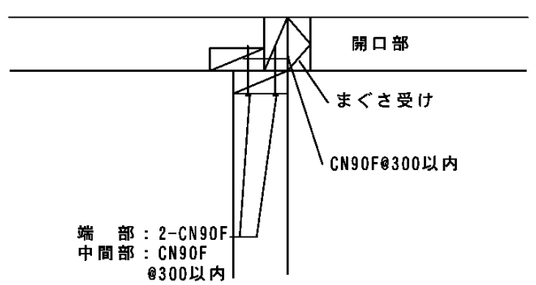
開口部
まぐさ受け
CN90F@300以内
端　部：2-CN90F
中間部：CN90F
@300以内

(E)

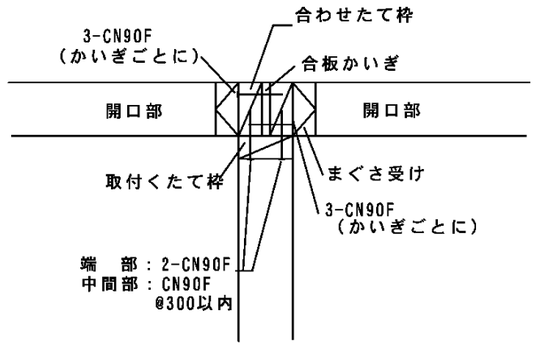
合わせたて枠
3-CN90F
（かいぎごとに）
合板かいぎ
開口部
開口部
取付くたて枠
まぐさ受け
3-CN90F
（かいぎごとに）
端　部：2-CN90F
中間部：CN90F
@300以内

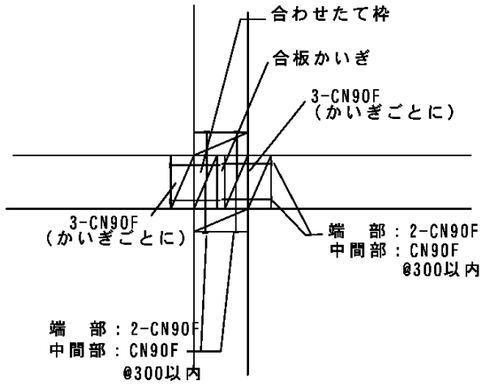
合わせたて枠
合板かいぎ
3-CN90F
（かいぎごとに）
3-CN90F
（かいぎごとに）
端　部：2-CN90F
中間部：CN90F
@300以内
端　部：2-CN90F
中間部：CN90F
@300以内

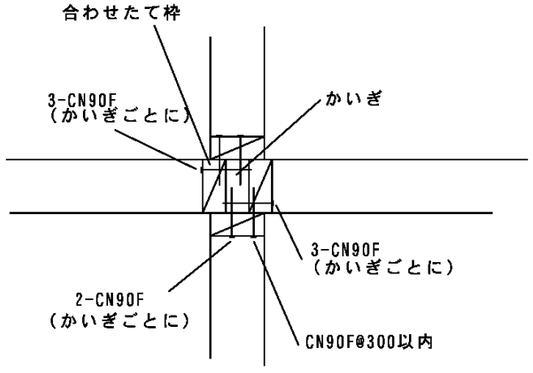
合わせたて枠
3-CN90F
（かいぎごとに）
かいぎ
3-CN90F
（かいぎごとに）
2-CN90F
（かいぎごとに）
CN90F@300以内

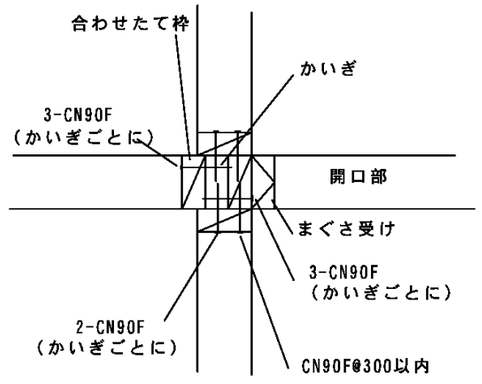
合わせたて枠
かいぎ
3-CN90F
（かいぎごとに）
開口部
まぐさ受け
3-CN90F
（かいぎごとに）
2-CN90F
（かいぎごとに）
CN90F@300以内

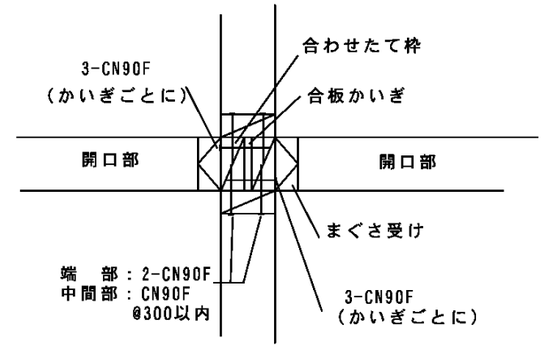
3-CN90F
（かいぎごとに）
合わせたて枠
合板かいぎ
開口部
開口部
まぐさ受け
端　部：2-CN90F
中間部：CN90F
@300以内
3-CN90F
（かいぎごとに）

3．　壁 3

(A)　壁線構成例

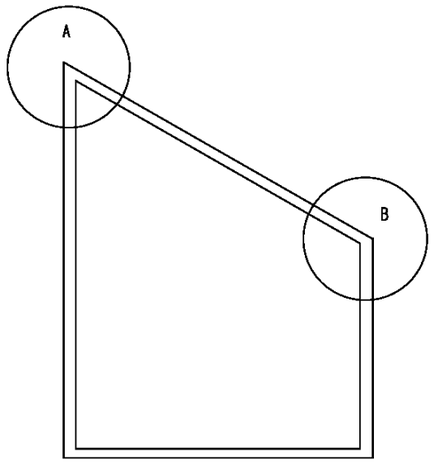

(B)　詳細

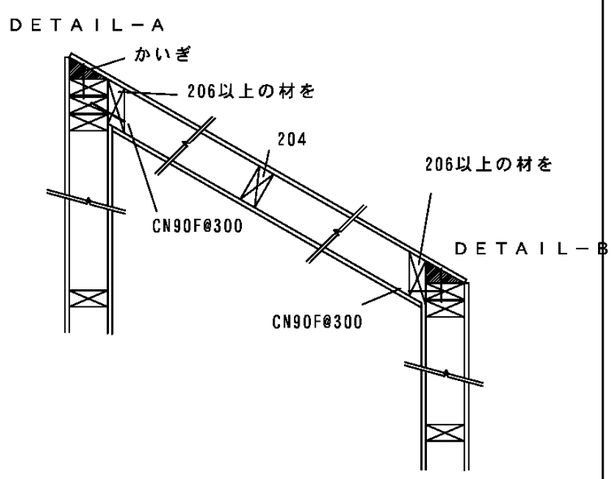

(C)　頭つなぎの納め方

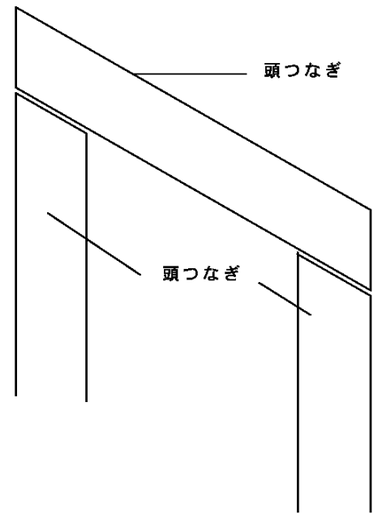

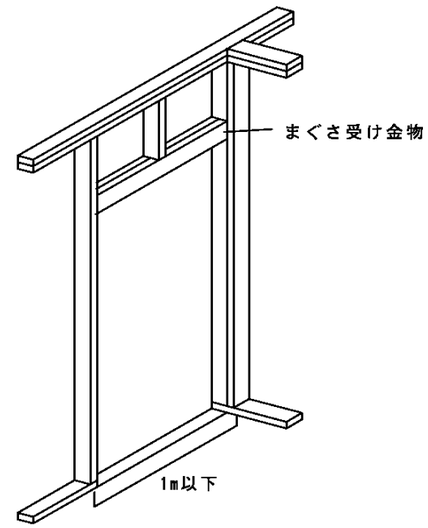

(A)　まぐさ受け金物の使用例

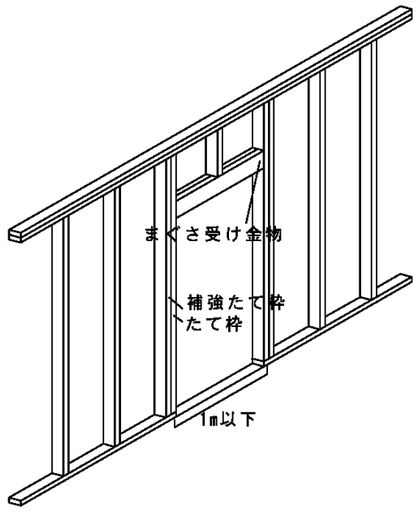

(B)　外壁で使用する場合の補強

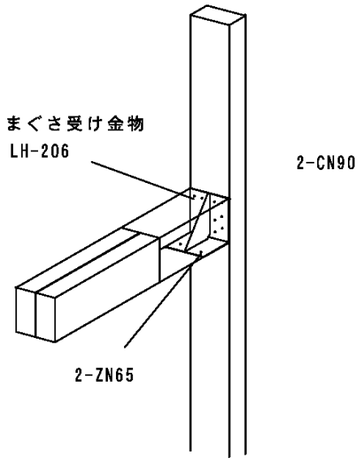

(C)　金物の取付け方

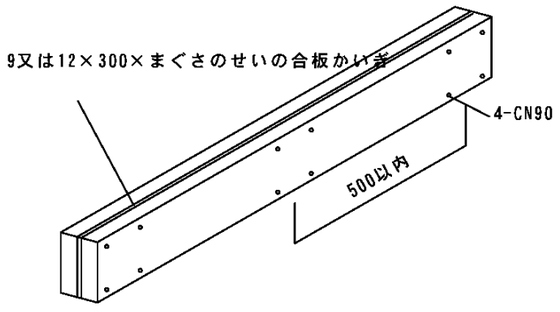

図3.3-9　2枚合わせのまぐさ

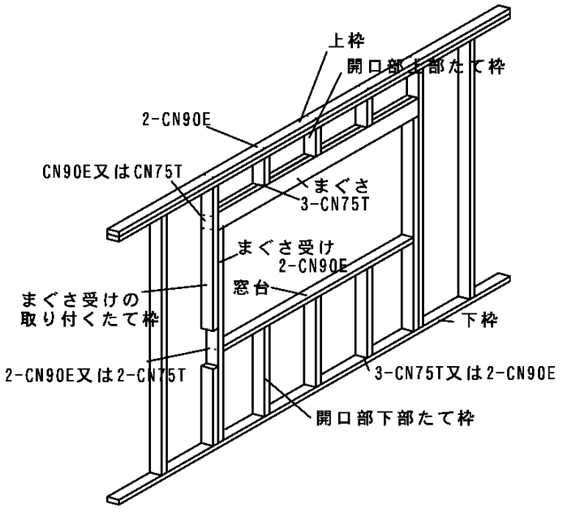

図3.3-10　開口部まわりの釘打ち

3．　壁４

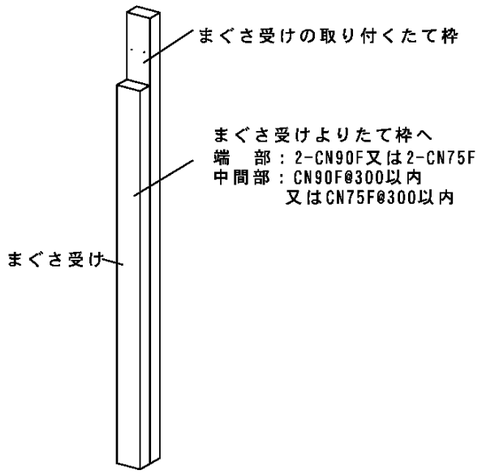

（まぐさ受けとたて枠の釘打ち方法）

(A)　１階に両面開口を設けた場合

※開口部Aの幅と開口部Bの幅の合計が4m以下

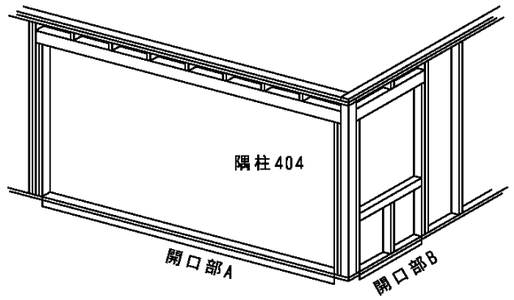

どちらか一方に腰壁を設ける

(B)　2階部分に両面開口を設けその直下に掃き出し窓を設けた場合

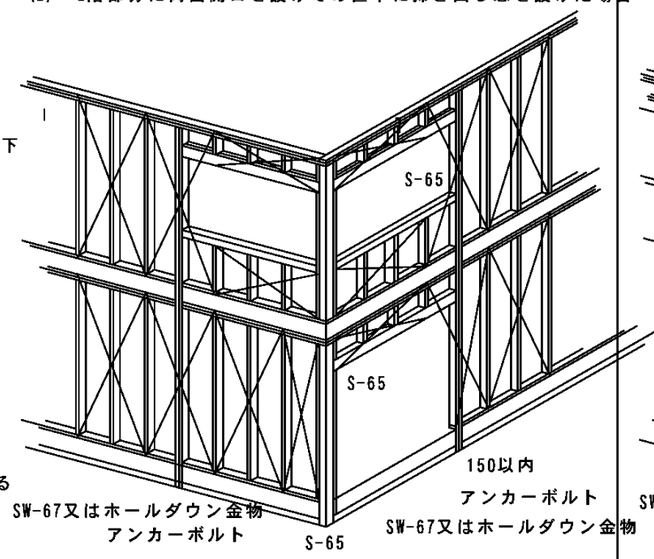

図3.3-11　両面開口部詳細

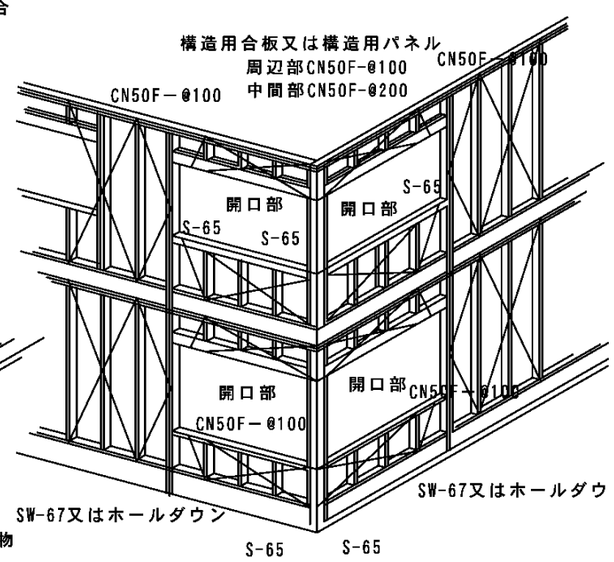

図3.3-11　構造用合板又は構造用パネルの張り方

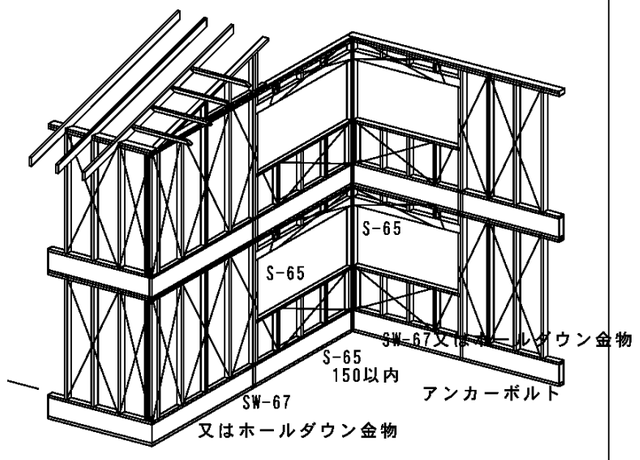

(A)

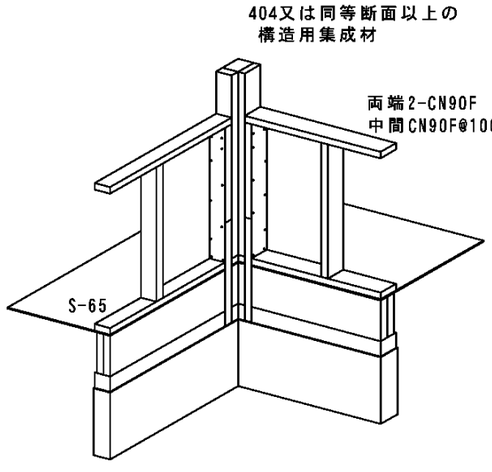

(B)　1階入隅部の緊結の詳細

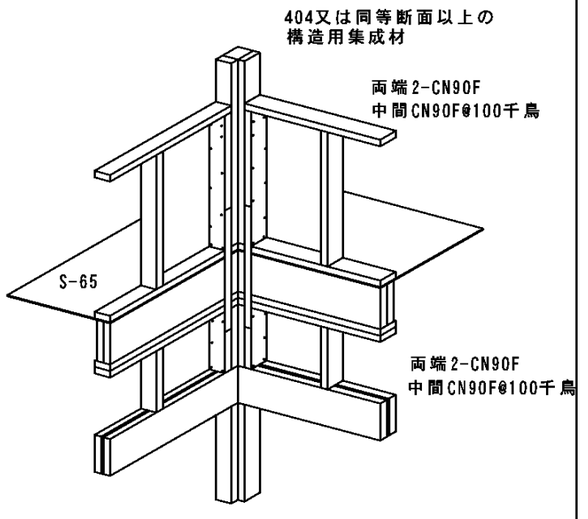

(C)　2階入隅部の緊結の詳細

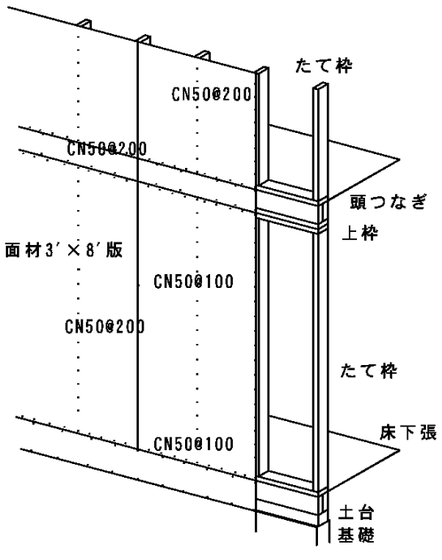

(A)　面材3′×8′版の張り方

3．　壁５

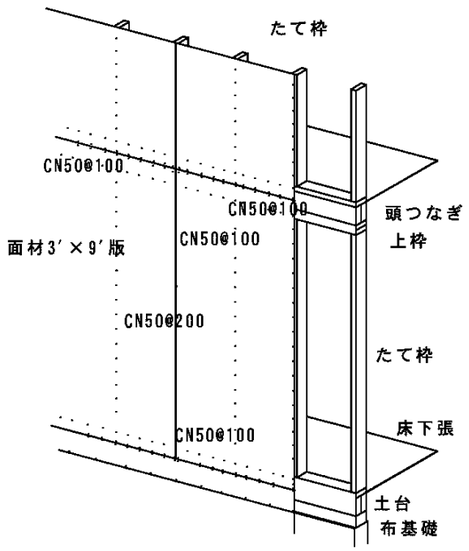

(B)　面材3′×9′版の張り方

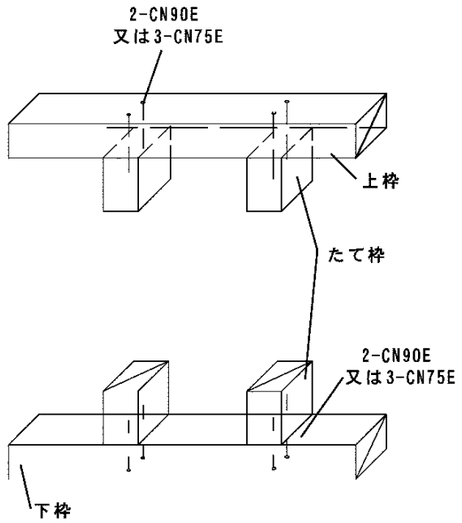

たて枠と上枠または下枠のくぎ打ち

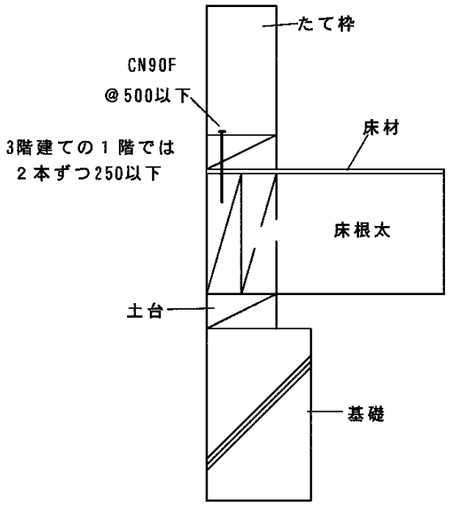

下枠と根太とのくぎ打ち

3．　柱

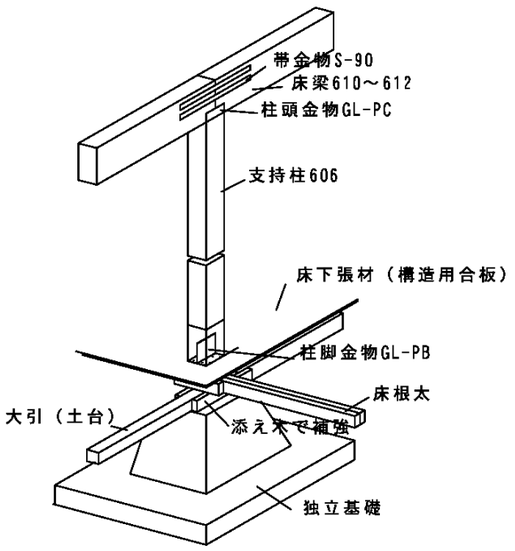

図3.4-1　支持柱と梁及び床との納まり

4．　小屋組１

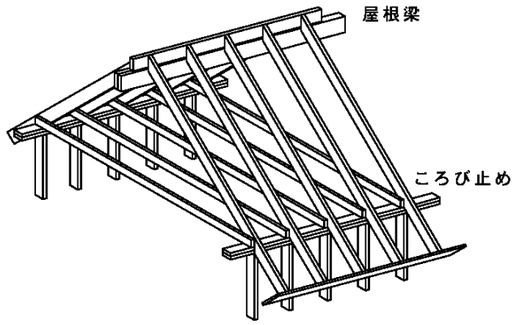

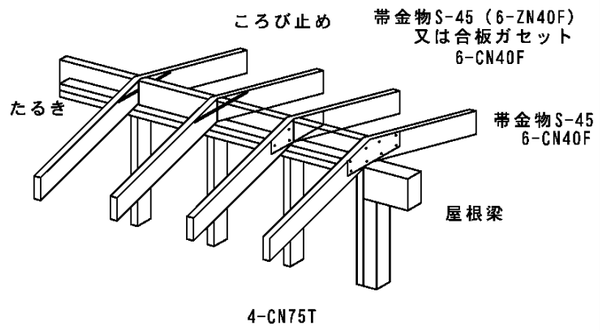

(A)　屋根梁に平行する耐力壁で支持

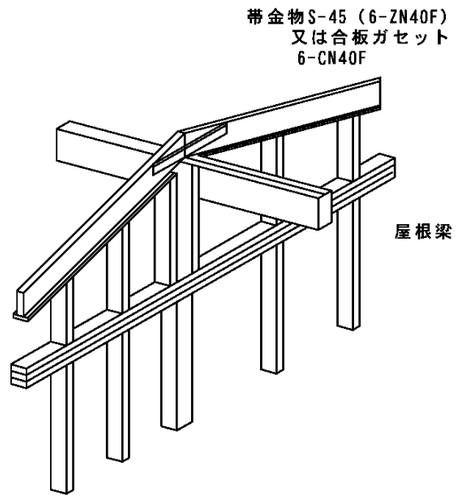

(B)　屋根梁に直交する耐力壁で支持

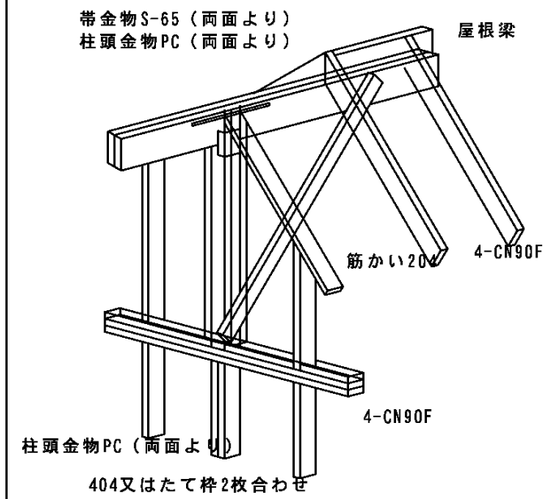

図3.5-2　屋根梁の継ぎ方

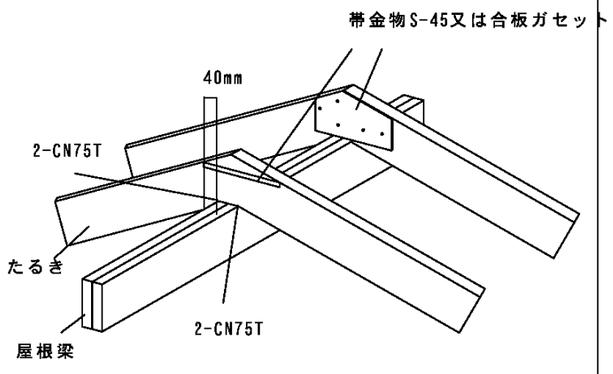

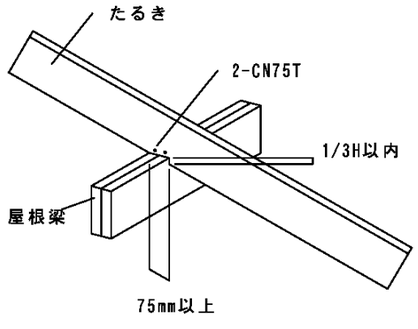



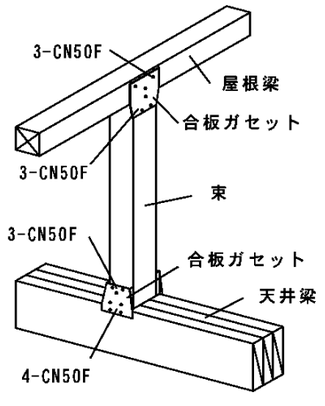

4．　小屋組２

寸法形式204の受け材、平使い

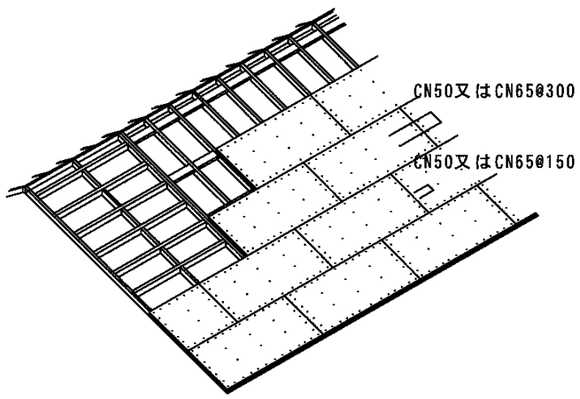

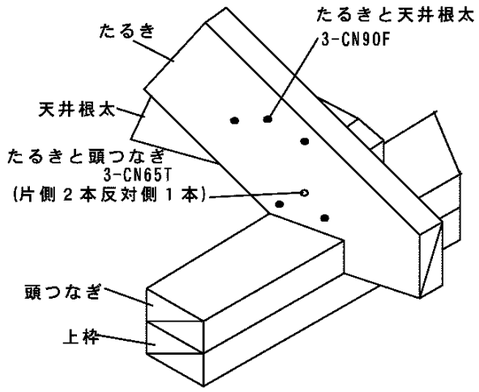

たるきと天井根太、たるきと頭つなぎのくぎ打ち

天井根太と頭つなぎのくぎ打ち

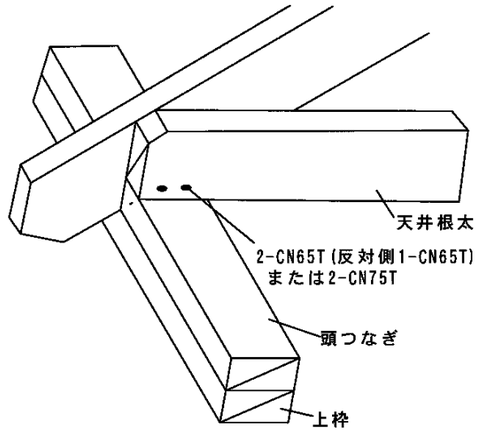

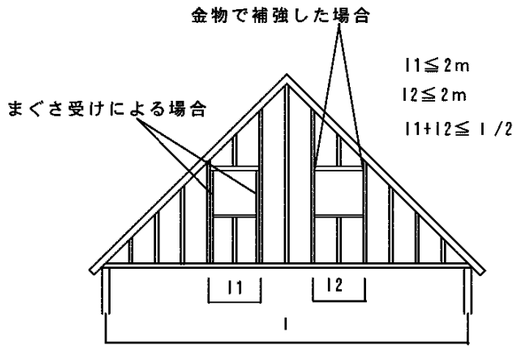

妻の開口

屋根等に設ける開口部の制限

まぐさ受けによる場合　　l1≦2m
l2≦2m
l3≦2m
金物で補強した場合　　l1+l2+l3≦l/2

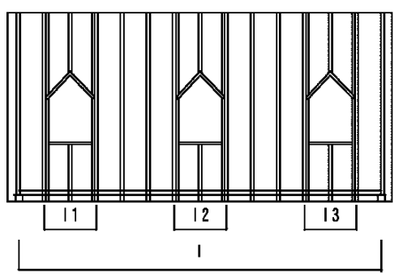

屋根面の開口

屋根等に設ける開口部の制限

***** 目　次 *****

１．建築物の構造設計概要
(1)　建築概要 ・・・